



Ihr Online-Fachhändler für:


Buderus

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

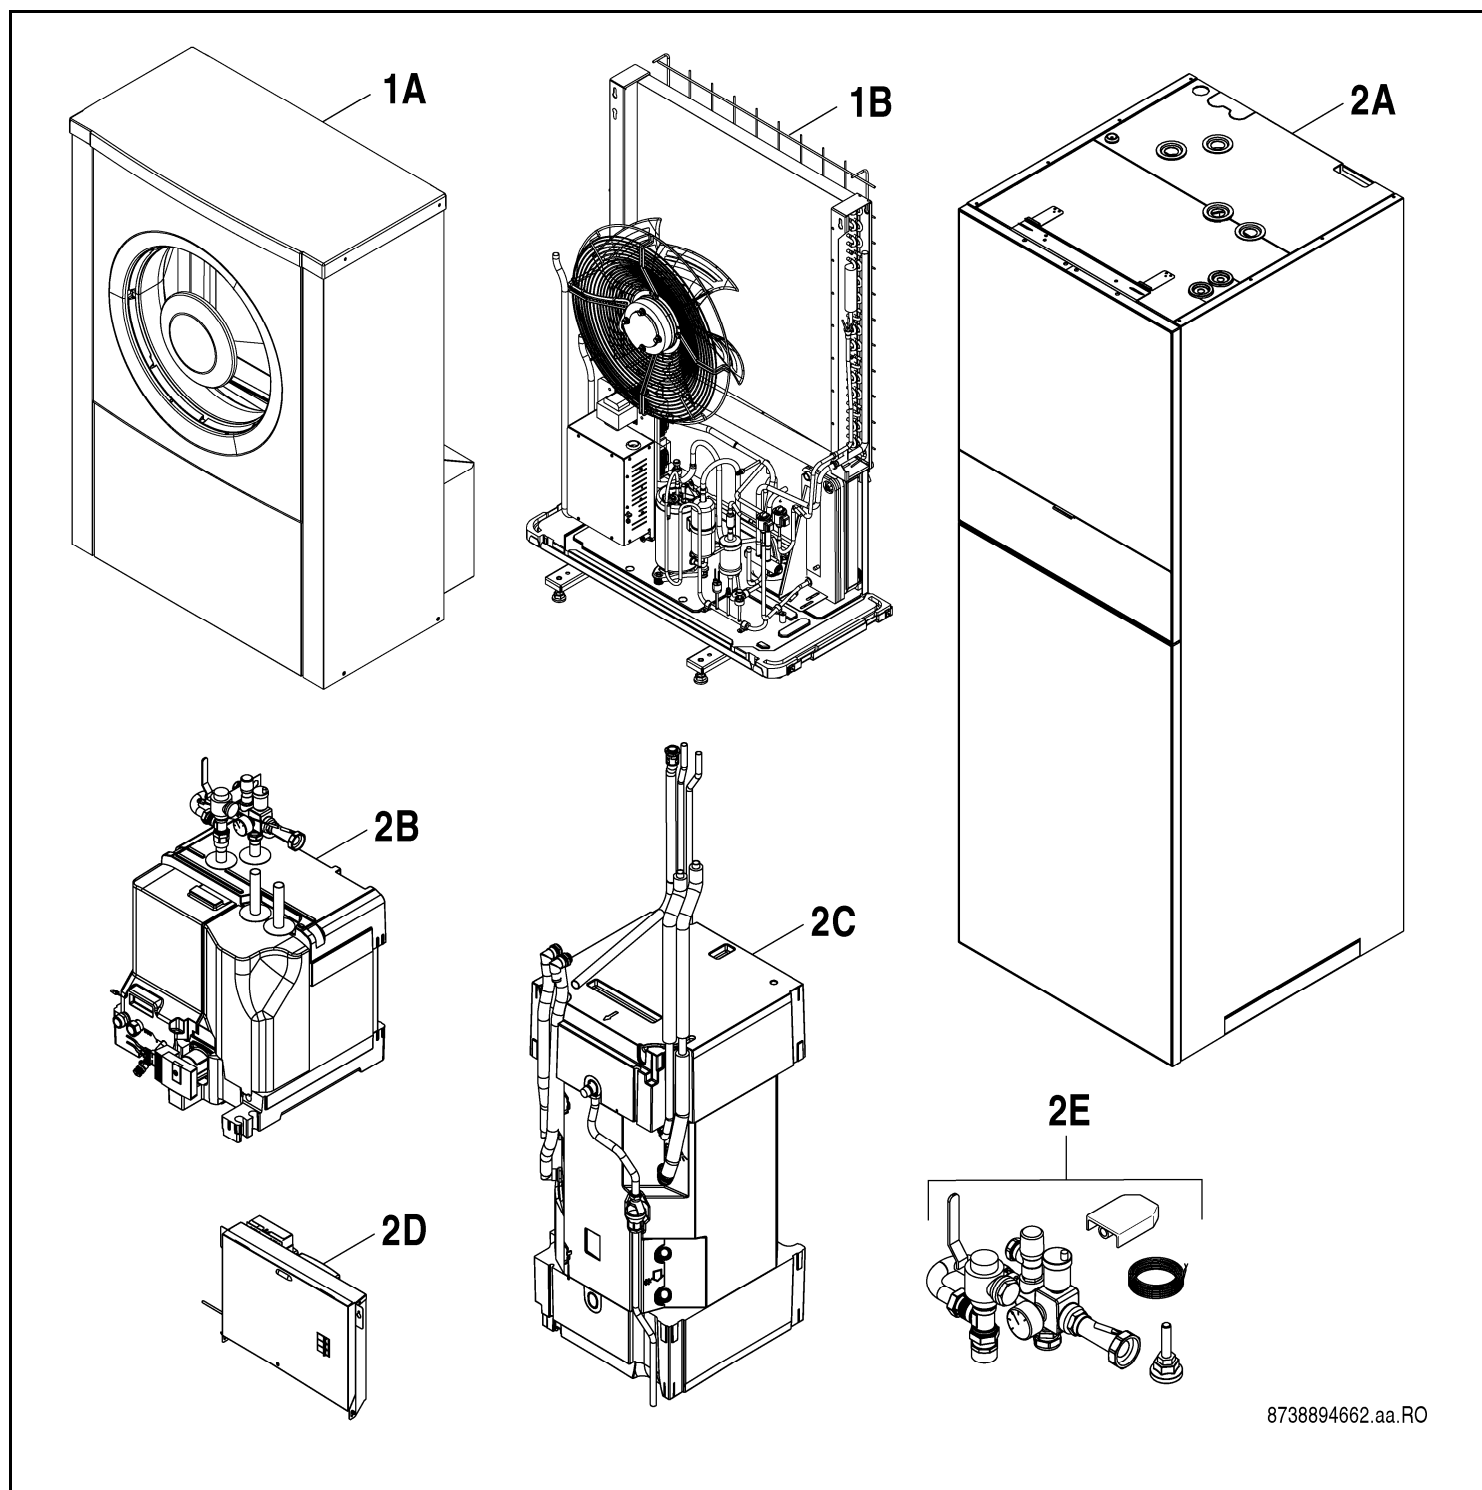WLW196 6-14 iART/iARTS 185/190**Buderus**

[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

[en] Important notes on installation/assembly

The installation/assembly must be carried out by a professional who is authorised to do the work, and with due regard to the relevant regulations.

[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage

L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect des prescriptions applicables.

[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с приложимите разпоредби.

[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži

Instalaci/montáž musí při dodržení platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen

Installationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af de gældende forskrifter.

[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση
Η εγκατάσταση/συναρμολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο για τις εργασίες αυτές τεχνικό προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να φροντίζει ώστε να τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις.

[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje

La instalación/el montaje lo debe realizar personal especializado autorizado para los trabajos, respetando las prescripciones vigentes.

[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks

Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid.

[fi] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur. Hij moet rekening houden met de geldende voorschriften.

[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita

Näihin töihin hyväksytyn ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

[hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez

Az installálás/szerelést egy, a munkákra felhatalmazott szakembernek kell végeznie, az érvényes előírások figyelembevételével.

[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza delle disposizioni vigenti.

[he] מניפולציות מותנהות על ידי מוסדות/מוסדות/מוסדות

המוסדות/מוסדות/מוסדות חייבים להעביר את המשימות למערכת המוסדות/מוסדות/מוסדות, אשר תהיה אחראית על ביצוען.

[lt] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos

Instaliuoti ir montuoti, laikantis galiojančių taisyklių, leidžiama kvalifikuotiems specialistams, kurie buvo įgijoti žiems darbams atlikti.

[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu

Iekārtas uzstādīšanu/montāžu ir jāveic specializētam sertificētam speciālistam, ievērojot spēkā esošos noteikumus.

[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met de geldende voorschriften.

[no] Viktig informasjon om installasjon/montering

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autoriserte installatører, og gjeldende forskrifter skal følges.

[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu

Instalacja/montaż muszą być wykonane przez uprawnionego do tego rodzaju prac specjalistę przy zachowaniu obowiązujących przepisów.

[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem

A instalação/montagem deve ser efetuada por um técnico especializado com qualificações para estes trabalhos, tendo em atenção os regulamentos em vigor.

[ro] Indicații importante privind instalarea/montajul

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prescripțiile valabile.

[ru] Важные указания по подключению/монтажу

Подключение/монтаж должны выполнять специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении действующих норм и правил.

[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže

Inštaláciu/montáž musí realizovať odborník s oprávnením na výkon týchto prác, pričom musí dodržiavať platné predpisy.

[sl] Pomembni napotki za nameštitev/montažo

Nameštitev/montažo mora izvesti strokovnjak, pristojen za tovrstna dela, ob upošte vanju veljavnih predpisov.

[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu

Ugradnju i montažu moraju da obave samo stručna lica ovlašćena za izvođenje takvih radova koja će poštovati važeće propise.

[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och fackkunnig person enligt gällande föreskrifter.

[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar

Kurulum/Montaj çalışmaları sadece yetkili bayiler tarafından aşağıda belirtilen talimatlar dikkate alınarak yapılmalıdır.

[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу

Установку/монтаж мають здійснювати фахівці, що мають дозвіл на проведення цих робіт, із дотримання чинних приписів.

[zh] 安裝方面的重要提示

必须由受到许可承担该项工作的专业人员遵照相关法规进行安装。


[ar] ملاحظات هامة للتركيب/التجميع

يجب أن يتم التركيب/التجميع من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.

[fa] تذکرات مهم درباره نصب/مونتاژ

نصب/مونتاژ باید توسط فردی حرفه ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.

Ersatzteilliste

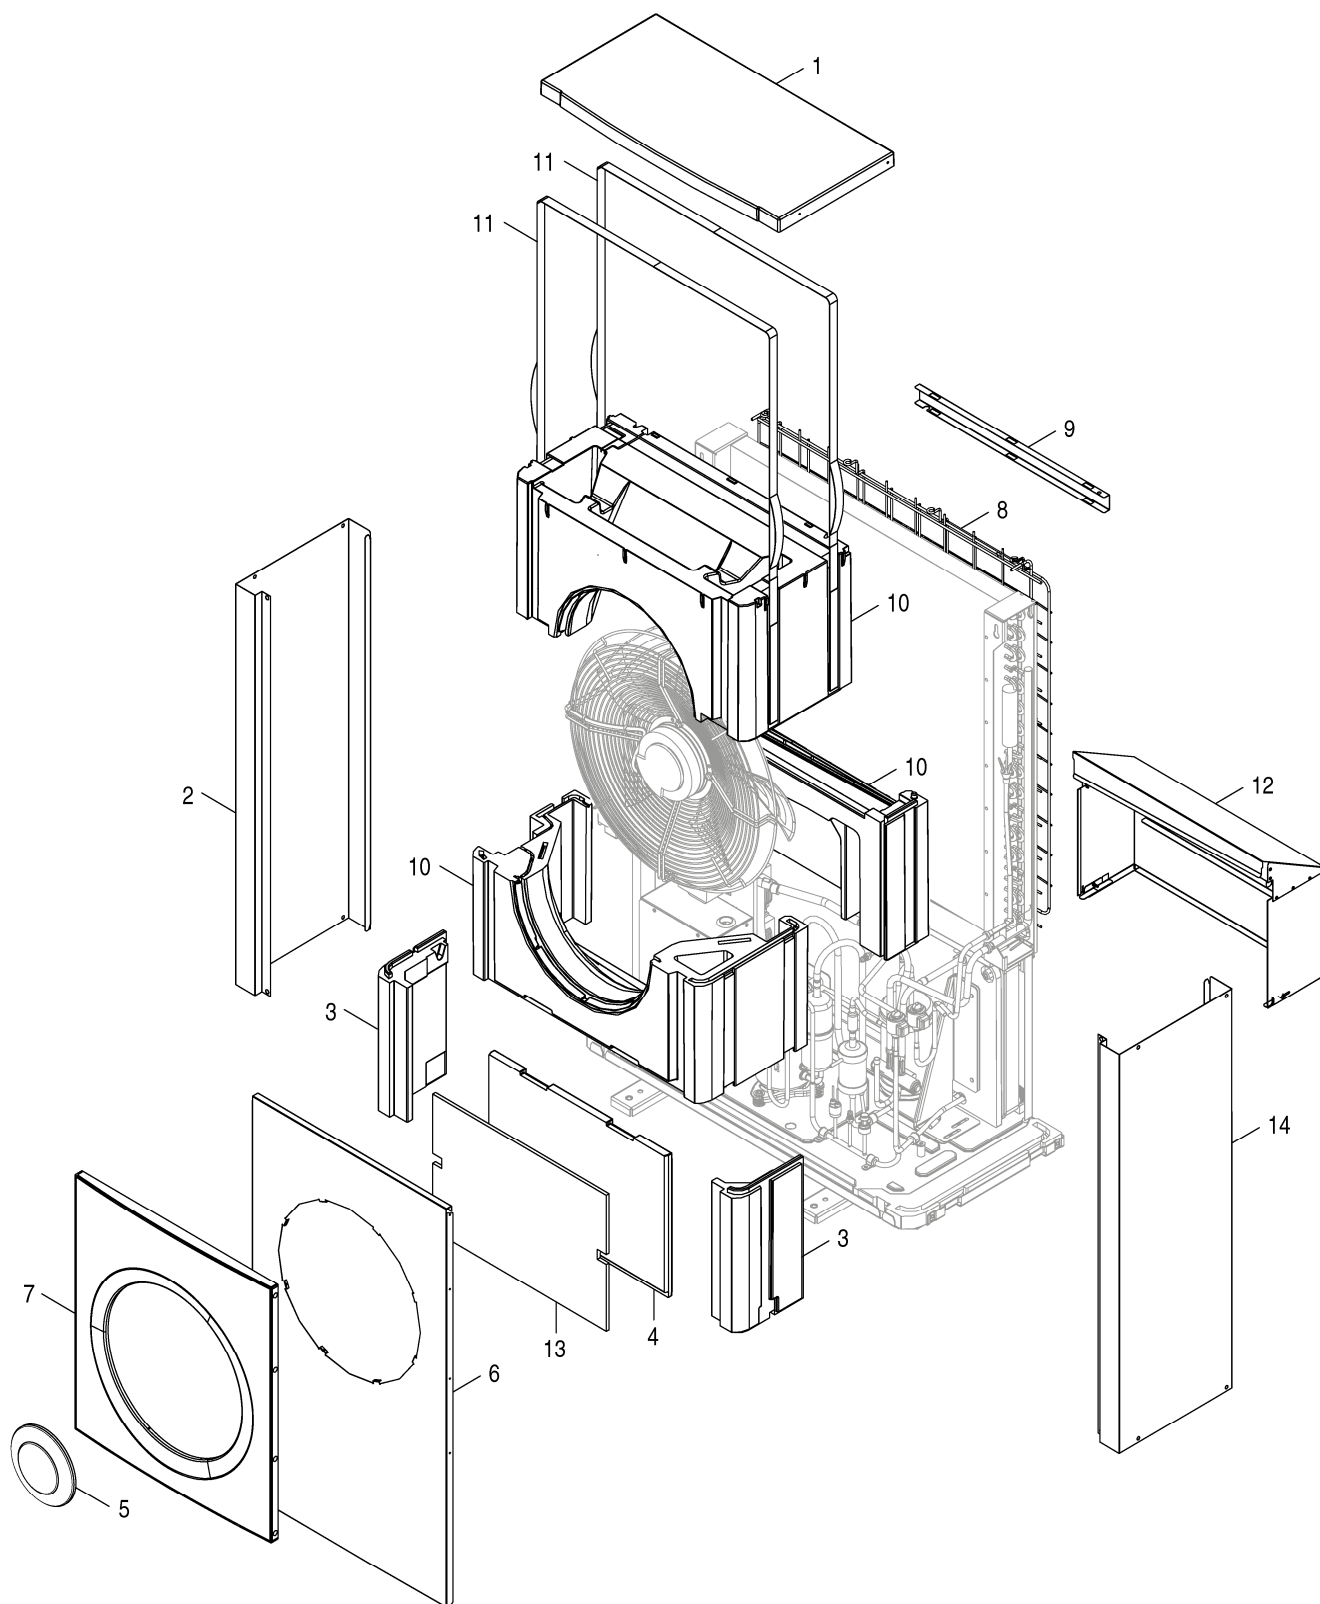

6721903376.ab.RO


Verkleidung ODU Bu/iv

WLW196 6-14 iART/iARTS 185/190

1
A

1A

Ersatzteilliste

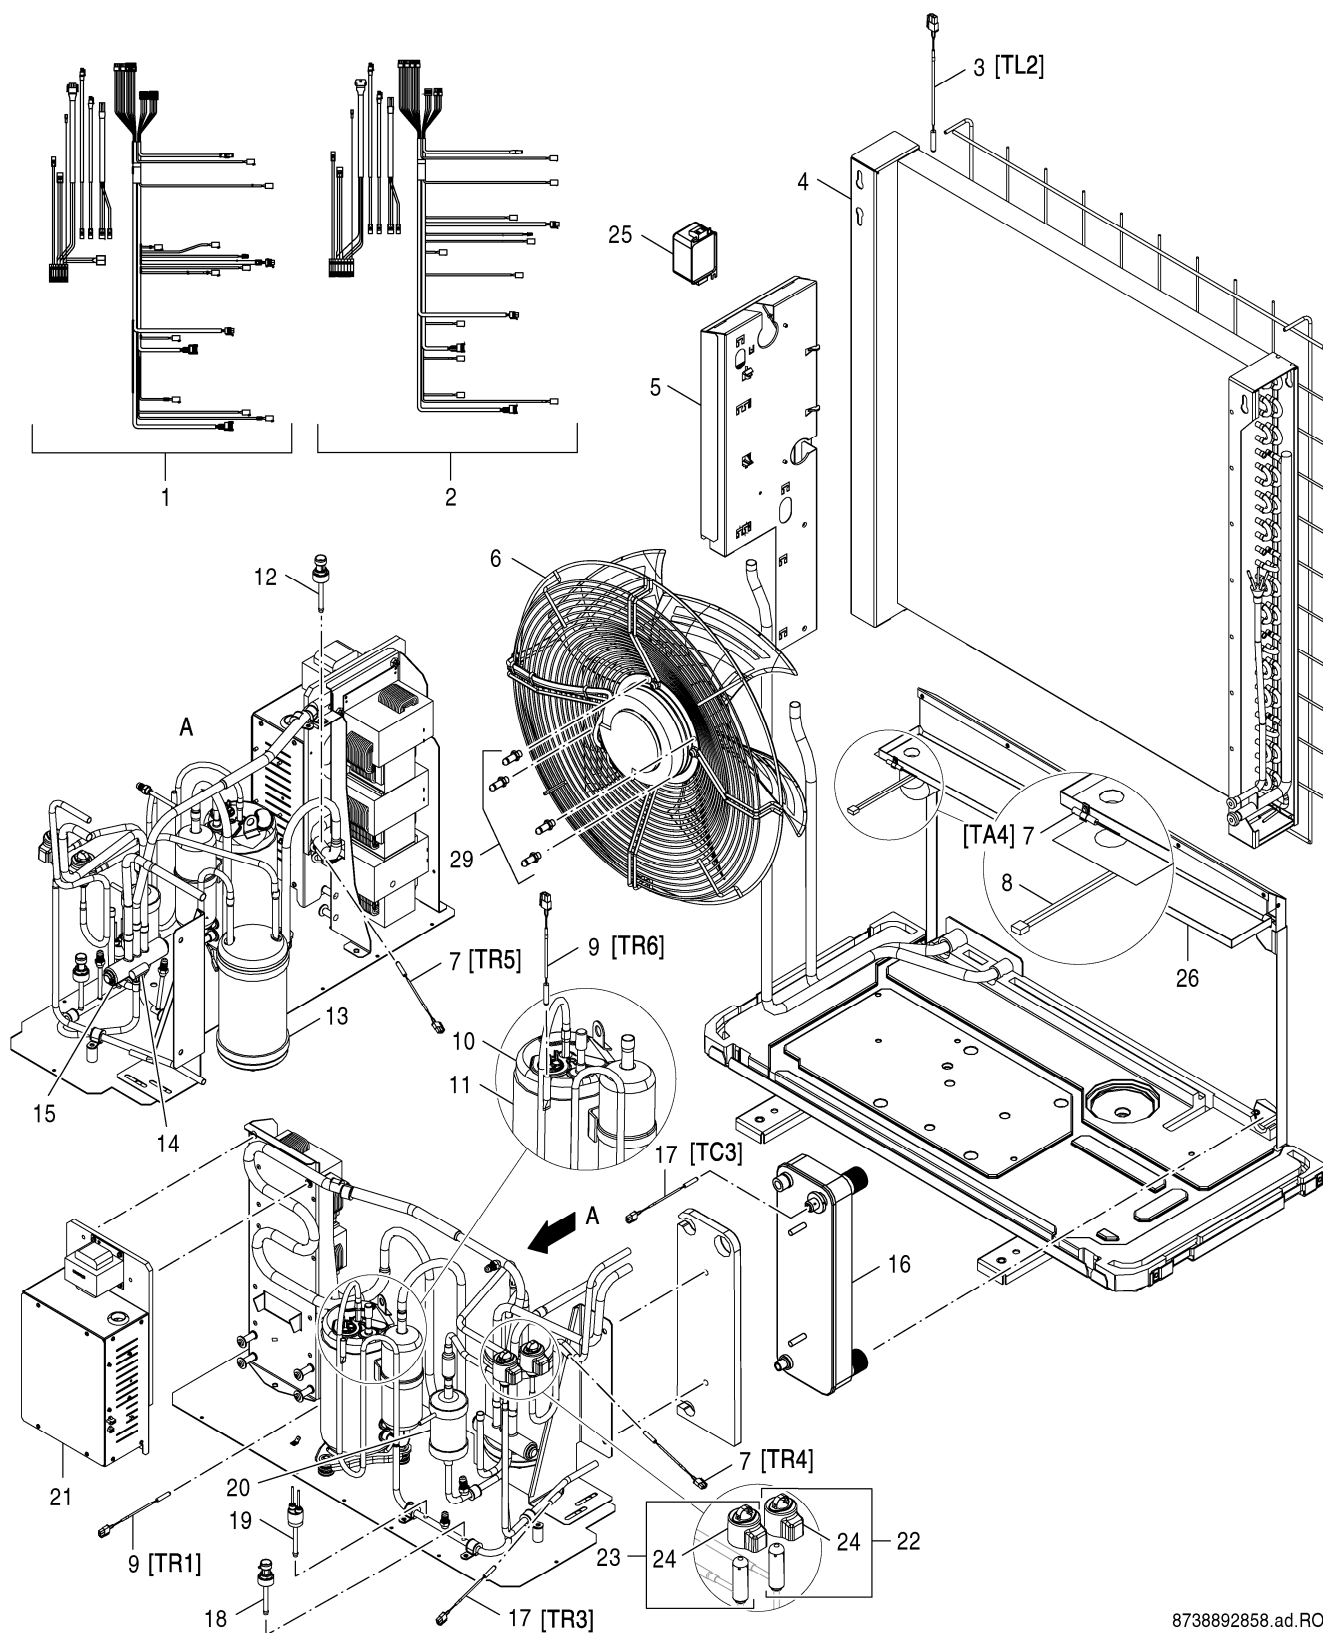

8738892858.ad.RO


Wärmeblock

WLW196 6-14 iART/iARTS 185/190

1
B

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	WLW196-6 iART190	WLW196-6 iARTS185	WLW196-8 iART190	WLW196-8 iARTS185	WLW196-11 iART190	WLW196-11 iARTS185	WLW196-14 iART190	WLW196-14 iARTS185								Bemerkungen
1	Kabelbaum AW 5-10kW	8 733 703 186	■	■	■	■												
2	Kabelbaum 13-17kW	8 733 703 184					■	■	■	■								
3	Temperaturfühler NTC 900mm 4,7kOhm	8 738 203 398	■	■	■	■	■	■	■	■								
4	Verdampfer 7kW	8 733 703 166	■	■														
4	Verdampfer 9kW	8 733 703 167			■	■												
4	Verdampfer 13kW	8 733 703 168					■	■										
4	Verdampfer 17kW	8 733 703 169							■	■								
5	Leiterplatte CUHP I/O Board AW V4.15.0	8 738 210 160	■	■	■	■	■	■	■	■								
6	Gebläse 500mm	8 733 703 160	■	■	■	■												
6	Gebläse 675mm	8 733 703 838					■	■	■	■								
7	Temperaturfühler 200mm, 4,7 kOhm	8 733 703 183	■	■	■	■	■	■	■	■								
8	Heizkabel	8 738 206 093	■	■	■	■												
8	Heizkabel	8 738 206 094					■	■	■	■								
9	Temperaturfühler 1000 mm R80	8 738 207 622	■	■	■	■	■	■	■	■								
10	Kompressor SNB130FGBMT	8 733 703 187	■	■														
10	Kompressor SNB172FEKMT	8 733 703 188			■	■												
10	Kompressor TNB306FPNMT 400V	8 733 703 190					■	■	■	■								
11	Isolierung Kompressor SNB 130-172	8 733 703 206	■	■	■	■												
11	Isolierung Kompressor TNB 306	8 733 703 207					■	■	■	■								
12	Druckfühler PL1 15bar	8 733 703 201	■	■	■	■	■	■	■	■								
13	Behälter 3,1l	8 733 703 208					■	■	■	■								
13	Behälter 1,8l	8 733 703 210			■	■												
13	Behälter 1,5l	8 733 703 211	■	■														
14	Spule 4-Wege-Ventil	8 733 703 163	■	■	■	■	■	■	■	■								
15	4-Wege-Ventil STF-0251 G1 5-7 kW	8 733 703 874	■	■														
15	4-Wege-Ventil STF-0316G1 9kW	8 733 703 875			■	■												
15	4-Wege-Ventil STF-0441G1 13-17 kW	8 733 703 877					■	■	■	■								
16	Verflüssiger B26-24	8 733 703 171	■	■														
16	Verflüssiger B26-32	8 733 703 172			■	■												
16	Verflüssiger B26-46	8 733 703 173					■	■										
16	Verflüssiger B26-60	8 733 703 174							■	■								
17	Temperaturfühler 200 mm, 10 kOhm	8 733 703 181	■	■	■	■	■	■	■	■								
18	Druckfühler PH1 46bar	8 733 703 200	■	■	■	■	■	■	■	■								
19	Schalter 43,8bar	8 733 703 199	■	■	■	■	■	■	■	■								
20	Trockenfilter	8 733 702 983	■	■	■	■	■	■	■	■								
21	Wechselrichter 1-Phase	8 738 209 407	■	■	■	■												
21	Wechselrichter 3-Phasen	8 738 209 409					■	■	■	■								
22	Expansionsventil UKV 18D259	8 733 703 212	■	■	■	■												
22	Expansionsventil UKV 25D260	8 733 703 213					■	■	■	■								
23	Expansionsventil UKV 18D259	8 733 703 212	■	■														
23	Expansionsventil UKV 25D260	8 733 703 213			■	■	■	■										
23	Expansionsventil UKV 32	8 733 703 215							■	■								
24	Spule Expansionsventil UKV-A300mm	8 733 703 216	■	■	■	■	■	■	■	■								
26	Auffangwanne S	8 738 208 502	■	■	■	■												
26	Auffangwanne L	8 738 208 503					■	■	■	■								
29	Kugelkopf m. Gewinde (4x)	8 738 210 307	■	■	■	■	■	■	■	■								
	Stellfuss M10x40	8 718 311 985 0	■	■	■	■	■	■	■	■								
WLW196 6-14 iART/iARTS 185/190							Wärmeblock											1B

Ersatzteilliste

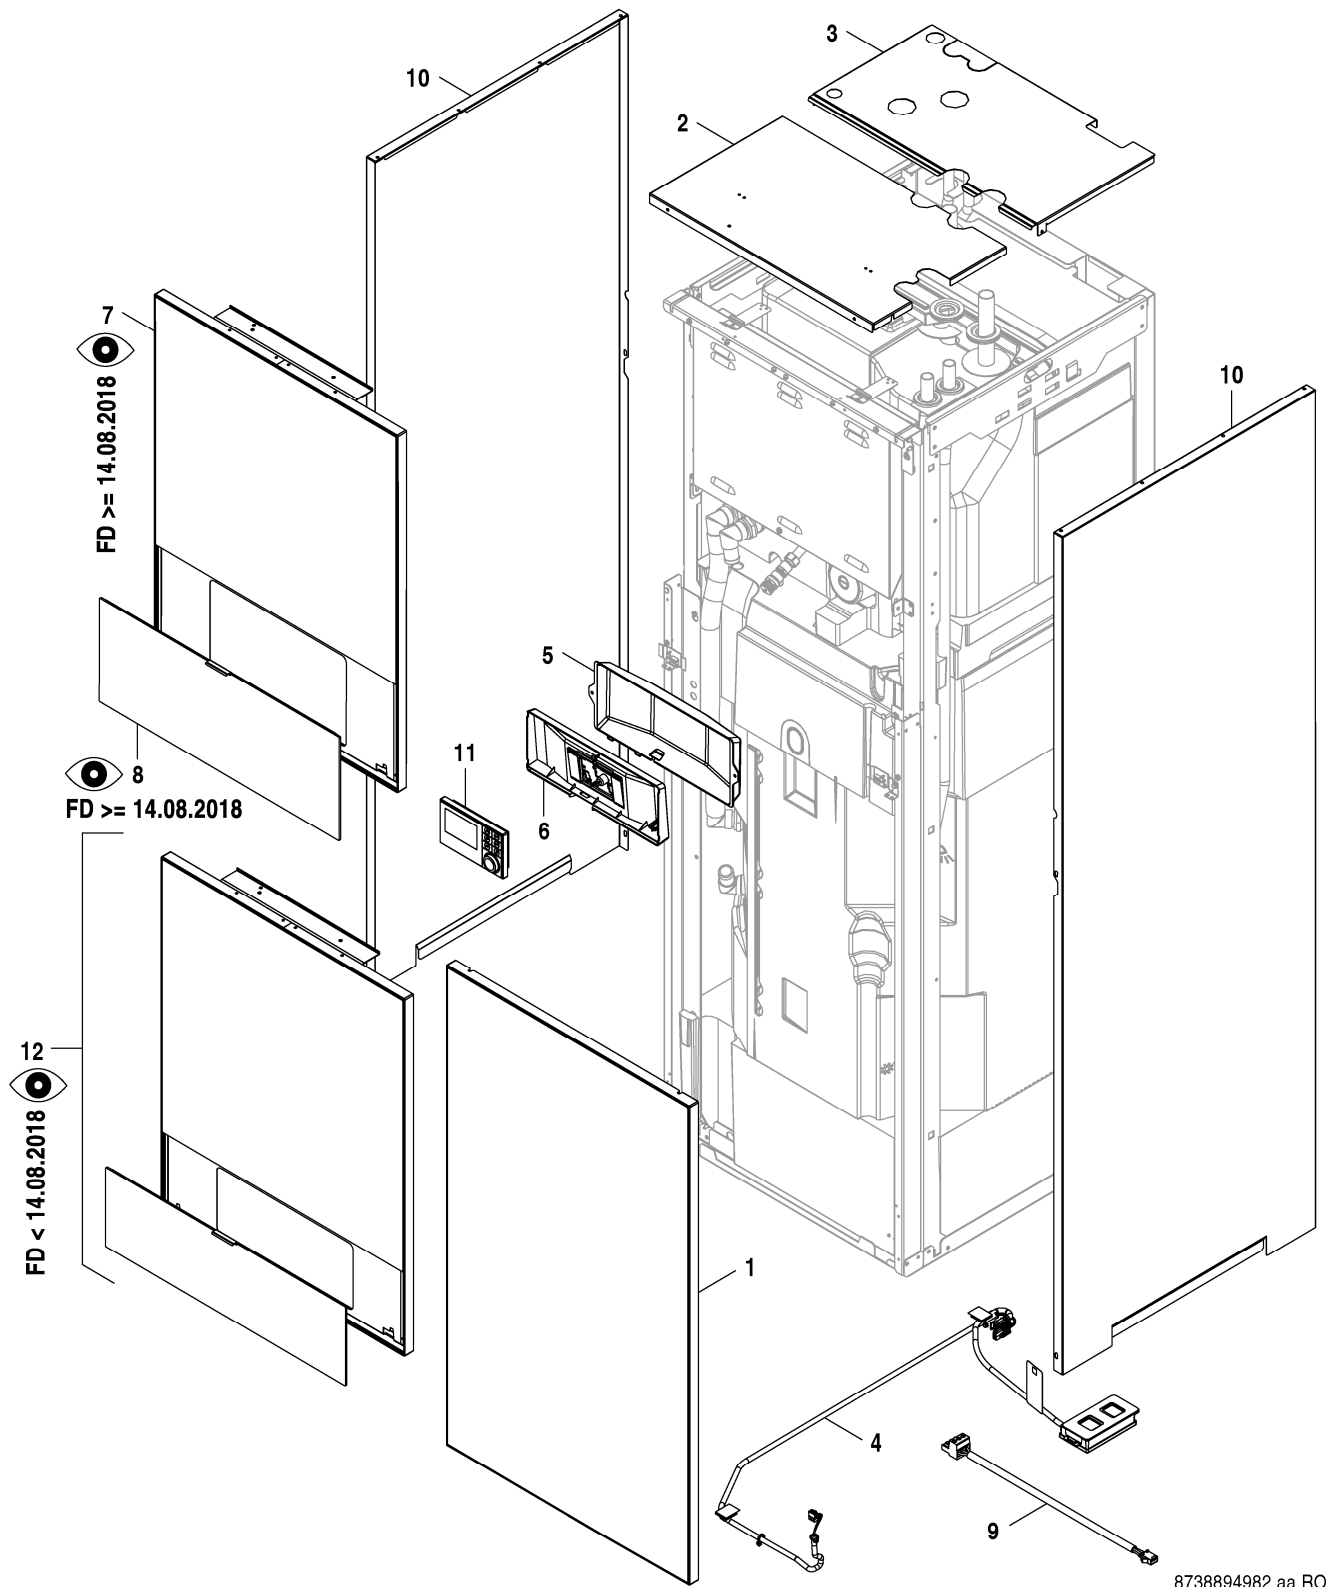

8738894982.aa.RO


Verkleidung AW

WLW196 6-14 iART/iARTS 185/190

2
A

2A

Ersatzteilliste

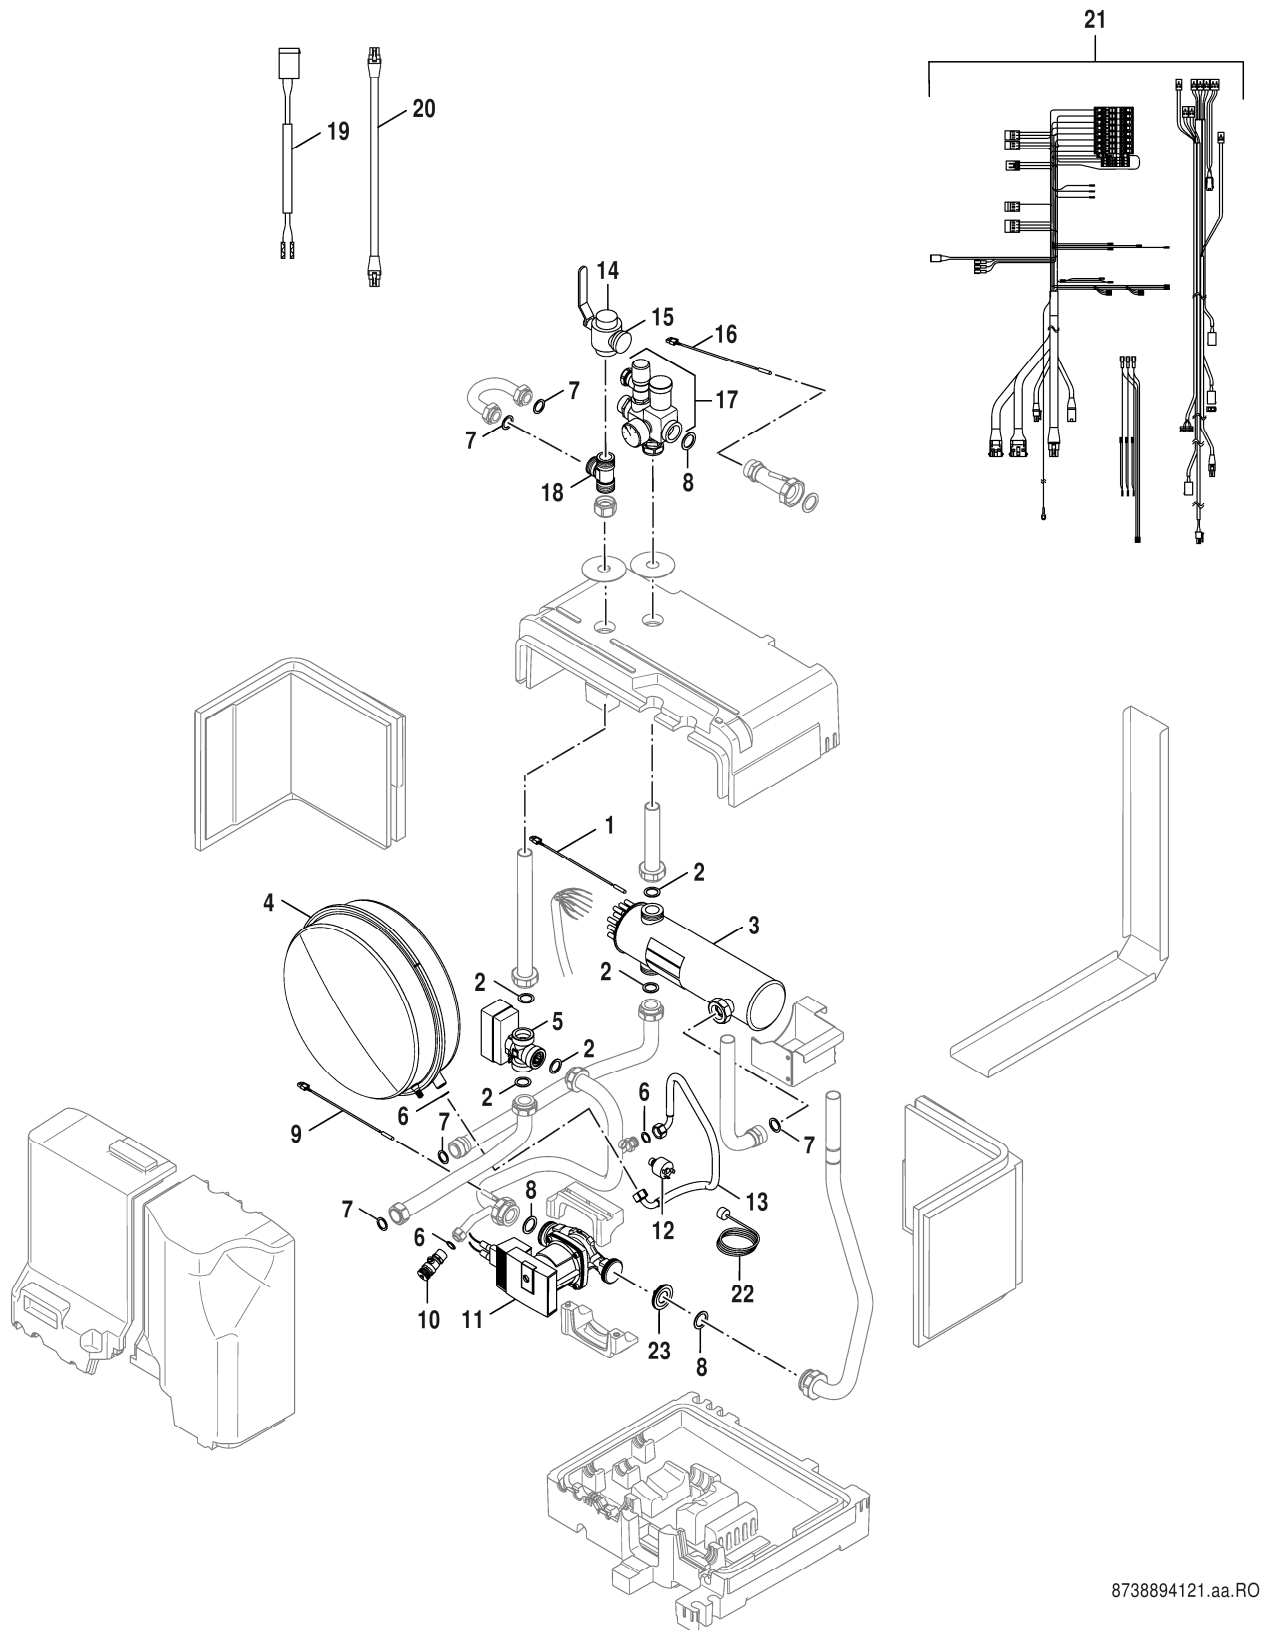

8738894121.aa.RO


Hydraulik
2
B

WLW196 6-14 iART/iARTS 185/190

[illegible]

Hydraulik

Ersatzteilliste

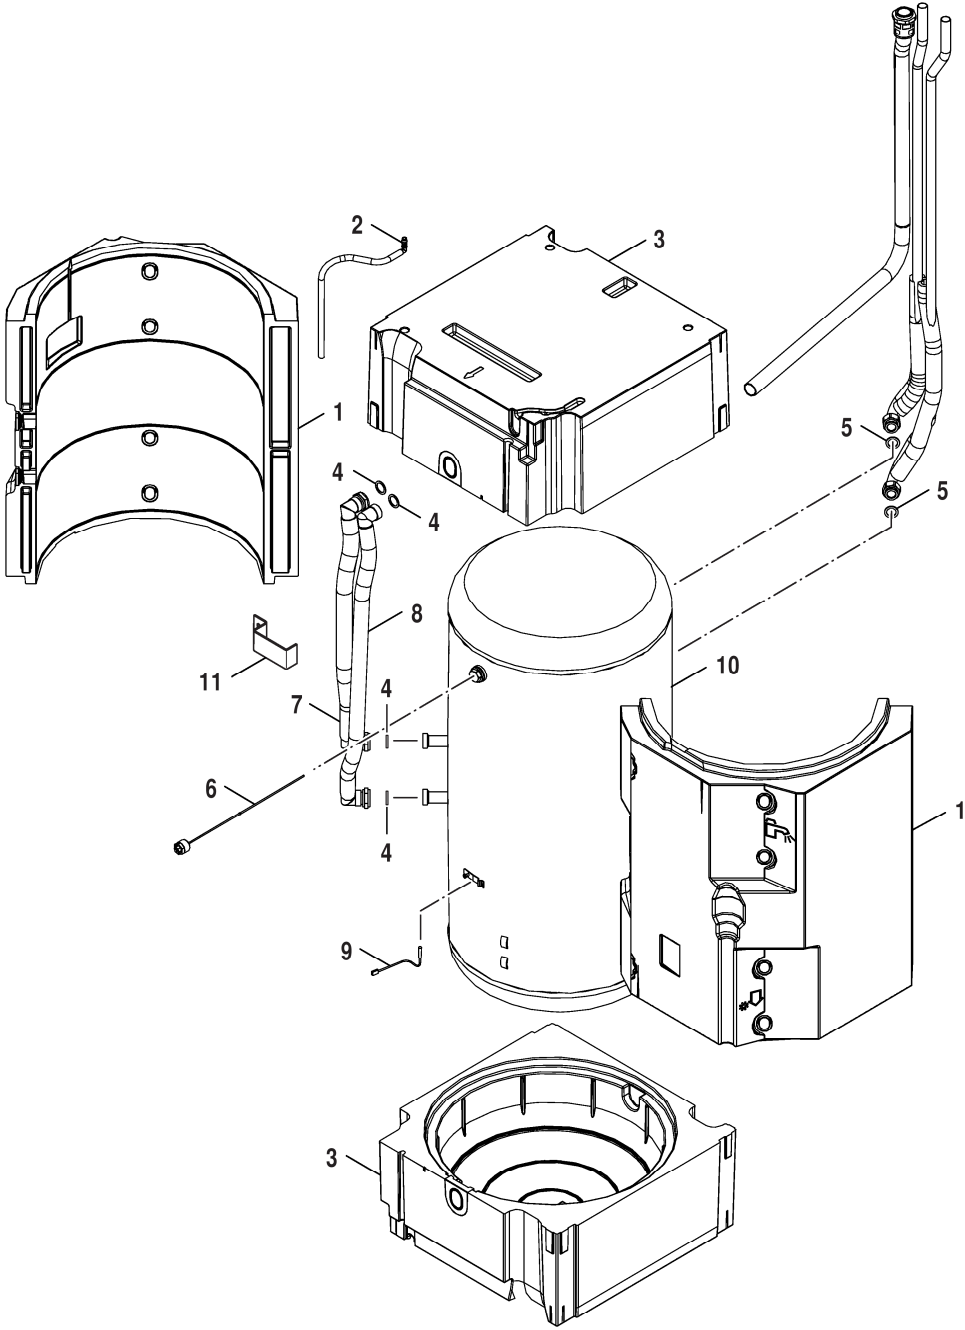


8738892867.ac.RO

Speicher	WLW196 6-14 iART/iARTS 185/190
2	
C	

2C

Ersatzteilliste

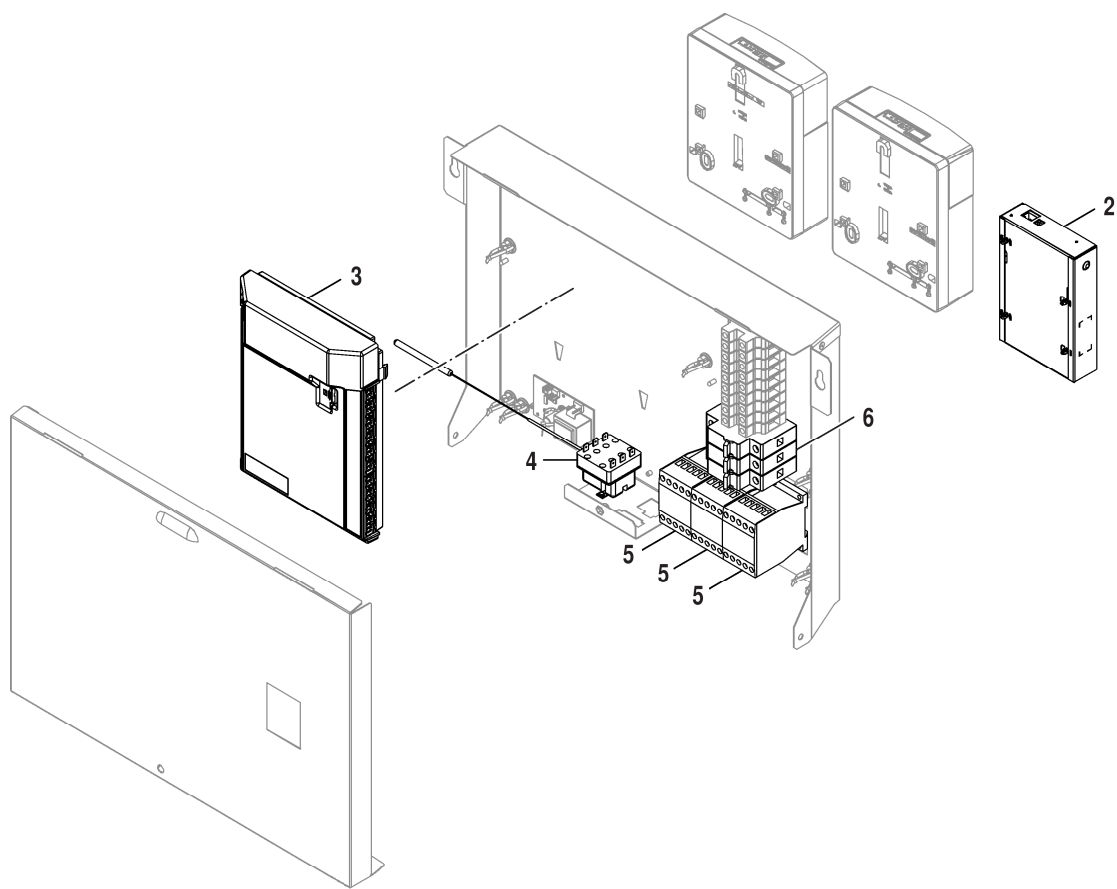


8738892870.ab.RO

Steuerung 2 D	WLW196 6-14 iART/iARTS 185/190
--	---

[illegible][illegible]

Ersatzteilliste

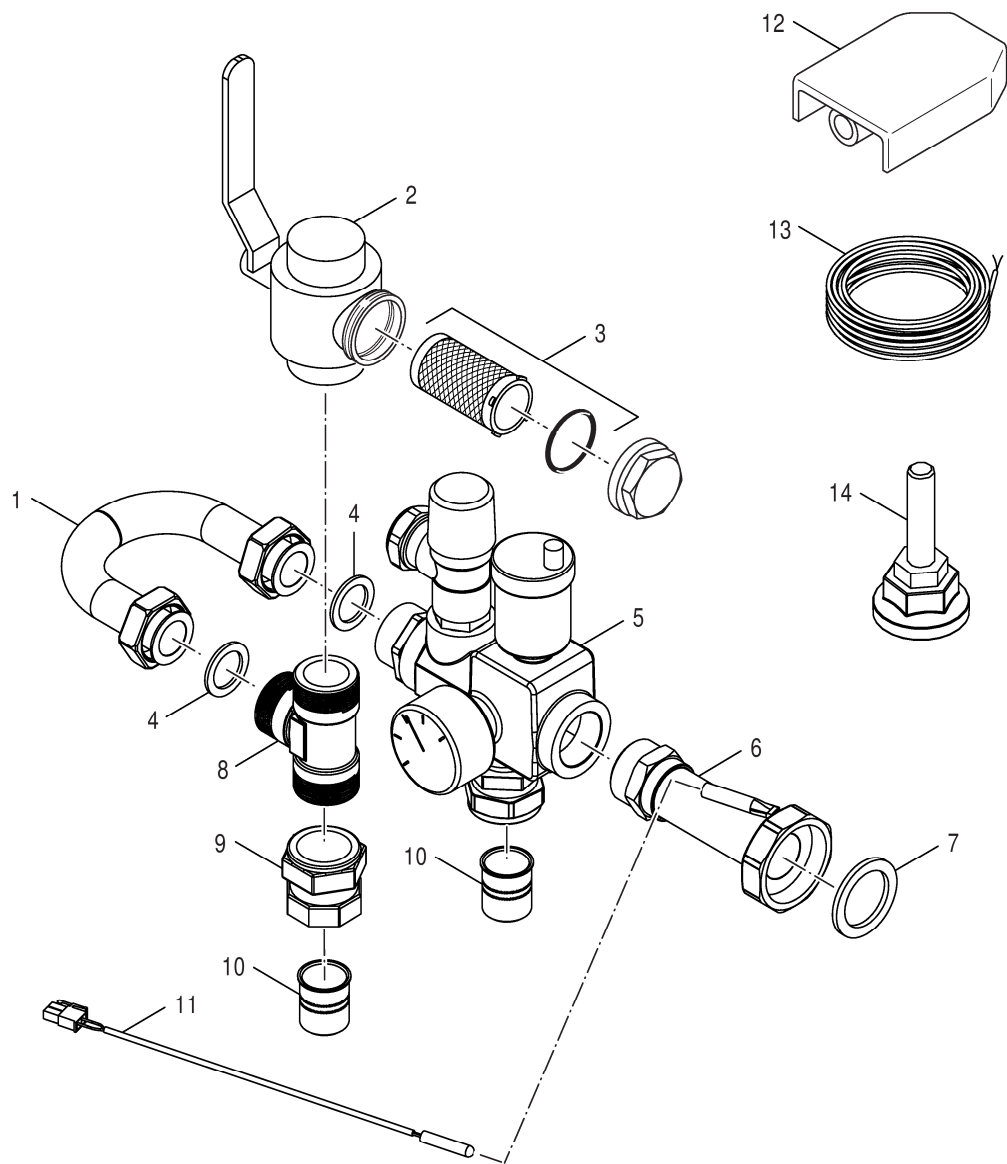

8738892928.aa.RO

Zubehör
2
E

WLW196 6-14 iART/iARTS 185/190

[illegible]

Zubehör	
---------	--

Gerätetypen

[illegible]

Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstr. 30-32
D-35576 Wetzlar / Germany

Buderus