



Ihr Online-Fachhändler für:

Buderus


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

GB172i 17,24 T100S,120, 210SR H V2

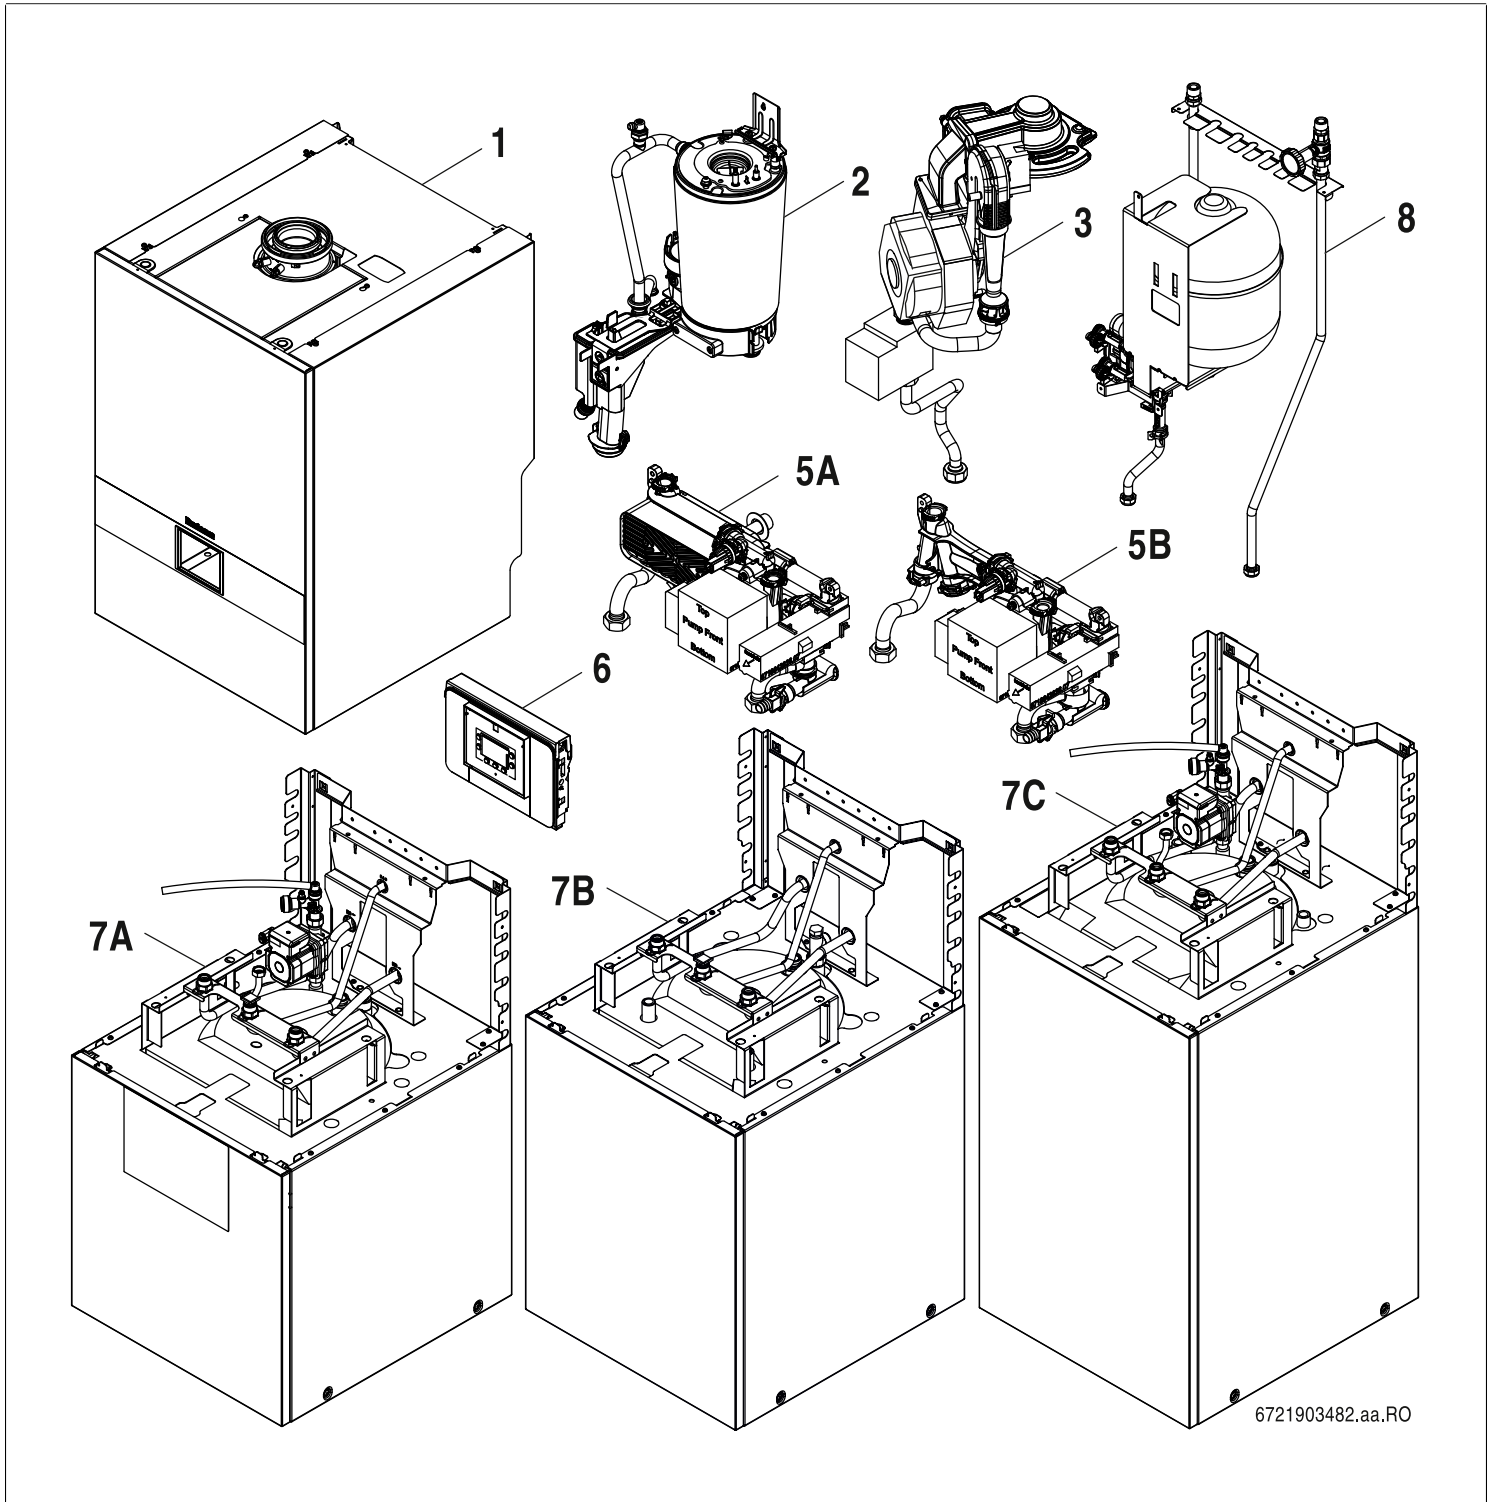

[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

[en] Important notes on installation/assembly

The installation/assembly must be carried out by a qualified contractor, following these instructions and in compliance with the applicable regulations.

[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage

L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect de la présente notice et des prescriptions applicables.

[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с настоящото ръководство и с приложимите разпоредби.

[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži

Instalaci/montáž musí při dodržení pokynů uvedených v tomto návodu a platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen

Installationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af denne vejledning og de gældende forskrifter.

[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση/τοποθέτηση πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευμένο για τις συγκεκριμένες εργασίες τεχνικό προσωπικό με τήρηση αυτών των οδηγιών καθώς και των σχετικών προδιαγραφών.

[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje

La instalación/el montaje debe realizarla personal especializado que esté autorizado para realizar estos trabajos y que tenga en cuenta estas instrucciones y la normativa vigente.

[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks

Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia vaid selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid.

[nl-BE] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met deze handleiding en de geldende voorschriften.

[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita

Näihin töihin hyväksytyn ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

[hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez

A telepítést/szerelést egy, a munkálatokra felhatalmazott szakembernek kell végeznie, jelen utasítás és az érvényes előírások figyelembevételével.

[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza di queste istruzioni e delle direttive vigenti.

[ka] მნიშვნელოვანი მოთხოვნები ინსტალაციისთვის/მონტაჟისთვის

ინსტალაცია/მონტაჟი უნდა განხორციელდეს სამუშაოებისთვის დაშვებული კვალიფიკაციის პერსონალის მიერ, მოქმედი განაწესის დაცვით.

[lt] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos

Instaliavimo / montavimo darbus, laikydamiės šios instrukcijos reikalavimų ir galiojančių taisyklių, privalo atlikti šioms darbams įgalioti specialistai.

[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu

Uzstādīšanu/montāžu jāveic atbilstošajiem darbiem sertificētam speciālistam, ievērojot šo instrukciju un spēkā esošos noteikumus.

[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet door een erkend installateur volgens de geldende voorschriften worden uitgevoerd.

[no] Viktig informasjon om installasjon/montering

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autoriserte installatører, og installasjonsanvisningen samt gjeldende forskrifter skal følges.

[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu

Instalację/montaż powinien wykonać specjalista uprawniony do tego typu prac z uwzględnieniem informacji podanych w niniejszej instrukcji oraz aktualnie obowiązujących przepisów.

[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem

A instalação/montagem deve ser efectuada por um técnico autorizado para os trabalhos, respeitando este manual e as prescrições válidas.

[ro] Indicații importante privind instalarea/montajul

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prezentele instrucțiuni și prescripțiile valabile.

[ru] Важные указания по подключению/монтажу

Подключение/монтаж должны выполнять только специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении требований этой инструкции и действующих норм и правил.

[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže

Inštaláciu/montáž musí vykonať odborný personál, ktorý má oprávnenie pre výkon týchto prác, pričom musí dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode a platné predpisy.

[sl] Pomembni napotki za namestitvev/montažo

Inštalacijo/montažo lahko izvede samo pooblaščen strokovnjak ob upoštevanju teh navodil in veljavnih predpisov.

[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu

Ovu instalaciju/montažu moraju da obave stručna lica koja su ovlašćena za obavljanje takvih radova u skladu sa ovim uputstvom i važećim propisima.

[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och tekniskt utbildad person enligt denna anvisning samt gällande föreskrifter.

[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar

Kurulum/montaj, bu çalışmalarını yapmasına müsaade edilen uzman kişiler tarafından işbu kılavuz ve geçerli yönetmelikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу

Встановлення/монтаж повинні виконувати фахівці, що допущені до виконання таких робіт, із дотриманням цієї інструкції та діючих приписів.

[zh] 安装方面的重要提示

安装和组装工作必须由经过许可的专业人员进行，同时必须遵守本说明书和现行法规的相关要求


[ar] ملاحظات هامة للتركيب/التجميع

يجب أن يتم التركيب/التجميع من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.

[fa] تذکرات مهم درباره نصب/مونتاژ

نصب/مونتاژ باید توسط فردی حرفه ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.

Ersatzteilliste

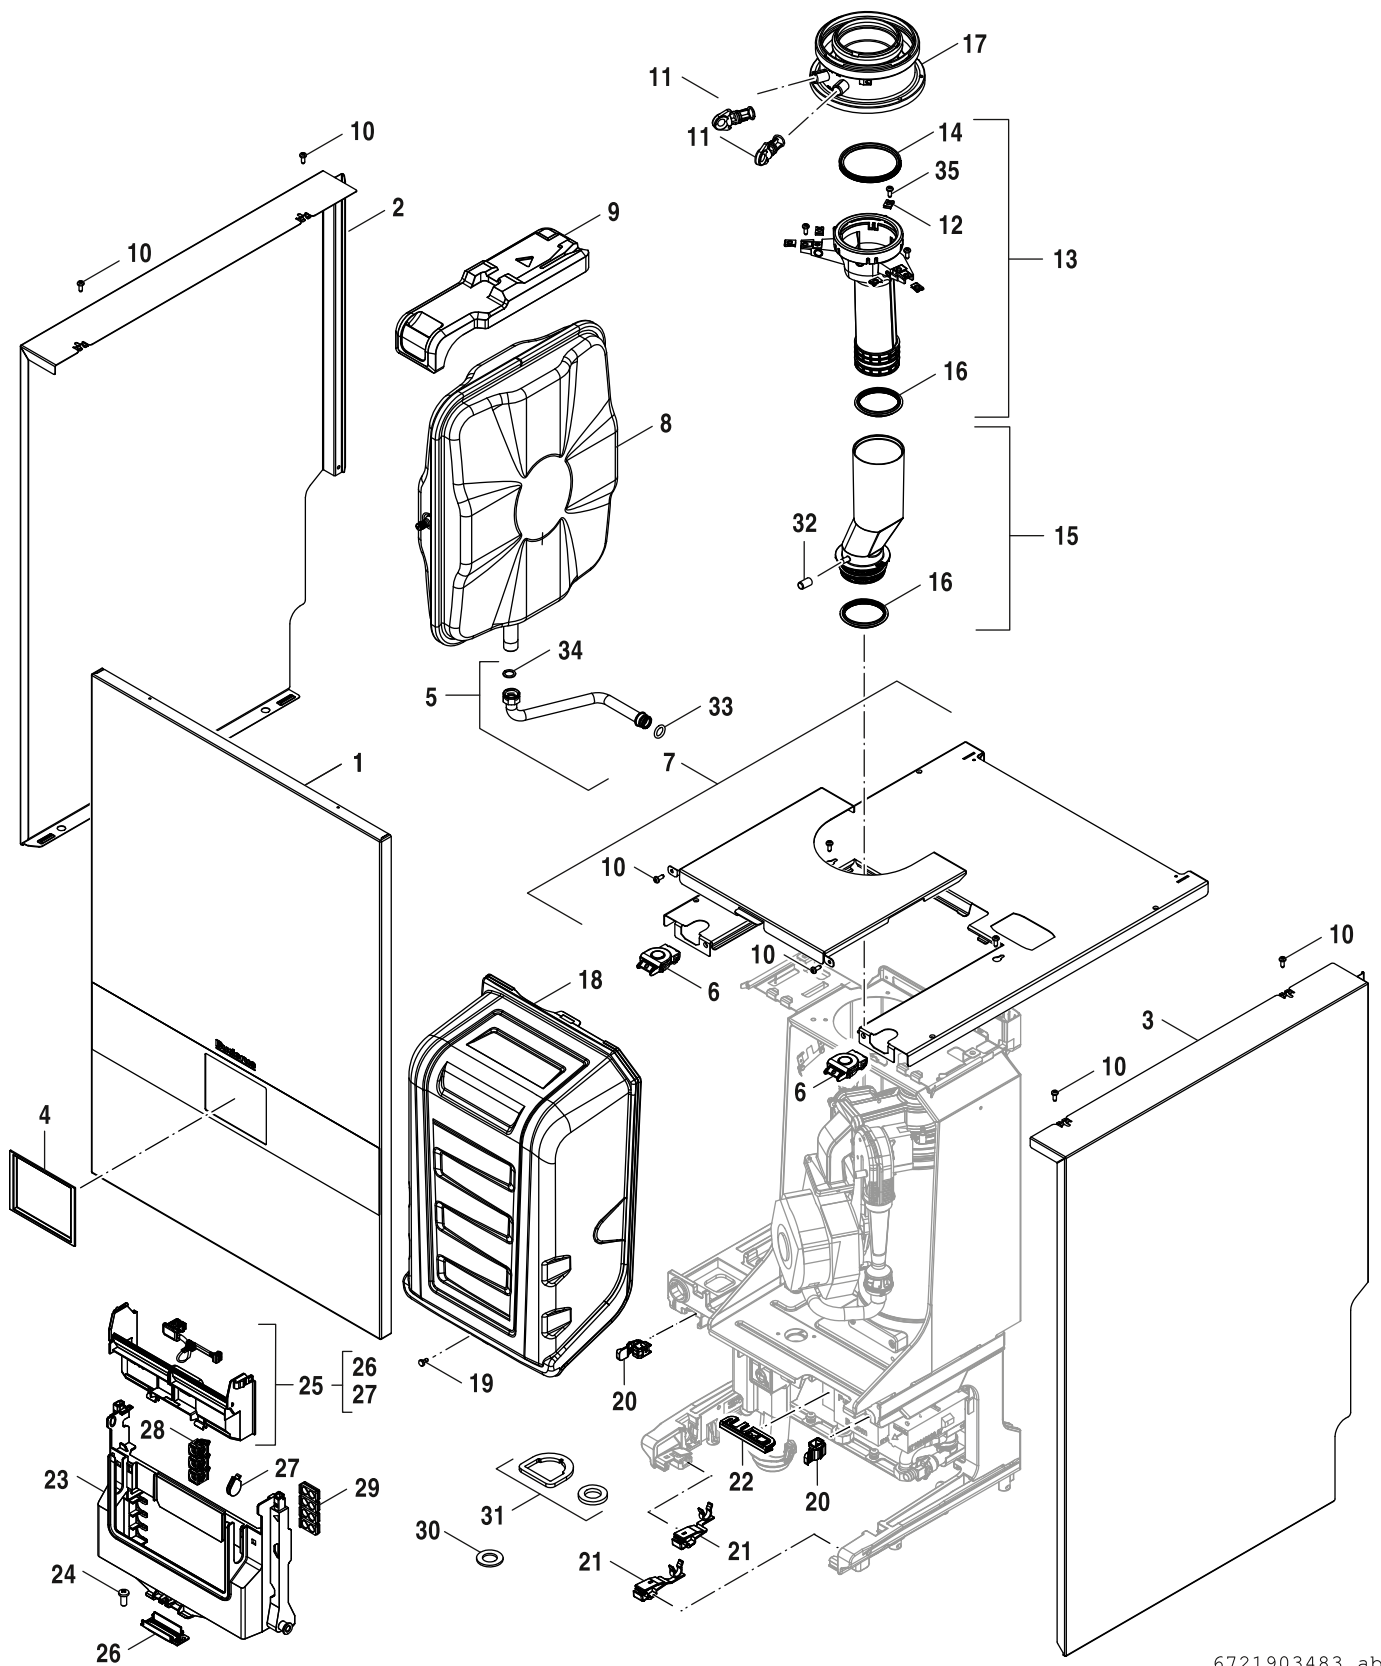

6721903483.ab


Verkleidung

GB172i 17,24 T100S,120, 210SR H V2

1

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GB172i-17 T100S H V	GB172i-17 T210SR H	GB172i-24 T120 H V2	GB172i-17 T120 H V2	GB172i-24 T100S H V2	GB172i-24 T210SR H V											Bemerkungen
1	Abdeckung Buderus	8 737 711 183	■	■	■	■	■	■											
2	Blende oben Buderus	8 737 711 186	■	■	■	■	■	■											
3	Blende oben Buderus	8 737 711 187	■	■	■	■	■	■											
4	Blende	8 738 211 601	■	■	■	■	■	■											
5	Rohr ADG HU2	8 737 711 819	■	■	■	■	■	■											
6	Verschlusssatz	8 712 000 131 0	■	■	■	■	■	■											
7	Abdeckung oben	8 737 711 179	■	■	■	■	■	■											
8	Ausdehnungsgefäß 12L	8 737 711 180	■	■	■	■	■	■											
9	Halterung Ausdehnungsgefäß	8 737 709 143	■	■	■	■	■	■											
10	Schraube BZ 4,8x13 (10x)	2 910 612 432 0	■	■	■	■	■	■											
11	Stopfen	8 716 763 266 0	■	■	■	■	■	■											
12	Blechmutter 4,8mm (10x)	8 710 609 015 0	■	■	■	■	■	■											
13	Abgasstutzen	8 737 711 178	■	■	■	■	■	■											
14	Dichtung Ø80mm	8 737 902 970 0	■	■	■	■	■	■											
15	Abgasrohr unten	8 718 650 987 0	■	■	■	■	■	■											
16	Dichtung Ø70mm	8 737 902 750 0	■	■	■	■	■	■											
17	Adapter DN80/125	8 716 763 274 0	■	■	■	■	■	■											
18	Abdeckung Luftkasten	8 737 711 177	■	■	■	■	■	■											
19	Flachkopfschraube M5X12 Pozi	8 713 401 088 0	■	■	■	■	■	■											
20	Klipp Steuergerätaufnahme oben (2x)	8 737 709 145	■	■	■	■	■	■											
21	Klipp Steuergerätaufnahme unten li u re	8 737 709 146	■	■	■	■	■	■											
22	Tülle Kabeldurchführung	8 737 710 236	■	■	■	■	■	■											
23	Halter Steuergerät	8 737 709 147	■	■	■	■	■	■											
24	Schraube M5X12 (10x)	2 912 301 154 0	■	■	■	■	■	■											
25	Abdeckung Installateur Zugang	8 737 709 196	■	■	■	■	■	■											
26	Abdeckung Ip PluX	8 737 709 148	■	■	■	■	■	■											
27	Klipp Verriegelung PluX	8 737 709 149	■	■	■	■	■	■											
28	Zugentlastung	8 712 201 007 0	■	■	■	■	■	■											
29	Kabeldurchführung 2-polig	8 737 704 495 0	■	■	■	■	■	■											
30	Dichtung Gasarmatur 41x3 (10x)	8 718 668 449 0	■	■	■	■	■	■											
31	Dichtung Rücklauf Schaum	8 737 709 150	■	■	■	■	■	■											
32	Kappe	8 737 902 864 0	■	■	■	■	■	■											
33	O-Ring 13,87x3,53 (10x)	8 716 771 155 0	■	■	■	■	■	■											
34	Dichtung 18.6x13.5x1.5 (10x)	8 710 103 045 0	■	■	■	■	■	■											
35	Kombiblechschraube (3x)	8 713 403 039 0	■	■	■	■	■	■											
GB172i 17,24 T100S,120, 210SR H V2											Verkleidung							1	

Ersatzteilliste

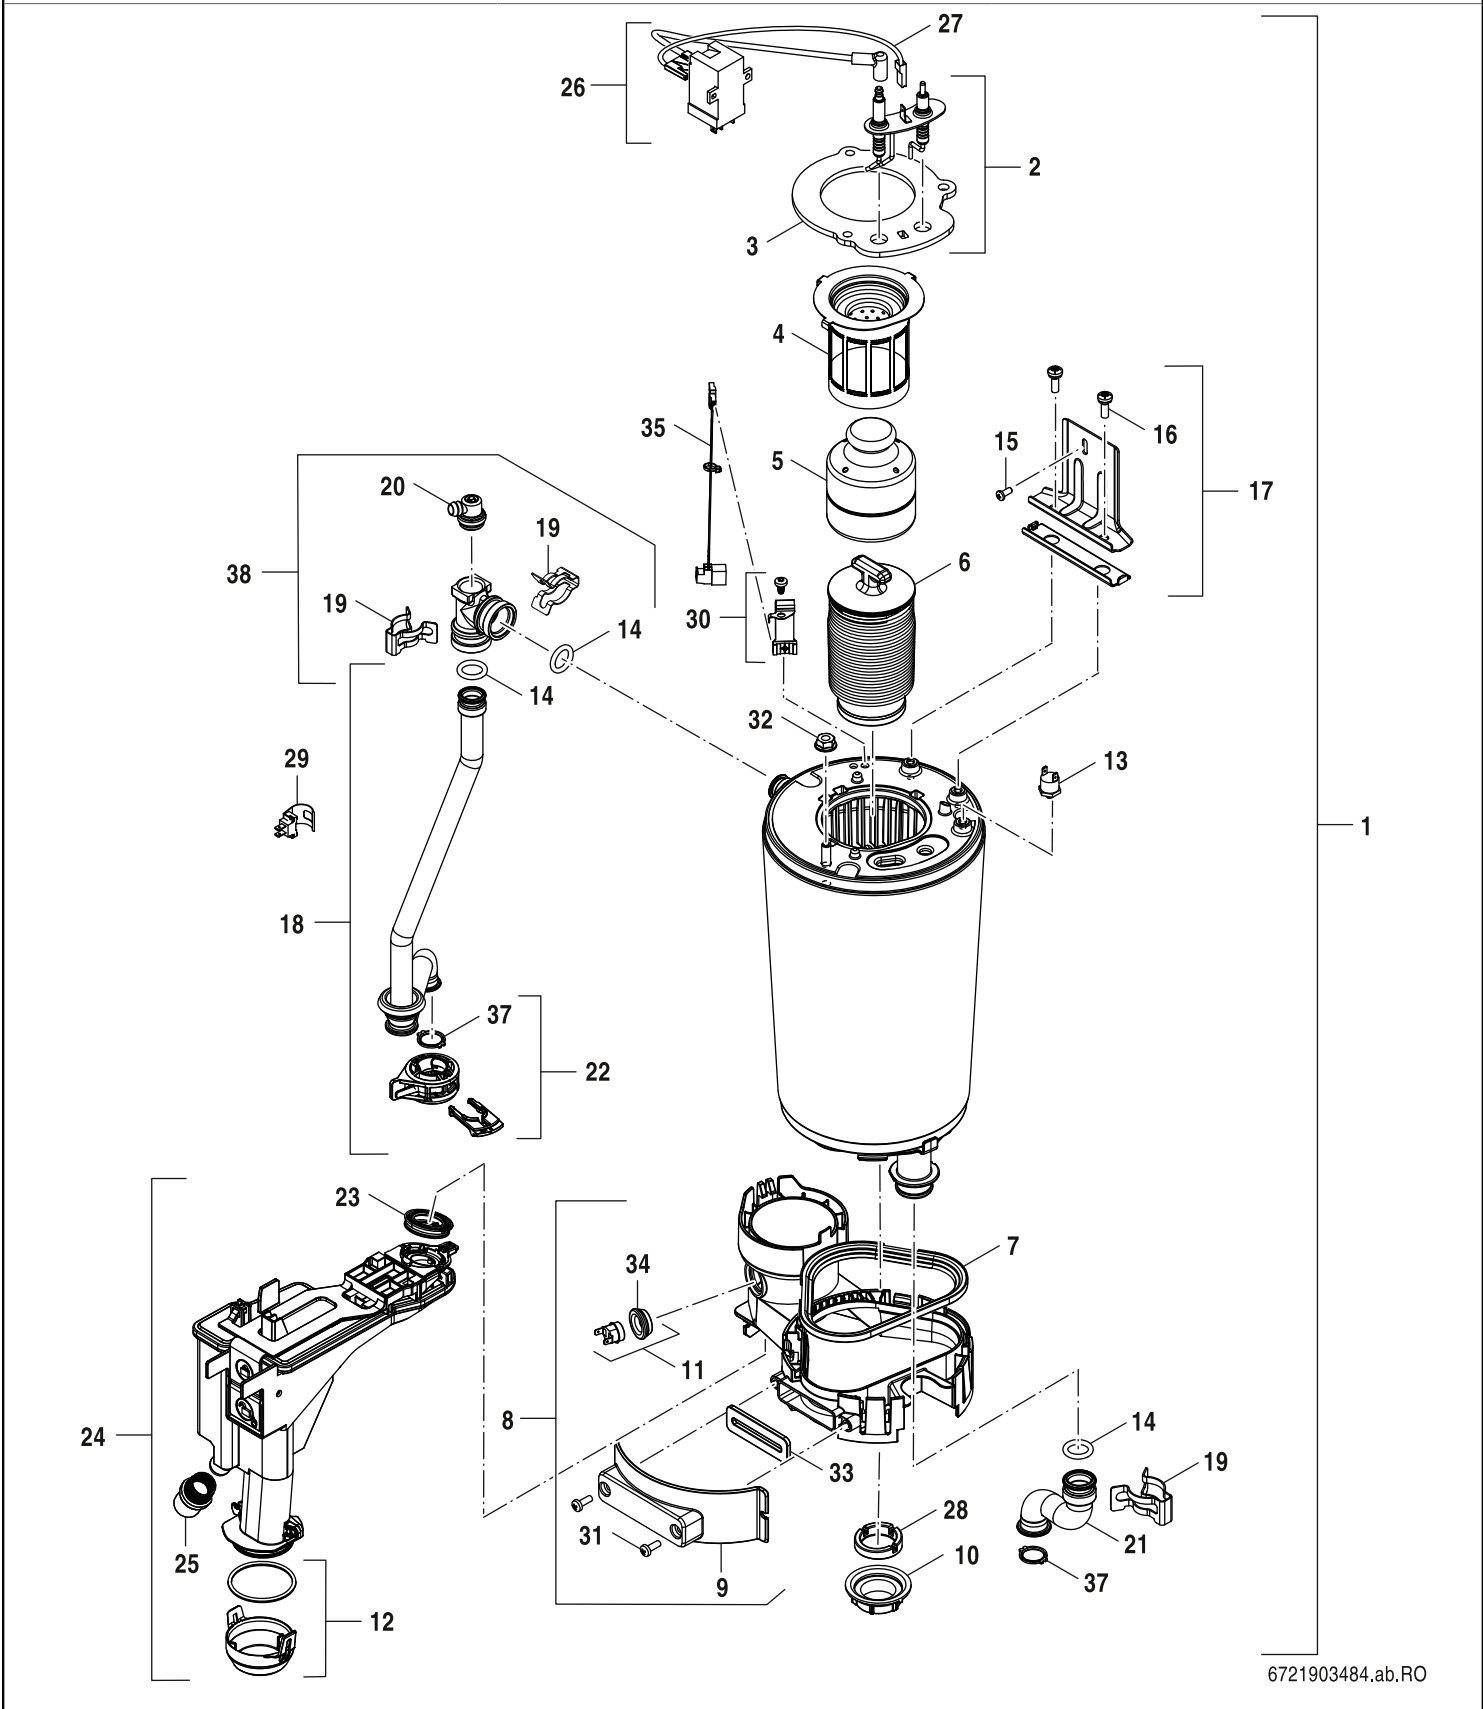


Wärmeübertrager	GB172i 17,24 T100S,120, 210SR H V2
-----------------	---

GB172i 17,24 T100S,120, 210SR H V2

2

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GB172i-17 T100S H V	GB172i-17 T210SR H	GB172i-24 T120 H V2	GB172i-17 T120 H V2	GB172i-24 T100S H V2	GB172i-24 T210SR H V											Bemerkungen	
1	Wärmeblock C6-13	8 737 711 801	■	■	■	■	■	■												
2	Elektrodensatz	8 737 903 536 0	■	■	■	■	■	■												
3	Brennerdichtung	8 718 650 789 0	■	■	■	■	■	■												
4	Brenner 30kW	8 718 650 984 0	■	■	■	■	■	■												
5	Verdrängungskörper	8 715 405 197 0	■	■	■	■	■	■												
6	Körper unten	8 737 602 342	■	■	■	■	■	■												
7	Dichtung	8 718 651 071 0	■	■	■	■	■	■												
8	Kondensatsammler	8 737 711 802	■	■	■	■	■	■												
9	Verschluss Kondensatsammler	8 718 651 585 0	■	■	■	■	■	■												
10	Mutter	8 713 301 196 0	■	■	■	■	■	■												
11	Temperaturbegrenzer kpl	8 710 506 267 0	■	■	■	■	■	■												
12	Abdeckung Deckel unten	8 737 709 166	■	■	■	■	■	■												
13	Temperaturbegrenzer	8 737 903 399 0	■	■	■	■	■	■												
14	O-Ring 17x4 (10x)	8 716 771 154 0	■	■	■	■	■	■												
15	Schraube M5x8 Taptime pozi PL (10x)	8 737 602 552	■	■	■	■	■	■												
16	Schraube M6x18 (10x)	8 737 602 143	■	■	■	■	■	■												
17	Halter	8 737 711 804	■	■	■	■	■	■												
18	Rohr VL	8 737 713 600	■	■	■	■	■	■												
19	Klammer (10x)	8 711 200 024 0	■	■	■	■	■	■												
20	Entlüftungsventil	8 717 405 285 0	■	■	■	■	■	■												
21	Rohr RL	8 737 711 803	■	■	■	■	■	■												
22	Bajonett	8 737 711 820	■	■	■	■	■	■												
23	Dichtung Siphon	8 737 602 313	■	■	■	■	■	■												
24	Siphon	8 737 709 163	■	■	■	■	■	■												
25	Schlauch	8 718 220 106 0	■	■	■	■	■	■												
26	Zündtrafo	7 736 700 599	■	■	■	■	■	■												
27	Zündkabel	8 737 902 999 0	■	■	■	■	■	■												
28	Seal Kondensatwanne	8 716 117 038	■	■	■	■	■	■												
29	Temperaturfühler 18mm	8 718 688 801 0	■	■	■	■	■	■												
30	Temperaturfühler NTC	8 737 602 343	■	■	■	■	■	■												
31	Schraube M5x14 (10x)	8 716 012 033 0	■	■	■	■	■	■												
32	Mutter M8 mit Flansch	8 718 682 332 0	■	■	■	■	■	■												
33	Verschluss Kondensatsammler	8 737 902 502 0	■	■	■	■	■	■												
34	Stopfen	8 737 902 638 0	■	■	■	■	■	■												
35	Kabel NTC	8 737 711 851	■	■	■	■	■	■												
37	Dichtung 18,5x24,3 (10x)	8 716 771 259 0	■	■	■	■	■	■												
38	T-Stück Entlüfteranschluss	8 737 713 305	■	■	■	■	■	■												
	Reinigungsset C6	7 738 113 218	■	■	■	■	■	■												
	Service-Kit C6-13	8 737 711 853	■	■	■	■	■	■												
GB172i 17,24 T100S,120, 210SR H V2										Wärmeübertrager										2

Ersatzteilliste

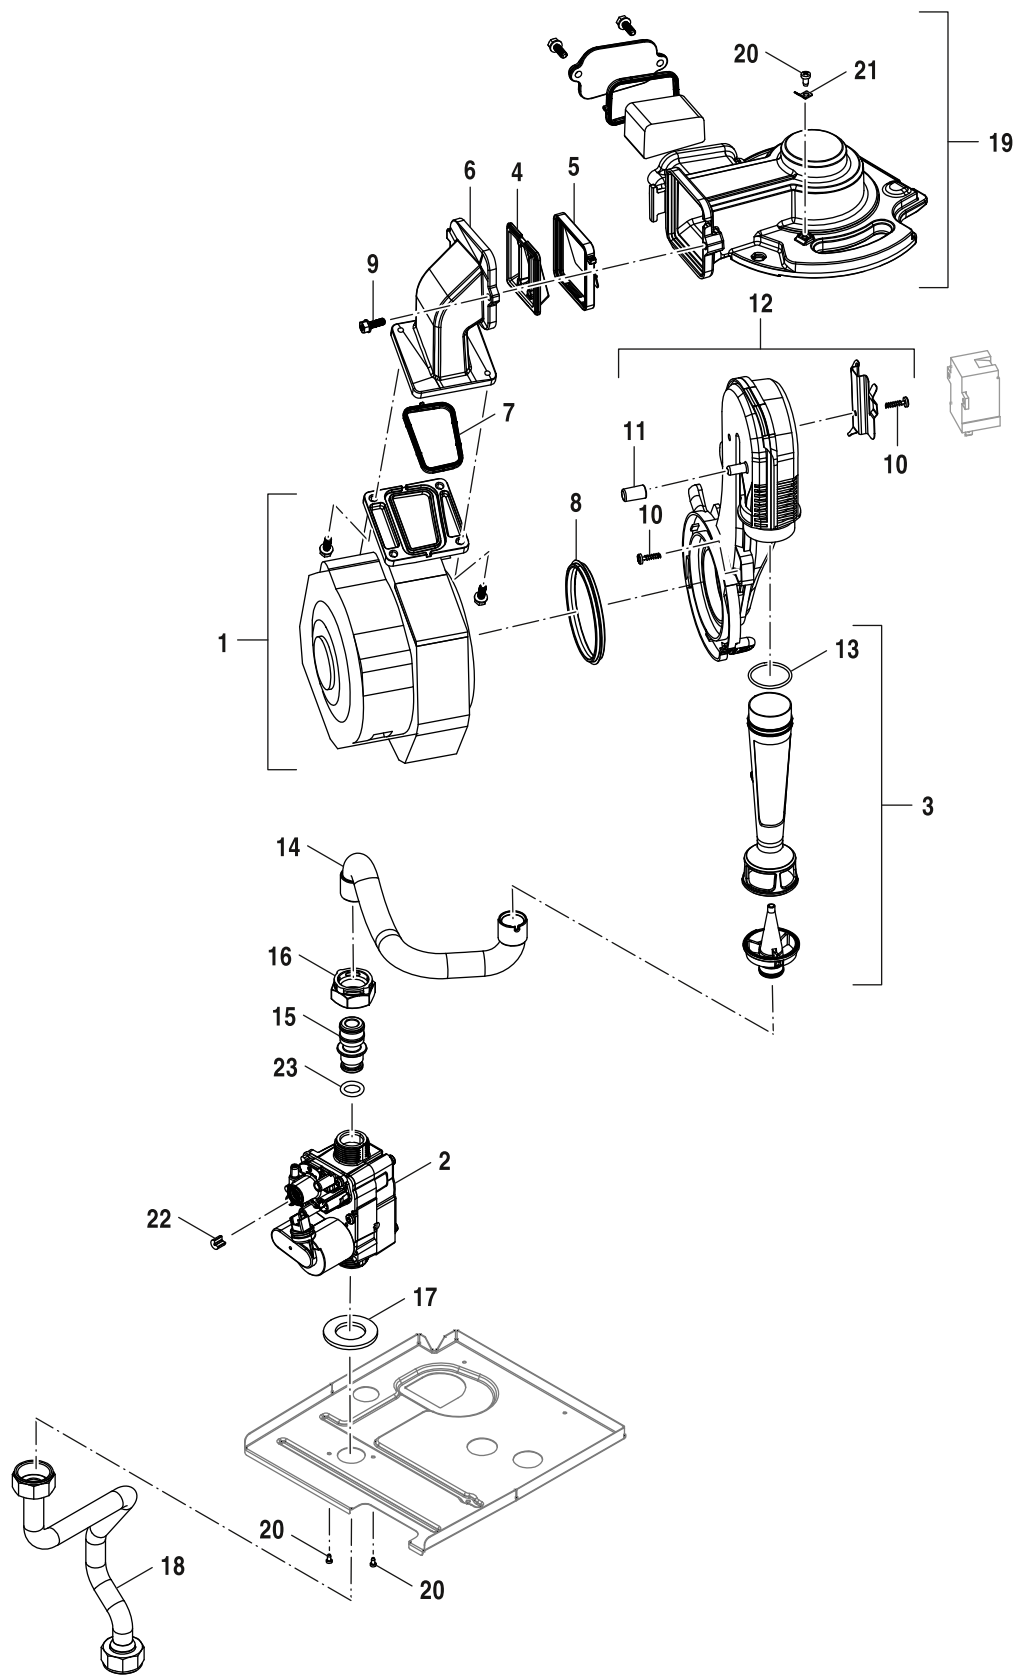

6721903485.ab.RO


Gasarmatur

GB172i 17,24 T100S,120, 210SR H V2

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GB172i-17 T100S H V	GB172i-17 T210SR H	GB172i-24 T120 H V2	GB172i-17 T120 H V2	GB172i-24 T100S H V2	GB172i-24 T210SR H V											Bemerkungen
1	Gebläse	8 718 651 784 0	■	■	■	■	■	■											
2	Gasventil	8 716 121 253	■	■	■	■	■	■											
3	Venturi 30kW G25/GZ35A	8 718 650 947 0	■	■	■	■	■	■											
4	Klappendichtung	8 716 117 051	■	■	■	■	■	■											
5	Ventilklappe	8 716 117 050	■	■	■	■	■	■											
6	Gebläse Kanal	8 718 649 646 0	■	■	■	■	■	■											
7	Dichtung Gebläse	8 718 660 208 0	■	■	■	■	■	■											
8	Dichtung	7 746 001 88A 0	■	■	■	■	■	■											
9	Schraube M5x15 (3x)	8 718 651 785 0	■	■	■	■	■	■											
10	Schraube 4x15 (10x)	8 737 700 103 0	■	■	■	■	■	■											
11	Kappe	8 737 902 864 0	■	■	■	■	■	■											
12	Saug-Rohr	8 718 650 806 0	■	■	■	■	■	■											
13	O-Ring NBR 29x2 (10x)	8 718 662 626 0	■	■	■	■	■	■											
14	Schlauch GAS	8 737 711 815	■	■	■	■	■	■											
15	Gasdüse 30kW G20 / G25	8 737 603 467	■	■	■	■	■	■											
16	Mutter	8 716 106 683 0	■	■	■	■	■	■											
17	Dichtung Gasarmatur 41x3 (10x)	8 718 668 449 0	■	■	■	■	■	■											
18	Rohr Gas HU2 horizontal	8 737 711 818	■	■	■	■	■	■											
19	Brennerhaube	8 737 711 817	■	■	■	■	■	■											
20	Schraube M4x8	2 914 411 412 0	■	■	■	■	■	■											
21	Steckeranschlusssockel 6.3	8 718 652 196 0	■	■	■	■	■	■											
22	Stopfen	8 716 121 401	■	■	■	■	■	■											
23	O-Ring 12x3 (10x)	8 710 205 089 0	■	■	■	■	■	■											

GB172i 17,24 T100S,120, 210SR H V2										Gasarmatur										3
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Ersatzteilliste

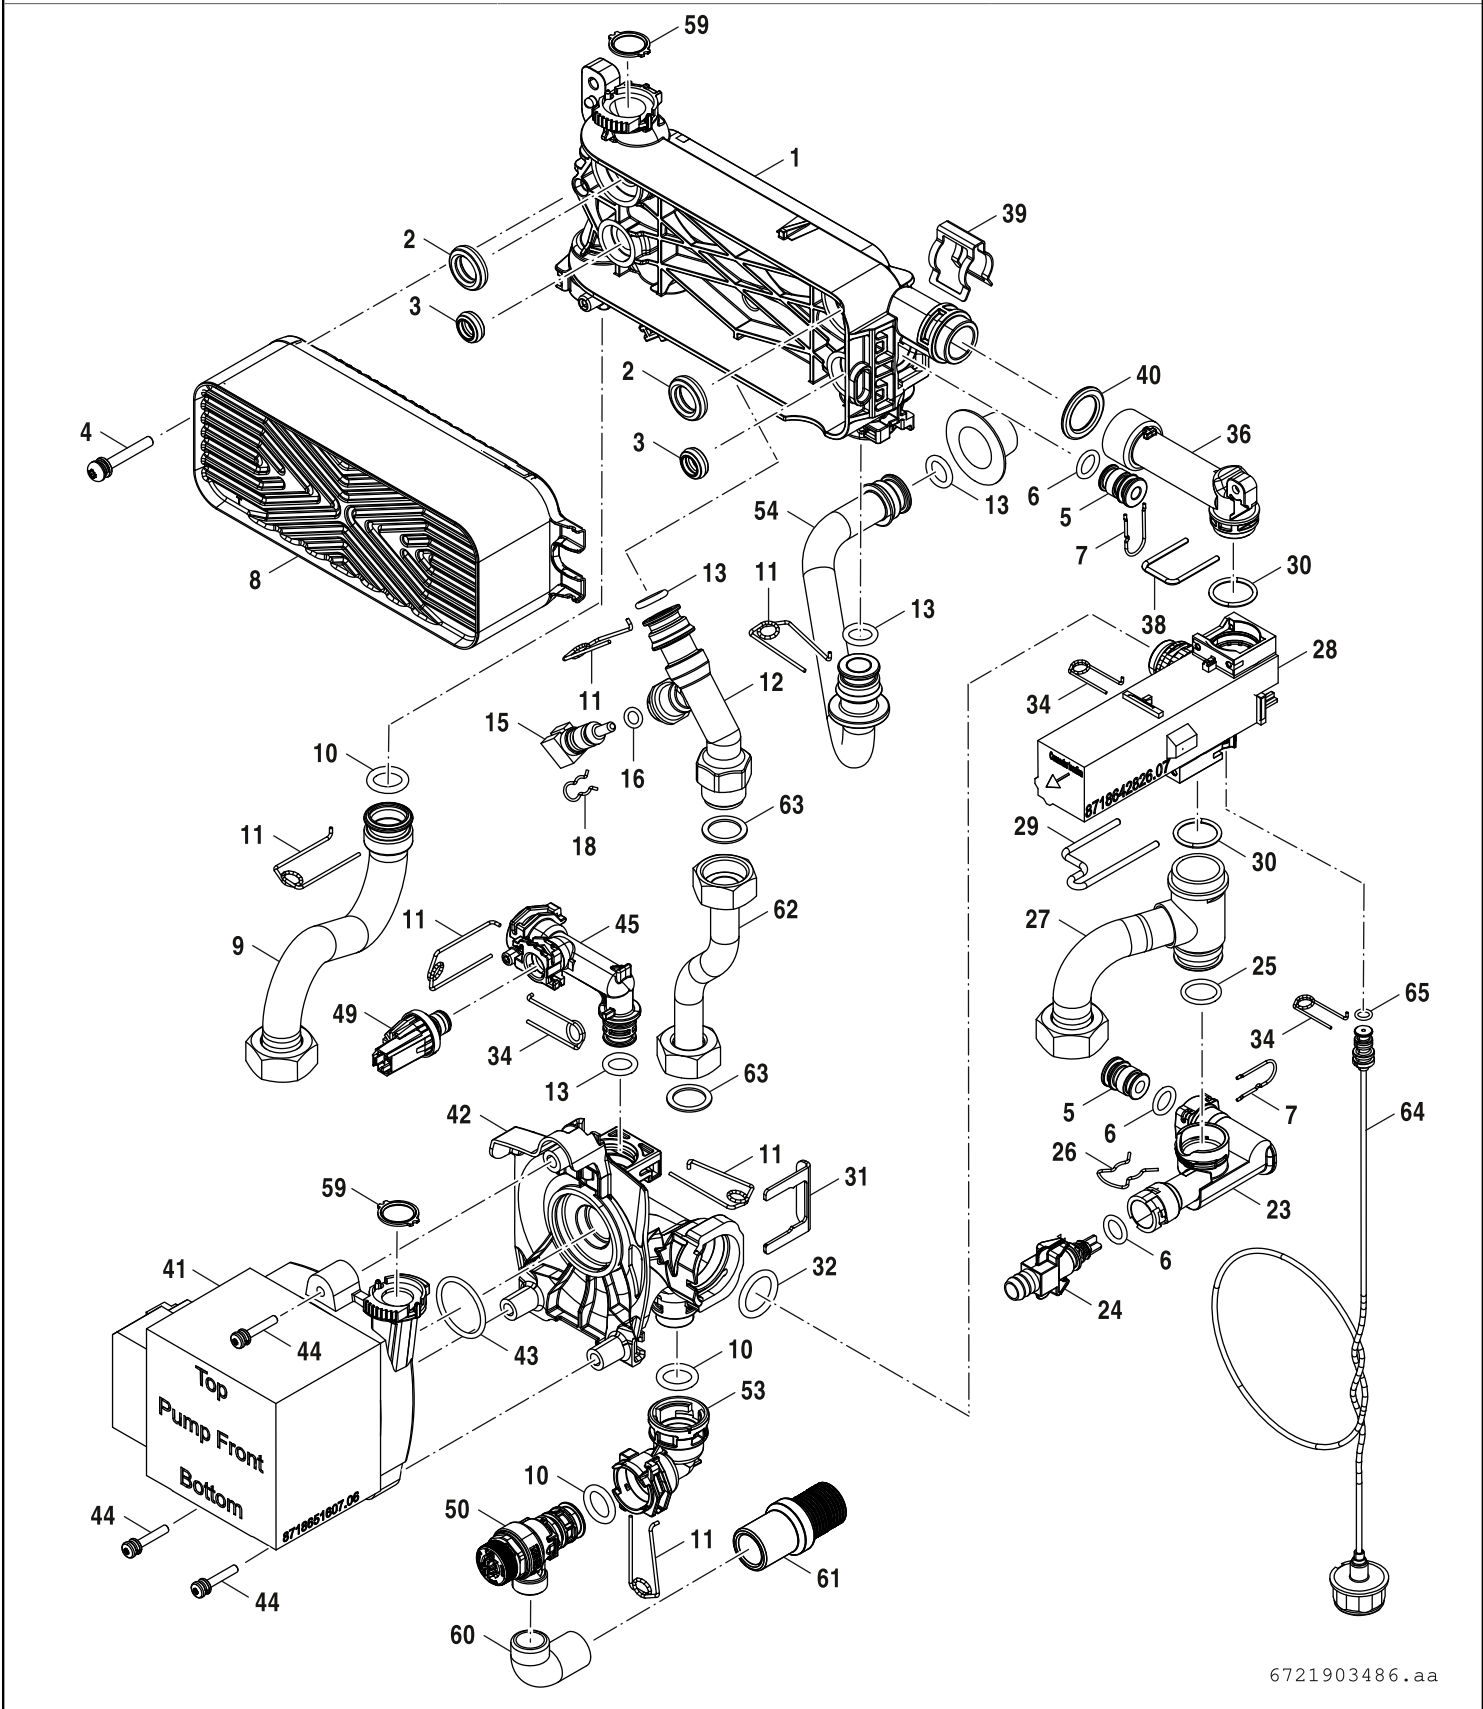


Hydraulikblock	GB172i 17,24 T100S,120, 210SR H V2
----------------	---

5A

2021/08	10	6721835700
---------	----	------------

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GB172i-17 T100S H V	GB172i-17 T210SR H	GB172i-24 T120 H V2	GB172i-17 T120 H V2	GB172i-24 T100S H V2	GB172i-24 T210SR H V												Bemerkungen
1	Sammler	8 718 684 471 0	■	■			■	■												
2	Dichtung 28,4x8 (10x)	8 716 771 003 0	■	■			■	■												
3	Dichtung 19,4x8 (10x)	8 716 771 325 0	■	■			■	■												
4	Schraube M5x35 (10x)	8 718 684 954 0	■	■			■	■												
5	Stopfen (5x)	8 718 222 478 0	■	■			■	■												
6	O-Ring 12,5x3 WRAS / KTW (1x)	8 716 106 748 0	■	■			■	■												
7	Haltefeder 13mm (1x)	8 716 106 549 0	■	■			■	■												
8	Wärmetauscher	8 737 711 828	■	■			■	■												
9	Rohr CH Flow	8 737 711 824	■	■			■	■												
10	O-Ring 17x4 (10x)	8 716 771 154 0	■	■			■	■												
11	Haltefeder 18 mm (10x)	8 718 684 699 0	■	■			■	■												
12	Zwischenstück WW NTC	8 737 711 843	■	■			■	■												
13	O-Ring 13,87x3,53 (10x)	8 716 771 155 0	■	■			■	■												
15	Temperaturfühler	8 714 500 081 0	■	■			■	■												
16	O-Ring 7.75 X 2.1 L (x1)	8 716 107 440 0	■	■			■	■												
18	Haltefeder (10x)	8 711 200 015 0	■	■			■	■												
23	Rücklaufbogen	8 737 602 352	■	■			■	■												
24	Füllhahn	8 716 771 432 0	■	■			■	■												
25	O-Ring 18.7x2.7 (10x)	8 718 640 414 0	■	■			■	■												
26	Haltefeder (10x)	8 711 200 016 0	■	■			■	■												
27	Zusammenbau Rücklauf Rohr	8 737 711 825	■	■			■	■												
28	Rücklaufeinheit	8 737 602 350	■	■			■	■												
29	Haltefeder (10x)	8 737 602 355	■	■			■	■												
30	O-Ring 23.47x2.62 (10x)	8 737 602 349	■	■			■	■												
31	Klammer (10x)	8 718 681 920 0	■	■			■	■												
32	O-Ring 23x4 (10x)	8 716 771 353 0	■	■			■	■												
34	Haltefeder 10mm (10x)	8 716 771 167 0	■	■			■	■												
36	Anschlussstück	8 737 602 348	■	■			■	■												
38	Clip (10x)	8 737 602 356	■	■			■	■												
39	Klammer (10x)	8 716 113 918 0	■	■			■	■												
40	O-Ring 20.22 x 3.53 (10x)	8 718 685 490 0	■	■			■	■												
41	Pumpe ErP	8 737 602 344	■	■			■	■												
42	Rohr	8 737 602 345	■	■			■	■												
43	O-Ring 34x3 (10x)	8 737 602 346	■	■			■	■												
44	Schraube M5x30 mit Scheibe	8 716 106 452 0	■	■			■	■												
45	Anschlussstück	8 718 648 973 0	■	■			■	■												
49	Druckwächter	8 718 651 042 0	■	■			■	■												
50	Sicherheitsventil	8 718 643 989 0	■	■			■	■												
53	Anschlussstück Sicherheitsventil	8 737 602 347	■	■			■	■												
54	Rohr PEX KW	8 737 711 844	■	■			■	■												
59	Dichtung 18,5x24,3 (10x)	8 716 771 259 0	■	■			■	■												
60	Bogen	8 718 642 979 0	■	■			■	■												
61	Schlauch	8 718 220 106 0	■	■			■	■												
62	Wellrohr	8 737 711 845	■	■			■	■												
63	Dichtung 18.6x13.5x1.5 (10x)	8 710 103 045 0	■	■			■	■												
64	Manometer	8 737 712 661	■	■			■	■												
65	O-Ring 2,62x6,02 ID EPDM (10x)	8 716 140 810 0	■	■			■	■												
GB172i 17,24 T100S,120, 210SR H V2										Hydraulikblock										5A

Ersatzteilliste

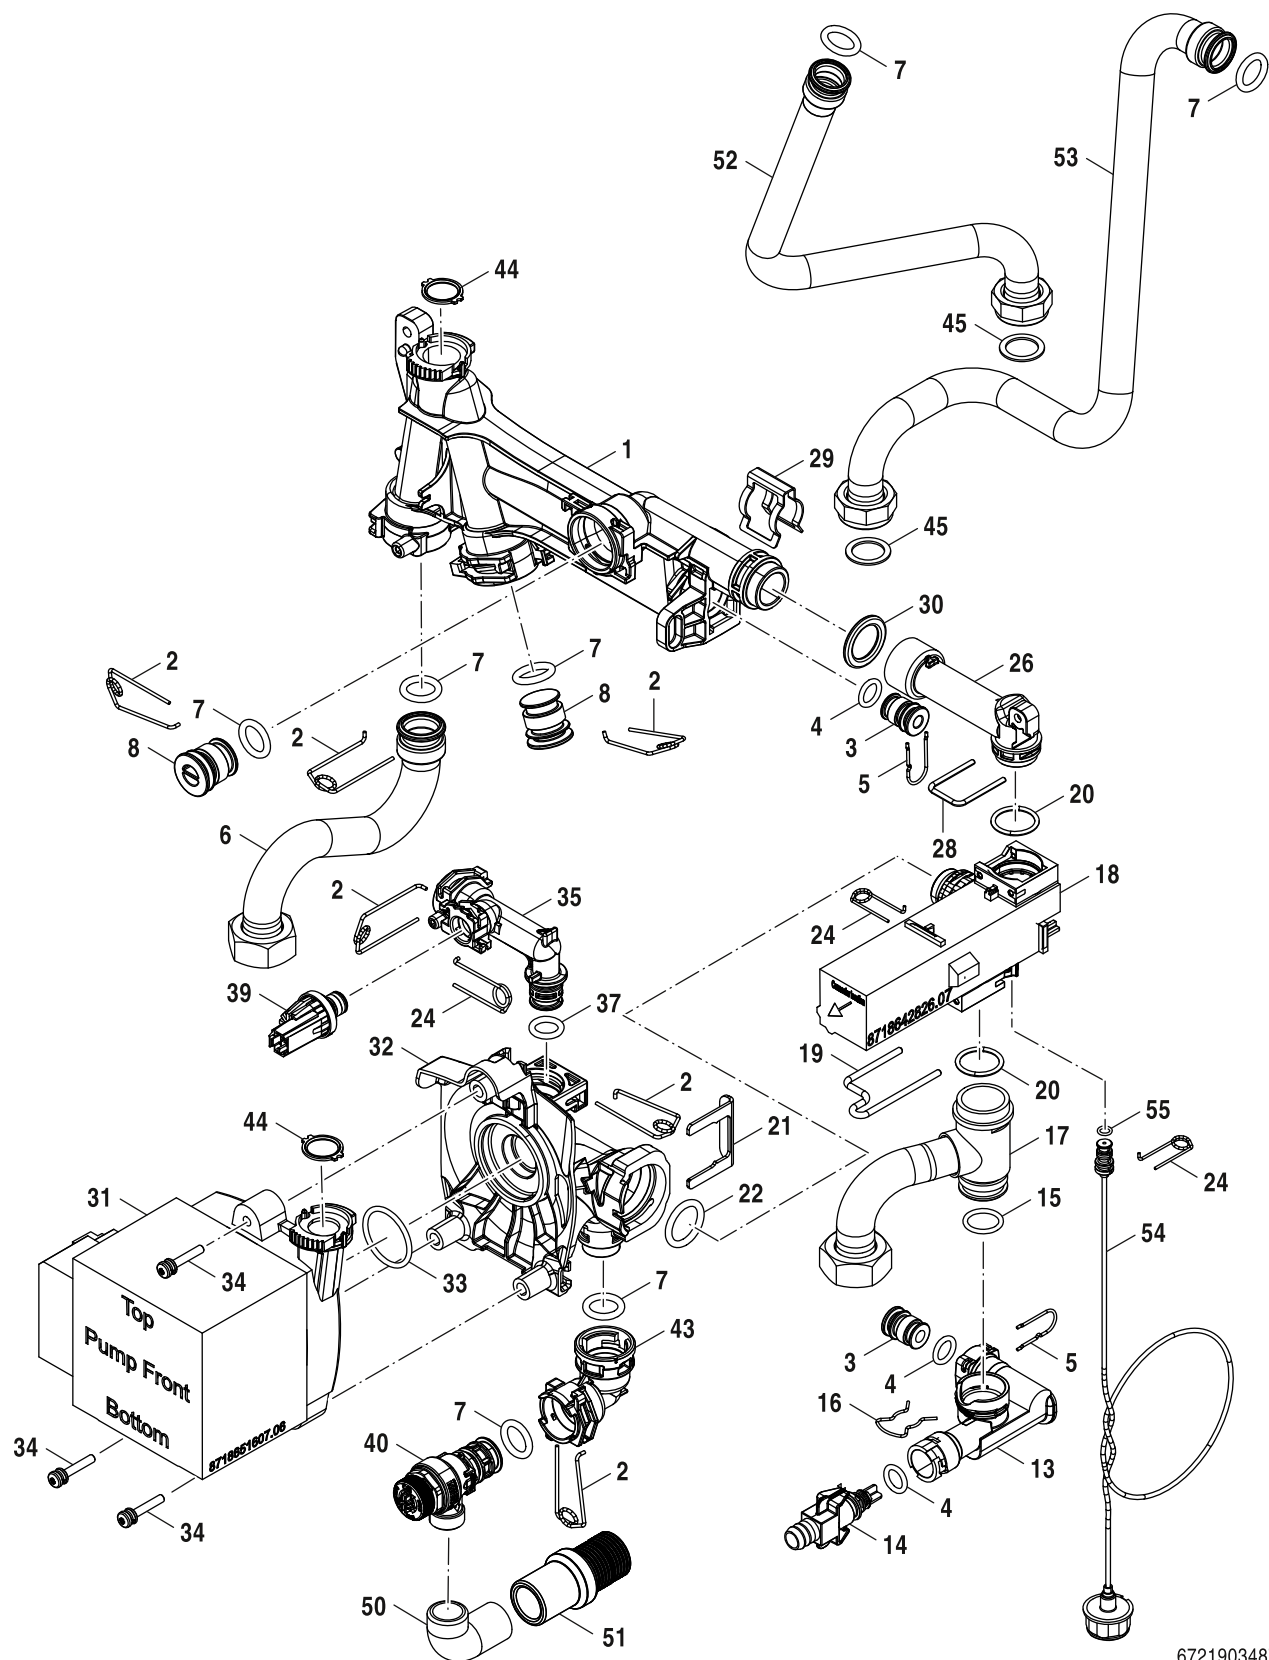

6721903487.aa.RO


Hydraulikblock

GB172i 17,24 T100S,120, 210SR H V2

5B

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GB172i-17 T100S H V	GB172i-17 T210SR H	GB172i-24 T120 H V2	GB172i-17 T120 H V2	GB172i-24 T100S H V2	GB172i-24 T210SR H V												Bemerkungen
1	Sammler	8 718 680 824 0			■	■														
2	Haltefeder 18 mm (10x)	8 718 684 699 0			■	■														
3	Stopfen (5x)	8 718 222 478 0			■	■														
4	O-Ring 12,5x3 WRAS / KTW (1x)	8 716 106 748 0			■	■														
5	Haltefeder 13mm (1x)	8 716 106 549 0			■	■														
6	Rohr CH Flow	8 737 711 824			■	■														
7	O-Ring 17x4 (10x)	8 716 771 154 0			■	■														
8	Stopfen	8 716 106 564 0			■	■														
13	Rücklaufbogen	8 737 602 352			■	■														
14	Füllhahn	8 716 771 432 0			■	■														
15	O-Ring 18.7x2.7 (10x)	8 718 640 414 0			■	■														
16	Haltefeder (10x)	8 711 200 016 0			■	■														
17	Zusammenbau Rücklauf Rohr	8 737 711 825			■	■														
18	Rücklaufeinheit	8 737 602 350			■	■														
19	Haltefeder (10x)	8 737 602 355			■	■														
20	O-Ring 23.47x2.62 (10x)	8 737 602 349			■	■														
21	Klammer (10x)	8 718 681 920 0			■	■														
22	O-Ring 23x4 (10x)	8 716 771 353 0			■	■														
24	Haltefeder 10mm (10x)	8 716 771 167 0			■	■														
26	Anschlussstück	8 737 602 348			■	■														
28	Clip (10x)	8 737 602 356			■	■														
29	Klammer (10x)	8 716 113 918 0			■	■														
30	O-Ring 20.22 x 3.53 (10x)	8 718 685 490 0			■	■														
31	Pumpe ErP	8 737 602 344			■	■														
32	Rohr	8 737 602 345			■	■														
33	O-Ring 34x3 (10x)	8 737 602 346			■	■														
34	Schraube M5x30 mit Scheibe	8 716 106 452 0			■	■														
35	Anschlussstück	8 718 648 973 0			■	■														
37	O-Ring 13,87x3,53 (10x)	8 716 771 155 0			■	■														
39	Druckwächter	8 718 651 042 0			■	■														
40	Sicherheitsventil	8 718 643 989 0			■	■														
43	Anschlussstück Sicherheitsventil	8 737 602 347			■	■														
44	Dichtung 18,5x24,3 (10x)	8 716 771 259 0			■	■														
45	Dichtung 23.9x17.2x1.5 (10x)	8 710 103 043 0			■	■														
50	Bogen	8 718 642 979 0			■	■														
51	Schlauch	8 718 220 106 0			■	■														
52	Rohr VL RW	8 737 711 826			■	■														
53	Rohr RL RW	8 737 711 827			■	■														
54	Manometer	8 737 712 661			■	■														
55	O-Ring 2,62x6,02 ID EPDM (10x)	8 716 140 810 0			■	■														
GB172i 17,24 T100S,120, 210SR H V2																				Hydraulikblock
																				5B

Ersatzteilliste

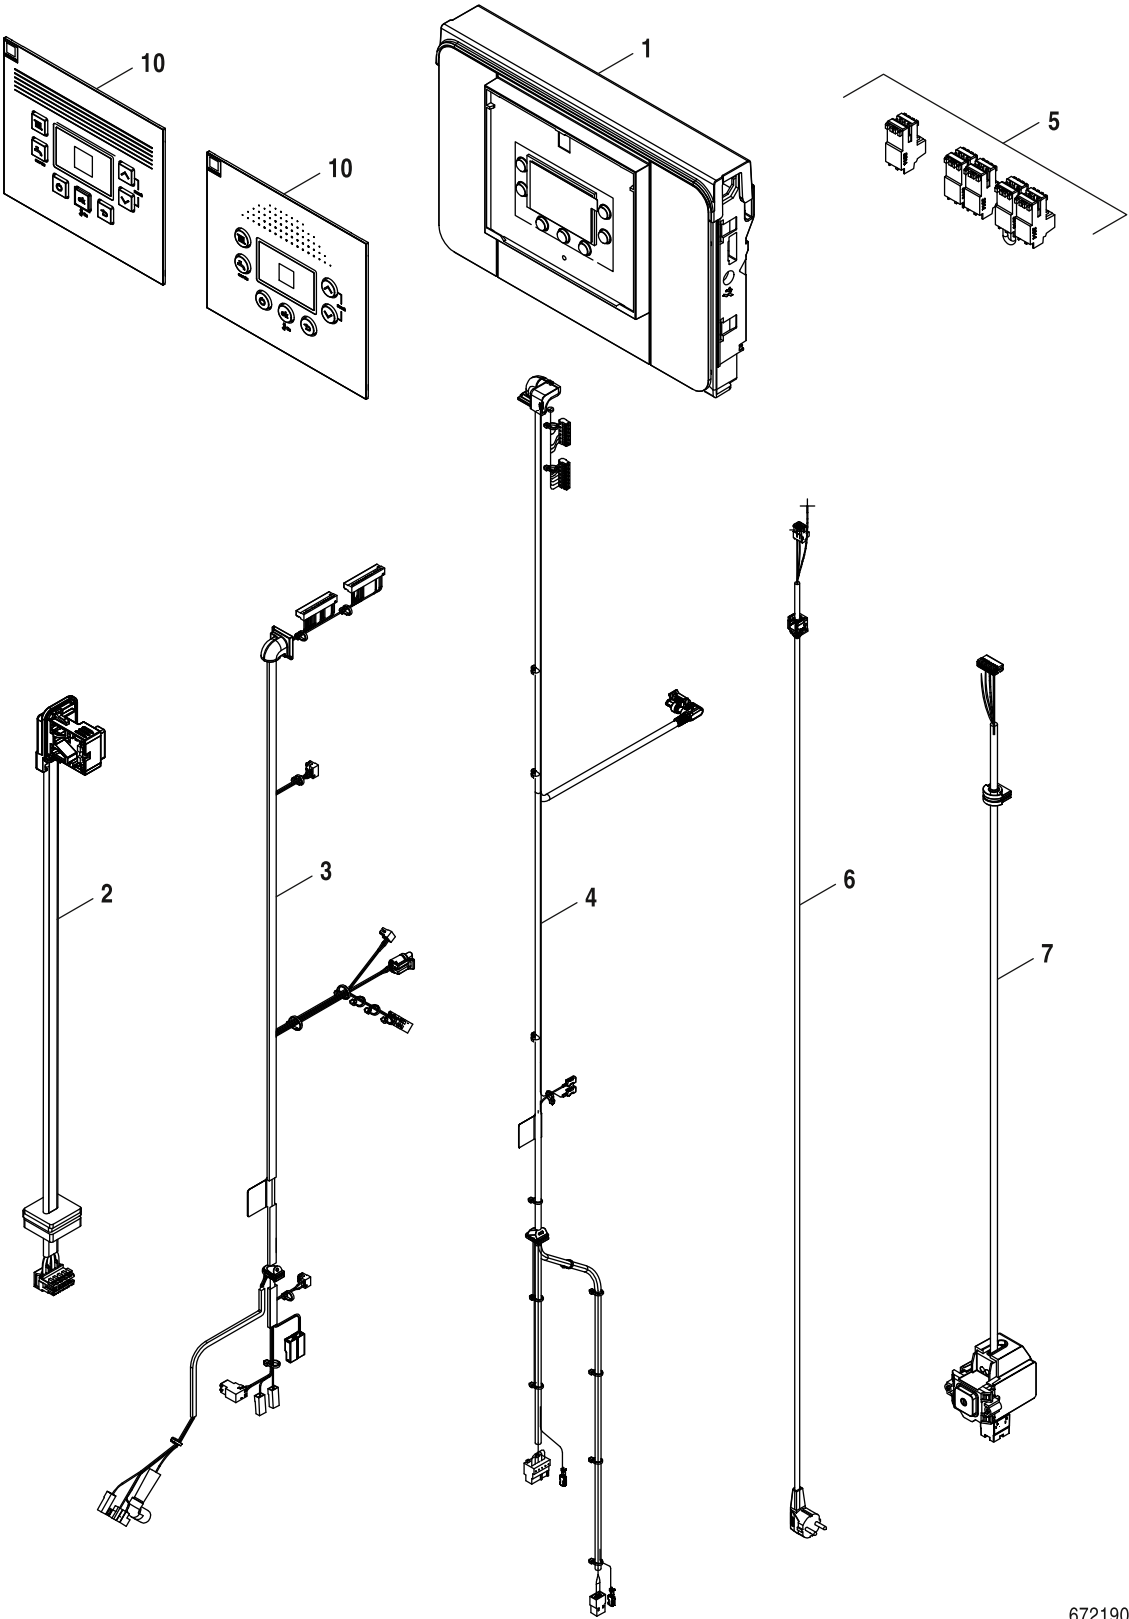


6721903488.ab.RO

Steuergerät

GB172i 17,24 T100S,120, 210SR H V2

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GB172i-17 T100S H V	GB172i-17 T210SR H	GB172i-24 T120 H V2	GB172i-17 T120 H V2	GB172i-24 T100S H V2	GB172i-24 T210SR H V											Bemerkungen
1	Steuergerät ACU MHP-23	8 737 712 758	■	■	■		■	■											
1	Steuergerät ACU MHP-23	8 737 712 992				■													
2	Kabel Plux	8 737 711 852	■	■	■	■	■	■											
3	Kabelbaum 24V	8 737 711 848	■	■	■	■	■	■											
4	Kabelbaum 230V Kombi/System	8 737 709 177	■	■	■	■	■	■											
5	Klemmleiste	8 737 711 080	■	■	■	■	■	■											
6	Netzkabel	8 737 711 849	■	■	■	■	■	■											
7	Schalter	8 737 711 850	■	■	■	■	■	■											
10	Blende	8 737 905 054 0	■	■	■	■	■	■											
	Conversion Kit 17kW SLS for H/L-->LPG	7 738 113 469	■	■															
	Conversion Kit 24kW SLS for H/L-->LPG	7 738 113 471					■	■											
	Conversion Kit 17kW Coil for H/L-->LPG	7 738 113 473				■													
	Conversion Kit 24kW Coil for H/L-->LPG	7 738 113 475			■														
	Conversion Kit 17kW SLS for LPG-->H/L	7 738 113 579	■	■															
	Conversion Kit 24kW SLS for LPG-->H/L	7 738 113 580					■	■											
	Conversion Kit 17kW Coil for LPG-->H/L	7 738 113 584				■													
	Conversion Kit 24kW Coil for LPG-->H/L	7 738 113 585			■														
GB172i 17,24 T100S,120, 210SR H V2										Steuergerät									6

Ersatzteilliste

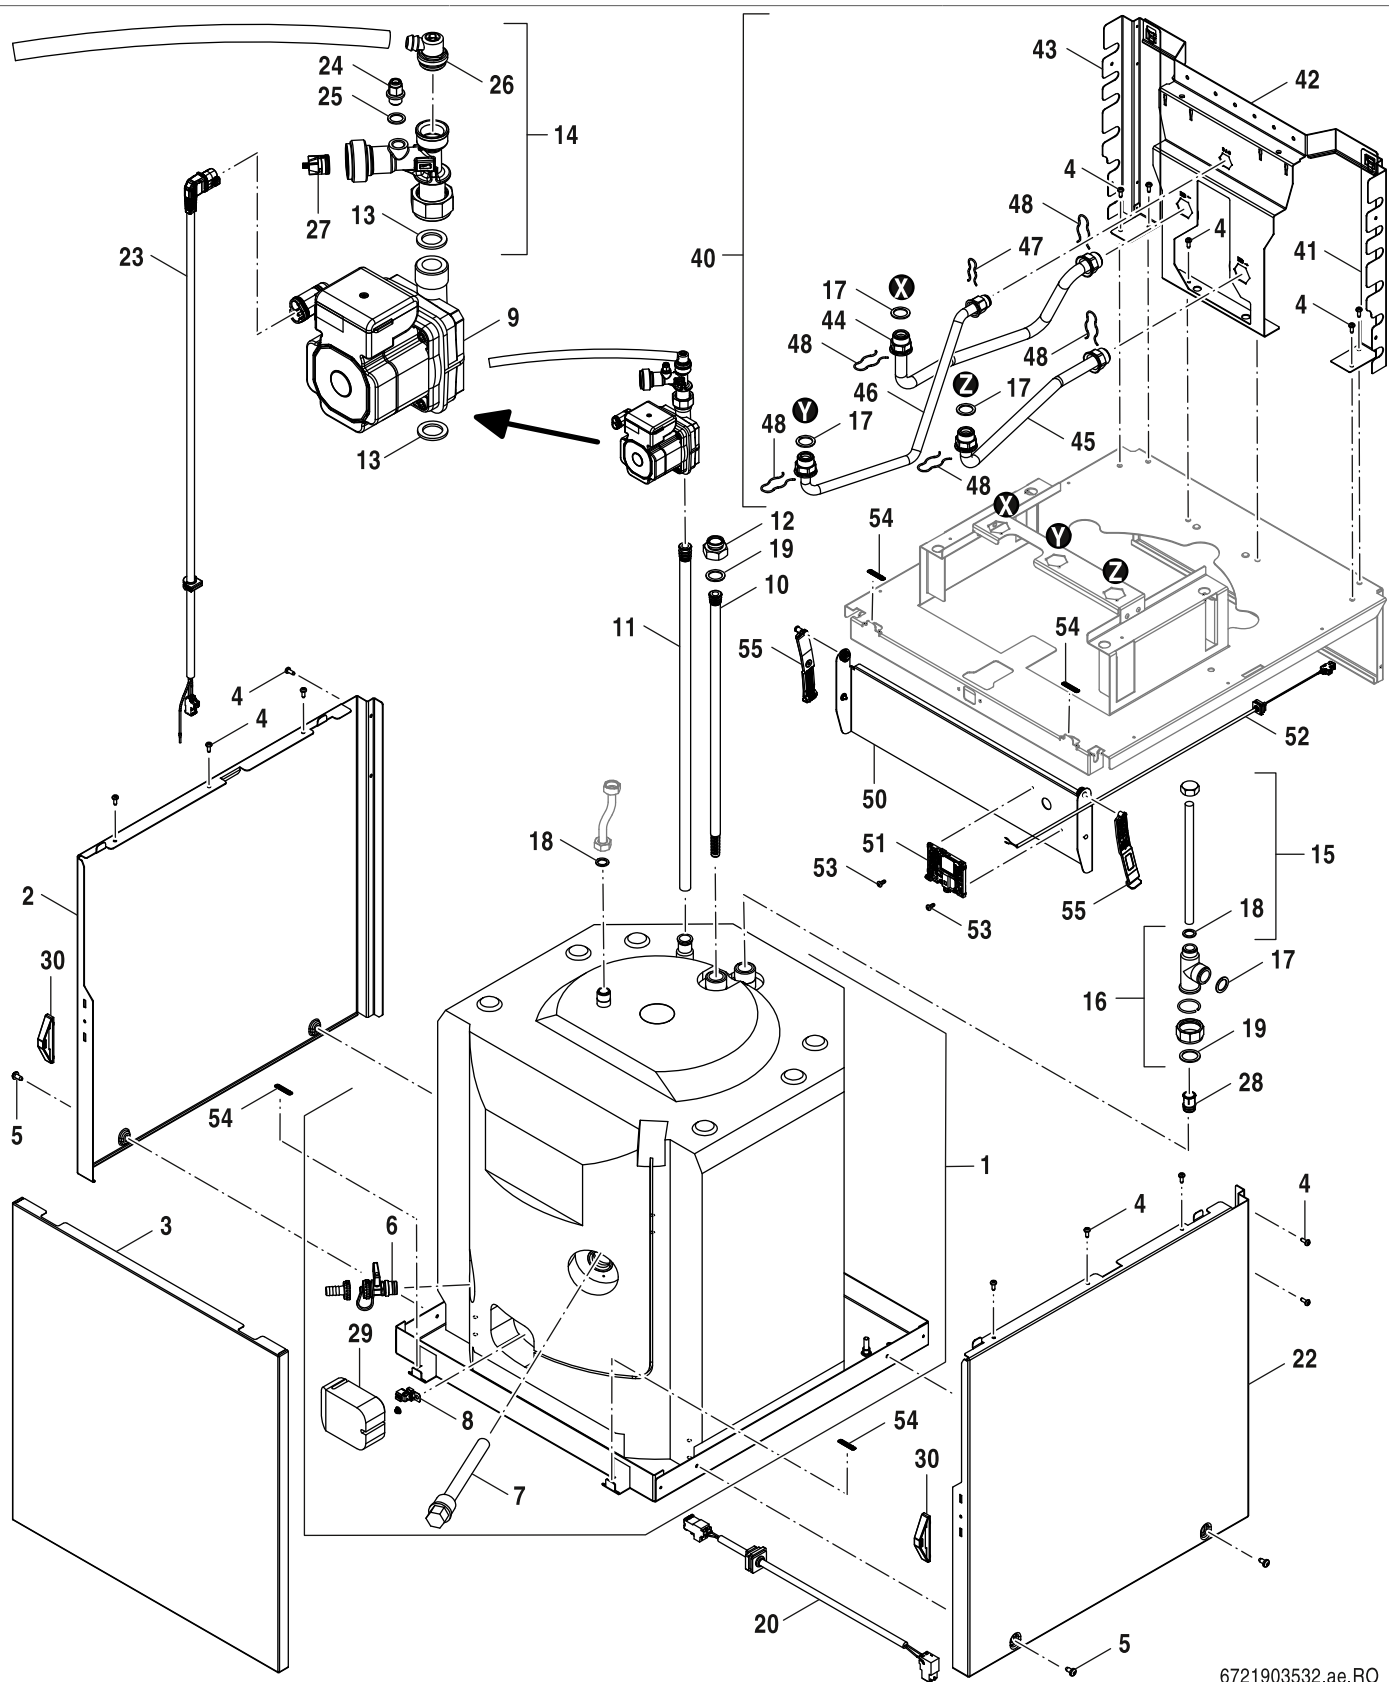

6721903532.ae.RO


Speicher

GB172i 17,24 T100S,120, 210SR H V2

7A

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GB172i-17 T100S H V	GB172i-17 T210SR H	GB172i-24 T120 H V2	GB172i-17 T120 H V2	GB172i-24 T100S H V2	GB172i-24 T210SR H V												Bemerkungen
1	Behälter 100	8 737 711 189	■				■													
2	Abdeckung 100 links	8 737 711 191	■				■													
3	Abdeckung 100	8 737 711 192	■				■													
4	Schraube BZ 4,8x13 (10x)	2 910 612 432 0	■				■													
5	Schraube DIN 7981-ST6,3x13 (10x)	2 910 619 454 0	■				■													
6	Nr.845 KFE-Hahn Zubehör	7 719 002 007	■				■													
7	Anode isoliert 1" 325 lg everp	8 719 928 226 0	■				■													
8	Temperaturfühler	8 714 500 123 0	■				■													
9	Pumpe 3NK/23-6A-D-V San/SLS	8 718 662 686 0	■				■													
10	Einlaufrohr 100	8 737 711 200	■				■													
11	Tauchrohr Pumpe 100S	8 718 225 026 0	■				■													
12	Zwischenstück G1	8 718 667 225 0	■				■													
13	Gummidichtung 16x24x2 (2x) everp	8 718 225 046 0	■				■													
14	Drossel montiert 30kW	8 737 711 821	■				■													
15	Anschlussrohr	8 718 220 135 0	■				■													
16	Anschlussrohr	8 713 305 757 0	■				■													
17	Dichtung 23.9x17.2x1.5 (10x)	8 710 103 043 0	■				■													
18	Dichtung 18.6x13.5x1.5 (10x)	8 710 103 045 0	■				■													
19	Dichtscheibe 1" (10x)	8 710 103 046 0	■				■													
20	Kabel NTC Speicher	8 737 711 203	■				■													
22	Abdeckung 100 rechts	8 737 711 856	■				■													
23	Kabel Pumpe	8 737 711 204	■				■													
24	Überdruckventil	8 707 401 022 0	■				■													
25	Dichtscheibe (10x)	8 700 103 006 0	■				■													
26	Entlüftungsventil	8 717 405 285 0	■				■													
27	Rückflussverhinderer	8 718 505 023 0	■				■													
28	Hülse WW Austritt	8 737 711 205	■				■													
29	Isolierung	8 710 402 031 0	■				■													
30	Magnet	8 737 711 206	■				■													
40	Zubehör CS35 Cross Matrix Set	7 738 112 830	■				■													
41	Halterung rechts	8 737 711 175	■				■													
42	Halterung Anschluss	8 737 711 176	■				■													
43	Halterung links	8 737 711 174	■				■													
44	Rohr CH Vorlauf	8 737 711 171	■				■													
45	Rohr CH Rücklauf	8 737 711 172	■				■													
46	Rohr Gas	8 737 711 173	■				■													
47	Haltefeder (10x)	8 714 606 004 0	■				■													
48	Haltefeder (10x) everp	8 714 606 002 0	■				■													
50	Klappe Buderus	8 737 711 854	■				■													
51	Halter Display	8 738 210 398	■				■													
52	Kabel Zuführung Sockel	8 737 711 855	■				■													
53	Schraube (10x)	2 918 140 410 0	■				■													
54	Gummidämpfer (5x)	8 737 713 306	■				■													
55	Feder Plastik (2x)	8 737 713 307	■				■													
GB172i 17,24 T100S,120, 210SR H V2										Speicher										7A

Ersatzteilliste

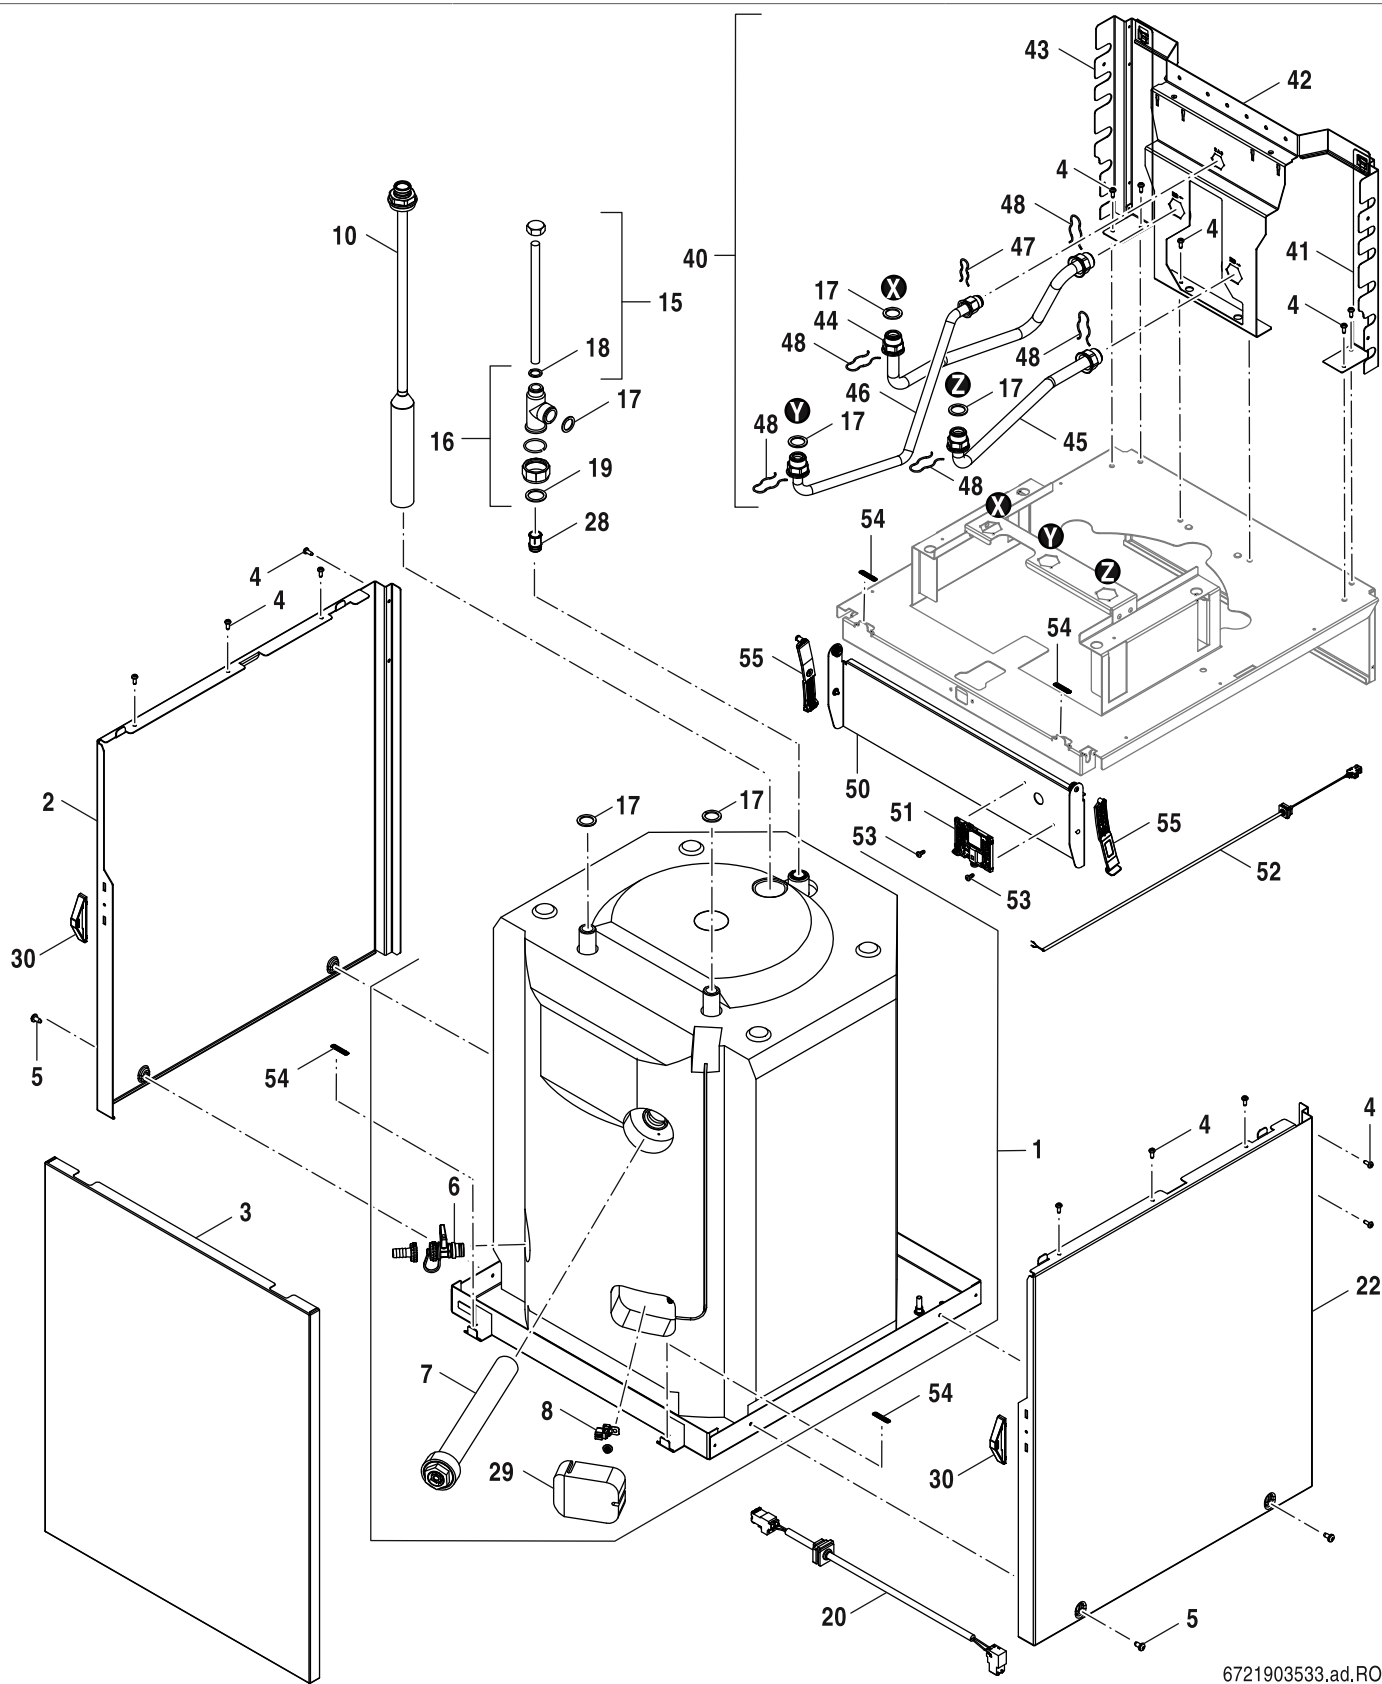

6721903533.ad.RO


Speicher

GB172i 17,24 T100S,120, 210SR H V2

7B

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GB172i-17 T100S H V	GB172i-17 T210SR H	GB172i-24 T120 H V2	GB172i-17 T120 H V2	GB172i-24 T100S H V2	GB172i-24 T210SR H V												Bemerkungen
1	Behälter 120	8 737 711 188			■	■														
2	Abdeckung 120 links	8 737 711 194			■	■														
3	Abdeckung 120	8 737 711 195			■	■														
4	Schraube BZ 4,8x13 (10x)	2 910 612 432 0			■	■														
5	Schraube DIN 7981-ST6,3x13 (10x)	2 910 619 454 0			■	■														
6	Nr.845 KFE-Hahn Zubehör	7 719 002 007			■	■														
7	Anode 1 1/4" - 260 mm	8 718 220 011 0			■	■														
8	Temperaturfühler	8 714 500 123 0			■	■														
10	Einlaufrohr 120	8 737 711 201			■	■														
15	Anschlussrohr	8 718 220 132 0			■	■														
16	Anschlussrohr	8 713 305 757 0			■	■														
17	Dichtung 23.9x17.2x1.5 (10x)	8 710 103 043 0			■	■														
18	Dichtung 18.6x13.5x1.5 (10x)	8 710 103 045 0			■	■														
20	Kabel NTC Speicher	8 737 711 203			■	■														
22	Abdeckung 120 rechts	8 737 711 857			■	■														
28	Hülse WW Austritt	8 737 711 205			■	■														
29	Isolierung	8 710 402 031 0			■	■														
30	Magnet	8 737 711 206			■	■														
40	Zubehör CS35 Cross Matrix Set	7 738 112 830			■	■														
41	Halterung rechts	8 737 711 175			■	■														
42	Halterung Anschluss	8 737 711 176			■	■														
43	Halterung links	8 737 711 174			■	■														
44	Rohr CH Vorlauf	8 737 711 171			■	■														
45	Rohr CH Rücklauf	8 737 711 172			■	■														
46	Rohr Gas	8 737 711 173			■	■														
47	Haltefeder (10x)	8 714 606 004 0			■	■														
48	Haltefeder (10x) everp	8 714 606 002 0			■	■														
50	Klappe Buderus	8 737 711 854			■	■														
51	Halter Display	8 738 210 398			■	■														
52	Kabel Zuführung Sockel	8 737 711 855			■	■														
53	Schraube (10x)	2 918 140 410 0			■	■														
54	Gummidämpfer (5x)	8 737 713 306			■	■														
55	Feder Plastik (2x)	8 737 713 307			■	■														
GB172i 17,24 T100S,120, 210SR H V2										Speicher										7B

Ersatzteilliste

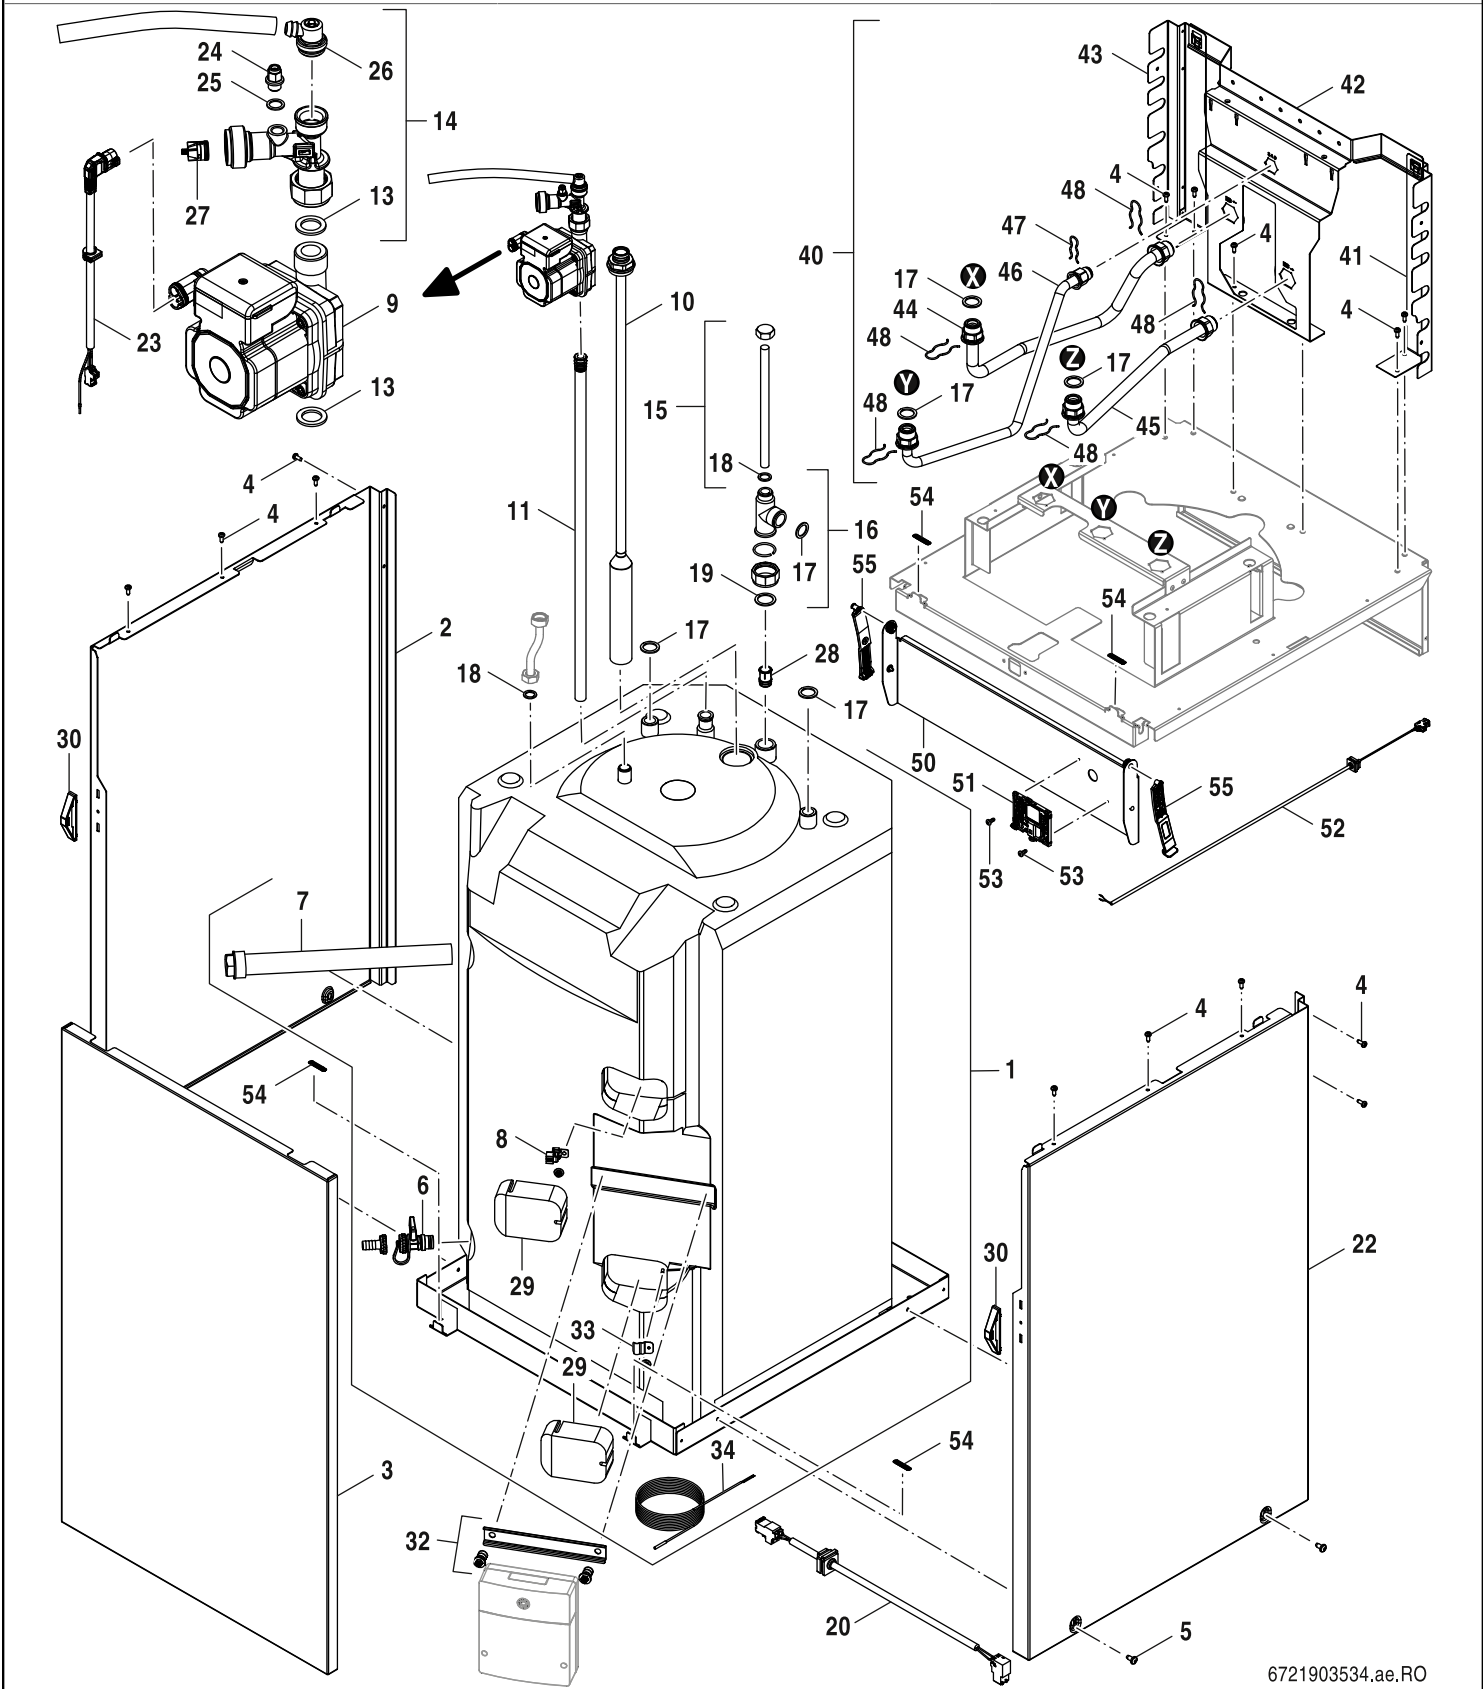

6721903534.ae.RO


Speicher

GB172i 17,24 T100S,120, 210SR H V2

7C

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GB172i-17 T100S H V	GB172i-17 T210SR H	GB172i-24 T120 H V2	GB172i-17 T120 H V2	GB172i-24 T100S H V2	GB172i-24 T210SR H V												Bemerkungen
1	Behälter 210	8 737 711 190	■				■													
2	Abdeckung 210 links	8 737 711 197	■				■													
3	Abdeckung 210	8 737 711 198	■				■													
4	Schraube BZ 4,8x13 (10x)	2 910 612 432 0	■				■													
5	Schraube DIN 7981-ST6,3x13 (10x)	2 910 619 454 0	■				■													
6	Nr.845 KFE-Hahn Zubehör	7 719 002 007	■				■													
7	Anode isoliert 1" 325 lg everp	8 719 928 226 0	■				■													
8	Temperaturfühler	8 714 500 123 0	■				■													
9	Pumpe 3NK/23-6A-D-V San/SLS	8 718 662 686 0	■				■													
10	Einlaufrohr 210	8 737 711 823	■				■													
11	Einlauf- und Auslaufrohr	8 718 224 465 0	■				■													
13	Gummidichtung 16x24x2 (2x) everp	8 718 225 046 0	■				■													
14	Drossel montiert 30kW	8 737 711 821	■				■													
15	Anschlussrohr	8 718 220 135 0	■				■													
16	Anschlussrohr	8 713 305 757 0	■				■													
17	Dichtung 23.9x17.2x1.5 (10x)	8 710 103 043 0	■				■													
18	Dichtung 18.6x13.5x1.5 (10x)	8 710 103 045 0	■				■													
20	Kabel NTC Speicher	8 737 711 203	■				■													
22	Abdeckung 210 rechts	8 737 711 858	■				■													
23	Kabel Pumpe	8 737 711 204	■				■													
24	Überdruckventil	8 707 401 022 0	■				■													
25	Dichtscheibe (10x)	8 700 103 006 0	■				■													
26	Entlüftungsventil	8 717 405 285 0	■				■													
27	Rückflussverhinderer	8 718 505 023 0	■				■													
28	Hülse WW Austritt	8 737 711 205	■				■													
29	Isolierung	8 710 402 031 0	■				■													
30	Magnet	8 737 711 206	■				■													
32	Gleitschiene inclu.Schraube	8 718 668 538 0	■				■													
33	Halterung	8 711 304 876 0	■				■													
34	Temperaturfühler NTC RD 6,0 12K 6000mm	7 735 502 304	■				■													
40	Zubehör CS35 Cross Matrix Set	7 738 112 830	■				■													
41	Halterung rechts	8 737 711 175	■				■													
42	Halterung Anschluss	8 737 711 176	■				■													
43	Halterung links	8 737 711 174	■				■													
44	Rohr CH Vorlauf	8 737 711 171	■				■													
45	Rohr CH Rücklauf	8 737 711 172	■				■													
46	Rohr Gas	8 737 711 173	■				■													
47	Haltefeder (10x)	8 714 606 004 0	■				■													
48	Haltefeder (10x) everp	8 714 606 002 0	■				■													
50	Klappe Buderus	8 737 711 854	■				■													
51	Halter Display	8 738 210 398	■				■													
52	Kabel Zuführung Sockel	8 737 711 855	■				■													
53	Schraube (10x)	2 918 140 410 0	■				■													
54	Gummidämpfer (5x)	8 737 713 306	■				■													
55	Feder Plastik (2x)	8 737 713 307	■				■													
GB172i 17,24 T100S,120, 210SR H V2										Speicher										7C

Ersatzteilliste

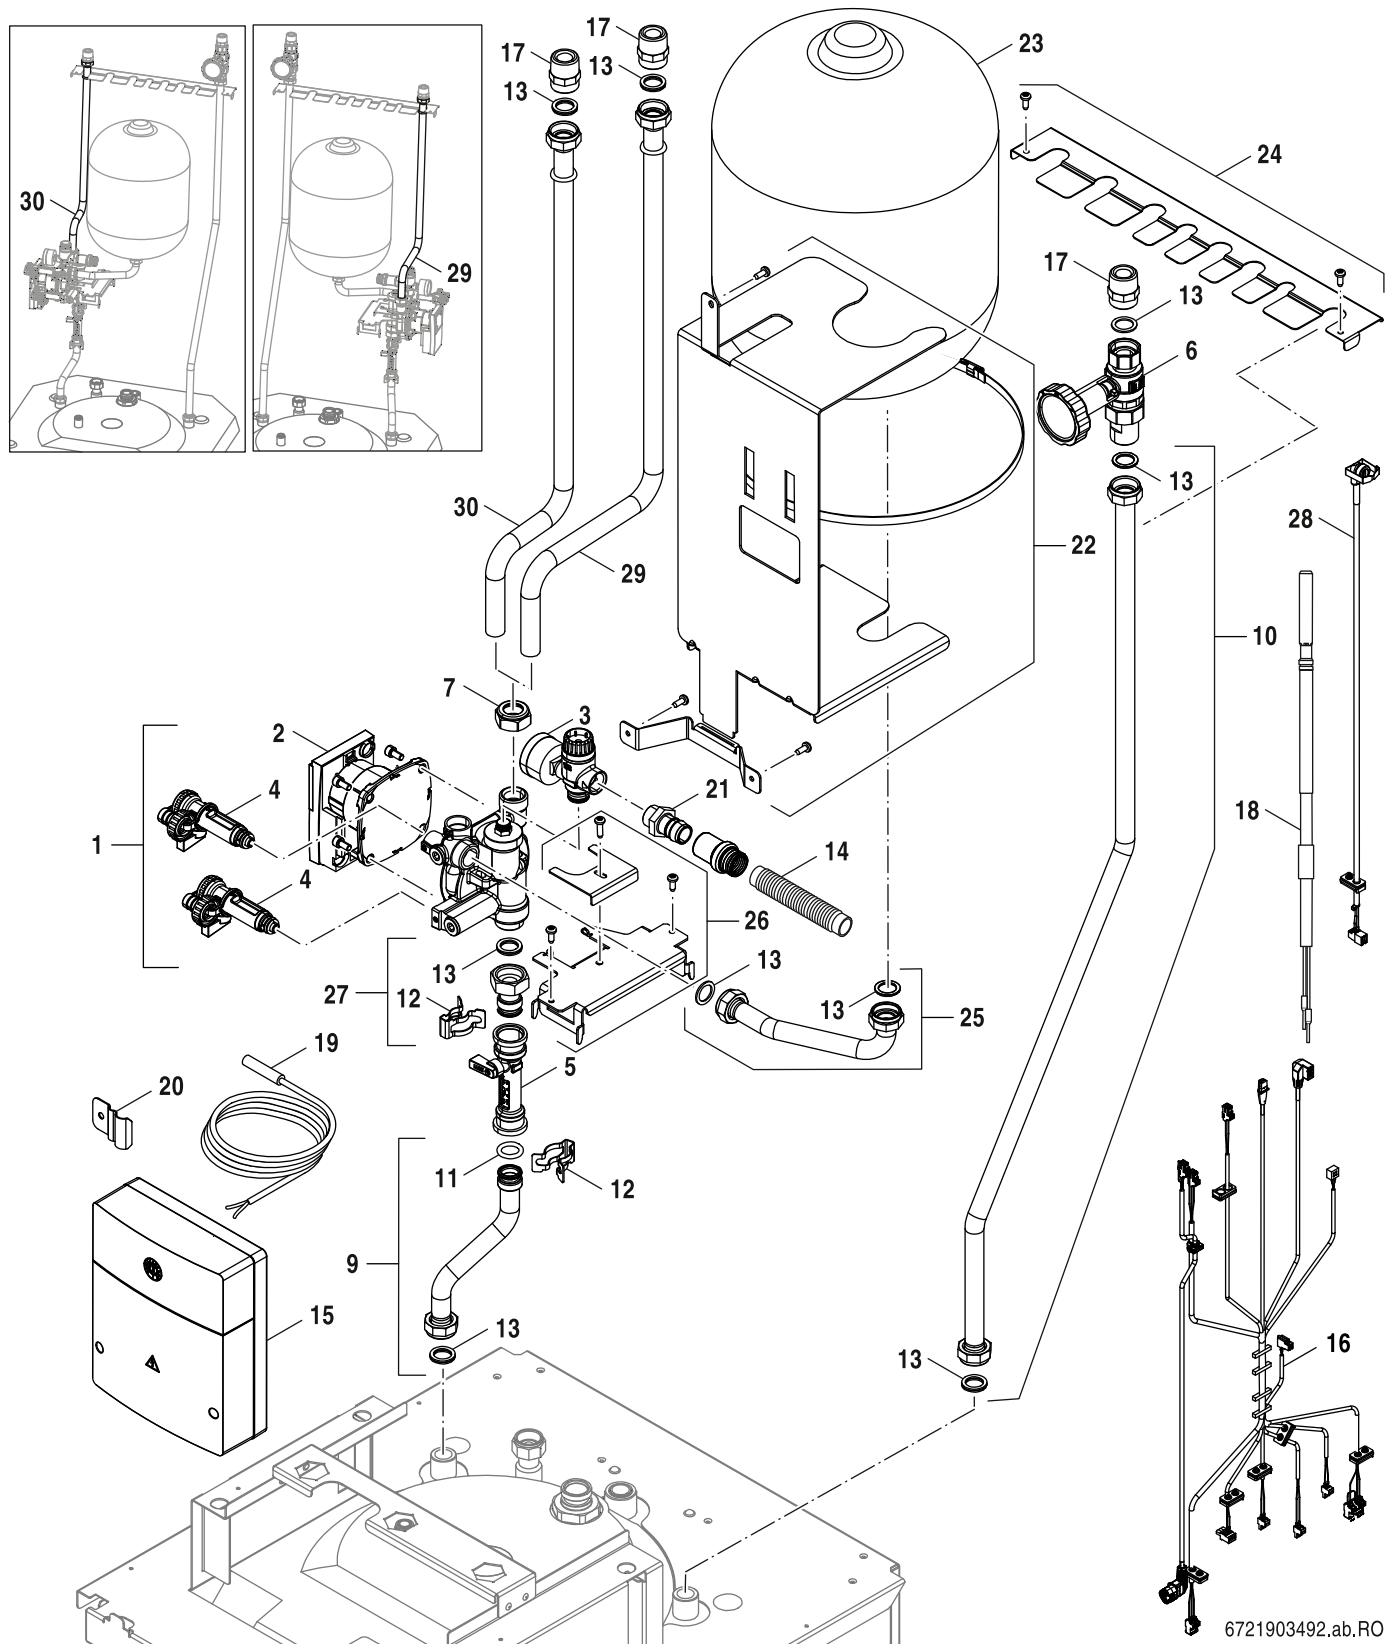

Solargruppe

GB172i 17,24 T100S,120, 210SR H V2

Pos	Bezeichnung	Bestell-Nr.	GB172i-17 T100S H V	GB172i-17 T210SR H	GB172i-24 T120 H V2	GB172i-17 T120 H V2	GB172i-24 T100S H V2	GB172i-24 T210SR H V											Bemerkungen
1	Solarstation	8 737 711 859	■				■												
2	Pumpenmotor	8 737 711 863	■				■												
3	Sicherheitsventil Manometer	8 737 707 017 0	■				■												
4	Einlass-/Auslaufventil	8 737 707 018 0	■				■												
5	RL Druckflussmessgerät	8 718 667 312 0	■				■												
6	Absperrhahn VL Rückschlagklappe	8 718 668 747 0	■				■												
7	Klemmring Überwurfmutter 3/4"	8 737 707 019 0	■				■												
9	Rohr RL unten	8 737 711 831	■				■												
10	Rohr VL	8 737 711 832	■				■												
11	O-Ring 17x4 (10x)	8 716 771 154 0	■				■												
12	Klammer (10x)	8 711 200 024 0	■				■												
13	Dichtung 23.9x17.2x1.5 (10x)	8 710 103 043 0	■				■												
14	Schlauch	8 718 220 106 0	■				■												
15	Regler MS100 everp	8 737 705 405	■				■												
16	Kabelbaum Solarmodul kpl	8 737 711 833	■				■												
17	Doppelnippel 3/4" (1x)	8 713 305 666 0	■				■												
18	Kollektorfühler 35x6 2500mm 20k	8 747 208 172 0	■				■												
19	Temperaturfühler NTC RD 6,0 12K 6000mm	7 735 502 304	■				■												
20	Halterung	8 711 304 876 0	■				■												
21	Adapter (Solarstation)	8 718 669 151 0	■				■												
22	Halterung Solar ADG	8 737 711 834	■				■												
23	Ausdehnungsgefäß Solar	8 718 668 948 0	■				■												
24	Rohrhalter	8 737 711 835	■				■												
25	Rohr Solar Ausdehnungsgefäß	8 737 711 836	■				■												
26	Halterung	8 737 711 837	■				■												
27	Adapter	8 737 711 838	■				■												
28	Thermostat Zusammenbau	8 718 670 409 0	■				■												
29	Rohr R oben	8 737 711 829	■				■												
30	Rohr L oben	8 737 711 830	■				■												
GB172i 17,24 T100S,120, 210SR H V2										Solargruppe									8

Gerätetypen

Gerät	Bestell-Nr.	Land	Bemerkungen
GB172i -17 T100S H V2	7 738 101 034	Deutschland,Luxemburg,Österreich	
GB172i- 17 T210SR H V2	7 738 101 036	Deutschland,Luxemburg,Österreich	
GB172i- 24 T120 H V2	7 738 101 033	Deutschland,Luxemburg,Österreich	
GB172i-17 T120 H V2	7 738 101 032	Deutschland,Luxemburg,Österreich	
GB172i-24 T100S H V2	7 738 101 035	Deutschland,Luxemburg,Österreich	
GB172i-24 T210SR H V2	7 738 101 037	Deutschland,Luxemburg,Österreich	

