



Ihr Online-Fachhändler für:



- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Außenwand-Luftdurchlass ALD-S

Beschreibung

- Passiver Außenwand-Luftdurchlass zur Frischluftversorgung bei Abluftanlagen zur kontrollierten Wohnungslüftung
- Nachträglicher Einbau mittels Rundkanal möglich
- Erhöhter Schallschutz durch optimierten Schallabsorber, waschbarem G2-Filter (Pollenfilter optional), vier optimierten sternförmigen Schalldämpfern

Eine nutzerunabhängige Lüftung wird bei normgerechter Planung nach DIN1946-6 sichergestellt.

Bestellnummer 041 133


Einbau

Der Einschub wird in den Rundkanal 9/R 160 und mit einem leichten Gefälle nach außen in die Außenwand eingesetzt.

Der elektrische Anschluss entfällt, da der ALD-S ein passives Zuluftelement ist.

Technische Daten

| | |
|--|--|
| Volumenstrom | 7 m³/h bei 2 Pa 10 m³/h bei 4 Pa 15 m³/h bei 8 Pa |
| Normschallpegeldifferenz bei einer Wandstärke von 360 mm | 58 dB mit 9/IBE, 1/WE 61 dB mit 9/IBE, 1/HWE 67 dB mit 9/IBE, LUNOthem-S |
| Normschallpegeldifferenz bei einer Wandstärke von 500 mm | 67 dB mit 9/IBE, 1/WE 68 dB mit 9/IBE, 1/HWE 70 dB mit 9/IBE, LUNOthem-S |

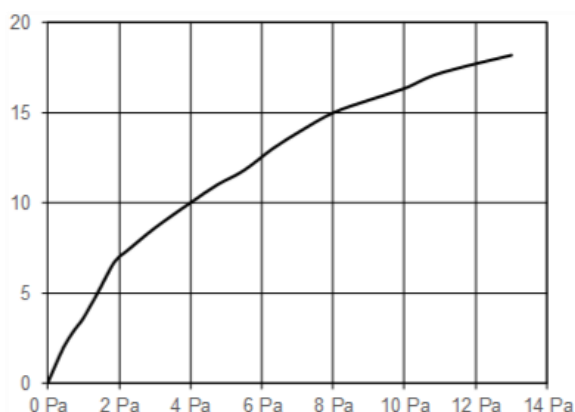

Hinweis

Produkte und deren Abbildungen können leicht variieren. Aufgrund ständiger Weiterentwicklungen und/oder mehrerer Lieferanten für z.B. Rohmaterialien können u.a. Farben leicht variieren (nicht bei Sichtteilen) oder auf Prospekten unterschiedlich dargestellt werden.



Einschub ALD-S



ALD-S

E299 06.20

Outer wall air vent ALD-S

Description

- Passive outer wall air vent for fresh air supply in exhaust air systems for controlled domestic ventilation
- Subsequent installation possible by using a round duct
- Increased sound insulation due to optimised sound absorber, washable G2 filter (pollen filter optional), four optimized star-shaped silencers

User-independent ventilation is ensured with standard-compliant planning according to DIN1946-6.


Order No. 041 133

Installation

The built-in device is inserted into the wall-tube 9/R 160 and, with a slight downward slope to the outside, into the outer wall. An electrical connection is not required since the ALD-S is a passive supply air element.

Technical data

| | |
|---|---|
| Airflow volume | 7 m ³ /h at 2 Pa 10 m ³ /h at 4 Pa 15 m ³ /h at 8 Pa |
| Standard sound level difference with a wall thickness of 360 mm | 58 dB with 9/IBE, 1/WE 61 dB with 9/IBE, 1/HWE 67 dB with 9/IBE, LUNOtherm-S |
| Standard sound level difference with a wall thickness of 500 mm | 67 dB with 9/IBE, 1/WE 68 dB with 9/IBE, 1/HWE 70 dB with 9/IBE, LUNOtherm-S |

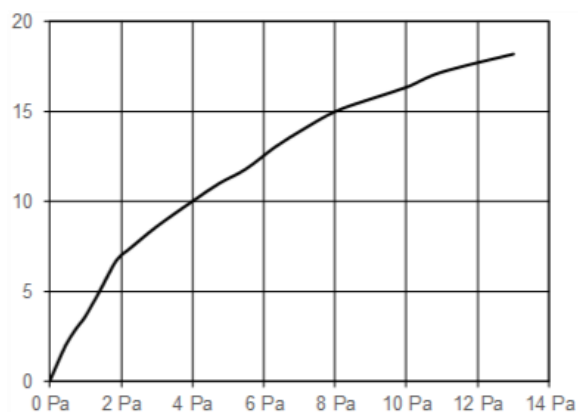

Note

Products and illustrations may vary slightly. Due to continuous product development and/or several suppliers e.g. for raw materials, colours, among other things, may vary slightly (not for visible parts) or be shown differently in brochures.



Built-in device ALD-S



ALD-S

E299 06.20