


Für den Fachhandwerker

Installations- und Wartungsanleitung

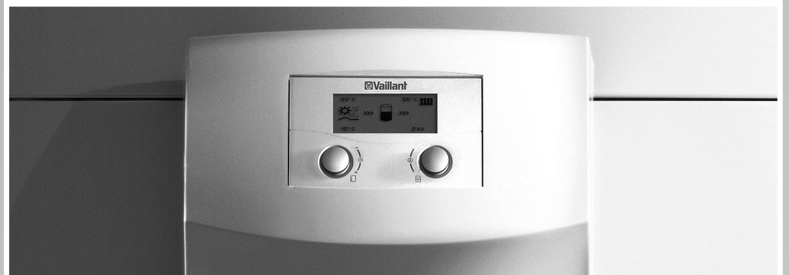

zeoTHERM

VAS .../4

DE, AT, CH_{DE}



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zur Dokumentation	4	5	Installation	33
1.1	Mitgeltende Unterlagen beachten.....	4	5.1	Werkzeugliste.....	33
1.2	Unterlagen aufbewahren.....	4	5.2	Gasanschluss montieren.....	34
1.3	Verwendete Symbole.....	4	5.3	Heizkreis montieren.....	35
1.4	Gültigkeit der Anleitung.....	4	5.4	Solekreis montieren.....	36
1.5	Typenschild zeoTHERM.....	4	5.5	Anschluss Warmwasserspeicher montieren.....	37
1.6	Typübersicht.....	5	5.6	Luft-/Abgasführung montieren.....	39
1.7	CE-Kennzeichnung.....	5	5.7	Kondenswasserablauf montieren.....	39
2	Sicherheit	6	5.8	Ablaufleitung Sicherheitsventil montieren.....	40
2.1	Sicherheits- und Warnhinweise.....	6	5.9	Kondensatsiphon füllen.....	40
2.1.1	Klassifizierung der handlungsbezogenen Warnhinweise.....	6	6	Elektroinstallation	41
2.1.2	Aufbau von Warnhinweisen.....	6	6.1	Vorschriften zur Elektroinstallation.....	41
2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	6	6.2	Elektronik-Schaltkästen.....	41
2.3	Allgemeine Sicherheitshinweise.....	6	6.3	Leiterplatten.....	42
2.4	Vorschriften.....	7	6.4	Reglerleiterplatte verdrahten.....	46
3	Gerätebeschreibung	9	6.4.1	Standardfühler VR 10 und VR 11 verwenden.....	46
3.1	Funktionsprinzip zeoTHERM.....	9	6.4.2	Ertragsfühler anschließen.....	46
3.2	Hydraulikschemas.....	10	6.4.3	Kollektorfühler anschließen.....	46
3.2.1	Hydraulikschema mit Zirkulation.....	10	6.4.4	Speicherfühler anschließen.....	46
3.2.2	Hydraulikschema ohne Zirkulation.....	14	6.4.5	Zirkulationspumpe anschließen.....	46
3.3	Aufbau der zeoTHERM.....	18	6.4.6	Legionellenschutzpumpe anschließen.....	47
3.4	Komponenten der zeoTHERM.....	19	6.4.7	Solarstation anschließen.....	47
4	Montage	21	6.4.8	DCF-Empfänger anschließen.....	47
4.1	Bestandteile System zeoTHERM.....	21	6.5	Regler montieren.....	47
4.2	Optionales Zubehör.....	21	6.6	Spannungsversorgung anschließen.....	47
4.3	Bauseitiges Zubehör.....	21	7	Anlage befüllen	48
4.4	Anforderungen an den Aufstellort der zeoTHERM.....	22	7.1	Heizkreis spülen und befüllen.....	48
4.5	Anforderungen an den Aufstellort des Warmwasserspeichers.....	22	7.2	Primärkreis befüllen.....	56
4.6	Anforderungen an den Aufstellort der Solarkollektoren.....	23	7.3	Solekreis befüllen.....	58
4.7	Mindestabstände.....	23	7.3.1	Befüllen des Solekreisbereiches Kollektoren/ Speicher.....	59
4.8	Abmessungen der zeoTHERM.....	24	7.3.2	Befüllen des Solekreisbereiches Kollektoren/ zeoTHERM.....	62
4.9	Anschlüsse und Abmessungen an der Rückseite.....	25	7.4	Geräteverkleidung montieren.....	64
4.10	Anforderungen an den Heizkreis.....	26	7.4.1	Lieferumfang der Geräteverkleidung.....	64
4.11	Anforderungen an den Solekreis.....	26	7.4.2	Seitenteile montieren.....	65
4.12	Lieferumfang prüfen.....	26	7.4.3	Obere Abdeckung montieren.....	65
4.13	Gerät auspacken.....	27	7.4.4	Untere Frontverkleidung montieren.....	66
4.14	Transport.....	28	7.4.5	Obere Frontverkleidung montieren.....	66
4.14.1	Komplette zeoTHERM transportieren.....	28	7.4.6	Bediensäule montieren.....	67
4.14.2	Brennwerteinheit und Zeolith-Einheit getrennt transportieren.....	29	8	Inbetriebnahme	68
4.15	zeoTHERM aufstellen.....	32	8.1	Übergabe an den Betreiber.....	68
			8.2	Gaseinstellung prüfen.....	68
			8.2.1	Werkseitige Einstellung.....	68
			8.2.2	Anschlussdruck prüfen (Gasfließdruck).....	69
			8.2.3	CO ₂ -Gehalt prüfen und ggf. einstellen (Luftzahl-Einstellung).....	70
			8.3	Gerätfunktion prüfen.....	71
			8.3.1	Heizungsbetrieb prüfen.....	71
			8.4	Umstellen von Erdgas auf Flüssiggas (Propan).....	71

9	Installationsassistent	74	15	Kundendienst	115
9.1	Kalibrierung.....	74	16	Technische Daten	116
9.2	Solekreis befüllen	74	17	Inbetriebnahme-Checkliste	119
9.3	Solekreis entlüften	74	18	Anhang	122
9.4	Primärkreis entlüften.....	74	18.1	Fühlerkennwerte.....	122
10	Regelung	75	18.2	Außentemperaturfühler VRC-DCF	123
10.1	Regler kennen lernen.....	75	Stichwortverzeichnis	124	
10.2	Menüstruktur	76			
10.3	Parameter verändern und einstellen	76			
10.4	Displays aufrufen	76			
10.5	Notwendige Einstellungen	76			
10.6	Betriebsarten und Funktionen	76			
10.7	Automatische Zusatzfunktionen.....	77			
10.8	Einstellbare Zusatzfunktionen	77			
10.8.1	Zusatzfunktionen auf der Betreiberebene	77			
10.8.2	Zusatzfunktionen auf der Codeebene:	78			
10.8.3	Zusatzfunktionen über vrDIALOG:	78			
10.9	Reglerbeschreibung	78			
10.9.1	Mögliche Anlagenkreise	78			
10.9.2	Regelung des Heizkreises	79			
10.9.3	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen.....	80			
10.10	Ablaufdiagramm Betreiberebene.....	80			
10.11	Ablaufdiagramm Codeebene.....	82			
10.12	Displays der Betreiberebene	85			
10.13	Displays der Betriebszustände	87			
10.14	Displays der Ertragsdiagramme	88			
10.15	Sonderfunktionen	89			
10.16	In der Betreiberebene angezeigte/einstellbare Parameter	91			
10.17	In der Codeebene angezeigte/einstellbare Parameter	94			
10.18	Installationsassistent	99			
11	Inspektion und Wartung	103			
11.1	Gerät und Heizungsanlage füllen/entleeren	104			
11.1.1	Gerät und Heizungsanlage füllen.....	104			
11.1.2	Gerät entleeren	104			
11.1.3	Gesamte Anlage entleeren	104			
11.2	Thermo-Kompaktmodul warten.....	104			
11.2.1	Thermo-Kompaktmodul ausbauen	104			
11.2.2	Integral-Kondensations-Wärmetauscher reinigen.....	105			
11.2.3	Brenner prüfen	106			
11.2.4	Thermo-Kompaktmodul einbauen	106			
12	Reparatur	108			
13	Störungen erkennen und beheben	109			
13.1	Fehlermeldungen am Regler	109			
13.2	Fehlercode und Fehlermeldung	110			
13.3	Sonstige Fehler/Störungen.....	113			
14	Außerbetriebnahme und Entsorgung	114			
14.1	Anlage außer Betrieb nehmen	114			
14.2	Anlage entsorgen.....	114			

1 Hinweise zur Dokumentation

1 Hinweise zur Dokumentation

Die folgenden Hinweise sind ein Wegweiser durch die Gesamtdokumentation. In Verbindung mit dieser Installationsanleitung sind weitere Unterlagen gültig. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitungen entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

1.1 Mitgeltende Unterlagen beachten

- Beachten Sie bei der Installation und Wartung der zeoTHERM alle Installations- und Wartungsanleitungen von Bauteilen und Komponenten der Anlage. Diese Installations- und Wartungsanleitungen sind den jeweiligen Bauteilen der Anlage sowie ergänzenden Komponenten beigelegt.
- Beachten Sie ferner alle Betriebsanleitungen, die Komponenten der Anlage beiliegen.

1.2 Unterlagen aufbewahren

- Geben Sie diese Installationsanleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen und ggf. benötigte Hilfsmittel an den Anlagenbetreiber weiter. Der Betreiber bewahrt die Anleitungen und Hilfsmittel auf, damit sie bei Bedarf zur Verfügung stehen.

1.3 Verwendete Symbole

Nachfolgend sind die im Text verwendeten Symbole erläutert.



Symbol für einen nützlichen Hinweis und Informationen

- Symbol für eine erforderliche Aktivität

- Symbol für einen Querverweis

1.4 Gültigkeit der Anleitung


Die vorliegende Anleitung gilt ausschließlich für:

Bezeichnung	Typenbezeichnung	Artikelnummer
zeoTHERM	VAS 106/4	DE, AT: 0010008698
		CH: 0010013643
	VAS 156/4	DE, AT: 0010014231
		CH: 0010014244


1.1 Typenübersicht

- Die Artikelnummer des Geräts entnehmen Sie dem Typenschild. Die siebte bis 16. Ziffer der Seriennummer bilden die Artikelnummer ab.

1.5 Typenschild zeoTHERM

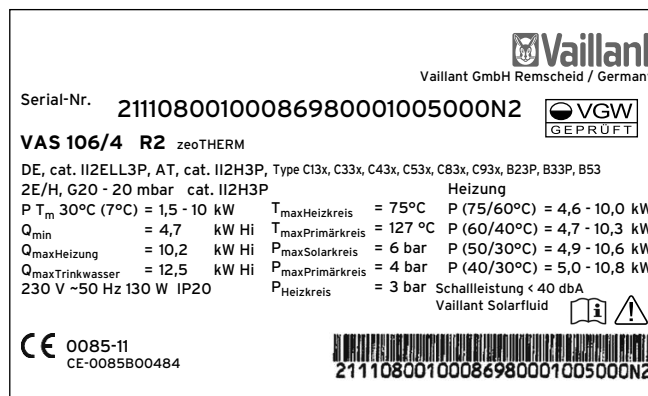

1.1 Typenschild zeoTHERM (Beispiel: DE, AT)

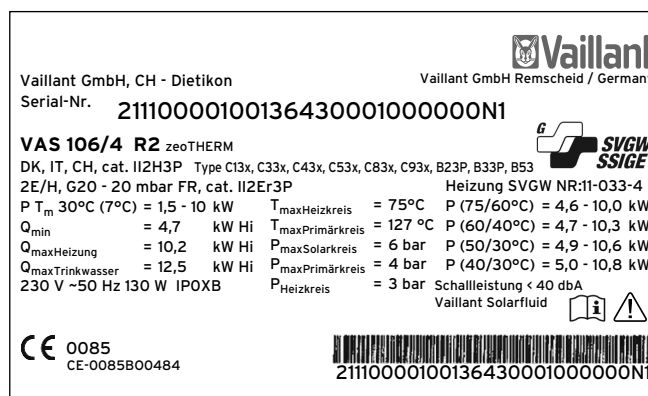

1.2 Typenschild zeoTHERM (Beispiel: CH)

Das Typenschild (4 in Abb. 3.8) ist oben rechts an der Unterdruckkammer des Thermo-Kompaktmoduls angebracht.

Erläuterung des Typenschildes

Typenschild	Erläuterung
Serial-Nr.	Die 7. bis 16. Ziffer der Serial-Nummer bildet die Artikelnummer des Gerätes ab.
VAS	Produktkategorie, Vaillant zeoTHERM V = Vaillant A = Adsorption S = Solar
106/4 R2 156/4 R2	Geräteleistung; Gerätetyp/Gerätegeneration 10 = 10 kW Leistung 15 = 15 kW Leistung 6 = steht für Brennwert /4 = vierte Gerätegeneration R2 = Releasestand 2

1.2 Erläuterung des Typenschildes

Typenschild	Erläuterung
DE, CH cat. II _{2ELL3P}	Zulassungskategorie
AT, cat. II _{2H3P}	Zulassungskategorie
2E/H, G20 - 20 mbar	eingestellte Gasart
Typ C13x, ...	Erläuterung Gasgerätetyp: raumlufatabhängig bzw. raumluftunabhängig
P T _m 30°C (7°C)	Geräteleistung modulierend (von 1,5 kW bis 10 kW) bei Minimallast und 7°C Verdampfungstemperatur
Q _{min}	Minimale Brennerbelastung
Q _{maxHeizung}	Maximale Brennerbelastung bei Heizbetrieb
Q _{maxTrinkwasser}	Maximale Brennerbelastung bei Trink- wassererwärmung
T _{maxPrimärkreis}	Maximal zulässige Temperatur im Primär- kreis
P _{maxPrimärkreis}	Maximal zulässiger Druck im Primärkreis
P _{maxSolarkreis}	Maximal zulässiger Druck im Solekreis
T _{maxHeizkreis}	Maximal zulässige Temperatur im Heizkreis
P _{Heizkreis}	Maximal zulässiger Druck im Heizkreis
Schalleistung	Maximaler Schallpegel
IP 20	Schutzart für Berührungs-, Fremdkörper- und Feuchtigkeitsschutz
	CE-Zeichen
	Bedienungs- und Installationsanleitung lesen!
EAN-CODE	Europäische Artikelnummerierung

1.7 CE-Kennzeichnung

 Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die Produkte gemäß dem Typenschild die grundlegenden Anforderungen der einschlägigen Richtlinien erfüllen.

Die Konformitätserklärung kann beim Hersteller eingesehen werden.

1.2 Erläuterung des Typenschildes

1.6 Typübersicht

Gerätetyp	Bestimmungsland (Bezeichnungen nach ISO 3166)	Zulassungs- kategorie	Gasart	Nennwärmeleistung [kW] (Heizung bei 70/60°C)	Warmwasserleistung/ Speicherladeleistung [kW]
VAS 106/4	DE (Deutschland)	II _{2ELL3P}	G20 (Erdgas H) G31 (Flüssiggas P)	10	12,25
	AT (Österreich)	II _{2H3P}			
	CH (Schweiz)				
VAS 156/4	DE (Deutschland)	II _{2ELL3P}		15	15
	AT (Österreich)	II _{2H3P}			
	CH (Schweiz)				

1.3 Typenübersicht



2 Sicherheit

2.1 Sicherheits- und Warnhinweise

- Beachten Sie bei der Installation der zeoTHERM die allgemeinen Sicherheitshinweise und die Warnhinweise, die jeder Handlung vorangestellt sind.

2.1.1 Klassifizierung der handlungsbezogenen Warnhinweise

Die handlungsbezogenen Warnhinweise sind wie folgt mit Warnzeichen und Signalwörtern hinsichtlich der Schwere der möglichen Gefahr abgestuft:

Warnzeichen	Signalwort	Erläuterung
	Gefahr!	unmittelbare Lebensgefahr oder Gefahr schwerer Personenschäden
	Gefahr!	Lebensgefahr durch Stromschlag
	Warnung!	Gefahr leichter Personenschäden
	Vorsicht!	Risiko von Sachschäden oder Schäden für die Umwelt

2.1 Bedeutung von Warnzeichen und Signalwörtern

2.1.2 Aufbau von Warnhinweisen

Warnhinweise erkennen Sie an einer oberen und einer unteren Trennlinie. Sie sind nach folgendem Grundprinzip aufgebaut:

**Signalwort!****Art und Quelle der Gefahr!**

Erläuterung zur Art und Quelle der Gefahr

- Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen des Produkts und anderer Sachwerte entstehen.

Die Vaillant Zeolith-Gas-Wärmepumpe zeoTHERM, nachfolgend zeoTHERM genannt, ist ein Hybridgerät, das das Brennwertverfahren zur Wärmeerzeugung mit Verfahren zur Wärmegewinnung aus der Umwelt koppelt.

Die zeoTHERM ist als Wärmeerzeuger für geschlossene Warmwasser-Zentralheizungsanlagen und die zentrale Warmwasserbereitung in Haushalten vorgesehen.

Die in dieser Anleitung genannte zeoTHERM darf nur in Verbindung mit den in der zugehörigen Montageanleitung LAZ (siehe → **Kap. 1.1**) aufgeführten Zubehörteilen installiert und betrieben werden.

Die zeoTHERM ist ausschließlich für den Betrieb mit Erdgas oder Flüssiggas P vorgesehen.

Betreiben Sie die zeoTHERM in Räumen, aus denen Luft abgesaugt wird, nur raumluftunabhängig.

Die bestimmungsgemäße Verwendung beinhaltet:

- das Beachten der beiliegenden Betriebsanleitungen des Produkts sowie aller weiteren Komponenten der Anlage die Einhaltung aller in den Anleitungen aufgeführten Inspektions- und Wartungsbedingungen.

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Eine andere Verwendung als die in der vorliegenden Anleitung beschriebene oder eine Verwendung, die über die hier beschriebene hinausgeht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Nicht bestimmungsgemäß ist auch jede unmittelbare kommerzielle und industrielle Verwendung.

Achtung!

Jede missbräuchliche Verwendung ist untersagt.

2.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Beachten Sie unbedingt die nachfolgenden Sicherheitshinweise und Vorschriften.

Aufstellung und Einstellung

Aufstellung, Einstellarbeiten sowie Wartung und Reparatur des Gerätes dürfen nur durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb erfolgen.



Verhalten im Notfall bei Gasgeruch

Durch eine Fehlfunktion kann Gas austreten und zu Vergiftungs- und Explosionsgefahr führen. Bei Gasgeruch in Gebäuden verhalten Sie sich folgendermaßen:

- Meiden Sie Räume mit Gasgeruch.
- Wenn möglich, öffnen Sie Türen und Fenster weit und sorgen Sie für Durchzug.
- Vermeiden Sie offene Flammen (z. B. Feuerzeug, Streichholz).
- Rauchen Sie nicht.
- Betätigen Sie keine elektrischen Schalter, keine Netzstecker, keine Klingeln, keine Telefone und andere Sprechanlagen im Haus.
- Schließen Sie die Gaszähler-Absperreinrichtung oder die Hauptabsperreinrichtung.
- Wenn möglich, schließen Sie den Gasabsperrhahn am Gerät.
- Warnen Sie die Hausbewohner durch Rufen oder Klopfen.
- Verlassen Sie das Gebäude.
- Verlassen Sie bei hörbarem Ausströmen von Gas unverzüglich das Gebäude und verhindern Sie das Betreten durch Dritte.
- Alarmieren Sie den Bereitschaftsdienst des Gasversorgungsunternehmens von einem Telefonanschluss außerhalb des Hauses.
- Alarmieren Sie Polizei und Feuerwehr von außerhalb des Gebäudes.

Verhalten im Notfall bei Abgasgeruch

Durch eine Fehlfunktion kann Abgas austreten und zu Vergiftungsgefahr führen. Bei Abgasgeruch in Gebäuden verhalten Sie sich folgendermaßen:

- Wenn möglich, öffnen Sie Türen und Fenster weit und sorgen Sie für Durchzug.
- Schalten Sie das Heizgerät aus.
- Prüfen Sie die Abgaswege im Gerät und die Ableitungen für Abgas.

Lebensgefahr durch fehlende Sicherheitseinrichtungen

Fehlende Sicherheitseinrichtungen (z. B. Sicherheitsventil, Ausdehnungsgefäß) können zu lebensgefährlichen Verbrühungen und anderen Verletzungen führen, z. B. durch Explosionen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Schemata zeigen nicht alle für eine fachgerechte Installation notwendigen Sicherheitseinrichtungen.

- Installieren Sie die notwendigen Sicherheitseinrichtungen in der Anlage.
- Informieren Sie den Betreiber über die Funktion und die Lage der Sicherheitseinrichtungen.
- Beachten Sie die einschlägigen nationalen und internationalen Gesetze, Normen und Richtlinien.

Schäden durch unsachgemäßen Einsatz und/oder ungeeignetes Werkzeug

Unsachgemäßer Einsatz und/oder ungeeignetes Werkzeug kann zu Schäden führen (z. B. Gas- oder Wasseraustritt)!

- Um Schraubverbindungen anzuziehen oder zu lösen, verwenden Sie grundsätzlich passende Gabelschlüssel (Maulschlüssel), jedoch keine Rohrzangen, Verlängerungen usw.

Veränderungen im Umfeld des Heizgerätes

An folgenden Einrichtungen dürfen Sie keine Veränderungen vornehmen, wenn diese die Betriebssicherheit des Heizgerätes beeinflussen können:

- am Heizgerät,
- an den Leitungen für Gas, Zuluft, Wasser und Strom
- an den Ableitungen für Abgas,
- an den Ablaufleitungen und an den Sicherheitsventilen für das Heizwasser, die Solarflüssigkeit und Warmwasser,
- an baulichen Gegebenheiten.

Wasserhärte

- Enthärten Sie das Wasser des Heizkreises bei Wasserhärten ab 2,14 mmol/l CaO (12 °dH).
- Enthärten Sie das Wasser des Primärkreislaufes ab 1,25 mmol/l CaO (7 °dH).
- Verwenden Sie als Wärmeleitmedium für den Primärkreislauf enthärtetes Wasser (20 Liter-Kanister, Art.-Nr. 0020093135).
- Alternativ können Sie zur Wasserenthärtung auch den Vaillant Ionentauscher (Art.-Nr. 990349) benutzen. Beachten Sie die dort beiliegende Betriebsanleitung.

Wichtige Hinweise für Propan-Geräte

Entlüftung des Flüssiggastanks bei Neuinstallation der Anlage:

- Überzeugen Sie sich vor der Installation des Gerätes davon, dass der Gastank entlüftet ist.
- Für die ordnungsgemäße Entlüftung des Tanks ist grundsätzlich der Flüssiggaslieferant verantwortlich. Bei schlecht entlüftetem Tank kann es zu Zündproblemen kommen.
- Wenden Sie sich in diesem Fall zuerst an den Befüller des Tanks.
 - Beachten Sie auch die Hinweise zur Umstellung auf Flüssiggas in → **Kap. 8.4** dieser Anleitung.

Tankaufkleber anbringen

- Kleben Sie den beiliegenden Tankaufkleber (Propanqualität) gut sichtbar auf den Tank oder den Flaschenschrank, möglichst in die Nähe des Füllstutzens.

2.4 Vorschriften

Diese Auflistung der Vorschriften, Regeln und Richtlinien ist eine Auswahl, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Der Fachhandwerker ist dafür verantwortlich, dass er alle für seine Arbeit einschlägigen Vorschriften kennt und beachtet.

Deutschland

Für die Installation beachten Sie die nachfolgenden Vorschriften, Regeln und Richtlinien:

- Landesbauordnungen der Bundesländer



2 Sicherheit



- Feuerungsverordnungen der Bundesländer
- DVGW-Arbeitsblatt G 600 „Technische Regeln für Gasinstallation“ DVGW-TRGI 2008 Ausgabe 2008 Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser m.b.H., Bonn
- DVGW-Arbeitsblatt G 631 „Installation von gewerblichen Gasverbrauchseinrichtungen“ Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser m.b.H., Bonn
- DVGW-Arbeitsblatt G 634 „Installation von Gasgeräten in gewerblichen Küchen in Gebäuden“ Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser m.b.H., Bonn
- DVGW-Arbeitsblatt G 670 „Aufstellung von Gasfeuerstätten in Räumen mit mechanischen Entlüftungseinrichtungen“ Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser m.b.H., Bonn
- DIN 1986 „Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke“ und in Auszügen die DIN EN 12056 „Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden“
- DIN 1988 „Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen (TRWI)“
- DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise“ einschließlich Beiblätter 1 und 2 (Ausbau November 1989)
- DIN EN 12828 „Heizungssysteme in Gebäuden - Planung von Warmwasser-Heizungsanlagen“
- DIN EN 12831 „Heizungsanlagen in Gebäuden“ Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast einschl. Beiblatt 1
- ATV-Arbeitsblatt A 251 „Einleitung von Kondenswasser aus gas- und ölbetriebenen Feuerungsanlagen in öffentliche Abwasser- und Kleinkläranlagen“ Ausgabe November 1998 GFA Verlag für Abwasser, Abfall und Gewässerschutz, Hennef
- DIN VDE 0100 Teil 540 und Teil 701 „Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 Volt; Räume mit Badewanne oder Dusche“
- Gesetz zur Einsparung von Energie (EnEG mit den dazu erlassenen Verordnungen)
- Energiesparverordnung (EnEV)
- VDI 2035 „Vermeidung von Schäden in Warmwasserheizungsanlagen - Steinbildung in Trinkwassererwärmungs- und Warmwasserheizungsanlagen“
- Beachten Sie darüber hinaus die einschlägigen Vorschriften und Richtlinien für die Installation.
- Beachten Sie die nationalen Vorschriften, Normen, Richtlinien und Gesetze.

Österreich

Bei der Installation sind die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und technischen Regeln in der jeweils geltenden Fassung einzuhalten, insbesondere:

- Bestimmung der ÖVE für die technische Ausrüstung der Anlage
- TAB (technische Anschlussbedingungen des Elektrizitätsversorgungsunternehmens)
- Bestimmungen der ÖVGW-Richtlinie G1 (ÖVGW-TR Gas)

- Bestimmungen der ÖVGW-Richtlinie G2 (ÖVGW-TRF)
- Bestimmungen der ÖVGW-Richtlinie G3 (Allgemeine Sicherheitstechnische Anforderungen für Gasanlagen für Gewerbe und Industrie)
- Bestimmungen der ÖVGW-Richtlinie G41 bei Kondenswasserabführung
- Ö-Norm H 5195 Teil 1+2 zur Verhütung von Schäden durch Korrosion und Steinbildung in geschlossenen Warmwasserheizungsanlagen mit Betriebstemperaturen bis 100 °C
- das Spülen der Anlage vor Inbetriebnahme
- Bestimmungen der regionalen Bauordnungen (baurechtliche, gewerbliche, immissionsschutzrechtliche und wasserrechtliche Vorschriften)

Der Hersteller empfiehlt eine jährliche Wartung. Außerdem ist es erforderlich, das Gerät nach den anerkannten Regeln der Technik zu installieren, zu betreiben und zu warten.

Schweiz

Für die Installation sind die nachfolgenden Vorschriften, Regeln und Richtlinien zu beachten:

- Gasleitsätze und Wasserleitsätze des SVGW
- Feuerpolizeiliche Bestimmungen
- Bestimmungen des zuständigen Gas und Wasserversorgungsunternehmens
- Bauverordnungen der Kantone
- Heizraumrichtlinien des SVGW
- Vorschriften der Kantone
- Technische Regeln für Gasinstallation DVGW-TRGI 86 Ausgabe 1996 Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser m. b. H., Bonn
- DVGW-Arbeitsblatt G 670 „Aufstellung von Gasfeuerstätten in Räumen mit mechanischen Entlüftungseinrichtungen“ Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser m. b. H., Bonn
- DIN 4701 „Regeln für die Berechnung des Wärmebedarfs von Gebäuden“
- DIN 4751 Bl. 3 „Sicherheitstechnische Ausrüstung von Heizungsanlagen mit Vorlauftemperaturen bis 110 °C“
- SVGW-Gasleitsätze G1: Gasinstallationen
- EKAS-Form. 1942: Flüssiggas-Richtlinie, Teil 2
- Beachten Sie die nationalen Vorschriften, Normen, Richtlinien und Gesetze.

3 Gerätebeschreibung


3.1 Funktionsprinzip zeoTHERM

Die zeoTHERM ist ein Hybridgerät, das das Brennwertverfahren zur Wärmeerzeugung mit Verfahren zur Wärmegewinnung aus der Umwelt koppelt.

Die Umweltwärme wird der zeoTHERM von Solarkollektoren zugeführt.

Der Zeolith-Prozess basiert auf den physikalischen Eigenschaften des Minerals Zeolith. Zeolith kann in seinen Poren große Mengen Wasser aufnehmen. Dabei entsteht Wärme. Wird der Zeolith erhitzt, gibt er das gespeicherte Wasser wieder ab. Um die Energie zu- und abführen zu können, wird der Zeolith (in Kugelform) in einen Lamellen-Wärmtauscher gefüllt.

Die Trocknung (Desorptionsphase)

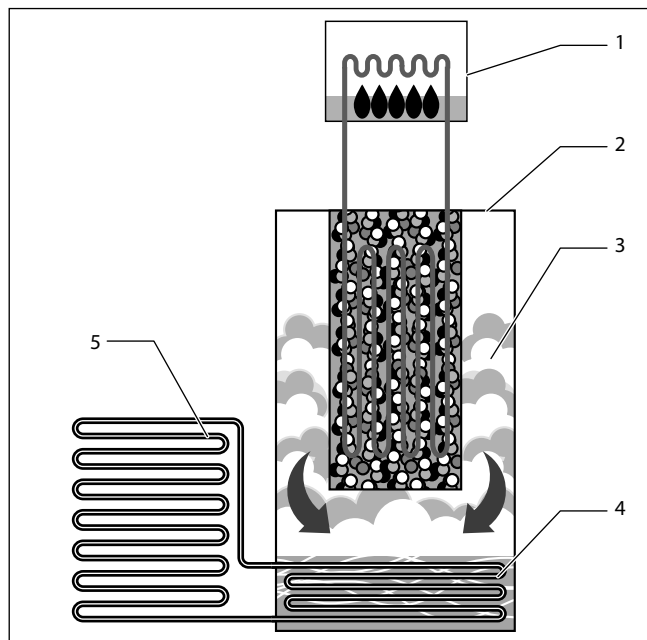


3.1 Trocknung des Zeolith

Legende

- 1 Brennwerteinheit
- 2 Zeolith-Einheit
- 3 Wasserdampf
- 4 Wasser (kondensiert)
- 5 Heizkreis

Der feuchte Zeolith wird indirekt über einen geräteinternen Wasserkreislauf, den Primär- (oder Zeolith-) Kreis, der vom Gas-Brennwertgerät beheizt wird, erhitzt. Das im Zeolith gespeicherte Wasser verdampft. Der Wasserdampf strömt nach unten und kondensiert. Die Kondensationswärme wird direkt in den Heizkreis eingespeist. Um diesen Prozess so effektiv wie möglich ablaufen zu lassen, findet das Ganze in einem evakuierten Edelstahlbehälter statt.

Die Befeuchtung (Adsorptionsphase)

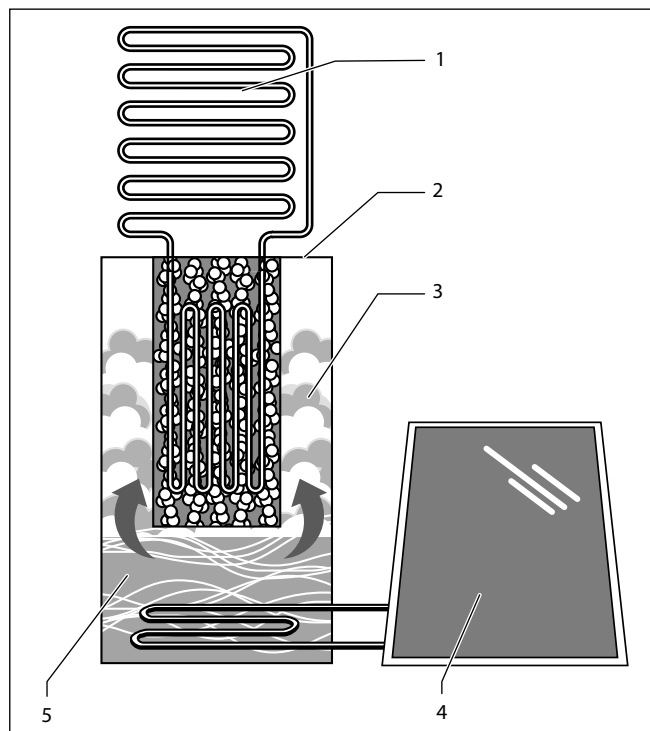

3.2 Befeuchtung des Zeolith

Legende


- 1 Heizkreis
- 2 Zeolith-Einheit
- 3 Wasserdampf
- 4 Solarkollektoren
- 5 Wasser

Nachdem der Zeolith seine Maximaltemperatur erreicht hat, wird er wieder abgekühlt. Das Wasser wird durch Einkoppelung von Umgebungswärme aus den Solarkollektoren bei niedriger Temperatur verdampft und der Wasserdampf strömt nach oben. Der Zeolith nimmt den Dampf auf und erwärmt sich dabei. Diese Wärme wird ebenfalls an den Heizkreis abgegeben. Nachdem das gesamte Wasser wieder im Zeolith gespeichert ist, beginnt der Prozess von neuem.

3 Gerätebeschreibung

3.2 Hydraulikchemata

3.2.1 Hydraulikschema mit Zirkulation

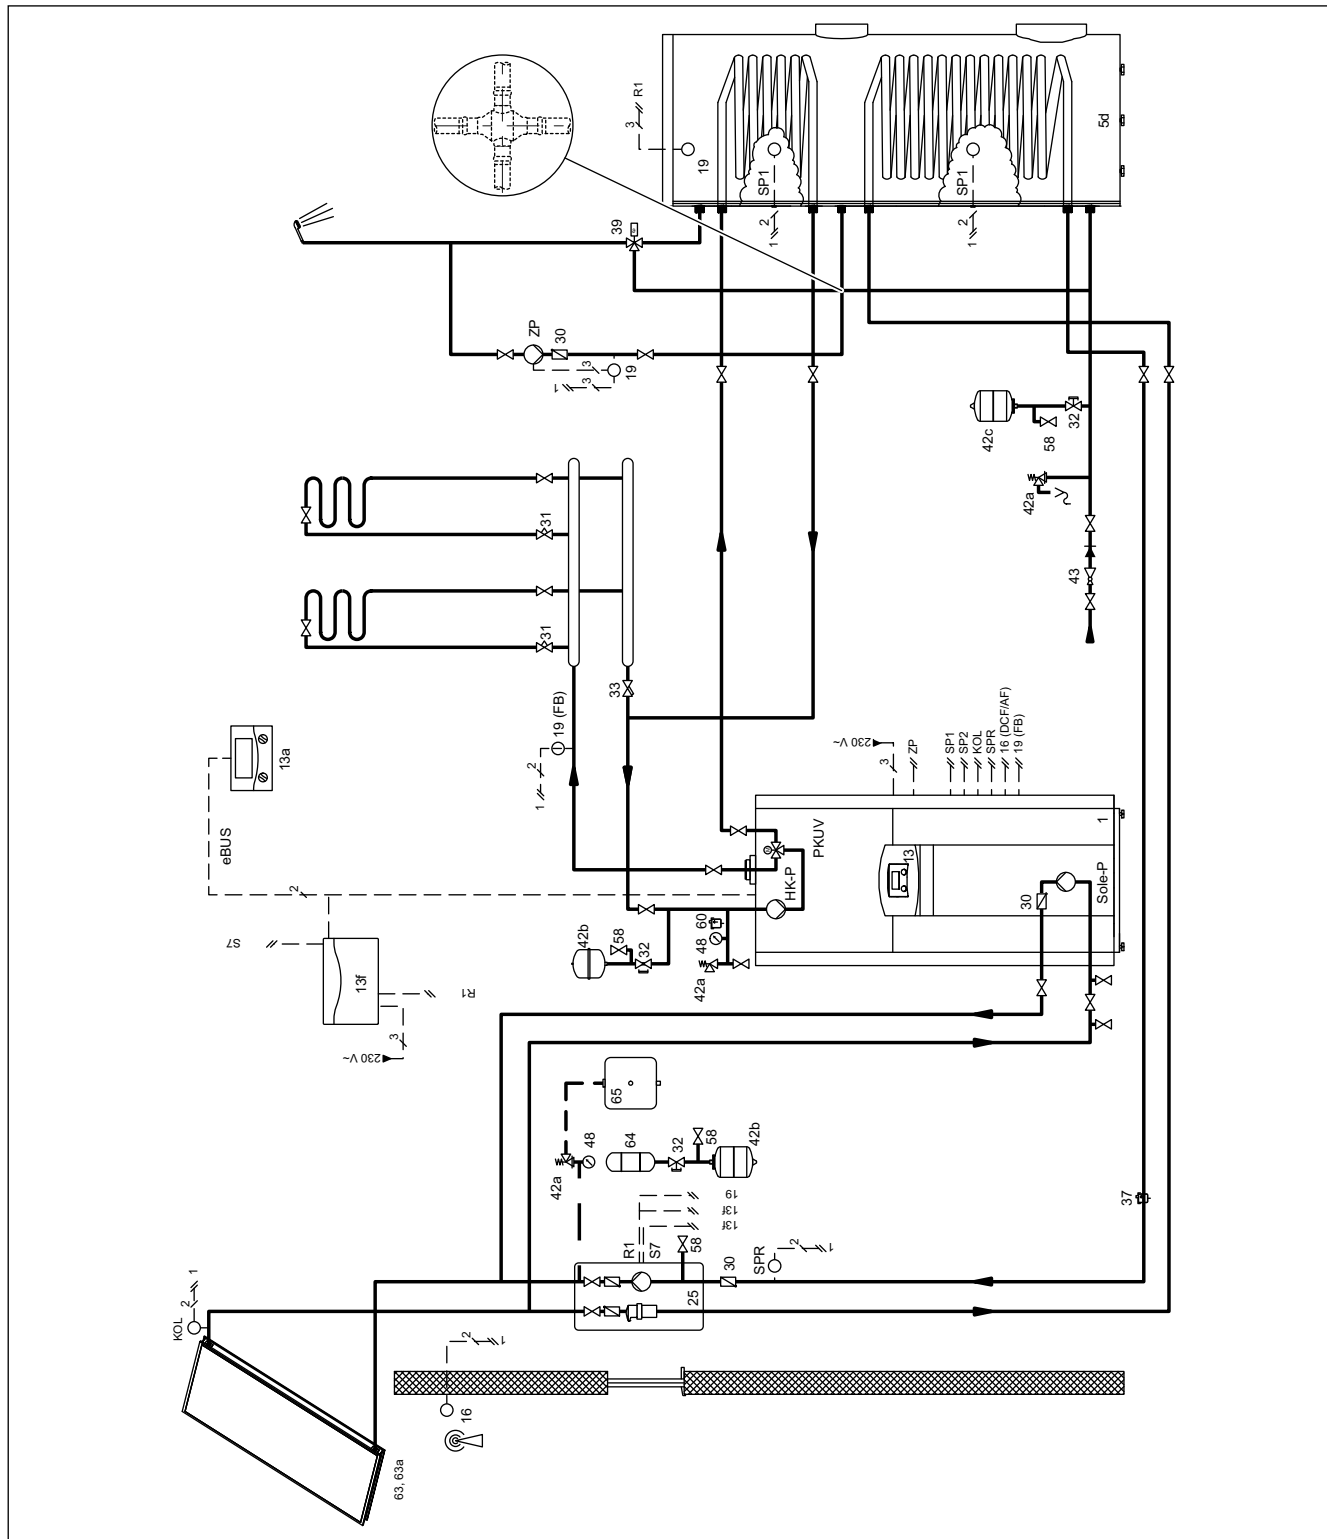

3.3 Hydraulikschema zeoTHERM und Solarstation VMS70 (mit Zirkulation)


Legende zu Abb. 3.3

Pos.	Bezeichnung	Hinweise
1	Zeolith-Gas-Wärmepumpe zeoTHERM	
5d	Bivalenter Solar-Warmwasserspeicher	
13	Witterungsgeführte Heizungsregelung	in zeoTHERM enthalten
13a	Fernbedienung	optional
13f	VR 70	
16	Außenfühler	DCF/AF
19	Sicherheitstemperaturbegrenzer	Die Temperatur im Speicher darf 100 °C nicht überschreiten!
19 (FB)	Anlegethermostat (Fußboden)	
25	Solarstation VMS 70	
30	Schwerkraftbremse	in zeoTHERM enthalten
31	Regulierventil	
32	Kappenventil	
33	Schmutzfänger	
37	Automatisches Luftabscheide-System	
39	Warmwasserthermostatmischer	
42a	Sicherheitsventil	
42b	Membran-Ausdehnungsgefäß	
42c	Membran-Ausdehnungsgefäß Trinkwasser	
43	Sicherheitsgruppe für Kaltwasseranschluss	
48	Manometer	
58	Füll- und Entleerventil	
60	Schnellentlüfter	
63	Flachkollektoren	
63a	Röhrenkollektoren	
64	Solar-Vorschaltgefäß	
65	Auffangbehälter	
HK-P	Heizkreispumpe	in zeoTHERM enthalten
KOL	Kollektorfühler (VR 11)	
PKUV	Vorrangumschaltventil	in zeoTHERM enthalten
R1	Pumpe Solarstation	
S7	Pumpe Solarstation	
Sole-P	Solepumpe	in zeoTHERM enthalten
SP1 und SP2	Speichertemperaturfühler (VR 10)	
SPR	Kollektorrücklauffühler (VR 11)	
ZP	Zirkulationspumpe	



Die abgebildeten Hydraulikschemata sind Beispiel für Anlagenschemata. Sie enthalten nicht alle zur fachgerechten Montage notwendigen Absperr- und Sicherheitskomponenten. Eine anlagenspezifische Planung ist immer erforderlich.

3 Gerätebeschreibung

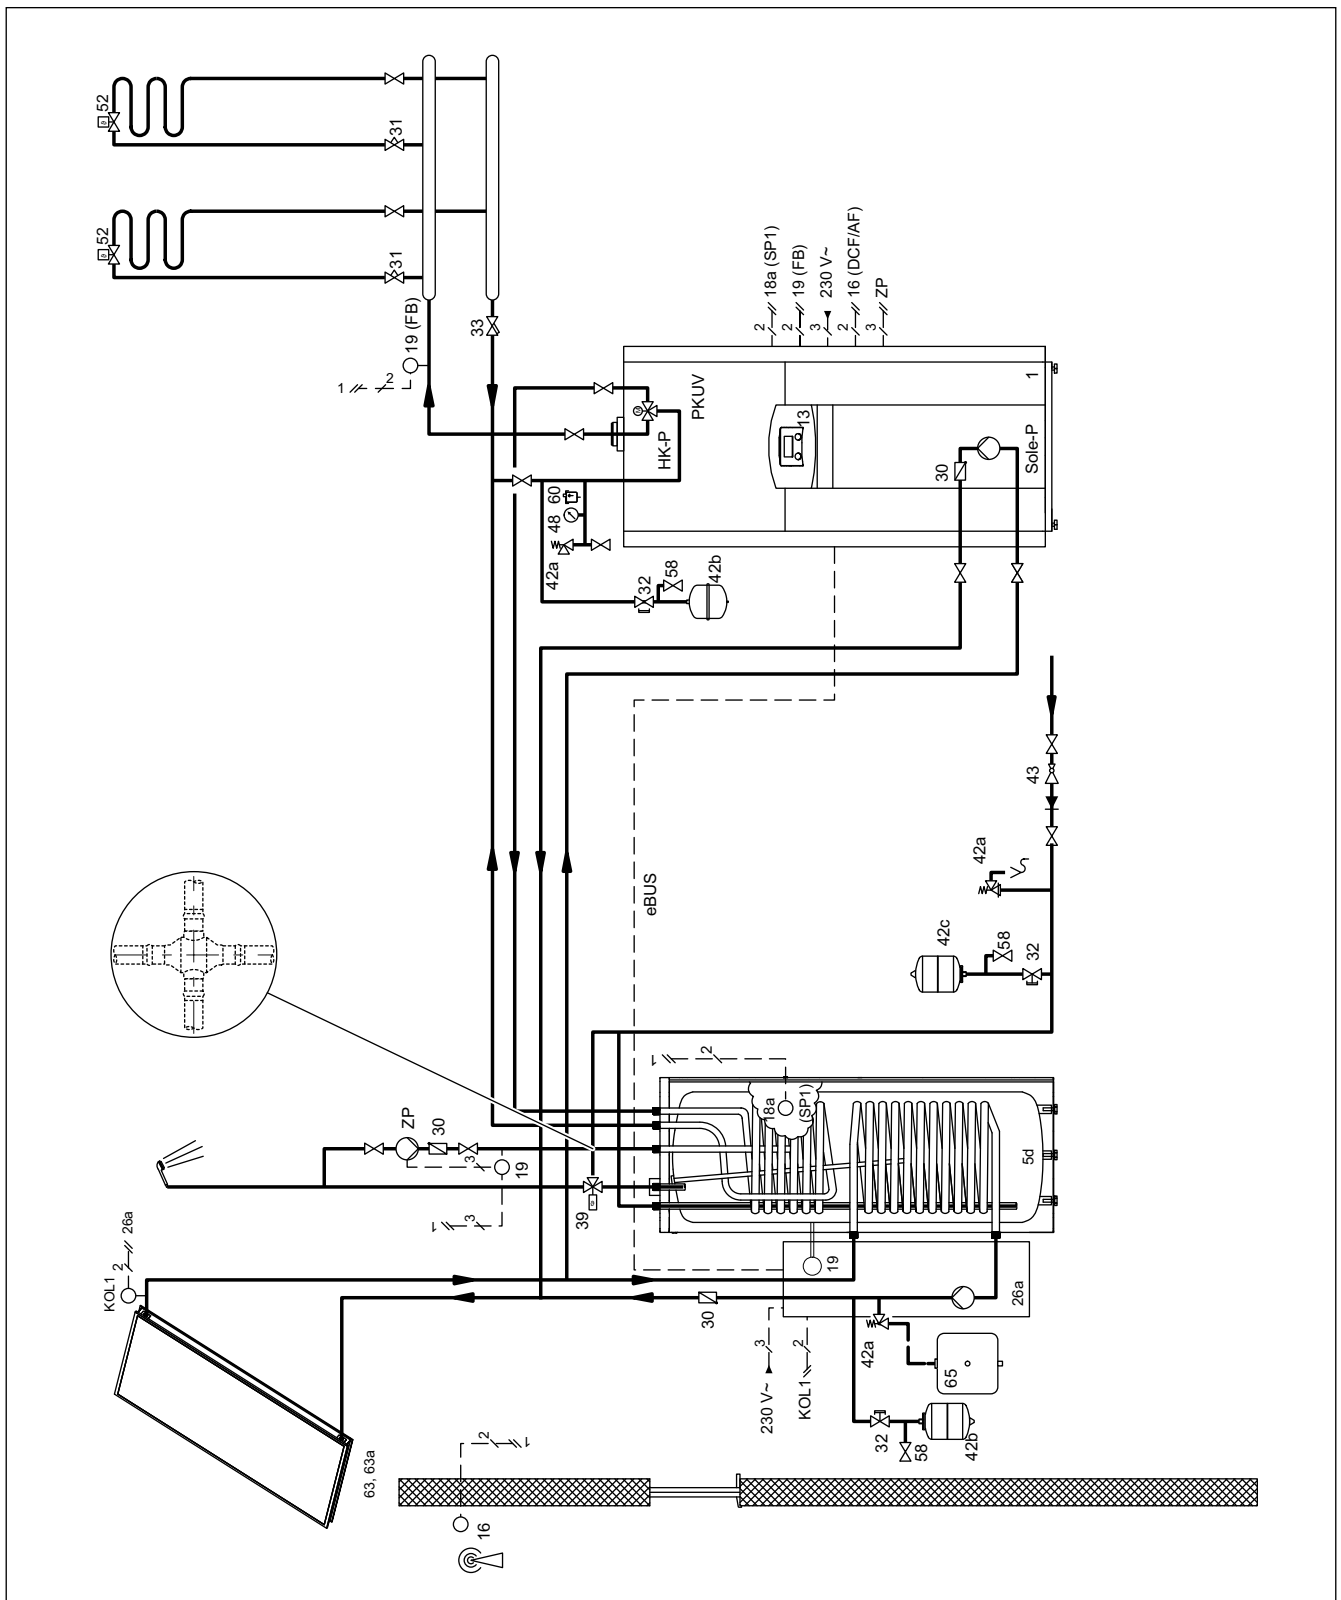

3.4 Hydraulikschema zeoTHERM und auroSTEP (mit Zirkulation)

Legende zu Abb. 3.4


Pos.	Bezeichnung	Hinweise
1	Zeolith-Gas-Wärmepumpe zeoTHERM	
5d	Bivalenter Solar-Warmwasserspeicher auroSTEP VMS 8	
16	Außenfühler	DCF/AF
18a	Speichertemperaturfühler (VR 10), SP1	
19	Sicherheitstemperaturbegrenzer	in auroSTEP enthalten
19 (FB)	Anlegethermostat (Fußboden)	
26a	Solepumpe	
30	Schwerkraftbremse	in zeoTHERM enthalten
31	Regulierventil	
32	Kappenventil	
33	Schmutzfänger	
39	Warmwasserthermostatmischer	
42a	Sicherheitsventil	
42b	Membran-Ausdehnungsgefäß	
42c	Membran-Ausdehnungsgefäß Trinkwasser	
43	Sicherheitsgruppe für Kaltwasseranschluss	
48	Manometer	
52	Ventil Einzelraumregelung	
58	Füll- und Entleerventil	
60	Schnellentlüfter	
63	Flachkollektoren	
63a	Röhrenkollektoren	
65	Auffangbehälter	
HK-P	Heizkreispumpe	in zeoTHERM enthalten
KOL1	Kollektorfühler (VR 11)	
PKUV	Vorrangumschaltventil	in zeoTHERM enthalten
Sole-P	Solepumpe	in zeoTHERM enthalten
ZP	Zirkulationspumpe	



Die abgebildeten Hydraulikschemas sind Beispiel für Anlagenschemata. Sie enthalten nicht alle zur fachgerechten Montage notwendigen Absperr- und Sicherheitskomponenten. Eine anlagenspezifische Planung ist immer erforderlich.

3 Gerätebeschreibung

3.2.2 Hydraulikschema ohne Zirkulation

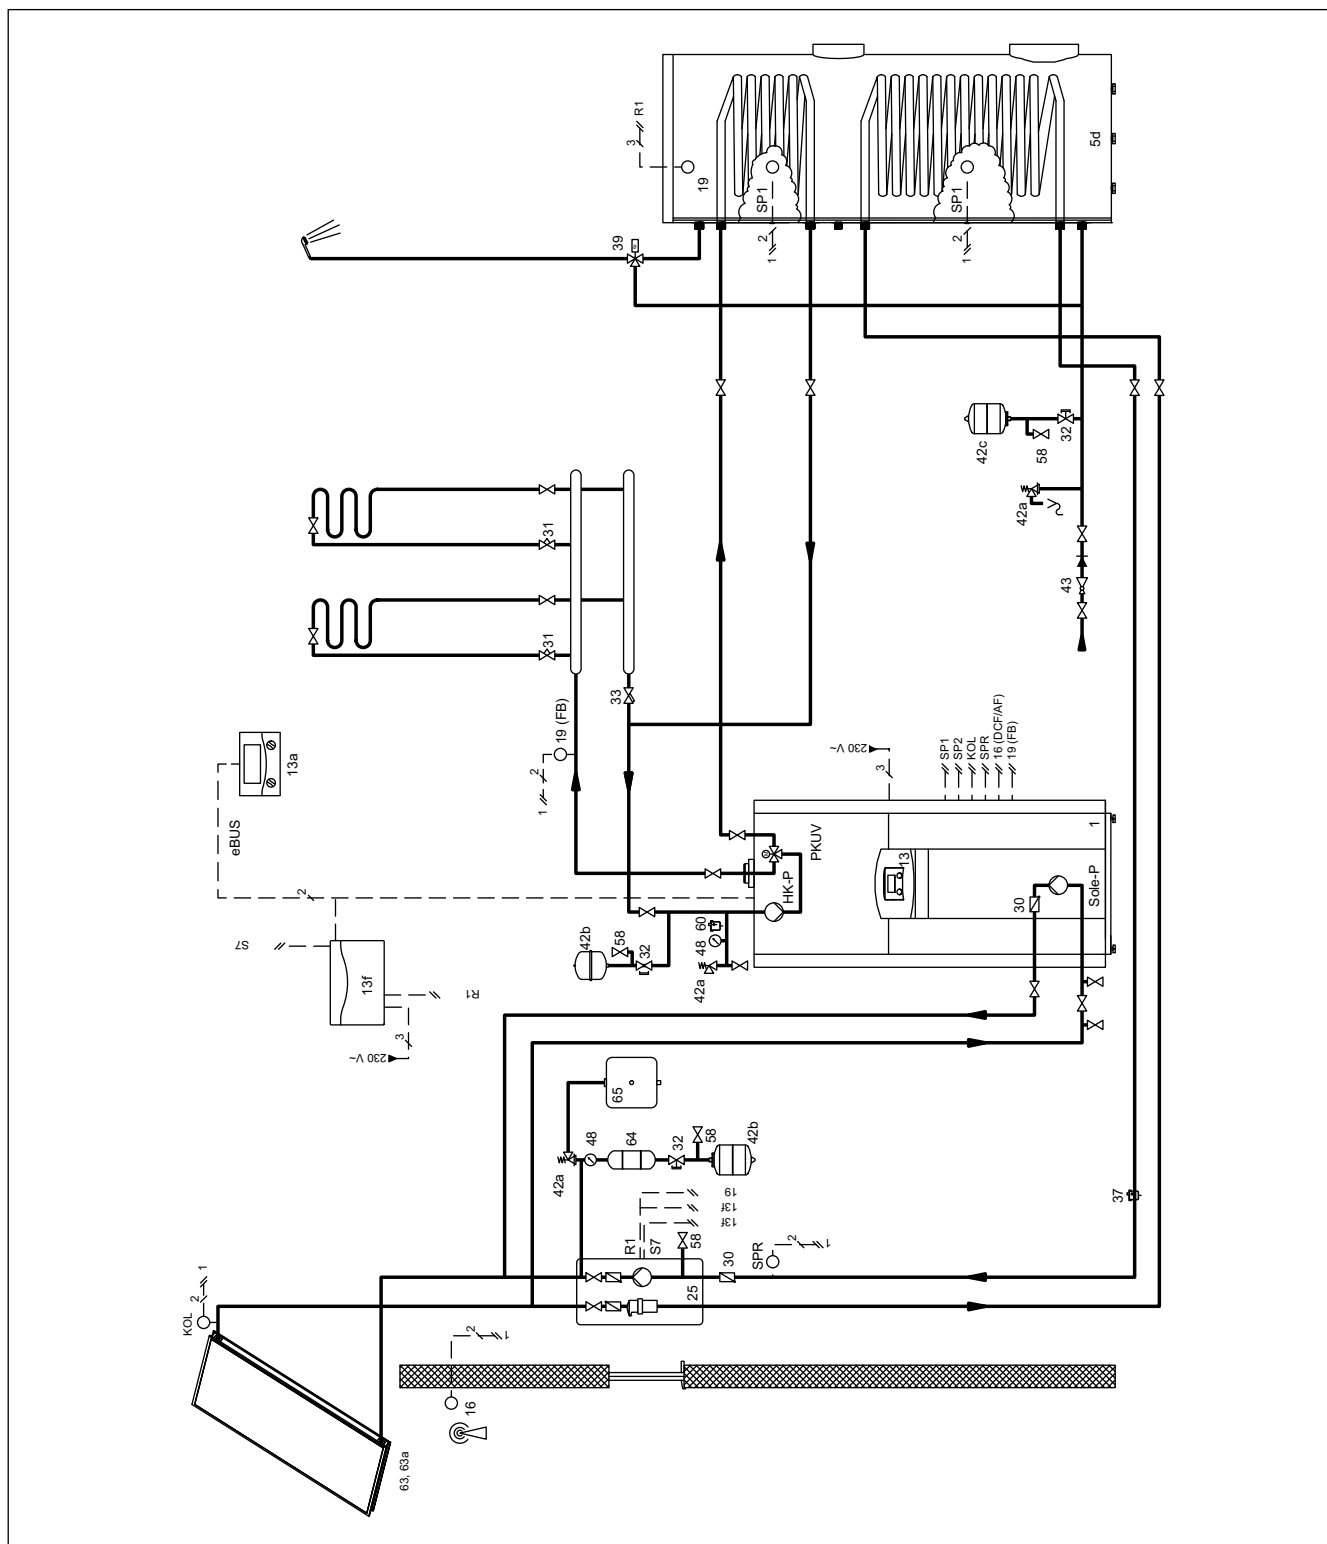

**3.5 Hydraulikschema zeoTHERM und Solarstation VMS70
(ohne Zirkulation)**


Legende zu Abb. 3.5

Pos.	Bezeichnung	Hinweise
1	Zeolith-Gas-Wärmepumpe zeoTHERM	
5d	Bivalenter Solar-Warmwasserspeicher	
13	Witterungsgeführte Heizungsregelung	in zeoTHERM enthalten
13a	Fernbedienung	optional
13f	VR 70	
16	Außenfühler	DCF/AF
19	Sicherheitstemperaturbegrenzer	Die Temperatur im Speicher darf 100 °C nicht überschreiten!
19 (FB)	Anlegethermostat (Fußboden)	
25	Solarstation VMS 70	
30	Schwerkraftbremse	in zeoTHERM enthalten
31	Regulierventil	
32	Kappenventil	
33	Schmutzfänger	
37	Automatisches Luftabscheide-System	
39	Warmwasserthermostatmischer	
42a	Sicherheitsventil	
42b	Membran-Ausdehnungsgefäß	
42c	Membran-Ausdehnungsgefäß Trinkwasser	
43	Sicherheitsgruppe für Kaltwasseranschluss	
48	Manometer	
58	Füll- und Entleerventil	
60	Schnellentlüfter	
63	Flachkollektoren	
63a	Röhrenkollektoren	
64	Solar-Vorschaltgefäß	
65	Auffangbehälter	
HK-P	Heizkreispumpe	in zeoTHERM enthalten
KOL	Kollektorfühler (VR 11)	
PKUV	Vorrangumschaltventil	in zeoTHERM enthalten
R1	Pumpe Solarstation	
S7	Pumpe Solarstation	
Sole-P	Solepumpe	in zeoTHERM enthalten
SP1 und SP2	Speichertemperaturfühler (VR 10)	
SPR	Kollektorrücklauffühler (VR 11)	



Die abgebildeten Hydraulikschemas sind Beispiel für Anlagenschemata. Sie enthalten nicht alle zur fachgerechten Montage notwendigen Absperr- und Sicherheitskomponenten. Eine anlagenspezifische Planung ist immer erforderlich.

3 Gerätebeschreibung

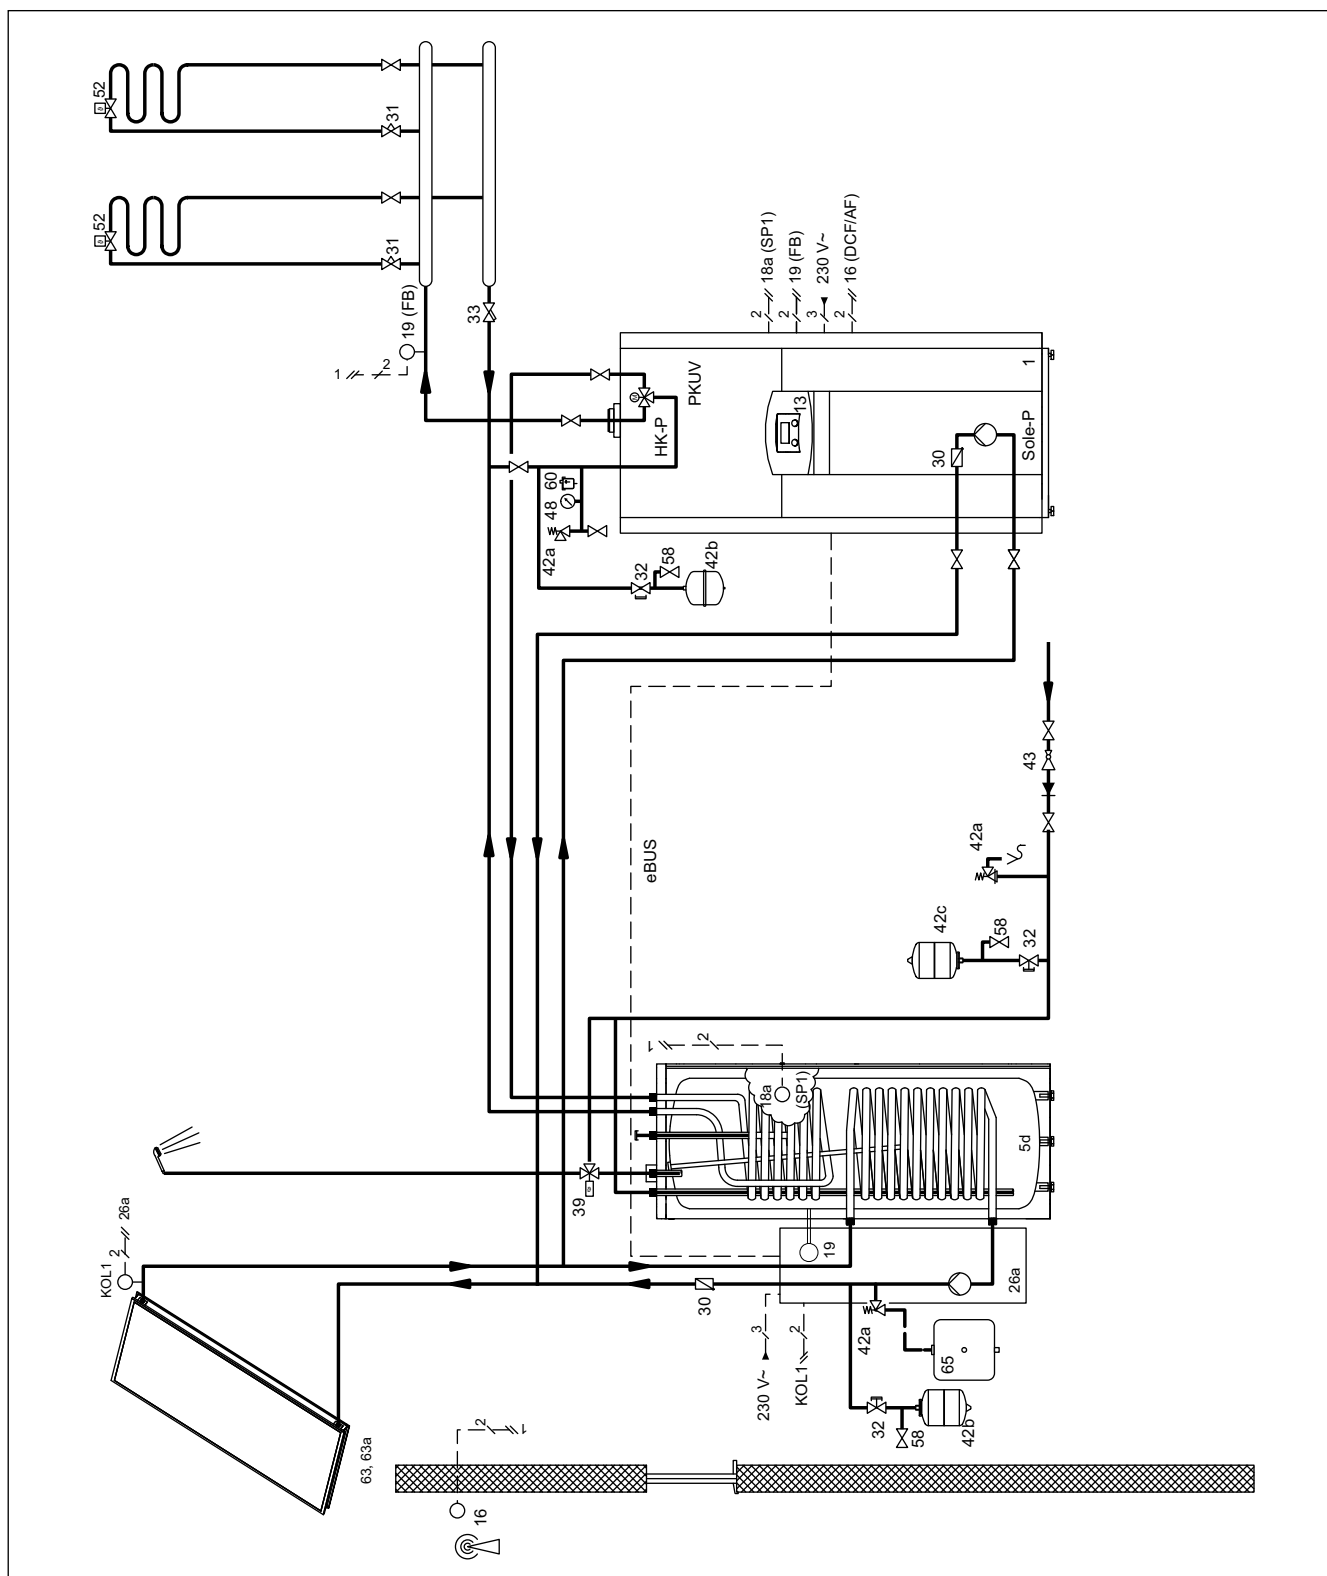

3.6 Hydraulikschemata zeoTHERM und auroSTEP (ohne Zirkulation)

Legende zu Abb. 3.6


Pos.	Bezeichnung	Hinweise
1	Zeolith-Gas-Wärmepumpe zeoTHERM	
5d	Bivalenter Solar-Warmwasserspeicher auroSTEP VMS 8	
16	Außenfühler	DCF/AF
18a	Speichertemperaturfühler (VR 10), SP1	
19	Sicherheitstemperaturbegrenzer	in auroSTEP enthalten
19 (FB)	Anlegethermostat (Fußboden)	
26a	Solepumpe	in auroSTEP enthalten
30	Schwerkraftbremse	in zeoTHERM enthalten
31	Regulierventil	
32	Kappenventil	
33	Schmutzfänger	
39	Warmwasserthermostatmischer	
42a	Sicherheitsventil	
42b	Membran-Ausdehnungsgefäß	
42c	Membran-Ausdehnungsgefäß Trinkwasser	
43	Sicherheitsgruppe für Kaltwasseranschluss	
48	Manometer	
52	Ventil Einzelraumregelung	
58	Füll- und Entleerventil	
60	Schnellentlüfter	
63	Flachkollektoren	
63a	Röhrenkollektoren	
65	Auffangbehälter	
HK-P	Heizkreispumpe	in zeoTHERM enthalten
KOL1	Kollektorfühler (VR 11)	
PKUV	Vorrangumschaltventil	in zeoTHERM enthalten
Sole-P	Solepumpe	in zeoTHERM enthalten
ZP	Zirkulationspumpe	



Die abgebildeten Hydraulikschemas sind Beispiel für Anlagenschemata. Sie enthalten nicht alle zur fachgerechten Montage notwendigen Absperr- und Sicherheitskomponenten. Eine anlagenspezifische Planung ist immer erforderlich.

3 Gerätebeschreibung

3.3 Aufbau der zeoTHERM

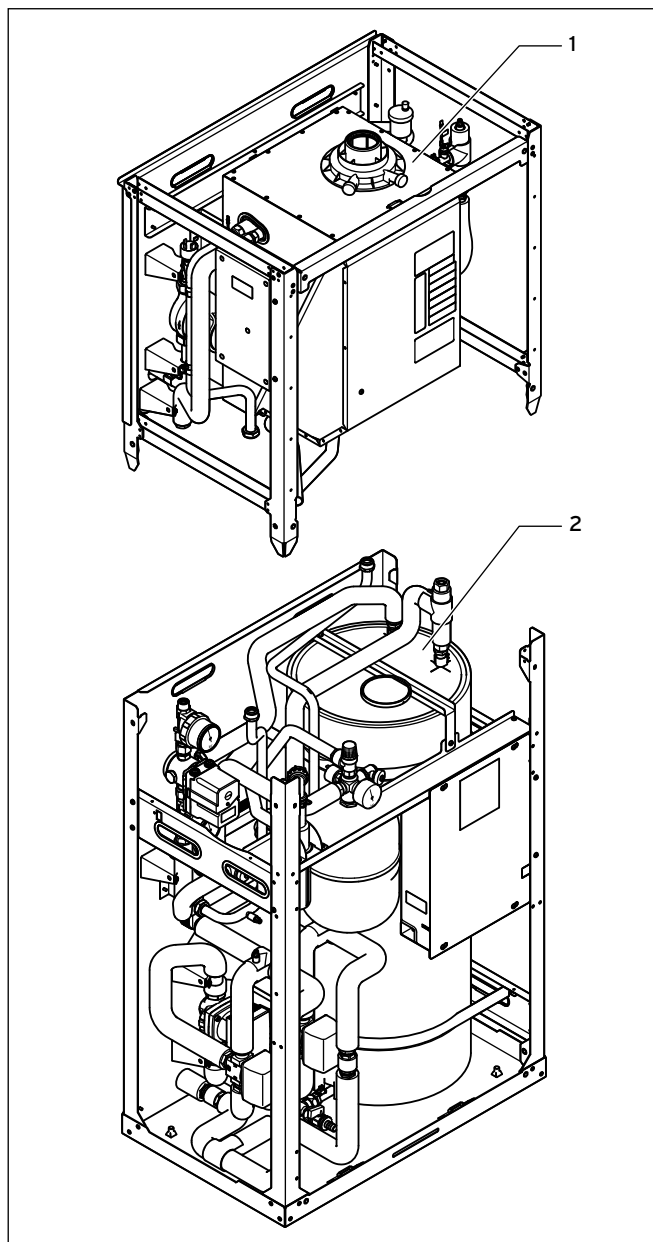


Legende

- 1 Brennwerteinheit
- 2 Zeolith-Einheit

3.7 Brennwerteinheit (oben) und Zeolith-Einheit (unten)

3.4 Komponenten der zeoTHERM

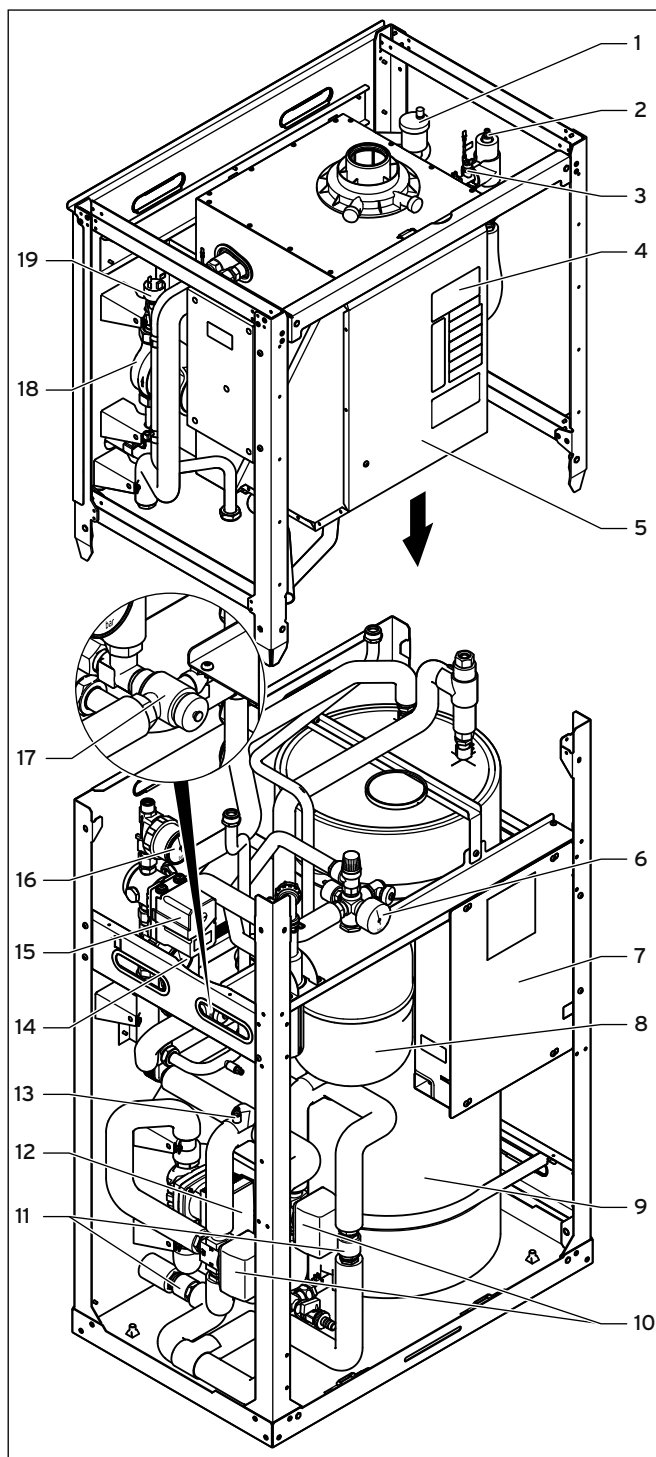


Legende

- 1 Automatischer Entlüfter Heizkreis
- 2 Entlüftungsnippel Primärkreis
- 3 Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) Primärkreis (rechts)
- 4 Typenschild
- 5 Unterdruckkammer
- 6 Sicherheitsgruppe Primärkreis (mit Sicherheitsventil, Manometer, Druckschalter und Füllereinrichtung)
- 7 Elektronik-Schaltkasten für die Systemsteuerung in der Zeolith-Einheit
- 8 Membranausdehnungsgefäß Primärkreis
- 9 Zeolith-Modul
- 10 Umschaltventil Solekreis
- 11 Rückschlagklappe Solekreis
- 12 Solepumpe
- 13 Entlüftungsnippel Solekreis
- 14 Primärkreispumpe 2
- 15 Umschaltventil Primärkreis
- 16 Primärkreispumpe 1
- 17 Spülarmatur Primärkreis
- 18 Heizkreispumpe
- 19 Druckschalter Heizkreis

3.8 Komponenten der zeoTHERM

3 Gerätebeschreibung

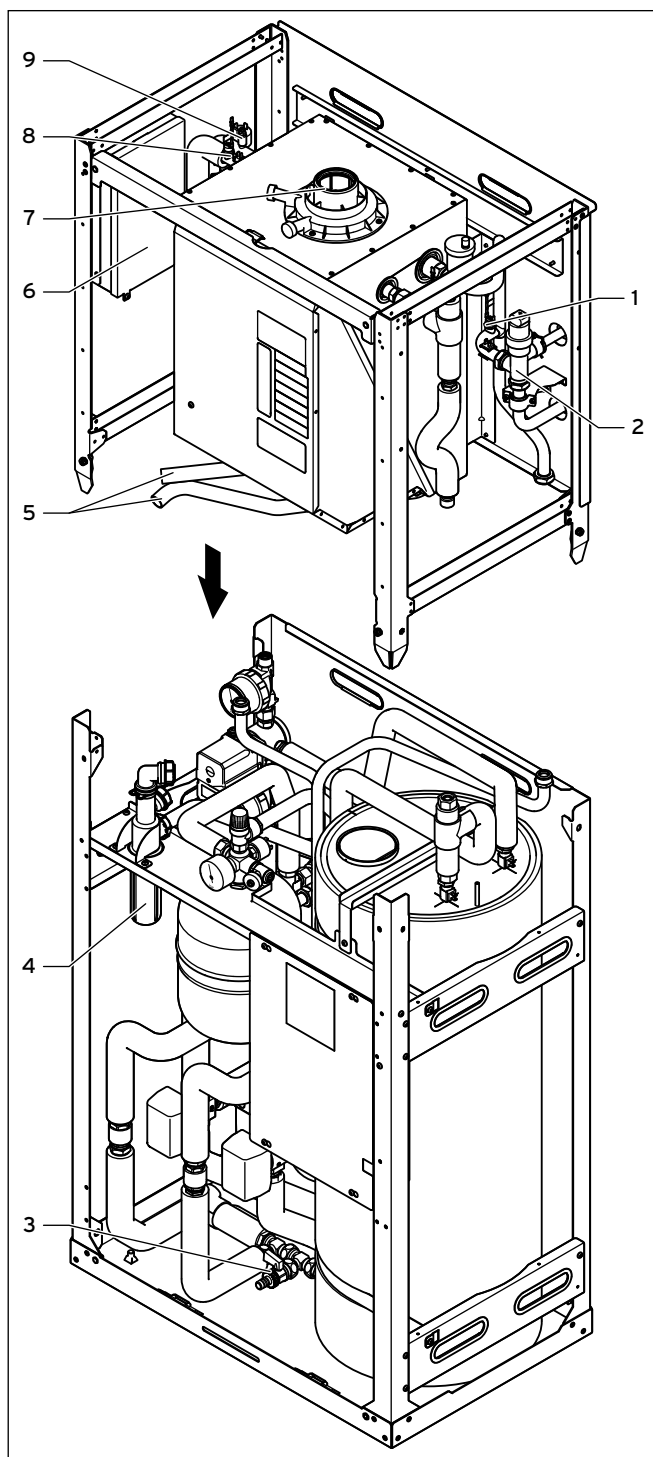

3.9 Komponenten der zeoTHERM

Legende

- 1 Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) Heizkreis
- 2 Vorrangumschaltventil Heizkreis/Speicher
- 3 Füll- und Entleerungseinrichtung Solekreis
- 4 Siphon
- 5 Kondensatablaufschräule
- 6 Elektronik-Schaltkasten für die Gasgerätesteuerung in der Brennwerteinheit
- 7 Abgasstutzen konzentrisch 60/100
- 8 Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) Primärkreis (links)
- 9 Entlüftungsnippel Heizkreis

4 Montage

4.1 Bestandteile System zeoTHERM

Die vier Hauptbestandteile des Systems zeoTHERM sind die zeoTHERM, die Solarkollektoren, der Warmwasserspeicher und die Solarstation.

zeoTHERM

Die zeoTHERM ist ein Hybridgerät, das das Brennwertverfahren zur Wärmeerzeugung mit Verfahren zur Wärme-gewinnung aus der Umwelt koppelt.

Solarkollektor auroTHERM

Der Vaillant Solarkollektor auroTHERM dient der solaren Heizungsunterstützung als auch der Warmwasserbereitung.

Warmwasserspeicher

Der Vaillant Warmwasserspeicher ist ein bivalenter, indirekt beheizter Solar-Warmwasserspeicher für die solarunterstützte Trinkwasserversorgung.

Solarstation VMS 70

Die Solarstation sorgt für den Wärmetransport vom Kollektorfeld zum Speicher.

Modul VR 70

Das Modul dient als Koppler zwischen zeoTHERM und Solarstation und ermöglicht die Ansteuerung eines Mischerkreises.

Die Heizkurve kann bis hinab zu 0,1 eingestellt werden. Sie muss niedriger sein als die am Heizgerät eingestellte Heizkurve (HK 2).

Bei der Kombination zeoTHERM + auroSTEP wird kein VR 70 benötigt, außer wenn ein Mischerkreis angesteuert werden muss.

4.2 Optionales Zubehör

Fernbediengerät VR 90

Wenn Sie zusätzliche Heizkreise installieren, dann können Sie für die ersten sechs Heizkreise (HK 1 - HK 6) jeweils ein eigenes Fernbediengerät anschließen.

Befüllpumpe

Mit der Vaillant Befüllpumpe können Sie den Primärkreis mit Wasser und den Solekreis mit Solarflüssigkeit spülen und befüllen.

vrDIALOG 810/2

vrDIALOG ist eine Kommunikationseinheit mit Software und Verbindungsleitung. Mit vrDIALOG können Sie eine Diag-

nose, Überwachung und Parametrierung der zeoTHERM von einem Computer aus durchführen.

VR 900

Mit der Kommunikationseinheit VR 900 können Sie über einen Telefonanschluss oder über ein integriertes GSM-Modem eine Ferndiagnose, Überwachung und Parametrierung der zeoTHERM von einem Computer aus durchführen.

4.3 Bauseitiges Zubehör

- Ausdehnungsgefäß für Heizkreis. Dimensionierung in Abhängigkeit von der hydraulischen Anlage.
- Ablauftrichter für Kondenswasser.

4.4 Anforderungen an den Aufstellort der zeoTHERM



Gefahr! Vergiftungsgefahr durch austretende Abgase!

Bei raumluftabhängigem Betrieb darf das Gerät nicht in Räumen aufgestellt werden, aus denen Luft mit Hilfe von Ventilatoren abgesaugt wird (z. B. Lüftungsanlagen, Dunstabzugshauben, Abluft-Wäschetrockner).

Diese Anlagen erzeugen einen Unterdruck im Raum, durch den Abgas von der Mündung durch den Ringspalt zwischen Abgasleitung und Schacht in den Aufstellraum angesaugt wird.

- Betreiben Sie die zeoTHERM in Räumen, aus denen Luft abgesaugt wird, nur raumluftunabhängig.



Vorsicht! Sachbeschädigung durch unsachgemäße Aufstellung!

Frost, aggressive Dämpfe oder Stäube können das Gerät beschädigen und zu Funktionsstörungen führen.

- Installieren Sie das Gerät nicht in frostgefährdeten Räumen.
- Betreiben Sie das Gerät in Räumen mit aggressiven Dämpfen oder Stäuben raumluftunabhängig, um Schäden zu vermeiden



Vorsicht! Sachbeschädigung durch unsachgemäße Installation!

Bei Installation des Gerätes im Bereich der Schutzklasse 1 oder 2 gibt es besondere Anforderungen an die Installation.

- Verwenden Sie für den Netzanschluss das serienmäßige Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker.

Der Aufstellort muss so bemessen sein, dass die zeoTHERM entsprechend den Anforderungen dieser Installationsanleitung installiert, gewartet und gepflegt werden kann.

Die Verbrennungsluft muss technisch frei von chemischen Stoffen sein, die Fluor, Chlor, Schwefel usw. enthalten. Sprays, Lösungs- und Reinigungsmittel, Farben, Klebstoffe usw. beinhalten derartige Substanzen, die bei raumluftabhängigem Betrieb des Gerätes im ungünstigsten Fall zu Korrosion auch in der Abgasanlage führen können. Die Verwendung eines alten Ölkessel-Kamins kann auch zu diesen Problemen führen.

Insbesondere in Friseursalons, Lackier- oder Schreinerwerkstätten, Reinigungsbetrieben u. Ä. muss das Gerät raumluft-

unabhängig betrieben werden. Wenn ein raumluftunabhängiger Betrieb nicht möglich ist, dann ist ein separater Aufstellraum erforderlich, um zu gewährleisten, dass die Verbrennungsluftzufuhr technisch frei von den o. g. Stoffen ist.

- Stellen Sie sicher, dass der Aufstellraum trocken und durchgängig frostfrei ist.
- Beachten Sie das Gesamtgewicht der zeoTHERM (→ **Kap. 16**) und die Tragfähigkeit des Fußbodens.
- Beachten Sie die erforderlichen Mindestabstände für die Installation und die Wartungsarbeiten (→ **Kap. 4.7**).



Zur Schalldämmung können Sie die zeoTHERM auf eine Korkplatte, ein schalldämmendes Heizkesselpodest oder Ähnliches stellen.

4.5 Anforderungen an den Aufstellort des Warmwasserspeichers

Die zugehörige Installationsanleitung ist dem Warmwasserspeicher sowie ergänzenden Komponenten beigelegt.

Der Aufstellort muss so bemessen sein, dass der Warmwasserspeicher entsprechend den Anforderungen der Installationsanleitung für den Warmwasserspeicher installiert, gewartet und gepflegt werden kann.

Aufstellort für Warmwasserspeicher auswählen


- Beachten Sie bei der Wahl des Aufstellortes für den Warmwasserspeicher die zugehörige Installationsanleitung.
- Stellen Sie den Warmwasserspeicher in unmittelbarer Nähe der zeoTHERM auf. Hierdurch werden unnötige Wärmeverluste vermieden.
- Stellen Sie sicher, dass der Aufstellraum trocken und durchgängig frostfrei ist.
- Beachten Sie das Gesamtgewicht des gefüllten Warmwasserspeichers (→ **Installationsanleitung des Warmwasserspeichers**) und die Tragfähigkeit des Fußbodens.
- Beachten Sie die erforderlichen Mindestabstände für die Installation und die Wartungsarbeiten (→ **Kap. 4.7**).

4.6 Anforderungen an den Aufstellort der Solarkollektoren


Die zugehörige Montageanleitung ist den jeweiligen Solarkollektoren sowie ergänzenden Komponenten beigelegt.

- Beachten Sie bei der Montage der Solarkollektoren die jeweilige Montageanleitung.

4.7 Mindestabstände

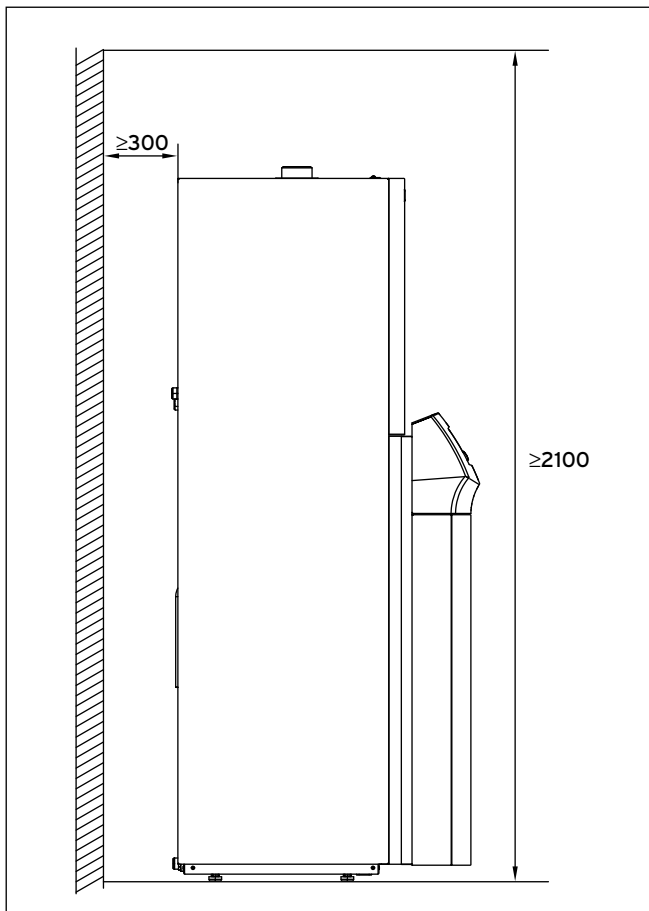

4.1 Mindestabstände (Maße in mm)

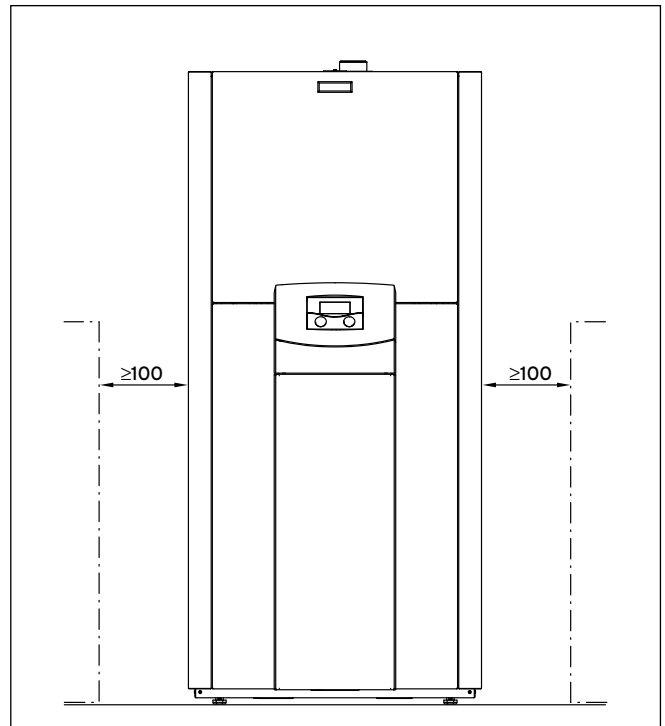


4.2 Mindestabstände (Maße in mm)



Ein seitlicher Abstand rechts von mind. 800 mm erlaubt für den Fall eines Modultauses einen Tausch von der Seite, ein sonst notwendiger Ausbau der gesamten Hydraulik und Elektronik kann so vermieden werden.

4 Montage

4.8 Abmessungen der zeoTHERM

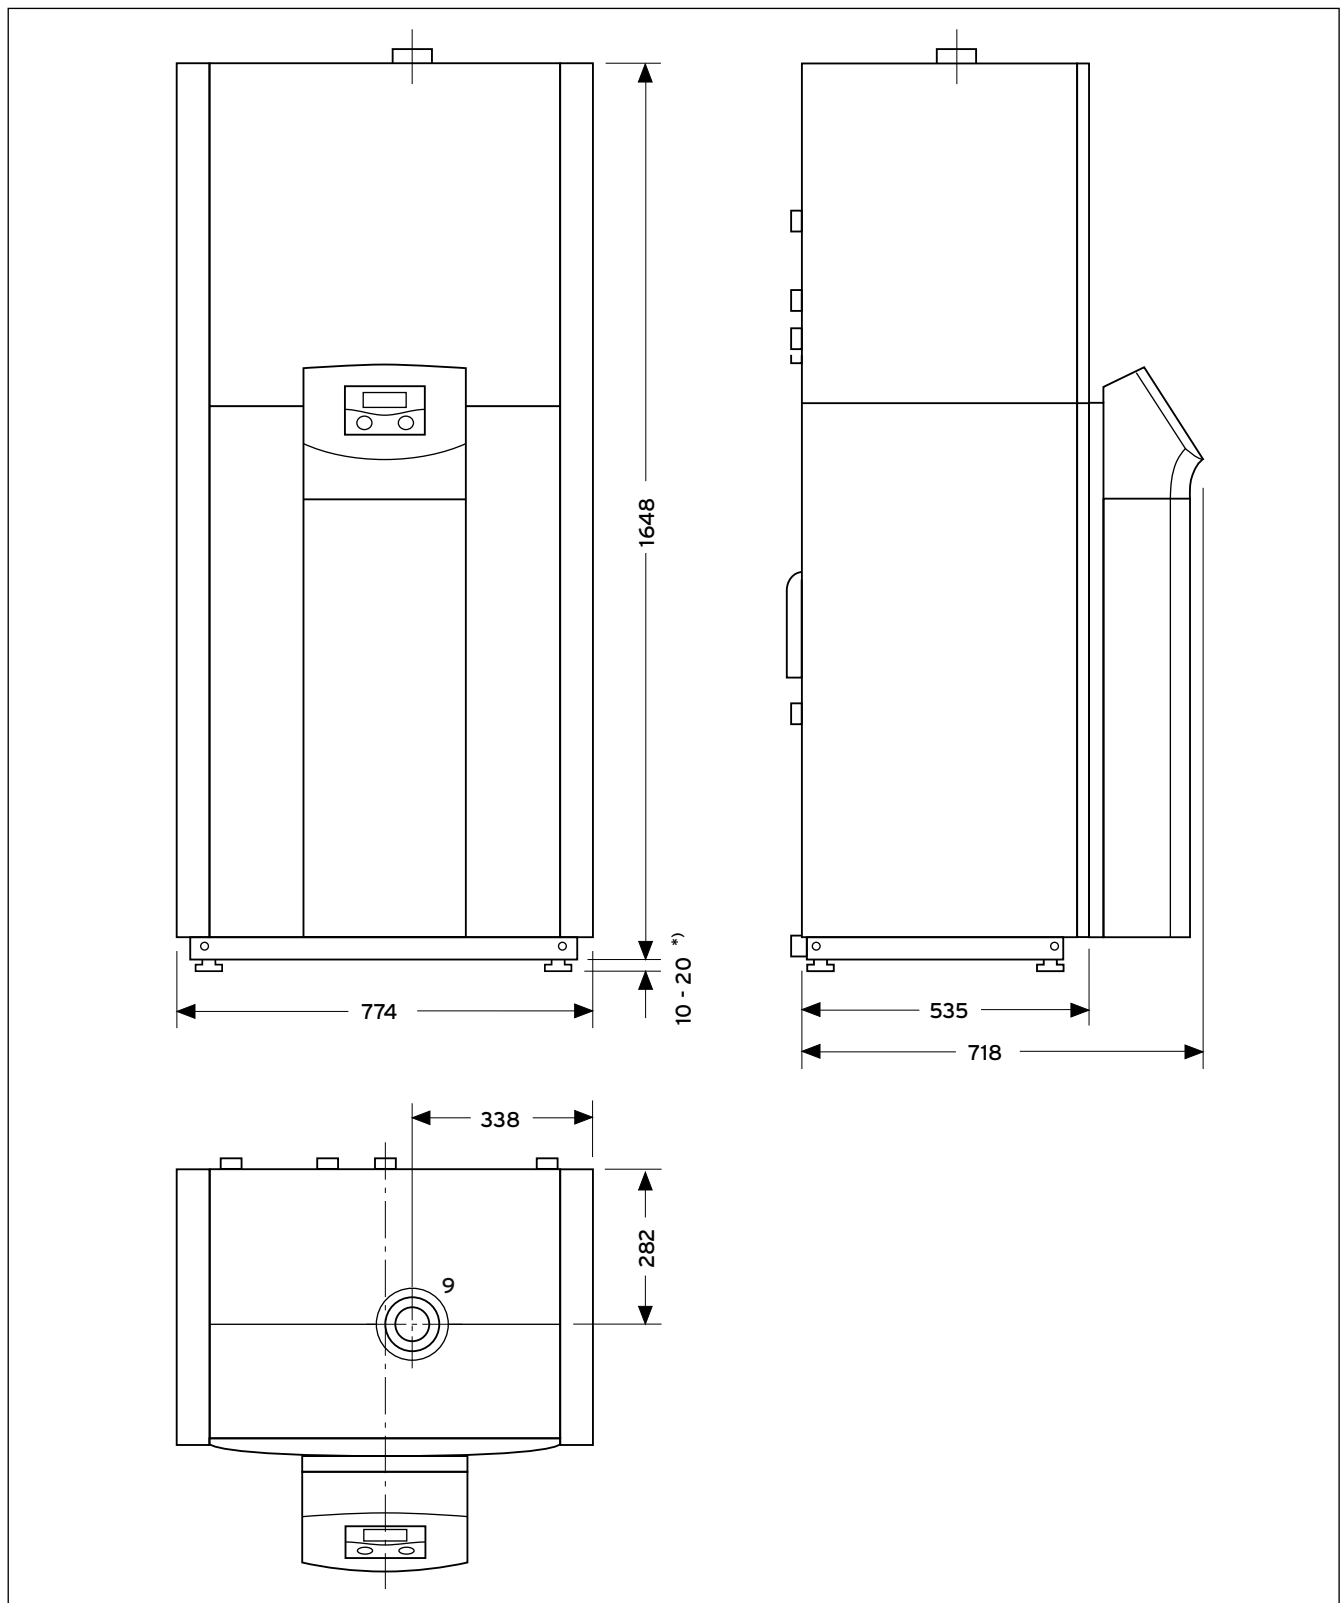


4.3 Abmessungen der zeoTHERM

Legende

9 Abgasstutzen 60/100

*) Stellfüße um 10 mm höhenverstellbar

4.9 Anschlüsse und Abmessungen an der Rückseite

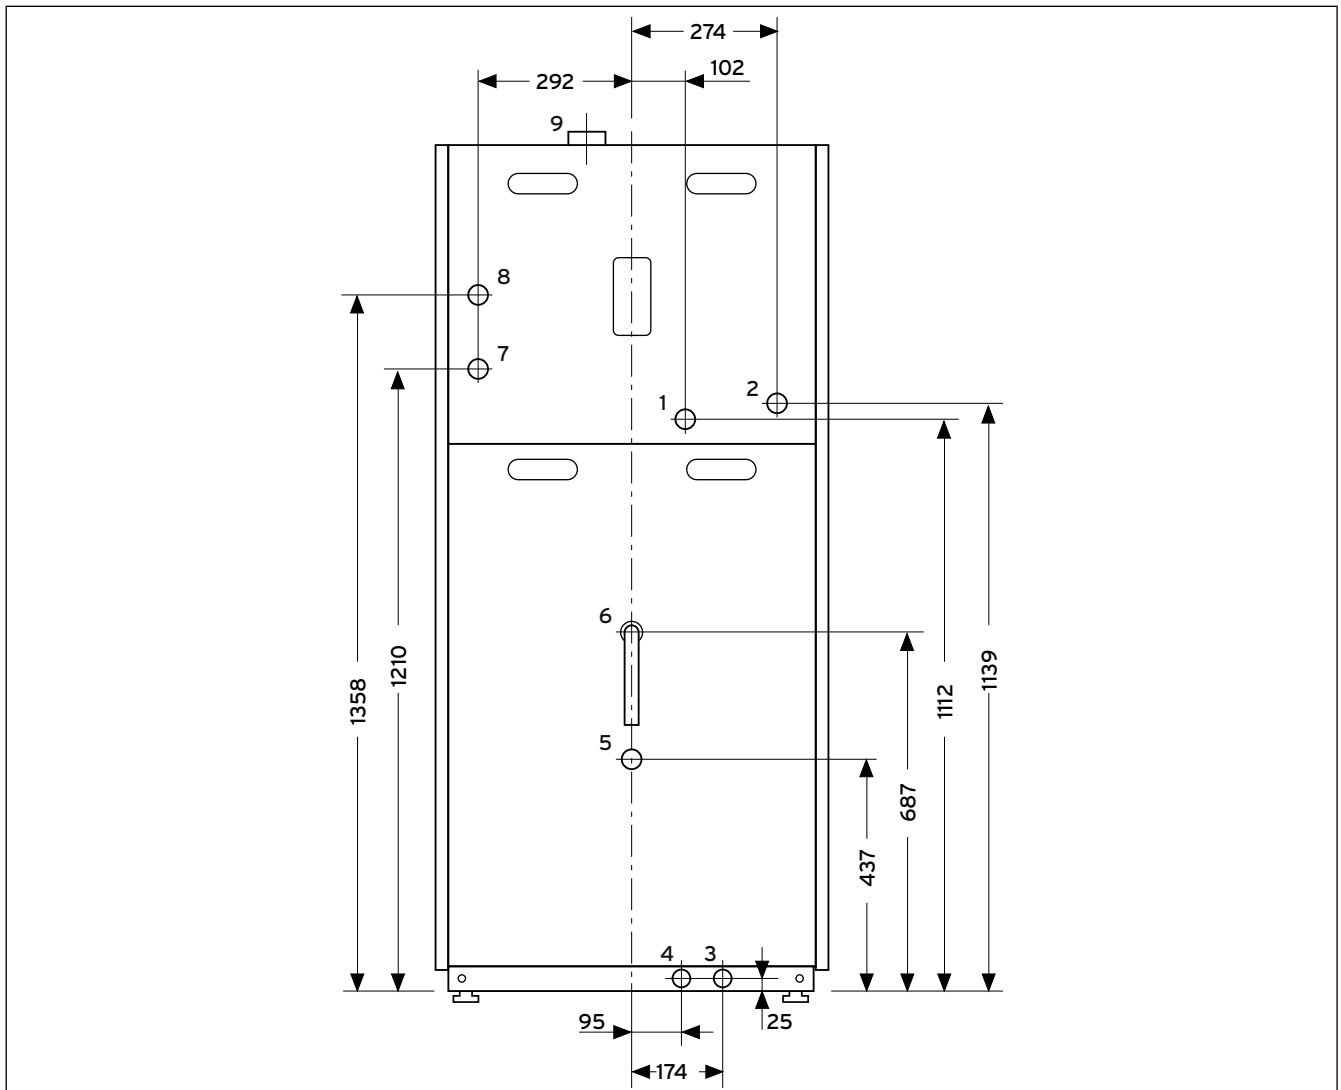

4.4 Anschlüsse und Abmessungen an der Rückseite

Legende

- 1 Gasanschluss G 3/4
- 2 Rücklauf Heizung/Warmwasserspeicher G 3/4
- 3 Solaraustritt, Rücklauf Solarleitung (von der zeoTHERM zum Solarkollektor) G 3/4
- 4 Solareintritt, Vorlauf Solarleitung (vom Solarkollektor zur zeoTHERM) G 3/4
- 5 Netzanschluss 230 V ~
- 6 Kondensatablaufschauch und Abblaseleitung Sicherheitsventil Primärkreis
- 7 Vorlauf Heizung G 3/4
- 8 Vorlauf Warmwasserspeicher G 3/4
- 9 Abgasstutzen 60/100

4 Montage

4.10 Anforderungen an den Heizkreis

Die zeoTHERM ist als Wärmeerzeuger für geschlossene Warmwasser-Zentralheizungsanlagen und die zentrale Warmwasserbereitung vorgesehen.

Die zeoTHERM eignet sich für Niedertemperatur-Heizsysteme. Daher muss die Anlage auf niedrige Vorlauftemperaturen (idealerweise ca. 30 bis 35 °C) ausgelegt sein.

Beachten Sie bei der Installation der Heizungsanlage Folgendes:

- Um die Heizungsanlage mit Wasser zu füllen oder Wasser ablassen zu können, installieren Sie ein Füllventil.
- Installieren Sie ein Membranausdehnungsgefäß in der Rücklaufleitung des Heizkreises.
- Installieren Sie eine Vaillant Sicherheitsgruppe (Art.-Nr.: 307591) mit Sicherheitsüberdruckventil (Öffnungsdruck 3 bar) und Manometer in der Rücklaufleitung des Heizkreises, unmittelbar hinter dem Gerät.
- Installieren Sie einen Luft-/Schmutzabscheider in der Rücklaufleitung des Heizkreises.
- Um Wärmeverluste und ein Einfrieren der Anschlussleitungen zu vermeiden, versehen Sie alle Anschlussleitungen mit einer geeigneten Wärmedämmung.

Bei hydraulischen Installationen, die überwiegend mit thermostatisch oder elektrisch geregelten Ventilen ausgerüstet sind, muss eine stetige, ausreichende Durchströmung der zeoTHERM sichergestellt werden. Unabhängig von der Wahl des Heizungssystems muss der Nennvolumenstrom an Heizwasser sichergestellt sein.




Bevor Sie den Heizkreis befüllen, informieren Sie sich über diesen Vorgang in → **Kap. 7**.

4.11 Anforderungen an den Solekreis

Die zeoTHERM ist für den Anschluss an die Vaillant Solar Kollektoren geeignet.

Um ein störungsfreies Funktionieren zu gewährleisten, muss die komplette Solarinstallation durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb in Übereinstimmung mit den einschlägigen Vorschriften erfolgen.

4.12 Lieferumfang prüfen

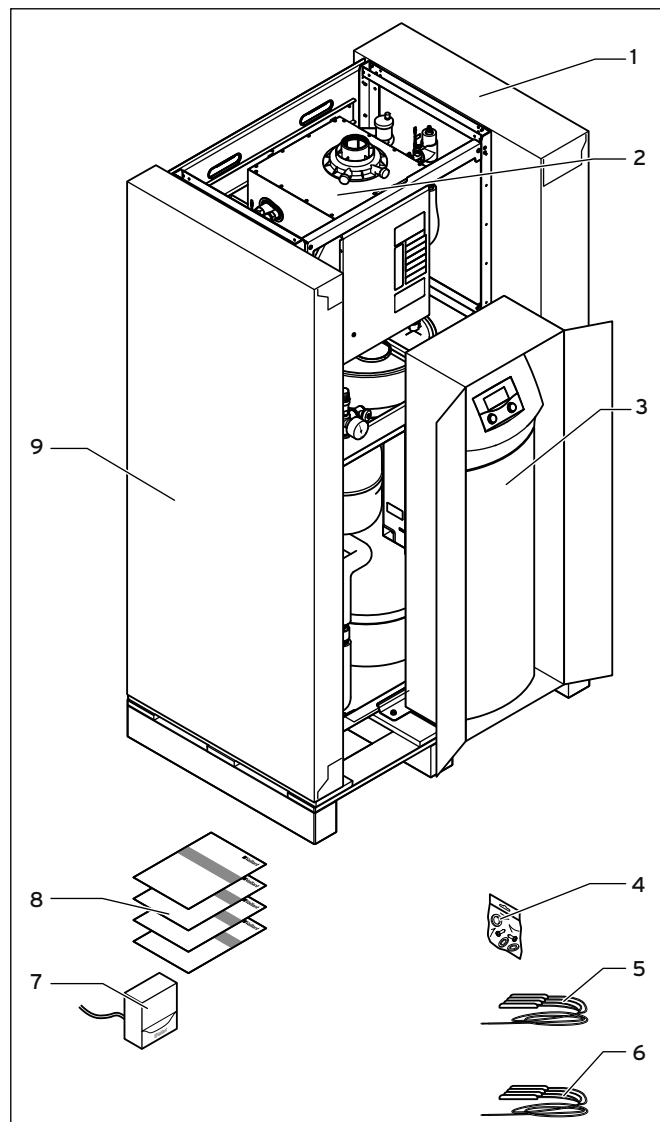

4.5 Lieferumfang


Die zeoTHERM wird auf einer Palette stehend in vier Verpackungseinheiten geliefert.

- Überprüfen Sie die zeoTHERM, die separat verpackte Bediensäule und die Verkleidung auf evtl. Transportschäden.
- Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit (→ **Tab. 4.1**).

Pos.	Anzahl	Bezeichnung
1	1	Seitliche Verkleidungen
2	1	zeoTHERM
3	1	Bediensäule
4	1	Beutel mit Befestigungszubehör
5	2	Speicherfühler VR 10
6	2	Kollektor-/Ertragsfühler VR 11
7	1	Außentemperaturfühler VRC-DCF
8	4	Installationsanleitung, Betriebsanleitung, Kurz-Betriebsanleitung, Montageanleitung Luft-/Abgasführung
9	1	Restliche Verkleidung und Abdeckbleche

4.1 Lieferumfang

4.13 Gerät auspacken

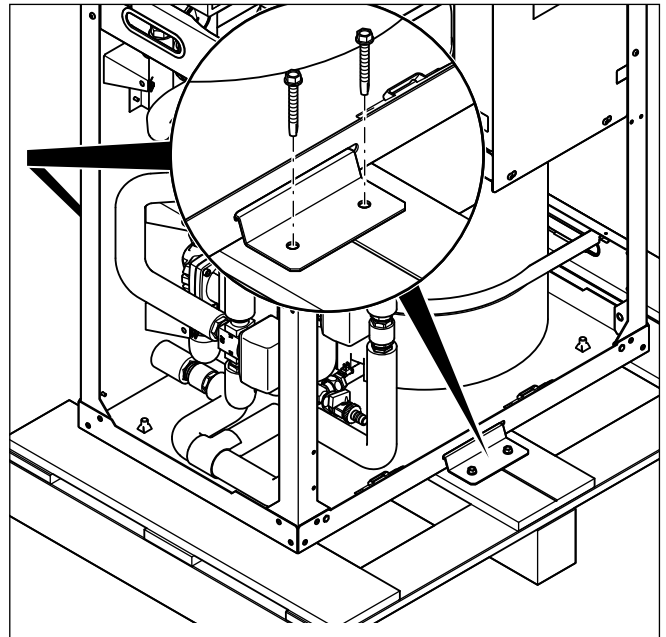

4.6 Transportsicherung entfernen

- Entfernen Sie vorsichtig Verpackung und Polsterung, ohne dabei Geräteteile zu beschädigen.
- Lösen Sie die Transportsicherungen (Winkel), mit denen die zeoTHERM auf der Palette fixiert ist. Die Winkel werden nicht mehr benötigt.

4 Montage

4.14 Transport

Die zeoTHERM können Sie wie folgt transportieren:

- als komplettes Gerät,
- auseinander gebaut, in Brennwerteinheit und Zeolith-Einheit.



Vorsicht!
Beschädigungsgefahr durch ungeeignete Sackkarre!

Das Gewicht der Brennwerteinheit (44,5 kg) oder der Zeolith-Einheit (115,5 kg) kann zu Schäden am Gerät und an der Sackkarre führen.

- Achten Sie darauf, dass die Sackkarre für den Transport der Brennwerteinheit und der Zeolith-Einheit mit diesem Gewicht geeignet ist.



Vorsicht!
Beschädigungsgefahr durch falsches Heben!

Das Gewicht der zeoTHERM kann beim falschen Heben zu Schäden am Gerät führen. Das komplette Gerät wiegt etwa 160 kg.

- Heben Sie das Gerät nur an den dafür vorgesehenen Griffmulden an.

4.14.1 Komplette zeoTHERM transportieren

Die komplette zeoTHERM können Sie tragen oder mit einer Sackkarre befördern.


Wir empfehlen, die zeoTHERM mit Hilfe einer geeigneten Sackkarre zu befördern.



Vorsicht!
Beschädigungsgefahr durch ungeeignete Sackkarre!

Das Gewicht der zeoTHERM kann zu Schäden am Gerät und an der Sackkarre führen. Das komplette Gerät wiegt etwa 160 kg.

- Achten Sie darauf, dass die Sackkarre für den Transport der zeoTHERM mit diesem Gewicht geeignet ist.

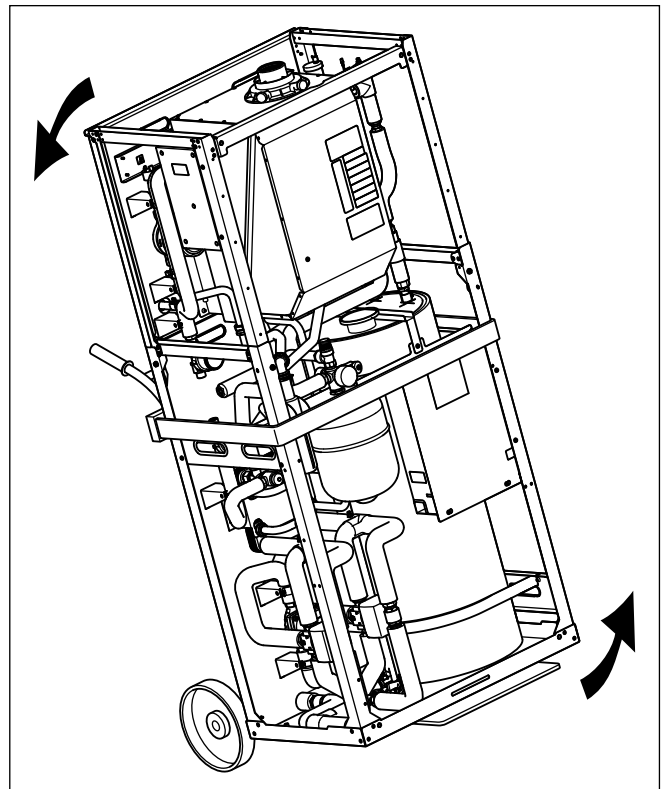

4.7 Transport der kompletten zeoTHERM (Sackkarre)

- Setzen Sie die Sackkarre an der hinteren Seite des Gerätes an, weil dann die Gewichtsverteilung am günstigsten ist.
- Fixieren Sie das Gerät mit einem Haltegurt.
- Bauen Sie eine Rampe, z. B. aus einem Kantholz und einem stabilen Brett, um mit der Sackkarre von der Palette zu fahren.



Gefahr!
Verletzungsgefahr durch schwere Last!

Schwere Lasten können zu Verletzungen führen. Die komplette zeoTHERM wiegt etwa 160 kg.


- Heben Sie die zeoTHERM mit mindestens zwei Personen, um Verletzungen zu vermeiden.



Vorsicht!
Beschädigungsgefahr durch falsches Heben!

Das Gewicht der zeoTHERM kann beim falschen Heben zu Schäden am Gerät führen. Die komplette zeoTHERM wiegt etwa 160 kg.

- Heben Sie das Gerät nur an den dafür vorgesehenen Griffmulden an.

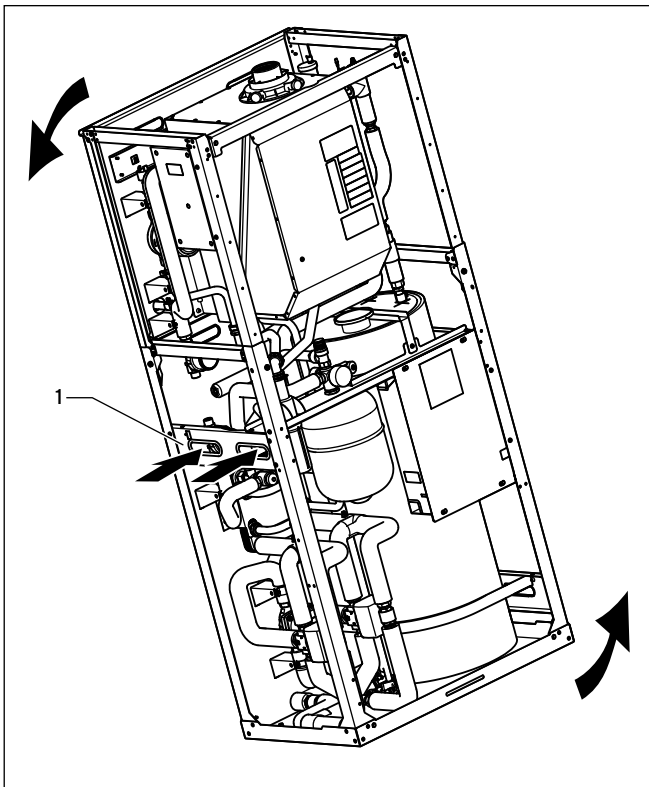

4.8 Transport der kompletten zeoTHERM (Tragen)

Legende:

1 Griffmulden

- Heben Sie das Gerät an den Griffmulden (1) an.
- Transportieren Sie das Gerät zum Montageort.


4.14.2 Brennwerteinheit und Zeolith-Einheit getrennt transportieren

Brennwerteinheit und Zeolith-Einheit trennen

Bei Bedarf können Sie die Brennwerteinheit und die Zeolith-Einheit trennen und beide separat transportieren. Dies empfiehlt sich z. B. bei engen Treppenhäusern.

	Brennwerteinheit (oben)	Zeolith-Einheit (unten)
Höhe	73 cm	110 cm
Breite	74 cm	
Tiefe	46 cm	
Längste Diagonale	116 cm	131 cm
Gewicht	ca. 45 kg	ca. 115 kg

4.2 Maße der zwei Einheiten

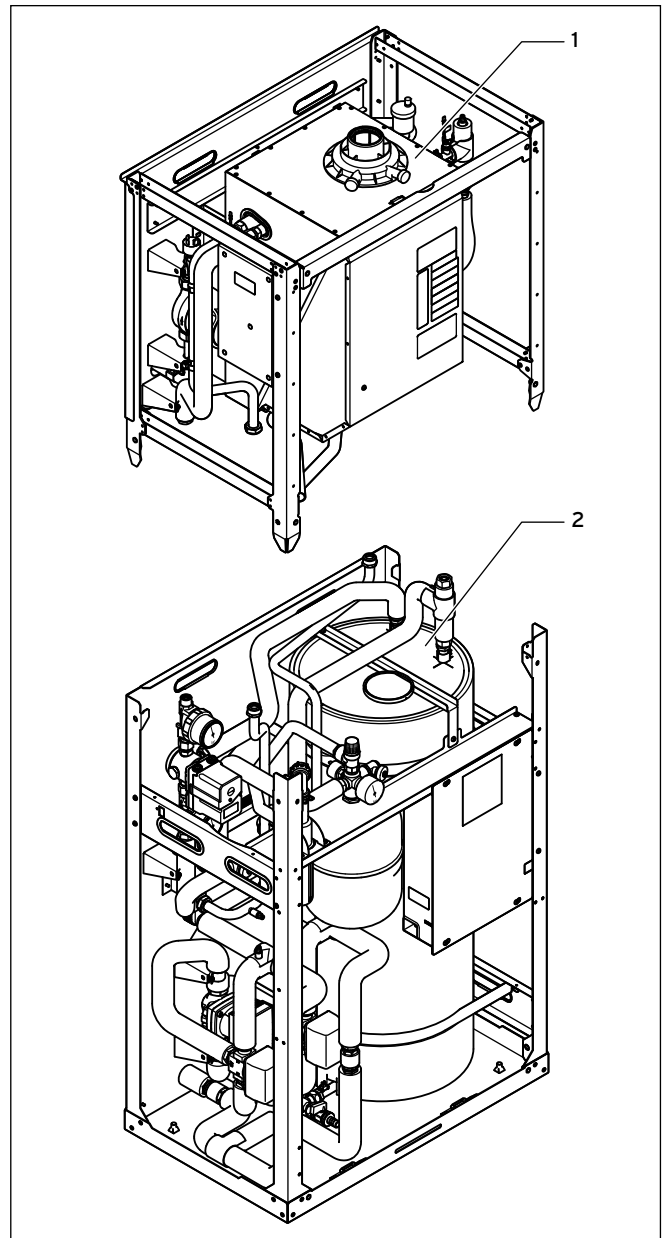

4.9 Brennwerteinheit und Zeolith-Einheit


Legende

1 Brennwerteinheit

2 Zeolith-Einheit

Vor der Trennung der beiden Einheiten müssen Sie die Anschlüsse von der Brennwerteinheit (1) zur Zeolith-Einheit (2) lösen und trennen.

4 Montage

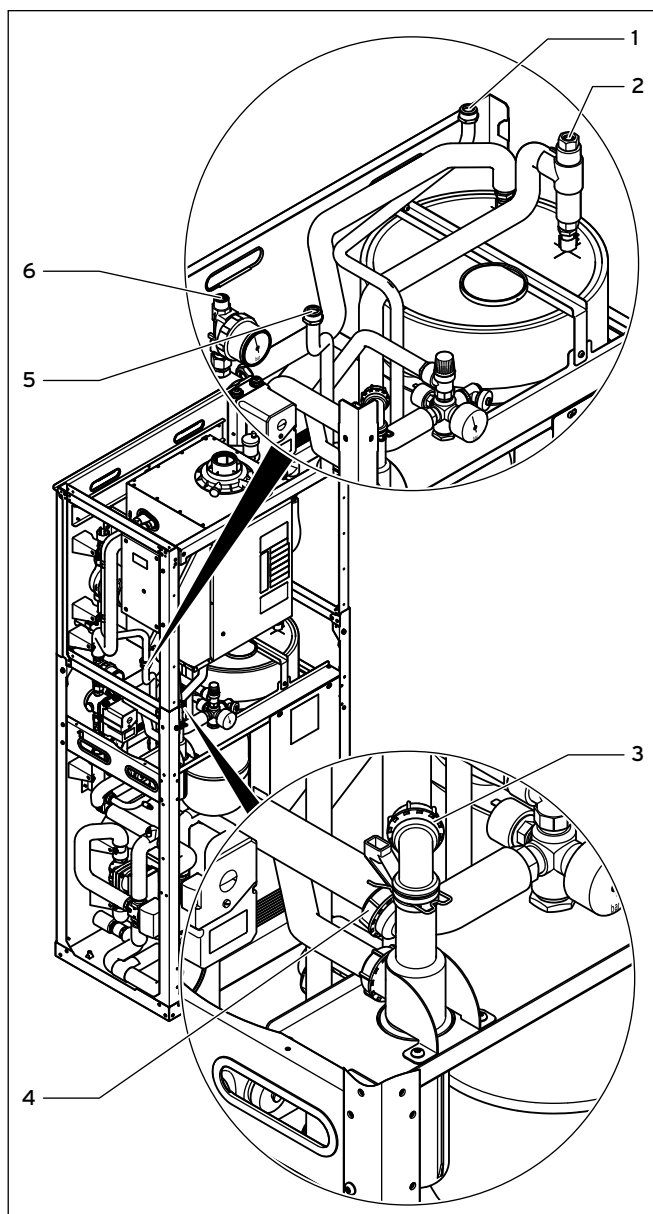


4.10 Rohre und Schläuche trennen

Legende

- 1 Rohrverbindung Heizkreis
- 2 Rohrverbindung Primärkreis
- 3 Kondensatschlauch
- 4 Kondensatschlauch
- 5 Rohrverbindung Heizkreis
- 6 Rohrverbindung Primärkreis

- Lösen Sie die Rohrverbindungen (1, 2, 5, 6).
- Lösen Sie die Kondensatschläuche am Siphon (3, 4).

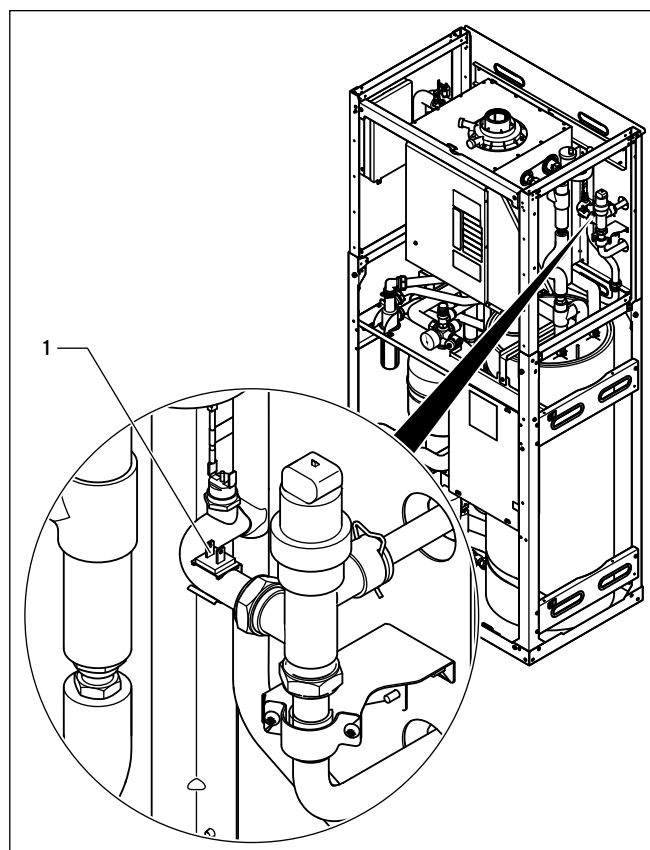

4.11 Elektrische Verbindung trennen


Legende

- 1 Vorlauffühler Heizung

- Lösen Sie die elektrische Verbindung zum Vorlauffühler Heizung (1).



Bewahren Sie die Dichtungen der gelösten Rohrverbindungen sorgfältig auf.

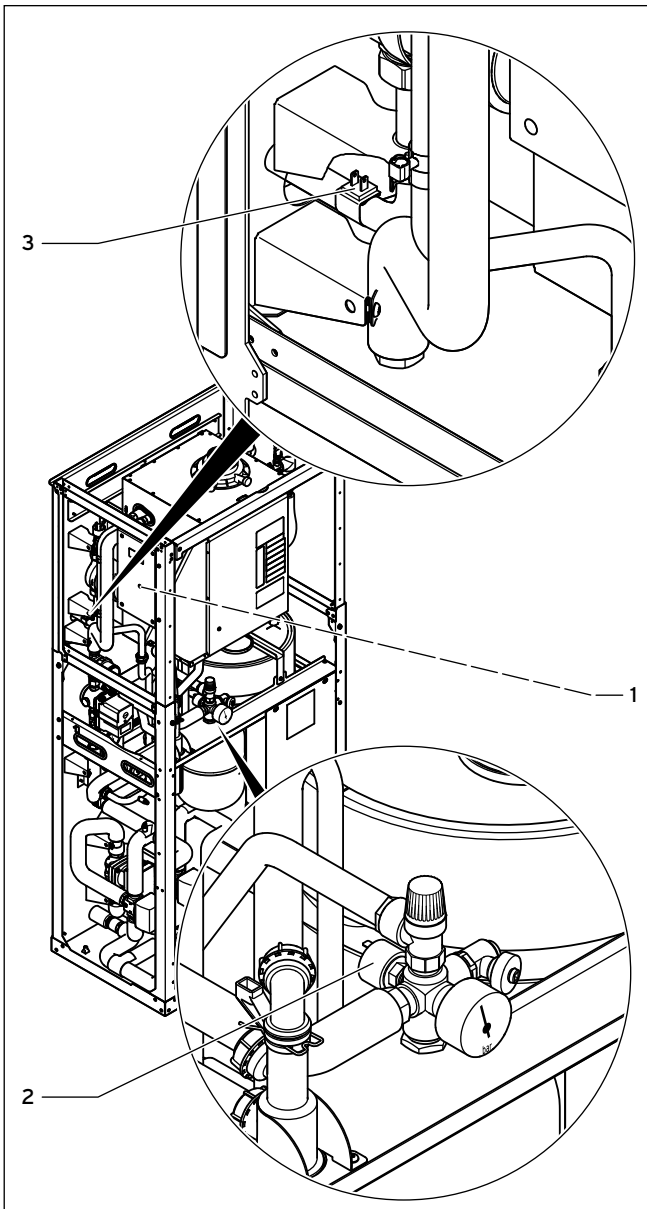


4.12 Elektrische Verbindungen trennen

Legende

- 1 Netzzuleitung zur Leiterplatte Gasgerätesteuerung
- 2 Druckwächter Primärkreis
- 3 Rücklauffühler Heizung

- Lösen Sie die elektrischen Verbindungen:
 - Netzzuleitung, Stecker auf der Leiterplatte Gasgerätesteuerung in der Brennwerteinheit (1)
 - Druckwächter Primärkreis (2)
 - Rücklauffühler Heizung (3)

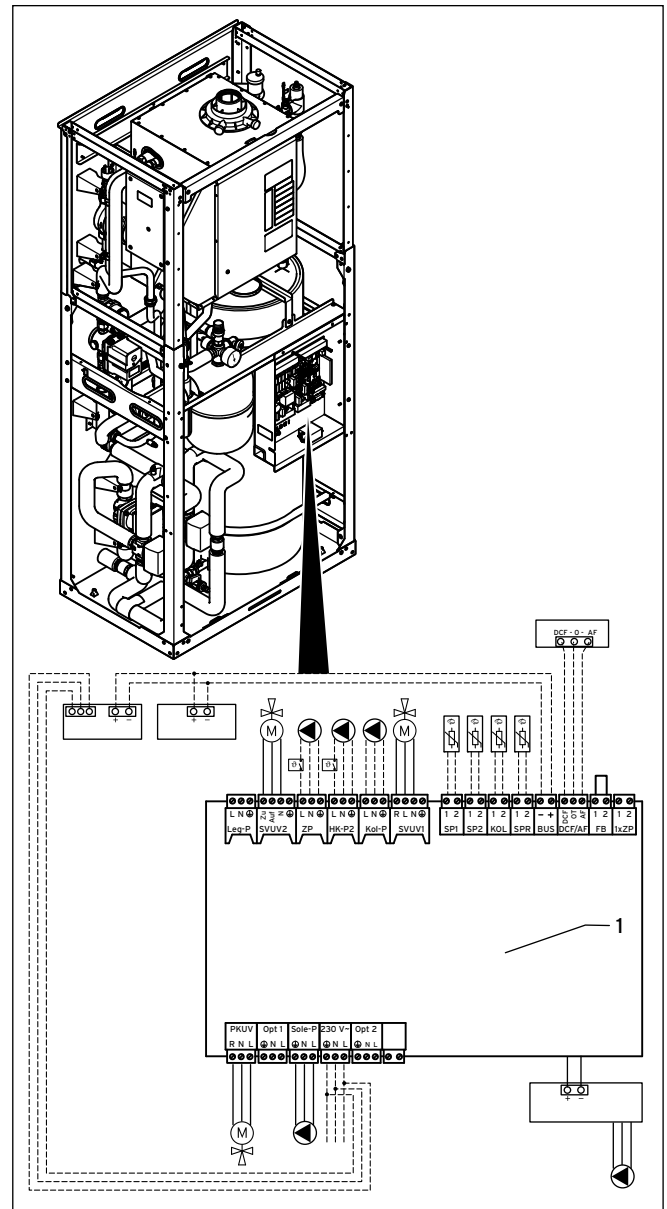


4.13 Elektrische Verbindungen trennen

Legende

- 1 Leiterplatte Systemsteuerung in der Zeolith-Einheit

- Lösen Sie die elektrische eBus-Verbindung zwischen der Leiterplatte Gasgerätesteuerung der Brennwerteinheit und der Leiterplatte Systemsteuerung in der Zeolith-Einheit (1) am Stecker (X 14)

4 Montage

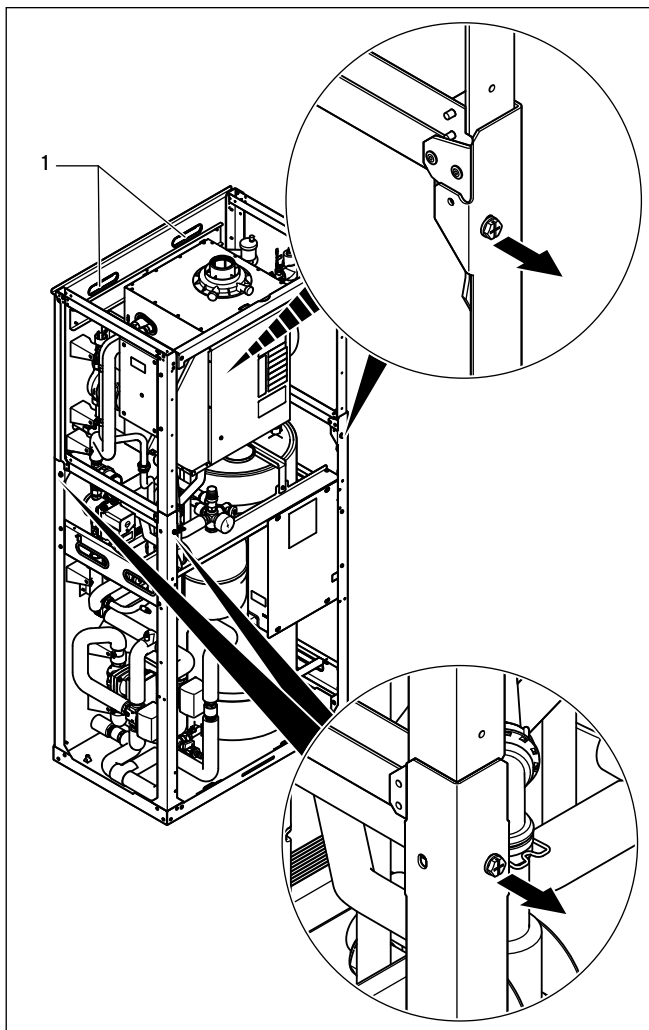

4.14 Schrauben lösen

Legende

1 Griffmulden

- Lösen und entfernen Sie die vier Schrauben zur Fixierung der Rahmenteile.

Brennwerteinheit herunterheben



Gefahr!

Verletzungsgefahr durch schwere Last!

Schwere Lasten können zu Verletzungen führen. Die Brennwerteinheit wiegt 44,5 kg.

- Heben Sie die Brennwerteinheit mit mindestens zwei Personen herunter, um Verletzungen zu vermeiden.

- Heben Sie die obere Brennwerteinheit an den vorgesehenen Griffmulden (1) mit zwei Personen von der unteren Zeolith-Einheit herunter.

Brennwerteinheit und Zeolith-Einheit transportieren

Die Brennwerteinheit und die Zeolith-Einheit lassen sich tragen oder mit einer Sackkarre befördern.

Wir empfehlen, die Brennwerteinheit und die Zeolith-Einheit mit Hilfe einer geeigneten Sackkarre zu befördern.

- Bauen Sie am Aufstellort die Brennwerteinheit und die Zeolith-Einheit in umgekehrter Reihenfolge zusammen.

4.15 zeoTHERM aufstellen

- Beachten Sie beim Aufstellen der zeoTHERM die Mindestabstände (→ **Kap. 4.7**).
- Richten Sie die zeoTHERM waagrecht aus, indem Sie die Stellfüße einstellen (→ **Abb. 4.3**).

5 Installation



Gefahr! **Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Installation!**

Stellen Sie bauseits Sicherheitseinrichtungen, um einen sicheren Betrieb der zeoTHERM zu gewährleisten. Bei einer unvollständigen Installation von Sicherheitseinrichtungen kann es zu Sachschäden kommen.

- Bauen Sie eine Kessel-Sicherheitsgruppe zur Absicherung des Heizkreises ein (Vaillant Zubehör Art.-Nr. 307591).



Vorsicht! **Sachbeschädigung durch Fremdkörper in der Heizungsanlage!**

Rückstände wie Schweißrückstände, Zunder, Hanf, Kitt, Rost, grober Schmutz u. Ä. aus den Rohrleitungen können sich im Gerät ablagern und zu Störungen führen.

- Entfernen Sie die Rückstände, indem Sie die Heizungsanlage vor dem Anschluss des Gerätes sorgfältig durchspülen.

Luft in der Heizungsanlage führt zu einer Beeinträchtigung der Funktion und vermindert die Heizleistung.

- Bauen Sie bei Bedarf Entlüftungsventile ein.
- Verwenden Sie zur anlagenseitigen Installation die von Vaillant empfohlenen hydraulischen Anschluss-Zubehöre.
- Beachten Sie bei der Installation die geltenden Vorschriften.

5.1 Werkzeugliste

Sie benötigen folgende Werkzeuge, um die zeoTHERM zu installieren, einzustellen und zu kontrollieren:

Werkzeug/Gerät	Erläuterung
Abgasmessgerät	Zur Einstellung und Kontrolle der Abgaswerte.
Druckpumpe	Zum Auffüllen des Primärkreises, falls der Wasserdruck der Befüllpumpe nicht ausreicht.
Wasserenthärtungspatrone	1 x zum Enthärten des Wassers für den Heizkreis. auf 12° dH
2 x Füllschlauch mit 3/4" Verschraubung	1x Schlauch zum Anschließen an die Füllarmatur, 1x Schlauch zum Anschließen an die Spülarmatur.
Befüllpumpe	Zur Befüllung und Entlüftung des Primärkreislaufes und des Solekreislaufes
Standard-Installationswerkzeug	Schraubendreher, Maulschlüssel, Rohrзangen, etc.
Standard-Elektroinstallationswerkzeug	Schraubendreher, Abisolierzange, Multimeter, etc.
Luftdruckmessgerät	Zur Kontrolle des Vordruckes im Ausdehnungsgefäß.
Gefäßfüller (Stickstoff)	Zur Korrektur des Vordruckes der Ausdehnungsgefäße mit Stickstoff, nicht mit Luft.
Laptop mit vrDIALOG	Zur Kontrolle der Feldstärke des Empfangs über vrDIALOG mit dem Laptop bei der Installation von VR 900.

5.1 Werkzeugliste

5 Installation

5.2 Gasanschluss montieren



Gefahr!

Gefahr für Personen und/oder Sachschäden durch unsachgemäße Installation!

Unsachgemäße Installation kann zu Undichtigkeiten an der Gasleitung führen.

- Stellen Sie sicher, dass die Gasinstallation nur von einem anerkannten Fachhandwerker durchgeführt wird.
- Beachten Sie bei der Gasinstallation die gesetzlichen Richtlinien sowie örtliche Vorschriften der Gasversorgungsunternehmen.



Vorsicht!

Sachbeschädigung durch unsachgemäße Installation!

Unsachgemäße Installation kann zu Undichtigkeiten an der Gasleitung führen.

- Achten Sie auf eine spannungsfreie Montage der Gasleitung!



Vorsicht!

Mögliche Geräteschäden durch Rückstände in der Gasleitung!

Rückstände in der Gasleitung können zu Geräteschäden führen.

- Blasen Sie die Gasleitung vorab sauber.



Vorsicht!


Beschädigungsgefahr der Gasarmatur!

Die Gasarmatur kann durch hohen Druck beschädigt werden.

- Stellen Sie sicher, dass der Betriebsdruck 6 kPa (60 mbar) nicht überschreitet.
- Prüfen Sie die Dichtigkeit der Gasarmatur mit einem maximalen Druck von 11 kPa (110 mbar).



Die zeoTHERM ist für die Verwendung mit Erdgas oder Flüssiggas P geeignet. Das Gerät ist ab Werk auf Erdgas E mit den in Tab. 8.1 angegebenen Werten eingestellt. In einigen Versorgungsgebieten kann eine Anpassung vor Ort nötig sein (→ **Kap. 8.2**, Gaseinstellung prüfen).

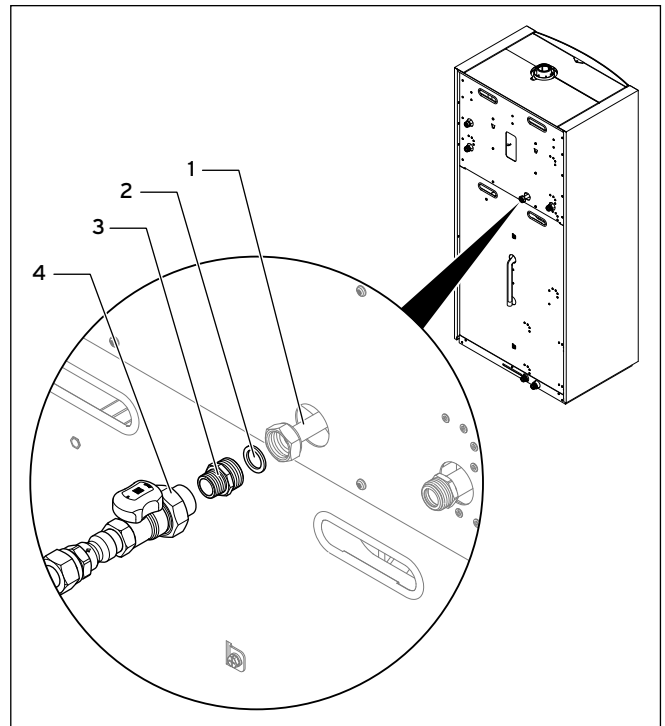

5.1 Gasanschluss

Legende

- 1 Gasanschluss
- 2 Dichtung
- 3 Verbindungsstück
- 4 Gaskugelhahn

- Blasen Sie vorab die Gasleitung sauber.
- Legen Sie eine Dichtung (2) in den Gasanschluss (1) der zeoTHERM ein.
- Hanfen Sie das Verbindungsstück (3) in den Gasanschluss.
- Montieren Sie den Gaskugelhahn (4), Vaillant Art.-Nr. 305863.
- Montieren Sie die Gasleitung an den Gaskugelhahn (4).
- Entlüften Sie die Gasleitung vor Inbetriebnahme.
- Prüfen Sie den Gasanschluss auf Dichtheit.

5.3 Heizkreis montieren



Gefahr!
Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr durch Wasser- oder Dampfaustritt!

Heißes Wasser oder heißer Dampf kann aus dem Sicherheitsventil austreten und zu Verbrühungen führen.

- Lassen Sie die Leitung des Sicherheitsventils so enden, dass bei Wasser- oder Dampfaustritt keine Personen gefährdet werden.
- Beachten Sie, dass das Leitungsende einsehbar sein muss.



Gefahr!
Verbrühungs- und/oder Beschädigungsgefahr durch austretendes heißes Wasser!

Mögliche Undichtigkeiten an Wasserleitungen.

- Achten Sie auf eine spannungsfreie Montage der Anschlussleitungen.




Vorsicht!
Sachschäden durch Überdruck in der Anlage!

Zu hoher Druck in der Anlage kann zu Undichtigkeiten führen.

- Montieren Sie ein ausreichend dimensioniertes Ausdehnungsgefäß.
- Bauen Sie eine Kessel-Sicherheitsgruppe zur Absicherung des Heizkreises ein (Art. Nr.: 307591).



Wenn Sie einen Wartungshahn mit Füll- und Entleerungsfunktion einbauen, dann können Sie später die Wärmepumpe ausbauen, ohne die gesamte Anlage entleeren zu müssen.

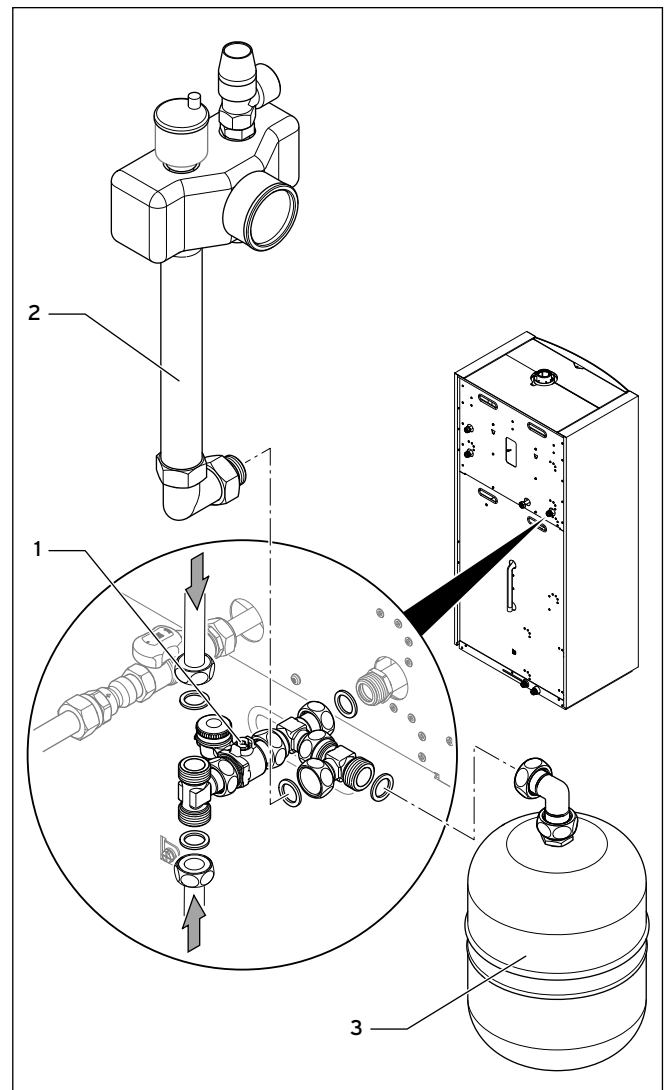


5.2 Heizungsrücklauf montieren

Legende

- 1 Wartungshahn Heizungsrücklauf (bauseits oder im Zubehör Installations-Set zeoTHERM enthalten)
- 2 Kessel-Sicherheitsgruppe
- 3 Ausdehnungsgefäß

- Bauen Sie zur Verbindung des Heizungsrücklaufes mit der bauseitigen Installation einen Wartungshahn (1) ein.
- Achten Sie darauf, dass bei geschlossenem Wartungshahn die Absicherung der zeoTHERM gegen unzulässig hohe Überdrücke über das Sicherheitsventil dennoch sichergestellt ist.
- Montieren Sie die Kessel-Sicherheitsgruppe (2) am Heizungsrücklauf der zeoTHERM.
- Montieren Sie ein ausreichend dimensioniertes Ausdehnungsgefäß (3) im Heizungsrücklauf der zeoTHERM.

5 Installation

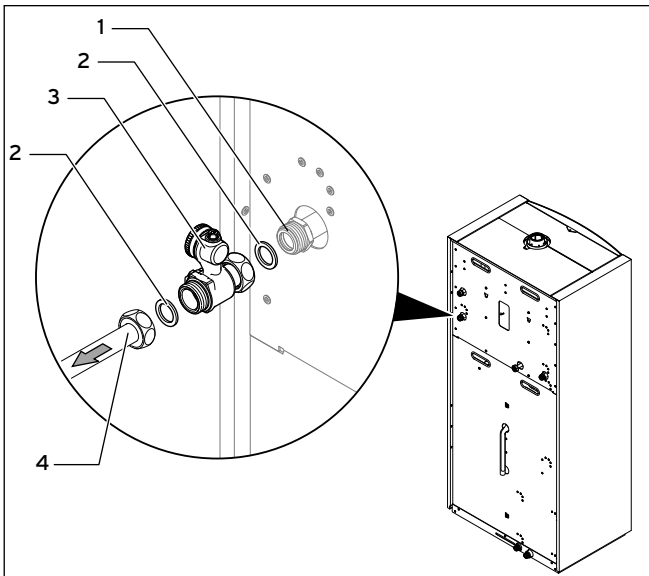

5.3 Heizungsvorlauf montieren

Legende

- 1 Heizungsvorlauf
- 2 Dichtungen (zwei Stück)
- 3 Wartungshahn mit Absperrvorrichtung (bauseits oder im Zubehör Installations-Set zeoTHERM enthalten)
- 4 Heizwasseraustritt (von der zeoTHERM zum Heizkreis)

- Bauen Sie zur Verbindung des Heizungsvorlaufes mit der bauseitigen Installation einen Wartungshahn (3) ein.
- Legen Sie jeweils eine Flachdichtung (2) ein.
- Verschrauben Sie den Wartungshahn (3) am Heizungsvorlauf (1) der zeoTHERM.
- Verschrauben Sie den Wartungshahn (3) mit der bauseitigen Installation (4).

5.4 Solekreis montieren



Gefahr! **Verbrühungs- und/oder Beschädigungs-** **gefahr durch austretende Solarflüssig-** **keit!**

Durch unsachgemäße Montage können Undichtigkeiten an Solarleitungen auftreten.

- Achten Sie auf eine spannungsfreie Montage der Anschlussleitungen.




Vorsicht! **Fehlfunktion durch unsachgemäße** **Installation!**

Fehlerhafte hydraulische Installation der Solarleitungen kann zu Fehlfunktionen der zeoTHERM führen.

- Schließen Sie die zeoTHERM zwischen den Solarkollektoren und der Solarstation an den Solekreis an.



Wenn Sie den zusätzlichen Wartungshahn mit Füll- und Entleerungsfunktion in den Solareintritt installieren, dann können Sie später den Solekreis im Gerät entleeren, ohne die gesamte Anlage entleeren zu müssen.

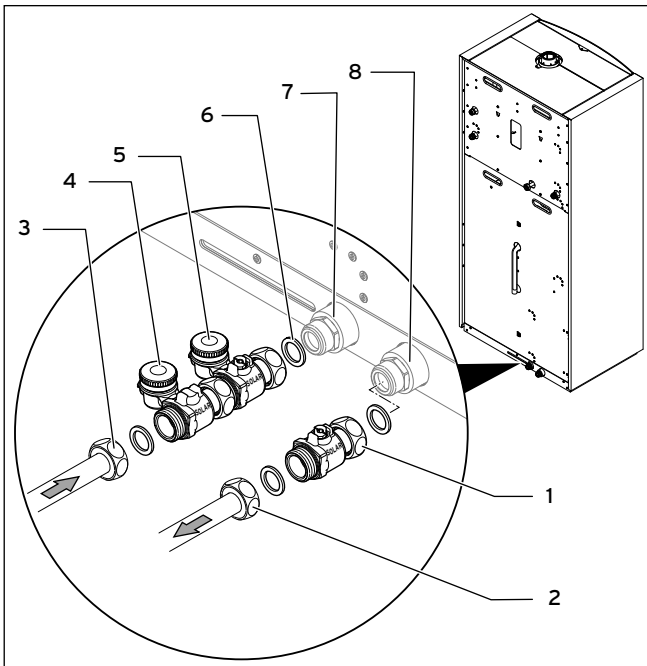

5.4 Solareintritt und Solaraustritt montieren

Legende

- 1 Absperrhahn im Solarflüssigkeitsaustritt (bauseits oder im Zubehör Installations-Set zeoTHERM enthalten)
 - 2 Solaraustritt, Rücklauf Solarleitung (von der zeoTHERM zum Solarkollektor, bauseits)
 - 3 Solareintritt, Vorlauf Solarleitung (vom Solarkollektor zur zeoTHERM, bauseits)
 - 4 Wartungshahn mit Füll- und Entleerungseinrichtung im Solarflüssigkeitseintritt (bauseits oder im Zubehör Installations-Set zeoTHERM enthalten)
 - 5 Wartungshahn mit Füll- und Entleerungseinrichtung und Absperrvorrichtung im Solarflüssigkeitseintritt (bauseits oder im Zubehör Installations-Set zeoTHERM enthalten)
 - 6 Dichtung, je 2 für Solarein- und -austritt
 - 7 Solareintritt an der zeoTHERM
 - 8 Solaraustritt an der zeoTHERM
- Montieren Sie zwischen den Solarkollektoren und der Solarstation je ein T-Stück im Vorlauf und im Rücklauf, um die zeoTHERM an den Solekreis anzuschließen.
 - Verbinden Sie die beiden Wartungshähne (4) und (5) miteinander.
 - Legen Sie eine Dichtung (6) in die Überwurfmutter des Wartungshahns mit der Absperrvorrichtung (5) ein.
 - Verbinden Sie die miteinander verbundenen Wartungshähne (4) und (5) mit dem Solareintritt an der zeoTHERM (7).
 - Legen Sie eine Dichtung (6) in die Überwurfmutter der bauseitigen Solarvorlaufleitung (3) ein.
 - Verschrauben Sie die bauseitige Solarvorlaufleitung (3) mit den Wartungshähnen 4 und 5.
 - Legen Sie eine Dichtung (6) in die Überwurfmutter des Absperrhahns (1) ein.
 - Verbinden Sie den Absperrhahn (1) mit dem Solaraustritt an der zeoTHERM (8).

- Legen Sie eine Dichtung (6) in die Überwurfmutter der bauseitigen Solarrücklaufleitung (2) ein.
- Verschrauben Sie die bauseitige Solarrücklaufleitung (2) mit dem Absperrhahn (1).



Im Solarvorlauf müssen zwei Wartungshähne hintereinander installiert werden. Einer der beiden Wartungshähne muss abzusperren sein, damit der Solekreis von der zeoTHERM getrennt werden kann. Dies ist notwendig, um den Solekreis getrennt spülen zu können.

- Montieren Sie den Solareintritt (3) an der zeoTHERM.
- Montieren Sie den Solaraustritt (2) an der zeoTHERM.

5.5 Anschluss Warmwasserspeicher montieren



Gefahr!

Verbrühungsgefahr durch heißes Wasser!

Die Warmwassertemperatur kann durch die Solaranlage über 60 °C heiß sein.

- Bauen Sie den Warmwasser-Thermostatmischer ein, um die Warmwassertemperatur auf maximal 60 °C zu begrenzen.
- Beachten Sie dabei die Hydraulikschemas für Anlagen mit Warmwasserzirkulation bzw. ohne Warmwasserzirkulation.



Vorsicht!


Sachschäden durch Ausdehnung des Warmwassers!

Das Wasser im Warmwasserspeicher dehnt sich bei Erwärmung aus und kann in die Kaltwasserleitung zurückströmen und zu Verunreinigung oder Sachschäden führen.

- Bauen Sie die Sicherheitsgruppe für den Warmwasserspeicher in die Kaltwasserleitung ein.

5 Installation

Kaltwasserleitung am Warmwasserspeicher montieren

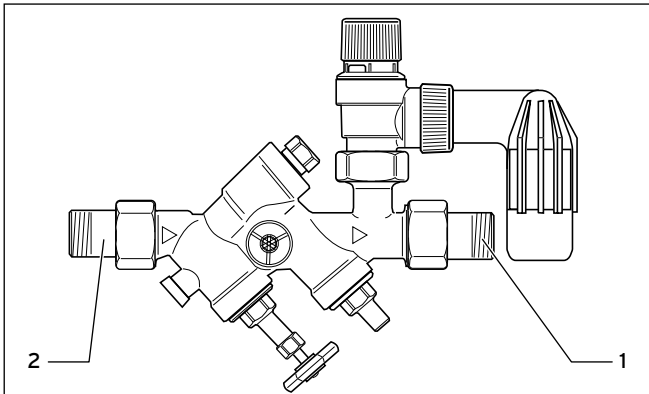

5.5 Sicherheitsgruppe für Warmwasserspeicher montieren

Legende


- 1 Wasseraustritt
- 2 Wassereintritt

- Montieren Sie den Kaltwasseranschluss für den Warmwasserspeicher wie in der Installationsanleitung des Warmwasserspeichers beschrieben.
- Montieren Sie die Sicherheitsgruppe (Vaillant Art.-Nr. 305827) oberhalb des Warmwasserspeichers, damit bei Wartungsarbeiten an der Sicherheitsgruppe der Warmwasserspeicher nicht entleert werden muss.

Nacherwärmung Warmwasser montieren



Wenn Sie einen Wartungshahn mit Füll- und Entleerungsfunktion (bauseits oder im Zubehör Installations-Set zeoTHERM enthalten) einbauen, dann können Sie später die zeoTHERM entleeren, ohne die gesamte Anlage entleeren zu müssen.

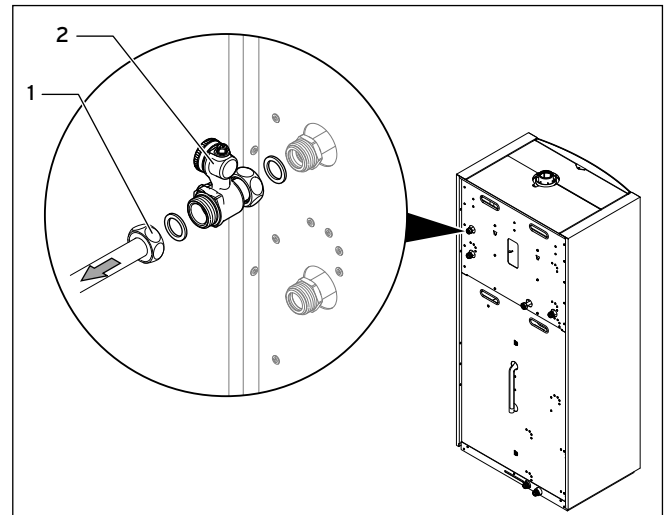

5.6 Vorlauf Warmwasserspeicher montieren

Legende

- 1 Vorlauf Warmwasserspeicher
- 2 Wartungshahn mit Füll- und Entleerungseinrichtung Vorlauf Warmwasserspeicher (bauseits)

- Bauen Sie zur Verbindung des Warmwasserspeicher-Vorlaufes mit der bauseitigen Installation einen Wartungshahn (2) ein.
- Montieren Sie den Vorlauf Warmwasserspeicher (1) an der zeoTHERM.
- Verbinden Sie den Rücklauf Warmwasserspeicher mit einem T-Stück mit dem Heizungsrücklauf.
- Versehen Sie die Anschlussleitungen mit einer geeigneten Wärmedämmung, um Energieverluste zu vermeiden.


5.6 Luft-/Abgasführung montieren



Warnung! **Personen- und Sachschäden durch Funktionsstörungen!**

Vaillant Geräte sind gemeinsam mit den Original Vaillant Luft-/Abgasführungen systemzertifiziert. Bei Verwendung anderer Zubehöre können Funktionsstörungen auftreten.

- Verwenden Sie nur Original Vaillant Luft-/Abgasführungen.

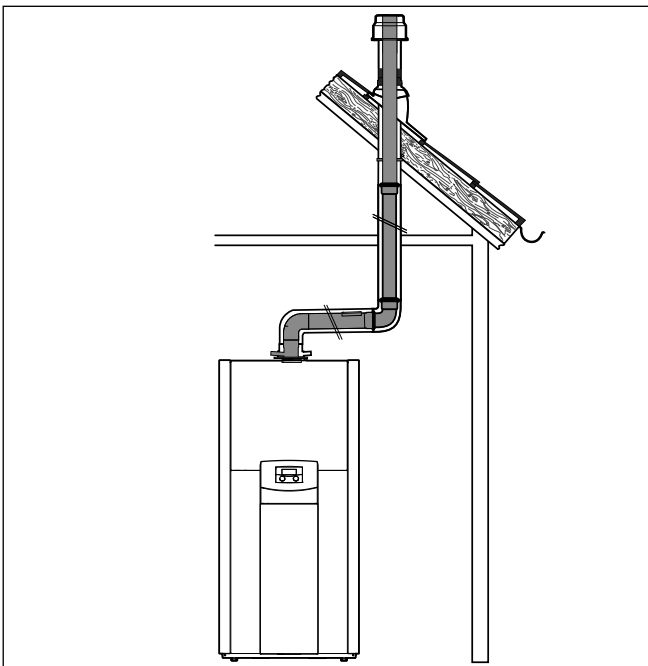

5.7 Luft-/Abgasführung

Die Vaillant zeoTHERM darf nur mit den system-zertifizierten Abgassystemen eingesetzt werden. Die folgenden Luft-/Abgasführungen stehen als Zubehöre zur Verfügung und können mit dem Gerät kombiniert werden:

- Konzentrisches System, Ø 60/100 mm, Kunststoff
- Konzentrisches System, Ø 80/125 mm, Kunststoff

Standardmäßig ist die zeoTHERM mit einem Luft-/Abgasanschluss Ø 60/100 mm ausgestattet. Die Auswahl des am besten geeigneten Systems richtet sich nach dem individuellen Einbau- bzw. Anwendungsfall.

- Montieren Sie die Luft-/Abgasführung anhand der im Lieferumfang der Luft-/Abgasführung enthaltenen Montageanleitung.


5.7 Kondenswasserablauf montieren



Gefahr! **Vergiftungsgefahr durch austretende Abgase!**

Durch einen leeren Kondensatsiphon können Abgase in den Aufstellraum gelangen und zu Vergiftungen führen.

- Lassen Sie zwischen dem Ende der Kondenswasser-Ablaufleitung und dem Anschluss an die häusliche Abwasserleitung einen Luftspalt, damit der interne Siphon nicht leergesaugt werden kann.
- Führen Sie die Abblaseleitung des Sicherheitsventiles des Primärkreises sowie die Kondenswasser-Ablaufleitung in ein Ablaufrohr mit Einlaufrichter und Siphon ab.
- Füllen Sie den Kondensatsiphon mit Wasser, damit kein Abgas durch den Siphon entweichen kann.

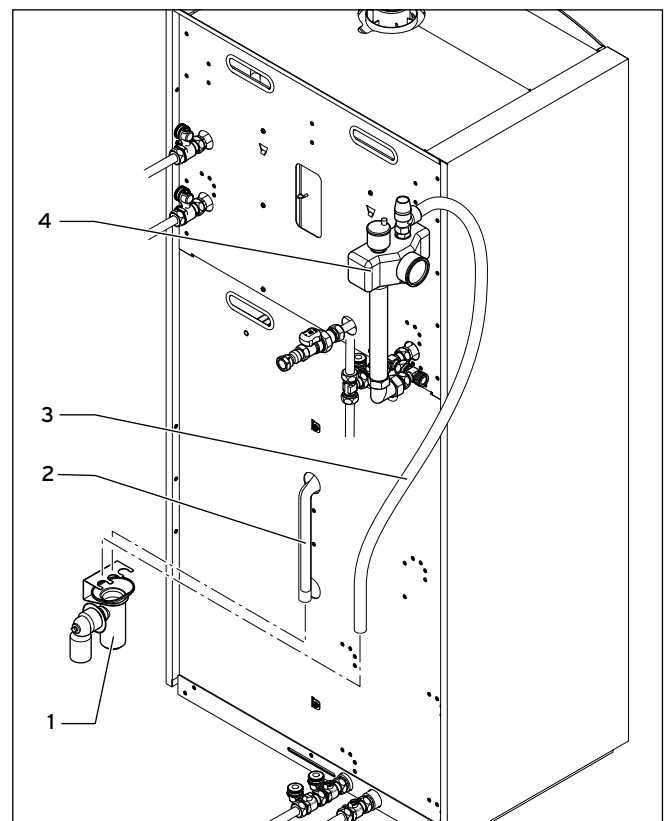

5.8 Kondenswasserablauf montieren

Legende

- 1 Ablauftrichter
- 2 Kondenswasser-Ablaufschlauch
- 3 Abblaseleitung
- 4 Kesselsicherheitsgruppe

5 Installation

- Leiten Sie das bei der Verbrennung entstehende Kondenswasser mit dem Kondenswasser-Ablaufschlauch (2) über eine offene Verbindung in einen Ablauftrichter (1) am Abwasseranschluss.



Wenn das Kondenswasser nicht im natürlichen Gefälle in die Abwasserleitung abfließen kann, dann installieren Sie eine Kondensatförderpumpe. Wir empfehlen den Einsatz der Vaillant Kondensatförderpumpe ecoLEVEL (Art.-Nr. 306287).

5.8 Ablaufleitung Sicherheitsventil montieren



Gefahr!
Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr durch Wasser- oder Dampfaustritt!
Heißes Wasser oder heißer Dampf kann aus dem Sicherheitsventil der Kesselsicherheitsgruppe austreten und zu Verbrühungen führen.

- Lassen Sie die Ablaufleitung so enden, dass bei Wasser- oder Dampfaustritt keine Personen gefährdet werden.
- Beachten Sie, dass das Ende der Ablaufleitung beobachtbar sein muss.

- Führen Sie die Abblaseleitung (3) des Sicherheitsventils der Kesselsicherheitsgruppe (4) in ein Ablaufrohr mit Einlauftrichter und Siphon (1) ab (→ **Abb. 5.8**).


5.9 Kondensatsiphon füllen



Gefahr!
Vergiftungsgefahr durch austretende Abgase!

Durch einen leeren Kondensatsiphon können Abgase in den Aufstellraum gelangen und zu Vergiftungen führen.

- Füllen Sie vor der Inbetriebnahme der zeoTHERM den Kondensatsiphon mit Wasser.

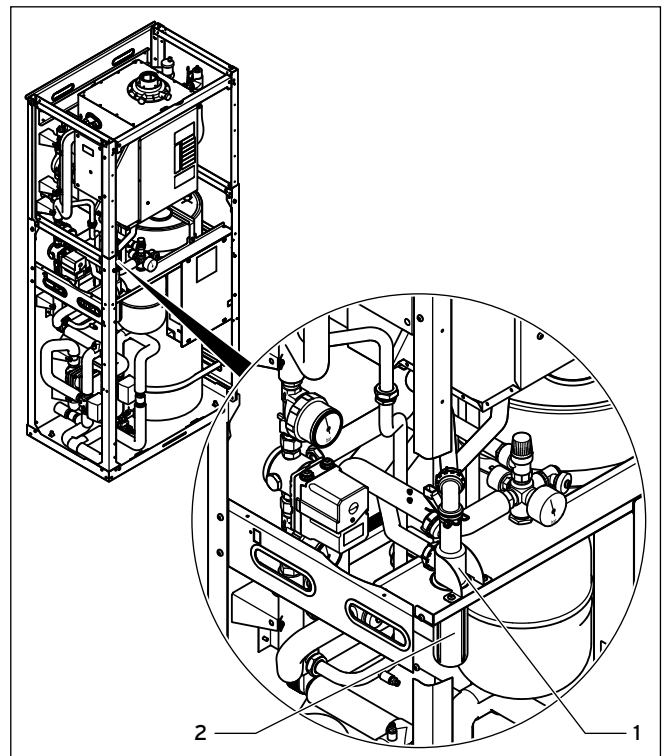

5.9 Kondensatsiphon füllen

Legende

- 1 Kondensatsiphon
- 2 Siphonbehälter

- Schrauben Sie den Siphonbehälter (2) ab und füllen Sie ihn mit Wasser.
- Schrauben Sie den gefüllten Siphonbehälter (2) auf den Kondensatsiphon (1).

6 Elektroinstallation



Gefahr!

Lebensgefahr durch Stromschlag an spannungsführenden Anschlüssen!

An den Netzanschlussklemmen liegt Dauer-
spannung an.

- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nicht unbeabsichtigt wieder eingesteckt wird.
- Sorgen Sie dafür, dass die Arbeiten an der Elektrik von einem qualifizierten Fachhandwerker durchgeführt werden.



Gefahr!

Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Wird beim Anschluss der Wärmepumpe an das Versorgungsnetz bauseitig die Verwendung von FI-Schutzschaltern gefordert, sind zur Sicherstellung eines normgerechten Personen- und Brandschutzes pulsstromsensitive FI-Schutzschalter Typ A oder allstromsensitive FI-Schutzschalter vom Typ B zu verwenden. Andere FI-Schutzschaltertypen können in bestimmten Fällen funktionslos sein.



Vorsicht!

Sachbeschädigung durch unsachgemäße Installation!

Durch Netzeinspeisung an falschen Stecker-
klemmen des Systems ProE kann die Elekt-
ronik zerstört werden.

- Nehmen Sie keine Änderungen an der Installation vor.



Vorsicht!

Fehlfunktion durch unsachgemäße Installation!

Unsachgemäße Installation der elektrischen
Verdrahtung kann die Funktion der Mess-
fühler beeinträchtigen.

- Verlegen Sie Anschlussleitungen mit 230 V und Fühler- bzw. Bus-Leitungen ab einer Länge von 10 m räumlich getrennt.

6.1 Vorschriften zur Elektroinstallation

Die maximale Leitungslänge der Fühlerleitungen von 50 m darf nicht überschritten werden.

Anschlussleitungen mit 230 V und Fühler- bzw. Bus-Leitungen müssen ab einer Länge von 10 m separat geführt werden.

Freie Klemmen des Geräts dürfen nicht als Stützklemmen für weitere Verdrahtung verwendet werden.


6.2 Elektronik-Schaltkästen

Die zeoTHERM hat zwei Elektronik-Schaltkästen:

- in der Zeolith-Einheit für die Systemsteuerung
- in der Brennwerteinheit für die Gasgerätsteuerung

6 Elektroinstallation

6.3 Leiterplatten

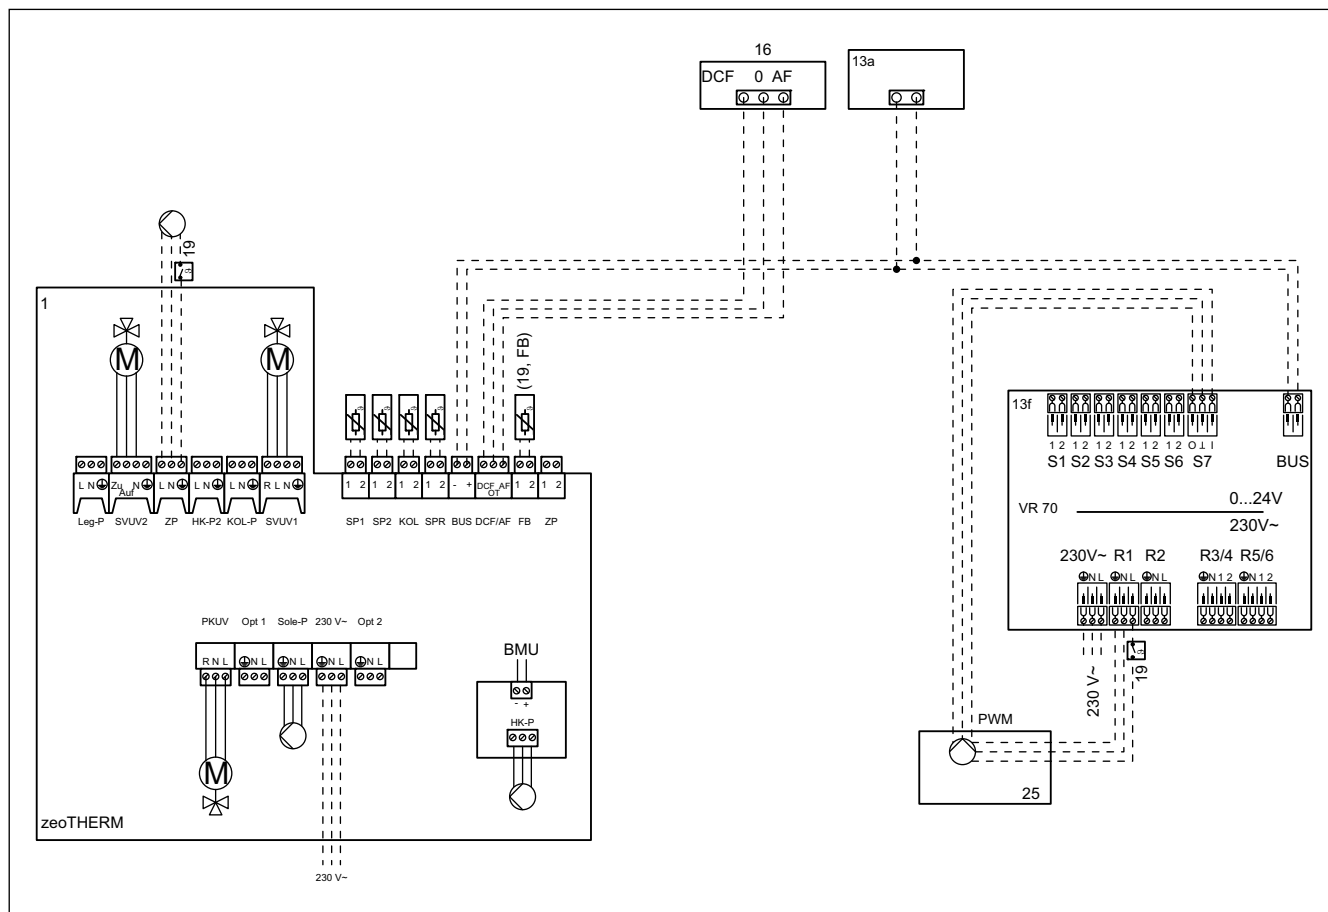


**6.1 Leiterplatten Systemsteuerung und Solarstation VMS70
(mit Zirkulation)**

Legende

Pos.	Bezeichnung
1	Zeolith-Gas-Wärmepumpe zeoTHERM
13a	Fernbedienung
13f	VR 70
16	Außenfühler
19	Sicherheitstemperaturbegrenzer
19 (FB)	Fußbodenanlegethermostat
25	Solarstation VMS 70
BUS	eBUS
HK-P	Heizkreispumpe
KOL	Kollektorvorlauffühler (VR 11)
PKUV	Primärkreisumschaltventil
R1	230 V Pumpe Solarstation
S7	PMW-Signal Pumpe Solarstation
Sole-P	Solekreispumpe intern

Pos.	Bezeichnung
SP1	Speichertemperaturfühler oben (VR10)
SP2	Speichertemperaturfühler unten (VR10)
SVUV1	Solekreisumschaltventil 1
SVUV2	Solekreisumschaltventil 2
SPR	Kollektorrücklauffühler (VR 11)
ZP	Zirkulationspumpe

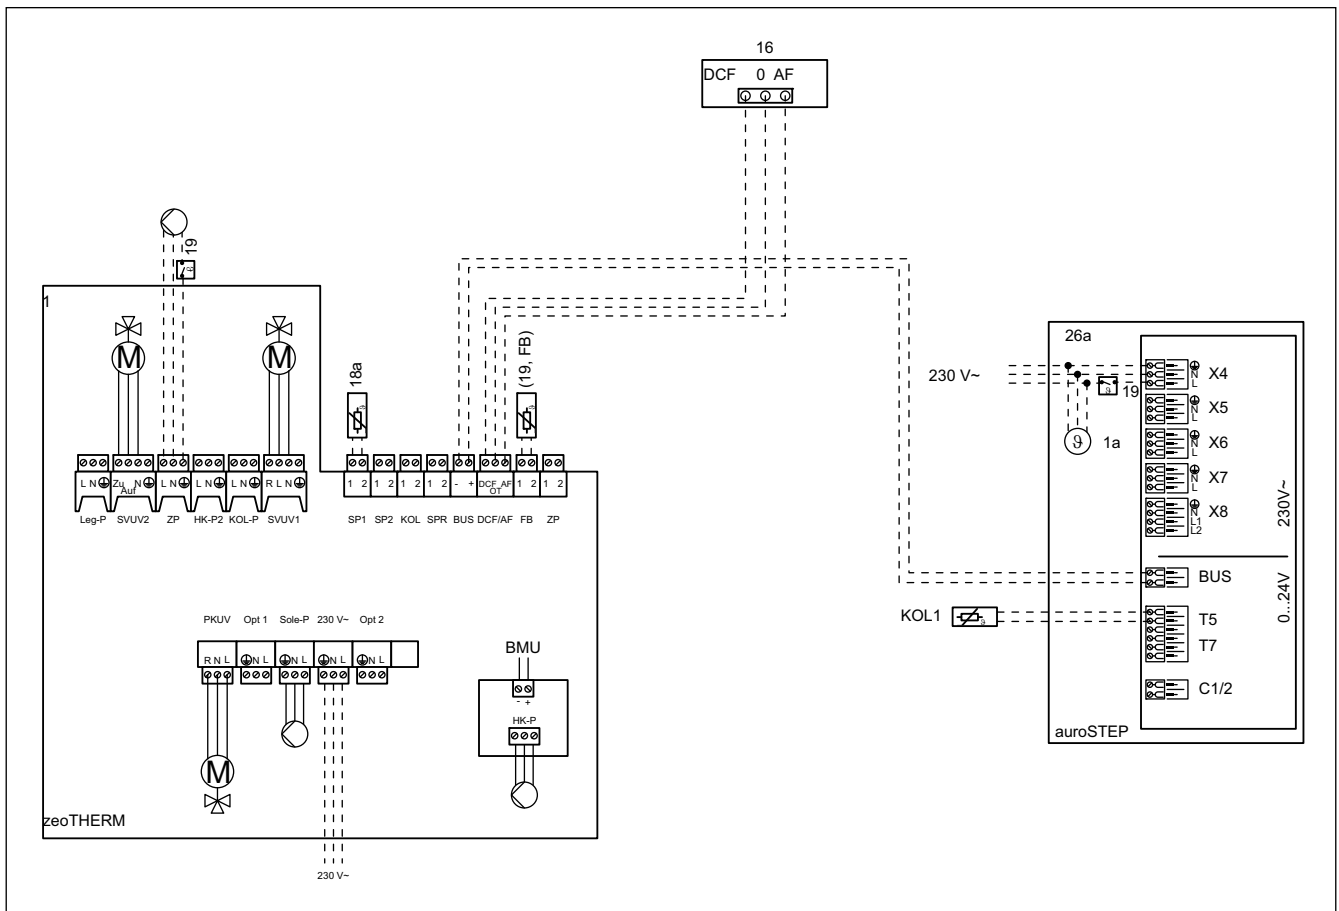


6.2 Leiterplatte Systemsteuerung und auroSTEP (mit Zirkulation)

Legende

Pos.	Bezeichnung
1	Zeolith-Gas-Wärmepumpe zeoTHERM
1a	Zusatzheizung (optional)
16	Außenfühler
18a	Speichertemperaturfühler SP1 oben (VR10)
19	Sicherheitstemperaturbegrenzer
19 (FB)	Fußbodenanlegethermostat
26a	auroSTEP
BUS	eBUS
HK-P	Heizkreispumpe
KOL1	Kollektorvorlauffühler (VR 11)
PKUV	Primärkreisumschaltventil
Sole-P	Solekreispumpe intern

Pos.	Bezeichnung
SVUV1	Solekreisumschaltventil 1
SVUV2	Solekreisumschaltventil 2
SPR	Kollektorrücklauffühler (VR 11)
ZP	Zirkulationspumpe

6 Elektroinstallation

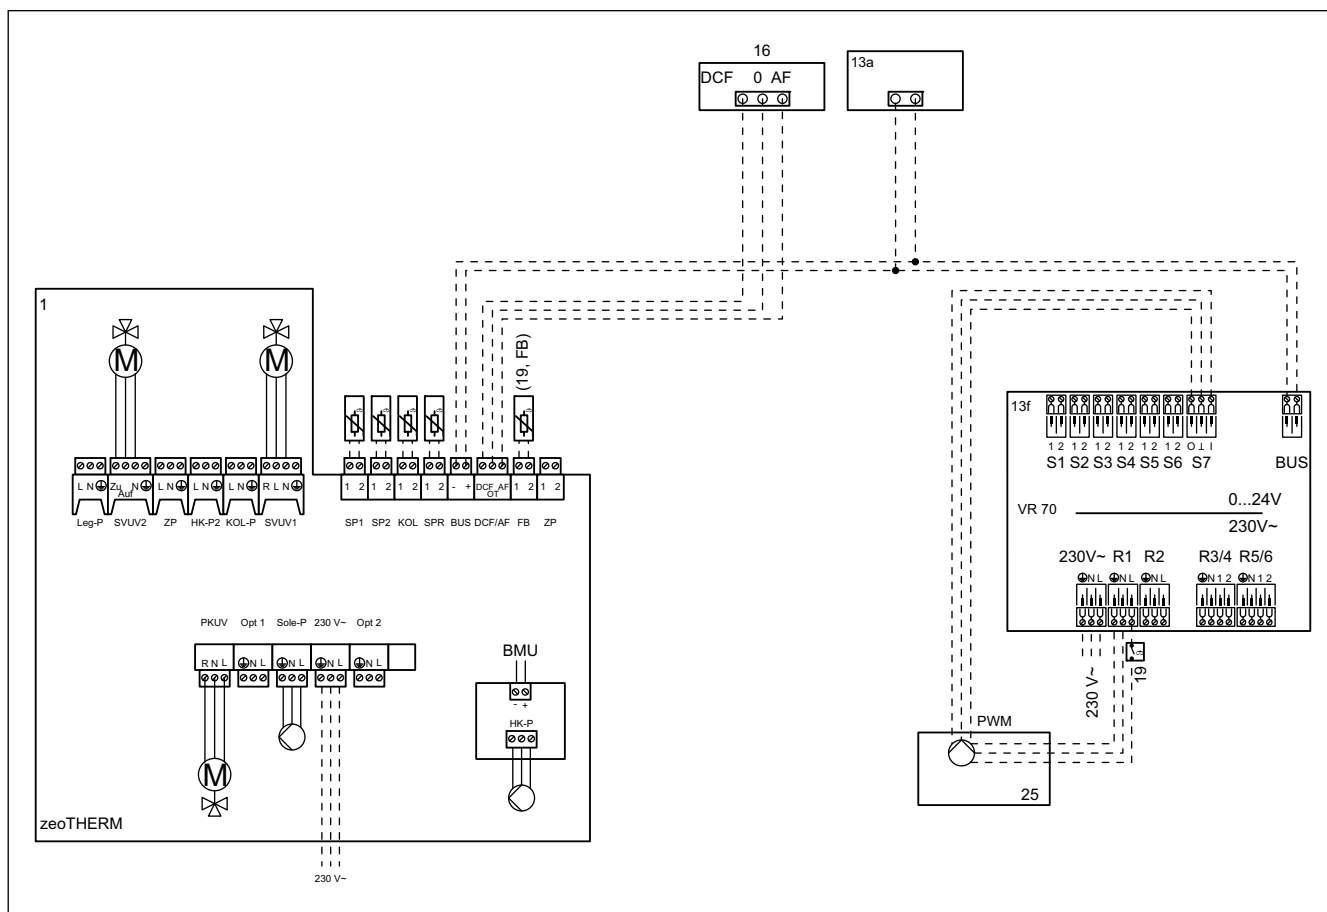


6.3 Leiterplatte Systemsteuerung und Solarstation VMS70 (ohne Zirkulation)

Legende

Pos.	Bezeichnung
1	Zeolith-Gas-Wärmepumpe zeoTHERM
13a	Fernbedienung
13f	VR 70
16	Außenfühler
19	Sicherheitstemperaturbegrenzer
19 (FB)	Fußbodenanlegethermostat
25	Solarstation VMS 70
BUS	eBUS
HK-P	Heizkreispumpe
KOL	Kollektorvorlauffühler (VR 11)
PKUV	Primärkreisumschaltventil
R1	230 V Pumpe Solarstation
S7	PMW-Signal Pumpe Solarstation
Sole-P	Solekreispumpe intern
SP1	Speichertemperaturfühler oben (VR10)
SP2	Speichertemperaturfühler unten (VR10)

Pos.	Bezeichnung
SVUV1	Solekreisumschaltventil 1
SVUV2	Solekreisumschaltventil 2
SPR	Kollektorrücklauffühler (VR 11)

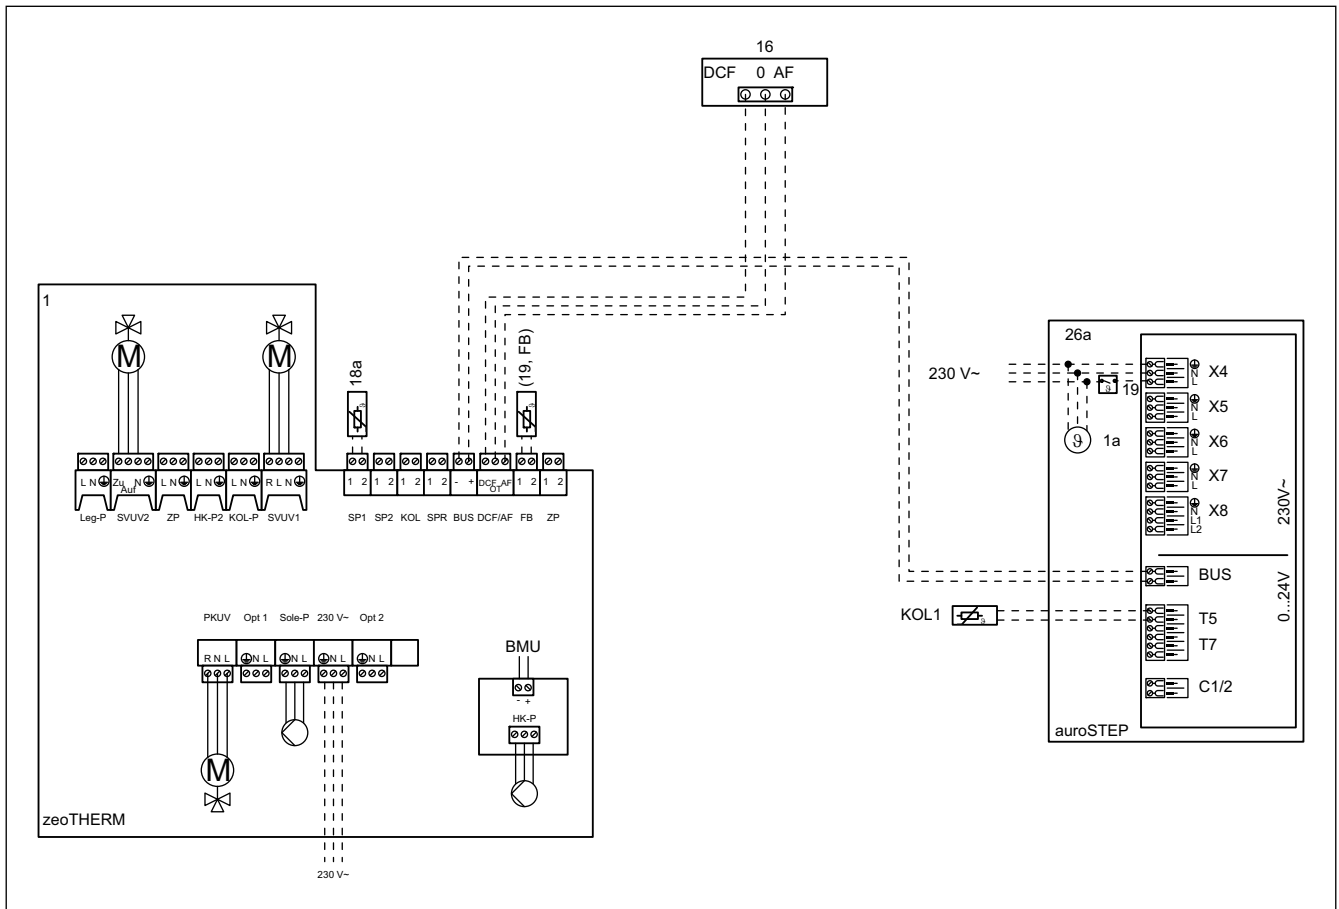

6.4 Leiterplatte Systemsteuerung und auroSTEP (ohne Zirkulation)

Legende

Pos.	Bezeichnung
1	Zeolith-Gas-Wärmepumpe zeoTHERM
1a	Zusatzheizung (optional)
16	Außenfühler
18a	Speichertemperaturfühler SP1 oben (VR10)
19	Sicherheitstemperaturbegrenzer
19 (FB)	Fußbodenanlegethermostat
26a	auroSTEP
BUS	eBUS
HK-P	Heizkreispumpe
KOL1	Kollektorvorlauffühler (VR 11)
PKUV	Primärkreisumschaltventil
Sole-P	Solekreispumpe intern

Pos.	Bezeichnung
SVUV1	Solekreisumschaltventil 1
SVUV2	Solekreisumschaltventil 2
SPR	Kollektorrücklauffühler (VR 11)

6 Elektroinstallation

6.4 Reglerleiterplatte verdrahten

6.4.1 Standardfühler VR 10 und VR 11 verwenden


Als Standardfühler werden die Typen VR 10 und VR 11 verwendet:

- VR 10-Fühler dienen als Speicherfühler (**SP1** und **SP2** auf der Leiterplatte)
- VR 11-Fühler dienen als Ertrags- (**SPR**) und Kollektorfühler (**KOL**).

6.4.2 Ertragsfühler anschließen

Der Anschluss des Ertragsfühlers entfällt bei Kombination mit auroSTEP.

- Verdrahten Sie einen der beiden Kollektorfühler VR 11 entsprechend den Verbindungsschaltplänen am Anschluss **SPR** auf der Leiterplatte.

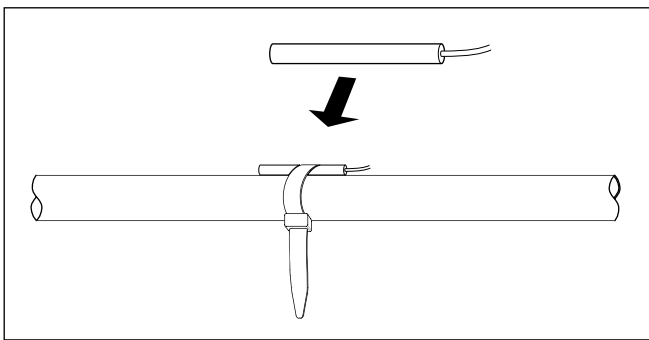

6.5 Standardfühler VR 11 als Ertragsfühler


- Befestigen Sie den Ertragsfühler mit einem Spannbänder am Solarrücklaufrohr unterhalb der Solarstation zum Solarkollektor.

Wir empfehlen, das Rohr samt Fühler zu isolieren, um die bestmögliche Temperaturerfassung zu gewährleisten.


6.4.3 Kollektorfühler anschließen

Bei Kombination mit auroSTEP wird der Kollektorfühler an dessen Regler angeschlossen.

- Verdrahten Sie einen der beiden Fühler VR 11 entsprechend den Verbindungsschaltplänen am Anschluss **KOL** auf der Leiterplatte.

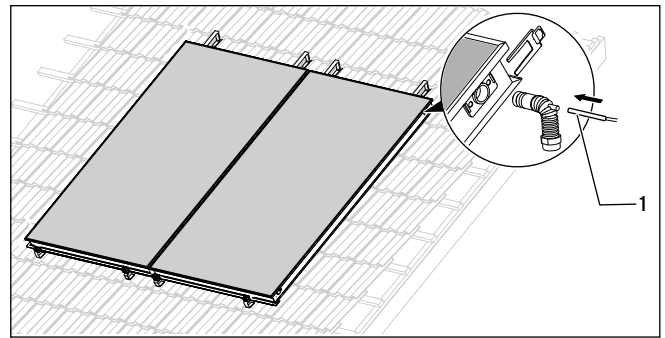

6.6 Kollektorfühler in den Hydraulikanschluss eines Kollektors einfügen (Beispiel Flachkollektoren)

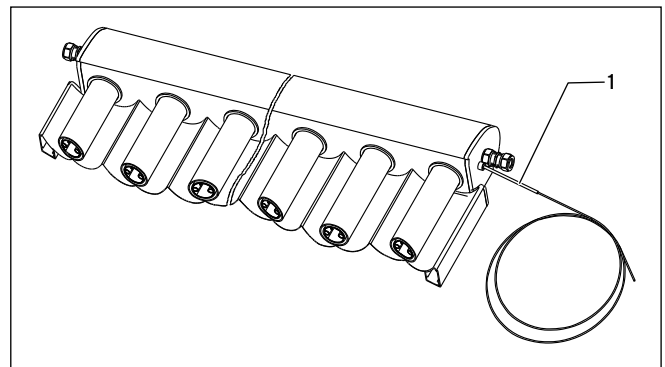

6.7 Kollektorfühler in den Hydraulikanschluss eines Kollektors einfügen (Beispiel Röhrenkollektoren)

- Befestigen Sie den Kollektorfühler (1) in der dafür vorgesehenen Fühlerhülse des Hydraulikanschlusses eines Solarkollektors im Solarvorlauf.
- Achten Sie darauf, dass der Fühler nicht unbeabsichtigt aus der Fühlerhülse rutschen kann.

6.4.4 Speicherfühler anschließen

Der Anschluss des unteren Speicherfühlers entfällt bei Kombination mit auroSTEP.

- Verdrahten Sie die Speicherfühler VR 10 entsprechend den Verbindungsschaltplänen an den Anschlüssen **SP1** und/oder **SP2** auf der Leiterplatte.
- Schieben Sie den Speicherfühler in die Tauchhülse des Warmwasserspeichers (→ **Installationsanleitung des Warmwasserspeichers**).

6.4.5 Zirkulationspumpe anschließen

- Verdrahten Sie die Zirkulationspumpe entsprechend den Verbindungsschaltplänen am Anschluss **ZP** auf der Leiterplatte.

6.4.6 Legionellenschutzpumpe anschließen


- Verdrahten Sie die Legionellenschutzpumpe entsprechend den Verbindungsschaltplänen am Anschluss **LegP** auf der Leiterplatte.

6.4.7 Solarstation anschließen

Der Anschluss der Solarstation VMS 70 und des VR 70 entfällt bei Kombination mit auroSTEP.

- Erstellen Sie die 230V-Versorgung des VR 70 bauseits.
- Verbinden Sie die Solarstation VMS 70 und den VR 70 miteinander:
 - Verbinden Sie das PWM-Kabel der Solarstation mit dem Anschluss S7 im VR 70.
 - Verbinden Sie das Netzkabel der Solarstation mit dem Anschluss R1 im VR 70.
 - Führen Sie den L-Leiter dieses Netzkabels über einen Sicherheitstemperaturbegrenzer. Die Temperatur im Warmwasserspeicher darf 100 °C nicht überschreiten.
- Verbinden Sie VR 70 und zeoTHERM über den eBUS miteinander.


6.4.8 DCF-Empfänger anschließen

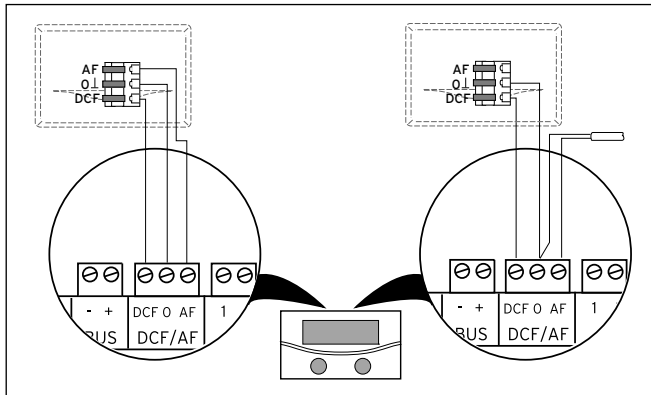

6.8 DCF-Empfänger anschließen

- Verdrahten Sie den DCF-Empfänger entsprechend Abb. 6.8:
 - links: beiliegender Außenfühler (DCF-Empfänger)
 - rechts: Sonderlösung mit separatem Außenfühler
- Eine Sonderlösung mit getrenntem Außenfühler VRC 693 ist erforderlich, wenn z. B. kein Funkempfang am Anbringungsort des Außenfühlers gegeben ist.

6.5 Regler montieren

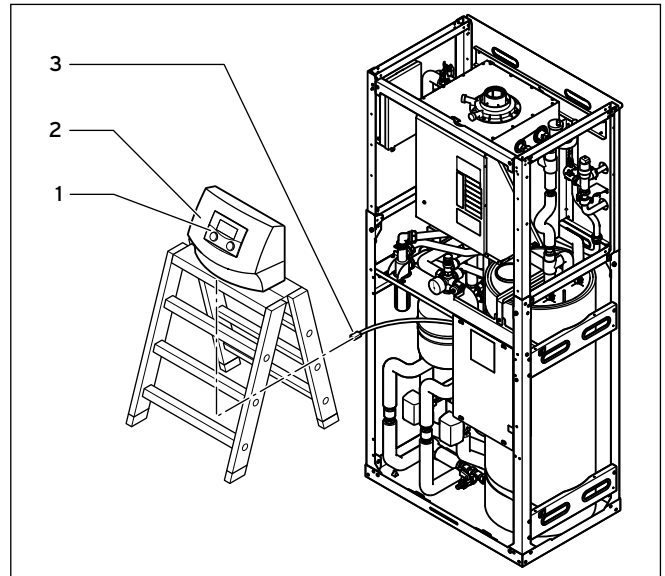

6.9 Regler aufstecken und ablegen

- Nehmen Sie das Verbindungskabel (3), das werkseitig bereits mit der Leiterplatte in der zeoTHERM verbunden ist, und stecken Sie den Stecker von unten durch den Säulenkopf (2) in den Regler (1).
- Legen Sie den Säulenkopf mit dem angeschlossenen Regler so ab, dass er Sie bei den weiteren Arbeiten (Stromnetz anschließen, Anlage befüllen) nicht behindert; z. B. auf eine Trittleiter.

Der angeschlossene Regler wird zur Steuerung der Anlagenbefüllung benötigt. Das Anschlusskabel ist lang genug, so dass Sie es z. B. auf einer Trittleiter oder innerhalb des offenen Gerätes ablegen können.

6.6 Spannungsversorgung anschließen

Das Gerät ist mit einem 1,5 m langen Anschlusskabel mit Netzstecker ausgestattet. Das Anschlusskabel ist werkseitig bereits im Gerät fertig verdrahtet.

- Stecken Sie den Netzstecker erst dann in eine geeignete Steckdose, wenn alles komplett installiert ist, das Gerät befüllt werden kann und der Regler angeschlossen ist.

7 Anlage befüllen

7 Anlage befüllen

Befüllen Sie die Anlage in folgender Reihenfolge:

- Heizkreis
- Primärkreis
- Solekreis

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, bevor Sie mit der Befüllung beginnen können:

- Alle Anschlüsse sind ausgeführt
- Alle Installationen sind ausgeführt
- Der elektrische Anschluss ist hergestellt
- Die Anlage ist betriebsbereit

- Füllen Sie den Heizkreis, den Primärkreis und den Solekreis auf, bevor Sie die zeoTHERM in Betrieb nehmen.



Vorsicht!

Gerätedefekt durch Inbetriebnahme bei ungefüllter Anlage!

Wenn Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ohne dass der Solekreis befüllt ist, dann läuft die Solepumpe trocken und wird beschädigt. Das System ist dann nicht mehr funktionsfähig.

- Nehmen Sie die zeoTHERM nie in Betrieb, wenn der Solekreis nicht befüllt ist!

7.1 Heizkreis spülen und befüllen



Vorsicht!

Aluminiumkorrosion und daraus folgende Undichtigkeiten durch ungeeignetes Heizwasser!

Anders als z. B. Stahl, Grauguss oder Kupfer reagiert Aluminium auf alkalisches Heizwasser (pH-Wert > 8,5) mit erheblicher Korrosion.

- Stellen Sie bei Aluminium sicher, dass der pH-Wert des Heizwassers zwischen 6,5 und maximal 8,5 liegt.



Vorsicht!

Gefahr von Sachschäden durch Anreicherung des Heizwassers mit ungeeigneten Frost- oder Korrosionsschutzmitteln!

Frost- und Korrosionsschutzmittel können zu Veränderungen an Dichtungen, Geräuschen im Heizbetrieb und evtl. zu weiteren Folgeschäden führen.

- Verwenden Sie keine ungeeigneten Frost- und Korrosionsschutzmittel.

- Kontrollieren Sie vor der Befüllung des Heizkreises den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes und stellen Sie den Vordruck ggf. entsprechend den Anforderungen der Heizungsanlage ein.

- Beachten Sie die folgenden Informationen zur Qualität des Heizwassers und der Heizwasser-Zusatzstoffe:


Die Anreicherung des Heizwassers mit Zusatzstoffen kann Sachschäden hervorrufen und ist deshalb nicht zulässig. Für die Verträglichkeit jedweder Zusatzstoffe im Heizsystem und für deren Wirksamkeit übernimmt Vaillant keine Haftung.

- Informieren Sie den Betreiber über die notwendigen Maßnahmen, falls Sie Zusatzstoffe eingesetzt haben.
- Informieren Sie den Betreiber über die notwendigen Verhaltensweisen zum Frostschutz.
- Befolgen Sie die Hinweise zur Aufbereitung des Füll- und Ergänzungswassers gemäß der VDI-Richtlinie 2035 Blatt 1 und 2.
- Sie müssen das Heizwasser aufbereiten,
 - wenn eine Gesamthärte von > 12° dH (2,14 mmol/l CaO) überschritten wird.

Merkmale des Heizwassers	Einheit	salzarm	salzhaltig
Elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C	µS/cm	< 100	100-1500
Aussehen		frei von sedimentierenden Stoffen	
pH-Wert bei 25 °C		8,2-10,0 ¹⁾	8,2-10,0 ¹⁾
Sauerstoff	mg/L	< 0,1	< 0,02
1) Bei Aluminium und Aluminium-Legierungen ist der pH-Wert-Bereich von 6,5 bis 8,5 eingeschränkt.			


7.1 Richtwerte für das Heizwasser nach VDI 2035/2: Salzgehalt

Notwendige Ventilstellungen zum Befüllen des externen Heizkreises

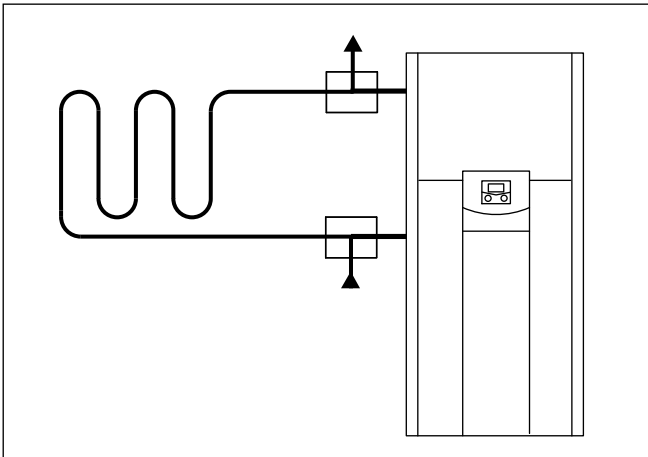

7.1 Schema Ventilstellungen am Heizungsvor- und -rücklauf beim Befüllen/Spülen des externen Heizkreises


Notwendige Ventilstellungen zum Befüllen des geräteinternen Heizkreises

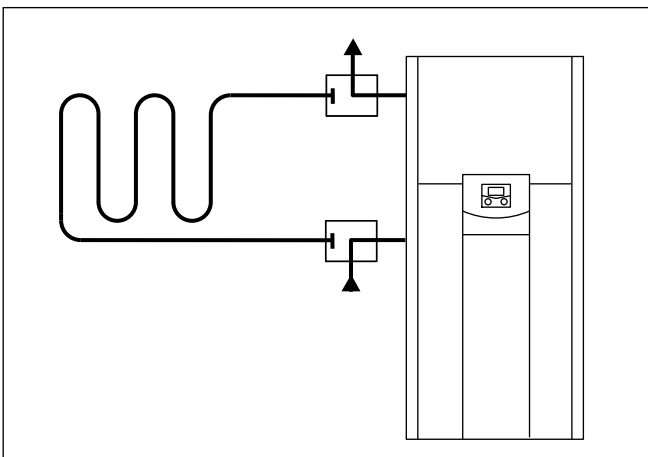

7.2 Schema Ventilstellungen am Heizungsvor- und -rücklauf beim Befüllen/Spülen des geräteinternen Heizkreises

Vorbereitungen zum Spülen des Heizkreises

- Kontrollieren Sie die Wasserhärte des aufzufüllenden Wassers. Die maximal zulässige Wasserhärte im Heizkreis beträgt 2,14 mmol/l CaO (12 °dH). Sie können für die Enthärtung den Vaillant Ionentauscher (Art.-Nr. 990349) benutzen.
- Drehen Sie alle Thermostatventile der Heizungsanlage auf.

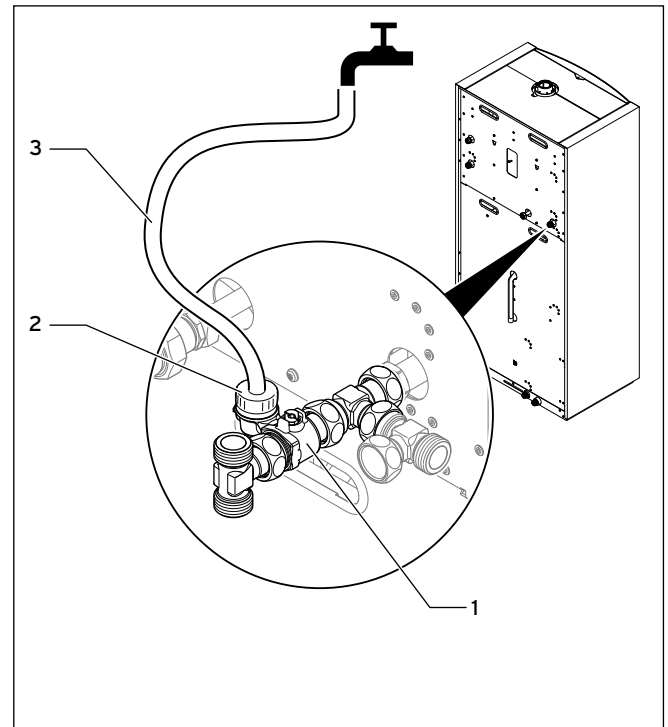


7.3 Wartungshahn im Heizungsrücklauf zum Befüllen nutzen

Legende

- 1 Wartungshahn am Heizungsrücklauf
 - 2 Anschlussstück mit Wartungshahn im Heizungsrücklauf
 - 3 Füllschlauch vom Wasseranschluss zum Wartungshahn im Heizungsrücklauf
- Schließen Sie den Füllschlauch (3) an einem Wasserhahn an.
 - Befestigen Sie das andere Ende des Füllschlauches (3) am Wartungshahn (2) im Rücklauf des Heizkreises (1).

7 Anlage befüllen

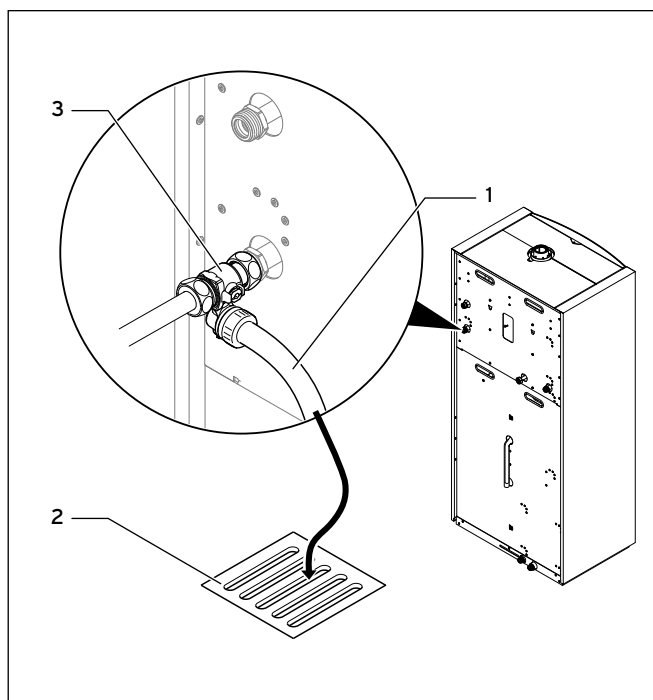


7.4 Spülschlauch am Heizungsanlauf

Legende

- 1 Spülschlauch am Wartungshahn im Heizungsanlauf
- 2 Abfluss
- 3 Anschlussstück mit Wartungshahn im Heizungsanlauf
- Schließen Sie einen Spülschlauch (1) an den Wartungshahn am Heizungsanlauf (3) an.
- Leiten Sie das andere Ende des Spülschlauches in einen geeigneten Abfluss (2).


Heizkreis extern spülen

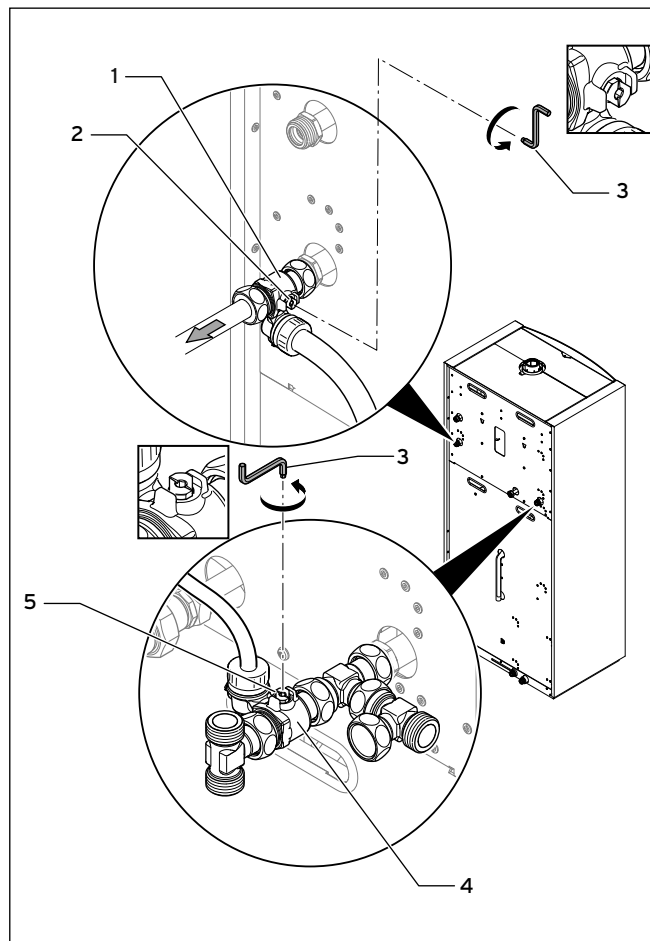

7.5 Absperreinrichtungen am Heizungsanlauf und Heizungs-rücklauf öffnen

Legende

- 1 Anschlussstück mit Wartungshahn im Heizungsanlauf
- 2 Absperreinrichtung am Wartungshahn Heizungsanlauf
- 3 Inbusschlüssel
- 4 Anschlussstück mit Wartungshahn im Heizungs-rücklauf
- 5 Absperreinrichtung am Wartungshahn Heizungs-rücklauf
- Öffnen Sie die Absperreinrichtung (2) am Wartungshahn (1) des Heizungsanlaufes mit einem Inbusschlüssel (3).
- Öffnen Sie die Absperreinrichtung (5) am Wartungshahn (4) des Heizungs-rücklaufes mit einem Inbusschlüssel.
- Öffnen Sie den Wasserhahn.

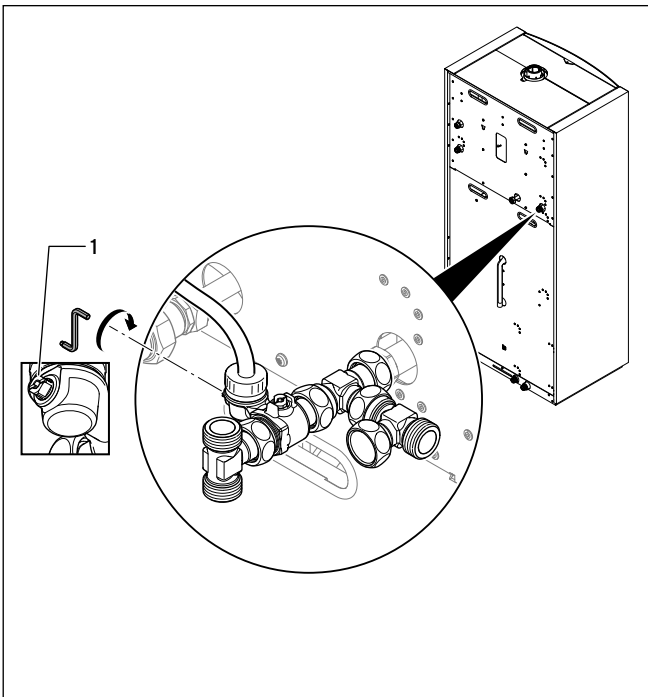


7.6 Wartungshahn am Heizungsrücklauf öffnen

Legende

1 Wartungshahn am Anschlussstück des Heizungsrücklaufs

- Öffnen Sie den Wartungshahn (1) am Heizungsrücklauf.

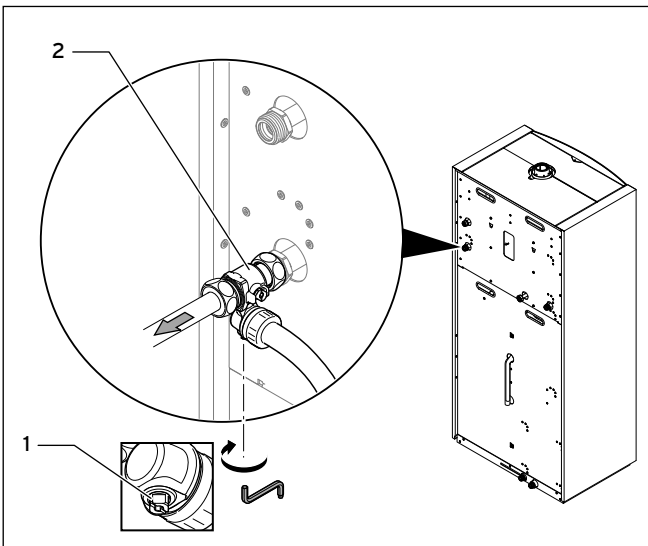

7.7 Wartungshahn am Heizungsanlauf öffnen

Legende


1 Wartungshahn am Heizungsanlauf
2 Anschlussstück mit Absperrvorrichtung und Wartungshahn im Heizungsanlauf

- Öffnen Sie den Wartungshahn (1) am Heizungsanlauf (2).

- Spülen Sie den Heizkreis so lange durch, bis sich keine Luft mehr im System befindet; das Wasser tritt blasenfrei aus dem Spülschlauch (1 in Abb. 7.4) bzw. an den Entlüftungsstellen in der Heizungsanlage aus.
- Achten Sie während des Befüllvorganges auf den Druck. Der angezeigte Druck am Manometer sollte 1,5 bar betragen.



Das Sicherheitsventil in der Kesselsicherheitsgruppe öffnet bei 3 bar.

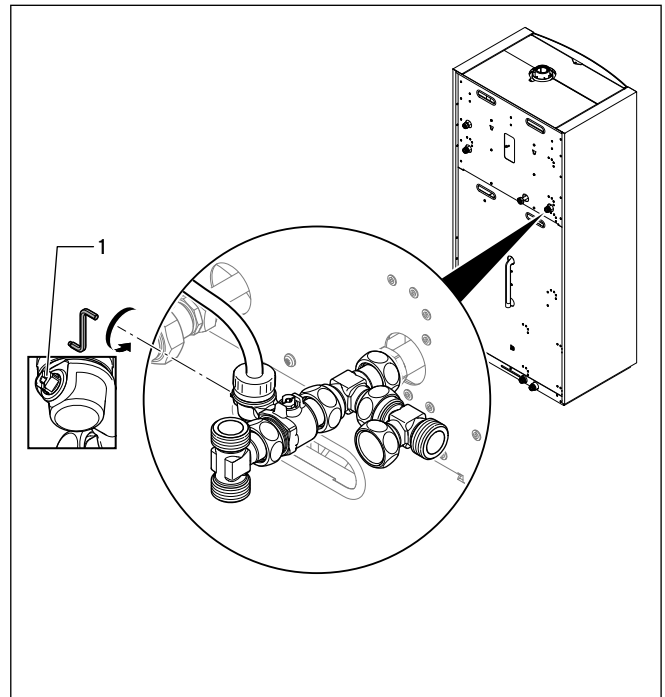


7.8 Wartungshahn am Heizungsrücklauf schließen

Legende

1 Wartungshahn am Anschlussstück des Heizungsrücklaufs

- Schließen Sie nach dem Befüllen des externen Heizkreises den Wartungshahn (1) am Heizungsrücklauf.
- Schließen Sie den Wartungshahn am Heizungsanlauf (1 in → Abb. 7.7).
- Schließen Sie den Wasserhahn.

7 Anlage befüllen

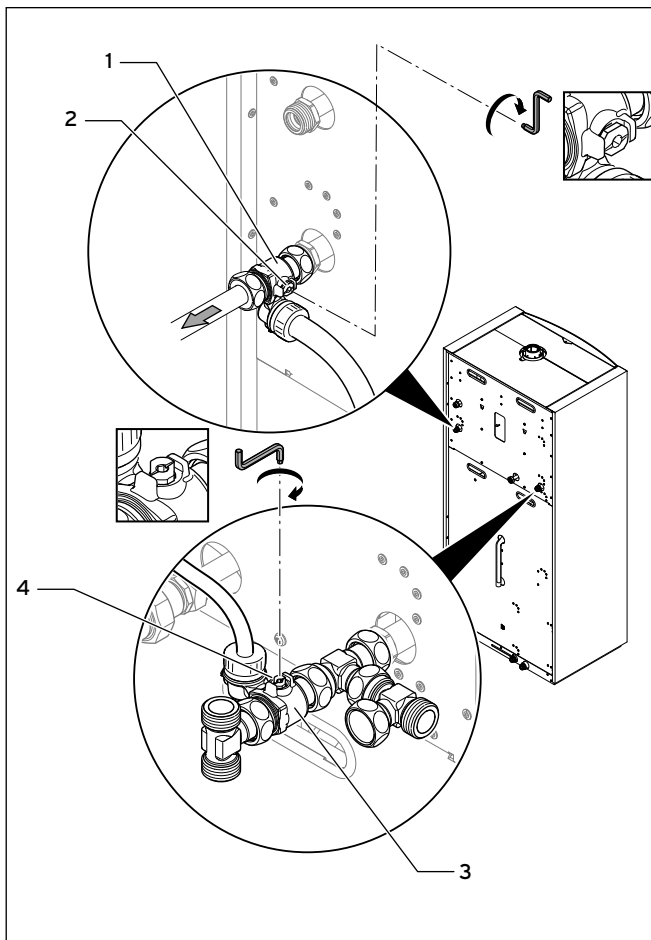


**7.9 Absperreinrichtungen am Heizungsanlauf und Heizungs-
rücklauf schließen**

Legende

- 1 Anschlussstück mit Wartungshahn im Heizungsanlauf
- 2 Absperreinrichtung am Wartungshahn Heizungsanlauf
- 3 Anschlussstück mit Wartungshahn im Heizungsrücklauf
- 4 Absperreinrichtung am Wartungshahn Heizungsrücklauf

- Schließen Sie die Absperreinrichtung (2) am Wartungshahn (1) des Heizungsanlaufs.
- Schließen Sie die Absperreinrichtung (4) am Wartungshahn (3) des Heizungsrücklaufs.

Heizkreis intern spülen

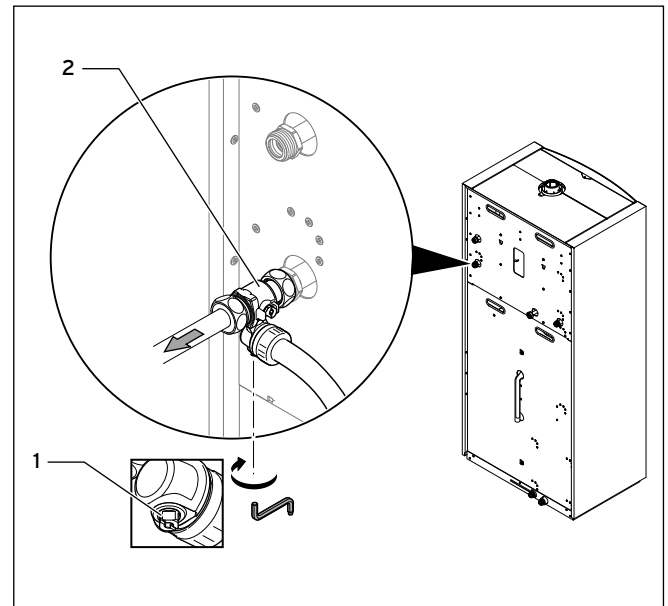


7.10 Wartungshahn am Heizungsanlauf öffnen

Legende

- 1 Wartungshahn Heizungsanlauf
- 2 Anschlussstück mit Wartungshahn im Heizungsanlauf

- Öffnen Sie den Wartungshahn (1) des Heizungsanlaufs (2).

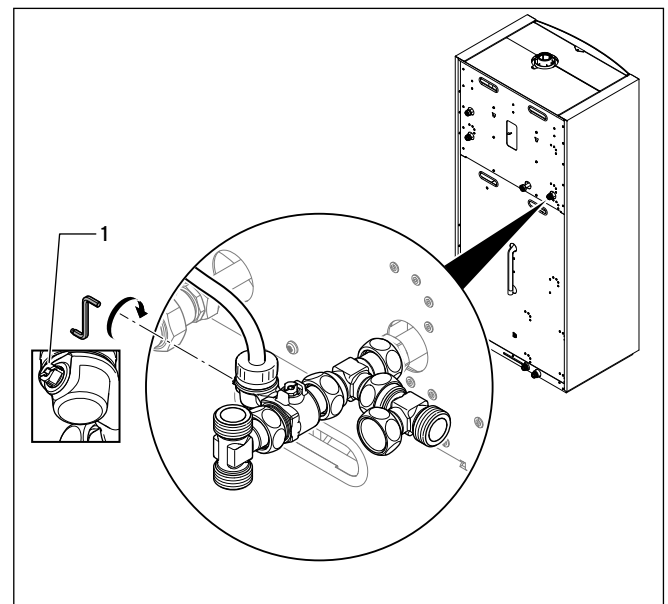


7.11 Wartungshahn am Heizungsrücklauf öffnen

Legende

- 1 Wartungshahn am Anschlussstück des Heizungsrücklaufs

- Öffnen Sie den Wartungshahn (1) des Heizungsrücklaufs.
- Öffnen Sie den Wasserhahn.

- Spülen Sie den geräteinternen Heizkreis so lange durch, bis sich keine Luft mehr im System befindet; das Wasser tritt blasenfrei aus dem Spülschlauch aus.

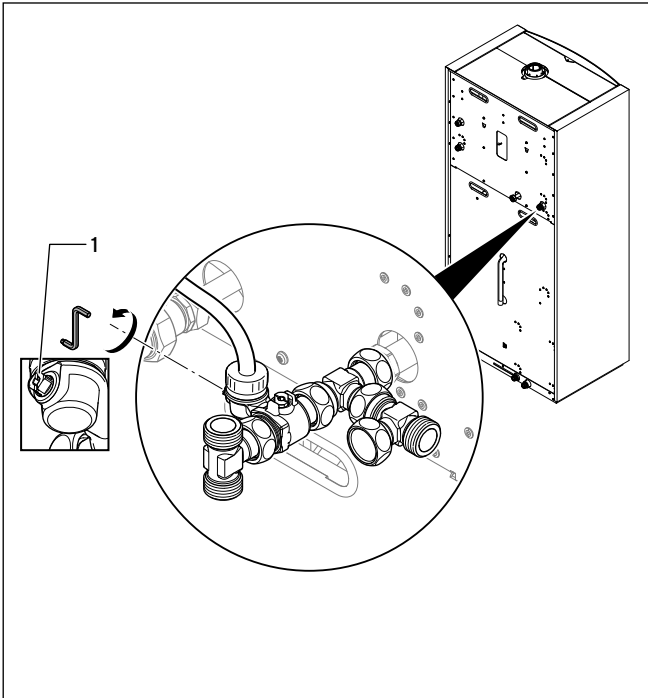


7.12 Wartungshahn am Heizungsrücklauf schließen

Legende

1 Wartungshahn am Anschlussstück des Heizungsrücklaufs


- Schließen Sie den Wartungshahn (1) des Heizungsrücklaufs.

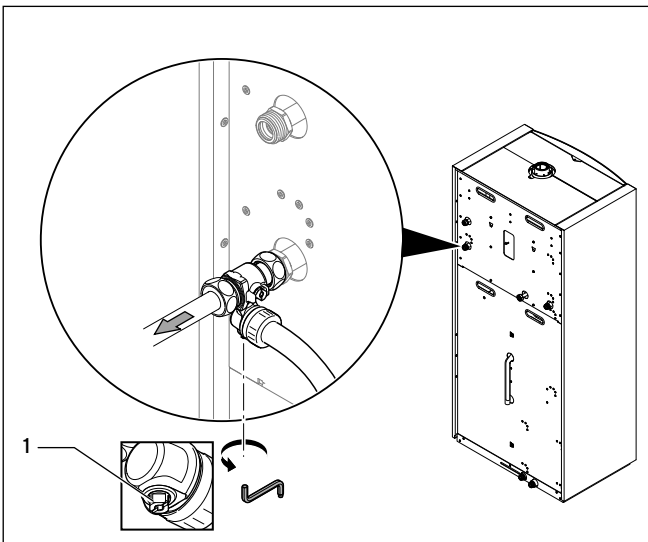

7.13 Wartungshahn am Heizungsanlauf schließen

- Schließen Sie den Wartungshahn (1) des Heizungsanlaufs.
- Schließen Sie den Wasserhahn.

Heizkreis Speicher spülen

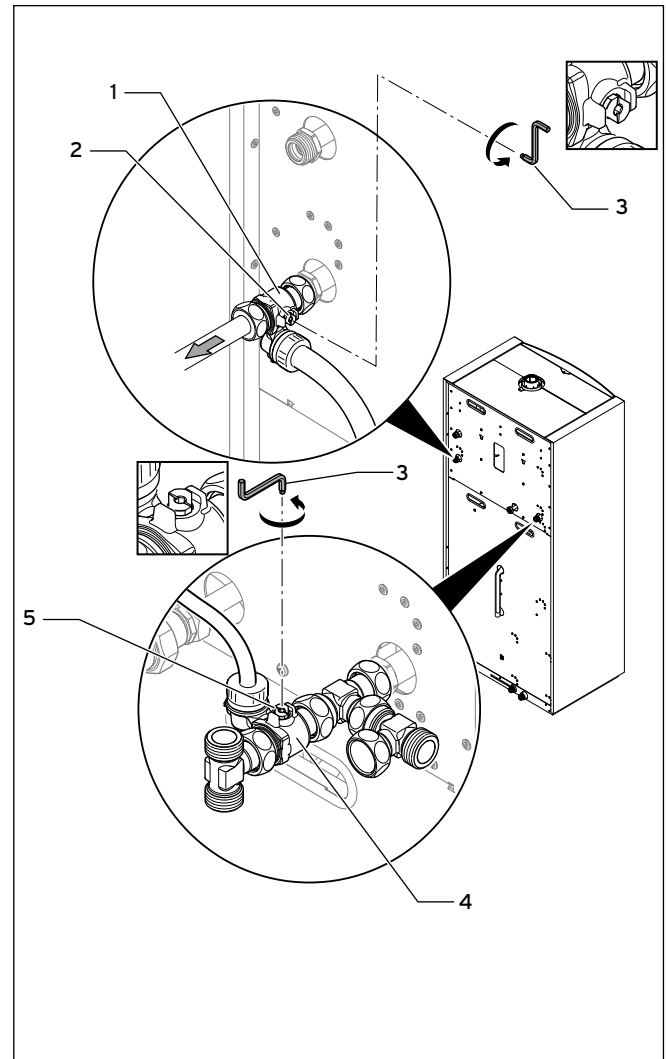

7.14 Absperrvorrichtungen am Heizungsanlauf und Heizungsrücklauf öffnen


Legende

- 1 Anschlussstück mit Wartungshahn im Heizungsanlauf
- 2 Absperrvorrichtung am Wartungshahn Heizungsanlauf
- 3 Inbusschlüssel
- 4 Anschlussstück mit Wartungshahn im Heizungsrücklauf
- 5 Absperrvorrichtung am Wartungshahn Heizungsrücklauf

- Öffnen Sie die Absperrvorrichtung (2) am Wartungshahn (1) des Heizungsanlaufs mit einem Inbusschlüssel (3).
- Öffnen Sie die Absperrvorrichtung (5) am Wartungshahn (4) des Heizungsrücklaufs.

Nehmen Sie den Spülschlauch (1 in **Abb. 7.4**) vom Wartungshahn am Heizungsanlauf ab.


7 Anlage befüllen

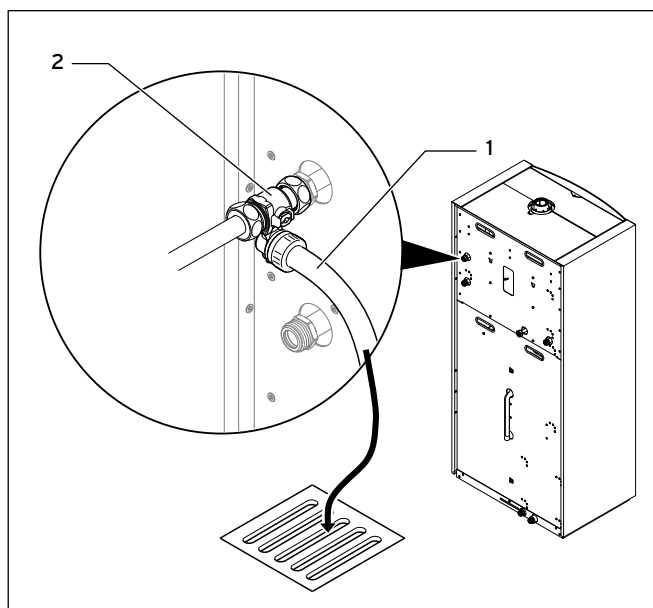

7.15 Spülschlauch am Speichervorlauf anbringen

Legende


- 1 Spülschlauch am Wartungshahn Speichervorlauf
- 2 Anschlussstück mit Wartungshahn im Speichervorlauf
- Schließen Sie den Spülschlauch (1) an den Wartungshahn (2) am Speichervorlauf an.

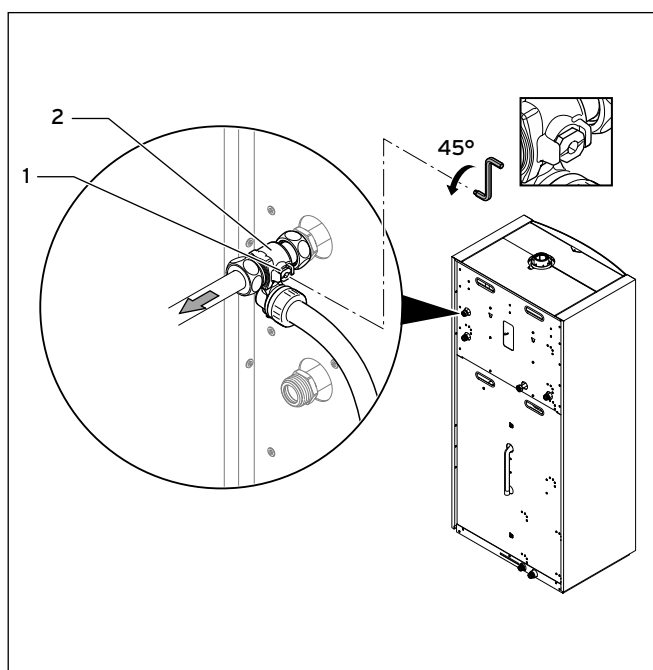

7.16 Absperrreinrichtung am Speichervorlauf in 45°-Position bringen

Legende


- 1 Absperrreinrichtung am Wartungshahn Speichervorlauf
- 2 Anschlussstück mit Wartungshahn im Speichervorlauf
- Bringen Sie die Absperrreinrichtung (1) am Wartungshahn des Speichervorlaufs (2) in die 45°-Position.

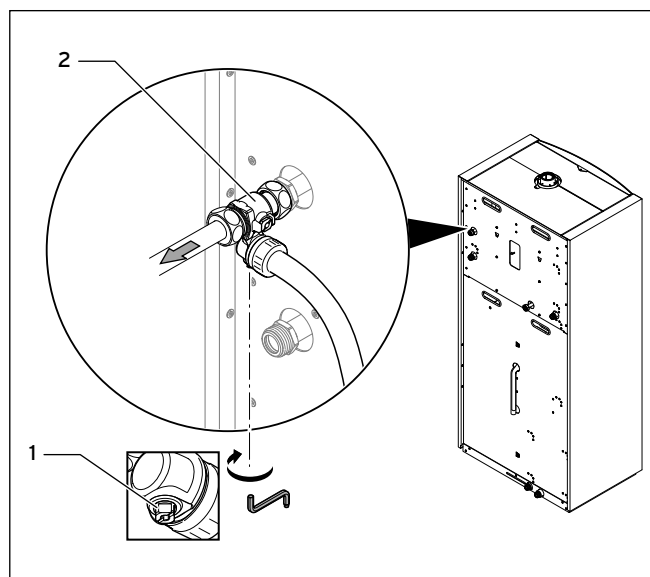

7.17 Wartungshahn am Speichervorlauf öffnen

Legende


- 1 Wartungshahn Speichervorlauf
- 2 Anschlussstück mit Wartungshahn im Speichervorlauf
- Öffnen Sie den Wartungshahn (1) am Speichervorlauf (2).

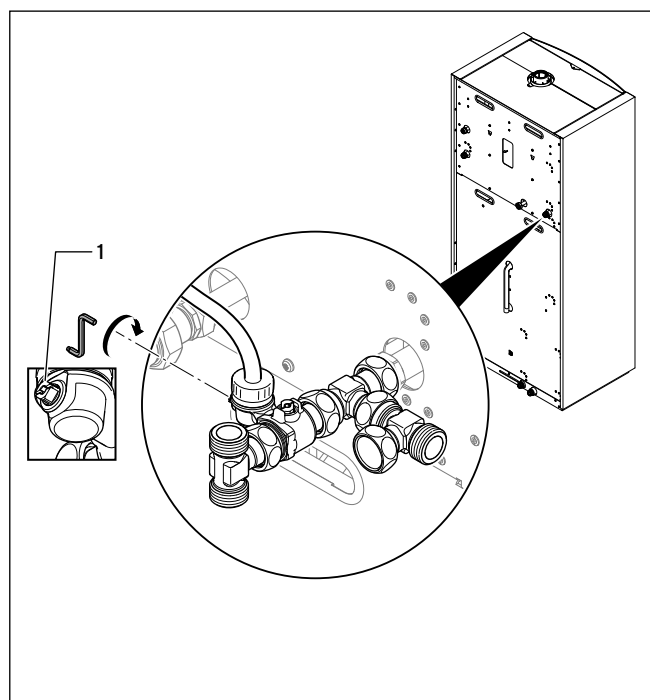

7.18 Wartungshahn am Heizungsrücklauf öffnen

Legende

- 1 Wartungshahn am Anschlussstück des Heizungsrücklaufs
- Öffnen Sie den Wartungshahn (1) am Heizungsrücklauf.
- Öffnen Sie den Wasserhahn.
- Spülen und entlüften Sie den Heizkreislauf zum Warmwasserspeicher.

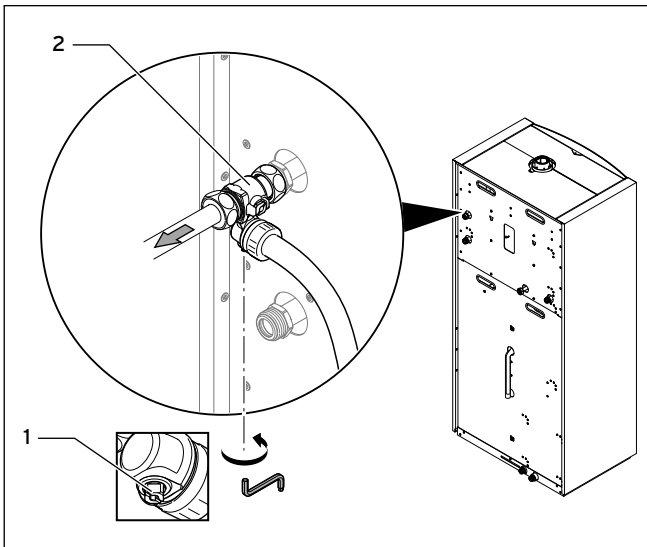


7.19 Wartungshahn am Speichervorlauf schließen

Legende

- 1 Wartungshahn Speichervorlauf
- 2 Anschlussstück mit Wartungshahn im Speichervorlauf

- Wenn Wasser blasenfrei aus dem Spülschlauch zurückkommt, schließen Sie den Wartungshahn (1) am Speichervorlauf (2).
- Füllen Sie den Heizkreislauf noch solange auf, bis der entsprechende Heizungsanlagendruck am Manometer der Kesselsicherheitsgruppe abzulesen ist.

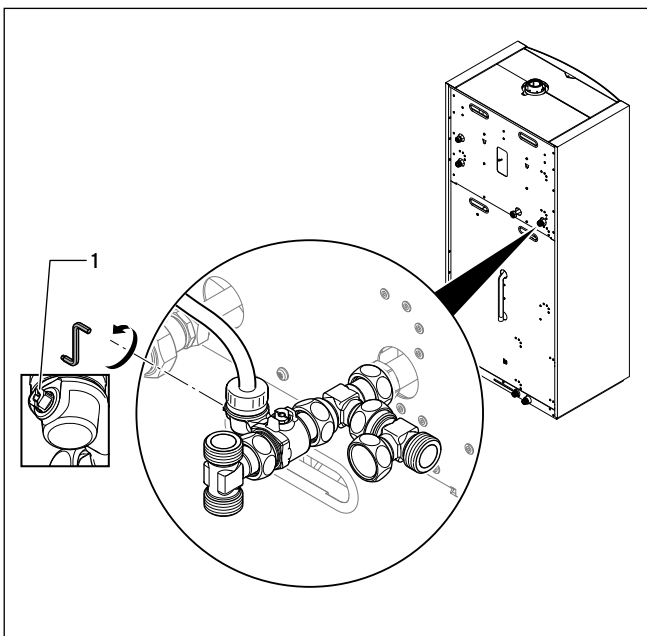


7.20 Wartungshahn am Heizungsrücklauf schließen

Legende

- 1 Wartungshahn am Anschlussstück des Heizungsrücklaufs

- Schließen Sie den Wartungshahn am Heizungsrücklauf (→ Abb. 7.20).
- Schließen Sie den Wasserhahn.

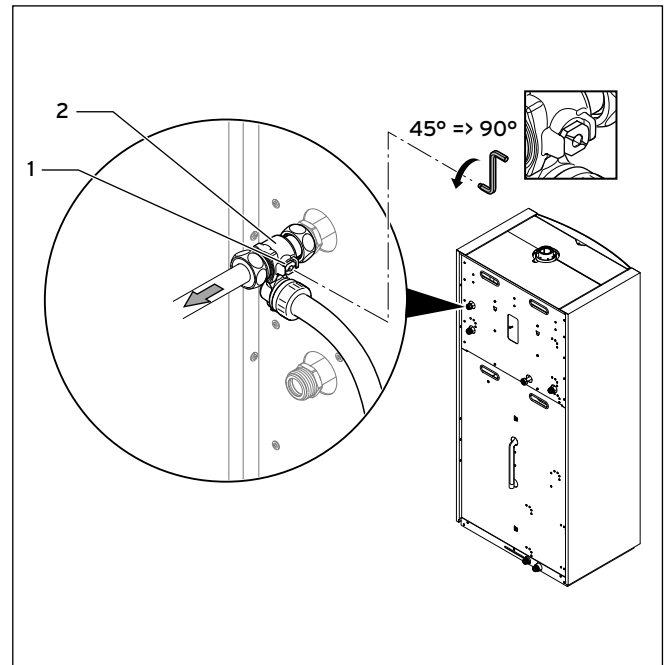

7.21 Absperreinrichtung am Speichervorlauf öffnen

Legende

- 1 Absperreinrichtung am Wartungshahn Speichervorlauf
- 2 Anschlussstück mit Wartungshahn im Speichervorlauf

- Öffnen Sie die Absperreinrichtung (1) am Wartungshahn des Speichervorlaufs (2) vollständig.
- Entfernen Sie Füll- und Spülschlauch und schrauben Sie die Abdeckkappen wieder auf die Wartungshähne auf

7 Anlage befüllen

7.2 Primärkreis befüllen



Vorsicht! **Sachbeschädigung durch verunreinigtes Wasser!**

Durch verunreinigtes Wasser kann es zu Schäden in der Anlage kommen.

- Reinigen Sie die bei der Befüllung verwendete Spülpumpe vor der Befüllung sorgfältig.
- Befüllen Sie den Primärkreis ausschließlich mit geeignetem Wärmeleitmedium (enthärtetem Wasser).
- Verwenden Sie keine Inhibitoren.



Vorsicht! **Geräteschaden durch falsche Wasserhärte!**

Die maximal zulässige Wasserhärte im Primärkreislauf ist wie folgt: 1,25 mmol/l CaO (7 °dH). Wird dies nicht eingehalten, kann das Gerät funktionsunfähig werden.

- Sorgen Sie dafür, dass nur Wasser der angegebenen Qualität verwendet wird.
- Verwenden Sie vorzugsweise das von Vaillant in 20 l Kanistern angebotene Wärmeleitmedium (enthärtetes Wasser).




Vorsicht! **Sachbeschädigung durch Spritzwasser!**

Durch Spritzwasser kann die Elektronik zerstört werden.

- Schützen Sie die Elektronik mit einer geeigneten Abdeckung vor Spritzwasser.



Vor der Befüllung des Primärkeises müssen Sie den Vordruck des geräteinternen Ausdehnungsgefäßes kontrollieren und ggf. einstellen.
Vordruck = 2,5 bar.

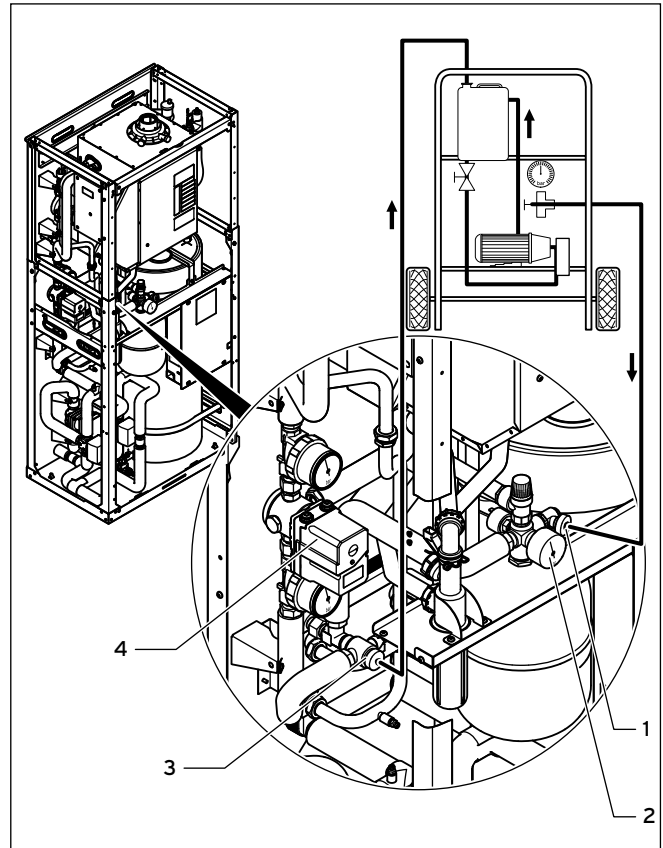

7.22 Primärkreis befüllen
hier: mit Befüll-Trolley (Art.-Nr. 0020042548)

Legende

- 1 Schutzkappe Füllarmatur
- 2 Manometer
- 3 Schutzkappe Spülarmatur
- 4 Primärkreisumschaltventil


- Vergewissern Sie sich, dass die Befüllpumpe am Befüll-Trolley (4 in **Abb. 7.27**) ausgeschaltet ist.
- Schrauben Sie die Schutzkappe an der Füllarmatur (1) ab.
- Schließen Sie den Druckschlauch des Befüll-Trolleys an die Füllarmatur an.
- Schrauben Sie die Schutzkappe (3) an der Spülarmatur ab.
- Schließen Sie den Spülschlauch des Befüll-Trolleys an die Spülarmatur an.



Das Primärkreisumschaltventil (4 in **Abb. 7.22**) muss auf Stellung „Desorption mit Bypass“ stehen. Eine Befüllung und exakte Entlüftung des Primärkreises ist nur in der Ventilposition „Desorption mit Bypass“ möglich.



Die nachfolgende Beschreibung der Primärkreisbefüllung geht davon aus, dass der in den Texten und Abbildungen genannte Befüll-Trolley verwendet wird. Bei Verwendung dieser Befülleinrichtung ist eine Software-gesteuerte Entlüftung mit Hilfe des Reglers nicht notwendig. Wenn die Primärkreisbefüllung jedoch mit einer anderen Befülleinrichtung erfolgt, muss im Anschluss an die Befüllung im Menü „A4“ die Funktion „Befüllen/Entlüften Primärkreis“ ausgeführt werden (→ **Abb. 10.4** und → **Tab. 10.9**).

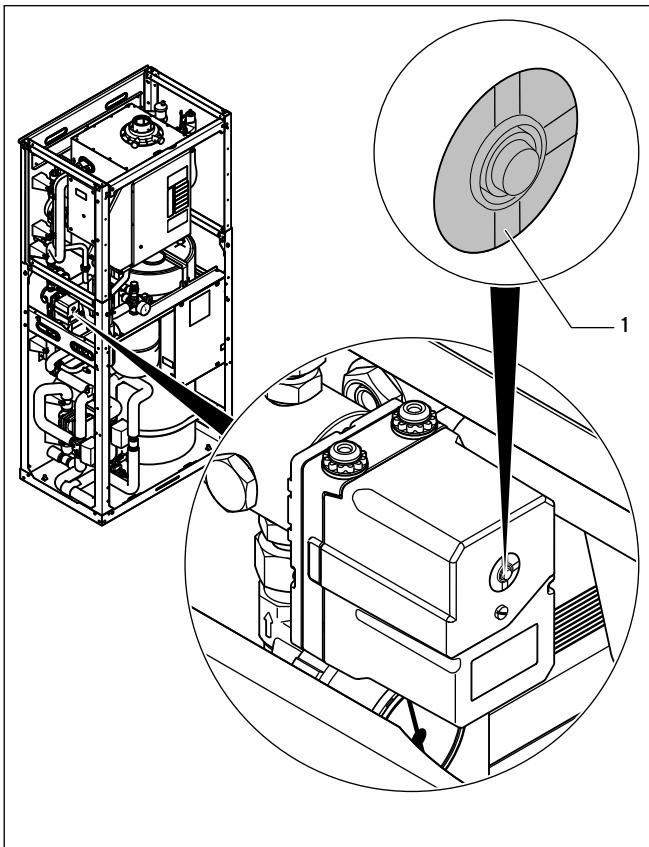

7.23 Werkseinstellung „Desorption Bypass“ des Vorrangumschaltventils

Legende

1 Ventilstellung in Position „Desorption Bypass“

- Kontrollieren Sie, ob die Stellung (1) des Umschaltventils in der Position „Desorption mit Bypass“ steht.



Das Primärkreisumschaltventil (1) ist im Lieferzustand bereits auf die Position „Desorption mit Bypass“ eingestellt. Diese Einstellung darf nicht verändert werden, da eine Befüllung und exakte Entlüftung des Primärkreises nur in der Ventilposition „Desorption mit Bypass“ möglich ist!

- Öffnen Sie den Kugelhahn der Spülarmatur (3 in **Abb. 7.22**) vollständig (= 90 °-Drehung).
- Öffnen Sie das Füllventil der Füllarmatur (1 in **Abb. 7.22**).
- Um den Primärkreis zu spülen, starten Sie die Pumpe am Befüll-Trolley.
- Wenn das Wasser aus dem Spülschlauch blasenfrei austritt, dann schließen Sie langsam den Kugelhahn an der Spülarmatur (3 in **Abb. 7.22**).
- Füllen Sie nun den Primärkreis mit dem Wärmeleitmedium (enthärtetes Wasser), bis der Druck am Manometer (2 in **Abb. 7.22**) der Sicherheitsgruppe des Primärkreises 3 bar anzeigt.



Sollte der Druck der Spülpumpe nicht ausreichen, so muss mit Hilfe einer Druckpumpe der Primärkreis bis auf 3 bar aufgefüllt werden.

- Um noch verbliebene Luft aus dem Zeolith-Modul zu entfernen, spülen Sie den Primärkreis in der Stellung „Adsorption (T)“, bevor sie den Spülprozess in der Ausgangsstellung „Desorption mit Bypass“ beenden.
- Schließen Sie das Füllventil an der Füllarmatur (1 in **Abb. 7.22**).
- Schalten Sie die Pumpe am Befüll-Trolley ab.
- Schrauben Sie den Füllschlauch von der Füllarmatur ab und die Schutzkappe wieder auf (1 in **Abb. 7.22**).
- Schrauben Sie den Spülschlauch von der Spülarmatur ab und die Schutzkappe wieder auf (3 in **Abb. 7.22**).

7 Anlage befüllen

7.3 Solekreis befüllen



Gefahr!
Verbrühungsgefahr durch austretende heiße Solarflüssigkeit!

Beim Befüllen des Solekreises kann heiße Solarflüssigkeit austreten und kann zu Verbrühungen führen.

- Füllen Sie den Solekreis nur bei kalten Kollektoren.
- Füllen Sie den Solekreis in den Morgen- oder Abendstunden oder bei abgedeckten Kollektoren.



Vorsicht!
Beschädigungsgefahr für die Solaranlage!

Bei mit Wasser gemischter Solarflüssigkeit erlischt die Funktionsfähigkeit für Frost- und Korrosionsschutz.

- Verwenden Sie ausschließlich Vaillant Solarflüssigkeit Fertiggemisch zum Befüllen des Solekreises.
- Mischen Sie keinesfalls die Solarflüssigkeiten mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Reinigen Sie die bei der Befüllung verwendete Spülpumpe vor der Befüllung sorgfältig.



Vorsicht!
Beschädigungsgefahr für die Solaranlage!

Undichte Schraubverbindungen können zum Heraustropfen von Flüssigkeit führen.

- Kontrollieren Sie die Dichtheit aller Schraubverbindungen.



Vorsicht!
Beschädigungsgefahr für die Solaranlage!

Eine vorzeitige Entfernung der Schutzfolie kann bei einem teilgefüllten und noch nicht in Betrieb genommenen Solekreislauf zur Zersetzung der Solarflüssigkeit führen.

- Entfernen Sie die Schutzfolie der Solar Kollektoren erst, nachdem Sie den Solekreislauf komplett gefüllt, gespült und entlüftet haben und Sie die Anlage in Betrieb genommen haben.



Verwenden Sie zur Befüllung des Solekreises die Vaillant Befülleinrichtung fahrbar (Art.-Nr. 0020042548) oder die Vaillant Befüllpumpe (Art.-Nr. 302063, bzw. 309650). Die Befülleinrichtung ist mit einem notwendigen Partikelfilter ausgestattet. Beachten Sie die zugehörige Betriebsanleitung.



Vor der Befüllung des Solarkeises müssen Sie den Vordruck des Solar-Ausdehnungsgefäßes kontrollieren und ggf. entsprechend der Solaranlage einstellen.

- Spülen Sie den Solekreis vor dem Befüllen durch, um eventuelle Verschmutzungen zu beseitigen. Die vollständige Entlüftung ist erst durch das Starten des automatischen Entlüftungsprogramms möglich (Programm „automatische Entlüftung Solekreis“ im Menü A8, → **Abb. 10.4** und **Tab. 10.9**).
- Beachten Sie bei größeren Solaranlagen, dass der Behälter immer genug Solarflüssigkeit enthält.
- Verwenden Sie ggf. zusätzliche Gebinde.




Verstellen Sie die Absperrventile nur mit passendem Werkzeug.

Befüllen Sie den Solekreises in folgender Reihenfolge:

- Befüllen Kollektoren/Speicher
- Befüllen Kollektoren/zeoTHERM

7.3.1 Befüllen des Solekreisbereiches Kollektoren/Speicher

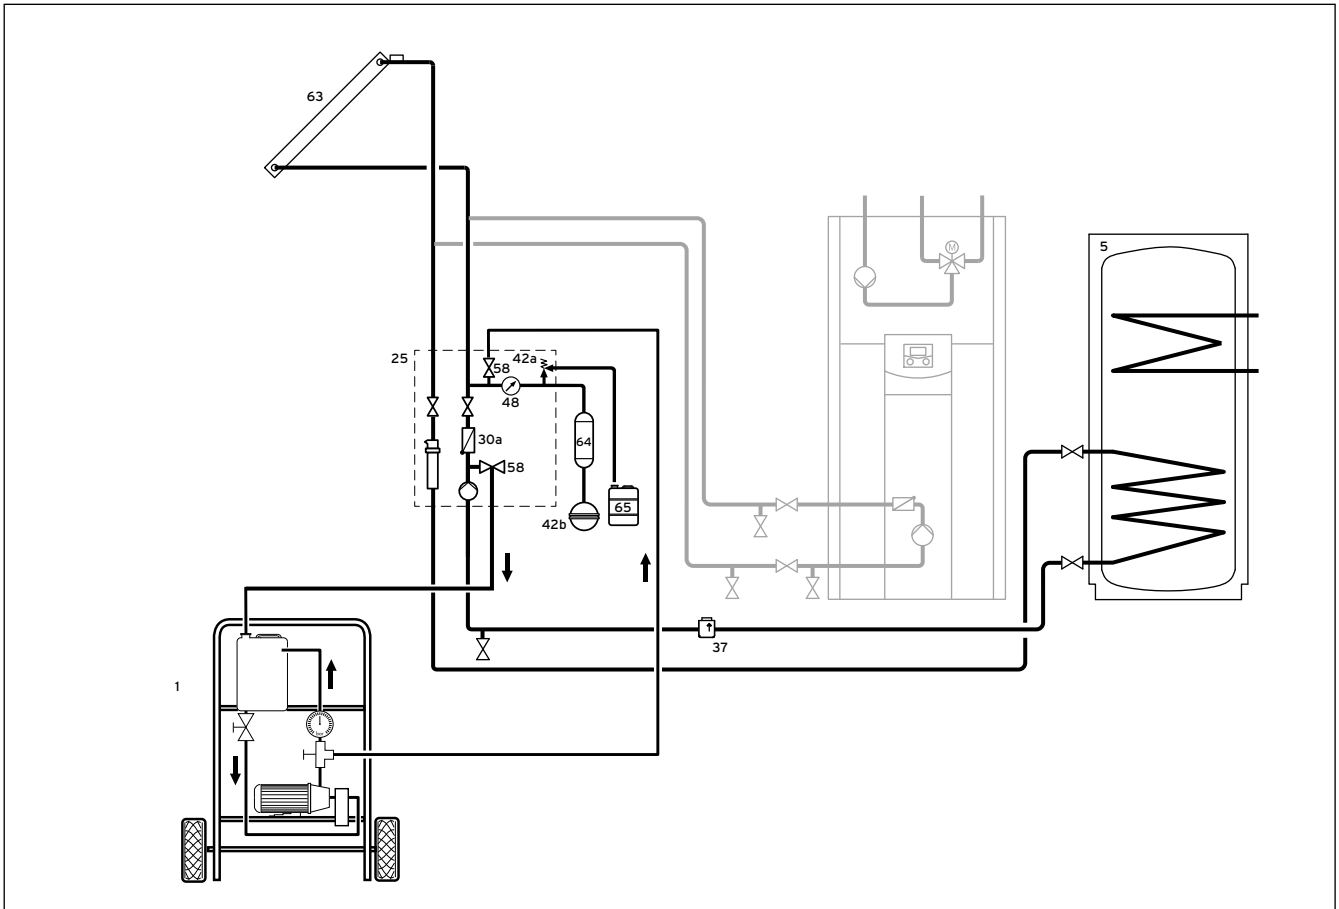

7.24 Schema: Solekreis und Befüllereinrichtung
Beispiel hier: Befüllung Speicher/Kollektor

Legende

- 1 Befüllereinrichtung (Beispiel: Befüll-Trolley)
- 5 Bivalenter Solar-Warmwasserspeicher
- 25 Solarstation
- 30a Rückschlagventil
- 37 Automatisches Luftabscheide-System
- 42a Sicherheitsventil (Solar)
- 42b Membran-Ausdehnungsgefäß
- 48 Manometer
- 58 Füll- und Entleerventil
- 63 Solarkollektoren
- 64 Solar-Vorschaltgefäß
- 65 Auffangbehälter

7 Anlage befüllen




Vorsicht!

Beschädigungsgefahr für die Solaranlage!
Luft im Solekreis kann die Solaranlage beschädigen.

- Betreiben Sie die Befülleinrichtung nur, während Sie anwesend sind, damit keine Luft in den Solekreis gesaugt wird!
- Die Entlüftung war erfolgreich, wenn die Flüssigkeit im Solarflüssigkeitsbehälter klar ist und keine Luftbläschen mehr aufsteigen.


- Stellen Sie den Vordruck des Solar-Ausdehnungsgefäßes vor der Befüllung der Anlage entsprechend ein.
- Sorgen Sie dafür, dass die zeoTHERM ausgeschaltet ist.

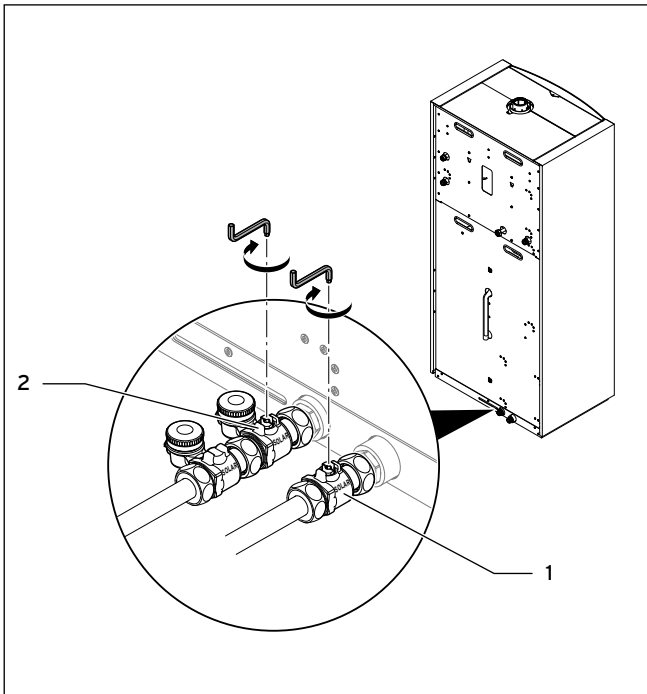

7.25 Absperrhähne an der zeoTHERM schließen

Legende

- 1 Anschlussstück mit Absperrvorrichtung im Rücklauf der Solarleitung (Solaraustritt zum Solarkollektor)
- 2 Anschlussstück mit Wartungshahn und Absperrvorrichtung im Vorlauf der Solarleitung (Solareintritt vom Solarkollektor)
- Schließen Sie die Absperrvorrichtungen (1 und 2) beim Solareintritt und beim Solaraustritt an der zeoTHERM.
- Vergewissern Sie sich, dass die Befüllpumpe (4 in **Abb. 7.27**) an der Befülleinrichtung ausgeschaltet ist.

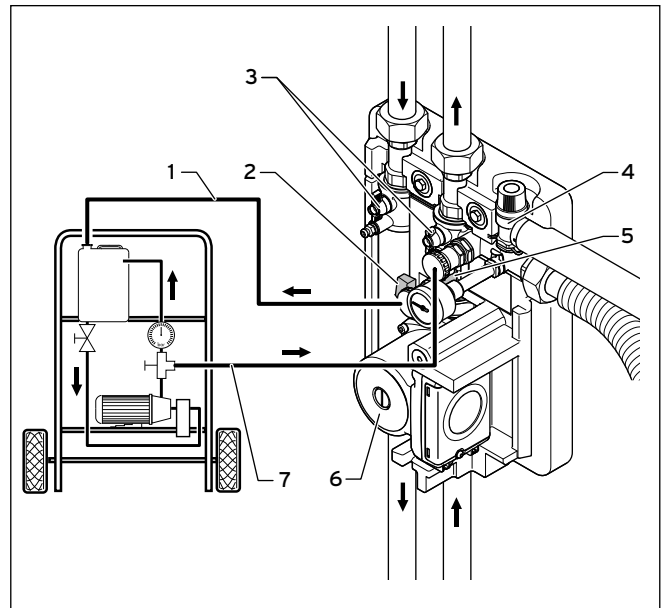


7.26 Befüllschläuche an der Solarstation montieren

Legende

- 1 Rücklaufschlauch
- 2 Rückschlagventil und Entleerungsanschluss mit Absperrhahn
- 3 Absperrhähne Vor- und Rücklauf Solarstation
- 4 Sicherheitsventil mit Manometer
- 5 Füllanschluss mit Absperrhahn
- 6 Kollektorpumpe
- 7 Druckschlauch

- Schließen Sie den Druckschlauch (6) der Befüllvorrichtung an den Füllanschluss (7) der Solarstation an.
- Schließen Sie den Rücklaufschlauch (1) der Befüllvorrichtung an den Entleerungsanschluss (2) der Solarstation an.
- Öffnen Sie beide Absperrhähne (3) am Vor- und Rücklaufrohr der Solarstation.

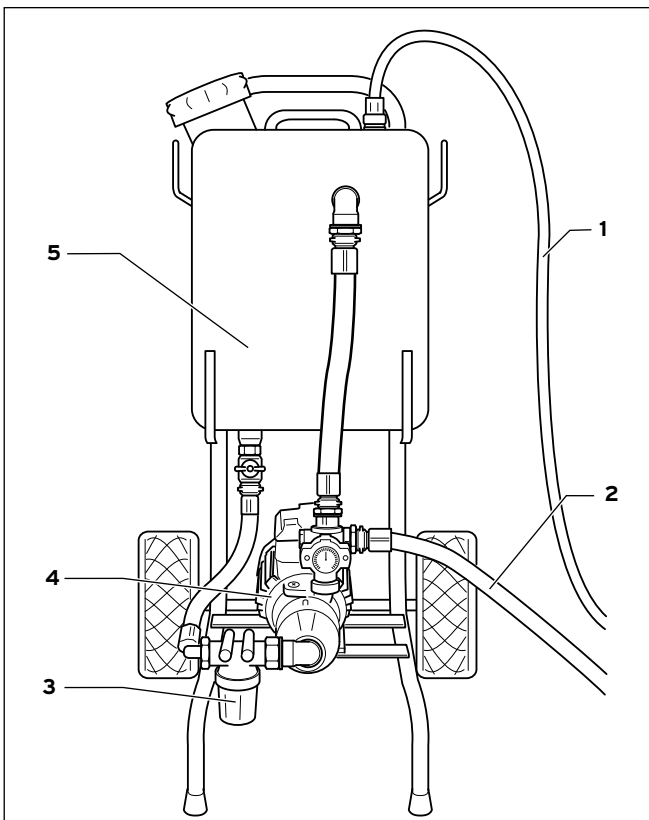

7.27 Anschlüsse an der Befüllanlage
Beispiel: hier Befüll-Trolley (Art.-Nr. 0020042548)

Legende

- 1 Rücklaufschlauch
- 2 Druckschlauch
- 3 Filter
- 4 Befüllpumpe
- 5 Solarflüssigkeitsbehälter

- Füllen Sie den Solarflüssigkeitsbehälter (5) mit Vaillant Solarflüssigkeit.
- Pumpen Sie die Vaillant-Solarflüssigkeit aus dem Behälter über den Füllhahn ein, bis Solarflüssigkeit aus dem Entleerungshahn der Solarstation (2 in Abb. 7.26) austritt.
- Füllen Sie ausreichend Solarflüssigkeit in den Solarflüssigkeitsbehälter nach, so dass die Pumpe nicht trocken läuft.
- Lassen Sie die Solarflüssigkeit 15 Minuten lang umpumpen, um den Solekreis zwischen Speicher und Solarkollektoren zu spülen.


Wenn die Solarflüssigkeit blasenfrei aus dem Rücklaufschlauch in den Solarflüssigkeitsbehälter der Befüllanlage fließt, dann ist die Anlage zwischen Solarspeicher und Solarkollektoren ausreichend entlüftet. Sie können die Pumpe der Befüllanlage nun ausschalten.

- Öffnen Sie die Entlüftungsschraube am Luftabscheider in der Solarstation, um eventuell dort angesammelte Luft abzulassen. Schließen Sie den Entlüfter anschließend wieder.

- Schließen Sie den Füllhahn (5 in Abb. 7.26) der Solarstation.
- Schließen Sie den Entleerungshahn (2 in Abb. 7.26) der Solarstation.
- Befüllen Sie im Anschluss den Solekreislauf zwischen der zeoTHERM und den Kollektoren, wie in Kap. 7.2.2 beschrieben.

7 Anlage befüllen

7.3.2 Befüllen des Solekreisbereiches Kollektoren/zeoTHERM

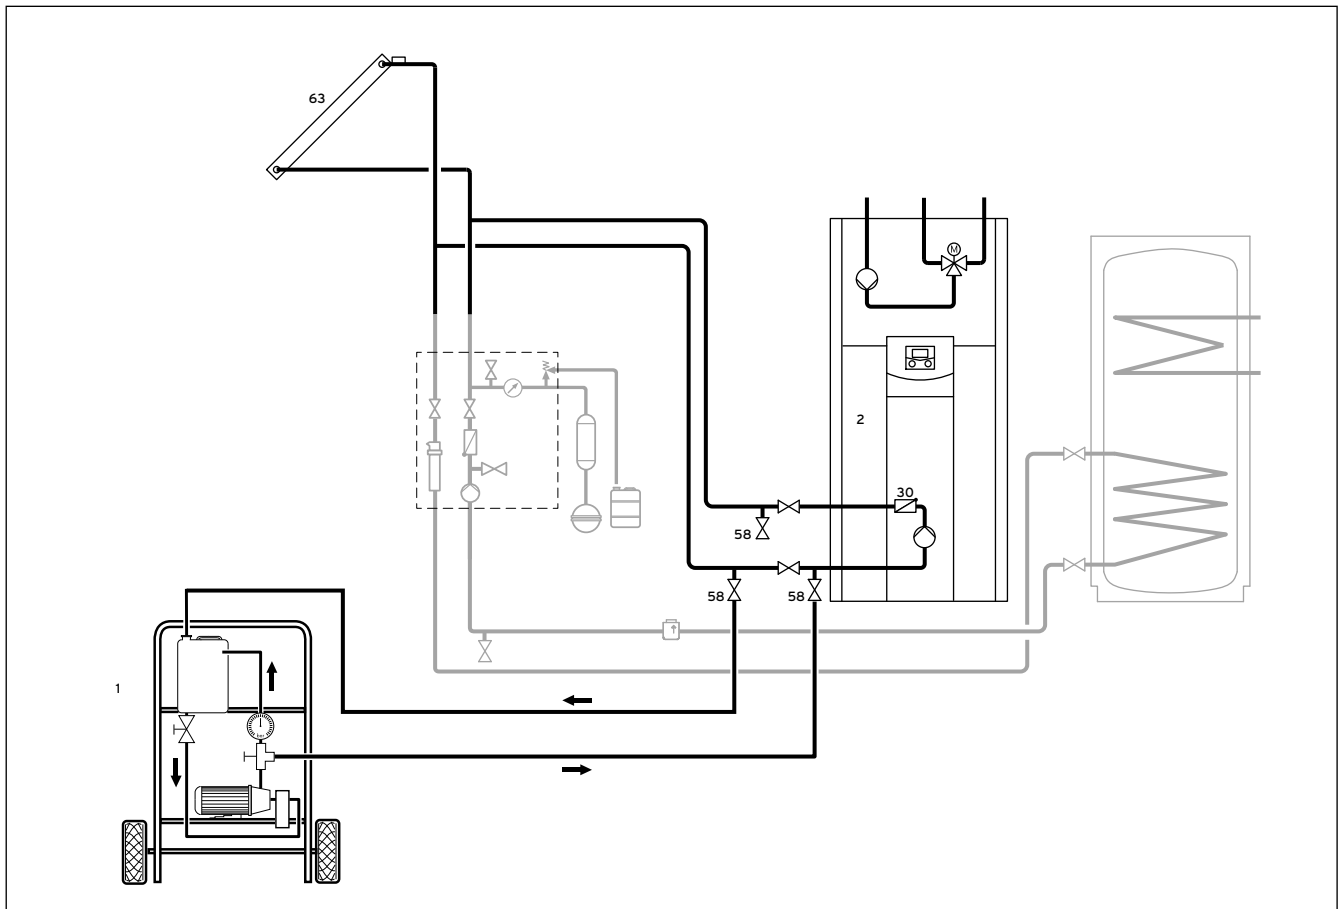

7.28 Schema: Solekreis und Befülleinrichtung
Beispiel hier: Befüllung zeoTHERM/Kollektor

Legende


- 1 Befülleinrichtung (Beispiel: Befüll-Trolley)
- 2 Zeolith-Gas-Wärmepumpe zeoTHERM
- 30 Schwerkraftbremse
- 58 Füll- und Entleerventil
- 63 Solarkollektoren



Vorsicht!
Beschädigungsgefahr für die Solaranlage!
Luft im Solekreis kann die Solaranlage beschädigen.

- Betreiben Sie die Befülleinrichtung nur, während Sie anwesend sind, damit keine Luft in den Solekreis gesaugt wird!
- Die Entlüftung war erfolgreich, wenn die Flüssigkeit im Solarflüssigkeitsbehälter klar ist und keine Luftbläschen mehr aufsteigen.

- Vergewissern Sie sich, dass die Befüllpumpe der Befüll-
einrichtung (4 in **Abb. 7.27**) ausgeschaltet ist.

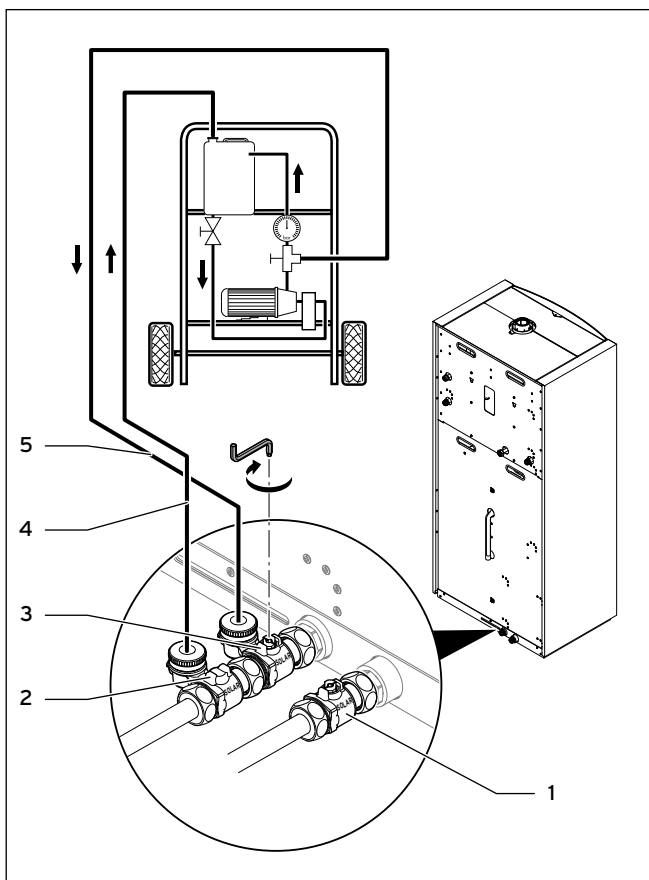


7.29 Befüllschläuche und Wartungshähne an der zeoTHERM

Legende

- 1 Absperreinrichtung Solaraustritt
- 2 Zweiter Wartungshahn am Solareintritt
- 3 Absperreinrichtung erster Wartungshahn am Solareintritt
- 4 Rücklaufschlauch zur Befüllereinrichtung
- 5 Druckschlauch von der Befüllereinrichtung

- Stellen Sie sicher, dass die Absperreinrichtung im Solaraustritt der zeoTHERM (1) offen ist.
- Schließen Sie die Absperreinrichtung (3) am ersten Wartungshahn des Solareintritts direkt hinter der zeoTHERM.

- Schließen Sie den Druckschlauch (5) der Befüllereinrichtung am ersten Wartungshahn (3) des Solareintritts direkt hinter der zeoTHERM an.
- Schließen Sie den Rücklaufschlauch (4) der Befüllereinrichtung am zweiten Wartungshahn (2) des Solareintritts (näher zur Solarstation) an.

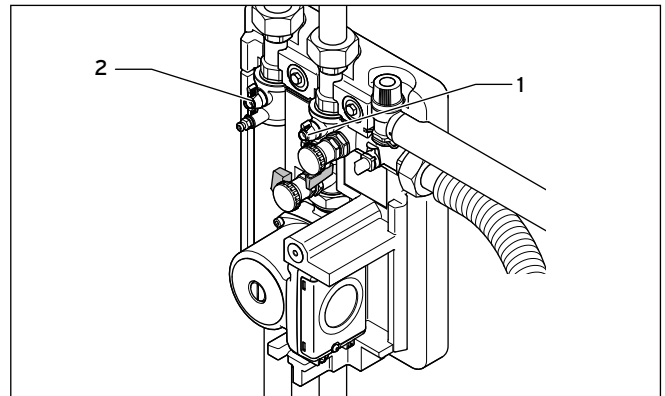

7.30 Vor- und Rücklauf an der Solarstation


Legende

- 1 Rücklauf mit Absperrvorrichtung an der Solarstation
- 2 Vorlauf mit Absperrvorrichtung an der Solarstation
- Schließen Sie die Absperrvorrichtungen am Rücklauf (1) und am Vorlauf (2) der Solarstation.
- Füllen Sie den Solarflüssigkeitsbehälter des Befüll-Trolleys (5 in **Abb. 7.27**) mit ausreichend Vaillant Solarflüssigkeit, damit die Pumpe der Befüllereinrichtung nicht trocken läuft.
- Starten Sie die Pumpe der Befüllereinrichtung (4 in **Abb. 7.27**) mit ausreichend Vaillant-Solarflüssigkeit.
- Lassen Sie die Solarflüssigkeit 10 Minuten lang umpumpen, um den Solekreis zwischen zeoTHERM und Solarkollektoren zu spülen.
- Schalten Sie die zeoTHERM ein.
- Starten Sie am Regler das Programm „Befüllung Solekreis“ im Menü A7 (→ **Tab. 10.9**).

Werkzeug		A7
Befüllung Solekreis		
Befüllung	starten	>JA
	weiter	NEIN
	stoppen	NEIN
>Wählen		

- Wählen Sie „Befüllung starten“ „JA“.
- Wählen Sie „weiter“ „JA“.
- Wählen Sie „weiter“ „JA“.
- Beenden Sie nach vollständiger Befüllung das Programm durch „stoppen“ „JA“.

7 Anlage befüllen

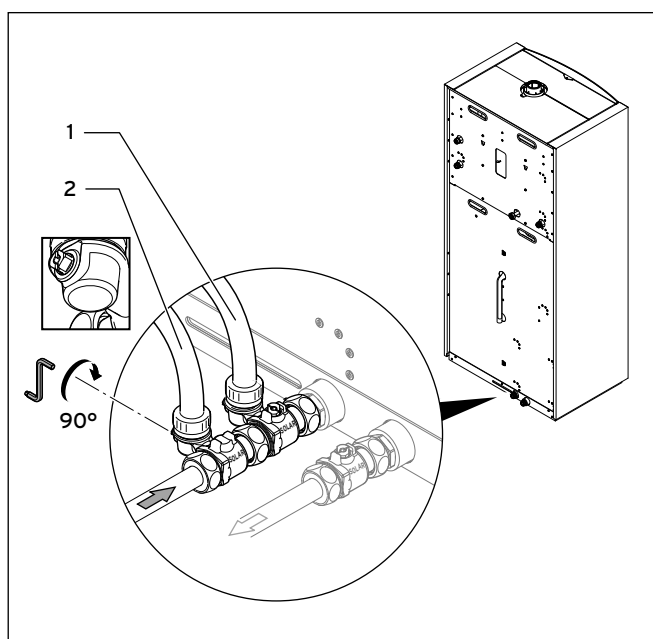

7.31 Wartungshahn schließen

Legende

- 1 Druckschlauch am ersten Wartungshahn von der Befülleinrichtung zur zeoTHERM im Solareintritt
 - 2 Rücklaufschlauch zur Befülleinrichtung am zweiten Wartungshahn im Solareintritt
- Schließen Sie den Wartungshahn, an dem der Rücklaufschlauch der Befülleinrichtung angeschlossen ist (2).
 - Füllen sie den Solekreislauf solange auf, bis sie am Manometer der Solarstation (4 in **Abb. 7.26**) einen Druck von 3 bar ablesen können.
 - Schließen Sie den Wartungshahn, an dem der Druckschlauch der Befülleinrichtung angeschlossen ist (1).
 - Schalten Sie die Pumpe der Befülleinrichtung aus (4 in **Abb. 7.27**).
 - Öffnen Sie abschließend alle Absperreinrichtungen an der zeoTHERM und an der Solarstation, die Sie für den Befüllvorgang geschlossen haben.
 - Starten Sie das Programm „automatische Entlüftung Solekreis“ im Menü A8 (→ **Abb. 10.4** und **Tab. 10.9**).

Werkzeug		A8
auto. Entlüftung Solekreis		
Entlüftung	starten	NEIN
	stoppen	NEIN
>Wählen		

Mit dem Start des Programms wird die Solepumpe eingeschaltet und der Brenner gesperrt. Das Entlüftungsprogramm endet nach 35 Minuten automatisch.

- Wenn Sie das Entlüftungsprogramm vorher beenden wollen, dann wählen Sie „stoppen“ „JA“.

- Nehmen Sie am Schluss der Befüllprozedur des Solekreises die Befülleinrichtung außer Betrieb und lösen Sie alle Schlauchverbindungen an der zeoTHERM und der Solarstation.
- Schrauben Sie alle Abdeckkappen auf die benutzten Wartungshähne wieder auf.

7.4 Geräteverkleidung montieren




Bevor Sie die Geräteverkleidung montieren, muss das gesamte System (zeoTHERM, Speicher, Kollektoren, Solarstation, Heizkreis) verrohrt und vollständig installiert sein. Die Befüllung von Heizkreis, Solekreisen und Primärkreis muss abgeschlossen sein.

7.4.1 Lieferumfang der Geräteverkleidung

Anzahl	Bezeichnung
1	Seitenverkleidung links
1	Seitenverkleidung rechts
1	oberes Abdeckblech hinten
1	oberes Abdeckblech vorne
1	Frontverkleidung oben
1	Frontverkleidung unten mit montiertem Säulenrahmen
1	Verkleidung der Bediensäule
1	Säulenkopf der Bediensäule inkl. Regler
1	Beutel mit Befestigungszubehör: Blechschrauben 4,8 Schraube M6 Haltezapfen Kunststoffclips

7.2 Lieferumfang der Geräteverkleidung

7.4.2 Seitenteile montieren

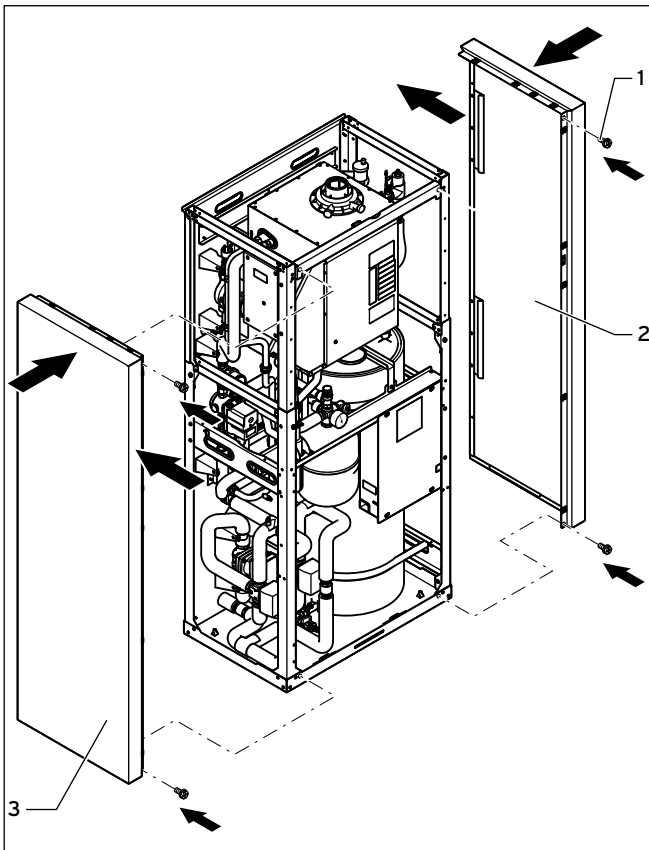

7.32 Seitenteile montieren

Legende


- 1 Schraube M6
- 2 Rechte Seitenverkleidung
- 3 Linke Seitenverkleidung



Die Schrauben M6 befinden sich in dem Beutel mit Befestigungszubehör (→ **Tab. 7.2**).

- Befestigen Sie die Kunststoffclips an den Blechen der Seitenverkleidung.
- Hängen Sie die linke Seitenverkleidung (3) mit der Oberseite an der Rahmenkonstruktion ein.
- Schieben Sie die linke Seitenverkleidung (3) anschließend nach hinten in die vorgesehene Position.
- Schrauben Sie die linke Seitenverkleidung (3) jeweils oben und unten mit einer Schraube (1) M6 an der dafür vorgesehenen Innietmutter fest.
- Montieren Sie die rechte Seitenverkleidung (2) gleichermaßen.

7.4.3 Obere Abdeckung montieren

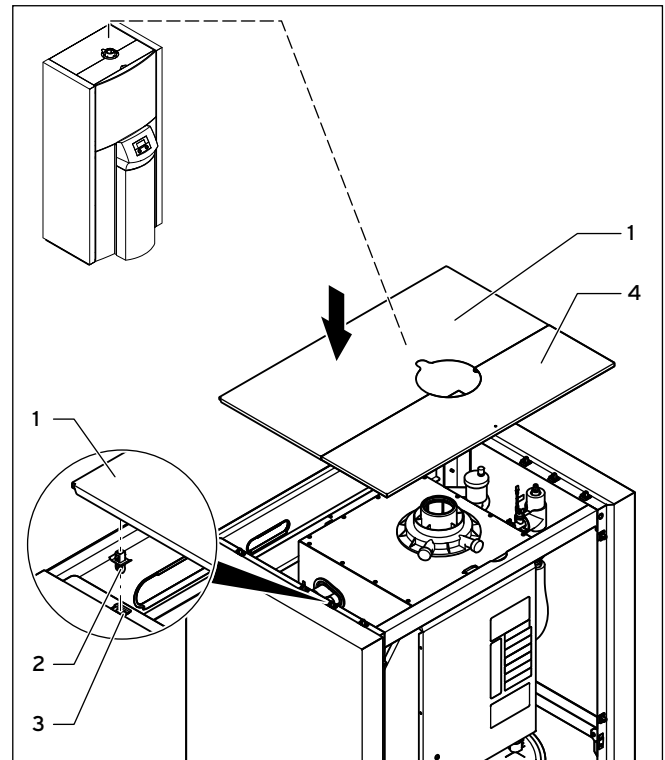

7.33 Obere Abdeckung montieren


Legende

- 1 Abdeckblech
- 2 Haltezapfen
- 3 Kunststoffclip
- 4 Abdeckblech

- Drücken Sie jeweils vier Haltezapfen (2) in die beiden oberen Abdeckbleche (1, 4).
- Setzen Sie das vordere und das hintere Abdeckblech (1, 4) so auf das Gerät, dass die Haltezapfen (2) in die Kunststoffclips (3) in den Seitenverkleidungen einrasten.

7 Anlage befüllen

7.4.4 Untere Frontverkleidung montieren

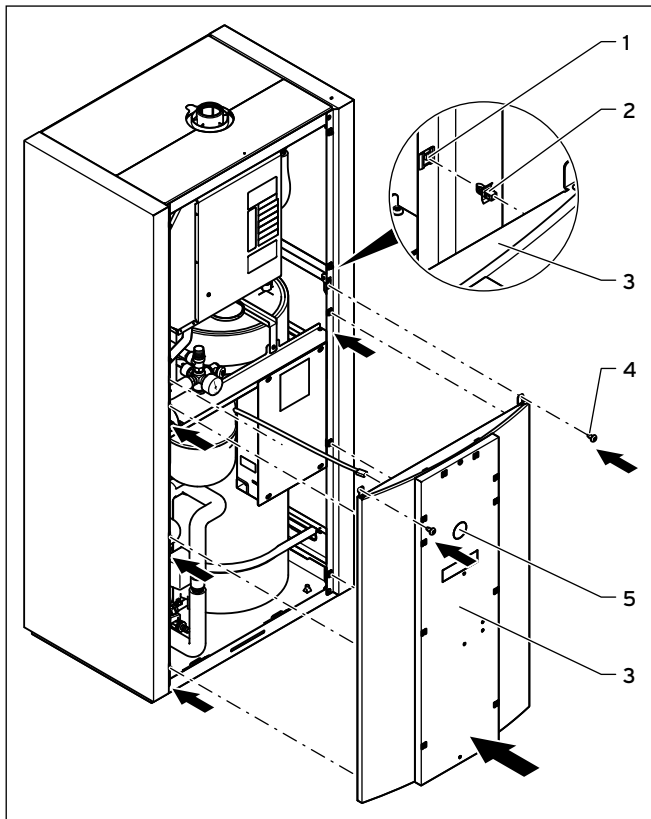

7.34 Untere Frontverkleidung montieren

Legende

- 1 Kunststoffclip
- 2 Haltezapfen
- 3 untere Frontverkleidung
- 4 Blechschraube 4,8
- 5 Öffnung für Anschlusskabel Regler



Die Blechschrauben 4,8 befinden sich in dem Beutel mit Befestigungszubehör. (→ Tab. 7.2).

- Befestigen Sie die Kunststoffclips (1) an den Blechen der Frontverkleidung.
- Drücken Sie sechs Haltezapfen (2) in die untere Frontverkleidung (3).
- Setzen Sie die untere Frontverkleidung (3) so auf das Bodenblech, dass die Frontverkleidung (3) einhakt.
- Führen Sie das Anschlusskabel für den Regler durch die vorgesehene Öffnung (5) in der unteren Frontverkleidung (3).
- Positionieren Sie die untere Frontverkleidung (3) so, dass die Haltezapfen (2) in die Kunststoffclips (1) in den Seitenverkleidungen einrasten.
- Schrauben Sie die untere Frontverkleidung (3) mit jeweils einer Blechschraube 4,8 (4) rechts und links an die beiden Seitenverkleidungen an.

7.4.5 Obere Frontverkleidung montieren




Vorsicht!

Beschädigungsgefahr für das Gerät!

Bei unsachgemäßer Montage können Kratzspuren entstehen.

- Achten Sie bei der Positionierung der oberen Frontverkleidung darauf, dass der Befestigungswinkel der vorderen Frontverkleidung am oberen Ende nicht über das vordere obere Abdeckblech gleitet.

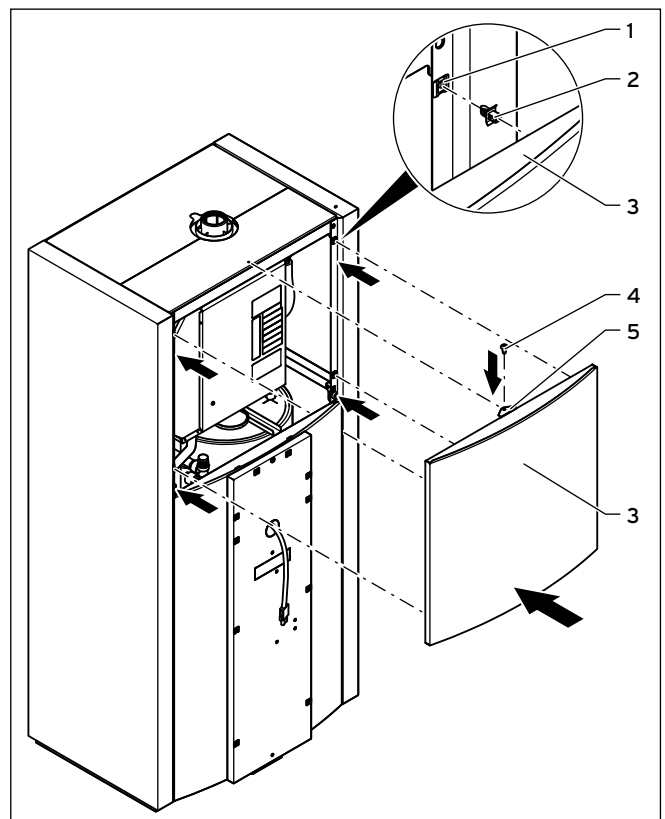

7.35 Obere Frontverkleidung montieren

Legende


- 1 Kunststoffclip
- 2 Haltezapfen
- 3 obere Frontverkleidung
- 4 Blechschraube 4,8
- 5 Befestigungswinkel der oberen Frontverkleidung



Die Blechschraube 4,8 befindet sich in dem Beutel mit Befestigungszubehör. (→ Tab. 7.2).

- Drücken Sie die 4 Haltezapfen (2) in die obere Frontverkleidung (3).
- Positionieren Sie die obere Frontverkleidung (3) so, dass die Haltezapfen (2) in die Kunststoffclips (1) in den Seitenverkleidungen einrasten.
- Verschrauben Sie die obere Frontverkleidung (3) und das vordere Abdeckblech mit einer Blechschraube 4,8 (4) an dem Befestigungswinkel (5) der oberen Frontverkleidung.

7.4.6 Bediensäule montieren

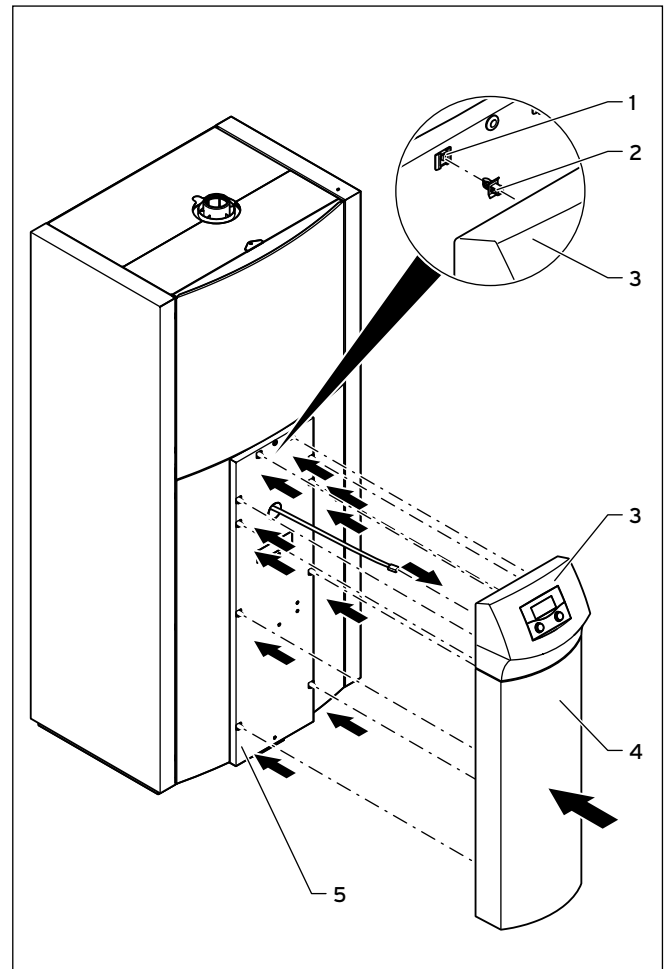

7.36 Bediensäule montieren

Legende

- 1 Kunststoffclip
- 2 Haltezapfen
- 3 Säulenkopf der Bediensäule
- 4 Verkleidung der Bediensäule
- 5 Säulenrahmen

- Drücken Sie vier Haltezapfen (2) in den Säulenkopf der Bediensäule (3).
- Verbinden Sie das Kabel des Reglers mit dem Stecker im Säulenkopf.
- Setzen Sie den Säulenkopf mit dem Regler so auf den Säulenrahmen (5) auf, dass die Haltezapfen (2) in die Kunststoffclips (1) des Säulenrahmens einrasten.
- Drücken Sie sechs Haltezapfen (2) in die Verkleidung der Bediensäule (4).
- Positionieren Sie die Verkleidung der Bediensäule (4) so, dass die Haltezapfen (2) in die Kunststoffclips (1) des Säulenrahmens (5) einrasten.

8 Inbetriebnahme



Gefahr!
Lebensgefahr, Verletzungsgefahr und/oder Sachbeschädigung durch unsachgemäße Bedienung und Installation!

Unter ungünstigen Betriebsbedingungen können gefährliche Situationen entstehen.

- Betreiben Sie das Gerät zur Inbetriebnahme, zu Prüfzwecken und zum Dauerbetrieb nur mit geschlossener Frontverkleidung und vollständig montiert.



Sie können die Erstinbetriebnahme der Anlage durch den Vaillant Werkkundendienst beauftragen. Gerne stehen wir Ihnen mit unserer Auftragsannahme zur Verfügung:

Telefon DE: 01805 999 150

Telefon AT: 05 7050-2100

Telefon CH: 044 744 2929

Berücksichtigen Sie, dass eine Vorlaufzeit von ca. 1 Woche üblich ist.

8.1 Übergabe an den Betreiber

- Kleben Sie nach Beendigung der Installation den Aufkleber 835593 in der Sprache des Benutzers auf die Gerätefront.

Der Aufkleber liegt dem Gerät bei.

Sie müssen den Betreiber des Geräts über die Handhabung und Funktion seiner zeoTHERM unterrichten.

- Übergeben Sie dem Betreiber die für ihn bestimmten Anleitungen und Gerätepapiere zur Aufbewahrung.
- Gehen Sie die Betriebsanleitung mit dem Betreiber durch.
- Beantworten Sie gegebenenfalls seine Fragen.
- Weisen Sie den Betreiber insbesondere auf die Sicherheitshinweise hin, die er beachten muss.
- Weisen Sie den Betreiber auf die Notwendigkeit einer regelmäßigen Inspektion/Wartung der Anlage hin (Inspektions-/Wartungsvertrag).
- Machen Sie den Betreiber darauf aufmerksam, dass die Anleitungen in der Nähe des Geräts verbleiben sollen.
- Unterrichten Sie den Betreiber über getroffene Maßnahmen zur Verbrennungsluftversorgung und Abgasführung. Weisen Sie den Betreiber besonders darauf hin, dass er an Verbrennungsluftversorgung und Abgasführung nichts verändern darf.
- Erklären Sie dem Betreiber, wie er den Wasserstand/Fülldruck der Anlage kontrollieren soll.
- Erklären Sie dem Betreiber, welche Maßnahmen zum Nachfüllen und Entlüften der Heizungsanlage bei Bedarf erforderlich sind.

- Weisen Sie den Betreiber auf die richtige (wirtschaftliche) Einstellung von Temperaturen, Regelgeräten und Thermostatventilen hin.
- Weisen Sie den Betreiber darauf hin, dass er beim Befüllen der Heizungsanlage die vor Ort verfügbare Wasserqualität berücksichtigen muss.
- Informieren Sie den Betreiber über den Zeitpunkt der Legionellen-Schutzfunktion.

8.2 Gaseinstellung prüfen

8.2.1 Werkseitige Einstellung

Das Gerät ist ab Werk auf Erdgas E mit den in Tab. 8.1 angegebenen Werten eingestellt. In einigen Versorgungsgebieten kann eine Anpassung vor Ort nötig sein.



Eine Überprüfung der Gasmenge ist nicht erforderlich. Die Einstellung erfolgt anhand des CO₂-Anteils im Abgas.

- Vergleichen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes die Angaben zur eingestellten Gasart auf dem Typenschild mit der örtlichen Gasart.

Geräteausführung entspricht nicht der örtlich vorhandenen Gasfamilie:

- Führen Sie die Gasumstellung durch (→ **Kap. 8.4**). Führen Sie anschließend eine Gaseinstellung durch wie im Folgenden beschrieben.

8.2.2 Anschlussdruck prüfen (Gasfließdruck)



Gefahr!
Lebensgefahr durch Gerätefehlfunktionen bei unzulässigem Anschlussdruck!

Erdgas:

- Sie dürfen keine Einstellungen vornehmen, wenn der Anschlussdruck außerhalb des Bereichs von 1,7 kPa (17 mbar) bis 2,5 kPa (25 mbar) liegt!
- Nehmen Sie das Gerät außer Betrieb, wenn der Anschlussdruck nicht im zulässigen Bereich liegt.




Gefahr!
Lebensgefahr durch Gerätefehlfunktionen bei unzulässigem Anschlussdruck!

Flüssiggas:

- Sie dürfen keine Einstellungen vornehmen, wenn der Anschlussdruck außerhalb des Bereichs von 4,25 kPa (42,5 mbar) bis 5,75 kPa (57,5 mbar) liegt!
- Nehmen Sie das Gerät außer Betrieb, wenn der Anschlussdruck nicht im zulässigen Bereich liegt.

Gehen Sie zur Überprüfung des Anschlussdruckes wie folgt vor:

- Nehmen Sie die Frontverkleidung des Gerätes ab.
- Öffnen Sie die Unterdruckkammer des Gerätes.
- Schließen Sie den Gasabsperrhahn des Gerätes.

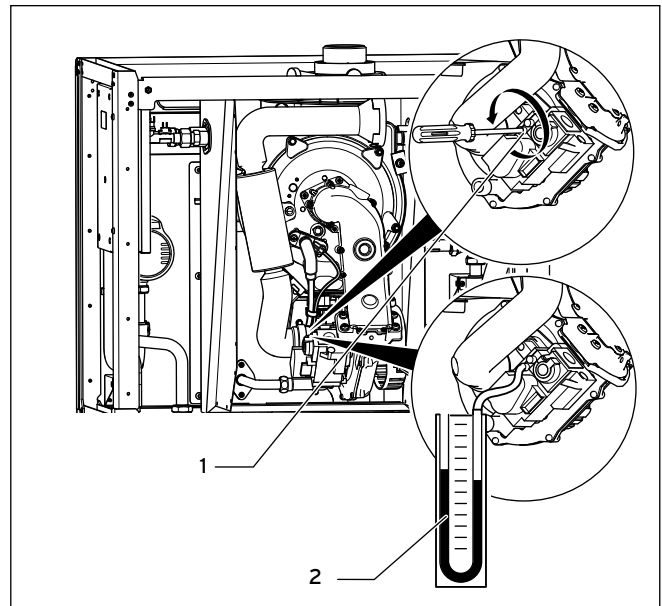

8.1 Anschlussdruck (Gasfließdruck) messen

- Lösen Sie die mit „in“ gekennzeichnete Messnippelschraube (1) an der Gasarmatur.
- Schließen Sie ein Digital-Manometer oder U-Rohr-Manometer (2) an.
- Öffnen Sie den Gasabsperrhahn des Gerätes.
- Nehmen Sie das Gerät in Betrieb.
- Messen Sie den Anschlussdruck gegen den Atmosphärendruck.

Liegt der Anschlussdruck im zulässigen Bereich, fahren Sie wie folgt fort:

- Nehmen Sie das Gerät außer Betrieb.
- Schließen Sie den Gasabsperrhahn des Gerätes.
- Nehmen Sie das Manometer ab und schrauben Sie die Messnippelschraube (1) wieder fest.
- Öffnen Sie den Gasabsperrhahn des Gerätes.
- Kontrollieren Sie die Messnippelschraube auf dichten Sitz.
- Schließen Sie die Unterdruckkammer.
- Bringen Sie die Frontverkleidung wieder an und nehmen Sie das Gerät wieder in Betrieb.

Liegt der Anschlussdruck **nicht** im zulässigen Bereich, und Sie können den Fehler nicht beheben, verständigen Sie das Gasversorgungsunternehmen und fahren Sie wie folgt fort:

- Nehmen Sie das Gerät außer Betrieb.
- Schließen Sie den Gasabsperrhahn des Gerätes.
- Nehmen Sie das Manometer ab.
- Schrauben Sie die Messnippelschraube (1) fest.
- Kontrollieren Sie die Messnippelschraube auf dichten Sitz.
- Schließen Sie die Unterdruckkammer.
- Bringen Sie die Frontverkleidung an.

Sie dürfen das Gerät nicht wieder in Betrieb nehmen!

8 Inbetriebnahme

8.2.3 CO₂-Gehalt prüfen und ggf. einstellen (Luftzahl-Einstellung)




Die in diesem Kapitel beschriebenen Vorgänge lassen sich nur dann durchführen, wenn die zeoTHERM vollständig betriebsbereit ist. Das bedeutet, alle Flüssigkeitssysteme und der Warmwasserspeicher müssen gefüllt sein, die Steuerung über den Regler muss aktiv sein.

- Nehmen Sie die Frontverkleidung ab.
- Wählen Sie am Regler den Menüpunkt A5 an.

Test	A5
Leistung einstellen	
Testbetrieb	JA
Aktuelle Leistung	>85%
PWT-Auslauftemp.	120°C
PWT-Rücklauftemp.	86°C
>Leistung einstellen	

- Stellen Sie den Testbetrieb mit „JA“ ein.
- Stellen Sie die aktuelle Leistung auf:
 - VAS 106/4: 85 %
 - VAS 156/4: 100 %
- Warten Sie mindestens 5 Minuten, bis das Gerät Betriebstemperatur erreicht hat.

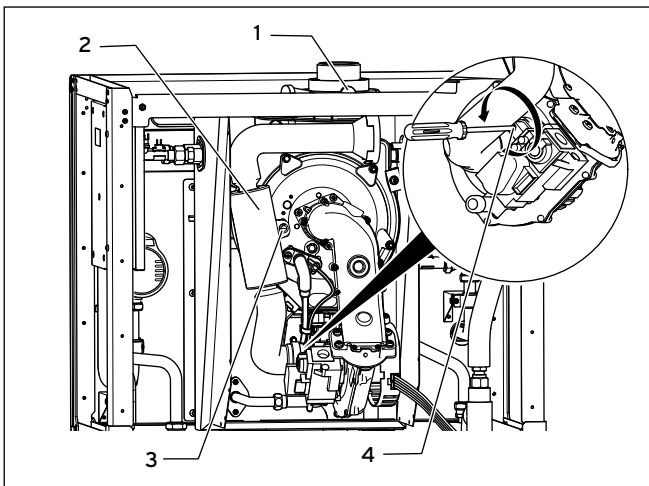

8.2 CO₂-Messung durchführen, Luftzahl-einstellung (Gas-einstellung) durchführen

- Messen Sie den CO₂-Gehalt am Abgasmessstutzen (1). Vergleichen Sie den Messwert mit dem entsprechenden Wert in Tab. 8.1.
- Ist eine Einstellung des Abgaswertes erforderlich, lösen Sie die Schraube (3) und klappen Sie das Luftansaugrohr (2) um 90° nach vorn. Das Luftansaugrohr nicht abnehmen!

- Stellen Sie, falls erforderlich, den entsprechenden Abgaswert (Wert mit abgenommener Gerätefront, → Tab. 8.1) durch Drehen der Schraube (4) ein.
 - Drehung nach links: höherer CO₂-Gehalt
 - Drehung nach rechts: geringerer CO₂-Gehalt.



Erdgas: Verstellen Sie nur in Schritten von 1/8 Umdrehungen und warten Sie nach jeder Verstellung ca. 1 Minute, bis sich der Wert stabilisiert hat.

- Klappen Sie die nach dem Einstellvorgang das Luftansaugrohr nach oben.
- Überprüfen Sie nochmals den CO₂-Gehalt.
- Wiederholen Sie, falls erforderlich, den Einstellvorgang.
- Befestigen Sie das Luftansaugrohr mit der Schraube (3).
- Schließen Sie die Unterdruckkammer.
- Bringen Sie die Frontverkleidung an.

Test	A5
Leistung einstellen	
Testbetrieb	NEIN
Aktuelle Leistung	85%
PWT-Auslauftemp.	120°C
PWT-Rücklauftemp.	86°C
>Leistung einstellen	

- Beenden Sie das Testprogramm indem Sie im Menüpunkt A5 für „Testbetrieb“ NEIN auswählen


Einstellwerte	Einheit	Erdgas E (H) Toleranz	Erdgas LL (L) Toleranz	Propan Toleranz
CO ₂ nach 5 min. Voll-last-Betrieb mit geschlossener Unterdruckkammer	Vol.-%	9,2 ± 1,0	9,2 ± 1,0	10,2 ± 0,5
CO ₂ nach 5 min. Voll-last-Betrieb mit geöffneter Unterdruckkammer	Vol.-%	9,0 ± 1,0	9,0 ± 1,0	10,0 ± 0,5
eingestellt für Wobbe-Index W ₀	kWh/m ³	15	12,4	22,5

8.1 Werkseitige Gaseinstellwerte

8.3 Gerätefunktion prüfen

Führen Sie nach Abschluss der Installation und der Gaseinstellung eine Funktionsprüfung des Gerätes durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und dem Betreiber übergeben.

- Nehmen Sie das Gerät entsprechend der zugehörigen Betriebsanleitung in Betrieb.
- Prüfen Sie die Gaszuleitung, Abgasanlage, Heizungsanlage und die Warmwasser-Leitungen auf Dichtheit.
- Überprüfen Sie die einwandfreie Installation der Luft-/Abgasführung.
- Prüfen Sie Überzündung und regelmäßiges Flammenbild des Brenners.
- Prüfen Sie die Funktion der Heizung (→ **Kap. 8.3.1**).
- Übergeben Sie das Gerät dem Betreiber.

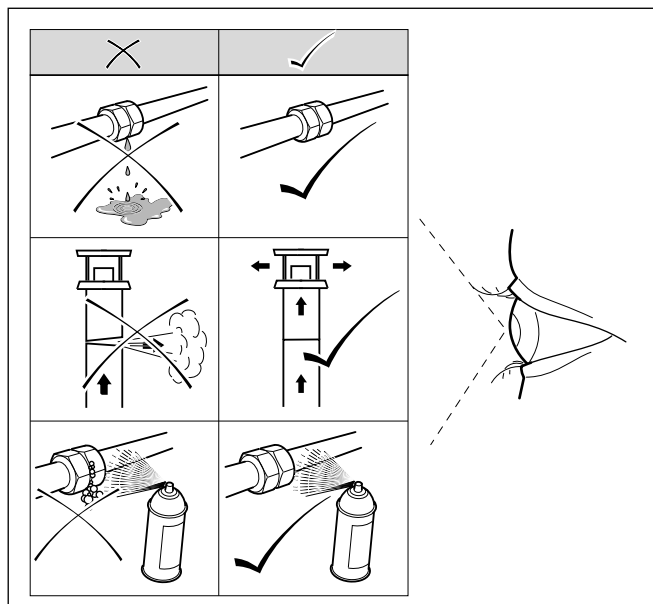

8.3 Funktionsprüfung

8.3.1 Heizungsbetrieb prüfen

- Schalten Sie das Gerät ein.
- Stellen Sie sicher, dass eine Wärmeanforderung vorliegt. Die Statusanzeige finden Sie in der Fachhandwerkerebene im Menü C8 (→ **Kap. 10**).

8.4 Umstellen von Erdgas auf Flüssiggas (Propan)

Sicherheitshinweise



Gefahr! **Lebensgefahr durch Vergiftung und Explosion aufgrund von Undichtigkeit!**

Unsachgemäße Installation oder falsches Werkzeug kann zu Undichtigkeiten führen.

- Führen Sie nach Abschluss der Installation eine Funktions- und Dichtigkeitsprüfung durch.



Gefahr! **Verbrühungs- und Verbrennungsgefahr!**

Das Berühren von Bauteilen, die sich während des Betriebs erhitzen (Thermo-Kompaktmodul und alle wasserführenden Bauteile), kann zu Verbrühungen oder Verbrennungen führen.

- Lassen Sie die Bauteile abkühlen, bevor Sie sie berühren.



Vorsicht! **Sachbeschädigung durch unsachgemäße Installation!**

Durch falsche elektrische Verdrahtung kann das Gerät beschädigt werden.


- Überprüfen Sie nach jeder Umstellung Erdung, Polarität und Erdungswiderstand mit einem Multimeter.



Die in diesem Kapitel beschriebenen Vorgänge lassen sich nur dann durchführen, wenn die zeoTHERM vollständig betriebsbereit ist. Das bedeutet, alle Flüssigkeitssysteme und der Warmwasserspeicher müssen gefüllt sein, die Steuerung über den Regler muss aktiv sein.

Vorbereitung des Geräts zur Gasfließdruckmessung

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Wenn nur ein Trennschalter vorhanden ist, bauen Sie die Sicherung aus dem Schalter aus.
- Schließen Sie den Gasabsperrhahn des Gerätes.
- Nehmen Sie die Frontverkleidung des Gerätes ab.
- Öffnen Sie die Unterdruckkammer.

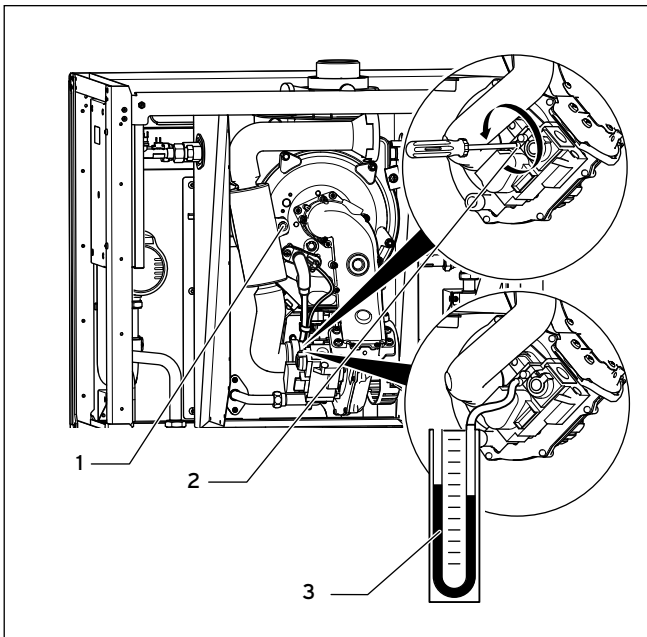

8.4 Anschlussdruck (Gasfließdruck) messen




Vorsicht!
Beschädigungsgefahr durch falsche Einstellung.

Durch falsche Einstellung kann das Gerät beschädigt werden.

- Nehmen Sie das Luftansaugrohr zur Messung des Anschlussdrucks nicht ab, da Sie sonst falsche Werte messen!

- Lösen Sie die Befestigungsschraube (1) des Luftansaugrohrs und klappen Sie das Luftansaugrohr um 90° nach vorne.
- Lösen Sie die mit „in“ gekennzeichnete Dichtungsschraube des Gasanschlussdruck-Messnippels (2) an der Gasarmatur.
- Schließen Sie ein Digital-Manometer oder ein U-Rohr-Manometer (3) zur Kontrolle des Anschlussdrucks am Messnippel an.
- Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz.
- Öffnen Sie den Gasabsperrhahn des Gerätes.

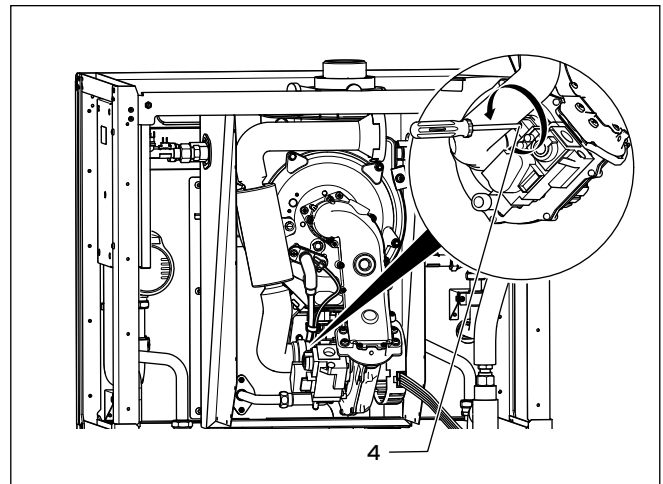

8.5 Luftzahl einstellen



Vorsicht!
Beschädigungsgefahr durch falsch eingestellte Luftzahl.

Durch eine falsch eingestellte Luftzahl kann das Gerät beschädigt werden.

- Achten Sie genau auf die angegebenen Drehrichtungen an der Luftzahleinstellschraube (4).

- Drücken Sie die beiden Einsteller am Regler für min. 5 Sekunden. Der Regler wechselt in den Menüpunkt A5 (→ **Abb. 10.4**).
- Stellen Sie den Testbetrieb mit „JA“ ein.
- Stellen Sie die aktuelle Leistung auf 85% ein.
- Sobald Gas am Gerät anliegt, drehen Sie die Luftzahleinstellschraube (4), ausgehend von der momentanen Stellung, um etwa 2 1/2 Umdrehungen **hinein** - drehen Sie dazu die Schraube **rechts** herum (im Uhrzeigersinn).
- Prüfen Sie den CO₂-Gehalt und stellen Sie den CO₂-Gehalt ggf. für Flüssiggas ein (→ **Kap. 8.2.3, Tab. 8.1**)



Korrekte Neueinstellung des CO₂-Werts.
Erfolgt nach 5 Zündversuchen keine Zündung, drehen Sie die Luftzahleinstellschraube (4) nochmals etwa 1/2 Umdrehung hinein (rechts herum, im Uhrzeigersinn).

Gasfließdruck kontrollieren



Vorsicht! Beschädigungsgefahr durch falschen Anschlussdruck!

Zu hoher Anschlussdruck von Propangas außerhalb des Bereichs von 4,25 - 5,75 kPa (42,5 - 57,5 mbar) kann das Gerät beschädigen.

- Führen Sie in diesem Fall keine Einstellung durch!
- Nehmen Sie in diesem Fall das Gerät nicht in Betrieb!

Liegt der Anschlussdruck **nicht** im zulässigen Bereich und Sie können den Fehler nicht beheben, fahren Sie wie folgt fort:

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- Schließen Sie den Gasabsperrhahn des Geräts.
- Nehmen Sie das Manometer ab.
- Verschließen Sie den Messnippel (2) mit der Dichtungsschraube.
- Klappen Sie das Luftansaugrohr hoch und befestigen Sie es wieder mit der Befestigungsschraube (1).
- Öffnen Sie den Gasabsperrhahn.
- Kontrollieren Sie die Dichtungsschraube des Messnippels (2) auf dichten Sitz.
- Schließen Sie den Gasabsperrhahn wieder.
- Schließen Sie die Unterdruckkammer.
- Bringen Sie die Frontverkleidung an.


Sie dürfen das Gerät nicht in Betrieb nehmen!

- Verständigen Sie das Gasversorgungsunternehmen.

Einstellen des Geräts auf die neue Gasart

Liegt der Anschlussdruck im zulässigen Bereich, fahren Sie wie folgt fort:

- Warten Sie, bis das Gerät Betriebstemperatur erreicht hat (mindestens 5 Minuten im Volllastbetrieb).

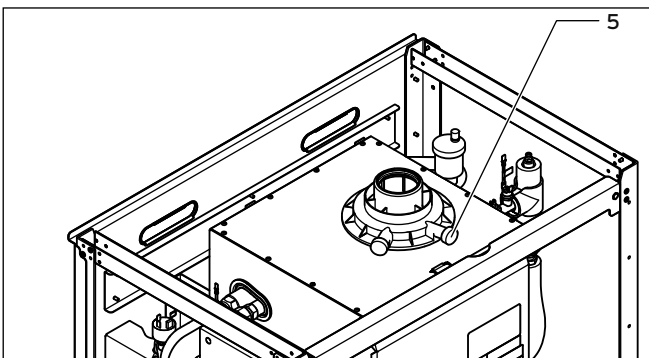

8.6 CO₂-Gehalt messen

- Messen Sie den CO₂-Gehalt am Abgasmessstutzen (5).
- Vergleichen Sie den Messwert mit dem entsprechenden Wert in **Tab. 8.1**.

Entspricht der gemessene CO₂-Gehalt nicht dem Wert in → **Tab. 8.1**, stellen Sie ihn wie folgt ein (LuftzahlEinstellung):

- Drücken Sie die beiden Einsteller am Regler für min. 5 Sekunden. Der Regler wechselt in den Menüpunkt A5 (→ **Abb. 10.4**).
- Stellen Sie den Testbetrieb mit „JA“ ein.
- Stellen Sie die aktuelle Leistung auf 85% ein.
- Drehen Sie die LuftzahlEinstellschraube (4 in **Abb. 8.5**) **behutsam rechts** herum (im Uhrzeigersinn), um den CO₂-Gehalt zu verringern.
- Drehen Sie die LuftzahlEinstellschraube **behutsam links** herum (gegen den Uhrzeigersinn), um den CO₂-Gehalt zu erhöhen.
- Beenden Sie das Testprogramm, indem Sie im Menüpunkt A5 für „Testbetrieb“ NEIN auswählen (→ **Abb. 10.4**).
- Schalten Sie das Gerät aus.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- Schließen Sie den Gasabsperrhahn des Geräts.
- Nehmen Sie das Manometer ab.
- Verschließen Sie den Messnippel (2) mit der Dichtungsschraube.
- Klappen Sie das Luftansaugrohr hoch und befestigen Sie es wieder mit der Befestigungsschraube (1).
- Bringen Sie den im Umstellsatz beiliegenden Aufkleber für die Umstellung auf Propangas neben dem Typenschild des Geräts auf dem Deckel der Unterdruckkammer an.
- Öffnen Sie den Gasabsperrhahn.
- Kontrollieren Sie die Dichtungsschraube des Messnippels auf dichten Sitz.



Gefahr! Lebensgefahr durch Vergiftung und Explosion aufgrund von Undichtigkeit!

Bei undichten Gasleitungen und Anschlüssen kann es zu lebensgefährlichen Vergiftungen kommen. Weiterhin besteht Explosionsgefahr durch Verpuffung.

- Führen Sie nach Abschluss der Umstellung eine Funktions- und Dichtigkeitsprüfung durch.

- Schließen Sie die Unterdruckkammer.
- Bringen Sie die Frontverkleidung des Gerätes an.
- Nehmen Sie das Gerät in Betrieb.

9 Installationsassistent

Der Installationsassistent startet automatisch bei der Erstinbetriebnahme. Er führt durch die Menüs, die die Erstinbetriebnahme erleichtern.

- Beenden Sie nach der Erstinbetriebnahme den Installationsassistenten im Menü A13 mit „Inst. abgeschlossen“.

Nach abgeschlossener Installation können Sie das Menü A1 jederzeit anwählen.

9.1 Kalibrierung

Eine Kalibrierung der Fühlerpaare T1/T2 (Soleeingang/-ausgang) und T5/T6 (Desorbereingang/-ausgang) wird im Menü A2 durchgeführt. Diese Kalibrierung muss nur dann durchgeführt werden, wenn einer oder mehrere dieser Temperaturfühler oder die Leiterplatte Systemsteuerung in der Zeolith-Einheit getauscht wurde.

Die Temperaturfühler, die kalibriert werden, müssen auf gleicher Temperatur sein.

- Klemmen Sie die Temperaturfühler z.B. nebeneinander auf ein Rohr.
- Kalibrieren Sie die Fühler wie im Menü A2 (→ **Tab. 10.9**) beschrieben

9.2 Solekreis befüllen

Wie Sie den Solekreis befüllen, entnehmen Sie → **Kap. 7.3**.

9.3 Solekreis entlüften


Wie Sie den Solekreis entlüften, entnehmen Sie → **Kap. 7.3**.

9.4 Primärkreis entlüften

Wie Sie den Primärkreis entlüften, entnehmen Sie → **Kap. 7.2**.

10 Regelung

10.1 Regler kennen lernen

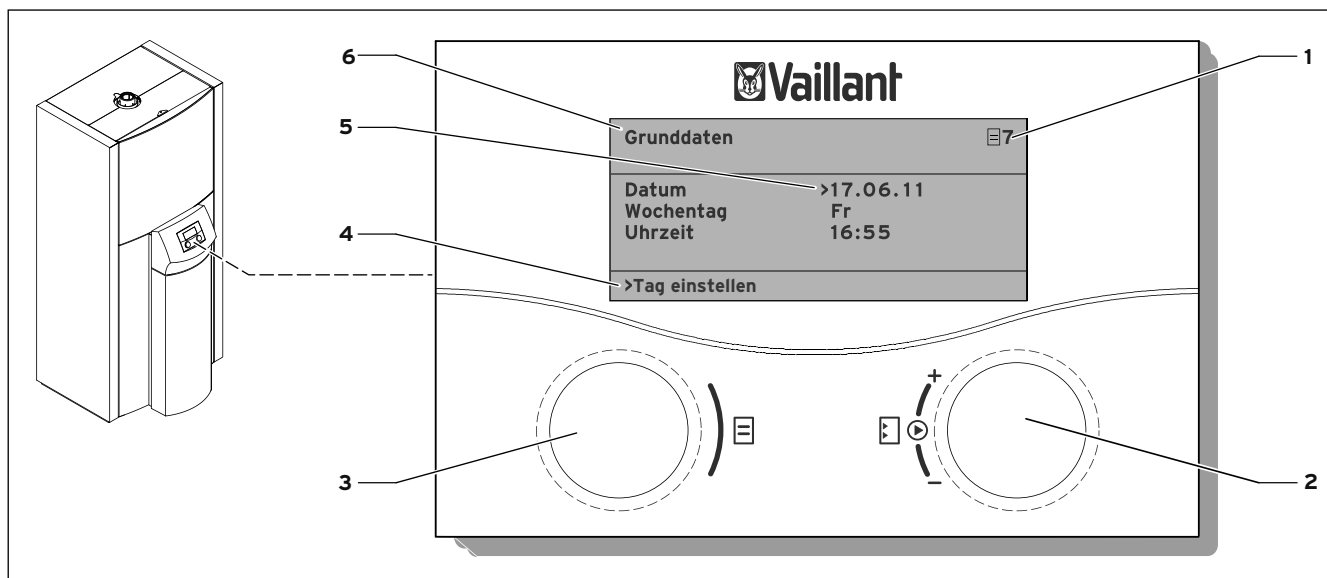

10.1 Bedienung des Reglers

Legende

- 1 Menünummer
- 2 Einsteller ,
Parameter stellen (drehen), Parameter wählen (drücken)
- 3 Einsteller ,
Menü wählen (drehen), Sonderbetriebsart aktivieren (drücken)
- 4 Informationszeile (im Beispiel eine Handlungsaufforderung)
- 5 Cursor, zeigt den gewählten Parameter an
- 6 Menübezeichnung



Geringfügige Abweichungen von den hier dargestellten Displaytexten sind aufgrund der Produktpflege möglich.

10.2 Menüstruktur

Als **Grundanzeige** ist ein **Grafikdisplay** zu sehen. Die Grundanzeige ist der Ausgangspunkt für alle vorhandenen Displays. Wenn Sie beim Einstellen von Werten für 5 Minuten keinen Einsteller betätigen, erscheint automatisch wieder diese Grundanzeige.

Die Reglerbedienung ist in drei Ebenen unterteilt:

Die Betreiberebene ist für den Betreiber bestimmt.

Die Codeebene (Menü C1 - C13 und A1 - A13) ist dem Fachmann vorbehalten und vor unbeabsichtigtem Verstellen durch eine Codeeingabe geschützt.


In den Menüs C1 bis C13 können Sie für die Heizkreise Parameter der verschiedenen Funktionen der zeoTHERM einstellen (→ **Tab. 10.8**).

In den Menüs A1 bis A13 werden Sie bei der ersten Inbetriebnahme der zeoTHERM durch das Installationsmenü geführt (→ **Tab. 10.9**).


Weiterhin ist die Anzeige und Auswahl von Sonderfunktionen wie Sparfunktion möglich. Dazu drücken Sie den Einsteller aus dem Grunddisplay heraus ein-, zwei- oder dreimal (→ **Tab. 10.6**).

Die dritte Ebene beinhaltet Funktionen zur Optimierung der Anlage und kann vom Fachmann nur über vrDIALOG 810/2 eingestellt werden.

10.3 Parameter verändern und einstellen



- Drehen Sie den Einsteller , bis Sie das erforderliche Menü ausgewählt haben.



- Drehen Sie den Einsteller , bis Sie den zu ändernden Parameter ausgewählt haben.



- Drücken Sie den Einsteller , um den zu verändernden Parameter zu markieren. Der Parameter wird dunkel hinterlegt.



- Drehen Sie den Einsteller , um den Einstellwert des Parameters zu ändern.



- Drücken Sie den Einsteller , um den geänderten Einstellwert zu übernehmen.
- Wiederholen Sie diesen Ablauf, bis Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.

10.4 Displays aufrufen

Die Menüs sind mit einer Nummer rechts oben im Display gekennzeichnet. So finden Sie die einzelnen Menüs leichter, während Sie den Regler programmieren.

Durch Drehen des linken Einstellers  gelangen Sie zum nächsten Menü.

In einem Menüpunkt können verschiedene Parameter abgelegt sein, die sich über mehrere Displays erstrecken.

Beispiel Menü C7 (→ **Tab. 10.8**): 5 Parameter in 2 Displays.

10.5 Notwendige Einstellungen

Um die zeoTHERM wirtschaftlich zu betreiben, ist es wichtig, die Regelung an die Heizungsanlage und an das Nutzerverhalten anzupassen.

Im nachfolgenden Kapitel werden sämtliche Funktionen des witterungsgeführten Reglers erläutert.

10.6 Betriebsarten und Funktionen

Für den Heizkreis stehen Ihnen im Menü 2 fünf Betriebsarten zur Verfügung:

- **Auto:** Der Betrieb des Heizkreises wechselt nach einem vorgegebenen Zeitprogramm zwischen den Betriebsarten „Heizen“ und „Absenken“.
- **Eco:** Der Betrieb des Heizkreises wechselt nach einem vorgegebenen Zeitprogramm zwischen den Betriebsarten „Heizen“ und „Aus“. Hierbei wird der Heizkreis in der Absenkezeit abgeschaltet, sofern die Frostschutzfunktion (abhängig von der Außentemperatur) nicht aktiviert wird.
- **Absenken:** Der Heizkreis wird unabhängig von einem vorgegebenen Zeitprogramm auf die Absenkttemperatur geregelt.
- **Heizen:** Der Heizkreis wird unabhängig von einem vorgegebenen Zeitprogramm auf den Vorlaufsollwert/Rücklaufsollwert betrieben.
- **Aus:** Der Heizkreis ist außer Betrieb, sofern die Frostschutzfunktion (abhängig von der Außentemperatur) nicht aktiviert ist. Wenn Sie bei laufendem Heizbetrieb „Aus“ wählen, dann wird vor Abschalten des Gerätes der ggf. laufende Zeolith-Prozess erst zu Ende geführt (→ **Kap. 3.1**).

Für den angeschlossenen Warmwasserspeicher stehen im Menü 3 die Betriebsarten „Auto“, „Ein“ und „Aus“ zur Verfügung:

- **Auto:** Die Speicheraufheizung bzw. die Freigabe für die Zirkulationspumpe wird nach einem vorgegebenen Zeitprogramm gestartet.
- **Ein:** Die Speicherladung ist ständig freigegeben, d. h. bei Bedarf wird der Warmwasserspeicher sofort nachgeheizt, die Zirkulationspumpe ist ständig in Betrieb.

- **Aus:** Der Warmwasserspeicher wird nicht geheizt, die Zirkulationspumpe ist außer Betrieb. Lediglich nach Unterschreiten einer Speichertemperatur von 10 °C wird der Warmwasserspeicher aus Frostschutzgründen auf 15 °C nachgeheizt.

Für die angeschlossenen Solarkollektoren stehen im Menü 4 die Betriebsarten „Auto“ und „Aus“ am Solarregler zur Verfügung:

- **Auto:** Bei ausreichenden Temperaturen erfolgt eine Direktladung des Warmwasserspeichers durch die Solarkollektoren.
- **Aus:** Es erfolgt keine Direktladung des Warmwasserspeichers durch die Solarkollektoren.

Für die angeschlossenen Solarkollektoren steht Ihnen außerdem die Funktion „Hz-Unterstützung“ am Solarregler zur Verfügung.

- **Ein:** Bei ausreichenden Temperaturen erfolgt eine direkte Heizungsunterstützung durch die Solarkollektoren.
- **Aus:** Es erfolgt keine direkte Heizungsunterstützung durch die Solarkollektoren.

10.7 Automatische Zusatzfunktionen

Frostschutz

Das Regelgerät ist mit einer Frostschutzfunktion ausgestattet. Diese Funktion stellt in allen Betriebsarten den Frostschutz der Heizungsanlage sicher.

Wenn die Außentemperatur unter einen Wert von 3 °C sinkt, dann wird automatisch die eingestellte Absenkttemperatur vorgegeben und die Heizungspumpe eingeschaltet.

Speicherfrostschutz

Diese Funktion startet automatisch, wenn die Speicher-Ist-Temperatur unter 10 °C sinkt. Der Warmwasserspeicher wird dann auf 15 °C geheizt. Diese Funktion ist auch in den Betriebsarten „Aus“ und „Auto“ aktiv, unabhängig von Zeitprogrammen.

Überprüfung der Sensoren

Alle internen und externen Sensoren werden ständig überwacht.

Fehler werden angezeigt und führen zu einem eingeschränkten Betrieb oder zu einer Störabschaltung.

Wassermangel-Sicherungen

Druckwächter im Primärkreis und im Heizkreis überwachen die Kreise auf Wassermangel und schalten die zeoTHERM nach Unterschreiten von 3,5 bar (Primärkreis) bzw. 0,7 bar (Heizkreis) aus. Eine Störmeldung wird angezeigt.

Fußbodenschutzschaltung



Vorsicht!

Beschädigungsgefahr für den Fußboden!

Vorlauftemperaturen über 50 °C können zu Schäden am Fußbodenbelag führen.

- Installieren Sie den Fußboden-Anlegethermostat.
- Stellen Sie den Fußboden-Anlegethermostaten auf maximal 50 °C ein.

An der Anschlussklemme FB auf der Leiterplatte Systemsteuerung kann ein Fußboden-Anlegethermostat angeschlossen werden. Wenn die Vorlauftemperatur den am Fußboden-Anlegethermostaten eingestellten Grenzwert übersteigt, dann wird die Wärmeanforderung unterbrochen. Nach Absinken der Temperatur geht das Gerät wieder in Betrieb.

10.8 Einstellbare Zusatzfunktionen

Sie können an dem Regler folgende Zusatzfunktionen selbst einstellen und so die Anlage an die örtlichen Gegebenheiten bzw. an die Wünsche des Betreibers anpassen.

10.8.1 Zusatzfunktionen auf der Betreiberebene

Zeitprogramme

Sie können die Betriebszeiten für Heizkreis, Speicherladung und Zirkulationspumpe einstellen. Sie können pro Tag bzw. pro Block (Block = Mo-Fr oder Mo-So oder Sa-So) bis zu drei Betriebszeiten hinterlegen.

(→ Tab. 10.7, Menü 5 „Zeitprogramme“).

Ferien programmieren

Sie können zwei Ferienzeiträume mit Datumsangabe programmieren. Zusätzlich können Sie die gewünschte Absenkttemperatur festlegen, auf die die Anlage während der Abwesenheit geregelt werden soll.

(→ Tab. 10.7, Menü 6 „Ferien programmieren“).

Partyfunktion

Mit der Partyfunktion können Sie die Heiz- und Warmwasserzeiten über den nächsten Abschaltpunkt hinaus bis zum nächsten Heizbeginn fortsetzen.

(→ Tab. 10.6, Menü 0).

Sparfunktion

Mit der Sparfunktion können Sie die Heizzeiten für einen einstellbaren Zeitraum absenken.

(→ Tab. 10.6, Menü 0).

Einmalige Speicherladung

Mit dieser Funktion kann unabhängig vom Zeitfenster eine Speicherladung gestartet werden.

(→ Tab. 10.6, Menü 0)

Einmalige Schnellaufheizung

Mit dieser Funktion kann eine schnelle Aufheizung des Heizkreises im Direktheizbetrieb gestartet werden.

(→ Tab. 10.6, Menü  O)

10.8.2 Zusatzfunktionen auf der Codeebene:

Estrichtrocknung

Mit dieser Funktion können Sie einen frisch verlegten Estrich gemäß Tabelle 10.1 trocknen. Die Vorlauftemperatur entspricht einer im Regler hinterlegten Routine und ist von der Außentemperatur unabhängig. Bei aktivierter Funktion sind alle gewählten Betriebsarten unterbrochen.

(→ Tab. 10.8, Menü C4.)

Tag nach Start der Funktion	Vorlaufsolltemperatur für diesen Tag
Starttemperatur	25 °C
1	25 °C
2	30 °C
3	35 °C
4	40 °C
5 - 12	45 °C
13	40 °C
14	35 °C
15	30 °C
16	25 °C
17 - 23	10 °C (Frostschutzfunktion, Pumpe in Betrieb)
24	30 °C
25	35 °C
26	40 °C
27	45 °C
28	35 °C
29	25 °C

10.1 Verlauf der Estrichtrocknung

Im Display wird der Betriebsmodus mit dem aktuellen Tag und der Vorlaufsolltemperatur angezeigt, der laufende Tag ist manuell einstellbar.

Die Estrichtrocknung erfolgt im Direktheizbetrieb, ohne Einkopplung von Umweltwärme.

Beim Start der Funktion wird die aktuelle Uhrzeit des Starts gespeichert. Der Tageswechsel erfolgt jeweils exakt zu dieser Uhrzeit.

Nach Netz-Aus/-Ein startet die Estrichtrocknung wie folgt:

Letzter Tag vor Netz-Aus	Start nach Netz-Ein
1 - 15	1
16	16
17 - 23	17
24 - 28	24
29	29

10.2 Verlauf der Estrichtrocknung nach Netz-Aus/-Ein

Legionellenschutz

Die Funktion „Legionellenschutz“ dient dazu, Keime im Warmwasserspeicher und in den Rohrleitungen abzutöten. Bei aktivierter Funktion werden einmal je Woche (Mittwoch, 1 Stunde vor dem Beginn des ersten programmierten Zeitfensters der jeweiligen Speicherladefreigabe) der Speicher und die entsprechenden Warmwasserleitungen auf eine Temperatur von 70 °C gebracht. Die Funktion wird beendet, wenn der entsprechende Speicherfühler für einen Zeitraum > 30 Minuten eine Temperatur ≥ 68 °C ermittelt, bzw. nach Ablauf einer Zeit von 90 Minuten.

Fernparametrierung/-alarmierung/-diagnose

Es ist möglich, die Wärmepumpe über vrDIALOG 810/2 oder VR 900 per Fernwartung zu diagnostizieren und einzustellen. Nähere Informationen hierzu finden Sie in den Anleitungen von vrDIALOG/VR 900.

10.8.3 Zusatzfunktionen über vrDIALOG:

Über vrDIALOG 810/2 können Sie alle Einstellungen der zeoTHERM sowie weitere Einstellungen zur Optimierung vornehmen.

Sie können mit der grafischen Visualisierung und Konfiguration das System optimieren und Energieeinsparpotenziale nutzen.

Die Programme ermöglichen Ihnen den Mitschnitt und die grafische Aufbereitung vieler Systemdaten, das Laden, Online-Ändern und -Speichern von Gerätekonfigurationen sowie das Abspeichern von Informationen in Form eines Reports.

Festwertregelung

Durch diese Funktion können Sie unabhängig von der witterungsgeführten Regelung eine feste Vorlauftemperatur über vrDIALOG einstellen.

10.9 Reglerbeschreibung


10.9.1 Mögliche Anlagenkreise

Der Regler kann folgende Anlagenkreise steuern:

- einen Heizkreis direkt, kein Mischerkreis,
- einen indirekt beheizten Warmwasserspeicher,
- eine Warmwasser-Zirkulationspumpe,
- einen Solekreis.

Zur komfortableren Bedienung können Sie das Fernbediengerät VR 90 anschließen.

10.9.2 Regelung des Heizkreises

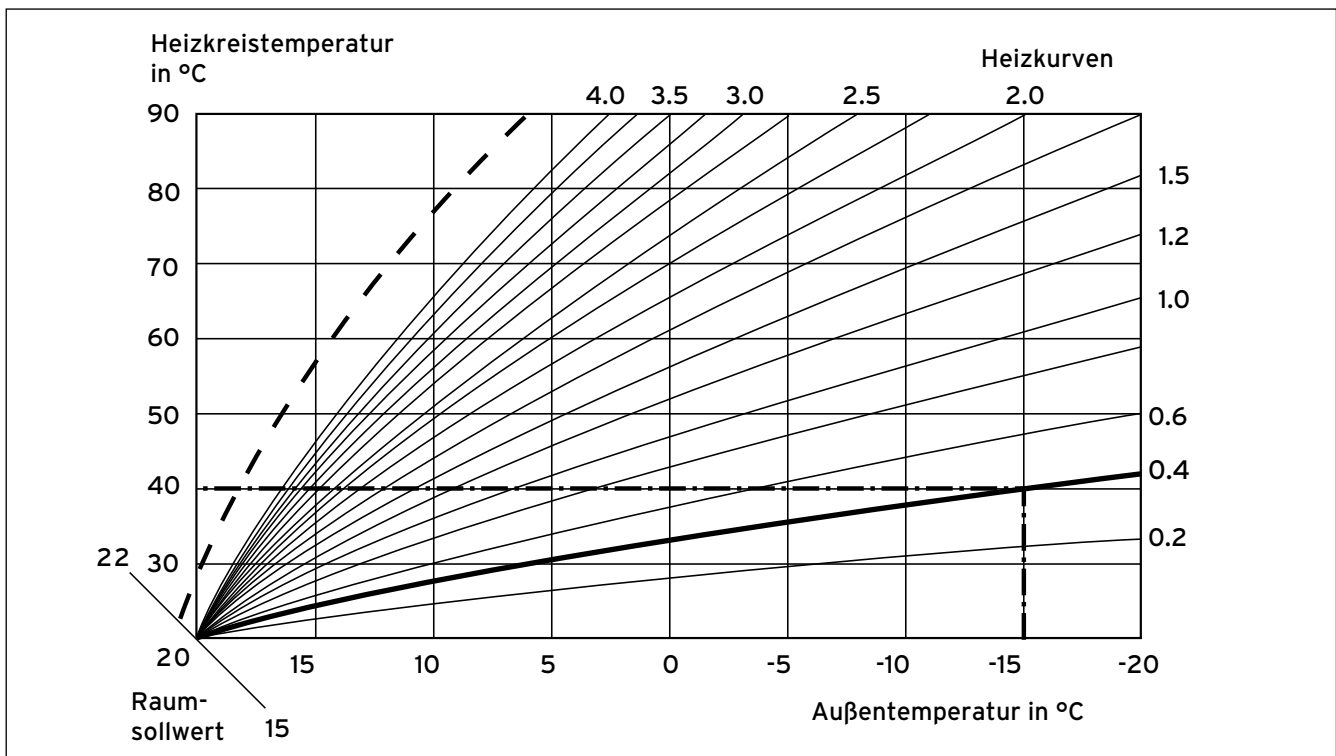

10.2 Heizkurve

Die Regelung des Heizkreises erfolgt witterungsgeführt. Die Außentemperatur wird erfasst. Abhängig von der Außentemperatur wird über eine einstellbare Heizkurve die Heizungstemperatur bestimmt.

Die Heizkurve stellt das Verhältnis zwischen Außentemperatur und Vorlaufsoltemperatur dar. Die Einstellung erfolgt für jeden Heizkreis separat.

Von der Auswahl der richtigen Heizkurve hängen entscheidend die Wirtschaftlichkeit und der Komfort der Anlage ab. Eine zu hoch gewählte Heizkurve bedeutet zu hohe Temperaturen im System und daraus resultierend einen höheren Energieverbrauch. Wenn Sie die Heizkurve zu niedrig wählen, dann wird das gewünschte Temperaturniveau unter Umständen erst nach langer Zeit oder gar nicht erreicht.

Ein weiterer verstellbarer Parameter ist der Raumsollwert, der ebenfalls für jeden Heizkreis separat eingestellt werden kann. Der Raumsollwert wird zur Berechnung der Heizkurve herangezogen. Wenn Sie den Raumsollwert erhöhen wollen, dann verschieben Sie die eingestellte Heizkurve parallel auf einer 45°-Achse und dementsprechend die vom Regler zu regelnde Heizkreistemperatur.

Anhand oben stehender Skizze ist der Zusammenhang zwischen Raumsollwert und Heizkurve zu erkennen.

Einstellen des Raumsollwertes:

→ **Tab. 10.7, Menü** **2.**

Einstellen der Heizkurve:

→ **Tab. 10.8, Menü** **C2.**

Die Heizungstemperatur kann wahlweise über die Vorlauf- oder die Rücklauftemperatur geregelt werden. Standardmäßig ist eine Rücklaufregelung voreingestellt.

10.9.3 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen



Wenn Sie die Regelung auf die Werkseinstellung zurücksetzen, dann werden die individuell eingestellten Zeitfenster gelöscht.

Auf der Fachhandwerkerebene im Menü C11 können Sie die Zeitprogramme auf die Werkseinstellung zurücksetzen.


10.10 Ablaufdiagramm Betreiberebene

In den folgenden Abbildungen sehen Sie alle Displays des Reglers in einer Übersicht als Ablaufdiagramm dargestellt. Eine Beschreibung der einzelnen Displays finden Sie im darauf folgenden Abschnitt.

Wie Sie die Menüs aufrufen und Werte einstellen können, sehen Sie in Kap. 10.3.



In der Regelung wird der Solekreis teilweise als Solekreis, die Temperatur der Solarflüssigkeit teilweise als Soletemperatur und der Volumenstrom der Solarflüssigkeit als Solevolumenstrom bezeichnet.

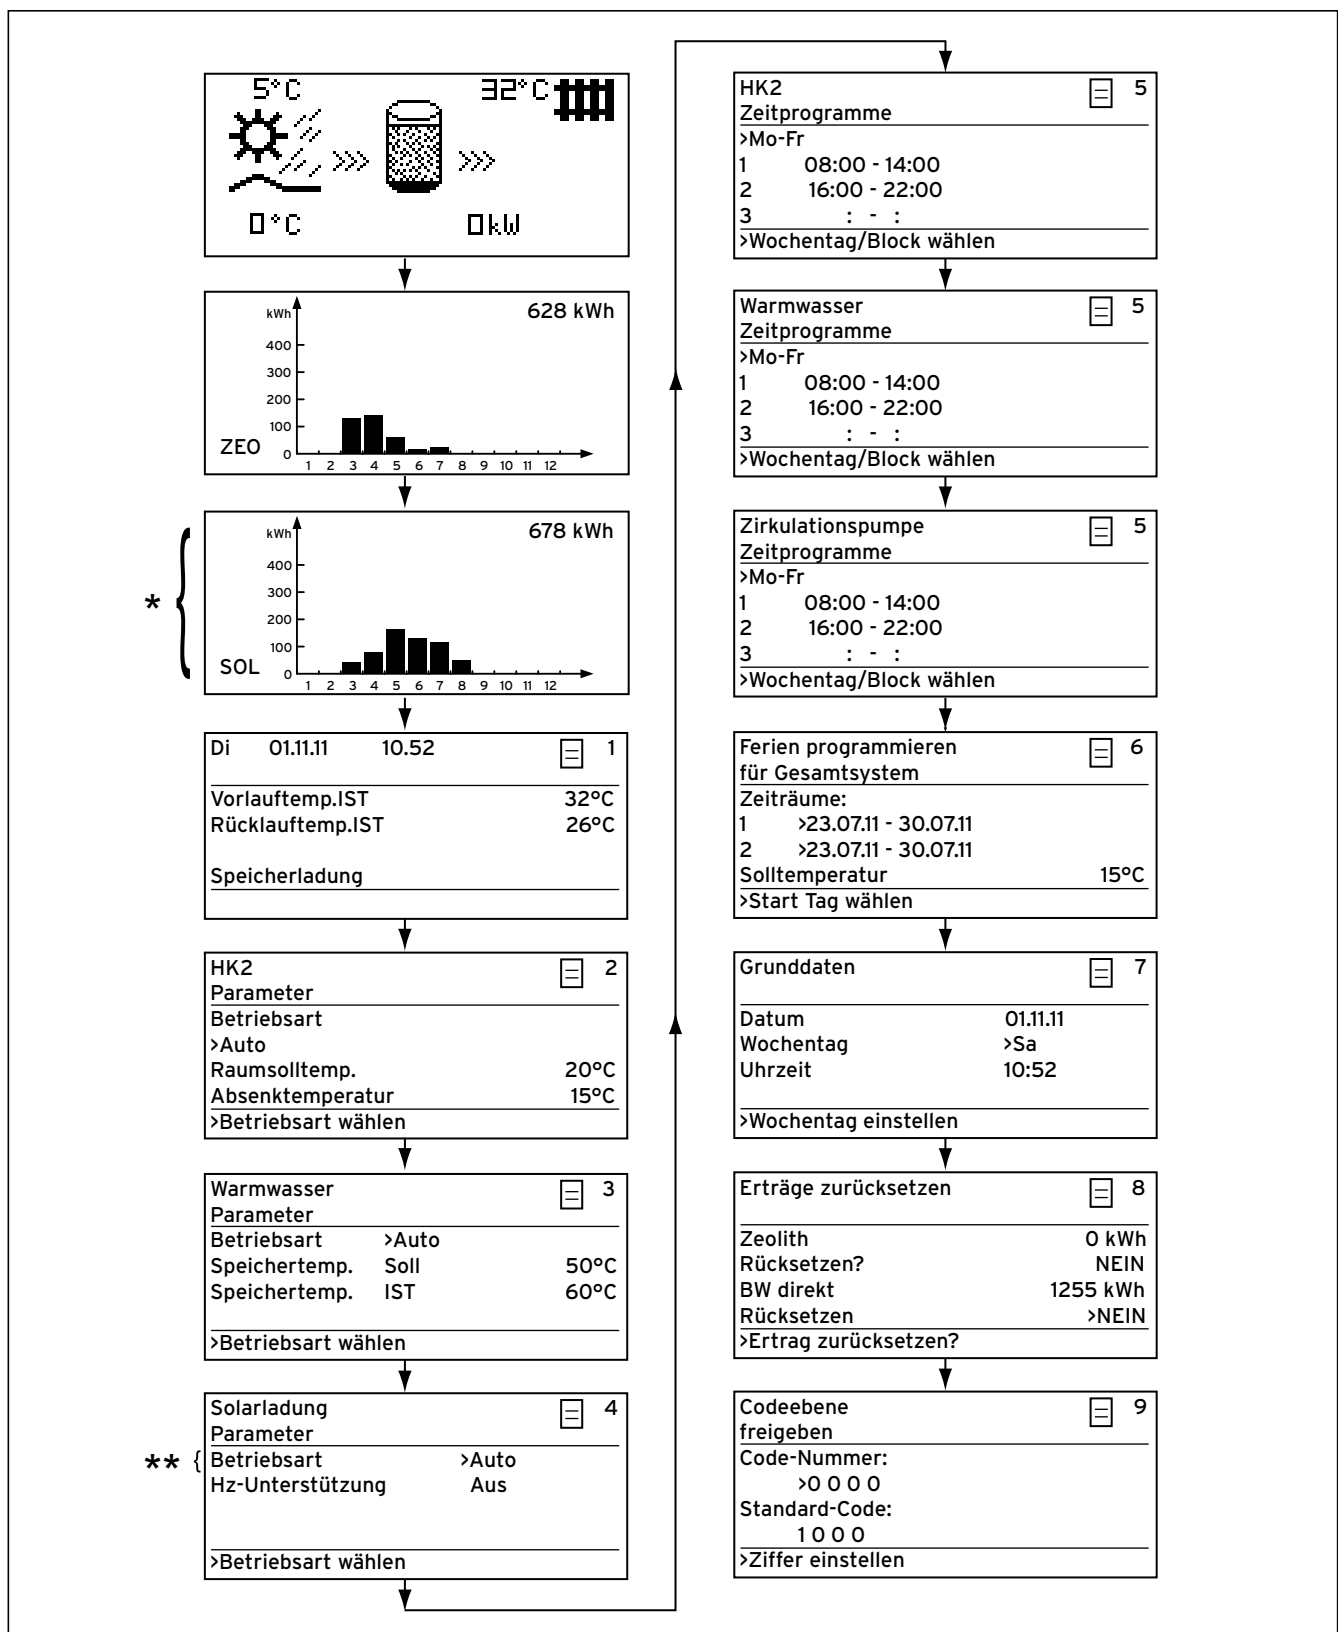


10.3 Displays in der Betreiberebene


* = Bei Anschluss eines auroSTEP wird der Ertrag nur an dessen Regler angezeigt.

** = Bei Anschluss eines auroSTEP erfolgen alle Einstellungen für solare Speicherladungen an dessen Regler.

10.11 Ablaufdiagramm Codeebene

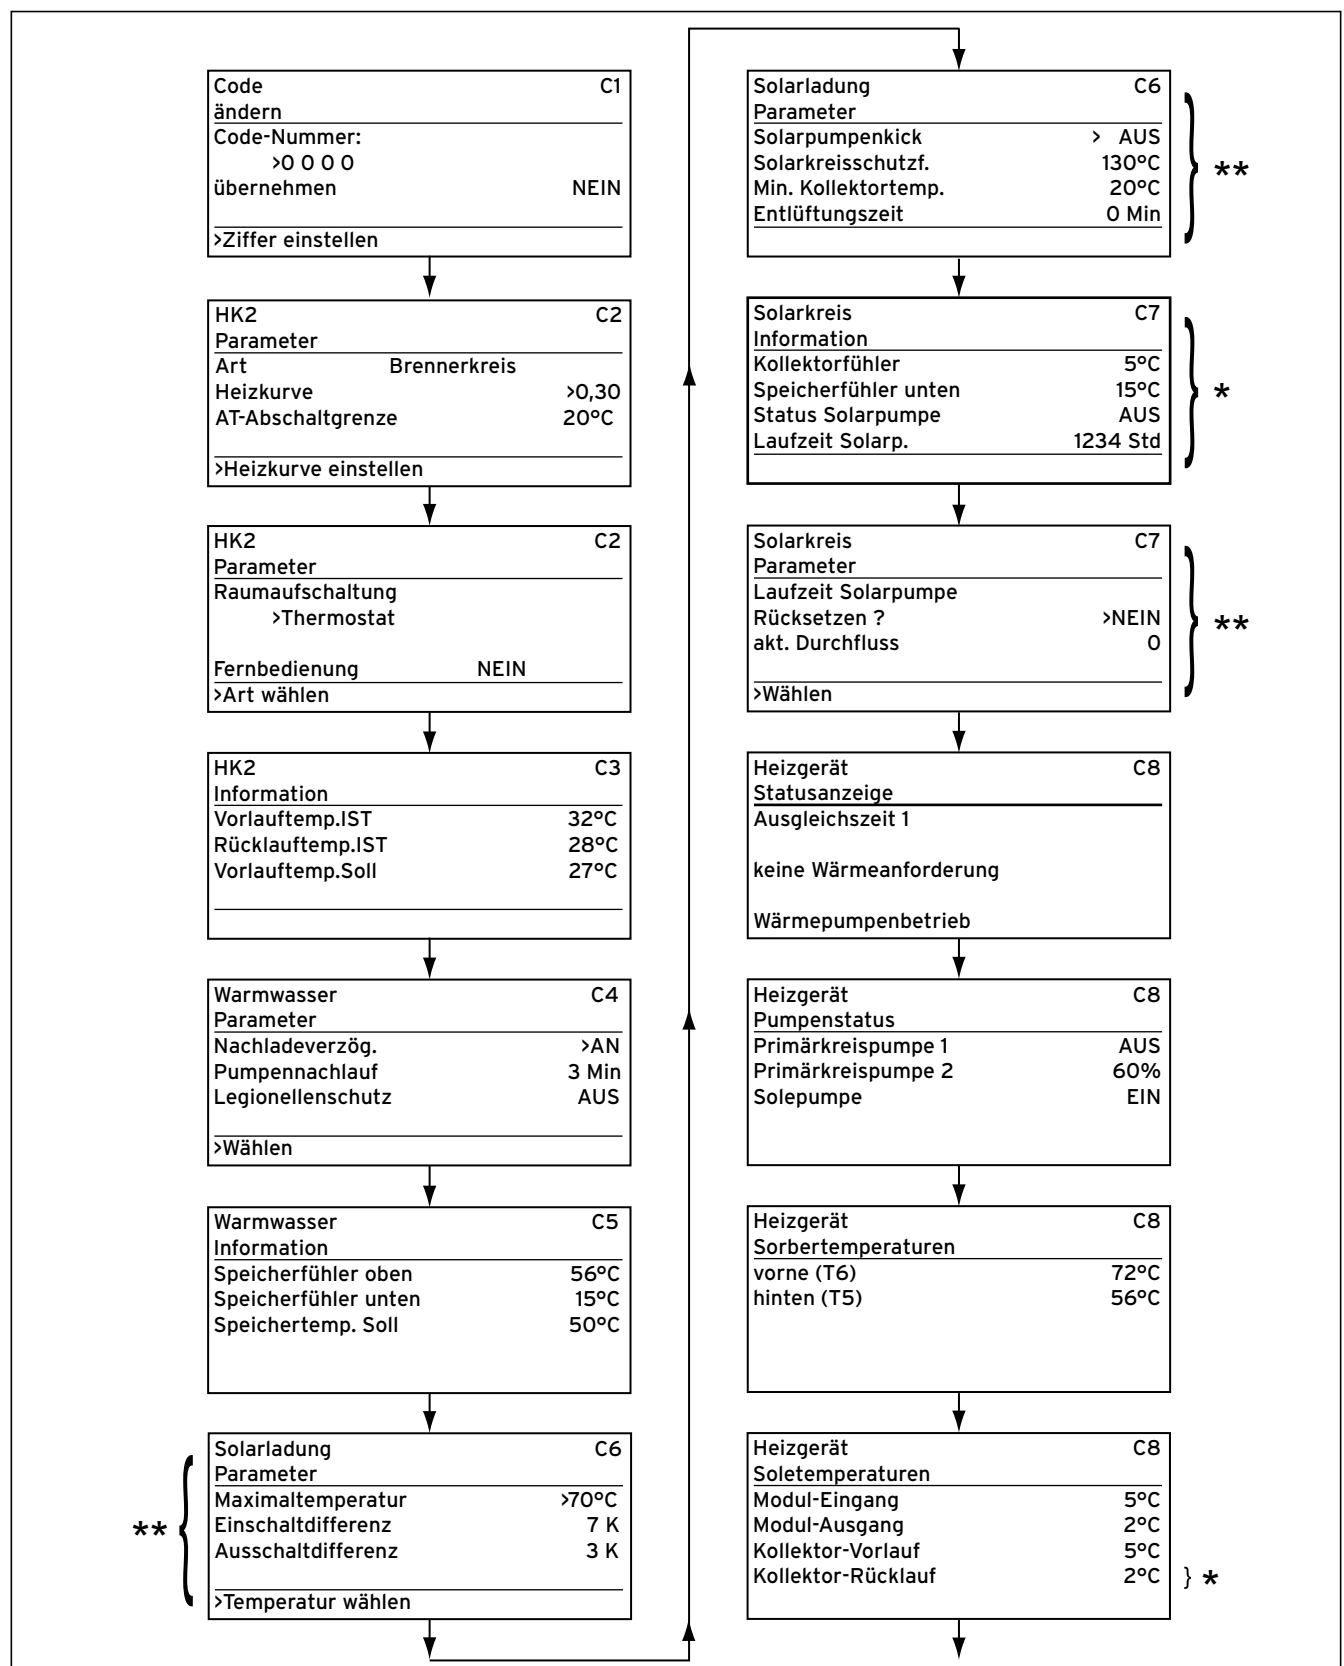


10.4 Displays in der Codeebene

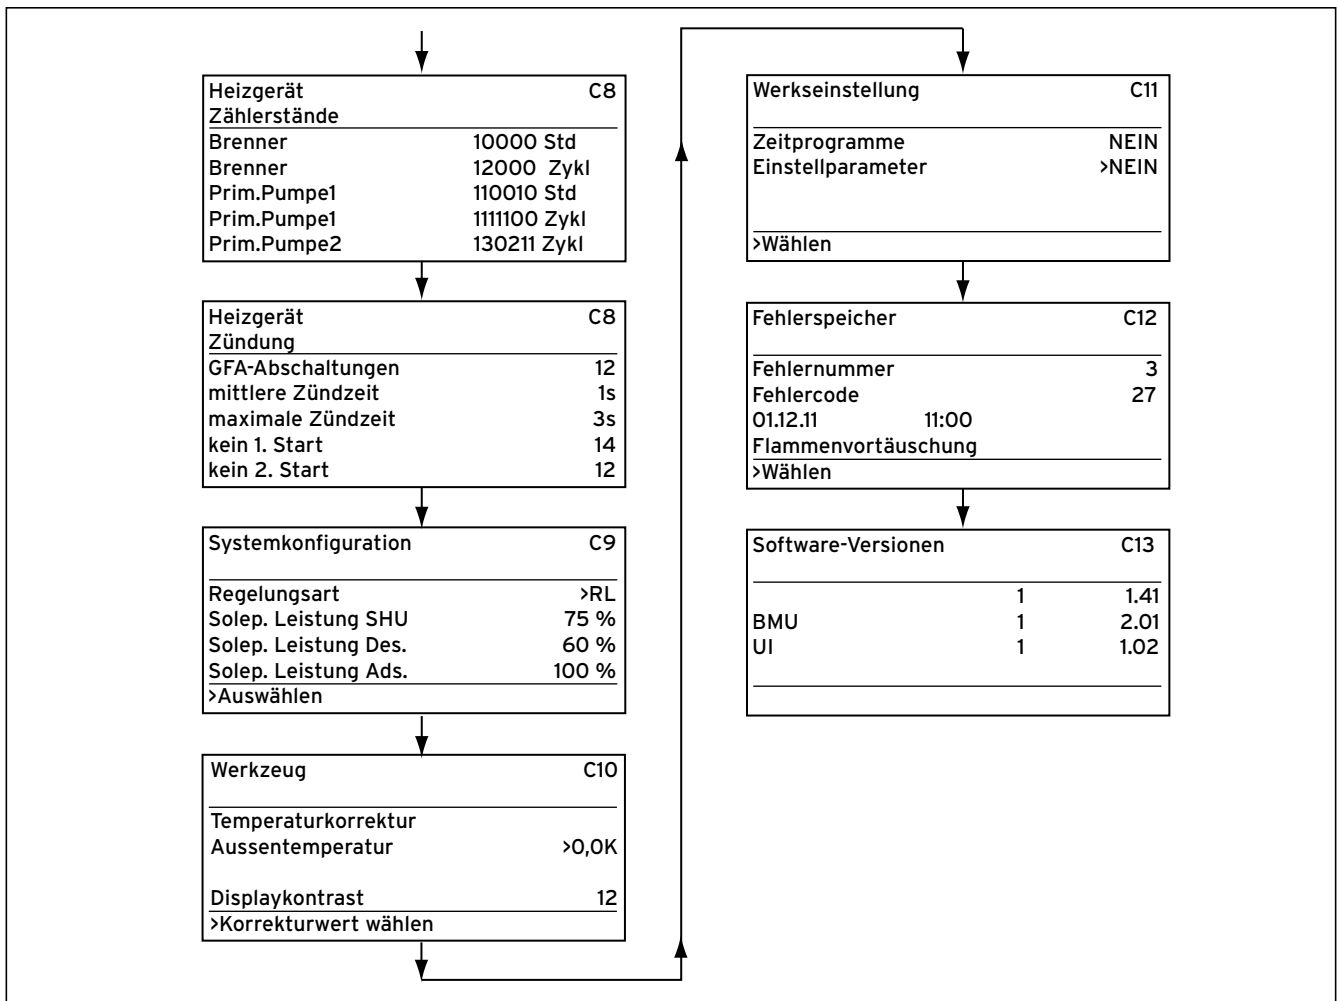

10.4 Displays in der Codeebene (Fortsetzung)


* = Wird bei Anschluss eines auroSTEP nicht angezeigt. Alle Anzeigen bzgl. solare Speicherladung erfolgen an dessen Regler.

** = Bei Anschluss eines auroSTEP erfolgen alle Einstellungen für solare Speicherladungen an dessen Regler.

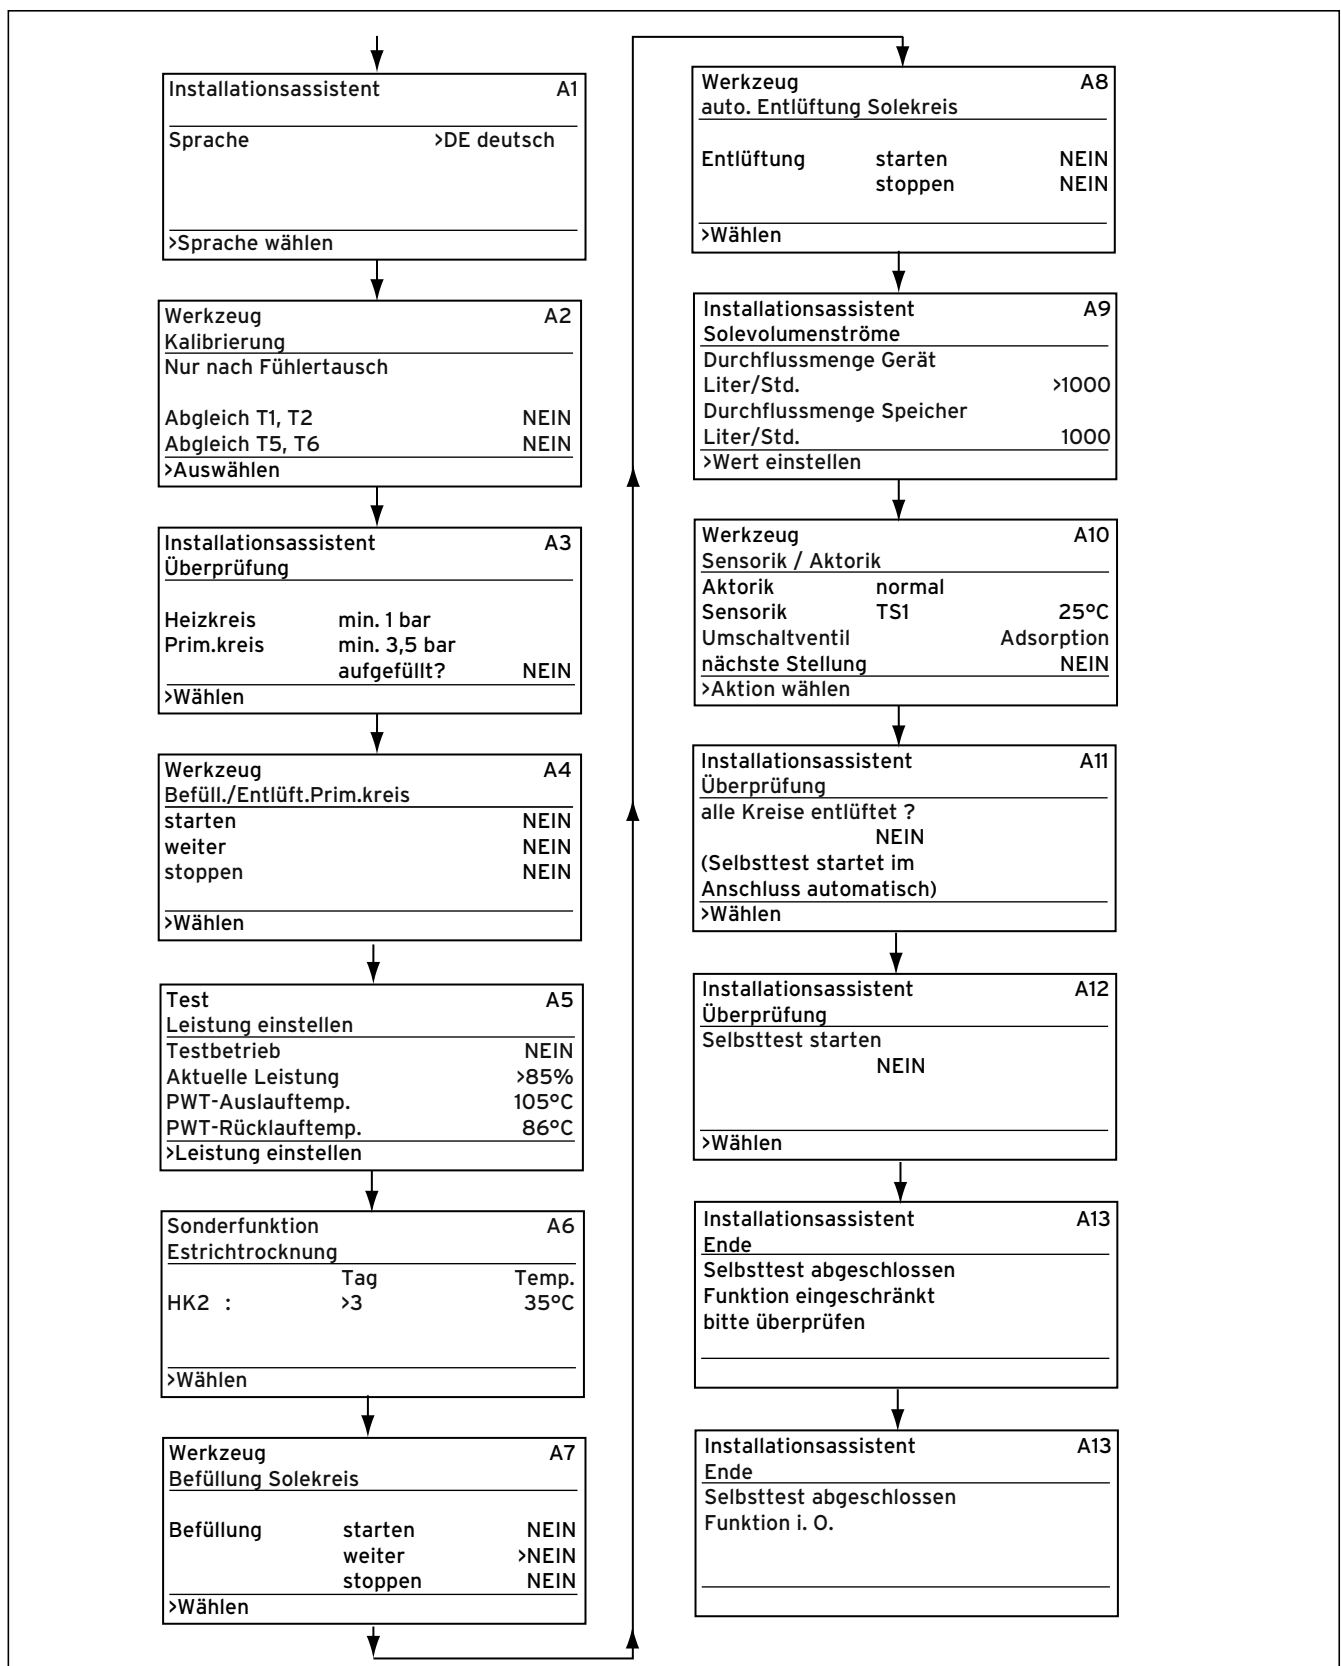


10.4 Displays in der Codeebene (Fortsetzung)

10.12 Displays der Betreiberebene

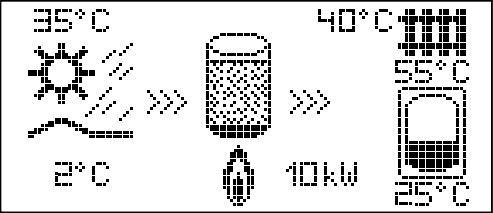Angezeigtes Display	Beschreibung
	Grundanzeige (Grafikdisplay) In der Grundanzeige können Sie den momentanen Zustand des Systems ablesen. Die Grafik wird angezeigt, wenn Sie längere Zeit keinen Einsteller betätigt haben. Kollektortemperatur: Temperatur der Solarflüssigkeit am Austritt der Solarkollektoren (hier 35 °C). Umweltsymbol: wird dauerhaft angezeigt, Sonnensymbol blinkt bei direkter solarer Speicherladung. Außentemperatur: Temperatur am Außenfühler (hier 2 °C). Zeolithmodul: in der Adsorptionsphase hängt der Schwärzungsgrad (weiß bis schwarz) von der Temperaturdifferenz zwischen Adsorberausgang und -eingang, in Bezug zu der Temperaturdifferenz, bei der die Adsorptionsphase endet, ab. In der Desorptionsphase hängt der Schwärzungsgrad von der Differenz zwischen Desorptionsendtemperatur und Desorberausgangstemperatur ab. >>> links: Eintrag Umweltenergie: Pfeil erscheint und blinkt, wenn das Gerät in der Adsorptionsphase ist. >>> rechts: Wärmeabgabe Gerät: Pfeil erscheint und blinkt, wenn Wärme vom Gerät an den Heizkreis oder den Warmwasserspeicher abgegeben wird.

10.3 Anzeigeelemente des grafischen Displays

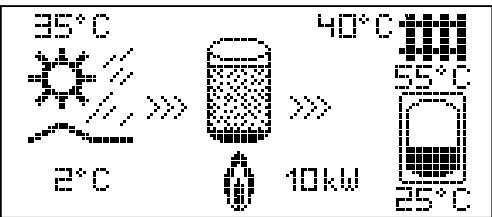Angezeigtes Display	Beschreibung
	40°C  Vorlauftemperatur: Gerätevorlauftemperatur (hier 40 °C). Im Heizbetrieb = Heizungsvorlauf, im Speicherladebetrieb = Ladetemperatur.  Heizungssymbol: Gerät befindet sich im Heizbetrieb.  Flammsymbol: erscheint, wenn der Brenner aktiv ist. 10kW Aktuelle Brennerleistung: Näherungswert der aktuellen Brennerleistung. 55°C  Obere Speichertemperatur: Temperatur im oberen Speicherbereich; im Beispiel 55 °C. Regelgröße für die Nachladung über Heizgerät. Die Anzeige erscheint nur bei Speichernachladung über das Heizgerät.  Speichersymbol: erscheint nur, wenn die Speichernachladung über das Heizgerät oder die direkte solare Speicherladung läuft. Der Schwärzegrad hängt von der Differenz zwischen oberer Speichertemperatur und Speichersollwert ab.  Untere Speichertemperatur: Temperatur im unteren Speicherbereich; im Beispiel 25 °C. Regelgröße für die direkte Solarladung. Die Anzeige erscheint nur bei direkter solarer Speicherladung.


10.3 Anzeigeelemente des grafischen Displays (Fortsetzung)

10.13 Displays der Betriebszustände

In der Grafikanzeige können Sie den momentanen Betriebszustand des Systems ablesen. Die Grafik wird angezeigt, wenn Sie längere Zeit keinen Einsteller betätigt haben.

Angezeigtes Display	Beschreibung
	Speicherladung über zeoTHERM. Der Warmwasserspeicher wird von der zeoTHERM direkt aufgeheizt.
	Direktheizbetrieb Heizung. Der Heizkreis wird von der zeoTHERM direkt aufgeheizt.
	Wärmepumpenbetrieb Heizung (Desorption). Das Zeolith-Modul wird von der zeoTHERM aufgeheizt, der Zeolith wird getrocknet (Desorption).
	Wärmepumpenbetrieb Heizung (Adsorption). Der Heizkreis wird vom Zeolith-Modul aufgeheizt, der Zeolith wird befeuchtet (Adsorption).
	Direkte solare Speicherladung. Das Sonnensymbol blinkt. Der Warmwasserspeicher wird direkt von den Solarkollektoren aufgeheizt.
	Direkte solare Speicherladung und Direktheizbetrieb Heizung (z. B. bei einem Sensorfehler). Das Sonnensymbol blinkt. Der Warmwasserspeicher wird direkt von den Solarkollektoren aufgeheizt und der Heizkreis wird direkt von der zeoTHERM aufgeheizt.

10.4 Anzeige von Betriebszuständen

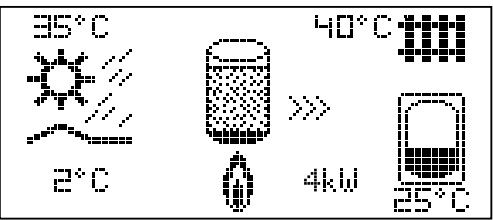Angezeigtes Display	Beschreibung
	Direkte solare Speicherladung und Wärmepumpenbetrieb Heizung (Desorption). Das Sonnensymbol blinkt. Der Warmwasserspeicher wird direkt von den Solarkollektoren aufgeheizt und der Zeolith wird von der zeoTHERM aufgeheizt (Desorption).



10.4 Anzeige von Betriebszuständen (Fortsetzung)

10.14 Displays der Ertragsdiagramme

Die Ertragsdiagramme zeigen für jeden der 12 Monate des aktuellen Jahres die gewonnene Energie an (schwarzer Balken). Weiß gefüllte Balken stehen für zukünftige Monate des Jahres, die Balkenhöhe entspricht dem Ertrag des Monats im vergangenen Jahr (Vergleich möglich). Bei Erstinbetriebnahme ist die Balkenhöhe für alle Monate gleich Null, da noch keine Information vorliegt.

Die Skalierung (im Beispiel 400 kWh, → **Tab. 10.5**) passt sich automatisch dem Monats-Höchstwert an.

Rechts oben wird die Gesamtsumme des Ertrages seit Inbetriebnahme angezeigt (im Beispiel: 628 kWh, → **Tab. 10.5**).

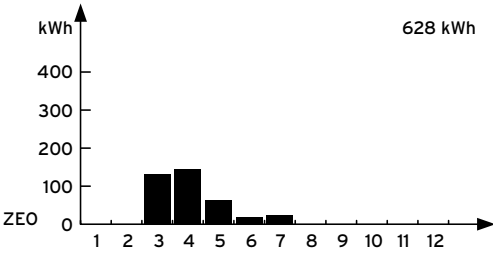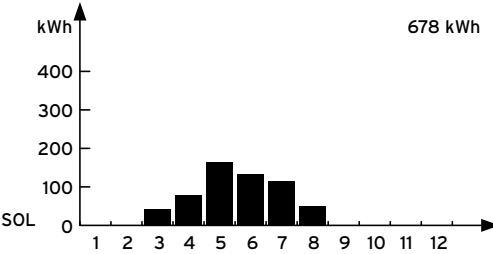Angezeigtes Display	Beschreibung
	Ertragsdiagramm Zeolith-Prozess Zeigt den Verlauf des Ertrages aus dem Zeolith-Prozess an, der nur während der Adsorptionsphasen aus Volumenstrom und Temperaturdifferenz ermittelt wird.
	Ertragsdiagramm Solar-Ertrag Zeigt den Verlauf des Solar-Ertrages, der direkt aus der Erwärmung des Warmwasserspeichers durch die Solarkollektoren ohne Einbindung der zeoTHERM erzielt wird.

10.5 Anzeige von Ertragsdiagrammen

10.15 Sonderfunktionen

Die Auswahl der Sonderfunktionen ist nur aus der Grundanzeige möglich.

Dazu drücken Sie den linken Einsteller .

- Sparfunktion: 1 x Einsteller  drücken
- Partyfunktion: 2 x Einsteller  drücken
- Einmalige Speicherladung: 3 x Einsteller  drücken
- Schnellaufheizung: 4 x Einsteller  drücken
- Schornsteinfegerbetrieb: Einsteller  und  gleichzeitig länger als 5 Sekunden drücken

Um eine der Funktionen zu aktivieren, wählen Sie diese Funktion an. In der Sparfunktion ist die zusätzliche Eingabe der Uhrzeit erforderlich, bis zu der die Sparfunktion (auf Absenkttemperatur regeln) gültig sein soll.

Die Grundanzeige erscheint entweder nach Ablauf der Funktion (Erreichen der Zeit) oder durch erneutes Drücken des Einstellers .

10 Regelung

Angezeigtes Display	Beschreibung
Di 01.11.11 10:52  0 Raumtemperatur 21°C Sparen aktiviert bis 17:00 >Ende Uhrzeit wählen	Sparfunktion: Mit der Sparfunktion können Sie die Heizzeiten für einen einstellbaren Zeitraum absenken. Uhrzeit für das Ende der Sparfunktion eingeben im Format hh:mm (Stunde:Minute).
Di 01.11.11 10:52  0 Raumtemperatur 21°C Party aktiviert	Partyfunktion: Mit der Partyfunktion können Sie die Heiz- und Warmwasserzeiten über den nächsten Abschaltzeitpunkt hinaus bis zum nächsten Heizbeginn fortsetzen. Die Partyfunktion können Sie nur für die Heizkreise bzw. Warmwasserkreise nutzen, für die die Betriebsart „Auto“ oder „ECO“ eingestellt ist.
Di 01.11.11 10:52  0 Raumtemperatur 21°C einmalige Speicherladung aktiviert	Einmalige Speicherladung: Mit diesem Menü können Sie den Warmwasserspeicher unabhängig vom aktuellen Zeitprogramm einmal aufladen.
Di 01.11.11 10:52  0 Raumtemperatur 21°C einmalige Schnellaufheizung aktiviert	Schnellaufheizung aktiviert: Mit diesem Menü wird im Heizbetrieb einmalig, unabhängig von anderen Bedingungen, ein Direktheizbetrieb aktiviert.
Schornsteinfeg. (SF) SF Heizung aktiviert SF Warmwasser starten Vorlauftemperatur 30°C Ende NEIN >endet nach 20 min. automat.	Schornsteinfegerbetrieb: Im Schornsteinfegerbetrieb wird der Direktheizbetrieb aktiviert. SF Heizung: Brennerleistung 10 kW (VAS106/4) bzw. 15 kW (VAS 156/4) in Heizkreis SF Warmwasser: Brennerleistung 12 kW (VAS106/4) bzw 15 kW (VAS 156/4) in Speicher Ende: >JA

10.6 Sonderfunktionen

10.16 In der Betreiberebene angezeigte/ einstellbare Parameter



Die im Folgenden dargestellten Menüfenster gelten für die Kombination mit einem Standard-Solarspeicher. In Kombination mit einem auroSTEP werden die Anzeigen ausgeblendet, die sich auf die solare Speicherladung beziehen.

Angezeigtes Display	Beschreibung	Werks-einstellung
Di 01.11.11 10:52  1 Vorlauftemp. IST 32°C Rücklauftemp. IST 26°C Speicherladung	Tag, Datum, Uhrzeit sowie Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur werden angezeigt. Vorlauftemp. IST: Aktuelle Vorlauftemperatur im Gerät. Rücklauftemp. IST: Aktuelle Rücklauftemperatur im Gerät. Status: diese Statusmeldung gibt Auskunft über den aktuellen Betriebsstatus. Möglich sind: - Bereitschaft - Heizbetrieb - Speicherladung - Legionellenschutz - Frostschutz - Speicherfrostschutz	
HK2  2 Parameter Betriebsart >Auto  Raumsolltemp. 20°C Absenkttemperatur 15°C >Betriebsart wählen	Die eingestellte Betriebsart legt fest, unter welchen Bedingungen der zugeordnete Heizkreis bzw. Warmwasserkreis geregelt werden soll. Für Heizkreise stehen folgende Betriebsarten zur Verfügung: Auto: Der Betrieb des Heizkreises wechselt nach einem einstellbaren Zeitprogramm zwischen den Betriebsarten Heizen und Absenken. Eco: Der Betrieb des Heizkreises wechselt nach einem einstellbaren Zeitprogramm zwischen den Betriebsarten Heizen und Aus. Hierbei wird der Heizkreis in der Absenktzeit abgeschaltet, sofern die Frostschutzfunktion (abhängig von der Außentemperatur) nicht aktiviert wird. Heizen: Der Heizkreis wird unabhängig von einem einstellbaren Zeitprogramm auf die Raumsolltemperatur geregelt. Absenken: Der Heizkreis wird unabhängig von einem einstellbaren Zeitprogramm auf die Absenkttemperatur geregelt. Aus: Der Heizkreis ist aus, wenn die Frostschutzfunktion (abhängig von der Außentemperatur) nicht aktiviert ist. Die Raumsolltemp. ist die Temperatur, auf die die Heizung in der Betriebsart „Heizen“ oder während der Zeitfenster regeln soll. Die Absenkttemperatur ist die Temperatur, auf die die Heizung in der Absenktzeit geregelt wird.	Aus Raumsolltemp.: 20°C Absenkttemp.: 15°C

10.7 In der Betreiberebene angezeigte/einstellbare Parameter

10 Regelung

Angezeigtes Display	Beschreibung	Werks-einstellung
Warmwasser Parameter  3 Betriebsart >Auto  Speichertemp. Soll 50°C Speichertemp. IST 60°C >Betriebsart wählen	Für den Warmwasserspeicher und den Warmwasser-Zirkulationskreis sind die Betriebsarten Auto, Ein und Aus möglich. Speichertemp. Soll: Gibt an, bis zu welcher Temperatur der Warmwasserspeicher geheizt werden soll. Speichertemp. IST: Aktuelle Temperatur im Warmwasserspeicher	Aus 50 °C
Solarladung Parameter  4 Betriebsart >Auto Hz-Unterstützung Aus >Betriebsart wählen	Im Menü Solarladung sind die Betriebsarten Auto und Aus möglich. Betriebsart Auto: Die Speicherladung bzw. die Freigabe für die Zirkulationspumpe wird nach einem vorgegebenen Zeitprogramm erteilt. Betriebsart Aus: Der Speicher wird nicht geheizt, die Zirkulationspumpe ist außer Betrieb. Hz-Unterstützung Aus: Die direkte, solare Heizungsunterstützung ist außer Betrieb. Hz-Unterstützung Ein: Die direkte, solare Heizungsunterstützung ist bis zum Erreichen der AT-Abschaltgrenze eingeschaltet.	Aus Aus
HK2 Zeitprogramme  5 >Mo-Fr 1 08:00 - 14:00 2 16:00 - 22:00 3 : - : >Wochentag/Block wählen	Im Menü HK2-Zeitprogramme können Sie die Heizzeiten einstellen. Sie können pro Wochentag bzw. Block bis zu drei Heizzeiten hinterlegen. Die Regelung erfolgt auf die eingestellte Heizkurve und die eingestellte Raumsolltemperatur.	Mo-So 0:00 - 24:00 Uhr
Warmwasser Zeitprogramme  5 >Mo-Fr 1 08:00 - 14:00 2 16:00 - 22:00 3 : - : >Wochentag/Block wählen	Im Menü Warmwasser-Zeitprogramme können Sie einstellen, zu welchen Zeiten der Warmwasserspeicher geheizt wird. Sie können pro Wochentag bzw. Block bis zu drei Zeiten hinterlegen.	Mo-Fr 6:00 - 22:00 Uhr Sa 7:30 - 23:30 Uhr So 7:30 - 22:00 Uhr
Zirkulationspumpe Zeitprogramme  5 >Mo-Fr 1 08:00 - 14:00 2 16:00 - 22:00 3 : - : >Wochentag/Block wählen	Im Menü Zirkulationspumpe-Zeitprogramme können Sie einstellen, zu welchen Zeiten die Zirkulationspumpe in Betrieb sein soll. Sie können pro Wochentag bzw. Block bis zu drei Zeiten hinterlegen. Wenn die Warmwasser-Betriebsart (→ Menü  3) auf „EIN“ gestellt ist, dann läuft die Zirkulationspumpe ständig.	Mo-Fr 6:00 - 22:00 Uhr Sa 7:30 - 23:30 Uhr So 7:30 - 22:00 Uhr

10.7 In der Betreiberebene angezeigte/einstellbare Parameter (Fortsetzung)

Angezeigtes Display	Beschreibung	Werks-einstellung
Ferien programmieren  6 für Gesamtsystem Zeiträume: 1 > 23.07.11 - 30.07.11 2 > 23.07.11 - 30.07.11 Solltemperatur 15°C >Start Tag wählen	Für den Regler und alle daran angeschlossenen Systemkomponenten ist es möglich, zwei Ferienzeiträume mit Datumsangabe zu programmieren. Zusätzlich können Sie hier die gewünschte Raumsolltemperatur für die Ferien, d. h. unabhängig vom vorgegebenen Zeitprogramm einstellen. Nach Ablauf der Ferienzeit springt der Regler automatisch zurück in die davor gewählte Betriebsart. Die Aktivierung des Ferienprogramms ist nur in den Betriebsarten Auto und Eco möglich. Angeschlossene Speicherladekreise bzw. Warmwasser-Zirkulationskreise gehen automatisch während des Ferienzeitprogramms in die Betriebsart AUS .	Zeitraum 1: 01.01.03 - 01.01.03 Zeitraum 2: 01.01.03 - 01.01.03 Solltemperatur 15 °C
Grunddaten  7 Datum 01.01.11 Wochentag >Sa Uhrzeit 10:52 >Wochentag einstellen	Im Menü Grunddaten können Sie das aktuelle Datum , den Wochentag sowie, falls kein DCF-Funkuhrempfang möglich ist, die aktuelle Uhrzeit für den Regler einstellen. Diese Einstellungen wirken auf alle angeschlossenen Systemkomponenten.	
Erträge zurücksetzen  8 Zeolith 0 kWh Rücksetzen ? NEIN BW direkt 1255 kWh Rücksetzen ? >NEIN >Ertrag zurücksetzen ?	Die angezeigten Erträge und Ertragsdiagramme können Sie mit „JA“ auf Null zurücksetzen (→ Kap. 10.9). (BW = Speicherladung)	
Codeebene  9 freigeben Code-Nummer: > 0 0 0 0 Standard-Code: 1 0 0 0 >Ziffer einstellen	Um in die Codeebene (Fachhandwerkerebene) zu gelangen, stellen Sie den entsprechenden Code (Standard-Code 1000) ein und drücken den rechten Einsteller  . Sicherheitsfunktion: 15 Minuten nach Ihrer letzten Änderung in der Codeebene (Betätigen eines Einstellers) wird Ihre Codeeingabe wieder zurückgesetzt. Um danach wieder in die Codeebene zu gelangen, müssen Sie erneut den Code eingeben.	

10.7 In der Betreiberebene angezeigte/einstellbare Parameter (Fortsetzung)

10.17 In der Codeebene angezeigte/einstellbare Parameter



Die im Folgenden dargestellten Menüfenster gelten für die Kombination mit einem Standard-Solarspeicher. In Kombination mit einem auroSTEP werden die Anzeigen ausgeblendet, die sich auf die solare Speicherladung beziehen.

Angezeigtes Display	Beschreibung	Werks-einstellung
Code ändern C1 Code-Nummer: >0 0 0 0 Übernehmen NEIN >Ziffer einstellen	Menü zur Änderung der Code-Nummer. Sie können hier den Standard Code 1000 durch einen beliebigen vierstelligen Code ersetzen. Hinweis: Falls Sie den Code ändern, notieren Sie sich den neuen Code, andernfalls können Sie in der Codeebene keine Änderungen mehr vornehmen!	1000
HK2 Parameter C2 Art Brennerkreis Heizkurve >0,30 AT-Abschaltgrenze 20°C >Heizkurve einstellen	Art: Anzeige der Heizungsart Brenner Festwert oder Brennerkreis . Wenn die Heizkurve mittels vrDIALOG deaktiviert wurde und ein fester Heizungssollwert eingestellt ist, dann erscheint im Display Brenner Festwert . Heizkurve: Abhängig von der Außentemperatur wird über eine einstellbare Heizkurve die Heizungstemperatur bestimmt. Mit Eingabe eines Korrekturwertes wird die Heizungskurve und damit die Heizungstemperatur beeinflusst (→ Abb. 10.2). AT-Abschaltgrenze: Temperaturgrenze für Abschaltung des Heizbetriebs (Sommerfunktion).	Heizkurve: 0,4 AT-Abschaltgrenze 18 °C
HK2 Parameter C2 Raumaufschaltung >Thermostat Fernbedienung NEIN >Art wählen	Menü bei Verwendung der Fernbedienung VR 90: Raumaufschaltung: Keine = Raumtemperatur aus VR 90 wird nicht berücksichtigt. Aufschaltung = Die Heizkreistemperatur wird zusätzlich zu der eingestellten Heizkurve in Abhängigkeit von der Differenz der Raumsolltemperatur zur Raumisttemperatur beeinflusst. Thermostat = Raumtemperatur aus VR 90 wird direkt zur Regelung verwendet, Funktion eines Raumthermostaten. Fernbedienung: Es wird automatisch angezeigt, ob eine Fernbedienung VR 90 angeschlossen ist (JA oder NEIN). Falls „JA“, wird zusätzlich die dort gemessene Raumtemperatur angezeigt.	keine

10.8 In der Codeebene angezeigte/einstellbare Parameter

Angezeigtes Display	Beschreibung	Werks-einstellung
HK2 C3 Information Vorlauftemp. IST 32°C Rücklauftemp. IST 28°C Vorlauftemp. Soll 27°C _____	In dem Menü HK2 Information werden Informationen zu den Temperaturen des Heizkreises angezeigt. Die Anzeige ist abhängig von der gewählten Regelungsart im Menü C9.	
Warmwasser C4 Parameter Nachladeverzög. >AN Pumpennachlauf 3 Min Legionellenschutz AUS _____ >Wählen	Nachladeverzög.: Wenn die Nachladeverzögerung aktiviert ist, dann wird eine Speichernachladung durch das Heizgerät um bis zu 30 min verzögert, wenn die Solepumpe läuft. Pumpennachlauf: nach Speicherladung; einstellbar auf 3 min bis 9 min. Legionellenschutz: zeigt an, ob die Legionellenschutzfunktion aktiviert ist.	Nachladeverzög. AUS Pumpennachlauf 3 Min Legionellen-schutz AUS
Warmwasser C5 Information Speicherfühler oben 56°C Speicherfühler unten 15°C Speichertemp. Soll 50°C	Anzeige der Temperaturen an den Speicherfühlern im Warmwasserspeicher. Anzeige des eingestellten Speicher-Sollwertes.	
Solarladung C6 Parameter Maximaltemperatur >70°C Einschalt-differenz 7 K Ausschalt-differenz 3 K _____ >Temperatur wählen	Maximaltemperatur: maximale Temperatur, auf die der Warmwasserspeicher aufgeheizt wird. Einschalt-differenz: Differenz zwischen Kollektortemperatur und der unteren Speichertemperatur, bei der die Solepumpe einschaltet und damit die Übertragung von Solarwärme an den Warmwasserspeicher beginnt. Ausschalt-differenz: Differenz zwischen Kollektortemperatur und der unteren Speichertemperatur, bei der die Solepumpe ausschaltet und damit die Übertragung von Solarwärme an den Warmwasserspeicher beendet.	Maximaltemperatur 70 °C Einschalt-differenz 7 K Ausschalt-differenz 3 K
Solarladung C7 Parameter Solarpumpenkick > AUS Solarkreisschutzf. 130°C Min. Kollektortemp. 20°C Entlüftungszeit 0 Min _____	Der Solarpumpenkick kann aktiviert werden, um (insbesondere bei Röhrenkollektoren) die wirkliche Kollektortemperatur zu erfassen. Die Solarkreisschutzfunktion schaltet bei Überschreiten einer einstellbaren Kollektortemperatur (Standard 130 °C) die Solarpumpe ab. Bei Unterschreiten einer einstellbaren Min. Kollektortemperatur (Standard 20 °C) wird die Solarpumpe abgeschaltet. Die Entlüftungszeit bestimmt die Dauer des Solarpumpenlaufs zum Entlüften und startet ihn.	Solarpumpenkick AUS Solarkreisschutzfunktion 130 °C Min. Kollektortemperatur 20 °C Entlüftungszeit 0 Min

10.8 In der Codeebene angezeigte/einstellbare Parameter (Fortsetzung)

10 Regelung

Angezeigtes Display	Beschreibung	Werks-einstellung
Solarkreis C7 Information Kollektorfühler 5°C Speicherfühler unten 15°C Status Solarpumpe AUS Laufzeit Solarp. 1234 Std	Der Kollektorfühler misst die Kollektortemperatur im Vorlauf der Solarkollektoren. Der Speicherfühler unten misst die Temperatur im unteren Speicherbereich. Status Solarpumpe zeigt, ob die Solarpumpe in Betrieb ist. Laufzeit Solarp. zeigt die Gesamtlaufzeit der Solarpumpe an.	
Solarkreis C7 Parameter Laufzeit Solarpumpe Rücksetzen ? >NEIN akt. Durchfluss 0 >Wählen	Die Laufzeit der Solarpumpe kann auf „0“ zurückgesetzt werden, z. B. nach einem Tausch der Solarpumpe. akt. Durchfluss ist der von der Solarpumpe zurückgemeldete Solevolumenstrom im Speicherkreis.	
Heizgerät C8 Statusanzeige Ausgleichszeit 1 keine Wärmeanforderung Wärmepumpenbetrieb	Prozessphasen: - Desorption (Trocknung des Zeolithen (Wärmepumpenbetrieb)) - Desorption mit Bypass (Trocknung des Zeolithen (Wärmepumpenbetrieb), gleichzeitiges Heizen mit Brennwertgerät) - Ausgleichszeit 1 (Wartezeit zwischen Desorption und Adsorption) - Ausgleichszeit 2 (Wartezeit nach Adsorption) - Adsorption Phase 1 (Befeuchtung des Zeolithen (Wärmepumpenbetrieb)) - Adsorption Phase 2 (Befeuchtung des Zeolithen (Wärmepumpenbetrieb)) - Direktheizbetrieb (das Gerät arbeitet wie ein Brennwertgerät (kein Wärmepumpenbetrieb)) - keine Wärmeanforderung (das Gerät wartet auf eine Wärmeanforderung) Betriebszustände: - Bereitschaft - Heizbetrieb - Warmwasserbetrieb - Speicherfrostschutz	
Heizgerät C8 Pumpenstatus Primärkreispumpe 1 AUS Primärkreispumpe 2 60% Solepumpe EIN	Statusanzeige der Pumpen: Primärkreispumpe 1 und Primärkreispumpe 2: (In den Menüs wird teilweise statt Zeolithkreispumpe Primärkreispumpe verwendet, die Bedeutung ist die selbe) AUS oder 38% bis 100% Solepumpe: AUS oder EIN	

10.8 In der Codeebene angezeigte/einstellbare Parameter (Fortsetzung)

Angezeigtes Display	Beschreibung	Werks-einstellung
Heizgerät C8 Sorbertemperaturen vorne (T6) 72°C hinten (T5) 56°C	Anzeige der Sorbertemperaturen : - vorne : Temperatur am Desorbereingang - hinten : Temperatur am Desorberausgang	
Heizgerät C8 Soletemperaturen Modul-Eingang 5°C Modul-Ausgang 2°C Kollektor-Vorlauf 5°C Kollektor-Rücklauf 2°C	Anzeige der Temperaturen im Solekreis und der Umweltquelle.	
Heizgerät C8 Zählerstände Brenner 10000 Std Brenner 120000 Zykl Prim.Pumpe1 110010 Std Prim.Pumpe1 111100 Zykl Prim.Pumpe2 130211 Zykl	Im Menü Heizgerät Zählerstände werden die Gesamt-Betriebsstunden des Brenners und der Zeolithkreispumpen (Primärkreispumpen) angezeigt. Für den Brenner und die Zeolithkreispumpen werden auch die Zyklen angezeigt, d. h., wie oft der Brenner und die Zeolithkreispumpen eingeschaltet wurden.	
Heizgerät C8 Zündung GFA-Abschaltungen 12 mittlere Zündzeit 1s maximale Zündzeit 3s kein 1. Start 14 kein 2. Start 12	Anzeige statistischer Daten der zeoTHERM zum Zündverhalten. GFA-Abschaltungen : Abschaltung durch den Gas-Feuerungsautomat, wenn keine Flamme erkannt wurde.	
Systemkonfiguration C9 Regelungsart >RL Solep. Leistung SHU 75 % Solep. Leistung Des. 60 % Solep. Leistung Ads. 100 % >Auswählen	Einstellung der Regelungsart: - VL : Vorlaufregelung, Heizbetrieb läuft mit Vorlauf-Solltemperatur. - RL : Rücklaufregelung, z. B. Heizbetrieb für Fußbodenheizung. Solep. Leistung : Einstellbereich 40% bis 100% SHU = solare Heizungsunterstützung Des. = Desorption Ads. = Adsorption	RL 75% (SHU) 60% (Des.) 100% (Ads.)

10.8 In der Codeebene angezeigte/einstellbare Parameter (Fortsetzung)

Angezeigtes Display	Beschreibung			Werks-einstellung																																				
<table><tr><td>Werkzeug</td><td colspan="3">C10</td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr><tr><td>Temperaturkorrektur Aussentemperatur</td><td colspan="3">>0,0K</td></tr><tr><td>Displaykontrast</td><td colspan="3">12</td></tr><tr><td colspan="4">>Korrekturwert wählen</td></tr></table>	Werkzeug	C10							Temperaturkorrektur Aussentemperatur	>0,0K			Displaykontrast	12			>Korrekturwert wählen				Temperaturkorrektur Aussentemperatur: Mit dem Korrekturwert wird die Anzeige auf die Außen-temperatur abgeglichen. Displaykontrast: Einstellen des Kontrastes.			Temperatur- korrektur Aus- sentemperatur 0,0 K Displaykontrast 15																
Werkzeug	C10																																							
Temperaturkorrektur Aussentemperatur	>0,0K																																							
Displaykontrast	12																																							
>Korrekturwert wählen																																								
<table><tr><td>Werkseinstellung</td><td colspan="3">C11</td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr><tr><td>Zeitprogramme</td><td colspan="3">NEIN</td></tr><tr><td>Einstellparameter</td><td colspan="3">>NEIN</td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr><tr><td colspan="4">>Wählen</td></tr></table>	Werkseinstellung	C11							Zeitprogramme	NEIN			Einstellparameter	>NEIN							>Wählen				Rücksetzen der Zeitprogramme und aller Einstellparameter auf Werkseinstellung mit „ JA “.															
Werkseinstellung	C11																																							
Zeitprogramme	NEIN																																							
Einstellparameter	>NEIN																																							
>Wählen																																								
<table><tr><td>Fehlerspeicher</td><td colspan="3">C12</td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr><tr><td>Fehlernummer</td><td colspan="3">3</td></tr><tr><td>Fehlercode</td><td colspan="3">27</td></tr><tr><td>01.12.11</td><td colspan="3">11:00</td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr><tr><td colspan="4">Flammenvortäuschung</td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr><tr><td colspan="4">>Wählen</td></tr></table>	Fehlerspeicher	C12							Fehlernummer	3			Fehlercode	27			01.12.11	11:00							Flammenvortäuschung								>Wählen				Tritt ein Fehler auf, so erscheint eine entsprechende Fehlermeldung im Display und der Fehler wird in die Fehlerliste aufgenommen. Die Anzeigen der letzten zehn Fehler sind anwählbar. Dieses Display erscheint nur, wenn ein Fehler aufgetreten ist.			
Fehlerspeicher	C12																																							
Fehlernummer	3																																							
Fehlercode	27																																							
01.12.11	11:00																																							
Flammenvortäuschung																																								
>Wählen																																								
<table><tr><td>Software-Versionen</td><td colspan="3">C13</td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr><tr><td>AMU</td><td>1</td><td colspan="2">1.41</td></tr><tr><td>BMU</td><td>1</td><td colspan="2">2.01</td></tr><tr><td>UI</td><td>1</td><td colspan="2">1.02</td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr></table>	Software-Versionen	C13							AMU	1	1.41		BMU	1	2.01		UI	1	1.02						Anzeige der Software-Versionen: - AMU (Leiterplatte im Gerät). - BMU (Leiterplatte im Gerät). - UI (Display in Bedienkonsole).															
Software-Versionen	C13																																							
AMU	1	1.41																																						
BMU	1	2.01																																						
UI	1	1.02																																						

10.8 In der Codeebene angezeigte/einstellbare Parameter (Fortsetzung)

10.18 Installationsassistent

Angezeigtes Display	Beschreibung	Werks-einstellung
Installationsassistent A1 Sprache >DE deutsch >Sprache wählen	Ändern Sie ggfs. die Spracheinstellung.	
Werkzeug A2 Kalibrierung Nur nach Fühlertausch Abgleich T1, T2 NEIN Abgleich T5, T6 NEIN >Auswählen	Nach dem Tausch eines Solartemperatur-, eines Sorbertemperaturfühlers oder der Leiterplatte Systemsteuerung können Sie hier eine Kalibrierung vornehmen. Die Kalibrierung nicht bei der Erstinbetriebnahme durchführen! T1 = Eingangstemperatur Solarflüssigkeit (Modul) T2 = Ausgangstemperatur Solarflüssigkeit (Modul) T5 = Sorbertemperatur hinten T6 = Sorbertemperatur vorne	
Installationsassistent A3 Überprüfung Heizkreis min. 1 bar Prim. kreis min. 3,5 bar aufgefüllt? NEIN >Wählen		
Werkzeug A4 Befüll./Entlüft.Prim.kreis starten NEIN weiter NEIN stoppen NEIN >Wählen	Befüllen und Entlüften des Primärkreises mit „starten“ „JA“, „weiter“ „JA“ und „stoppen“ „JA“.	
Test A5 Leistung einstellen Testbetrieb NEIN Aktuelle Leistung >85% PWT-Auslauftemp. 105°C PWT-Rücklauftemp. 86°C >Leistung einstellen	Im Testbetrieb wird der Direktheizbetrieb aktiviert. Mit dem Wert Aktuelle Leistung lässt sich die Brennerleistung zwischen 30% und 100% einstellen. PWT-Auslauftemp.: Auslauftemperatur des Primärwärmetauschers. PWT-Rücklauftemp.: Rücklauftemperatur des Primärwärmetauschers. (PWT= Primärwärmetauscher)	

10.9 Installationsassistent

Angezeigtes Display	Beschreibung	Werks-einstellung
Sonderfunktion Estrichtrocknung A6 Tag Temp. HK2 : >3 35°C >Wählen	Sie können den Anfangstag für die Estrichtrocknung wählen. Die Temperatur für die Vorlaufsolltemperatur wird automatisch aufgerufen, gemäß Estrichtrocknungsfunktion (Tagwerte 25/30/35 °C) (→ Kap. 10.8 „Einstellbare Zusatzfunktionen“). Es dauert 20 sec, bis der tatsächliche Wert angezeigt wird! Zum Deaktivieren der Estrichfunktion: bei Tag „0“ einstellen.	Tag 0
Werkzeug Befüllung Solekreis A7 Befüllung starten NEIN weiter >NEIN stoppen NEIN >Wählen	Mit „Befüllung starten“ „JA“ wird die Solepumpe eingeschaltet. Hierzu fahren die beiden Solekreisumschaltventile SVUV1 und SVUV2 in Stellung 2. Über „weiter“ „JA“ wird das Solekreisumschaltventil SVUV2 in Stellung 1 gefahren. Die Solepumpe ist weiterhin eingeschaltet. Das Solekreisumschaltventil SVUV1 ist weiterhin in Stellung 2. Durch ein erneutes „weiter“ „JA“ wird das Solekreisumschaltventil SVUV1 in Stellung 1 und das Solekreisumschaltventil SVUV2 in Stellung 2 gefahren. Die Solepumpe ist weiterhin eingeschaltet. Die Statusanzeige „Befüllung Solekreis“ blinkt, wenn das Programm aktiviert ist. Mit „stoppen“ „JA“ wird das Programm beendet.	
Werkzeug auto. Entlüftung Solekreis A8 Entlüftung starten NEIN stoppen NEIN >Wählen	Mit „Entlüftung starten“ „JA“ wird für 10 Minuten die Solepumpe eingeschaltet und das Solekreisumschaltventil SVUV 1 in Stellung 1 gefahren. Das Solekreisumschaltventil SVUV2 wird in Stellung 2 gefahren. Nach diesen 10 Minuten wird das Solekreisumschaltventil SVUV1 in Stellung 2 gefahren. Dieser Zustand wird für weitere 10 Minuten beibehalten. Die Solepumpe ist weiterhin eingeschaltet. Das Solekreisumschaltventil 2 ist weiterhin in Stellung 2. Nach diesen weiteren 10 Minuten wird das Solekreisumschaltventil 2 in Stellung 1 gefahren. Dieser Zustand wird für weitere 15 Minuten beibehalten. Die Solekreispumpe ist weiterhin eingeschaltet. Das Solekreisumschaltventil 1 ist weiterhin in Stellung 2. Nach insgesamt 35 Minuten wird das Entlüftungsprogramm automatisch beendet. Das Entlüftungsprogramm kann durch „stoppen“ „JA“ vorzeitig beendet werden	
Installationsassistent Solevolumenströme A9 Durchflussmenge Gerät Liter/Std. >1000 Durchflussmenge Speicher Liter/Std. 1000 >Wert einstellen	Die Durchflussmenge Gerät können Sie entsprechend der Pumpeneinstellung und der zugehörigen Anlagenkennlinie aus Pumpendiagramm → Abb. 16.2 ablesen. Die Durchflussmenge Speicher wird nur im Fall einer Störung der Solarpumpe zur Ertragsberechnung herangezogen (Standardwert 320 l/h)	

10.9 Installationsassistent (Fortsetzung)

Angezeigtes Display	Beschreibung	Werks-einstellung
Werkzeug A10 Sensorik / Aktorik Aktorik normal Sensorik TS1 25°C Umschaltventil Adsorption nächste Stellung NEIN >Aktion wählen	Testfunktion (notwendig für Erstinbetriebnahme) für Aktoren und Sensoren. Anzeige der aktuellen Stellung des Umschaltventils. Bei Aktorikauswahl normal kann nächste Stellung nicht aktiviert werden. Aktorik: - normal: Start im Menüablauf - AUS: alle Aktoren werden ausgeschaltet - UV: Vorrangumschaltventil (WW-Bereitung) - ZP: Zirkulationspumpe (optional) - HK-P: Heizkreispumpe - HK-P2: Heizkreispumpe 2 nach hydraulischer Weiche (optional) - KOL-P: Kollektorpumpe (in Solarstation) * - Leg-P: Legionellenschutzpumpe (optional) - Kond-P: Kondensatorpumpe - SVUV1: Solekreisumschaltventil 1 (links unten) - SVUV2: Solekreisumschaltventil 2 (rechts unten) - Umw.-P: Solepumpe - Prim-1: Primärkreispumpe 1 (oben) - Prim-2: Primärkreispumpe 2 (unten) Sensorik: - Tenv: Außentemperatur. - T1: Soleeingangstemperatur (Modul). - T2: Soleausgangstemperatur (Modul). - TS1: Speichertemperatur oben. - TS2: Speichertemperatur unten. * - Tco: Kollektortemperatur. - TcoR: Kollektorrücklauftemperatur. * - TF1: Heizungsvorlauftemperatur. - TR: Heizungsrücklauftemperatur. - T5: Sorbertemperatur hinten. - T6: Sorbertemperatur vorne. - T3: PWT-Ausgang (rechts). - T4: PWT-Eingang (links).	

10.9 Installationsassistent (Fortsetzung)

* = Wird bei Anschluss eines auroSTEP nicht angezeigt.

10 Regelung

Angezeigtes Display	Beschreibung	Werks-einstellung
Installationsassistent A11 Überprüfung alle Kreise entlüftet? NEIN (Selbsttest startet im Anschluss automatisch) >Wählen		
Installationsassistent A12 Überprüfung Selbsttest starten NEIN >Wählen	Durch „ Selbsttest starten “ „ JA “ kann auch zu einem späteren Zeitpunkt ein Systemtest durchgeführt werden. Hierbei wird das Zeolithmodul auf seine korrekte Funktion überprüft.	
Installationsassistent A13 Ende Selbsttest abgeschlossen Funktion eingeschränkt bitte überprüfen		
Installationsassistent A13 Ende Selbsttest abgeschlossen Funktion i. O.		

10.9 Installationsassistent (Fortsetzung)

11 Inspektion und Wartung



Gefahr!

Lebensgefahr durch Stromschlag an spannungsführenden Anschlüssen!

An den Netzanschlussklemmen liegt Dauer-
spannung an.

- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nicht unbeabsichtigt wieder eingesteckt wird.
- Sorgen Sie dafür, dass die Arbeiten an der Elektrik von einem qualifizierten Fachhandwerker durchgeführt werden.

- Führen Sie folgende Arbeitsschritte bei der Wartung der zeoTHERM durch:

Nr.	Arbeitsschritt	durchführen	
		generell	bei Bedarf
1	Gerät vom Stromnetz trennen	X	
2	Gaszufuhr schließen	X	
3	Wartungshähne schließen		X
4	Gerät heizungs- und wasserseitig drucklos machen, ggf. entleeren		X
5	Thermokompaktmodul ausbauen		X
6	Brennraum reinigen		X
7	Brenner auf Verschmutzung prüfen		X
8	Kondensatablaufleitungen auf Dichtheit und Verschmutzung prüfen		X
9	Thermokompaktmodul einbauen; Dichtungen wechseln		X
10	Vordrücke aller Ausdehnungsgefäße prüfen ggf. korrigieren	X	
11	Gerät entleeren und Sekundär-Wärmetauscher ausbauen, ggf. Verschmutzungen entfernen		X
12	Magnesium-Schutzanode Warmwasserspeicher prüfen		X
13	Wartungshähne öffnen, Gerät füllen		X
14	Wasserstand der Anlage (Fülldruck) prüfen, ggf. korrigieren	X	
15	Gerät auf allgemeinen Zustand prüfen, allgemeine Verschmutzungen am Gerät entfernen	X	
16	Kondenswasser-Siphon im Gerät prüfen, evtl. Verschmutzungen entfernen, mit Wasser füllen, einbauen	X	
17	Gaszufuhr öffnen	X	
18	Gerät einschalten	X	
19	Probetrieb von Gerät und Heizungsanlage inkl. Warmwasserbereitung durchführen, ggf. entlüften	X	
20	Zünd- und Brennverhalten prüfen	X	
21	Gerät auf gas- und wasserseitige Dichtheit prüfen	X	
22	Abgasführung und Luftzufuhr prüfen	X	
23	Sicherheitseinrichtungen prüfen	X	
24	Gaseinstellung des Gerätes prüfen, ggf. einstellen und protokollieren		X
25	CO- und CO ₂ -Messung am Gerät durchführen		X
26	Regeleinrichtungen (externe Regler) prüfen, ggf. einstellen	X	
27	durchgeführte Wartung und Abgas-Messwerte protokollieren	X	

11.1 Arbeitsschritte bei Wartungsarbeiten

11.1 Gerät und Heizungsanlage füllen/entleeren

11.1.1 Gerät und Heizungsanlage füllen

Das Füllen des Gerätes und der Heizungsanlage ist in → **Kap. 7** beschrieben.

11.1.2 Gerät entleeren

Entleerung des Primärkreises

- Aktivieren Sie den Menüpunkt Werkzeug A4 (Befüllen/Entlüften Primärkreis).
- Wenn der Umschalter die Position „Desorption mit Bypass“ erreicht hat, dann ziehen Sie den Netzstecker.
- Schließen Sie den Ablaufschlauch an die Spülarmatur an.
- Führen Sie den Ablaufschlauch in einen geeigneten Ablauf.
- Öffnen Sie die Spülarmatur.
- Öffnen Sie die Füllarmatur, blasen Sie die Füllarmatur ggf. mit Druckluft aus.

Solekreises entleeren



Gefahr!
Verbrühungsgefahr durch heiße Solarflüssigkeit!

Bei einer Kollektortemperatur über 100 °C kann Solarflüssigkeit als Dampf austreten und zu Verbrühungen führen.

- Die Außerbetriebnahme nur bei Temperaturen unter 100 °C durchführen (z. B. morgens, abends oder bei Bewölkung).
- Tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe.
- Das Absperrventil und das Entleerungsventil an der Sicherheitsgruppe müssen dauerhaft geschlossen bleiben.

- Entleeren Sie die Solarstation wie in der Installationsanleitung für die Solarstation beschrieben.

Heizkreis entleeren

- Schließen Sie die bauseitig installierten Wartungshähne.
- Lassen Sie das Heizwasser im Gerät durch den installierten Wartungshahn mit Entleerungsfunktion ab.
- Trennen Sie die zeoTHERM vom Heizkreis.

11.1.3 Gesamte Anlage entleeren

- Befestigen Sie einen Schlauch an der Entleerungsstelle des Heizkreises.
- Bringen Sie das freie Ende des Schlauchs an eine geeignete Ablaufstelle.
- Stellen Sie sicher, dass die Wartungshähne (sofern bauseits installiert) der Wärmepumpe geöffnet sind.
- Öffnen Sie den Entleerungshahn.
- Öffnen Sie die Entlüftungsventile an den Heizkörpern bzw. den Fußboden-Heizkreisverteilern. Beginnen Sie am höchstgelegenen Heizkörper bzw. an den höchstgelegenen Fußboden-Heizkreisverteilern und fahren Sie dann weiter von oben nach unten fort.
- Wenn das Wasser abgelassen ist, dann schließen Sie die Entlüftungsventile der Heizkörper bzw. der Fußboden-Heizkreisverteiler und den Entleerungshahn wieder.

11.2 Thermo-Kompaktmodul warten

11.2.1 Thermo-Kompaktmodul ausbauen

Das Thermo-Kompaktmodul besteht aus dem drehzahlgeregelten Gebläse, der Gas/Luft-Verbund-Armatur, der Gaszufuhr (Gemischrohr) zum Gebläse-Vormischbrenner sowie dem Vormischbrenner selbst. Diese vier Einzelbauteile bilden die gemeinsame Baueinheit Thermo-Kompaktmodul.




Gefahr!
Verbrühungs- und Verbrennungsgefahr!

Am Thermo-Kompaktmodul und an allen Wasser führenden Bauteilen besteht die Gefahr von Verbrennungen und Verbrühungen.

- Lassen Sie die Bauteile abkühlen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.


Zur Demontage gehen Sie folgendermaßen vor:

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- Schließen Sie die Gaszufuhr zum Gerät.
- Schließen Sie die Wartungshähne (sofern bauseits installiert) am Gerät.
- Nehmen Sie die Frontverkleidung des Gerätes ab. (→ **Kap. 7.4**)
- Öffnen Sie die Unterdruckkammer.

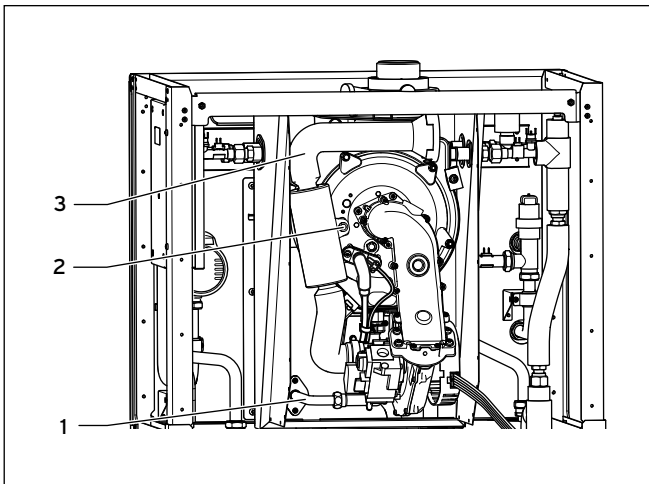
11.1 Luftansaugrohr ausbauen
Legende

- 1 Gaszuleitung
- 2 Halteschraube
- 3 Luftansaugrohr

- Entfernen Sie die Halteschraube (2) und nehmen Sie das Luftansaugrohr (3) vom Ansaugstutzen ab.
- Trennen Sie die Gaszuleitung (1) am Gasventil.

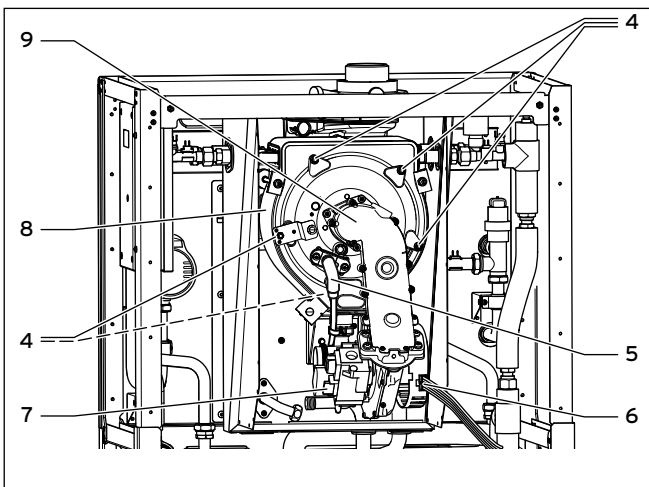
11.2 Thermo-Kompaktmodul ausbauen
Legende

- 4 Muttern
- 5 Zündleitung
- 6 Kabel (Gebläsemotor)
- 7 Kabel (Gasarmatur)
- 8 Integral-Kondensations-Wärmetauscher
- 9 Thermo-Kompaktmodul

- Ziehen Sie den Stecker der Zündleitung (5) von der Zündelektrode ab.
- Ziehen Sie das Kabel (6) am Gebläsemotor und das Kabel (7) an der Gasarmatur ab.
- Lösen Sie die fünf Muttern (4).


- Ziehen Sie das komplette Thermo-Kompaktmodul (9) vom Integral-Kondensations-Wärmetauscher (8) ab.
- Prüfen Sie nach der Demontage den Brenner und den Integral-Kondensations-Wärmetauscher auf Beschädigungen und Verschmutzungen.
- Reinigen Sie, falls erforderlich, die Bauteile gemäß den folgenden Abschnitten.

11.2.2 Integral-Kondensations-Wärmetauscher reinigen

Vorsicht!
Beschädigungsgefahr der Elektronik!

Wasser kann die Elektronik beschädigen.

- Schützen Sie die Elektronik gegen Spritzwasser.

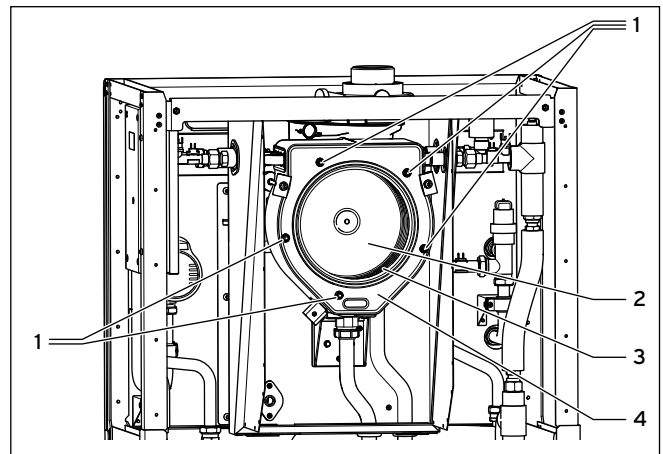
11.3 Integral-Kondensations-Wärmetauscher reinigen
Legende

- 1 Schrauben
- 2 Isolierfläche
- 3 Heizspirale
- 4 Kondensations-Wärmetauscher

- Bauen Sie das Thermo-Kompaktmodul aus, wie unter Abschnitt 11.2.1 beschrieben.


Vorsicht!
Beschädigungsgefahr für den Primärwärmetauscher!

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäße Montage.

- Sie dürfen die fünf Schrauben (1) weder lösen noch nachziehen.

- Reinigen Sie die Heizspirale (3) des Integral-Kondensations-Wärmetauschers (4) mit einer handelsüblichen Essig-Essenz. Spülen Sie mit Wasser nach. Das Wasser läuft aus dem Wärmetauscher durch den Kondenswasser-Siphon ab.
- Spülen Sie nach einer Einwirkzeit von ca. 20 Minuten die gelösten Verschmutzungen mit einem scharfen Wasserstrahl ab.




Vorsicht!

Beschädigungsgefahr für die Isolierfläche
Beschädigungsgefahr durch Wasser auf der Isolierfläche.

- Vermeiden Sie es, den Wasserstrahl direkt auf die Isolierfläche (2) an der Rückseite des Wärmetauschers zu richten.

11.2.3 Brenner prüfen

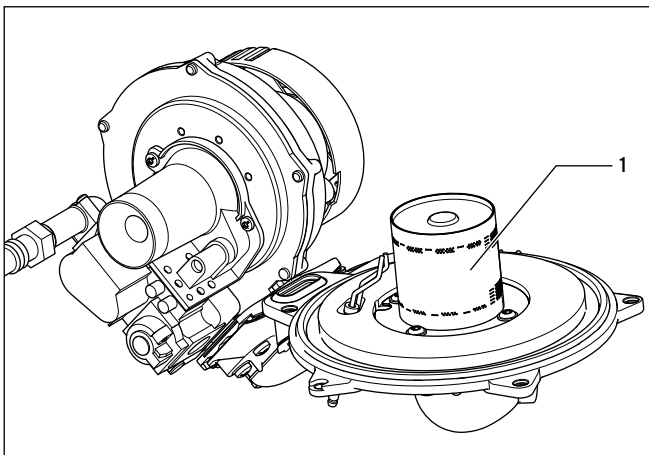

11.4 Brenner prüfen

Legende

1 Brenner

Der Brenner (1) ist wartungsfrei und braucht nicht gereinigt zu werden.

- Prüfen Sie die Oberfläche des Brenners auf Beschädigungen, tauschen Sie gegebenenfalls den Brenner aus.
- Bauen Sie nach Prüfung/Austausch des Brenners das Thermo-Kompaktmodul ein, wie in Abschnitt 11.2.4 beschrieben.

11.2.4 Thermo-Kompaktmodul einbauen




Gefahr!

Verbrennungs- und Beschädigungsgefahr durch Austritt heißer Abgase!

Durch gebrauchte oder beschädigte Dichtungen kann heißes Abgas austreten und zu Verbrennungen oder Beschädigungen führen.

- Erneuern Sie die Dichtung (1) und die selbstsichernden Muttern an der Brenntür nach jedem Öffnen der Brenntür (z. B. bei Wartungs- und Servicearbeiten).
- Erneuern Sie die Isolierschicht an der Brenntür, wenn diese Anzeichen von Beschädigungen aufweist (Art.-Nr. 210734).

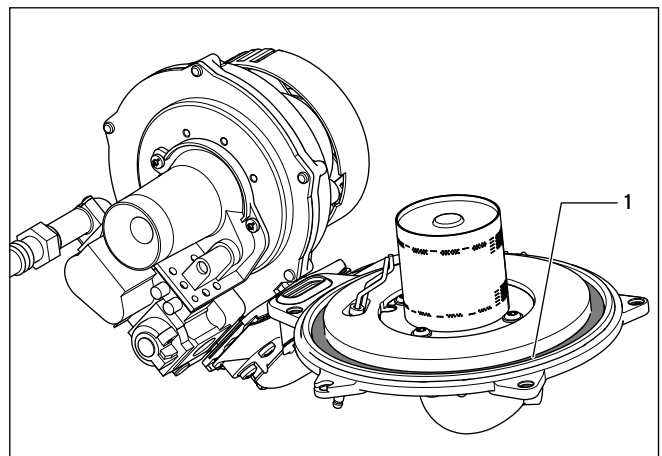


11.5 Brenntürdichtung ersetzen

Legende

1 Dichtung

- Setzen Sie eine neue Dichtung (1) in die Brenntür ein.

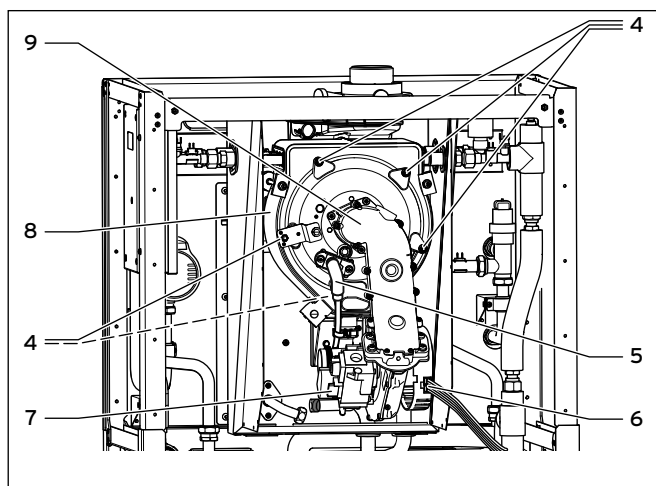

11.6 Thermo-Kompaktmodul einbauen

Legende


- 4 Muttern
- 5 Zündleitung
- 6 Kabel (Gebläsemotor)
- 7 Kabel (Gasarmatur)
- 8 Integral-Kondensations-Wärmetauscher
- 9 Thermo-Kompaktmodul

- Stecken Sie das Thermo-Kompaktmodul (9) in den Integral-Kondensations-Wärmetauscher (8).
- Ziehen Sie die fünf Muttern (4) über Kreuz fest, bis die Brennergasse an den Anschlagflächen gleichmäßig anliegt.
- Stecken Sie die Zündleitung (5) auf.
- Stecken Sie die Kabel (6) am Gebläsemotor und das Kabel (7) an der Gasarmatur auf.


Gefahr!
Vergiftungs- und Brandgefahr durch Gasaustritt!

Gas kann durch Lecks austreten.

- Prüfen Sie die Gasdichtheit an dem Gasanschluss mit Lecksuchspray!

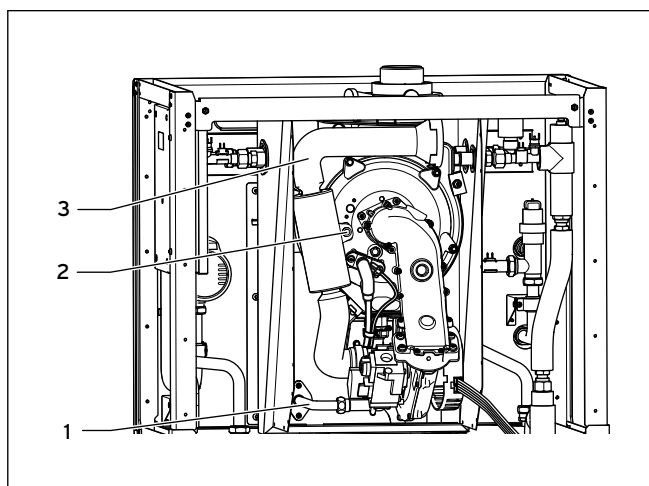

11.7 Gaszuleitung anschließen

Legende

- 1 Gaszuleitung
- 2 Halteschraube
- 3 Luftansaugrohr

- Schließen Sie die Gaszuleitung (1) mit einer neuen Dichtung an der Gasarmatur an. Verwenden Sie dabei die Schlüsselfläche an der Gaszuleitung zum Gegenhalten.
- Prüfen Sie, ob der graue Dichtring im Luftansaugrohr (3) richtig im Dichtungssitz liegt.
- Stecken Sie das Luftansaugrohr auf den Ansaugstutzen und befestigen Sie das Rohr mit der Halteschraube (2).
- Prüfen Sie die Gasdichtheit an dem Gasanschluss (1) mit Lecksuchspray!

12 Reparatur



Gefahr!

Lebensgefahr durch Stromschlag an spannungsführenden Anschlüssen!

An den Netzanschlussklemmen liegt Dauer-
spannung an.

- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nicht unbeabsichtigt wieder eingesteckt wird.
- Sorgen Sie dafür, dass die Arbeiten an der Elektrik von einem qualifizierten Fachhandwerker durchgeführt werden.

- Nehmen Sie vor jeder Reparatur das Gerät und die Anlage außer Betrieb.
- Schließen Sie die Wartungshähne in der Gasleitung, im Heizungsvorlauf, im Heizungsrücklauf sowie im Solekreis-Vorlauf und im Solekreis-Rücklauf.
- Schließen Sie die Absperreinrichtung der Sicherheitsgruppe des Warmwasserspeichers in der Kaltwasserleitung zum Speicher.
- Entleeren Sie das Gerät oder den Warmwasserspeicher, wenn Sie wasserführende Bauteile ersetzen wollen.
- Verwenden Sie nur neue Dichtungen und O-Ringe.

Ersatzteile beschaffen

Die Originalbauteile des Produkts sind im Zuge der Konformitätsprüfung mitzertifiziert worden. Wenn Sie bei der Wartung oder Reparatur mitzertifizierte Vaillant Originalersatzteile nicht verwenden, dann erlischt die Konformität des Produkts. Daher empfehlen wir dringend den Einbau von Vaillant Originalersatzteilen. Informationen über die verfügbaren Vaillant Originalersatzteile erhalten Sie unter der auf der Rückseite angegebenen Kontaktadresse.

- Wenn Sie bei der Wartung oder Reparatur Ersatzteile benötigen, dann verwenden Sie ausschließlich Vaillant Originalersatzteile.

13 Störungen erkennen und beheben



Gefahr! **Lebensgefahr durch unsachgemäße Störungsbeseitigung!**

Unsachgemäße Störungsbeseitigung kann zu Schäden am Gerät und an der Anlage führen. Schäden am Gerät und an der Anlage können zu Lebensgefahr führen.

- Sorgen Sie dafür, dass nur qualifizierte Fachhandwerker Störungen am Gerät oder an der Anlage beseitigen.



Gefahr! **Lebensgefahr durch Stromschlag an spannungsführenden Anschlüssen!**

An den Netzanschlussklemmen liegt Dauer- spannung an.

- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nicht unbeabsichtigt wieder eingesteckt wird.
- Sorgen Sie dafür, dass die Arbeiten an der Elektrik von einem qualifizierten Fachhandwerker durchgeführt werden.

13.1 Fehlermeldungen am Regler

Fehlermeldungen erscheinen sofort am Display, wenn der Fehler auftritt, und werden auch in den Fehlerspeicher des Reglers geschrieben.

- Sie können den Fehlerspeicher mit vrDIALOG auslesen.

Es gibt zwei verschiedene Störungsarten:

- Störungen von **Komponenten**, die über **eBUS** angeschlossen sind.
- **Eingeschränkter Betrieb**
Die Zeolith-Gas-Wärmepumpe bleibt in Betrieb. Es stehen nicht alle Funktionen zur Verfügung. Der Fehler wird angezeigt und verschwindet selbstständig, wenn die Fehlerursache beseitigt ist.
- **Störung**
Die Zeolith-Gas-Wärmepumpe wird abgeschaltet, der Fehler wird angezeigt. Die Zeolith-Gas-Wärmepumpe kann nach Beseitigung der Fehlerursache nur durch Fehlerücksetzung neu gestartet werden.
- Wenn die Störabschaltung infolge einer zu hohen Temperatur erfolgt, dann müssen Sie zur Fehlerücksetzung zuerst den Entriegelungsknopf am entsprechenden Temperaturbegrenzer drücken.
- Anschließend entriegeln Sie das Gerät durch Ziehen und Wiedereinstecken des Netzsteckers.

Erfolgt die Störabschaltung aus anderen Gründen:

- Ziehen Sie nach Beseitigung der Fehlerursache zur Entriegelung den Netzstecker und stecken Sie ihn wieder ein.

13 Störungen erkennen und beheben

13.2 Fehlercode und Fehlermeldung

Fehlercode	Fehlermeldung 1. Zeile	Fehlermeldung 2. Zeile	Fehlermeldung 3. Zeile	Auswirkung	Überprüfen	Fehler beheben
00	Sensor-Unterbrechung T3	Wärmetauscher rechts		alle Aggregate außer der Kollektorpumpe abgeschaltet	Fühlerstecker aufgesteckt? Leistungsunterbrechung?	➤ Fühlerstecker aufstecken. ➤ Leistungsunterbrechung beseitigen.
01	Sensor-Unterbrechung T4	Wärmetauscher links		alle Aggregate außer der Kollektorpumpe abgeschaltet	Fühlerstecker aufgesteckt? Leistungsunterbrechung?	➤ Fühlerstecker aufstecken. ➤ Leistungsunterbrechung beseitigen.
03	Sensor-Unterbrechung SP1	Speicher oben	Speicherregelung gestört	der Speicherfühler unten liefert ein Signal	Fühlerstecker aufgesteckt? Leistungsunterbrechung?	➤ Fühlerstecker aufstecken. ➤ Leistungsunterbrechung beseitigen.
04	Sensor-Unterbrechung KOL	Solarkollektoren	Solarfunktion gestört	keine solare Speicherladung, Temperaturwert auf 3°C setzen ->Wärmetauscherbetrieb oder Direktheizbetrieb	Fühlerstecker aufgesteckt? Leistungsunterbrechung?	➤ Fühlerstecker aufstecken. ➤ Leistungsunterbrechung beseitigen.
07	Sensor-Unterbrechung SPR	Kollektorrücklauf	keine Ertragsermittlung	keine Ertragsermittlung	Fühlerstecker aufgesteckt? Leistungsunterbrechung?	➤ Fühlerstecker aufstecken. ➤ Leistungsunterbrechung beseitigen.
08	Sensor-Unterbrechung SP2	Speicher unten	Speicherregelung gestört	der Speicherfühler oben liefert ein Signal	Fühlerstecker aufgesteckt? Leistungsunterbrechung?	➤ Fühlerstecker aufstecken. ➤ Leistungsunterbrechung beseitigen.
10	Sensor-Kurzschluss T3	Wärmetauscher rechts		alle Aggregate außer der Kollektorpumpe abgeschaltet	Fühlerstecker verbogen, kurzgeschlossen? Leitung beschädigt?	➤ Stecker austauschen. ➤ Leitung austauschen.
11	Sensor-Kurzschluss T4	Wärmetauscher links		alle Aggregate außer der Kollektorpumpe abgeschaltet	Fühlerstecker verbogen, kurzgeschlossen? Leitung beschädigt?	➤ Stecker austauschen. ➤ Leitung austauschen.
13	Sensor-Kurzschluss SP1	Speicher oben	Speicherregelung gestört	der Speicherfühler unten liefert ein Signal	Leitung beschädigt?	➤ Leitung austauschen.
14	Sensor-Kurzschluss KOL	Solarkollektoren	Solarfunktion gestört	keine solare Speicherladung, Temperaturwert auf 3°C setzen ->Wärmetauscherbetrieb oder Direktheizbetrieb	Leitung beschädigt? Extrem hohe Kollektortemperatur möglich (>160 °C)?	➤ Leitung austauschen. ➤ Kurzschluss beseitigen.
17	Sensor-Kurzschluss SPR	Kollektorrücklauf	keine Ertragsermittlung	keine Ertragsermittlung	Leitung beschädigt?	➤ Leitung austauschen.
18	Sensor-Kurzschluss SP2	Speicher unten	Speicherregelung gestört	der Speicherfühler oben liefert ein Signal	Leitung beschädigt?	➤ Leitung austauschen.
20	Heizkreisdruck zu niedrig	oder Temperatur zu hoch		alle Aggregate außer der Kollektorpumpe abgeschaltet	Heizungsanlagendruck i.O.? Hat Begrenzer im Heizungsanlauf ausgelöst? Alle Stecker gesteckt? Leistungen unterbrochen?	➤ Heizungsanlagen-druck korrigieren. ➤ Begrenzer zurücksetzen. ➤ Stecker aufstecken. ➤ Leistungsunterbrechung beseitigen.

13.1 Fehlercode und Fehlermeldung

Fehlercode	Fehlermeldung 1. Zeile	Fehlermeldung 2. Zeile	Fehlermeldung 3. Zeile	Auswirkung	Überprüfen	Fehler beheben
23	Temperaturdifferenz T3-T4	zu groß oder negativ		alle Aggregate außer der Kolkorpumpe abgeschaltet	Läuft Primärkreis-pumpe? Volumenstrom im Pri-märkreis vorhanden?	➤ Primärkreis entlüften. ➤ Primärkreispumpe austauschen.
27	Flammen-vortäuschung			alle Aggregate außer der Kolkorpumpe abgeschaltet	Leiterplatte Gasgeräte-steuerung-Fehler.	➤ Leiterplatte austauschen.
28	keine Flamme	keine Zündung im Anlauf		Ventilator und alle Pumpen außer der Kolkorpumpe abgeschaltet	Gasdruck i.O.? Flamm-bildung? Zünd-/Überwachungs-elektrode in der Flamme?	➤ Gasdruck korrigieren. ➤ Zünd-/Überwachungs-elektrode austauschen.
29	Flammenausfall	keine Wieder-zündung		Ventilator und alle Pumpen außer der Kolkorpumpe abgeschaltet	Gasdruck i.O.? Flamm-bildung? Zünd-/Überwachungs-elektrode in der Flamme?	➤ Gasdruck korrigieren. ➤ Zünd-/Überwachungs-elektrode austauschen.
32	Gebbl.-Drehzahl-abweichung	Zuluft-Frost-schutz		Ventilator und alle Pumpen außer der Kolkorpumpe abgeschaltet	Gebblase blockiert? Stecker nicht korrekt am Gebblase auf-gesteckt? Hall-Sensor defekt? Kabelbaumfehler? Elektronik defekt?	➤ Gebblase prüfen ➤ Stecker am Gebblase aufstecken. ➤ Hall-Sensor aus-tauschen. ➤ Kabelbaum aus-tauschen. ➤ Elektronik aus-tauschen.
61	Gasventil-ansteuerung			Ventilator und alle Pumpen außer der Kolkorpumpe abgeschaltet	Masseschluss in Gas-ventil oder Kabelbaum? Elektronikfehler?	➤ Masseschluss beseitigen. ➤ Elektronik aus-tauschen.
62	Gasventil-abschaltung			Ventilator und alle Pumpen außer der Kolkorpumpe abgeschaltet	Gasventil undicht? Elektronikfehler?	➤ Gasventil aus-tauschen. ➤ Elektronik aus-tauschen.
63	EEPROM fehlerhaft			Ventilator und alle Pumpen außer der Kolkorpumpe abgeschaltet	Elektronikfehler	➤ Elektronik aus-tauschen.
64	Elektronik-/Fühlerfehler			Ventilator und alle Pumpen außer der Kolkorpumpe abgeschaltet	Kurzschluss T3 oder T4 oder Elektronikfehler Zünd-/Überwachungs-elektrode defekt?	➤ Kurzschluss beseitigen. ➤ Elektronik aus-tauschen. ➤ Prüfen, ob Tempera-tur an T3 oder T4 zu hoch wird (> 150° C). ➤ Zünd-/Überwachungs-elektrode aus-tauschen
65	Temperatur Elektronik			Ventilator und alle Pumpen außer der Kolkorpumpe abgeschaltet	zu hohe Temperatur auf Leiterplatte Gasgeräte-steuerung äußere Einflüsse oder Elektronikfehler	➤ Temperaturfehler beseitigen. ➤ Leiterplatte austauschen. ➤ Elektronik aus-tauschen.
67	Elektronikfehler Flamme			Ventilator und alle Pumpen außer der Kolkorpumpe abgeschaltet	Elektronikfehler	➤ Elektronik aus-tauschen.

13.1 Fehlercode und Fehlermeldung (Fortsetzung)

13 Störungen erkennen und beheben

Fehlercode	Fehlermeldung 1. Zeile	Fehlermeldung 2. Zeile	Fehlermeldung 3. Zeile	Auswirkung	Überprüfen	Fehler beheben
76	Prim.kreisdruck zu niedr.	oder Temperatur zu hoch		Alle Ventilatoren und alle Pumpen außer der Kollektorpumpe abgeschaltet	Druck im Primärkreis in Ordnung? Begrenzer rechts oder links des Primärwärmehaushalts ausgelöst? Alle Stecker gesteckt? Leitungsunterbrechung?	➤ Druck korrigieren. ➤ Begrenzer zurücksetzen. ➤ Stecker aufstecken. ➤ Leitungsunterbrechung beseitigen.
80	Sensor-Unterbrechung T5	Desorberausgang	kein Wärmepumpenbetrieb	Direktheizbetrieb	Fühlerstecker aufgesteckt? Leitungsunterbrechung?	➤ Fühlerstecker aufstecken. ➤ Leitungsunterbrechung beseitigen.
81	Sensor-Unterbrechung T6	Desorbereingang	kein Wärmepumpenbetrieb	Direktheizbetrieb	Fühlerstecker aufgesteckt? Leitungsunterbrechung?	➤ Fühlerstecker aufstecken. ➤ Leitungsunterbrechung beseitigen.
82	Sensor-Unterbrechung T1	Soleeingang	keine Ertragsermittlung	keine Ertragsermittlung	Fühlerstecker aufgesteckt? Leitungsunterbrechung?	➤ Fühlerstecker aufstecken. ➤ Leitungsunterbrechung beseitigen.
83	Sensor-Unterbrechung T2	Soleausgang	keine Ertragsermittlung	keine Ertragsermittlung	Fühlerstecker aufgesteckt? Leitungsunterbrechung?	➤ Fühlerstecker aufstecken. ➤ Leitungsunterbrechung beseitigen.
84	Sensor-Unterbrechung TF1	Heizungsvorlauf	Heizungsregelung gestört	Heizung: Rücklaufregelung aktivieren, Speicherladebetrieb: Rücklaufregelung aktivieren	Fühlerstecker aufgesteckt? Leitungsunterbrechung?	➤ Fühlerstecker aufstecken. ➤ Leitungsunterbrechung beseitigen.
85	Sensor-Unterbrechung TR	Heizungsrücklauf	Heizungsregelung gestört	Vorlaufregelung aktivieren	Fühlerstecker aufgesteckt? Leitungsunterbrechung?	➤ Fühlerstecker aufstecken. ➤ Leitungsunterbrechung beseitigen.
86	Sensor-Unterbrechung AF	Aussentemperatur	Heizungsregelung gestört	auf Festwert regeln	Fühlerstecker aufgesteckt? Leitungsunterbrechung?	➤ Fühlerstecker aufstecken. ➤ Leitungsunterbrechung beseitigen.
90	Sensor-Kurzschluss T5	Desorberausgang	kein Wärmepumpenbetrieb	Direktheizbetrieb	Leitung beschädigt? Fühleranschlüsse kurzgeschlossen?	➤ Leitung austauschen. ➤ Kurzschluss beseitigen.
91	Sensor-Kurzschluss T6	Desorbereingang	kein Wärmepumpenbetrieb	Direktheizbetrieb	Leitung beschädigt? Fühleranschlüsse kurzgeschlossen?	➤ Leitung austauschen. ➤ Kurzschluss beseitigen.
92	Sensor-Kurzschluss T1	Soleeingang	keine Ertragsermittlung	keine Ertragsermittlung	Leitung beschädigt? Fühleranschlüsse kurzgeschlossen?	➤ Leitung austauschen. ➤ Kurzschluss beseitigen.
93	Sensor-Kurzschluss T2	Soleausgang	keine Ertragsermittlung	keine Ertragsermittlung	Leitung beschädigt? Fühleranschlüsse kurzgeschlossen?	➤ Leitung austauschen. ➤ Kurzschluss beseitigen.
94	Sensor-Kurzschluss TF1	Heizungsvorlauf	Heizungsregelung gestört	Heizung: Rücklaufregelung aktivieren, Speicherladebetrieb: Rücklaufregelung aktivieren	Leitung beschädigt? Fühleranschlüsse kurzgeschlossen?	➤ Leitung austauschen. ➤ Kurzschluss beseitigen.
95	Sensor-Kurzschluss TR	Heizungsrücklauf	Heizungsregelung gestört	Vorlaufregelung aktivieren	Leitung beschädigt? Fühleranschlüsse kurzgeschlossen?	➤ Leitung austauschen. ➤ Kurzschluss beseitigen.
96	Sensor-Kurzschluss AF	Aussentemperatur	Heizungsregelung gestört	auf Festwert regeln	Leitung beschädigt?	➤ Leitung austauschen.

13.1 Fehlercode und Fehlermeldung (Fortsetzung)

Fehlercode	Fehlermeldung 1. Zeile	Fehlermeldung 2. Zeile	Fehlermeldung 3. Zeile	Auswirkung	Überprüfen	Fehler beheben
97	Flammsignal in Adsorption			Störabschaltung, Abschaltung Wärmeanforderung, Ventil in Stellung Desorption mit Bypass fahren, beide Primärkreisumpen 100%	Gasventil überprüfen	➤ Gasventil austauschen.
98	Fehler Primärkreisumschalter		kein Wärmepumpenbetrieb	Abschaltung von Wärmeanforderung, allen Pumpen und Ventilmotor	Stecker Positionskontakte am Umschalter nicht gesteckt? Kabelbaumfehler? Motor nicht auf Leiterplatte aufgesteckt? Umschaltventil oder Antrieb defekt?	➤ Stecker aufstecken. ➤ Leitungsunterbrechung beseitigen. ➤ Umschaltventil oder Antrieb austauschen.

13.1 Fehlercode und Fehlermeldung (Fortsetzung)

13.3 Sonstige Fehler/Störungen

Störungsanzeichen	Mögliche Ursache	Maßnahme zur Beseitigung
Geräusche im Heizkreis.	Luft im Heizkreis.	➤ Heizkreis entlüften (ggf. geräteinternen Entlüftungsnippel im Heizungsvorlauf nutzen). ➤ Zur Vermeidung von Wasseraustritt in das Gerät den Silikon-schlauch auf den Entlüftungsnippel stecken. (→ Abb. 3.7, Pos. (9))
	Verschmutzungen im Heizkreis.	➤ Heizkreis spülen.
	Pumpe defekt.	➤ Pumpe auf Funktion prüfen, ggf. tauschen.
Wasserspuren unter oder neben dem Gerät.	Der Kondensatablauf ist verstopft.	➤ Kondensatablauf und Siphon kontrollieren. Gegebenenfalls reinigen.
	Undichtigkeiten Im Heizkreis.	➤ Heizkreiskomponenten (Pumpe, Rohre) auf Undichtigkeiten kontrollieren. Gegebenenfalls Verschraubungen nachziehen und Dichtungen ersetzen.
Geräusche im Verdampfer/Kondensator(bei Desorption)	Luft im Solekreislauf	➤ Solekreislauf entlüften.
	Volumenstrom zu hoch	➤ Solepumpe mit vrDIALOG in ihrer Pumpenleistung reduzieren (nur durch Kundendienst).
Geräusche im Verdampfer/Kondensator(bei Adsorption)	Luft im Solekreislauf	➤ Solekreislauf entlüften.
	Volumenstrom zu hoch	➤ Solepumpe mit vrDIALOG in ihrer Pumpenleistung reduzieren (nur durch Kundendienst).

13.2 Sonstige Fehler/Störungen

14 Außerbetriebnahme und Entsorgung

14.1 Anlage außer Betrieb nehmen

Die Außerbetriebnahme der einzelnen Komponenten der Anlage ist in den jeweiligen Anleitungen beschrieben.

- Nehmen Sie die Anlage außer Betrieb, indem Sie die einzelnen Komponenten außer Betrieb nehmen.
- Informieren Sie den Betreiber über die getroffenen Maßnahmen.

14.2 Anlage entsorgen

Anlage

Sorgen Sie dafür, dass die Anlage sowie die vorhandenen Zubehörteile nach Ablauf der Nutzungsdauer einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt werden.

Gerät

Die zeoTHERM besteht zum überwiegenden Teil aus recyclingfähigen Materialien.

- Sorgen Sie für eine fachgerechte Entsorgung des Gerätes.

Verpackung

- Sorgen Sie dafür, dass die Transportverpackung einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt wird.

15 Kundendienst

Kundendienst (Deutschland)

Berghauser Str. 40
42859 Remscheid
Werkskundendienst 02191 57 67 901
www.vaillant.de

Vaillant Kundendienst (Österreich)

Vaillant Group Austria GmbH
Clemens-Holzmeister-Straße 6
A-1100 Wien
Österreich

E-Mail: info@vaillant.at

Internet: <http://www.vaillant.at/werkskundendienst/>

Telefon: 05 70 50-21 00 (zum Regionaltarif österreichweit,
bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz ggf. abweichende
Tarife - nähere Information erhalten Sie bei Ihrem
Mobilnetzbetreiber)

Der flächendeckende Werkskundendienst für ganz Öster-
reich ist täglich von 0 bis 24 Uhr erreichbar. Vaillant
Werks-kundendiensttechniker sind 365 Tage für Sie
unterwegs, sonn- und feiertags, österreichweit.

Vaillant Kundendienst (Schweiz)

Vaillant GmbH (Schweiz)
Riedstrasse 12
CH-8953 Dietikon 1
Schweiz, Svizzera, Suisse

Postfach 744
CH-8953 Dietikon 1
Schweiz, Svizzera, Suisse

Tel.: 044 744 29-29
Fax: 044 744 29-28

16 Technische Daten


		Einheit	zeoTHERM VAS 106/4	zeoTHERM VAS 156/4	Bemerkung
Größte Wärmebelastung (Heizung)		kW	10,2	14,5	
Größte Wärmebelastung (Speicherladung)		kW	12,5	14,5	
Kleinste Wärmebelastung		kW	4,7		
Nennwärmeleistungsbereich (Heizung)		kW	1,5 bis 10	1,5 bis 15	
Nennwärmeleistungsbereich (Speicherladung)		kW	4,6 bis 12,25	4,6 bis 15	
Anschlusswerte					
Gaskategorie			II2ELL3P		
Gasanschlussdruck Erdgas E/LL		kPa (mbar)	2,0 (20)		
Gasanschlussdruck Flüssiggas P		kPa (mbar)	5,0 (50)		
Erdgas E/LL		m³/h	1,31/1,55	1,53/1,79	15 °C, 101,3 kPa (1013 mbar)
Flüssiggas P		kg/h	0,97	1,13	
Abgasmassenstrom	min. WB	g/s	2,2		WB = Wärmebelastung
	max. WB	g/s	7,1	8,2	
Abgastemperatur	max. WB	°C	85		
Emission	CO ₂	%	9,2		
	CO	mg/kWh	11		
	NO _x	mg/kWh	31	40	DIN EN 483
NO _x Klasse			5		
Normnutzungsgrad					
nach VDI4650 Blatt 2, bei 35/28°C	bezogen auf H _i	%	135	131	
	bezogen auf H _s	%	126	122	
30%-Wirkungsgrad Minimallast	T _m 30 °C, bezogen auf H _i	%	132		nach DVGW VP 120
	T _m 30 °C, bezogen auf H _s	%	123		nach DVGW VP 120
30 %-Teillast-Wirkungsgrad	T _m 30 °C, bezogen auf H _i	%	127	123	EnEV-relevant
Heizung					
max. Vorlauftemperatur		°C	75		
einstellbare Vorlauftemperatur		°C	20 bis 75		Werkseinstellung max. 75 °C
zul. Gesamtüberdruck		kPa (bar)	300 (3)		
Umlaufwassermenge	bei ΔT=10 K	l/h	865	1247	
	bei ΔT=7 K	l/h	1228	1781	
	bei ΔT=5 K	l/h	1730	-	
Kondensatmenge		l/h	ca. 1,5	ca. 1,7	
Restförderhöhe Pumpe	bei ΔT=10 K	mbar	500	367	
	bei ΔT= 7 K	mbar	393	63	
	bei ΔT= 5 K	mbar	150	-	

16.1 Technische Daten


		Einheit	zeoTHERM VAS 106/4	zeoTHERM VAS 156/4	Bemerkung
Solekreis					
Temperaturbereich		°C	-20 bis +80		
Betriebsdruckbereich		kPa (bar)	80 bis 600 (0,8 bis 6)		
Solarflüssigkeit			Vaillant Solarflüssigkeit		
Primärkreis					
Temperaturbereich		°C	5 bis 127		
Betriebsdruckbereich		kPa (bar)	250 bis 400 (2,5 bis 4)		
Allgemein					
Gasanschluss			G 3/4"		
Heizungsanschluss			G 3/4"		
Solaranschluss			G 3/4"		
Abgasstutzen		mm	60/100		JV-Standardanschluss
Kennzeichnung Venturi			003		
Elektroanschluss		V/Hz	230/50		
Leistungsaufnahme	P _{el} min	W	5		
	P _{el} mittlere	W	40 bis 60		EnEV relevant
	P _{el} max	W	125	150	
eingebaute Sicherungen			4A/T		Leiterplatte Systemsteuerung
			2A/T		Leiterplatte Gasgerätesteuerung
Betriebsgewicht		kg	175		
Leergewicht		kg	160		
Schallleistungspegel LWA		dBA re1pW	40		
Geräteabmessungen					
Höhe		mm	1665		
Breite		mm	772		
Tiefe		mm	718		

16.1 Technische Daten (Fortsetzung)


16 Technische Daten

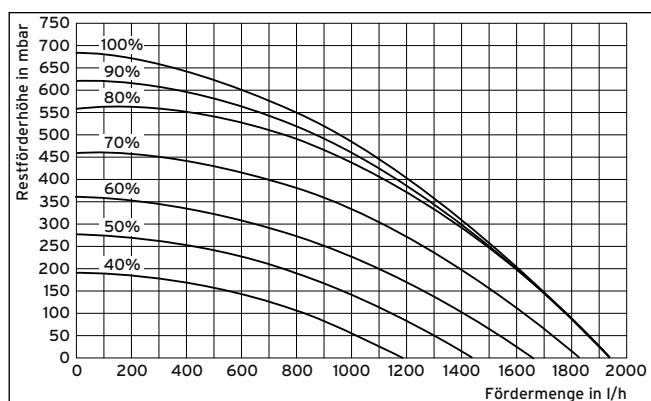

16.1 Pumpendiagramm Heizkreis

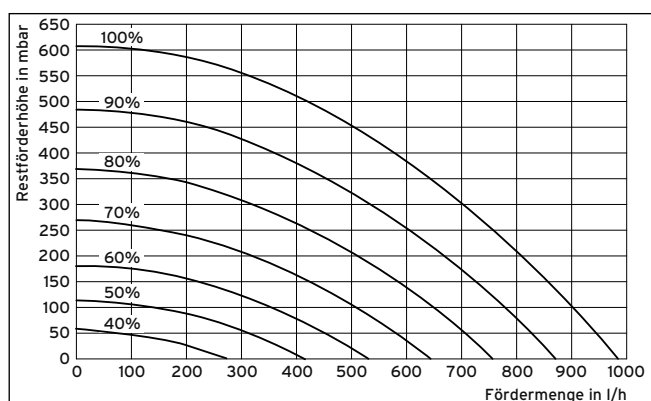

16.2 Pumpendiagramm Solekreis Adsorption

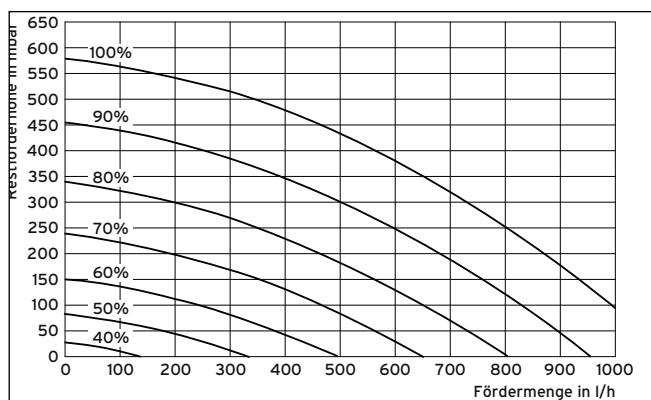

16.3 Pumpendiagramm Solekreis SHU

17 Inbetriebnahme-Checkliste

Angaben zum Fachbetrieb	Angabe
Welcher Monteur führte die Inbetriebnahme durch?	
Name des Fachhandwerkbetriebs	
Straße, Hausnummer	
Postleitzahl, Ort	
Telefon	
Planung der Anlage	Angabe
Angaben zum Wärmebedarf	
Wie hoch ist die Heizlast des Objektes?	
Wurden bei der Planung Gebäudeteile berücksichtigt, die zu einem späteren Zeitpunkt beheizt werden sollen?	
Wurde die Leistung für die Warmwasserversorgung berücksichtigt?	
Warmwasserversorgung	
Wurde eine zentrale Warmwasserversorgung eingesetzt?	
Wurde das Benutzerverhalten bezüglich des Warmwasserbedarfs berücksichtigt?	
Wurde bei der Planung der erhöhte Warmwasserbedarf von Whirlpools und Komfortduschen berücksichtigt?	
Verwendetes Gerät in der Anlage	Angabe
Welches Gerät wurde in der Anlage installiert?	
Bezeichnung des Gerätes	
Wurde ein Speicher zur Warmwasserbereitung eingesetzt?	
Angabe des Typs	
Angabe des Volumens	
Welcher Raumtemperaturregler wurde verwendet?	
VR 90	
Keiner	

17.1 Inbetriebnahme-Checkliste

17 Inbetriebnahme-Checkliste

Wärmequellenanlage (WQA)	Angabe
Solarkollektoren (Montagesystem, Anzahl, Typ, Ausrichtung, Dachneigung)	
Montagesystem (Indach, Aufdach, Flachdach)	
Anzahl der Kollektoren?	
Kollektortyp?	
Ausrichtung der Kollektoren?	Angabe
Dachneigung bzw. Neigungswinkel der Kollektoren?	
Angaben zum Solekreislauf	Angabe
Welcher Rohrdurchmesser wurde verwendet (von der zeoTHERM zu den Kollektoren)?	
Welche Rohrlänge hat der Solekreislauf insgesamt (von der zeoTHERM zu den Kollektoren und zurück)?	
Welcher Rohrdurchmesser wurde verwendet (vom Warmwasserspeicher zu den Kollektoren)?	
Welche Rohrlänge hat der Solekreislauf insgesamt (vom Warmwasserspeicher zu den Kollektoren und zurück)?	
Wurde Vaillant Solarflüssigkeit aufgefüllt?	Angabe
Wurde der Solekreislauf mit Vaillant Solarflüssigkeit abgedrückt und auf Dichtigkeit überprüft?	
Wurde die Solaranlage ordnungsgemäß gespült?	
Wurde der Frostschutz (-28 °C) mit einem Frostschutzprüfer geprüft?	
Welche Pumpenstufe wurde an der Pumpe der Solarstation eingestellt?	
Welcher Volumenstrom wurde am Taccosetter der Solarstation eingestellt?	
Welcher Volumenstrom strömt durch den Verdampfer? Siehe hierzu Pumpendiagramm → Abb. 16.2.	
Wurde eine zusätzliche externe Rückschlagklappe installiert?	
Welcher Vordruck wurde am Solarausdehnungsgefäß eingestellt?	
Wie hoch wurde der Druck im Solekreislauf aufgefüllt?	
Wurden die Rohrleitungen des Solekreislaufes wärmegeklämmt/diffusionsdicht wärmegeklämmt?	
Wurden Absperreinrichtungen (Wartungshähne) gemäß dem Hydraulikschema im Solekreislauf der zeoTHERM installiert?	

17.1 Inbetriebnahme-Checkliste (Fortsetzung)

Wärmenutzungsanlage (WNA)	Angabe
Angaben zur Wärmenutzungsanlage	
Heizlast der Fußbodenheizung?	
Heizlast der Wandheizung?	
Planung der Wärmenutzungsanlage	
Wurden Verlustdrücke durch Rohrnetzberechnung ermittelt?	
Wurden die Heizkreise der Anlage hydraulisch abgeglichen?	
Wurden Stellventile in die Wärmenutzungsanlage eingebaut?	
Wurde der minimale Massenstrom der Wärmepumpe berücksichtigt?	
Wurde ein Schmutzfilter in den Rücklauf eingebaut?	
Wurde die Anlage mit allen Sicherheitseinrichtungen versehen?	
Wurden Überlauftrichter und Abblaseleitung eingebaut?	
Wurden die Rohre mit Wärmedämmung isoliert?	
Wurde der Heizkreis gespült und entlüftet?	
Wurde der Heizkreis auf Dichtheit geprüft?	
Warmwasserversorgung	
Wurde die Anlage mit allen Sicherheitseinrichtungen versehen?	
Wurde eine Zirkulationsleitung installiert?	
Inbetriebnahme der zeoTHERM	Angabe
Prüfungen	
Wurde die Hydraulik gemäß den von Vaillant freigegebenen Hydraulikschemaschemata installiert?	
Wie hoch ist der Druck im Heizkreislauf?	
Wie hoch ist der Druck im Primärkreislauf?	
Wird die Heizung warm?	
Wird das Trinkwasser im Speicher warm?	
Einstellungen des Reglers	
Wurden die Grundeinstellungen am Regler vorgenommen?	
Wurde der Legionellenschutz aktiviert?	
Ist die Anmeldung von vr900 über tecbytel erfolgt?	
Wie hoch ist die Feldstärke des Empfanges von vr900?	
Übergabe an den Betreiber	Angabe
Wurde der Betreiber zu folgenden Punkten eingewiesen?	
Grundfunktion und Bedienung des Reglers	
Grundfunktionen und Bedienung des zeoTHERM-Systems	
Wartungsintervalle	
Übergabe der Dokumentation	Angabe
Wurde dem Betreiber die Betriebsanleitung übergeben?	
Wurde dem Betreiber die Installationsanleitung übergeben?	

17.1 Inbetriebnahme-Checkliste (Fortsetzung)

18 Anhang

18.1 Fühlerkennwerte

Standardfühler VR 10

Temperatur (°C)	Widerstand (Ohm)
-40	87879
-35	63774
-30	46747
-25	34599
-20	25848
-15	19484
-10	14814
-5	11358
0	8778
5	6836
10	5363
15	4238
20	3372
25	2700
30	2176
35	1764
40	1439
45	1180
50	973
55	807
60	672
65	562
70	473
75	400
80	339
85	289
90	247
95	212
100	183
105	158
110	137
115	120
120	104
125	92
130	81
135	71
140	63
145	56
150	50
155	44

18.1 Kennwerte Standardfühler VR 10

Kollektorfühler VR 11

Temperatur (°C)	Widerstand (Ohm)
-40	327344
-35	237193
-30	173657
-25	128410
-20	95862
-15	72222
-10	54892
-5	42073
0	32510
5	25316
10	19862
15	15694
20	12486
25	10000
30	8060
35	6535
40	5330
45	4372
50	3605
55	2989
60	2490
65	2084
70	1753
75	1481
80	1256
85	1070
90	916
95	786
100	678
105	586
110	509
115	443
120	387
125	339
130	298
135	263
140	232
145	206
150	183
155	163

18.2 Kennwerte Kollektorfühler VR 11

18.2 Außentemperaturfühler VRC-DCF

Temperatur (°C)	Widerstand (Ohm)
-25	2167
-20	2067
-15	1976
-10	1862
-5	1745
0	1619
5	1494
10	1387
15	1246
20	1128
25	1020
30	920
35	831
40	740

18.3 Fühlerkennwerte VRC-DCF

Stichwortverzeichnis

A			
Ablaufdiagramm.....	80		
Ablaufleitung Sicherheitsventil.....	40		
Adsorption.....	4, 9, 85, 87, 88, 96, 101, 113		
Anlage befüllen.....	48		
Anlage entleeren.....	104		
Anlage entsorgen.....	114		
Anschlüsse an der Rückseite.....	25		
Aufbau der zeoTHERM.....	18		
Aufstellort.....	22		
Auspacken.....	27		
Außerbetriebnahme.....	114		
B			
Befüllen.....	58, 99		
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	6		
Betreiberebene.....	76, 77, 80, 85, 91		
Brenner prüfen.....	106		
C			
CE-Kennzeichnung.....	5		
Checkliste.....	119		
Codeebene.....	76, 78, 82, 93, 94		
D			
DCF-Empfänger.....	47		
Desorption.....	9, 56, 57, 85, 87, 88, 96, 113		
Displays aufrufen.....	76		
E			
Elektroinstallation.....	41		
Elektronik.....	19, 20, 41, 56, 105, 111		
Entlüften.....	34, 68, 99		
Entsorgung.....	114		
Ertragsdiagramme.....	88		
Ertragsfühler.....	46		
F			
Fehlercode.....	110		
Fehlermeldung.....	110		
Fehlermeldungen.....	109		
Fehlerspeicher.....	98, 109		
Fernbedienung.....	94		
Flachkollektor.....	9, 23, 36, 77, 88, 96, 110		
Frostschutz.....	76, 77, 78, 91, 111, 120		
Fühler.....	41, 74, 99, 110, 122		
Fühlerkennwerte.....	122		
G			
Gasanschluss.....	34		
Gasgeruch.....	7		
Gerät entleeren.....	104		
Geräteverkleidung montieren.....	64		
Gesamte Anlage entleeren.....	104		
Grundanzeige.....	76, 85, 89		
H			
Heizkreis befüllen.....	48		
Hinweise zur Dokumentation.....	4		
Hybridgerät.....	6		
Hydraulikpläne.....	10		
I			
Inbetriebnahme.....	68		
Inbetriebnahme-Checkliste.....	119		
Inspektion.....	103		
Installation.....	33		
Installationsassistent.....	74		
K			
Kalibrierung.....	74		
Kollektor.....	85, 95, 97, 101, 110, 120		
Komponenten der zeoTHERM.....	19		
Kondenswasser.....	21, 39, 40, 103, 106		
Kondenswassersiphon.....	40		
L			
Legionellenschutz.....	78		
Legionellenschutzpumpe.....	47		
Lieferumfang.....	26, 64		
Luft-/Abgasführung.....	39		
M			
Maße.....	23		
Mitgeltende Unterlagen.....	4		
Montage.....	21		
N			
Notfall.....	7		
P			
Platine Systemsteuerung.....	42		
R			
Regelung.....	75		
Regelung des Heizkreises.....	79		
Regler.....	46, 63, 75, 76, 78, 93, 103, 109, 121		
Reparatur.....	108		

S

Schornsteinfegermessung.....	89
Sicherheit	6
Solarstation.....	47
Solekreis.....	36, 80
Solekreis befüllen	58
Soletemperatur	80
Solevolumenstrom.....	80
Spannungsversorgung.....	47
Speicherfühler	46
Standardfühler	46
Störungen erkennen und beheben.....	109
Störungsarten	109
Systembeschreibung.....	9

T

Thermo-Kompaktmodul	104
Transport	28
Typenschild.....	4, 19
Typenübersicht.....	5

V

Verpackung	114
Vorschriften	6, 7, 26, 33, 41
VrDIALOG.....	78
VrnetDIALOG	78

W

Warmwasserspeicher	37
Warnhinweise.....	6
Wartung.....	103
Wasserhärte.....	7
Werkseinstellungen	80
Werkzeugliste	33

Z

Zirkulationspumpe	46
Zusatzfunktionen.....	77



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



Lieferant

Vaillant Sàrl

Rte du Bugnon 43 ■ 1752 Villars-sur-Glâne ■ tél. 026 409 72 10 ■ fax 026 409 72 14
Service après-vente ■ tél. 026 409 72 17 ■ fax 026 409 72 19
romandie@vaillant.ch ■ www.vaillant.ch

Vaillant GmbH

Riedstrasse 12 ■ Postfach 86 ■ CH-8953 Dietikon 1
Tel. 044 744 29 29 ■ Fax 044 744 29 28 ■ Kundendienst Tel. 044 744 29 29
Techn. Vertriebssupport Tel. 044 744 29 19 ■ info@vaillant.ch ■ www.vaillant.ch

Vaillant Group Austria GmbH

Clemens-Holzmeister-Straße 6 ■ A-1100 Wien ■ Telefon 05 7050
Telefax 05 7050-1199 ■ www.vaillant.at ■ info@vaillant.at

Vaillant Deutschland GmbH & Co.KG

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid ■ Telefon 0 21 91/18-0
Telefax 0 21 91/18-28 10 ■ www.vaillant.de ■ info@vaillant.de

Hersteller

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid ■ Telefon 0 21 91/18-0
Telefax 0 21 91/18-28 10 ■ www.vaillant.de ■ info@vaillant.de