


Für den Fachhandwerker



Montageanleitung auroTHERM

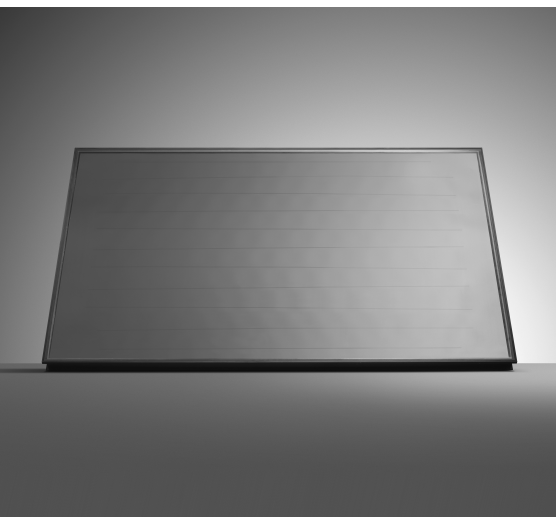

Indachmontage

VFK 135 D
VFK 145 H/V
VFK 150 H/V



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zur Dokumentation	2
1.1	Mitgeltende Unterlagen.....	2
1.2	Anbringung und Aufbewahrung der Unterlagen ..	2
1.3	Verwendete Symbole	2
1.4	Gültigkeit der Anleitung	2
2	Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2.1	Kombination mit anderen Bauteilen	3
2.2	Einsatzbedingungen	3
2.3	CE-Kennzeichnung.....	3
3	Sicherheitshinweise.....	4
3.1	Regeln der Technik.....	4
3.2	Unfallverhütungsvorschriften.....	5
3.3	Blitzschutz	5
3.4	Frostschutz	5
4	Montage.....	6
4.1	Vor der Montage	6
4.2	Lieferumfang.....	7
4.3	Konfektionierung des Kollektorfeldes	11
4.4	Hydraulikanschluss.....	12
4.5	Einbaumaße.....	13
4.6	Hydraulischen Anschluss vorbereiten	14
4.7	Montage.....	14
4.8	Abschlussarbeiten.....	26
5	Entsorgung	26
6	Werkkundendienst und Garantie.....	27
7	Technische Daten	28

1 Hinweise zur Dokumentation

Die folgenden Hinweise sind ein Wegweiser durch die Gesamtdokumentation.

1.1 Mitgeltende Unterlagen

Beachten Sie bei der Montage der Flachkollektoren alle Installationsanleitungen von Bauteilen und Komponenten der Solaranlage. Diese sind den jeweiligen Bauteilen der Anlage sowie ergänzenden Komponenten beigelegt. **Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitungen entstehen, übernehmen wir keine Haftung.**

1.2 Anbringung und Aufbewahrung der Unterlagen

Geben Sie diese Montageanleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen und ggf. benötigte Hilfsmittel an den Anlagenbetreiber weiter. Dieser übernimmt die Aufbewahrung, damit die Anleitungen und Hilfsmittel bei Bedarf zur Verfügung stehen.

1.3 Verwendete Symbole

Beachten Sie bei der Montage des Kollektors die Sicherheitshinweise in dieser Montageanleitung!



Gefahr!
Unmittelbare Gefahr für Leib und Leben!



Gefahr!
Lebensgefahr durch Stromschlag!



Gefahr!
Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr!



Achtung!
Mögliche gefährliche Situation für Produkt und Umwelt!



Hinweis
Nützliche Informationen und Hinweise.

- Symbol für eine erforderliche Aktivität

1.4 Gültigkeit der Anleitung

Diese Montageanleitung gilt ausschließlich für Flachkollektoren mit folgenden Artikelnummern:

Kollektortyp	Artikelnummer
VFK 135 D	0010004421
VFK 145 H	0010004457
VFK 145 V	0010004455
VFK 150 H	0010006285
VFK 150 V	0010006283

Tab. 1.1 Kollektortypen und Artikelnummern

Die Vaillant Flachkollektoren gibt es in verschiedenen Ausführungen: Eine Variante für die horizontale Kollektorlage, eine Variante für die vertikale Kollektorlage. Außerdem können die Kollektoren im Kollektorfeld nebeneinander und übereinander angeordnet werden.

Generell sind die in dieser Anleitung beschriebenen Montageschritte und Hinweise für beide Kollektorlagen und Feldanordnungen gültig. Weichen in einzelnen Fällen die Montageschritte voneinander ab, so wird explizit darauf hingewiesen:



Bei horizontaler Kollektorlage



Bei vertikaler Kollektorlage



Bei Feldanordnung nebeneinander



Bei Feldanordnung übereinander

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Vaillant Flachkollektoren auroTHERM sind nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut.

Dennoch können bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen des Gerätes und anderer Sachwerte entstehen. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Die Vaillant Flachkollektoren auroTHERM können auf vielfältige Art und Weise eingesetzt werden: zur Warmwasserbereitung, Schwimmbadbeheizung, als Unterstützung für Heiz- und Kühlanlagen.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller/Lieferant nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören auch das Beachten der Bedienungs- und der Installationsanleitung sowie aller weiteren mitgeltenden Unterlagen und die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsbedingungen.



Achtung!

Jede missbräuchliche Verwendung ist untersagt!

2.1 Kombination mit anderen Bauteilen

Die Vaillant Flachkollektoren dürfen nur mit Bauteilen (Befestigung, Anschlüssen etc.) und Anlagenkomponenten der Firma Vaillant kombiniert werden.

Die Verwendung darüber hinausgehender Bauteile oder Anlagenkomponenten gilt als nicht bestimmungsgemäß. Hierfür übernehmen wir keine Haftung.

2.2 Einsatzbedingungen



Achtung!

Schäden am Kollektor!

Die Flachkollektoren sind für eine maximale Regelschneelast von 5,0 kN/m² und eine maximale Windlast von 1,6 kN/m² geeignet.

Achtung!

Einsturzgefahr des Daches!

Montieren Sie die Flachkollektoren nur auf ausreichend tragfähigen Dächern.

Ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann hinzu.

Achtung!

Undichtigkeiten!

Bei Indachmontage muss das Dach eine Dachneigung von $\geq 22^\circ$ aufweisen.

Bei Dachneigungen $< 22^\circ$ kann sich Regenwasser auf den Abdeckblechen sammeln und es kann zu Undichtigkeiten kommen.

Bei Dachneigungen von 15° - 22° nutzen Sie das Vaillant Eindeckset 0020059599 bzw. 0020059879.

2.3 CE-Kennzeichnung

Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die Geräte gemäß der Typenübersicht die grundlegenden Anforderungen der folgenden Richtlinien erfüllen:

- Richtlinie 97/23/EWG des europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über Druckgeräte



Die Flachkollektoren auroTHERM sind nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Die Konformität mit den zutreffenden Normen wurde nachgewiesen.



Die Flachkollektoren auroTHERM sind erfolgreich nach den Regeln und Anforderungen des Solar Keymark geprüft.

3 Sicherheitshinweise

Beachten Sie bei der Montage der Flachkollektoren folgende Sicherheitshinweise, Regeln der Technik und Unfallverhütungsvorschriften.



Gefahr!

Lebensgefahr durch Stürze vom Dach!

Lebensgefahr durch vom Dach herabfallende Teile!

Beachten Sie die für Höhenarbeiten geltenden nationalen Vorschriften.



Gefahr!

Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr!

Die Kollektoren werden bei Sonneneinstrahlung im Inneren bis zu 200 °C heiß. Entfernen Sie die werkseitig angebrachte Sonnenschutzfolie daher erst nach der Inbetriebnahme des Solar-systems.



Gefahr!

Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr!

Die Kollektoren werden bei Sonneneinstrahlung im Inneren bis zu 200 °C heiß.

Vermeiden Sie daher Wartungsarbeiten bei praller Sonne.



Achtung!

Schäden am Kollektor!

Die Montage der Flachkollektoren nach der vorliegenden Montageanleitung setzt Fachkenntnisse entsprechend einer abgeschlossenen Berufsausbildung einer Fachkraft voraus. Führen Sie die Montage nur dann aus, wenn Sie über solche Fachkenntnisse verfügen.

3.1 Regeln der Technik

Die Montage muss den bauseitigen Bedingungen, den örtlichen Vorschriften und den Regeln der Technik entsprechen. Insbesondere sind hier die folgenden Vorschriften zu nennen (Tab. 3.1).

Montagearbeiten auf Dächern	Anschluss thermischer Solaranlagen	Installation und Ausrüstung von Wassererwärmern	Elektrischer Anschluss
DIN 18338 Dachdeckungs- und Dachdichtungsarbeiten	DIN 1988 Technische Regeln für Trinkwasser-Installation	DIN 4753/EN 12897 Wassererwärmer und Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser; Anforderungen, Kennzeichnung, Ausrüstung und Prüfung	VDE 0100 Errichtung elektrischer Betriebsmittel
DIN 18339 Klempnerarbeiten	EN 12975 Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile - Kollektoren	DIN 18380 Heizungs- und Brauchwassererwärmungsanlagen	VDE 0185 Allgemeines für das Errichten von Blitzschutzanlagen

Tab. 3.1 Regeln der Technik

Montagearbeiten auf Dächern	Anschluss thermischer Solaranlagen	Installation und Ausrüstung von Wassererwärmern	Elektrischer Anschluss
DIN 18451 Gerüstarbeiten	EN 12976 Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile - Vorgefertigte Anlagen	DIN 18381 Gas-, Wasser- und Abwasserinstallationsarbeiten	VDE 0190 Hauptpotentialausgleich von elektrischen Anlagen
	ENV 12977 Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile - Kundenspezifisch gefertigte Anlagen	DIN 18421 Wärmedämmarbeiten an wärmetechnischen Anlagen	DIN 18382 Elektrische Kabel- und Leitungsanlage in Gebäuden
		AVB WasV Verordnung über allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser	
		DVGW W 551 Trinkwassererwärmungs- und Leitungsanlagen; Technische Maßnahmen zur Verminderung des Legionellenwachstums	

Tab. 3.1 Regeln der Technik (Forts.)

3.2 Unfallverhütungsvorschriften

- Beachten Sie bei der Montage der Kollektoren die für das Arbeiten in der entsprechenden Höhe geltenden nationalen Vorschriften.
- Sorgen Sie für die vorgeschriebene Absturzsicherung, indem Sie z. B. Dachfanggerüste oder Dachschutzwände benutzen.
- Wenn Dachfanggerüst oder Dachschutzwand unzureichend sind, setzen Sie als Absturzsicherung Sicherungsgeschirre ein, wie z. B. den Vaillant Sicherheitsgurt (Art.-Nr. 302066, nicht in allen Ländern verfügbar).
- Benutzen Sie Werkzeuge und Hilfsmittel (z. B. Hebezeuge oder Anlegeleitern) nur entsprechend den für sie jeweils geltenden Unfallverhütungsvorschriften.
- Sperren Sie die Flächen im Fallbereich unterhalb der Montagestelle ausreichend weit ab, damit Personen nicht durch herabfallende Gegenstände verletzt werden können.
- Kennzeichnen Sie die Arbeitsstelle z. B. durch Hinweisschilder entsprechend den gültigen Vorschriften.

3.3 Blitzschutz



Achtung!

Schäden durch Blitzschlag!

Bei einer Montagehöhe von über 20 m bzw. wenn die Kollektoren über den Dachfirst hinausragen, müssen Sie die elektrisch leitenden Teile an eine Blitzschutzeinrichtung anschließen!

3.4 Frostschutz



Achtung!

Frostschäden!

Keinesfalls darf sich bei Frostgefahr reines Wasser im Kollektor befinden!

Nach dem Abdrücken und Spülen bleibt möglicherweise Wasser in den Kollektoren. Füllen Sie deshalb die Solaranlage umgehend mit Solarflüssigkeit. Kontrollieren Sie die Flüssigkeitskonzentration mit einem Frostschutzprüfer, da Wasserreste im Solarkreis zu Verdünnung führen können.



Hinweis

Durch Abstrahlung von Wärme gegen den kalten Nachthimmel kann es schon bei Lufttemperaturen von 5 °C zu Frostschäden kommen.

4 Montage

4.1 Vor der Montage

Bitte beachten Sie vor und während der Montage die in Abschnitt 3 aufgeführten Sicherheitshinweise.



Gefahr!

Lebensgefahr durch Stürze vom Dach!

Lebensgefahr durch vom Dach herabfallende Teile!

Beachten Sie die für Höhenarbeiten geltenden nationalen Vorschriften.

Sichern Sie sich mit dem Vaillant Sicherungsgurt (Art.-Nr. 302066).



Gefahr!

Lebensgefahr durch Stürze!

Treten Sie bei der Montage niemals auf das Eindeckblech, da dieses bei zu großer Belastung einbrechen kann.



Gefahr!

Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr!

Die Kollektoren werden bei Sonneneinstrahlung im Inneren bis zu 200 °C heiß. Entfernen Sie die werksseitig angebrachte Sonnenschutzfolie daher erst nach der Inbetriebnahme des Solar-systems.



Achtung!

Kollektorschaden durch falsche Lagerung!

Lagern Sie die Kollektoren stets trocken und witterungsgeschützt.

Achtung!

Schäden an Dachkonstruktion durch fehlende Dachhinterlüftung!

Unter den Kollektoren muss eine vorschriftsmäßige Dachhinterlüftung vorhanden sein.



Achtung!

Fehlfunktion des Systems durch Lufteinschlüsse!

Verwenden Sie zum Befüllen der Anlage das Vaillant Inbetriebnahme- und Wartungsset (Art.-Nr. 0020042548), um Lufteinschlüsse zu vermeiden.

Benutzen Sie den am Kollektorfeld installierten Handentlüfter.

Alternativ bauen Sie den Vaillant Solar-Schnellentlüfter (Art.-Nr. 302019) am höchsten Punkt der Anlage ein bzw. setzen Sie das automatische Luftabscheide-System (Art.-Nr. 302418) in den Solarkreis ein. Beachten Sie dazu die zugehörige Installations- und Bedienungsanleitung.



Achtung!

Gefahr der Beschädigung innenliegender Komponenten!

Der Kollektorinnenraum ist durch die in der Rohrdurchführung integrierte Öffnung belüftet. Halten Sie die Belüftungsöffnung zur störungsfreien Funktion frei.

4.2 Lieferumfang

- Überprüfen Sie die Einbausets anhand der Abbildungen und Materiallisten auf Vollständigkeit.



Hinweis

Der vertikale Kollektor wird im Kollektorfeld nebeneinander angeordnet.

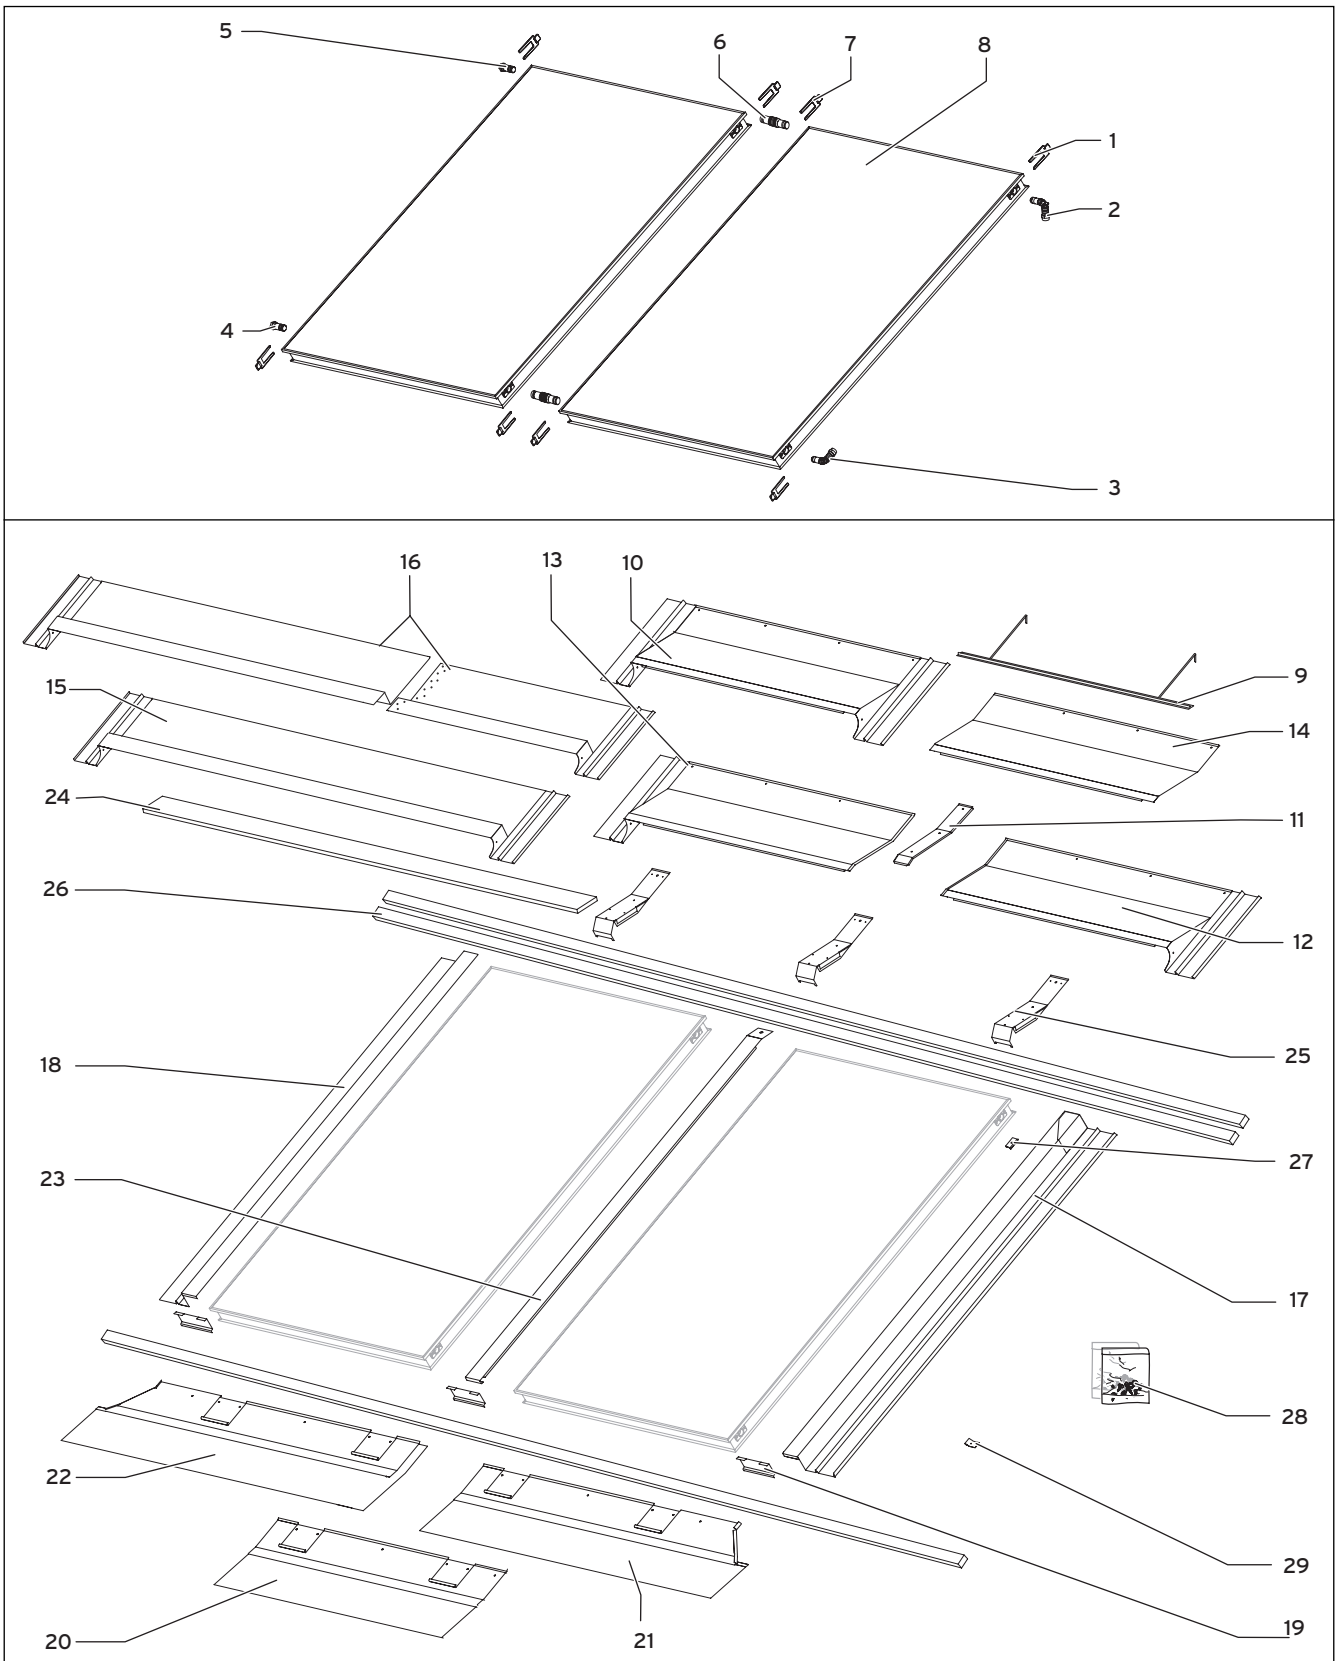


Abb. 4.1 Einbauset vertikaler Kollektor

4 Montage

		Dachneigung 15-22°				Dachneigung 22-75°					
						Grundset		Grundset		Erweiterungsset	
	Anzahl Kollektoren	2		3		1		2		1	
Pos.	Bezeichnung	Anzahl	Set-Nr.	Anzahl	Set-Nr.	Anzahl	Set-Nr.	Anzahl	Set-Nr.	Anzahl	Set-Nr.
1	Klammer	4	0020065267	4	0020065267	4	0020065267	4	0020065267	-	
2	Vorlauf oben (mit Fühler)	1		1		1		1		-	
3	Rücklauf (Einlass)	1		1		1		1		-	
4	Stopfen unten	1		1		1		1		-	
5	Stopfen oben (mit Entlüftung)	1		1		1		1		-	
6	Rohrverbinder	2	0020055181	4	2x 0020055181	2	0020055181	2	0020055181	2	0020055181
7	Klammer	4		8		4		4		4	
8	Kollektor	2		3		1		2		1	
9	Ziegelleiste	2	0020059599	3	0020059879	1	0020060175	2	0020055196		0020055198
10	Firstblech	-		-		1		-		-	
11	Firstblech-Verbinder oben	-		-		-		1		1	
12	Firstblech rechts	-		-		-		1		-	
13	Firstblech links	-		-		-		1		-	
14	Firstblech Erweiterung	-		-		-		-		1	
15	Firstblech 2 Kollektoren Dachneigung 15-22°	1		-		-		-		-	
16	Firstblech 3 Kollektoren Dachneigung 15-22°	-		1		-		-		-	
17	Seitenteil rechts	1		1		1		1		-	
18	Seitenteil links	1		1		1		1		-	
19	Profilabschluss	3		4		2		3		1	
20	Vorderteil Mitte	-		1		1		-		1	
21	Vorderteil rechts	1		1		-		1		-	
22	Vorderteil links	1		1		-		1		-	
23	Zwischenblech	1		2		-		1		1	
24	Stützbrett	-		-		1		1		1	
25	Firstblech-Verbinder unten	-		-		2		3		1	
26	Dachlatte	3		3		2		3		3	
27	Schelle innen	9		12		6		9		3	
28	Schrauben-Sets (Nr. 1-5) (TX 25)										
	Schrauben Nr. 1	28		40		16		28		12	
	Schrauben Nr. 2	17		19		15		17		2	
	Schrauben Nr. 3	10		13		7		10		3	
	Schrauben Nr. 4	10		14		6		10		4	
	Schrauben Nr. 5	3		5		-		3		2	
29	Schelle außen	10		10		10		10		-	

Tab. 4.1 Einbausets vertikaler Kollektor nebeneinander


Hinweis

Der horizontale Kollektor kann im Kollektorfeld sowohl nebeneinander als auch übereinander angeordnet werden.

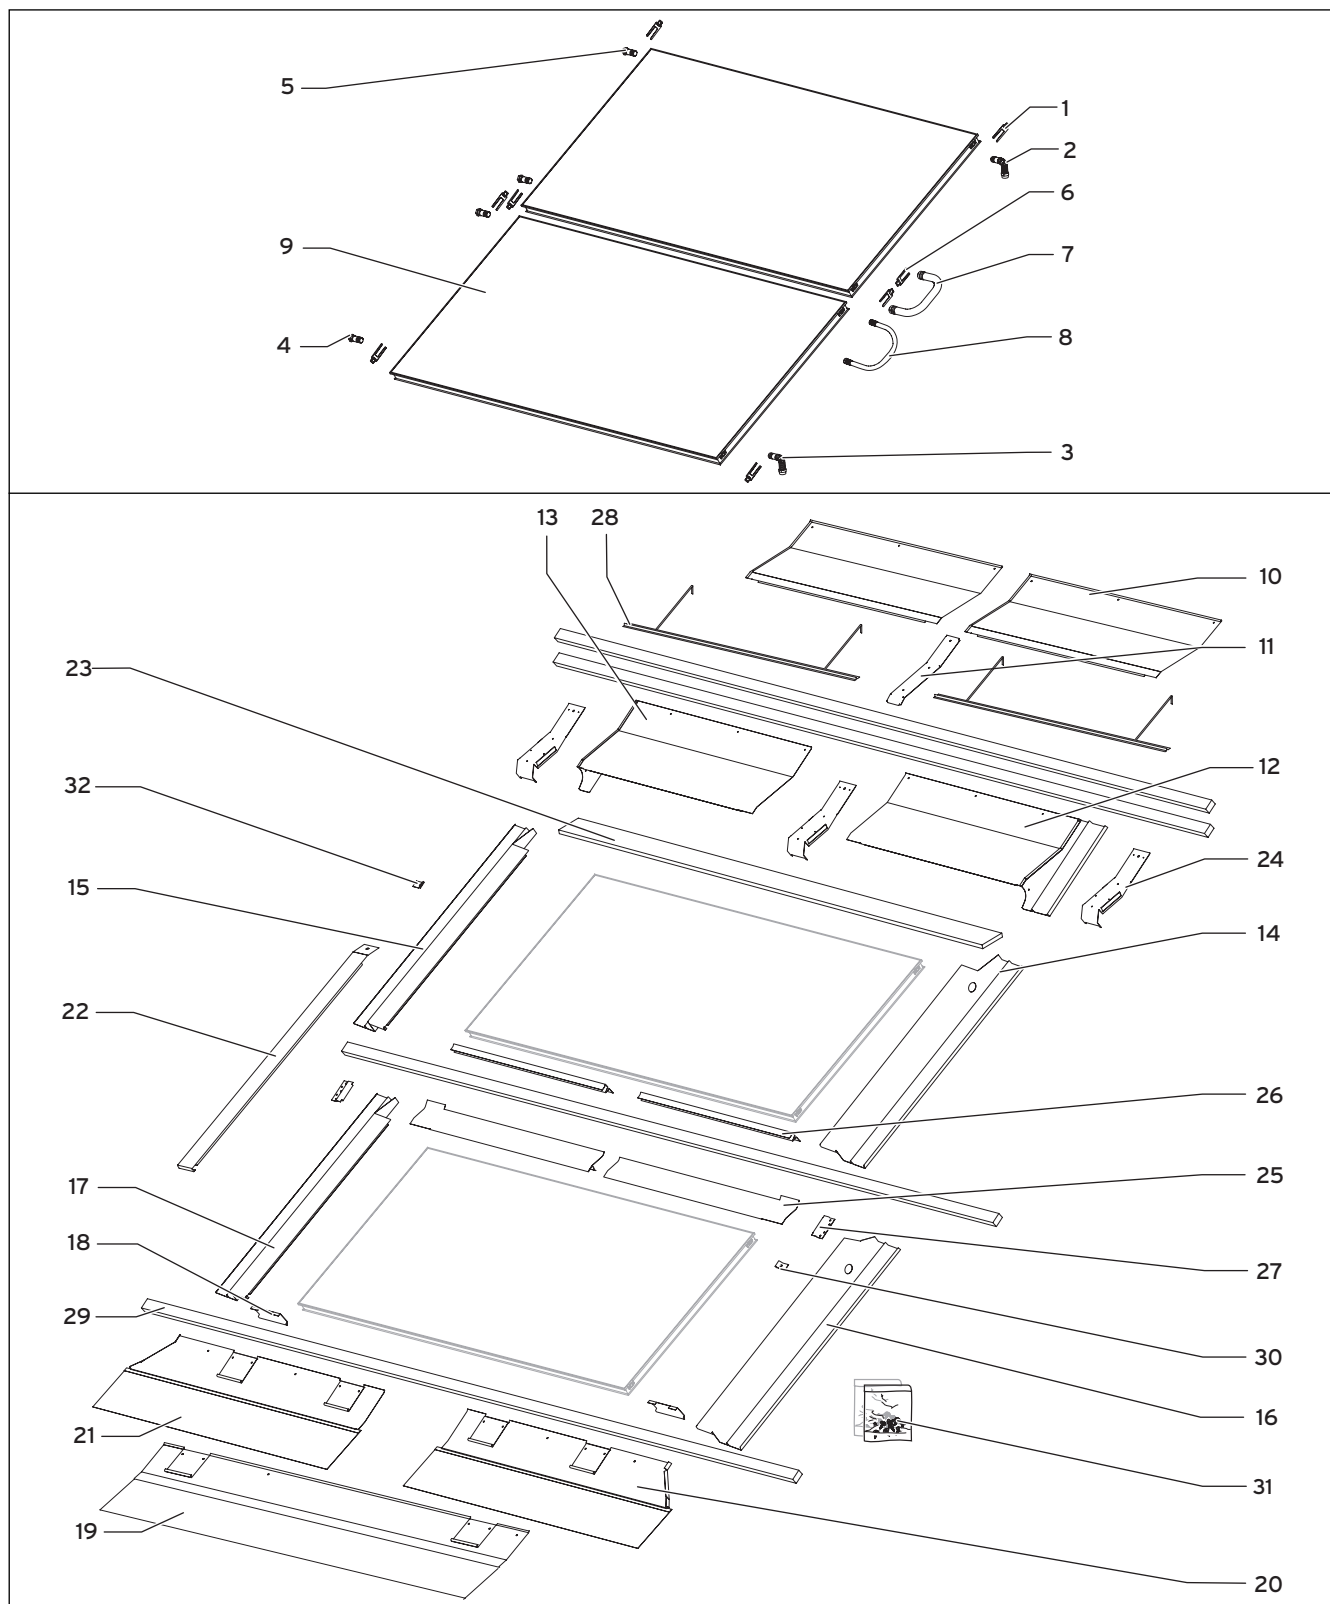


Abb. 4.2 Einbauset horizontaler Kollektor

4 Montage

		Grundset nebeneinander		Grundset nebeneinander		Erweiterung nebeneinander		Grundset übereinander (Drainback)		Erweiterung übereinander (Drainback)	
	Kollektoren	1		2		1		1		2	
Pos.	Bezeichnung	Anzahl	Set-Nr.	Anzahl	Set-Nr.	Anzahl	Set-Nr.	Anzahl	Set-Nr.	Anzahl	Set-Nr.
1	Klammer	4	0020065267	4	0020065267	-		-		-	
2	Vorlauf oben (mit Fühler)	1		1		-		-			
3	Rücklauf (Einlass)	1		1		-		-			
4	Stopfen unten	1		1		-		-			
5	Stopfen oben (mit Entlüftung)	1		1		-		-			
6	Rohrverbinder	-		2	0020055181	2	0020055181	-		-	
7	Klammer	-		4		4		-		-	
8	Verbindungsrohr mit Schneidringverschraubung	liegt dem auroSTEP-System bei									
9	Kollektor	1		2		1		1		2	
10	Firstblech Mitte	-	0020059906	2	0020055197	2	0020055199	-	0020059906	-	0020059911
11	Firstblech-Verbinder oben	1		3		2		1		-	
12	Firstblech rechts	1		1		-		1		-	
13	Firstblech links	1		1		-		1		-	
14	Seitenteil rechts	1		1		-		1		-	
15	Seitenteil links	1		1		-		1		-	
16	Seitenteil rechts (unten)	-		-		-		-		1	
17	Seitenteil links (unten)	-		-		-		-		1	
18	Profilabschluss	2		3		1		2		-	
19	Vorderteil Mitte	-		1		1		-		-	
20	Vorderteil rechts	1		1		-		1		-	
21	Vorderteil links	1		1		-		1		-	
22	Zwischenblech	-		1		1		-		-	
23	Stützbrett	1		2		1		1		-	
24	Firstblech-Verbinder unten	3		5		2		3		-	
25	Zwischenblech horizontal	-		-		-		-		1	
26	Halteleiste	-		-		-		-		2	
27	Abstandhalter	-		-		-		-		2	
28	Ziegelleiste	1		2		1		1		-	
29	Dachlatte	4		8		4		4		8	
30	Schelle innen	6		9		6		6		12	
31	Schrauben-Set (Nr. 1-5) (TX 25)										
	Schraube Nr. 1	22		44		22		22		7	
	Schraube Nr. 2	15		20		5		15		7	
	Schraube Nr. 3	7		10		3		7		6	
	Schraube Nr. 4	10		18		8		10		8	
	Schraube Nr. 5	3		7		4		3		-	
32	Schelle außen	8				8				-	

Tab. 4.2 Einbauset horizontaler Kollektor

4.3 Konfektionierung des Kollektorfeldes

Stellen Sie anhand Tab. 4.3 die benötigten Komponenten zusammen.

Anzahl der Kollektoren:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Feldanordnung nebeneinander	22-75° Dachneigung	Horizontale Kollektoranlage	Indach Eindeckung 2er Set horizontal Art.-Nr. 0020055197	-	1	1	1	1	1	1	1
			Indach Eindeckung Erweiterung horizontal Art.-Nr. 0020055199	-	-	1	2	3	4	5	6
			Hyd. Anschlusssset Art.-Nr. 0020055180	1							
			Hyd. Verbindungsset Art.-Nr. 0020055181	-	1	2	3	4	5	6	7
		Vertikale Kollektoranlage	Indach Eindeckung 2er Set vertikal Art.-Nr. 0020055196	-	1	1	1	1	1	1	1
			Indach Eindeckung Erweiterung vertikal Art.-Nr. 0020055198	-	-	1	2	3	4	5	6
			Hyd. Anschlusssset Art.-Nr. 0020055180	1							
			Hyd. Verbindungsset Art.-Nr. 0020055181	-	1	2	3	4	5	6	7
	15-22° Dachneigung	Vertikale Kollektoranlage	Indach Eindeckung 2er Set vertikal Art.-Nr. 0020059599	-	1	-	-	-	-	-	-
			Indach Eindeckung 3er Set vertikal Art.-Nr. 0020059879 (nicht BRD)	-	-	1	-	-	-	-	-
			Hyd. Anschlusssset Art.-Nr. 0020055180	1							
			Hyd. Verbindungsset Art.-Nr. 0020055181	-	1	2	3	4	5	6	7
Feldanordnung übereinander	Horizontale Kollektoranlage	Indach Eindeckung 2er Set horizontal Art.-Nr. 0020059906	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		Indach Eindeckung Erweiterung horizontal Art.-Nr. 0020059911	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		Hyd. Anschlusssset Art.-Nr. 0020055180	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		Hyd. Verbindungsset Art.-Nr. 0020059894	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Tab. 4.3 Konfektionierung des Kollektorfeldes

4 Montage

4.4 Hydraulikanschluss



Hinweis

Beachten Sie bei der Auslegung des Feld-Volumenstromes die Planungsinformationen.



Achtung!

Undichtigkeiten!

Bei Indachmontage muss das Dach eine Dachneigung von $\geq 22^\circ$ aufweisen. Bei Dachneigungen $< 22^\circ$ kann sich Regenwasser auf den Abdeckblechen sammeln und es kann zu Undichtigkeiten kommen.

Bei Dachneigungen von 15° - 22° nutzen Sie das Vaillant Eindeckset 0020059599 bzw. 0020059879.



Feldanordnung nebeneinander



Hinweis

Wenn Sie 1 bis 5 Kollektoren hintereinanderschalten, können Sie die hydraulischen Anschlüsse auf einer Seite untereinander verlegen.

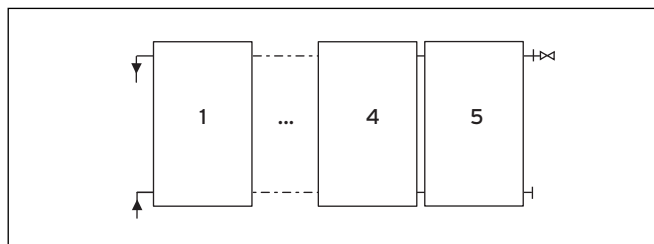


Abb. 4.3 Feldanordnung nebeneinander für 1 - 5 Kollektoren



Hinweis

Wenn Sie 6 oder mehr Kollektoren hintereinanderschalten, müssen Sie die hydraulischen Anschlüsse diagonal anordnen, um eine vollständige Durchströmung zu erzwingen.

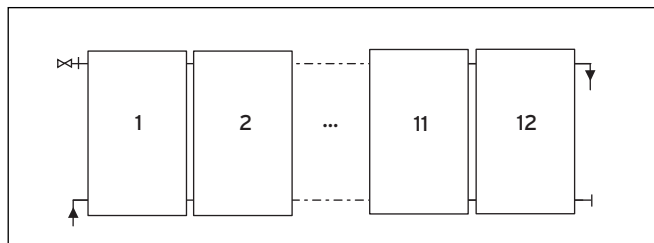


Abb. 4.4 Feldanordnung nebeneinander für 6 - 12 Kollektoren



Feldanordnung übereinander

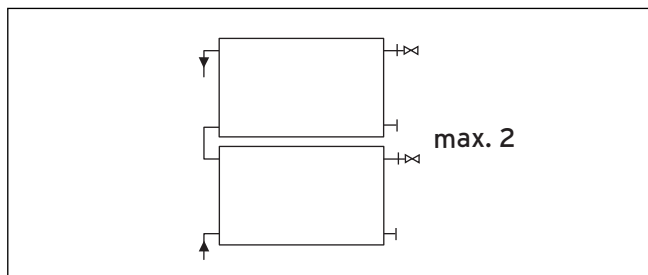


Abb 4.5 Feldanordnung übereinander



Hinweis

Beachten Sie bei der Montage der Drainbackkollektoren die Montageanleitung des auroSTEP-Systems.

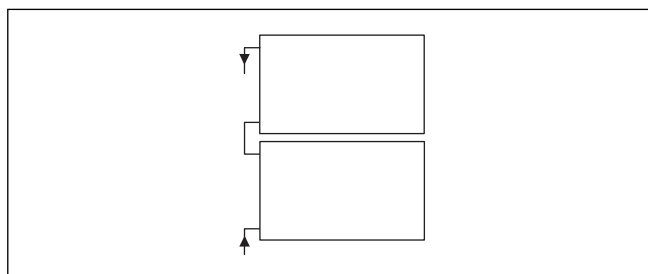


Abb 4.6 Feldanordnung übereinander Drainbackkollektoren

4.5 Einbaumaße

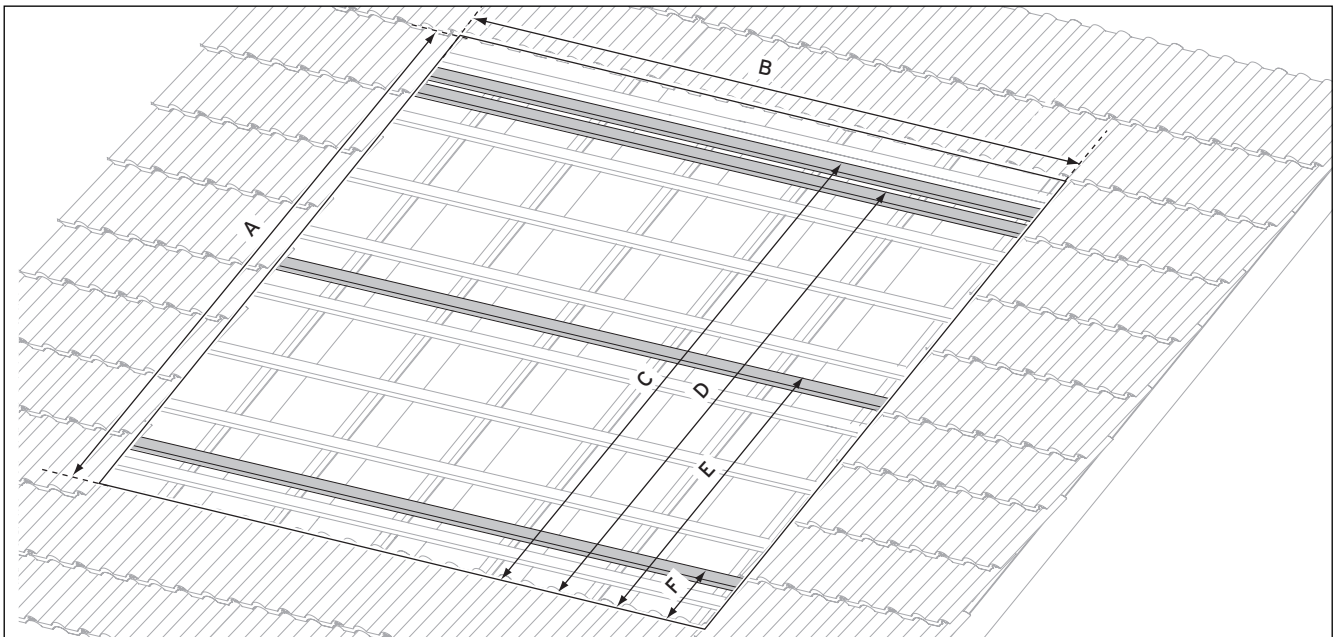


Abb. 4.7 Maße für Einbaufeld und für die Lage der Einbaulatten
(Bezugslinie ist jeweils die Dachsteinkante)

	A	B	C	D	E	F*
Vertikale Kollektorlage						
Feldanordnung nebeneinander	2725	siehe Tab. 4.5	2600	2500	n. a.	309* (min. 280)
Horizontale Kollektorlage						
Feldanordnung nebeneinander	1925	siehe Tab. 4.5	1796	1696	n. a.	
Feldanordnung übereinander	siehe Tab. 4.5	2597	3105	2895	1455	

*Bei Abständen von < 309 mm müssen Sie die Differenz jeweils von den Maßen C, D und E abziehen. Das Mindestmaß von 280 mm muss in jedem Fall eingehalten werden.

Tab. 4.4 Maße des Einbaufeldes in mm

		Anzahl der Kollektoren	1	2	3	4	5	6
Feldanordnung nebeneinander	Vertikal	Aufdeckfläche Breite (B)	1997	3260	4523	5786	7049	8312
		Eindeckfläche Breite (Stoßkante Dacheindeckung zur Blechschürze von links nach rechts)	1457	2720	3983	5246	6509	7772
	Horizontal	Aufdeckfläche Breite (B)	2877	4940	7003	9066	11129	13038
		Eindeckfläche Breite (Stoßkante Dacheindeckung zur Blechschürze von links nach rechts)	2337	4400	6463	8526	10589	12498
Feldanordnung übereinander	Horizontal	Aufdeckfläche Höhe (A)	1925	3230	n. a.			
		Eindeckfläche Breite (Stoßkante Dacheindeckung zur Blechschürze von links nach rechts)	2337	2337				

Tab. 4.5 Maße Eindeckfläche/Aufdeckfläche

4 Montage

4.6 Hydraulischen Anschluss vorbereiten

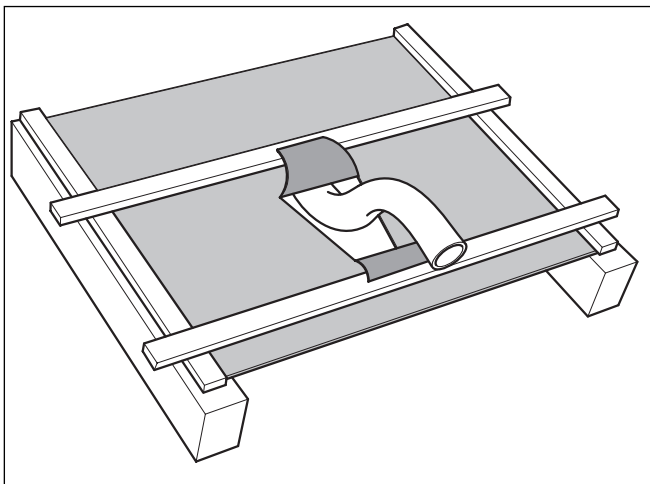


Abb 4.8 Rohr durch Unterspannbahn führen

Wenn eine Unterspannbahn vorhanden ist, gehen Sie wie folgt vor:

- Schneiden Sie die Unterspannbahn V-förmig ein.
- Schlagen Sie den oberen breiteren Lappen auf die darüberliegende, und den unteren schmaleren Lappen auf die darunterliegende Dachlatte um.
- Befestigen Sie die Unterspannbahn stramm an der Dachlatte. So läuft Feuchtigkeit seitlich ab.
- Bei eingeschalteten Dächern schneiden Sie ein Loch mit der Stichsäge aus.
- Bearbeiten Sie dann die Dachpappe wie bei der Unterspannbahn beschrieben.

4.7 Montage

- Legen Sie für die Montage der Flachkollektoren die folgenden Werkzeuge und Materialien bereit.

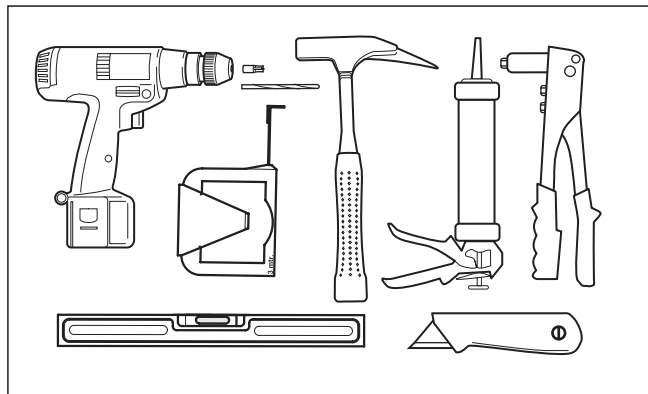


Abb. 4.9 Montage-Werkzeuge: Wasserwaage, Akku-Schrauber, Torx-Bit (TX25, im Lieferumfang enthalten), Bohrer 4,5 mm, Hammer, Maßband/Gliedermaßstab, Gummihammer, Teppichmesser, wetterfestes Silikon und Nietzange (im Lieferumfang enthalten)

Die Vaillant Flachkollektoren gibt es in verschiedenen Ausführungen: Eine Variante für die horizontale Kollektorlage, eine Variante für die vertikale Kollektorlage. Außerdem können sie im Kollektorfeld nebeneinander und übereinander angeordnet werden.

Generell sind die in dieser Anleitung beschriebenen Montageschritte und Hinweise für beide Kollektorlagen und Feldanordnungen gültig.

Weichen in einzelnen Fällen die Montageschritte voneinander ab, so wird explizit darauf hingewiesen:



Bei horizontaler Kollektorlage



Bei vertikaler Kollektorlage



Bei Feldanordnung nebeneinander



Bei Feldanordnung übereinander

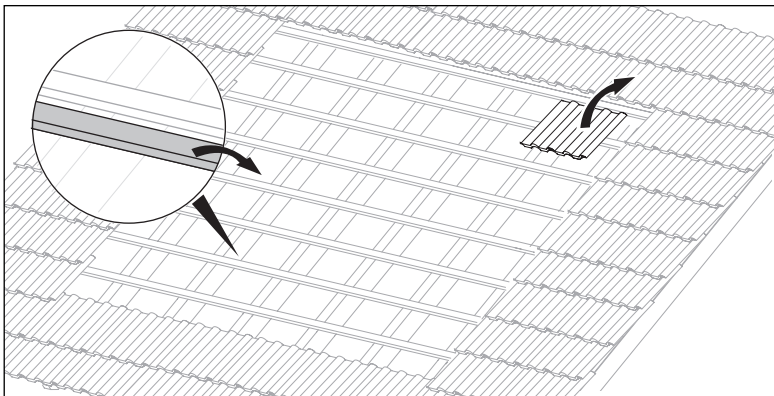


Abb. 4.10 Einbaufeld festlegen

- Legen Sie anhand der Maße (s. **Abb. 4.7**) das Einbaufeld auf dem Dach fest.
- Decken Sie die Pfannen ab.
- Bringen Sie entsprechend **Abb. 4.7** zusätzliche Dachlatten an.

Achtung! Wenn Sie die bauseitig vorhandenen Dachlatten zur Befestigung nutzen, prüfen Sie unbedingt die Dachlatten auf ausreichende Tragfähigkeit!

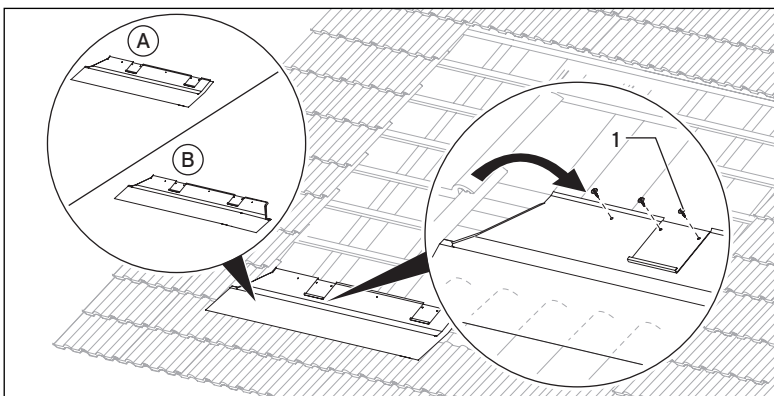


Abb. 4.11 Linken unteren Rahmen anbringen

- Hängen Sie das linke Vorderteil (A) in die Dachlatte ein.
- Bei der Montage eines einzelnen vertikalen Kollektors hängen Sie das Vorderteil (B) in die Dachlatte ein.
- Schrauben Sie das Vorderteil mit 6 Dichtschrauben (Schrauben Nr. 1) mittels mitgeliefertem Torx-Bit an die Dachlatte.

Achtung! Entfernen Sie die Schutzfolie erst nach der Montage des gesamten Kollektorfeldes von der Klebefläche der flexiblen Schürzen!

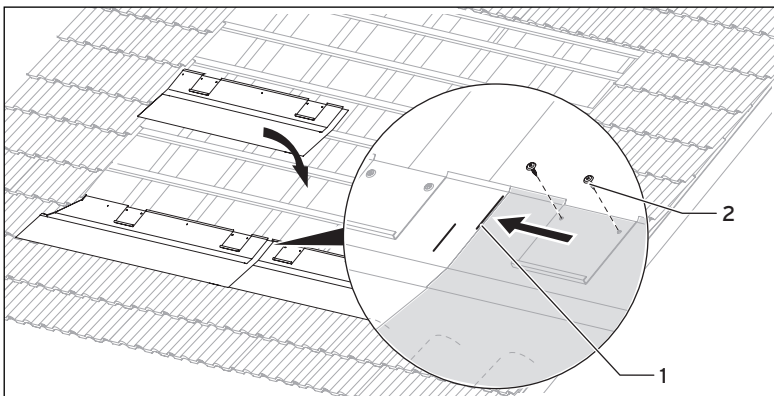


Abb. 4.12 Restliche untere Rahmen anbringen

- Schieben Sie das nächste Vorderteil bis zur Markierung (1) auf das erste Vorderteil und schrauben Sie es mit 6 mitgelieferten Dichtschrauben (Schrauben Nr. 1) mittels mitgeliefertem Torx-Bit an die Dachlatte.
- Befestigen Sie entsprechend der Anzahl an Kollektoren nach und nach die übrigen Rahmenteile von links nach rechts.
- Schließen Sie das Feld mit dem rechten Vorderteil ab.

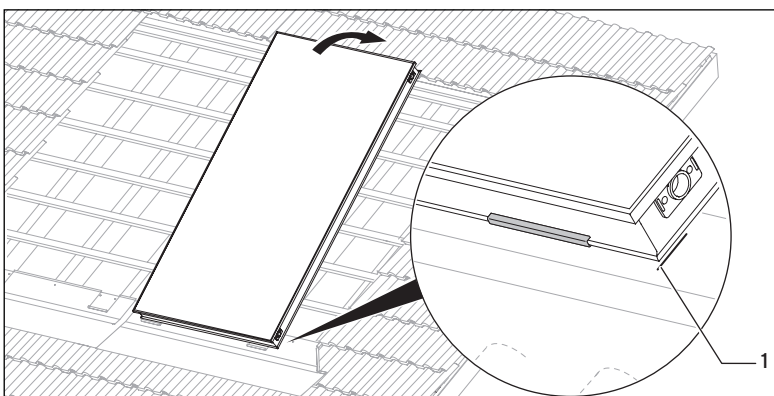


Abb. 4.13 Rechten Kollektor einsetzen

- Hängen Sie den rechten Kollektor in die Laschen am Vorderteil.
- Richten Sie den Kollektor seitlich an der Markierung (1) auf dem Vorderteil aus.

4 Montage

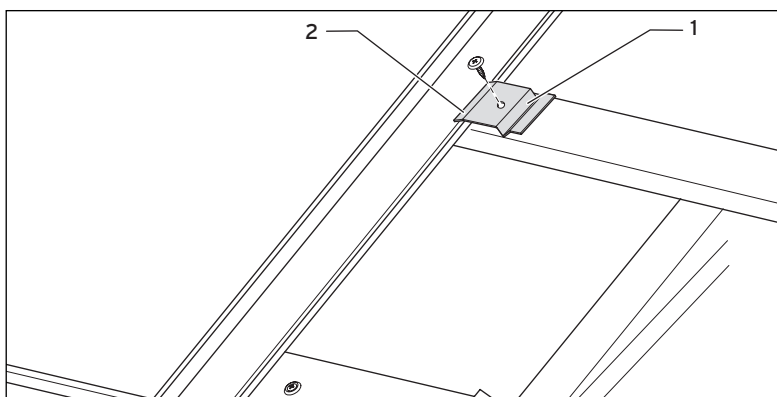


Abb. 4.14 Flachkollektoren anschrauben

- Schrauben Sie den Kollektor seitlich mit jeweils 4 mitgelieferten Schellen und Schrauben Nr. 3 mittels mitgeliefertem Torx-Bit an den Dachlatten fest. Die gefalzte Seite (1) der Schelle muss dabei vom Kollektor weg zeigen.
- Achten Sie darauf, dass die abgeschrägte Seite (2) der Schelle über den Kollektorrand greift.

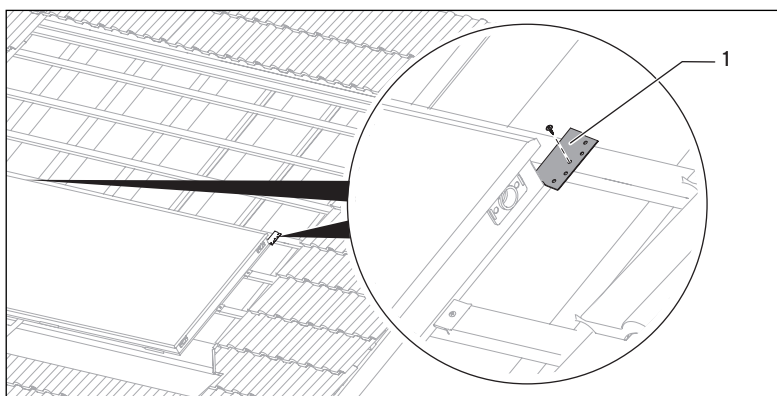


Abb. 4.15 Platzhalter anschrauben

Bei Feldanordnung übereinander

- Schrauben Sie die Abstandhalter mit den mitgelieferten Schrauben Nr. 3 mittels mitgeliefertem Torx-Bit an die Dachlatte oberhalb des Kollektors.

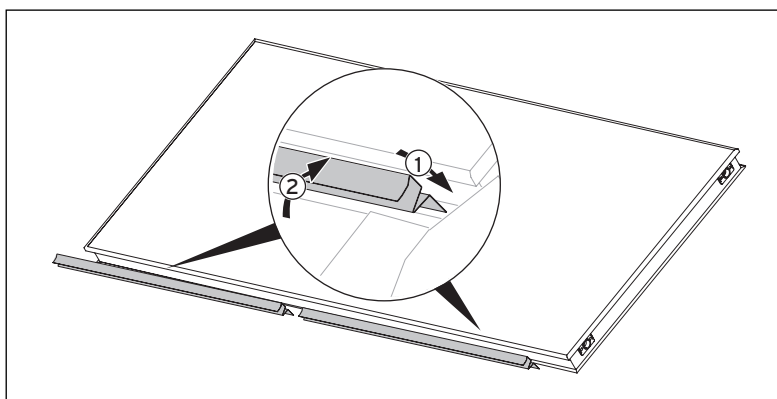


Abb. 4.16 Kollektor vorbereiten

Bei Feldanordnung übereinander

Vorbereitung des oberen Kollektors

- Setzen Sie die Halteleisten in die untere Nut des Kollektorrahmens (1).
- Schieben Sie die Halteleisten unter die obere Kante des Kollektors, bis sie einrasten (2).

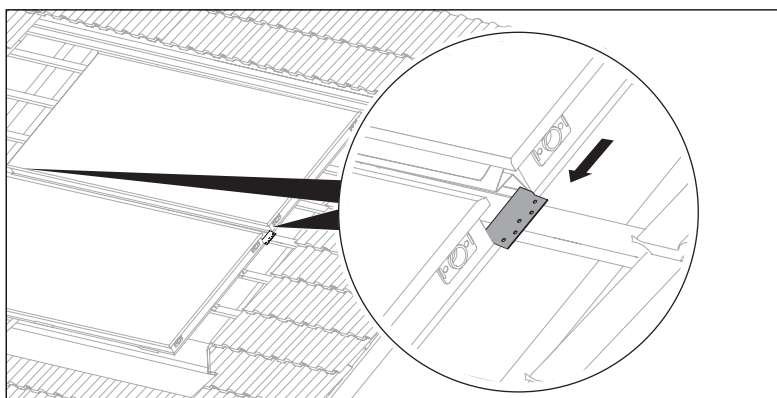


Abb. 4.17 Kollektor anordnen

Bei Feldanordnung übereinander

- Legen Sie den nächsten Kollektor bündig an die Abstandhalter.

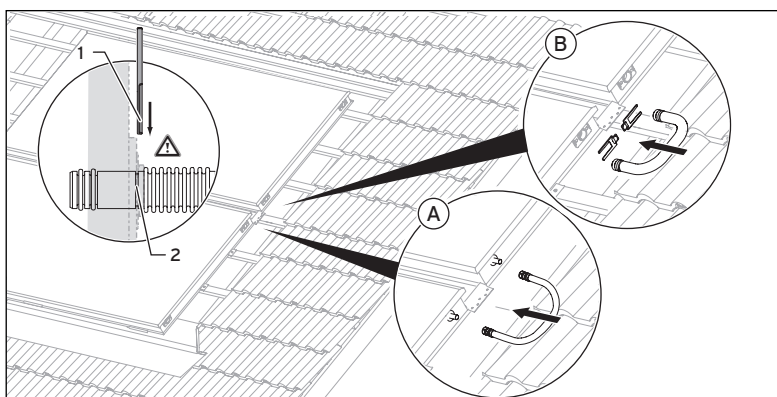


Abb. 4.18 Hydraulische Verbindung



Bei Feldanordnung übereinander

Drainback System (VFK 135 D)

- Verbinden Sie die Kollektoren mit dem Verbindungsrohr mit Schneidringverschraubungen (A).



Achtung!

Vor Montage der hydraulischen Verbindungen muss der Lieferstopfen am Kollektor entfernt werden.

VFK 145

- Verbinden Sie die Kollektoren mit dem O-Ring-Rohrverbinder (B).
- Sichern Sie den Anschluss mit den Klammern.



Achtung!

Gefahr von Kollektorschaden durch unsachgemäße Montage! Stellen Sie sicher, dass die Klammern (1) in die Nut des O-Ring-Rohrverbinders (2) rutschen.

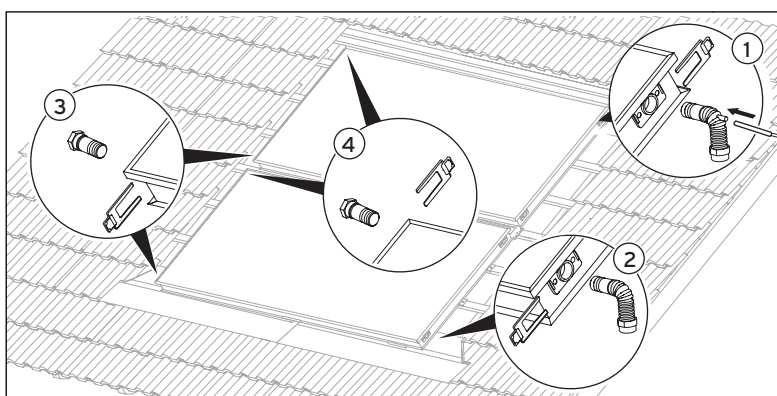


Abb. 4.19 Hydraulische Anschlüsse VFK 145



Bei Feldanordnung übereinander

VFK 145

- Schließen Sie den Vorlauf (Auslass mit Öffnung für Kollektorfühler) (1) oben an.
- Stecken Sie den Kollektorfühler in die dafür vorgesehene Öffnung im Vorlauf.
- Schließen Sie den Rücklauf (Einlass) (2) unten an.
- Montieren Sie den Stopfen ohne Ventil (3) jeweils unten an beiden Kollektoren.
- Montieren Sie den Stopfen mit Entlüftungsventil (4) jeweils oben an beiden Kollektoren.
- Sichern Sie die Anschlüsse und Stopfen mit den Klammern.
- Verbinden Sie den Kollektorvor- und -rücklauf mit der Anschlussverrohrung zum System.
- Prüfen Sie ggf. die Anschlüsse auf Dichtigkeit.

4 Montage

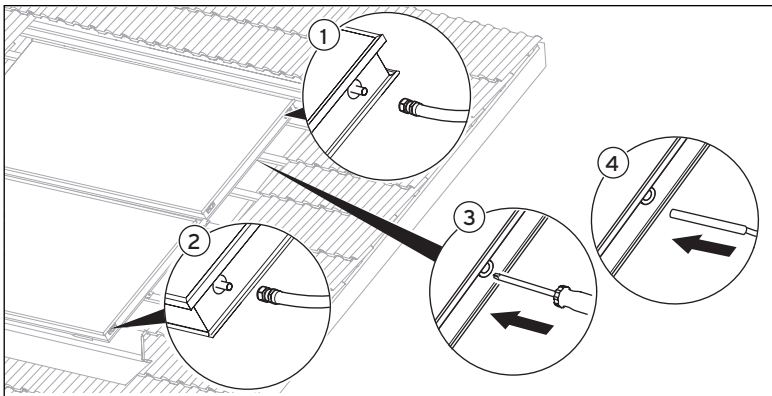


Abb. 4.20 Hydraulische Anschlüsse VFK 135 D

Bei Feldanordnung übereinander

Drainback System VFK 135 D

- Schließen Sie den Vorlauf (Auslass vom Kollektor zum Akkumulator) (1) oben an.
- Schließen Sie den Rücklauf (Einlass vom Kollektor zum Akkumulator) (2) unten an.
- Durchstoßen Sie am **oberen Kollektor** den Gummistöpsel für den Temperaturfühler an der Markierung mit einem Schraubendreher (3).
- Stecken Sie den Kollektorfühler durch den Gummistöpsel, bis ein deutlicher Widerstand zu spüren ist (4).
- Verbinden Sie den Kollektorvor- und -rücklauf mit der Anschlussverrohrung zum System.
- Prüfen Sie ggf. die Anschlüsse auf Dichtigkeit.

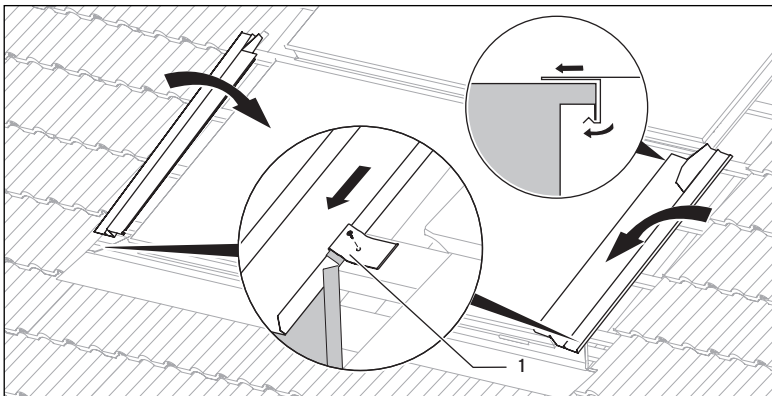


Abb. 4.21 Untere Seitenteile befestigen

Bei Feldanordnung übereinander

- Schieben Sie die längeren Seitenteile (aus Erweiterungsset Art.-Nr. 0020059911) seitlich über den unteren Kollektor.
- Achten Sie darauf, dass das Seitenteil am Kollektorrahmen anliegt und einrastet.
- Befestigen Sie die längeren Seitenteile mit den mitgelieferten Haftern (1) und Schrauben Nr. 2 mittels mitgeliefertem Torx-Bit an den Dachlatten.

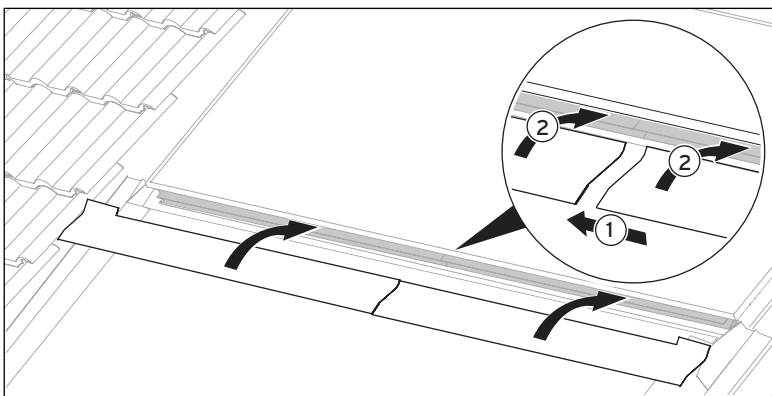


Abb. 4.22 Horizontale Zwischenbleche befestigen

Bei Feldanordnung übereinander

- Schieben Sie die Zwischenbleche ineinander (1).
- Schieben Sie die horizontalen Zwischenbleche zwischen Kollektorkante und Zwischenblech (2).
- Schieben Sie die Bleche über die obere Kante des unteren Kollektors, bis sie fühlbar einrasten.

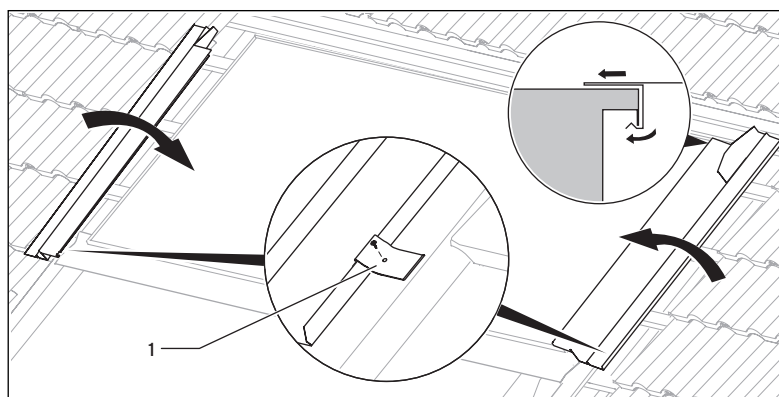


Abb. 4.23 Obere Seitenteile befestigen



Bei Feldanordnung übereinander

- Schieben Sie die kürzeren Seitenteile (aus Grundset Art.-Nr. 0020059906) seitlich über den oberen Kollektor.
- Achten Sie darauf, dass das Seitenteil am Kollektorrahmen anliegt und einrastet.
- Befestigen Sie die Seitenteile mit den mitgelieferten Haftern (1) und Schrauben Nr. 2 mittels mitgeliefertem Torx-Bit an den Dachlatten.

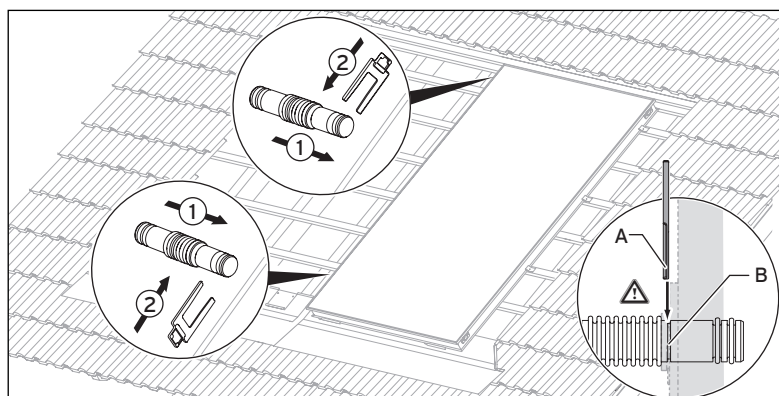


Abb. 4.24 Hydraulische Verbindungsrohre montieren



Bei Feldanordnung nebeneinander

- Stecken Sie die Rohrverbinder bis zum Anschlag in die seitlichen Aufnahmeöffnungen des Kollektors (1).
- Sichern Sie die Rohrverbinder mit den Klammern (2).



Achtung!

Gefahr von Kollektorschaden durch unsachgemäße Montage!

Stellen Sie sicher, dass die Klammer (A) in die Nut des Rohrverbinders (B) rutscht.

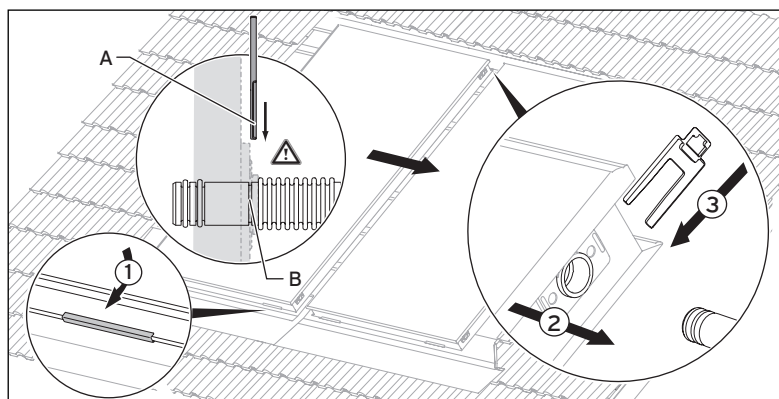


Abb. 4.25 Restliche Kollektoren einsetzen



Bei Feldanordnung nebeneinander

- Hängen Sie den nächsten Kollektor in die Laschen der Vorderteile (1).
- Schieben Sie die Kollektoren zusammen (2) und richten Sie sie an den Markierungen auf den Vorderteilen aus.

Die Rohrverbinder müssen dabei zerstörungsfrei in die seitlichen Öffnungen rutschen und anliegen.

- Achten Sie darauf, dass der herangeschobene Kollektor auf seiner rechten Seite unter die Halteklemmen des benachbarten Kollektors rutscht.
- Sichern Sie die Rohrverbinder mit den Klammern (3).
- Befestigen Sie den Kollektor seitlich mit jeweils 4 mitgelieferten Schellen und den Schrauben Nr. 3 an den Dachlatten (vgl. Abb. 4.14).



Achtung!

Gefahr von Kollektorschaden durch unsachgemäße Montage!

Stellen Sie sicher, dass die Klammer (A) in die Nut des Rohrverbinders (B) rutscht.

4 Montage

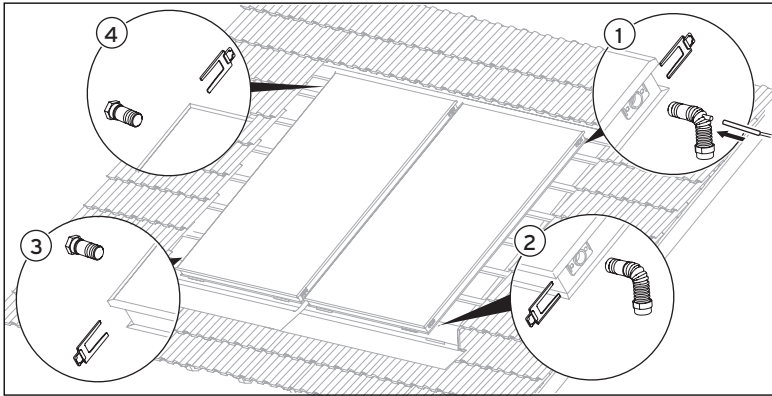


Abb. 4.26 Hydraulische Anschlüsse montieren (1-5 Kollektoren)

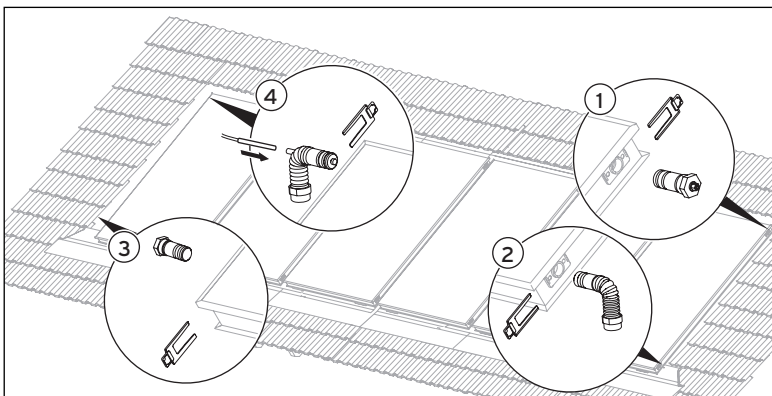


Abb. 4.27 Hydraulische Anschlüsse montieren (6-12 Kollektoren)



Bei Feldanordnung nebeneinander

- Schließen Sie den Vorlauf (Auslass mit Öffnung für Kollektorfühler) (1) oben an.
- Entfernen Sie den roten Stopfen und stecken Sie den Kollektorfühler in die Öffnung.
- Sichern Sie den Kollektorfühler gegen Herausrutschen mit einem Kabelbinder.
- Schließen Sie den Rücklauf (Einlass) (2) unten an.
- Montieren Sie den Stopfen ohne Ventil (3) unten am Kollektor.
- Montieren Sie den Stopfen mit Entlüftungsventil (4) an oberster Stelle.
- Sichern Sie die Anschlüsse und Stopfen mit den Klammern.
- Verbinden Sie den Kollektorvor- und -rücklauf mit der Anschlussverrohrung zum System.
- Prüfen Sie ggf. die Anschlüsse auf Dichtigkeit.



Bei Feldanordnung nebeneinander



Hinweis

Wenn Sie 6 oder mehr Kollektoren hintereinanderschalten, müssen Sie die hydraulischen Anschlüsse diagonal anordnen, um eine vollständige Durchströmung zu erzwingen.

- Stecken Sie den Rücklauf (Einlass) (2) auf einer Seite in die untere seitliche Öffnung und den Vorlauf (Auslass mit Öffnung für Kollektorfühler) (4) diagonal gegenüber in die obere seitliche Öffnung.
- Entfernen Sie den roten Stopfen und stecken Sie den Kollektorfühler in die Öffnung.
- Sichern Sie den Kollektorfühler gegen Herausrutschen mit einem Kabelbinder.
- Sichern Sie die Anschlüsse und Stopfen mit den Klammern.
- Montieren Sie den Stopfen ohne Ventil (3) unten am Kollektor.
- Montieren Sie den Stopfen mit Entlüftungsventil (1) an oberster Stelle.
- Verbinden Sie den Kollektorvor- und -rücklauf mit der Anschlussverrohrung zum System.
- Prüfen Sie ggf. die Anschlüsse auf Dichtigkeit.

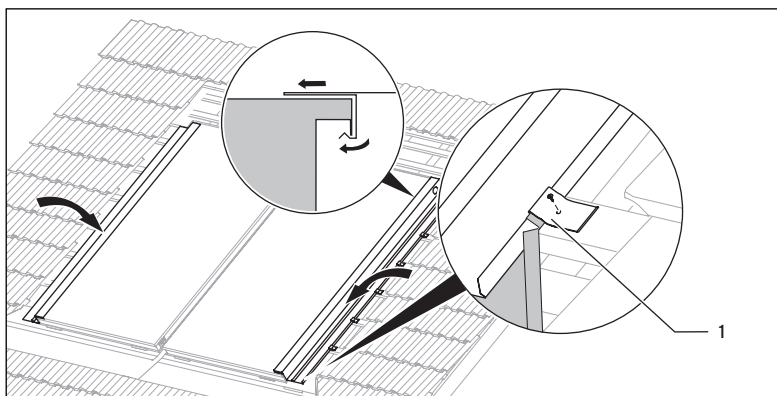


Abb. 4.28 Seitenteile festschrauben

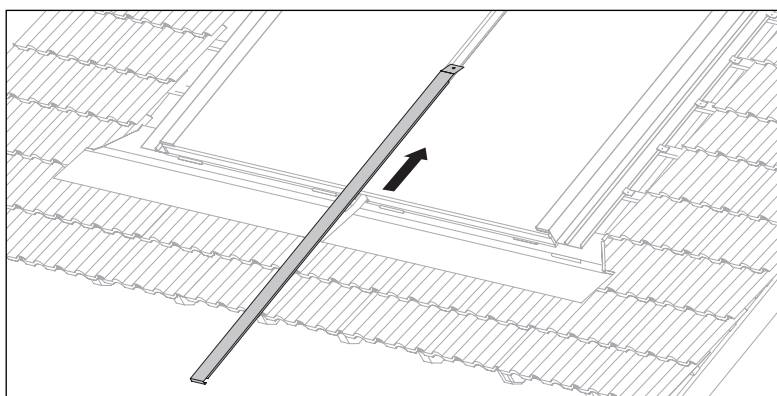


Abb. 4.29 Vertikales Zwischenblech anbringen

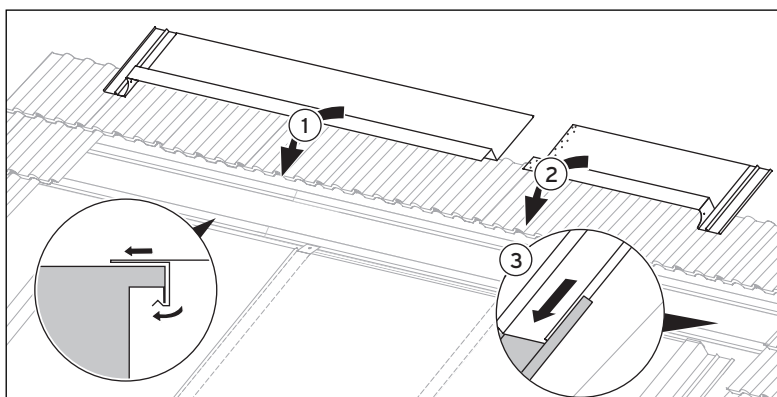


Abb. 4.30 Firstbleche anbringen (Dachneigung 15-22°)



Bei Feldanordnung nebeneinander

- Befestigen Sie die Seitenteile mit den mitgelieferten Haftern (1) und Schrauben Nr. 2 mittels mitgeliefertem Torx-Bit an den Dachlatten.
- Achten Sie darauf, dass das Seitenteil am Kollektorrahmen anliegt und einrastet.



Bei Feldanordnung nebeneinander

- Schieben Sie das vertikale Zwischenblech von unten zwischen die Kollektoren, bis es bündig mit der unteren Kollektorkante abschließt.



Hinweis

Nutzen Sie ggf. handelsübliche Schmierseife zur Montageerleichterung.

- Wenn die Montage des Zwischenbleches von unten nicht möglich ist (durch Gauben etc.), biegen Sie das Zwischenblech unten vorsichtig auf, schieben Sie das Blech von oben zwischen die Kollektoren und biegen Sie es unten wieder zu.

Bei Dachneigungen von 15-22°

2 Kollektoren

- Schieben Sie das Firstblech über die beiden Kollektoren.

3 Kollektoren

- Schieben Sie das linke Firstblech über die 2 linken Kollektoren (1).
- Schieben Sie das rechte Firstblech über den rechten Kollektor (2).
- Achten Sie darauf, dass die Firstbleche oberhalb der Seitenteile liegen und in die vorgesehene Schiene rutschen (3).

4 Montage

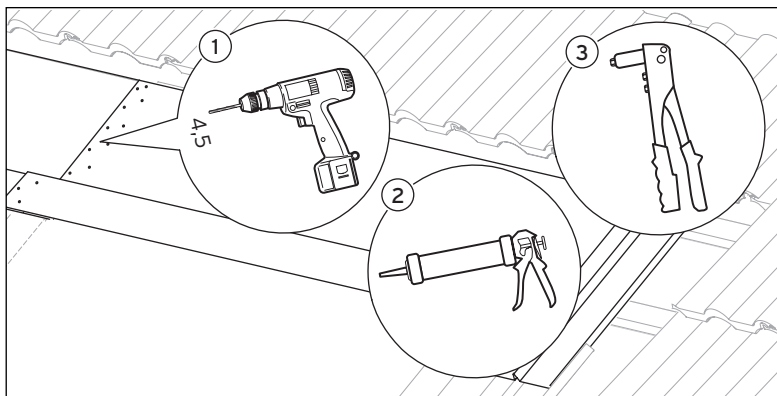


Abb. 4.31 Firstbleche verbinden (Dachneigung 15-22°)

Bei Dachneigungen von 15-22°

3 Kollektoren

- Bohren Sie durch die Löcher im rechten Firstblech Löcher in das unten liegende linke Firstblech (1).
- Bestreichen Sie die Bleche an den Überlappungen mit Silikon (2).
- Vernieten Sie die beiden Firstbleche miteinander (3).

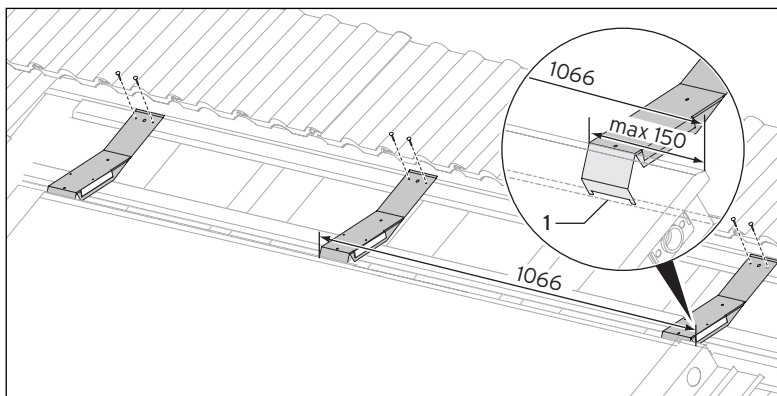


Abb. 4.32 Stützbleche anbringen (horizontaler Kollektor)

Bei Dachneigungen von 22-75°

Bei horizontaler Kollektorlage

- Bringen Sie die Stützbleche oberhalb des Kollektors an:
 - jeweils eins am äußeren Rand (max. 150 mm vom Rand entfernt).
 - jeweils mittig des Kollektors (1066 mm vom Rand entfernt).
- Achten Sie darauf, dass die Stützbleche auf der Kollektorrahmennut (1) aufliegen.
- Befestigen Sie die Stützbleche mit jeweils zwei Schrauben Nr. 3 mittels mitgeliefertem Torx-Bit an der Dachlatte.

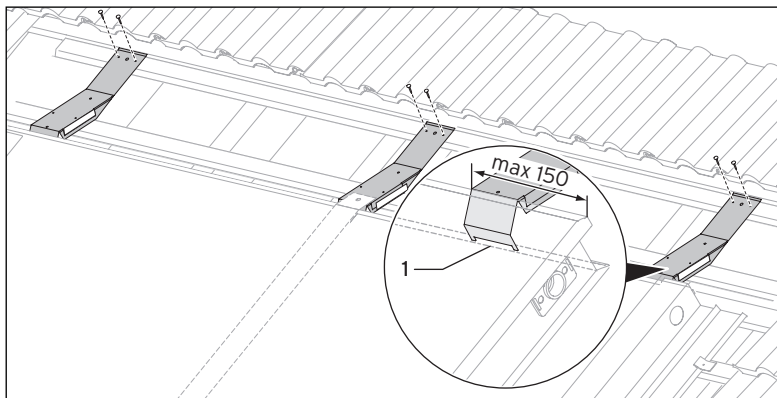


Abb. 4.33 Stützbleche anbringen (vertikaler Kollektor)

Bei Dachneigungen von 22-75°

Bei vertikaler Kollektorlage

- Bringen Sie die Stützbleche oberhalb des Kollektors an:
 - jeweils eins am äußeren Rand (max. 150 mm vom Rand entfernt).
 - jeweils eins pro Kollektorstoß (mittig).
- Achten Sie darauf, dass die Stützbleche auf der Kollektorrahmennut (1) aufliegen.
- Befestigen Sie die Stützbleche mit jeweils zwei Schrauben Nr. 3 mittels mitgeliefertem Torx-Bit an der Dachlatte.

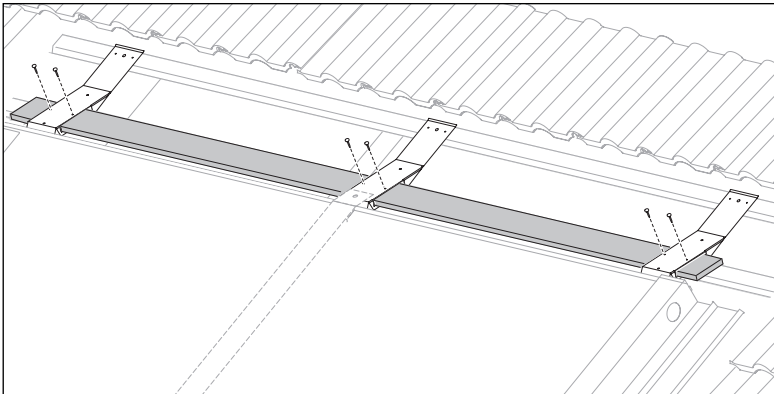


Abb. 4.34 Stützbretter anbringen

Bei Dachneigungen von 22-75°

- Schieben Sie die Bretter in die Stützbleche.
- Befestigen Sie die Bretter mit jeweils zwei Schrauben Nr. 2 mittels mitgeliefertem Torx-Bit an den Stützblechen.



Hinweis

Die Bretter stützen den oberen Rahmen im Falle von Schneelast oder bei Wartungsarbeiten.

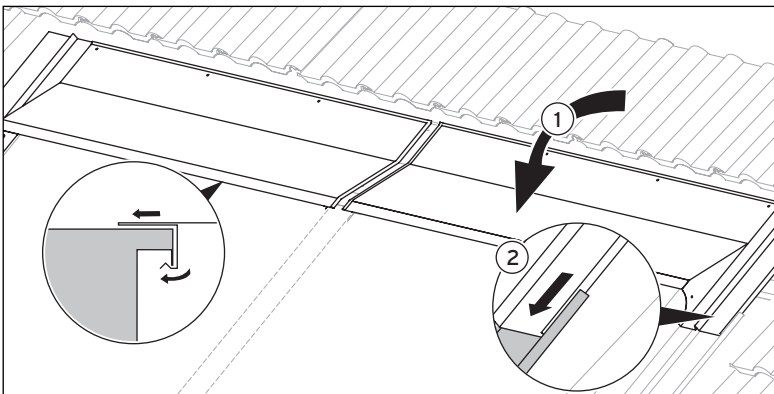


Abb. 4.35 Firstbleche anbringen

Bei Dachneigungen von 22-75°

- Schieben Sie die Firstbleche über die Stützbleche (1).
- Achten Sie darauf, dass die Firstbleche oberhalb der Seitenteile liegen und in die vorgesehene Schiene rutschen (2).

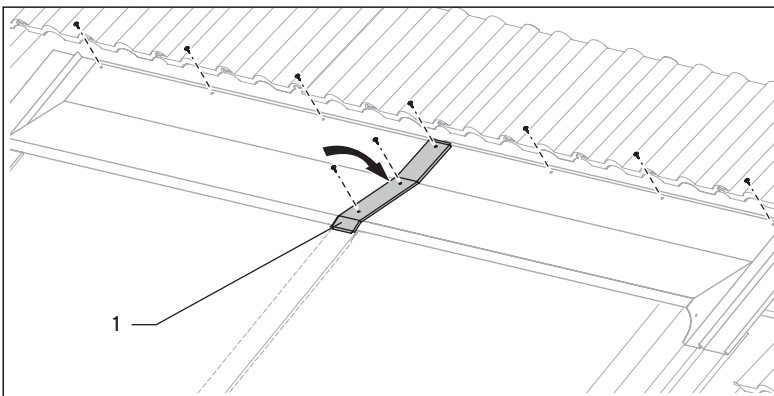


Abb. 4.36 Firstblechverbinder

Bei Dachneigungen von 22-75°

- Befestigen Sie die Firstbleche mit den Schrauben Nr. 1 mittels mitgeliefertem Torx-Bit an den Dachlatten.
- Befestigen Sie den Firstblechverbinder (1) mit drei Schrauben Nr. 5 mittels mitgeliefertem Torx-Bit über dem Firstblechstoß.

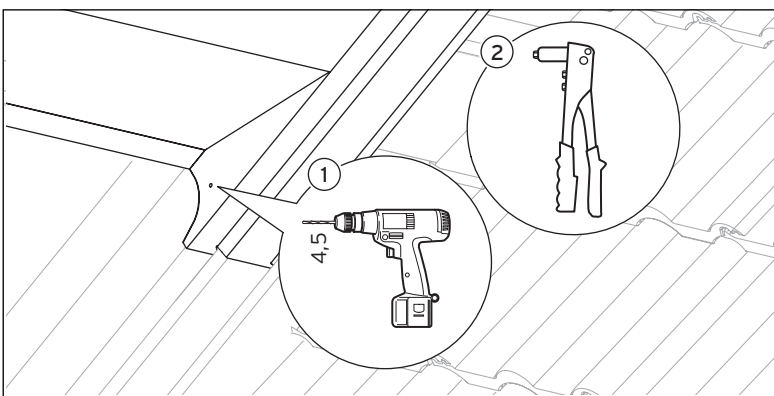


Abb. 4.37 Rahmen vernieten

- Bohren Sie **jeweils rechts und links** an der Markierung ein Loch mit 4,5 mm Durchmesser seitlich durch das Firstblech (1).
- Vernieten Sie das Firstblech mit dem Seitenteil (2).

4 Montage

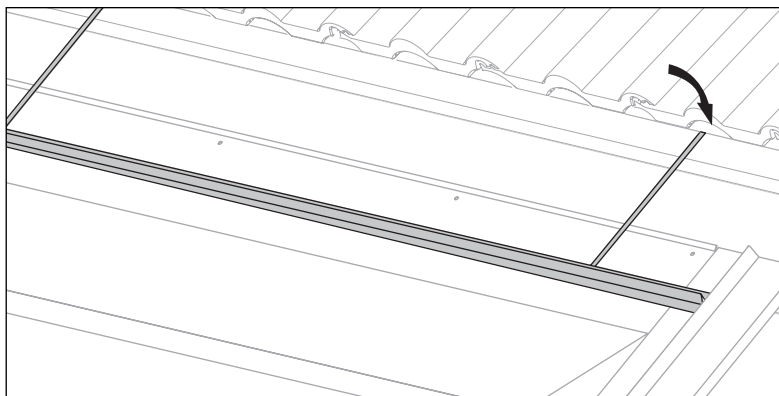


Abb. 4.38 Profilabschlüsse abdecken

- Legen Sie die Ziegelleisten auf die Firstbleche.
- Biegen Sie die Metallbänder zurecht und hängen Sie die Ziegelleisten an der Dachlatte oberhalb ein.

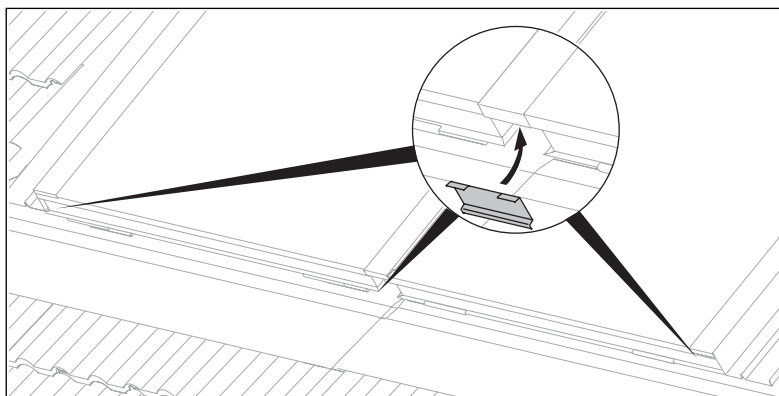


Abb. 4.39 Profilabschlüsse abdecken

- Decken Sie die seitlichen Profilabschlüsse und die Kollektorstöße jeweils von unten mit den Profilabschlüssen ab.
- Setzen Sie hierfür die Profilabschlüsse unten auf und kippen Sie sie dann nach oben, bis sie hörbar in der oberen Kollektorkante versenkt werden.

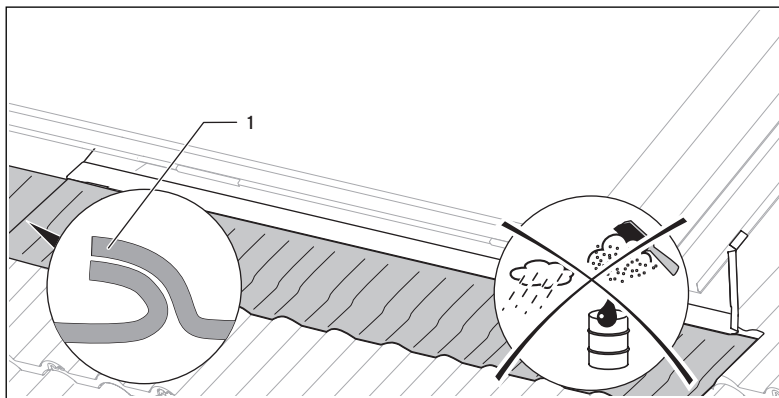


Abb. 4.40 Flexible Schürze anpassen

- Entfernen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche der flexiblen Schürze.
- Passen Sie die flexiblen Schürzen an die Ziegelform an.
- Verkleben Sie die flexiblen Schürzen an den Überlappungen (1) miteinander.



Hinweis

Achten Sie darauf, dass die Klebefläche trocken, staub- und fettfrei ist.

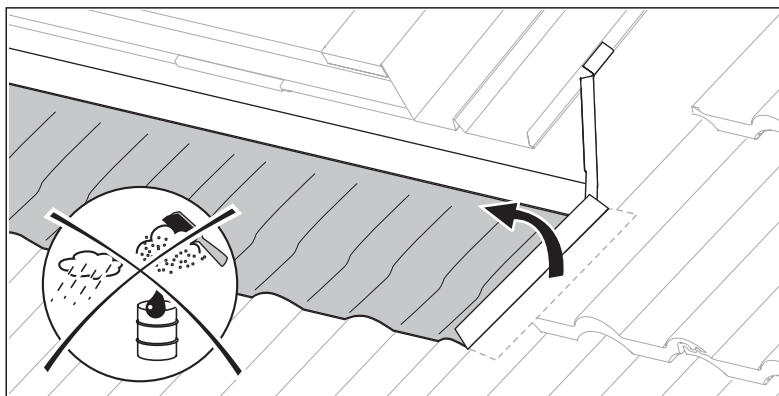


Abb. 4.41 Flexible Schürze verkleben

- Legen Sie die flexiblen Schürzen jeweils an den Abschlüssen des Kollektorfeldes um.



Hinweis

Achten Sie darauf, dass die Klebefläche trocken, staub- und fettfrei ist.

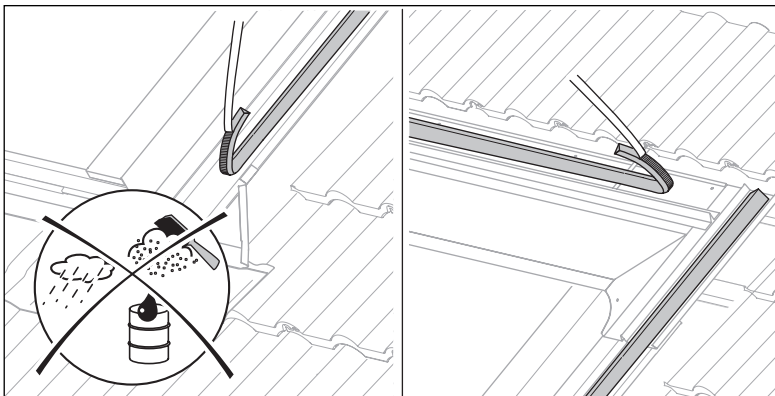


Abb. 4.42 Schaumstoffdichtkeil anbringen

- Kleben Sie den Schaumstoffdichtkeil auf die Seitenteile des Kollektorrahmens.
- Kleben Sie den Schaumstoffkeil auf die Firstbleche.
- Schneiden Sie den Schaumstoffdichtkeil bei Bedarf mit dem Teppichmesser zu- recht.

Hinweis
Achten Sie darauf, dass die Klebefläche trocken, staub- und fettfrei ist.

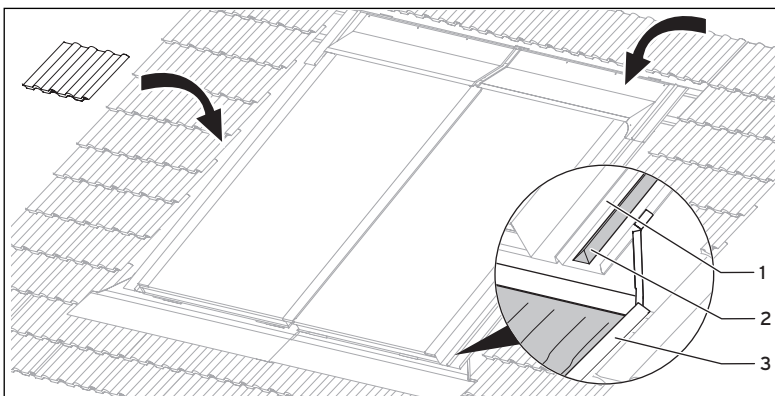


Abb. 4.43 Dach decken

- Schließen Sie die Freiräume zwischen Kollektor und Dachpfannen.
- Achten Sie darauf, dass die Dachpfannen seitlich des Kollektorfeldes
 - mit dem mittleren Steg (1) der Seitenteile abschließen,
 - dicht über dem Schaumstoffdichtkeil (2) liegen,
 - mit der Klebeflächen (3) der flexiblen Schürze verklebt sind.
- Die Abmessungen entnehmen Sie Tab. 4.5.
- Nutzen Sie hierfür die abgedeckten Pfannen und arbeiten Sie nach Bedarf an.

4.8 Abschlussarbeiten

Kontrollieren Sie anhand der folgenden Tabelle, ob sämtliche Arbeitsschritte durchgeführt wurden.

	Arbeitsschritt	
1	Alle Anschlüsse mit Sicherungsklemmen gesichert	
2	Hydraulische Anschlüsse korrekt verlegt	
3	Kollektorfühler angeschlossen	
4	Kollektoren an Blitzschutzeinrichtung angeschlossen	
5	Druckprüfung durchgeführt, alle Anschlüsse dicht	
6	Dämmung intakt	

Tab. 4.6 Abschlussarbeiten

Hinweis
Nach der Erstinbetriebnahme und in Jahreszeiten mit starken Außentemperaturschwankungen kann es zu Kondensatbildung im Kollektor kommen.
Dies stellt ein normales Betriebsverhalten dar.

Hinweis
Reflektionen durch Unregelmäßigkeiten im Glas sind materialtypische Erscheinungen.

5 Entsorgung

Alle Solarkollektoren der Vaillant GmbH erfüllen die Anforderungen des deutschen Umweltzeichens „Blauer Engel“. In diesem Zusammenhang haben wir uns als Hersteller verpflichtet, die Bauteile zurückzunehmen und einer Wiederverwertung zuzuführen, wenn sie nach Jahren zuverlässigen Betriebs entsorgt werden müssen.

6 Werkskundendienst und Garantie

Werkskundendienst (Deutschland)

Vaillant Profi-Hotline

0 18 05 / 999 - 120

(0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer. Ab 01.03.2010 Mobilfunkpreis max. 0,42 €/Min.)

Vaillant Werkskundendienst GmbH Österreich

365 Tage im Jahr, täglich von 0 bis 24.00 Uhr erreichbar, österreichweit zum Ortstarif:

Telefon 05 7050 - 2000

Herstellergarantie Deutschland und Österreich

Herstellergarantie gewähren wir nur bei Installation durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb. Dem Eigentümer des Gerätes räumen wir diese Herstellergarantie entsprechend den Vaillant Garantiebedingungen ein (für Österreich: Die aktuellen Garantiebedingungen sind in der jeweils gültigen Preisliste enthalten - siehe dazu auch www.vaillant.at). Garantiewerben werden grundsätzlich nur von unserem Werkskundendienst (Deutschland, Österreich) ausgeführt. Wir können Ihnen daher etwaige Kosten, die Ihnen bei der Durchführung von Arbeiten an dem Gerät während der Garantiezeit entstehen, nur dann erstatten, falls wir Ihnen einen entsprechenden Auftrag erteilt haben und es sich um einen Garantiefall handelt.

7 Technische Daten

	Einheit	VFK 135 D	VFK 145 H/V	VFK 150 H/V
Absorbertyp		Serpentine horiz.	Serpentine horiz./vert.	
Abmessungen (L x B x H)	mm	1233 x 2033 x 80	2033 x 1233 x 80 (V)	
			1233 x 2033 x 80 (H)	
Gewicht	kg	37	38	
Volumen	l	1,35	2,16 (H) 1,85 (V)	
Max. Druck	bar		10	
Stillstandtemperatur	°C	176	171	172
Bruttofläche	m²	2,51	2,51	
Aperturfläche	m²	2,35	2,35	
Absorberfläche	m²	2,33	2,33	
Absorber	mm	Aluminium (vakuumbeschichtet) 0,5 x 1178 x 1978		
Beschichtung		High selective (blue)		
		α = 95 % ε = 5 %		
Glasabdeckung	mm	3,2 (Dicke) x 1233 x 2033		
Glastyp		Solarsicherheitsglas (Prismatisches Gefüge)		Solarsicherheitsglas (Antireflex-beschichtung)
Transmission	%	τ = 91	τ = 91	τ = 96
Rückwandisolierung	mm W/m²K kg/m³	Steinwolle (schwarz kaschiert) 40 λ = 0,035 ρ = 55	40 λ = 0,035 ρ = 55	
Randisolierung		keine	keine	
Wirkungsgrad η_0	%	80,1	80,1 (H) 79,1 (V)	84,2 (H) 83,3 (V)
Wärmekapazität	Ws/m²K	7362	9700 (H) 8200 (V)	
Wärmeverlustfaktor (k_1)	W/m²K	3,76	3,32 (H) 2,41 (V)	3,82 (H) 2,33 (V)
Wärmeverlustfaktor (k_2)	W/m²K²	0,012	0,023 (H) 0,049 (V)	0,018 (H) 0,049 (V)

Tab. 7.1 Technische Daten

7 Technische Daten

VFK 145 H, VFK 150 H

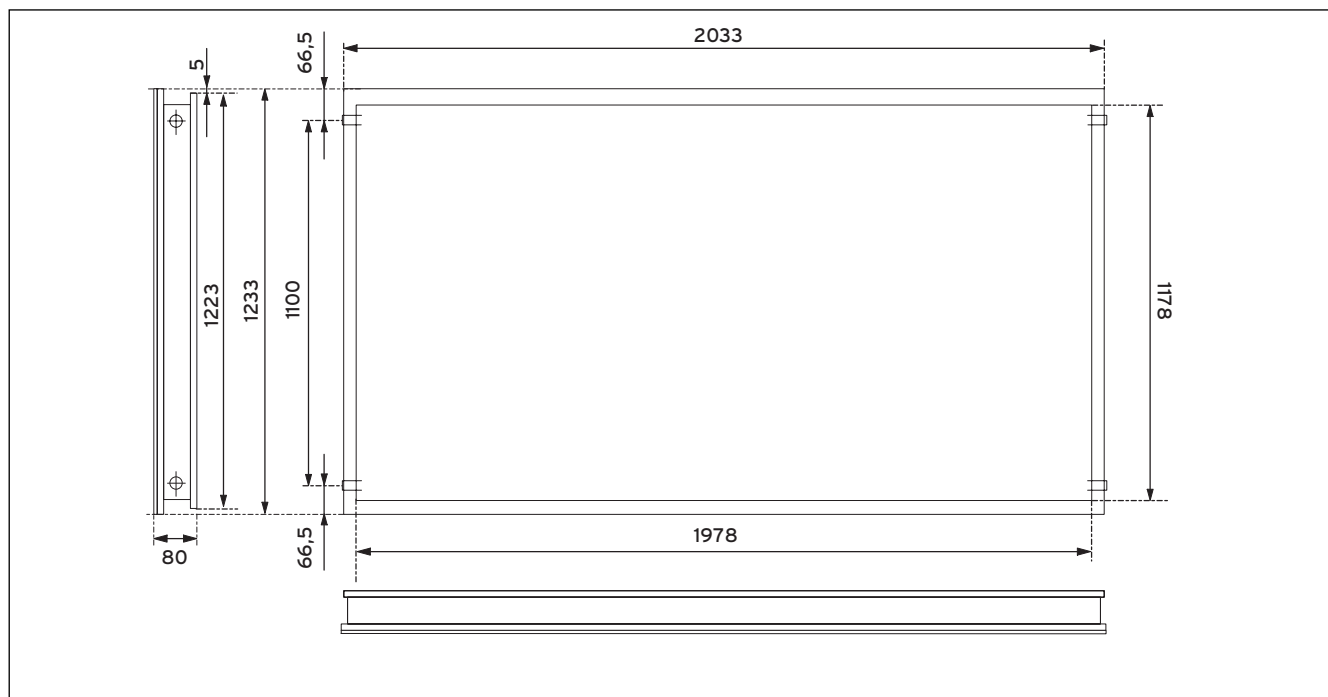


Abb. 7.1 Maßzeichnung VFK 145 H, VFK 150 H

VFK 135 D

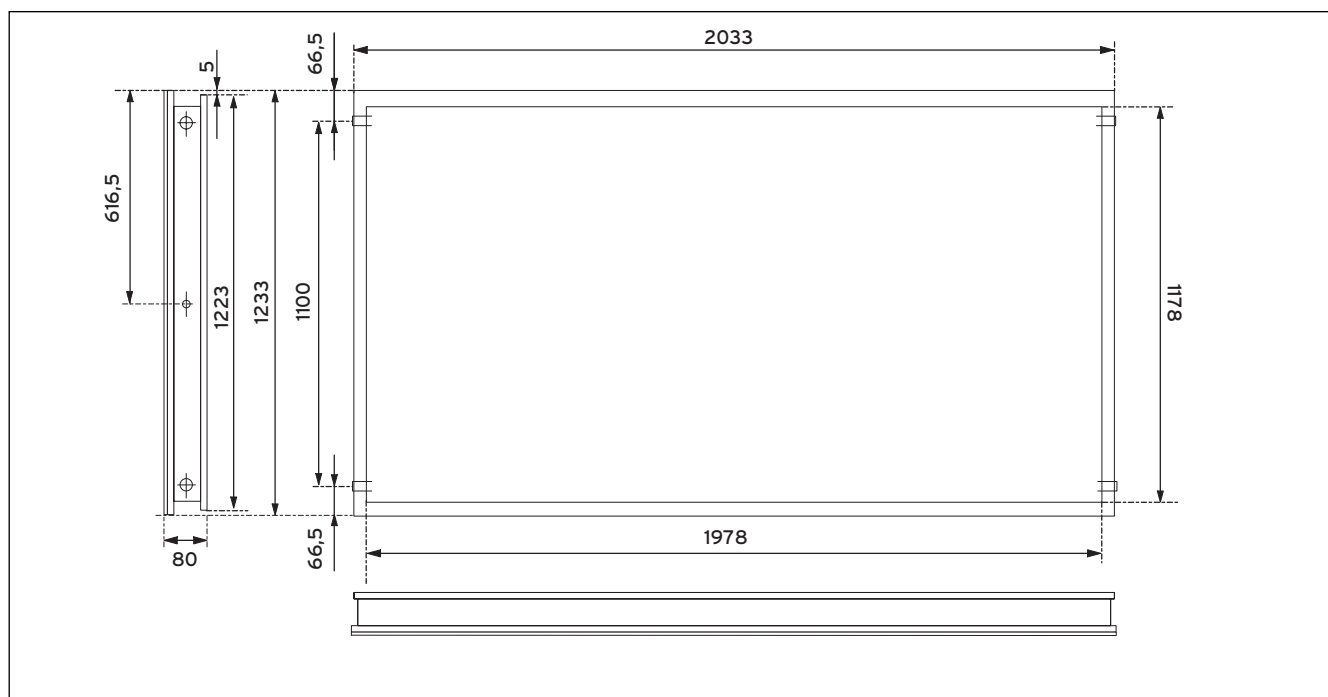


Abb. 7.2 Maßzeichnung VFK 135 D

VFK 145 V, VFK 150 V

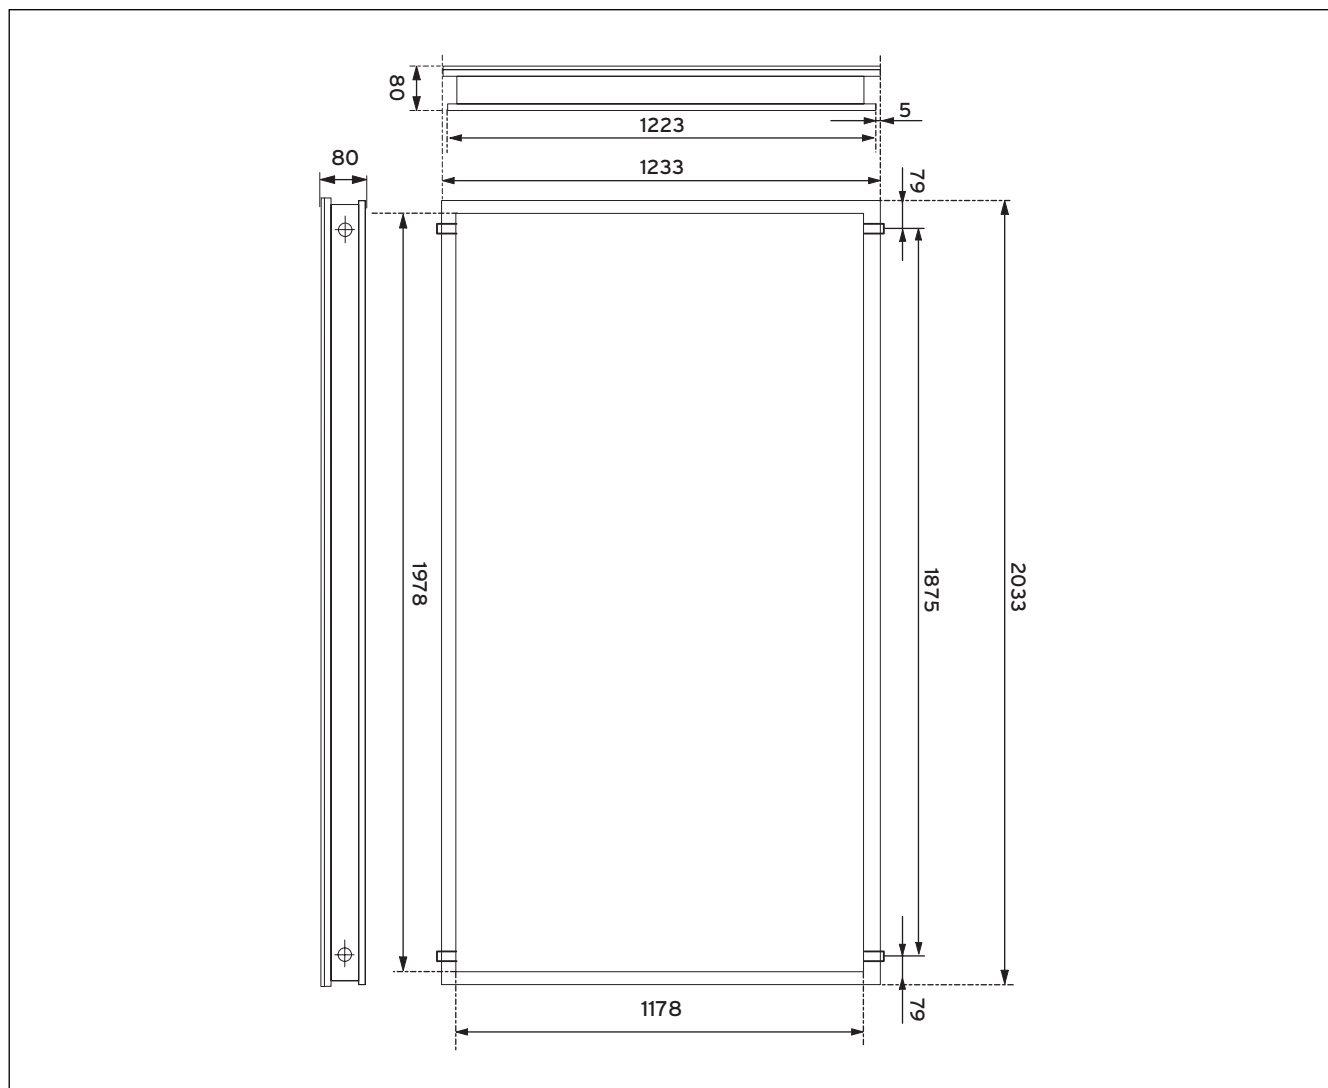


Abb. 7.3 Maßzeichnung VFK 145 V, VFK 150 V



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Vaillant Austria GmbH

Forchheimergasse 7 ■ A-1230 Wien ■ Telefon 05/7050-0
Telefax 05/7050-1199 ■ www.vaillant.at ■ info@vaillant.at

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid ■ Telefon 0 21 91/18-0
Telefax 0 21 91/18-28 10 ■ www.vaillant.de ■ info@vaillant.de

0020057146_04 DEAT 102008