

Montageanleitung für **Metall-Tellerventil – Abluft**
 Mounting instruction for **extract metal valve**
 Instr. de montage **bouches métalliques pour extraction**

Type
MTVA
75/80



Metall-Tellerventil – Abluft


MTVA 75/80

Extract metal valve

MTVA 75/80

Bouches métalliques pour extraction

MTVA 75/80



Artikel-Nr. / Ref. No. / N° de Réf.

8868 004



■ MONTAGE

Einbau erfolgt mittels Einbauring (Zubehör) in dünnwandige Kanäle sowie ins Mauerwerk (Decken und Wände). Diesen zunächst in die Öffnung durch Einputzen oder Schrauben einsetzen.

Einstellen auf den gewünschten Volumenstrom gemäß nebenstehendem Diagramm. Distanzmaß „A“ ist in mm vom Nullpunkt aus angegeben. Kontermutter in gewünschter Stellung festziehen. Tellerventil in Öffnung einschieben.

Vibrationen an der Aufnahme des Tellerventils sind zu vermeiden. Der feste Sitz ist regelmäßig zu überprüfen. Bei Einbau unter besonderen Bedingungen (z.B. Einbau in großer Höhe), sind die Tellerventile mittels doppelseitigem Klebeband an den Federn im Rohrsystem zu befestigen.

■ MOUNTING

Mounting in thin-walled ducts and in masonry (ceilings and walls) using enclosed mounting ring (accessory). First insert the ring, then screw it into the ducting or plaster it into the masonry.

Set valve to required air flow volume according to the diagram. The di-

stance 'A' is given in mm from the 0 point. Then simply press valve into wall or ducting. Fasten lock nut in this position. Slide in the disc valve.

Vibrations from the duct system are to be avoided. The firm seat of the valves is to be checked regularly. With installation under special conditions (e.g., installation by big height), the valves are to be fastened by means of double-sided adhesive tape to the springs in the duct system.




■ MONTAGE

Pour le montage en conduits ou cloisons minces (plafonds et murs), l'emploi d'une bague d'encastrement (accessoires). Sceller ou visser la bague et y emboîter la bouche.

Réglage des débits d'air en fonction des abaques ci-contre. La distance en mm "A" est donnée à partir du point 0.

La bouche se monte par simple emboîtement dans la bague d'encastrement, la gaine ou la cloison.

Les vibrations sur la bouche de reprise d'air sont à éviter. La fixation de la bouche doit être régulièrement vérifiée. En cas de contraintes de montage (ex.: montage en hauteur),

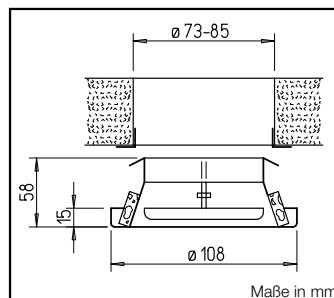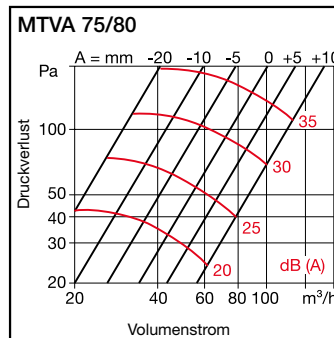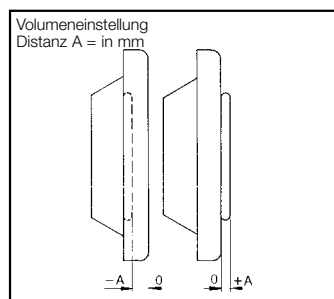

les bouches doivent être fixées dans le conduit par un adhésif double-face aux ressorts.



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Montageanleitung für **Metall-Tellerventil – Abluft**
 Mounting instruction for **extract metal valve**
 Instr. de montage **bouches métalliques pour extraction**

Type
 MTVA
 100



Metall-Tellerventil – Abluft

Extract metal valve

Bouches métalliques pour extraction

MTVA 100

MTVA 100

MTVA 100



Artikel-Nr. / Ref. No. / N° de Réf.
8869 006



■ MONTAGE

Einbau erfolgt mittels Einbauring (Zubehör) in dünnwandige Kanäle sowie ins Mauerwerk (Decken und Wände). Diesen zunächst in die Öffnung durch Einputzen oder Schrauben einsetzen.

Einstellen auf den gewünschten Volumenstrom gemäß nebenstehendem Diagramm. Distanzmaß „A“ ist in mm vom Nullpunkt aus angegeben. Kontermutter in gewünschter Stellung festziehen. Tellerventil in Öffnung einschieben.

Vibrationen an der Aufnahme des Tellerventils sind zu vermeiden. Der feste Sitz ist regelmäßig zu überprüfen. Bei Einbau unter besonderen Bedingungen (z.B. Einbau in großer Höhe), sind die Tellerventile mittels doppelseitigem Klebeband an den Federn im Rohrsystem zu befestigen.

■ MOUNTING

Mounting in thin-walled ducts and in masonry (ceilings and walls) using enclosed mounting ring (accessory). First insert the ring, then screw it into the ducting or plaster it into the masonry.

Set valve to required air flow volume according to the diagram. The di-

stance 'A' is given in mm from the 0 point. Then simply press valve into wall or ducting. Fasten lock nut in this position. Slide in the disc valve.

Vibrations from the duct system are to be avoided. The firm seat of the valves is to be checked regularly. With installation under special conditions (e.g., installation by big height), the valves are to be fastened by means of double-sided adhesive tape to the springs in the duct system.




■ MONTAGE

Pour le montage en conduits ou cloisons minces (plafonds et murs), l'emploi d'une bague d'encastrement (accessoires). Sceller ou visser la bague et y emboîter la bouche.

Réglage des débits d'air en fonction des abaques ci- contre. La distance en mm "A" est donnée à partir du point 0.

La bouche se monte par simple emboîtement dans la bague d'encastrement, la gaine ou la cloison.

Les vibrations sur la bouche de reprise d'air sont à éviter. La fixation de la bouche doit être régulièrement vérifiée. En cas de contraintes de montage (ex.: montage en hauteur),

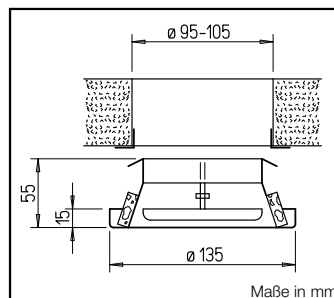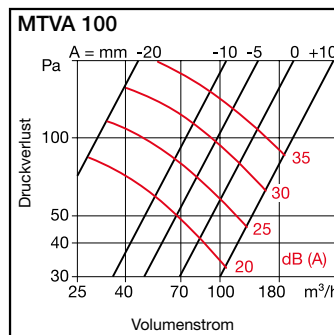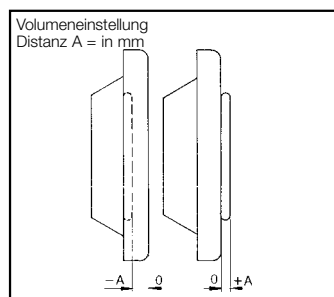

les bouches doivent être fixées dans le conduit par un adhésif double-face aux ressorts.

Montageanleitung für **Metall-Tellerventil – Abluft**
 Mounting instruction for **extract metal valve**
 Instr. de montage **bouches métalliques pour extraction**

Type
MTVA
125



Metall-Tellerventil – Abluft


Extract metal valve

Bouches métalliques pour extraction

MTVA 125

MTVA 125

MTVA 125



Artikel-Nr. / Ref. No. / N° de Réf.
8870 005



■ MONTAGE

Für den Einbau in dünnwandige Blechkanäle sowie in FRS-DWK Decken-/Wandkasten sind Einbauringe erforderlich (Zubehör). Diesen zunächst in die Öffnung durch Einputzen oder Schrauben einsetzen.

Einstellen auf den gewünschten Volumenstrom gemäß nebenstehendem Diagramm. Distanzmaß „A“ ist in mm vom Nullpunkt aus angegeben. Kontermutter in gewünschter Stellung festziehen. Tellerventil in Öffnung einschieben.

Vibrationen an der Aufnahme des Tellerventils sind zu vermeiden. Der feste Sitz ist regelmäßig zu überprüfen. Bei Einbau unter besonderen Bedingungen (z.B. Einbau in großer Höhe), sind die Tellerventile mittels doppelseitigem Klebeband an den Federn im Rohrsystem zu befestigen.

■ MOUNTING

Mounting in thin-walled ducts and in masonry (ceilings and walls) using enclosed mounting ring (accessory). For installation in thin walled ducts and FRS-DWK ceiling/wall boxes, mounting rings are required (accessory). First insert the ring, then screw it into the ducting or plaster it into the masonry.

Set valve to required air flow volume

according to the diagram. The distance 'A' is given in mm from the 0 point. Then simply press valve into wall or ducting. Fasten lock nut in this position. Slide in the disc valve. Vibrations from the duct system are to be avoided. The firm seat of the valves is to be checked regularly. With installation under special conditions (e.g., installation by big height), the valves are to be fastened by means of double-sided adhesive tape to the springs in the duct system.




■ MONTAGE

Pour le montage en conduits ou cloisons minces (plafonds et murs), l'emploi d'une bague d'encastrement (accessoires). Pour le montage en conduits ou cloisons minces ainsi que dans des caissons de plafond/mur FRS-DWK, l'emploi d'une bague d'encastrement est nécessaire (accessoires). Sceller ou visser la bague et y emboîter la bouche.

Réglage des débits d'air en fonction des abaques ci-contre. La distance en mm "A" est donnée à partir du point 0.

La bouche se monte par simple emboîtement dans la bague d'encastrement, la gaine ou la cloison.

Les vibrations sur la bouche de reprise d'air sont à éviter. La fixation

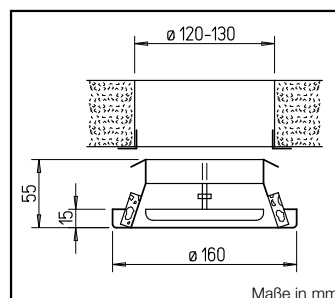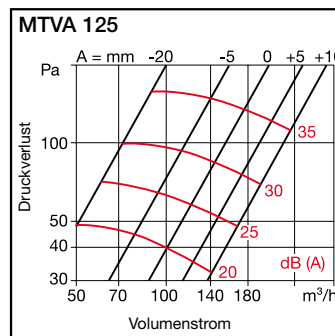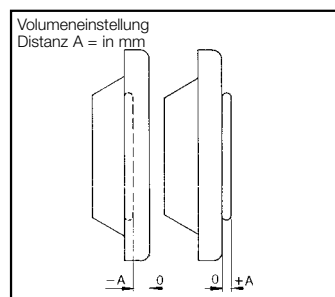

de la bouche doit être régulièrement vérifiée. En cas de contraintes de montage (ex.: montage en hauteur), les bouches doivent être fixées dans le conduit par un adhésif double-face aux ressorts.

Montageanleitung für **Metall-Tellerventil – Abluft**
 Mounting instruction for **extract metal valve**
 Instr. de montage **bouches métalliques pour extraction**

Type
 MTVA
 160



Metall-Tellerventil – Abluft

Extract metal valve

Bouches métalliques pour extraction

MTVA 160

MTVA 160

MTVA 160



Artikel-Nr. / Ref. No. / N° de Réf.
8871 004

■ MONTAGE

Einbau erfolgt mittels Einbauring (Zubehör) in dünnwandige Kanäle sowie ins Mauerwerk (Decken und Wände). Diesen zunächst in die Öffnung durch Einputzen oder Schrauben einsetzen.

Einstellen auf den gewünschten Volumenstrom gemäß nebenstehendem Diagramm. Distanzmaß „A“ ist in mm vom Nullpunkt aus angegeben. Kontermutter in gewünschter Stellung festziehen. Tellerventil in Öffnung einschieben.

Vibrationen an der Aufnahme des Tellerventils sind zu vermeiden. Der feste Sitz ist regelmäßig zu überprüfen. Bei Einbau unter besonderen Bedingungen (z.B. Einbau in großer Höhe), sind die Tellerventile mittels doppelseitigem Klebeband an den Federn im Rohrsystem zu befestigen.

■ MOUNTING

Mounting in thin-walled ducts and in masonry (ceilings and walls) using enclosed mounting ring (accessory). First insert the ring, then screw it into the ducting or plaster it into the masonry.

Set valve to required air flow volume according to the diagram. The di-

stance 'A' is given in mm from the 0 point. Then simply press valve into wall or ducting. Fasten lock nut in this position. Slide in the disc valve.

Vibrations from the duct system are to be avoided. The firm seat of the valves is to be checked regularly. With installation under special conditions (e.g., installation by big height), the valves are to be fastened by means of double-sided adhesive tape to the springs in the duct system.




■ MONTAGE

Pour le montage en conduits ou cloisons minces (plafonds et murs), l'emploi d'une bague d'encastrement (accessoires). Sceller ou visser la bague et y emboîter la bouche.

Réglage des débits d'air en fonction des abaques ci-contre. La distance en mm "A" est donnée à partir du point 0.

La bouche se monte par simple emboîtement dans la bague d'encastrement, la gaine ou la cloison.

Les vibrations sur la bouche de reprise d'air sont à éviter. La fixation de la bouche doit être régulièrement vérifiée. En cas de contraintes de montage (ex.: montage en hauteur),

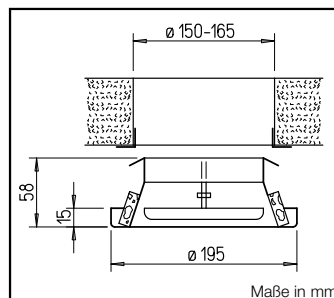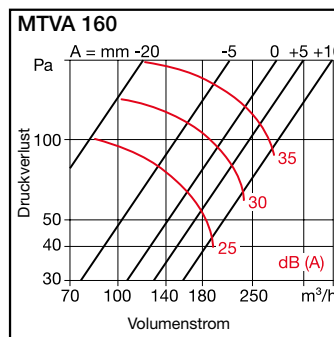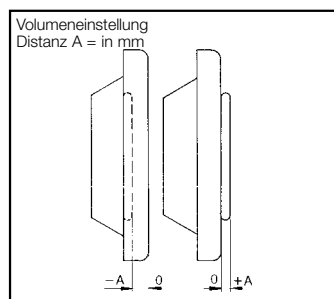

les bouches doivent être fixées dans le conduit par un adhésif double-face aux ressorts.

Montageanleitung für **Metall-Tellerventil – Abluft**
 Mounting instruction for **extract metal valve**
 Instr. de montage **bouches métalliques pour extraction**

Type
MTVA
200



Metall-Tellerventil – Abluft


Extract metal valve

Bouches métalliques pour extraction

MTVA 200

MTVA 200

MTVA 200



Artikel-Nr. / Ref. No. / N° de Réf.
8872 006

■ MONTAGE

Einbau erfolgt mittels Einbauring (Zubehör) in dünnwandige Kanäle sowie ins Mauerwerk (Decken und Wände). Diesen zunächst in die Öffnung durch Einputzen oder Schrauben einsetzen.

Einstellen auf den gewünschten Volumenstrom gemäß nebenstehendem Diagramm. Distanzmaß „A“ ist in mm vom Nullpunkt aus angegeben. Kontermutter in gewünschter Stellung festziehen. Tellerventil in Öffnung einschieben.

Vibrationen an der Aufnahme des Tellerventils sind zu vermeiden. Der feste Sitz ist regelmäßig zu überprüfen. Bei Einbau unter besonderen Bedingungen (z.B. Einbau in großer Höhe), sind die Tellerventile mittels doppelseitigem Klebeband an den Federn im Rohrsystem zu befestigen.

■ MOUNTING

Mounting in thin-walled ducts and in masonry (ceilings and walls) using enclosed mounting ring (accessory). First insert the ring, then screw it into the ducting or plaster it into the masonry.

Set valve to required air flow volume according to the diagram. The di-

stance 'A' is given in mm from the 0 point. Then simply press valve into wall or ducting. Fasten lock nut in this position. Slide in the disc valve.

Vibrations from the duct system are to be avoided. The firm seat of the valves is to be checked regularly. With installation under special conditions (e.g., installation by big height), the valves are to be fastened by means of double-sided adhesive tape to the springs in the duct system.




■ MONTAGE

Pour le montage en conduits ou cloisons minces (plafonds et murs), l'emploi d'une bague d'encastrement (accessoires). Sceller ou visser la bague et y emboîter la bouche.

Réglage des débits d'air en fonction des abaques ci-contre. La distance en mm "A" est donnée à partir du point 0.

La bouche se monte par simple emboîtement dans la bague d'encastrement, la gaine ou la cloison.

Les vibrations sur la bouche de reprise d'air sont à éviter. La fixation de la bouche doit être régulièrement vérifiée. En cas de contraintes de montage (ex.: montage en hauteur),

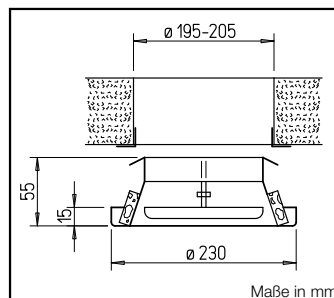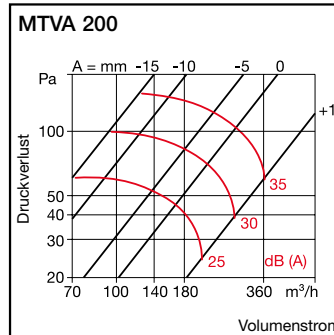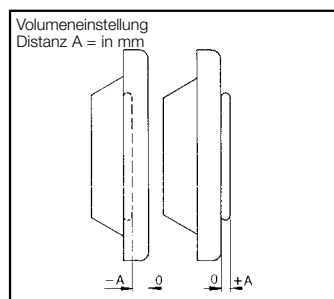

les bouches doivent être fixées dans le conduit par un adhésif double-face aux ressorts.