


AZB 818



Höhenausgleich für Cerapur mit integrierter Meßstelle

Best.-Nr. 7 719 001 910

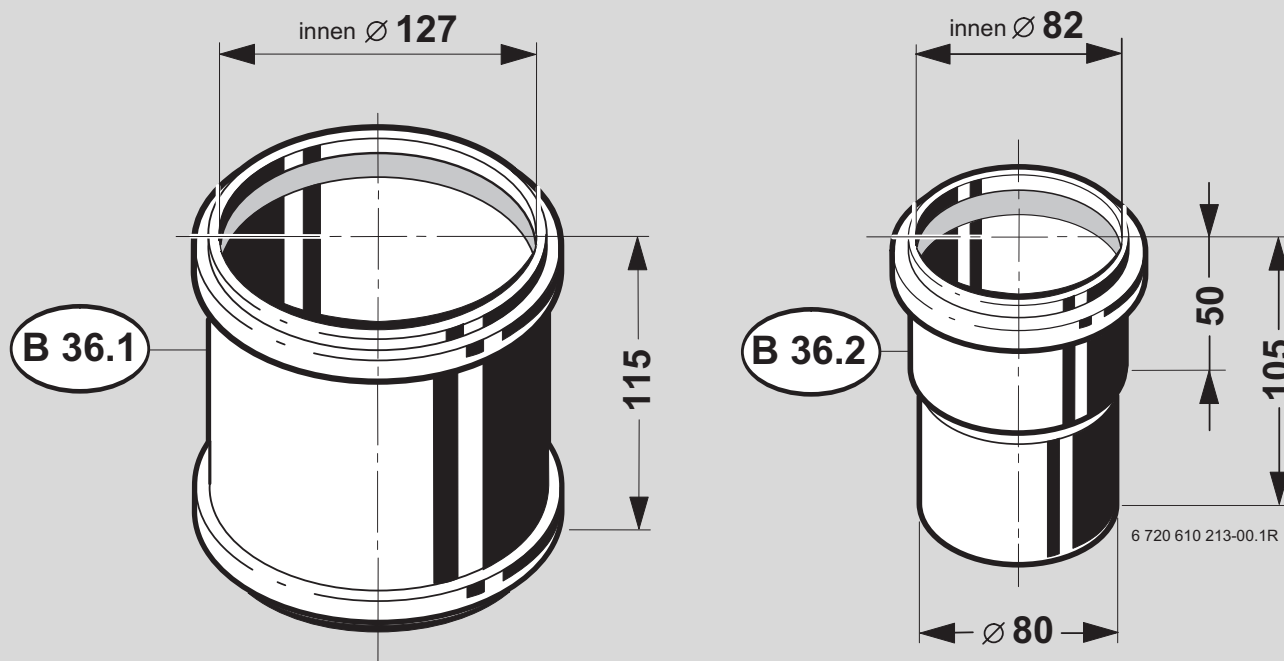

B36.1: Verbrennungsluftdoppelmuffe

B36.2: Abgasstutzen



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	2
1 Verwendung	2
2 Einbaumaße	3
3 Montage	4

Sicherheitshinweise

Die einwandfreie Funktion ist nur gewährleistet, wenn diese Installationsanleitung eingehalten wird. Änderungen vorbehalten. Der Einbau muß von einem zugelassenen Installateur erfolgen. Zur Montage des Gerätes ist die entsprechende Installationsanleitung zu beachten.

1 Verwendung

1.1 Gas-Brennwertgeräte ab FD 972

Durch die Integration der Meßstellen und den Wegfall des Anschlußstutzens ergibt sich ein Höhenunterschied von 55 mm.

Dieser Höhenunterschied wird durch das AZB 818 ausgeglichen.

Die Integration der Meßstellen und der Wegfall des Anschlußstutzens zum Anschluß der Abgaszubehöre AZB betrifft folgende Gas-Brennwertgeräte:

- ZSBR 3/5-12 A
- Z.BR 7/11-25 A
- ZBR 12/15-42 A.

1.2 Gerätezulassung

- Die genannten **JUNKERS** Gas-Brennwertgeräte sind entsprechend der EG-Gasgeräte Richtlinie (90/396/EWG) und prEN677 geprüft und zugelassen.
- Das Abgaszubehör ist Bestandteil der CE-Zulassung. Aus diesem Grund dürfen nur **JUNKERS** Abgaszubehöre verwendet werden.
- Der Wasserinhalt der genannten **JUNKERS** Gas-Brennwertgeräte liegt unter 10 Liter und entspricht somit Gruppe I der DampfKV. Entsprechend § 12, Absatz 1, ist keine Bauartzulassung für den Wärmeerzeuger erforderlich.

1.3 Montagevorschriften

Erforderliche Genehmigungen

Informieren Sie sich vor Einbau des Gas-Brennwertgeräts und der Abgasführung bei der zuständigen Baubehörde und beim Bezirks-Schornsteinfegermeister, ob Einwände bestehen.

Mindestabstände zu brennbaren Baustoffen

Die Oberflächentemperatur am Frischluftrohr liegt unter 85° C. Nach TRGI 1986 bzw. TRF 1988 sind keine Mindestabstände zu brennbaren Baustoffen erforderlich. Die Vorschriften (LBO, FeuVo) der einzelnen Bundesländer können hiervon abweichen und Mindestabstände zu brennbaren Baustoffen vorschreiben.

3 Montage

- ▶ Abgasstutzen (B 36.2) bis zum Anschlag in den Abgasanschluß des Gerätes stecken.

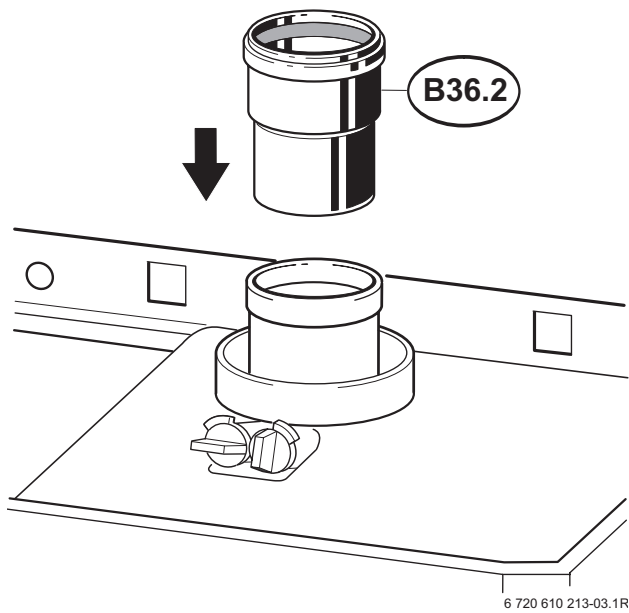


Bild 3

- ▶ Verbrennungsluftdoppelmuffe (B36.1) bis zum Anschlag auf den Verbrennungsluftanschluß des Gerätes stecken.
Die dem Gerät beiliegende Befestigungsschelle für Abgaszubehör wird nicht benötigt.

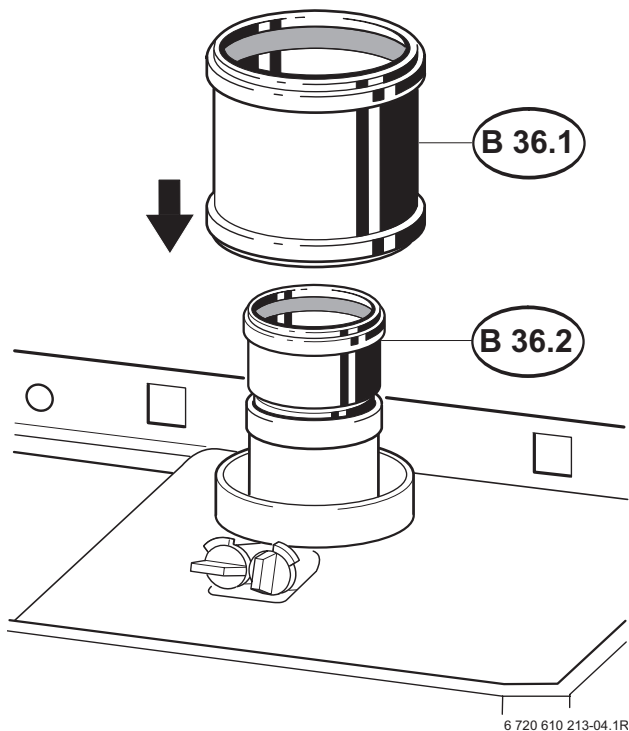


Bild 4

- ▶ Weitere Abgasführung montieren.



Robert Bosch GmbH
Division Thermotechnik
Junkersstrasse 20–24
D-73249 Wernau / Germany

www.thermotechnik.com