

Zusätzlicher Einbau Zuluftfühler

Nicht alle Lüftungsgeräte mit vertikalen Luftanschlüssen sind mit einem Zuluftfühler ausgestattet. Im Ersatzteillfall erfordert die Software deshalb gegebenenfalls den nachträglichen Einbau.

Die folgenden Schritte erklären den nachträglichen Einbau:

- 1) Das Lüftungsgerät vom Stromnetz trennen. Den Gerätedeckel und das Abdeckblech des Steuergerätes (Bild1) abnehmen.

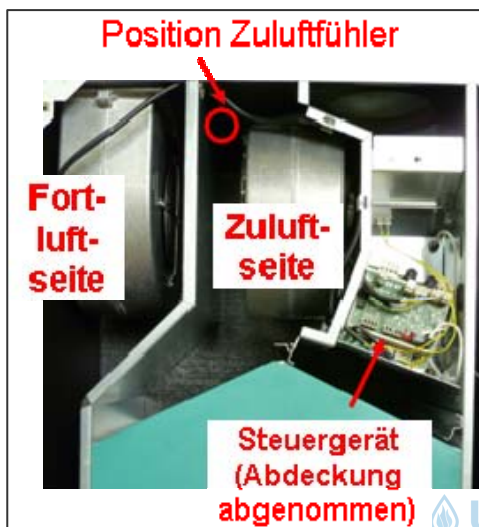


Bild 1

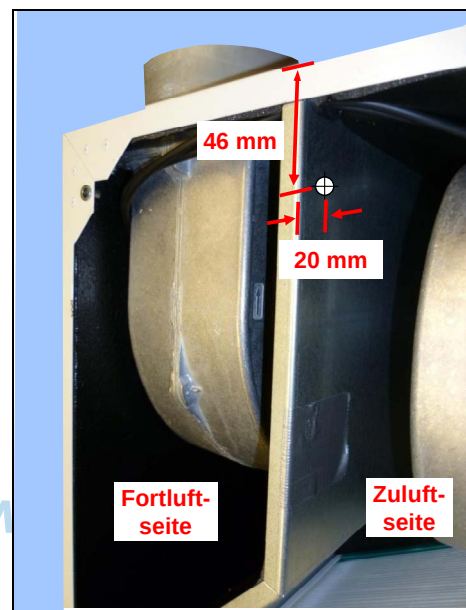


Bild 2

- 2) Position des Zuluftfühlers im Gerät (Bild 1)
 - 3) Eine Bohrung mit einem Durchmesser von 6mm für die Befestigung des Zuluftfühlers mit folgenden Abständen durch die Gerätewand bohren (Bild 2):
 - 46 mm Abstand von der Außenkante Gehäuse (oben) bis zur Bohrlochmitte
 - 20 mm von der Außenkante Gehäusefront bis Bohrlochmitte
- ! Achtung: Beim Bohren die Dämmmatte auf der Blechrückseite (Fortluftseite) nicht beschädigen!

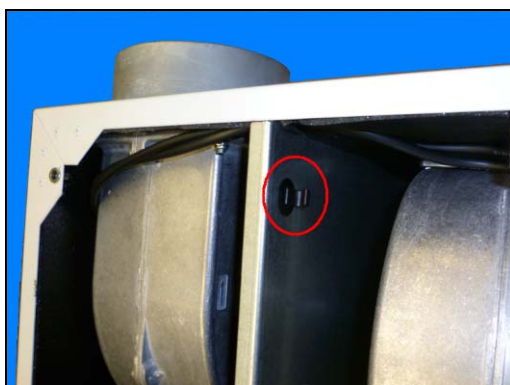


Bild 3

- 4) Den Kabelclip in die Bohrung einsetzen (Bild 3). Dabei darauf achten, dass der Clip zweimal einrastet (hörbar).



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Nachrüstung Zuluftfühler

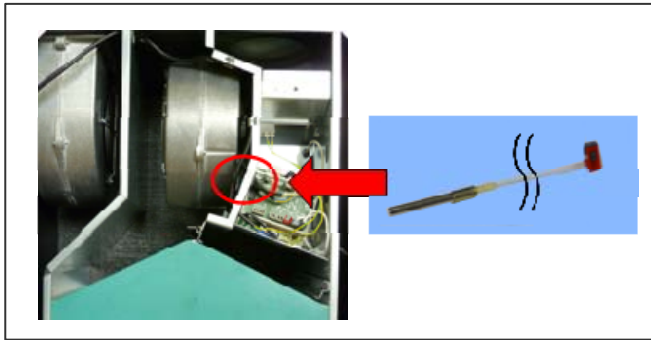


Bild 4

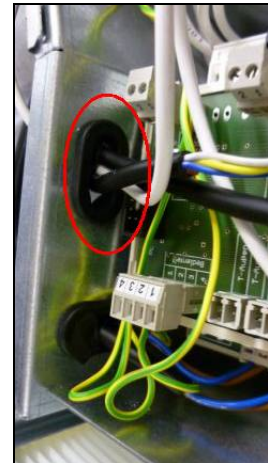


Bild 5

- 5) Den neuen Zuluftfühler (Bild 4) mit dem Fühlerkopf voraus von der rechten Seite (Bild 4) durch die Kabeltülle (Bild 5) führen. Der Stecker des Zuluftfühlers bleibt dabei auf der Steuergeräteseite.



Bild 6

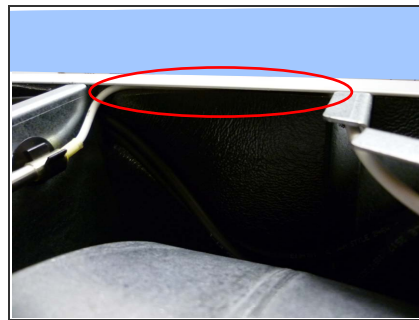


Bild 7

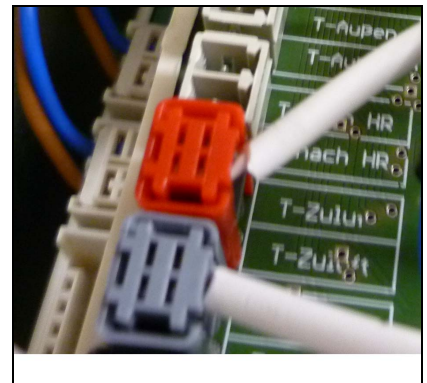


Bild 8

- 6) Den Zuluftfühler an dem Clip befestigen, mit Fühlerkopf nach unten (Bild 6).
 7) Das Kabel entlang der Gerätekante hinter der Dämmmatte verlegen (Bild 7) und mit dem Kabelhalter befestigen (Bild 6).
 8) Den roten Fühlerstecker am Steuergerät in rote Steckerwanne an „T-Zuluft“ einstecken (Bild 8).
 9) Das restliche lose Kabel aus dem Zulufttraum in den Steuergerätekasten nachziehen.
 10) Das Abdeckblech des Steuergerätes und den Gerätedeckel wieder befestigen.
 Anschließend das Gerät wieder an das Stromnetz anschließen.

Bosch Thermotechnik GmbH

Sophienstraße 30-32

D-35576 Wetzlar