



T 220-2-480-2



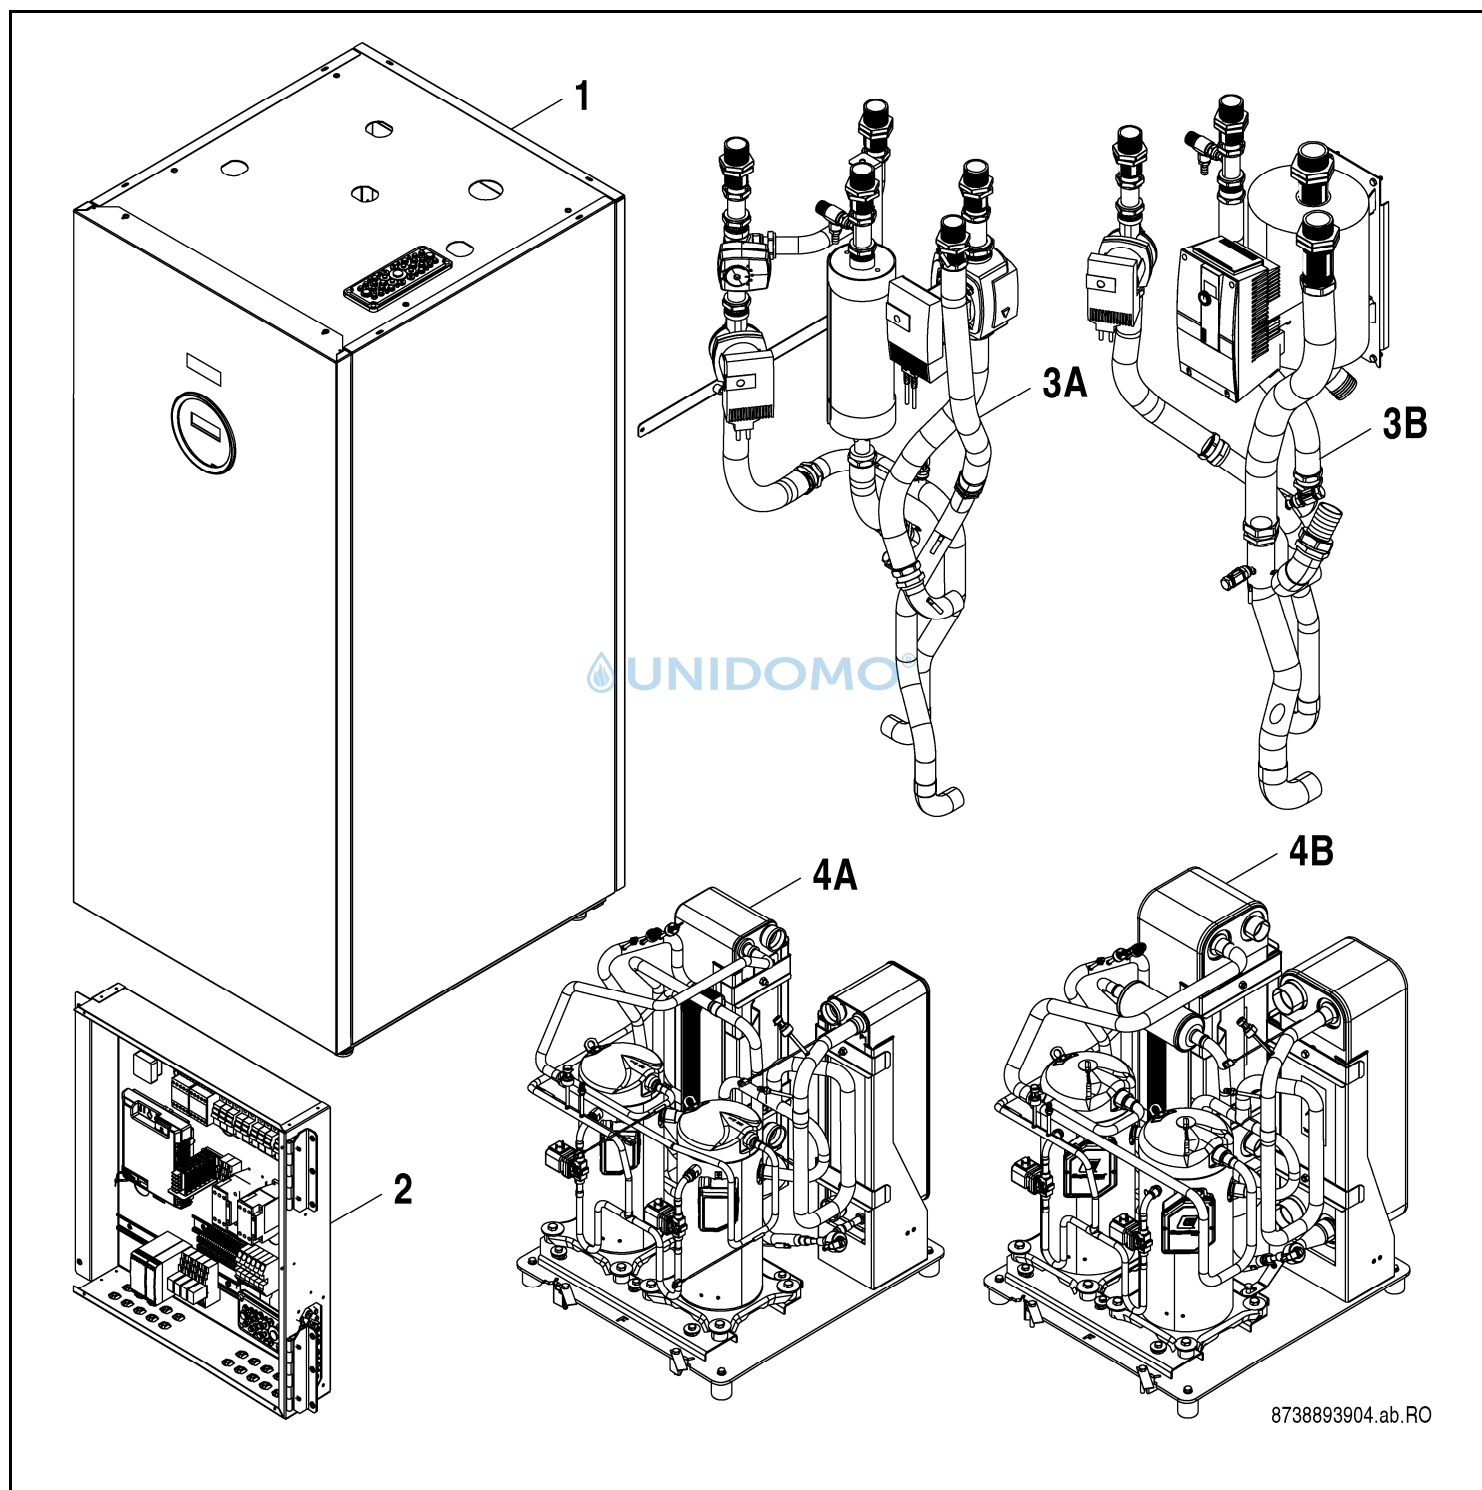

Ersatzteilliste
Liste des pièces de rechange

Lista parti di ricambio

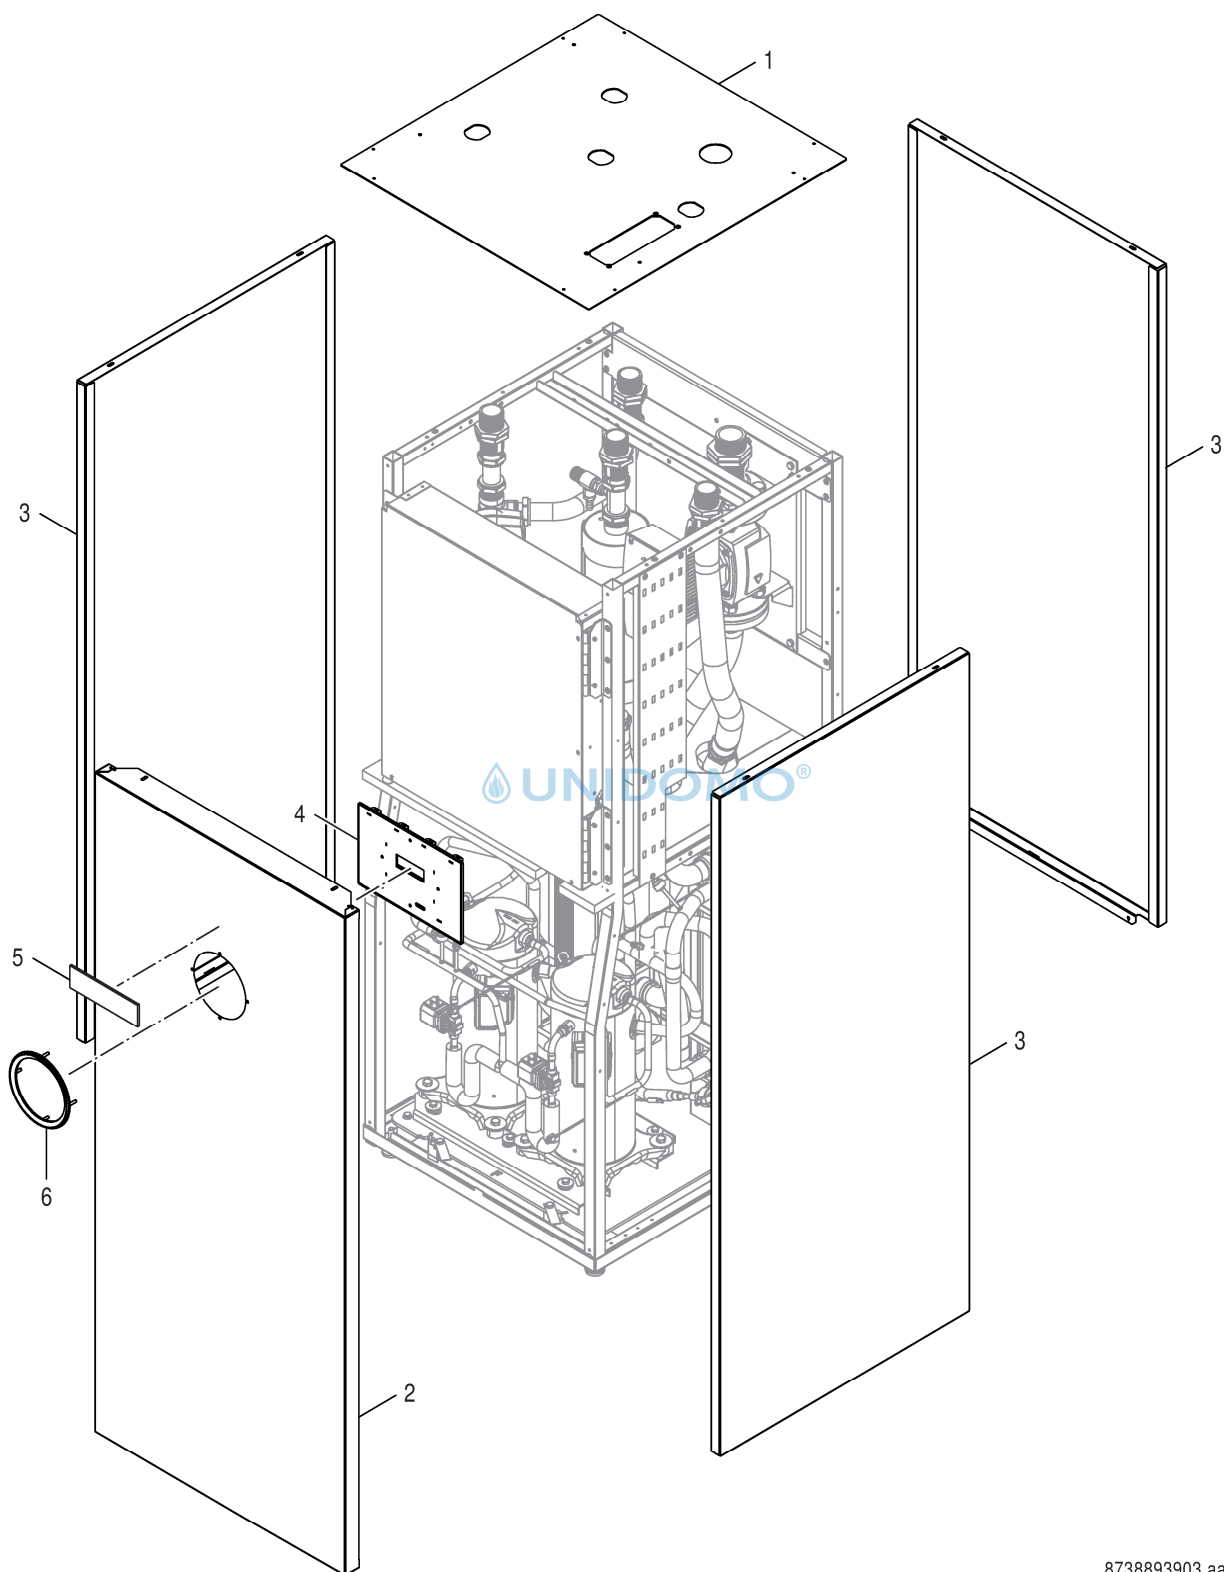

8738893903.aa.RO

Verkleidung
Habillage
Mantello

T 220-2-480-2

1


[illegible]

Verkleidung
Habillage
Mantello

1

Liste des pièces de rechange

Lista parti di ricambio

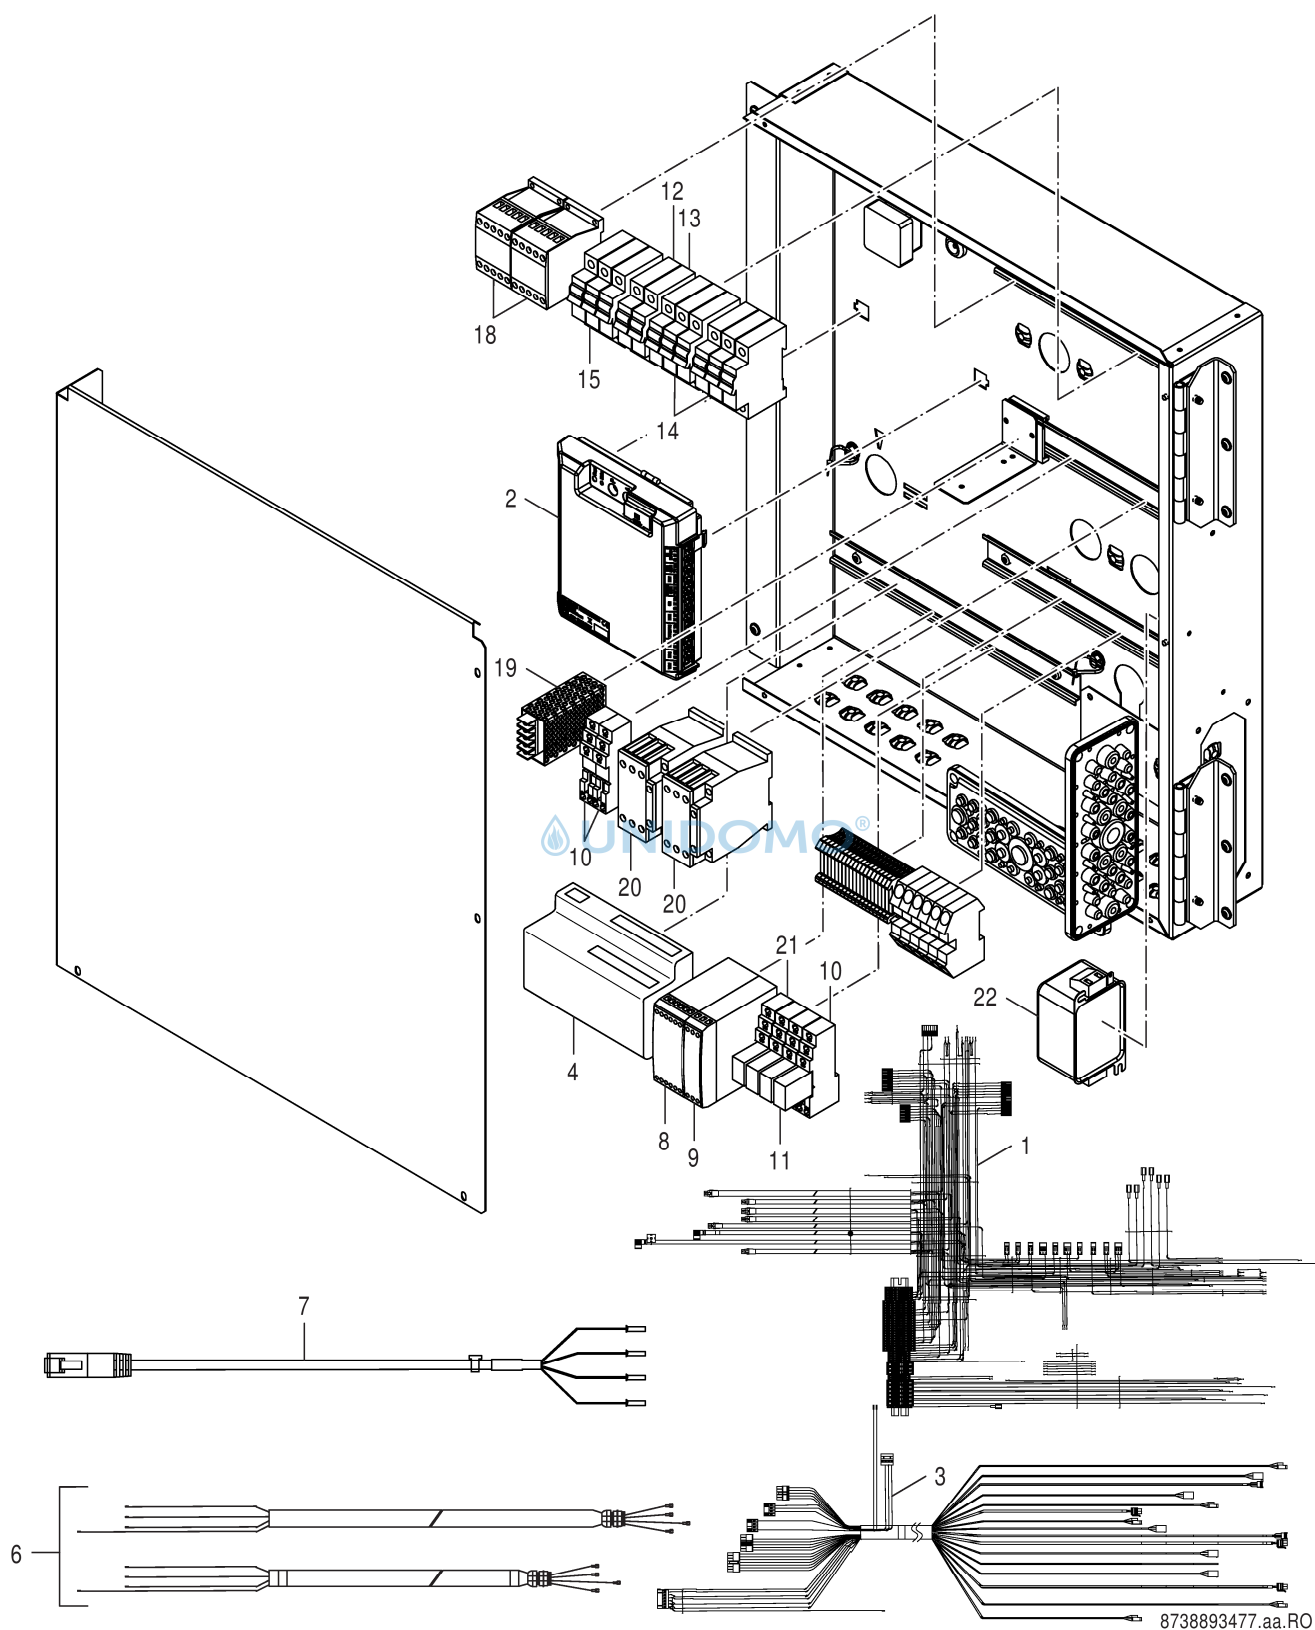

8738893477.aa.RO

T 220-2-480-2

Schaltschrank
Armoire de commande
Quadro di comando

2

[illegible]

Liste des pièces de rechange

Lista parti di ricambio



8738893478.aa.RO


Pumpengruppe 22-28kW
Groupe pompe 22-28kW
Gruppo pompa 22-28kW

T 220-2-480-2

[illegible]

Ersatzteilliste
Liste des pièces de rechange

Lista parti di ricambio

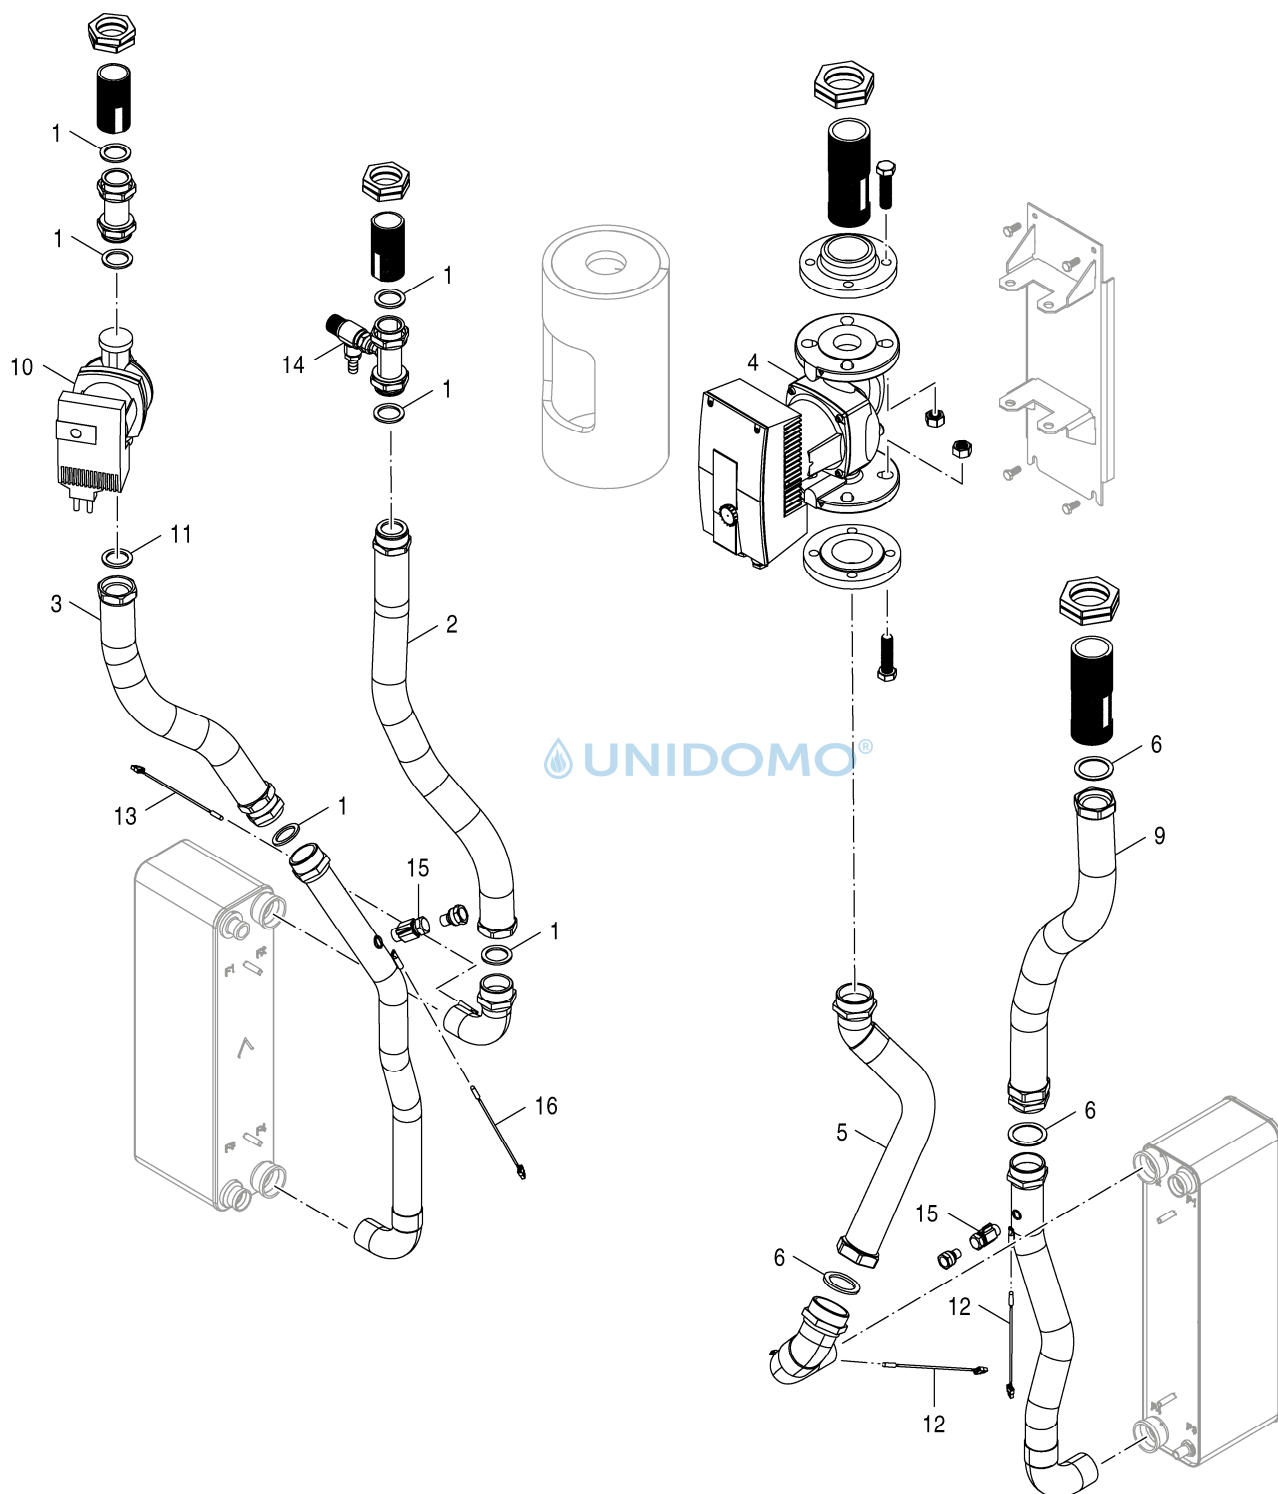

8738893482.ab.RO


3
B
Pumpengruppe 38-48kW
Groupe pompe 38-48kW
Gruppo pompa 38-48kW

T 220-2-480-2

[illegible]

Ersatzteilliste
Liste des pièces de rechange

Lista parti di ricambio

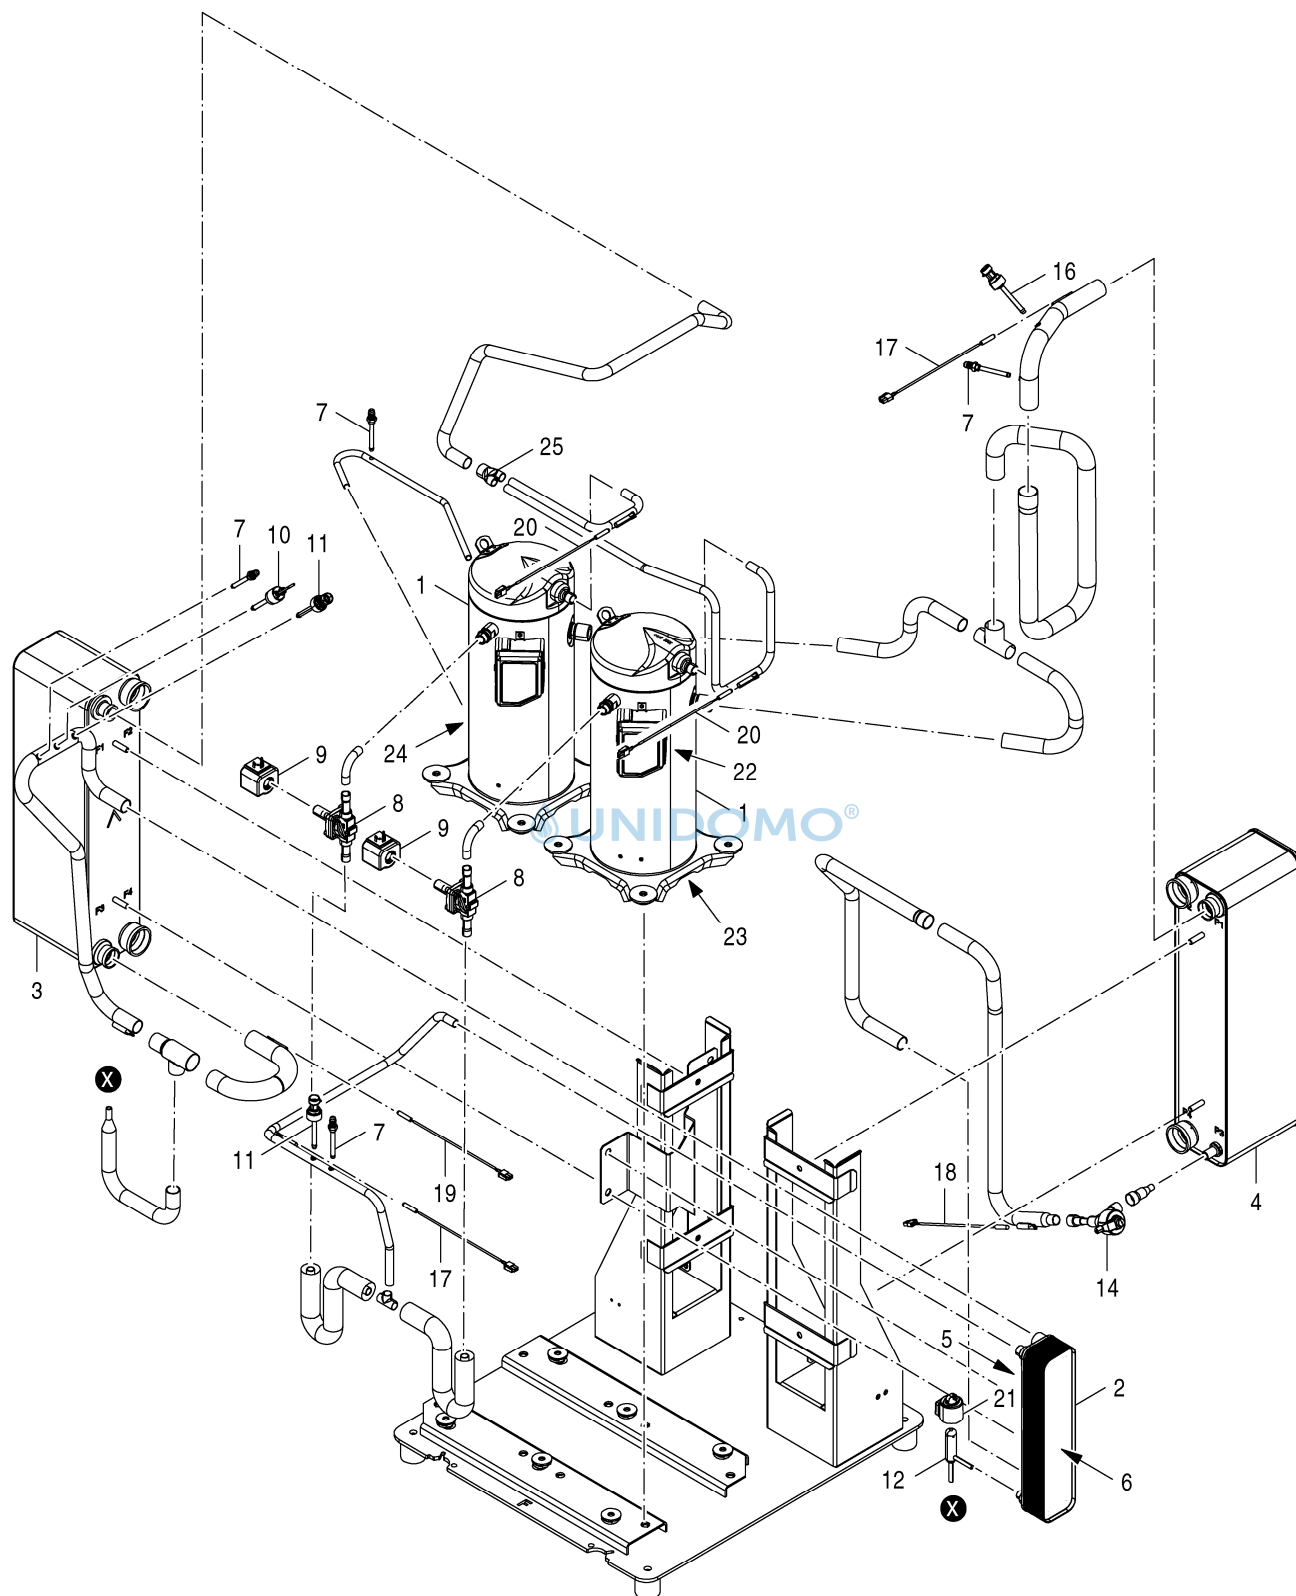

8738893483.ab.RO

4
A


Kompressor
Compresseur
Compressore

T 220-2-480-2

[illegible]

Ersatzteilliste
Liste des pièces de rechange

Lista parti di ricambio

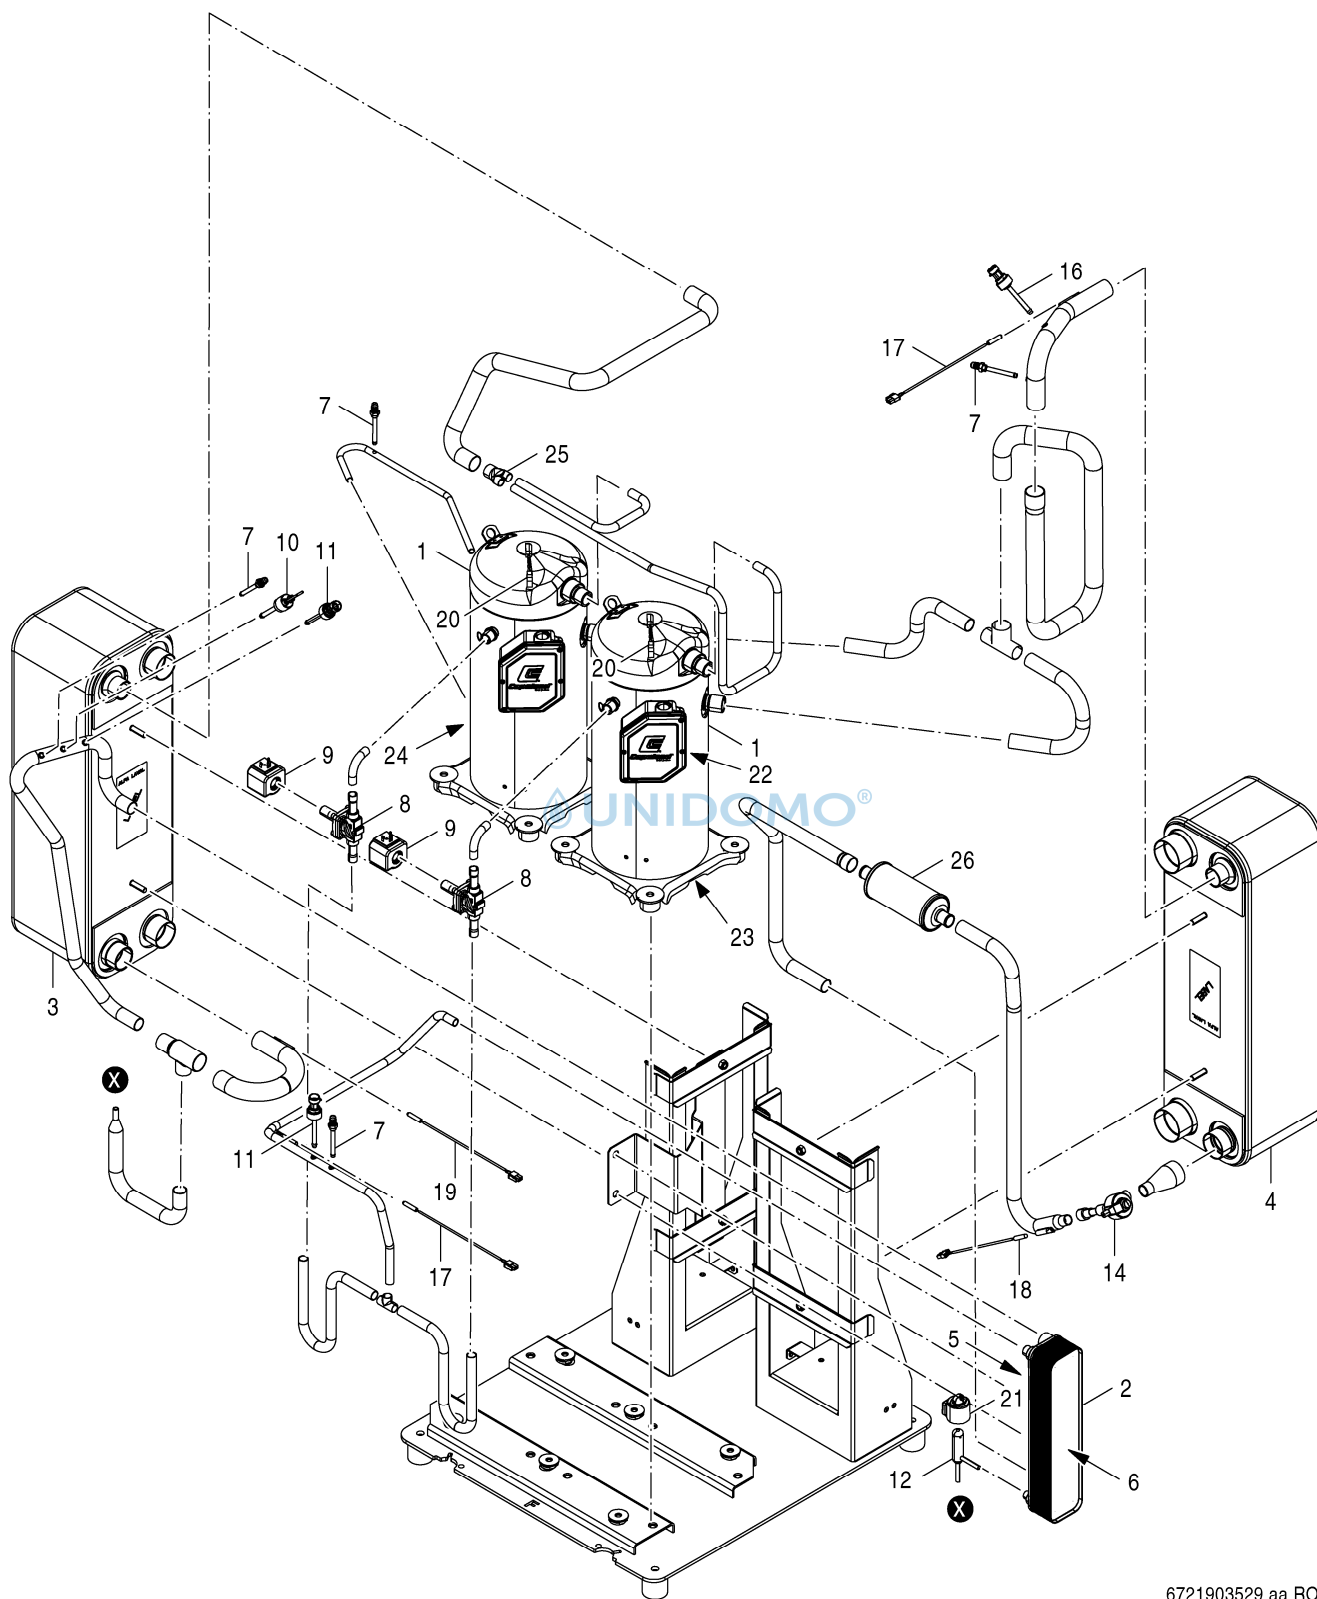

6721903529.aa.RO

4
B

Kompressor
Compresseur
Compressore

T 220-2-480-2

[illegible]

Kompressor
Compresseur
Compressore

4B

Übersetzungsliste Liste des traductions		Traduzione delle descrizioni
Pos	Denomination	Descrizione
1	Groupe de construction	Gruppo di costruzione
1	Revêtement haut 28kW	Pannello protettivo sopra 28kW
1	Revêtement haut 22kW	Pannello protettivo sopra 22kW
1	Revêtement haut 38-48kW	Pannello protettivo sopra 38-48kW
2	Panneau avant Bo/Ju 22-48kW	Pannello anteriore Bo/Ju 22-48kW
3	Revêtement côté	Pannello protettivo laterale
4	Écran Bo/Ju	Display Bo/Ju
5	Logo Junkers	Logo Junkers
6	Cadre-support Bo/Ju 22-48kW	Telaio Bo/Ju 22-48kW
	Vis M6x40 Torx (5x)	Bullone, vite M6x40 Torx (5x)
2	Groupe de construction	Gruppo di costruzione
1	Faisceau de câbles 22-28kW	Cablaggio 22-28kW
1	Faisceau de câbles 38-48kW	Cablaggio 38-48kW
2	Carte circuit imprimé I/O V1.4.0	Scheda elettronica I/O V1.4.0
3	Câble 22-48kW	Cavo conduttore 22-48kW
4	Appareil de commande R5200 v1.3-1-01	Pannello di comando R5200 v1.3-1-01
6	Faisceau de câbles Compresseur 22-28kW	Cablaggio Compressore 22-28kW
6	Faisceau de câbles Compresseur 34-48kW	Cablaggio Compressore 34-48kW
7	Câble Display l=2500mm	Cavo conduttore Display l=2500mm
8	Relais MDR-60-24	Relè MDR-60-24
9	Relais MDR-20-12	Relè MDR-20-12
10	Boîtier de raccordement P2RF-05S	Presa di collegamento P2RF-05S
11	Clip	Clip
12	Fusible L7-2/1/C	Fusibile L7-2/1/C
13	DISJONCTEUR WPS 60-75-90C	Fusibile
14	Disjoncteur 16a WPS 110-140-170 c	Fusibile 16A
14	Disjoncteur 20a WPS60-75-90/60-75-90-110	Fusibile 20A
15	fusible PLS6-C25/3	fusibile PLS6-C25/3
18	Relais 15A	Relè 15A
19	Converter DC-DC 24-5 VDC	Converter DC-DC 24-5 VDC
20	RELAIS 25A LOGATHERM WPL 9-11	relè 25A
20	Démarrreur progressif IC 25A	Avviatore IC 25A
21	Relais	Relè
	Relais compresseur WPS 60c	Rele ZP-IHK
3A	Groupe de construction	Gruppo di costruzione
1	Joint 44x32x3	Guarnizione 44x32x3
2	Motor Vanne à 3 voies	Motor Valvola a 3 vie
3	JOINT POUR WPS 44x32x3 (10x)	Guarnizione EPDM 44x32x3 (10x)
4	circulateur 25 1-8 130	Pompa 25 1-8 130
5	Tuyau 1 1/2 l=405mm	Tubo flessibile 1 1/2 l=405mm
6	sonde de température 200mm, 4,7 kOhm	Sensore sicurezza di temperatura 200mm,
8	soupape de sécurité 6 bar	valvola di sicurezza 6 bar
9	LIMITEUR DE TEMPERATURE 95°, 1,7m	limitatore di sicurezza della temperatur
10	Sonde de température PT1000	Sonda di temperatura PT1000
11	Chauffage d'appoint électrique 15kW	Riscaldatore 15kW
12	Tuyau 1 1/2 l=277mm	Tubo flessibile 1 1/2 l=277mm
13	JOINT 55X42X3 (10X)	SEAL 55X42X3 (10x)
14	circulateur 30 1-12 180	Pompa 30 1-12 180
14	circulateur 40/1-12molex	Pompa 40/1-12molex
15	Tuyau 1 ½ l=578mm	Tubo flessibile 1 ½ l=578mm
16	Tuyau 1 1/2 l=271mm	Tubo flessibile 1 1/2 l=271mm
17	Isolation Pompe	Isolamento elettrico Pompa
18	Tuyau 1 1/2 l=819mm	Tubo flessibile 1 1/2 l=819mm
19	Vanne à 3 voies	Valvola a 3 vie
20	Robinet de remplissage 1/2"	Rubinetti carico 1/2"
21	sonde de température 200 mm, 10 kOhm	Sensore sicurezza di temperatura 200 mm

Übersetzungsliste Liste des traductions		Traduzione delle descrizioni
Pos	Denomination	Descrizione
3B	Groupe de construction	Gruppo di costruzione
1	Joint 44x32x3	Guarnizione 44x32x3
2	Tuyau 1 ½ l=686mm	Tubo flessibile 1 ½ l=686mm
3	Tuyau 1 ½ l=438mm	Tubo flessibile 1 ½ l=438mm
4	circulateur 40/1-12molex	Pompa 40/1-12molex
4	Pompe STRATOS 40/1-16	Pompa STRATOS 40/1-16
5	Tube 2" 45°	Tubo flessibile 2" 45°
6	JOINT 56X43X2 WPS	Guarnizione
9	Tuyau 1 ½ l=729mm	Tubo flessibile 1 ½ l=729mm
10	circulateur 25 1-8 130	Pompa 25 1-8 130
11	JOINT POUR WPS 44x32x3 (10x)	Guarnizione EPDM 44x32x3 (10x)
12	sonde de température 200mm, 4,7 kOhm	Sensore sicurezza di temperatura 200mm,
13	sonde de température 200 mm, 10 kOhm	Sensore sicurezza di temperatura 200 mm
14	soupape de sécurité 6 bar	valvola di sicurezza 6 bar
15	Robinet de remplissage 1/2"	Rubinetto carico 1/2"
16	Sonde de température PT1000	Sonda di temperatura PT1000
4A	Groupe de construction	Gruppo di costruzione
1	Compresseur 11kW ZH11K1P (2x)	Compressore 11kW ZH11K1P (2x)
1	Compresseur 14kW ZH14K1P (2x)	Compressore 14kW ZH14K1P (2x)
2	Échangeur thermique ACH18- 20	Scambiatore di calore ACH18- 20
3	Échangeur thermique B 22kW	Scambiatore di calore B 22kW
3	Échangeur thermique B 28kW	Scambiatore di calore B 28kW
4	Échangeur thermique Q 28kW	Scambiatore di calore Q 28kW
4	Échangeur thermique Q 22kW	Scambiatore di calore Q 22kW
5	Isolation Échangeur thermique avant	Isolamento elettrico Scambiatore di calo
6	Isolation Échangeur thermique arrière	Isolamento elettrico Scambiatore di calo
7	Soupape 410A 5/16"	Valvola 410A 5/16"
8	Électrovanne	Elettrovalvola
9	Bobine d'excitation	Bobina magnetica
10	Contact à pression 46.3bar	Pressostato 46.3bar
11	Capteur de pression 0-46 bar	Sensore di pressione 0-46 bar
12	Détendeur 14	Valvola di espansione 14
14	Détendeur CME2V24UB0	Valvola di espansione CME2V24UB0
16	Capteur de pression 0-15 bar	Sensore di pressione 0-15 bar
17	sonde de température 200mm, 4,7 kOhm	Sensore sicurezza di temperatura 200mm,
18	Sonde de température PT1000	Sonda di temperatura PT1000
19	sonde de température 200 mm, 10 kOhm	Sensore sicurezza di temperatura 200 mm
20	Sonde de température 1000mm R80	Sonda di temperatura 1000mm R80
21	Bobine Détendeur UKV-A300mm	Cobin valvola espansione UKV-A300mm
22	Isolation Raccordement électrique	Isolamento elettrico Compressore
23	Isolation Compresseur bas	Isolamento elettrico Compressore sotto
24	Isolation Compresseur 22-28kW	Isolamento elettrico Compressore 22-28kW
25	Y-Tube 22 KW	Y-Tubo 22 KW
	filtre à sec	filtro a secco
4B	Groupe de construction	Gruppo di costruzione
1	Compresseur 18kW ZH18K1P (2x)	Compressore 18kW ZH18K1P (2x)
1	Compresseur 23kW ZH23K1P (2x)	Compressore 23kW ZH23K1P (2x)
2	Échangeur thermique ACH18- 20	Scambiatore di calore ACH18- 20
3	Échangeur thermique CB112-78	Scambiatore di calore CB112-78
3	Échangeur thermique CB112-66	Scambiatore di calore CB112-66
4	Échangeur thermique AC112-74	Scambiatore di calore AC112-74
4	Échangeur thermique AC 112-64	Scambiatore di calore AC 112-64
5	Isolation Échangeur thermique avant	Isolamento elettrico Scambiatore di calo
6	Isolation Échangeur thermique arrière	Isolamento elettrico Scambiatore di calo
7	Soupape 410A 5/16"	Valvola 410A 5/16"
8	Électrovanne	Elettrovalvola
9	Bobine d'excitation	Bobina magnetica

Übersetzungsliste

Liste des traductions

Traduzione delle descrizioni

[illegible]

[illegible]



Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstr. 20-24
D-73249 Wernau / Germany