



Achtung, wichtiger Hinweis zum Produkt! Dieses Dokument ergänzt die Installationsanleitung des Heizgeräts!

Aufgrund der ErP-Regelung wurde die Pumpe von DDPWM auf UPM2 umgestellt. Wegen dieser Änderung wurde ein Umbausatz vorbereitet, das Leiterplatte, Kodierstecker und Pumpe enthält. Alle enthaltenen Komponenten sollten für einen ordnungsgemäßen Betrieb unbedingt ausgetauscht werden. Eine neue Pumpenkennfeld ist unten angegeben. Es sollte entsprechend angepasst werden.

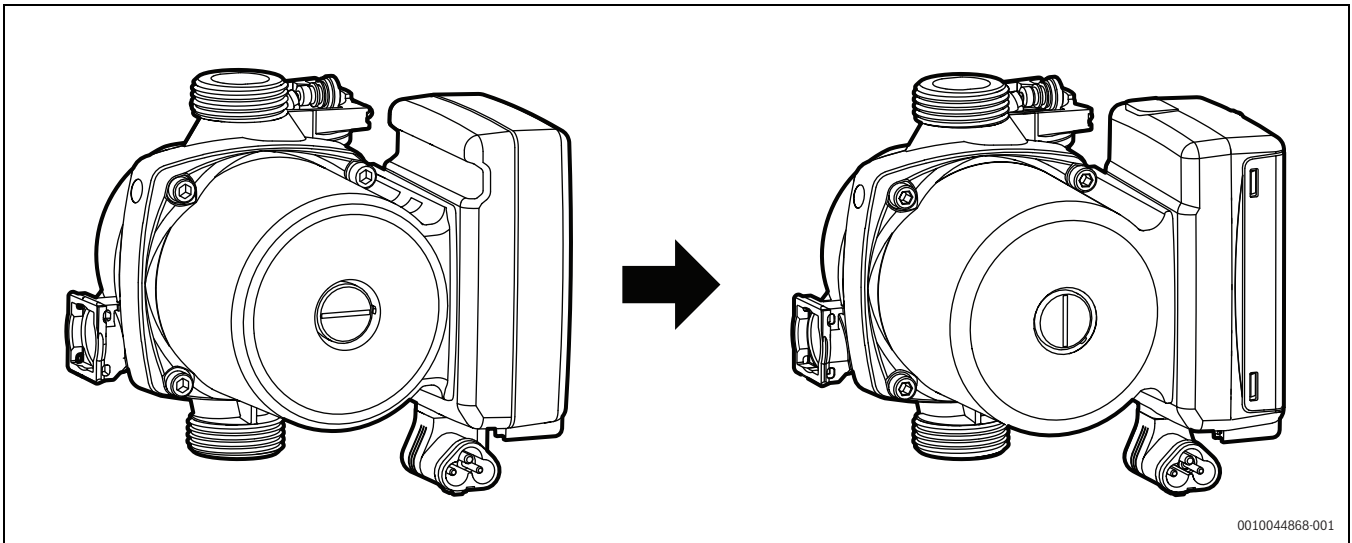


Bild 1 Pumpe

Pumpenkennfeld

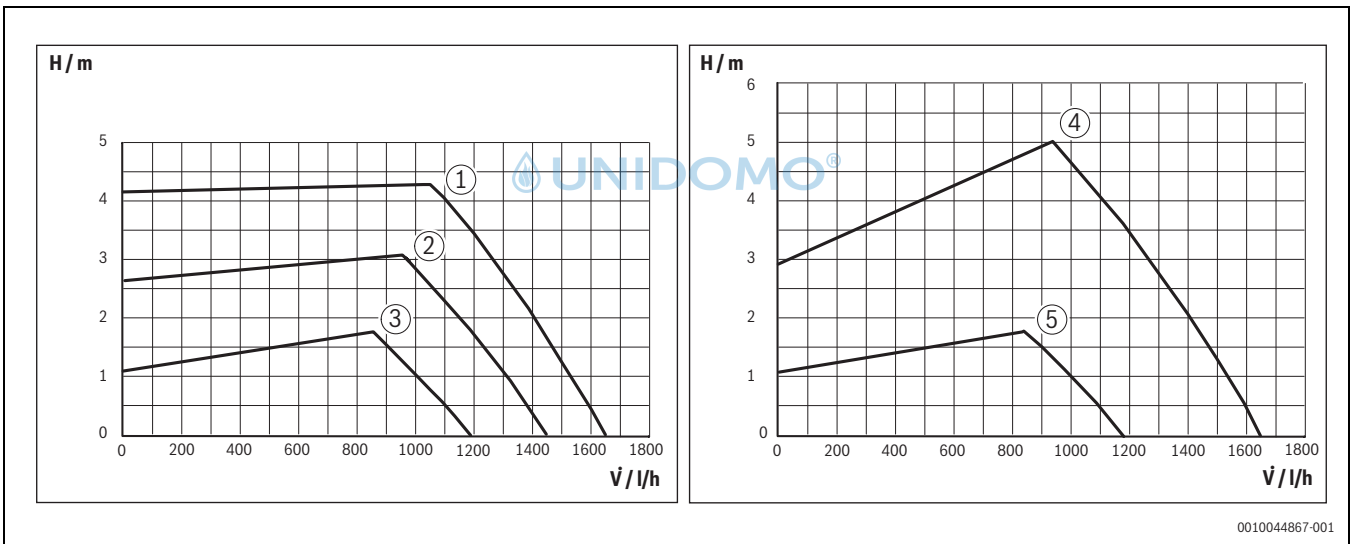


Bild 2 Pumpenkennfeld

Als Pumpenkennfeld kann gewählt werden:

- 0 Pumpenkennlinie einstellbar, Servicefunktion 1.d
- 1 Konstantdruck hoch
- 2 Konstantdruck mitte
- 3 Konstantdruck niedrig
- 4 Proportionaldruck hoch
- 5 Proportionaldruck niedrig