

# Rückschlagklappe RK 1 Best.-Nr. 7 719 001 635

## für SUPRAMODUL KN..-8 KP

### 1. Allgemein


Die Rückschlagklappe RK 1 ist für den Einbau in den Küchenkessel SUPRAMODUL KN..-8 KP vorgesehen.

Die Rückschlagklappe wird bei Anschluß eines indirekt beheizten Speichers und eines Heizkreises an den Küchenkessel benötigt.

### 2. Lieferumfang

Im Lieferumfang ist eine Rückschlagklappe mit zwei Dichtungen (1 1/4") für den Einbau in KN..-8 KP und zwei Dichtungen (1 1/2") für bauseitige Überwurfmutter enthalten.

### 3. Anlagenschema

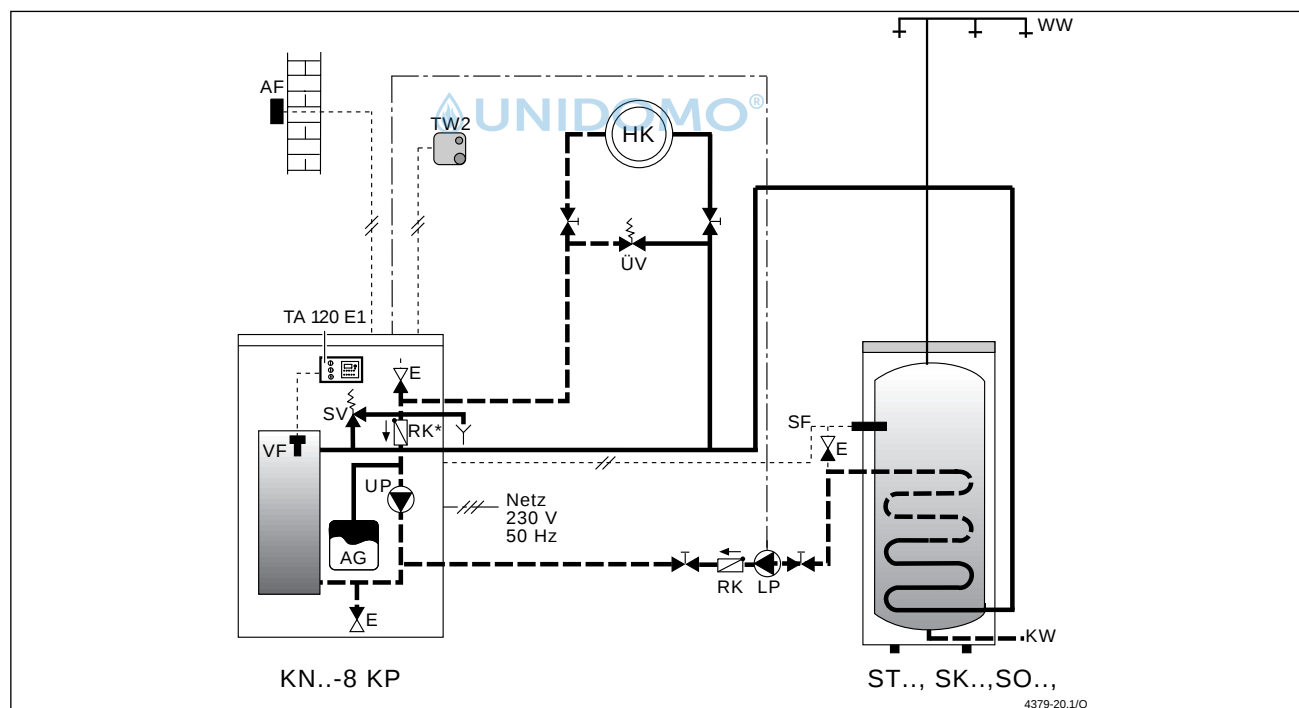


**Bild 1:** \* Rückschlagklappe RK 1 (24)

|           |                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| AF        | Außentemperaturfühler                                             |
| AG        | Ausdehnungsgefäß                                                  |
| E         | Entleerung / Entlüftung                                           |
| HK        | Heizkreis                                                         |
| KW        | Kaltwasser                                                        |
| LP        | Ladepumpe                                                         |
| RK        | Rückschlagklappe                                                  |
| SF        | Speichertemperaturfühler (NTC)                                    |
| ST..      | Warmwasserspeicher                                                |
| SV        | Überdrucksicherheitsventil                                        |
| TA 120 E1 | Witterungsgeführter Regler<br>(ggf. statt dessen SVM 1 eingebaut) |

### 4. Montage

Bei Anschluß eines Speicherladekreises ist die Rückschlagklappe (24) mit 1 1/4" Dichtungen im Heizungsrücklauf im Küchenkessel KN..-8 KP einzubauen. Einbauort ist die obere Verschraubung hinter der Kesseltür.

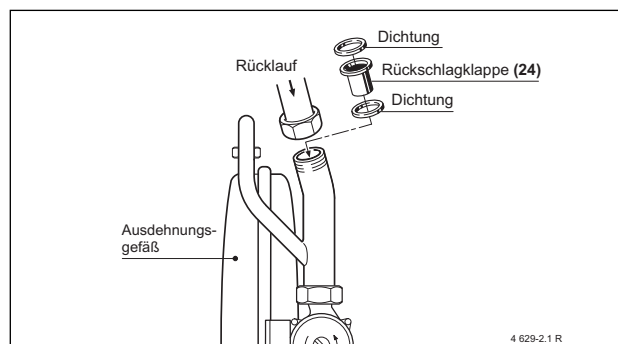

**Bild 2:** Einbau Rückschlagklappe RK 1 (24)

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| TW2 | Fernbedienung           |
| UP  | Heizkreispumpe          |
| ÜV  | Überströmventil         |
| VF  | Vorlauftemperaturfühler |
| WW  | Warmwasser              |



Robert Bosch GmbH  
Geschäftsbereich Thermotechnik  
Produktbereich Junkers  
Postfach 13 09  
73243 Wernau



BBT Thermotechnik GmbH  
Junkers Deutschland  
Postfach 1309  
D-73243 Wernau

[www.junkers.com](http://www.junkers.com)