

Position des Moduls:

1 am Wärme- /Kälteerzeuger

2 am Wärme- /Kälteerzeuger
oder an der Wand

3 in der Station

4 in der Station oder an der
Wand

5 an der Wand


6 in dem Regelgerät:
...

Dieses Schaltbild ist nur eine
schematische Darstellung und gibt
einen unverbindlichen Hinweis auf
eine mögliche hydraulische
Schaltung.
Die Sicherheitseinrichtungen sind
nach den gültigen Normen und
örtlichen Vorschriften
auszuführen.
Detailliertere Verdrahtung siehe
Schaltschema.

No. 6720878454

State 17.03.2021

Buderus

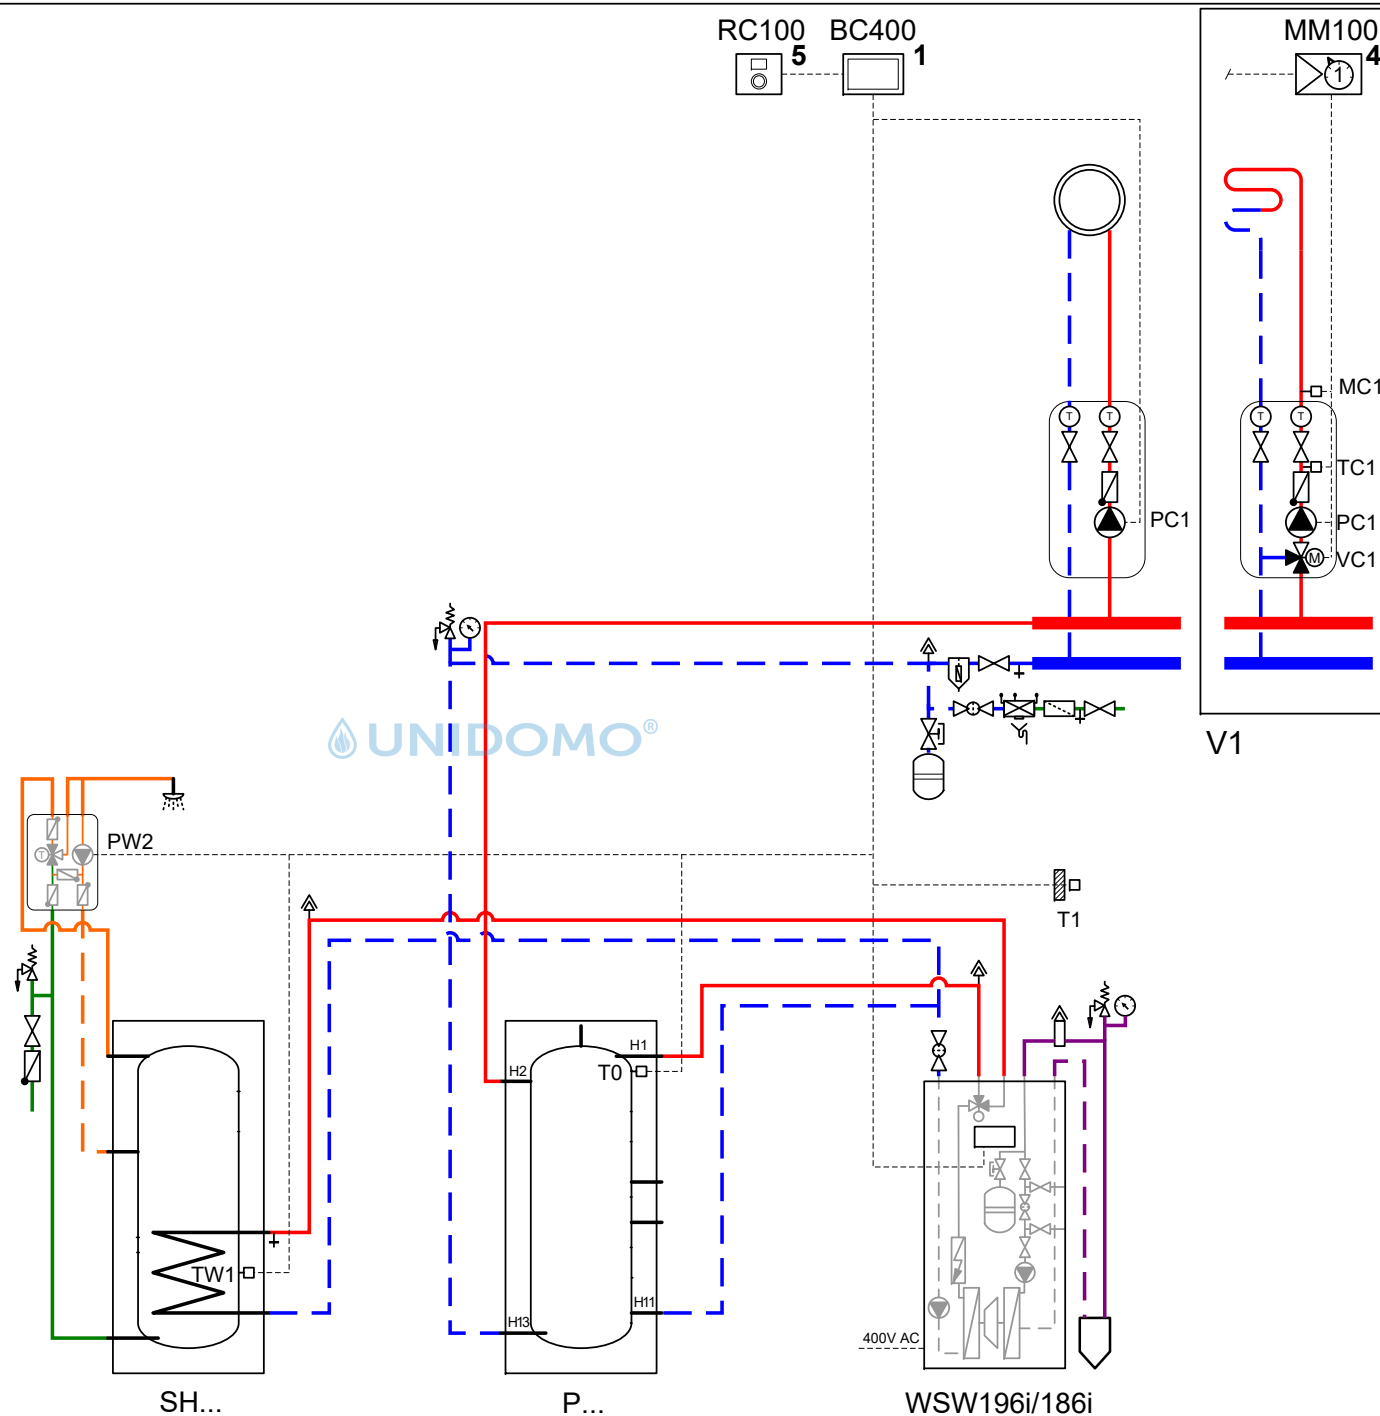



 UNIDOMO®

Ihr Online-Fachhändler für:

Buderus

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de