

Datenblatt

Differenzdruckregler (PN 16, 25, 40)

AFP(-9) / VFG 2(1) - Einbau im Vor- und Rücklauf, mit einstellbarem Sollwert

Beschreibung



Der Regler besteht aus einem Regelventil, einem Antrieb mit einer Stellmembrane und einer Sollwertfeder für die Einstellung des Differenzdrucksollwerts.

Darüber hinaus sind zwei Ventiltypen verfügbar:

- VFG 2 mit metallisch dichtendem Kegel
- VFG 21 mit weichdichtendem Kegel

Eigenschaften:

- DN 15-250
- k_{VS} 4,0-400 m³/h
- PN 16, 25, 40
- Einstellbereich:
 - AFP: 0,05-0,35 bar / 0,1-0,7 bar / 0,15-1,5 bar
 - AFP-9: 0,5-3 bar / 1-6 bar
- Medium:
 - Wasser / Wasser-Glykol-Gemisch bis 30 % mit Temperatur: 2 ... 140 / 150 / 200 °C
- Anschlüsse:
 - Flansch


Differenzdruckregler ohne Hilfsenergie für den Einsatz überwiegend in Fernwärmanlagen.¹⁾ Der Regler ist drucklos geöffnet und schließt bei steigendem Differenzdruck.

Bestellung

Beispiel 1:
Differenzdruckregler; Einbau im Rücklauf; DN 15; k_{VS} 4,0; PN 16; metallisch dichtend; Einstellbereich 0,15-1,5 bar; T_{max} 150 °C; Flansch;

- 1x VFG 2 DN 15 Ventil
Bestell-Nr.: **065B2388**
- 1x AFP Stellantrieb
Bestell-Nr.: **003G1016**
- 2x Steuerleitungsset AF
Bestell-Nr.: **003G1391**

Die Produkte werden separat geliefert.

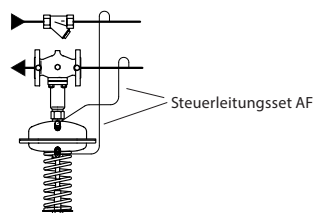

- VFG 2 Ventile (Kegel metallisch dichtend)

Bild	DN (mm)	k _{vs} (m³/h)	T _{max.} (°C)		Anschluss	Bestell-Nr.		
						PN 16	PN 25	PN 40
	15	4,0	150	200 ¹⁾	Flansche nach EN 1092-1	065B2388	065B2401	065B2411
	20	6,3				065B2389	065B2402	065B2412
	25	8,0				065B2390	065B2403	065B2413
	32	16				065B2391	065B2404	065B2414
	40	20				065B2392	065B2405	065B2415
	50	32				065B2393	065B2406	065B2416
	65	50				065B2394	065B2407	065B2417
	80	80				065B2395	065B2408	065B2418
	100	125				065B2396	065B2409	065B2419
	125	160				065B2397	065B2410	065B2420
	150	280	140			065B2398	-	065B2421
	200	320				065B2399		065B2422
	250	400				065B2400		065B2423
	150	280	200 ¹⁾			065B2424	-	-
	200	320				065B2425		
	250	400				065B2426		

Hinweis: Andere Ventile sind auf Anfrage erhältlich.

¹⁾ Bei Temperaturen über 150 °C (DN 15-125)/140 °C (DN 150-250) nur mit Vorlagegefäß (s. Zubehör).



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung




Markenhersteller

Bestellung (Fortsetzung)

Beispiel 2:
Differenzdruckregler; Einbau
im Rücklauf; DN 15; k_{VS} 4,0;
PN 16; metallisch dichtend;
Einstellbereich 0,15-1,5 bar;
 T_{max} 200 °C; Flansch;

- 1x VFG 2 DN 15 Ventil
Bestell-Nr.: **065B2388**
- 1x AFP Stellmotor
Bestell-Nr.: **003G1016**
- 2x Steuerleistungsset AF
Bestell-Nr.: **003G1391**
- 1x Vorlagegefäß V1
Bestell-Nr.: **003G1392**


Die Produkte werden separat geliefert.

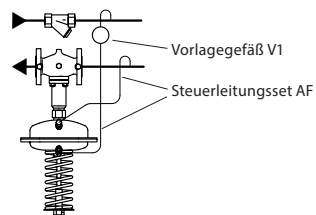


Beispiel 3:
Differenzdruckregler; Einbau
im Vorlauf; DN 15; k_{VS} 4,0;
PN 16; metallisch dichtend;
Einstellbereich 0,15-1,5 bar;
 T_{max} 200 °C; Flansch;

- 1x VFG 2 DN 15 Ventil
Bestell-Nr.: **065B2388**
- 1x AFP Stellmotor
Bestell-Nr.: **00G1016**
- 2x Steuerleistungsset AF
Bestell-Nr.: **003G1391**
- 1x Vorlagegefäß V1
Bestell-Nr.: **003G1392**

Die Produkte werden separat geliefert.

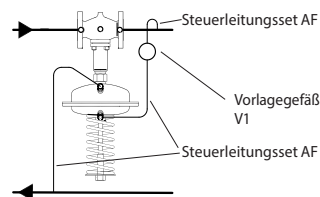

VFG 21 Ventile (Kegel weichdichtend)

Bild	DN (mm)	k _{VS} (m³/h)	T _{max.} (°C)	Anschluss	Bestell-Nr.
					PN 16
	15	4,0	150	Flansche nach EN 1092-1	065B2502
	20	6,3			065B2503
	25	8,0			065B2504
	32	16			065B2505
	40	20			065B2506
	50	32			065B2507
	65	50			065B2508
	80	80			065B2509
	100	125			065B2510
	125	160			065B2511
	150	280	140		065B2512
	200	320			065B2513
	250	400			065B2514

Hinweis: Andere Ventile sind auf Anfrage erhältlich.

AFP / AFP-9 Stellantriebe

Bild	Typ	Δp Einstellbereich (bar)	für DN	Bestell-Nr.
	AFP-9 ¹⁾	1-6	15-125	003G1014
		0,5-3		003G1015
	AFP	0,15-1,5	15-250	003G1016
		0,1-0,7		003G1017
		0,05-0,35		003G1018

¹⁾ Stellantrieb über kein Druckbegrenzungsventil

Zubehör

Bild	Typenbezeichnung	Beschreibung	Anschluss	Bestell-Nr.
	Steuerleistungsset AF	- 1 x Kupferrohr Ø 10 x 1 x 1500 mm - 1 x Verschraubung für Steuerleistungsanschluss (G 1¼) - 2 x Einsteckhülse	-	003G1391
	Vorlagegefäß V1 ¹⁾	Kapazität 1 Liter; Verschraubungen für Steuerleistungsanschluss Ø10	-	003G1392
	Vorlagegefäß V2 ¹⁾	Kapazität 3 Liter; Verschraubungen für Steuerleistungsanschluss Ø10, für Stellantrieb mit 630 cm²	-	003G1403
	Klemmringverschraubung ²⁾	Für Steuerleistungsanschluss Ø10 zum Regler	G ¼	003G1468
	Kombinationsstück KF3	Für Kombinationen mit Druckregler und elektrischem Stellantrieb	G 1¼ / 2x G 1¼	003G1397
	Kombinationsstück KF2	Für Kombinationen mit Thermostat		003G1398
	Absperrventil	Für Steuerleitung Ø10	-	003G1401
	Drosselventil			065B2909

¹⁾ Bei $T_{max} \geq 150$ °C (DN 15-125) / 140 °C (DN 150-250) muss immer ein Vorlagegefäß in die Steuerleitungen eingebaut werden.

²⁾ Besteht aus Gewindenippel, Klemmring und Mutter.

Bestellung (Fortsetzung)
Ersatzteile

Bild	Typenbezeichnung	DN (mm)	k _{VS} (m³/h)	Bestell-Nr.	
				für VFG 2	für VFG 21
	Innengarnitur	15	4,0	065B2796	065B2790
		20	6,3	065B2797	065B2791
		25	8	065B2798	065B2792
		32	16		
		40	20	065B2799	065B2793
		50	32		
		65	50	065B2800	065B2894
		80	80		
		100	125	065B2801	065B2895
		125	160		
		150	280	065B2964	065B2966
		250	400	065B2965	-
	Dichtungskegel (mit EPDM-O-Ringen)			003G1464	

Technische Daten
Ventil

Nennweite		DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
k _{VS} -Wert		m³/h	4,0	6,3	8,0	16	20	32	50	80	125	160	280	320	400
z-Wert			0,6	0,6	0,6	0,55	0,55	0,5	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	0,2	0,2
Leckdurchfluss nach IEC 534 (% von k _{VS})		VFG 2	≤ 0,03										≤ 0,05		
		VFG 21	≤ 0,01												
Nenndruck		PN	16, 25, 40												
Max. Differenzdruck	PN 16	bar	16								15	12	10		
	PN 25, 40		20												
Medium			Wasser/glykolhaltiges Wasser mit max. 30 % Glykolanteil												
Medium pH-Wert			min. 7, max. 10												
Mediumtemperatur	VFG 2	°C	2 ... 150 / 2 ... 200 ¹⁾										2 ... 140 / 2 ... 200 ¹⁾		
	VFG 21		2 bis 150										2 bis 140		
Anschluss			Flanschanschluss												
Werkstoff															
Ventilgehäuse	PN 16	Grauguss EN-GJL-250 (GG-25)													
	PN 25	Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG-40.3)													
	PN 40	Stahlguss GP240GH (GS-C 25)													
Ventilsitz			Edelstahl, W-Nr.: Nr. 1.4021										Edelstahl, W-Nr. 1.4313		
Ventilkegel			Edelstahl, W-Nr.: 1.4404										Edelstahl, W-Nr. 1.4021		
Dichtung	VFG 2		Metall												
	VFG 21		EPDM												
Druckentlastungssystem			Balg (Edelstahl, W-Nr. 1.4571)										Membran (EPDM)		

¹⁾ Bei Temperaturen über 150 °C (DN 15-125)/140 °C (DN 150-250) nur mit Vorlagegefäß (s. Zubehör).


Stellantriebe

Typ		AFP-9 ¹⁾		AFP		
Wirkfläche	cm²	80		250		630
Max. Betriebsdruck	bar	25		25		16
Einstellbereiche für den Differenzdruck Farbe der Sollwertfeder	bar	rot	gelb	rot	gelb	gelb
		1-6	0,5-3	0,15-1,5	0,1-0,7	0,05-0,35
Werkstoff						
Antriebsgehäuse		Edelstahl, W-Nr.: 1.0338, verzinkt und gelbchromatiert				
Stellmembrane		EPDM				
Impulsleitung		Edelstahlrohr Ø10 × 0,8 mm Kupferrohr Ø10 × 1 mm, Verschraubung G ¼, ISO 228				


¹⁾ Stellantrieb verfügt über kein Druckbegrenzungsventil

Anwendungsbeispiele

- Einbau im Rücklauf

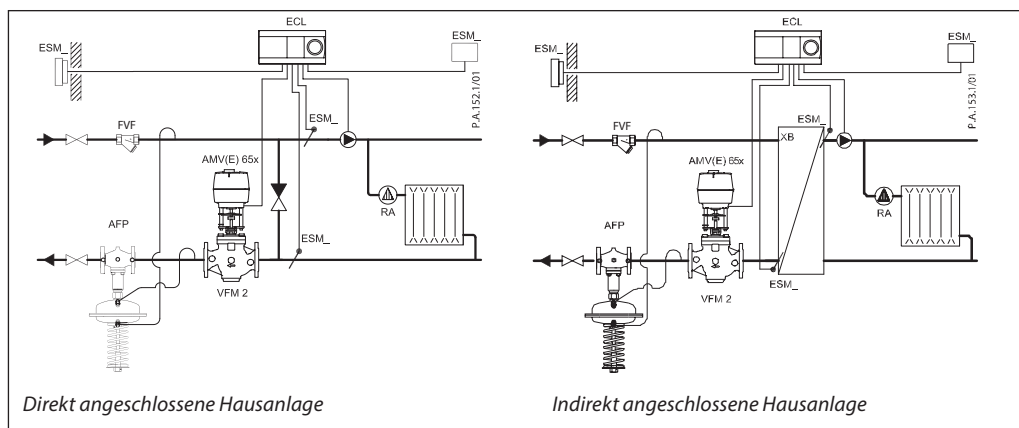

- Einbau im Vorlauf

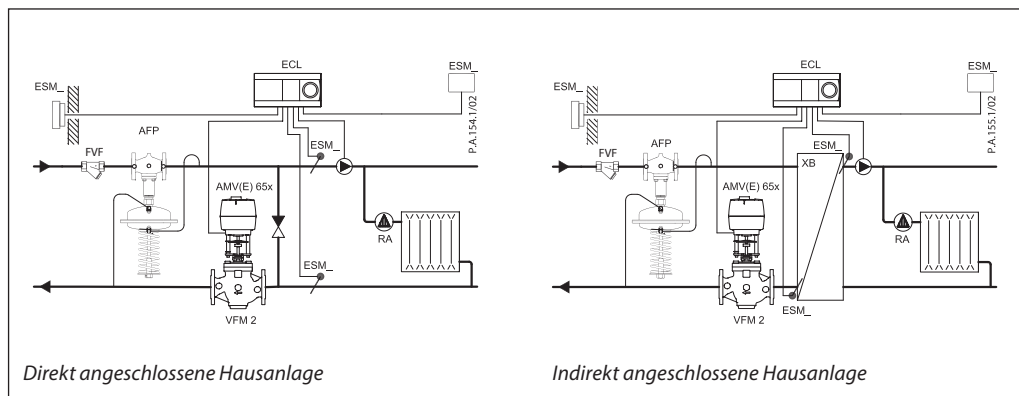

Kombinationsmöglichkeiten

Beispiel


Differenzdruck- und
Temperaturregler
AFP / AFT06 / VFG 2, DN 15, PN 16,
 T_{max} 150 °C, 0,15-1,5 bar,
Bereich 20 ... 90 °C

- 1x VFG 2 DN 15 Ventil
Bestell-Nr.: **065B2388**
- 1x AFP Stellmotor
Bestell-Nr.: **003G1016**
- 1x AFT06 Thermostat
Bestell-Nr.: **065-4391**
- 1x Kombinationsstück KF3
Bestell-Nr.: **003G1397**
- 2x Steuerleitungsset AF
Bestell-Nr.: **003G1391**

Die Teile werden separat geliefert.

Hinweis:

Daten zum AFT Thermostat finden
Sie im entsprechenden Datenblatt.

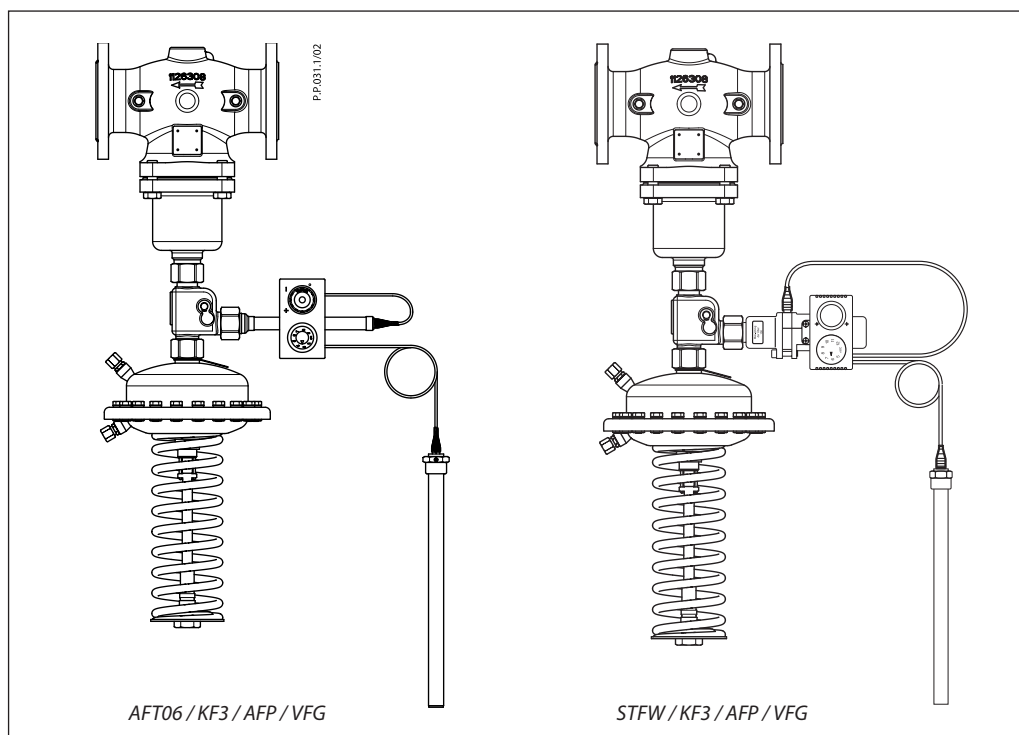


Einbaulage

DN 15-80 $T_{\max} \leq 120^\circ\text{C}$


Die Regler können in jeder Position eingebaut werden.

DN 15-80 $T_{\max} > 120^\circ\text{C}$; DN 100-250


Die Regler dürfen nur in waagerechte Rohrleitungen mit nach unten hängendem Druckantrieb eingebaut werden.

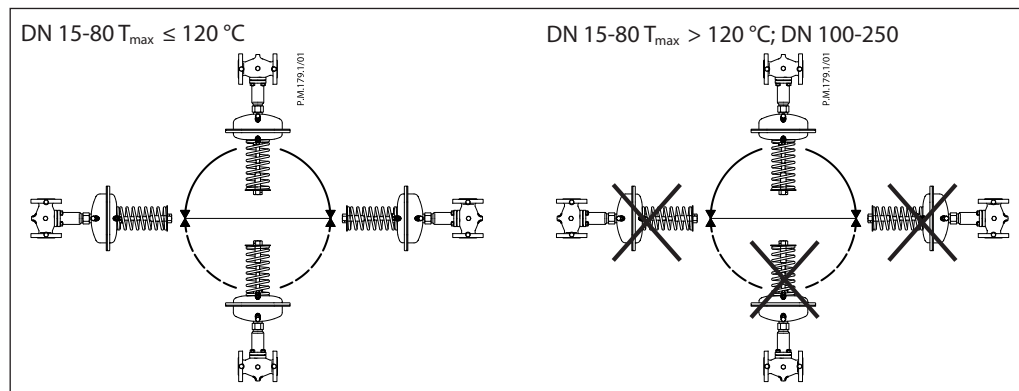


Druck-Temperatur-Diagramm

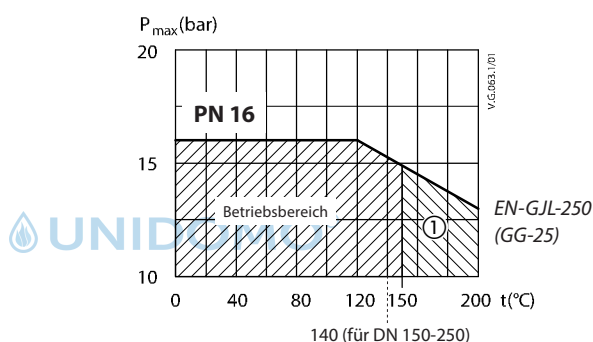

Maximal zulässiger Betriebsdruck als Funktion der Medientemperatur (gemäß EN 1092-2).

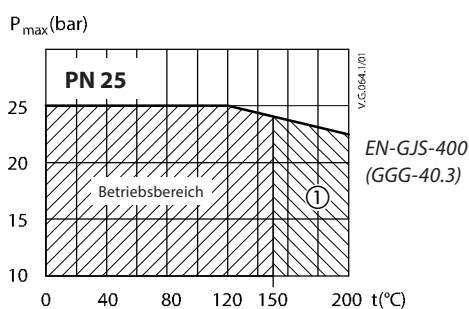

Maximal zulässiger Betriebsdruck als Funktion der Medientemperatur (gemäß EN 1092-2).

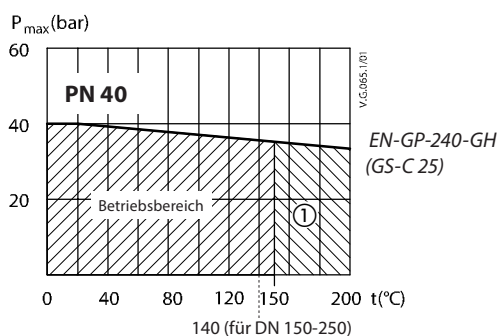

Maximal zulässiger Betriebsdruck als Funktion der Medientemperatur (gemäß EN 1092-1).

Hinweis: ① Bei Temperaturen über 150 °C (DN 15-125)/140 °C (DN 150-250) nur mit Vorlagegefäß (s. Zubehör).

Auslegung

- Direkt angeschlossene Hausanlage

Beispiel 1

Ein elektr. Stellgerät (MCV) für den Mischkreis in einer direkt angeschlossenen Hausanlage benötigt einen Differenzdruck von 0,3 bar (30 kPa).

Daten:

$Q_{\max} = 2,2 \text{ m}^3/\text{h} \text{ (1200 l/h)}$
 $\Delta p_{\min} = 0,7 \text{ bar (70 kPa)}$
 $*\Delta p_{\text{Kreis}} = 0,1 \text{ bar (10 kPa)}$
 $\Delta p_{\text{MCV}} = 0,3 \text{ bar (30 kPa)}$ gewählt

*Hinweis

Δp_{Kreis} entspricht dem erforderlichen Pumpendruck im Heizkreis und wird nicht bei der Dimensionierung des AFP berücksichtigt.

Der eingestellte Differenzdruckwert entspricht:

$\Delta p_{\text{Einstellwert}} = \Delta p_{\text{MCV}}$
 $\Delta p_{\text{Einstellwert}} = 0,3 \text{ bar (30 kPa)}$

Der gesamte Druckverlust über den Regler beträgt:

$$\Delta p_{\text{AFP}} = \Delta p_{\min} - \Delta p_{\text{MCV}} = 0,7 - 0,3$$

$$\Delta p_{\text{AFP}} = 0,4 \text{ bar (40 kPa)}$$

Mögliche Druckverluste in Rohren, Absperrarmaturen, Wärmezählern usw. sind nicht einbezogen.



Der k_v Wert wird wie folgt ermittelt:

$$k_v = \frac{Q_{\max}}{\sqrt{\Delta p_{\text{AFP}}}} = \frac{2,2}{\sqrt{0,4}}$$

$$k_v = 3,5 \text{ m}^3/\text{h}$$

Lösung:

Für das Beispiel AFP DN 15 mit einem k_{vs} -Wert von 4,0 und einem Differenzdruckbereich von 0,15 - 1,5 bar ausgewählt.

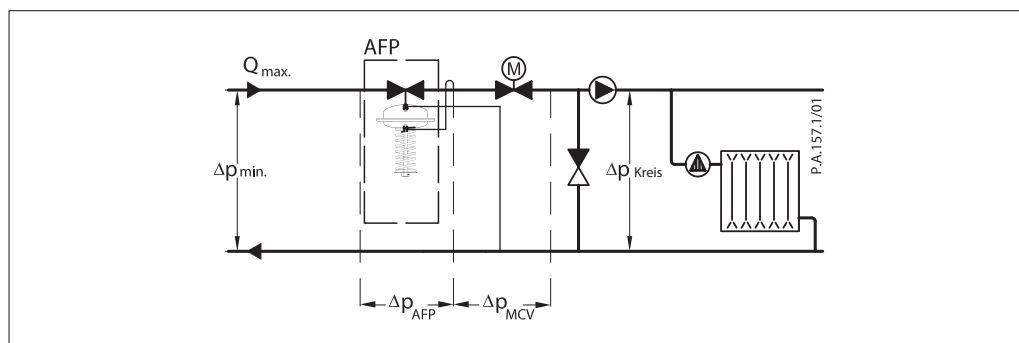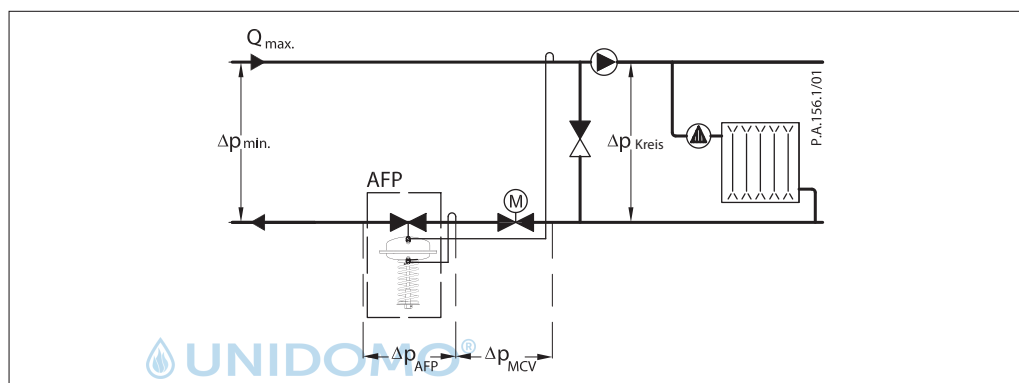

Auslegung (Fortsetzung)

- Indirekt angeschlossene Hausanlage

Beispiel 2

Ein elektr. Stellgerät (MCV) für eine indirekt angeschlossene Hausanlage benötigt einen Differenzdruck von 0,5 bar (50 kPa).

Daten:

$Q_{\max} = 2,4 \text{ m}^3/\text{h}$ (1250 l/h)
 $\Delta p_{\min} = 1,0 \text{ bar}$ (100 kPa)
 $\Delta p_{\text{Übertrager}} = 0,05 \text{ bar}$ (5 kPa)
 $\Delta p_{\text{MCV}} = 0,4 \text{ bar}$ (40 kPa) gewählt

Der eingestellte Differenzdruckwert entspricht:

$\Delta p_{\text{Einstellwert}} = \Delta p_{\text{Übertrager}} + \Delta p_{\text{MCV}} = 0,05 + 0,4$
 $\Delta p_{\text{Einstellwert}} = 0,45 \text{ bar}$ (45 kPa)

Der gesamte Druckverlust über den Regler beträgt:

$\Delta p_{\text{AFP}} = \Delta p_{\min} - \Delta p_{\text{Übertrager}} - \Delta p_{\text{MCV}} = 1,0 - 0,05 - 0,4$
 $\Delta p_{\text{AFP}} = 0,55 \text{ bar}$ (55 kPa)

Mögliche Druckverluste in Rohren, Absperrarmaturen, Wärmezählern usw. sind nicht einbezogen.



Der k_v Wert wird wie folgt ermittelt:

$$k_v = \frac{Q_{\max}}{\sqrt{\Delta p_{\text{AFP}}}} = \frac{2,4}{\sqrt{0,55}}$$

$k_v = 3,2 \text{ m}^3/\text{h}$


Lösung:

Für das Beispiel AFP DN 15 mit einem k_{vs} -Wert von 4,0 und einem Differenzdruckbereich von 0,15 - 1,5 bar ausgewählt.

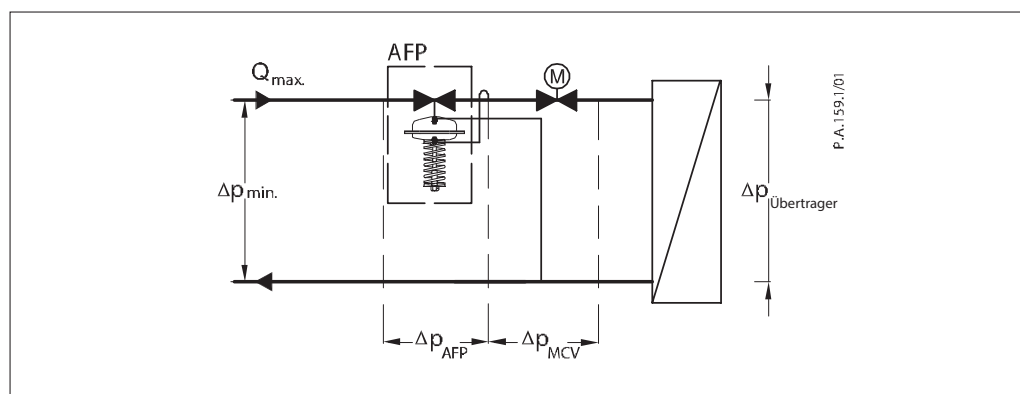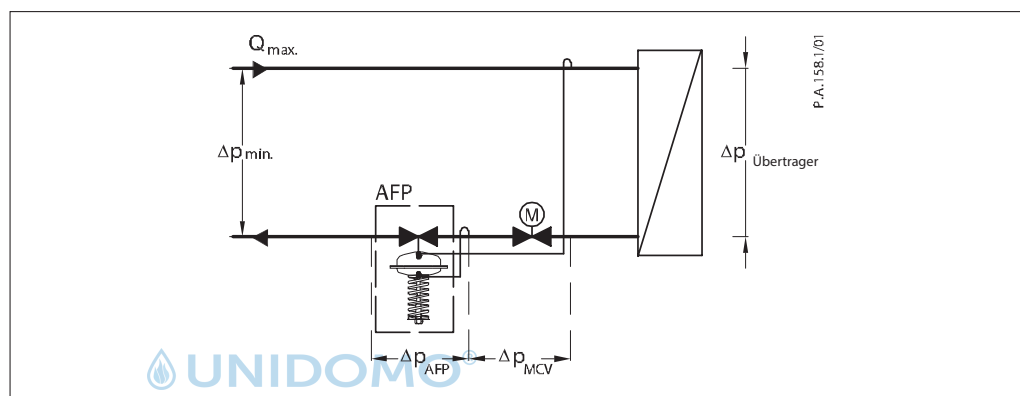

Beispiel

1. Ventilgehäuse
2. Ventilunterteil
3. Ventilsitz
4. Innengarnitur
5. Ventilkegel (druckentlastet)
6. Kegelstange
7. Balg für die Druckentlastung des Ventilkegels
8. Stellantrieb
9. Membran zur Druckentlastung des Ventilkegels
10. Stellmembrane für die Differenzdruckregelung
11. Druckbegrenzungsventil
12. Sollwertfeder für die Differenzdruckregelung
13. Sollwertsteller für die Differenzdruckeinstellung, mit Plombierbohrung
14. Dichtungskegel
15. Überwurfmutter
16. Klemmringverschraubung für die Steuerleitung
17. Oberteil Membrangehäuse
18. Unterteil Membrangehäuse
19. Ventilgehäuse-Verlängerung
20. Absperrventil zum Befüllen mit Wasser
21. Verschlussstopfen

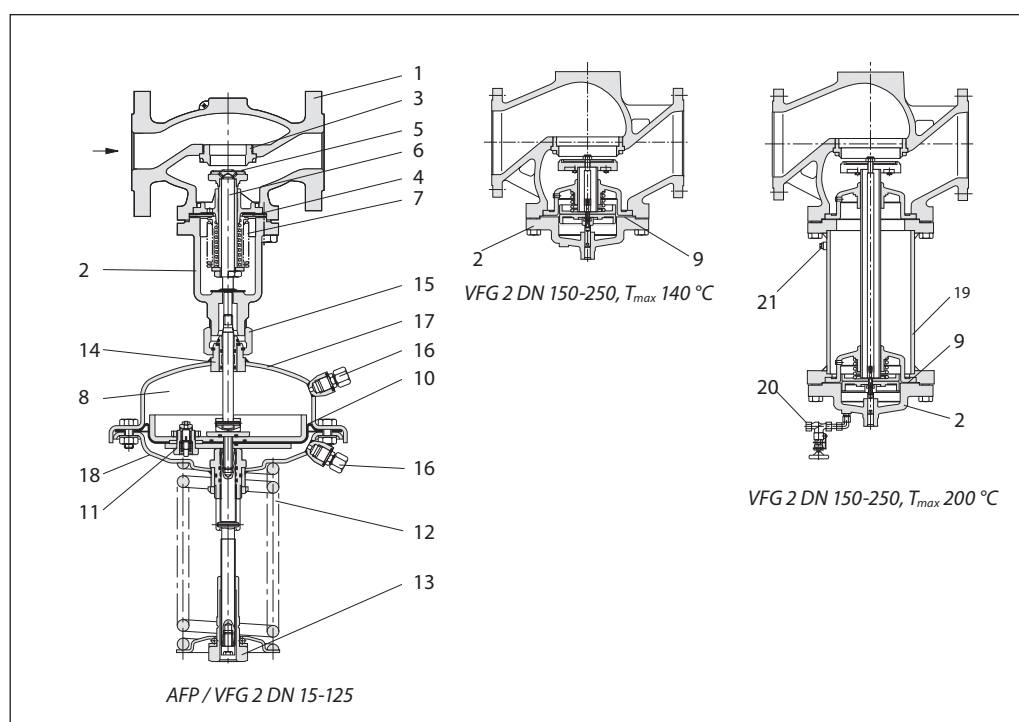

Funktion

Der Volumenstrom verursacht einen Druckabfall über der Einstelldrossel. Die daraus resultierenden Drücke werden über die Steuerleitungen in die Stellantriebskammern übertragen und wirken dort auf die Stellmembran für die Volumenstromregelung. Der Differenzdruck an der Einstelldrossel wird mithilfe einer integrierten Feder begrenzt, um den Volumenstrom zu regeln. Das Regelventil schließt bei steigendem Volumenstrom und öffnet bei fallendem Volumenstrom, um den max. Volumenstrom zu begrenzen.

Druckänderungen in den Vor- und Rücklaufleitungen

werden über die Steuerleitungen in die Stellantriebskammern übertragen und wirken dort auf die Stellmembran, um den Differenzdruck zu regeln. Der Differenzdruck wird mithilfe einer Sollwertfeder eingestellt. Das Regelventil schließt bei steigendem Differenzdruck und öffnet bei fallendem Differenzdruck, um für einen konstanten Differenzdruck zu sorgen.


Der Regler ist mit zwei Sicherheitsventilen ausgestattet, mit denen die Stellmembranen für die Durchfluss- und Differenzdruckregelung vor einem zu hohen Differenzdruck geschützt werden.

Einstellungen

Einstellung Differenzdruck


Die Einstellung des Differenzdrucks erfolgt durch Justierung der Sollwertfeder für die Differenzdruckeinstellung. Die Justierung kann mithilfe der Druckanzeigen vorgenommen werden.

Abmessungen

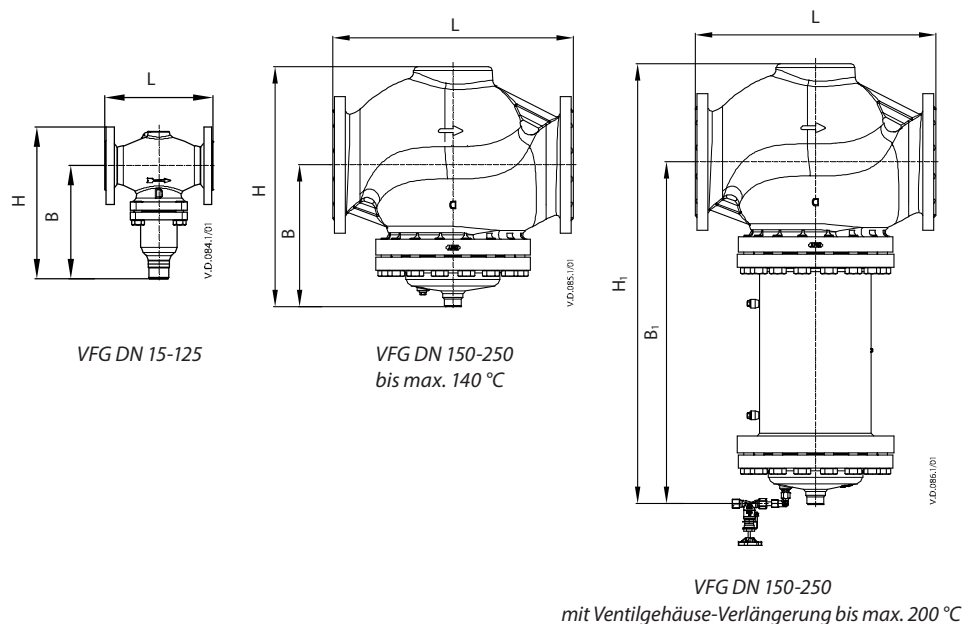

VFG 2, VFG 21 Ventile

DN		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250		
L		mm	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	
B			213	213	239	239	241	241	276	276	381	381	326	354	401	
H			267	267	304	304	323	323	370	370	505	505	505	591	661	
Gewicht	PN 16 / 25	kg	7,5	8,5	10	12	15	18	27,5	30	58	68	115	185	323	
	PN 40								30	32,5	60,5	69	141	253	333	
B _i		mm											620	852	1199	
H _i													700	994	1359	
Gewicht (Ventil mit Gehäuseverlängerung)		PN 16 / 25	kg											154	301	469
		PN 40												179	336	505

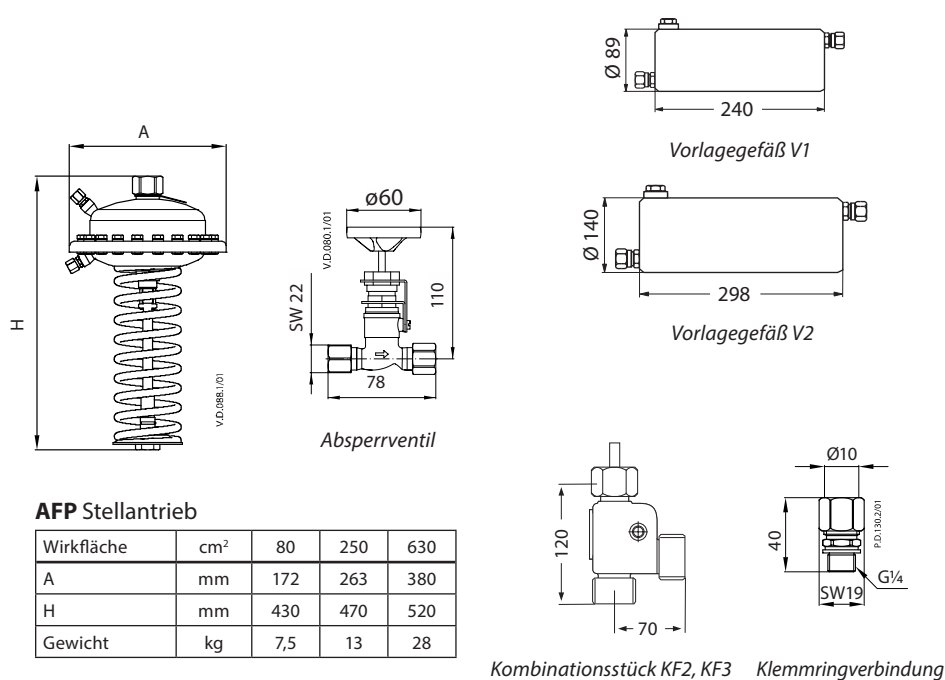







Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Danfoss GmbH, Fernwärme- und Regelungstechnik, Carl-Legien-Str. 8, D-63073 Offenbach
Tel.: +49 (0)69 / 8902-960, Fax: +49 (0)69 / 8902 466-948, anfrage-fw@danfoss.com, www.fernwaerme.danfoss.de

Danfoss GmbH, Danfoss-Straße 8, A-2353 Guntramsdorf
Tel.: +43 (0)2236 5040, Fax: +43 (0)2236 5040-33, fernwaerme.at@danfoss.com, www.waerme.danfoss.at

Danfoss AG, Parkstraße 6, CH-4402 Frenkendorf
Tel. +41 (0)61 906 11 11, Fax. +41 (0)61 906 11 21, info@danfoss.ch, www.danfoss.ch

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten – auch an bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und das Danfoss Logo sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.
