


## Datenblatt

# Selbstlimitierende Heizbänder EChotwatt (SLHW) zur Temperaturerhaltung in Warmwasserleitungen

### Anwendung

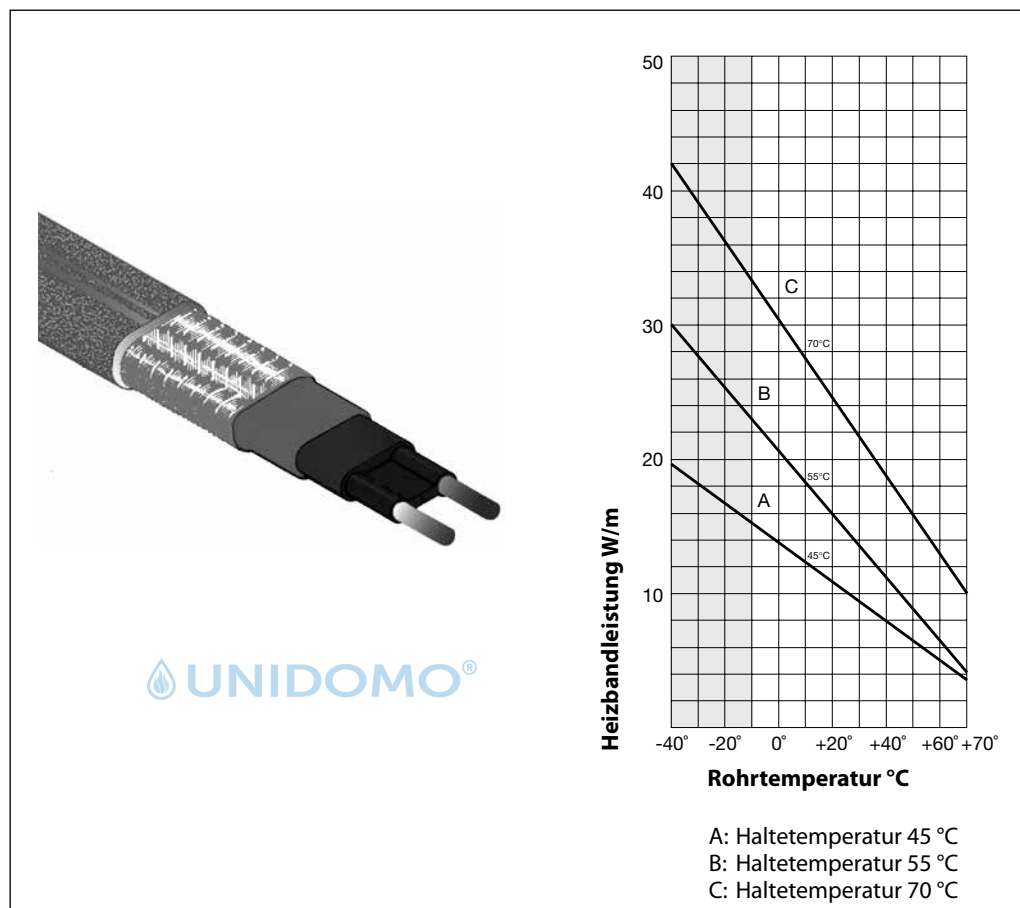

Die selbstlimitierenden Heizbänder EChotwatt werden zur Temperaturerhaltung in Warmwasserleitungen eingesetzt. Sie kommen in der Haustechnik zum Einsatz, um an jeder Entnahmestelle schnell und zuverlässig warmes Wasser verfügbar zu haben. Die Heizbänder vermeiden gleichzeitig unnötige Wasservergeudung, speziell bei entfernt vom Wärmeerzeuger gelegenen Entnahmestellen, wo aufgrund von Wärmeverlusten eine Menge Wasser verloren geht, bis die gewünschte Austrittstemperatur erreicht ist.

EChotwatt bietet sich auch als Alternative bei der Konzeption von Wassersystemen an. In vielen Fällen kann anstelle der Zirkulationsleitungen ein selbstlimitierendes Heizband zum Einsatz kommen, das parallel zum Rohrverlauf der Wasserleitung unter der Dämmung verlegt wird. Damit lassen sich Armaturen, Rohrleitungen und zusätzliche Pumpen sowie deren Wartung und Montage einsparen und der Platzbedarf für die Installation reduzieren.

EChotwatt steht in Versionen mit drei verschiedenen Haltetemperaturen zur Verfügung: 45 °C, 55 °C und 70 °C. Auf eine Dämmung entsprechend der EnEV ist zu achten.

Der Einsatz eines Leistungsstellers DHB 330 ermöglicht die größtmögliche Effizienz und eine Minimierung der Betriebskosten.

Um die Warmwassertemperatur bei den Heizbändern EChotwatt-55 und EChotwatt-70 individuell angleichen zu können, sind diese über den Leistungssteller DHB 330 anzuschließen. Bei Auswahl eines entsprechenden Heizbandes ist damit die Wassertemperatur zwischen 35 und 70 °C einstellbar.

Dort, wo eine thermische Desinfektion der Warmwasseranlage zum Schutz vor Legionellen gefordert wird – dies sind insbesondere Krankenhäuser, Altenheime, Hotels usw. – ist ausschließlich das Heizband EChotwatt-70 in Verbindung mit dem Leistungssteller DHB 330 einzusetzen. Über die eingebaute Schaltuhr kann wöchentlich entsprechend des DVGW Arbeitsblattes W 552 die höchstmögliche Heizbandtemperatur von 70 °C erreicht werden, um im Rohrsystem vorhandene Legionellen abzutöten. Die Verlegung erfolgt am Rohr. Die Begleitheizbänder sind in verschiedenen, beliebig kürzbaren Standardlängen erhältlich. Die spezielle Danfoss-Connecto-Anschlussstechnik spart Montagezeit und vereinfacht die Installation. Die Absicherung der Installation erfolgt bauseitig durch RCD 30 mA (FI-Schalter).



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

**Datenblatt**
**Selbstlimitierende Heizbänder EHotwatt**
**Funktionsweise**

Ein temperaturabhängiges Widerstandselement zwischen den parallel geführten Kupferleitern reguliert und begrenzt die Wärmeabgabe des Heizbandes. Dieses Einstellen der Leistung vollzieht sich unabhängig, an jeder Stelle des Heizbandes, entsprechend der dort herrschenden Umgebungstemperatur. Steigt die Umgebungs-

temperatur an, so reduziert sich die Heizleistung des Bandes. Durch diese Selbstlimitierung wird ein Überhitzen des Bandes verhindert, auch wenn es übereinander verlegt wird. Durch die parallele Stromzuführung kann das Heizband beliebig lang abgeschnitten werden. Das vereinfacht die Planung und Installation.

**Technische Daten**
**Heizband**
**EHotwatt  
mit Schutzgeflecht \*)**

|                                                     |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nennspannung:                                       | 230 V                                                                             |
| Überstromsichersicherung:                           | 16 A                                                                              |
| RCD 30 mA FI- Schalter:                             | bauseitig                                                                         |
| Leistungsaufnahme:                                  | 45, 55, 70 °C bei baueitiger 100% Isolierung<br>(Isolierstärke = Rohrdurchmesser) |
| Max. zulässige Umgebungstemperatur (eingeschaltet): | 80 °C                                                                             |
| Max. zulässige Umgebungstemperatur (ausgeschaltet): | 100 °C (1000 h kumulativ)                                                         |
| Minimale Verlegetemperatur:                         | -30 °C                                                                            |
| Kleinsten Biegeradius:                              | 25 mm                                                                             |
| Max. Schutzgeflechtwiderstand Cu-Geflecht:          | 18,2 Ω/km                                                                         |
| Zulassung:                                          | VDE 0254                                                                          |
| Abmessungen:                                        | 12 x 6 mm                                                                         |
| Außenmantel:                                        | Polyolefin                                                                        |



\*) Mit Schutzgeflecht (Schutzklasse I): Geräte mit Anschlussstelle für Schutzleiter, mit der alle berührbaren Metallteile verbunden sein müssen, die im Fehlerfall unmittelbar Spannung annehmen können. Anschluss an Netzschutzleiter zwingend erforderlich.

**Berechnung der Heizbandlänge**

Die benötigte Heizbandlänge wird wie folgt ermittelt:

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Länge des zu beheizenden Rohres |         |
| + Anzahl der Anschlüsse         | x 0,5 m |
| + Anzahl der Armaturen          | x 0,5 m |
| + Anzahl der T-Abzweige         | x 1,0 m |

**Heizbandleistung und notwendige Dämmstärken\***

Um die vorgegebene Haltetemperatur von 45, 55 oder 70 °C zu erhalten, müssen die beheizten Rohre entsprechend der EnEV, Anhang 5, Tab. 1 gedämmt werden. Folgende Dämmstärken sind einzuhalten:

| Rohrgröße (Zoll)   | 1/2       | 3/4 | 1  | 1 1/4 | 1 1/2 | 2  | 2 1/2 | 3  | 4   |
|--------------------|-----------|-----|----|-------|-------|----|-------|----|-----|
| NW (mm)            | 15        | 20  | 25 | 32    | 40    | 50 | 65    | 80 | 100 |
| Dämmung (mm)       | 20        | 20  | 30 | 30    | 40    | 50 | 65    | 80 | 100 |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,35 W/mK |     |    |       |       |    |       |    |     |


\* Bei Fertigisolation für DN 15, 20 und 25 bitte die nächst größere Nennweite wählen, sonst wird es unter der Dämmung zu eng.

**Installation des Heizbandes**

Die Installation des Heizbandes erfolgt normalerweise gestreckt am Rohr.

Die Befestigung erfolgt längs dem Rohr über das Heizband mit dem als Zubehör erhältlichen Aluminiumband. Dadurch wird die Wärmeübertragung verbessert und die Wirkung des Systems erhöht. Das Heizband sollte erst nach kompletter Verlegung zugeschnitten werden. Bitte beachten Sie, dass für jede Anschlussgarnitur, T-Stück, Verbinder usw. zusätzliches Heizband benötigt wird.

*Hinweis:  
Die einschlägigen VDE-Bestimmungen sind zu beachten. Der elektrische Anschluss und die Prüfung darf nur von einem autorisierten Elektrofachmann erfolgen.*

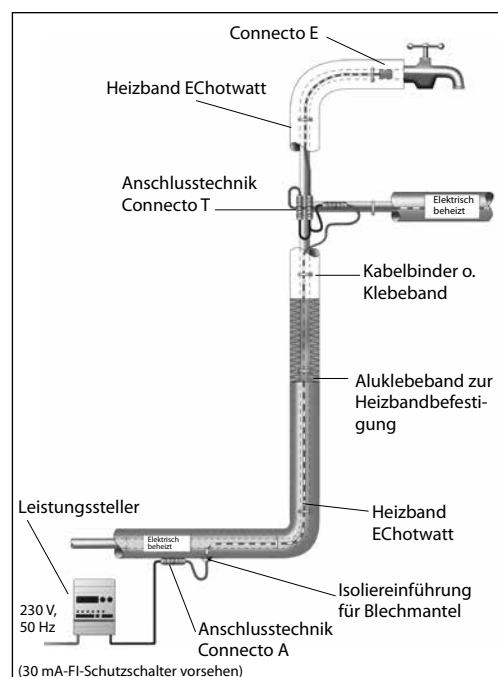

Montagebeispiel

**Sonstige Hinweise zu den Heizbändern**


Lagerung: Heizbänder sind an einem trockenen, sauberen Ort zu lagern und vor Feuchtigkeit und dem Kontakt zu Chemikalien und petrochemischen Stoffen zu schützen. Die Lagertemperatur sollte -40 und + 60 °C nicht überschreiten.



Handhabung: Wird das Heizband auf einer Trommel geliefert, sollte darauf geachtet werden, dass das Heizband gerade abgewickelt wird. Hohe Zugkräfte, Knicken und Quetschen sind zu vermeiden.

**Einsetzbare Leistungssteller/ Schaltplan**

Zur Regelung mit EHotwatt-55 bzw. zur Regelung und thermischen Desinfektion von Rohrleitungen mit EHotwatt-70 bietet sich der elektronische Leistungssteller DHB 330 mit integrierter Schaltuhr für die DIN-Schienen- oder Aufputzmontage an.

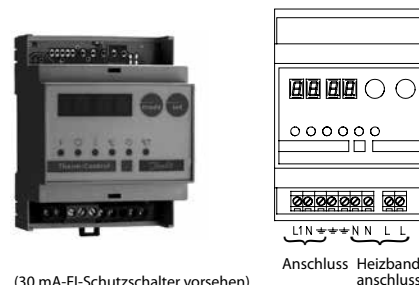

(30 mA-FI-Schutzschalter vorsehen)

Anschluss Heizband-anschluss

**Technische Daten Leistungssteller**

| Typ                            | Leistungssteller DBH 330                               |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Montage:                       | DIN-Schienen oder Aufputzmontage                       |
| Regelbereich:                  | EHotwatt-55: 35 bis 50 °C    EHotwatt-70: 35 bis 75 °C |
| Nennspannung:                  | 230 V, 50 Hz                                           |
| Schaltleistung:                | 16 A                                                   |
| Leistungsaufnahme:             | 3 VA                                                   |
| Schutzart:                     | IP 20                                                  |
| Zulässige Umgebungstemperatur: | -10 bis +50 °C                                         |
| Gangreserve Schaltuhr:         | 12 h                                                   |
| Anzeige Kontrollleuchte:       | LED                                                    |
| Abmessungen (BxHxT):           | 90 x 71 x 58 mm (5 TE)                                 |
| Maximale Heizbandlänge:        | EHotwatt-55: 120 m;    EHotwatt-70: 80 m               |

## Datenblatt

## Selbstlimitierende Heizbänder EHotwatt

### Bestelldaten Heizbänder



### Selbstlimitierende Heizbänder EHotwatt, mit Schutzgeflecht (Schutzklasse I)

| Typ         | Halte-temperatur <sup>1)</sup><br>[°C] | Anwendungen                             | Kabelfarbe | Max. Stromkreis-länge <sup>2)</sup> [m] | Bestell-Nr. |
|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------|
| EHotwatt-45 | 45                                     | Kleinanlagen                            | Schwarz    | 180                                     | 088L1360    |
| EHotwatt-55 | 55                                     | Mittlere Anlagen                        | Grün       | 120                                     | 088L1362    |
| EHotwatt-70 | 70                                     | Großanlagen mit<br>Legionellenschaltung | Rot        | 80                                      | 088L1364    |

<sup>1)</sup> Bei bauseitiger 100%-Isolierung

<sup>2)</sup> Bei 10 °C Einschalttemperatur und 16 A Überstromsicherungsicherung

### Bestelldaten Connecto Anschluss technik

### Anschluss technik für EHotwatt, mit Schutzgeflecht (Schutzklasse I), Farbe Grau

| Beschreibung                                                                                                                | Bestell-Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Danfoss-Connecto A, Heizbandanschluss einschließlich 1,5 m Zuleitung, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>                               | 088L0413    |
| Danfoss-Connecto V, Heizbandverbindung                                                                                      | 088L0414    |
| Danfoss-Connecto E, Heizband-Endabschluss                                                                                   | 088L0415    |
| Danfoss-Connecto AE, Heizbandanschluss und Endabschluss-Set einschließlich 1,5 m Zuleitung 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>          | 088L0416    |
| Danfoss-Connecto T, T-Abzweig für 3 Heizbänder und 1 Endabschluss                                                           | 088L0417    |
| Danfoss-Connecto T2E, T-Abzweig für 2 Heizbänder und 2 Endabschlüsse einschließlich 1,5 m Zuleitung 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> | 088L0418    |
| Danfoss-Connecto T3E, T-Abzweig für 3 Heizbänder und 3 Endabschlüsse einschließlich 1,5 m Zuleitung 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> | 088L0419    |
| Danfoss-Connecto X, X-Abzweig für 4 Heizbänder und 2 Endabschlüsse                                                          | 088L0420    |
| Haltebügel V2A, inkl. 5 Stk. Kabelbinder                                                                                    | 088L0758    |

### Anschluss technik für selbstregelnde Heizbänder Danfoss Connecto



**Datenblatt**

**Selbstlimitierende Heizbänder EHotwatt**

**Bestelldaten  
Zubehör für Begleitheiz-  
bänder EHotwatt**

**Beschreibung**

**Bestell-Nr.**



Textilklebeband 15 mm breit / 50 m lang

088L0408



Aluklebeband 38 mm breit / 50 m lang, temperaturbeständig bis 160 °C, mit  
Warnaufschrift, selbstklebend  
Für die optimale Wärmeverteilung werden die Kunststoffrohre der Länge nach überklebt  
un das Heizband quer zum Rohr darauf befestigt.

088L0409

Klebeschild „Elektrisch beheizt“ (alle 5 m empfohlen)

088L0412




Isoliereinführung zum Herausführen des Heizbandes aus der mit Blechmantel  
versehene Wärmedämmung, bestehend aus Befestigungsblech, M20-Verschraubung  
und Schlitzdichtung

088L0422



Anschlussgehäuse mit M20-Fabelverschraubung für Anschlussleitung, IP 65/55

088L0405




Befestigungswinkel für Anschlussgehäuse

088L0406



**Schrumpf-Anschlussstechnik**



Anschlussgarnitur für Heizbänder zur Montage an Anschlussgehäuse,  
Verschraubung M20, mit Gegenmutter und Endabschluss

088L0402



Anschlussgarnitur für Heizbänder zur Verbindung von flexiblem Kaltleiter und Heizband  
mit Klemmstein und Endabschluss

088L0403



Endabschluss

088L0404

**Bestelldaten  
Leistungssteller  
Begleitheizbänder  
EHotwatt**

**Typ**

**Beschreibung**

**Bestell-Nr.**

DBH 330

Elektronischer Leistungssteller, 230 V für DIN-Schienen- oder  
Aufputzmontage zur Regelung mit SLHW-55 bzw. zur Regelung  
und thermischen Desinfektion von Rohrleitungen mit SLHW-70,  
mit integrierter Schaltuhr

00109150



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

**Fax an Fa. Danfoss GmbH**

**Fax: 069 4 78 68 - 669**

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

PLZ Ort \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

Bauvorhaben:

**Anwendung**

Rohrbegleitheizung, Frostschutz

Temperaturerhaltung, z. B. fetthaltige Abwässer

Temperaturhaltung für Warmwasserrohre auf 45, 55, 70 °C

auf  [°C]  
auf  [°C]  
 [°C]

**Verlegung**

Aussen, in offenen Gebäuden, offene Räume

In geschlossenen Gebäuden, Schächten

Im Erdreich, trocken im Schacht

Min. Umgebungstemperatur

[°C]

**Rohr, Detailangaben**

Material

Kunststoff  
 Metall  
 [mm]

Nennweite

Medium

Länge

1,0 m pro Anzahl Abzweige

1,0 m pro Anzahl Armaturen

[m]  
 Stück  
 Stück


**Isolierung, Detailangaben**

Material

Dicke/Stärke

Wärmeleitzahl (< 0,035)

Blechummantelung

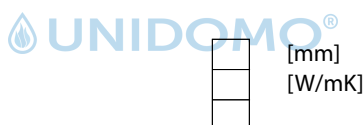  [mm]  
 [W/mK]

**Temperatur, Grenzdaten**

Max. Medientemperatur

Dampfspülung

[°C]

**Anschlusstechnik**

Verschraubbare Technik: Connecto

Schrumpftechnik

(Zutreffendes bitte ankreuzen / ausfüllen)

**Ihre Bemerkungen und weitere Angaben** \_\_\_\_\_

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss-Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten – auch an bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und das Danfoss-Logo sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.



**Danfoss GmbH  
Wärme**

**Postfach 10 04 53, 63004 Offenbach  
Carl-Legien-Straße 8, 63073 Offenbach  
Telefon: (069) 4 78 68 - 500  
Telefax: (069) 4 78 68 - 599  
E-Mail: [waerme@danfoss.com](mailto:waerme@danfoss.com)  
[www.waerme.danfoss.com](http://www.waerme.danfoss.com)**

**Kundeninformationszentrum  
Elektroheizsysteme**  
Husumer Straße 251  
24941 Flensburg  
Telefon: (04 61) 95 712-0  
Telefax: (04 61) 93 118  
E-Mail: [mail@devi.de](mailto:mail@devi.de)

**Außenbüros:**  
Olympische Straße 14  
14052 Berlin  
Telefon: (030) 6 11 40 10  
Telefax: (030) 6 11 40 20  
Herner Straße 299 B  
44809 Bochum  
Telefon: (0234) 5 40 90 38  
Telefax: (0234) 5 40 93 36