


Datenblatt

Selbstlimitierende Rohr-Begleitheizbänder ECpipeguard (SLPG) mit Schutzgeflecht

Anwendung

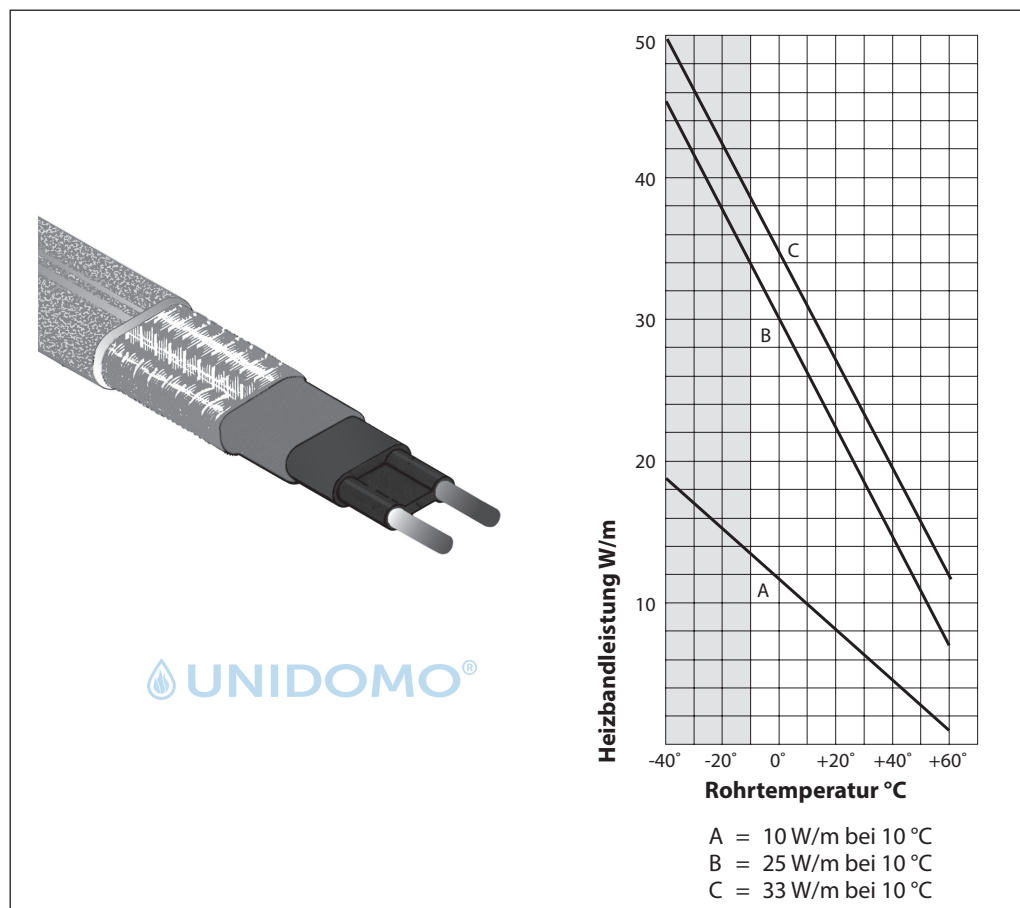

Die selbstlimitierenden Begleitheizbänder ECpipeguard werden zum Frostschutz von Rohrleitungen eingesetzt. Sie sind an Wasserrohren zu installieren und verhindern durch Frosteinwirkung verursachte Schäden an Gebäuden und Inventar und Unannehmlichkeiten aufgrund unterbrochener Wasserversorgung.

Die Heizbänder sind für die Leistungsbereiche 10 W/m, 25 W/m und 33 W/m bei 10 °C erhältlich.

Funktionsweise

Ein temperaturabhängiges Widerstandselement zwischen den parallel geführten Kupferleitern reguliert und begrenzt die Wärmeabgabe des Heizbandes. Dieses Einstellen der Leistung vollzieht sich unabhängig voneinander an jeder Stelle des Heizbandes, entsprechend der dort herrschenden Umgebungstemperatur. Steigt die Umgebungstemperatur an, so reduziert sich die Heizleistung des Bandes. Durch diese Selbstlimitierung wird ein Überhitzen des Bandes verhindert, auch wenn es übereinander verlegt wird.

Beachten Sie bitte, dass die Leistung niemals Null ist. Deshalb ist der Einbau eines Thermostaten

vorzusehen, z.B. der elektronische Thermostat ECTemp 610 für die Wandmontage oder der elektronische Thermostat ECTemp 330 für DIN-Schienenmontage. Durch die parallele Stromzuführung kann dieses Heizband beliebig lang abgeschnitten werden. Das vereinfacht die Planung und Installation.

Die spezielle Danfoss-Connecto-Anschlussstechnik spart Montagezeit durch die einfache Schraubtechnik. Die Absicherung der Installation erfolgt bauseitig durch RCD 30 mA (FI-Schalter).



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

**Technische Daten
Heizband**
Heizband
**ECpipeguard
mit Schutzgeflecht ¹⁾**

Nennspannung:	230 V
Überstromsichersicherung:	16 A
RCD 30 mA FI- Schalter:	bauseits
Leistungsaufnahme:	10 W/m, 25 W/m oder 33 W/m bei einer Temperatur von 10 °C (je nach Typ)
Max. zulässige Umgebungstemperatur (eingeschaltet):	65 °C / 80 °C (SLPG 33)
Max. zulässige Umgebungstemperatur (ausgeschaltet):	85 °C / 100 °C (SLPG-33-S), 1000 h kumulativ
Minimale Verlegetemperatur:	-30 °C
Kleinsten Biegeradius:	25 mm
Max. Schutzgeflechtwiderstand Cu-Geflecht:	8,2 Ω/km
Zulassungen:	VDE 0254
Abmessungen:	12 x 6 mm
Außenmantel:	Polyolefin

¹⁾ Mit Schutzgeflecht (Schutzklasse I): Geräte mit Anschlussstelle für Schutzleiter, mit der alle berührbaren Metallteile verbunden sein müssen, die im Fehlerfall unmittelbar Spannung annehmen können. Anschluss an Netzschutzleiter zwingend erforderlich.

Berechnung der Heizleistung

Um Rohrleitungen ausreichend gegen Frostgefahr zu schützen und den Wärmeverlust zu reduzieren, ist eine Isolierung der Leitung zwingend erforderlich. Die für ein Rohr mit einer bestimmten Länge benötigte Heizleistung hängt daher von folgenden Faktoren ab:

1. Von der Temperaturdifferenz zwischen dem beheizten Rohr und der Umgebungstemperatur außerhalb der Rohrisolierung
2. Vom Rohrdurchmesser
3. Von der Dicke der Rohrisolierung
4. Von der Wärmeleitfähigkeit der verwendeten Isolierung
5. Von der Rohrlänge

Beispiel:

Rohrtemperatur:	+5 °C
Niedrigste zu erwartende Umgebungstemperatur:	-25 °C
Rohrdurchmesser:	40 mm
Nennstärke der Rohrisolierung (Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK):	40 mm
Rohrlänge:	20 m

Nach der unteren Tabelle ist eine Heizleistung von 7,4 W je Meter nötig. Für 20 m Rohr sind das 148 W. Es ist ein SPLG-10 mit einer Leistungsaufnahme von 10 W/m in entsprechender Länge zu wählen.

**Grundwärmeverlust*
an Rohrleitungen (W/m)**

Rohr-nennweite	" mm	1/2 15	3/4 20	1 25	1 1/4 32	1 1/2 40	2 50	2 1/2 65	3 80	4 100	6 150	8 200
Isolations-stärke	ΔT °C											
10 mm	20	7,2	8,4	10,0	12,0	13,4	16,2	19,0	23	29	41	52
	30	10,7	12,6	15,0	18,0	20,2	21,4	29,0	34	43	61	78
	40	14,3	16,8	20,0	24,0	26,8	32,5	38,0	45	57	81	104
20 mm	20	4,6	5,3	6,1	7,2	7,9	9,4	11,0	13	16	22	29
	30	6,8	7,9	9,1	10,8	11,9	14,2	16,0	19	24	33	42
	40	9,1	10,6	12,2	14,4	15,8	18,8	22,0	25	32	44	56
30 mm	20	3,6	4,1	4,7	5,5	6,0	7,0	8,0	9	11	16	20
	30	5,4	6,1	7,1	8,2	9,0	10,6	12,0	14	17	24	30
	40	7,3	8,3	9,5	10,9	12,0	14,0	16,0	19	23	31	40
40 mm	20	3,1	3,5	4,0	4,6	4,9	5,8	7,0	8	9	12	16
	30	4,7	5,3	6,0	6,8	7,4	8,6	10,0	11	14	19	23
	40	6,2	7,1	7,9	9,1	10,0	11,5	13,0	15	18	25	31
50 mm	20	2,8	3,1	3,5	4,0	4,3	5,0	6,0	7	8	10	13
	30	4,2	4,7	5,3	6,0	6,5	7,4	9,0	10	12	16	19
	40	5,6	6,2	7,1	8,0	8,6	10,0	11,0	13	16	21	26
75 mm	20	2,4	2,6	2,9	3,2	3,5	3,9	5,0	6	7	8	9
	30	3,5	3,8	4,3	4,8	5,2	5,9	6,0	7	9	11	14
	40	4,7	5,2	5,8	6,5	7,0	7,8	9,0	10	12	15	19
100 mm	20	2,0	2,3	2,5	2,8	3,0	3,4	4,0	5	6	7	8
	30	3,1	3,5	3,7	4,2	4,4	4,8	5,0	6	7	9	11
	40	4,2	4,6	5,0	5,6	6,0	6,7	7,0	8	10	12	15

* Bei Fertigisolierung für DN 15, 20 und 25 bitte die nächst höhere Größe wählen, sonst wird es unter der Dämmung zu eng.

* Zahlen ohne Leitungsverluste durch Luftbewegung, Feuchtigkeit usw.

Sonstige Hinweise zu den Heizbändern

Lagerung: Heizbänder sind an einem trockenen, sauberen Ort zu lagern und vor Feuchtigkeit und dem Kontakt zu Chemikalien und petrochemischen Stoffen zu schützen. Die Lagertemperatur sollte -40 und + 60 °C nicht überschreiten.

Handhabung: Wird das Heizband auf einer Trommel geliefert, sollte darauf geachtet werden, dass das Heizband gerade abgewickelt wird. Hohe Zugkräfte, Knicken und Quetschen sind zu vermeiden.

Installation des Heizbandes

Die Installation des Heizbandes erfolgt normalerweise gestreckt am Rohr.
Die Befestigung erfolgt längs dem Rohr über das Heizband mit dem als Zubehör erhältlichen Aluminiumklebeband. Dadurch wird die Wärmeübertragung verbessert und die Wirkung des Systems erhöht. Das Heizband sollte erst nach kompletter Verlegung zugeschnitten werden. Bitte beachten Sie, dass für jede Anschlussgarnitur, T-Stück, Verbinder usw. zusätzliches Heizband benötigt wird.


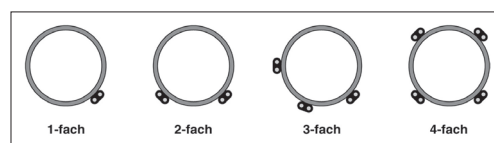


Bild: Rohrbelegung mit Heizband, 1-fach, 2-fach, 3-fach und 4-fach

Rohrinnenweite	Anzahl Heizbänder
DN 20 bis 100	1-fach
DN 125 bis 200	2-fach
DN 250 bis 400	3-fach
DN 450 bis 600	4-fach

Hinweis:

Die einschlägigen VDE-Bestimmungen sind zu beachten.
Der elektrische Anschluss und die Prüfung darf nur von einem autorisierten Elektrofachmann erfolgen.

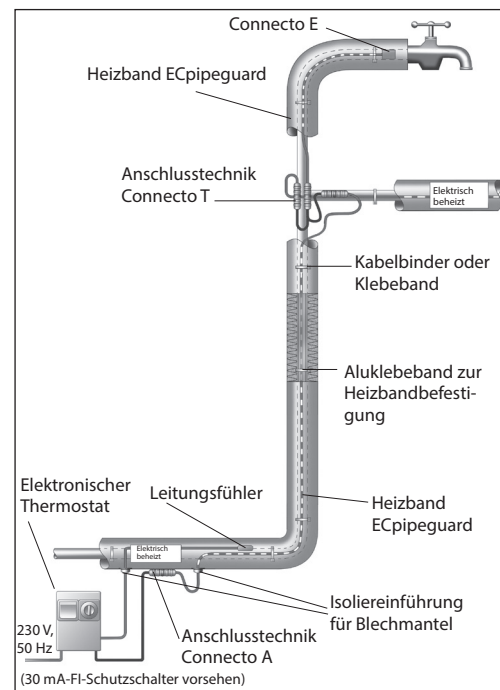

Einsetzbare Thermostate

Aufgrund der Tatsache, dass die Leistung der Heizbänder niemals Null ist, empfiehlt sich die Ansteuerung der Heizbänder über einen Thermostaten. Dieser schaltet das Heizband ab, wenn ein Heizen nicht erforderlich ist, und vermeidet unnötigen Stromverbrauch. Als Thermostat einsetzbar sind z.B. der elektronische Thermostat ECtemp 610 für die Wandmontage oder der elektronische Thermostat ECtemp 330 für DIN-Schienenmontage.



ECtemp 610



ECtemp 330

Technische Daten Thermostate

Elektronische Thermostate

Montage:
Temperaturbereich:
Nennspannung:
Belastbarkeit:
Kontakttyp:
Ausschalter:
Schutzart:
Anzeige / Kontrollleuchte:
Fühlertyp:
Abmessungen (BxHxT):

ECtemp 610


Wandmontage
-10 bis +50 °C
180 bis 250 V
10 A
Umschaltkontakt
2-polig
IP 44
LED
NTC (15 k Ω bei 25 °C)
70 x 100 x 45 mm

ECtemp 330


DIN-Schienenmontage
-10 bis +10 °C
180 bis 250 V
16 A / 10 A
Umschaltkontakt
-
IP 20
LED
NTC (15 k Ω bei 25 °C)
36 x 87 x 53 mm (2TE)


Schaltpläne Thermostate

ECtemp 610

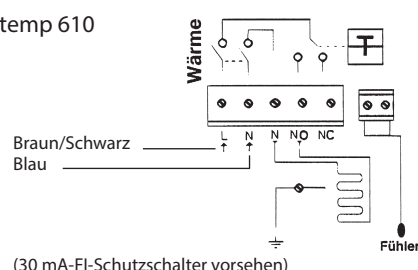

ECtemp 330

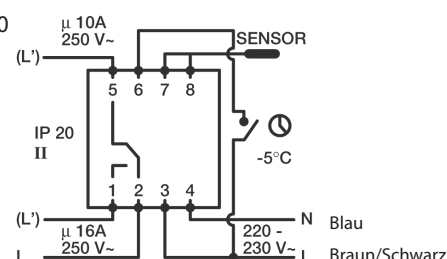

Bestelldaten Heizbänder

Selbstlimitierende Heizbänder ECpipeguard, mit Schutzgeflecht (Schutzklasse I)

Typ	Leistungs- aufnahme ¹⁾	Kabel- farbe	Max. Strom- kreislänge ²⁾	Bestell-Nr.
ECpipeguard-10	10 W/m**	Blau	150 m	088L1100
ECpipeguard-25	25 W/m**	Rot	75 m	088L1105
ECpipeguard-33	33 W/m**	Gelb	65 m	088L1110

¹⁾ Bei 10 °C Rohrtemperatur

²⁾ Bei 10 °C Einschalttemperatur und 16 A Überstromsichersicherung

**Bestelldaten
Connecto Anschluss Technik**
Anschluss Technik für ECpipeguard, mit Schutzgeflecht (Schutzklasse I), Farbe Grau

Beschreibung	Bestell-Nr.
Danfoss-Connecto A, Heizbandanschluss einschließlich 1,5 m Zuleitung, 3 x 1,5 mm ²	088L0413
Danfoss-Connecto V, Heizbandverbindung	088L0414
Danfoss-Connecto E, Heizband-Endabschluss	088L0415
Danfoss-Connecto AE, Heizbandanschluss und Endabschluss-Set einschließlich 1,5 m Zuleitung 3 x 1,5 mm ²	088L0416
Danfoss-Connecto T, T-Abzweig für 3 Heizbänder und 1 Endabschluss	088L0417
Danfoss-Connecto T2E, T-Abzweig für 2 Heizbänder und 2 Endabschlüsse einschließlich 1,5 m Zuleitung 3 x 1,5 mm ²	088L0418
Danfoss-Connecto T3E, T-Abzweig für 3 Heizbänder und 3 Endabschlüsse einschließlich 1,5 m Zuleitung 3 x 1,5 mm ²	088L0419
Danfoss-Connecto X, X-Abzweig für 4 Heizbänder und 2 Endabschlüsse	088L0420
Haltebügel V2A, inkl. 5 Stk. Kabelbinder	088L0758

**Anschluss Technik für
selbstregelnde Heizbänder
Danfoss Connecto**


Datenblatt
Selbstlimitierende Rohr-Begleitheizbänder ECpipeguard
**Bestelldaten
Zubehör für Begleitheiz-
bänder ECpipeguard**
Beschreibung
Bestell-Nr.


Textilklebeband 15 mm breit / 50 m lang

088L0408



Aluklebeband 38 mm breit / 50 m lang, temperaturbeständig bis 160 °C, mit Warntafel, selbstklebend
Für die optimale Wärmeverteilung werden die Kunststoffrohre der Länge nach überklebt und das Heizband quer zum Rohr darauf befestigt.

088L0409

Klebeschild "Elektrisch beheizt" (alle 5 m empfohlen)

088L0412




Isoliereinführung zum Herausführen des Heizbandes aus der mit Blechmantel versehenen Wärmedämmung, bestehend aus Befestigungsblech, M20-Verschraubung und Schlitzdichtung

088L0422




Anschlussgehäuse mit M20-Kabelverschraubung für Anschlussleitung, IP 65/55

088L0405




Befestigungswinkel für Anschlussgehäuse

088L0406


Schrumpf-Anschlussstechnik


Anschlussgarnitur für Heizbänder zur Montage an Anschlussgehäuse, Verschraubung M20, mit Gegenmutter und Endabschluss

088L0402



Anschlussgarnitur für Heizbänder zur Verbindung von flexiblem Kaltleiter und Heizband mit Klemmstein und Endabschluss

088L0403



Endabschluss

088L0404

**Bestelldaten
Thermostate**
Elektronische Thermostate mit Umschaltkontakt zur Steuerung der Rohrbegleitheizung inklusive NTC-Leitungsfühler, mit 2,5 m Kabel


Typ	Beschreibung	Bestell-Nr.
ECtemp 610	Für Wandmontage	088L0448



ECtemp 330	Für DIN-Schienenmontage	088L0444
------------	-------------------------	----------

Montagesatz zur Rohrbefestigung des Thermostat ECtemp 610		088L0401
---	--	----------

NTC Leitungsfühler für ECtemp 330		088L0015
-----------------------------------	--	----------



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Fax an Fa. Danfoss GmbH

Fax: 069 4 78 68 - 669

Firma _____ Name _____
 Straße _____ Telefon _____
 PLZ Ort _____ Fax _____

Bauvorhaben:

Anwendung

Rohrbegleitheizung, Frostschutz
 Temperaterhaltung, z. B. fetthaltige Abwässer
 Temperaturhaltung für Warmwasserrohre auf 45, 55, 70 °C

auf [°C]
 auf [°C]
 [°C]

Verlegung

Aussen, in offenen Gebäuden, offene Räume
 In geschlossenen Gebäuden, Schächten
 Im Erdreich, trocken im Schacht
 Min. Umgebungstemperatur

[°C]

Rohr, Detailangaben

Material

Kunststoff
 Metall
 [mm]

Nennweite

Medium

Länge

1,0 m pro Anzahl Abzweige

1,0 m pro Anzahl Armaturen

[m]
 Stück
 Stück


Isolierung, Detailangaben

Material

Dicke/Stärke

Wärmeleitzahl (< 0,035)

Blechummantelung

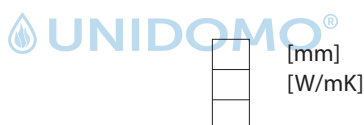 [mm]
 [W/mK]

Temperatur, Grenzdaten

Max. Medientemperatur

Dampfspülung

[°C]

Anschlusstechnik

Verschraubbare Technik: Connecto

Schrumpftechnik

(Zutreffendes bitte ankreuzen / ausfüllen)

Ihre Bemerkungen und weitere Angaben _____

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss-Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten – auch an bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und das Danfoss-Logo sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.



**Danfoss GmbH
 Wärme**

Postfach 10 04 53, 63004 Offenbach
 Carl-Legien-Straße 8, 63073 Offenbach
 Telefon: (069) 4 78 68 - 500
 Telefax: (069) 4 78 68 - 599
 E-Mail: waerme@danfoss.com
 www.waerme.danfoss.com

**Kundeninformationszentrum
 Elektroheizsysteme**
 Husumer Straße 251
 24941 Flensburg
 Telefon: (04 61) 95 712-0
 Telefax: (04 61) 93 118
 E-Mail: mail@devi.de

Außenbüros:
 Olympische Straße 14
 14052 Berlin
 Telefon: (030) 6 11 40 10
 Telefax: (030) 6 11 40 20
 Herner Straße 299 B
 44809 Bochum
 Telefon: (0234) 5 40 90 38
 Telefax: (0234) 5 40 93 36