

Datenblatt

Volumenstromregler (PN 16)

AVQ - Einbau im Vor- und Rücklauf

Beschreibung



AVQ ist ein selbsttätiger Volumenstromregler für den Einsatz überwiegend in Fernwärmanlagen. Der Regler schließt, wenn der eingestellte maximale Volumenstrom überschritten wird.

Der Regler besteht aus einem Regelventil mit einstellbarer Volumenstrombegrenzung und einem Antrieb mit einer Stellmembrane.

Eigenschaften:

- DN 15-32
- k_{vs} 1.6-10 m³/h
- Durchflussbereich 0.06-7.3 m³/h
- PN 16
- Volumenstrombegrenzung (Δp): 0.2 bar
- Medium:
 - Zirkulationswasser/glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % 2 ... 150 °C
- Anschlüsse:
 - Außengewinde (Anschweißende, anschraubende und Flanschstücke)



Bestellung

Beispiel:
Durchflussregler; DN 15; k_{vs} 1.6; PN 16; Volumenstromregler Δp 0.2 bar;
 T_{max} 150 °C, Außengewinde

- 1x AVQ DN 15 Regler
Bestell-Nr.: **003H6711**

Wahlweise:


- 1x Anschweißende Endstücke
Bestell-Nr.: **003H6908**

Der Regler wird komplett montiert geliefert, einschließlich der Steuerleitung zwischen Ventil und Antrieb.

AVQ Regler

Bild	DN (mm)	k_{vs} (m ³ /h)	Anschlussart	Bestell-Nr.
	15	1.6	zylindr. Außengewinde nach ISO 228/1	003H6711
		2.5		003H6712
		4.0		003H6713
	20	6.3		003H6714
	25	8.0		003H6715
	32	10		003H6716

Zubehör

Bild	Typenbezeichnung	DN	Anschlussart	Bestell-Nr.
	Anschweißende Endstücke	15	-	003H6908
		20		003H6909
		25		003H6910
		32		003H6911
	Anschraubende Endstücke (Außengewinde)	15	Conical ext. thread acc. to EN 10226-1	003H6902
		20		003H6903
		25		003H6904
		32		003H6905
	Flanschstücke	15	Flansche PN 25, nach EN 1092-2	003H6915
		20		003H6916
		25		003H6917



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Bestellung (Fortsetzung)

Ersatzteilesets

Bild	Typenbezeichnung	DN	k_{VS} (m³/h)	Bestell-Nr.
	Innengarnitur	15	1.6	003H6863
			2.5	003H6864
			4.0	003H6865
		20	6.3	003H6866
		25	8.0	003H6867
		32	10	
	Stellantrieb	Eingestellter Sollwert (bar)		Bestell-Nr.
		0.2		003H6825

Technische Daten

Ventil

Nennweite			DN	15			20	25	32
k _{VS} -Wert			m³/h	1.6	2.5	4.0	6.3	8.0	10
Einstellbereich für max. Volumenstrom	Δp _b ¹⁾ = 0.2 bar	von		0.06	0.08	0.09	0.1	0.1	0.15
		bis		1.4	1.8	2.7	4.5	6.0	7.3
Kavitationswert z				≥ 0.6				≥ 0.55	
Leckrate nach IEC 534			% des k _{VS}	≤ 0.02					≤ 0.05
Nenndruck			PN	25					
Min. Differenzdruck			bar	siehe Bemerkung ²⁾					
Max. Differenzdruck				12					
Medium				Zirkulationswasser/glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %					
Medium pH-Wert				min. 7, max. 10					
Mediumtemperatur			°C	2 ... 150					
Anschlüsse	Ventil	Außengewinde							
	Anschlusssteile		Anschweißender und anschraubender						
			Flansch					-	
Werkstoffe									
Ventilgehäuse				Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5)					
Ventilsitz				Edelstahl, mat. Nr. 1.4571					
Ventilkegel				entzinkungsfreies Messing CuZn36Pb2As					
Dichtung				EPDM					
Druckentlastungssystem				Kolben					

¹⁾ Δp_b - Differenzdruck über der Volumenstrombegrenzung


²⁾ Abhängig von Durchflussrate und Ventil k_{VS} ; für $Q_{set} = Q_{max} \rightarrow \Delta p_{min} \geq 0.5 \text{ bar}$; For $Q_{set} < Q_{max} \rightarrow \Delta p_{min} = \left(\frac{Q}{k_{VS}} \right)^2 + \Delta p_b$

Stellantrieb


Typ		AVQ
Größe Stellantrieb	cm²	39
Nenndruck	PN	16
Volumenstrombegrenzung Differenzdruck	bar	0.2
Werkstoffe		
Gehäuse Stellantrieb	verzinkter Stahl, DIN 1624, W-Nr. 1.0338	
Membran	EPDM	
Steuerleitung	Kupferrohr Ø 6 × 1 mm	

Anwendungsbeispiele

- Einbau im Rücklauf

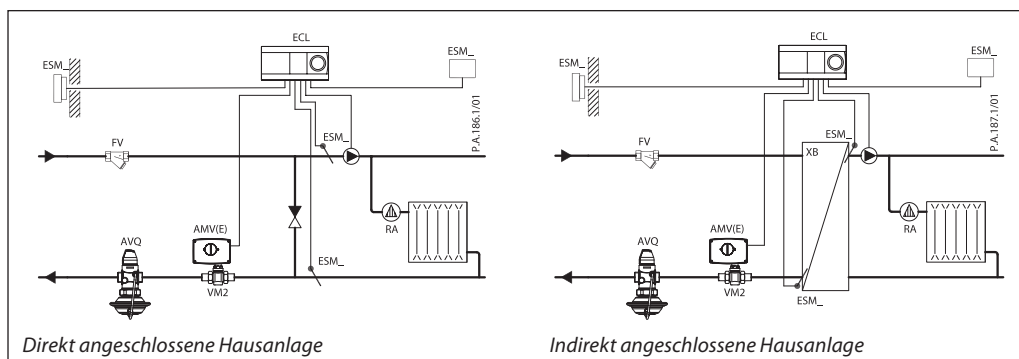


- Einbau im Vorlauf

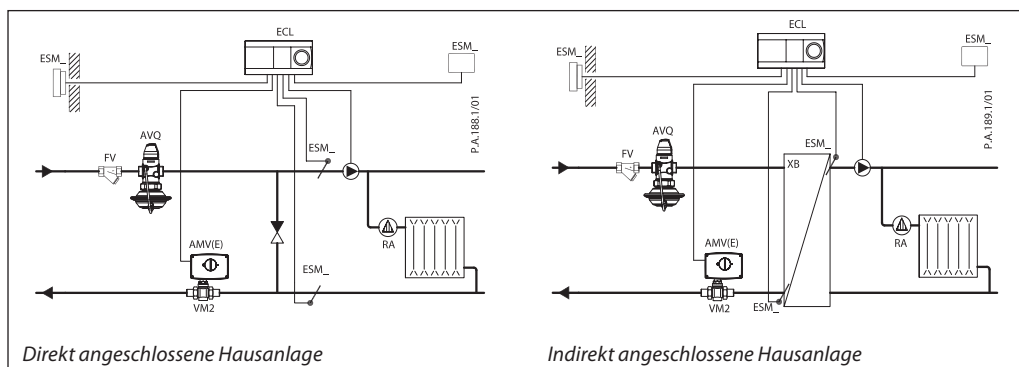


Einbaulagen


Die Einbaulage ist bis zu einer Mediumtemperatur von 100 °C beliebig.

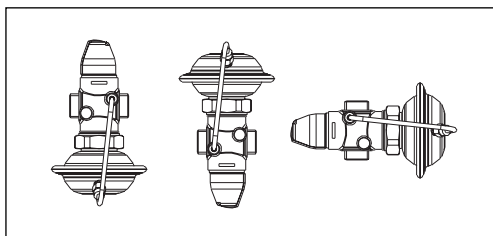

Bei höheren Temperaturen dürfen die Regler nur in waagerechte Rohrleitungen mit nach unten hängendem Druckantrieb eingebaut werden.

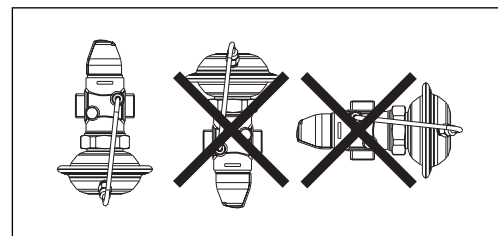

Druck-Temperatur-Diagramm

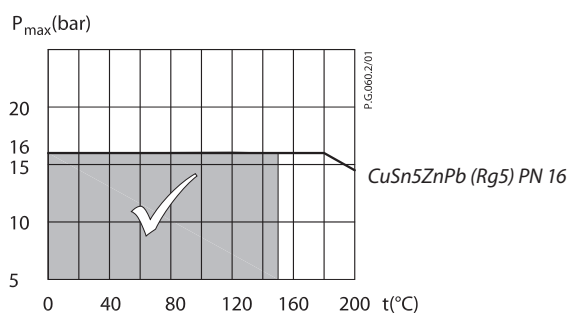


Maximal zulässiger Betriebsdruck als Funktion der Mediumtemperatur (gemäß EN 1092-3).

Volumenstrom-Kennlinie

Dimensionierungs- und Einstelldiagramm

Verhältnis von tatsächlichem Volumenstrom und Zahl der Umdrehungen an der Einstelldrossel.
Die angegebenen Werte sind als Richtwerte zu betrachten.

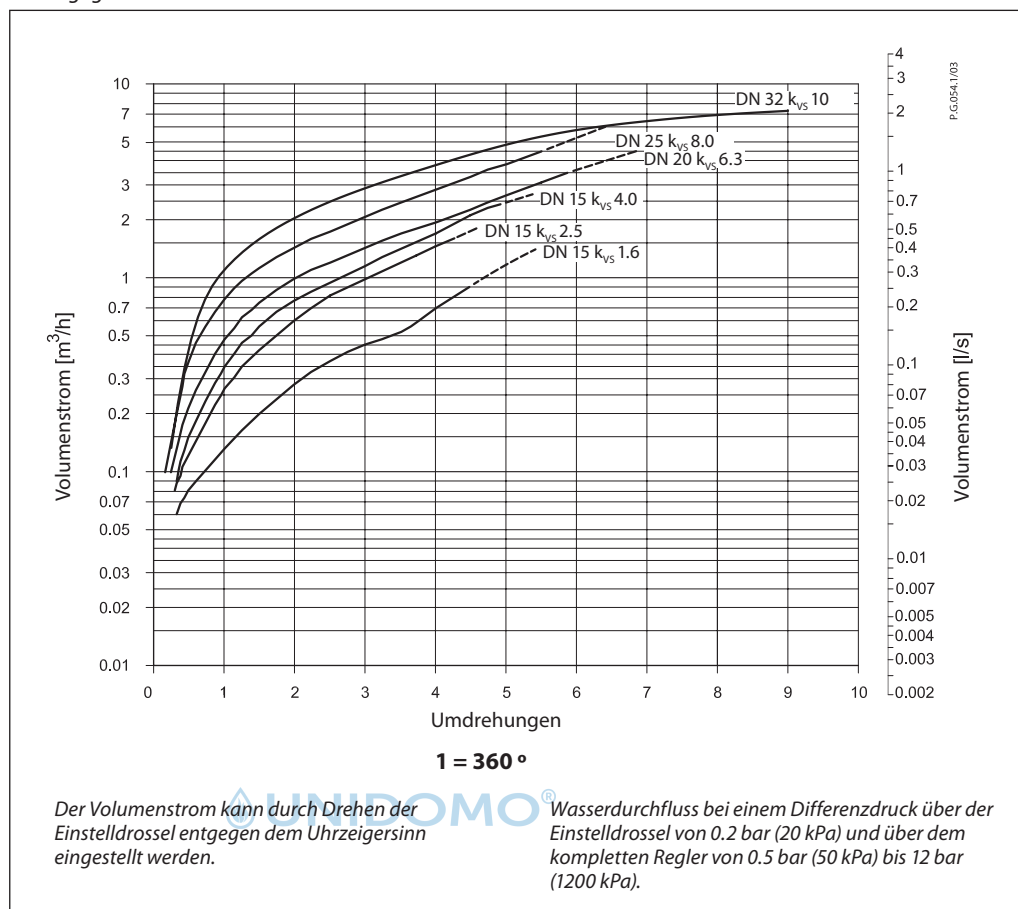

Hinweis:

Für die Einstellung des max. Durchflusses siehe die Reglerdiagramme in der Anleitung.

Auslegung

- Direkt angeschlossene Hausanlage

Beispiel 1

Ein elektr. Stellgerät (MCV) für den Mischkreis in einer direkt angeschlossenen Hausanlage benötigt einen Differenzdruck von 0.2 bar (20 kPa) und einen Volumenstrom von weniger als 900 l/h.

Daten:

$Q_{\max}$	= 0.9 m ³ /h (900 l/h)
$\Delta p_{\min}$	= 0.8 bar (80 kPa)
$\Delta p_{\text{Kreis}}^{1)}$	= 0.1 bar (10 kPa)
$\Delta p_{\text{MCV}}^{2)}$	= 0.2 bar (20 kPa) gewählt
Δp_b	= 0.2 bar (20 kPa)

Anmerkung:

- ¹⁾ Δp_{Kreis} entspricht dem erforderlichen Pumpendruck im Heizkreis und wird nicht bei der Dimensionierung des AVQ berücksichtigt.
²⁾ Δp_b ist der Differenzdruck über der Volumenstrombegrenzung.

Der gesamte (verfügbare) Druckverlust über den Regler beträgt:

$$\Delta p_{\text{AVQ,A}} = \Delta p_{\min} - \Delta p_{\text{MCV}} = 0.8 - 0.2$$

$$\Delta p_{\text{AVQ,A}} = 0.6 \text{ bar (60 kPa)}$$

Mögliche Druckverluste in Rohren, Absperrarmaturen, Wärmezählern usw. sind nicht einbezogen.

Wählen Sie unter Beachtung erhältlicher Volumenstrombereiche aus den Volumenstrom-Kennlinien (Seite 4) die Kennlinie mit dem kleinstmöglichen k_{VS} -Wert aus.

$$k_{VS} = 1.6 \text{ m}^3/\text{h}$$

Der mindestens erforderliche Differenzdruck über dem gewählten Regler wird anhand der folgenden Formel berechnet:

$$\Delta p_{\text{AVQ,MIN}} = \left(\frac{Q_{\max}}{k_{VS}} \right)^2 + \Delta p_b = \left(\frac{0.9}{1.6} \right)^2 + 0.2$$



$$\Delta p_{\text{AVQ,MIN}} = 0.52 \text{ bar (52 kPa)}$$

$$\Delta p_{\text{AVQ,A}} > \Delta p_{\text{AVQ,MIN}}$$

$$0.6 \text{ bar} > 0.52 \text{ bar}$$

Lösung:

In dem Beispiel wird der Regler AVQ DN 15, k_{VS} -Wert 1.6, Volumenstrom-Einstellbereich 0.06-1.4 m³/h gewählt.

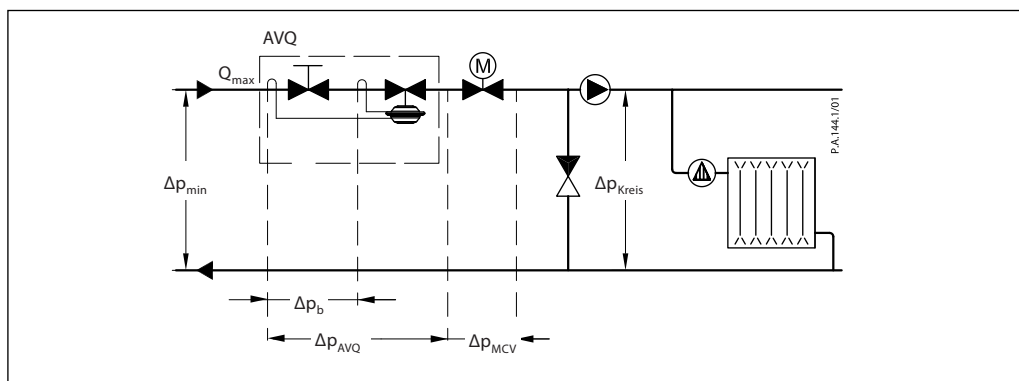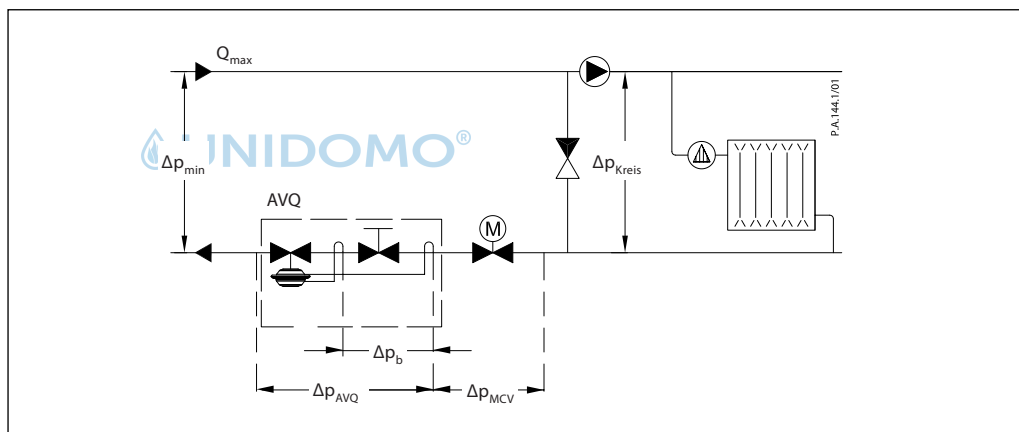

Auslegung (Fortsetzung)

- Indirekt angeschlossene Hausanlage

Beispiel 2

Ein elektr. Stellgerät (MCV) für eine indirekt angeschlossene Hausanlage benötigt einen Differenzdruck von 0.3 bar (30 kPa) und einen Volumenstrom von weniger als 1500 l/h.

Daten:

$Q_{\max}$	= 1.5 m ³ /h (1500 l/h)
$\Delta p_{\min}$	= 1.1 bar (110 kPa)
$\Delta p_{\text{Tauscher}}$	= 0.1 bar (10 kPa)
Δp_{MCV}	= 0.3 bar (30 kPa) gewählt
$\Delta p_b^{1)}$	= 0.2 bar (20 kPa)

Anmerkung:

¹⁾ Δp_b ist der Differenzdruck über der Volumenstrombegrenzung.

Der gesamte (verfügbare) Druckverlust über den Regler beträgt:

$$\begin{aligned}\Delta p_{\text{AVQ,A}} &= \Delta p_{\min} - \Delta p_{\text{Tauscher}} - \Delta p_{\text{MCV}} \\ &= 1.1 - 0.1 - 0.3 \\ \Delta p_{\text{AVQ,A}} &= 0.7 \text{ bar (70 kPa)}\end{aligned}$$

Mögliche Druckverluste in Rohren, Absperrarmaturen, Wärmezählern usw. sind nicht einbezogen.

Wählen Sie aus den Volumenstrom-Kennlinie Volumenstrom-Kennlinien (Seite 4) die Kennlinie mit dem kleinstmöglichen k_{VS} -Wert aus, bei der $Q_{\max}$ noch einstellbar ist.

$$k_{VS} = 2.5 \text{ m}^3/\text{h}$$

Der mindestens erforderliche Differenzdruck über dem gewählten Regler wird anhand der folgenden Formel berechnet:

$$\Delta p_{\text{AVQ,MIN}} = \left(\frac{Q_{\max}}{k_{VS}} \right)^2 + \Delta p_b = \left(\frac{1.5}{2.5} \right)^2 + 0.2$$



$$\Delta p_{\text{AVQ,MIN}} = 0.56 \text{ bar (56 kPa)}$$

$$\Delta p_{\text{AVQ,A}} > \Delta p_{\text{AVQ,MIN}}$$

$$0.7 \text{ bar} > 0.56 \text{ bar}$$


Lösung:

In dem Beispiel wird der Regler AVQ DN 15, k_{VS} value 2.5, -Wert 2.5, Volumenstrom-Einstellbereich 0.08-1.8 m³/h gewählt.

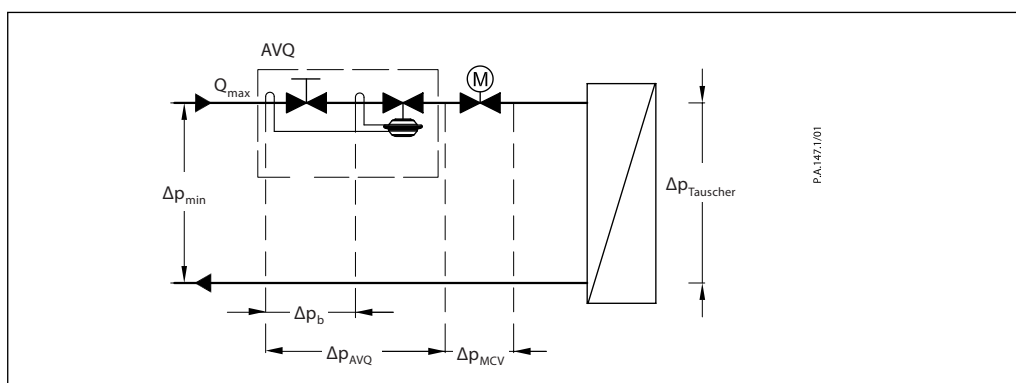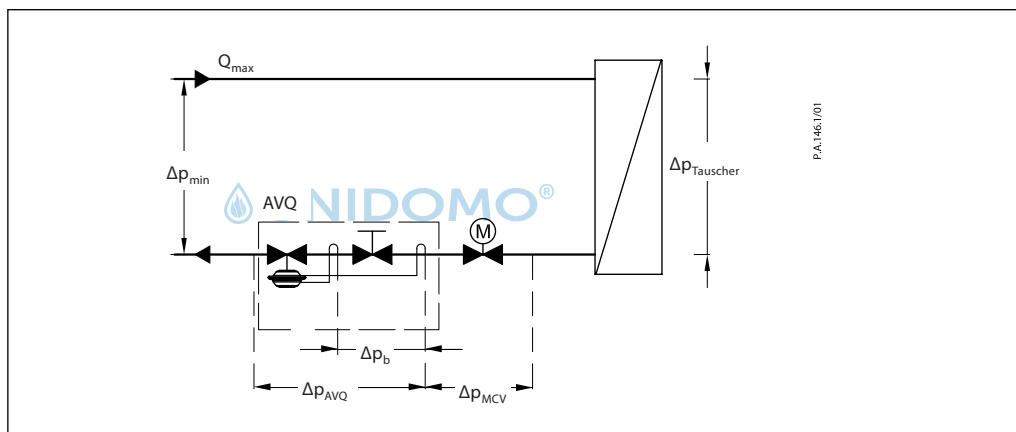

Design

1. Abdeckung
2. Volumenstromregler
3. Ventilgehäuse
4. Innengarnitur
5. Ventilkegel (druckentlastet)
6. Ventilstange
7. Eingebaute Feder für die Volumenstromregelung
8. Bohrung zur Druckdurchführung
9. Stellantrieb
10. Stellmembrane für die Volumenstromregelung
11. Überwurfmutter
12. Steuerleitung
13. Verschraubung für die Steuerleitung
14. Druckbegrenzung-Sicherheitsventil

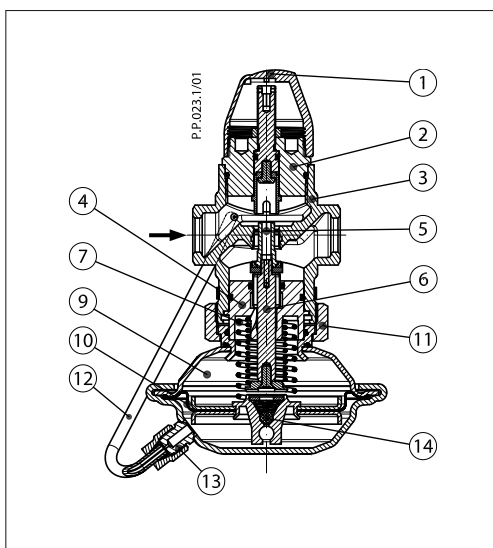

Funktionsprinzip

Das Durchflussvolumen führt zu einem Druckabfall über dem einstellbaren Volumenflussregler. Der entstandenen Druck wird über die Steuerleitungen und/oder die Bohrung in der Antriebsstange auf die Antriebskammern übertragen und wirkt auf die Stellmembran für die Durchflusssteuerung. Der Differenzdruck der Volumenstrombegrenzung wird durch die eingebaute Feder gesteuert und begrenzt. Der

Regler schließt bei steigendem und öffnet bei fallendem Differenzdruck, um den maximalen Volumenstrom zu steuern. Der Regler ist mit einem Druckbegrenzungsventil ausgestattet, das die Stellmembrane des Vorlaufs vor einem zu hohen Differenzdruck schützt.

Einstellungen

Einstellung des Volumenstroms
Die Einstellung der Volumenstrombegrenzung erfolgt über den Hub der Einstelldrossel. Der Wert kann mit Hilfe des Einstelldiagramms für den Volumenstrom (Richtwert; siehe hierzu die entsprechende Bedienungsanleitung) und/oder des Wärmehählers eingestellt werden.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung




Markenhersteller


Datenblatt

AVQ (PN 16)

Abmessungen

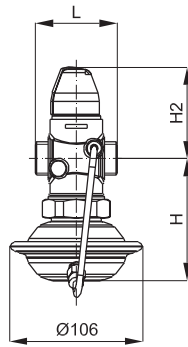

DN	L	H	H2	Gewicht
	mm			(kg)
15	65	97	73	1.7
20	70	97	73	1.9
25	75	97	76	1.9
32	100	97	76	2.4

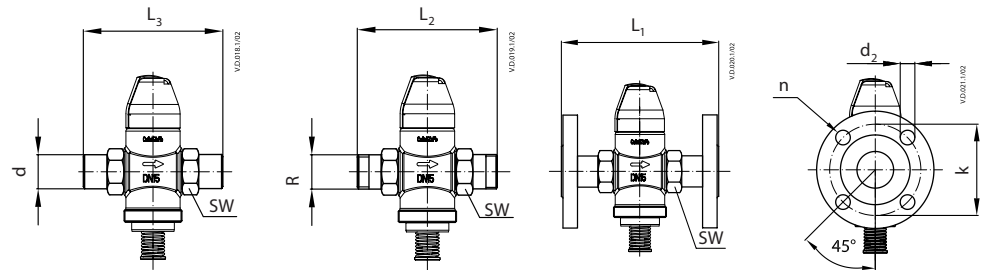

DN	R ¹⁾	SW	d	L ²⁾	L ₂	L ₃	k	d ₂	n
				mm					
15	1/2	32 (G 3/4A)	21	130	120	139	65	14	4
20	3/4	41 (G 1A)	26	150	131	154	75	14	4
25	1	50 (G 1 1/4A)	33	160	145	159	85	14	4
32	1 1/4	63 (G 1 3/4A)	42	-	177	184	100	18	4

¹⁾ Kegeliges Außengewinde gemäß EN 10226-1

²⁾ Flansche PN 25 gemäß EN 1092-2

Danfoss GmbH, Deutschland: danfoss.de • +49 69 80885 400 • E-Mail: CS@danfoss.de

Danfoss Ges.m.b.H., Österreich: danfoss.at • +43 720 548 000 • E-Mail: CS@danfoss.at

Danfoss AG, Schweiz: danfoss.ch • +41 61 510 00 19 • E-Mail: CS@danfoss.ch

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten – auch an bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und alle Danfoss Logos sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.