

Datenblatt

JIP™ Bedarfsanschlussähne

Beschreibung

**Anwendung:**

JIP™-Bedarfsanschlussähne von Danfoss sind für erweiterte Fernwärmesysteme und andere Wassersysteme mit geschlossenem Kreislauf konzipiert, in denen zur Vermeidung von Korrosionsbildung aufbereitetes Wasser genutzt wird.

Mit ihrem vollverschweißten Gehäuse erfüllen die Bedarfsanschlussähne alle Anforderungen an Kugelhähne, die in Fernwärme- und Fernkältesystemen zum Einsatz kommen. Sie bieten zudem das höchste Maß an Betriebssicherheit.

Eigenschaften:

- Außensechskant bei allen Abmessungen
- Positionsanzeige der Kugel auf dem Schaft
- 90 Grad Endanschlag (DN 15–100 mm)
- Wartungsfrei

Wesentliche Daten:


- DN 15–200
- k_{vs} 11–2.300 m³/h
- PN 10/16/25/40
- Temperatur:
0...180 °C für Schweißverbindungen (JIP-WW)
0...130 °C für Kupferverbindungen (JIP-CC)
- Fördermedium: Zirkulationswasser/
glykolhaltiges Wasser mit max. 50 %
Glykolanteil
- Min. Lager- und Transporttemperatur: -40 °C

Zulassungen und Normen:

- 100 % Endprüfung. Alle Danfoss Ventile werden Dichtheitsprüfungen, Gehäusetests sowie Maß- und Funktionsprüfungen nach gültigen EN- und ISO Normen unterzogen. (EN 12266 Teil 1 P10-P11-P12 & Teil 2 F20).
- DGRL 2014/68/EU Modul H1.
- Danfoss A/S ist nach ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001 zertifiziert.

Bestelldaten

JIP-WW - Bedarfsanschlussähne mit reduziertem Durchgang (T = 0 ... 180 °C)

Abbildung	DN (mm)	k_{vs} (m ³ /h)	PN (bar)	Bestellnummer
	15	11	40	065N0000
	20	15		065N0001
	25	34		065N0002
	32	52		065N0003
	40	96		065N0004
	50	184		065N0005
	65	200	25	065N0006
	80	470		065N0007
	100	640		065N0009
	125	1.080		065N2148
	150	1.900		065N2153
	200	2.300		065N2158



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group





-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Bestellung (Fortsetzung)

JIP-WW - Bedarfsanschlusshähne mit vollem Durchgang (T = 0 180 °C)

Abbildung	DN (mm)	kvs (m³/h)	PN (bar)	Bestellnummer
	20	50	16	065N0020
	25	90		065N0021
	32	160		065N0022
	40	235		065N0023
	50	395		065N0024
	65	820	25	065N0025
	80	1.100		065N0026
	100	2.300		065N1143 ¹⁾

¹⁾ DN 100 FB ohne Endanschlag

JIP-CC - Bedarfsanschlusshähne mit reduziertem Durchgang (T = 0 130 °C)

Abbildung	DN (mm)	kvs (m³/h)	PN (bar)	Bestellnummer
	15	11	16	065N0030
	20	15		065N0031
	25	34		065N0033
	32	52		065N0032
	40	96		065N0034
	50	184	10	065N0035
	65	200		065N0036
	80	470		065N0037


Ersatzteile für Bedarfsanschlusshähne

Oberer Stecker für Schaft

Abbildung	DN, reduzierter Durchgang (mm)	DN, voller Durchgang (mm)	Bestellnummer
	15-25	20	065N0010
	32-50	25-40	065N0011
	65	50	065N0012
	80-100	65-80	065N0013


Technische Daten

Nennweite	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
k _{vs} reduzierter Durchgang	m³/h	11	15	34	52	96	184	200	470	640	1.080	1.900	2.300
k _{vs} voller Durchgang		-	50	90	160	235	395	820	1.100	2.300	-	-	-
Nennndruck	PN	10/16/25/40											
Temperaturbereich WW	°C	0 ... 180											
Temperaturbereich Kupfer		0 ... 130											
Durchflussmedium		Zirkulationswasser/glykolhaltiges Wasser mit bis zu 50 % Glykolanteil											

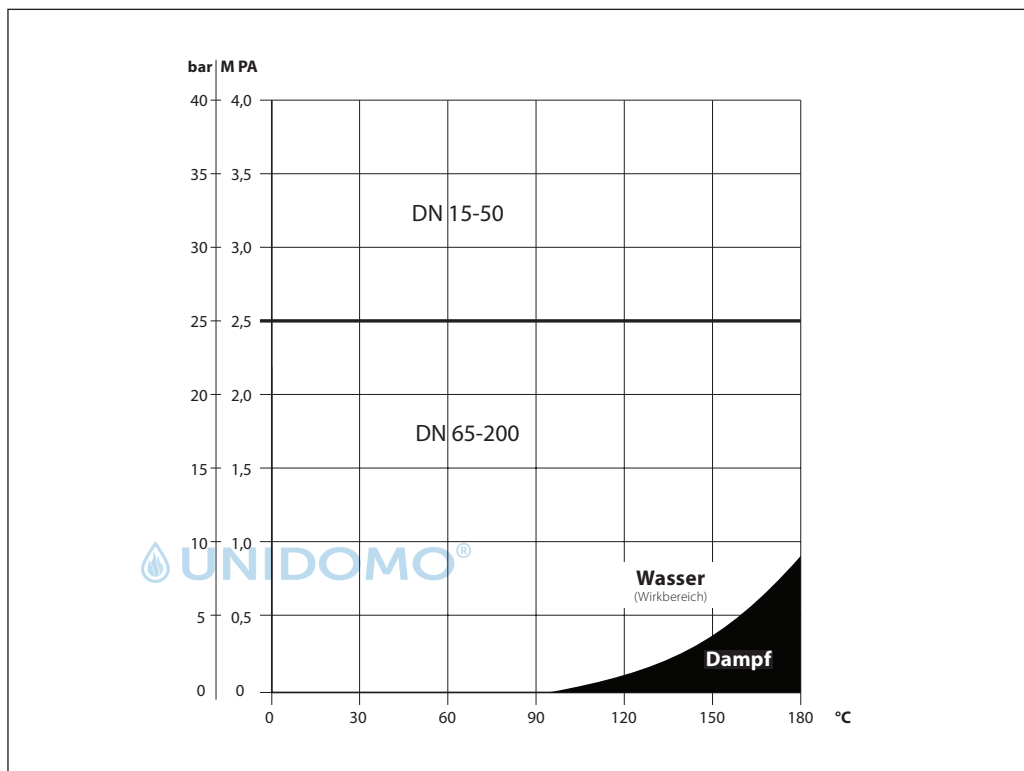
Druck-Temperatur-Diagramm


**Druckabfall-/
Geschwindigkeitsdiagramme**


Reduzierter Durchgang

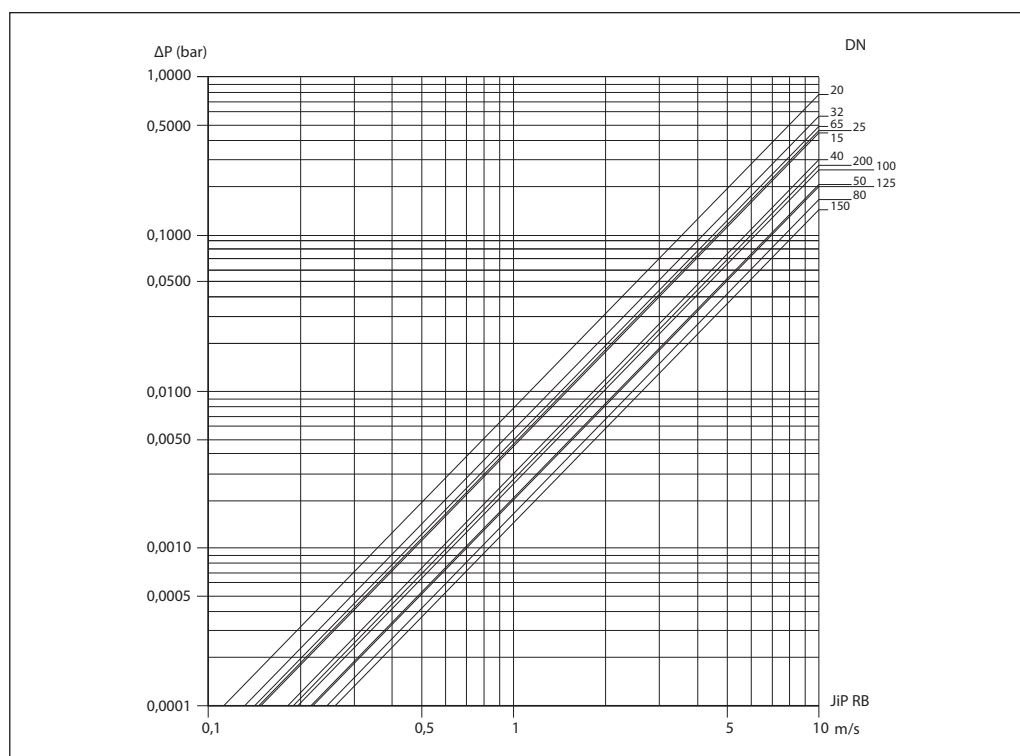


Voller Durchgang

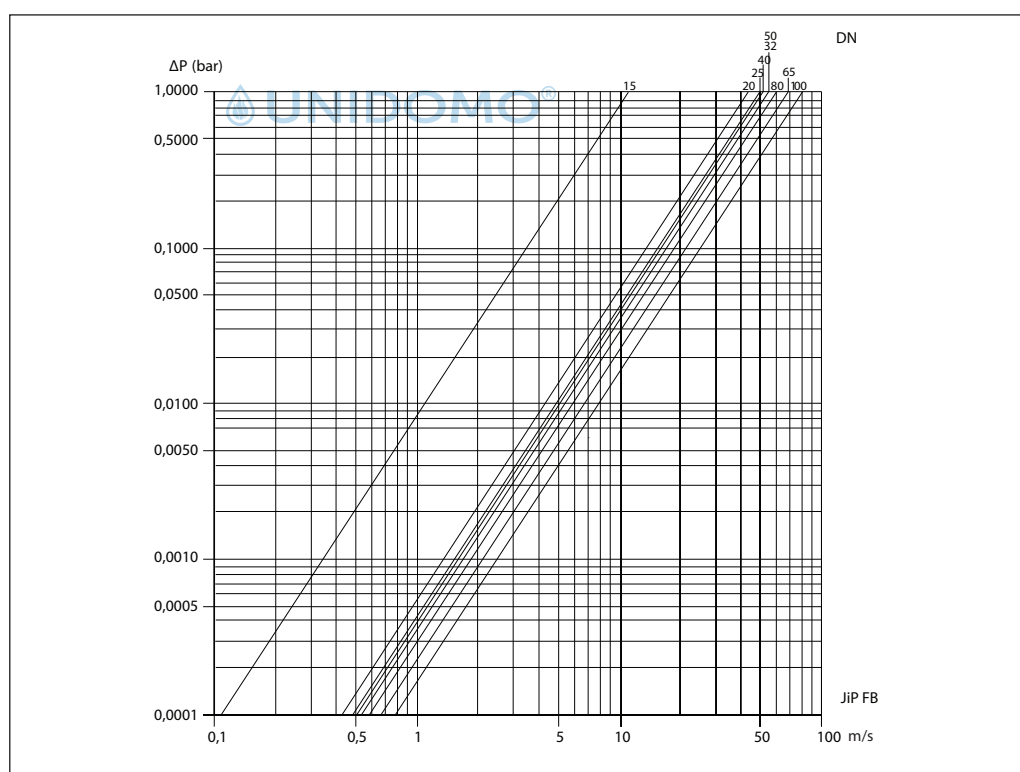

**Druckabfall-/
Volumenstromdiagramm**
Reduzierter Durchgang

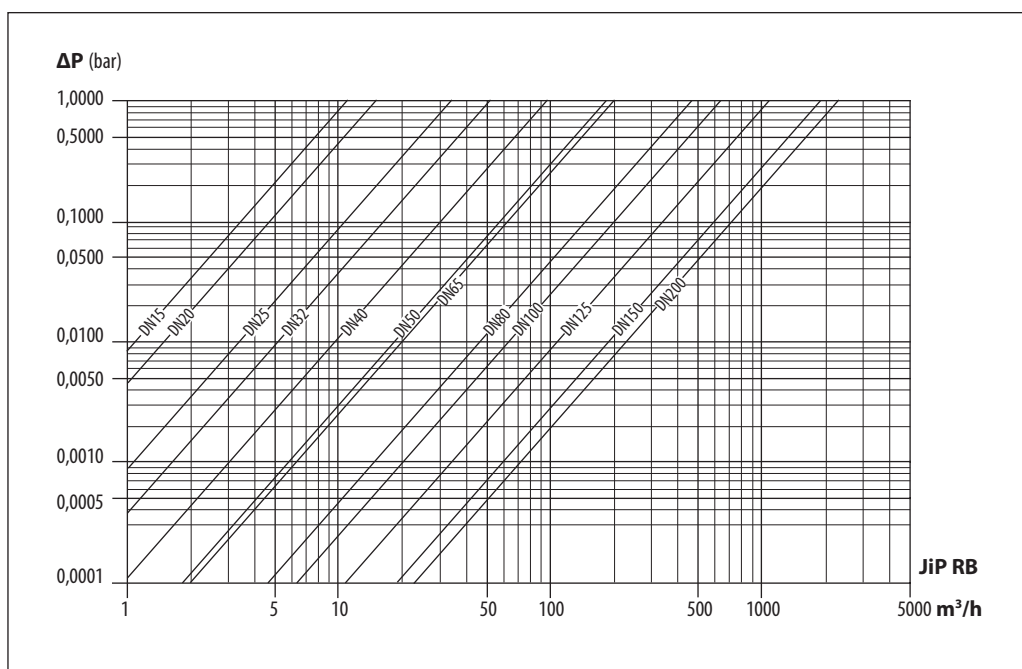

Voller Durchgang

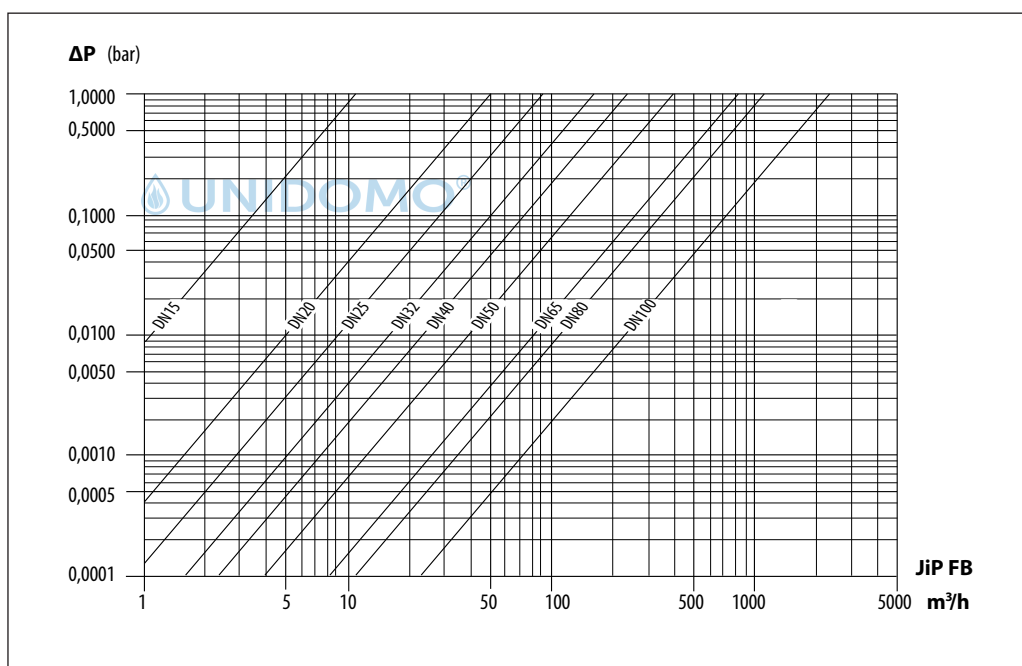

Aufbau und Werkstoffe


Reduzierter Durchgang

JIP-WW

JIP-CC


DN 15–100

1	Schweißende	*Schweißbarer unlegierter Stahl 20#
2	Gehäuse	*Schweißbarer unlegierter Stahl 20#
3	Sitzringkammerung	*Schweißbarer unlegierter Stahl 20#
4	Kugel	Rostfreier Edelstahl
5	Kugeldichtung	Kohlefaserverstärktes PTFE
6	Schaft	Rostfreier Edelstahl
7	O-Ring	EPDM
8	Dichtungsgehäuse	*Schweißbarer unlegierter Stahl 20#
9	Inbusstopfen	*Schweißbarer unlegierter Stahl 20#

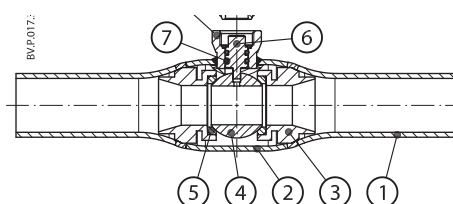

DN 125–200

1	Schweißende	*Schweißbarer unlegierter Stahl 20#
2	Führungsrohr	*Schweißbarer unlegierter Stahl 20#
3	Gehäuse	*Schweißbarer unlegierter Stahl 20#
4	Sitzringkammerung	*Schweißbarer unlegierter Stahl 20#
5	Kugel	Rostfreier Edelstahl
6	Leitrohr	Rostfreier Edelstahl
7	Kugeldichtung	Kohlefaserverstärktes PTFE
8	Klappenscheibenfeder	Domex 650 MC
9	Schaft	Rostfreier Edelstahl
10	Dichtelement	Kohlefaserverstärktes PTFE
11	O-Ring	EPDM
12	Dichtungsgehäuse	*Schweißbarer unlegierter Stahl 20#
13	Stopfen	*Schweißbarer unlegierter Stahl 20#

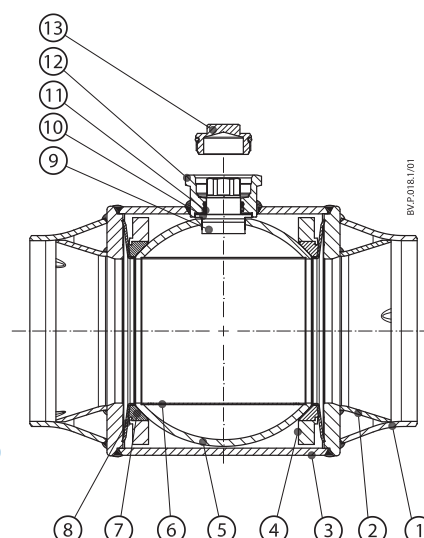


Voller Durchgang

JIP-WW


DN 20–100

1	Schweißende	*Schweißbarer unlegierter Stahl 20#
2	Gehäuse	*Schweißbarer unlegierter Stahl 20#
3	Sitzringkammerung	*Schweißbarer unlegierter Stahl 20#
4	Kugel	Rostfreier Edelstahl
5	Leitrohr	Rostfreier Edelstahl
6	Kugeldichtung	Kohlefaserverstärktes PTFE
7	Klappenscheibenfeder	Rostfreier Edelstahl
8	Schaft	Rostfreier Edelstahl
9	O-Ring	EPDM
10	Dichtungsgehäuse	*Schweißbarer unlegierter Stahl 20#
11	Inbusstopfen	*Schweißbarer unlegierter Stahl 20#

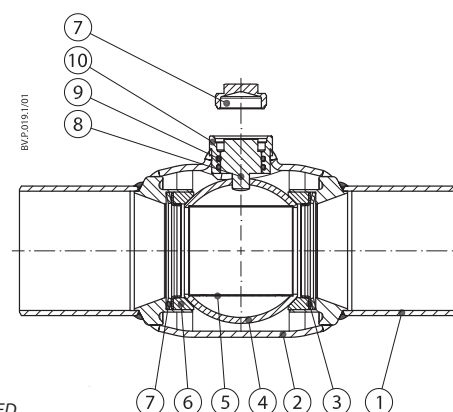


* Gemäß GB/T8163. Oder gleichwertiger unlegierter Stahl gemäß CE-PED

Abmessungen
Reduzierter Durchgang
JIP-WW

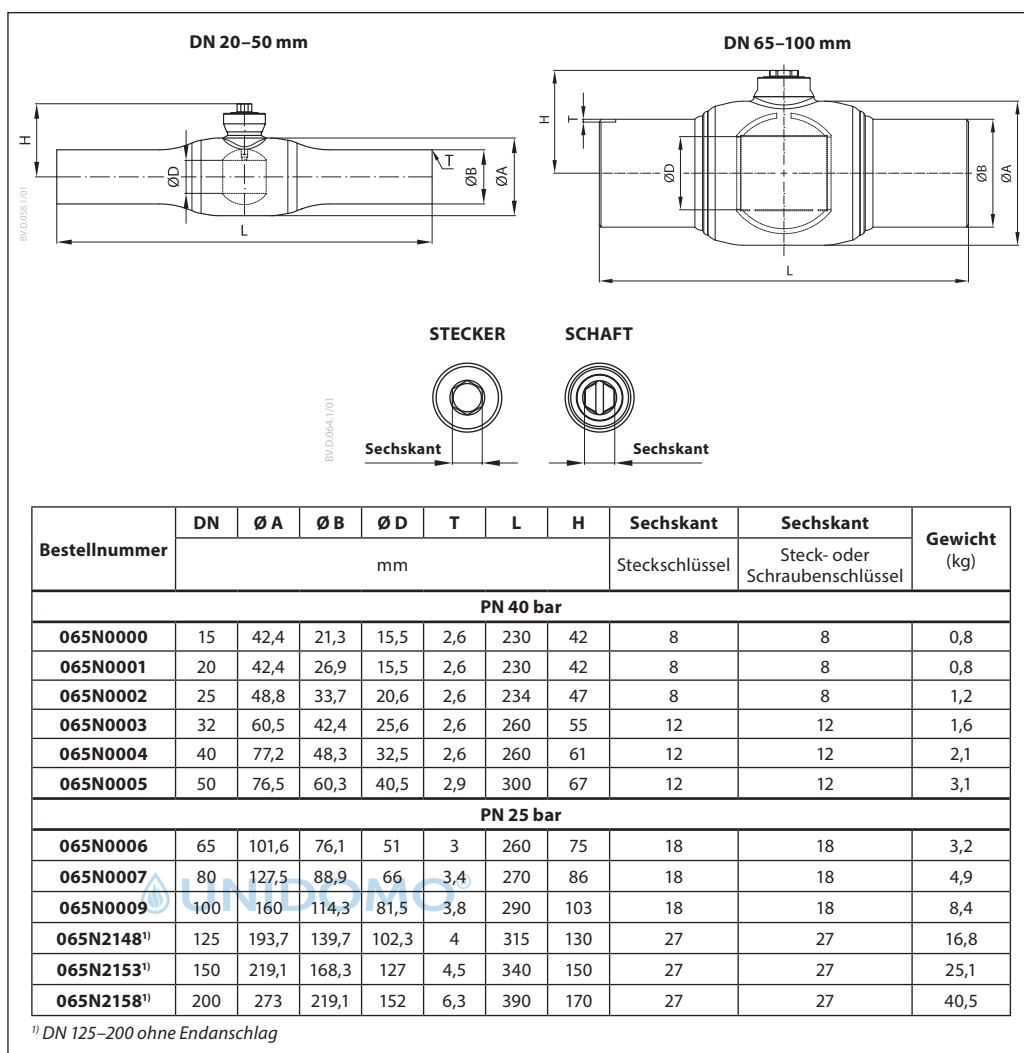

Voller Durchgang
JIP-CC

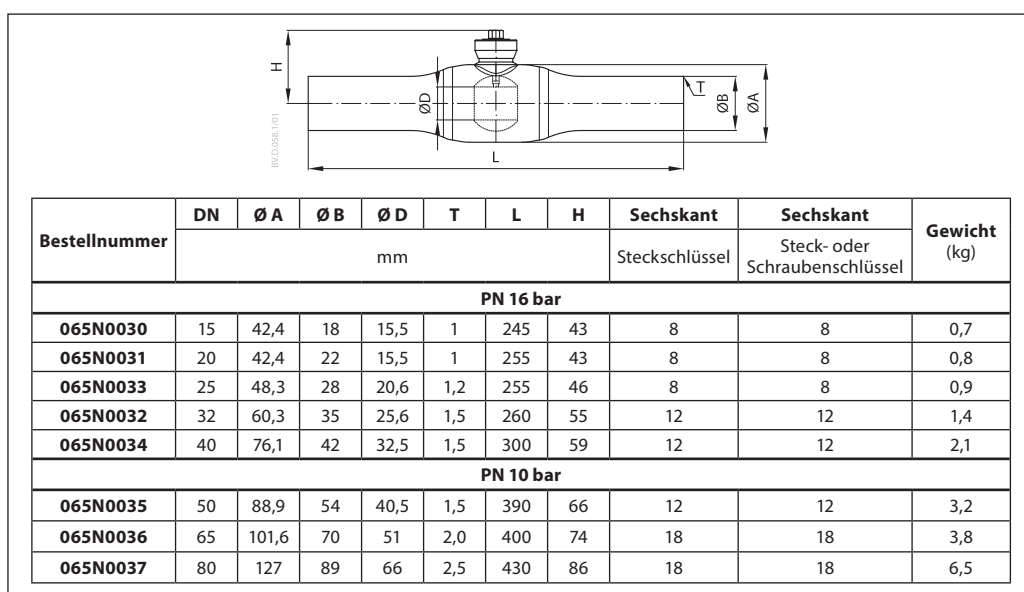



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Datenblatt

JIP™ Bedarfsanschlussshähne

Abmessungen

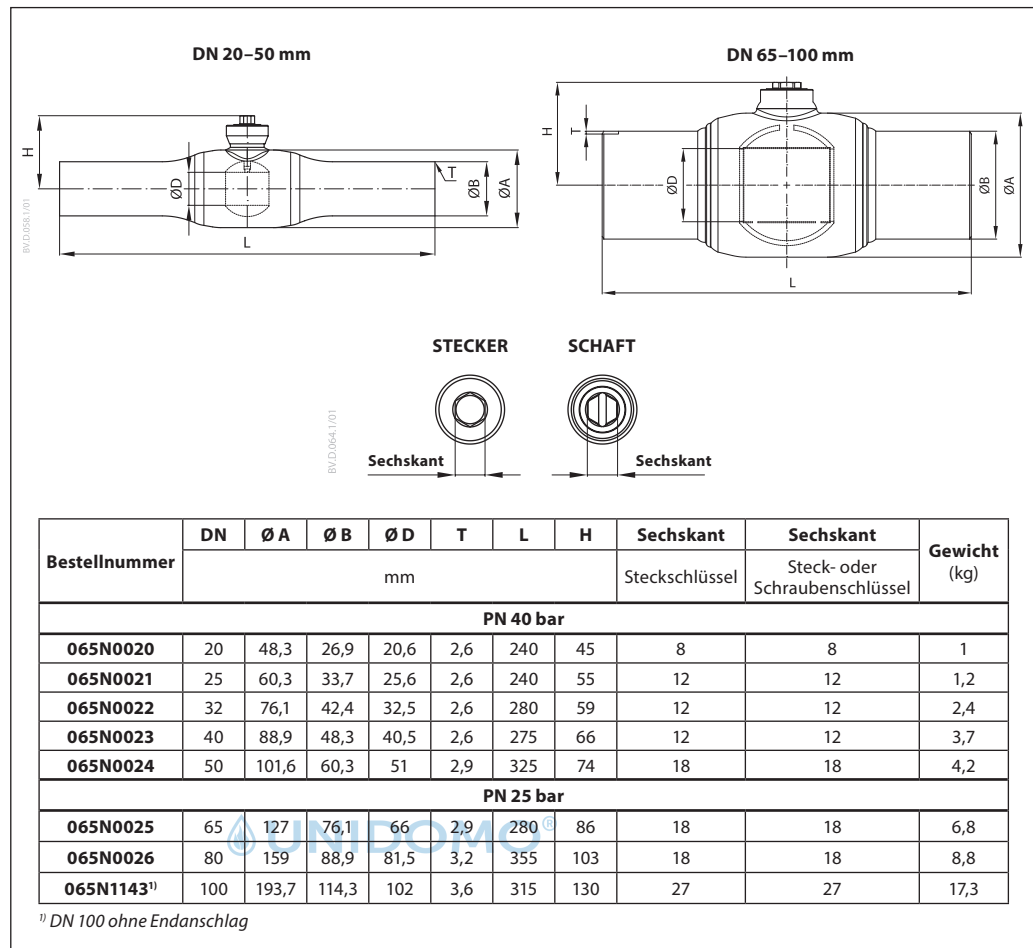Voller Durchgang
JIP-WW

Danfoss GmbH, Deutschland: danfoss.de • +49 69 80885 400 • E-Mail: CS@danfoss.de

Danfoss Ges.m.b.H., Österreich: danfoss.at • +43 720 548 000 • E-Mail: CS@danfoss.at

Danfoss AG, Schweiz: danfoss.ch • +41 61 510 00 19 • E-Mail: CS@danfoss.ch

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten – auch an bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und alle Danfoss Logos sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.