



Einrohr-Umlenkstück

für vertauschten Vor- und Rücklauf

simplex



Arbeiten an der Heizungsanlage müssen von qualifiziertem Fachpersonal und in Übereinstimmung mit den jeweils gültigen Vorschriften, Richtlinien und Regeln der Technik ausgeführt werden.




Besonders zu beachten sind:

DIN 18 380 Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen

VDI 2035 Steinbildung in Trinkwassererwärmungsanlagen und Warmwasserheizungsanlagen

BGV Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (Unfallverhütungsvorschriften)





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Einrohrbetrieb

Mit der Drosselspindel **5** kann der Widerstand im Beipass der Armatur verändert werden. Die Wassermenge, die über den Heizkörper fließen soll, wird durch Vergrößern (rechts drehen) oder Reduzieren (links drehen) des Widerstandes im Beipass mit der Drosselspindel SW 6 gemäß rückseitigem Diagramm bestimmt.

Werkseitig ist die Armatur auf einen Heizkörperanteil von 35 % eingestellt.

Zweirohrbetrieb

Bei Verwendung der Armatur im Zweirohrbetrieb muss die Drosselspindel **5** nach rechts zuge dreht werden.

Dabei wird der Beipass vollkommen abgesperrt.

Rückwärmebremse


Reduziert Rück erwärmung bei geschlossenem Thermostatventil im Einrohrbetrieb.

Achtung:


Der Einsatz mit Rückwärmebremse muss immer im Rücklauf eingebaut werden!

Werkseitig ist die Rückwärmebremse rechtsseitig eingebaut (= Rücklauf rechts).

Bei Rücklauf links: Rücklaufeinsatz **3** und Vorlaufeinsatz **2** tauschen.




Einstellung Bypass

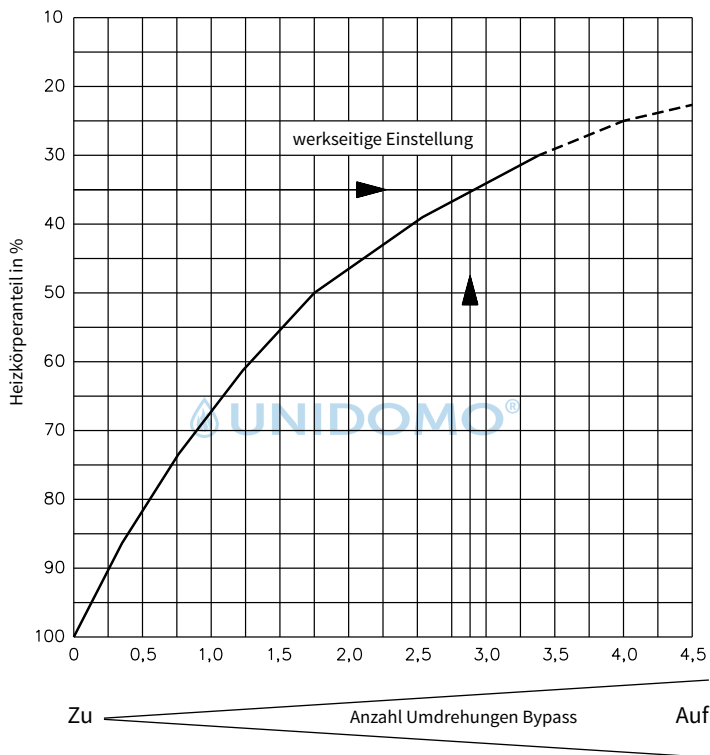

Umdrehung = Linksdrehung aus Stellung „Zu“

Einrohr-Umlenkstück


für Heizkörper mit 1/2" Innengewinde/ 3/4" Außengewinde

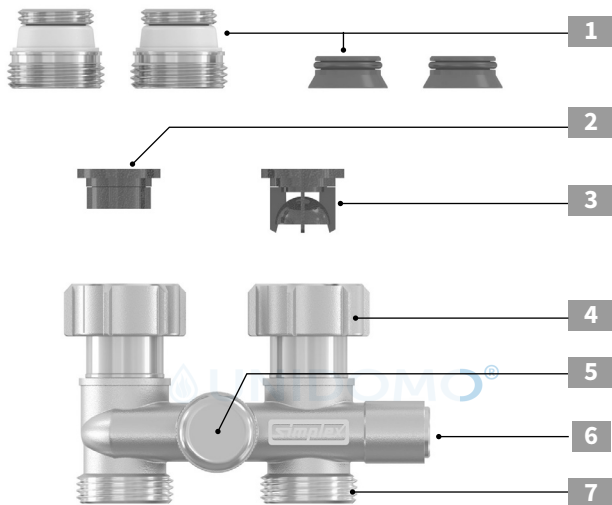

- 1** Übergangsnippel 1/2" x 3/4" (flachdichtend) bzw. Konus (in Heizkörperanschluss eindrücken)
- 2** Vorlaufeinsatz
- 3** Rücklaufeinsatz (Rückwärmebremse)
- 4** Überwurfmutter 3/4"
- 5** Drosselspindel (Innensechskant 6 mm)
- 6** Heizkörperabspernung (Innensechskant 6 mm)
- 7** 3/4" Außengewinde (Eurokonus)

Druckverlust

Durchgangsform

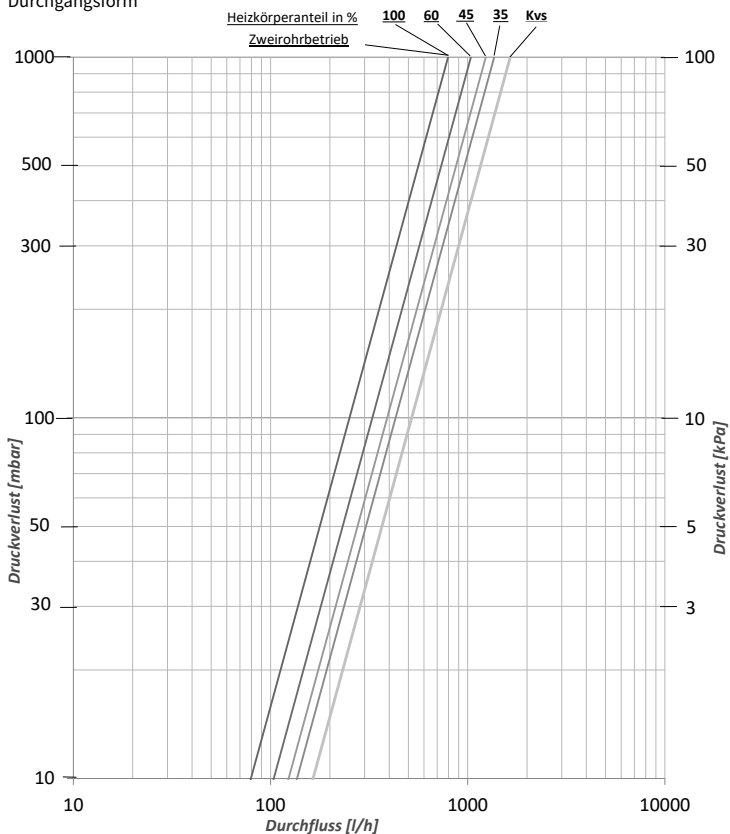

Heizkörperanteil in %	100	60	45	35	25 (kvs)
kv [m ³ /h]	0,80	1,04	1,24	1,36	1,40



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Die Abbildungen sind symbolisch und können vom jeweiligen Produkt abweichen.
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

K80402000 06/2018

Simplex Armaturen & Systeme GmbH

D-88260 Argenbühl | Tel. +49 75 66 94 08-0 | Fax. +49 75 66 94 08-75

www.simplex-armaturen.de

6 von 6