


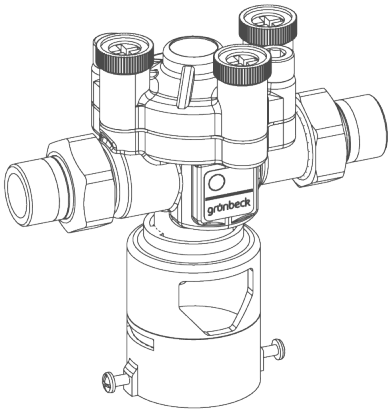

Euro-Systemtrenner GENO-DK 2-Mini

Verwendungszweck

Der Euro-Systemtrenner GENO-DK 2-Mini ist eine Sicherheitseinrichtung zum Einbau in Wasserleitungen bei Anschluss von besonderen Entnahmestellen und Apparaten an die Trinkwasserversorgung.

Der Euro-Systemtrenner GENO-DK 2-Mini verhindert das Rückfließen, Rückdrücken und Rücksaugen von verändertem Trinkwasser ins Trinkwassersystem.

Die Bauart BA dient der Absicherung bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4 entsprechend der DIN EN 1717.

Damit die in Funktion und Wirkungsweise unterschiedlichen Sicherungsmaßnahmen richtig ausgewählt und eingesetzt werden, ist es nötig, die Stoffe oder Mikroorganismen, die in das Trinkwasser gelangen könnten und gegebenenfalls zu einer Beeinträchtigung oder Gefährdung durch das veränderte Trinkwasser führen können, unabhängig von ihrer Konzentration in 5 Flüssigkeitskategorien einzuteilen.

Können gleichzeitig mehrere Stoffe und Mikroorganismen in das Trinkwasser gelangen, bestimmt der gefährlichste vorkommende Stoff oder Mikroorganismus die Flüssigkeitskategorie.

Flüssigkeitskategorie 1

Trinkwasser, welches die Gesundheit nicht gefährdet, aber zu Beschwerden der Betreiber, z. B. durch vorübergehende Trübung, ausgelöst durch Luftbläschen, führen kann.

Beispiel:

- Wasser unter hohem Druck, z. B. Druckerhöhungsanlage

Absicherung durch einen Rückflussverhinderer.

Flüssigkeitskategorie 2

Flüssigkeit, die keine Gefährdung der menschlichen Gesundheit darstellt.

Flüssigkeiten, die für den menschlichen Gebrauch geeignet sind, einschließlich Wasser aus einer Trinkwasser-Installation, das eine Veränderung in Geschmack, Geruch, Farbe oder Temperatur (Erwärmung oder Abkühlung) aufweisen kann.

Beispiel:

- Erwärmtes Trinkwasser

Flüssigkeitskategorie 3

Flüssigkeit, die eine Gesundheitsgefährdung durch die Anwesenheit eines oder mehrerer giftiger oder besonders giftiger Stoffe darstellt.

Beispiel:

- Ethylenglykol, Kupfersulfatlösung, Heizungswasser ohne Zusatzstoffe

Flüssigkeitskategorie 4

Flüssigkeit, die eine Gesundheitsgefährdung für Menschen durch die Anwesenheit eines oder mehrerer giftiger oder besonders giftiger Stoffe oder einer oder mehrerer radioaktiven, mutagenen oder kanzerogenen Substanzen darstellt.

Beispiele:

- Lindan, Phosalon, Parathion (Insektizide), Hydrazin

Flüssigkeitskategorie 5

Flüssigkeit, die eine Gesundheitsgefährdung für Menschen durch die Anwesenheit mikrobieller oder virueller Erreger übertragbarer Krankheiten darstellt.

Beispiele:

- Hepatitisviren, Salmonellen

Arbeitsweise

Der Euro-Systemtrenner ist in 3 Druckzonen unterteilt.

- Vordruckzone:
Bereich vor dem eingangseitigen Rückflussverhinderer
- Mitteldruckzone:
Bereich zwischen den Rückflussverhinderern
- Nachdruckzone:
Bereich nach dem ausgangseitigen Rückflussverhinderer

Die Steuereinheit schließt (Durchflussstellung) bzw. öffnet (Trennstellung) das Kanalventil abhängig von den Druckverhältnissen in Vor- und Mitteldruckzone.

Dadurch wird das Rückfließen, Rückdrücken und Rücksaugen verhindert. Der ausgangseitige Rückflussverhinderer sichert dies zusätzlich ab.

Für die Funktion des Euro-Systemtrenners ist keine Energieversorgung wie z. B. Strom- oder Druckluftanschluss erforderlich. Die Ansprechwerte der Regelung sind fest definiert.

Aufbau

- Gehäuse mit Prüfanschlüssen an jeder Druckzone 1/8"
- Grobschmutzfilter 500 µm in der Vordruckzone
- Zwei Rückflussverhinderer
- Entleerungsventil
- Kanalanschluss nach DIN EN 1717
- Anschlussverschraubungen inkl. Reduzierung auf R 3/4"

Lieferumfang

- Euro-Systemtrenner
- Anschlussverschraubungen
- Flachdichtungen
- Betriebsanleitung



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Technische Daten I

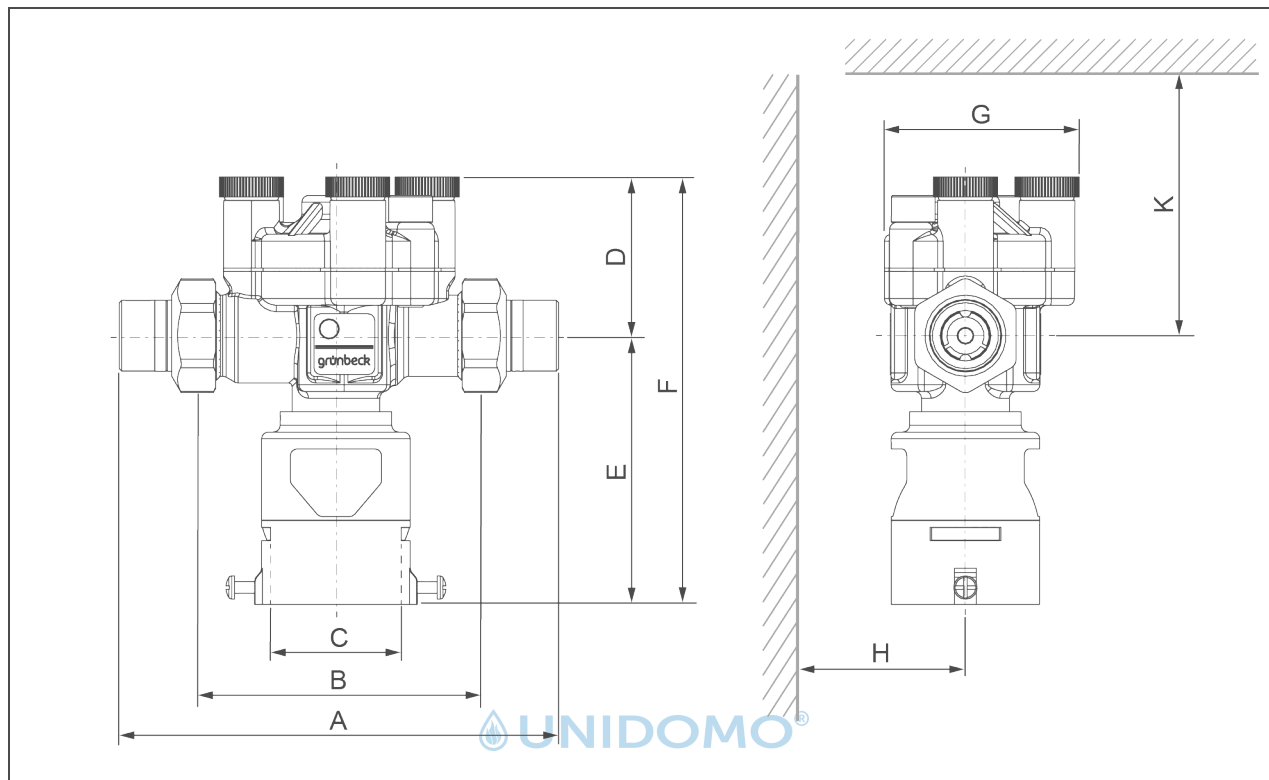

Maße und Gewichte		GENO-DK 2-Mini	
A	Einbaulänge mit Verschraubungen	mm	130
B	Einbaulänge ohne Verschraubungen	mm	83
C	Kanalanschluss Ø	mm	40
D	Höhe über Mitte Rohranschluss	mm	47
E	Höhe unter Mitte Rohranschluss	mm	80
F	Gesamthöhe	mm	127
G	Gesamtbreite	mm	54
H	Wandabstand	mm	35
K	Freiraum über Mitte Rohranschluss (z. B. für Wartung)	mm	200
	Leergewicht	kg	0,9
	Betriebsgewicht ca.	kg	1,2
Bestell-Nr.			133 100


Technische Daten II

Anschlussdaten		GENO-DK 2-Mini
Anschlussnennweite	mm	DN 15
Anschlussgröße		R 1/2" (reduziert auf R 3/4")

Leistungsdaten		GENO-DK 2-Mini
Nenndruck	bar	PN 10
Fließdruck	bar	≥ 1
Durchfluss	m³/h	≤ 3,5
K _v -Wert (Δp = 1 bar)	m³/h	2
Tropfwassermenge pro Öffnungs- u. Schließvorgang ca.	ml	10
Abwassermenge am Kanalanschluss	m³/h	≤ 1,5


Allgemeine Daten		GENO-DK 2-Mini
Wassertemperatur	°C	5 – 60
Umgebungstemperatur	°C	5 – 60
DVGW-Registriernummer		NW-6305BR0345
Bestell-Nr.		133 100

Druckverlustkurve Euro-Systemtrenner GENO-DK 2-Mini

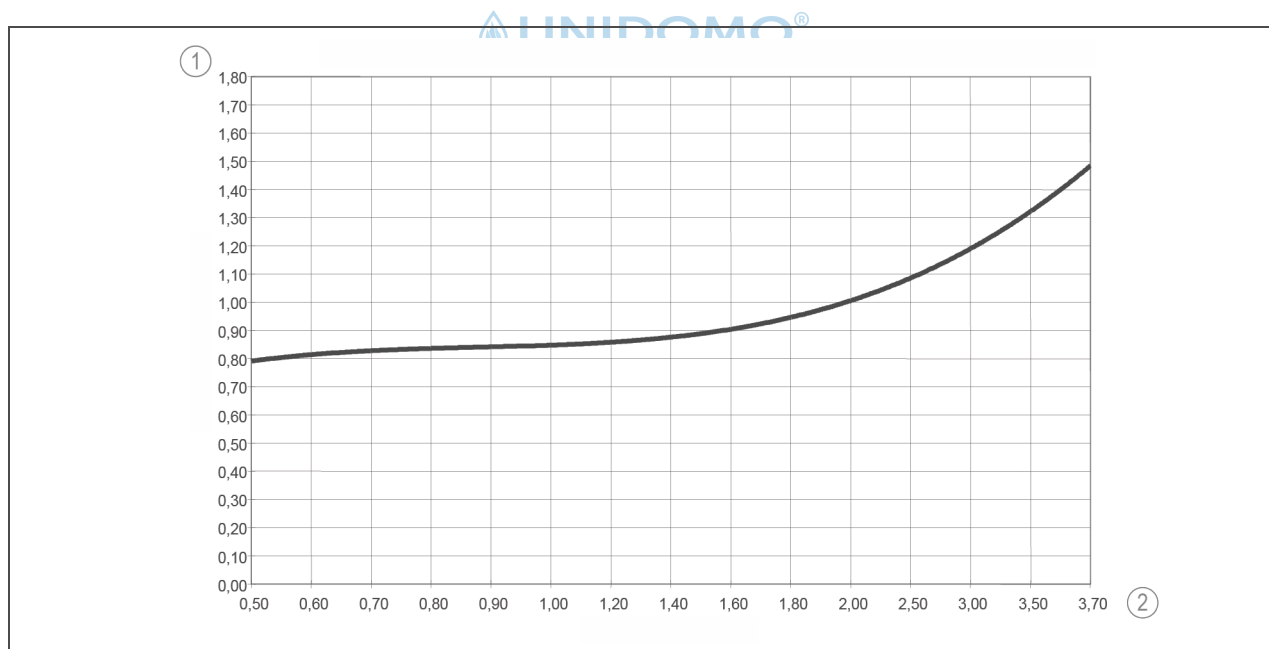

Pos.	Bezeichnung	Pos.	Bezeichnung
1	Differenzdruck in bar	2	Durchfluss in m³/h

Einbaubeispiel

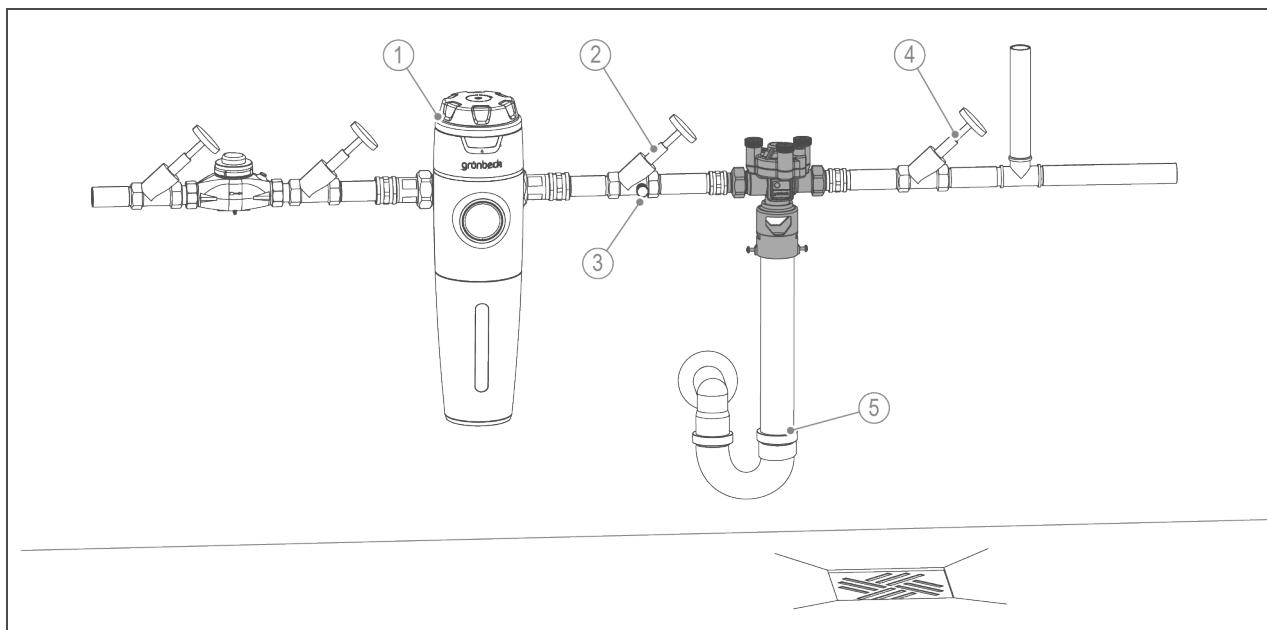

Pos.	Bezeichnung	Pos.	Bezeichnung
1	Trinkwasserfilter pureliQ:KD	2	Absperrventil (eingangsseitig)
3	Entlüftung	4	Absperrventil (ausgangsseitig)
5	Kanalanschluss		

Einbauvorbbedingungen

Örtliche Installationsvorschriften, allgemeine Richtlinien und die technischen Daten sind zu beachten.

Der Einbauort muss für Wartungsarbeiten zugänglich, überflutungs- und frostsicher sein, sowie den Schutz vor Chemikalien, Farbstoffen, Lösungsmitteln und deren Dämpfen gewährleisten.

Für Wartungs- und Überprüfungsarbeiten sind ein- und ausgangsseitig Absperrventile vorzusehen.

Das eingangsseitige Absperrventil muss mit einem Entleerungsventil kombiniert sein.

Entsprechend der DIN 1988-2 dürfen schnell schließende Absperrarmaturen, die positive oder negative Druckstöße verursachen, nur unter Beachtung des zulässigen max. Druckstoßes und Betriebsdrucks in Wasserinstallationen zur ständigen Betätigung verwendet werden. Ausnahmen gelten für Armaturen, die zu Prüfzwecken vom Fachpersonal betätigt werden.

Für die Ableitung des „Tropfwassers“ muss ein Kanalanschluss installiert werden. Die Abwasserleitung muss einen rückstaufreien Ablauf gewährleisten.

Zubehör

**Service-Koffer zur Druckzonen-
 überprüfung nach W/TPW 135
 Service-Set
 Bestell-Nr. 132 095**

Kontakt

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
 Josef-Grünbeck-Straße 1
 89420 Höchstädt a. d. Donau
 DEUTSCHLAND

☎ +49 9074 41-0

☎ +49 9074 41-100

info@gruenbeck.de
 www.gruenbeck.de

