




|           |                                                     |           |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>DE</b> | Gebrauchsanleitung / Montageanleitung               | <b>2</b>  |
| <b>FR</b> | Mode d'emploi / Instructions de montage             | <b>2</b>  |
| <b>EN</b> | Instructions for use / Assembly instructions        | <b>3</b>  |
| <b>IT</b> | Istruzioni per l'uso / Istruzioni per Installazione | <b>3</b>  |
| <b>ES</b> | Modo de empleo / Instrucciones de montaje           | <b>4</b>  |
| <b>NL</b> | Gebruiksaanwijzing / Handleiding                    | <b>4</b>  |
| <b>DK</b> | Brugsanvisning / Monteringsvejledning               | <b>5</b>  |
| <b>PT</b> | Instruções para uso / Manual de Instalação          | <b>5</b>  |
| <b>PL</b> | Instrukcja obsługi / Instrukcja montażu             | <b>6</b>  |
| <b>CS</b> | Návod k použití / Montážní návod                    | <b>6</b>  |
| <b>SK</b> | Návod na použitie / Montážny návod                  | <b>7</b>  |
| <b>ZH</b> | 用户手册 / 组装说明                                         | <b>7</b>  |
| <b>RU</b> | Руководство пользователя /<br>Инструкция по монтажу | <b>8</b>  |
| <b>FI</b> | Käyttöohje / Asennusohje                            | <b>8</b>  |
| <b>SV</b> | Bruksanvisning / Monteringsanvisning                | <b>9</b>  |
| <b>LT</b> | Vartotojo instrukcija / Montavimo instrukcijos      | <b>9</b>  |
| <b>HR</b> | Upute za uporabu / Uputstva za instalaciju          | <b>10</b> |
| <b>RO</b> | Manual de utilizare / Instrucțiuni de montare       | <b>10</b> |
| <b>EL</b> | Οδηγίες χρήσης / Οδηγία συναρμολόγησης              | <b>11</b> |
| <b>SL</b> | Navodilo za uporabo / Navodila za montažo           | <b>11</b> |
| <b>ET</b> | Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend                     | <b>12</b> |
| <b>LV</b> | Lietošanas pamācība / Montāžas instrukcija          | <b>12</b> |
| <b>SR</b> | Uputstvo za upotrebu / Uputstvo za montažu          | <b>13</b> |
| <b>NO</b> | Bruksanvisning / Montasjeveiledning                 | <b>13</b> |
| <b>BG</b> | Инструкция за употреба /<br>Ръководство за монтаж   | <b>14</b> |
| <b>JP</b> | 取扱説明書 / 施工説明書                                       | <b>14</b> |
| <b>UA</b> | Інструкції з використання / Інструкція по збірці    | <b>15</b> |
| <b>AR</b> | دليل الاستخدام / تعليمات التجميع                    | <b>15</b> |
| <b>TR</b> | Kullanım kılavuzu / Montaj kılavuzu                 | <b>16</b> |
| <b>HU</b> | Használati útmutató / Szerelési útmutató            | <b>17</b> |
| <b>HE</b> | הוראות שימוש / הוראות הרכבה                         | <b>17</b> |

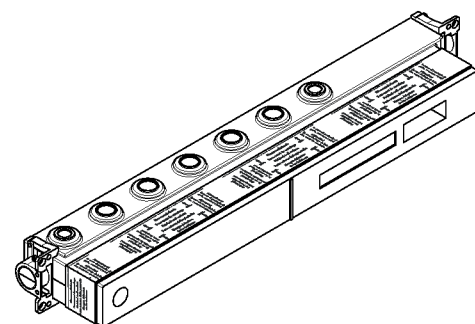


**RainSelect**  
1531318X

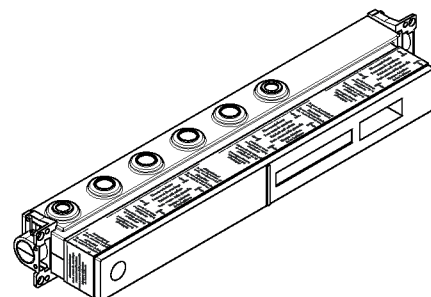

**RainSelect**  
1531218X

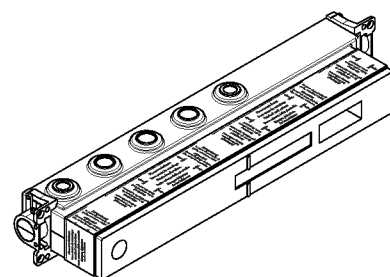

**RainSelect**  
1531118X

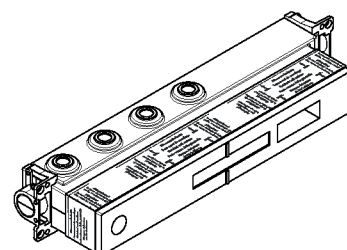

**RainSelect**  
1531018X



## Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

**Sicherheitshinweise**

- ⚠ Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden.
- ⚠ Große Druckunterschiede zwischen den Kalt- und Warmwasseranschlüssen müssen ausgeglichen werden.

**Montagehinweise**

- Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach dem Einbau werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.
- Die Leitungen und die Armatur müssen nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden.
- Die in den Ländern jeweils gültigen Installationsrichtlinien sind einzuhalten.
- Die in der Montageanleitung angegebenen Montagemaße sind ideal für Personen von ca. 1800 mm Körpergröße und müssen gegebenenfalls angepasst werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass sich bei geänderter Montagehöhe die Mindesthöhe ändert und die Änderung der Anschlussmaße berücksichtigt werden müssen.

**Montage**

Grundkörper so einbauen, dass sich der G 3/4 Anschluss unten befindet. (siehe Seite 20)

**Achtung! Die Dichtmanschette darf nicht heiß verklebt werden.**

Der Grundkörper kann entsprechend den baulichen Gegebenheiten montiert werden (Montagebeispiele siehe Seite 21).

**1. Abb. 2a**

Installation auf die Wand.

**2. Abb. 2B**

Installation vor der Wand. Hier mit variablen Abstandshaltern durch Stockschrauben M 10.

**3. Abb. 2c**

Montage auf Trägersystem.

**Wanne / Exafill**

(siehe Seite 28)

Abgang Wanne: Stopfen einschrauben (Abb. 1 - 3)

**Technische Daten**

|                                                            |                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Betriebsdruck:                                             | max. 1 MPa                 |
| Empfohlener Betriebsdruck:                                 | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Prüfdruck:                                                 | 1,6 MPa                    |
|                                                            | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Heißwassertemperatur:                                      | max. 60 °C                 |
| Durchflussleistung bei 0,3 MPa:                            |                            |
| Abgang 1 - 4:                                              | 26 l/min                   |
| Abgang Handbrause:                                         | 15 l/min                   |
| max. Durchflussleistung:                                   | 38 l/min                   |
| Anschlüsse G 3/4:                                          | kalt rechts - warm links   |
| Anschlüsse Kopfbrause G 1/2                                |                            |
| Thermische Desinfektion:                                   | 70 °C / 4 min              |
| Das Produkt ist ausschließlich für Trinkwasser konzipiert! |                            |

**Symbolerklärung**

- Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden!
- Maße** (siehe Seite 18)
- Durchflussdiagramm** (siehe Seite 24)
- Montagebeispiele** (siehe Seite 24)
- Mitte Duschwanne** (siehe Seite 24)
- In diesem Bereich ist eine Wandverstärkung notwendig.
- Warmwasser
- Kaltwasser
- Serviceteile** (siehe Seite 33)
- Prüfzeichen** (siehe Seite 34)

**Consignes de sécurité**

- ⚠ Lors du montage, porter des gants de protection pour éviter toute blessure par écrasement ou coupure.
- ⚠ Il est conseillé d'équilibrer les pressions de l'eau chaude et froide.

**Instructions pour le montage**

- Avant son montage, s'assurer que le produit n'a subi aucun dommage pendant le transport. Après le montage, tout dommage de transport ou de surface ne pourra pas être reconnu.
- Les conduites et la robinetterie doivent être montés, rincés et contrôlés selon les normes en vigueur.
- Les directives d'installation en vigueur dans le pays concerné doivent être respectées.
- Les dimensions d'installation indiquées dans la notice de montage sont idéales pour des personnes d'une taille de 1800 mm environ et doivent être ajustées selon le cas. Tenir compte pour cela du fait qu'un changement de hauteur modifie la hauteur minimum et que la modification des cotes de raccord doit entrer en ligne de compte.

**Montage**

Encastrez le corps de telle manière à ce que le raccord G 3/4 soit orienté vers le bas. (voir pages 20)

**Attention! La manchette étanche ne doit pas être collée à chaud.**

La pièce de base peut être installée selon les différentes (Exemples de montage voir pages 21).

**1. Fig. 2a**

Installation au mur.

**2. Fig. 2B**

Installation contre le mur avec entretoise.

**3. Fig. 2c**

Montage sur système support.

**Baignoire / Exafill**

(voir pages 28)

Sortie baignoire: Visser l'obturateur (Fig. 1 - 3)

**Informations techniques**

|                                                           |                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Pression de service autorisée:                            | max. 1 MPa                        |
| Pression de service conseillée:                           | 0,1 - 0,5 MPa                     |
| Pression maximum de contrôle:                             | 1,6 MPa                           |
|                                                           | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)        |
| Température d'eau chaude:                                 | max. 60 °C                        |
| Débit à 0,3 MPa:                                          |                                   |
| Sortie 1 - 4:                                             | 26 l/min                          |
| Sortie Douchette:                                         | 15 l/min                          |
| max. Débit:                                               | 38 l/min                          |
| Raccordement G 3/4:                                       | froide à droite - chaude à gauche |
| Raccordement Pomme de douche G 1/2                        |                                   |
| Désinfection thermique:                                   | 70 °C / 4 min                     |
| Le produit est exclusivement conçu pour de l'eau potable! |                                   |

**Description du symbole**

- Ne pas utiliser de silicone contenant de l'acide acétique!
- Dimensions** (voir pages 18)
- Diagramme du débit** (voir pages 24)
- Exemples de montage** (voir pages 24)
- Centre cuvette de douche** (voir pages 24)
- Le mur n'a pas besoin d'être renforcé à cet endroit
- Eau chaude
- Eau froide
- Pièces détachées** (voir pages 33)
- Classification acoustique et débit** (voir pages 34)



## Safety Notes

- ⚠ Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.
- ⚠ The hot and cold supplies must be of equal pressures.

## Installation Instructions

- Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been installed, no transport or surface damage will be honoured.
- The pipes and the fixture must be installed, flushed and tested as per the applicable standards.
- The plumbing codes applicable in the respective countries must be observed.
- The installation dimensions stated in these installation instructions are ideal for people of approximately 1800 mm in body height. The dimensions can be altered if required. In this case, pay attention to the fact that a change of installation height will also change the minimum height, and that the altered mounting dimensions must be taken into consideration.

## Assembly

Install body with G 3/4 outlet pointing downwards. (see page 20)

**Important! The gasket is not suitable for hot glue.**

The basic set can depending on the building application be mounted in different ways (Installation example see page 21).

### 1. Fig. 2a

Direct wall installation.

### 2. Fig. 2B

Direct wall installation with 10 mm adjustable mounting studs.

### 3. Fig. 2c

Installation on carrier system.

### Bath tub / Exafill

(see page 28)

Tub outlet: Screw in the plug (Fig. 1 - 3)

## Technical Data

|                                                         |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| Operating pressure:                                     | max. 1 MPa                 |
| Recommended operating pressure:                         | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Test pressure:                                          | 1,6 MPa                    |
|                                                         | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Hot water temperature:                                  | max. 60°C                  |
| Rate of flow by 0,3 MPa:                                |                            |
| Outlet 1 - 4:                                           | 26 l/min                   |
| Outlet Hand shower:                                     | 15 l/min                   |
| max. Rate of flow:                                      | 38 l/min                   |
| Connections G 3/4:                                      | cold right - hot left      |
| Connections Overhead shower G 1/2                       |                            |
| Thermal disinfection:                                   | 70°C / 4 min               |
| The product is exclusively designed for drinking water! |                            |

## Symbol description

Do not use silicone containing acetic acid!

**Dimensions** (see page 18)

**Flow diagram** (see page 24)

**Installation example** (see page 24)

**Center shower tub** (see page 24)

The wall must be reinforced in this area.

Warm water

Cold water

**Spare parts** (see page 33)

**Test certificate** (see page 34)

## Indicazioni sulla sicurezza

- ⚠ Durante il montaggio, per evitare ferite da schiacciamento e da taglio bisogna indossare guanti protettivi.
- ⚠ Attenzione! Compensare le differenze di pressione tra i collegamenti dell'acqua fredda e dell'acqua calda.

## Istruzioni per il montaggio

- Prima del montaggio è necessario controllare che non ci siano stati danni durante il trasporto. Una volta eseguito il montaggio, non verranno riconosciuti eventuali danni di trasporto o delle superfici.
- Montare, lavare e controllare tubature e rubinetteria rispettando le norme correnti.
- Vanno rispettate le direttive di installazione nazionali vigenti nel rispettivo paese.
- Le quote di montaggio indicate nelle istruzioni di montaggio sono ideali per persone grandi circa 1800 mm e eventualmente vanno adattate. A ciò bisogna fare attenzione, che ad altezza di montaggio cambiata l'altezza minima necessaria indicata cambia e che bisogna considerare la modifica delle quote di collegamento.

## Montaggio

Installare il corpo ad incasso in modo che l'attacco G 3/4 sia rivolto verso il basso. (vedi pagg. 20)

**Attenzione! Il manicotto di tenuta non deve essere incollato a caldo.**

Il corpo incasso può essere installato conformemente alle condizioni edilizie (Esempio di installazione vedi pagg. 21).

### 1. Fig. 2a

Installazione a muro.

### 2. Fig. 2B

Installazione sul muro. Qui con distanziali (viti da 10 mm).

### 3. Fig. 2c

Montaggio su struttura portante.

### Vasca / Exafill

(vedi pagg. 28)

uscita vasca: Avvitare i tappi (Fig. 1 - 3)

## Dati tecnici

|                                                            |                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Pressione d'uso:                                           | max. 1 MPa                         |
| Pressione d'uso consigliata:                               | 0,1 - 0,5 MPa                      |
| Pressione di prova:                                        | 1,6 MPa                            |
|                                                            | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)         |
| Temperatura dell'acqua calda:                              | max. 60°C                          |
| Potenza di erogazione a 0,3 MPa:                           |                                    |
| Uscita 1 - 4:                                              | 26 l/min                           |
| Uscita Doccetta:                                           | 15 l/min                           |
| max. Portata di erogazione:                                | 38 l/min                           |
| Raccordi G 3/4:                                            | fredda a destra - calda a sinistra |
| Raccordi Soffione doccia G 1/2                             |                                    |
| Disinfezione termica:                                      | 70°C / 4 min                       |
| Il prodotto è concepito esclusivamente per acqua potabile! |                                    |

## Descrizione simbolo

Non utilizzare silicone contenente acido acetico!

**Ingombri** (vedi pagg. 18)

**Diagramma flusso** (vedi pagg. 24)

**Esempio di installazione** (vedi pagg. 24)

**Centro piatto doccia** (vedi pagg. 24)

In questa zona è necessario un rinforzo della parete.

Acqua calda

Acqua fredda

**Parti di ricambio** (vedi pagg. 33)

**Segno di verifica** (vedi pagg. 34)

**Indicaciones de seguridad**

- ⚠ Durante el montaje deben utilizarse guantes para evitar heridas por aplastamiento o corte.
- ⚠ Grandes diferencias de presión en servicio entre agua fría y agua caliente deben equilibrarse.

**Indicaciones para el montaje**

- Antes del montaje se debe examinar el producto contra daños de transporte. Después de la instalación no se reconoce ningún daño de transporte o de superficie.
- Los conductos y la grifería deben montarse, lavarse y comprobarse según las normas vigentes.
- Es obligatorio el cumplimiento de las directrices de instalación vigentes en el país respectivo.
- Las medidas indicadas en las instrucciones de montaje resultan ideales para personas de 1800 mm de altura, por lo que deberán ajustarse siempre que sea necesario. En este sentido, es importante tener en cuenta que, en caso de modificación de la altura de montaje, cambia la altura mínima y habrá que adaptar las medidas de conexión.

**Montaje**

Montar el cuerpo con la conexión de entrada G 3/4 hacia abajo. (ver página 20)

**¡Atención! El manguito de estanqueidad no debe pegarse en caliente.**

El cuerpo empotrado puede ser colocado según (Ejemplos de montaje ver página 21).

**1. Fig. 2a**

Instalación directamente sobre la pared.

**2. Fig. 2B**

Instalación sobre la pared. Aquí con soportes de distanciamiento y tornillos de acero de 10.

**3. Fig. 2c**

Montaje en el sistema portante.

**Baño / Exafill**

(ver página 28)

Salida bañera: Enroscar tapones (Fig. 1 - 3)

**Datos técnicos**

|                                                                 |                                             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Presión en servicio:                                            | max. 1 MPa                                  |
| Presión recomendada en servicio:                                | 0,1 - 0,5 MPa                               |
| Presión de prueba:                                              | 1,6 MPa<br>(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)       |
| Temperatura del agua caliente:                                  | max. 60 °C                                  |
| Caudal a 0,3 MPa:                                               |                                             |
| Salida 1 - 4:                                                   | 26 l/min                                    |
| Salida Teleducha:                                               | 15 l/min                                    |
| max. Caudal máximo:                                             | 38 l/min                                    |
| Racores excéntricos G 3/4:                                      | a la derecha frío - a la izquierda caliente |
| Racores excéntricos Ducha fija G 1/2                            |                                             |
| Desinfección térmica:                                           | 70 °C / 4 min                               |
| El producto ha sido concebido exclusivamente para agua potable. |                                             |

**Descripción de símbolos**

- No utilizar silicona que contiene ácido acético!
- Dimensiones** (ver página 18)
- Diagrama de circulación** (ver página 24)
- Ejemplos de montaje** (ver página 24)
- Centro la plato de ducha** (ver página 24)
- En este sector es necesario un refuerzo del muro.
- Agua caliente
- Agua fría
- Repuestos** (ver página 33)
- Marca de verificación** (ver página 34)

**Veiligheidsinstructies**

- ⚠ Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en snijwonden handschoenen worden gedragen.
- ⚠ Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwatertoevoer dienen vermeden te worden.

**Montage-instructies**

- Vóór de montage moet het product gecontroleerd worden op transportschade. Na de inbouw wordt geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.
- De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, gespoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige normen.
- De in de overeenkomstige landen geldende installatierichtlijnen moeten nageleefd worden.
- De in de handleiding aangegeven montagematen richten zich op personen van ca. 1800 mm groot en moeten indien nodig aangepast worden. Daarbij moet in acht genomen worden dat bij een gewijzigde montagehoogte ook de minimumhoogte verandert en dat de aansluitmaten overeenkomstig moeten worden aangepast.

**Montage**

Basisgarnituur inbouwen met de G 3/4 aansluiting naar beneden. (zie blz. 20)

**Attentie! De dichtmanchet mag niet warm omwikkeld worden.**

Het basisgarnituur kan overeenkomstig de situatie ter plaatse worden ingebouwd (Montagevoorbeelden zie blz. 21).

**1. Afb. 2a**

Installatie voor de wand.

**2. Afb. 2B**

Installatie voor de wand.

**3. Afb. 2c**

Montage op houdersysteem.

**Bad / Exafill**

(zie blz. 28)

Uitlaat bad: Stop erin schroeven. (Afb. 1 - 3)

**Technische gegevens**

|                                                       |                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Werkdruk: max.                                        | max. 1 MPa                            |
| Aanbevolen werkdruk:                                  | 0,1 - 0,5 MPa                         |
| Getest bij:                                           | 1,6 MPa<br>(1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatuur warm water:                               | max. 60 °C                            |
| Doorvoercapaciteit bij 0,3 MPa:                       |                                       |
| Uitgang 1 - 4:                                        | 26 l/min                              |
| Uitgang Handdouche:                                   | 15 l/min                              |
| max. Doorstroomcapaciteit:                            | 38 l/min                              |
| Aansluitingen G 3/4:                                  | koud rechts - warm links              |
| Aansluitingen Hoofddouche G 1/2                       |                                       |
| Thermische desinfectie:                               | 70 °C / 4 min                         |
| Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater! |                                       |

**Symbolbeschrijving**

- Gebruik geen zuurhoudende silicone!
- Maten** (zie blz. 18)
- Doorstroomdiagram** (zie blz. 24)
- Montagevoorbeelden** (zie blz. 24)
- Midden Douchebak** (zie blz. 24)
- In dit bereik is een wandversterking noodzakelijk.
- Warm water
- Koud water
- Service onderdelen** (zie blz. 33)
- Keurmerk** (zie blz. 34)



## Sikkerhedsanvisninger

- ⚠ Ved monteringen skal der bruges handsker for at undgå kvæstelser og snitsår.
- ⚠ Større trykforskelle mellem koldt og varmt vand bør undgås.

## Monteringsanvisninger

- Før monteringen skal produktet kontrolleres for transportskader. Efter monteringen godkendes transportskader eller skader på overfladen ikke længere.
- Ledningerne og armaturerne skal monteres, skylles og kontrolleres iht. de gældende standarder.
- Installationsbestemmelserne, der gælder i det enkelte land, skal overholdes.
- Målene i monteringsanvisningen er ideal til personer med en størrelse på 1800 mm og skal i givet fald tilpasses. Herved skal der tages hensyn til, at den mindste højde i tilfælde af en ændret monteringshøjde ændres og at der skal tages hensyn til de ændrede tilslutningsmål.

## Montering

Indbygningsdelen indbygges således, at G 3/4 tilslutningen vender nedad. (se s. 20)

**Advarsel! Der må ikke bruges smeltelim til tætningsmanchetter.**

Indbygningsdelen kan monteres på forskellige måder alt efter forholdene (Monteringseksempler se s. 21).

### 1. Fig. 2a

Installation på væggen.

### 2. Fig. 2B

Installation på væggen. Her med 10 mm variable monteringskruser.

### 3. Fig. 2c

Montering på skinnesystemet.

### Badekar / Exafill

(se s. 28)

Afløb kar: Prop skrues i (Fig. 1 - 3)

## Tekniske data

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Driftstryk:                                       | max. 1 MPa                  |
| Anbefalet driftstryk:                             | 0,1 - 0,5 MPa               |
| Prøvetryk:                                        | 1,6 MPa                     |
|                                                   | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)  |
| Varmtvandstemperatur:                             | max. 60 °C                  |
| Gennemstrømningsydelse ved 0,3 MPa:               |                             |
| Afgang 1 - 4:                                     | 26 l/min                    |
| Afgang Håndbruser:                                | 15 l/min                    |
| max. Gennemstrømningskapacitet:                   | 38 l/min                    |
| Tilslutninger G 3/4:                              | Koldt højre - varmt venstre |
| Tilslutninger Hovedbruser G 1/2                   |                             |
| Termisk desinfektion:                             | 70 °C / 4 min               |
| Produktet er udelukkende beregnet til drikkevand! |                             |

## Symbolbeskrivelse

Der må ikke benyttes eddikesyreholdig silikone!

**Målene** (se s. 18)

**Gennemstrømningsdiagram** (se s. 24)

**Monteringseksempler** (se s. 24)

**Midt brusekar** (se s. 24)

I dette område er en forstærkning af væggen nødvendig.

Varmt vand

Kold vand

**Reservedele** (se s. 33)

**Godkendelse** (se s. 34)

## Avisos de segurança

- ⚠ Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de protecção, de modo a evitar ferimentos resultantes de entalamentos e de cortes.
- ⚠ Grandes diferenças entre as pressões das águas quente e fria devem ser compensadas.

## Avisos de montagem

- Antes da montagem deve-se controlar o produto relativamente a danos de transporte. Após a montagem não são aceites quaisquer danos de transporte ou de superfície.
- As tubagens e a torneira têm que ser montadas, enxaguadas e verificadas de acordo com as normas em vigor.
- A prescrições de instalação válidas nos respetivos países devem ser respeitadas.
- As dimensões de montagem indicadas nas instruções de montagem são ideais para pessoas com uma altura aprox. 1800 mm e têm que ser eventualmente adaptadas. Neste contexto deve ter-se em atenção que alterações na altura de montagem obrigam a alterações na altura mínima, bem como alterações nas dimensões de ligação.

## Montagem

Montar o corpo de forma que a ligação G 3/4 se situe em baixo. (ver página 20)

**Atenção! A junta de vedação não pode ser colada a quente.**

O corpo pode, dependendo da construção, ser instalado de diferentes maneiras (Exemplos de montagem ver página 21).

### 1. Fig. 2a

Instalação sobre a parede.

### 2. Fig. 2B

Instalação sobre a parede com suportes ajustáveis de 10 mm.

### 3. Fig. 2c

Montagem no sistema de suporte.

### Banheira / Exafill

(ver página 28)

Saída da banheira: Enroscar o bujão (Fig. 1 - 3)

## Dados Técnicos

|                                                                      |                                    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Pressão de funcionamento:                                            | max. 1 MPa                         |
| Pressão de func. recomendada:                                        | 0,1 - 0,5 MPa                      |
| Pressão testada:                                                     | 1,6 MPa                            |
|                                                                      | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)         |
| Temperatura da água quente:                                          | max. 60 °C                         |
| Caudal o 0,3 MPa:                                                    |                                    |
| Saída 1 - 4:                                                         | 26 l/min                           |
| Saída Chuveiro de mão:                                               | 15 l/min                           |
| max. Caudal:                                                         | 38 l/min                           |
| Ligações G 3/4:                                                      | fria à direita - quente à esquerda |
| Ligações Chuveiro fixo G 1/2                                         |                                    |
| Desinfecção térmica:                                                 | 70 °C / 4 min                      |
| Este produto foi única e exclusivamente concebido para água potável! |                                    |

## Descrição do símbolo

Não utilizar silicone que contenha ácido acético!

**Medidas** (ver página 18)

**Fluxograma** (ver página 24)

**Exemplos de montagem** (ver página 24)

**Meio da base de duche** (ver página 24)

Nesta zona é necessário um reforço na parede.

Água quente

Água fria

**Peças de substituição** (ver página 33)

**Marca de controlo** (ver página 34)

**Wskazówki bezpieczeństwa**

- ⚠ Aby uniknąć zranień na skutek zgniecenia lub przecięcia, podczas montażu należy nosić rękawice ochronne.
- ⚠ Znaczne różnice ciśnień na dopływach ciepłej i zimnej wody muszą zostać wyrównane.

**Wskazówki montażowe**

- Przed montażem należy skontrolować produkt pod kątem szkód transportowych. Po montażu nie widać żadnych szkód transportowych ani szkód na powierzchni.
- Przewody i armatura muszą być montowane, płukane i kontrolowane według obowiązujących norm.
- Należy przestrzegać wytycznych instalacyjnych obowiązujących w danym kraju.
- Wymiary montażowe podane w instrukcji montażowej są idealne dla osób o wzroście sięgającym ok. 1800 mm i w razie konieczności należy je dostosować. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż przy zmiennej wysokości montażu zmienia się minimalna wysokość, a także ulegają zmianie wymiary przyłączy.

**Montaż**

Korpus zamontować w taki sposób, by przyłącze 3/4 było skierowane do dołu. (patrz strona 20)

**Uwaga! Kołnierz uszczelniający nie może być przyklejany na gorąco.**

Korpus może zostać zabudowany w różnych stadiach budowlanych (Przykłady montażowe patrz strona 21).

**1. Rys. 2a**

Instalacja na ścianie.

**2. Rys. 2B**

Instalacja naścienna. Tutaj ze zmiennymi rozpórkami ze śrubami gwintowanymi M 10.

**3. Rys. 2c**

Montaż na systemie stelaży.

**Wanna / Exafill**

(patrz strona 28)

Odpyw wanny: Wkręcanie korka (Rys. 1 - 3)

**Dane techniczne**

|                                                |                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ciśnienie robocze:                             | maks. 1 MPa                            |
| Zalecane ciśnienie robocze:                    | 0,1 - 0,5 MPa                          |
| Ciśnienie próbne:                              | 1,6 MPa<br>(1 MPa = 10 bary = 147 PSI) |
| Temperatura wody gorącej:                      | maks. 60 °C                            |
| Wydajność przepływu przy 0,3 MPa:              |                                        |
| Wylot 1 - 4:                                   | 26 l/min                               |
| Wylot Prysznic ręczny:                         | 15 l/min                               |
| maks. Wydajność przepływu:                     | 38 l/min                               |
| Przyłącze G 3/4:                               | Zimna z prawej - Ciepła z lewej        |
| Przyłącze Prysznic sufitowy G 1/2              |                                        |
| Dezynfekcja termiczna:                         | 70 °C / 4 min                          |
| Produkt przeznaczony wyłącznie do wody pitnej! |                                        |

**Opis symbolu**

Nie stosować silikonów zawierających kwas octowy!

**Wymiary** (patrz strona 18)

**Schemat przepływu** (patrz strona 24)

**Przykłady montażowe** (patrz strona 24)

**Środek brodzika** (patrz strona 24)

W tym obszarze konieczne jest wzmocnienie ściany.

Ciepła woda

Zimna woda

**Części serwisowe** (patrz strona 33)

**Znak jakości** (patrz strona 34)

**Bezpečnostní pokyny**

- ⚠ Pro zabránění řezným zraněním a pohmožděninám je nutné při montáži nosit rukavice.
- ⚠ Je nutné vyrovnat velké rozdíly tlaku mezi přípoji studené a teplé vody.

**Pokyny k montáži**

- Před montáží je třeba produkt zkontrolovat, zda nebyl při transportu poškozen. Po zabudování nebudou uznány žádné škody způsobené transportem nebo poškození povrchu.
- Vedení a armatura musí být namontovány, propláchnuty a otestovány podle platných norem.
- Je třeba dodržovat montážní pravidla platné v dané zemi.
- Montážní rozměry uvedené v návodu pro montáž jsou ideální pro osoby s výškou postavy přibližně 1800 mm a v případě potřeby je nutné je přizpůsobit. Při tom je zapotřebí dbát nato, že se při změně výšky montáže změní požadovaná minimální výška a že je třeba brát ohled na připojovací rozměry.

**Montáž**

Těleso namontujte tak, aby výtok G 3/4 směřoval dolů. (viz strana 20)

**Pozor! Těsnící manžeta nesmí být slepená za horka.**

Základní těleso může být namontováno v souladu s podmínkami na stavbě (Příklady montáže viz strana 21).

**1. Obr. 2a**

Instalace na stěnu.

**2. Obr. 2B**

Instalace před stěnu. Zde s variabilními rozpěrkami pomocí šroubů M 10.

**3. Obr. 2c**

Montáž na nosný systém.

**Vana / Exafill**

(viz strana 28)

Odtok vany: Našroubování uzávěrů (Obr. 1 - 3)

**Technické údaje**

|                                                                 |                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Provozní tlak:                                                  | maks. 1 MPa                           |
| Doporučený provozní tlak:                                       | 0,1 - 0,5 MPa                         |
| Zkušební tlak:                                                  | 1,6 MPa<br>(1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Teplota horké vody:                                             | maks. 60 °C                           |
| Průtokové množství při 0,3 MPa:                                 |                                       |
| odpad 1 - 4:                                                    | 26 l/min                              |
| odpad Ruční sprcha:                                             | 15 l/min                              |
| max. Průtok:                                                    | 38 l/min                              |
| Přípoje G 3/4:                                                  | studená vpravo - teplá vlevo          |
| Přípoje Horní sprcha G 1/2                                      |                                       |
| Tepelná dezinfekce:                                             | 70 °C / 4 min                         |
| Výrobky Hansgrohe jsou vhodné pro přímý kontakt s pitnou vodou. |                                       |

**Popis symbolů**

Nepoužívat silikon s obsahem kyseliny octové!

**Rozměry** (viz strana 18)

**Diagram průtoku** (viz strana 24)

**Příklady montáže** (viz strana 24)

**Střed sprchové vany** (viz strana 24)

V této oblasti je potřebné zesílení stěny.

Teplá voda

Studená voda

**Servisní díly** (viz strana 33)

**Zkušební značka** (viz strana 34)

**Bezpečnostné pokyny**

- ⚠ Pri montáži musíte nosiť rukavice, aby ste predišli pomliaždeninám a rezným poraneniam.
- ⚠ Veľké rozdiely v tlaku medzi prípojkami studenej a teplej vody musia byť vyrovnané.

**Pokyny pre montáž**

- Pred montážou musíte produkt skontrolovať, či nebol počas transportu poškodený. Po zabudovaní nebudú uznané žiadne škody spôsobené transportom alebo poškodenia povrchu.
- Potrubia a vybavenie musia byť namontované, prepláchnuté a vybavené v platnom normami.
- Je potrebné dodržiavať smernice o inštalácii, ktoré sú práve teraz platné v krajinách.
- Montážne rozmery uvedené v návode na montáž sú ideálne pre osoby s výškou postavy približne 1800 mm a v prípade potreby je nutné ich prispôsobiť. Pritom je nutné si uvedomiť, že pri zmenenej výške montáže sa mení minimálna výška a je nutné dbať na rozmery rozmiestnenia prípojek.

**Montáž**

Základné teleso namontujte tak, aby výtok G 3/4 bol dole. (viď strana 20)

**Pozor! Tesniaca manžeta nesmie byť lepená za horúca.**

Základné teleso je montované podľa podmienok na stavbe (Príklady montáže viď strana 21).

**1. Obr. 2a**

Inštalácia na stenu.

**2. Obr. 2B**

Inštalácia pred stenou. Pomocou nastaviteľných skrutiek M 10.

**3. Obr. 2c**

Montáž na nosný systém.

**Vaňa / Exafill**

(viď strana 28)

Odtok vane: Naskrutkovanie uzáverov (Obr. 1 - 3)

**Technické údaje**

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Prevádzkový tlak:                               | max. 1 MPa                            |
| Doporučený prevádzkový tlak:                    | 0,1 - 0,5 MPa                         |
| Skúšobný tlak:                                  | 1,6 MPa<br>(1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Teplota teplej vody:                            | max. 60 °C                            |
| Prietokové množstvo pri 0,3 MPa:                |                                       |
| odtok 1 - 4:                                    | 26 l/min                              |
| odtok Ručná sprcha:                             | 15 l/min                              |
| max. Prietok:                                   | 38 l/min                              |
| Prípoje G 3/4:                                  | studená vpravo - teplá vľavo          |
| Prípoje Horná sprcha G 1/2                      |                                       |
| Termická dezinfekcia:                           | 70 °C / 4 min                         |
| Výrobok je koncipovaný výhradne pre pitnú vodu! |                                       |

**Popis symbolov**

- Nepoužívať silikón s obsahom kyseliny octovej!
- Rozmery** (viď strana 18)
- Diagram prietoku** (viď strana 24)
- Príklady montáže** (viď strana 24)
- Stred sprchovej vane** (viď strana 24)
- V tejto oblasti je potrebné zosilnenie steny.
- Teplá voda
- Studená voda
- Servisné diely** (viď strana 33)
- Osvedčenie o skúške** (viď strana 34)

**安全技巧**

- ⚠ 装配时为避免挤压和切割受伤, 必须戴上手套.
- ⚠ 冷热水管间过大的压力差必须予以平衡.

**安装提示**

- 安装前必须检查产品是否受到运输损害. 安装后将不认可运输损害或表面损伤.
- 管道和阀门必须根据通用标准进行安装, 冲洗和检查.
- 请遵守当地国家现行的安装规定.
- 本安装说明中所规定的安装尺寸理想用于身高 1800 mm 左右的人士. 尺寸可根据需要进行修改. 在这种情况下, 您必须留意, 如果安装高度改变, 则花洒到地板的最小高度也随之改变, 且必须考虑到连接尺寸的改变.

**安裝**

向下的出水口用3/4英寸管连接. (参见第页 20)

**注意! 不能热粘贴密封涂层.**

根据构造的实际情况安装基体 (安装示意 参见第页 21).

**1. 第 2a**

直接墙面安装.

**2. 第 2B**

直接墙面安装, 带10mm可调节的固定柱头螺栓.

**3. 第 2c**

安装在支柱上.

**浴缸 / Exafill**

(参见第页 28)

浴缸出水嘴出水: 拧固堵头 (第 1 - 3)

**技术参数**

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| 工作压力:           | 最大 1 MPa                              |
| 推荐工作压力:         | 0,1 - 0,5 MPa                         |
| 测试压力:           | 1,6 MPa<br>(1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| 热水温度:           | 最大 60 °C                              |
| 流量 钟0,3 MPa:    |                                       |
| 出水口 1 - 4:      | 26 升/分钟                               |
| 出水口 手持花洒:       | 15 升/分钟                               |
| 最大 流速:          | 38 升/分钟                               |
| 连接管线 G 3/4:     | 左热右冷                                  |
| 连接管线 顶置花洒 G 1/2 |                                       |
| 热力消毒:           | 70 °C / 4 分钟                          |
| 该产品专为饮用水设计!     |                                       |

**符号说明**

- 请勿使用含有乙酸的硅胶!
- 大小** (参见第页 18)
- 流量示意图** (参见第页 24)
- 安装示意** (参见第页 24)
- 中心淋浴盆** (参见第页 24)
- 该区域需要一个加固边壁.
- 热水
- 冷水
- 备用零件** (参见第页 33)
- 检验标记** (参见第页 34)



## Указания по технике безопасности

- ⚠ Во время монтажа следует надеть перчатки во избежание прищемления и порезов.
- ⚠ донного клапа. Перед установкой смесителя необходимо регулировочными кранами выровнять давление холодной и горячей воды при помощи вентилей регулирующих подачу воды в квартиру.

## Указания по монтажу

- Перед монтажом следует проверить изделие на предмет повреждений при перевозке. После монтажа претензии о возмещении ущерба за повреждения при перевозке или повреждения поверхностей не принимаются.
- Трубы и арматура должны быть установлены, промыты и проверены в соответствии с действующими нормами.
- Необходимо соблюдать требования по монтажу, действующие в соответствующих странах.
- Указанные в монтажной инструкции монтажные размеры идеальны для лиц ростом около 1800 мм. В случае необходимости монтажные размеры следует менять. При этом нужно учесть, что при изменившейся высоте монтажа меняется также и минимальная высота, а изменение установочных размеров нужно принять во внимание.

## Монтаж

Установите корпус так, чтобы выходное отверстие G 3/4 дюйма было направлено вниз. (см. стр. 20)

**ВНИМАНИЕ! Уплотнительную манжету не рекомендуется приклеивать горячим способом.**

Корпус может монтироваться, согласно условиям строительства (варианты установки см. стр. 21).

## 1. рис. 2a

варианты установки

## 2. рис. 2B

настенный монтаж с применением фиксаторов для труб (10 мм.)

## 3. рис. 2c

Монтаж на системе стоек.

## поддон / Exafill

(см. стр. 28)

Отвод ванны: Ввинтите заглушки (рис. 1 - 3)

## Технические данные

|                                                        |                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Рабочее давление:                                      | не более. 1 МПа                       |
| Рекомендуемое рабочее давление:                        | 0,1 - 0,5 МПа                         |
| Давление:                                              | 1,6 МПа<br>(1 МПа = 10 bar = 147 PSI) |
| Температура горячей воды:                              | не более. 60°C                        |
| Расход при 0,3 МПа:                                    |                                       |
| Выход 1 - 4:                                           | 26 л/мин                              |
| Выход Ручной душ:                                      | 15 л/мин                              |
| не более. Пропускная способность:                      | 38 л/мин                              |
| Подключение G 3/4:                                     | холодная справа - горячая слева       |
| Подключение Верхний душ G 1/2                          |                                       |
| Термическая дезинфекция:                               | 70°C / 4 мин                          |
| Изделие предназначено исключительно для питьевой воды! |                                       |

## Описание символов

 Не применяйте силикон, содержащий уксусную кислоту.

 Размеры (см. стр. 18)

 Схематический поток (см. стр. 24)

 Варианты установки (см. стр. 24)

 Середина душевой ванны (см. стр. 24)

 В этой области требуется укрепление стены.

 Теплая вода

 Холодная вода

 Комплект (см. стр. 33)

 Знак технического контроля (см. стр. 34)

**Монтаж**  
(см. стр. 20) 

## Turvallisuusohjeet

- ⚠ Asennuksessa on käytettävä käsineitä puristumien ja viiltojen aiheuttamien tapaturmien estämiseksi.
- ⚠ Suuret paine-erot kylmä- ja kuumavesiliitäntöjen välillä on tasattava.

## Asennusohjeet

- Ennen asennusta on tarkastettava tuotteen mahdolliset kuljetusvahingot. Asennuksen jälkeen kuljetus- ja pintavaurioita ei hyväksytä.
- Putket ja hana on asennettava, huuhdeltava ja tarkastettava voimassa olevien standardien mukaisesti.
- Jokaisessa maassa on noudatettava siellä päteviä asennusohjeita.
- Asennusohjeessa annetut asennusmitat sopivat n. 180 cm:n pituiselle henkilölle, ja niitä on tarvittaessa muutettava. Tässä on otettava huomioon, että asennuskorkeuden muuttuessa muuttuu myös vähimmäiskorkeus, ja muutos on otettava huomioon liitäntöjen mitoissa.

## Asennus

Asenna perusrunko siten, että G 3/4 -liitin on alapuolella. (katso sivu 20)

**Huomio! Tiivistekaulusta ei saa kuumaliimata.**

Peruskappaleen voi asentaa rakennuksen asettamien reunaehtojen mukaisesti (Asennusohjeet katso sivu 21).

## 1. kuva 2a

Asennus seinään

## 2. kuva 2B

Asennus seinään. Tässä joustavia etäisyydenpitimiä käyttäen kaksikierteisillä 10 mm ruuveilla.

## 3. kuva 2c

Asennus kannatinjärjestelmään

## Amme / Exafill

(katso sivu 28)

Ammeen lähtö: Tulpat ruuvataan kiinni (kuva 1 - 3)

## Tekniset tiedot

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Käyttöpaine:            | maks. 1 MPa                           |
| Suositeltu käyttöpaine: | 0,1 - 0,5 MPa                         |
| Koestuspaine:           | 1,6 MPa<br>(1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Kuuman veden lämpötila: | maks. 60°C                            |

Läpivirtausmäärä 0,3 MPa paineella:

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Lähtö 1 - 4:              | 26 l/min                          |
| Lähtö Käsisuihku:         | 15 l/min                          |
| maks. Läpivirtausmäärä:   | 38 l/min                          |
| Liittimet G 3/4:          | kylmä oikealla - kuuma vasemmalla |
| Liittimet Pääsuihku G 1/2 |                                   |

Lämpödesinfektio: 70°C / 4 min

Tuote on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan juomaveden kanssa!

## Merkin kuvaus

 Älä käytä etikkahappopitoista silikonial!

 Mitat (katso sivu 18)

 Virtausdiagrammi (katso sivu 24)

 Asennusesimerkkejä (katso sivu 24)

 Suihkualtaan keskusta (katso sivu 24)

 Tässä kohdassa seinää on vahvistettava

 Lämmin vesi

 Kylmä vesi

 Varaosat (katso sivu 33)

 Koestusmerkki (katso sivu 34)

**Asennus**  
(katso sivu 20) 



## Säkerhetsanvisningar

- ⚠ Handskar ska bäras under monteringsarbetet så att man kan undvika kläm- och skärskador.
- ⚠ Stora tryckskillnader mellan anslutningarna för varmt och kallt vatten måste utjämnas.

## Monteringsanvisningar

- Det måste undersökas om produkten har transportskador innan den monteras. Efter monteringen accepteras inga transport- eller ytskiktsskador.
- Ledningarna och blandaren måste monteras, spolas igenom och kontrolleras enligt de gällande normerna.
- De installationsriktlinjer som gäller i länderna ska följas.
- De monteringsmått som anges i monteringsanvisningen passar 1,80 m långa personer och måste eventuellt anpassas. Det är då viktigt att tänka på att den minsta höjden ändras när monteringshöjden blir en annan och att hänsyn måste tas till de ändrade anslutningsmått.

## Montering

Montera grundenheten så att G 3/4 anslutningen ligger nere. (se sidan 20)

### OBS! Tätningsmanschetten får inte varmlimmas.

Grundkonstruktionen monteras enligt de förutsättningar som gäller på platsen (Monteringsexempel se sidan 21).

#### 1. Bild 2a

Vägginstallation.

#### 2. Bild 2B

Installation framför vägg. Här med variabla avståndshållare med skruvstift M 10.

#### 3. Bild 2c

Montering på stödsystem.

#### Kar / Exafill

(se sidan 28)

Avlopp kar: Skruva i propp (Bild 1 - 3)

## Tekniska data

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Driftstryck:                                 | max. 1 MPa                            |
| Rek. driftstryck:                            | 0,1 - 0,5 MPa                         |
| Tryck vid provtryckning:                     | 1,6 MPa<br>(1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Varmvattentemperatur:                        | max. 60°C                             |
| Flödeskapacitet vid 0,3 MPa:                 |                                       |
| Avlopp 1 - 4:                                | 26 l/min                              |
| Avlopp Handdusch:                            | 15 l/min                              |
| max. Genomströmningmängd:                    | 38 l/min                              |
| Anslutningar G 3/4:                          | kallt höger – varmt vänster           |
| Anslutningar Huvuddusch G 1/2                |                                       |
| Termisk desinfektion:                        | 70°C / 4 min                          |
| Produkten är enbart avsedd för dricksvatten! |                                       |

## Symbolförklaring

- Använd inte silikon som innehåller ättiksyra!
- Måtten** (se sidan 18)
- Flödesschema** (se sidan 24)
- Monteringsexempel** (se sidan 24)
- Mitten av duschkar** (se sidan 24)
- Šioje zonoje būtinas sienos sutvirtinimas
- Varmvatten
- Kallvatten
- Reservdelar** (se sidan 33)
- Testsigill** (se sidan 34)

## Saugumo technikos nurodymai

- ⚠ Apsaugai nuo užspaudimo ir įsijovimo montavimo metu mūvėkite pirštines.
- ⚠ Turi būti išlyginti šalto ir karšto slėgio nelygumai.

## Montavimo instrukcija

- Prieš montuojant būtina patikrinti, ar gaminys nebuvo pažeistas transportavimo metu. Sumontavus pretenzijos dėl transportavimo ir paviršiaus pažeidimų nepriimamos.
- Vamzdžiai ir sujungimai turi būti montuojami, plaunami ir tikrinami pagal galiojančias normas.
- Laikytis atitinkamoje šalyje galiojančių direktyvų dėl įrengimo.
- Montavimo instrukcijoje nurodyti išmatavimai idealiai tinka 1800 mm ūgio žmonėms. Galima keisti aukštį, bet tuomet keičiasi minimalus rekomenduojamas patalpos aukštis ir turi būti atsižvelgta į vandens jungties matmenų pasikeitimą.

## Montavimas

potinkinę dalį montuokite taip, kad G 3/4 jungtis būtų apačioje. (žr. psl. 20)

### Dėmesio! Sandariklio nekljuokite karštuju būdu.

Pagrindą galite sumontuoti pagal vietos sąlygas (Montavimo pavyzdžiai žr. psl. 21).

#### 1. Pav. 2a

Montavimas į sieną.

#### 2. Pav. 2B

Išorinis montavimas su 10 mm reguliuojamais fiksatoriais.

#### 3. Pav. 2c

Montavimas prie laikančios sistemos.

#### vonja / Exafill

(žr. psl. 28)

Vonios išleidimas: Kamščio užsikimas (Pav. 1 - 3)

## Techniniai duomenys

|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Darbinis slėgis:                            | ne daugiau kaip 1 MPa                     |
| Rekomenduojamas slėgis:                     | 0,1 - 0,5 MPa                             |
| Bandomasis slėgis:                          | 1,6 MPa<br>(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)     |
| Karšto vandens temperatūra:                 | ne daugiau kaip 60°C                      |
| Vandens pralaidumas, esant 0,3 MPa slėgiui: |                                           |
| Ištekėjimas 1 - 4:                          | 26 l/min                                  |
| Ištekėjimas Rankų dušas:                    | 15 l/min                                  |
| ne daugiau kaip Vandens pralaidumas:        | 38 l/min                                  |
| Prijungimas G 3/4:                          | Šaltas vanduo dešinėje, karštas - kairėje |
| Prijungimas Galvos dušas G 1/2              |                                           |
| Terminis dezinfekavimas:                    | 70°C / 4 min                              |
| Produktas skirtas tik geriamajam vandeniui! |                                           |

## Simbolio aprašymas

- Nenaudokite silikono, kurio sudėtyje yra acto rūgšties!
- Išmatavimai** (žr. psl. 18)
- Pralaidumo diagrama** (žr. psl. 24)
- Montavimo pavyzdžiai** (žr. psl. 24)
- Dušo padėklo centras** (žr. psl. 24)
- Šioje zonoje būtinas sienos sutvirtinimas
- Šiltas vanduo
- Šaltas vanduo
- Atsarginės dalys** (žr. psl. 33)
- Bandymo pažyma** (žr. psl. 34)

**Sigurnosne upute**

- ⚠ Prilikom montaže se radi sprječavanja prignječenja i posjekotina moraju nositi rukavice.
- ⚠ Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

**Upute za montažu**

- Prije montaže mora se provjeriti je li proizvod oštećen prilikom transporta. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja.
- Cijevi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama.
- Obvezno se moraju uvažiti propisi o instalacijama koji vrijede u dotičnoj zemlji.
- Montažne dimenzije navedene u uputama za montažu idealne su za osobe visine oko 1800 mm te se prema potrebi moraju prilagoditi konkretnoj visini korisnika. Pritom valja uzeti u obzir da se u slučaju promjene montažne visine mijenja i minimalna visina kao i da se tada mora uvažiti i promjena priključnih dimenzija.

**Sastavljanje**

Montirajte tijelo sa G 3/4 izlazom okrenutim prema dolje. (pogledaj stranicu 20)

**Pažnja! Manžetu za brtvljenje ne smijete lijepiti vrućim ljepljivom.**

Tijelo se može montirati u skladu s uvjetima koji vladaju na mjestu postavljanja (Primjeri instalacija pogledaj stranicu 21).

**1. Sl. 2a**

Direktna instalacija u zid.

**2. Sl. 2B**

Direktna instalacija u zid sa 10 mm podesivim vijcima.

**3. Sl. 2c**

Montaža na sustav nosača.

**Kada / Exafill**

(pogledaj stranicu 28)

Ogranak kada: Zavrtanje čepa (Sl. 1 - 3)

**Tehnički podatci**

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Najveći dopušteni tlak:                          | tlak 1 MPa                  |
| Preporučeni tlak:                                | 0,1 - 0,5 MPa               |
| Probnii tlak:                                    | 1,6 MPa                     |
|                                                  | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)  |
| Temperatura vruće vode:                          | tlak 60 °C                  |
| Protok vode uz tlak od 0,3 MPa:                  |                             |
| izlaz 1 - 4:                                     | 26 l/min                    |
| izlaz Ručni tuš:                                 | 15 l/min                    |
| tlak Protok vode:                                | 38 l/min                    |
| Spojevi G 3/4:                                   | hladna desno - topla lijevo |
| Spojevi Tuš iznad glave G 1/2                    |                             |
| Termička dezinfekcija:                           | 70 °C / 4 min               |
| Proizvod je koncipiran isključivo za pitku vodu! |                             |

**Opis simbola**

Nemojte koristiti silikon koji sadrži octenu kiselinu!

**Mjere** (pogledaj stranicu 18)

**Dijagram protoka** (pogledaj stranicu 24)

**Primjeri instalacija** (pogledaj stranicu 24)

**Sredina tuš-kada** (pogledaj stranicu 24)

U ovom je području potrebno ojačanje zida.

Topla voda

Hladna voda

**Rezervni dijelovi** (pogledaj stranicu 33)

**Oznaka testiranja** (pogledaj stranicu 34)

**Instrukțiuni de siguranță**

- ⚠ La montare utilizați mănuși pentru evitarea contuziunilor și tăierii mâinilor.
- ⚠ Diferențele de presiune mari între alimentarea cu apă rece și apă caldă trebuie echilibrate.

**Instrukțiuni de montare**

- Înainte de instalare verificați, dacă produsul prezintă deteriorări de transport. După instalare garanția nu acoperă deteriorările de transport și cele de suprafață.
- Conductele și bateriile trebuie montate, spălate și verificate conform normelor în vigoare.
- Respectați reglementările referitoare la instalare valabile în țara respectivă.
- Dimensiunile de montare din instrucțiunile de montare sunt ideale pentru persoane cu o înălțime de cca. 1800 mm și trebuie modificate dacă este cazul. Aici trebuie să țineți cont de modificarea înălțimii de montare, deoarece în acest caz se va modifica și înălțimea minimă de montare și astfel trebuie modificate toate dimensiunile de racordare.

**Montare**

Montați bateria în așa fel ca racordul G 3/4 să fie pe partea inferioară. (vezi pag. 20)

**Atenție! Manșeta de etanșare nu trebuie lipită la cald.**

Corpul de bază se poate monta în funcție de condițiile existente (Exemple de montare vezi pag. 21).

**1. Fig. 2a**

Montare pe perete.

**2. Fig. 2B**

Montare în fața pereții. Cu distanțieri variabili și tije filetate cu diblu M 10.

**3. Fig. 2c**

Montare pe sistem de susținere.

**Cadă de baie / Exafill**

(vezi pag. 28)

Orificii de scurgere vană: Înșurubarea dopului (Fig. 1 - 3)

**Date tehnice**

|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Presiune de funcționare:                             | max. 1 MPa                     |
| Presiune de funcționare recomandată:                 | 0,1 - 0,5 MPa                  |
| Presiune de verificare:                              | 1,6 MPa                        |
|                                                      | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)     |
| Temperatura apei calde:                              | max. 60 °C                     |
| Debit de apă la 0,3 MPa:                             |                                |
| Evacuare 1 - 4:                                      | 26 l/min                       |
| Evacuare Duș de mână:                                | 15 l/min                       |
| max. Debit de apă:                                   | 38 l/min                       |
| Racorduri G 3/4:                                     | rece - dreapta / cald - stânga |
| Racorduri Duș de tavan G 1/2                         |                                |
| Dezinfecție termică:                                 | 70 °C / 4 min                  |
| Produsul este destinat exclusiv pentru apă potabilă. |                                |

**Descrierea simbolurilor**

Nu utilizați silikon cu conținut de acid acetic!

**Dimensiuni** (vezi pag. 18)

**Diagrama de debit** (vezi pag. 24)

**Exemple de montare** (vezi pag. 24)

**În mijlocul căzii de duș** (vezi pag. 24)

În această zonă este nevoie de întărirea peretelui.

Apă caldă

Apă rece

**Piese de schimb** (vezi pag. 33)

**Certificat de testare** (vezi pag. 34)



## Υπ δειξεις σφ λεί ς

- Διαφορές της πίεσης μεταξύ της σύνδεσης κρύου και ζεστού νερού θα πρέπει να αντισταθμίζονται.

## Οδηγίες σ ν ρμ λόγησης

- Πριν τη συναρμολόγηση πρέπει να εξεταστεί το προϊόν για ζημιές μεταφοράς. Μετά την εγκατάσταση δεν αναγνωρίζονται ζημιές από τη μεταφορά ή επιφανειακές ζημιές.
- Οι σωλήνες και η μπαταρία πρέπει να τοποθετηθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, να τεθούν υπό πίεση και να δοκιμαστούν.
- Θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες εγκατάστασης που ισχύουν σε κάθε κράτος.
- Οι διαστάσεις που αναφέρονται στις οδηγίες συναρμολόγησης είναι ιδανικές για άτομα με ύψος περ. 1800 mm και πρέπει, εάν χρειαστεί, να προσαρμοστούν. Στη φάση αυτή προσέξτε ότι με την αλλαγή του ύψους συναρμολόγησης τροποποιείται και το απαιτούμενο ελάχιστο ύψος, οπότε θα προκύψει αλλαγή και στις διαστάσεις σύνδεσης.

## Σ ν ρμ λόγηση

Τοποθετήστε το βασικό κορμό με την έξοδο G 3/4 προς τα κάτω. (βλ. Σελίδα 20)

### Πρ σ χή! Η περιμετρική στεγ ν π ιση δεν πρέπει ν κ λληθεί εν θερμώ

Η βασική εγκατάσταση μπορεί να τοποθετηθεί σύμφωνα με τα δεδομένα του χώρου (Παραδείγματα συναρμολόγησης βλ. Σελίδα 21).

#### 1. εικ. 2α

Επίτοιχη τοποθέτηση

#### 2. εικ. 2β

Εγκατάσταση "προ του τοίχου" με μεταβλητά στηρίγματα 10mm, μέσω βιδών-καρφιών M10.

#### 3. εικ. 2c

Συναρμολόγηση επί φέροντος συστήματος.

### Μηχ νισμός με μπ τ ρί μπ νιέρ ς / Exafill (βλ. Σελίδα 28)

Έξοδος μπανιέρας: Βιδώστε το βύσμα (εικ. 1 - 3)

## Τεχνικά Χ ρ κτηριστικά

|                                                         |                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Λειτουργία πίεσης:                                      | έως 1 MPa                             |
| Συνιστώμενη λειτουργία πίεσης:                          | 0,1 - 0,5 MPa                         |
| Πίεση ελέγχου:                                          | 1,6 MPa<br>(1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Θερμοκρασία ζεστού νερού:                               | έως 60 °C                             |
| Κατανάλωση νερού στα 0,3 MPa:                           |                                       |
| Έξοδος 1 - 4:                                           | 26 l/min                              |
| Έξοδος Καταιονιστήρας χειρός:                           | 15 l/min                              |
| έως Κατανάλωση νερού:                                   | 38 l/min                              |
| Συνδέσεις G 3/4:                                        | κρύο δεξιά - ζεστό αριστερά           |
| Συνδέσεις Καταιονιστήρας κεφαλής G 1/2                  |                                       |
| Θερμική απολύμανση:                                     | 70 °C / 4 min                         |
| Το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για πόσιμο νερό! |                                       |

## Περιγρ φή σ μβόλων

- Μην χρησιμοποιείτε σιλικόνη που περιέχει οξικό οξύ!
- Δι στάσεις** (βλ. Σελίδα 18)
- Διάγρ μμ ρ ής** (βλ. Σελίδα 24)
- Π ρ δειγμ τ σ ν ρμ λόγησης** (βλ. Σελίδα 24)
- Χ Μέσ ν της ντ σιέρ ς** (βλ. Σελίδα 24)
- Σε αυτήν την περιοχή είναι απαραίτητη μία ενίσχυση του τοίχου.
- Ζεστό νερό
- Κρύο νερό
- Αντ λλ κτικά** (βλ. Σελίδα 33)
- Σήμ ελέγχ** (βλ. Σελίδα 34)

## Varnostna opozorila

- Pri montaži je treba nositi rokavice, da se prepreči poškodbe zaradi zmečkanja ali urezov.
- Velike razlike v tlaku med priključkom za mrzlo in priključkom za toplo vodo je potrebno izravnati.

## Navodila za montažo

- Pred montažo je treba izdelek preveriti glede morebitnih transportnih poškodb. Po vgradnji transportne ali površinske poškodbe ne bodo več priznane.
- Cevi in armaturo je treba montirati, izprati in preveriti po veljavnih standardih.
- Upoštevati je treba pravilnike o inštalacijah, ki veljajo v posamezni državi.
- V navodilu za montažo navedene mere so idealne za osebe, visoke pribl. 1800 mm, in jih je treba po potrebi prilagoditi. Pri tem morate paziti na to, da se pri spremenjeni montažni višini spremeni tudi minimalna višina in je treba upoštevati spremembo priključnih mer.

## Montaža

Vgradite osnovni del tako, da se priključek G 3/4 nahaja spodaj. (glejte stran 20)

### Pozor! Tesnilna manšeta se ne sme zlepi z vročim lepilom.

Osnovno telo se lahko montira ustrezno gradbenim pogojem (Primeri montaže glejte stran 21).

#### 1. Sl. 2a

Montaža na steno

#### 2. Sl. 2B

Montaža pred steno. Tukaj s prilagodljivim distančnikom in vijaki M 10.

#### 3. Sl. 2c

Montaža na nosilnem sistemu.

### Kopalna kad / Exafill (glejte stran 28)

Odvod banje: Uvijte zamašek (Sl. 1 - 3)

## Tehnični podatki

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Delovni tlak:                                     | maks. 1 MPa                           |
| Priporočeni delovni tlak:                         | 0,1 - 0,5 MPa                         |
| Preskusni tlak:                                   | 1,6 MPa<br>(1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura tople vode:                           | maks. 60 °C                           |
| Pretok vode pri 0,3 MPa:                          |                                       |
| Odvod 1 - 4:                                      | 26 l/min                              |
| Odvod Ročna prha:                                 | 15 l/min                              |
| maks. Pretok vode:                                | 38 l/min                              |
| Priključki G 3/4:                                 | mrzla desno - topla levo              |
| Priključki Zidna prha G 1/2                       |                                       |
| Termična dezinfekcija:                            | 70 °C / 4 min                         |
| Proizvod je zasnovan izključno za sanitarno vodo! |                                       |

## Opis simbola

Ne smete uporabiti silikona, ki vsebuje ocatno kislino!

**Mere** (glejte stran 18)

**Diagram pretoka** (glejte stran 24)

**Primeri montaže** (glejte stran 24)

**Sredina pršne kadi** (glejte stran 24)

V tem območju je potrebno ojačanje stene.

Topla voda

Mrzla voda

**Rezervni deli** (glejte stran 33)

**Preskusni znak** (glejte stran 34)



**Ohutusjuhised**

- ⚠ Kandke paigaldamisel muljumis- ja löikevigastuste vältimiseks kindaid.
- ⚠ Kui külma ja kuuma vee ühenduste surve on väga erinev, tuleb need tasakaalustada.

**Paigaldamisjuhised**

- Enne paigaldamist tuleb toodet kontrollida transpordikahjustuste osas Pärast paigaldamist ei tunnustata enam transpordi- või pinnakahjustuste kaebuseid.
- Voolikute ja segisti paigaldamisel, loputamisel ja kontrollimisel tuleb lähtuda kehtivatest normatiividest
- Vastavas riigis kehtivaid paigalduseeskirju tuleb järgida.
- Paigaldusjuhendis esitatud paigaldusmõõdud on ideaalsed u. 1800 mm pikkustele inimestele ning vajadusel tuleb neid kohandada. Seejuures tuleb silmas pida, et muutunud paigalduskõrguse korral muutub ka minimaalne kõrgus ning tuleb arvestada, et erinevad on ka ühendusmõõdud.

**Paigaldamine**

Paigaldage põhikorpust nii, et G 3/4 ühendus asuks allpool. (vt lk 20)

**Tähelepanu! Tihendusmuhvi ei tohi kuumliimida.**

Põhikorpust on võimalik paigaldada vastavalt ehituslikele asjaoludele (Paigalduse näited vt lk 21).

**1. Joonis 2a**

Seinale paigaldamine.

**2. Joonis 2B**

Seinale paigaldamine. Siin muudetavate vahelihvidega, kasutades M 10 mm tikkpolt.

**3. Joonis 2c**

Kandursüsteemile paigaldamine.

**Vann / Exafill**

(vt lk 28)

Vanni väljund: Keerake kork sisse. (Joonis 1 - 3)

**Tehnilised andmed**

|                                                 |                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Töörõhk                                         | maks. 1 MPa                             |
| Soovitav töörõhk:                               | 0,1 - 0,5 MPa                           |
| Kontrollsurve:                                  | 1,6 MPa<br>(1 MPa = 10 baari = 147 PSI) |
| Kuuma vee temperatuur:                          | maks. 60°C                              |
| Läbivool, kui rõhk on 0,3 MPa:                  |                                         |
| väljavool 1 - 4:                                | 26 l/min                                |
| väljavool Käsidušš:                             | 15 l/min                                |
| maks. läbivool:                                 | 38 l/min                                |
| ühendused G 3/4:                                | külm paremal, kuum vasakul              |
| ühendused Ülepeadušš G 1/2                      |                                         |
| Termiline desinfitatsioon:                      | 70°C / 4 min                            |
| Toode on ette nähtud eranditult joogivee jaoks! |                                         |

**Sümbolite kirjeldus**

 Ärge kasutage äädikhapet sisaldavat silikooni!

 **Mõõtude** (vt lk 18)

 **Läbivooludiagramm** (vt lk 24)

 **Paigalduse näited** (vt lk 24)

 **Dušivanni kesse** (vt lk 24)

 Selles alas tuleb seina tugevdada.

 Soe vesi

 Külm vesi

 **Varuosad** (vt lk 33)

 **Kontrollsertifikaat** (vt lk 34)

**Drošības norādes**

- ⚠ Montāžas laikā, lai izvairītos no saspiedumiem un iegriezumiem, nepieciešams nēsāt cimdus.
- ⚠ Jāizlīdzina spiediena atšķirības starp aukstā un karstā ūdens pievadiem.

**Norādījumi montāžai**

- Pirms montāžas nepieciešams pārbaudīt, vai produktam transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pēc iebūvēšanas bojājumi, kas radušies transportēšanas laikā, vai virsmas bojājumi netiek atzīti.
- Caurulvadi un maisītājs ir jāuzstāda, jāizskalo un jāpārbauda saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem.
- Jāievēro attiecīgās valstīs spēkā esošās montāžas prasības.
- Montāžas instrukcijās dotie montāžas izmēri ir ideāli piemēroti personām, kuru augums ir apm. 1800 mm. Nepieciešamības gadījumā šie izmēri ir jāpielāgo. Šeit ir jāņem vērā, ka mainoties montāžas augstumam, mainās arī minimālais augstums, un jāņem vērā arī pieslēgšanas izmēru izmaiņas.

**Montāža**

Pamatelementu iebūvēt tā, lai G 3/4 savienojums atrastos apakšā. (skat. lpp. 20)

**Uzmanību! Blīvēšanas manšeti nedrīkst salīmēt ar karstu limi.**

Korpusu iespējams iebūvēt atbilstoši konstrukcijas īpašībām (Montāžas piemēri skat. lpp. 21).

**1. Att. 2a**

Instalācija pie sienas.

**2. Att. 2B**

Instalācija uz sienas. Šeit ar variējamām starplikām un 10 mm montāžas skrūvēm.

**3. Att. 2c**

Montāža uz balstu sistēmu.

**Vanna / Exafill**

(skat. lpp. 28)

Vannas izeja: Aizbāzņu ieskrūvēšana (Att. 1 - 3)

**Tehniskie dati**

|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Darba spiediens:                                   | maks. 1 MPa                           |
| Ieteicamais darba spiediens:                       | 0,1 - 0,5 MPa                         |
| Pārbaudes spiediens:                               | 1,6 MPa<br>(1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Karstā ūdens temperatūra:                          | maks. 60°C                            |
| Caurteces intensitāte pie 0,3 MPa:                 |                                       |
| Izteka 1 - 4:                                      | 26 l/min                              |
| Izteka Rokas duša:                                 | 15 l/min                              |
| maks. Caurteces intensitāte:                       | 38 l/min                              |
| Pieslēgumi G 3/4:                                  | auksts pa labi - karsts pa kreisi     |
| Pieslēgumi Augšējā (galvas) duša G 1/2             |                                       |
| Termiskā dezinfekcija:                             | 70°C / 4 min                          |
| Izstrādājums ir paredzēts tikai dzeramajam ūdenim! |                                       |

**Simbolu nozīme**

 Neizmantoj silikonu, kas satur etiķskābi!

 **Izmērus** (skat. lpp. 18)

 **Caurplūdes diagramma** (skat. lpp. 24)

 **Montāžas piemēri** (skat. lpp. 24)

 **Dušas paliktņa vidus** (skat. lpp. 24)

 Šajā zonā ir nepieciešams pastiprināt sienu.

 Siltais ūdens

 Auksts ūdens

 **Rezerves daļas** (skat. lpp. 33)

 **Pārbaudes zīme** (skat. lpp. 34)



## Sigurnosne napomene

- ⚠ Prilikom montaže se radi sprečavanja prignječenja i posekotina moraju nositi rukavice.
- ⚠ Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

## Instrukcije za montažu

- Pre montaže se mora proveriti da li je proizvod oštećen pri transportu. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja.
- Vodovi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama.
- Treba se pridržavati propisa koji u određenim zemljama važe za instalacije.
- Montažne dimenzije navedene u uputstvu za montažu idealne su za osobe visine oko 1800 mm, tako da se po potrebi moraju prilagoditi konkretnoj visini korisnika. Pri tome treba uzeti u obzir da se prilikom promene montažne visine menja i minimalna visina kao i da se u tom slučaju mora uvažiti i promena priključnih dimenzija.

## Montaža

Montirajte telo s G 3/4 priključkom okrenutim prema dole. (vidi stranu 20)

**Pažnja! Zaptivna manžetna ne sme da se lepi vrućim lepkom.**

Telo može da se montira u skladu sa uslovima na mestu ugradnje (Primeri montaže vidi stranu 21).

### 1. Sl. 2a

Direktna instalacija na zid.

### 2. Sl. 2B

Instalacija ispred zida s varijabilnim držačem odstojanja pomoću 10 mm zavrtnja.

### 3. Sl. 2c

Montaža na sistem nosača.

### Kada / Exafill

(vidi stranu 28)

Ogranak kada: Zavrtnje čepa (Sl. 1 - 3)

## Tehnički podaci

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Radni pritisak:                                   | maks. 1 MPa                           |
| Preporučeni radni pritisak:                       | 0,1 - 0,5 MPa                         |
| Probni pritisak:                                  | 1,6 MPa<br>(1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura vruće vode:                           | maks. 60°C                            |
| Protok vode pri pritisku od 0,3 MPa:              |                                       |
| izlaz 1 - 4:                                      | 26 l/min                              |
| izlaz Ručni tuš:                                  | 15 l/min                              |
| maks. Protok vode:                                | 38 l/min                              |
| Priključci G 3/4:                                 | hladna voda desno – topla levo        |
| Priključci Tuš iznad glave G 1/2                  |                                       |
| Termička dezinfekcija:                            | 70°C / 4 min                          |
| Proizvod je koncipiran isključivo za pijaću vodu! |                                       |

## Opis simbola

Nemojte koristiti silikon koji sadrži sirćetnu kiselinu!

**Mere** (vidi stranu 18)

**Dijagram protoka** (vidi stranu 24)

**Primeri montaže** (vidi stranu 24)

**Sredina tuš-kada** (vidi stranu 24)

U ovoj oblasti je potrebno ojačanje zida.

Topla voda

Hladna voda

**Rezervni delovi** (vidi stranu 33)

**Ispitni znak** (vidi stranu 34)

## Sikkerheshenvisninger

- ⚠ Bruk hansker under montasjen for å unngå klem- og kuttskader.
- ⚠ Store trykkdifferanser mellom kaldt- og varmtvannstilkoblinger skal utlignes.

## Montagehenvisninger

- Før montasjen skal produktet sjekkes for transportskader. Etter monteringen aksepteres ikke noen transport- eller overflateskader.
- Ledningene og armaturen skal monteres, spyles og sjekkes iht. de gyldige normer.
- Gjeldende retningslinjer for rørleggerarbeid i de enkelte land skal følges.
- Monteringsmål i monteringsveiledningen er beregnet for personer som er omtrent 1800 mm høye, målene skal eventuell tilpasses om nødvendig. Her skal man passe på at ved endrede monteringsmålene blir minstehøyden endret, og det må tas hensyn til de endrede tilkoblingsmålene.

## Montasje

Basiselementet bygges inn slik at G 3/4 tilkoblingen er nede. (se side 20)

**Obs! Tetningsmansjett må aldri limes varm.**

Innbyggingsdelen kan monteres iht. byggmessige forhold (Montasje-eksempel se side 21).

### 1. Bilde 2a

Installasjon på vegg

### 2. Bilde 2B

Installasjon foran veggen. Her med variable avstandsholdere via spesialskruer M 10.

### 3. Bilde 2c

Montasje på bæresystem.

### Badekar / Exafill

(se side 28)

Utgang kar: Skru inn plugg (Bilde 1 - 3)

## Tekniske data

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Driftstrykk                                       | maks. 1 MPa                           |
| Anbefalt driftstrykk:                             | 0,1 - 0,5 MPa                         |
| Prøvetrykk                                        | 1,6 MPa<br>(1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Varmtvannstemperatur                              | maks. 60°C                            |
| Gjennomstrømningsytelse ved 0,3 MPa:              |                                       |
| Utgang 1 - 4:                                     | 26 l/min                              |
| Utgang Hånddusj:                                  | 15 l/min                              |
| maks. Gjennomstrømningsytelse:                    | 38 l/min                              |
| Tilkoblinger G 3/4:                               | kaldt høyre - varm venstre            |
| Tilkoblinger Høddusj G 1/2                        |                                       |
| Termisk desinfisering:                            | 70°C / 4 min                          |
| Produktet er utelukkende designet for drikkevann! |                                       |

## Symbolbeskrivelse

Ikke bruk silikon som inneholder eddiksyre!

**Mål** (se side 18)

**Gjennomstrømningsdiagram** (se side 24)

**Montasje-eksempel** (se side 24)

**Midten på dusjkar** (se side 24)

I dette området skal veggen forsterkes.

Varmtvann

Kaldtvann

**Servicedeler** (se side 33)

**Prøvemerk** (se side 34)



Ук з ния з безоп сност

- △ При монтажа трябва да се носят ръкавици, за да се избегнат наранявания поради притискане или порязване.
- △ Големите разлики в налягането между изводите за студената и топлата вода трябва да се изравняват.

Ук з ния з монт ж

- Преди монтажа продуктът трябва да се провери за транспортни щети. След монтажа не се признават транспортни или повърхностни щети.
- Тръбопроводите и арматурата трябва да се монтират, промият и проверят в съответствие с валидните норми.
- Трябва да бъдат спазвани валидните в съответните страни предписания за инсталиране.
- Посочените в ръководството за монтаж монтажни мерки са идеални за лица с ръст от прикл. 1800 мм и трябва съответно да се пригледят. При това обърнете внимание на това, при променена монтажна височина се променя минималната височина и трябва да бъде взета под внимание промяната на присъединителните размери.

Монт ж

Монтирайте основното тяло така, че изводът G 3/4 да се намира отдолу. (вижте стр. 20)

**Вним ние!** Уплътнителният м ншет не трябва д се лепи по топъл н чин.

Основното тяло може да се закрепи на стената в съответствие с конструктивните дадености (Примери за монтаж вижте стр. 21).

1. фиг. 2а

Инсталация на стената.

2. фиг. 2В

Инсталация пред стената. Тук с регулиращи се разпънки с помощта на комбинирани болтове М 10.

3. фиг. 2с

Монтаж на трегерната система.

В н / Exafill

(вижте стр. 28)

Извод вана: Завинтете пробката (фиг. 1 - 3)

Технически д нни

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Работно налягане:                            | макс. 1 МПа                           |
| Препоръчително работно налягане:             | 0,1 - 0,5 МПа                         |
| Контролно налягане:                          | 1,6 МПа<br>(1 МПа = 10 bar = 147 PSI) |
| Температура на горещата вода:                | макс. 60°C                            |
| Мощност на потока при 0,3 МПа:               |                                       |
| Извод 1 - 4:                                 | 26 л/мин                              |
| Извод Ръчен разпръсквател:                   | 15 л/мин                              |
| макс. Мощност на потока:                     | 38 л/мин                              |
| Изводи G 3/4:                                | студено отцясно - топло отляво        |
| Изводи Разпръсквател за главата G 1/2        |                                       |
| Термична дезинфекция:                        | 70°C / 4 мин                          |
| Продуктът е разработен само за питейна вода! |                                       |

Опис ние н символите

-  Не използвайте силикон, съдържащ оцетна киселина!
-  Р змери (вижте стр. 18)
-  Ди гр м н поток (вижте стр. 24)
-  Примери з монт ж (вижте стр. 24)
-  Сред н коритото н душ-к бин т (вижте стр. 24)
-  В тази област е необходимо подсилване на стената.
-  Топла вода
-  Студена вода
-  Сервизни ч сти (вижте стр. 33)
-  Контролен зн к (вижте стр. 34)

安全上の注意

- △ 施工の際は手を挟んだり怪我をしないように, 手袋をはめてください.
- △ 給水・湯の圧力差は0.1(MPa)以内としてください.

施工上の注意

- 製品の施工前に輸送でのダメージがないか確認してください. 施工後のキズ等のお申し出はお断りさせて頂いています.
- 配管と水栓は, 関連法規に従って施工, 洗浄, および試験を行ってください.
- 施工行う地域に適用される関連法規をお守りください.
- 施工説明書に記載の施工寸法例は, 身長約1800 mmの方のご利用を想定しています. 必要に応じて変更をしてください. 施工寸法を変更する場合, 必要クリアランスなど関連する他の寸法への影響を十分考慮して下さい.

施工方法

G 3/4接続口が下になるように本体を施工します. (次のページを参照 20)  
**注意! 防水シートは高温で接着 (ホットメルト等) しないでください.**

埋込部は取付状況に合わせた様々な施工が可能です (施工例 次のページを参照 21).

1. 図 2а

壁への施工.

2. 図 2В

壁の前への施工. ここでは, M10のハンガーボルトで特殊金具を使用.

3. 図 2с

取付け架台への施工.

浴槽 / Exafill

(次のページを参照 28)

浴槽用取出口: プラグをねじ込みます (図 1 - 3)

技術資料

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 使用圧力:                                        | 最大 1 МПа                              |
| 推奨使用水圧:                                      | 0,1 - 0,5 МПа                         |
| 耐圧試験圧力:                                      | 1,6 МПа<br>(1 МПа = 10 bar = 147 PSI) |
| 給湯温度:                                        | 最大 60°C                               |
| 0.3 МПаでの流量:                                 |                                       |
| 吐水用取出口 1 - 4:                                | 26 リットル/分                             |
| 吐水用取出口 ハンドシャワー:                              | 15 リットル/分                             |
| 最大 流量:                                       | 38 リットル/分                             |
| 接続 G 3/4:                                    | 湯左 - 水右                               |
| 接続 オーバーヘッドシャワー G 1/2                         |                                       |
| お湯による高温消毒:                                   | 70°C / 4 分                            |
| この製品は飲料水での使用が前提となっています (日本においては水道法に適合する飲料水)! |                                       |

アイコンの説明

-  酢酸系シリコンをご使用にならないでください!
-  寸法 (次のページを参照 18)
-  流量曲線図 (次のページを参照 24)
-  施工例 (次のページを参照 24)
-  シャワーパンの中心 (次のページを参照 24)
-  この範囲は, 壁の補強が必要です.
-  温
-  水
-  スペアパーツ (次のページを参照 33)
-  認証について (次のページを参照 34)

## Примітки з безпеки

⚠ Під час встановлення слід надягати рукавички, щоб запобігти травмам та порізам.

⚠ Гаряча і холодна подачі води повинні мати однаковий тиск.

## Інструкції зі вст новлення

- Перед встановленням перевірте виріб на наявність пошкоджень під час транспортування. Після встановлення транспортні пошкодження чи пошкодження поверхні не розглядаються.
- Труби та кріплення повинні бути встановлені, промиті та перевірені відповідно до стандартів застосування.
- Необхідно дотримуватися сантехнічних норм, які діють у відповідних країнах.
- Розміри встановлення, зазначені в цій інструкції зі встановлення, ідеально підходять для людей із зростом приблизно 1800 мм. При необхідності розміри можна змінити. У цьому випадку зверніть увагу на те, що зміна монтажної висоти змінить мінімальну висоту; також слід враховувати змінні монтажні розміри.

## Монт жний

Встановіть корпус так, щоб вихідний отвір G 3/4 був направлений донизу. (дивіться сторінку 20)

**В живо! Прокл дк не підходить для г рячого клею.**

Базовий набір може бути встановлений різними способами відповідно до конструктивних умов (Приклад установки дивіться сторінку 21).

### 1. Рис. 2a

Прямий настінний монтаж.

### 2. Рис. 2B

Прямий монтаж на стіну за допомогою регульованих монтажних шпильок 10 мм.

### 3. Рис. 2c

Установка на носійну систему.

### В нн / Exafill

(дивіться сторінку 28)

Вихід для ванни: Вкрутіть заглушку (Рис. 1 - 3)

## Технічні д ні

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Робочий тиск:                                 | макс. 1 МПа                         |
| Рекомендований робочий тиск:                  | 0,1 - 0,5 МПа                       |
| Випробувальний тиск:                          | 1,6 МПа                             |
|                                               | (1 МПа = 10 бар = 147 PSI)          |
| Температура гарячої води:                     | макс. 60°C                          |
| Витрата на 0,3 МПа:                           |                                     |
| Вихід 1 - 4:                                  | 26 л/хв                             |
| Вихід Ручний душ:                             | 15 л/хв                             |
| макс. Швидкість потоку:                       | 38 л/хв                             |
| З'єднання G 3/4:                              | холодний праворуч - гарячий ліворуч |
| З'єднання Верхній душ G 1/2                   |                                     |
| Термічна дезінфекція:                         | 70°C / 4 мін                        |
| Продукт призначений виключно для питної води! |                                     |

## Опис символу

-  Не використовуйте силікон, що містить оцтову кислоту!
-  **Розміри** (дивіться сторінку 18)
-  **Ді гр м потоку** (дивіться сторінку 24)
-  **Прикл д уст новки** (дивіться сторінку 24)
-  **Х Центр льн душов к бін** (дивіться сторінку 24)
-  У цій зоні стіна повинна бути зміцнена.
-  Тепла вода
-  Холодна вода
-  **З пч стини** (дивіться сторінку 33)
-  **Тестовий сертифік т** (дивіться сторінку 34)

**Монт жний**  
(дивіться сторінку 20) 

## تنبيهات الأمان

⚠ يجب إرتداء قفازات لليد أثناء التركيب لتجنب حدوث أخطار الإنحشار أو الجروح.

⚠ يجب أن يكون تيار الماء الساخن والماء البارد متعادلين في الضغط.

## تعليمات التركيب

- قبل القيام بعملية التركيب، يجب فحص المنتج للتأكد من خلوه من أية تلفيات ناتجة عن النقل. بعد القيام بعملية التركيب، لن يتم الاعتراف بوجود أية تلفيات سطحية أو تلفيات ناتجة عن عملية النقل.
- يجب تركيب وغسيل واختبار التوصيلات وخلاطات المياه طبقاً للمعايير السارية.
- يجب مراعاة القواعد الخاصة بالتركيب وأعمال السباكة وفقاً للوائح الخاصة بكل بلد.
- تعد أبعاد التركيب الواردة في إرشادات التركيب هذه مثالية بالنسبة للأشخاص الذين يبلغ طولهم حوالي 1800 مم. ويمكن تغيير الأبعاد عند الحاجة. وبالتالي سينغير الحد الأدنى للارتفاع في حالة تغيير ارتفاع التركيب، مما يعني الأخذ في الاعتبار تغيير أبعاد التوصيل.

## التركيب

قم بتركيب الجسم بمخرج G ثلاثة أرباع بوصة متجهاً لأسفل. (راجع صفحة 20) **تنبيه! لا يسمح بصبغ الكم المانع للتسرب على الساخن.**

يمكن تركيب الجسم الرئيسي للوحدة وفقاً لظروف البناء (مثال على التركيب راجع صفحة 21).

### 1. انظر الصورة رقم 2a

التركيب على حائط مباشر

### 2. انظر الصورة رقم 2B

التركيب على الحائط المباشر بجوايط تركيب قابلة للضغط طولها 10 مم.

### 3. انظر الصورة رقم 2c

التركيب على نظام حمالات.

**بانيو الحمام / Exafill**

(راجع صفحة 28)

صرف البانيو: تركيب السدادات (انظر الصورة رقم 1 - 3)

## المواصفات الفنية

|                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| الحد الأقصى 1 ميغاباسكال                          | ضغط التشغيل:                        |
| 0,1 - 0,5 ميغاباسكال                              | ضغط التشغيل الموصى به:              |
| 1,6 ميغاباسكال                                    | ضغط الاختبار:                       |
| (1 ميغاباسكال = 10 بار = 147 PSI)                 |                                     |
| الحد الأقصى 60°C                                  | درجة حرارة الماء الساخن:            |
|                                                   | معدل التدفق عند ضغط 0,3 ميغاباسكال: |
| 26 لتر / الدقيقة                                  | مخرج 1 - 4:                         |
| 15 لتر / الدقيقة                                  | مخرج الدش اليدوي:                   |
| 38 لتر / الدقيقة                                  | الحد الأقصى معدل التدفق:            |
| الماء البارد جهة اليمين - الماء الساخن جهة اليسار | التوصيلات 4/G 3:                    |
|                                                   | التوصيلات دش علوي 2/G 1:            |
| 70°C / 4 الدقيقة                                  | تغقيم حراري:                        |
|                                                   | المنتج مخصص فقط لماء الشرب!         |

## وصف الرمز

-  هام! لا تستخدم السليكون الذي يحتوي على أحماض!
-  **أبعاد** (راجع صفحة 18)
-  **رسم للصرف** (راجع صفحة 24)
-  **مثال على التركيب** (راجع صفحة 24)
-  **بانيو مزود بدش في المنتصف** (راجع صفحة 24)
-  يلزم هذا في النطاق وجود تقوية للحائط.
-  ماء دافئ
-  ماء بارد
-  **قطع الغيار** (راجع صفحة 33)
-  **شهادة اختبار** (راجع صفحة 34)

**التركيب**  
(راجع صفحة 20) 

**Güvenlik uyarıları**

- ⚠ Montaj esnasında ezilme ve kesilme gibi yaralanmaları önlemek için eldiven kullanılmıdır.
- ⚠ Sıcak ve soğuk su bağlantıları arasında büyük basınç farklılıkları varsa, bu basınç farklılıklarının dengelenmesi gerekir.

**Montaj açıklamaları**

- Montaj işleminden önce ürün nakliye hasarları yönünden kontrol edilmelidir. Montaj işleminden sonra nakliye veya yüzey hasarları için sorumluluk üstlenilmemektedir.
- Boruların ve armatürün montajı, yıkanması ve kontrolü geçerli normlara göre yapılmalıdır.
- Ülkelerde geçerli kurulum yönetmeliklerine riayet edilmelidir.
- Montaj kılavuzunda belirtilen montaj ölçüleri, yaklaşık 1.800 mm boyundaki kişiler için idealdir ve gerekirse adapte edilmelidir. Bu sırada, montaj yüksekliğinin değişmesiyle birlikte minimum yüksekliğin de değiştiğine ve bağlantı ölçülerindeki değişikliğin göz önüne alınması gerektiğine dikkat edilmelidir.

**Montajı**

Gövdeyi 3/4 çıkış aşağı bakacak şekilde monte edin. (bakınız sayfa 20)

**Önemli! Körük sıcak tutkallanmamalıdır.**

Ana gövde yapısal koşullara uygun şekilde takılabilir (Montaj Örneği bakınız sayfa 21).

**1. Şekil 2a**

Duvara direkt montaj

**2. Şekil 2B**

10 mm mesafe içinde duvara direkt montaj.

**3. Şekil 2c**

Taşıyıcı sistem üzerine montaj.

**Küvet / Exafill**

(bakınız sayfa 28)

Tekne çıkışı: Tapayı takın (Şekil 1 - 3)

**Teknik bilgiler**

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| İşletme basıncı:                             | azami 1 MPa                |
| Tavsiye edilen işletme basıncı:              | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Kontrol basıncı:                             | 1,6 MPa                    |
|                                              | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Sıcak su sıcaklığı:                          | azami 60°C                 |
| 0,3 MPa'daki debi:                           |                            |
| Çıkış 1 - 4:                                 | 26 l/dak                   |
| Çıkış El duşu:                               | 15 l/dak                   |
| azami Debisi:                                | 38 l/dak                   |
| Bağlantılar G 3/4:                           | soğuk sağ - sıcak sol      |
| Bağlantılar Baş duşu G 1/2                   |                            |
| Termik dezenfeksiyon:                        | 70°C / 4 dak               |
| Ürün sadece şebeke suyu için tasarlanmıştır! |                            |

**Simge açıklaması**

Asetik asit içeren silikon kullanmayın!

**Ölçüleri** (bakınız sayfa 18)

**Akış diyagramı** (bakınız sayfa 24)

**Montaj Örneği** (bakınız sayfa 24)

**Duş küvetinin ortası** (bakınız sayfa 24)

Bu alanda duvarın kalınlaştırılması gereklidir.

Sıcak su

Soğuk su

**Yedek Parçalar** (bakınız sayfa 33)

**Kontrol işareti** (bakınız sayfa 34)

**Garanti Belgesi****Üretici veya İthalatçı Firmanın**

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

web adresi:

**Malın**

Markası:

Cinsi:

Garanti Süresi:

Azami Tamir Süresi:

**Genel Müdür**

Albert Emlek

Satıcı Firmanın:

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Marka ve Modeli:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir.

Hansgrohe Armatür Ltd. Şti

Fulya Mahallesi Bahçeler Sokak Efe han 20/C

Mecidiyeköy Şişli İstanbul

(0-212) 273 07 30

(0-212) 273 07 40

www.hansgrohe.com.tr

Hansgrohe

Sihhi tesisat malzemesi

2 YIL

20 İş günü

**Biztonsági utasítások**

- ⚠ A szerelésnél a zúzódások és vágási sérülések elkerülése érdekében kesztyűt kell viselni.
- ⚠ A hidegvíz- és a melegvíz-csatlakozások közötti nagy nyomáskülönbséget kikell egyenlíteni!

**Szerelési utasítások**

- A szerelés előtt ellenőrizni kell, hogy a terméknek nincs-e szállítási sérülése. Beépítés után a szállítási- vagy felületi sérüléseket nem ismerik el.
- A vezetékeket és a csaptelepet az érvényes szabványoknak megfelelően kell felszerelni, öblíteni és ellenőrizni
- Az egyes országokban érvényes installációs irányelveket be kell tartani.
- A szerelési útmutatóban megadott szerelési méretek kb. 1800 mm testmagasságú személyeknek alkalmasak, és ennek megfelelően átméretezendők. Itt arra kell ügyelni, hogy az átméretezett szerelési magasságnál megváltozik a minimális magasság és figyelembe kell venni a csatlakozó méreteinek változását.

**Szerelés**

Az alaptestet úgy kell beépíteni, hogy a G 3/4 csatlakozás alul legyen. (lásd a oldalon 20)

**Figyelem! A szigetelő gumigyűrűt nem szabad forrón felragasztani.**

Az alaptestet az építészeti adottságoknak megfelelően szereljük be (Szerelési példák lásd a oldalon 21).

**1. ábra 2a**

Szerelés közvetlenül a falra.

**2. ábra 2B**

Távtartó szerkezetre való szerelés.

**3. ábra 2c**

Tartórendszerre szerelés.

**kád / Exafill**

(lásd a oldalon 28)

Kád lefolyója: Dugó becsavarása (ábra 1 - 3)

**Műszaki adatok**

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Üzemi nyomás:                             | max. 1 MPa                 |
| Ajánlott üzemi nyomás:                    | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Nyomáspróba:                              | 1,6 MPa                    |
|                                           | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Forróvíz hőmérséklet:                     | max. 60°C                  |
| Átfolyási teljesítmény 0,3 MPa:           |                            |
| Kifolyó 1 - 4:                            | 26 l/perc                  |
| Kifolyó Kézi zuhany:                      | 15 l/perc                  |
| max. Átfolyási teljesítmény:              | 38 l/perc                  |
| Csatlakozás G 3/4:                        | hideg jobbra - meleg balra |
| Csatlakozás Fejzuhany G 1/2               |                            |
| Termikus fertőtlenítés:                   | 70°C / 4 perc              |
| A terméket kizárólag ivóvízhez tervezték! |                            |

**Szimbólumok leírása**

- Ne használjon ecetsavtartalmú szilikont!
- Méretet** (lásd a oldalon 18)
- Átfolyási diagramm** (lásd a oldalon 24)
- Szerelési példák** (lásd a oldalon 24)
- Zuhanytálca közepe** (lásd a oldalon 24)
- Ezen a területen a fal megerősítésére van szükség.
- Melegvíz
- Hidegvíz
- Tartozékok** (lásd a oldalon 33)
- Vizsgajel** (lásd a oldalon 34)

**הערות בטיחות**

- ⚠ יש להשתמש בכפפות בזמן ההתקנה כדי למנוע פציעות וחתכים
- ⚠ למערכת המים החמים והקרים צריכים להיות לחצים שווים

**הוראות התקנה**

- לפני ההתקנה, בדוק אם נגרמו למוצר נזקים בהובלה אחרי ההתקנה, לא נכיר בנזקים שנגרמו בהובלה או בנזקים במשטחים
- חובה להתקין את הצינורות והאביזרים, לשטוף אותם ולבדוק אותם על פי התקנים הישימים
- צריך לפעול על פי חוקי השרברבות הישימים במדינת ההתקנה
- מידות ההתקנה המצוינות בהוראות ההתקנה הללו הן אידיאליות לאנשים בגובה של כ-1.80. אפשר לשנות את המידות, אם רוצים. במקרה כזה, צריך לשים לב ששינוי בגובה ההתקנה ישנה גם את גובה המינימום, וצריך לקחת בחשבון את מידות ההתקנה המעודכנות.

**הרכבה**

התקן גוף עם יציאה G 3/4 כשהוא מכונן כלפי מטה (ראה עמוד 20)

**חשוב! האטם לא מתאים לדבק חם**

אפשר להתקין את הסט הבסיסי בדרכים שונות, תלוי באופן הבנייה (דוגמה להתקנה ראה עמוד 21).

**1. איור 2a**

התקנה ישירה על קיר

**2. איור 2B**

התקנה ישירה על קיר עם בורגי הרכבה מתכוננים 10 מ"מ

**3. איור 2c**

התקנה על מערכת נושאת

**אמבטיה / Exafill**

(ראה עמוד 28)

יציאת האמבטיה: הברג פנימה את הפקק (איור 1 - 3)

**נתונים טכניים**

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| מקסימום 1 MPa              | לחץ הפעלה:                    |
| MPa 0,5 - 0,1              | לחץ פעולה מומלץ:              |
| MPa 1,6                    | לחץ בדיקה:                    |
| (MPa = 10 bar = 147 PSI 1) |                               |
| מקסימום 60°C               | טמפרטורת מים חמים             |
|                            | קצב זרימה על פי 0,3 MPa:      |
|                            | יציאה 1 - 4:                  |
|                            | יציאה מזלף ידני:              |
|                            | מקסימום קצב זרימה:            |
|                            | חיבורים G 3/4:                |
|                            | חיבורים ראש מקלחת G 1/2       |
|                            | חיטוי תרמי                    |
|                            | המוצר מיועד אך ורק למי שתייה! |

**תיאור הסמל**

אסור להשתמש בסיליקון המכיל חומצה אצטית!

**מידות** (ראה עמוד 18)

**דיאגרמת זרימה** (ראה עמוד 24)

**דוגמה להתקנה** (ראה עמוד 24)

**מרכז המקלחת באמבטיה** (ראה עמוד 24)

יש לחזק את הקיר באזור זה

מים חמים

מים קרים

**חלקי חילוף** (ראה עמוד 33)

**תעודת בדיקה** (ראה עמוד 34)

**Szerelés**

(lásd a oldalon 20)




**הרכבה**

(ראה עמוד 20)






## RainSelect

1531018X

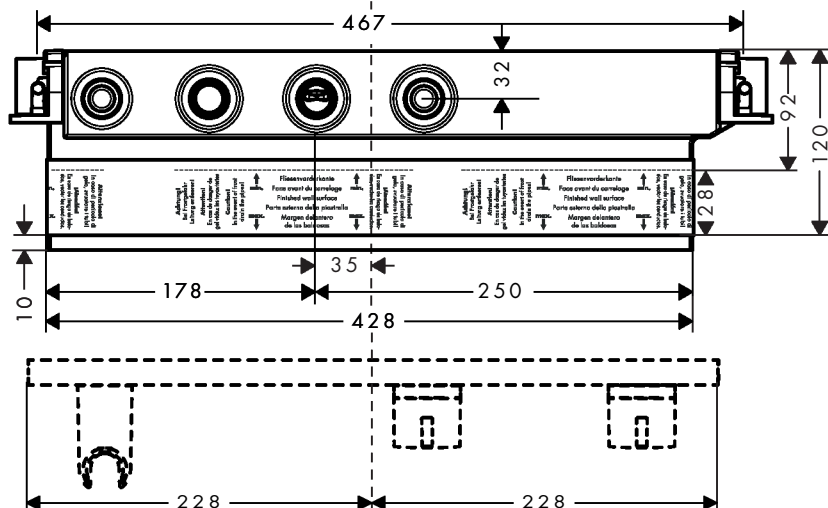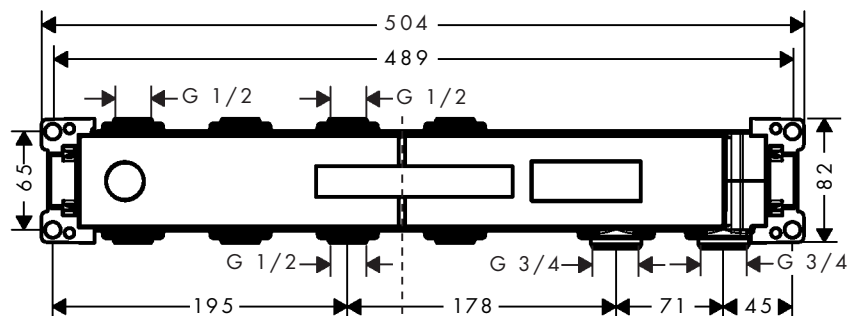


## RainSelect


1531118X

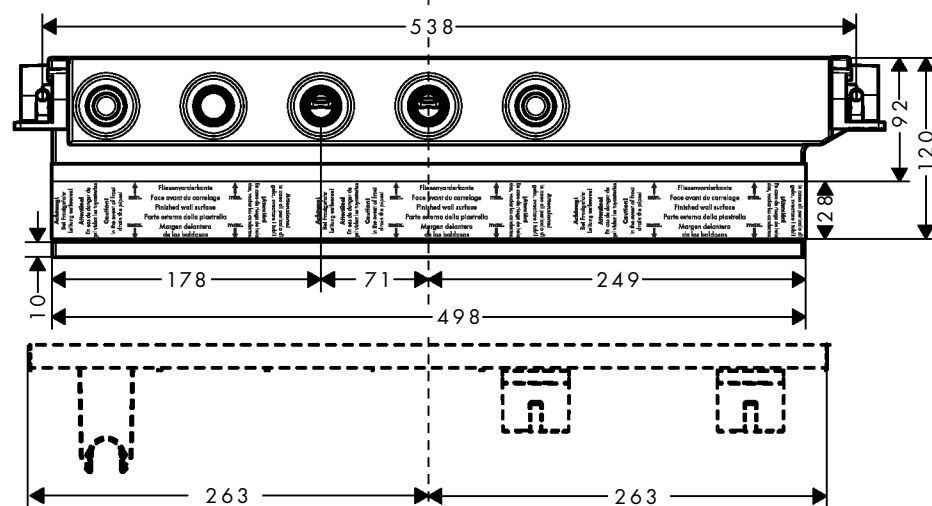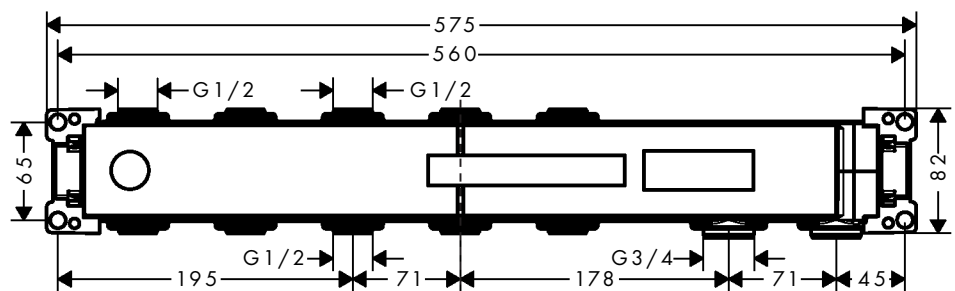

**RainSelect**  
1531218X

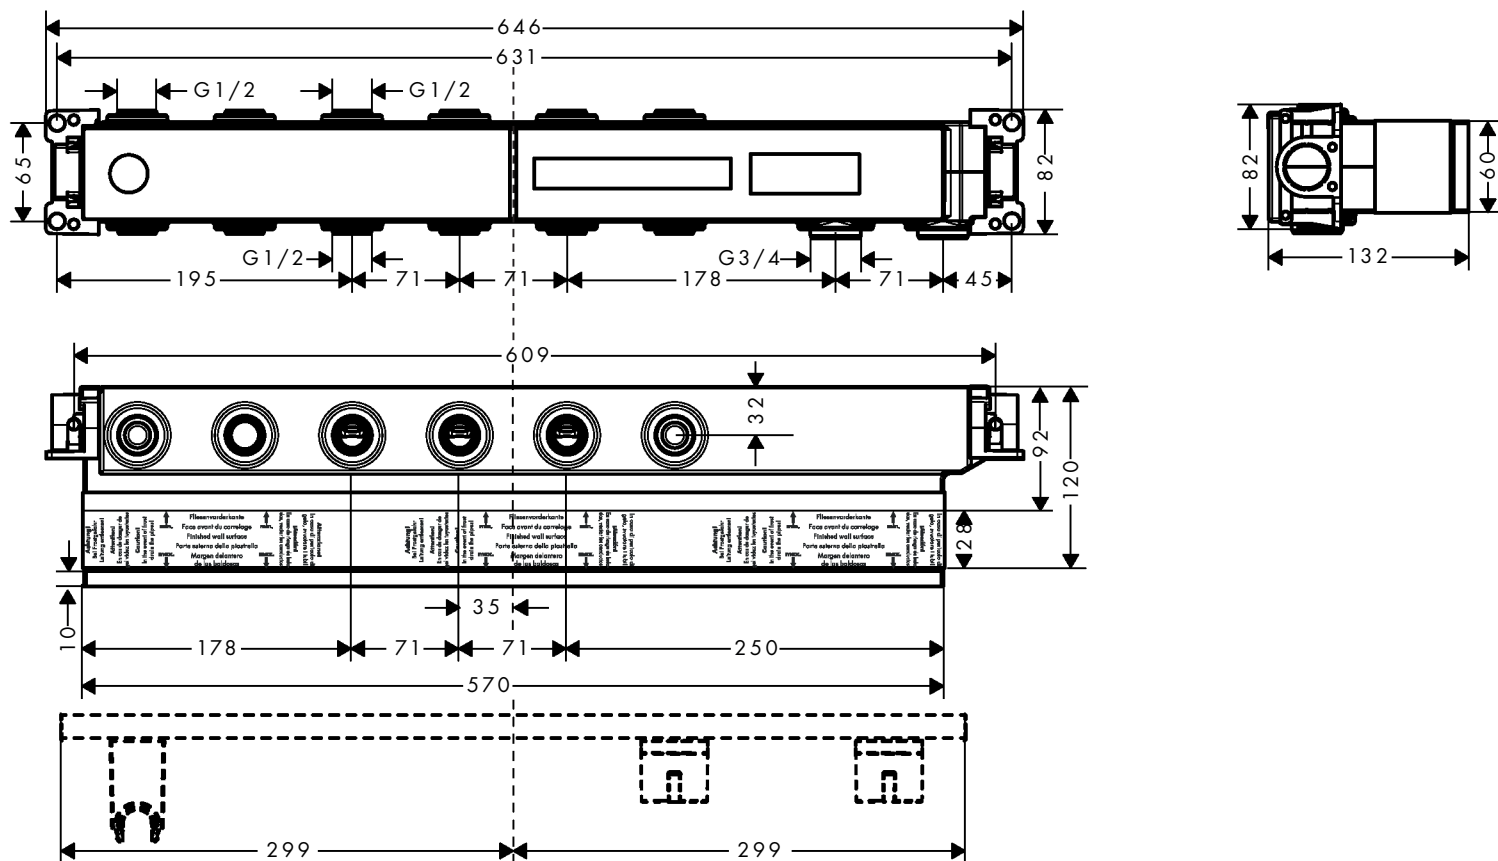


**RainSelect**  
1531318X

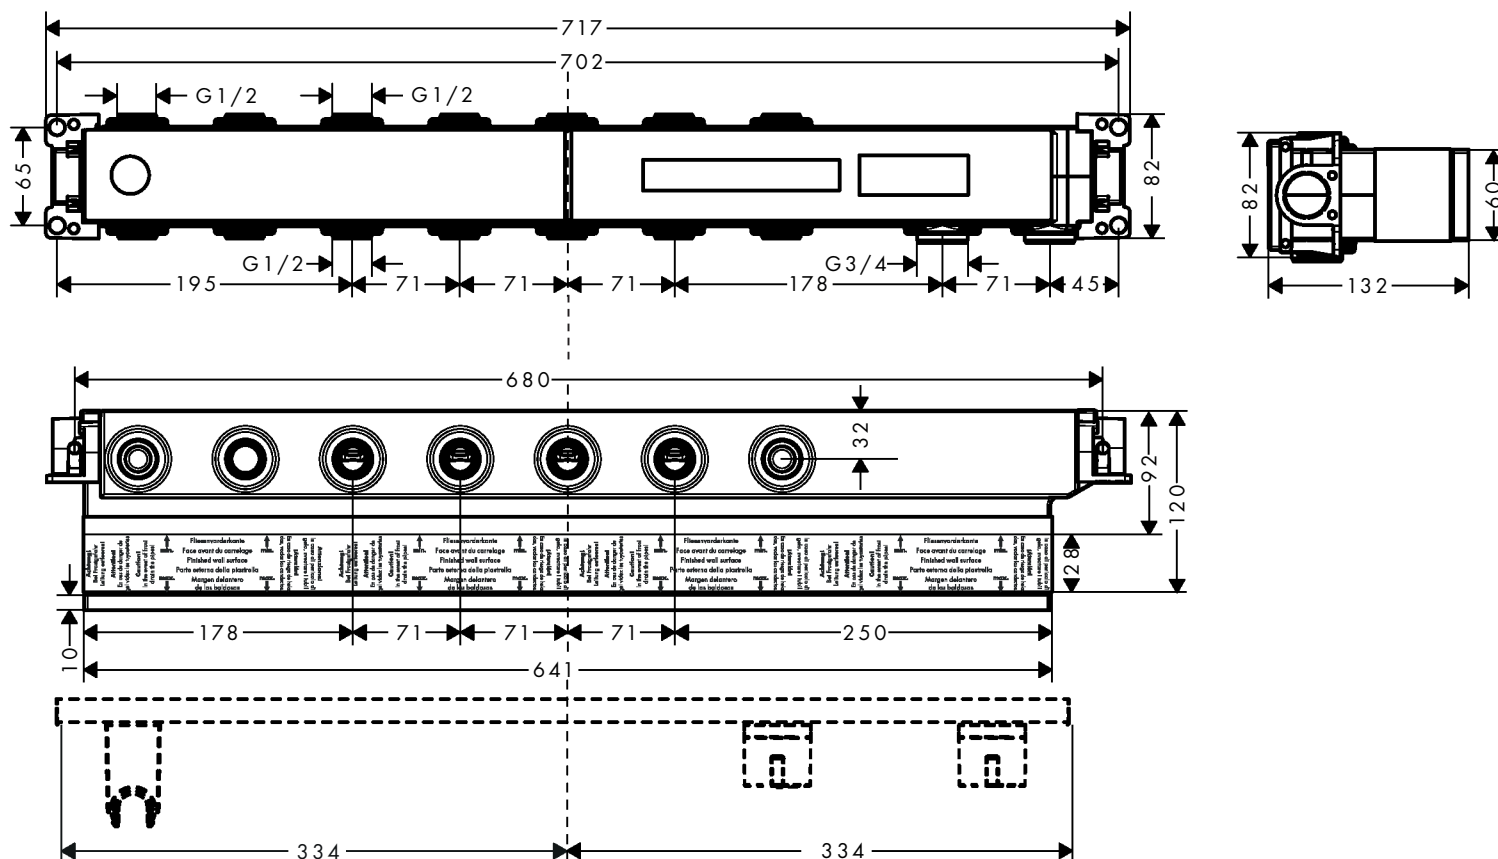





### RainSelect

1531018X  
1531118X  
1531218X  
1531318X

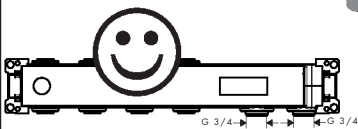


### RainSelect



15355XXX / 15380XXX  
15356XXX / 15381XXX  
15357XXX / 15357XXX  
15358XXX / 15384XXX

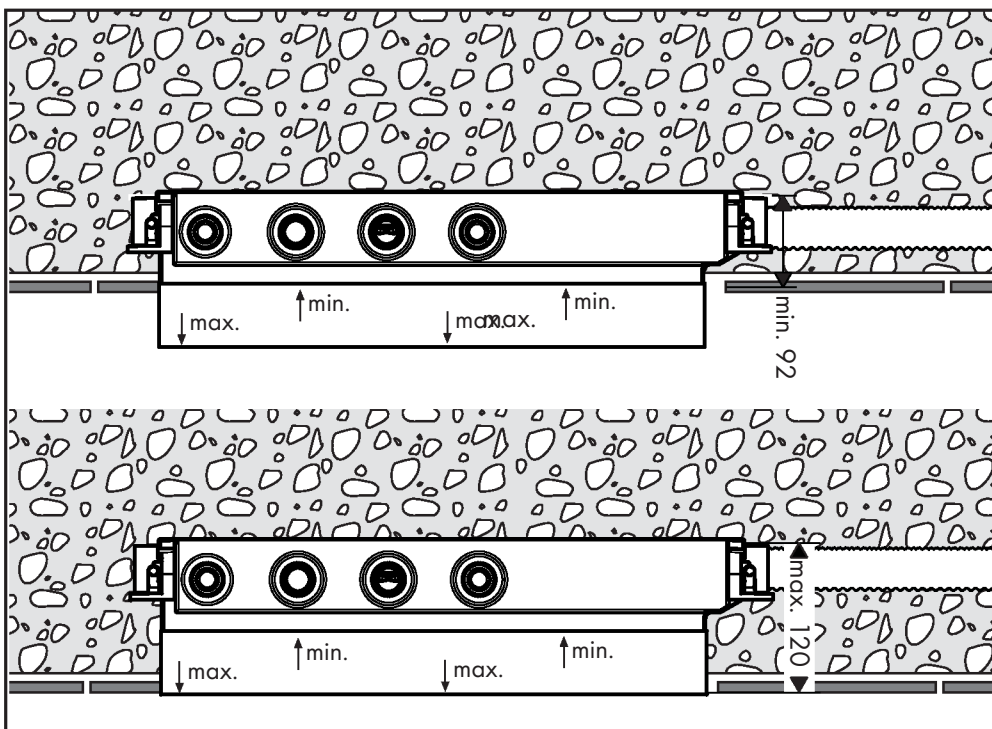



**15358XXX** 15357XXX  
1531318X 1531218X  
**15356XXX** 15355XXX  
1531118X 1531018X

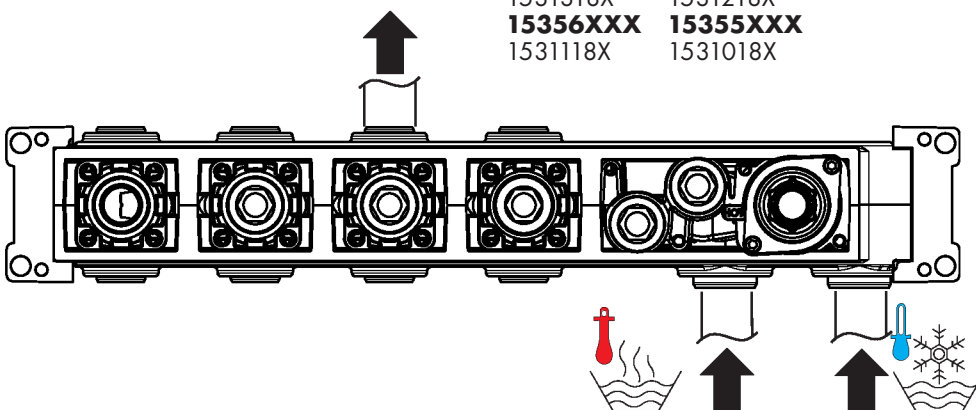



**15384XXX** 15381XXX  
1531318X 1531118X  
**15382XXX** 15380XXX  
1531218X 1531018X

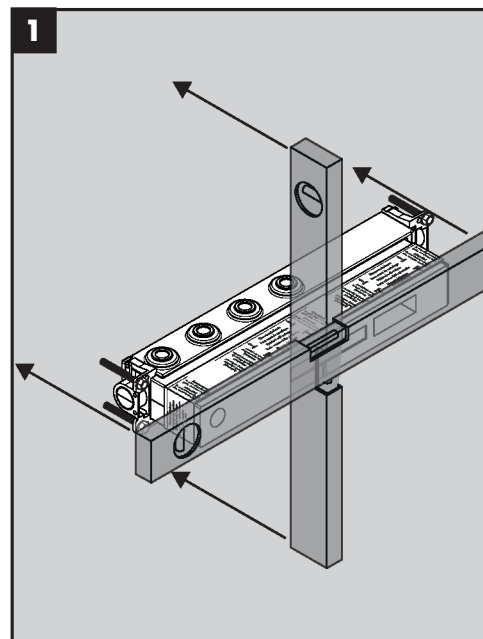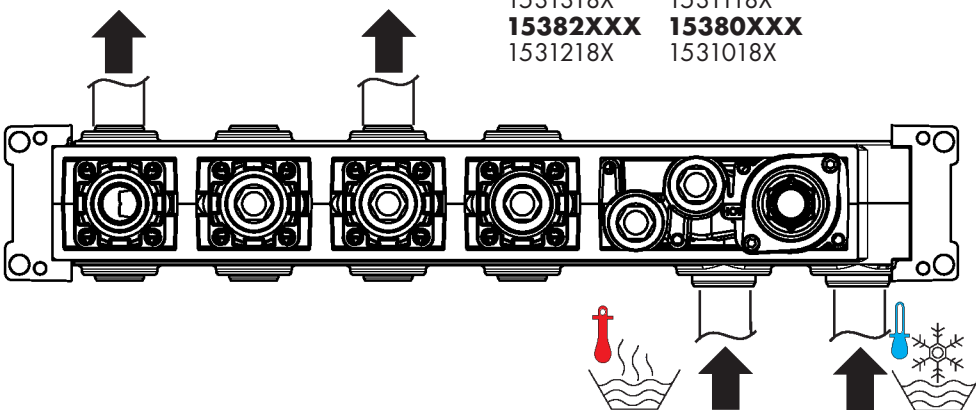



2a

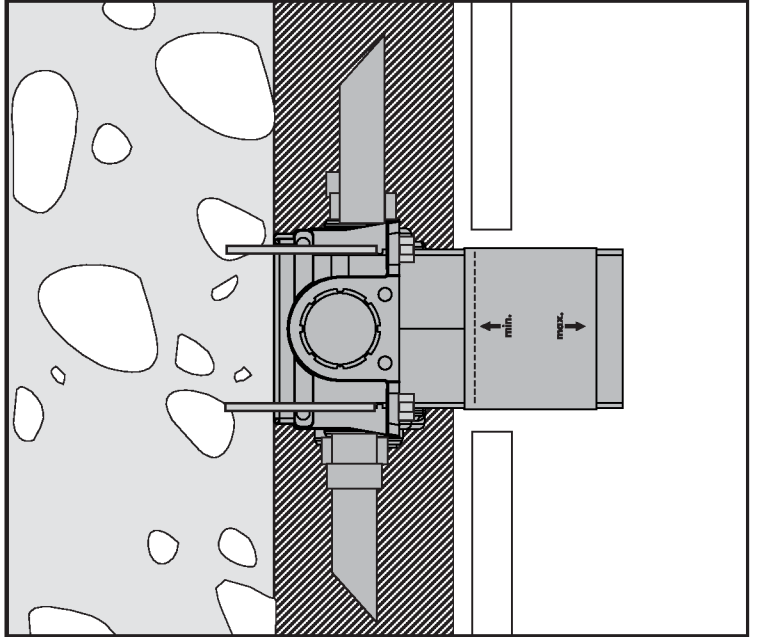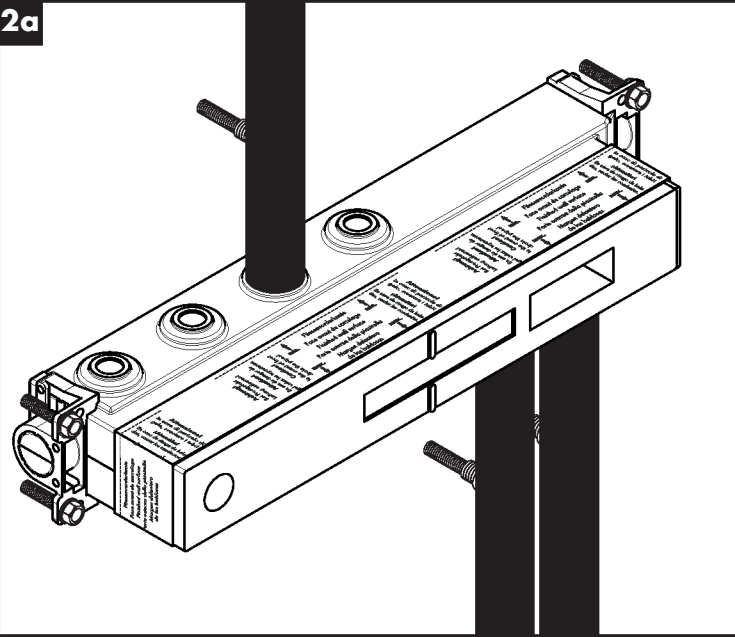

2b




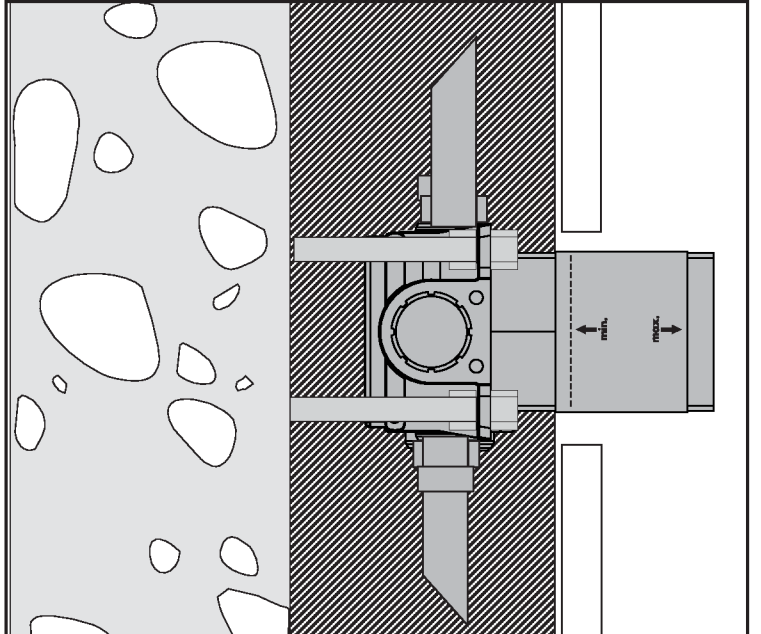
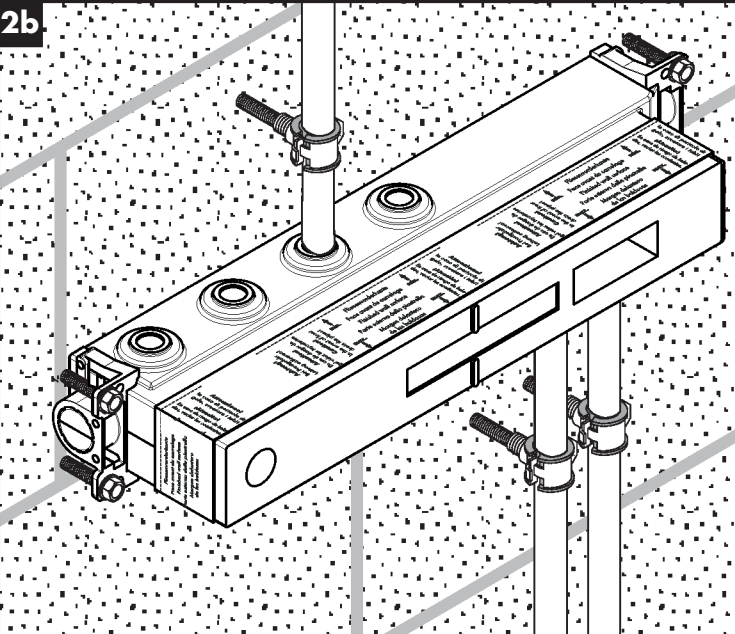


2c

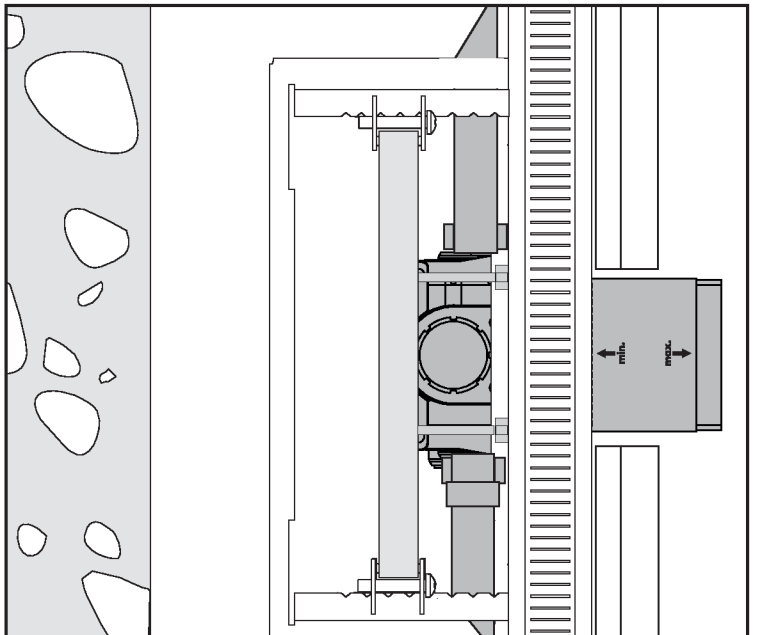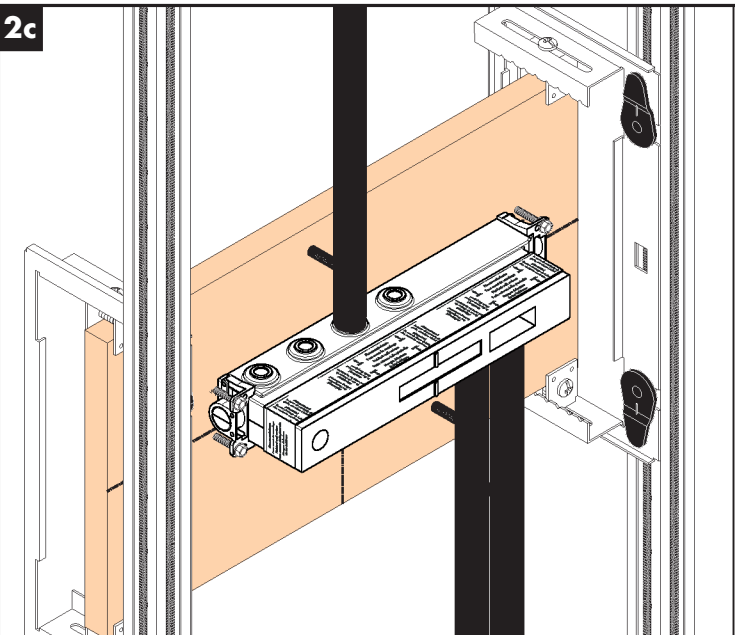




|           |                               |           |                      |           |                             |
|-----------|-------------------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------------------|
| <b>DE</b> | Spülen der Leitungen          | <b>CS</b> | vypláchnout vedení   | <b>EL</b> | Καθαρισμός των αγωγών       |
| <b>FR</b> | Rincer les conduites          | <b>SK</b> | Vypláchnutie vedení. | <b>SL</b> | Izpiranje cevi              |
| <b>EN</b> | Flushing of the pipes.        | <b>ZH</b> | 冲洗管道。                | <b>ET</b> | Torude loputamine           |
| <b>IT</b> | Far scorrere l'acqua nel tubo | <b>HU</b> | A vezetékek öblítése | <b>LV</b> | Ūdens vada skalošana        |
| <b>ES</b> | Limpiar lavando los conductos | <b>FI</b> | Johdotusten huuhtelu | <b>SR</b> | Ispiranje cevi              |
| <b>NL</b> | Doorspoelen van de leidingen  | <b>SV</b> | Spola ledningarna    | <b>NO</b> | Spyling av ledninger        |
| <b>DK</b> | Skylning af ledninger         | <b>LT</b> | Išplauti vamzdžius   | <b>BG</b> | Промиване на тръбопроводите |
| <b>PT</b> | Lavagem das tubagens          | <b>HR</b> | Ispiranje slavina    | <b>UA</b> | Промивка труб.              |
| <b>PL</b> | Płukanie przewodów            | <b>TR</b> | Hatların yıkanması   | <b>JP</b> | 配管の洗浄                       |
| <b>RU</b> | Промывка трубопроводов        | <b>RO</b> | Spălarea conductelor | <b>AR</b> | غسيل المواسير               |
|           |                               |           |                      | <b>HE</b> | שטיפה של הצינורות           |

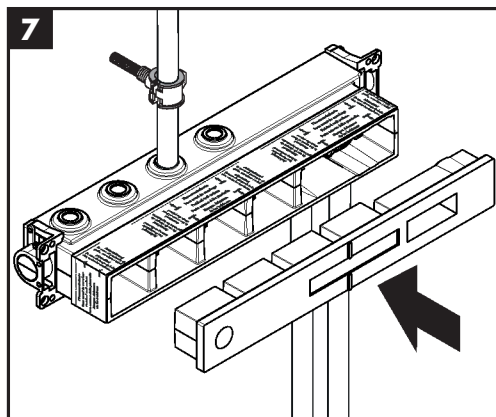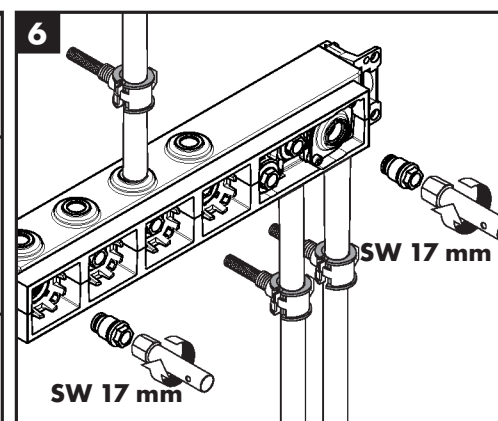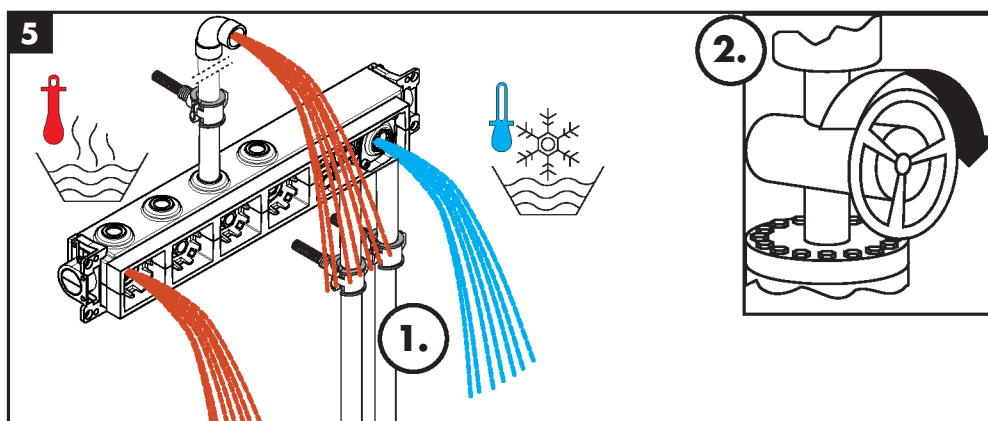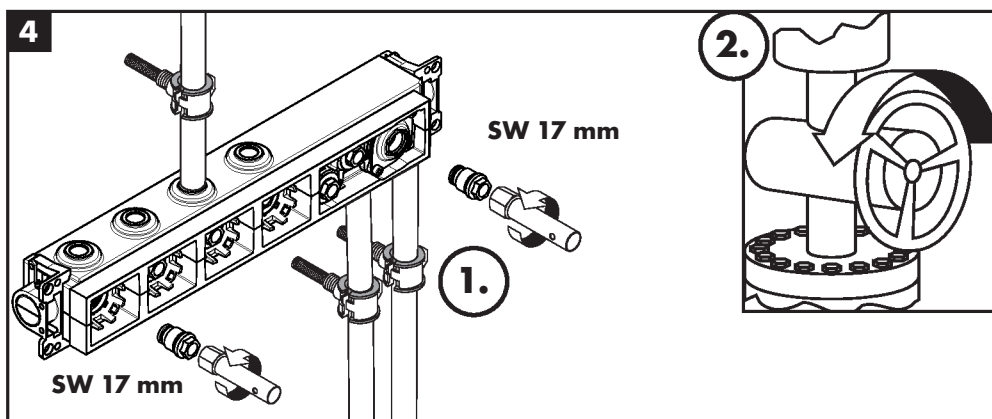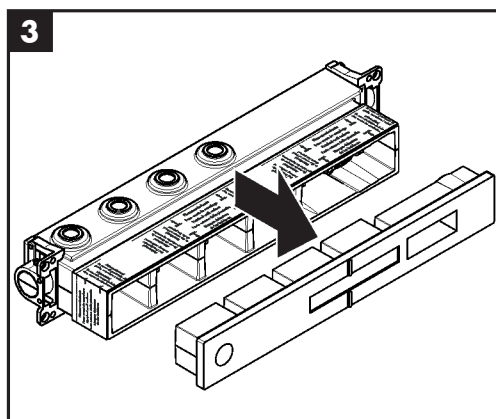





8

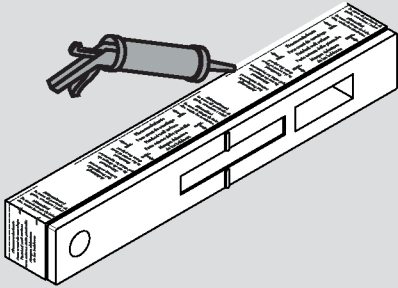

9

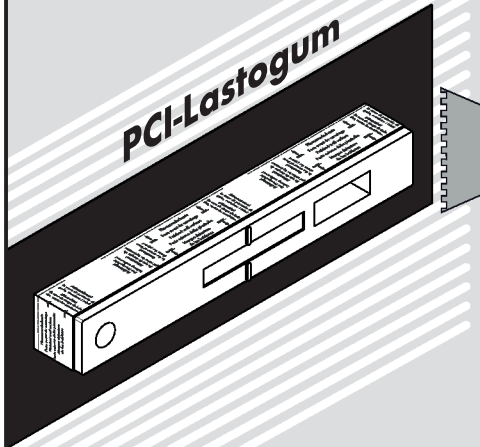




10

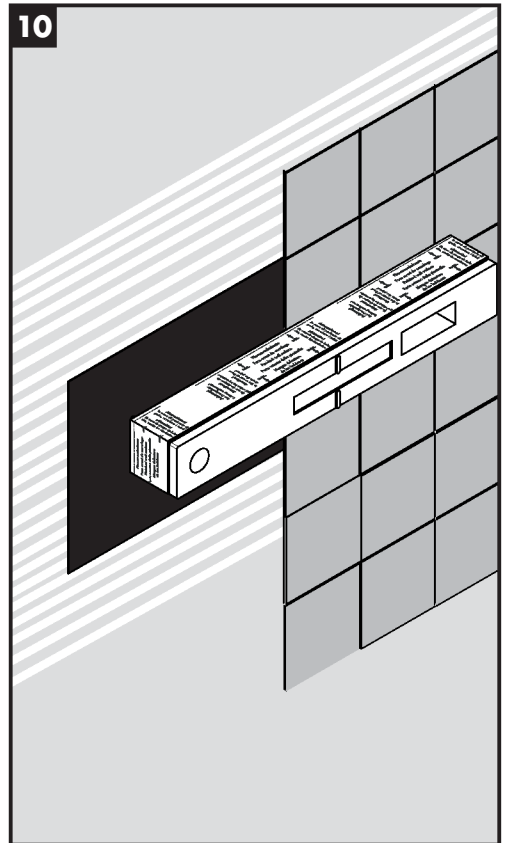






## RainSelect

1531018X / 15355XXX

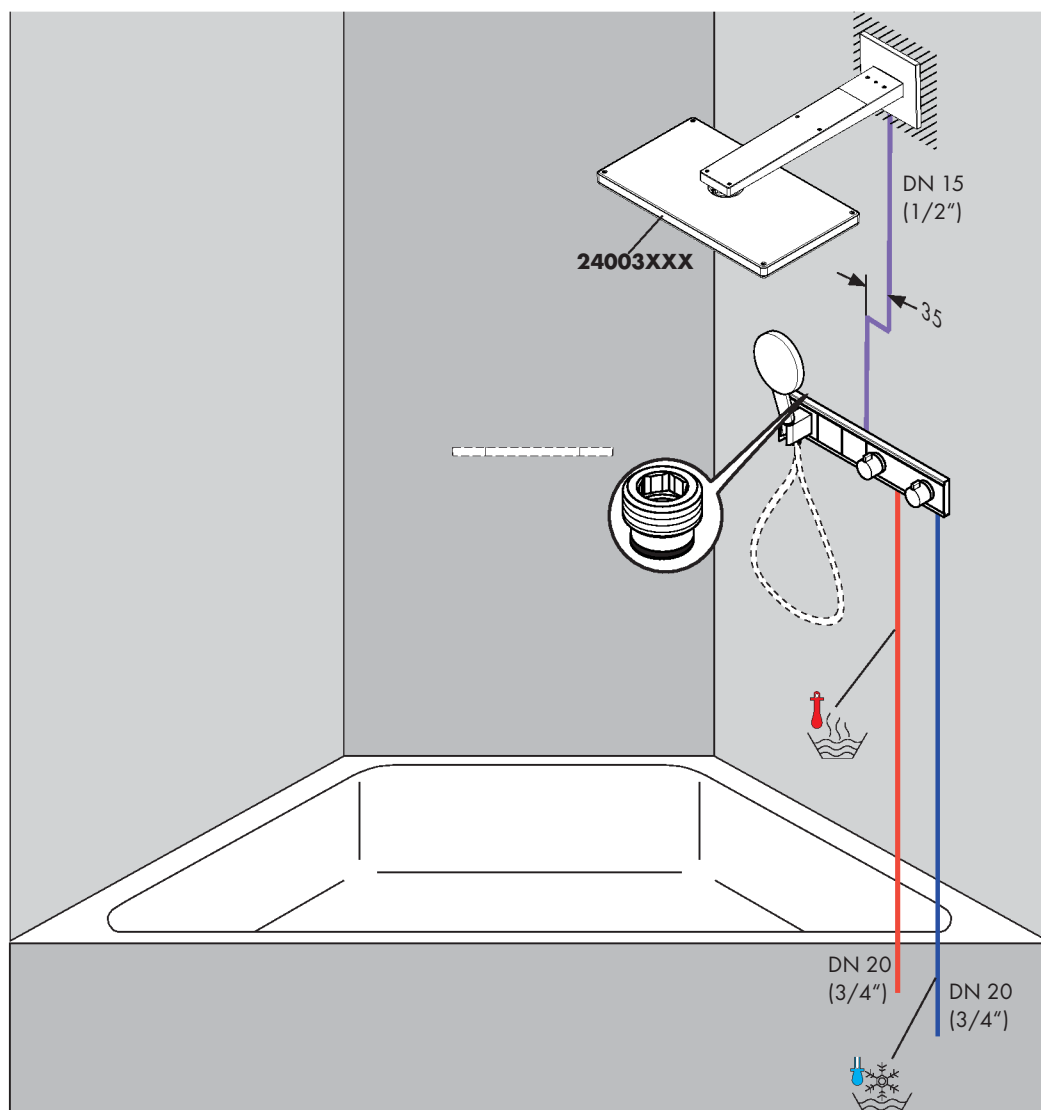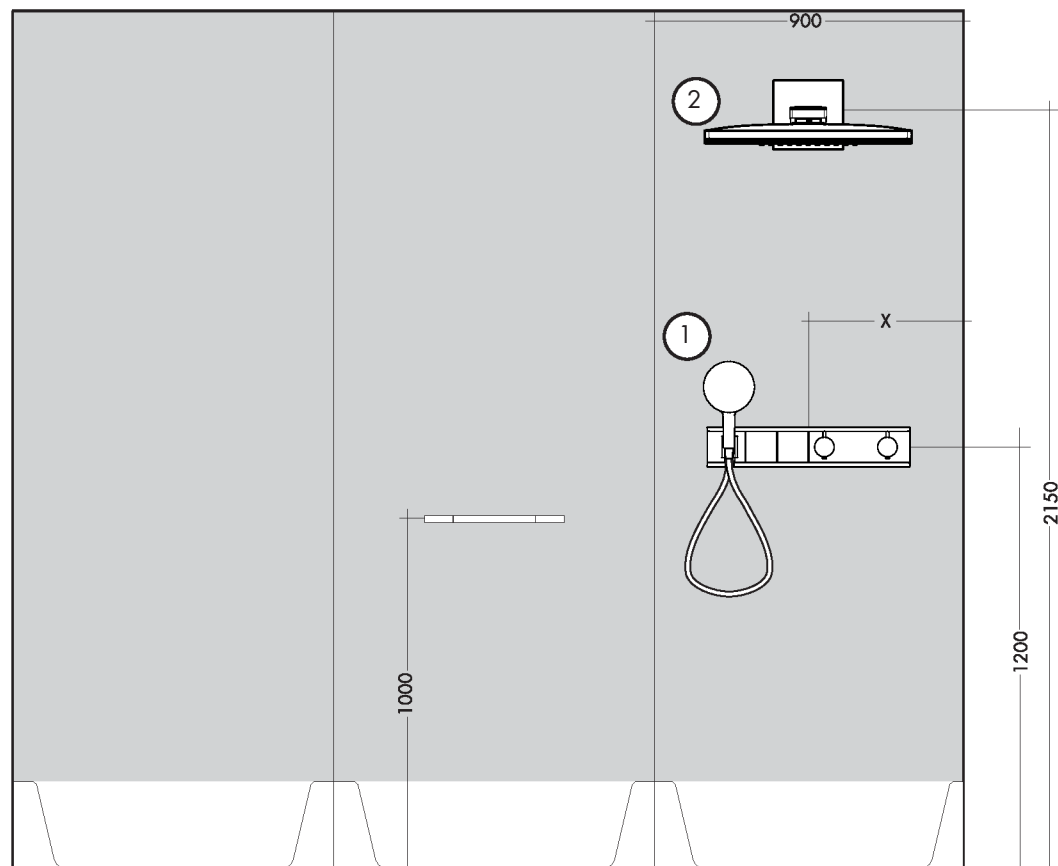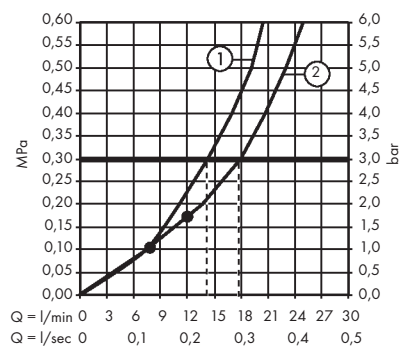

# RainSelect




1531318X / 15358XXX

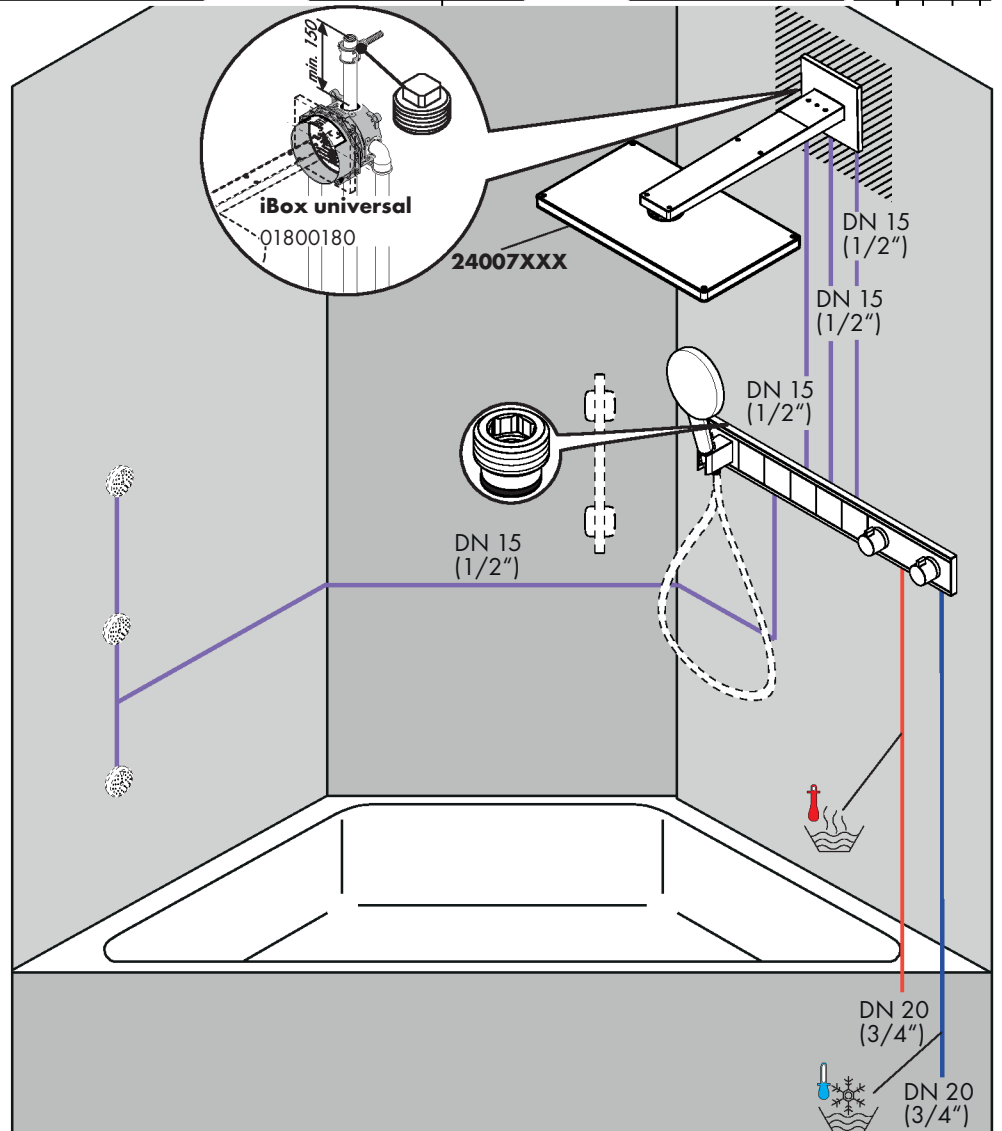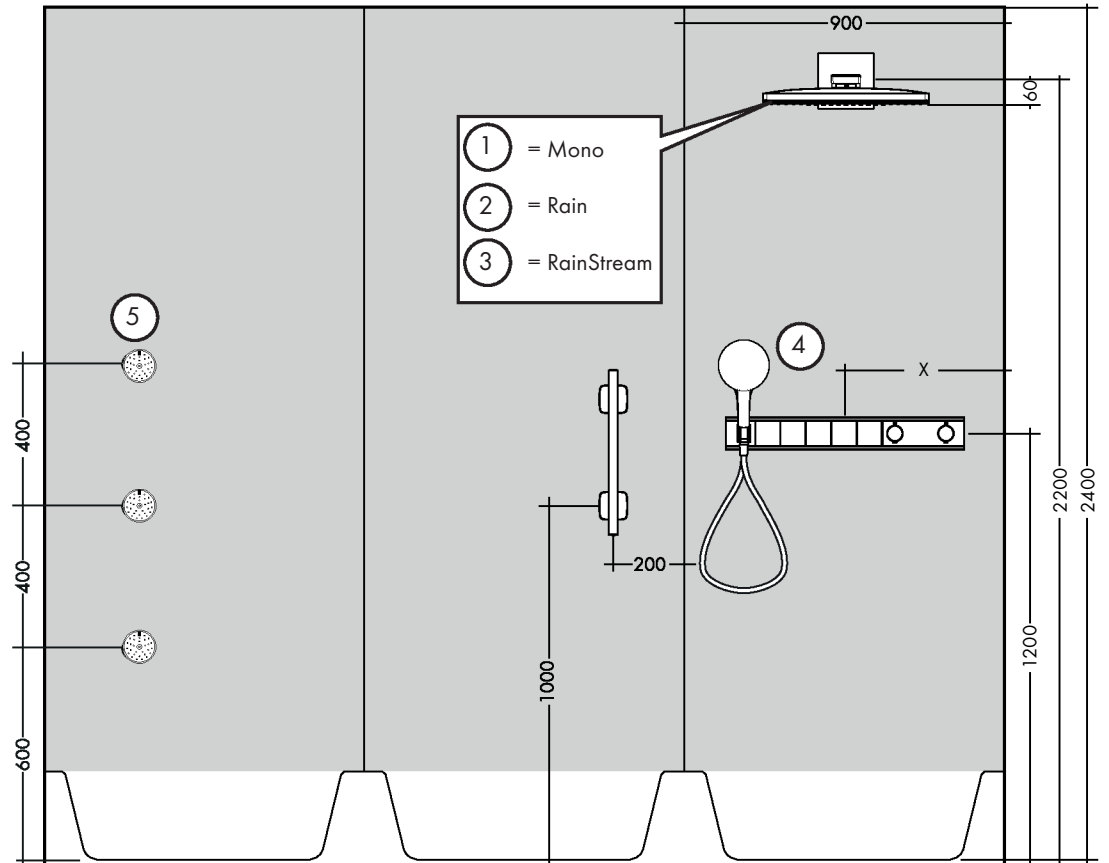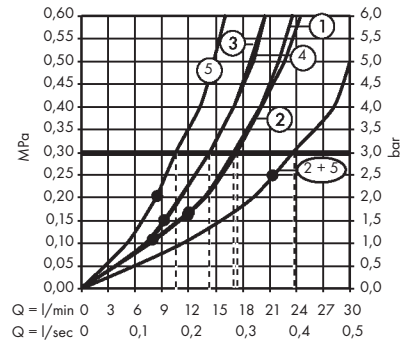






## RainSelect

1531218X / 15357XXX

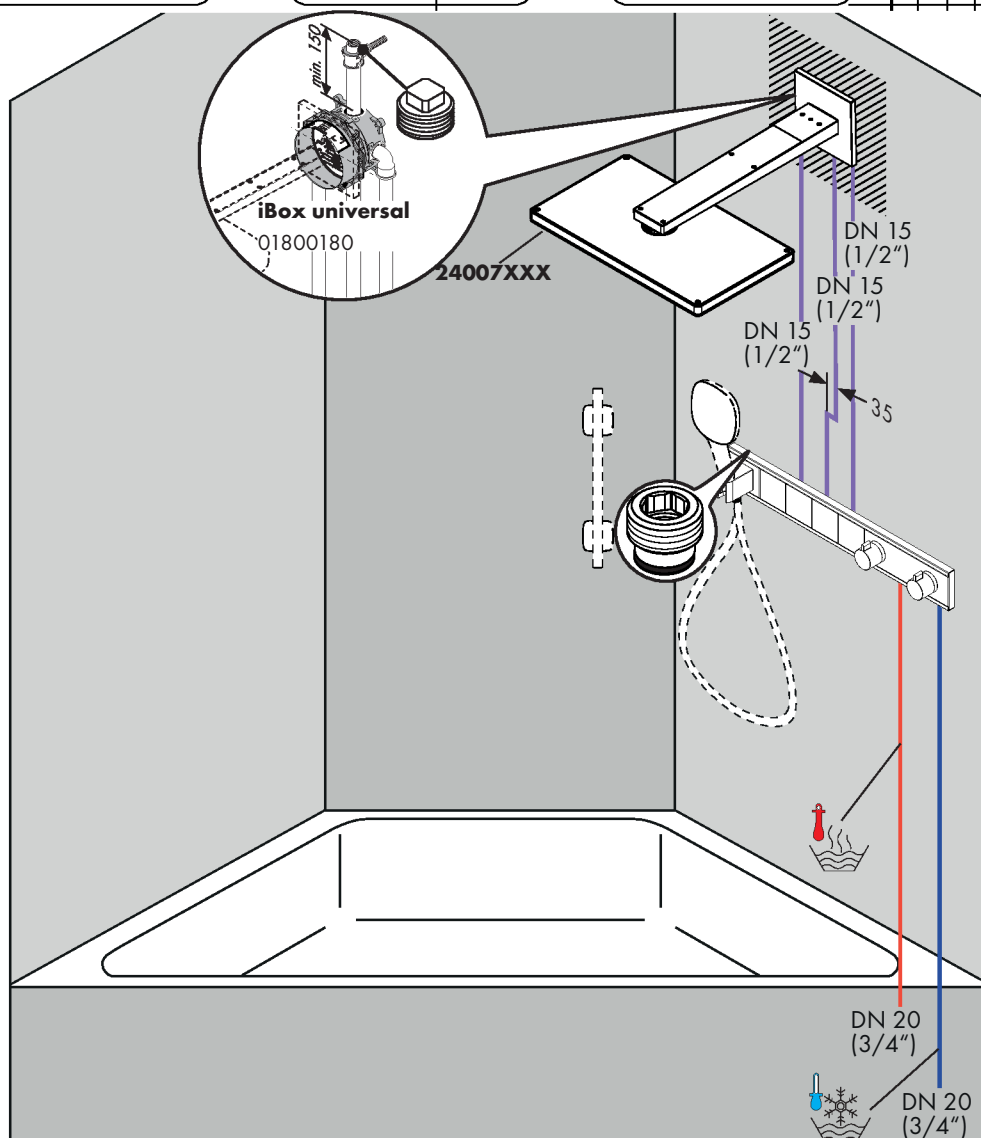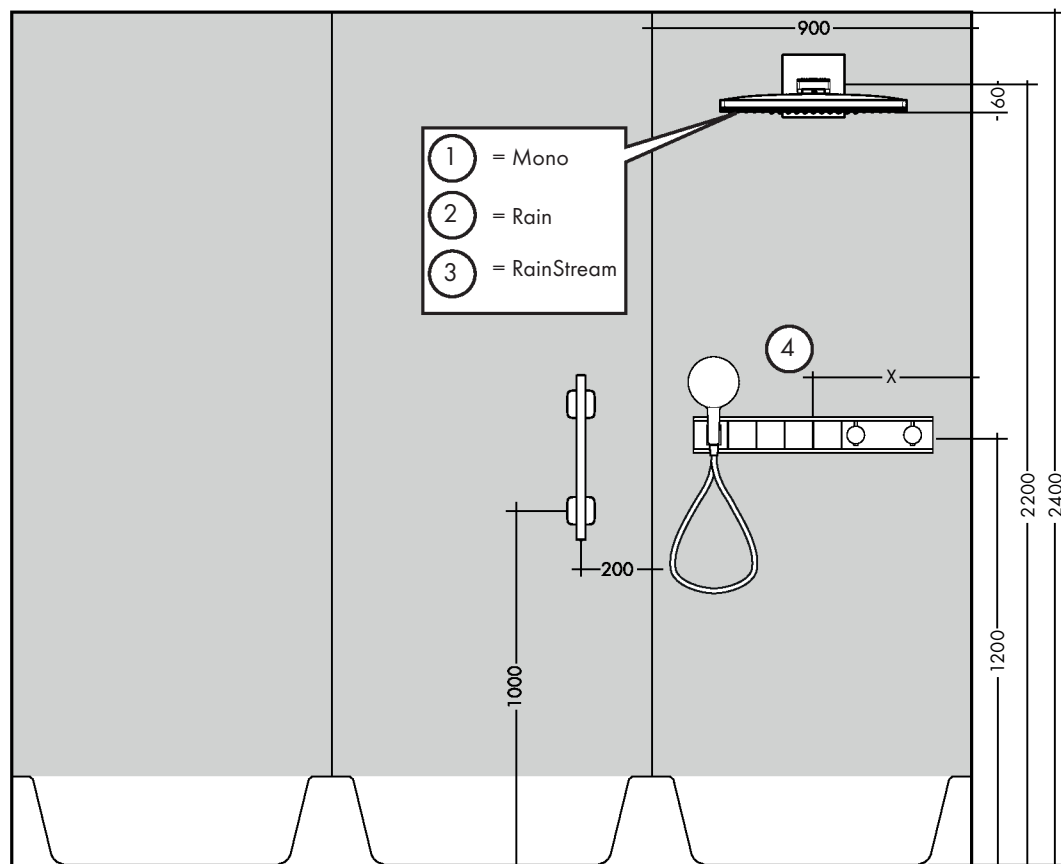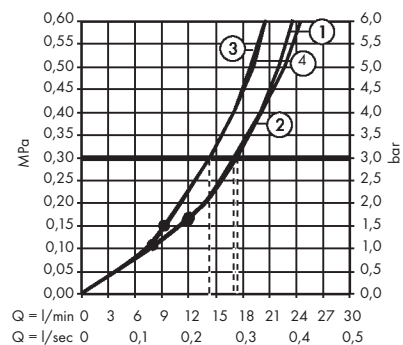

# RainSelect


1531118X / 15356XXX

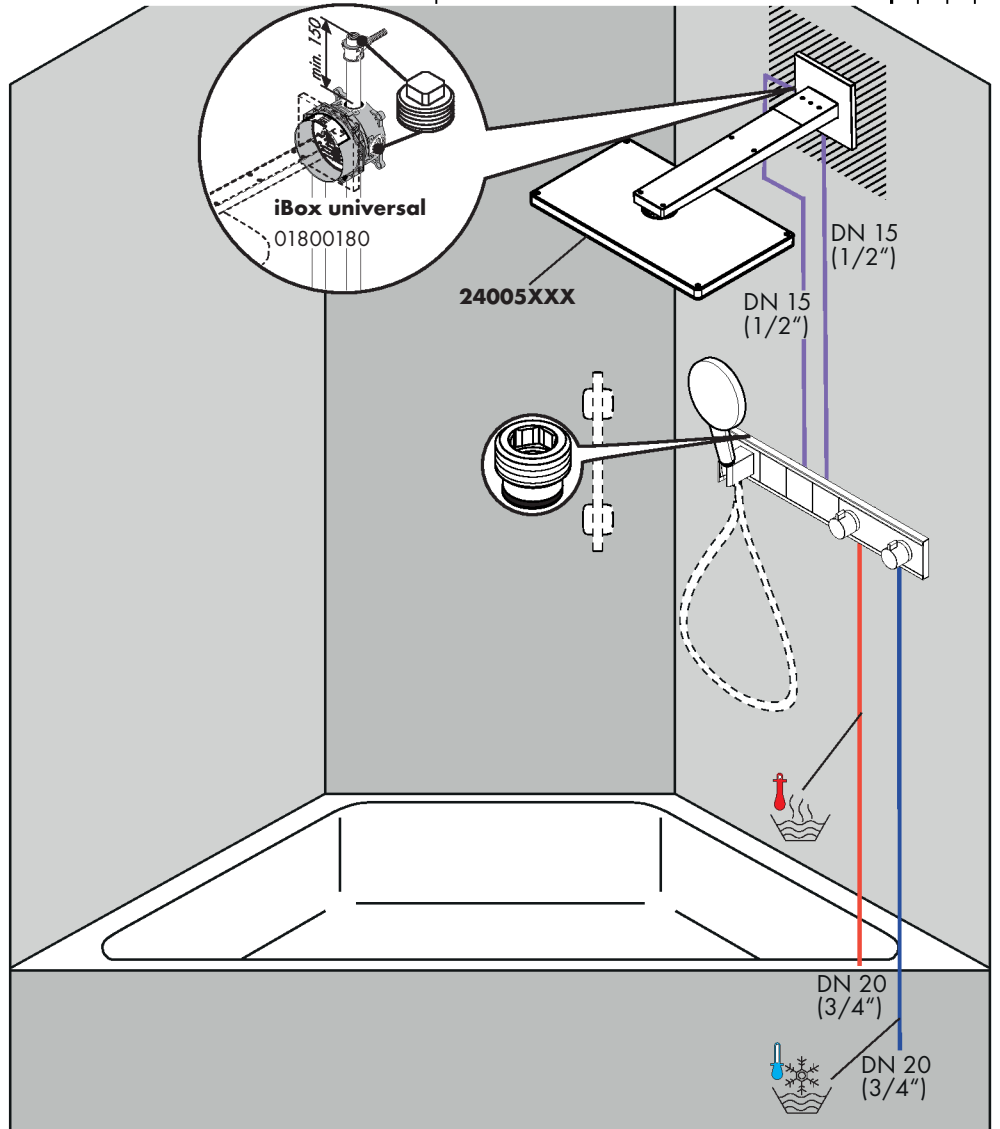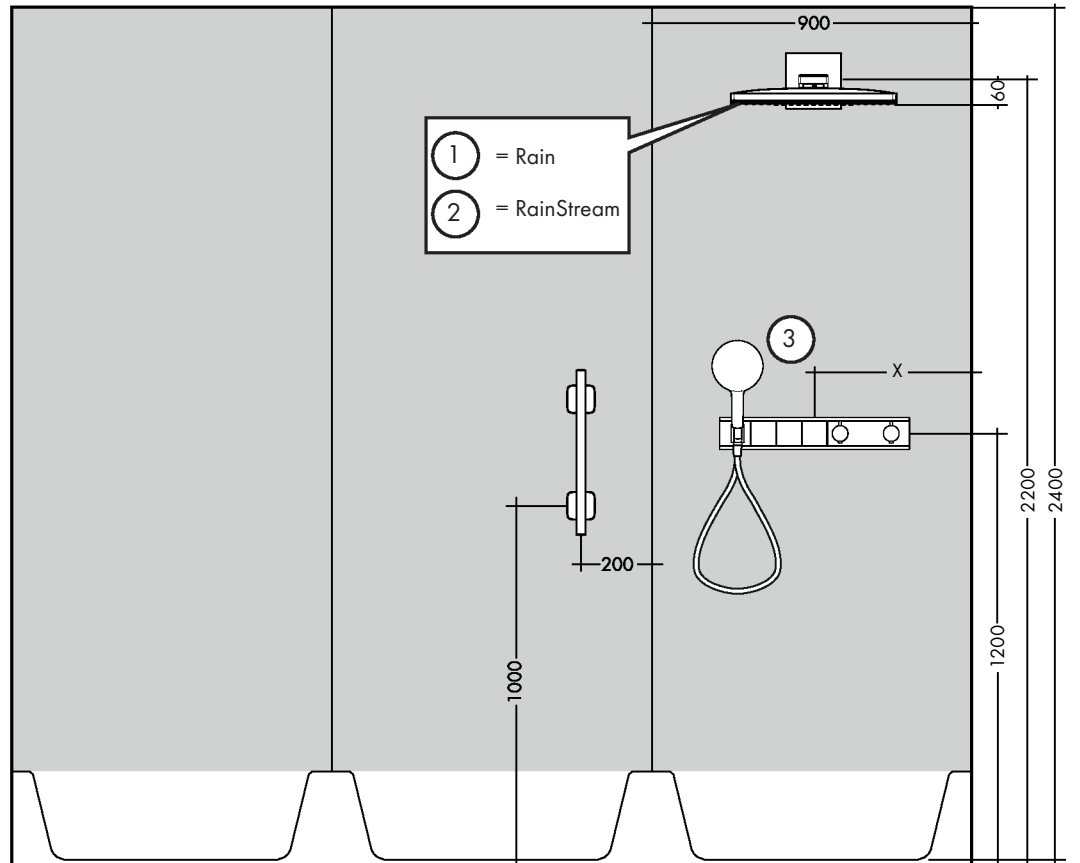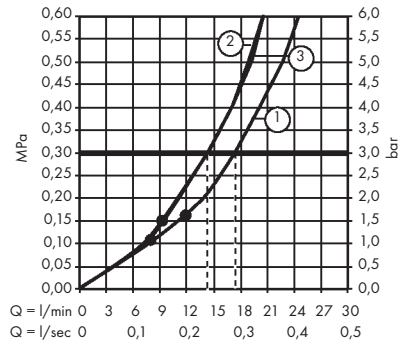








## RainSelect

1531118X / 15356XXX

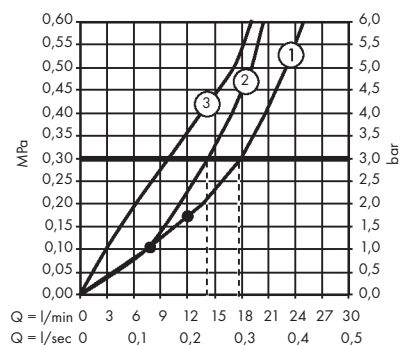

Rohrunterbrecher / Disconnecteur /  
Pipe interrupter / Valvola antiriflusso /  
Interruptor de tubería / Buisbeluchter /  
Rørafbryder / Válvula anti-retorno /  
Przerywacz rurowy / oddělovač trubky /  
Prerušenie potrubia / 管道断续器 /  
Прерыватель трубы / Csőmegszakító /  
Putkikatkoin / Rörventil /  
Vamzdžio pertraukiklis / Ventil cijevi /  
Boru kesici / Supapă de sens /  
Διακοπή σωλήνα / Prekinjalnik cevi /  
torukatkešti / Caurules atdalītājs /  
Element za regulaciju pritiska u  
cevi vazduhom / バキュームブレーカ  
Røravbryter / Тръбен прекъсвач /  
Роз'єднувач труб / قاطع الماسورة /  
מנתק צינור

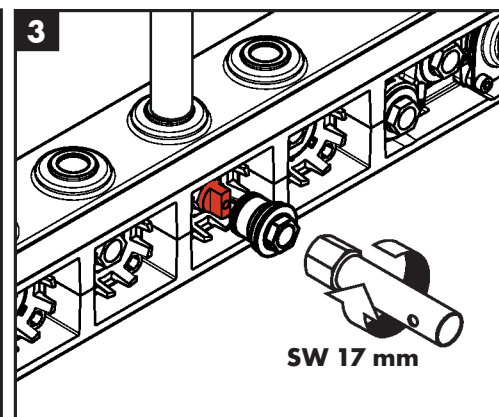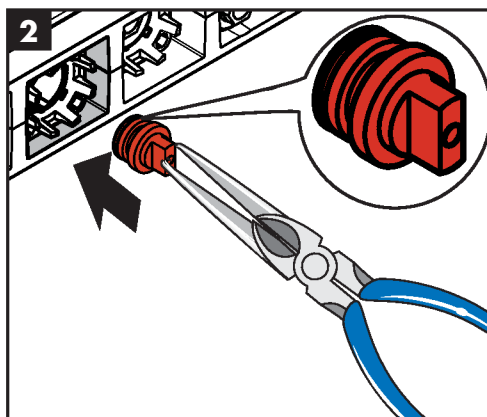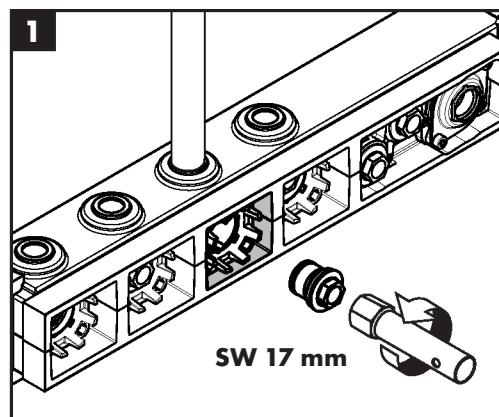
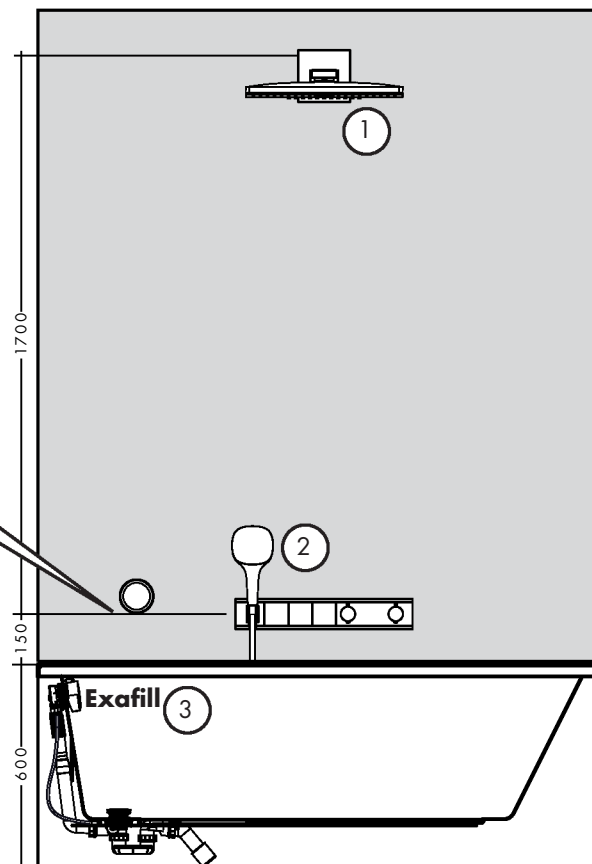
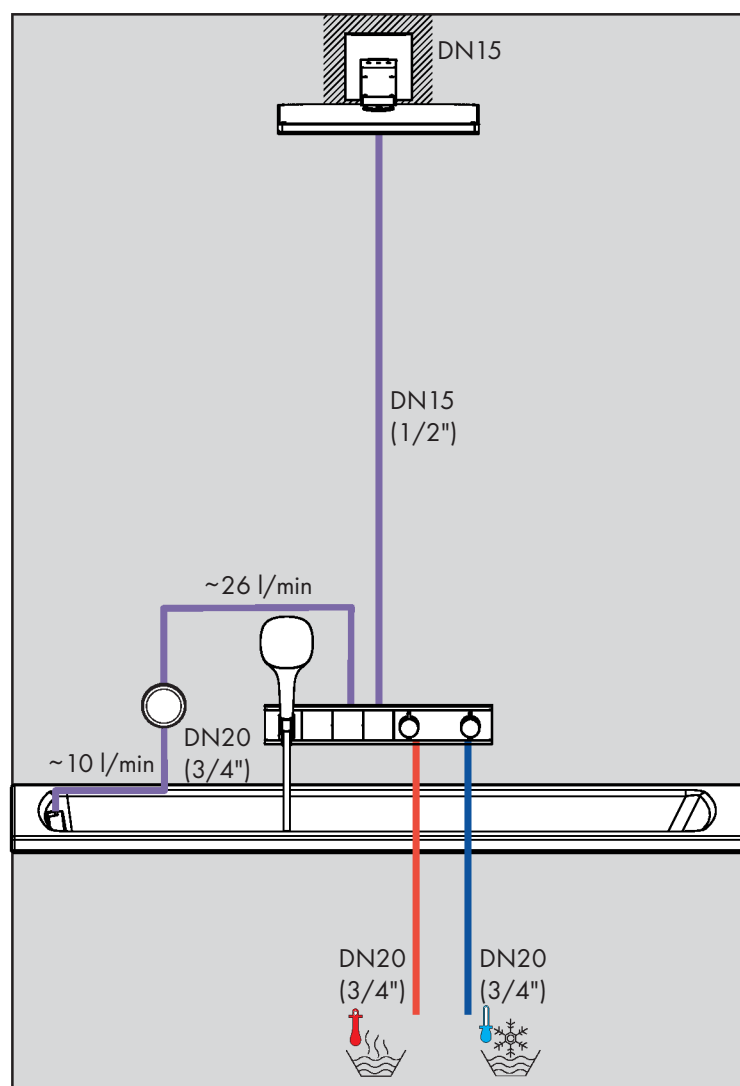









## RainSelect

1531318X / 15384XXX

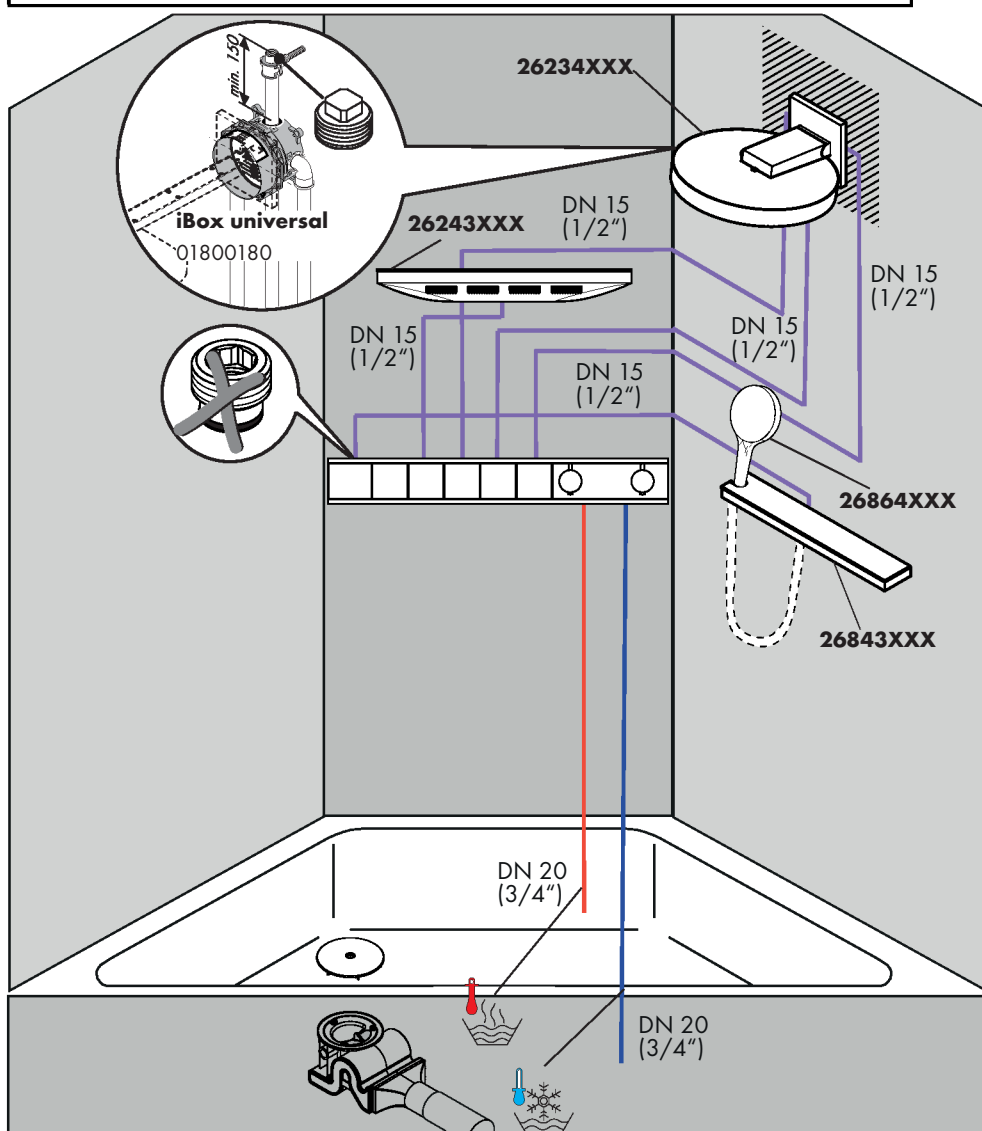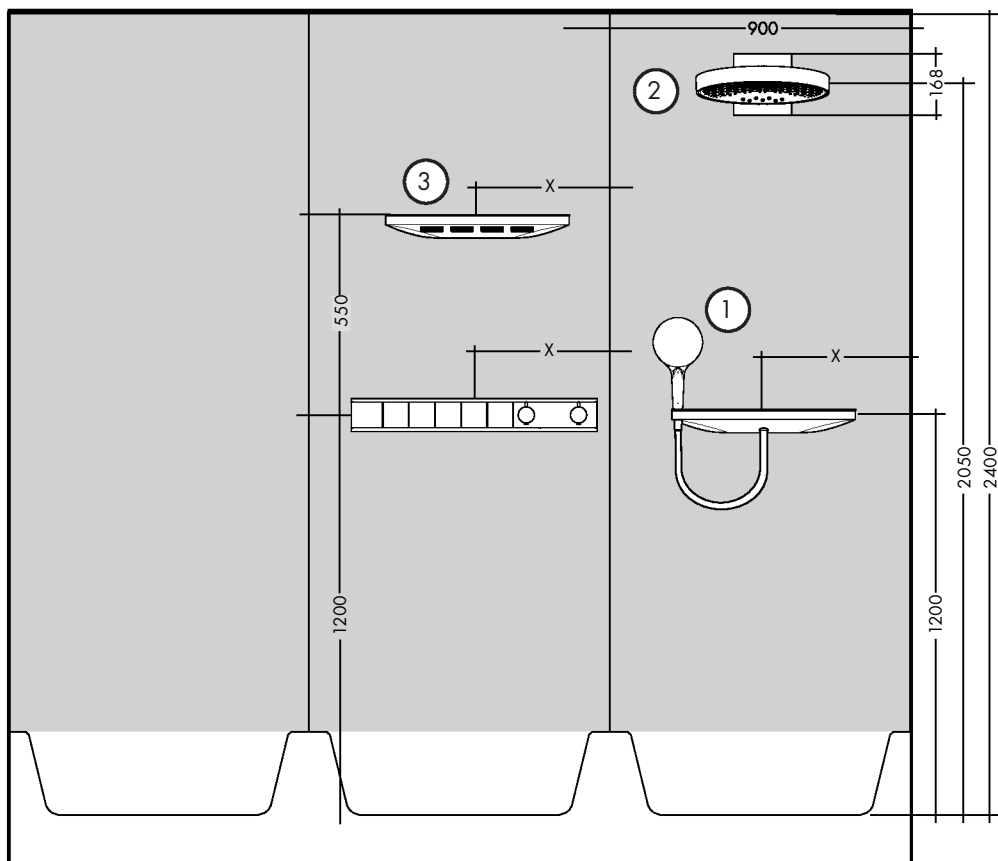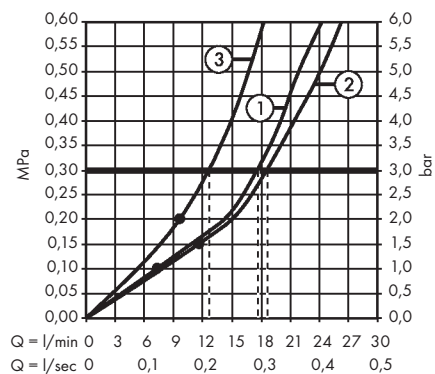

# RainSelect




1531218X / 15382XXX

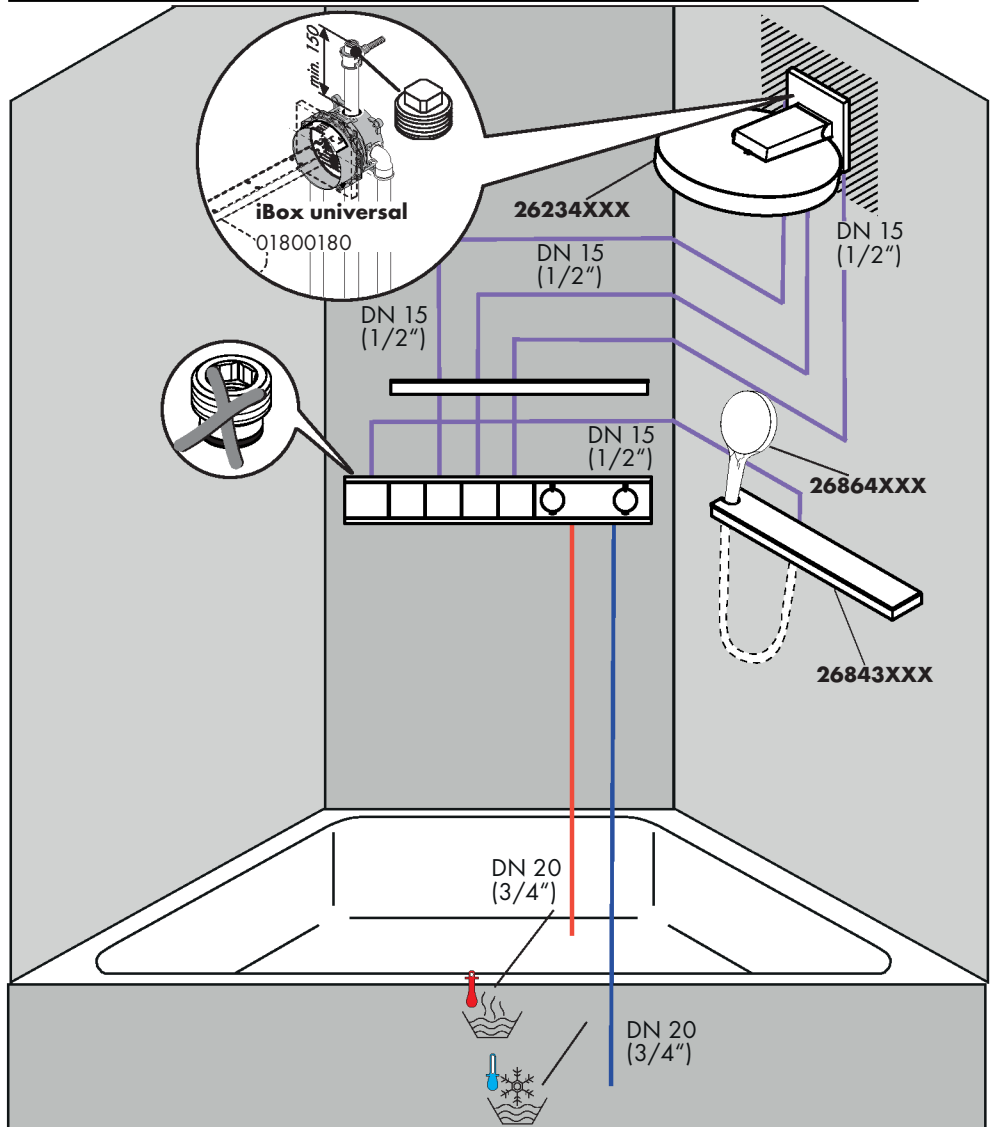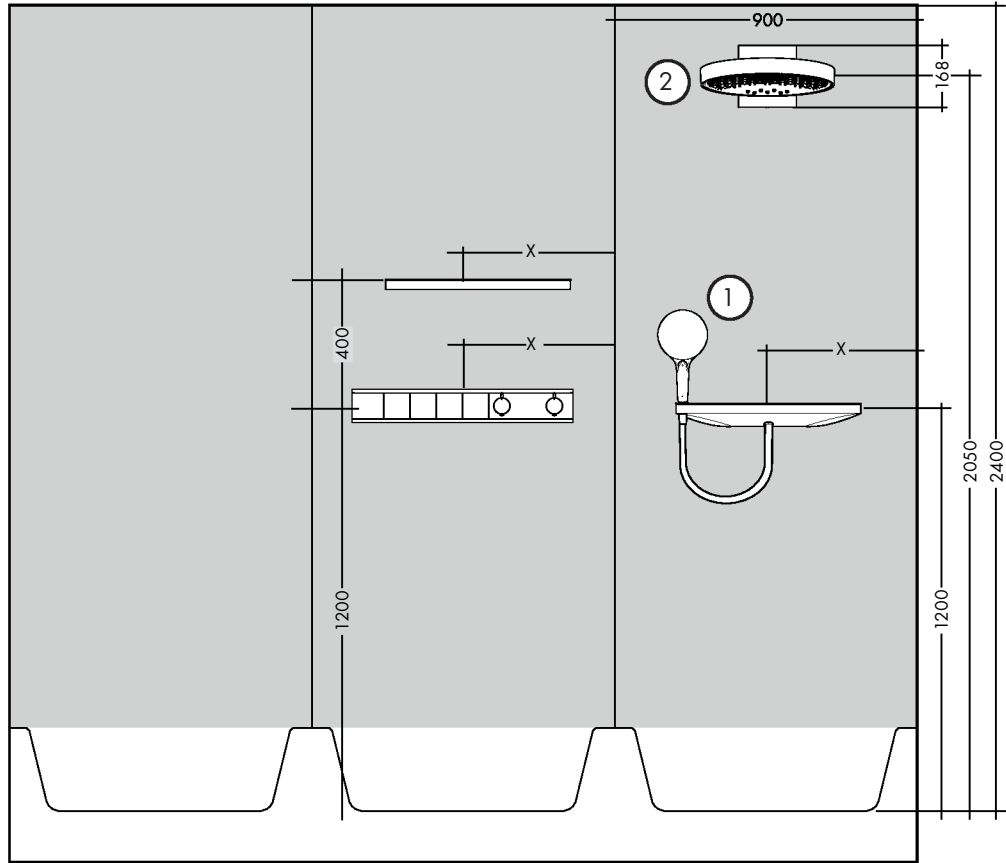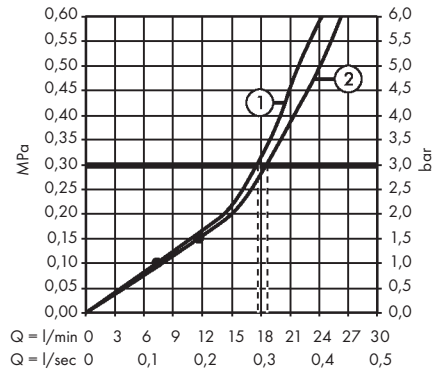




## RainSelect

1531118X / 15381XXX

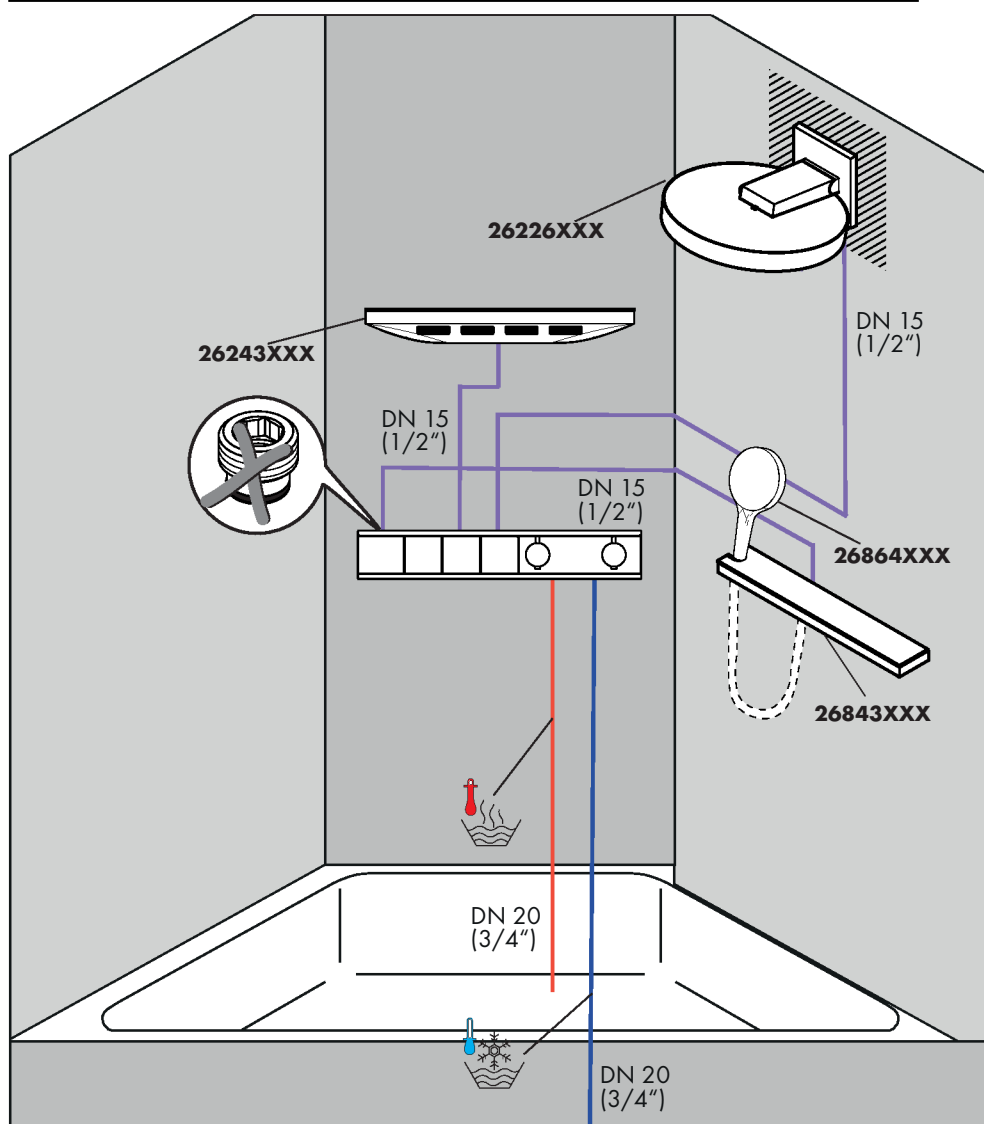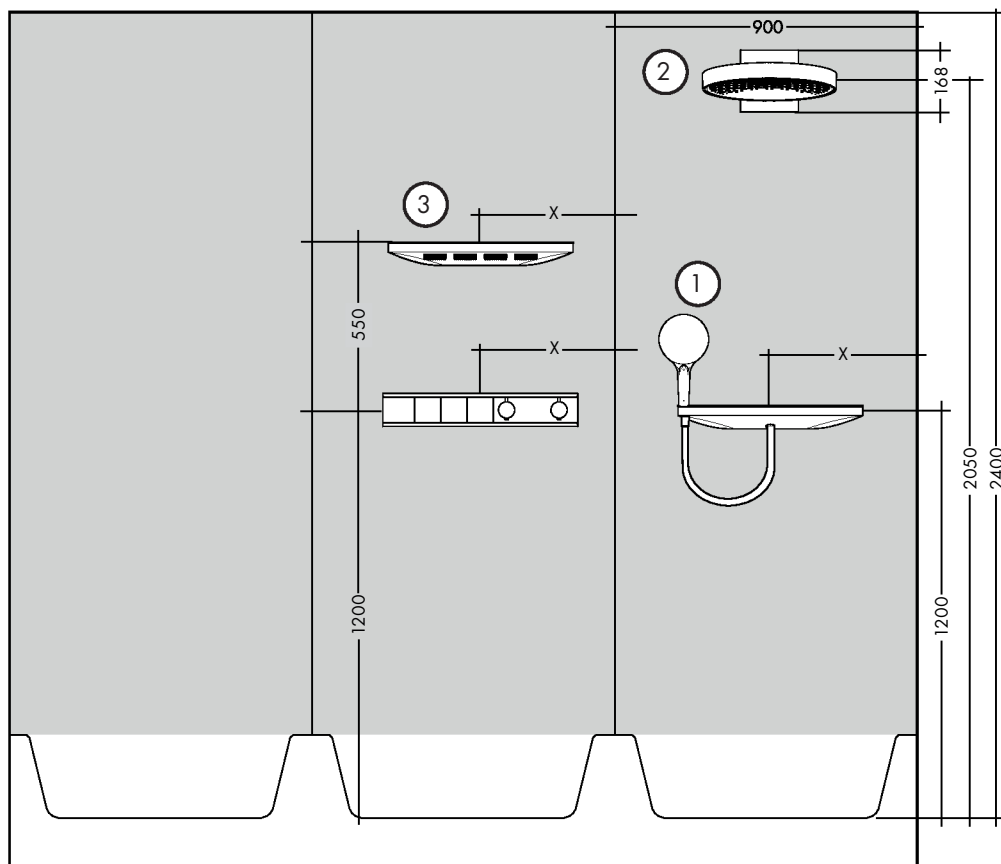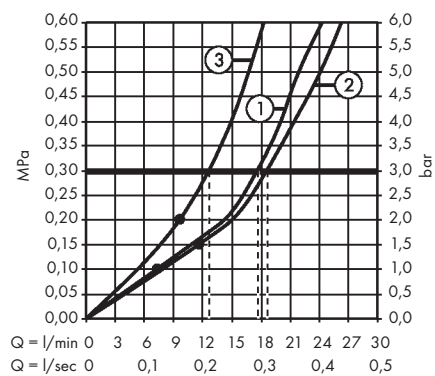


# RainSelect

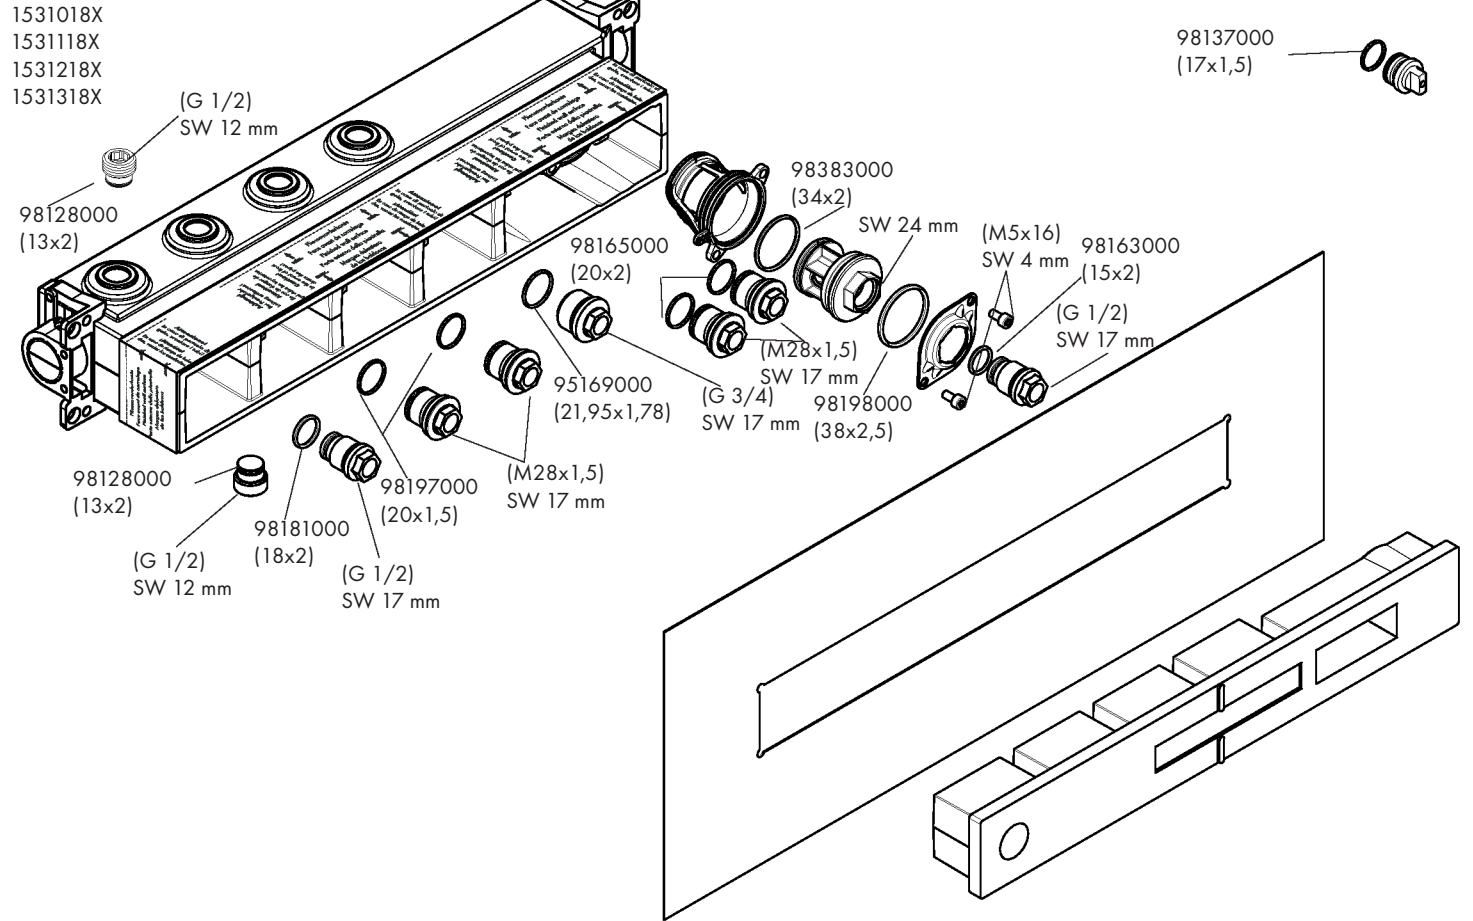



|                 | P-IX            | DVGW   | SINTEF | NF | STF |  | ETA |  GODKENDT<br>TIL DRIKKEVAND |
|-----------------|-----------------|--------|--------|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>15310180</b> | P-IX 29577/ICB  | CU0526 |        |    |     | X                                                                                   |     |                                                                                                                |
| <b>15311180</b> | P-IX 29578/IBBB | CU0526 |        |    |     | X                                                                                   |     |                                                                                                                |
| <b>15312180</b> | P-IX 29579/IB   | CU0526 |        |    |     | X                                                                                   |     |                                                                                                                |
| <b>15313180</b> | P-IX 29580/IB   | CU0526 |        |    |     | X                                                                                   |     |                                                                                                                |

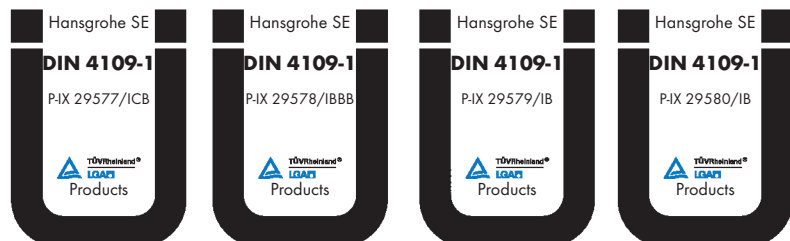





## Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

