



安装

装配托架

» MK 1





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



1. 一般说明

本文件面向的是专业人员。

说明
在使用前请认真通读本说明书并将它妥善保存好。
必要时请将说明书转交给下一位用户。

适用文件
设备所属组件的操作和安装说明书

说明
有关"质保"和"环境与回收"的信息请参考设备的操作和安装说明书。

2. 安全

仅允许专业人员安装、调试以及保养和维修零部件。

2.1 一般安全提示


只有对设备使用了指定的原装配件和原装备件时,我们才能保证功能正常和运行安全性。

2.2 规范、标准和规定

说明
请注意所有国家和地区规范及规定。


3. 准备

示例：基础底板

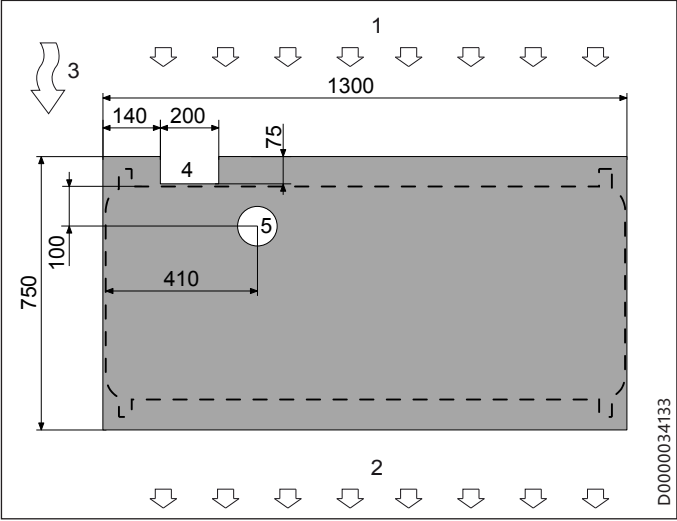




- 1 进气口端
- 2 出气口端
- 3 主风向
- 4 供给管道凹口
- 5 冷凝水出口凹口 (最小直径为 70 mm)

示例：管道配管

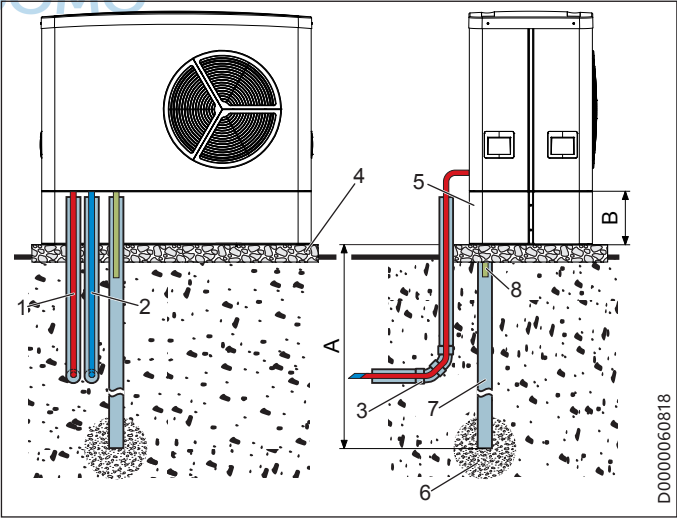

- A 冻结深度
- B 245
- 1 进流口加热器
- 2 回流口加热器
- 3 供给管道的安装管
- 4 基础
- 5 装配托架
- 6 砂砾层
- 7 排水管
- 8 冷凝水出口


4. 装配

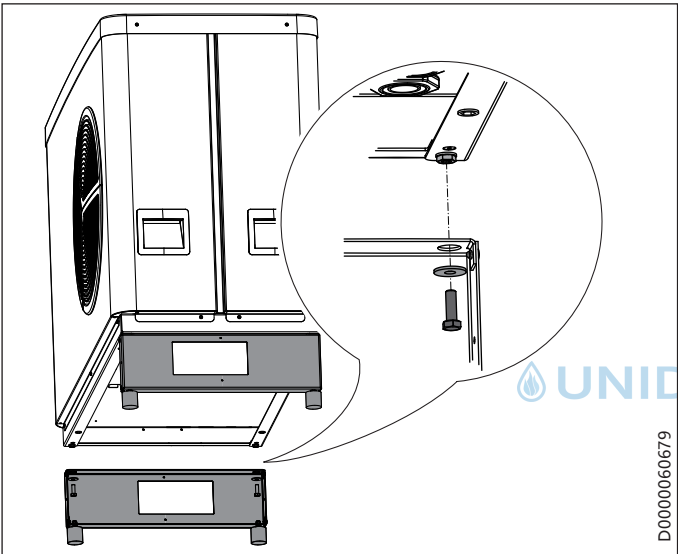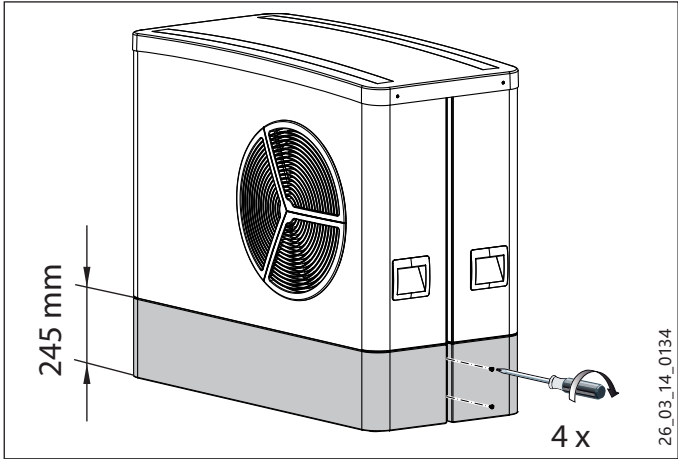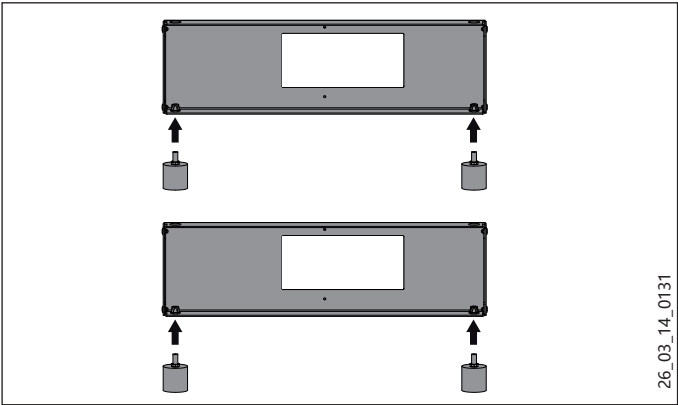

5. 技术参数

5.1 数据表

MK 1		
232129		
高度	mm	245
宽度	mm	1260
深度	mm	575
承重量	kg	135
适用于	HPA-O 7 CS Premium CN	

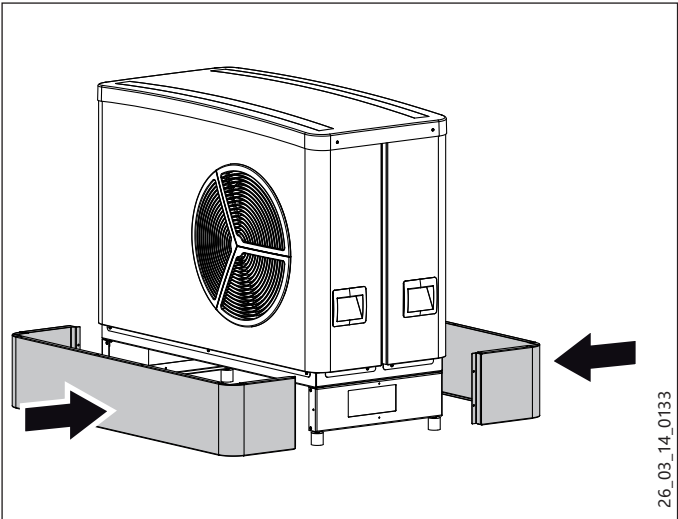



STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
Dr.-Stiebel-Str. 33 | 37603 Holzminden
Tel. 05531 702-0 | Fax 05531 702-480
info@stiebel-eltron.de
www.stiebel-eltron.de

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 | 37603 Holzminden
Tel. 05531 99068-95700 | Fax 05531 99068-95712
info@tecalor.de
www.tecalor.de



Irrtum und technische Änderungen vorbehalten! | Subject to errors and technical changes! | Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques! | Onder voorbehoud van vergissingen en technische wijzigingen! | Salvo error o modificación técnica! | Rätt till misstag och tekniska ändringar förbehålls! | Excepto erro ou alteração técnica | Zastrzeżone zmiany techniczne i ewentualne błędy | Omyly a technické změny jsou vyhrazeny! | A muszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk! | Отсутствие ошибок не гарантируется. Возможны технические изменения. | Chyby a technické zmeny sú vyhradené!

Stand 9168

A 332010-42429-9561
B 332009-42429-9561