

Montageanleitung




Kartuschensystem ab 2021

2,5- bis 30-Liter Kartuschen HWE, HVE, HVE Plus

Das SYR-Kartuschensystem ab 2021 bietet Ihnen mit dem modifizierten, grünen Deckel einen sicheren Verschluss und unterstützt Sie dabei, Ihre aufgebrauchten Kartuschen schnell und praktisch zu entleeren.

- 1** Lösen Sie vor der Montage den Kartuschenverschluss [A] komplett mit Deckel [B] durch Ausschrauben aus dem Gewinde der Kartusche [C].

Achtung! Verschluss und Deckel werden benötigt, um die ausgetauschte Kartusche sicher zu verschließen.

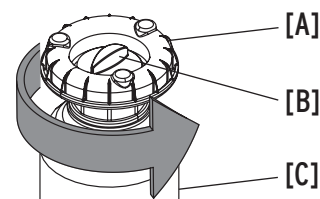


2a 2,5- bis 7-Liter Kartuschen

Nach Entfernen des Kartuschenverschlusses [A] komplett mit Deckel [B] können Sie die Kartusche [C] am AnschlussCenter 3200, am AnschlussCenter 3228 All-in-One oder am AnschlussCenter All-in-One+ Connect montieren.



Lesen Sie den „Montage-Hinweis“ auf der Rückseite!

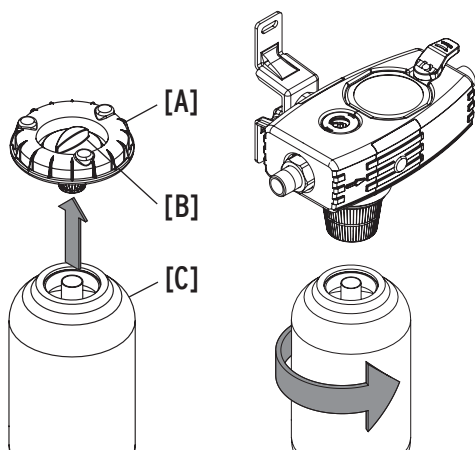


2b 14- und 30-Liter Kartuschen

Entfernen Sie den Kartuschenverschluss [A] komplett mit Deckel [B]. Nach Demontage des Adapterstückes [D] können Sie die Kartusche [C] am AnschlussCenter 3200, am AnschlussCenter 3228 All-in-One oder am AnschlussCenter All-in-One+ Connect montieren.




Lesen Sie vorab beiliegenden „Montage-Hinweis“ 9.3200.43.

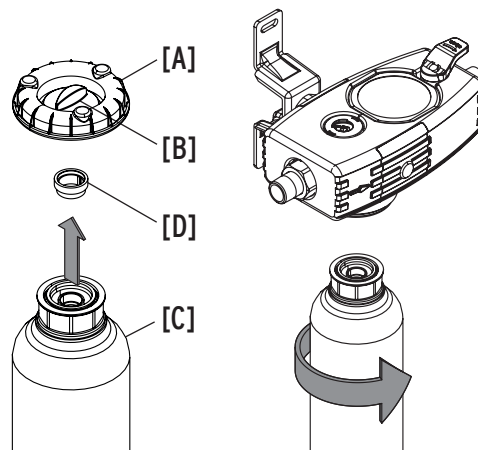

3 Entleerung

Sie können alle aufgebrauchten Kartuschen mit dem von Ihnen gewählten Austausch-Granulat neu befüllen. Vor der Neubefüllung müssen Sie die Kartusche entleeren. Dazu verschließen Sie sie mit dem kompletten grünen Verschluss und schrauben dann den inneren Deckel ab [A]. Drehen Sie die Kartusche um 180° [B] und stellen Sie sie anschließend auf die Noppen des Deckels ab [C]. Nachdem das Wasser ausgelaufen ist, schütteln Sie das Granulat heraus und spülen die Kartusche gründlich mit Wasser aus.

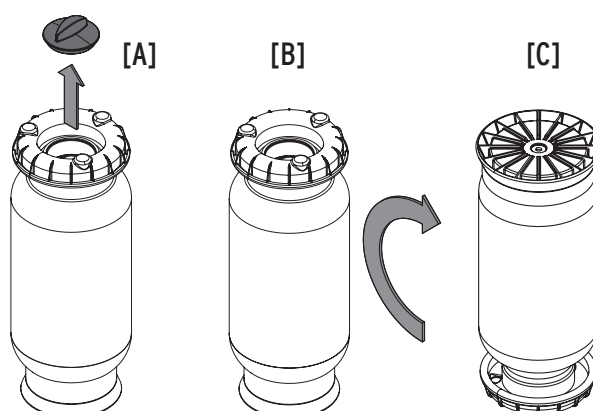



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Hinweis zur Kartuschenmontage



Bei jeder Neumontage, nach Recycling der Kartusche oder einem Wechsel des Granulates gilt:

Es ist **zwingend erforderlich**, das Steigrohr in der Kartusche (Bild 1) sowie den O-Ring des AnschlussCenters (Bild 2) mit Armaturen fett einzuschmieren.

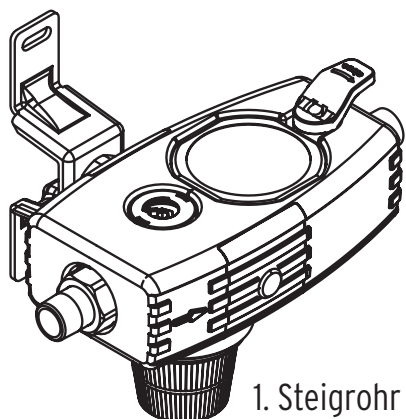

1. Steigrohr einfetten


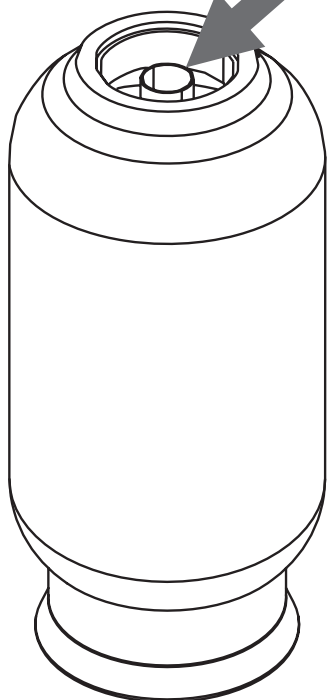


Bild 1

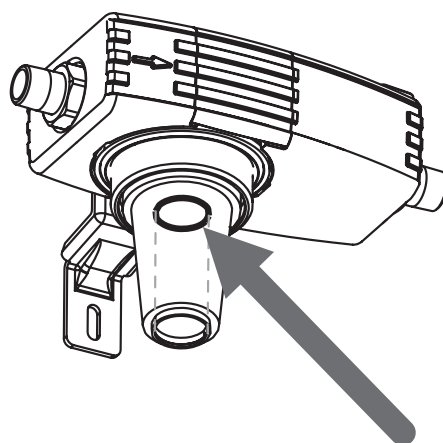

2. O-Ring einfetten

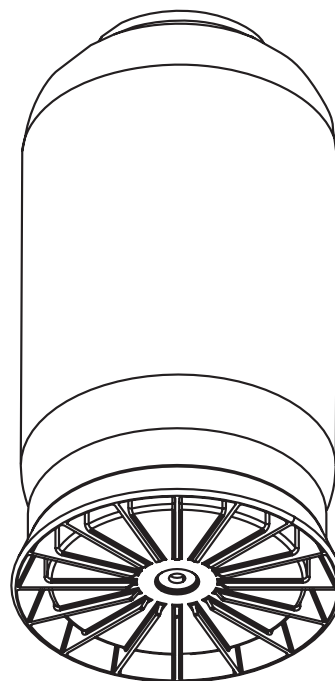


Bild 2