

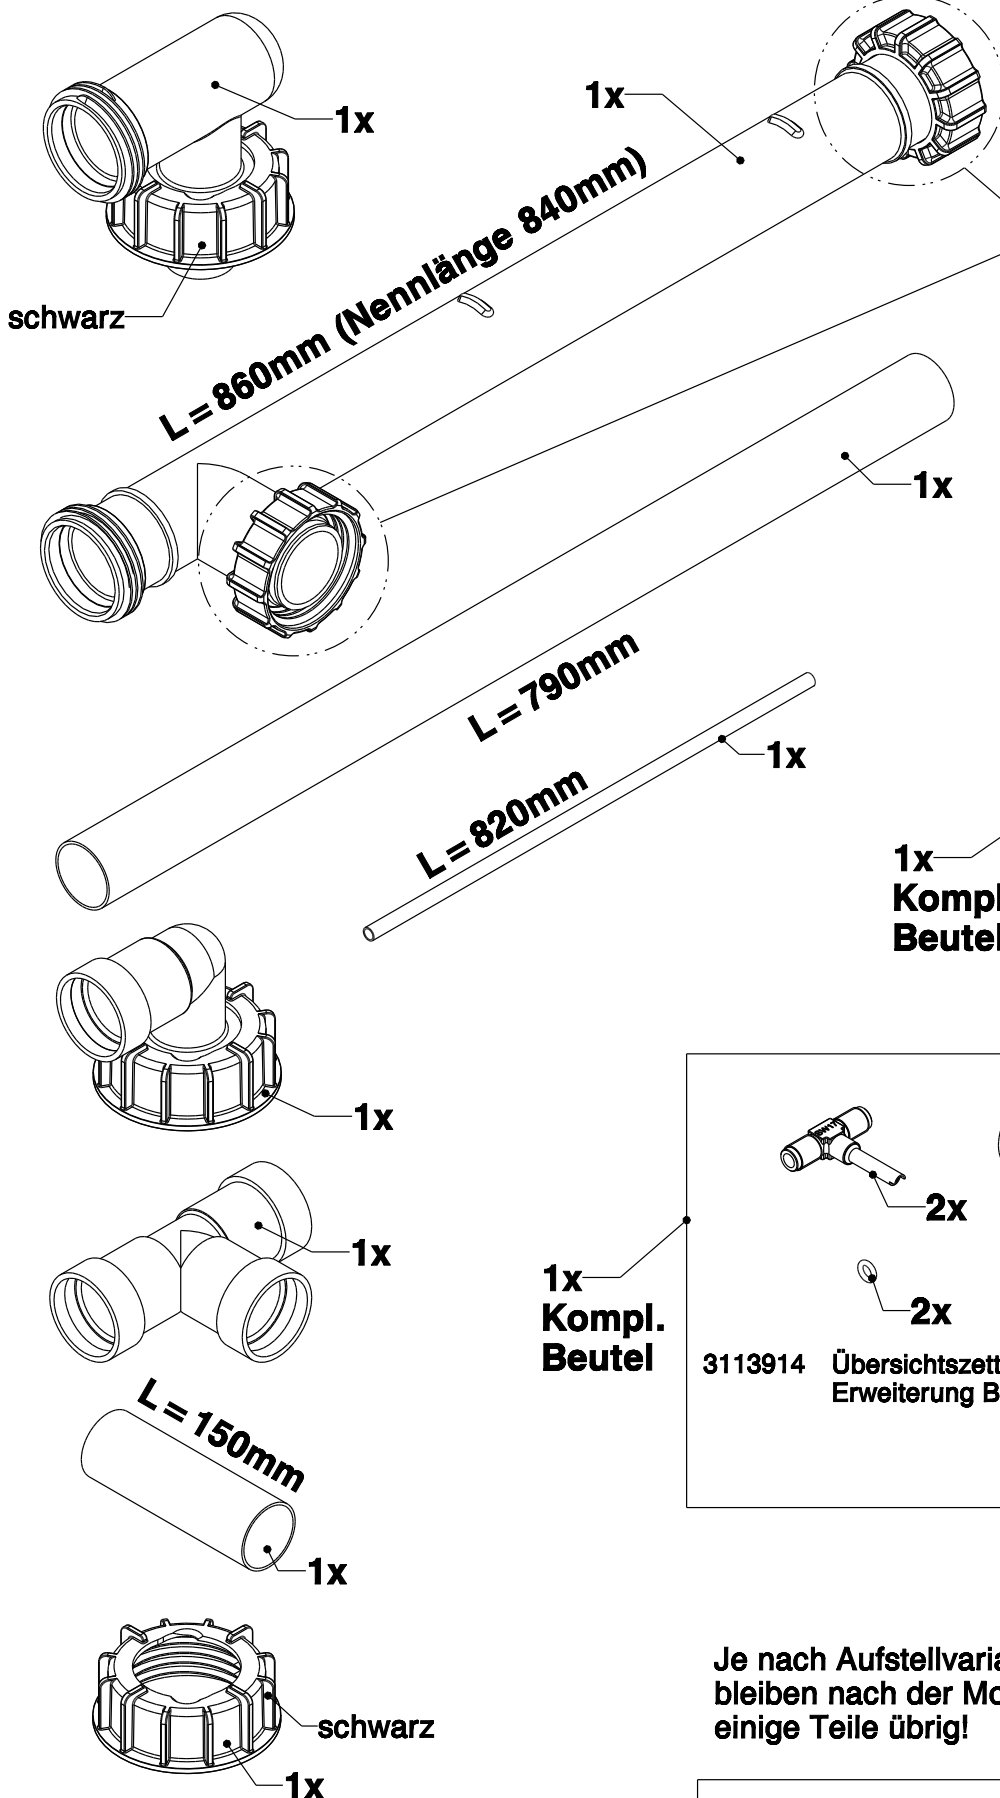


Unbedingt vor Montage kontrollieren!
Roter Sicherungsring und O-Ring müssen auf jedem Anschluss der Füllleitung montiert sein.

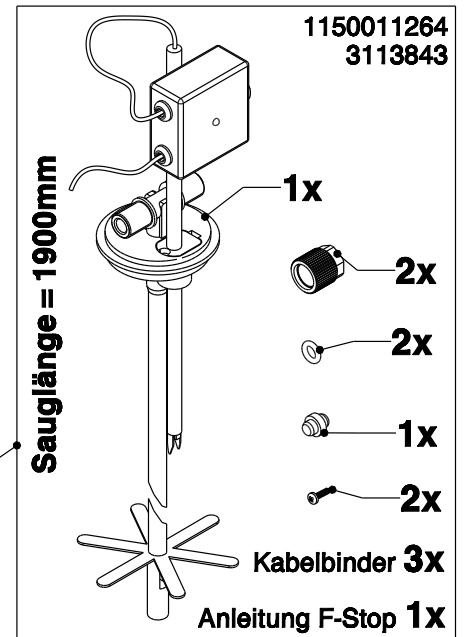

1150011264
3113843

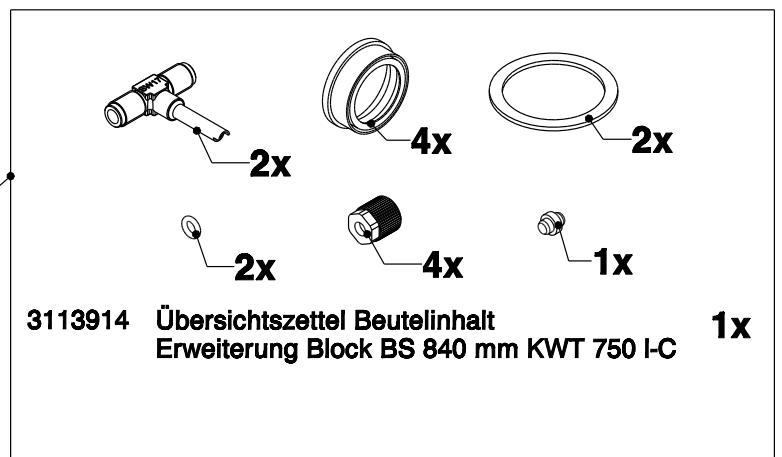

3113914 Übersichtszettel Beutelinhalt
Erweiterung Block BS 840 mm KWT 750 I-C

1x

Je nach Aufstellvariante
bleiben nach der Montage
einige Teile übrig!

Kontrollmarke (Seriennummer,
Herstelldatum, Prüfer)

XXXXXXXXXX

TT.MM.JJJJ

XXX



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de