

Spezial-Heizungsmischer-3

Sicherheitshinweise



Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Instandsetzungsarbeiten an Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion sind unzulässig.

Bei Austausch müssen die passenden Original-Einzelteile von Viessmann oder gleichwertige, von Viessmann freigegebene Einzelteile verwendet werden.



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand


- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Heizungsmischer einbauen


Heizungsrücklauf von rechts (Anlieferungszustand)

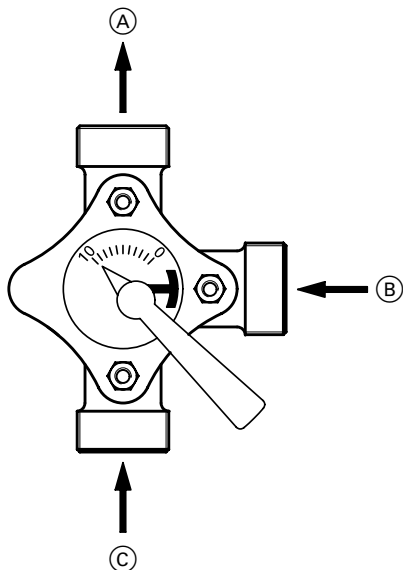

- Ⓐ Heizungsvorlauf
- Ⓑ Heizungsrücklauf
- Ⓒ Kesselvorlauf (Vorlaufverteiler)

1. Dichtungen in Verschraubungen einlegen.
2. Spezial-Heizungsmischer-3 senkrecht einbauen.
3. Verschraubungen anziehen.

Heizungsrücklauf von links

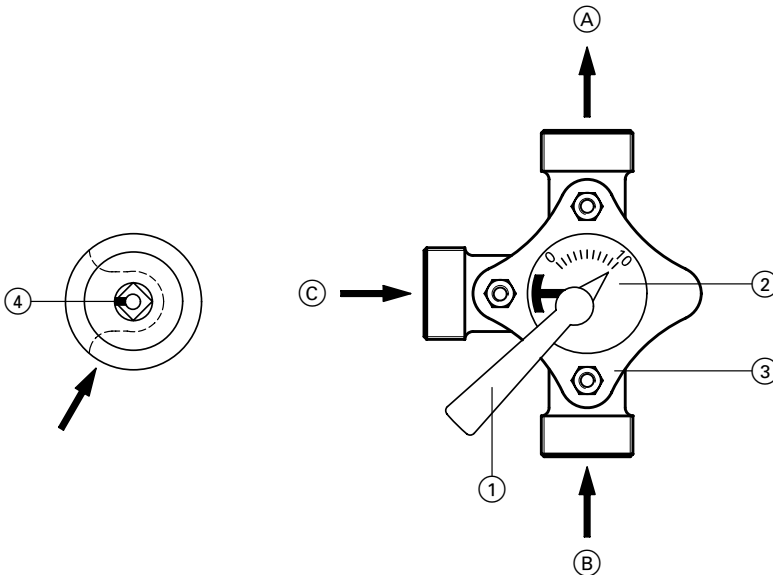

- (A) Heizungsvorlauf
- (B) Kesselvorlauf (Vorlaufverteiler)
- (C) Heizungsrücklauf

1. Mischergriff ① lösen und abziehen.
2. Skalenschild ② lösen, wenden und wieder montieren.
3. Mischerdeckel ③ lösen, um 180° drehen und wieder befestigen.
4. Drehschieberachse mit Kerbe ④ nach Abb. einstellen.
5. Mischergriff ① in Stellung „10“ montieren.
6. Dichtungen in Verschraubungen einlegen.
7. Spezial-Heizungsmischer-3 senkrecht einbauen.
8. Verschraubungen anziehen.

Viessmann Werke GmbH&Co KG
D-35107 Allendorf
Telefon: (06452) 70-0
Telefax: (06452) 70-2780
www.viessmann.de

5091 022 Technische Änderungen vorbehalten!