

Minimaldruckwächter

Einsatz als Wassermangelsicherung

Best.-Nr. 7426278

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise



Achtung

Dieses Zeichen warnt vor Sach- und Umweltschäden.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

Montage

Der Minimaldruckwächter ist werkseitig auf einen Schaltpunkt von 0,5 bar eingestellt

Bei Inbetriebnahme muss der Schaltpunkt kontrolliert und ggf. nachgestellt werden.



Achtung

Schäden am Heizkessel vermeiden:

Einstellwert von 0,5 bar nicht unterschreiten.



beiliegende Montageanleitung
des Herstellers



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de


Montage (Fortsetzung)

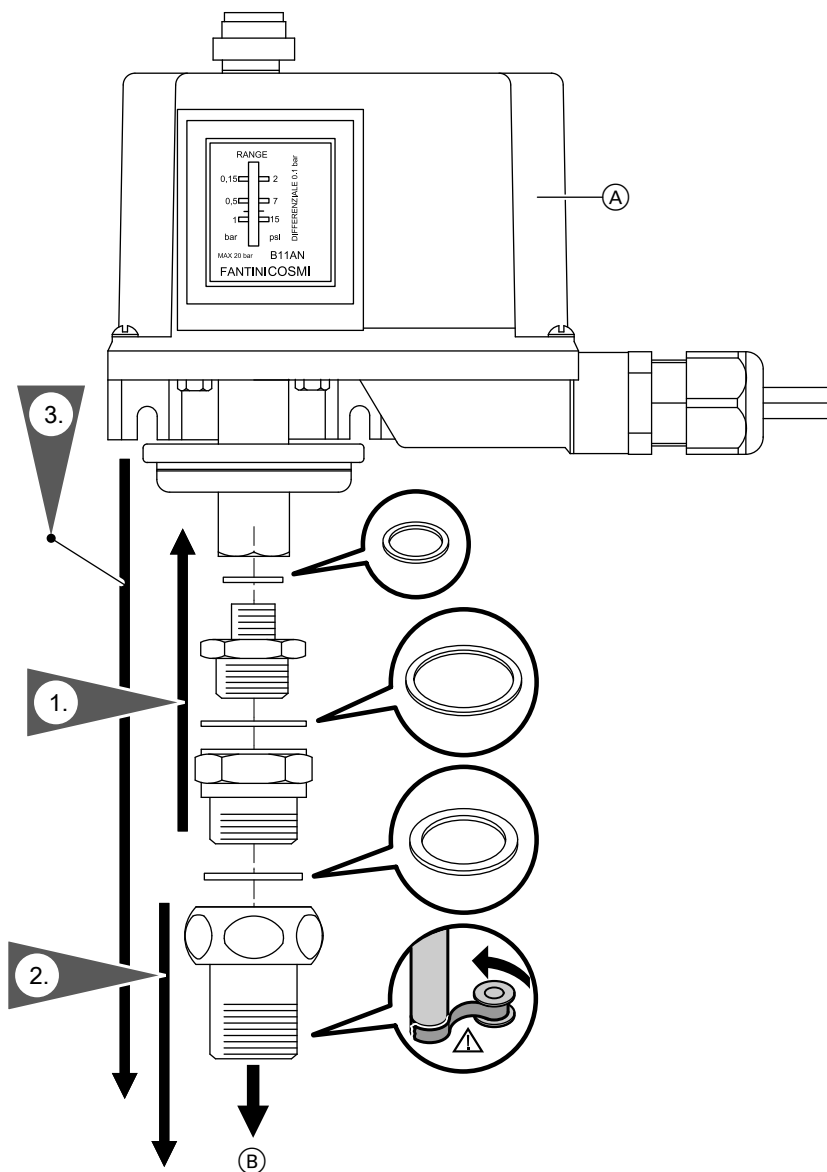

Ⓐ Minimaldruckwächter

Ⓑ Heizkessel

elektrischer Anschluss

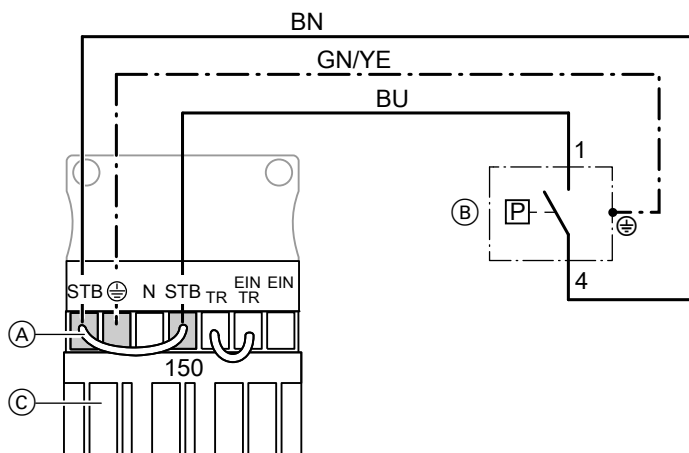

- (A) Brücke entfernen
- (B) Minimaldruckwächter, Kontakt drucklos geöffnet
- (C) Stecker 150 zur Regelung oder zum Steckadapter für externe Sicherheitseinrichtungen.

Farbkennzeichnung nach
DIN IEC 60757

BN braun

BU blau

GN/YE grün/gelb

Technische Daten

Schaltleistung	16 (6) A 415 V~
Schutzart nach EN 60 529	IP 65
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	max. 60 °C
Temperatur Kontrollflüssigkeit	max. 120 °C

Konformitätserklärung

Wir, die Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt **Minimaldruckwächter** mit den folgenden Normen übereinstimmt:

Konformitätserklärung (Fortsetzung)

- EN 60730-1:2000
- EN 60730-2-9:2002

Gemäß den Bestimmungen folgender Richtlinien werden diese Produkte mit **CE** gekennzeichnet:

- 2006/95/EG

Allendorf, den 24. April 2009

Viessmann Werke GmbH&Co KG



ppa. Manfred Sommer

Gedruckt auf umweltfreundlichem,
chlorfrei gebleichtem Papier



Technische Änderungen vorbehalten!
5369 258

Viessmann Werke GmbH&Co KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 06452 70-0
Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de