

**Vitodens 333-F**  
**Typ B3TH**, 1,9 bis 25 kW  
Gas-Brennwertkompaktgerät  
Erdgas- und Flüssiggas-Ausführung



## **VITODENS 333-F**





---

## Ihr Online-Fachhändler für:

---

# VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**

## Sicherheitshinweise

-  Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

### Erläuterung der Sicherheitshinweise

-  **Gefahr**  
Dieses Zeichen warnt vor Personenschäden.

#### **Hinweis**

*Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.*

-  **Achtung**  
Dieses Zeichen warnt vor Sach- und Umweltschäden.

### Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an autorisierte Fachkräfte.

- Arbeiten an Gasinstallationen dürfen nur von Installateuren durchgeführt werden, die vom zuständigen Gasversorgungsunternehmen dazu berechtigt sind.
- Elektroarbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.
- Die erstmalige Inbetriebnahme hat durch den Ersteller der Anlage oder einen von ihm benannten Fachkundigen zu erfolgen.

### Zu beachtende Vorschriften

- Nationale Installationsvorschriften
- Gesetzliche Vorschriften zur Unfallverhütung
- Gesetzlichen Vorschriften zum Umweltschutz

- **DE/AT:** Berufsgenossenschaftliche Bestimmungen
- Einschlägige Sicherheitsbestimmungen folgender Normen und Vorschriften
  - DE:** DIN, EN, DVGW, TRGI, TRF und VDE
  - AT:** ÖNORM, EN, ÖVGW G K-Richtlinien, ÖVGW-TRF und ÖVE
  - BE:** NBN, NBN EN, AOEa, CODEX zum Wohlbefinden am Arbeitsplatz und BELGAQUA

**Sicherheitshinweise** (Fortsetzung)**Sicherheitshinweise für Arbeiten an der Anlage****Arbeiten an der Anlage**

- Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrehahn schließen und gegen unbeabsichtigtes Öffnen sichern.
- Anlage spannungsfrei schalten, z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter, und auf Spannungsfreiheit prüfen.
- Anlage gegen Wiedereinschalten sichern.
- Bei allen Arbeiten geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.

**Gefahr**

Heiße Oberflächen und Medien können Verbrennungen oder Verbrühungen zur Folge haben.

- Gerät vor Wartungs- und Servicearbeiten ausschalten und abkühlen lassen.
- Heiße Oberflächen an Heizkessel, Brenner, Abgassystem und Verrohrung nicht berühren.

**Achtung**

Durch elektrostatische Entladung können elektronische Baugruppen beschädigt werden.  
Vor den Arbeiten geerdete Objekte berühren, z. B. Heizungs- oder Wasserrohre, um die statische Aufladung abzuleiten.

**Instandsetzungsarbeiten****Achtung**

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage.  
Defekte Bauteile müssen durch Originalteile des Herstellers ersetzt werden.

**Zusatzkomponenten, Ersatz- und Verschleißteile****Achtung**

Zusatzkomponenten, Ersatz- und Verschleißteile, die nicht mit der Anlage geprüft wurden, können die Funktion beeinträchtigen. Der Einbau nicht zugelassener Komponenten sowie nicht genehmigte Änderungen und Umbauten können die Sicherheit beeinträchtigen und die Gewährleistung einschränken.  
Bei Einbau und Austausch ausschließlich Originalteile des Herstellers oder vom Hersteller freigegebene Komponenten verwenden.



## Sicherheitshinweise für den Betrieb der Anlage

### Verhalten bei Gasgeruch



#### **Gefahr**

Austretendes Gas kann zu Explosionen führen, die schwerste Verletzungen zur Folge haben.

- Nicht rauchen! Offenes Feuer und Funkenbildung verhindern. Niemals Schalter von Licht und Elektrogeräten betätigen.
- Gasabsperrhahn schließen.
- Fenster und Türen öffnen.
- Personen aus der Gefahrenzone entfernen.
- Gas- und Elektroversorgungsunternehmen von außerhalb des Gebäudes benachrichtigen.
- Stromversorgung zum Gebäude von sicherer Stelle (außerhalb des Gebäudes) unterbrechen lassen.

### Verhalten bei Abgasgeruch



#### **Gefahr**

Abgase können zu lebensbedrohenden Vergiftungen führen.

- Heizungsanlage außer Betrieb nehmen.
- Aufstellort belüften.
- Türen zu Wohnräumen schließen, um eine Verbreitung der Abgase zu vermeiden.

### Verhalten bei Wasseraustritt aus dem Gerät



#### **Gefahr**

Bei Wasseraustritt aus dem Gerät besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Heizungsanlage an der externen Trennvorrichtung ausschalten (z. B. Sicherungskasten, Hausstromverteilung).



#### **Gefahr**

Bei Wasseraustritt aus dem Gerät besteht die Gefahr von Verbrühungen.

Heißes Heizwasser nicht berühren.

### Kondenswasser



#### **Gefahr**

Der Kontakt mit Kondenswasser kann gesundheitliche Schäden verursachen.

Kondenswasser nicht mit Haut und Augen in Berührung bringen und nicht verschlucken.

### Abgasanlagen und Verbrennungsluft

Sicherstellen, dass Abgasanlagen frei sind und nicht verschlossen werden können, z. B. durch Kondenswasser-Ansammlungen oder äußere Einflüsse. Ausreichende Versorgung mit Verbrennungsluft gewährleisten.

Anlagenbetreiber einweisen, dass nachträgliche Änderungen an den baulichen Gegebenheiten nicht zulässig sind (z. B. Leitungsverlegung, Verkleidungen oder Trennwände).



#### **Gefahr**

Undichte oder verstopfte Abgasanlagen oder unzureichende Zufuhr der Verbrennungsluft verursachen lebensbedrohliche Vergiftungen durch Kohlenmonoxid im Abgas.

Ordnungsgemäße Funktion der Abgasanlage sicherstellen. Öffnungen für Verbrennungsluftzufuhr dürfen nicht verschließbar sein.

**Sicherheitshinweise** (Fortsetzung)**Abluftgeräte**

Bei Betrieb von Geräten mit Abluftführung ins Freie (Dunstabzugshauben, Abluftgeräte, Klimageräte, Zentrale-Staubsauganlagen) kann durch die Absaugung ein Unterdruck entstehen. Bei gleichzeitigem Betrieb des Heizkessels kann es zum Rückstrom von Abgasen kommen.

**Gefahr**

Gleichzeitiger Betrieb des Heizkessels mit Geräten mit Abluftführung ins Freie kann durch Rückstrom von Abgasen lebensbedrohende Vergiftungen zur Folge haben. Verriegelungsschaltung einbauen oder durch geeignete Maßnahmen für ausreichende Zufuhr von Verbrennungsluft sorgen.

## Inhaltsverzeichnis

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1. Information</b>                             | Entsorgung der Verpackung .....                                                                                                                                                                                                  | 13 |
|                                                   | Symbole .....                                                                                                                                                                                                                    | 13 |
|                                                   | Bestimmungsgemäße Verwendung .....                                                                                                                                                                                               | 14 |
|                                                   | Produktinformation .....                                                                                                                                                                                                         | 14 |
|                                                   | ■ Vitodens 333-F, Typ B3TH .....                                                                                                                                                                                                 | 14 |
|                                                   | Anlagenbeispiele .....                                                                                                                                                                                                           | 14 |
|                                                   | Wartungsteile und Ersatzteile .....                                                                                                                                                                                              | 14 |
|                                                   | ■ Viessmann Partnershop .....                                                                                                                                                                                                    | 15 |
|                                                   | ■ Viessmann Ersatzteil-App .....                                                                                                                                                                                                 | 15 |
| <b>2. Montagevorbereitung</b>                     | Einbringung .....                                                                                                                                                                                                                | 16 |
|                                                   | Aufstellung in Nischen .....                                                                                                                                                                                                     | 16 |
|                                                   | Netzschalter umbauen (falls erforderlich) .....                                                                                                                                                                                  | 16 |
|                                                   | Vorbereitungen zur Montage des Heizkessels .....                                                                                                                                                                                 | 17 |
|                                                   | ■ Sicherheitsgruppe nach DIN 1988 und EN 806 .....                                                                                                                                                                               | 20 |
| <b>3. Montageablauf</b>                           | Heizkessel aufstellen .....                                                                                                                                                                                                      | 21 |
|                                                   | ■ Typenschild .....                                                                                                                                                                                                              | 21 |
|                                                   | Vorderblech abbauen .....                                                                                                                                                                                                        | 22 |
|                                                   | Heiz- und trinkwasserseitige Anschlüsse .....                                                                                                                                                                                    | 23 |
|                                                   | ■ Zirkulationsanschluss (Trinkwasser) .....                                                                                                                                                                                      | 23 |
|                                                   | Siphon mit Wasser füllen .....                                                                                                                                                                                                   | 23 |
|                                                   | Abgasanschluss .....                                                                                                                                                                                                             | 24 |
|                                                   | Gasanschluss .....                                                                                                                                                                                                               | 25 |
|                                                   | Elektrische Anschlüsse .....                                                                                                                                                                                                     | 26 |
|                                                   | ■ Anschlussraum HMU öffnen .....                                                                                                                                                                                                 | 26 |
|                                                   | ■ Bauseitige Anschlüsse am Zentral-Elektronikmodul .....                                                                                                                                                                         | 27 |
|                                                   | ■ Außentempersensor  .....                                                                                                                    | 28 |
|                                                   | ■ Sensor Hydraulische Weiche  anschließen .....                                                                                               | 28 |
|                                                   | ■ Umwälzpumpe anschließen an P2 .....                                                                                                                                                                                            | 29 |
|                                                   | ■ Anschluss potenzialfreier Schaltkontakt .....                                                                                                                                                                                  | 29 |
|                                                   | ■ Hinweise zum Anschluss PlusBus-Teilnehmer .....                                                                                                                                                                                | 29 |
|                                                   | ■ Abschlusswiderstand für externes CAN-BUS-System .....                                                                                                                                                                          | 30 |
|                                                   | ■ Netzanschluss Zubehör an Stecker  /  (230 V ~) ..... | 30 |
|                                                   | ■ Netzanschluss  .....                                                                                                                      | 32 |
|                                                   | ■ Anschlussleitungen verlegen .....                                                                                                                                                                                              | 32 |
|                                                   | Betriebssicherheit und Systemvoraussetzungen WLAN .....                                                                                                                                                                          | 33 |
|                                                   | ■ Reichweite Funksignal WLAN-Verbindung .....                                                                                                                                                                                    | 33 |
|                                                   | ■ Durchdringungswinkel .....                                                                                                                                                                                                     | 33 |
|                                                   | Anschlussraum schließen .....                                                                                                                                                                                                    | 34 |
|                                                   | Vorderblech und Bedieneinheit anbauen .....                                                                                                                                                                                      | 35 |
| <b>4. Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung</b> | Arbeitsschritte - Erstinbetriebnahme, Inspektion und Wartung .....                                                                                                                                                               | 36 |
| <b>5. Systemkonfiguration (Parameter)</b>         | Parameter aufrufen .....                                                                                                                                                                                                         | 71 |
| <b>6. Parametergruppe Allgemein</b>               | Parameterwert .....                                                                                                                                                                                                              | 72 |
|                                                   | 508.0 UTC-Zeitzone .....                                                                                                                                                                                                         | 72 |
|                                                   | 528.0 Vorlauftemperatur-Sollwert bei externer Anforderung .....                                                                                                                                                                  | 72 |
|                                                   | 575.0 Zurücksetzen in den „Auslieferungszustand“ .....                                                                                                                                                                           | 72 |
|                                                   | 896.0 Anzeigekorrektur Außentemperatur .....                                                                                                                                                                                     | 72 |
|                                                   | 897.0 Estrichtrocknung .....                                                                                                                                                                                                     | 72 |
|                                                   | 912.0 Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung .....                                                                                                                                                                            | 73 |
|                                                   | 912.1 Frühester Tag der Umstellung von Winter- auf Sommerzeit .....                                                                                                                                                              | 73 |
|                                                   | 912.2 Monat der Umstellung von Winter- auf Sommerzeit .....                                                                                                                                                                      | 73 |
|                                                   | 912.3 Frühester Tag der Umstellung von Sommer- auf Winterzeit .....                                                                                                                                                              | 73 |
|                                                   | 912.4 Monat der Umstellung von Sommer- auf Winterzeit .....                                                                                                                                                                      | 74 |
|                                                   | 1098.4 Gaszustandszahl .....                                                                                                                                                                                                     | 74 |

## Inhaltsverzeichnis

|                                                |                                                                                                                                   |    |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                | 1098.5 Brennwert .....                                                                                                            | 74 |
|                                                | 1139.0 Außentemperaturgrenze für Aufhebung des reduzierten Raumtemperatur-Sollwerts .....                                         | 74 |
|                                                | 1139.1 Außentemperaturgrenze für Anhebung des reduzierten Raumtemperatur-Sollwerts auf den normalen Raumtemperatur-Sollwert ..... | 74 |
|                                                | 1504.0 Quelle für Datum und Uhrzeit .....                                                                                         | 74 |
| <b>7. Parametergruppe Heizkessel</b>           | Parameterwert .....                                                                                                               | 75 |
|                                                | 521.0 Zeitintervall in Brennerbetriebsstunden bis zur nächsten Wartung .....                                                      | 75 |
|                                                | 522.3 Zeitintervall bis zur nächsten Wartung .....                                                                                | 75 |
|                                                | 596.0 Maximale Heizleistung .....                                                                                                 | 75 |
|                                                | 597.0 Begrenzung max. Wärmeleistung bei Trinkwassererwärmung ...                                                                  | 75 |
|                                                | 1100.2 Solldrehzahl der Primärkreispumpe bei Heizbetrieb .....                                                                    | 75 |
|                                                | 1240.0 Betriebsart Primärkreispumpe .....                                                                                         | 76 |
|                                                | 1411.0 Wartungsmeldungen zurücksetzen .....                                                                                       | 76 |
|                                                | 1432.1 Restförderhöhenregelung der Primärkreispumpe .....                                                                         | 76 |
|                                                | 1432.2 Betriebsweise der Primärkreispumpe .....                                                                                   | 76 |
|                                                | 1503.0 Minimale Heizleistung .....                                                                                                | 76 |
|                                                | 1606.0 Brenner-Mindestpausenzeit .....                                                                                            | 76 |
|                                                | 1606.4 Brenner-Integralschwellenwert .....                                                                                        | 77 |
| <b>8. Parametergruppe Warmwasser</b>           | Parameterwert .....                                                                                                               | 78 |
|                                                | 497.0 Betriebsart Zirkulationspumpe .....                                                                                         | 78 |
|                                                | 497.1 Trinkwasserzirkulationspumpe bei Hygienefunktion .....                                                                      | 78 |
|                                                | 497.2 Trinkwasserzirkulationspumpe bei Trinkwassererwärmung .....                                                                 | 78 |
|                                                | 497.3 Anzahl Zyklen Zirkulationspumpe .....                                                                                       | 78 |
|                                                | 503.0 Verbrühschutz .....                                                                                                         | 79 |
|                                                | 1085.0 Speicherbeheizung: Einschaltpunkt Sollwert .....                                                                           | 79 |
|                                                | 1087.0 Max. Zeitdauer Trinkwassererwärmung .....                                                                                  | 79 |
|                                                | 1087.1 Min. Wartezeit bis nächste Trinkwassererwärmung erfolgt .....                                                              | 80 |
|                                                | 1101.2 Solldrehzahl der Primärkreispumpe bei Trinkwassererwärmung                                                                 | 80 |
| <b>9. Parametergruppe Heizkreis 1, 2, 3, 4</b> | Parameterwert .....                                                                                                               | 81 |
|                                                | 424.3 Erhöhung des Vorlauftemperatur-Sollwerts Heizkreis 1 .....                                                                  | 81 |
|                                                | 424.4 Zeitdauer Erhöhung Vorlauftemperatur-Sollwert Heizkreis 1 .....                                                             | 81 |
|                                                | 426.3 Erhöhung des Vorlauftemperatur-Sollwerts Heizkreis 2 .....                                                                  | 81 |
|                                                | 426.4 Zeitdauer Erhöhung Vorlauftemperatur-Sollwert Heizkreis 2 .....                                                             | 81 |
|                                                | 428.3 Erhöhung des Vorlauftemperatur-Sollwerts Heizkreis 3 .....                                                                  | 81 |
|                                                | 428.4 Zeitdauer Erhöhung Vorlauftemperatur-Sollwert Heizkreis 3 .....                                                             | 81 |
|                                                | 430.3 Erhöhung des Vorlauftemperatur-Sollwerts Heizkreis 4 .....                                                                  | 82 |
|                                                | 430.4 Zeitdauer Erhöhung Vorlauftemperatur-Sollwert Heizkreis 4 .....                                                             | 82 |
|                                                | 933.3 Vorrang Trinkwassererwärmung Heizkreis 1 .....                                                                              | 82 |
|                                                | 933.6 Betriebsweise Heizkreis 1 .....                                                                                             | 82 |
|                                                | 933.7 Raumeinflussfaktor Heizkreis 1 .....                                                                                        | 82 |
|                                                | 934.3 Vorrang Trinkwassererwärmung Heizkreis 2 .....                                                                              | 83 |
|                                                | 934.5 Differenztemperatur Heizkreis 2 .....                                                                                       | 83 |
|                                                | 934.6 Betriebsweise Heizkreis 2 .....                                                                                             | 83 |
|                                                | 934.7 Raumeinflussfaktor Heizkreis 2 .....                                                                                        | 83 |
|                                                | 935.3 Vorrang Trinkwassererwärmung Heizkreis 3 .....                                                                              | 84 |
|                                                | 935.5 Differenztemperatur Heizkreis 3 .....                                                                                       | 84 |
|                                                | 935.6 Betriebsweise Heizkreis 3 .....                                                                                             | 84 |
|                                                | 935.7 Raumeinflussfaktor Heizkreis 3 .....                                                                                        | 84 |
|                                                | 936.3 Vorrang Trinkwassererwärmung Heizkreis 4 .....                                                                              | 85 |
|                                                | 936.5 Differenztemperatur Heizkreis 4 .....                                                                                       | 85 |
|                                                | 936.6 Betriebsweise Heizkreis 4 .....                                                                                             | 85 |
|                                                | 936.7 Raumeinflussfaktor Heizkreis 4 .....                                                                                        | 85 |
|                                                | 1102.0 Min. Drehzahl der drehzahlgeregelten Primärkreis-/Heizkreispumpe im Normalbetrieb Heizkreis 1 .....                        | 86 |

|                                                  |                                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                  | 1102.1 Max. Drehzahl der drehzahlgeregelten Primärkreis-/Heizkreispumpe im Normalbetrieb Heizkreis 1 .....                   | 86 |
|                                                  | 1192.0 Minimalbegrenzung Vorlauftemperatur Heizkreis 1 .....                                                                 | 86 |
|                                                  | 1192.1 Maximalbegrenzung Vorlauftemperatur Heizkreis 1 .....                                                                 | 86 |
|                                                  | 1193.0 Minimalbegrenzung Vorlauftemperatur Heizkreis 2 .....                                                                 | 86 |
|                                                  | 1193.1 Maximalbegrenzung Vorlauftemperatur Heizkreis 2 .....                                                                 | 87 |
|                                                  | 1194.0 Minimalbegrenzung Vorlauftemperatur Heizkreis 3 .....                                                                 | 87 |
|                                                  | 1194.1 Maximalbegrenzung Vorlauftemperatur Heizkreis 3 .....                                                                 | 87 |
|                                                  | 1195.0 Minimalbegrenzung Vorlauftemperatur Heizkreis 4 .....                                                                 | 87 |
|                                                  | 1195.1 Maximalbegrenzung Vorlauftemperatur Heizkreis 4 .....                                                                 | 87 |
|                                                  | 1395.1 Heizgrenze: Sparfunktion Außentemperatur Heizkreis 1 .....                                                            | 87 |
|                                                  | 1396.1 Heizgrenze: Sparfunktion Außentemperatur Heizkreis 2 .....                                                            | 88 |
|                                                  | 1397.1 Heizgrenze: Sparfunktion Außentemperatur Heizkreis 3 .....                                                            | 88 |
|                                                  | 1398.1 Heizgrenze: Sparfunktion Außentemperatur Heizkreis 4 .....                                                            | 88 |
|                                                  | 1667.0 Pumpeneinschaltung Heizkreispumpe 1, Abschaltbetrieb .....                                                            | 88 |
|                                                  | 1668.0 Pumpeneinschaltung Heizkreispumpe 2, Abschaltbetrieb .....                                                            | 88 |
|                                                  | 1669.0 Pumpeneinschaltung Heizkreispumpe 3, Abschaltbetrieb .....                                                            | 89 |
|                                                  | 1670.0 Pumpeneinschaltung Heizkreispumpe 4, Abschaltbetrieb .....                                                            | 89 |
| <b>10. Parametergruppe Energiesparfunktionen</b> | Energiesparfunktionen (Einstellung nur über Software-Tool) .....                                                             | 90 |
|                                                  | 1791.0 Zielposition 3-Wege-Ventil .....                                                                                      | 90 |
|                                                  | 2426.0 Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heizkreis 1 .....                                                               | 90 |
|                                                  | 2426.1 Außentemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik für Heizkreis 1 (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb) ..... | 90 |
|                                                  | 2426.2 Raumtemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik ein/aus Heizkreis 1 .....                                                 | 90 |
|                                                  | 2426.3 Raumtemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik für Heizkreis 1 .....                                                     | 90 |
|                                                  | 2427.0 Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heizkreis 2 .....                                                               | 91 |
|                                                  | 2427.1 Außentemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik für Heizkreis 2 (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb) ..... | 91 |
|                                                  | 2427.2 Raumtemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik ein/aus Heizkreis 2 .....                                                 | 91 |
|                                                  | 2427.3 Raumtemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik für Heizkreis 2 .....                                                     | 92 |
|                                                  | 2428.0 Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heizkreis 3 .....                                                               | 92 |
|                                                  | 2428.1 Außentemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik für Heizkreis 3 (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb) ..... | 92 |
|                                                  | 2428.2 Raumtemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik ein/aus Heizkreis 3 .....                                                 | 92 |
|                                                  | 2428.3 Raumtemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik für Heizkreis 3 .....                                                     | 92 |
|                                                  | 2429.0 Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heizkreis 4 .....                                                               | 93 |
|                                                  | 2429.1 Außentemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik für Heizkreis 4 .....                                                    | 93 |
|                                                  | 2429.2 Raumtemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik ein/aus Heizkreis 4 .....                                                 | 93 |
|                                                  | 2429.3 Raumtemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik für Heizkreis 4 .....                                                     | 93 |
| <b>11. Parametergruppe Frostschutz</b>           | Frostschutzkonfiguration (Einstellung nur über Software-Tool) .....                                                          | 95 |
|                                                  | 2855.1 Zusätzliche (passive) Frostschutzkonfiguration Heizkreis 1 .....                                                      | 95 |
|                                                  | 2856.1 Zusätzliche (passive) Frostschutzkonfiguration Heizkreis 2 .....                                                      | 95 |
|                                                  | 2857.1 Zusätzliche (passive) Frostschutzkonfiguration Heizkreis 3 .....                                                      | 95 |
|                                                  | 2858.1 Zusätzliche (passive) Frostschutzkonfiguration Heizkreis 4 .....                                                      | 95 |
| <b>12. Teilnehmernummern einstellen</b>          | Teilnehmernummern der angeschlossenen Erweiterungen .....                                                                    | 96 |



---

## Ihr Online-Fachhändler für:

---

# VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**



## Inhaltsverzeichnis

|                                         |                                                            |     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|
| <b>13. Diagnose und Serviceabfragen</b> | Service-Menü .....                                         | 97  |
|                                         | ■ Service-Menü aufrufen .....                              | 97  |
|                                         | ■ Service-Menü verlassen .....                             | 98  |
|                                         | Servicepasswort ändern .....                               | 98  |
|                                         | Alle Passwörter in Auslieferungszustand zurücksetzen ..... | 98  |
|                                         | Diagnose .....                                             | 98  |
|                                         | ■ Betriebsdaten abfragen .....                             | 98  |
|                                         | Meldungen aufrufen (Meldungshistorie) .....                | 99  |
|                                         | Ausgänge prüfen (Aktorentest) .....                        | 99  |
| <b>14. Störungsbehebung</b>             | Störungsanzeige an der Bedieneinheit .....                 | 102 |
|                                         | Übersicht der Elektronikmodule .....                       | 103 |
|                                         | Störungsmeldungen .....                                    | 103 |
|                                         | ■ F.5 .....                                                | 103 |
|                                         | ■ F.7 .....                                                | 104 |
|                                         | ■ F.8 .....                                                | 104 |
|                                         | ■ F.11 .....                                               | 104 |
|                                         | ■ F.12 .....                                               | 104 |
|                                         | ■ F.13 .....                                               | 104 |
|                                         | ■ F.14 .....                                               | 105 |
|                                         | ■ F.15 .....                                               | 105 |
|                                         | ■ F.16 .....                                               | 105 |
|                                         | ■ F.19 .....                                               | 105 |
|                                         | ■ F.29 .....                                               | 106 |
|                                         | ■ F.30 .....                                               | 106 |
|                                         | ■ F.49 .....                                               | 106 |
|                                         | ■ F.50 .....                                               | 106 |
|                                         | ■ F.57 .....                                               | 106 |
|                                         | ■ F.58 .....                                               | 107 |
|                                         | ■ F.59 .....                                               | 107 |
|                                         | ■ F.62 .....                                               | 107 |
|                                         | ■ F.63 .....                                               | 108 |
|                                         | ■ F.64 .....                                               | 108 |
|                                         | ■ F.65 .....                                               | 108 |
|                                         | ■ F.67 .....                                               | 109 |
|                                         | ■ F.68 .....                                               | 109 |
|                                         | ■ F.69 .....                                               | 109 |
|                                         | ■ F.70 .....                                               | 110 |
|                                         | ■ F.71 .....                                               | 110 |
|                                         | ■ F.72 .....                                               | 110 |
|                                         | ■ F.73 .....                                               | 110 |
|                                         | ■ F.74 .....                                               | 110 |
|                                         | ■ F.75 .....                                               | 111 |
|                                         | ■ F.77 .....                                               | 111 |
|                                         | ■ F.78 .....                                               | 111 |
|                                         | ■ F.80 .....                                               | 111 |
|                                         | ■ F.87 .....                                               | 111 |
|                                         | ■ F.89 .....                                               | 112 |
|                                         | ■ F.91 .....                                               | 112 |
|                                         | ■ F.92 .....                                               | 112 |
|                                         | ■ F.93 .....                                               | 112 |
|                                         | ■ F.94 .....                                               | 112 |
|                                         | ■ F.100 .....                                              | 113 |
|                                         | ■ F.104 .....                                              | 113 |
|                                         | ■ F.142 .....                                              | 113 |
|                                         | ■ F.160 .....                                              | 114 |
|                                         | ■ F.161 .....                                              | 114 |
|                                         | ■ F.163 .....                                              | 114 |
|                                         | ■ F.180 .....                                              | 114 |

|               |     |
|---------------|-----|
| ■ F.182 ..... | 114 |
| ■ F.183 ..... | 115 |
| ■ F.184 ..... | 115 |
| ■ F.185 ..... | 115 |
| ■ F.299 ..... | 116 |
| ■ F.342 ..... | 116 |
| ■ F.345 ..... | 116 |
| ■ F.346 ..... | 117 |
| ■ F.348 ..... | 117 |
| ■ F.349 ..... | 117 |
| ■ F.350 ..... | 118 |
| ■ F.351 ..... | 118 |
| ■ F.353 ..... | 118 |
| ■ F.354 ..... | 118 |
| ■ F.355 ..... | 118 |
| ■ F.357 ..... | 119 |
| ■ F.359 ..... | 119 |
| ■ F.361 ..... | 119 |
| ■ F.364 ..... | 119 |
| ■ F.365 ..... | 120 |
| ■ F.366 ..... | 120 |
| ■ F.367 ..... | 120 |
| ■ F.368 ..... | 120 |
| ■ F.369 ..... | 120 |
| ■ F.370 ..... | 121 |
| ■ F.371 ..... | 121 |
| ■ F.372 ..... | 121 |
| ■ F.373 ..... | 121 |
| ■ F.375 ..... | 122 |
| ■ F.377 ..... | 122 |
| ■ F.378 ..... | 122 |
| ■ F.379 ..... | 122 |
| ■ F.380 ..... | 123 |
| ■ F.381 ..... | 123 |
| ■ F.382 ..... | 123 |
| ■ F.383 ..... | 124 |
| ■ F.384 ..... | 124 |
| ■ F.385 ..... | 124 |
| ■ F.386 ..... | 124 |
| ■ F.387 ..... | 124 |
| ■ F.388 ..... | 124 |
| ■ F.395 ..... | 125 |
| ■ F.396 ..... | 125 |
| ■ F.399 ..... | 125 |
| ■ F.400 ..... | 125 |
| ■ F.401 ..... | 125 |
| ■ F.402 ..... | 126 |
| ■ F.403 ..... | 126 |
| ■ F.404 ..... | 126 |
| ■ F.405 ..... | 126 |
| ■ F.406 ..... | 126 |
| ■ F.408 ..... | 126 |
| ■ F.410 ..... | 127 |
| ■ F.416 ..... | 127 |
| ■ F.417 ..... | 127 |
| ■ F.418 ..... | 127 |
| ■ F.425 ..... | 128 |
| ■ F.430 ..... | 128 |
| ■ F.431 ..... | 128 |
| ■ F.436 ..... | 128 |

|               |     |
|---------------|-----|
| ■ F.446 ..... | 128 |
| ■ F.447 ..... | 129 |
| ■ F.448 ..... | 129 |
| ■ F.449 ..... | 129 |
| ■ F.450 ..... | 129 |
| ■ F.451 ..... | 129 |
| ■ F.452 ..... | 129 |
| ■ F.453 ..... | 130 |
| ■ F.454 ..... | 130 |
| ■ F.455 ..... | 130 |
| ■ F.456 ..... | 130 |
| ■ F.457 ..... | 130 |
| ■ F.458 ..... | 131 |
| ■ F.463 ..... | 131 |
| ■ F.464 ..... | 131 |
| ■ F.467 ..... | 131 |
| ■ F.468 ..... | 132 |
| ■ F.471 ..... | 132 |
| ■ F.473 ..... | 132 |
| ■ F.474 ..... | 132 |
| ■ F.477 ..... | 133 |
| ■ F.517 ..... | 133 |
| ■ F.527 ..... | 133 |
| ■ F.528 ..... | 134 |
| ■ F.530 ..... | 134 |
| ■ F.538 ..... | 134 |
| ■ F.539 ..... | 134 |
| ■ F.540 ..... | 134 |
| ■ F.544 ..... | 135 |
| ■ F.545 ..... | 135 |
| ■ F.546 ..... | 135 |
| ■ F.547 ..... | 135 |
| ■ F.548 ..... | 135 |
| ■ F.549 ..... | 136 |
| ■ F.574 ..... | 136 |
| ■ F.575 ..... | 136 |
| ■ F.576 ..... | 136 |
| ■ F.577 ..... | 137 |
| ■ F.578 ..... | 137 |
| ■ F.579 ..... | 137 |
| ■ F.580 ..... | 137 |
| ■ F.581 ..... | 137 |
| ■ F.582 ..... | 137 |
| ■ F.583 ..... | 138 |
| ■ F.584 ..... | 138 |
| ■ F.585 ..... | 138 |
| ■ F.666 ..... | 138 |
| ■ F.667 ..... | 138 |
| ■ F.668 ..... | 139 |
| ■ F.669 ..... | 139 |
| ■ F.670 ..... | 139 |
| ■ F.671 ..... | 139 |
| ■ F.672 ..... | 139 |
| ■ F.673 ..... | 140 |
| ■ F.682 ..... | 140 |
| ■ F.683 ..... | 140 |
| ■ F.684 ..... | 140 |
| ■ F.688 ..... | 140 |
| ■ F.694 ..... | 141 |
| ■ F.762 ..... | 141 |

|                                              |                                                                                    |     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                              | ■ F.764 .....                                                                      | 141 |
|                                              | ■ F.765 .....                                                                      | 141 |
|                                              | ■ F.797 .....                                                                      | 141 |
|                                              | ■ F.799 .....                                                                      | 142 |
|                                              | ■ F.875 .....                                                                      | 142 |
|                                              | ■ F.980 .....                                                                      | 142 |
|                                              | ■ F.981 .....                                                                      | 143 |
|                                              | ■ F.982 .....                                                                      | 143 |
|                                              | ■ F.1312 .....                                                                     | 143 |
|                                              | ■ Weiterer Fehler ohne F.xxx, keine Kommunikation mit TCU. ....                    | 143 |
|                                              | Weitere Meldungen .....                                                            | 144 |
|                                              | ■ Wartungsmeldungen .....                                                          | 144 |
|                                              | ■ Statusmeldungen .....                                                            | 144 |
|                                              | ■ Warnungsmeldungen .....                                                          | 144 |
|                                              | ■ Informationen .....                                                              | 145 |
|                                              | Instandsetzung .....                                                               | 146 |
|                                              | ■ Heizkessel außer Betrieb nehmen .....                                            | 146 |
|                                              | ■ Heizkessel heizwasserseitig entleeren .....                                      | 147 |
|                                              | ■ Temperatursensoren prüfen .....                                                  | 148 |
|                                              | ■ Hinweis zum Austausch Zentral-Elektronikmodul HMU und Feuerungsautomat BCU ..... | 150 |
|                                              | ■ Plattenwärmetauscher prüfen .....                                                | 151 |
|                                              | ■ Volumenstromsensor ausbauen .....                                                | 152 |
|                                              | ■ Hydraulikeinheit ausbauen .....                                                  | 152 |
|                                              | ■ Netzanschlussleitung austauschen .....                                           | 153 |
|                                              | ■ Sicherung prüfen .....                                                           | 154 |
| <b>15. Funktionsbeschreibung</b>             | Regelungsfunktionen .....                                                          | 155 |
|                                              | ■ Heizbetrieb .....                                                                | 155 |
|                                              | ■ Entlüftungsprogramm .....                                                        | 155 |
|                                              | ■ Befüllungsprogramm .....                                                         | 155 |
|                                              | ■ Heizkennlinie .....                                                              | 155 |
|                                              | ■ Estrichtrocknung .....                                                           | 157 |
|                                              | ■ Anhebung der reduzierten Raumtemperatur .....                                    | 159 |
|                                              | Trinkwassererwärmung .....                                                         | 160 |
|                                              | ■ Aufheizung des Ladespeichers aus kaltem Zustand .....                            | 160 |
|                                              | ■ Nachheizung während Zapfvorgang .....                                            | 160 |
|                                              | ■ Erhöhte Trinkwasserhygiene .....                                                 | 161 |
|                                              | ■ Ventil- und Pumpen-Kick .....                                                    | 161 |
| <b>16. Anschluss- und Verdrahtungsschema</b> | Zentral-Elektronikmodul HMU .....                                                  | 162 |
|                                              | Feuerungsautomat BCU .....                                                         | 164 |
| <b>17. Protokolle</b>                        | .....                                                                              | 165 |
| <b>18. Technische Angaben</b>                | Technische Daten .....                                                             | 166 |
|                                              | Bauarten Abgasanlage .....                                                         | 169 |
|                                              | Elektronische Verbrennungsregelung .....                                           | 169 |
| <b>19. Entsorgung</b>                        | Endgültige Außerbetriebnahme und Entsorgung .....                                  | 171 |
| <b>20. Einzelteilbestellung</b>              | Einzelteilbestellung von Zubehör .....                                             | 172 |
| <b>21. Bescheinigungen</b>                   | Konformitätserklärung .....                                                        | 173 |
|                                              | Herstellerbescheinigung gemäß 1. BImSchV .....                                     | 173 |
| <b>22. Stichwortverzeichnis</b>              | .....                                                                              | 174 |

## Entsorgung der Verpackung

Verpackungsabfälle gemäß den gesetzlichen Festlegungen der Verwertung zuführen.

**DE:** Nutzen Sie das von Viessmann organisierte Entsorgungssystem.

**AT:** Nutzen Sie das gesetzliche Entsorgungssystem ARA (Altstoff Recycling Austria AG, Lizenznummer 5766).

**CH:** Verpackungsabfälle werden vom Fachbetrieb entsorgt.

## Symbole

| Symbol                                                                              | Bedeutung                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Verweis auf anderes Dokument mit weiterführenden Informationen                                                                                               |
|    | Arbeitsschritt in Abbildungen:<br>Die Nummerierung entspricht der Reihenfolge des Arbeitsablaufs.                                                            |
|  | Warnung vor Personenschäden                                                                                                                                  |
|  | Warnung vor Sach- und Umweltschäden                                                                                                                          |
|  | Spannungsführender Bereich                                                                                                                                   |
|  | Besonders beachten.                                                                                                                                          |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bauteil muss hörbar einrasten.</li> <li>oder</li> <li>▪ Akustisches Signal</li> </ul>                               |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Neues Bauteil einsetzen.</li> <li>oder</li> <li>▪ In Verbindung mit einem Werkzeug: Oberfläche reinigen.</li> </ul> |
|  | Bauteil fachgerecht entsorgen.                                                                                                                               |
|  | Bauteil in geeigneten Sammelstellen abgeben. Bauteil <b>nicht</b> im Hausmüll entsorgen.                                                                     |

Die Arbeitsabläufe für die Erstinbetriebnahme, Inspektion und Wartung sind im Abschnitt „Erstinbetriebnahme, Inspektion und Wartung“ zusammengefasst und folgendermaßen gekennzeichnet:

| Symbol                                                                              | Bedeutung                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    | Bei der Erstinbetriebnahme erforderliche Arbeitsabläufe |
|   | Nicht erforderlich bei der Erstinbetriebnahme           |
|  | Bei der Inspektion erforderliche Arbeitsabläufe         |
|  | Nicht erforderlich bei der Inspektion                   |
|  | Bei der Wartung erforderliche Arbeitsabläufe            |
|  | Nicht erforderlich bei der Wartung                      |

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät darf bestimmungsgemäß nur in geschlossenen Heizungssystemen gemäß EN 12828 unter Berücksichtigung von CECS 215-2017 sowie der zugehörigen Montage-, Service- und Bedienungsanleitungen installiert und betrieben werden. Es ist ausschließlich für die Erwärmung von Heizwasser in Trinkwasserqualität vorgesehen.

Die bestimmungsgemäße Verwendung setzt voraus, dass eine ortsfeste Installation in Verbindung mit anlagenspezifisch zugelassenen Komponenten vorgenommen wurde.

Das Gerät ist ausschließlich für den häuslichen oder haushaltsähnlichen Gebrauch vorgesehen, auch nicht eingewiesene Personen können das Gerät sicher bedienen.

Die gewerbliche oder industrielle Verwendung zu einem anderen Zweck als zur Gebäudeheizung oder Trinkwassererwärmung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Darüber hinausgehende Verwendung ist vom Hersteller fallweise freizugeben.

Fehlgebrauch des Geräts bzw. unsachgemäße Bedienung (z. B. durch Öffnen des Geräts durch den Anlagenbetreiber) ist untersagt und führt zum Haftungsausschluss. Fehlgebrauch liegt auch vor, wenn Komponenten des Heizungssystems in ihrer bestimmungsgemäßen Funktion verändert werden (z. B. durch Verschießen der Abgas- und Zuluftwege).

## Produktinformation

### Vitodens 333-F, Typ B3TH

Gas-Brennwertkompaktgerät mit Inox-Radial-Heizfläche mit folgenden eingebauten Komponenten:

- Modulierender MatriX-Plus-Brenner für Erdgas und Flüssiggas
- Trinkwasser-Ladespeicher aus Edelstahl, Inhalt 100 l
- Hydraulik mit 3-Wege-Umschaltventil und drehzahl geregelter Hocheffizienz-Umwälzpumpe
- Regelung für witterungsgeführten Betrieb
- Membran-Druckausdehnungsgefäß (18 l Inhalt)

Die eingestellte Gaskategorie im Auslieferungszustand und der zugehörige Gasnominaldruck sind auf dem Typenschild des Heizkessels angegeben. Auf dem Typenschild sind auch die weiteren Gasarten und Drücke angegeben, mit denen der Heizkessel betrieben werden kann. Eine Umstellung innerhalb der angegebenen Erdgasarten ist nicht erforderlich. Umstellung auf Flüssiggas (ohne Umstellsatz) siehe „Erstinbetriebnahme, Inspektion und Wartung“.

Der Vitodens 333-F darf nur in die Länder geliefert werden, die auf dem Typenschild angegeben sind. Für die Lieferung in davon abweichende Länder muss ein zugelassener Fachbetrieb in Eigeninitiative eine Einzelzulassung nach dem jeweiligen Landesrecht erwirken.

## Anlagenbeispiele

Zum Erstellen der Heizungsanlage stehen Anlagenbeispiele mit hydraulischen und elektrischen Anschlussschemen mit Funktionsbeschreibung zur Verfügung.

Ausführliche Informationen zu Anlagenbeispielen:  
**[www.viessmann-schemes.com](http://www.viessmann-schemes.com)**


## Wartungsteile und Ersatzteile

Wartungsteile und Ersatzteile können Sie direkt online identifizieren und bestellen.



**Wartungsteile und Ersatzteile** (Fortsetzung)**Viessmann Partnershop**

Login:  
[shop.viessmann-climatesolutions.com](https://shop.viessmann-climatesolutions.com)

**Viessmann Ersatzteil-App****Web-Anwendung**

[www.viessmann.com/etapp](https://www.viessmann.com/etapp)

**App ViParts**

### Einbringung

- ! Achtung**  
Geräteschäden beim Transport vermeiden.  
Gerät nicht auf Front oder Seitenwände ablegen oder belasten. Heizkessel beim Einbringen möglichst auf Palette belassen.

### Aufstellung in Nischen

Der Netzschalter und die elektrischen Anschlüsse sind im Auslieferungszustand links am Gerät angebracht. Der Kondensatablauf kann wahlweise rechts oder links aus dem Gerät geführt werden.

Bei Einbau in Nischen darauf achten, dass die Zugänglichkeit gewährleistet ist (empfohlener Wandabstand 100 mm). Andernfalls Netzschalter und elektrische Anschlüsse umbauen. Der Netzschalter kann nach rechts oder an die Oberseite umgebaut werden. Die elektrischen Anschlüsse können nach rechts umgebaut werden.

### Netzschalter umbauen (falls erforderlich)

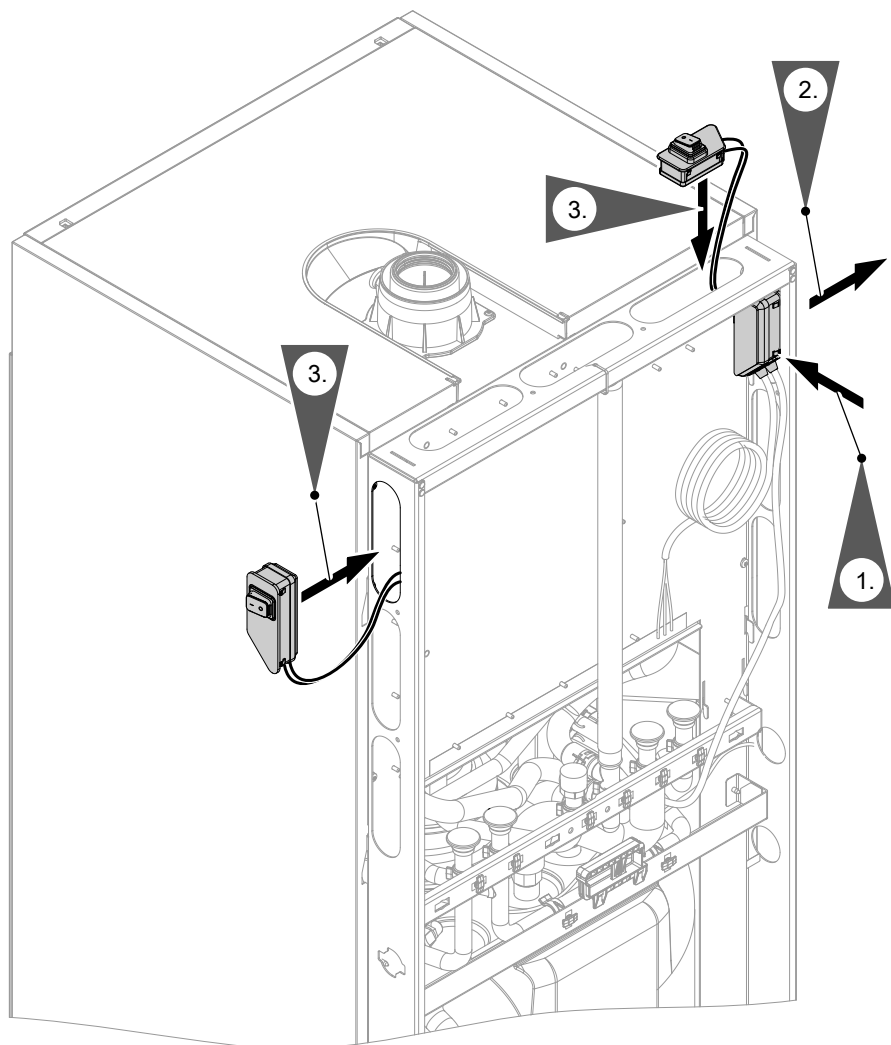


Abb. 1

Elektrischen Anschlussraum HMU öffnen. Leitung des Netzschalters abklemmen und ausbauen. Siehe elektrische Anschlüsse.

1. Netzschalter aus Rahmen ausrasten
2. Netzschalter mit Leitung herausnehmen.

**Netzschalter umbauen (falls erforderlich)** (Fortsetzung)

3. Netzschalter in die entsprechende Öffnung oben oder rechts einrasten. Leitung wieder im Anschlussraum HMU anschließen und zugentlasten.

**Vorbereitungen zur Montage des Heizkessels**

Zum gas- und wasserseitigen Anschluss muss ein als Zubehör lieferbares Anschluss-Set verwendet werden. In der folgenden Übersicht sind beispielhaft Anschluss-Sets für Aufputz-Montage nach oben oder zur Seite dargestellt.

**Zubehöre anbauen**

*Vor der endgültigen Aufstellung alle Zubehöre anbauen, die von der Kesselrückseite montiert werden (z. B. Anschluss-Set). Anschluss-Set Zirkulationspumpe zuerst anbauen.*

**Achtung**

Um Geräteschäden zu vermeiden, alle Rohrleitungen last- und momentfrei anschließen.

Bauseitige Vorbereitung der Anschlüsse:



Montageanleitung Anschluss-Set

**Hinweis**

*Die Sicherheitseinrichtungen nach den gültigen Ländervorschriften installieren.*

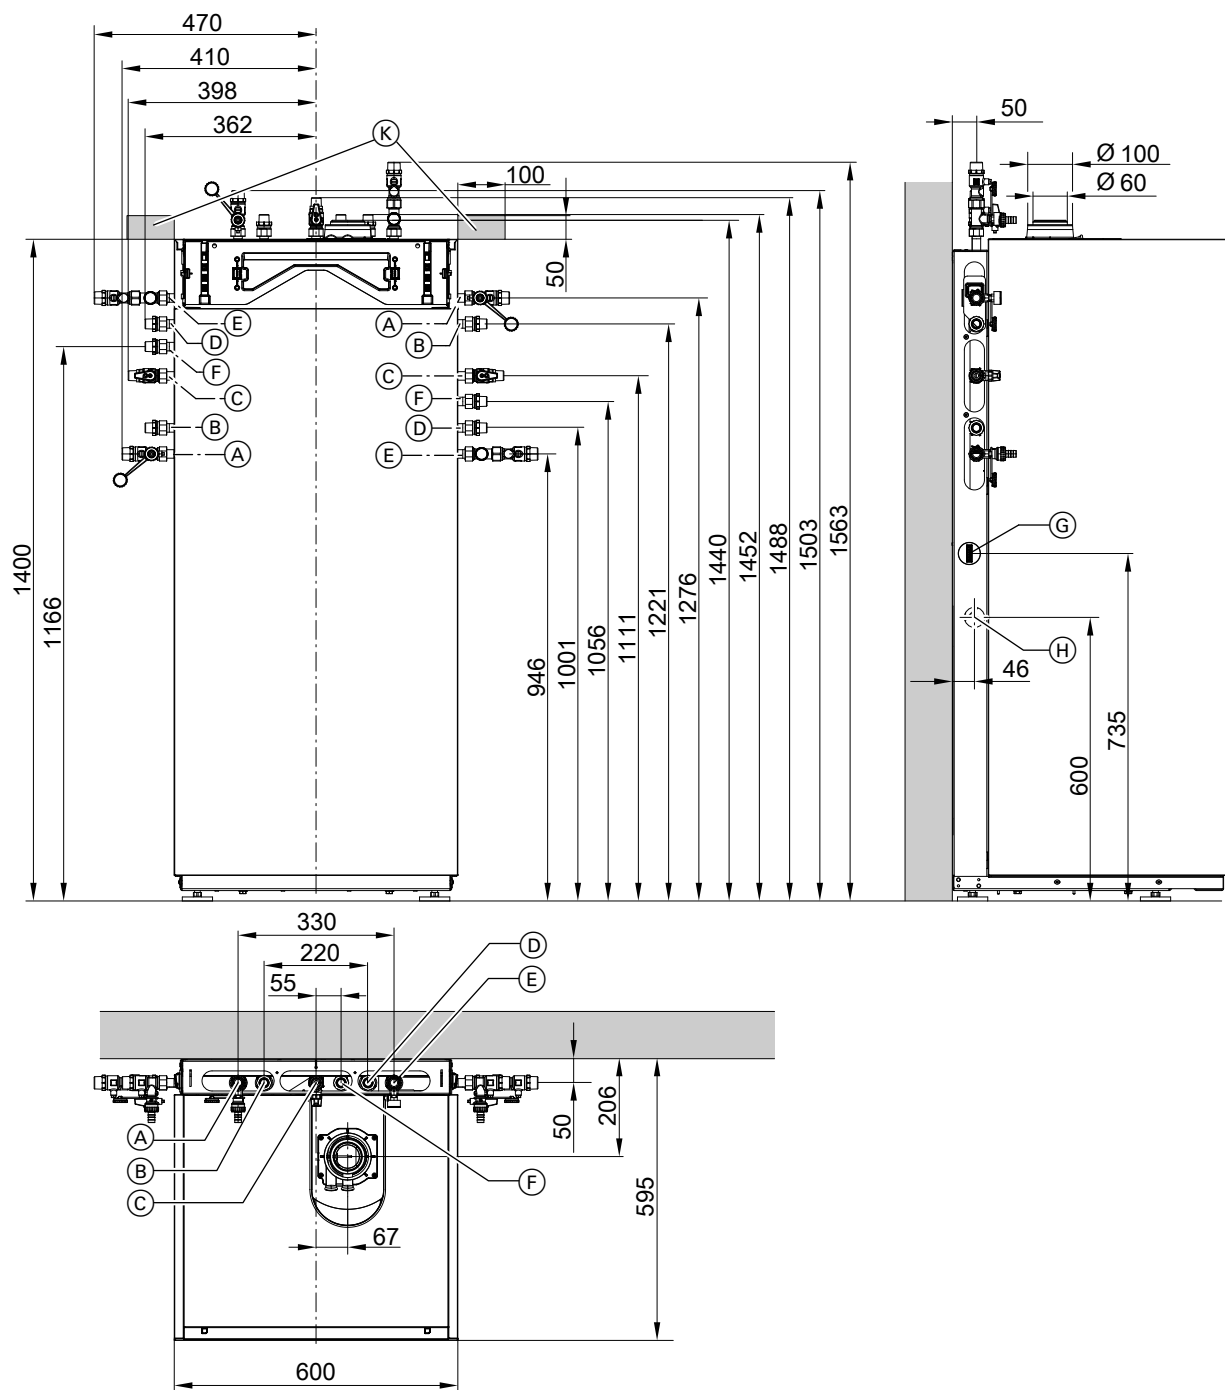
**Vorbereitungen zur Montage des Heizkessels (Fortsetzung)**


Abb. 2

- (A) Heizungsvorlauf R  $\frac{3}{4}$
- (B) Warmwasser R  $\frac{1}{2}$
- (C) Gasanschluss R  $\frac{1}{2}$
- (D) Kaltwasser R  $\frac{1}{2}$
- (E) Heizungsrücklauf R  $\frac{3}{4}$
- (F) Zirkulation R  $\frac{1}{2}$  (separates Zubehör)
- (G) Stecker für elektrisches Zubehör

**Hinweis**

Je nach Ausführung befindet sich der Stecker im Gerät.

- (H) Seitliche Ableitung Kondenswasser
- (K) Bereich für elektrische Leitungen (bauseitige Elektro-Anschlussdose)

**Hinweis**

Alle Höhenmaße haben durch die Stellfüße eine Toleranz von +15 mm.

# Vorbereitungen zur Montage des Heizkessels (Fortsetzung)

1. Heizwasserseitige Anschlüsse vorbereiten.  
Heizungsanlage gründlich spülen.

## Hinweis

Falls zusätzlich ein bauseitiges Ausdehnungsgefäß eingebaut werden muss, dieses in den Heizungs-rücklauf einbauen.

2. Trinkwasserseitige Anschlüsse vorbereiten. Sicherheitsgruppe (Zubehör oder bauseits) nach EN 806 in die Kaltwasserleitung einbauen. Siehe folgendes Kapitel.

## Empfehlung:

Montage des Sicherheitsventils oberhalb des Speicher-Wassererwärmers zum Schutz vor Verschmutzung, Verkalkung und hoher Temperatur.

Ⓢ: Gemäß W3 „Leitsatz für die Erstellung von Trinkwasserinstallationen“ müssen Sicherheitsventile mit einem sichtbaren, freien Ablauf direkt oder über eine kurze Auslauffleitung in das Abwassersystem entwässert werden.

## Hinweis

Sicherheitsventil des Speicher-Wassererwärmers **nicht** an Schlauch ① anschließen. Die Lage des Schlauchs ① **nicht** verändern (dient als Belüftung).

3. Kondenswasserschlauch ② zur seitlichen Öffnung ③ (siehe Abb. Seite 18) führen. Kondenswasserschlauch mit Gefälle an bauseitige Abwasserleitung oder Siphon anschließen.

## Hinweis

- Bauseitige Abwasserleitung min. Ø 40 mm um rückstaufreie Einleitung zu ermöglichen.
- Ablaufweg vom Gerät möglichst kurz ausführen.
- Ablaufschlauch nicht direkt an bauseitige Abwasserleitung anschließen. Um eine Verkeimung aus dem Abwassersystem zu vermeiden, einen Mindestabstand von min. 20 mm einhalten (siehe Abb.).



## Achtung

Durch den Ablaufschlauch wird auch eventuell aus dem Sicherheitsventil austretendes heißes Wasser abgeführt.

Ablaufschlauch so verlegen und befestigen, dass keine Verbrühungsgefahr besteht.

## Hinweis

Weiterführende Ablaufleitung möglichst innerhalb des Gebäudes verlegen.

Falls die weiterführende Ablaufleitung außerhalb des Gebäudes verlegt wird:

- Leitung min. Ø 30 mm verwenden.
- Leitung vor Frost schützen.
- Leitung so kurz wie möglich ausführen.

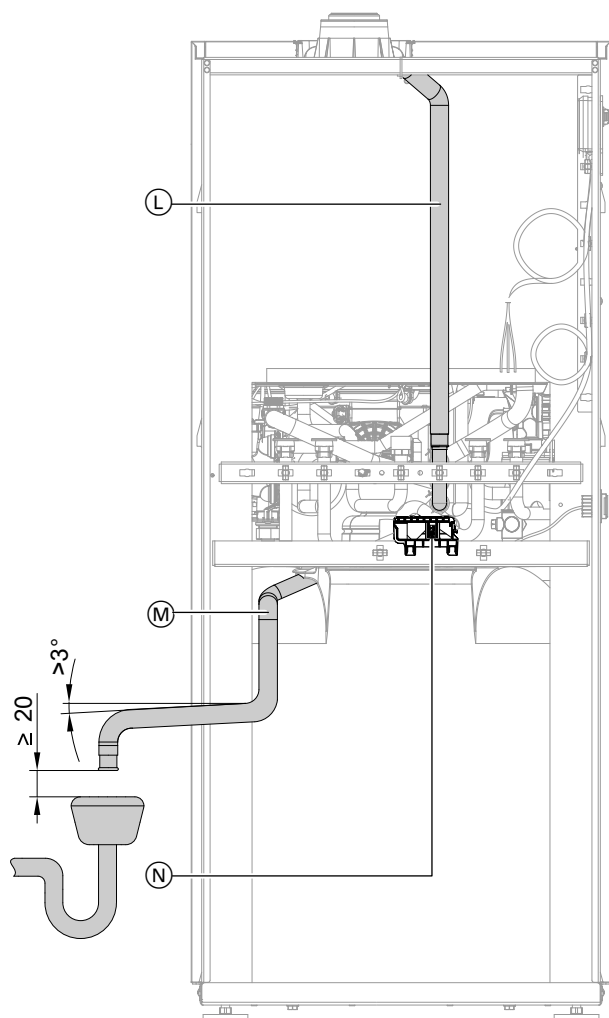


Abb. 3

## Vorbereitungen zur Montage des Heizkessels (Fortsetzung)

4. Gasanschluss nach TRGI vorbereiten.
5. Elektrische Anschlüsse vorbereiten.
  - Netzanschlussleitung (ca. 1,5 m lang) ist im Auslieferungszustand angeschlossen.
  - Stromversorgung: 230 V, 50 Hz, Absicherung max. 16 A

### Hinweis

Netzanschlussleitung über einen festen Anschluss an die Stromversorgung anschließen.

- Leitungen für Zubehör: Flexible PVC-Leitung 0,75 mm<sup>2</sup> mit jeweils benötigter Aderzahl für externe Anschlüsse.

### Hinweis

Externe Leitungen durch Leitungsführung (N) verlegen.

## Sicherheitsgruppe nach DIN 1988 und EN 806

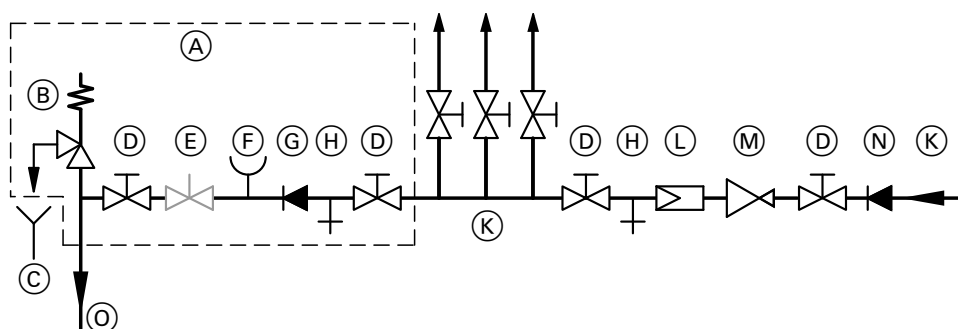


Abb. 4

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>(A) Sicherheitsgruppe nach DIN 1988 und EN 806 (Zubehör zu Anschluss-Sets Unterputz)</li> <li>(B) Sicherheitsventil</li> <li>(C) Beobachtbare Mündung der Ausblaseleitung</li> <li>(D) Absperrventil</li> <li>(E) Durchflussregulierventil (Einbau empfohlen)</li> <li>(F) Manometeranschluss</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>(G) Rückflussverhinderer</li> <li>(H) Entleerung</li> <li>(K) Kaltwasser</li> <li>(L) Trinkwasserfilter</li> <li>(M) Druckminderer DIN 1988-2 Ausgabe Dez. 1988</li> <li>(N) Rückflussverhinderer/Rohrtrenner</li> <li>(O) Kaltwasseranschluss am Anschluss-Set (Zubehör)</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Heizkessel aufstellen

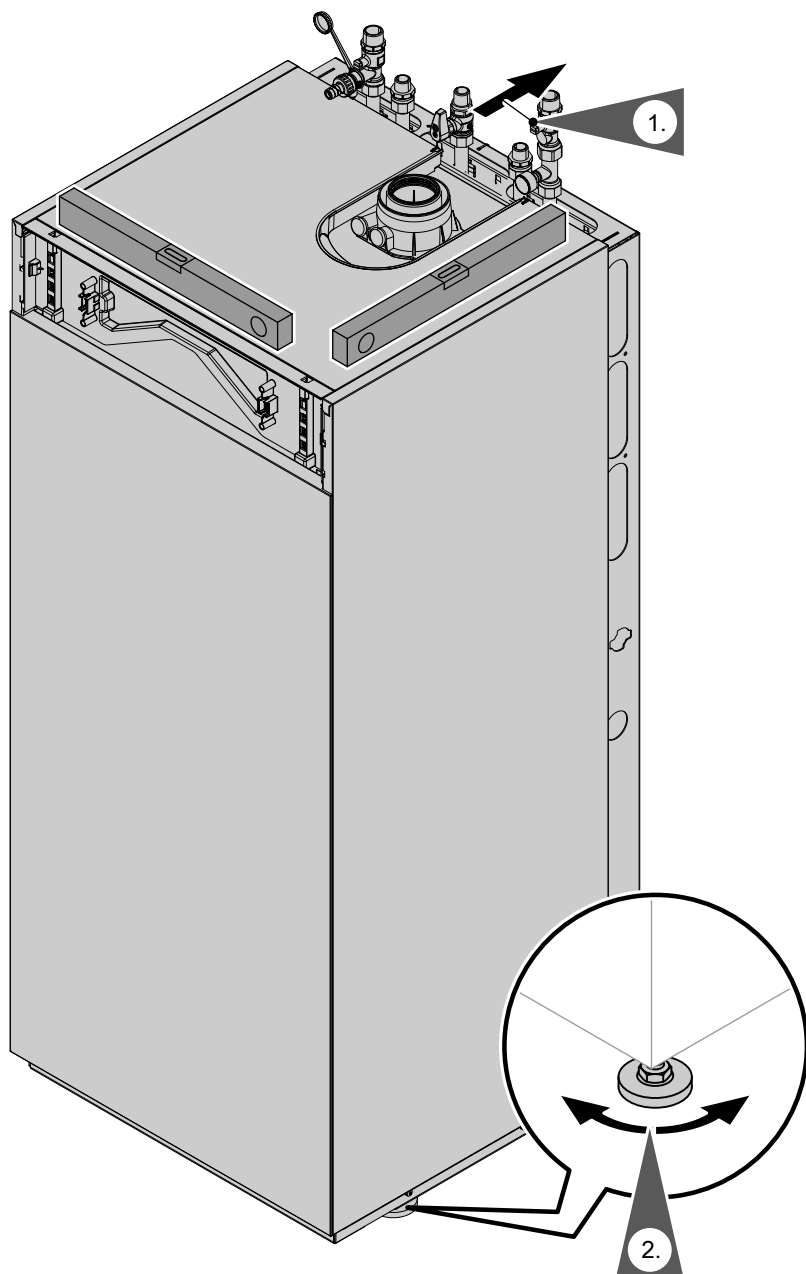


Abb. 5

## Typenschild

**Hinweis**

Das Typenschild ist im Gerät auf dem Kapselblech ① angebracht. Siehe Seite 51.

**Zusatztypenschild mit Zugangscode (QR-Code) mit Kennzeichnung „i“**

Das Typenschild des Wärmeerzeugers enthält umfangreiche Produktinformationen und einen gerätespezifischen QR-Code mit der Kennzeichnung „i“ als direkten Einstieg zu produktspezifischen Informationen und zur Produktregistrierung im Internet. Der QR-Code enthält die Zugangsdaten zum Registrierungs- und Produktinformationsportal und die 16-stellige Herstellnummer.

**Zusatztypenschild anbringen**

1. Zusatztypenschild aus den dem Heizkessel beiliegenden Unterlagen entnehmen.

**Hinweis**

Unterlagen mit Zusatztypenschild und QR-Code mit der Kennzeichnung „i“ liegen oben auf dem Gerät.



### Heizkessel aufstellen (Fortsetzung)

2. Zusatztypenschild in Abstimmung mit dem Anlagenbetreiber außen am Gerät aufkleben. Das Zusatztypenschild muss vom Schornsteinfeger einsehbar sein.  
Einen weiteren QR-Code auf die Montage- und Serviceanleitung kleben.

### Vorderblech abbauen

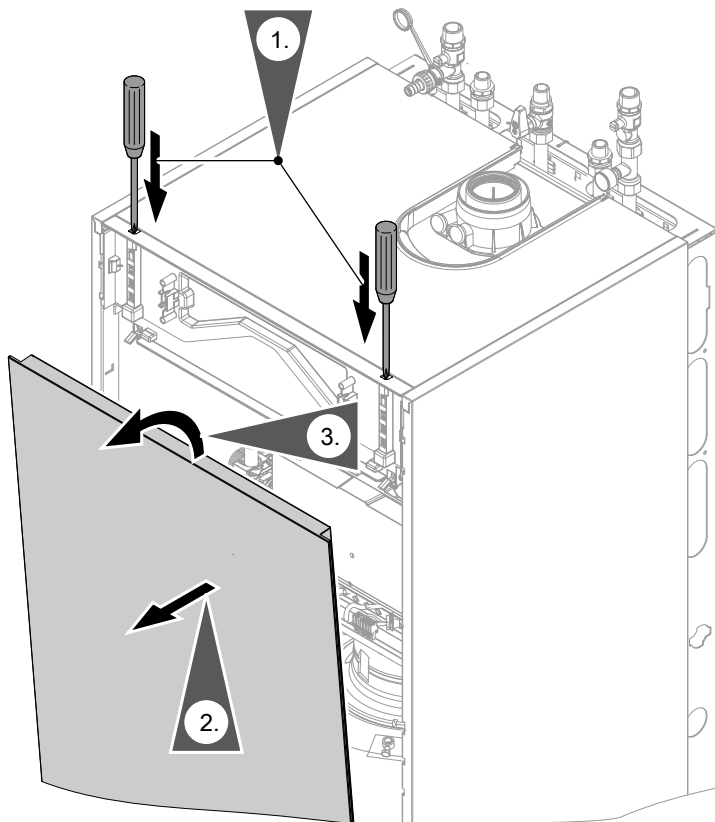


Abb. 6

## Heiz- und trinkwasserseitige Anschlüsse

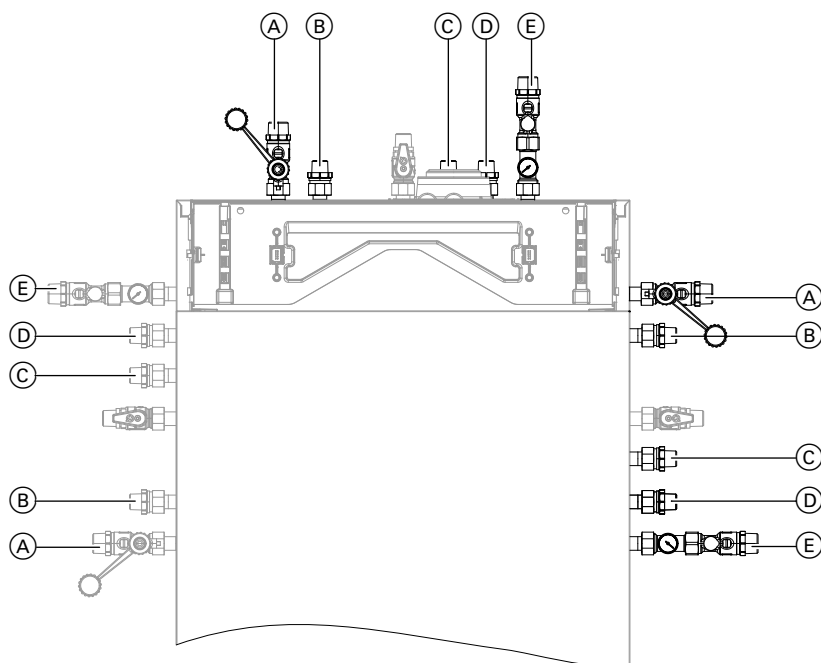


Abb. 7 Dargestellt mit Anschluss-Sets Aufputz (Zubehör)

- |                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Ⓐ Heizungsvorlauf R $\frac{3}{4}$                 | Ⓓ Kaltwasser R $\frac{1}{2}$       |
| Ⓑ Warmwasser R $\frac{1}{2}$                      | Ⓔ Heizungsrücklauf R $\frac{3}{4}$ |
| Ⓒ Zirkulation R $\frac{1}{2}$ (separates Zubehör) |                                    |

### Zirkulationsanschluss (Trinkwasser)

Zirkulationsanschluss mit Anschluss-Set Zirkulationspumpe (Zubehör)




Separate Montageanleitung

### Siphon mit Wasser füllen

#### Hinweis

Bei Frostgefahr Siphon erst unmittelbar vor der Inbetriebnahme füllen.

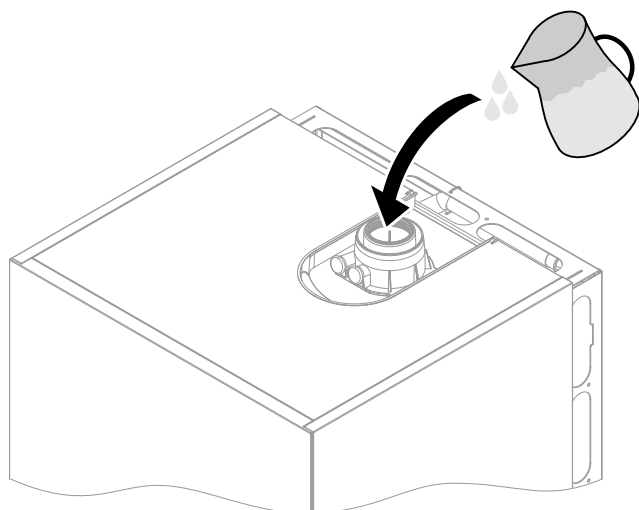

Min. 0,3 l Wasser in den Abgasanschluss füllen.



#### Gefahr

Aus der Abflussleitung des Kondenswasseranschlusses kann bei Erstinbetriebnahme Abgas austreten.  
Vor Inbetriebnahme Siphon unbedingt mit Wasser füllen.

Abb. 8

### Abgasanschluss

Abgas-Zuluftleitung anschließen.



Montageanleitung Abgassystem

#### Anschluss mehrerer Vitodens an ein gemeinsames Abgassystem

Falls mehrere Vitodens an ein gemeinsames Abgassystem im Überdruck gem. Verlegearten C<sub>10</sub>, C<sub>11</sub>, C<sub>13</sub>, C<sub>14</sub> angeschlossen werden: An jedem Heizkessel je eine Rückströmsicherung (Zubehör) in den Abgasanschluss und in den Mischkanal des Brenners einbauen.

Die **Inbetriebnahme** erst durchführen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Freier Durchgang der Abgaswege.
- Überdruck-Abgasanlage ist abgasdicht.
- Verschlussdeckel von Revisionsöffnungen auf sicheren und dichten Sitz geprüft.
- Öffnungen zur ausreichenden Versorgung mit Verbrennungsluft sind offen und nicht verschließbar ausgeführt.

##### **Hinweis**

*Bei raumluftabhängigen Betrieb an die Zuluftöffnung ein Kleintierschutz-Gitter montieren.*

- Gültige Vorschriften zur Errichtung und Inbetriebnahme von Abgasanlagen sind eingehalten.
- Optische Inspektion des Abgasanschlusses.

##### **Hinweis**

*Die Verwendung von Schmiermittel verhindert das Verschieben der Dichtung bei der Montage des Abgasrohrs.*

*Bei Verwendung eines geraden Abgasrohrs muss die korrekte Steckung des innenliegenden Zuluftrohrs überprüft werden.*

##### **Hinweis**

*Die den Technischen Unterlagen beiliegenden Aufkleber „Systemzertifizierung“ und „Abgasanlage Fa. Skoberne GmbH“ dürfen nur in Verbindung mit dem Viessmann Abgassystem der Firma Skoberne verwendet werden.*

Rückströmsicherungen montieren:



Montageanleitungen Rückströmsicherung

Regelung umstellen für Betrieb an gemeinsamem Abgassystem:

- Im Inbetriebnahme-Assistenten in „**Abgassystem Typ**“ die Einstellung „**Mehrfachbelegung**“ wählen.



##### **Gefahr**

Undichte oder verstopfte Abgasanlagen oder unzureichende Zufuhr der Verbrennungsluft verursachen lebensbedrohliche Vergiftungen durch Kohlenmonoxid im Abgas.

Ordnungsgemäße Funktion der Abgasanlage sicherstellen. Öffnungen für Verbrennungsluftzufuhr dürfen bei Raumluftabhängigem Betrieb nicht verschließbar sein.

Kondenswasserableitung über Windschutzeinrichtung vermeiden.

## Gasanschluss

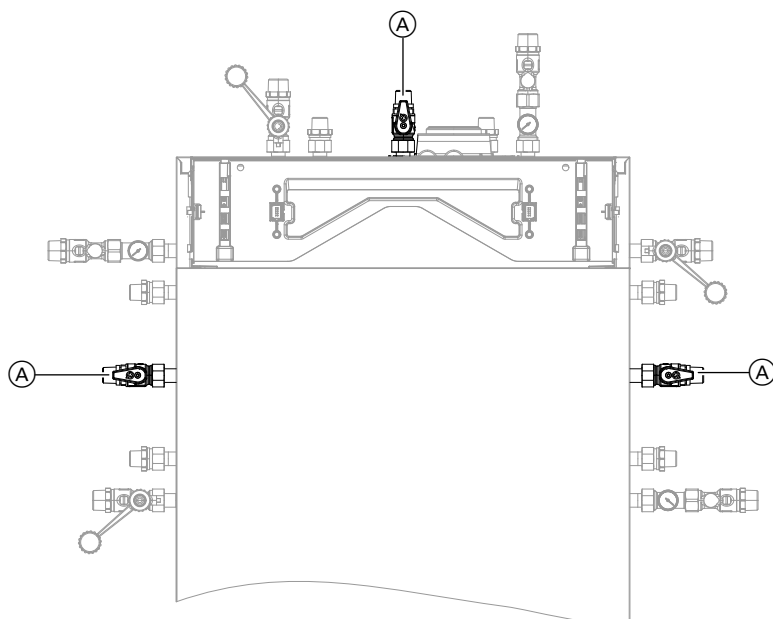


Abb. 9

1. Falls der Gasanschluss nicht vormontiert wurde: Gasabsperrhahn (A) am Gasanschluss eindichten. Bei allen Arbeiten an den Verschraubungen des Gasanschlusses mit geeignetem Werkzeug gegenhalten. Keine Kräfte auf die internen Bauteile leiten.
3. Gasleitung entlüften.

### Hinweis zum Betrieb mit Flüssiggas

Bei Einbau des Heizkessels unter Erdgleiche sollte ein externes Sicherheitsmagnetventil eingebaut werden.

Zum Anschluss des Sicherheitsmagnetventils ist eine Erweiterung EM-EA1 (Zubehör) erforderlich.

2. Dichtheit prüfen.



### Gefahr

Gasaustritt führt zu Explosionsgefahr.  
Dichtheit aller gasseitigen Anschlüsse (auch geräteintern) prüfen.

### Hinweis

Zur Dichtheitsprüfung nur geeignete und zugelassene Lecksuchmittel (EN 14291) und Geräte verwenden. Lecksuchmittel mit ungeeigneten Inhaltsstoffen (z. B. Nitride, Sulfide) können zu Materialschäden führen.

Lecksuchmittel-Rückstände nach der Prüfung entfernen.



### Achtung

Überhöhter Prüfdruck führt zu Schäden an Heizkessel und Gaskombiregler.  
Max. Prüfüberdruck 150 mbar (15 kPa). Bei höherem Druck für Lecksuche den Heizkessel und Gaskombiregler von der Hauptleitung trennen (Verschraubung lösen).

## Elektrische Anschlüsse

### Anschlussraum HMU öffnen

- ! Achtung**  
Durch elektrostatische Entladung können elektronische Baugruppen beschädigt werden.  
Vor den Arbeiten geerdete Objekte, z. B. Heizungs- oder Wasserrohre berühren, um die statische Aufladung abzuleiten.

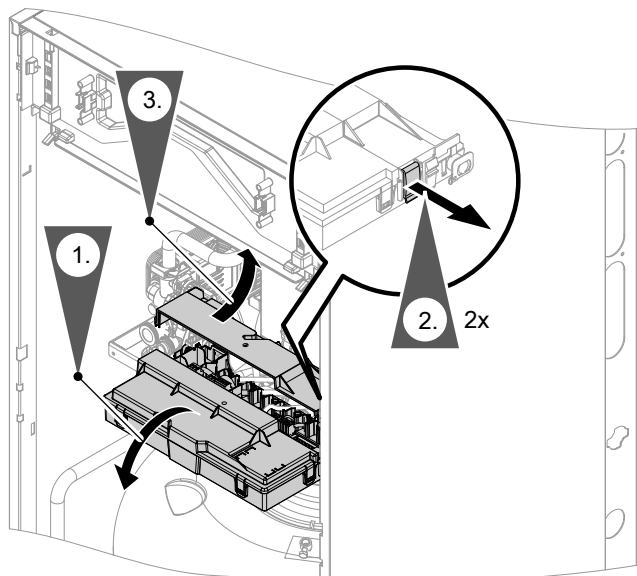


Abb. 10

### Hinweis

Weitere Angaben zu den Anschlüssen siehe folgende Kapitel.

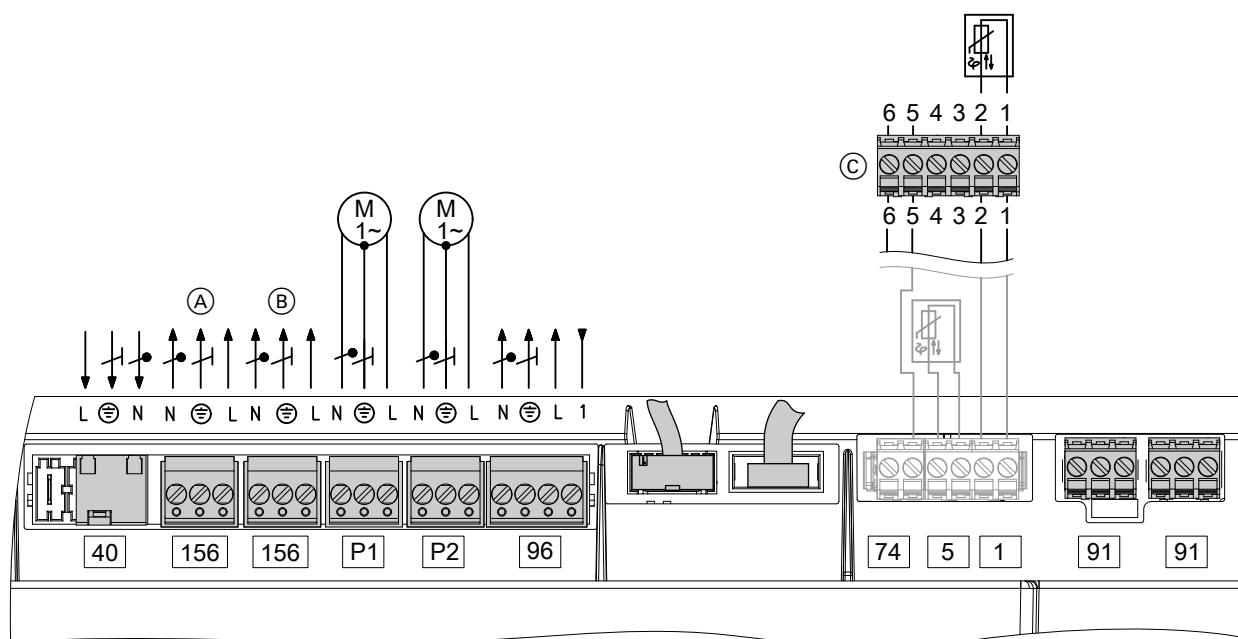


Abb. 11

### Anschlüsse an Stecker 230 V~

- 40** Netzanschluss
- 96** Eingang 230 V, potenzialfrei  
Ausgang 230 V
- 156** Geschalteter Netzausgang

**P1** Speicherladepumpe (im Auslieferungszustand angeschlossen)

## Elektrische Anschlüsse (Fortsetzung)

### P2 Ausgang 230 V:

Trinkwasserzirkulationspumpe oder Heizkreispumpe für Heizkreis ohne Mischer (bei Anlage mit hydraulischer Weiche)

- Ⓐ Netzanschluss Feuerungsautomat BCU (im Auslieferungszustand angeschlossen)
- Ⓑ Netzanschluss Zubehör
- Ⓒ Stecker außen an der rechten oder linken Geräte-seite (siehe auch folgende Abbildung)

#### Hinweis

Je nach Ausführung befindet sich der Stecker im Gerät.

### Anschlüsse an Kleinspannungsstecker

- 1 Außentempersensord  
Klemmen 1 und 2 am Stecker Ⓒ
- 5 Speichertempersensord (im Auslieferungszustand angeschlossen)
- 74 PlusBus  
Klemmen 5 und 6 am Stecker Ⓒ
- 91 CAN-BUS



#### Hinweis zum Anschluss von Zubehörteilen

Für den Anschluss die den Zubehörteilen beiliegenden separaten Montageanleitungen beachten.

## Bauseitige Anschlüsse am Zentral-Elektronikmodul

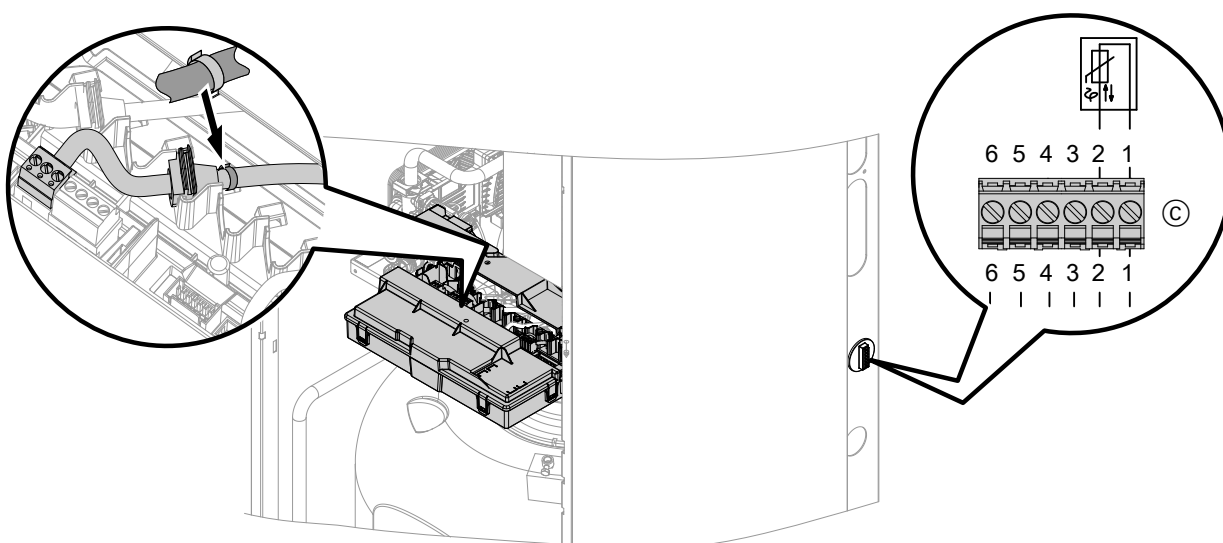


Abb. 12

- Ⓒ Stecker außen an der rechten oder linken Geräte-seite (separat mitgeliefert)

Erforderliche Stecker liegen separat verpackt bei. Leitungen im Anschlussraum des Zentral-Elektronikmoduls HMU mit Leitungsbindern zugentlasten.

### Stecker für die elektrischen Anschlüsse im Gerät

2.

1.

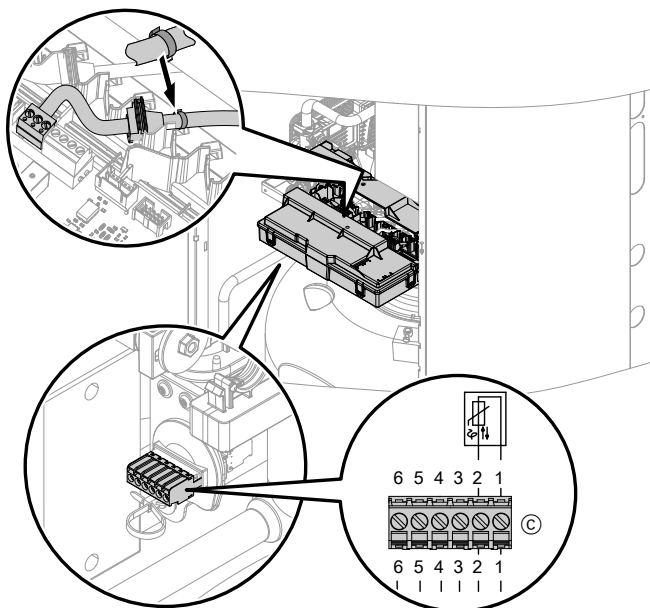


Abb. 13

Stecker mit Anschlussleitung (erforderliche Stecker liegen separat verpackt bei) durch Kabelführung an der Geräterückseite verlegen.

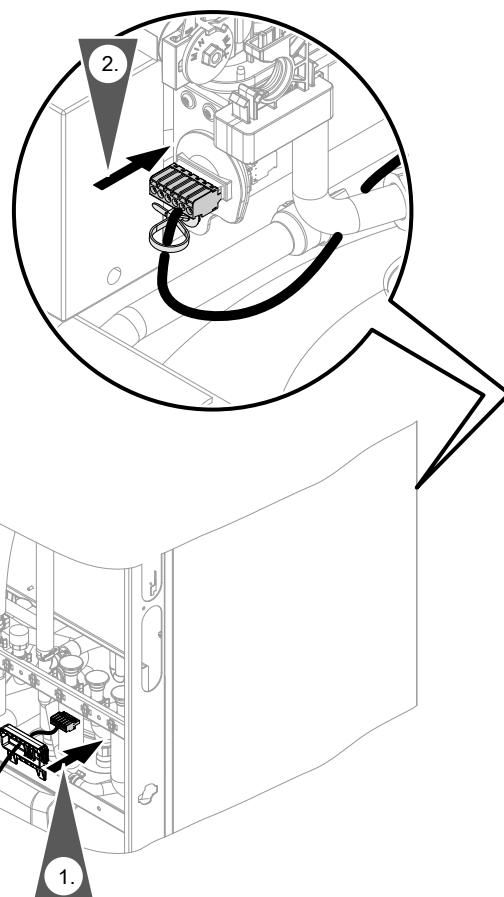


Abb. 14

Leitungen im Anschlussraum des Zentral-Elektronikmoduls mit Leitungsbindern zugentlasten.

#### Hinweis

Leitungsbinder mit Spreizniet (separat verpackt) in das Halteblech am Stecker einsetzen.

### Außentemperatursensor 1

#### Anbauort für Außentemperatursensor

- Nord- oder Nordwestwand, 2 bis 2,5 m über dem Boden, bei mehrgeschossigen Gebäuden in der oberen Hälfte des 2. Geschosses
- Nicht über Fenster, Türen und Luftabzügen

- Nicht unmittelbar unter Balkon oder Dachrinne
- Nicht einputzen

#### Anschluss Außentemperatursensor

2-adrige Leitung, max. 35 m Länge bei einem Leiterquerschnitt von 1,5 mm<sup>2</sup>

### Sensor Hydraulische Weiche 9 anschließen

Der Sensor der hydraulischen Weiche wird am Zubehör Erweiterung EM-P1 bzw. EM-M1/MX (Elektronikmodul ADIO) angeschlossen.



Montageanleitung Erweiterung EM-P1 bzw. EM-M1/MX

## Elektrische Anschlüsse (Fortsetzung)

### Umwälzpumpe anschließen an P2



Abb. 15

- (A) Umwälzpumpe  
(B) Stecker P2 an Zentral-Elektronikmodul HMU

Mögliche Funktionen:

- Heizkreispumpe (Stecker [20]) für Heizkreis ohne Mischer A1 in Verbindung mit hydraulischer Weiche und Heizkreisen mit Mischer
- Heizkreispumpe (Stecker [20]) für Heizkreis ohne Mischer A1, ohne hydraulischer Weiche und ohne weitere Heizkreise (max. 1 Heizkreis in der Anlage).
- Trinkwasserzirkulationspumpe (Stecker [28])  
Trinkwasserzirkulationspumpen mit eigenständigen Funktionen direkt an 230 V~ anschließen.

#### Hinweis zur Priorität der Anschlussmöglichkeiten:

- Falls Heizkreispumpe für Heizkreis ohne Mischer A1 vorhanden:  
Trinkwasserzirkulationspumpe dann an eine Erweiterung EM-P1 (Zubehör) anschließen.
- Falls **keine** Heizkreispumpe für Heizkreis ohne Mischer A1 angeschlossen wird:  
Trinkwasserzirkulationspumpe an Ausgang P2 anschließen.

Die Funktion wird im Inbetriebnahme-Assistenten durch Einstellung der angeschlossenen Komponente ausgewählt.

#### Technische Daten

|              |         |
|--------------|---------|
| Nennstrom    | 1 A     |
| Nennspannung | 230 V ~ |

### Anschluss potenzialfreier Schaltkontakt

Anschluss an Stecker [96]

Eine der folgenden Funktionen kann angeschlossen werden:

- Externe Anforderung
- Externes Sperren
- Externe Anforderung Trinkwasserzirkulationspumpe (Tastfunktion, Pumpe läuft 5 min lang). Nicht bei Vitodens 222-W.
- Raumtemperaturregler (Raumthermostat)  
Bei Betriebsweise Konstantbetrieb mit Raumtemperaturregler
- Externe Heizkreisaufschaltung (falls vorhanden), siehe Kapitel „Externe Heizkreisaufschaltung“.

#### Hinweis

Bei externer Anforderung und beim externen Sperren bleiben die Pumpen in Regelfunktion!

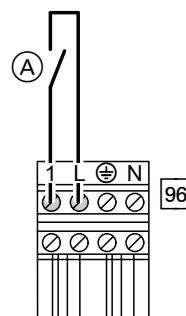


Abb. 16

- (A) Potenzialfreier Kontakt

#### Funktion im Inbetriebnahme-Assistenten zuordnen

Siehe Inbetriebnahme-Assistent in „Erstinbetriebnahme“.

### Hinweise zum Anschluss PlusBus-Teilnehmer

An die Regelung können max. folgende PlusBus-Teilnehmer angeschlossen werden:

- 3 Erweiterungen EM-M1 oder EM-MX (Elektronikmodul ADIO)
- 2 Vitotrol 200-E
- 3 Erweiterungen EM-EA1 (Elektronikmodul DIO)

- 1 Erweiterung EM-S1 (Elektronikmodul ADIO oder SDIO/SM1A)
- 1 Erweiterung EM-P1 (Elektronikmodul ADIO)

Die max. Gesamtlänge der PlusBus-Leitung beträgt 50 m.



Bei ungeschirmter Leitung, 2-adrig, 0,34 mm<sup>2</sup>.

### Abschlusswiderstand für externes CAN-BUS-System

Bei Einbindung in ein externes CAN-BUS-System wird unterschieden, ob ein CAN-BUS-Teilnehmer erster, letzter oder mittlerer Teilnehmer ist.

Um Kommunikationsstörungen zu vermeiden, darf zur Terminierung des externen CAN-BUS-Systems nur am ersten und letzten Teilnehmer jeweils 1 Abschlusswiderstand mit 120 Ω vorhanden sein.

Falls das Gas-Brennwert-Heizgerät als mittlerer Teilnehmer angeschlossen wird, muss der werkseitig angeschlossene Abschlusswiderstand entfernt werden: Siehe folgende Kapitel.

Zur Überprüfung kann nach Fertigstellung aller CAN-BUS-Verbindungen der Widerstand an einem der CAN-BUS-Anschlüsse zwischen CAN L und CAN H gemessen werden: Sollwert 60 Ω ± 10 %.

#### Hinweis

Für die Überprüfung muss die Stromversorgung aller Geräte im CAN-BUS-System unterbrochen sein, ansonsten ist eine korrekte Widerstandsmessung nicht möglich.

#### Gasgerät ist erster oder letzter Teilnehmer

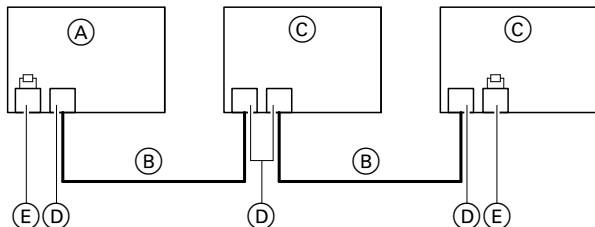


Abb. 17

- (A) Gasgerät als erster oder letzter CAN-BUS-Teilnehmer angeschlossen

In diesem Fall ist 1 Anschluss am außenliegenden Stecker, Anschluss 91 an dem Gasgerät in dem Elektronikmodul HMU erforderlich:

- Werkseitig aufgesteckten Stecker 91 im Elektronikmodul HMU nicht entfernen, dieser Stecker enthält den Abschlusswiderstand.

- (B) CAN-BUS-Leitung

- (C) Andere CAN-BUS-Teilnehmer  
(D) Anschluss externer CAN-BUS ohne Abschlusswiderstand  
(E) Anschluss externer CAN-BUS mit Abschlusswiderstand

#### Gasgerät ist mittlerer Teilnehmer

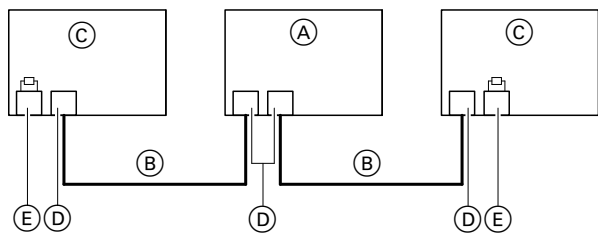


Abb. 18

- (A) Gasgerät als mittlerer CAN-BUS-Teilnehmer

In diesem Fall sind 2 Anschlüsse an dem Gasgerät in dem Elektronikmodul HMU erforderlich:

- 1 Anschluss im Elektronikmodul HMU: Werkseitig aufgesteckten Stecker 91 entfernen. BUS-Verbindungsleitung (Zubehör) am selben Steckplatz aufstecken.
- 1 Anschluss am außenliegenden Stecker, Anschluss 91.

- (B) CAN-BUS-Leitung  
(C) Andere CAN-BUS-Teilnehmer  
(D) Anschluss externer CAN-BUS ohne Abschlusswiderstand  
(E) Anschluss externer CAN-BUS mit Abschlusswiderstand

### Netzanschluss Zubehör an Stecker 96/156 (230 V ~)

Bei Aufstellung in Nassräumen darf der Netzanschluss von Zubehör außerhalb des Nassbereichs nicht am Zentral-Elektronikmodul HMU durchgeführt werden. Falls der Heizkessel außerhalb von Nassräumen aufgestellt wird, kann der Netzanschluss von Zubehörtteilen direkt am Zentral-Elektronikmodul HMU erfolgen. Dieser Anschluss wird direkt mit dem Netzschalter des Geräts geschaltet.

Falls der Gesamtstrom der Anlage 6 A übersteigt, eine oder mehrere Erweiterungen über einen Netzschalter direkt an das Stromnetz anschließen (siehe folgendes Kapitel).

## Elektrische Anschlüsse (Fortsetzung)

### Netzanschluss und PlusBus-Anschluss von Zubehören

Netzanschluss aller Zubehöre am Zentral-Elektronikmodul HMU

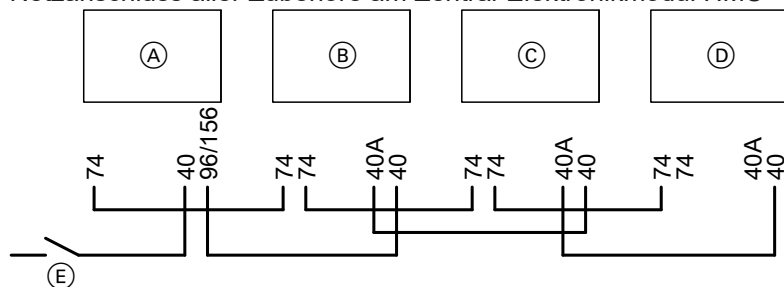


Abb. 19

Zubehöre teilweise mit direktem Netzanschluss

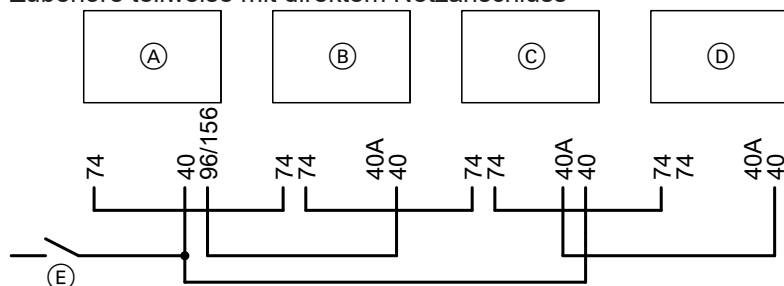


Abb. 20

- (A) Zentral-Elektronikmodul HMU Wärmeerzeuger
- (B) Erweiterungssatz Mischer (Elektronikmodul ADIO)
- (C) Erweiterungssatz Mischer (Elektronikmodul ADIO)
- (D) Erweiterung EM-EA1 (Elektronikmodul DIO) und/oder Erweiterung EM-S1 (Elektronikmodul ADIO oder SDIO/SM1A)

- (E) Netzschalter
- 40 Netzeingang
- 40A Netzausgang
- 74 PlusBus
- 96/156 Netzausgang am Zentral-Elektronikmodul HMU

Systemlänge PlusBus max. 50 m bei Leitungsquerschnitt 0,34 mm<sup>2</sup> und ungeschirmter Leitung. Fließt zu den angeschlossenen Aktoren (z. B. Umwälzpumpen) ein größerer Strom, als der Sicherungswert des jeweiligen Zubehörs beträgt: Den betroffenen Ausgang nur zur Ansteuerung eines bauseitigen Relais nutzen.



#### Gefahr

Unsachgemäß ausgeführte Verdrahtungen können zu gefährlichen Verletzungen durch elektrischen Strom und zu Geräteschäden führen.

- Kleinspannungsleitungen < 42 V und Leitungen > 42 V/230 V~ getrennt voneinander verlegen.
- Leitungen direkt vor den Anschlussklemmen möglichst kurz abmanteln und dicht an den zugehörigen Klemmen bündeln.
- Leitungen mit Leitungsbindern fixieren.

| Zubehör                                                       | Geräteinterne Absicherung |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Erweiterungssatz Mischer EM-M1, EM-MX                         | 2 A                       |
| Erweiterung EM-EA1                                            | 2 A                       |
| Erweiterung EM-S1 (nicht bei Vitodens 222-F, 222-W und 333-F) | 2 A                       |

### Netzanschluss 40



#### Gefahr

Unsachgemäß ausgeführte Elektroinstallationen können zu Verletzungen durch elektrischen Strom und zu Geräteschäden führen.

Netzanschluss und Schutzmaßnahmen (z. B. FI-Schaltung) gemäß folgenden Vorschriften ausführen:

- IEC 60364-4-41
- VDE-Vorschriften
- Anschlussbedingungen des örtlichen Verteilnetzbetreibers
- TAR Niederspannung VDE-AR-N-4100

#### Trennvorrichtung für nicht geerdete Leiter

- In der Netzanschlussleitung ist eine Trennvorrichtung vorzusehen, die alle aktiven Leiter allpolig vom Netz trennt und der Überspannungskategorie III (3 mm) für volle Trennung entspricht. Diese Trennvorrichtung muss gemäß den Errichtungsbestimmungen in der festverlegten elektrischen Installation eingebaut werden.  
Zusätzlich empfehlen wir die Installation einer allstromsensitiven Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI-Klasse B ) für Gleich(fehler)ströme, die durch energieeffiziente Betriebsmittel entstehen können.
- Fehlerstrom-Schutzeinrichtung nach DIN VDE 0100-530 auswählen und auslegen.

- Netzanschlussleitung über einen festen Anschluss an die Stromversorgung anschließen.
- Bei Anschluss des Geräts mit flexibler Netzanschlussleitung muss sichergestellt sein, dass bei Versagen der Zugentlastung die stromführenden Leiter vor dem Schutzleiter gestrafft werden. Die Aderlänge des Schutzleiters ist konstruktionsabhängig.
- Absicherung max. 16 A.



#### Gefahr

Fehlende Erdung von Komponenten der Anlage kann bei einem elektrischen Defekt zu gefährlichen Verletzungen durch elektrischen Strom führen.

Gerät und Rohrleitungen müssen mit dem Potenzialausgleich des Hauses verbunden sein.

### Anschlussleitungen verlegen



#### Achtung

Falls Anschlussleitungen an heißen Bauteilen anliegen, werden sie beschädigt. Beim bauseitigen Verlegen und Befestigen darauf achten, dass die max. zulässigen Temperaturen der Leitungen nicht überschritten werden.

## Betriebssicherheit und Systemvoraussetzungen WLAN

### Systemvoraussetzung WLAN-Router

- WLAN-Router mit aktiviertem WLAN:  
Der WLAN-Router muss durch ein ausreichend sicheres WPA2-Passwort geschützt sein.  
**Hinweis**  
– Das WPA2-Passwort ist eine Folge von 8 bis 63 Zeichen.  
– Erlaubt sind Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen nach ASCII.  
Der WLAN-Router muss immer das aktuellste Firmware-Update enthalten.  
Keine unverschlüsselten Verbindungen des Wärme-erzeugers zum WLAN-Router verwenden.
- Internetanschluss mit hoher Verfügbarkeit:  
„Flatrate“ (Zeit- und Datenvolumen-unabhängiger Pauschaltarif)
- WLAN-Frequenz auf 2,4 GHz einstellen.

- Dynamische IP-Adressierung (DHCP, Auslieferungszustand) im Netzwerk (WLAN):  
**Vor** Inbetriebnahme bauseits durch IT-Fachkraft prüfen lassen. Ggf. einrichten.

- Routing- und Sicherheitsparameter im IP-Netzwerk (LAN) festlegen.

#### **Hinweis**

*Passwortlänge und erlaubte Sonderzeichen sind abhängig vom jeweiligen Router.*

Für direkte ausgehende Verbindungen folgende Ports freigeben:

- Port 80
- Port 123
- Port 443
- Port 8883

**Vor** Inbetriebnahme bauseits durch IT-Fachkraft prüfen lassen. Freigaben ggf. einrichten.

## Reichweite Funksignal WLAN-Verbindung

Die Reichweite von Funksignalen kann durch Wände, Decken und Einrichtungsgegenstände reduziert werden. Folgendes reduziert die Stärke des Funksignals und kann dadurch den Empfang stören:

- Funksignale werden auf dem Weg vom Sender zum Empfänger **gedämpft**, z. B. durch Luft und beim Durchdringen von Wänden.
- Funksignale werden durch metallische Teile **reflektiert**, z. B. Armierungen in Wänden, Metallfolien von Wärmedämmungen und metallbedampftes Wärmeschutzglas.
- Funksignale werden **abgeschottet** durch Versorgungsblöcke und Aufzugsschächte.
- Funksignale werden durch Geräte **gestört**, die ebenfalls mit hochfrequenten Signalen arbeiten. Abstand zu diesen Geräten **min. 2 m**.  
Beispiele für Geräte mit hochfrequenten Signalen:
  - Computer
  - Audio- und Videoanlagen
  - Geräte mit aktiver WLAN-Verbindung
  - Elektronische Trafos
  - Vorschaltgeräte

Um eine gute WLAN-Verbindung sicherzustellen, den Abstand zwischen Wärmeerzeuger und WLAN-Router so gering wie möglich wählen. Die Signalstärke kann an der Bedieneinheit angezeigt werden: Siehe Bedienungsanleitung.

#### **Hinweis**

*Das WLAN-Signal kann durch handelsübliche WLAN-Repeater verstärkt werden.*

## Durchdringungswinkel

Das senkrechte Auftreffen der Funksignale auf Wände wirkt sich positiv auf die Empfangsqualität aus. Je nach Durchdringungswinkel verändert sich die effektive Wandstärke und somit die Dämpfung der elektromagnetischen Wellen.

### Flacher (ungünstiger) Durchdringungswinkel

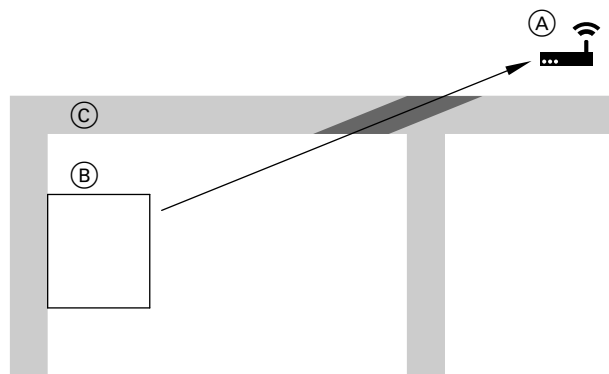


Abb. 21

- Ⓐ WLAN-Router
- Ⓑ Wärmeerzeuger
- Ⓒ Wand

### Optimaler Durchdringungswinkel

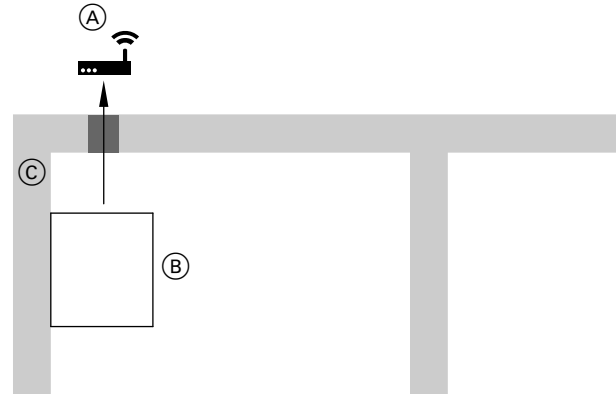


Abb. 22

- Ⓐ WLAN-Router
- Ⓑ Wärmeerzeuger
- Ⓒ Wand

## Anschlussraum schließen


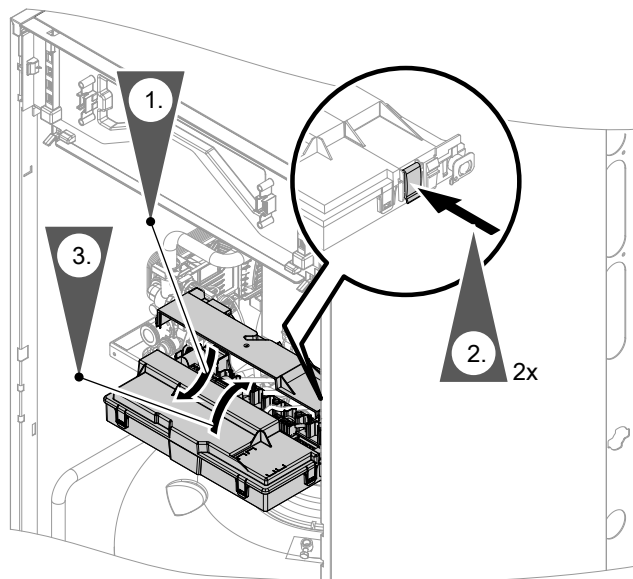


Abb. 23

**Vorderblech und Bedieneinheit anbauen***Abb. 24*


Lightguide (A) nach unten

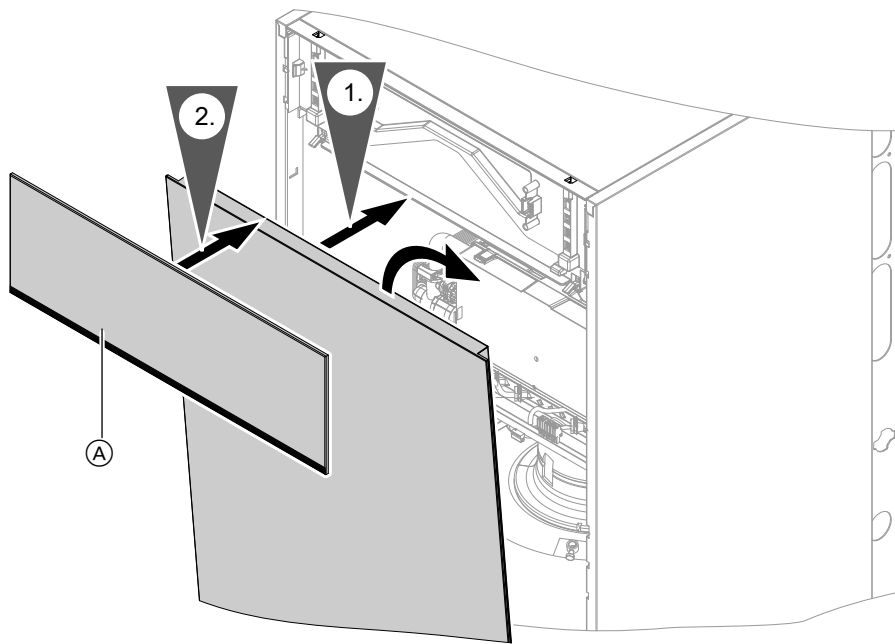

|   | Arbeitsschritte für die Erstinbetriebnahme | Arbeitsschritte für die Inspektion | Arbeitsschritte für die Wartung | Seite                                                                           |
|---|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                            |                                    |                                 |                                                                                 |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 1. Siphon mit Wasser füllen..... 38                                             |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 2. Vorderbleche abbauen..... 38                                                 |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 3. Bedieneinheit in Wartungsposition versetzen..... 38                          |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 4. Erstinbetriebnahme der Anlage mit Inbetriebnahme-Assistent ..... 39          |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 5. Erstinbetriebnahme der Anlage im Systemverbund..... 44                       |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 6. Heizungsanlage füllen..... 46                                                |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 7. Heizkessel entlüften..... 48                                                 |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 8. Heizungsanlage entlüften..... 48                                             |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 9. Speicher-Wassererwärmer trinkwasserseitig füllen..... 49                     |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 10. Heiz- und trinkwasserseitige Anschlüsse prüfen..... 49                      |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 11. Heizkreise bezeichnen..... 49                                               |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 12. Kontaktdaten Heizungsfachbetrieb eingeben..... 49                           |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 13. Gasart prüfen..... 50                                                       |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 14. Gasart umstellen (nur bei Betrieb mit Flüssiggas)..... 50                   |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 15. Ruhedruck und Anschlussdruck messen..... 50                                 |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 16. Funktionsablauf und mögliche Störungen..... 52                              |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 17. Max. Heizleistung einstellen..... 53                                        |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 18. Estrichtrocknung aktivieren..... 53                                         |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 19. Förderleistung der integrierten Umwälzpumpe einstellen..... 53              |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 20. Restförderhöhe der internen Umwälzpumpe bei Heizbetrieb einstellen ..... 55 |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 21. Dichtheitsprüfung AZ-System (Ringspaltmessung)..... 55                      |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 22. Brenner ausbauen..... 56                                                    |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 23. Brennerdichtung und Flammkörper prüfen..... 57                              |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 24. Zünd- und Ionisationselektrode prüfen und einstellen..... 60                |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 25. Heizflächen reinigen..... 60                                                |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 26. Kondenswasserablauf prüfen und Siphon reinigen..... 61                      |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 27. Brenner einbauen..... 62                                                    |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 28. Neutralisationseinrichtung prüfen (falls vorhanden)                         |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 29. Heizkessel trinkwasserseitig entleeren..... 63                              |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 30. Ladespeicher reinigen..... 64                                               |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 31. Membran-Druckausdehnungsgefäß und Druck der Anlage prüfen..... 65           |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 32. Trinkwasser-Ausdehnungsgefäß und Vordruck prüfen (falls vorhanden)..... 66  |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 33. Sicherheitsventile auf Funktion prüfen                                      |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 34. Elektrische Anschlüsse auf festen Sitz prüfen                               |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 35. Gasführende Teile bei Betriebsdruck auf Dichtheit prüfen..... 66            |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 36. Verbrennungsqualität prüfen..... 67                                         |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 37. Abgassystem auf freien Durchgang und Dichtheit prüfen                       |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 38. Externes Sicherheitsventil Flüssiggas prüfen (falls vorhanden)              |
| • | •                                          | •                                  | •                               | 39. Regelung an die Heizungsanlage anpassen..... 68                             |



## Arbeitsschritte - Erstinbetriebnahme,... (Fortsetzung)

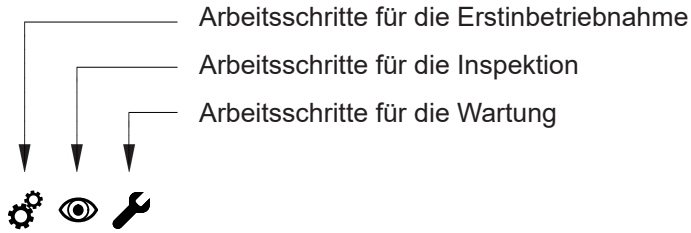

Seite

|   |   |                                                           |           |
|---|---|-----------------------------------------------------------|-----------|
| • |   | <b>40. Heizkennlinien einstellen.....</b>                 | <b>69</b> |
|   |   | <b>41. Anzeige Wartung abfragen und zurücksetzen.....</b> | <b>69</b> |
| • | • | <b>42. Vorderblech anbauen.....</b>                       | <b>70</b> |
| • |   | <b>43. Einweisung des Anlagenbetreibers.....</b>          | <b>70</b> |







## Siphon mit Wasser füllen

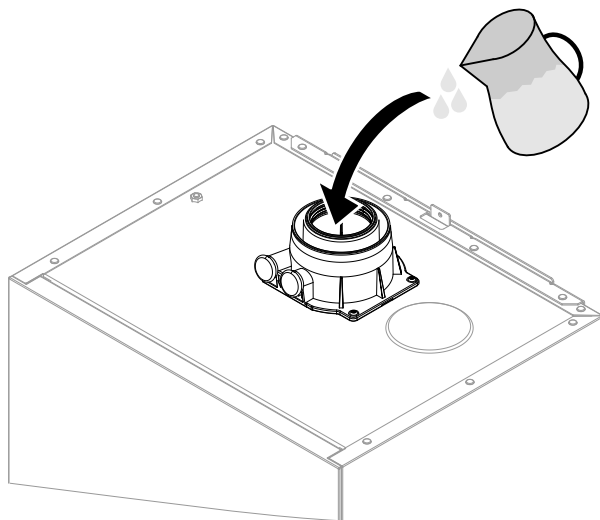


Abb. 25

Min. 0,3 l Wasser in den Abgasanschluss füllen.



### Achtung

Aus der Abflussleitung des Kondenswasseranschlusses kann bei Erstinbetriebnahme Abgas austreten.

Vor Inbetriebnahme unbedingt Siphon mit Wasser füllen.

### Hinweis

Bei Frostgefahr Siphon erst unmittelbar vor der Inbetriebnahme füllen.



## Vorderbleche abbauen

Siehe Seite 22, Arbeitsschritte 1 bis 5



## Bedieneinheit in Wartungsposition versetzen

Für verschiedene Wartungsarbeiten die Bedieneinheit nach unten versetzen.



## Bedieneinheit in Wartungsposition versetzen (Fortsetzung)

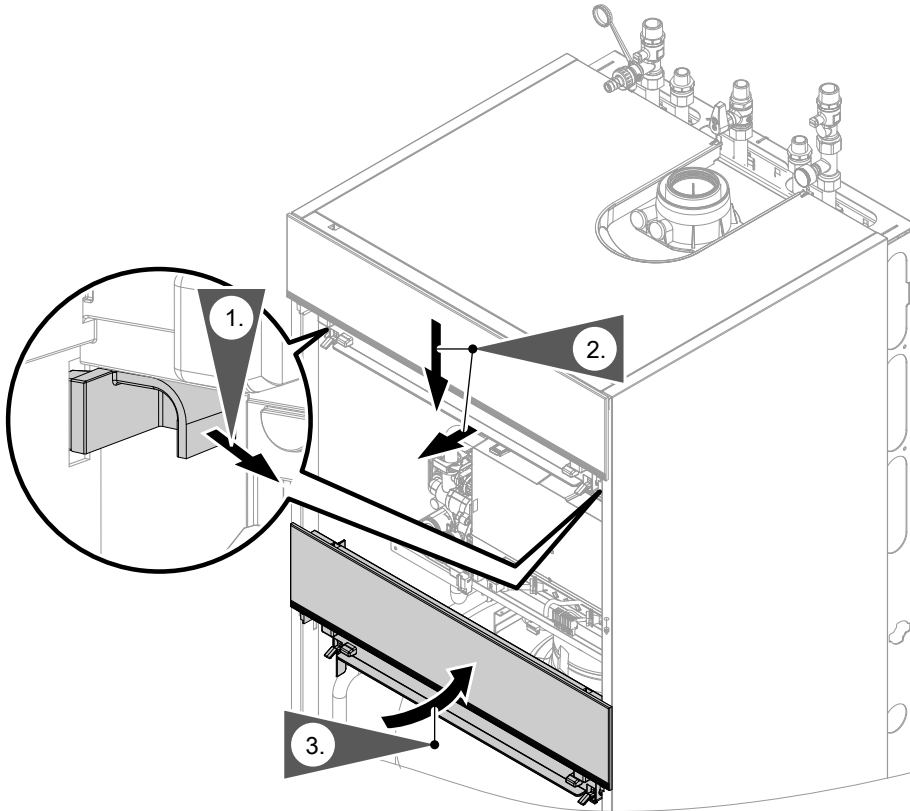


Abb. 26



## Erstinbetriebnahme der Anlage mit Inbetriebnahme-Assistent

### Inbetriebnahme-Assistent

1. Gasabsperrhahn öffnen.
2. Falls das Gerät noch nicht eingeschaltet wurde: Netzschalter einschalten. Der Inbetriebnahme-Assistent startet automatisch. Falls das Gerät schon eingeschaltet wurde: Siehe Kapitel „Inbetriebnahme-Assistenten nachträglich aufrufen“.
3. Weitere Schritte siehe Inbetriebnahme-Assistent in folgender Übersicht.

#### Hinweis

Nach Ablauf des Inbetriebnahme-Assistenten mit Aktorentest richtigen Anschluss und Funktion der Aktoren prüfen.

#### Hinweis

Je nach Typ des Wärmeerzeugers, angeschlossenem Zubehör und weiteren Einstellungen erscheinen nicht alle Menüpunkte und sind nicht alle Funktionen möglich. Siehe Planungsanleitung oder Hydraulikschemenbrowser.

### Inbetriebnahme über Software-Tool

#### Hinweis

Apps für Inbetriebnahme und Service sind für iOS- und Android-Geräte verfügbar.



Das Gerät schaltet automatisch den WLAN Access Point ein.

1. Gasabsperrhahn öffnen.
2. ≡ drücken.
3. „Service“ mit ➤ aufrufen.
4. „Service“ drücken.
5. Passwort eingeben.
6. „Inbetriebnahme“ mit ➤ aufrufen.
7. „Mit Softwaretool“ drücken.





8. Anweisungen in der App folgen.





| Ablauf Inbetriebnahme-Assistent                                                                                       |  | Erläuterungen und Verweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inbetriebnahme</b>                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sprache                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mit Bedienteil                                                                                                        |  | Falls die Inbetriebnahme an der Bedieneinheit des Wärmeerzeugers erfolgen soll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mit Software-Tool                                                                                                     |  | Das Gerät schaltet automatisch den WLAN Access Point ein. Weitere Inbetriebnahmeschritte entsprechend den Anweisungen des verwendeten Software-Tools                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Demobetrieb                                                                                                           |  | Nur für Demonstrationsbetrieb. Für den normalen Heizbetrieb nicht einstellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maßeinheiten                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Datum und Uhrzeit                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Betriebsweise                                                                                                         |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Witterungsgeführter Betrieb<br/>Außentemperatursensor muss angeschlossen sein.</li> <li>Konstantbetrieb<br/>Betrieb mit konstanter Vorlauftemperatur</li> <li>Raumtemperaturgeführter Betrieb (nur bei Einfamilienhaus möglich)<br/>An Stecker 96 muss ein Raumtemperaturregler/Raumthermostat (Zubehör) angeschlossen sein. Nur ein Heizkreis ohne Mischer in der Anlage.</li> </ul> |
| Haustyp                                                                                                               |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Einfamilienhaus<br/>Ein gemeinsames Ferienprogramm und Zeitprogramm für die Trinkwassererwärmung</li> <li>Mehrfamilienhaus (kein Raumtemperaturgeführter Betrieb möglich)<br/>Separate Einstellung von Ferienprogramm pro Heizkreis möglich</li> </ul>                                                                                                                                |
| Gasart                                                                                                                |  | Bei Betrieb mit Flüssiggas umstellen auf „ <b>Flüssiggas</b> “                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Abgassystem Typ (nur Vitodens 2xx)                                                                                    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Einfachbelegung<br/>Am Abgassystem ist nur <b>ein</b> Wärmeerzeuger angeschlossen (Auslieferungszustand).</li> <li>Mehrfachbelegung<br/>Am Abgassystem sind <b>mehrere</b> Wärmeerzeuger im Überdruck angeschlossen (geeignet nur für Anlagen, die mit Erdgas betrieben werden).</li> </ul>                                                                                           |
| Anlagendruck: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sollwert</li> <li>Bereich</li> </ul>                             |  | <p>Anlagendruck Sollwert einstellen. z.B. 1,5 bar.</p> <p>Bereich einstellen, in dem der Anlagendruck um den Sollwert schwanken kann. z.B. +/-0,5 bar.</p> <p>Bei Unterschreitung des eingestellten Bereichs für gewisse Zeit (Sollwert [1,5 bar] - Bereich [0,5 bar] = 1,0 bar) wird Fehlermeldung Warnmeldung A. 11 angezeigt.</p>                                                                                         |
| Befüllung<br>Entlüftung                                                                                               |  | Befüllung: Siehe Kapitel „Heizungsanlage füllen“ und „Heizungsanlage entlüften“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nach Bestätigung mit ✓ läuft eine automatische Prüfung des Abgastemperatursensors ab. Siehe folgendes Kapitel.        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Falls keine weiteren Einstellungen vorgenommen werden sollen, kann der Inbetriebnahme-Assistent jetzt beendet werden. |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Anlagenschema</b>                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Heizkreis 1                                                                                                           |  | <p>Heizkreis ohne Mischer oder Heizkreis ohne Mischer mit externer Aufschaltung</p> <p>Heizkreis ohne Mischer mit Pumpe (ohne hydraulischer Weiche und ohne weitere Heizkreise, max. 1 Heizkreis in der Anlage) für z.B. Festwertregulation.</p>                                                                                                                                                                             |
| Heizkreis 2, 3 ...                                                                                                    |  | Heizkreise mit Mischer oder Heizkreis mit Mischer mit externer Aufschaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |





| Ablauf Inbetriebnahme-Assistent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Erläuterungen und Verweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warmwasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Einstellungen zur Trinkwassererwärmung entsprechend den Komponenten der Anlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nicht vorhanden</li> <li>▪ Speicher mit einem Sensor</li> <li>▪ Speicher mit einem Sensor und Zirkulationspumpe</li> <li>▪ Ladespeicher mit zwei Sensoren</li> <li>▪ Ladespeicher mit zwei Sensoren und Zirkulationspumpe</li> </ul>                                                                                                                      | <p>Anlage ohne Trinkwassererwärmung</p> <p>Anlage mit Speicher-Wassererwärmer mit 1 Speichertemperatursensor</p> <p>Anlage mit Speicher-Wassererwärmer mit 1 Speichertemperatursensor und Trinkwasserzirkulationspumpe</p> <p>Gas-Brennwertkompaktgerät oder Gas-Brennwert/Solar-Kompaktgerät mit integriertem Ladespeicher</p> <p>Gas-Brennwertkompaktgerät oder Gas-Brennwert/Solar-Kompaktgerät mit integriertem Ladespeicher mit Trinkwasserzirkulationspumpe (keine Zirkulationspumpe bei Vitodens 222-W möglich).</p>                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CAN-Bus-Gerät mit Warmwasserbereitung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nur für Systemverbund aus Wärmepumpe und Gas-Brennwert-Heizgerät Typ B2HH oder Typ B3HH.</li> <li>▪ Mit Hybrid-Erweiterungsset (Zubehör): Gas-Brennwert-Heizgerät Typ B2HE, B2HF oder Typ B3HF, B3HG.</li> <li>▪ Speicher-Wassererwärmer ist hydraulisch an Gas-Brennwert-Heizgerät und Wärmepumpe angeschlossen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hydraulische Weiche/Pufferspeicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Einstellungen zu den Verbraucherkreisen entsprechend den Komponenten der Anlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nicht vorhanden</li> <li>▪ Hydraulische Weiche nur Heizung</li> <li>▪ Trinkwassererwärmung vor der hydraulischen Weiche</li> <li>▪ Trinkwassererwärmung hinter der hydraulischen Weiche</li> <li>▪ Pufferspeicher nur Heizung</li> <li>▪ Trinkwassererwärmung vor dem Pufferspeicher</li> <li>▪ Trinkwassererwärmung hinter dem Pufferspeicher</li> </ul> | <p>In der Anlage ist keine hydraulische Weiche und kein Heizwasser-Pufferspeicher vorhanden.</p> <p>Anlage mit hydraulischer Weiche ohne Trinkwassererwärmung</p> <p>Trinkwassererwärmung mit z. B. separatem Speicher-Wassererwärmer vor der hydraulischen Weiche angeschlossen</p> <p>Trinkwassererwärmung mit z. B. separatem Speicher-Wassererwärmer hinter der hydraulischen Weiche angeschlossen</p> <p>Anlage mit Heizwasser-Pufferspeicher ohne Trinkwassererwärmung</p> <p>Trinkwassererwärmung mit z. B. separatem Speicher-Wassererwärmer vor dem Heizwasser-Pufferspeicher angeschlossen</p> <p>Trinkwassererwärmung mit z. B. separatem Speicher-Wassererwärmer hinter dem Heizwasser-Pufferspeicher angeschlossen</p> |
| Solar (falls vorhanden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Solaranlage über Erweiterung EM-S1 (Elektronikmodul ADIO, SDIO/SM1A) am Wärmeerzeuger angeschlossen</p> <p>Einstellung je nach Ausführung der Solaranlage</p> <p> Montage- und Serviceanleitung Erweiterung EM-S1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keine Solarfunktion</li> <li>▪ Solarfunktion Warmwasserbereitung</li> <li>▪ Solarfunktion zur Heizungsunterstützung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            | <p>Nur einstellbar bei Elektronikmodul SDIO/SM1A</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| Ablauf Inbetriebnahme-Assistent                                                                                                                                                | Erläuterungen und Verweise                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Solarfunktion mit Vorerwärmung 2. Speicher</li> <li>▪ Solarfunktion mit Thermostاتفunktion</li> </ul>                                 | <p>Nur einstellbar bei Elektronikmodul SDIO/SM1A</p> <p>Nur einstellbar bei Elektronikmodul SDIO/SM1A</p>                                                                                                                      |
| <b>Potentialfreier Kontakt: Funktionsauswahl Stecker 96</b>                                                                                                                    | Falls an Stecker 96 des Zentral-Elektronikmoduls HMU ein Kontakt angeschlossen wurde.                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keine Funktion</li> <li>▪ Externe Anforderung Zirkulationspumpe</li> <li>▪ Externe Anforderung</li> <li>▪ Externes Sperren</li> </ul> | <p>Tastfunktion, Trinkwasserzirkulationspumpe läuft 5 min lang.</p> <p>Anforderung des Wärmeerzeugers mit einem einstellbaren Vorlauftemperatur-Sollwert (Parameter 528.0) und Solldrehzahl Primärpumpe (Parameter 1100.2)</p> |
| <b>EM-EA1 (DIO): Funktionsauswahl</b>                                                                                                                                          | Falls eine Erweiterung EM-EA1 (Elektronikmodul DIO) als Funktionserweiterung angeschlossen ist.                                                                                                                                |
| Funktionen                                                                                                                                                                     | Auswahl der angeschlossenen Funktion entsprechend der Tabelle in der Montageanleitung Erweiterung EM-EA1.                                                                                                                      |
| <b>Fernbedienungen</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                | Typ der Fernbedienung und Teilnehmer-Nr. als Zuordnung zum jeweiligen Heizkreis einstellen. Einer Fernbedienung können bis zu 3 Heizkreise zugeordnet werden. Auf einen Heizkreis können nicht mehrere Fernbedienungen wirken. |
| <b>Wartung</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |
| Zeitintervall in Brennerbetriebsstunden bis zur nächsten Wartung                                                                                                               | Zeitintervall einstellbar in Schritten von 100 h.                                                                                                                                                                              |
| Zeitintervall bis zur nächsten Wartung                                                                                                                                         | Zeitintervall einstellbar in 3, 6, 12, 18 oder 24 Monaten.                                                                                                                                                                     |

### Automatische Prüfung des Abgastemperatursensors

Im Display erscheint: „**Prüfung Abgastemperatursensor**“ und „**Aktiv**“.

Falls der Abgastemperatursensor nicht korrekt positioniert ist, erscheint Fehlermeldung F.416.

Weitere Angaben zur Prüfung Abgastemperatursensor siehe Instandsetzung.

#### Hinweis

*Falls Störungsmeldung F.416 weiterhin angezeigt wird, obwohl der Abgastemperatursensor richtig montiert ist: Bei Erstinbetriebnahme kann es zu Brennerstörungen z. B. durch Luft in der Gasleitung kommen. Störung beseitigen und Gerät entriegeln.*

#### Hinweis

*Solange die Prüfung nicht positiv beendet wurde, bleibt der Brenner gesperrt.*

Nach der Fehlerbehebung Netzschalter aus- und wieder einschalten.

Inbetriebnahme-Assistenten mit ✓ bestätigen.

### WLAN einschalten/ausschalten

Das Gerät ist mit einem integrierten WLAN-Kommunikationsmodul mit erweitertem Typenschild ausgestattet.

Das interne Kommunikationsmodul unterstützt Inbetriebnahme, Wartung und Service mit „ViGuide“/ „ViGuide App“ sowie die Bedienung über die „ViCare App“.

Die für den Verbindungsaufbau notwendigen Zugangsinformationen sind in Form eines Zugangscodes mit „**WLAN-Symbol**“ gespeichert und befinden sich in 3-facher Ausführung auf der Vorderseite der Bedieneinheit.

Zugangscode-Aufkleber ablösen und für die Inbetriebnahme einen Aufkleber an der markierten Stelle auf das Typenschild kleben.



WLAN-Verbindung einschalten und Verbindung zum Router herstellen, siehe auch Seite 33.  
Aktivieren der Internetverbindung:



Bedienungsanleitung

Einen weiteren Aufkleber hier einkleben, um ihn für spätere Verwendung wieder zu finden:



Abb. 27

Einen Aufkleber in die Bedienungsanleitung einkleben.

### Inbetriebnahme-Assistenten nachträglich aufrufen

Falls die Erstinbetriebnahme später fortgeführt werden soll, kann der Inbetriebnahme-Assistent jederzeit wieder aktiviert werden.

#### Auf folgende Schaltflächen tippen:

- 1.
2. „Service“
3. Passwort „viservice“ eingeben.
4. Mit bestätigen.
5. „Inbetriebnahme“



## Erstinbetriebnahme der Anlage im Systemverbund

### Inbetriebnahme Vitodens und Wärmepumpe mit Viessmann One Base

Die Inbetriebnahme aller Viessmann Geräte mit One Base im Systemverbund (Gas-Brennwertheizgerät + OneBase Wärmepumpe) erfolgt mit der ViGuide App über den Access Point der Wärmepumpe (Hauptgerät).

Siehe Kapitel „Anlage in Betrieb nehmen“ in der Montage- und Serviceanleitung der Wärmepumpe.

#### Hinweis

*Falls eines oder mehrere der Vitodens Geräte schon als Einzelgerät in Betrieb war, muss an diesen Geräten zuerst der Auslieferungszustand wiederhergestellt werden.*

*In der Systemkonfiguration (Parameter) des jeweiligen Viessmann Geräts, Parameter 575.0 „Auslieferungszustand“ ausführen. Siehe Seite 72.*

#### Wärmepumpe im Systemverbund in Betrieb nehmen

Bei einem Systemverbund aus einer Wärmepumpe und einem der folgenden externen Wärmeerzeugern wird die Inbetriebnahme über die Bedieneinheit HMI der Wärmepumpe vorgenommen:

- Vitodens 200-W, Typ B2HH  
Und  
Vitodens 300-W, Typ B3HH
- Mit Hybrid-Erweiterungsset (Zubehör Vitodens):  
Vitodens 200-W, Typ B2HE und B2HF  
Und  
Vitodens 300-W, Typ B3HF und B3HG

Bei der Inbetriebnahme des Hybridsystemverbunds über die Bedieneinheit muss die Inbetriebnahme erst an dem Hauptgerät (Wärmepumpe) gestartet und durchgeführt werden. Nach erfolgreicher Inbetriebnahme des Hauptgerätes folgt dann die Inbetriebnahme am Folgegerät, dem Gas-Brennwertheizgerät. Die weiteren angeschlossenen Geräte erkennen die Verbindung zum Hauptgerät.

In Verbindung mit einer Wärmepumpe mit OneBase Regelungsplattform ist immer die Wärmepumpe das Hauptgerät.

#### Hinweis

*ViGuide App für Inbetriebnahme und Service ist für iOS- und Android-Geräte verfügbar.*



1. Falls eines oder mehrere der weiteren Viessmann Geräte schon als Einzelgerät in Betrieb waren, an diesen Viessmann Geräten **zuerst** den Auslieferungszustand wiederherstellen.



Montage- und Serviceanleitung des weiteren Viessmann Geräts



## 2. Viessmann Geräte einschalten:

- Alle Viessmann Geräte im Systemverbund einschalten.
- Bei der Wärmepumpe **unbedingt** die Einschaltreihenfolge beachten: Siehe Kapitel „Einschaltreihenfolge Innen-/Außeneinheit“.

## 3. Inbetriebnahme an der Wärmepumpe (Hauptgerät) starten:

Inbetriebnahme an der Wärmepumpe über den Inbetriebnahme-Assistenten starten:



Montage- und Serviceanleitung der Wärmepumpe.

### Hinweis

*Während der Inbetriebnahme des Hauptgerätes (Wärmepumpe), erscheint an der Bedieneinheit des Folgegeräts (Gas-Brennwertheizgerät) ein Sperrbildschirm. Dieser Sperrbildschirm endet sobald die Inbetriebnahme am Hauptgerät erfolgreich abgeschlossen wurde.*

- Falls die Wärmepumpe noch nicht eingeschaltet war, startet der Inbetriebnahme-Assistent automatisch.
- Falls die Wärmepumpe schon eingeschaltet war: Siehe Kapitel „Inbetriebnahme-Assistenten nachträglich aufrufen“.

Für die Inbetriebnahme über ViGuide App „**Inbetriebnahme mit Softwaretool**“ wählen:

- Die Wärmepumpe schaltet automatisch den Access Point ein. Über den Access Point wird eine direkte WLAN-Verbindung zu einem mobilen Endgerät hergestellt. Diese WLAN-Verbindung ist unabhängig vom häuslichen WLAN.
- Die angeschlossenen weiteren Viessmann Geräte erkennen die Verbindung zur Wärmepumpe (Hauptgerät). Einige Viessmann Geräte zeigen die erfolgreiche Verbindung auf der Bedieneinheit HMI an.

Für die Inbetriebnahme über die Bedieneinheit HMI:

- Dem Inbetriebnahme-Assistenten folgen.
- Die angeschlossenen weiteren Viessmann Geräte erkennen die Verbindung zur Wärmepumpe (Hauptgerät). Einige Viessmann Geräte zeigen die erfolgreiche Verbindung auf der Bedieneinheit HMI an.







#### 4. Systemverbund in Betrieb nehmen und einrichten:

Bei Inbetriebnahme über ViGuide App:  
ViGuide App auf dem mobilen Endgerät starten.  
Den Anweisungen folgen.

- QR-Code des Aufklebers scannen.
- Oder
- Namen des Access Points „Viessmann-xxxx“ und das Passwort („WPA2“) eingeben.

Die Inbetriebnahme aller Viessmann Geräte über den Access Point der Wärmepumpe mit ViGuide App durchführen.  
Alle erforderlichen Einstellungen in der ViGuide App vornehmen.

#### 5. Weitere Einstellungen über ViCare App:

Für Einstellungen über die ViCare App ist eine Internetverbindung der Wärmepumpe zum Viessmann Server erforderlich. Diese Internetverbindung wird über das häusliche WLAN hergestellt. Internetverbindung einrichten:



Bedienungsanleitung



### Heizungsanlage füllen

#### Füllwasser

Dieser Wärmeerzeuger stellt Anforderungen an das Füll- und Heizwasser gemäß:

- Informationsblatt Nr. 8 des BDH und ZVSHK „Vermeidung von Betriebsstörungen und Schäden durch Steinbildung in Warmwasser-Heizungsanlagen“
- VDI 2035 „Vermeidung von Schäden in Warmwasser-Heizungsanlagen“

Gemäß DIN EN 1717 mit DIN 1988-100 muss das Heizwasser als Wärmeträgermedium zur Trinkwassererwärmung die Flüssigkeitskategorie  $\leq 3$  erfüllen. Wird als Heizwasser Wasser in Trinkwasserqualität benutzt, ist diese Anforderung erfüllt. Zum Beispiel beim Einsatz von Additiven ist die Kategorie des behandelten Heizwassers vom Hersteller der Additive anzugeben.



#### Achtung

Ungeeignetes Füllwasser fördert Ablagerungen und Korrosionsbildung und kann zu Schäden am Gerät führen.

- Heizungsanlage vor dem Füllen gründlich spülen.
- Ausschließlich Wasser mit Trinkwasserqualität einfüllen.
- Dem Füllwasser kann ein speziell für Heizungsanlagen geeignetes Frostschutzmittel beigefügt werden. Die Eignung ist durch den Hersteller des Frostschutzmittels nachzuweisen.
- Füll- und Ergänzungswasser mit einer Wasserhärte über den folgenden Werten muss enthärtet werden, z. B. mit einer Kleinenthärungsanlage für Heizwasser.

#### Zulässige Gesamthärte des Füll- und Ergänzungswassers

| Gesamt-Wärmeleistung                                                                                 | Spezifisches Anlagenvolumen                   |                                               |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                      | $\leq 20 \text{ l/kW}$                        | $> 20 \text{ l/kW bis } \leq 40 \text{ l/kW}$ | $> 40 \text{ l/kW}$                           |
| $\leq 50 \text{ kW}$<br>Kleinster spezifischer Wasserinhalt<br>Wärmeerzeuger $\geq 0,3 \text{ l/kW}$ | Keine                                         | $\leq 3,0 \text{ mol/m}^3 (16,8 \text{ °dH})$ | $\leq 0,05 \text{ mol/m}^3 (0,3 \text{ °dH})$ |
| $\leq 50 \text{ kW}$<br>Kleinster spezifischer Wasserinhalt<br>Wärmeerzeuger $< 0,3 \text{ l/kW}$    | $\leq 3,0 \text{ mol/m}^3 (16,8 \text{ °dH})$ | $\leq 1,5 \text{ mol/m}^3 (8,4 \text{ °dH})$  | $\leq 0,05 \text{ mol/m}^3 (0,3 \text{ °dH})$ |
| $> 50 \text{ bis } \leq 200 \text{ kW}$                                                              | $\leq 2,0 \text{ mol/m}^3 (11,2 \text{ °dH})$ | $\leq 1,0 \text{ mol/m}^3 (5,6 \text{ °dH})$  | $\leq 0,05 \text{ mol/m}^3 (0,3 \text{ °dH})$ |
| $> 200 \text{ bis } \leq 600 \text{ kW}$                                                             | $\leq 1,5 \text{ mol/m}^3 (8,4 \text{ °dH})$  | $\leq 0,05 \text{ mol/m}^3 (0,3 \text{ °dH})$ | $\leq 0,05 \text{ mol/m}^3 (0,3 \text{ °dH})$ |
| $> 600 \text{ kW}$                                                                                   | $\leq 0,05 \text{ mol/m}^3 (0,3 \text{ °dH})$ | $\leq 0,05 \text{ mol/m}^3 (0,3 \text{ °dH})$ | $\leq 0,05 \text{ mol/m}^3 (0,3 \text{ °dH})$ |



## Heizungsanlage füllen (Fortsetzung)

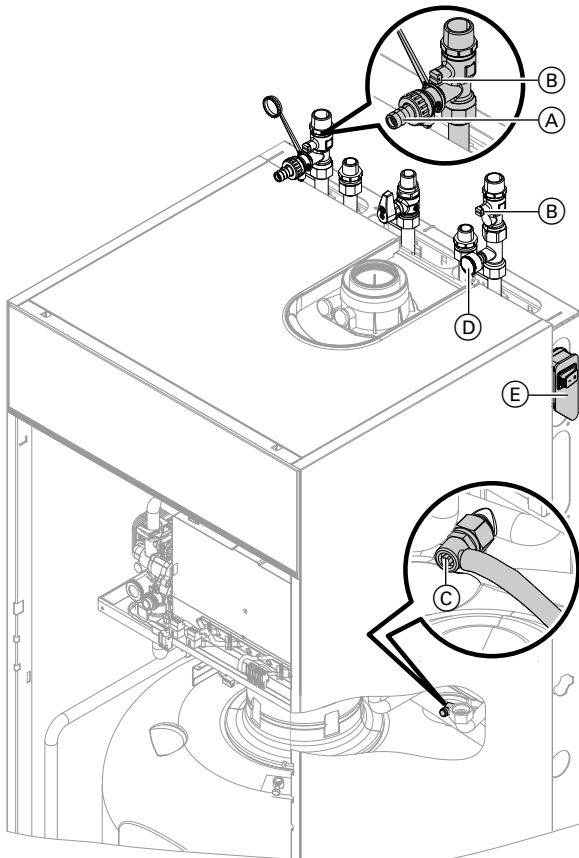


Abb. 28 Dargestellt mit Anschlüssen nach oben

1. Vordruck des Ausdehnungsgefäßes prüfen.
  2. Gasabsperrhahn schließen.
  3. Befüllschlauch an Kesselfüll- und Entleerungshahn ① im Heizungsvorlauf anschließen. Je nach Anschluss-Set seitlich oder oberhalb des Heizkessels.
- Hinweis**  
Falls das Gerät vor dem Füllen noch nicht eingeschaltet wurde, befindet sich der Stellantrieb des 3-Wege-Umschaltventils in Mittelstellung. Die Anlage wird dann vollständig gefüllt.
4. Heizwasserseitige Absperrventile ② öffnen.
  5. Schlauch an Entlüftungshahn ③ aufstecken. Schlauch in geeignetes Gefäß oder Abwasseranschluss führen.
  6. Heizungsanlage an Kesselfüll- und Entleerungshahn ① füllen. Mindestanlagendruck > 1,0 bar (0,1 MPa). Anlagendruck an Manometer ④ prüfen. Zeiger muss sich im grünen Bereich befinden.
- Hinweis**  
Entlüftungshahn ③ schließen und an Kesselfüll- und Entleerungshahn ① Anlagendruck einregulieren.
7. Falls das Gerät vor dem Füllen schon eingeschaltet war:
    - Gerät an Netzschalter ⑤ einschalten.
    - Befüllfunktion aktivieren (siehe Inbetriebnahme-Assistent oder folgendes Kapitel).
    - Netzschalter ⑤ ausschalten.
  8. Kesselfüll- und Entleerungshahn ① schließen.

### Befüllfunktion aktivieren

Auf folgende Schaltflächen tippen:

- 1.
2. „Service“
3. Passwort „viservice“ eingeben.
4. Mit bestätigen.
5. „Servicefunktionen“





## Heizungsanlage füllen (Fortsetzung)

### 6. „Befüllung“

7. Mit ✓ Befüllfunktion aktivieren.  
Im Display wird der Anlagendruck angezeigt.  
Die Befüllfunktion endet nach 20 min automatisch  
oder auf ✓ tippen.



## Heizkessel entlüften

**!** **Achtung**  
Um Geräteschäden zu vermeiden,  
Heizkessel nicht über das heizwasserseitige  
Sicherheitsventil entlüften.

1. Heizwasserseitige Absperrventile (B) schließen.
2. Entlüftungshahn (C) und Befüllhahn (A) im Heizungs-  
vorlauf öffnen. Mit Netzdruck entlüften (spülen), bis keine Luftgeräusche mehr hörbar sind.

3. Entlüftungshahn (C) und Befüllhahn (A) schließen.  
Dabei Betriebsdruck > 1,0 bar (0,1 MPa) einregulieren.

### Hinweis

Druckanzeige in Menüpunkt „**Systemübersicht**“ aufrufen. Siehe Bedienungsanleitung.

4. Heizwasserseitige Absperrventile (B) öffnen.
5. Ablaufschlauch von Entlüftungshahn (C) abziehen und aufbewahren.



## Heizungsanlage entlüften

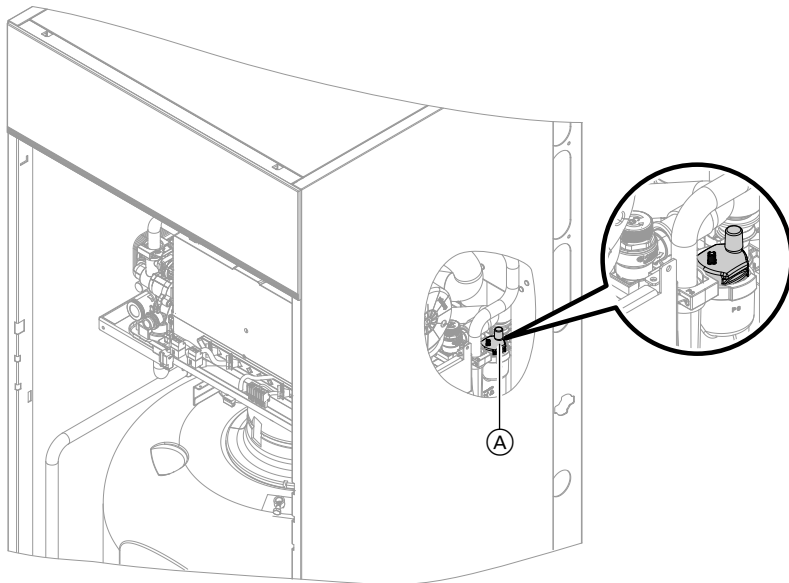


Abb. 29

1. Prüfen, ob Entlüftungsschraube am Schnellentlüfter (A) der Heizkreispumpe offen ist.
2. Gasabsperrhahn schließen. Gerät einschalten.
3. Entlüftungsfunktion aktivieren (siehe folgende Arbeitsschritte).
4. Mit „**Systemübersicht**“ Druckanzeige im Display aufrufen.  
Druck der Anlage prüfen.

## Entlüftungsfunktion aktivieren

Auf folgende Schaltflächen tippen:

1. ☰

2. „Service“

3. Passwort „viservice“ eingeben.



## Heizungsanlage entlüften (Fortsetzung)

4. Mit ✓ bestätigen.
5. „Servicefunktionen“
6. „Entlüftung“
7. Mit ✓ Entlüftungsfunktion aktivieren.  
Im Display wird der Anlagendruck angezeigt.  
Die Entlüftungsfunktion endet nach 20 min automatisch oder auf ✓ tippen.



## Speicher-Wassererwärmer trinkwasserseitig füllen

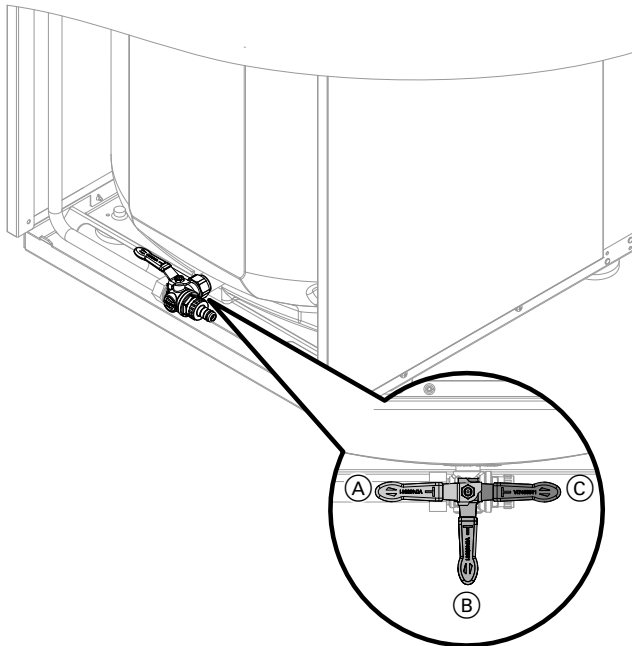


Abb. 30

1. Bedienhebel des Hahns muss in Stellung (A) stehen.
2. Bauseitigen Trinkwasserzulauf und eine Warmwasser-Zapfstelle öffnen.
3. Falls keine Luft mehr aus der Warmwasser-Zapfstelle strömt, ist der Speicher-Wassererwärmer vollständig befüllt.
4. Falls sich im Speicherladekreis noch Luft befinden, kann über die Entlüftungsschraube (D) an der Speicherladepumpe, die Luft entweichen.




Abb. 31



## Heiz- und trinkwasserseitige Anschlüsse prüfen

Alle heiz- und trinkwasserseitigen Anschlüsse und Leitungen (auch innerhalb des Geräts) auf Dichtheit und Beschädigungen prüfen.



## Heizkreise bezeichnen

Im Auslieferungszustand sind die Heizkreise mit „Heizkreis 1“, „Heizkreis 2“, „Heizkreis 3“ und „Heizkreis 4“ bezeichnet.

Die Heizkreise können zum besseren Verständnis für den Anlagenbetreiber anlagenspezifisch bezeichnet werden.

Namen für Heizkreise eingeben:



Bedienungsanleitung



## Kontaktdaten Heizungsfachbetrieb eingeben

Der Anlagenbetreiber kann bei Bedarf die Kontaktdaten aufrufen und den Heizungsfachbetrieb benachrichtigen.

1. ≡
2. „Informationen“ wählen.



### Kontaktdaten Heizungsfachbetrieb eingeben (Fortsetzung)

3. „Kontaktdaten Fachbetrieb“ wählen.

4. Felder ausfüllen und jeweils mit ✓ bestätigen.



### Gasart prüfen

Der Heizkessel ist mit einer elektronischen Verbrennungsregelung ausgestattet, die den Brenner entsprechend der jeweils vorliegenden Gasqualität auf eine optimale Verbrennung einreguliert.

- Bei Betrieb mit Erdgas ist deshalb für den gesamten Wobbeindexbereich keine Umstellung erforderlich. Der Heizkessel kann im Wobbeindexbereich von 9,5 bis 15,2 kWh/m<sup>3</sup> (34,2 bis 54,7 MJ/m<sup>3</sup>) betrieben werden.
- Bei Betrieb mit Flüssiggas muss die Gasart an der Regelung umgestellt werden (siehe folgendes Kapitel).

1. Gasart und Wobbeindex beim Gasversorgungsunternehmen oder Flüssiggaslieferanten erfragen.
2. Gasart in Protokoll aufnehmen.



### Gasart umstellen (nur bei Betrieb mit Flüssiggas)

1. Umstellung der Gasart an der Regelung siehe „Erstinbetriebnahme der Anlage mit Inbetriebnahme-Assistent“

2. Aufkleber „G31“ (liegt bei den technischen Unterlagen) neben das Typenschild außen am Gerät kleben.

#### Hinweis

*Es erfolgt keine mechanische Umstellung am Gas-kombiregler.*



### Ruhedruck und Anschlussdruck messen

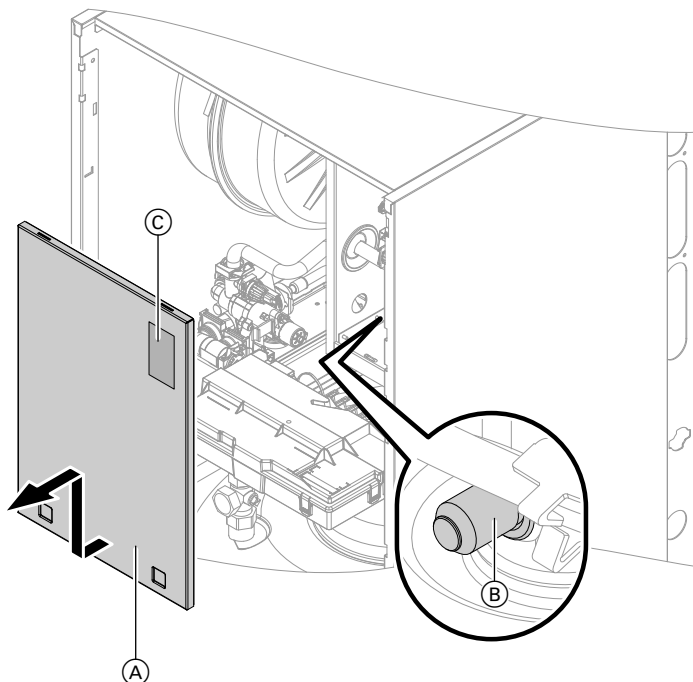


Abb. 32



## Ruhedruck und Anschlussdruck messen (Fortsetzung)



### Gefahr

CO-Bildung als Folge falscher Brenneinstellung kann schwerwiegende Gesundheitsgefährdungen nach sich ziehen.

Vor und nach Arbeiten an Gasgeräten eine CO-Messung durchführen.

### Betrieb mit Flüssiggas

Flüssiggastank bei Erstinbetriebnahme/Austausch zweimal spülen. Tank und Gas-Anschlussleitung nach dem Spülen gründlich entlüften.

1. Gasabsperrhahn schließen.
2. Klammern lösen und Kapselblech ① abbauen.
3. Schraube im Mess-Stutzen ② am Gaskombiregler lösen, nicht herausdrehen. Manometer anschließen.
4. Gasabsperrhahn öffnen.
5. Ruhedruck messen und Messwert in Protokoll aufnehmen.  
Max. 57,5 mbar (5,75 kPa).
6. Heizkessel in Betrieb nehmen.

### Hinweis

Bei Erstinbetriebnahme kann das Gerät auf Störung gehen, weil sich Luft in der Gasleitung befindet. Nach ca. 5 s Gerät entriegeln (siehe Bedienungsanleitung).

7. Anschlussdruck (Fließdruck) messen. Sollwerte siehe folgende Tabelle.

### Hinweis

Zur Messung des Anschlussdrucks geeignete Messgeräte mit einer Auflösung von min. 0,1 mbar (0,01 kPa) verwenden.

8. Messwert in Protokoll aufnehmen. Maßnahme entsprechend der folgenden Tabelle treffen.
9. Heizkessel außer Betrieb nehmen. Gasabsperrhahn schließen.
10. Manometer abnehmen. Schraube im Mess-Stutzen ② verschließen.
11. Gasabsperrhahn öffnen und Gerät in Betrieb nehmen.




### Gefahr

Gasaustritt an Mess-Stutzen führt zu Explosionsgefahr.

Gasdichtheit am Mess-Stutzen ② prüfen.

12. Kapselblech ① anbauen.

| Anschlussdruck (Fließdruck)      |                                     | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bei Erdgas                       | Bei Flüssiggas                      |                                                                                                                                                                                                                                           |
| < 18 mbar (1,8 kPa)              | < 45 mbar (4,5 kPa)                 | Keine Inbetriebnahme vornehmen. Gasversorgungsunternehmen (GVU) oder Flüssiggaslieferanten benachrichtigen.                                                                                                                               |
| 18 bis 25 mbar (1,8 bis 2,5 kPa) | 45 bis 57,5 mbar (4,5 bis 5,75 kPa) | Heizkessel in Betrieb nehmen.                                                                                                                                                                                                             |
| > 25 mbar (2,5 kPa)              | > 57,5 mbar (5,75 kPa)              | Separaten Gasdruckregler der Anlage vorschalten. Vor-<br>druck auf 20 mbar (2,0 kPa) bei Erdgas und 50 mbar<br>(5,0 kPa) bei Flüssiggas einstellen. Gasversorgungs-<br>unternehmen (GVU) oder Flüssiggaslieferanten benach-<br>richtigen. |

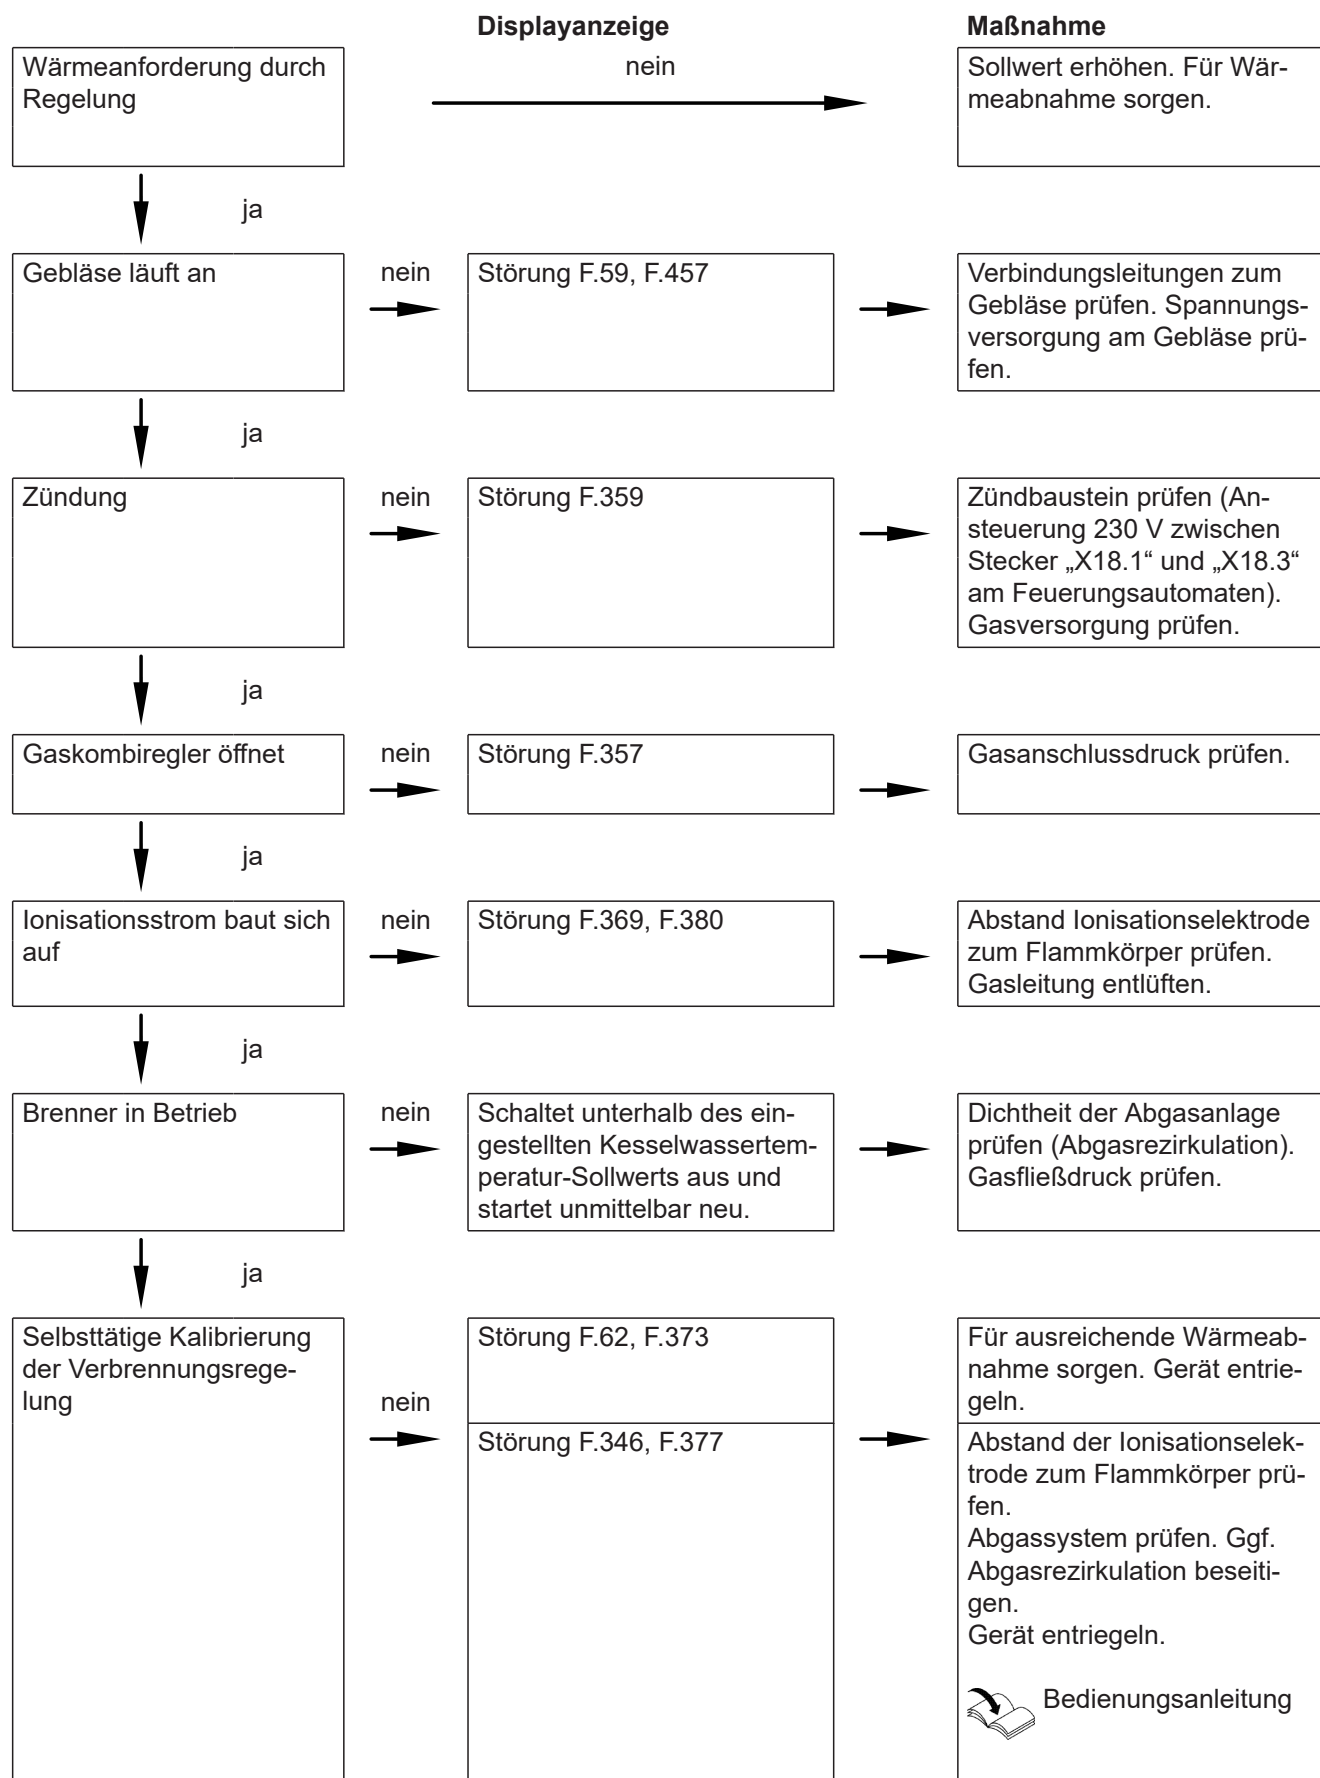

Weitere Angaben zu Störungen siehe „Störungsbehebung“.





## Max. Heizleistung einstellen

Für den **Heizbetrieb** kann die max. Heizleistung begrenzt werden. Die Begrenzung wird über den Modulationsbereich eingestellt.

### Hinweis

Bevor die max. Heizleistung eingestellt werden kann, wird der Volumenstrom geprüft. Für ausreichende Wärmeabnahme sorgen.

1. Auf tippen.
2. „Service“ auswählen.
3. Passwort „viservice“ eingeben.
4. Mit bestätigen.
5. „Systemkonfiguration“ auswählen.

6. „Heizkessel“ auswählen.

7. Parameter **596.0** „Maximale Heizleistung“

8. Prüfen, ob ausreichender Volumenstrom sichergestellt ist. Falls erforderlich, Wärmeabnahme erhöhen.  
Hinweis mit bestätigen.

9.

10. Gewünschten Wert in % der Nenn-Wärmeleistung einstellen und mit bestätigen. Auslieferungszustand 100 %.

11. Servicefunktionen beenden.



## Estrichtrocknung aktivieren

### Estrichtrocknung

Zur Estrichtrocknung können 6 verschiedene Temperaturprofile eingestellt werden:  
Vorgegebene Temperaturprofile einstellbar in Parameter **897.0** „Estrichtrocknung“ in Gruppe Allgemein.  
Weitere Angaben siehe Funktionsbeschreibung.

### Hinweis

Die Estrichtrocknung gilt für alle angeschlossenen Heizkreise gleichzeitig!  
Während der Estrichtrocknung ist beim Kombigerät keine Warmwasserbereitung möglich. Beim Umlauf oder Kompaktgerät wird die Warmwasserbereitung nach 30 Minuten für eine Stunde (Parameter 1087.1) unterbrochen, um das Estrichprogramm durchzuführen.



## Förderleistung der integrierten Umwälzpumpe einstellen

Die Pumpendrehzahl und damit die Förderleistung wird in Abhängigkeit von Außentemperatur und Schaltzeiten für Heizbetrieb oder reduzierten Betrieb geregelt. Zur Anpassung an die vorhandene Heizungsanlage kann die min. und max. Drehzahl für Heizbetrieb an der Regelung eingestellt werden.

Einstellung (%) in Gruppe Heizkreis 1:

- Min. Drehzahl: Parameter 1102.0
- Max. Drehzahl: Parameter 1102.1

- Die minimale Förderleistung und die maximale Förderleistung sind im Auslieferungszustand auf folgende Werte eingestellt:

| Nenn-Wärmeleistung<br>in kW | Drehzahlsteuerung<br>im Auslieferungszustand in % |                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|                             | Min. Förderleistung                               | Max. Förderleistung |
| 11                          | 50                                                | 50                  |
| 19                          | 50                                                | 65                  |
| 25                          | 50                                                | 80                  |

- In Verbindung mit hydraulischer Weiche, Heizwasser-Pufferspeicher und Heizkreisen mit Mischer wird die interne Umwälzpumpe mit konstanter Drehzahl betrieben.  
Einstellung der Drehzahl (%): Parameter 1100.2 in Gruppe Heizkessel





## Restförderhöhen der eingebauten Umwälzpumpe

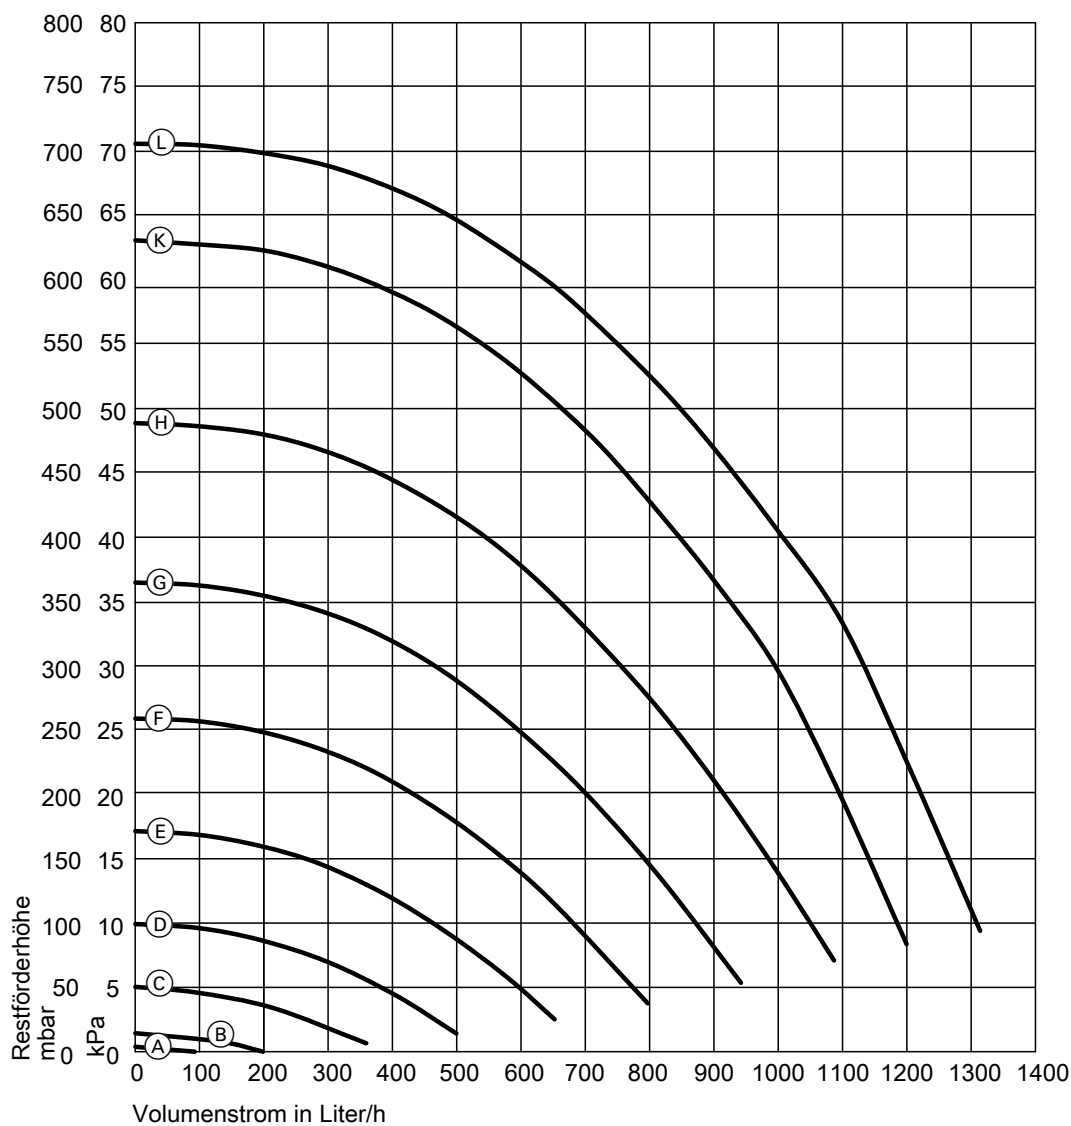


Abb. 33

| Kennlinie | Förderleistung Umwälzpumpe |
|-----------|----------------------------|
| Ⓐ         | 10 %                       |
| Ⓑ         | 20 %                       |
| Ⓒ         | 30 %                       |
| Ⓓ         | 40 %                       |
| Ⓔ         | 50 %                       |
| Ⓕ         | 60 %                       |
| Ⓖ         | 70 %                       |
| Ⓗ         | 80 %                       |
| Ⓚ         | 90 %                       |
| Ⓛ         | 100 %                      |



## Restförderhöhe der internen Umwälzpumpe bei Heizbetrieb einstellen

Einstellung nur bei folgenden Anlagenbedingungen vornehmen:

- Anlage nur mit einem Heizkreis ohne Mischer
- Anlage ohne hydraulische Weiche und ohne Heizwasser-Pufferspeicher
- Heizkreis in einem üblichen Einfamilienhaus

Im Auslieferungszustand wird die Drehzahl der internen Umwälzpumpe im Heizbetrieb in Abhängigkeit von der Außentemperatur gesteuert.

Um die Heizungsanlage noch energiesparender zu betreiben und Strömungsgeräusche zu minimieren, kann die Umwälzpumpe mit vorgegebener Restförderhöhe betrieben werden. Für Heizkessel in Verbindung mit einem Heizkreis ohne Mischer wird eine Restförderhöhe von 120 mbar empfohlen.

1. In Parameter 1432.1 (Gruppe „Heizkessel“) Wert 120 einstellen (=120 mbar).

2. Anlage in Betrieb nehmen.

3. Heizkreis auf ausreichende Wärmeversorgung und eventuelle Strömungsgeräusche prüfen.

Falls erforderlich, Wert in Parameter 1432.1 in kleinen Schritten ändern:

- Falls Wärmeversorgung nicht ausreichend ist, höheren Wert einstellen.
- Falls noch Strömungsgeräusche auftreten, niedrigeren Wert einstellen.

### Hinweis

*Um eine zuverlässige Wärmeversorgung zu gewährleisten möglichst keine Werte unter 100 einstellen.*

Die Parameter 1102.0 und 1102.1 sind weiterhin als Grenzen für die minimale und maximale Pumpendrehzahl aktiv.



## Dichtheitsprüfung AZ-System (Ringspaltmessung)

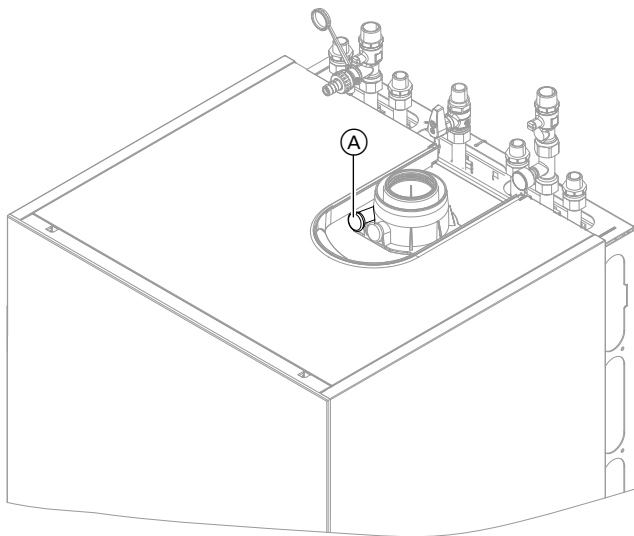


Abb. 34

Ⓐ Verbrennungsluftöffnung (Zuluft)

Für die gemeinsam mit dem Wärmeerzeuger geprüften Abgas-Zuluft-Systeme entfällt die Dichtheitsprüfung (Überdruckprüfung) durch den Bezirksschornsteinfegermeister bei der Inbetriebnahme.

In diesem Fall wird empfohlen, bei der Inbetriebnahme der Anlage eine vereinfachte Dichtheitsprüfung durchzuführen. Dazu die CO<sub>2</sub>- oder die O<sub>2</sub>-Konzentration in der Verbrennungsluft im Ringspalt der AZ-Leitung messen.

Falls die CO<sub>2</sub>-Konzentration kleiner als 0,2 % oder die O<sub>2</sub>-Konzentration größer als 20,6 % ist, gilt die Abgasleitung als ausreichend dicht.

Falls größere CO<sub>2</sub>- oder kleinere O<sub>2</sub>-Werte gemessen werden, ist eine Druckprüfung der Abgasleitung bei einem statischen Überdruck von 200 Pa erforderlich.



### Achtung

Falls die Messöffnung nicht verschlossen ist, wird Verbrennungsluft aus dem Raum angesaugt.

Nach der Dichtheitsprüfung die Messöffnung wieder mit dem Stopfen verschließen.



## Brenner ausbauen

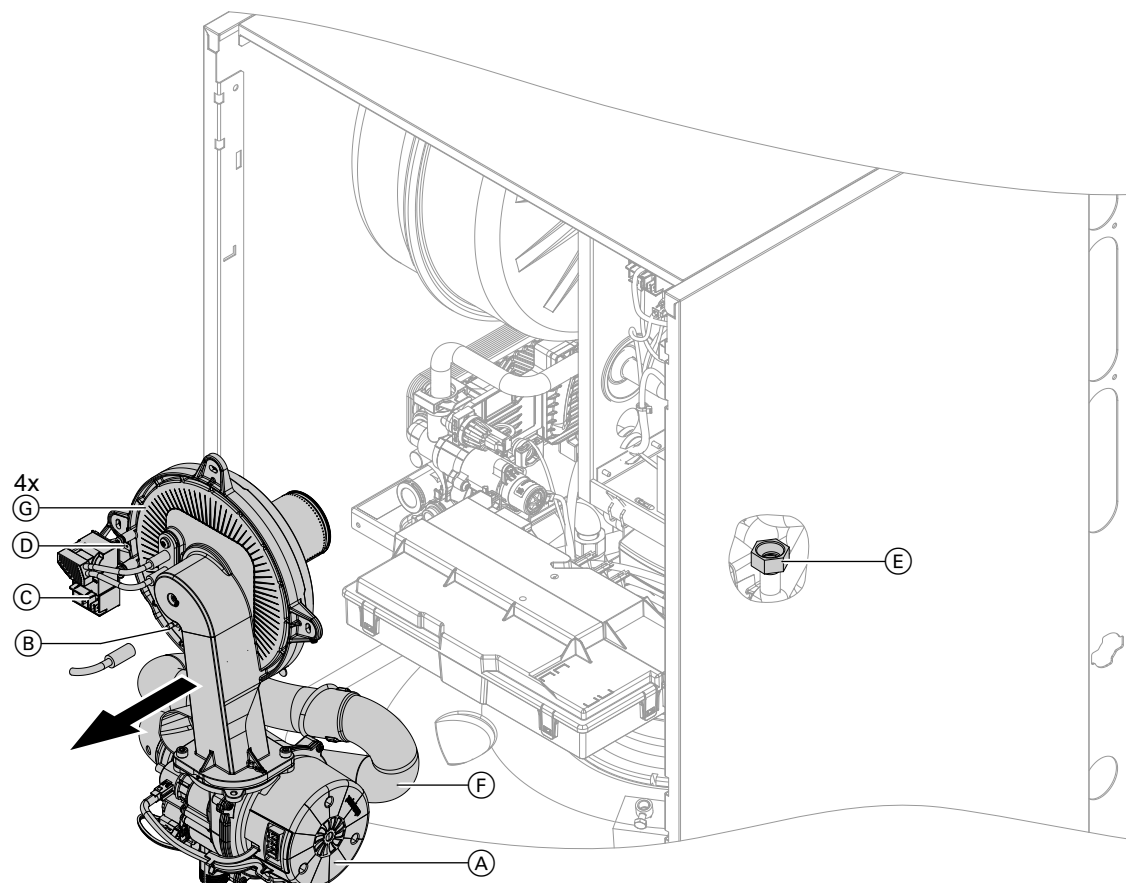


Abb. 35

1. Netzschalter ausschalten.
2. Gasabsperrrhahn schließen und sichern.
3. Klammern lösen und Kapselblech abbauen.
4. Elektrische Leitungen abziehen von:
  - Gebläsemotor (A)
  - Adapter Gebläse CAN-Bus
  - Ionisationselektrode (B)
  - Zündeinheit (C)
  - Erdung (D)
5. Verschraubung des Gasanschlussrohrs (E) lösen.
6. Venturiverlängerung (F) von Gebläseeinheit lösen.
7. 4 Schrauben (G) lösen und Brenner abnehmen.

### Hinweis

Gasanschluss (E) abdecken, damit keine Kleinteile hineinfallen können.



## Brennerdichtung und Flammkörper prüfen

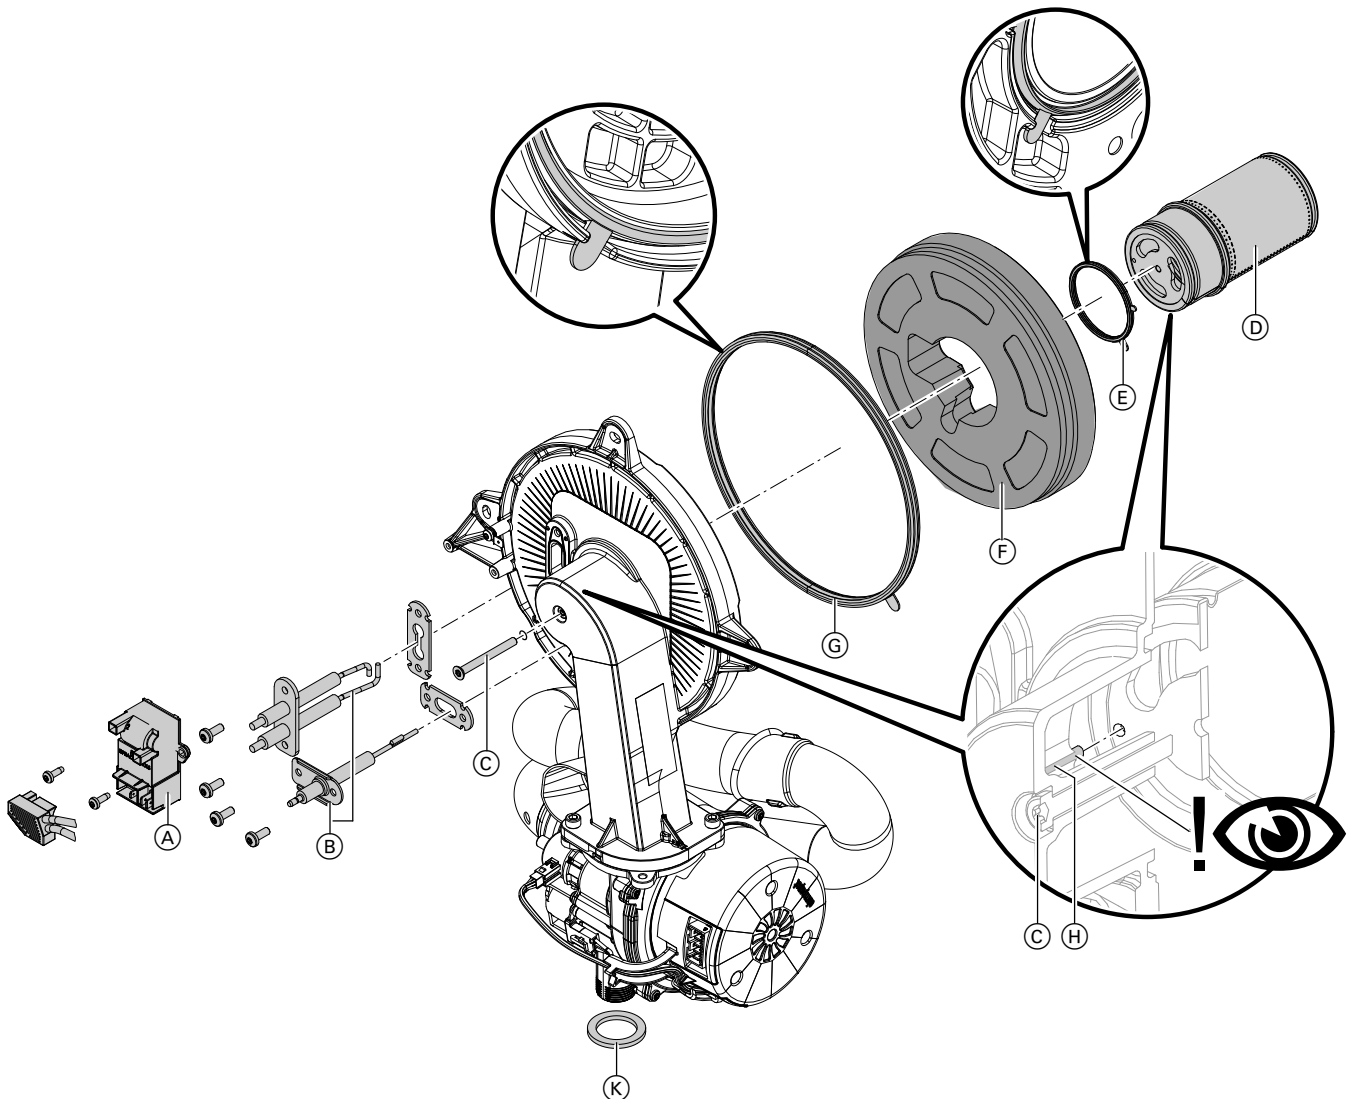


Abb. 36

Flammkörper (D), Elektroden (B), Wärmedämmring (F) und Dichtung (G) auf Beschädigungen prüfen. Bauteile nur im Fall von Beschädigung oder Verschleiß demonstrieren und austauschen.

### Hinweis

Falls der Flammkörper ausgetauscht wird, Flammkörperdichtung und Befestigungsschraube ebenfalls austauschen.

1. Stecker mit Leitungen der Zündelektroden an der Zündereinheit (A) abziehen.
2. Elektroden (B) ausbauen.
3. Torxschraube (C) lösen. Dabei Flammkörper (D) festhalten.
4. Flammkörper (D) mit Dichtung (E) und Wärmedämmring (F) abnehmen. Bauteile auf Beschädigungen prüfen.

5. Neue Brennerdichtung (G) einbauen. Einbaulage beachten. Lasche entsprechend der Abbildung ausrichten.
6. Wärmedämmring (F) und Flammkörper (D) mit Dichtung (E) einsetzen. Einbaulage beachten. Lasche entsprechend der Abbildung ausrichten.
7. Bohrung am Flammkörper (D) an Stift (H) der Brennertür ausrichten.




### Achtung

Falsche Positionierung des Flammkörpers an der Brennertür führt zu Schäden an der Brennertür.  
Stift der Brennertür in die Bohrung im Flammkörper führen. Siehe Kapitel „Flammkörper einbauen“, Seite 58.

Flammkörper (D) und Dichtung (E) mit Torxschraube (C) befestigen.  
Anzugsdrehmoment: 3,0 Nm.

8. Wärmedämmring (F) auf festen Sitz prüfen.
9. Elektroden (B) einbauen. Abstände prüfen, siehe folgendes Kapitel.  
Anzugsdrehmoment: 4,5 Nm.
10. Gasanschluss mit neuer Dichtung (K) anbauen.  
Siehe Kapitel „**Brenner einbauen**“.

## Flammkörper einbauen

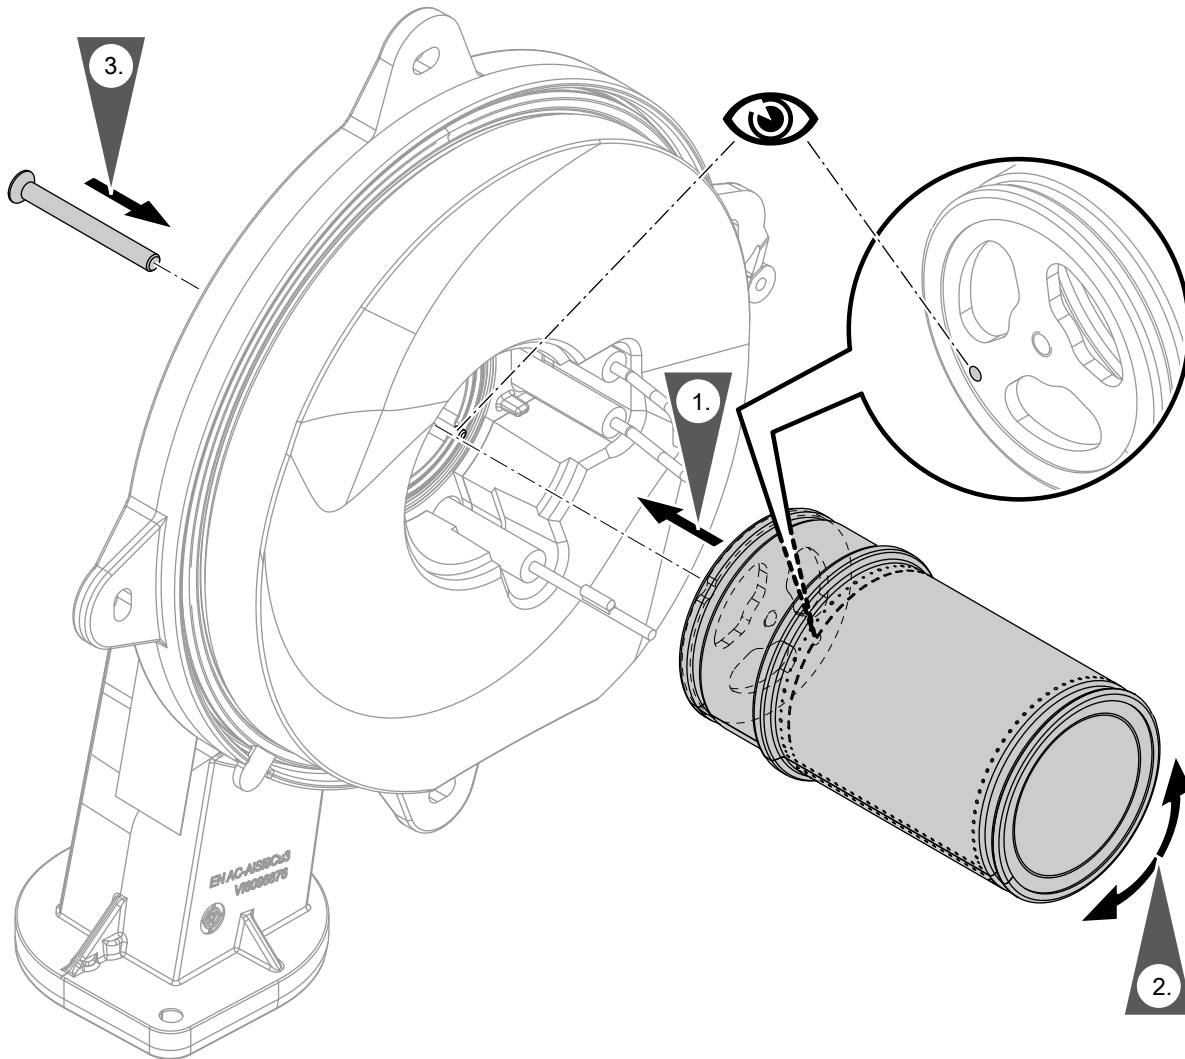

*Abb. 37*

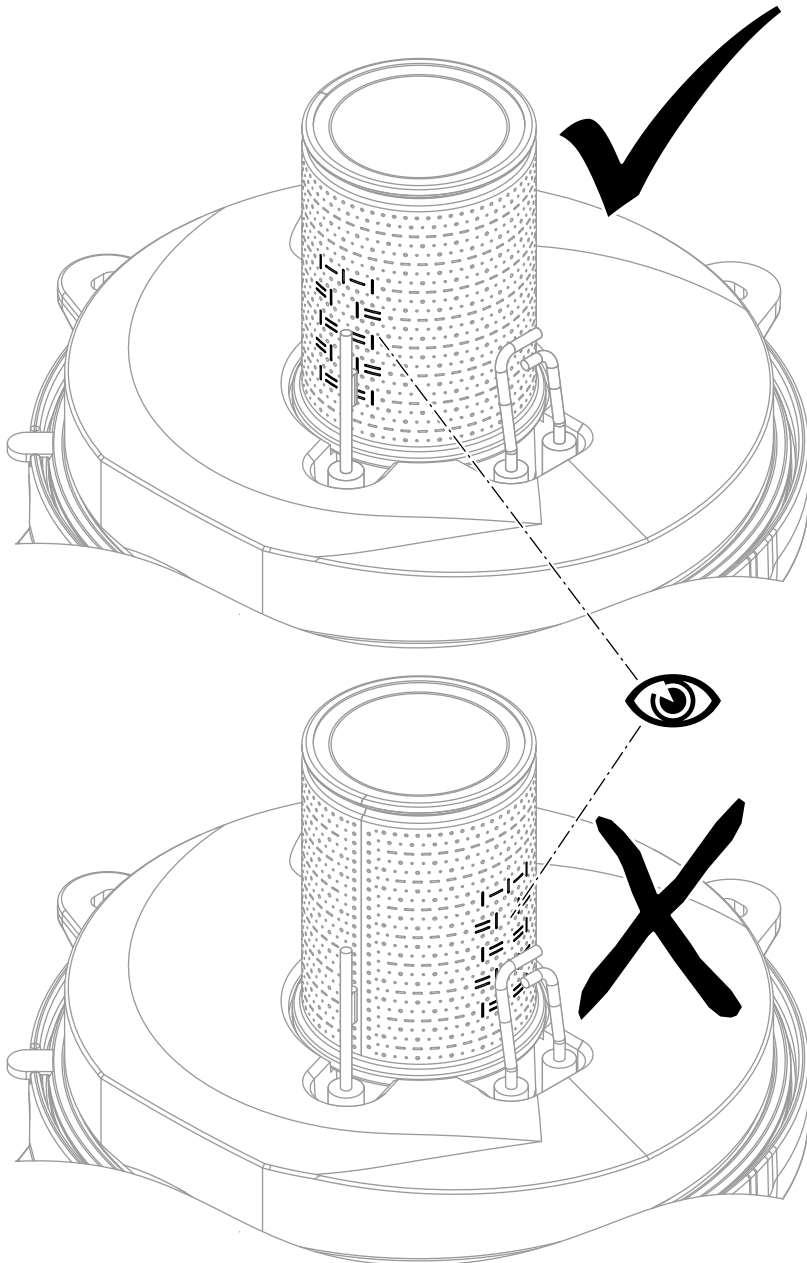
**Brennerdichtung und Flammkörper prüfen** (Fortsetzung)

Abb. 38



## Zünd- und Ionisationselektrode prüfen und einstellen

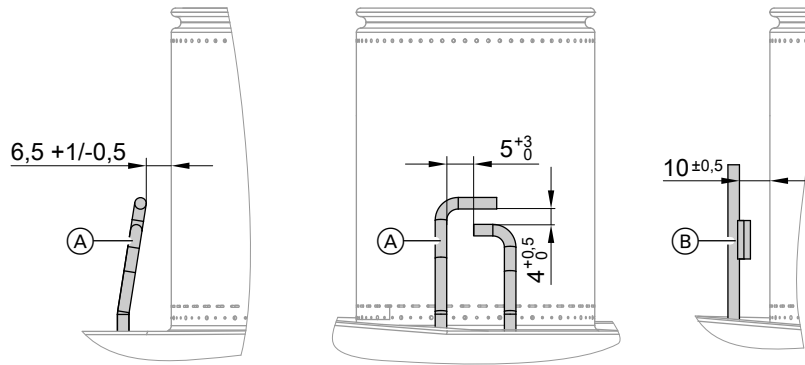


Abb. 39

- (A) Zündelektroden
- (B) Ionisationselektrode

1. Elektroden auf Abnutzung und Verschmutzung prüfen.
2. Elektroden mit kleiner Bürste (keine Drahtbürste) oder Schleifpapier reinigen.
3. Abstände prüfen. Falls die Abstände außerhalb der Toleranz oder die Elektroden beschädigt sind, Elektroden mit Dichtung austauschen und neu ausrichten. Befestigungsschrauben für Elektroden mit Anzugsdrehmoment 4,5 Nm festziehen.



## Heizflächen reinigen

**! Achtung**  
Kratzer an der Oberfläche des Wärmetauschers mit Heizgaskontakt können zu Korrosionsschäden führen. Durch Ausbürsten können sich vorhandene Ablagerungen in den Wendelspalten festsetzen.

**Heizflächen nicht ausbürsten.**

**! Achtung**  
Beschädigungen durch Reinigungswasser vermeiden. Elektronikbauteile mit geeignetem Material wasserdicht abdecken.

### Hinweis

Verfärbungen an der Oberfläche des Wärmetauschers sind normale Betriebsspuren. Sie haben keinen Einfluss auf Funktion und Lebensdauer des Wärmetauschers.

Der Einsatz von chemischen Reinigungsmitteln ist nicht erforderlich.

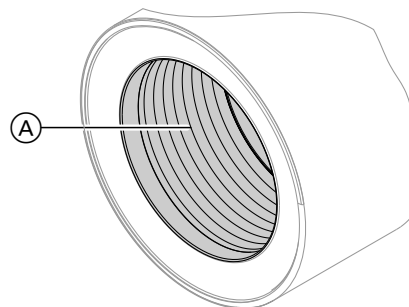


Abb. 40

1. Verbrennungsrückstände von der Heizfläche (A) des Wärmetauschers absaugen.
2. Heizfläche (A) mit Wasser spülen.
3. Kondenswasserablauf prüfen. Siphon reinigen: Siehe folgendes Kapitel.





## Heizflächen reinigen (Fortsetzung)

4. Wärmedämmplatte (falls vorhanden) im Wärmetauscher auf Beschädigung prüfen, ggf. austauschen.



## Kondenswasserablauf prüfen und Siphon reinigen



### Achtung

Beschädigungen durch Kondenswasser vermeiden.

Elektronikbauteile mit geeignetem Material wasserdicht abdecken.

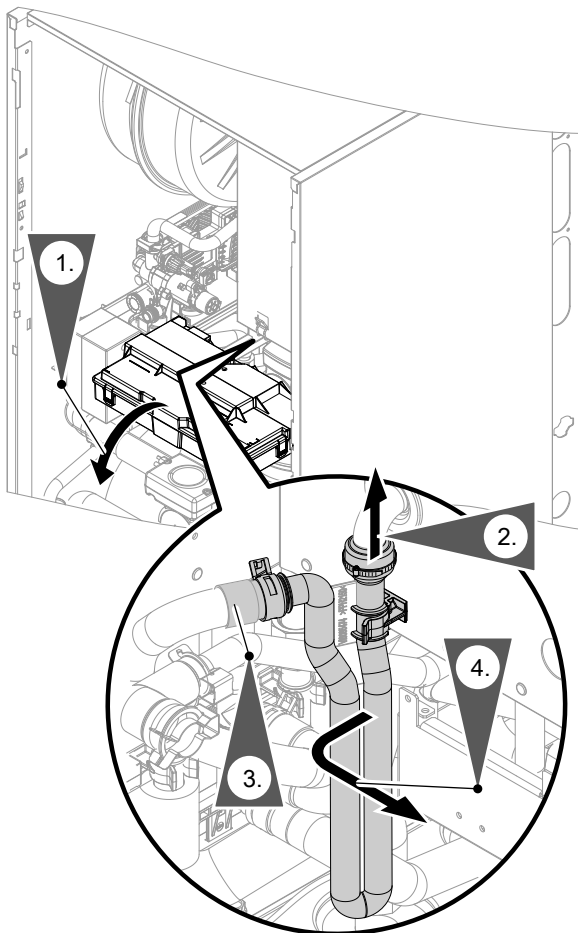


Abb. 41

1. Zentral-Elektronikmodul HMU nach vorn klappen.
2. Schlauchsicherung lösen. Zulaufschlauch abziehen.



### Achtung

Nicht mit scharfen Gegenstand lösen. Kondensatschlauch kann beschädigt werden. Schlauchsicherung ist lösbar.

3. Schlauchklemme lösen und Ablaufschlauch abziehen.

4. Siphon aus Halteclip lösen. Siphon möglichst gerade halten und herausnehmen. Darauf achten, dass kein Kondenswasser ausläuft.

5. Siphon reinigen.

6. Siphon wieder einbauen.

7. Schläuche wieder aufstecken. Ablaufschlauch mit Schlauchklemme befestigen und Zulaufschlauch mit Sicherung fixieren.





## Kondenswasserablauf prüfen und Siphon reinigen (Fortsetzung)

8. Sitz der Anschlüsse am Siphon und am Wärmetauscher prüfen.

### Hinweis

Ablaufschlauch ohne Bögen und mit stetigem Gefälle verlegen.

9. Heizfläche nochmals mit min. 0,3 l Wasser spülen. Dadurch wird auch der Siphon mit Wasser gefüllt.



### Achtung

Falls Siphon nicht mit Wasser gefüllt ist, kann Abgas austreten. Gerät nur mit gefülltem Siphon in Betrieb nehmen.



### Gefahr

Gefahr eines Stromschlags durch austreten des Kondenswasser und Vergiftungsgefahr durch austretende Abgase. Dichtheit der Anschlüsse und richtigen Sitz des Siphon prüfen.



## Brenner einbauen

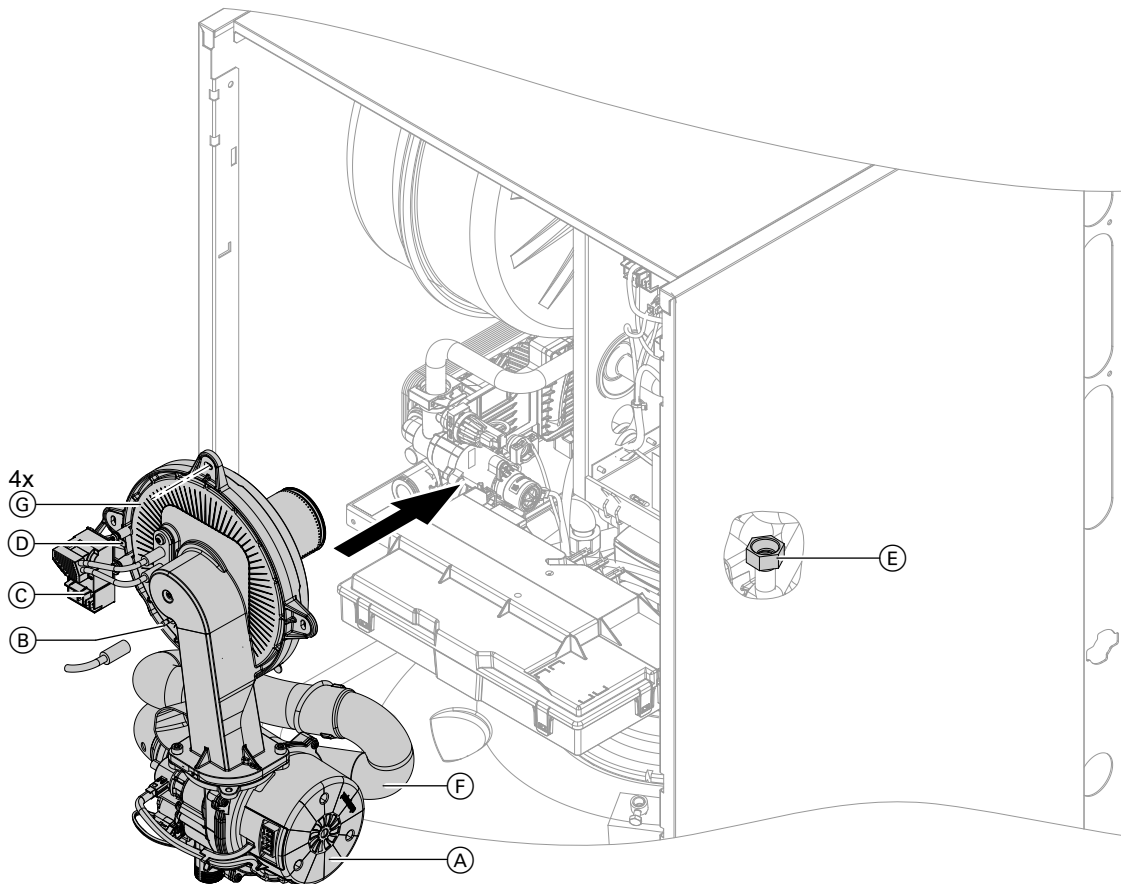


Abb. 42

1. Falls erforderlich, Bedieneinheit versetzen.
2. Brenner einsetzen und Schrauben ⑥ über Kreuz anziehen.  
Anzugsdrehmoment: **6,5 Nm**
3. Venturiverlängerung ⑦ an Gebläseeinheit aufstecken.
4. Gasanschlussrohr ⑤ mit neuer Dichtung anbauen.  
Anzugsdrehmoment: 30 Nm

### Hinweis

Vor Montage Brennerdichtung auf Beschädigungen prüfen.



## Brenner einbauen (Fortsetzung)

5. Dichtheit der gasseitigen Anschlüsse prüfen.



### Gefahr

Gasaustritt führt zu Explosionsgefahr.  
Gasdichtheit der Verschraubung prüfen.

6. Elektrische Leitungen anschließen:

- Gebläsemotor (A)
- Gebläse CAN-Bus an Adapter stecken.
- Ionisationselektrode (B)
- Zündeinheit (C)
- Erdung (D)


7. Kapselblech anbauen.



## Neutralisationseinrichtung prüfen (falls vorhanden)



## Heizkessel trinkwasserseitig entleeren

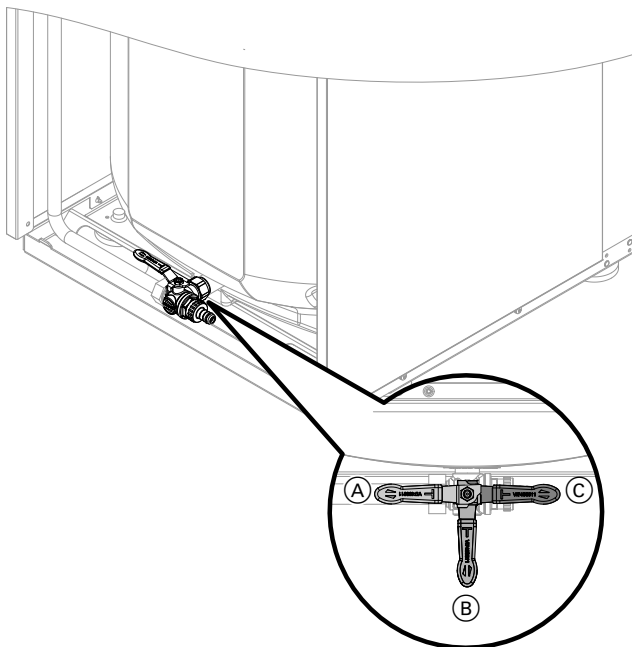

1. Trinkwasserzulauf vor dem Gerät absperren.

2. Schlauch an Entleerungshahn anschließen und in geeignetes Gefäß oder Abwasseranschluss führen.

### Hinweis

Im Trinkwasserleitungsnetz für ausreichende Belüftung sorgen.

Abb. 43





## Heizkessel trinkwasserseitig entleeren (Fortsetzung)

3. Entleerungshahn aus Hebelstellung ① (Betrieb) je nach Anforderung in Hebelstellung ② oder ③ drehen.
  - Hebelstellung ②: Entleerung Trinkwasserkreislauf im Gerät **ohne** Speicher-Wassererwärmer über den Kaltwasseranschluss.
  - Hebelstellung ③: Entleerung Trinkwasserkreislauf im Gerät **und** Speicher-Wassererwärmer über den Warmwasseranschluss. Der Kaltwasseranschluss bleibt gefüllt.



## Ladespeicher reinigen

### Hinweis

Gemäß EN 806 sind Besichtigung und (falls erforderlich) Reinigung spätestens 2 Jahre nach Inbetriebnahme und danach bei Bedarf durchzuführen.

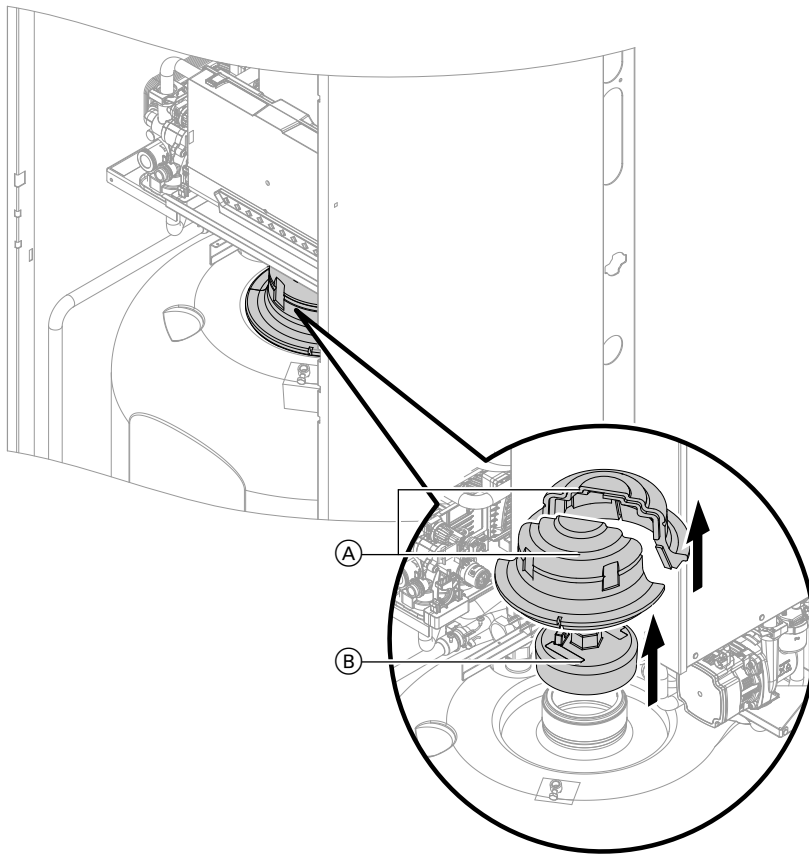


Abb. 44

1. Ladespeicher entleeren.
2. Abdeckung ① und Verschlusskappe ② abbauen.
3. Damit keine Verunreinigungen in das Rohrleitungssystem gelangen können, Ladespeicher vom Rohrleitungssystem trennen.

4. Lose anhaftende Ablagerungen mit einem Hochdruckreiniger entfernen.



### Achtung

Zur Innenreinigung nur Reinigungsgeräte aus Kunststoff benutzen.



## Ladespeicher reinigen (Fortsetzung)

5. Fest anhaftende Beläge, die nicht mit dem Hochdruckreiniger zu beseitigen sind, mit einem chemischen Reinigungsmittel entfernen.



### Achtung

Keine salzsäurehaltigen Reinigungsmittel verwenden.

6. Ladespeicher nach der Reinigung gründlich spülen.
7. Ladespeicher wieder an das Rohrleitungssystem anschließen.

8. Neue Dichtung in Verschlusskappe (B) einlegen.

9. Verschlusskappe anbauen.  
Anzugsdrehmoment 160 Nm.

10. Abdeckung (A) anbauen.

11. Ladespeicher mit Trinkwasser füllen.



## Membran-Druckausdehnungsgefäß und Druck der Anlage prüfen

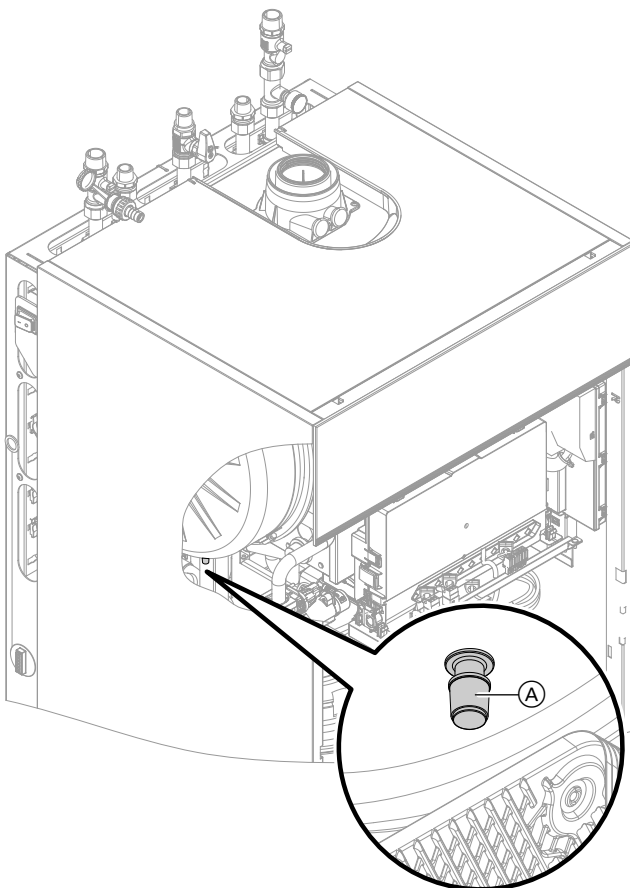


Abb. 45

- (A) Ventil Membran-Druckausdehnungsgefäß

Prüfung bei kalter Anlage durchführen.

1. Anlage so weit entleeren, bis Druckanzeige „0“ anzeigt.

2. Falls der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes niedriger ist als der statische Druck der Anlage: Am Ventil vom Membran-Druckausdehnungsgefäß Stickstoff nachfüllen, bis der Vordruck 0,1 bis 0,2 bar (10 bis 20 kPa) höher ist als der statische Druck der Anlage.





## Membran-Druckausdehnungsgefäß und Druck der... (Fortsetzung)


3. Wasser nachfüllen, bis bei abgekühlter Anlage der Fülldruck min. 1,0 bar (0,1 MPa) beträgt und 0,1 bis 0,2 bar (10 bis 20 kPa) höher ist als der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes.  
Zul. Betriebsdruck: 3 bar (0,3 MPa)

### Hinweis

Das Ausdehnungsgefäß wird ab Werk mit einem Vordruck von 0,7 bar (70 kPa) ausgeliefert.  
Vordruck nicht unterschreiten (Siedegeräusche).  
Auch nicht bei Etagenheizungen oder Dachzentralen (kein statischer Druck).  
Wasser nachfüllen, bis der Fülldruck 0,1 bis 0,2 bar (10 bis 20 kPa) über Vordruck liegt.



## Trinkwasser-Ausdehnungsgefäß und Vordruck prüfen (falls vorhanden)

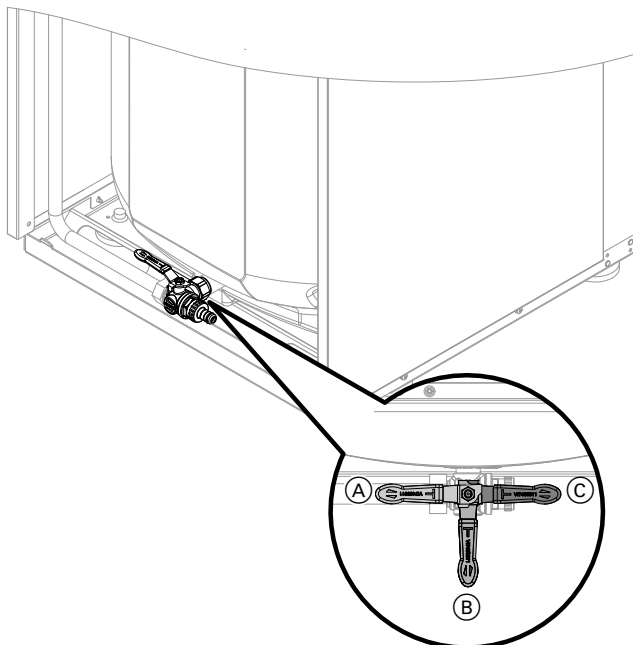

1. Ruhedruck der Trinkwasserleitung hinter dem Druckminderer prüfen und falls erforderlich anpassen. Sollwert: max. 3,0 bar (0,3 MPa)
2. Bauseitiges Absperrventil in der Kaltwasserleitung schließen. Wasserdruck ablassen.
3. Bedienhebel des Hahns in Stellung (B) drehen.
4. Vordruck des Trinkwasser-Ausdehnungsgefäßes prüfen und falls erforderlich anpassen. Sollwert: Ruhedruck minus 0,2 bar (20 kPa).
5. Bedienhebel des Hahns zurück in Stellung (A) drehen. Bauseitiges Absperrventil in der Kaltwasserleitung öffnen.

Abb. 46



## Sicherheitsventile auf Funktion prüfen



## Elektrische Anschlüsse auf festen Sitz prüfen



## Gasführende Teile bei Betriebsdruck auf Dichtheit prüfen



### Gefahr

Gasaustritt führt zu Explosionsgefahr.  
Gasführende Teile (auch geräteintern) auf Gasdichtheit prüfen.



## Gasführende Teile bei Betriebsdruck auf... (Fortsetzung)

### Hinweis

Zur Dichtheitsprüfung nur geeignete und zugelassene Lecksuchmittel (EN 14291) und Geräte verwenden. Lecksuchmittel mit ungeeigneten Inhaltsstoffen (z. B. Nitride, Sulfide) können zu Materialschäden führen. Lecksuchmittel-Rückstände nach der Prüfung entfernen.



## Verbrennungsqualität prüfen

Die elektronische Verbrennungsregelung sorgt automatisch für eine optimale Verbrennungsqualität. Bei der Erstinbetriebnahme/Wartung ist nur eine Kontrolle der Verbrennungswerte erforderlich. Dazu den CO-Gehalt und CO<sub>2</sub>- oder O<sub>2</sub>-Gehalt messen.

### Hinweis

Um Betriebsstörungen und Schäden zu vermeiden, Gerät mit unbelasteter Verbrennungsluft betreiben.

### Zulässiger CO-Gehalt

Der CO-Gehalt muss bei allen Gasarten < 1000 ppm betragen.

### Zulässiger CO<sub>2</sub> oder O<sub>2</sub>-Gehalt

#### Betrieb mit Erdgas

| Nenn-Wärmeleistung (kW) | CO <sub>2</sub> -Gehalt (%) |                      | O <sub>2</sub> -Gehalt (%) |                      |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
|                         | Obere Wärmeleistung         | Untere Wärmeleistung | Obere Wärmeleistung        | Untere Wärmeleistung |
| 11                      | 7,5 - 10,5                  | 7,5 - 10,5           | 2,1 - 7,6                  | 2,1 - 7,6            |
| 19                      | 7,5 - 10,5                  | 7,5 - 10,5           | 2,1 - 7,6                  | 2,1 - 7,6            |
| 25                      | 7,5 - 10,5                  | 7,5 - 10,5           | 2,1 - 7,6                  | 2,1 - 7,6            |

#### Betrieb mit Flüssiggas

- CO<sub>2</sub>-Gehalt: 8,4 - 11,8 %
- O<sub>2</sub>-Gehalt: 3,1 - 8,1 %

Liegt der gemessene CO<sub>2</sub>- oder O<sub>2</sub>-Wert außerhalb des entsprechenden Bereichs in folgenden Schritten vorgehen:

- Dichtheitsprüfung AZ-System durchführen, siehe Seite 55.
- Ionisationselektrode und Anschlussleitung prüfen.

### Hinweis

Die Verbrennungsregelung führt bei Inbetriebnahme eine selbsttätige Kalibrierung durch. Emissionswerte erst ca. 50 s nach Brennerstart messen.

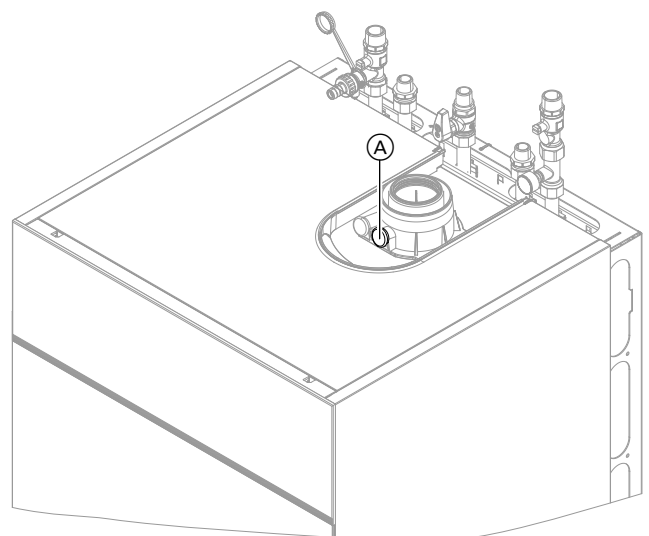


Abb. 47

1. Abgasanalysegerät an Öffnung Abgas (A) am Kesselanschluss-Stück anschließen.
2. Gasabsperrhahn öffnen. Heizkessel in Betrieb nehmen. Wärmeanforderung herbeiführen.



### Verbrennungsqualität prüfen (Fortsetzung)

3. Untere Wärmeleistung einstellen. Siehe folgendes Kapitel.
4. CO<sub>2</sub>-Gehalt prüfen. Falls der Wert von den zulässigen Bereichen abweicht, vorgenannte Maßnahmen durchführen.
5. Wert in Protokoll eintragen.
6. Obere Wärmeleistung einstellen. Siehe folgendes Kapitel.
7. CO<sub>2</sub>-Gehalt prüfen. Falls der Wert um mehr als 1 % von den zulässigen Bereichen abweicht, vorgenannte Maßnahmen durchführen.

8. Wert in Protokoll eintragen.

9. Messöffnung wieder verschließen.



#### Gefahr

Austretendes Abgas kann gesundheitliche Schäden hervorrufen.

Dichtheit der Messöffnung prüfen.

### Obere/untere Wärmeleistung auswählen

#### Hinweis

Für ausreichende Wärmeabnahme sorgen.

#### Auf folgende Schaltflächen tippen:

- 1.
2. „Service“
3. Passwort „viservice“ eingeben.
4. Mit bestätigen.
5. „Aktorentest“
6. Mit bestätigen.

7. „**Brennermodulation Sollwert**“ auswählen.  
Die Primärkreispumpe läuft automatisch mit 100 %.

8. Untere Wärmeleistung einstellen:  
„**Minimale Heizleistung**“ auswählen.  
Der Brenner läuft mit unterer Wärmeleistung.

9. Obere Wärmeleistung einstellen:  
„**Maximale Heizleistung**“ auswählen.  
Der Brenner läuft mit oberer Wärmeleistung.

10. Leistungsauswahl beenden:  
 oder



### Abgassystem auf freien Durchgang und Dichtheit prüfen



### Externes Sicherheitsventil Flüssiggas prüfen (falls vorhanden)



### Regelung an die Heizungsanlage anpassen

Die Regelung muss je nach Ausstattung der Anlage angepasst werden.  
Parameter im Zusammenhang mit angebauten Zubehören einstellen:



Montageanleitungen Zubehör



## Heizkennlinien einstellen

Auf folgende Schaltflächen tippen:

- 1.
2. „Heizung“
3. „Heizkreis 1“ oder „Heizkreis ...“ für den gewünschten Heizkreis wählen.
4. „Heizkennlinie“
5. Mit „Neigung“ +/- oder „Niveau“ +/- Heizkennlinie entsprechend den Erfordernissen der Anlage einstellen.
6. zur Bestätigung



## Anzeige Wartung abfragen und zurücksetzen

In folgenden Fällen erscheint im Display (rote Anzeige blinkt):

- Die vorgegebenen Grenzwerte sind erreicht.
- Es liegt ein Wartungsgrund vor.

### Wartungsmeldung abfragen

- 1.
2. Für „Meldungslisten“
3. Für „Wartung“

### Wartung quittieren

1. zum Quittieren der Wartungsmeldungen
2. zur Bestätigung

### Hinweis

*Eine quittierte Wartungsmeldung, die nicht zurückgesetzt wurde, erscheint am folgenden Montag erneut.*

### Nach durchgeführter Wartung (Wartung zurücksetzen)

- 1.
2. „Service“
3. Passwort „viservice“ eingeben.
4. Mit bestätigen.
5. „Systemkonfiguration“
6. „Heizkessel“







## Anzeige Wartung abfragen und zurücksetzen (Fortsetzung)

7. Parameter **1411.0 „Wartungsmeldungen zurücksetzen“** wählen und „Ein“ einstellen.

### Hinweis

Die eingestellten Wartungsparameter für Betriebsstunden und Zeitintervall beginnen wieder bei 0.



## Vorderblech anbauen

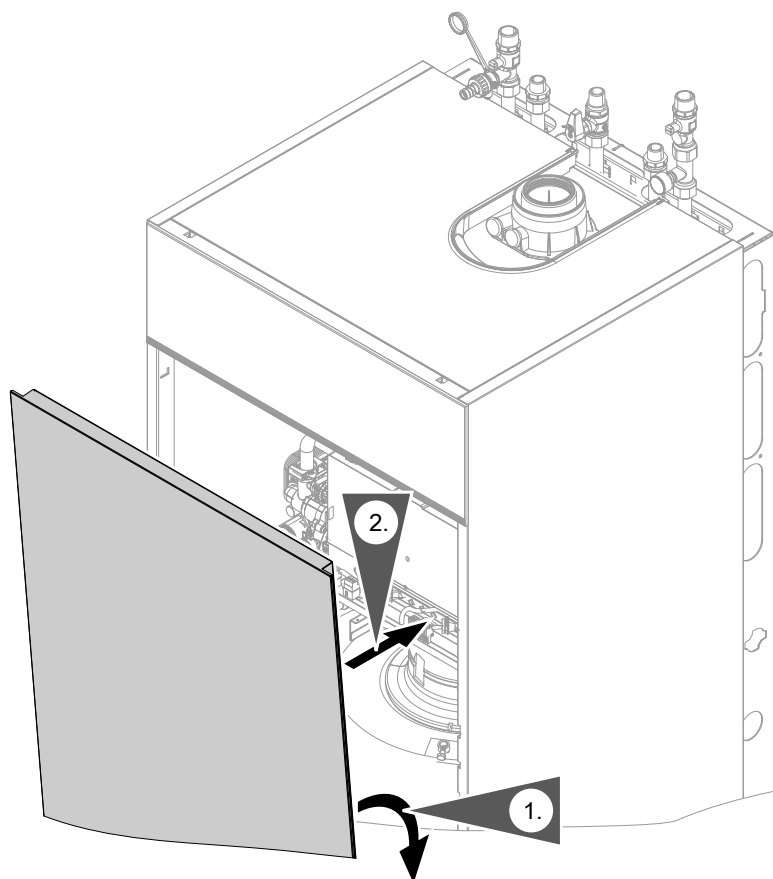


Abb. 48



## Einweisung des Anlagenbetreibers

Der Ersteller der Anlage hat dem Betreiber der Anlage die Bedienungsanleitung zu übergeben und ihn in die Bedienung einzuweisen.

Dazu gehören auch alle als Zubehör eingebauten Komponenten, wie z. B. Fernbedienungen. Außerdem hat der Ersteller der Anlage auf erforderliche Wartungsarbeiten hinzuweisen.

## Trinkwasserhygiene

Für eine optimale Trinkwasserhygiene Warmwassertemperaturen  $< 50\text{ °C}$  vermeiden. Bei größeren Anlagen und Anlagen mit geringem Wasseraustausch sollten  $< 60\text{ °C}$  nicht unterschritten werden.

### Hygienefunktion

Das Trinkwasser kann für die Dauer einer Stunde auf einen vorgegebenen (höheren) Trinkwassertemperatur-Sollwert aufgeheizt werden. Aktivierung der Funktion siehe Bedienungsanleitung. Anlagenbetreiber auf einzustellende Warmwassertemperaturen und Gefahren durch erhöhte Auslaufftemperatur an den Zapfstellen hinweisen.

## Parameter aufrufen

- Die Parameter sind in Gruppen eingeteilt:
  - „Allgemein“
  - „Heizkessel“
  - „Warmwasser“
  - „Heizkreis 1/2/3/4“
  - „Solar“
  - „Frostschutz“
  - „Energiesparfunktionen“
- Heizungsanlagen mit einem Heizkreis ohne Mischer und einem oder zwei Heizkreisen mit Mischer: Der Heizkreis ohne Mischer wird im Folgenden mit „Heizkreis 1“ und die Heizkreise mit Mischer werden mit „Heizkreis 2“, „Heizkreis 3“ oder „Heizkreis 4“ bezeichnet. Falls die Heizkreise individuell bezeichnet wurden, erscheint die gewählte Bezeichnung.

### Hinweis

Anzeige und Einstellung der Parameter ist teilweise abhängig von:

- Wärmeerzeuger
- Angeschlossenen Zubehören und den damit ausgeführten Funktionen

### Hinweis

- Befindet sich der Wärmeerzeuger in einem "Systemverbund" ist die Einstellung sämtlicher Parameter nur über das "Hauptgerät" möglich.
- Vitodens 222/333 Geräte können nicht im Systemverbund betrieben werden!

### Auf folgende Schaltflächen tippen:

1. 
2. „Service“
3. Passwort „viservice“ eingeben.
4. „Systemkonfiguration“
5. Gruppe auswählen.
6. , um Parameter auszuwählen.
7. 
8.  für gewünschten Wert entsprechend den folgenden Tabellen.
9. , um den eingestellten Wert zu übernehmen.

## Parameterwert

### Hinweis

**Fett gedruckter Parameterwert ist der Auslieferungszustand.**

## 508.0 UTC-Zeitzone

Einstellung der UTC-Zeitzone, in der sich das Gerät befindet.

### Hinweis

Nur aktiv falls 1504.0 auf 2 gestellt wurde.

| Wert        | Bedeutung                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b>    | Auslieferungszustand UTC +1 h                                           |
| -24 bis +24 | Zeitverschiebung einstellbar von -12 h bis +12 h in Schritten von 0,5 h |

## 528.0 Vorlauftemperatur-Sollwert bei externer Anforderung

| Wert      | Bedeutung                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>70</b> | Vorlauftemperatur-Sollwert im Auslieferungszustand 70 °C                      |
| 20 bis 85 | Vorlauftemperatur-Sollwert einstellbar von 20 bis 90 °C in Schritten von 1 °C |

## 575.0 Zurücksetzen in den „Auslieferungszustand“

Mit diesem Parameter werden alle Parameter sowie Inbetriebnahmeeinstellungen des Geräts in den „Auslieferungszustand“ zurückgesetzt.  
Bitte den Hinweisen auf dem Display folgen!

### Hinweis

Das zurücksetzen in den Auslieferungszustand beinhaltet u.a. Energiebilanzwerte, Heizkreis Einstellungen, Zählerstände sowie Kontaktinformationen des Fachbetriebs.

Nach der Ausführung startet das Gerät neu und muss anschließend neu konfiguriert und in Betrieb genommen werden.

## 896.0 Anzeige Korrektur Außentemperatur

Zum Ausgleich von systematischen Messfehlern kann für den Außentemperatursensor ein Korrekturwert (Offset) eingestellt werden.  
Der Korrekturwert kann positiv oder negativ sein. Der Korrekturwert wird zur aktuell gemessenen Außentemperatur addiert.

| Wert        | Bedeutung                               |
|-------------|-----------------------------------------|
| <b>0</b>    | Keine Korrektur                         |
| -10 bis +10 | Korrektur einstellbar von -10 bis +10 K |

## 897.0 Estrich trocknung

Estrich trocknung nach wählbaren Temperatur-Zeit-Profilen einstellbar.  
Verlauf der einzelnen Profile siehe Kapitel „Funktionsbeschreibung“.

**897.0 Estrichtrocknung** (Fortsetzung)

| Wert | Erläuterungen |
|------|---------------|
| 0    | Nicht aktiv   |
| 2    | Diagramm A    |
| 3    | Diagramm B    |
| 4    | Diagramm C    |
| 5    | Diagramm D    |
| 6    | Diagramm E    |
| 7    | Diagramm F    |

**912.0 Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung**

| Wert | Bedeutung                                       |
|------|-------------------------------------------------|
| 0    | Keine automatische Sommer-/Winterzeitumstellung |
| 1    | Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung aktiv |

**912.1 Frühester Tag der Umstellung von Winter- auf Sommerzeit**

| Wert     | Bedeutung                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25       | Umstellung erfolgt am Sonntag nach oder an diesem eingestellten Datum um 2 Uhr auf 3 Uhr. |
| 1 bis 31 | Tag der Umstellung einstellbar von 1. bis 31. des Monats                                  |

**912.2 Monat der Umstellung von Winter- auf Sommerzeit**

| Wert     | Bedeutung                                                |
|----------|----------------------------------------------------------|
| 3        | Monat der Umstellung: März                               |
| 1 bis 12 | Monat der Umstellung einstellbar von Januar bis Dezember |

**912.3 Frühester Tag der Umstellung von Sommer- auf Winterzeit**

| Wert     | Bedeutung                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25       | Umstellung erfolgt am Sonntag nach oder an diesem eingestellten Datum um 3 Uhr auf 2 Uhr. |
| 1 bis 31 | Tag der Umstellung einstellbar von 1. bis 31. des Monats                                  |

**912.4 Monat der Umstellung von Sommer- auf Winterzeit**

| Wert     | Bedeutung                                                |
|----------|----------------------------------------------------------|
| 10       | Monat der Umstellung: Oktober                            |
| 1 bis 12 | Monat der Umstellung einstellbar von Januar bis Dezember |

**1098.4 Gaszustandszahl**

Wert ist in der Abrechnung des Gasversorgers aufgeführt.

Wird für Angaben zum Energieverbrauch verwendet.

| Wert              | Bedeutung                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1,0000            |                                                                            |
| 0,7000 bis 1,0000 | Gaszustandszahl einstellbar von 0,7000 bis 1,0000 in Schritten von 0,0001. |

**1098.5 Brennwert**

Wert ist in der Abrechnung des Gasversorgers aufgeführt.

Wird für Angaben zum Energieverbrauch verwendet.

| Wert     | Bedeutung                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10       | Standard für Erdgas. Angaben in kWh/m <sup>3</sup><br>Falls Gasart auf auf LPG umgestellt ist, ändert sich der Standard auf 10,45 |
| 5 bis 40 | Brennwert einstellbar von 5 bis 40 kWh/m <sup>3</sup> in Schritten von 0,0001                                                     |

**1139.0 Außentemperaturgrenze für Aufhebung des reduzierten Raumtemperatur-Sollwerts**

Temperaturgrenze für die Aufhebung des reduzierten Raumtemperatur-Sollwerts

| Wert        | Bedeutung                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| -5          | Temperaturgrenze im Auslieferungszustand -5 °C                        |
| -61 bis +10 | Temperaturgrenze einstellbar von -61 bis +10 °C in Schritten von 1 °C |

**1139.1 Außentemperaturgrenze für Anhebung des reduzierten Raumtemperatur-Sollwerts auf den normalen Raumtemperatur-Sollwert**

Temperaturgrenze für die Anhebung des reduzierten Raumtemperatur-Sollwerts auf den normalen Raumtemperatur-Sollwert (siehe Funktionsbeschreibung)

| Wert        | Bedeutung                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| -14         | Temperaturgrenze im Auslieferungszustand -14 °C                       |
| -60 bis +10 | Temperaturgrenze einstellbar von -60 bis +10 °C in Schritten von 1 °C |

**1504.0 Quelle für Datum und Uhrzeit**

Auswahl der Quelle für Datum und Uhrzeit  
Einstellung ist abhängig von Wärmeerzeuger und Zubehör.

Einstellung: Lokal

| Wert | Bedeutung                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 0    | Auslieferungszustand: Datum und Uhrzeit werden von der Regelung übernommen. |
| 2    | Internet-Protokoll (siehe Parameter „508.0“)                                |

**Parameterwert****Hinweis**

**Fett gedruckter Parameterwert ist der Auslieferungszustand.**

**521.0 Zeitintervall in Brennerbetriebsstunden bis zur nächsten Wartung**

Anzahl der Brennerbetriebsstunden bis zur nächsten Wartung

| Wert        | Bedeutung                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>0</b>    | Auslieferungszustand                                                        |
| 0 bis 25500 | Brennerbetriebsstunden bis zur nächsten Wartung einstellbar von 0 bis 25500 |

**522.3 Zeitintervall bis zur nächsten Wartung**

Zeitintervall bis zur nächsten Wartung

| Wert     | Bedeutung                      |
|----------|--------------------------------|
| <b>0</b> | Kein Zeitintervall eingestellt |
| 1        | 3 Monate                       |
| 2        | 6 Monate                       |
| 3        | 12 Monate                      |
| 4        | 18 Monate                      |
| 5        | 24 Monate                      |

**596.0 Maximale Heizleistung**

Für den Heizbetrieb kann die max. Heizleistung begrenzt werden.

**Hinweis**

*Einstellbereich und Mindestwert ist Geräteabhängig.*

| Wert       | Bedeutung                                  |
|------------|--------------------------------------------|
| <b>100</b> | Heizleistung im Auslieferungszustand 100 % |
| -- bis 100 | Einstellbar -- bis 100 % (Geräteabhängig)  |

**597.0 Begrenzung max. Wärmeleistung bei Trinkwassererwärmung**

Für die Trinkwassererwärmung kann die max. Wärmeleistung begrenzt werden.

**Hinweis**

*Einstellbereich und Mindestwert ist Geräteabhängig.*

| Wert       | Bedeutung                                   |
|------------|---------------------------------------------|
| <b>100</b> | Wärmeleistung im Auslieferungszustand 100 % |
| -- bis 100 | Einstellbar von -- bis 100 %                |

**1100.2 Solldrehzahl der Primärkreispumpe bei Heizbetrieb**

Solldrehzahl Primärkreispumpe

- Bei Heizbetrieb
- Bei externer Anforderung
- Bei Anforderung in Verbindung mit hydraulischer Weiche

| Wert | Bedeutung                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| ...  | Auslieferungszustand vorgegeben durch gerätespezifische Einstellungen |
|      | Einstellbereich ist geräteabhängig                                    |

## 1240.0 Betriebsart Primärkreispumpe

| Wert | Bedeutung                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | „Automatik“<br>Eingeschaltet unabhängig vom aktuellem Temperaturniveau                                                  |
| 7    | Ausschalten im reduzierten Betrieb (in Verbindung mit Konstantbetrieb oder wenn keine Anforderung durch Raumthermostat) |

## 1411.0 Wartungsmeldungen zurücksetzen

Wartungsmeldungen zurücksetzen, falls Wartung durchgeführt wurde.

| Wert | Bedeutung                                       |
|------|-------------------------------------------------|
| 0    | Wartungsmeldungen sind aktiv (falls vorhanden). |
| 1    | Wartungsmeldungen einmalig zurücksetzen.        |

## 1432.1 Restförderhöhenregelung der Primärkreispumpe

Grenzwert Restförderhöhe zur Reduzierung der Pumpendrehzahl der internen Umwälzpumpe in mbar

| Wert      | Bedeutung                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0         | Interne Umwälzpumpe wird außentemperaturabhängig gesteuert                                                                              |
| 1 bis 255 | Interne Umwälzpumpe wird mit konstanter Restförderhöhe betrieben.<br>Empfohlene Einstellung: 120 mbar<br>1 Einstellschritt $\pm$ 1 mbar |

## 1432.2 Betriebsweise der Primärkreispumpe

| Wert     | Erläuterungen                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0        | Interne Umwälzpumpe wird mit konstantem Differenzdruck betrieben.                                    |
| 1 bis 20 | Interne Umwälzpumpe wird mit ansteigendem Differenzdruck betrieben.<br>Einstellbar von 1 bis 20 mbar |

## 1503.0 Minimale Heizleistung

Für den Heizbetrieb kann die minimale Heizleistung begrenzt werden.

| Wert        | Bedeutung                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ...         | Auslieferungszustand vorgegeben durch gerätespezifische Einstellungen |
| von ... bis | Einstellbereich ist Geräteabhängig                                    |

## 1606.0 Brenner-Mindestpausenzeit

Die Brenner-Mindestpausenzeit kann abhängig von der Belastung des Heizkessels eingestellt werden.

**1606.0 Brenner-Mindestpausenzeit** (Fortsetzung)

| Wert | Bedeutung                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------|
| 0    | Brenner-Mindestpausenzeit fest eingestellt                       |
| 1    | Auslieferungszustand, Integralverfahren (siehe Parameter 1606.4) |

**1606.4 Brenner-Integralschwellenwert**

Nur wirksam, falls in Parameter 1606.0 der Wert 1 eingestellt ist.

| Wert      | Bedeutung                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>50</b> | Auslieferungszustand 50 K x min                                                               |
| 5 bis 255 | Einstellbar von 5 bis 255 K x min<br>Je größer der Wert umso später schaltet der Brenner aus. |



**Parameterwert****Hinweis**

**Fett gedruckter Parameterwert ist der Auslieferungszustand.**

**497.0 Betriebsart Zirkulationspumpe**

Trinkwasserzirkulationspumpe

| Wert     | Bedeutung                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0</b> | Die Zirkulationspumpe läuft innerhalb des Zeitprogramms während der eingestellten Zeitphasen dauerhaft. |
| 4        | Die Zirkulationspumpe läuft mit den in <b>497.3</b> eingestellten Zyklen.                               |

**497.1 Trinkwasserzirkulationspumpe bei Hygienefunktion**

Betrieb der Zirkulationspumpe, während die Funktion erhöhte Trinkwasserhygiene aktiv ist.

| Wert     | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0</b> | Die Zirkulationspumpe läuft gemäß dem eingestellten Zeitprogramm, unabhängig von der Funktion erhöhte Trinkwasserhygiene.                                                                                                                                                             |
| 1        | Die Zirkulationspumpe wird immer eingeschaltet, sobald die Funktion erhöhte Trinkwasserhygiene aktiv ist, <b>unabhängig</b> vom Zeitprogramm für die Zirkulationspumpe. Mit dieser Einstellung kann auch das Leitungssystem in die erhöhte Trinkwasserhygiene mit eingebunden werden. |

**Hinweis**

Der jeweilige Betriebsstatus der Zirkulationspumpe hängt ab von der Einstellung der Parameter **497.0** bis **497.3** und dem jeweiligen Betriebszustand der Anlage.

**Gefahr**

Bei Trinkwassertemperaturen **über 60 °C** besteht Verbrühungsgefahr.

- Temperatur im Trinkwasservorlauf mit Misch-einrichtung auf 60 °C begrenzen, z. B. mit thermostatischem Mischautomaten (Zubehör zum Speicher-Wassererwärmer).
- Verbrühschutz einschalten: Über Bedieneinheit HMI oder über Parameter **503.0**

**497.2 Trinkwasserzirkulationspumpe bei Trinkwassererwärmung**

Betrieb der Zirkulationspumpe, während die Speicherbeheizung erfolgt.

| Wert     | Bedeutung                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0</b> | Die Zirkulationspumpe ist während der Speicherbeheizung ausgeschaltet.                                  |
| 1        | Die Zirkulationspumpe läuft gemäß der Einstellung in <b>497.0</b> , auch während der Speicherbeheizung. |

**Hinweis**

Der jeweilige Betriebsstatus der Zirkulationspumpe hängt ab von der Einstellung der Parameter **497.0** bis **497.3** und dem jeweiligen Betriebszustand der Anlage.

**Beispiel:**

- Parameter **497.0** steht auf **0**.
  - Parameter **497.2** steht auf **0**.
  - Im Zeitprogramm für die Zirkulationspumpe ist eine Zeitphase aktiv.
  - Die Speicherbeheizung ist aktiv.
- Gemäß der Einstellung **497.0** ist die Zirkulationspumpe in Betrieb.

**497.3 Anzahl Zyklen Zirkulationspumpe**

Innerhalb der Zeitphase wird die Zirkulationspumpe für jeweils 5 min zyklisch eingeschaltet.

**497.3 Anzahl Zyklen Zirkulationspumpe** (Fortsetzung)

| Wert | Bedeutung      |
|------|----------------|
| 0    | 1 Zyklus pro h |
| 1    | 2 Zyklen pro h |
| 2    | 3 Zyklen pro h |
| 3    | 4 Zyklen pro h |
| 4    | 5 Zyklen pro h |
| 5    | 6 Zyklen pro h |

**503.0 Verbrühschutz**

Der Verbrühschutz begrenzt die Speichertemperatur auf max. 60 °C.

**Hinweis**

Auch bei eingeschaltetem Verbrühschutz kann in folgenden Fällen an den Zapfstellen erhöhte Auslaufftemperatur auftreten:

- Bei aktiver Hygienefunktion
- Bei Kalibriervorgängen des Geräts

**Gefahr**

Bei ausgeschaltetem Verbrühschutz kann ein Warmwassertemperatur-Sollwert von über 60 °C eingestellt werden. Dadurch besteht erhöhte Verbrühungsgefahr!  
Nach Möglichkeit Verbrühschutz **nicht** ausschalten.

| Wert | Bedeutung                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0    | Verbrühschutz ausgeschaltet:<br>Speicher-Wassererwärmer kann bis auf max. Speichertemperatur beheizt werden. |
| 1    | Verbrühschutz eingeschaltet:<br>Trinkwassererwärmung endet bei Speichertemperatur von 60 °C.                 |

**1085.0 Speicherbeheizung: Einschaltpunkt Sollwert**

Der eingestellte Wert legt fest, bei welcher Unterschreitung vom aktuellen Speichertemperatur-Sollwert die Trinkwassererwärmung beginnt.

| Wert       | Bedeutung                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25         | Einschaltpunkt 2,5 K unter dem Speichertemperatur-Sollwert                               |
| 10 bis 100 | Einstellbare Einschaltpunkte:<br>10: 1,0 K ...<br>100: 10,0 K                            |
|            | <b>Hinweis</b><br>Ausschaltpunkt immer 2,5 K <b>über</b> dem Speichertemperatur-Sollwert |

**1087.0 Max. Zeitdauer Trinkwassererwärmung**

Nach Ablauf der eingestellten Dauer endet die Trinkwassererwärmung, unabhängig davon, ob der Speichertemperatur-Sollwert erreicht ist.

**Hinweis**

Nicht einstellbar bei Gas-Brennwertkombigerät!

**Hinweis**

Die nächste Trinkwassererwärmung beginnt frühestens nach Ablauf der Dauer **1087.1**.

## 1087.0 Max. Zeitdauer Trinkwassererwärmung (Fortsetzung)

| Wert      | Bedeutung                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 240       | Auslieferungszustand 240 min                                                        |
| 0         | Keine zeitliche Begrenzung der Trinkwassererwärmung                                 |
| 1 bis 240 | Zeitdauer Trinkwassererwärmung einstellbar von 1 bis 240 min in Schritten von 1 min |

## 1087.1 Min. Wartezeit bis nächste Trinkwassererwärmung erfolgt

Nach Ablauf der hier eingestellten Wartezeit startet frühestens die nächste Trinkwassererwärmung. Diese Wartezeit beginnt jeweils nach dem Ende der Trinkwassererwärmung.

| Wert     | Bedeutung                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| 60       | Auslieferungszustand Wartezeit 60 min                         |
| 1 bis 90 | Wartezeit einstellbar von 1 bis 90 min in Schritten von 1 min |

### Hinweis

*Funktion wird wirksam, wenn die eingestellte „Max. Zeitdauer Trinkwassererwärmung“ (1087.0) überschritten wird.*

*Nicht einstellbar bei Gas-Brennwertkombigerät*

## 1101.2 Solldrehzahl der Primärkreispumpe bei Trinkwassererwärmung

Solldrehzahl der internen Umwälzpumpe bei Betrieb als Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung

| Wert | Bedeutung                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ...  | Auslieferungszustand vorgegeben durch gerätespezifische Einstellungen<br>Einstellbereich ist geräteabhängig. |

**Parameterwert****Hinweis**

**Fett gedruckter Parameterwert ist der Auslieferungszustand.**

**424.3 Erhöhung des Vorlauftemperatur-Sollwerts Heizkreis 1**

Erhöhung des Vorlauftemperatur-Sollwerts beim Übergang von Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur in den Betrieb mit normaler Raumtemperatur oder Komfort Raumtemperatur Heizkreis 1.  
Siehe Kapitel „Funktionsbeschreibung“

| Wert     | Bedeutung                                     |
|----------|-----------------------------------------------|
| <b>0</b> | Auslieferungszustand Erhöhung 0 K             |
| 0 bis 20 | Temperaturerhöhung einstellbar von 0 bis 20 K |

**424.4 Zeitdauer Erhöhung Vorlauftemperatur-Sollwert Heizkreis 1**

Zeitdauer für die Erhöhung des Vorlauftemperatur-Sollwerts Heizkreis 1  
Siehe Kapitel „Funktionsbeschreibung“

| Wert      | Bedeutung                                        |
|-----------|--------------------------------------------------|
| <b>60</b> | Auslieferungszustand 60 min                      |
| 0 bis 120 | Temperaturerhöhung einstellbar von 0 bis 120 min |

**426.3 Erhöhung des Vorlauftemperatur-Sollwerts Heizkreis 2**

Erhöhung des Vorlauftemperatur-Sollwerts beim Übergang von Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur in den Betrieb mit normaler Raumtemperatur oder Komfort Raumtemperatur Heizkreis 2.  
Siehe Kapitel „Funktionsbeschreibung“

| Wert     | Bedeutung                                     |
|----------|-----------------------------------------------|
| <b>0</b> | Auslieferungszustand Erhöhung 0 K             |
| 0 bis 20 | Temperaturerhöhung einstellbar von 0 bis 20 K |

**426.4 Zeitdauer Erhöhung Vorlauftemperatur-Sollwert Heizkreis 2**

Zeitdauer für die Erhöhung des Vorlauftemperatur-Sollwerts Heizkreis 2  
Siehe Kapitel „Funktionsbeschreibung“

| Wert      | Bedeutung                                        |
|-----------|--------------------------------------------------|
| <b>60</b> | Auslieferungszustand 60 min                      |
| 0 bis 120 | Temperaturerhöhung einstellbar von 0 bis 120 min |

**428.3 Erhöhung des Vorlauftemperatur-Sollwerts Heizkreis 3**

Erhöhung des Vorlauftemperatur-Sollwerts beim Übergang von Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur in den Betrieb mit normaler Raumtemperatur oder Komfort Raumtemperatur Heizkreis 3.  
Siehe Kapitel „Funktionsbeschreibung“

| Wert     | Bedeutung                                     |
|----------|-----------------------------------------------|
| <b>0</b> | Auslieferungszustand Erhöhung 0 K             |
| 0 bis 20 | Temperaturerhöhung einstellbar von 0 bis 20 K |

**428.4 Zeitdauer Erhöhung Vorlauftemperatur-Sollwert Heizkreis 3**

Zeitdauer für die Erhöhung des Vorlauftemperatur-Sollwerts Heizkreis 3  
Siehe Kapitel „Funktionsbeschreibung“

| Wert      | Bedeutung                                        |
|-----------|--------------------------------------------------|
| <b>60</b> | Auslieferungszustand 60 min                      |
| 0 bis 120 | Temperaturerhöhung einstellbar von 0 bis 120 min |

### 430.3 Erhöhung des Vorlauftemperatur-Sollwerts Heizkreis 4

Erhöhung des Vorlauftemperatur-Sollwerts beim Übergang von Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur in den Betrieb mit normaler Raumtemperatur oder Komfort Raumtemperatur Heizkreis 4.  
Siehe Kapitel „Funktionsbeschreibung“

| Wert     | Bedeutung                                     |
|----------|-----------------------------------------------|
| 0        | Auslieferungszustand Erhöhung 0 K             |
| 0 bis 20 | Temperaturerhöhung einstellbar von 0 bis 20 K |

### 430.4 Zeitdauer Erhöhung Vorlauftemperatur-Sollwert Heizkreis 4

Zeitdauer für die Erhöhung des Vorlauftemperatur-Sollwerts Heizkreis 4  
Siehe Kapitel „Funktionsbeschreibung“

| Wert      | Bedeutung                                        |
|-----------|--------------------------------------------------|
| 60        | Auslieferungszustand 60 min                      |
| 0 bis 120 | Temperaturerhöhung einstellbar von 0 bis 120 min |

### 933.3 Vorrang Trinkwassererwärmung Heizkreis 1

Vorrang der Trinkwassererwärmung gegenüber Heizkreis.  
Zur Verkürzung der Aufheizzeit kann die Raumbeheizung während der Trinkwassererwärmung unterbrochen werden. Hierfür wird die Heizkreispumpe Heizkreis 1 ausgeschaltet.

| Wert | Bedeutung                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0    | Ohne Vorrang:<br>Gleichzeitige Raumbeheizung und Trinkwassererwärmung möglich (nur falls der Trinkwasserspeicher hinter der hydraulischen Weiche installiert ist).                                                   |
| 1    | Mit Vorrang:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Keine Raumbeheizung während der Trinkwassererwärmung</li> <li>Heizkreispumpe Heizkreis 1 ist für die Dauer der Trinkwassererwärmung ausgeschaltet.</li> </ul> |

### 933.6 Betriebsweise Heizkreis 1

Nur einstellen bei Anlagen mit einem Heizkreis.  
In Verbindung mit Raumtemperatursensor.

| Wert | Bedeutung                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | Witterungsgeführt <b>ohne</b> Raumtemperatur-Einfluss                                                                                                          |
| 7    | Witterungsgeführt <b>mit</b> Raumtemperatur-Einfluss (siehe Parameter <b>933.7</b> )<br><br><b>Hinweis</b><br>Parameter 2426.2 wird automatisch eingeschaltet. |

### 933.7 Raumeinflussfaktor Heizkreis 1

Je höher der Wert umso größer der Einfluss der Raumtemperatur auf die Vorlauftemperatur des Heizkreises (Heizkennlinie).  
Für den Heizkreis muss Betriebsweise mit Raumtemperatur-Aufschaltung (Parameter 933.6) eingestellt sein. Wert nur ändern bei Anlagen mit einem Heizkreis.

Beispielrechnung siehe Kapitel „Heizkennlinie“ in „Funktionsbeschreibung“

- Voraussetzungen für Raumtemperatur-Einfluss:
- Raumtemperatursensor ist angeschlossen.
  - Witterungsgeführter Betrieb ist eingestellt.
  - Parameter **933.6** steht auf **7**.

**933.7 Raumeinflussfaktor Heizkreis 1** (Fortsetzung)

| Wert     | Bedeutung                             |
|----------|---------------------------------------|
| 8        | Raumeinflussfaktor                    |
| 0 bis 64 | Raumeinfluss einstellbar von 0 bis 64 |

**934.3 Vorrang Trinkwassererwärmung Heizkreis 2**

Vorrang der Trinkwassererwärmung gegenüber Heizkreis.

Zur Verkürzung der Aufheizzeit kann die Raumbeheizung während der Trinkwassererwärmung unterbrochen werden. Hierfür wird die Heizkreispumpe Heizkreis 2 ausgeschaltet.

| Wert | Bedeutung                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0    | Ohne Vorrang:<br>Gleichzeitige Raumbeheizung und Trinkwassererwärmung möglich (nur falls der Trinkwasserspeicher hinter der hydraulischen Weiche installiert ist).                                                   |
| 1    | Mit Vorrang:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Keine Raumbeheizung während der Trinkwassererwärmung</li> <li>Heizkreispumpe Heizkreis 2 ist für die Dauer der Trinkwassererwärmung ausgeschaltet.</li> </ul> |

**934.5 Differenztemperatur Heizkreis 2**

Die Vorlauftemperatur des Wärmeerzeugers ist um eine einstellbare Differenztemperatur höher als die Vorlauftemperatur des Heizkreises mit Mischer. Siehe Kapitel Funktionsbeschreibung.

| Wert     | Bedeutung                                        |
|----------|--------------------------------------------------|
| 8        | Differenztemperatur im Auslieferungszustand 8 K. |
| 0 bis 20 | Differenztemperatur einstellbar von 0 bis 20 K   |

**934.6 Betriebsweise Heizkreis 2**

In Verbindung mit Raumtemperatursensor

| Wert | Bedeutung                                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | Witterungsgeführt <b>ohne</b> Raumtemperatur-Einfluss                                                                                                               |
| 7    | Witterungsgeführt <b>mit</b> Raumtemperatur-Einfluss (Siehe auch Parameter 934.7).<br><br><b>Hinweis</b><br><i>Parameter 2427.2 wird automatisch eingeschaltet.</i> |

**934.7 Raumeinflussfaktor Heizkreis 2**

Bei Raumtemperatur-Einfluss wird der aus der Heizkennlinie ermittelte Vorlauftemperatur-Sollwert abhängig von der Raumtemperatur angepasst.

Je höher der Raumtemperatur-Einfluss eingestellt ist, umso stärker ist die Anpassung des Vorlauftemperatur-Sollwerts. Wert nur ändern für Heizkreis mit Mischer.

Beispielrechnung siehe Kapitel „Heizkennlinie“ in „Funktionsbeschreibung“

Voraussetzungen für Raumtemperatur-Einfluss:

- Raumtemperatursensor ist angeschlossen.
- Witterungsgeführter Betrieb ist eingestellt.
- Parameter **934.6** steht auf **7**.

**934.7 Raumeinflussfaktor Heizkreis 2** (Fortsetzung)

| Wert     | Bedeutung                             |
|----------|---------------------------------------|
| 8        | Raumeinflussfaktor                    |
| 0 bis 64 | Raumeinfluss einstellbar von 0 bis 64 |

**935.3 Vorrang Trinkwassererwärmung Heizkreis 3**

Vorrang der Trinkwassererwärmung gegenüber Heizkreis.

Zur Verkürzung der Aufheizzeit kann die Raumbeheizung während der Trinkwassererwärmung unterbrochen werden. Hierfür wird die Heizkreispumpe Heizkreis 2 ausgeschaltet.

| Wert | Bedeutung                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0    | Ohne Vorrang:<br>Gleichzeitige Raumbeheizung und Trinkwassererwärmung möglich (nur falls der Trinkwasserspeicher hinter der hydraulischen Weiche installiert ist).                                                   |
| 1    | Mit Vorrang:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Keine Raumbeheizung während der Trinkwassererwärmung</li> <li>Heizkreispumpe Heizkreis 2 ist für die Dauer der Trinkwassererwärmung ausgeschaltet.</li> </ul> |

**935.5 Differenztemperatur Heizkreis 3**

Die Vorlauftemperatur des Wärmeerzeugers ist um eine einstellbare Differenztemperatur höher als die Vorlauftemperatur des Heizkreises mit Mischer. Siehe Kapitel Funktionsbeschreibung.

| Wert     | Bedeutung                                        |
|----------|--------------------------------------------------|
| 8        | Differenztemperatur im Auslieferungszustand 8 K. |
| 0 bis 20 | Differenztemperatur einstellbar von 0 bis 20 K   |

**935.6 Betriebsweise Heizkreis 3**

In Verbindung mit Raumtemperatursensor

| Wert | Bedeutung                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | Witterungsgeführt <b>ohne</b> Raumtemperatur-Einfluss                                                                                                          |
| 7    | Witterungsgeführt <b>mit</b> Raumtemperatur-Einfluss (Siehe Parameter 935.7).<br><br><b>Hinweis</b><br><i>Parameter 2428.2 wird automatisch eingeschaltet.</i> |

**935.7 Raumeinflussfaktor Heizkreis 3**

Bei Raumtemperatur-Einfluss wird der aus der Heizkennlinie ermittelte Vorlauftemperatur-Sollwert abhängig von der Raumtemperatur angepasst.

Je höher der Raumtemperatur-Einfluss eingestellt ist, umso stärker ist die Anpassung des Vorlauftemperatur-Sollwerts. Wert nur ändern für Heizkreis mit Mischer.  
Beispielrechnung siehe Kapitel „Heizkennlinie“ in „Funktionsbeschreibung“

**935.7 Raumeinflussfaktor Heizkreis 3** (Fortsetzung)

Voraussetzungen für Raumtemperatur-Einfluss:

- Raumtemperatursensor ist angeschlossen.
- Witterungsgeführter Betrieb ist eingestellt.
- Parameter **935.6** steht auf **7**.

| Wert     | Bedeutung                             |
|----------|---------------------------------------|
| <b>8</b> | Raumeinflussfaktor                    |
| 0 bis 64 | Raumeinfluss einstellbar von 0 bis 64 |

**936.3 Vorrang Trinkwassererwärmung Heizkreis 4**

Vorrang der Trinkwassererwärmung gegenüber Heizkreis.

Zur Verkürzung der Aufheizzeit kann die Raumbeheizung während der Trinkwassererwärmung unterbrochen werden. Hierfür wird die Heizkreispumpe Heizkreis 2 ausgeschaltet.

| Wert     | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0</b> | Ohne Vorrang:<br>Gleichzeitige Raumbeheizung und Trinkwassererwärmung möglich (nur falls der Trinkwasserspeicher hinter der hydraulischen Weiche installiert ist).                                                       |
| <b>1</b> | Mit Vorrang:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keine Raumbeheizung während der Trinkwassererwärmung</li> <li>▪ Heizkreispumpe Heizkreis 2 ist für die Dauer der Trinkwassererwärmung ausgeschaltet.</li> </ul> |

**936.5 Differenztemperatur Heizkreis 4**

Die Vorlauftemperatur des Wärmeerzeugers ist um eine einstellbare Differenztemperatur höher als die Vorlauftemperatur des Heizkreises mit Mischer. Siehe auch Kapitel Funktionsbeschreibung.

| Wert     | Bedeutung                                        |
|----------|--------------------------------------------------|
| <b>8</b> | Differenztemperatur im Auslieferungszustand 8 K. |
| 0 bis 20 | Differenztemperatur einstellbar von 0 bis 20 K   |

**936.6 Betriebsweise Heizkreis 4**

In Verbindung mit Raumtemperatursensor

| Wert     | Bedeutung                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4</b> | Witterungsgeführt <b>ohne</b> Raumtemperatur-Einfluss                                                                                                          |
| <b>7</b> | Witterungsgeführt <b>mit</b> Raumtemperatur-Einfluss (Siehe Parameter 936.7).<br><br><b>Hinweis</b><br><i>Parameter 2429.2 wird automatisch eingeschaltet.</i> |

**936.7 Raumeinflussfaktor Heizkreis 4**

Bei Raumtemperatur-Einfluss wird der aus der Heizkennlinie ermittelte Vorlauftemperatur-Sollwert abhängig von der Raumtemperatur angepasst.

Je höher der Raumtemperatur-Einfluss eingestellt ist, umso stärker ist die Anpassung des Vorlauftemperatur-Sollwerts. Wert nur ändern für Heizkreis mit Mischer.

Beispielrechnung siehe Kapitel „Heizkennlinie“ in „Funktionsbeschreibung“

Voraussetzungen für Raumtemperatur-Einfluss:

- Raumtemperatursensor ist angeschlossen.
- Witterungsgeführter Betrieb ist eingestellt.
- Parameter **936.6** steht auf **7**.



**936.7 Raumeinflussfaktor Heizkreis 4** (Fortsetzung)

| Wert     | Bedeutung                             |
|----------|---------------------------------------|
| 8        | Raumeinflussfaktor                    |
| 0 bis 64 | Raumeinfluss einstellbar von 0 bis 64 |

**1102.0 Min. Drehzahl der drehzahlgeregelten Primärkreis-/Heizkreispumpe im Normalbetrieb Heizkreis 1**

Minimale Drehzahl der internen Umwälzpumpe im Heizbetrieb mit normaler Raumtemperatur

| Wert | Bedeutung                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ...  | Auslieferungszustand vorgegeben durch spezifische Einstellungen des Wärmeerzeugers<br>Einstellbereich ist geräteabhängig. |

**1102.1 Max. Drehzahl der drehzahlgeregelten Primärkreis-/Heizkreispumpe im Normalbetrieb Heizkreis 1**

Maximale Drehzahl der internen Umwälzpumpe im Heizbetrieb mit normaler Raumtemperatur

| Wert | Bedeutung                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ...  | Auslieferungszustand vorgegeben durch spezifische Einstellungen des Wärmeerzeugers<br>Einstellbereich ist geräteabhängig. |

**1192.0 Minimalbegrenzung Vorlauftemperatur Heizkreis 1**

Begrenzung des Vorlauftemperatur-Sollwerts für den Heizbetrieb über Heizkreis 1

| Wert     | Bedeutung                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 20       | Min. Vorlauftemperatur 20 °C                                          |
| 5 bis 82 | Einstellbereich begrenzt durch Parameter, abhängig von Gerätevariante |

**1192.1 Maximalbegrenzung Vorlauftemperatur Heizkreis 1**

Begrenzung des Vorlauftemperatur-Sollwerts für den Heizbetrieb über Heizkreis 1

| Wert      | Bedeutung                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 82        | Max. Vorlauftemperatur 82 °C                                          |
| 20 bis 82 | Einstellbereich begrenzt durch Parameter, abhängig von Gerätevariante |

**1193.0 Minimalbegrenzung Vorlauftemperatur Heizkreis 2**

Begrenzung des Vorlauftemperatur-Sollwerts für den Heizbetrieb über Heizkreis 2

| Wert     | Bedeutung                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 20       | Min. Vorlauftemperatur 20 °C                                          |
| 5 bis 82 | Einstellbereich begrenzt durch Parameter, abhängig von Gerätevariante |

**1193.1 Maximalbegrenzung Vorlauftemperatur Heizkreis 2**

Begrenzung des Vorlauftemperatur-Sollwerts für den Heizbetrieb über Heizkreis 2

| Wert      | Bedeutung                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>82</b> | Max. Vorlauftemperatur 82 °C                                          |
| 20 bis 82 | Einstellbereich begrenzt durch Parameter, abhängig von Gerätevariante |

**1194.0 Minimalbegrenzung Vorlauftemperatur Heizkreis 3**

Begrenzung des Vorlauftemperatur-Sollwerts für den Heizbetrieb über Heizkreis 3

| Wert      | Bedeutung                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>20</b> | Min. Vorlauftemperatur 20 °C                                          |
| 5 bis 82  | Einstellbereich begrenzt durch Parameter, abhängig von Gerätevariante |

**1194.1 Maximalbegrenzung Vorlauftemperatur Heizkreis 3**

Begrenzung des Vorlauftemperatur-Sollwerts für den Heizbetrieb über Heizkreis 3

| Wert      | Bedeutung                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>82</b> | Max. Vorlauftemperatur 82 °C                                          |
| 20 bis 82 | Einstellbereich begrenzt durch Parameter, abhängig von Gerätevariante |

**1195.0 Minimalbegrenzung Vorlauftemperatur Heizkreis 4**

Begrenzung des Vorlauftemperatur-Sollwerts für den Heizbetrieb über Heizkreis 4

| Wert      | Bedeutung                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>20</b> | Min. Vorlauftemperatur 20 °C                                          |
| 5 bis 82  | Einstellbereich begrenzt durch Parameter, abhängig von Gerätevariante |

**1195.1 Maximalbegrenzung Vorlauftemperatur Heizkreis 4**

Begrenzung des Vorlauftemperatur-Sollwerts für den Heizbetrieb über Heizkreis 4

| Wert      | Bedeutung                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>82</b> | Max. Vorlauftemperatur 74 °C                                          |
| 20 bis 82 | Einstellbereich begrenzt durch Parameter, abhängig von Gerätevariante |

**1395.1 Heizgrenze: Sparfunktion Außentemperatur Heizkreis 1**

Die Heizgrenze beeinflusst das Einschalt- und Ausschaltverhalten der Heizkreispumpe (Sparschaltung)

- Falls Außentemperatur 1 K größer als der eingestellte Wert ist, schaltet Heizkreispumpe aus.
- Falls Außentemperatur 1 K kleiner als der eingestellte Wert ist, schaltet Heizkreispumpe ein.

| Wert      | Bedeutung                               |
|-----------|-----------------------------------------|
| <b>25</b> | Heizgrenze bei Außentemperatur 25 °C    |
| 10 bis 35 | Heizgrenze einstellbar von 10 bis 35 °C |

### 1396.1 Heizgrenze: Sparfunktion Außentemperatur Heizkreis 2

Die Heizgrenze beeinflusst das Einschalt- und Ausschaltverhalten der Heizkreispumpe (Sparschaltung)

- Falls Außentemperatur 1 K größer als der eingestellte Wert ist, schaltet Heizkreispumpe aus.
- Falls Außentemperatur 1 K kleiner als der eingestellte Wert ist, schaltet Heizkreispumpe ein.

| Wert      | Bedeutung                               |
|-----------|-----------------------------------------|
| 25        | Heizgrenze bei Außentemperatur 25 °C    |
| 10 bis 35 | Heizgrenze einstellbar von 10 bis 35 °C |

### 1397.1 Heizgrenze: Sparfunktion Außentemperatur Heizkreis 3

Die Heizgrenze beeinflusst das Einschalt- und Ausschaltverhalten der Heizkreispumpe (Sparschaltung)

- Falls Außentemperatur 1 K größer als der eingestellte Wert ist, schaltet Heizkreispumpe aus.
- Falls Außentemperatur 1 K kleiner als der eingestellte Wert ist, schaltet Heizkreispumpe ein.

| Wert      | Bedeutung                               |
|-----------|-----------------------------------------|
| 25        | Heizgrenze bei Außentemperatur 25 °C    |
| 10 bis 35 | Heizgrenze einstellbar von 10 bis 35 °C |

### 1398.1 Heizgrenze: Sparfunktion Außentemperatur Heizkreis 4

Die Heizgrenze beeinflusst das Einschalt- und Ausschaltverhalten der Heizkreispumpe (Sparschaltung)

- Falls Außentemperatur 1 K größer als der eingestellte Wert ist, schaltet Heizkreispumpe aus.
- Falls Außentemperatur 1 K kleiner als der eingestellte Wert ist, schaltet Heizkreispumpe ein.

| Wert      | Bedeutung                               |
|-----------|-----------------------------------------|
| 25        | Heizgrenze bei Außentemperatur 25 °C    |
| 10 bis 35 | Heizgrenze einstellbar von 10 bis 35 °C |

### 1667.0 Pumpeneinschaltung Heizkreispumpe 1, Abschaltbetrieb

#### Betriebsart Heizkreispumpe 1:

| Wert     | Bedeutung                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0        | In Betriebsart „Abschaltbetrieb“ dauernd ausgeschaltet                                                                                                      |
| 1 bis 24 | In Betriebsart „Abschaltbetrieb“ 1 bis 24 mal pro Tag (bei Konstantbetrieb für jeweils 10 min, bei Witterungsführung für jeweils 50 Minuten) eingeschaltet. |

#### Hinweis

Einstellung nur über Software-Tool

### 1668.0 Pumpeneinschaltung Heizkreispumpe 2, Abschaltbetrieb

#### Betriebsart Heizkreispumpe 2:

| Wert     | Bedeutung                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0        | In Betriebsart „Abschaltbetrieb“ dauernd ausgeschaltet                                                                                                      |
| 1 bis 24 | In Betriebsart „Abschaltbetrieb“ 1 bis 24 mal pro Tag (bei Konstantbetrieb für jeweils 10 min, bei Witterungsführung für jeweils 50 Minuten) eingeschaltet. |

#### Hinweis

Einstellung nur über Software-Tool

**1669.0 Pumpeneinschaltung Heizkreispumpe 3, Abschaltbetrieb****Betriebsart Heizkreispumpe 3:**

| Wert     | Bedeutung                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0        | In Betriebsart „Abschaltbetrieb“ dauernd ausgeschaltet                                                                                                      |
| 1 bis 24 | In Betriebsart „Abschaltbetrieb“ 1 bis 24 mal pro Tag (bei Konstantbetrieb für jeweils 10 min, bei Witterungsführung für jeweils 50 Minuten) eingeschaltet. |

**Hinweis***Einstellung nur über Software-Tool***1670.0 Pumpeneinschaltung Heizkreispumpe 4, Abschaltbetrieb****Betriebsart Heizkreispumpe 4:**

| Wert     | Bedeutung                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0        | In Betriebsart „Abschaltbetrieb“ dauernd ausgeschaltet                                                                                                      |
| 1 bis 24 | In Betriebsart „Abschaltbetrieb“ 1 bis 24 mal pro Tag (bei Konstantbetrieb für jeweils 10 min, bei Witterungsführung für jeweils 50 Minuten) eingeschaltet. |

**Hinweis***Einstellung nur über Software-Tool*

**Energiesparfunktionen (Einstellung nur über Software-Tool)****1791.0 Zielposition 3-Wege-Ventil**

Das 3-Wege-Ventil nimmt die eingestellt Position ein, wenn keine Anforderung durch den Heizbetrieb oder die Warmwasserbereitung vorliegt.

| Wert | Bedeutung      |
|------|----------------|
| 1.   | Heizen         |
| 2.   | Mittelstellung |
| 3.   | Warmwasser     |

**2426.0 Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heizkreis 1**

Energiesparfunktion für die Heizkreispumpe Heizkreis 1 bei witterungsgeführter Raumbeheizung.

Energiesparfunktion eingeschaltet:

- Falls die Außentemperatur den eingestellten Raumtemperatur-Sollwert zuzüglich Wert in Parameter **2426.1** überschreitet, schaltet die Umwälzpumpe **aus**.
- Falls die Außentemperatur den eingestellten Raumtemperatur-Sollwert zuzüglich Wert in Parameter **2426.1** um **1 K unterschreitet**, schaltet die Umwälzpumpe wieder **ein**.

| Wert | Bedeutung               |
|------|-------------------------|
| 0    | Energiesparfunktion aus |
| 1    | Energiesparfunktion ein |

**2426.1 Außentemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik für Heizkreis 1 (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)**

| Wert                              | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einstellbereich<br>-9 bis<br>+5 K | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Falls die gedämpfte Außentemperatur den eingestellten Raumtemperatur-Sollwert zuzüglich Wert in Parameter <b>2426.1</b> überschreitet, schaltet die Umwälzpumpe <b>aus</b>.</li> <li>■ Falls die gedämpfte Außentemperatur den eingestellten Raumtemperatur-Sollwert zuzüglich Wert in Parameter <b>2426.1</b> um <b>1 K unterschreitet</b>, schaltet die Umwälzpumpe wieder <b>ein</b>.</li> </ul> |

**2426.2 Raumtemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik ein/aus Heizkreis 1**

Nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Raumtemperatur-Aufschaltung!  
Funktion nur aktivieren für den Heizkreis mit Mischer oder falls nur ein direkter Heizkreis in der Anlage vorhanden ist.

| Wert | Bedeutung |
|------|-----------|
| 0    | aus       |
| 1    | ein       |

**2426.3 Raumtemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik für Heizkreis 1**

Nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Raumtemperatur-Aufschaltung!

Funktion nur aktivieren für den Heizkreis mit Mischer oder falls nur ein direkter Heizkreis in der Anlage vorhanden ist.

**2426.3 Raumtemperaturgeführte...** (Fortsetzung)

| Wert                              | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einstellbereich<br>-2 bis<br>+5 K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Falls der Raumtemperatur-Istwert den eingestellten Raumtemperatur-Sollwert zuzüglich Wert in Parameter <b>2426.3</b> <b>überschreitet</b>, schaltet die Umwälzpumpe <b>aus</b>.</li> <li>Falls der Raumtemperatur-Istwert den eingestellten Raumtemperatur-Sollwert zuzüglich Wert in Parameter <b>2426.3</b> um <b>1 K unterschreitet</b>, schaltet die Umwälzpumpe wieder <b>ein</b>.</li> </ul> |

**2427.0 Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heizkreis 2**

Energiesparfunktion für die Heizkreispumpe Heizkreis 2 bei witterungsgeführter Raumbeheizung.

Energiesparfunktion eingeschaltet:

- Falls die Außentemperatur den eingestellten Raumtemperatur-Sollwert zuzüglich Wert in Parameter **2427.1** **überschreitet**, schaltet die Umwälzpumpe **aus**.
- Falls die Außentemperatur den eingestellten Raumtemperatur-Sollwert zuzüglich Wert in Parameter **2427.1** um **1 K unterschreitet**, schaltet die Umwälzpumpe wieder **ein**.

| Wert     | Bedeutung               |
|----------|-------------------------|
| <b>0</b> | Energiesparfunktion aus |
| <b>1</b> | Energiesparfunktion ein |

**2427.1 Außentemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik für Heizkreis 2 (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)**

| Wert                              | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einstellbereich<br>-9 bis<br>+5 K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Falls die gedämpfte Außentemperatur den eingestellten Raumtemperatur-Sollwert zuzüglich Wert in Parameter <b>2427.1</b> <b>überschreitet</b>, schaltet die Umwälzpumpe <b>aus</b>.</li> <li>Falls die gedämpfte Außentemperatur den eingestellten Raumtemperatur-Sollwert zuzüglich Wert in Parameter <b>2427.1</b> um <b>1 K unterschreitet</b>, schaltet die Umwälzpumpe wieder <b>ein</b>.</li> </ul> |

**2427.2 Raumtemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik ein/aus Heizkreis 2**

Nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Raumtemperatur-Aufschaltung!  
Funktion nur aktivieren für den Heizkreis mit Mischer oder falls nur ein direkter Heizkreis in der Anlage vorhanden ist.

| Wert     | Bedeutung |
|----------|-----------|
| <b>0</b> | aus       |
| <b>1</b> | ein       |

## 2427.3 Raumtemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik für Heizkreis 2

Nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Raumtemperatur-Aufschaltung!  
Funktion nur aktivieren für den Heizkreis mit Mischer oder falls nur ein direkter Heizkreis in der Anlage vorhanden ist.

| Wert                              | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einstellbereich<br>-2 bis<br>+5 K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Falls der Raumtemperatur-Istwert den eingestellten Raumtemperatur-Sollwert zuzüglich Wert in Parameter <b>2427.3</b> <b>überschreitet</b>, schaltet die Umwälzpumpe <b>aus</b>.</li> <li>Falls der Raumtemperatur-Istwert den eingestellten Raumtemperatur-Sollwert zuzüglich Wert in Parameter <b>2427.3</b> um <b>1 K unterschreitet</b>, schaltet die Umwälzpumpe wieder <b>ein</b>.</li> </ul> |

## 2428.0 Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heizkreis 3

Energiesparfunktion eingeschaltet:

- Falls die Außentemperatur den eingestellten Raumtemperatur-Sollwert zuzüglich Wert in Parameter **2428.1** **überschreitet**, schaltet die Umwälzpumpe **aus**.
- Falls die Außentemperatur den eingestellten Raumtemperatur-Sollwert zuzüglich Wert in Parameter **2428.1** um **1 K unterschreitet**, schaltet die Umwälzpumpe wieder **ein**.

| Wert     | Bedeutung               |
|----------|-------------------------|
| <b>0</b> | Energiesparfunktion aus |
| <b>1</b> | Energiesparfunktion ein |

## 2428.1 Außentemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik für Heizkreis 3 (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)

| Wert                              | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einstellbereich<br>-9 bis<br>+5 K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Falls die gedämpfte Außentemperatur den eingestellten Raumtemperatur-Sollwert zuzüglich Wert in Parameter <b>2428.1</b> <b>überschreitet</b>, schaltet die Umwälzpumpe <b>aus</b>.</li> <li>Falls die gedämpfte Außentemperatur den eingestellten Raumtemperatur-Sollwert zuzüglich Wert in Parameter <b>2428.1</b> um <b>1 K unterschreitet</b>, schaltet die Umwälzpumpe wieder <b>ein</b>.</li> </ul> |

## 2428.2 Raumtemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik ein/aus Heizkreis 3

Nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Raumtemperatur-Aufschaltung!  
Funktion nur aktivieren für den Heizkreis mit Mischer oder falls nur ein direkter Heizkreis in der Anlage vorhanden ist.

| Wert     | Bedeutung |
|----------|-----------|
| <b>0</b> | aus       |
| <b>1</b> | ein       |

## 2428.3 Raumtemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik für Heizkreis 3

Nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Raumtemperatur-Aufschaltung!

Funktion nur aktivieren für den Heizkreis mit Mischer oder falls nur ein direkter Heizkreis in der Anlage vorhanden ist.

**2428.3 Raumtemperaturgeführte... (Fortsetzung)**

| Wert                              | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einstellbereich<br>-2 bis<br>+5 K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Falls der Raumtemperatur-Istwert den eingestellten Raumtemperatur-Sollwert zuzüglich Wert in Parameter <b>2428.3</b> <b>überschreitet</b>, schaltet die Umwälzpumpe <b>aus</b>.</li> <li>Falls der Raumtemperatur-Istwert den eingestellten Raumtemperatur-Sollwert zuzüglich Wert in Parameter <b>2428.3</b> um <b>1 K unterschreitet</b>, schaltet die Umwälzpumpe wieder <b>ein</b>.</li> </ul> |

**2429.0 Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heizkreis 4**

Energiesparfunktion eingeschaltet:

- Falls die Außentemperatur den eingestellten Raumtemperatur-Sollwert zuzüglich Wert in Parameter **2429.1** **überschreitet**, schaltet die Umwälzpumpe **aus**.
- Falls die Außentemperatur den eingestellten Raumtemperatur-Sollwert zuzüglich Wert in Parameter **2429.1** um **1 K unterschreitet**, schaltet die Umwälzpumpe wieder **ein**.

| Wert     | Bedeutung               |
|----------|-------------------------|
| <b>0</b> | Energiesparfunktion aus |
| <b>1</b> | Energiesparfunktion ein |

**2429.1 Außentemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik für Heizkreis 4**

| Wert                              | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einstellbereich<br>-9 bis<br>+5 K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Falls die gedämpfte Außentemperatur den eingestellten Raumtemperatur-Sollwert zuzüglich Wert in Parameter <b>2429.1</b> <b>überschreitet</b>, schaltet die Umwälzpumpe <b>aus</b>.</li> <li>Falls die gedämpfte Außentemperatur den eingestellten Raumtemperatur-Sollwert zuzüglich Wert in Parameter <b>2429.1</b> um <b>1 K unterschreitet</b>, schaltet die Umwälzpumpe wieder <b>ein</b>.</li> </ul> |

**2429.2 Raumtemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik ein/aus Heizkreis 4**

Nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Raumtemperatur-Aufschaltung!

Funktion nur aktivieren für den Heizkreis mit Mischer oder falls nur ein direkter Heizkreis in der Anlage vorhanden ist.

| Wert     | Bedeutung |
|----------|-----------|
| <b>0</b> | aus       |
| <b>1</b> | ein       |

**2429.3 Raumtemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik für Heizkreis 4**

Nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Raumtemperatur-Aufschaltung!

Funktion nur aktivieren für den Heizkreis mit Mischer oder falls nur ein direkter Heizkreis in der Anlage vorhanden ist.



**2429.3 Raumtemperaturgeführte...** (Fortsetzung)

| Wert                              | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einstellbereich<br>-2 bis<br>+5 K | <ul style="list-style-type: none"> <li>Falls der Raumtemperatur-Istwert den eingestellten Raumtemperatur-Sollwert zuzüglich Wert in Parameter <b>2429.3</b> <b>überschreitet</b>, schaltet die Umwälzpumpe <b>aus</b>.</li> <li>Falls der Raumtemperatur-Istwert den eingestellten Raumtemperatur-Sollwert zuzüglich Wert in Parameter <b>2429.3</b> um <b>1 K unterschreitet</b>, schaltet die Umwälzpumpe wieder <b>ein</b>.</li> </ul> |

**Frostschutzkonfiguration (Einstellung nur über Software-Tool)****2855.1 Zusätzliche (passive) Frostschutzkonfiguration Heizkreis 1**

Wird der eingestellte Außentemperaturgrenzwert unterschritten, schaltet sich die entsprechende Heizkreispumpe ein (gilt nur bei witterungsgeführtem Betrieb).

| Einstellung | Bedeutung                                   |
|-------------|---------------------------------------------|
| 1           | = 1 °C<br>Einstellbereich - 9 °C bis + 3 °C |

**2856.1 Zusätzliche (passive) Frostschutzkonfiguration Heizkreis 2**

Wird der eingestellte Außentemperaturgrenzwert unterschritten, schaltet sich die entsprechende Heizkreispumpe ein (Gilt nur bei witterungsgeführtem Betrieb).

| Einstellung | Bedeutung                                   |
|-------------|---------------------------------------------|
| 1           | = 1 °C<br>Einstellbereich - 9 °C bis + 3 °C |

**2857.1 Zusätzliche (passive) Frostschutzkonfiguration Heizkreis 3**

Wird der eingestellte Außentemperaturgrenzwert unterschritten, schaltet sich die entsprechende Heizkreispumpe ein (Gilt nur bei witterungsgeführtem Betrieb).

| Einstellung | Bedeutung                                   |
|-------------|---------------------------------------------|
| 1           | = 1 °C<br>Einstellbereich - 9 °C bis + 3 °C |

**2858.1 Zusätzliche (passive) Frostschutzkonfiguration Heizkreis 4**

Wird der eingestellte Außentemperaturgrenzwert unterschritten, schaltet sich die entsprechende Heizkreispumpe ein (Gilt nur bei witterungsgeführtem Betrieb).

| Einstellung | Bedeutung                                   |
|-------------|---------------------------------------------|
| 1           | = 1 °C<br>Einstellbereich - 9 °C bis + 3 °C |

Teilnehmernummern der angeschlossenen Erweiterungen

Alle am Wärmeerzeuger angeschlossenen Erweiterungen müssen eine Teilnehmernummer haben. Die Teilnehmernummer wird am Drehschalter S1 an jeder Erweiterung eingestellt.

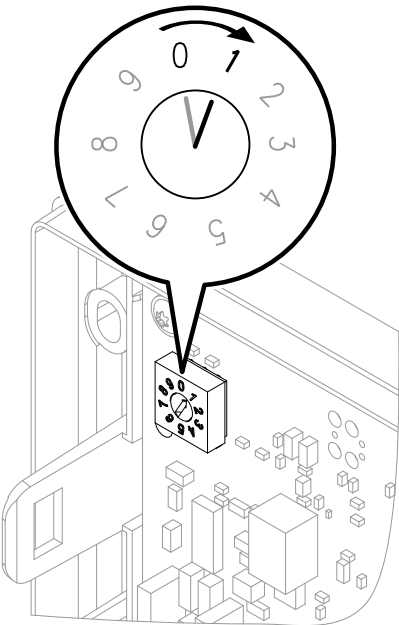


Abb. 49

Einstellungen Drehschalter S1:

- Erweiterung EM-S1 (Anlage mit Sonnenkollektoren):  
**0**
- Erweiterung EM-EA1 (max. 3 Erweiterungen in einer Anlage)  
Fortlaufende Nr. (Reihenfolge beliebig): **1 bis max. 3**

- Erweiterung EM-P1
  - Falls keine Heizkreise mit Mischer in der Anlage vorhanden sind: **1**
  - Falls Heizkreise mit Mischer (Erweiterungen EM-M1 oder EM-MX) in der Anlage vorhanden sind: Teilnehmernummer Erweiterung EM-P1 immer auf fortlaufende Nr. nach den Erweiterungen EM-M1 oder EM-MX einstellen.
- Erweiterungen EM-M1 oder EM-MX
  - Heizkreis 2 mit Mischer: Drehschalter am Erweiterungssatz auf **1**
  - Heizkreis 3 mit Mischer: Drehschalter am Erweiterungssatz auf **2**
  - Heizkreis 4 mit Mischer: Drehschalter am Erweiterungssatz auf **3**

**Hinweis**  
Erweiterungen EM-EA1 dürfen die gleiche Teilnehmernummer haben, wie die Erweiterungen EM-P1, EM-M1 oder EM-MX.  
Die folgende Tabelle zeigt **beispielhaft** die mögliche Ausstattung einer Anlage.

| Funktion                                                                                                                                                       | Elektronikmodul | Erweiterung | Einstellung Drehschalter S1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|
| Anlage mit Sonnenkollektoren                                                                                                                                   | ADIO            | EM-S1       | <b>0</b>                    |
| Heizkreis 2 mit Mischer                                                                                                                                        | ADIO            | EM-M1/EM-MX | <b>1</b>                    |
| Heizkreis 3 mit Mischer                                                                                                                                        | ADIO            | EM-M1/EM-MX | <b>2</b>                    |
| Heizkreis 4 mit Mischer                                                                                                                                        | ADIO            | EM-M1/EM-MX | <b>3</b>                    |
| Heizkreis 1 ohne Mischer (Umwälzpumpe hinter hydr. Weiche)                                                                                                     | ADIO            | EM-P1       | <b>4</b>                    |
| Funktionserweiterungen (z. B.): <ul style="list-style-type: none"><li>■ Störmeldeeingang</li><li>■ Störmeldeausgang</li><li>■ Betriebsartumschaltung</li></ul> | DIO             | EM-EA1      | <b>1</b>                    |
|                                                                                                                                                                | DIO             | EM-EA1      | <b>2</b>                    |
|                                                                                                                                                                | DIO             | EM-EA1      | <b>3</b>                    |

## Service-Menü

### Service-Menü aufrufen

Auf folgende Schaltflächen tippen:

1. „“
2. „Service“
3. Passwort „viservice“ eingeben.
4. Mit  bestätigen.
5. Gewünschten Menübereich wählen.

#### Hinweis

Durch Tippen auf  zurück zum „Service Hauptmenü“

#### Hinweis

Je nach Ausstattung der Anlage sind nicht alle Menübereiche wählbar.

### Übersicht Service-Menü

| Service                 |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Diagnose                |                            |
|                         | Allgemein                  |
|                         | Heizkreis 1                |
|                         | Heizkreis 2                |
|                         | Heizkreis 3                |
|                         | Heizkreis 4                |
|                         | Warmwasser                 |
|                         | Solarenergie               |
|                         | Kommunikationsmodul        |
| Aktoren- und Sensortest |                            |
| Systemkonfiguration     |                            |
| Meldungshistorie        |                            |
| Servicefunktionen       |                            |
|                         | Wartung zurücksetzen       |
|                         | Befüllung                  |
|                         | Entlüftung                 |
|                         | System-Informationen       |
|                         | WiFi-Informationen         |
|                         | Energiebilanz zurücksetzen |
| Passwörter ändern       |                            |
| Inbetriebnahme          |                            |
| Erkannte Geräte         |                            |
| Service-Menü verlassen  |                            |
| Access Point Ein/Aus    |                            |

### Service-Menü (Fortsetzung)

#### Service-Menü verlassen

Auf folgende Schaltflächen tippen:

„Service-Menü verlassen“ oder .

#### Hinweis

Das Service-Menü wird nach 30 min automatisch verlassen.

### Servicepasswort ändern

Im Auslieferungszustand ist „viservice“ als Passwort für den Zugang zum „Service-Menü“ vergeben.

Auf folgende Schaltflächen tippen:

1. 
2. „Service“
3. Passwort „viservice“ eingeben.
4. Mit  bestätigen.
5. „Passwörter ändern“.
6. „Service-Menü“
7. Bisheriges Passwort eingeben.
8. Mit  bestätigen.
9. Neues Passwort eingeben.
10. 2-mal  bestätigen.

### Alle Passwörter in Auslieferungszustand zurücksetzen

Auf folgende Schaltflächen tippen:

1. Master-Passwort beim Technischen Dienst von Viessmann erfragen.
2. 
3. „Service“
4. Passwort „viservice“ eingeben.
5. Mit  bestätigen.
6. „Passwörter ändern“
7. „Alle Passwörter zurücksetzen“
8. Master-Passwort eingeben.
9. 2-mal  bestätigen.

### Diagnose

#### Betriebsdaten abfragen

Betriebsdaten können in verschiedenen Bereichen abgefragt werden. Siehe „Diagnose“ in der Übersicht Service-Menü.

Betriebsdaten zu Heizkreisen mit Mischer können nur abgefragt werden, falls die Komponenten in der Anlage vorhanden sind.

#### Hinweis

Falls ein abgefragter Sensor defekt ist, erscheint „- - -“ im Display.

2. „Service“
3. Passwort „viservice“ eingeben.
4. Mit  bestätigen.
5. „Diagnose“
6. Gewünschte Gruppe wählen, z. B. „Allgemein“.

#### Betriebsdaten aufrufen

Auf folgende Schaltflächen tippen:

1. 

## Meldungen aufrufen (Meldungshistorie)

Die Meldungen sind nach Aktualität geordnet.

**Auf folgende Schaltflächen tippen:**

1. 
2. „Service“
3. Passwort „viservice“ eingeben.
4. Mit  bestätigen.
5. „Meldungshistorie“

Bei den Meldungslisten wird Folgendes angezeigt:

- Datum und Uhrzeit vom Auftreten der Meldung
  - Meldungsnummer
  - Beschreibung der Meldung
  - Teilnehmernummer der Komponente zu der die Meldung aufgetreten ist:
- Komponenten PlusBus-Teilnehmer
- 0 Erweiterung EM-S1 (Elektronikmodul ADIO)
  - 1 - 15 Erweiterungen EM-M1, EM-MX, EM-P1 (Elektronikmodul ADIO)
  - 17 - 31 Erweiterung EM-EA1 (Elektronikmodul DIO)
  - 32 - 47 Speichermodul (Elektronikmodul M2IO)
  - 49 - 63 Vitotrol 200-E
  - 64 Elektronikmodul SDIO/SM1A
- Komponenten CAN-BUS-Teilnehmer
- 1 Zentral-Elektronikmodul HMU
  - 50 Feuerungsautomat BCU
  - 58 Kommunikationsmodul TCU 200
  - 59 Bedieneinheit HMI
  - 60 Gebläseeinheit
  - 90 Gateway
- Komponenten Low-Power-Funk-Teilnehmer
- 49 - 63 Vitotrol 300-E

6. ■ „**Störungen**“, um die gespeicherten Störungsmeldungen aufzurufen. Weitere Angaben siehe folgendes Kapitel „Störungsmeldungen“.
- „**Wartungen**“, um die gespeicherten Wartungsmeldungen aufzurufen.
- „**Status**“, um die gespeicherten Statusmeldungen aufzurufen.
- „**Warnungen**“, um die gespeicherten Warnungsmeldungen aufzurufen.
- „**Informationen**“, um die gespeicherten Informationen aufzurufen. Meldungen siehe Kapitel „Weitere Meldungen“.
7. Falls die Meldungen gelöscht werden sollen, auf  tippen.
8.  zur Bestätigung

## Ausgänge prüfen (Aktorentest)

### Hinweis

Beim Start des Aktorentests werden alle Aktoren zuerst ausgeschaltet und Ventile in Mittelstellung gefahren.

**Auf folgende Schaltflächen tippen:**

1. 
2. „Service“
3. Passwort „viservice“ eingeben.
4. „Aktorentest“

5.  um die Sicherheitsabfrage zu bestätigen.

### Hinweis

Falls wegen des laufenden Prozesses eine Aktorfunktion nicht möglich ist, wird die Funktion unterbrochen. Es erscheint ein Hinweis.

6. Mit   die gewünschte Gruppe wählen. Siehe folgende Tabelle.
7. Gewünschte Aktorfunktion antippen. Es können mehrere Funktionen gleichzeitig aktiviert werden.
8. Ggf.  zur Bestätigung. Die Funktionen sind 30 s lang aktiv.

**Ausgänge prüfen (Aktorentest)** (Fortsetzung)

9. Mit ↶ Aktoren- und Sensortest beenden.

**Folgende Aktorfunktionen können je nach Anlagenausstattung angesteuert werden:**

| Displayanzeige                                 |                                                                                                                                                                  | Erklärung                                                             |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Gruppe Gasbrennwertgerät</b>                |                                                                                                                                                                  |                                                                       |
| Gebäsedrehzahl                                 | Sollwert                                                                                                                                                         | Gebäsedrehzahl Brenner in rpm (Umdrehungen/Minute)                    |
| Brennermodulation Sollwert                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aus</li> <li>▪ Minimale Heizleistung</li> <li>▪ Maximale Heizleistung</li> <li>▪ Maximale Warmwasserleistung</li> </ul> | Modulationsgrad (je nach spezifischen Einstellungen des Wärmezeugers) |
| 3-Wege-Ventil Zielposition                     | Heizung                                                                                                                                                          | 3-Wege-Umschaltventil in Stellung Heizbetrieb                         |
|                                                | Mitte                                                                                                                                                            | 3-Wege-Umschaltventil in Mittelstellung (Befüllung/Entleerung)        |
|                                                | Warmwasser                                                                                                                                                       | 3-Wege-Umschaltventil in Stellung Trinkwassererwärmung                |
| <b>Gruppe Heizung</b>                          |                                                                                                                                                                  |                                                                       |
| Primärkreispumpe Drehzahl                      | Sollwert                                                                                                                                                         | Drehzahl interne Umwälzpumpe in %                                     |
| 3-Wege-Ventil Zielposition                     | Heizung                                                                                                                                                          | 3-Wege-Umschaltventil in Stellung Heizbetrieb                         |
|                                                | Mitte                                                                                                                                                            | 3-Wege-Umschaltventil in Mittelstellung (Befüllung/Entleerung)        |
|                                                | Warmwasser                                                                                                                                                       | 3-Wege-Umschaltventil in Stellung Trinkwassererwärmung                |
| Pumpe Heizkreis 1 Drehzahl                     | Sollwert                                                                                                                                                         | Drehzahl Heizkreispumpe Heizkreis 1 ohne Mischer in %                 |
| Pumpe Heizkreis 2 Drehzahl                     | Sollwert                                                                                                                                                         | Drehzahl Heizkreispumpe Heizkreis 2 mit Mischer in %                  |
| Pumpe Heizkreis 3 Drehzahl                     | Sollwert                                                                                                                                                         | Drehzahl Heizkreispumpe Heizkreis 3 mit Mischer in %                  |
| Pumpe Heizkreis 4 Drehzahl                     | Sollwert                                                                                                                                                         | Drehzahl Heizkreispumpe Heizkreis 4 mit Mischer in %                  |
| Mischer Heizkreis 2                            | Auf                                                                                                                                                              | Ausgang „Mischer auf“ aktiv (Erweiterungssatz Mischer)                |
|                                                | Stopp                                                                                                                                                            | Aktuelle Stellung wird gehalten                                       |
|                                                | Zu                                                                                                                                                               | Ausgang „Mischer zu“ aktiv                                            |
| Mischer Heizkreis 3                            | Auf                                                                                                                                                              | Ausgang „Mischer auf“ aktiv (Erweiterungssatz Mischer)                |
|                                                | Stopp                                                                                                                                                            | Aktuelle Stellung wird gehalten                                       |
|                                                | Zu                                                                                                                                                               | Ausgang „Mischer zu“ aktiv                                            |
| Mischer Heizkreis 4                            | Auf                                                                                                                                                              | Ausgang „Mischer auf“ aktiv (Erweiterungssatz Mischer)                |
|                                                | Stopp                                                                                                                                                            | Aktuelle Stellung wird gehalten                                       |
|                                                | Zu                                                                                                                                                               | Ausgang „Mischer zu“ aktiv                                            |
| <b>Gruppe Warmwasser</b>                       |                                                                                                                                                                  |                                                                       |
| Primärkreispumpe Drehzahl Sollwert             | Sollwert                                                                                                                                                         | Interne Umwälzpumpe in %                                              |
| 3-Wege-Ventil Gasbrennwertgerät                | Heizung                                                                                                                                                          | 3-Wege-Umschaltventil in Stellung Heizbetrieb                         |
|                                                | Mitte                                                                                                                                                            | 3-Wege-Umschaltventil in Mittelstellung (Befüllung/Entleerung)        |
|                                                | Warmwasser                                                                                                                                                       | 3-Wege-Umschaltventil in Stellung Trinkwassererwärmung                |
| Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung              | Ein                                                                                                                                                              |                                                                       |
|                                                | Aus                                                                                                                                                              |                                                                       |
| Zirkulationspumpe                              | Ein                                                                                                                                                              |                                                                       |
|                                                | Aus                                                                                                                                                              |                                                                       |
| <b>Gruppe Solar</b> (nicht bei Vitodens 333-W) |                                                                                                                                                                  |                                                                       |

**Ausgänge prüfen (Aktorentest)** (Fortsetzung)

| <b>Displayanzeige</b>             |          | <b>Erklärung</b>              |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------|
| Solarkreispumpe Drehzahl Sollwert | Sollwert | Drehzahl Solarkreispumpe in % |
| Umwälzpumpe Hygienefunktion       | Ein      |                               |
|                                   | Aus      |                               |
| Umwälzpumpe Solar                 | Ein      |                               |
|                                   | Aus      |                               |
| 3-Wege-Ventil Solar Zielposition  | Auf      |                               |
|                                   | Zu       |                               |
|                                   | Stopp    |                               |



## Störungsanzeige an der Bedieneinheit

Bei einer Störung erscheinen im Display die Störungsmeldung und .

### Hinweis

*Falls eine Sammelstörmeldeeinrichtung angeschlossen ist, wird diese eingeschaltet.*

1. Auf  in der Fußzeile tippen, um die Störungsmeldungen aufzurufen.  
Bedeutung der Störungscode siehe folgende Tabelle.
2. Auf  tippen, um die Störungsmeldungen auszublenken.  
Bedeutung der Störungscode siehe folgende Tabelle.

### Falls „Verbindungsfehler“ und im Display erscheint:

*Verbindungsleitung und Stecker zwischen Zentral-Elektronikmodul HMU und Bedieneinheit HMI prüfen.*

### Störungsanzeige quittieren

Auf  tippen.

### Hinweis

*Falls eine Sammelstörmeldeeinrichtung angeschlossen ist, wird diese ausgeschaltet.*

*Falls eine quittierte Störung nicht behoben wird, erscheint die Störungsmeldung am nächsten Tag um 7:00 Uhr erneut und die Störmeldeeinrichtung wird wieder eingeschaltet.*

### Quitierte Störungsmeldung aufrufen

#### Auf folgende Schaltflächen tippen:

1. 
2. Auf „Meldungslisten“ tippen.  
Die Störungsmeldungen erscheinen in zeitlicher Reihenfolge.

### Hinweis

**Bei der Fehlersuche und Behebung unbedingt die Teilnehmernummer der Komponente beachten.**

*Angezeigte Komponente prüfen, ggf. Fehler beheben. Die Teilnehmernummer der Komponente ist abhängig von der Einstellung Drehschalter S1 am jeweiligen Erweiterungsmodul. Die Drehschalterstellung wurde bei der Montage eingestellt. Zur Identifizierung des betroffenen Moduls ggf. Einstellung Drehschalter S1 am Modul prüfen.*

### Hinweis

*Siehe auch Seite 99.*

### Angezeigt werden:

- Datum und Uhrzeit vom Auftreten der Störung
- Störungscode
- Beschreibung der Störung
- Teilnehmernummer der Komponente an der die Störung aufgetreten ist:  
Komponenten PlusBus-Teilnehmer
  - 0 Erweiterung EM-S1 (Elektronikmodul ADIO)
  - 1 - 15 Erweiterungen EM-M1, EM-MX, EM-P1 (Elektronikmodul ADIO)
  - 17 - 31 Erweiterung EM-EA1 (Elektronikmodul DIO)
  - 32 - 47 Speichermodul (Elektronikmodul M2IO)
  - 48 - 63 Vitotrol 200-E
  - 64 Elektronikmodul SDIO/SM1A
- Komponenten CAN BUS-Teilnehmer
  - 1 Zentral-Elektronikmodul HMU
  - 50 Feuerungsautomat BCU
  - 58 Kommunikationsmodul (TCU 200)
  - 59 Bedieneinheit HMI
  - 60 Gebläseeinheit
  - 90 Gateway
- Komponenten Low-Power-Funk-Teilnehmer
  - 49 - 63 Vitotrol 300-E

### Störungsmeldungen aus Störungsspeicher auslesen (Meldungshistorie)

Die letzten 10 aufgetretenen Störungen (auch behobene) und Wartungsmeldungen werden gespeichert und können abgefragt werden.

Die Störungen sind nach Aktualität geordnet.

#### Auf folgende Schaltflächen tippen:

1. 
2. „Service“
3. Passwort „viservice“ eingeben.
4. Mit  bestätigen.
5. „Meldungshistorie“
6. „Störungen“, um die gespeicherten Störungsmeldungen aufzurufen.
7. Falls die Liste gelöscht werden soll, auf  tippen.
8.  zur Bestätigung.

## Übersicht der Elektronikmodule

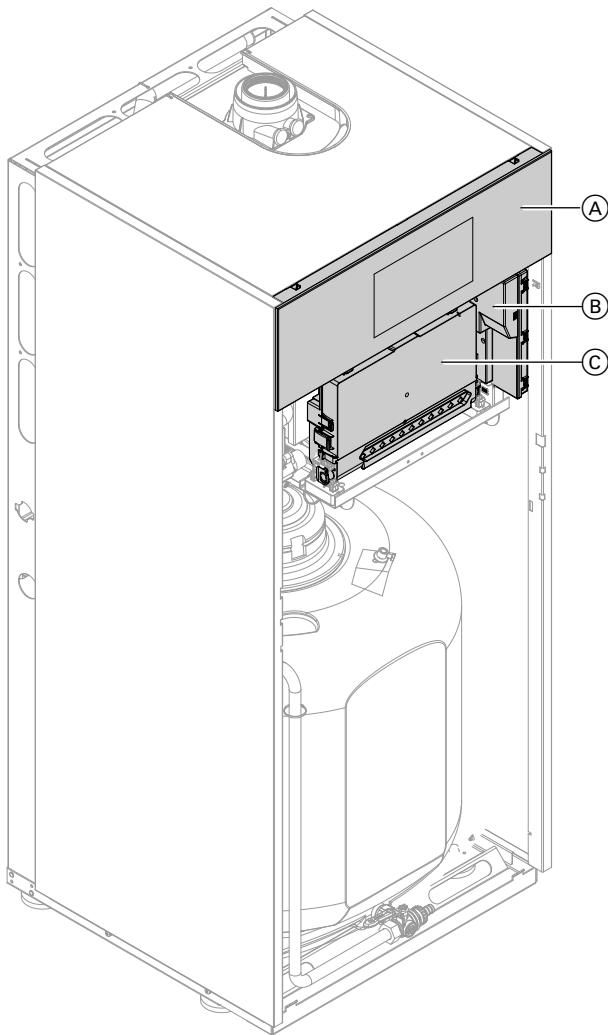


Abb. 50

- (A) Bedieneinheit HMI
- (B) Feuerungsautomat BCU
- (C) Zentral-Elektronikmodul HMU

## Störungsmeldungen

### Hinweis

Diagnose und Störungsbehebung: Siehe Kapitel „Instandsetzung“.

Störungsmeldungen abhängig von Geräteausstattung

### F.5

#### Verhalten der Anlage

Volumenstrom wird nicht überwacht. Anlage läuft mit Ersatzwert im normalen Betrieb weiter.

#### Störungsursache

Unterbrechung oder Kurzschluss Volumenstromsensor.

#### Maßnahme

Stecker 33/X6 und Leitung zwischen Feuerungsautomat BCU und Volumenstromsensor prüfen:

- Spannungspegel prüfen, ob 5 V an Stecker 33, Pin 1 und 2 anliegen.
- Netzschalter Gas-Brennwertheizgerät aus- und wieder einschalten.

### F.7

#### Verhalten der Anlage

Keine Trinkwassererwärmung.

#### Störungsursache

Unterbrechung Speichertemperatursensor.

#### Maßnahme

- Einstellung Warmwasser im Inbetriebnahme-Assistenten prüfen ggf. korrigieren.
- Speichertemperatursensor prüfen (Stecker 5, Adern 3 und 4).
- Spannung am Sensoreingang am Elektronikmodul messen. Sollwert: 3,3 V<sub>DC</sub> bei abgeklemmtem Sensor  
Ggf. defektes Bauteil ersetzen.

### F.8

#### Verhalten der Anlage

Keine Trinkwassererwärmung.

#### Störungsursache

Kurzschluss Speichertemperatursensor.

#### Maßnahme

Speichertemperatursensor prüfen (Stecker 5, Adern 3 und 4).  
Ggf. defektes Bauteil ersetzen.

### F.11

#### Verhalten der Anlage

Keine solare Trinkwassererwärmung oder Heizungsunterstützung.

#### Störungsursache

Unterbrechung Kollektortemperatursensor.

#### Maßnahme

- Kollektortemperatursensor prüfen.
- Spannung am Sensoreingang am Elektronikmodul messen. Sollwert: 3,3 V<sub>DC</sub> bei abgeklemmtem Sensor

### F.12

#### Verhalten der Anlage

Keine solare Trinkwassererwärmung oder Heizungsunterstützung.

#### Störungsursache

Kurzschluss Kollektortemperatursensor.

#### Maßnahme

- Kollektortemperatursensor prüfen.
- Spannung am Sensoreingang am Elektronikmodul messen. Sollwert: 3,3 V<sub>DC</sub> bei abgeklemmtem Sensor

### F.13

#### Verhalten der Anlage

Regelt nach 0 °C Außentemperatur.

#### Störungsursache

Unterbrechung Außentemperatursensor.

## Störungsmeldungen (Fortsetzung)

### Maßnahme

- Einstellung Inbetriebnahme-Assistent Betriebsart prüfen. Ggf. korrigieren.
- Außentempersensor und Verbindung zum Sensor (außenliegender Stecker, Kontakte 1 und 2) prüfen.

#### **Hinweis**

*Je nach Geräteausführung befindet sich der Stecker bei den bodenstehenden Kompaktgeräten im Gerät.*

- Spannung am Sensoreingang am Elektronikmodul messen. Sollwert: 3,3 V  $\approx$  bei abgeklemmtem Sensor  
Ggf. defektes Bauteil ersetzen.

### F.14

#### Verhalten der Anlage

Regelt nach 0 °C Außentemperatur.

#### Störungsursache

Kurzschluss Außentempersensor.

#### Maßnahme

Außentempersensor und Verbindung zum Sensor (außenliegender Stecker und Kontakte 1 und 2) prüfen. Ggf. defekte Bauteile austauschen.

#### **Hinweis**

*Je nach Geräteausführung befindet sich der Stecker bei den bodenstehenden Kompaktgeräten im Gerät.*

### F.15

#### Verhalten der Anlage

Keine solare Trinkwassererwärmung oder Heizungsunterstützung.

#### Störungsursache

Unterbrechung Speichertempersensor.

#### Maßnahme

Speichertempersensor prüfen.  
Spannung am Sensoreingang am Elektronikmodul messen. Sollwert: 3,3 V  $\approx$  bei abgeklemmtem Sensor

### F.16

#### Verhalten der Anlage

Keine solare Trinkwassererwärmung oder Heizungsunterstützung.

#### Störungsursache

Kurzschluss Speichertempersensor.

#### Maßnahme

Speichertempersensor prüfen.  
Spannung am Sensoreingang am Elektronikmodul messen. Sollwert: 3,3 V  $\approx$  bei abgeklemmtem Sensor

### F.19

#### Verhalten der Anlage

Keine Warmwasserbereitung.

#### Störungsursache

Unterbrechung Speichertempersensor unten.

#### Maßnahme

Speichertempersensor unten prüfen.

**F.29**

**Verhalten der Anlage**

Regelt ohne Vorlauftemperatursensor hydraulische Weiche.

**Störungsursache**

Unterbrechung Sensor hydraulische Weiche.

**Maßnahme**

- Einstellung Inbetriebnahme-Assistent hydraulische Weiche prüfen.
- Vorlauftemperatursensor hydraulische Weiche prüfen.
- Spannung am Sensoreingang am Elektronikmodul messen. Sollwert: 3,3 V  $\Rightarrow$  bei abgeklemmtem Sensor

**F.30**

**Verhalten der Anlage**

Regelt ohne Vorlauftemperatursensor hydraulische Weiche.

**Störungsursache**

Kurzschluss Sensor hydraulische Weiche.

**Maßnahme**

Vorlauftemperatursensor hydraulische Weiche prüfen.  
Spannung am Sensoreingang am Elektronikmodul messen. Sollwert: 3,3 V  $\Rightarrow$  bei abgeklemmtem Sensor

**F.49**

**Verhalten der Anlage**

Brenner auf Störung.

**Störungsursache**

Unterbrechung Abgastemperatursensor.

**Maßnahme**

Abgastemperatursensor prüfen.  
Gerät entriegeln.

**F.50**

**Verhalten der Anlage**

Brenner auf Störung.

**Störungsursache**

Kurzschluss Abgastemperatursensor.

**Maßnahme**

Abgastemperatursensor prüfen.  
Gerät entriegeln.

**F.57**

**Verhalten der Anlage**

Regelbetrieb ohne Raumeinfluss.

**Störungsursache**

Unterbrechung Raumtemperatursensor.

**Maßnahme**

- An der Vitotrol prüfen, ob Einstellungen für einen externen Sensor vorgenommen wurde. Ggf. Inbetriebnahme mit Vitotrol 200-E erneut durchführen.
- Prüfen, ob an der Vitotrol 200-E ein externer Raumtemperatursensor angeschlossen ist: Klemme 3 u. 4
- Falls kein externer Raumtemperatursensor angeschlossen wurde: Vitotrol 200-E austauschen.

**Störungsmeldungen** (Fortsetzung)

- Falls ein externer Raumtemperatursensor angeschlossen wurde: Anschluss und Steckverbindung des Sensors an Klemme 13c / 9 und an Klemme 3 / 4 der Vitotrol 200-E auf korrekten Sitz, Kontaktkorrosion und mechanische Beschädigung prüfen (Temperatursensor-Anschluss an Vitodens mit außenliegenden Stecker: Klemme 6 u. 5 an Vitotrol 200-E). Ggf. Anschlussleitung austauschen.
- Widerstand für NTC 10 kΩ des ext. Raumtemperatursensors an getrennter Klemme 13c / 9 prüfen. Ggf. Sensor austauschen.
- Den Wandsockel der Vitotrol 200-E austauschen. Falls der Fehler weiterhin anliegt, Bedienteil der Vitotrol 200-E austauschen.

**F.58****Verhalten der Anlage**

Regelbetrieb ohne Raumeinfluss.

**Störungsursache**

Kurzschluss Raumtemperatursensor.

**Maßnahme**

- An der Vitotrol prüfen, ob eine Einstellung für einen externen Sensor vorgenommen wurde. Ggf. Inbetriebnahme mit Vitotrol 200-E erneut durchführen.
- Prüfen, ob an der Vitotrol 200-E ein externer Raumtemperatursensor angeschlossen ist: Klemme 3 u. 4
- Falls kein externer Raumtemperatursensor angeschlossen wurde: Vitotrol 200-E austauschen.
- Falls ein externer Raumtemperatursensor angeschlossen wurde: Anschluss und Steckverbindung des Sensors an Klemme 13c / 9 und an Klemme 3 / 4 der Vitotrol 200-E auf korrekten Sitz, Kontaktkorrosion und mechanische Beschädigung prüfen (Temperatursensor-Anschluss an Vitodens mit außenliegenden Stecker: Klemme 6 u. 5 an Vitotrol 200-E). Ggf. Anschlussleitung austauschen.
- Widerstand für NTC 10 kΩ des ext. Raumtemperatursensors an getrennter Klemme 13c / 9 prüfen. Ggf. Sensor austauschen.
- Den Wandsockel der Vitotrol 200-E austauschen. Falls der Fehler weiterhin anliegt, Bedienteil der Vitotrol 200-E austauschen.

**F.59****Verhalten der Anlage**

Brenner blockiert.  
Interne Umwälzpumpe aus.  
Keine Raumbeheizung, keine Trinkwassererwärmung.

**Störungsursache**

Unterspannung Stromversorgung

**Maßnahme**

Netzspannung prüfen.  
Falls Spannung in Ordnung und der Fehler wiederholt auftritt, Gebläseeinheit austauschen.

**F.62****Verhalten der Anlage**

Brenner auf Störung.

**Störungsursache**

Sicherheitstemperaturbegrenzer hat ausgelöst.

**Maßnahme**

- Die Hydraulik der Anlage mit den vorgegebenen Schemen-Einstellungen überprüfen. Einstellungen der Schaltzeiten sowie das Temperaturniveau der Anlage prüfen.
- Prüfen, ob alle internen und externen Absperreinrichtungen geöffnet sind.
- Primärkreis der Anlage entlüften, und den Anlagen-Druck überprüfen.

### Störungsmeldungen (Fortsetzung)

- Prüfen, ob beim Aktorentest das interne Umschaltventil arbeitet. Prüfen, ob der Leitungssatz zwischen Umschaltventil und am Stecker X3 der BCU fachgerecht verlegt und gesteckt wurde und Steckkontakte nicht beschädigt sind. Ggf. Leitungssatz austauschen. Falls der Fehler weiterhin anliegt Umschaltventil austauschen.
- Prüfen, ob die Primärkreispumpe läuft. PWM-Stecker von Pumpe trennen. Pumpe läuft in Voll-Last (bei Vitodens 3xx kann über die Abfrage des Volumenstromsensors der Volumenstrom geprüft werden). Prüfen, ob der Leitungssatz zwischen Pumpe und BCU fachgerecht verlegt und gesteckt wurde und keine beschädigten Steckkontakte vorliegen. Ggf. Primärkreispumpe austauschen. Falls der Fehler weiterhin anliegt, BCU austauschen.
- Anschlüsse und Steckverbindung des Speichertemperatursensors / oder falls vorhanden Weichen-/Puffertemperatursensor am HMU auf korrekten Sitz, Kontaktkorrosion und mechanische Beschädigung sowie korrekte Montage des Sensors prüfen. Widerstand des Sensors (NTC 10 kΩ) am abgezogenen Stecker prüfen. Ggf. Sensor austauschen.
- Widerstand des Vorlauftemperatursensors (NTC 10 kΩ) am abgezogenen Stecker prüfen. Ggf. Temperatursensor austauschen.
- Interne Komponenten auf Verschmutzung oder defekt prüfen (interne Verrohrung, Anschluss am Wärmetauscher, Pumpe, Überströmventil, Pumpengehäuse, usw.). Ggf. Wasserqualität vom Füll- und Frischwasser prüfen.
- Bauseitige Komponenten im Hydraulikkreislauf auf Ablagerungen oder Defekt prüfen (Schmutzfänger, Schlamm- und Magnetitabscheider).  
Gerät entriegeln.

#### F.63

##### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

##### Störungsursache

Abgastemperaturbegrenzer hat ausgelöst.

##### Maßnahme

- Füllstand der Heizungsanlage prüfen.
- Vordruck im MAG prüfen. An erforderlichen Anlagen-druck anpassen.

- Prüfen, ob ausreichend Volumenstrom vorliegt (Volumenstromsensor und Umwälzpumpe).
- Funktion 3-Wege-Umschaltventil im Aktorentest prüfen.  
Anlage entlüften.  
Nach Abkühlen der Abgasanlage Gerät entriegeln.

#### F.64

##### Verhalten der Anlage

Regelbetrieb  
Brenner startet neu.

##### Störungsursache

Flammenverlust in der Stabilisierungs- oder Betriebsphase

##### Maßnahme

- Gasversorgung (Gasdruck und Gasströmungswächter) prüfen.
- Abgas-/Zuluftanlage auf Abgasrezirkulation prüfen.
- Ionisationselektrode prüfen.
- Abstand zum Flammkörper prüfen.
- Elektrode/Flammkörper auf Verschmutzung prüfen.

#### F.65

##### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

##### Störungsursache

Flammensignal ist bei Brennerstart nicht vorhanden oder zu gering.

## Störungsmeldungen (Fortsetzung)

### Maßnahme

- Gasversorgung (Gasdruck und Gasströmungswächter) prüfen.
- Gaskombiregler prüfen.
- Anlage auf Kondenswasserstau prüfen. Kondenswasserablauf prüfen.

#### Hinweis

Wasserschäden vermeiden.

Gebläseeinheit vor Ausbau des Brenners abbauen.

- Ionisationselektrode und Verbindungsleitung prüfen.
- Zündung prüfen:  
Verbindungsleitungen Zündbaustein und Zündelektrode.
- Zündelektrode Abstand zum Flammkörper prüfen.
- Elektrode/Flammkörper auf Verschmutzung prüfen.
- Zündelektrode auf gebrochene Isolierung prüfen.

## F.67

### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

### Störungsursache

Ionisationsstrom nicht im gültigen Bereich.

### Maßnahme

Gasversorgung (Gasdruck und Gasströmungswächter) prüfen, Gaskombiregler und Eingangssieb prüfen.

Ionisationselektrode prüfen:

- Abstand zum Flammkörper
- Elektrode/Flammkörper auf Verschmutzung prüfen.

Falls genannte Maßnahmen nicht helfen, Gebläseeinheit austauschen.  
Gerät entriegeln.

## F.68

### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

### Störungsursache

Flammensignal ist beim Brennerstart bereits vorhanden.

### Maßnahme

Gasabsperrhahn schließen. Verbindungsleitung der Ionisationselektrode abziehen. Gerät entriegeln.  
Falls der Fehler weiterhin vorliegt, Feuerungsautomat BCU austauschen.

## F.69

### Verhalten der Anlage

Regelbetrieb  
Fehler wird in Fehlerhistorie eingetragen.

### Störungsursache

Ionisationsstrom nicht im gültigen Bereich.

### Maßnahme

Ionisationselektrode prüfen:

- Prüfen, ob Dämmblock an Elektrodenkeramik anliegt.
- Gaskombiregler prüfen: Ca. 4 min lang im Aktorentest „**Minimale Heizleistung**“ aktivieren. Falls Fehler dabei auftritt, Feuerungsautomat BCU austauschen.
- Im Aktorentest von „**Minimale Heizleistung**“ in „**Maximale Heizleistung**“ wechseln. Falls bei der Modulation dieser Fehler auftritt, Eingangssieb auf Verschmutzung prüfen. Ggf. Gebläseeinheit austauschen.



### F.70

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Maßnahme

Feuerungsautomat BCU austauschen.

#### Störungsursache

Interner Fehler Feuerungsautomat.

### F.71

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

- Falls der Fehler wieder auftritt, muss das Gebläse ausgetauscht werden.
- Falls ein Kommunikationsfehler angezeigt wird, den Fehler zuerst beheben.
- Betroffene Komponente austauschen.

#### Störungsursache

Gebläsedrehzahl zu niedrig.

#### Maßnahme

- Gerät spannungsfrei schalten. Mindestens 2 min warten. Spannung wieder einschalten.
- Anschlüsse und Steckverbindung, Stecker 100 am Feuerungsautomat BCU und Gebläse auf korrekten Sitz, Kontaktkorrosion und mechanische Beschädigung prüfen. Ggf. Verbindungsleitung austauschen

### F.72

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Maßnahme

Gerät entriegeln.  
Falls Fehler wiederholt auftritt, Gebläseeinheit austauschen.

#### Störungsursache

Gebläsestillstand nicht erreicht.

### F.73

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Maßnahme

Gerät entriegeln.  
Falls Fehler wiederholt auftritt, Feuerungsautomat BCU austauschen.

#### Störungsursache

Interner Kommunikationsfehler.

### F.74

#### Verhalten der Anlage

Brenner blockiert.  
Interne Umwälzpumpe aus. Keine Raumbeheizung und keine Trinkwassererwärmung.

#### Störungsursache

Anlagendruck zu niedrig

**Störungsmeldungen** (Fortsetzung)**Maßnahme**

Wasser nachfüllen.  
Anlage entlüften.

Bei wiederholtem Auftreten:

- Anlagendrucksensor mit externem Manometer prüfen.
- MAG-Vordruck prüfen.
- Einstellung Anlagendruck Sollwert und Bereich prüfen.

**F.75****Verhalten der Anlage**

Brenner auf Störung.  
Interne Umwälzpumpe aus. Keine Raumbeheizung  
und keine Trinkwassererwärmung.

**Störungsursache**

Kein Volumenstrom

**Maßnahme**

KFE-Hähne öffnen.  
Wasser nachfüllen.

Bei wiederholtem Auftreten:

- Volumenstromsensor (falls vorhanden) austauschen.
- Pumpe prüfen. Ggf. austauschen.

**F.77****Verhalten der Anlage**

Brenner auf Störung.

**Störungsursache**

Datenspeicher Feuerungsautomat.

**Maßnahme**

Gerät entriegeln. Feuerungsautomat BCU neu parametrieren.  
Falls Fehler wiederholt auftritt, Feuerungsautomat BCU austauschen.

**F.78****Verhalten der Anlage**

Regelbetrieb

**Störungsursache**

Kommunikation zwischen Zentral-Elektronikmodul und Bedieneinheit gestört.

**Maßnahme**

Leitungen und Steckverbindungen zwischen Zentral-Elektronikmodul und Bedieneinheit prüfen. Leitungen auf richtige Verlegung und Position prüfen.

**F.80****Verhalten der Anlage**

Regelbetrieb

**Störungsursache**

Kurzschluss analoger Sensoreingang 2 am ADIO.

**Maßnahme**

Sensor prüfen/austauschen.

**F.87****Verhalten der Anlage**

Brenner auf Störung.

**Störungsursache**

Wasserdruck zu hoch.

## Störungsmeldungen (Fortsetzung)

### Maßnahme

KFE-Hähne öffnen.  
Funktion Ausdehnungsgefäß prüfen.

Wassermenge im System korrigieren.  
Wasserdrucksensor austauschen.  
Sicherheitsbaugruppe austauschen.

### F.89

#### Verhalten der Anlage

Keine Raumbeheizung und keine Trinkwassererwärmung.  
Interne Pumpe ohne Funktion.

#### Maßnahme

Umwälzpumpe prüfen. Ggf. austauschen.

#### Störungsursache

Interne Umwälzpumpe blockiert.

### F.91

#### Verhalten der Anlage

Funktion der betroffenen Erweiterung im Notbetrieb.

#### Maßnahme

Anschlüsse an Elektronikmodul DIO und Verbindung zum Zentral-Elektronikmodul prüfen.

#### Störungsursache

Kommunikationsfehler Elektronikmodul DIO.

### F.92

#### Verhalten der Anlage

Funktion des betroffenen Elektronikmoduls im Notbetrieb.

#### Maßnahme

- Einstellung im Inbetriebnahme-Assistenten prüfen ggf. korrigieren.
- Anschlüsse und Leitungen zum Elektronikmodul ADIO prüfen.
- PlusBus Spannungspegel (24 bis 28 V) prüfen.
- Teilnehmernummer am Drehschalter S1 prüfen ggf. korrigieren.

#### Störungsursache

Kommunikationsfehler Elektronikmodul ADIO.

### F.93

#### Verhalten der Anlage

Funktion der betroffenen Erweiterung im Notbetrieb.

#### Maßnahme

Anschlüsse am Elektronikmodul M2IO und Verbindung zum Zentral- Elektronikmodul HMU prüfen.

#### Störungsursache

Kommunikationsfehler Elektronikmodul M2IO.

### F.94

#### Verhalten der Anlage

Funktion des betroffenen Elektronikmoduls im Notbetrieb. Keine solare Heizungsunterstützung.

#### Störungsursache

Kommunikationsfehler Elektronikmodul SDIO.

**Störungsmeldungen** (Fortsetzung)**Maßnahme**

- Einstellung im Inbetriebnahme-Assistenten prüfen ggf. korrigieren.
- Anschlüsse und Leitungen zum Elektronikmodul SDIO prüfen.
- PlusBus Spannungspegel (24 bis 28 V) prüfen.

**F.100****Verhalten der Anlage**

Funktion der am PlusBus angeschlossenen Elektronikmodule außer Funktion.

**Störungsursache**

Spannungsfehler PlusBus.

**Maßnahme**

- Netzschalter ausschalten. Mindestens 2 min warten. Netzschalter einschalten.
- Prüfen, ob nicht mehr als 2 Vitotrol 200-E am PlusBus angeschlossen sind.

- PlusBus-Leitung auf Leitungslänge < 50 m prüfen
- Alle Anschlüsse und Steckverbindungen prüfen auf Beschädigungen, Kurzschluss, Kontakt-Korrosion und fachgerechter Verlegung:
  - Falls die Spannung bei 24 V liegt, kein Fehler am Elektronikmodul HMU.
  - Falls die Spannung bei 0 V liegt, Elektronikmodul HMU austauschen.
- Alle Teilnehmer vom PlusBus trennen:  
Im Abstand von 25 s alle Teilnehmer nacheinander wieder anschließen, bis zu dem Teilnehmer, bei dem der Fehler auftritt. Ggf. fehlerhaften Teilnehmer austauschen.

**F.104****Verhalten der Anlage**

Abhängig von Konfigurierung Erweiterung EM-EA1 (Elektronikmodul DIO).  
Ist „Anlage sperren“ konfiguriert, wird/bleibt der Brenner ausgeschaltet.  
Ist „Störmeldeausgang“ konfiguriert, wird der Störmeldeausgang eingeschaltet.

**Störungsursache**

Externer Störmeldeeingang aktiv.

**Maßnahme**

Aufgeschaltetes externes Gerät prüfen.

**F.142****Verhalten der Anlage**

Brenner auf Störung.

**Störungsursache**

Kommunikationsfehler Gebläseeinheit interner CAN-BUS.

**Maßnahme**

- Falls F.342 auch anliegt, diesen zunächst beheben.
- Gerät spannungsfrei schalten. Mindestens 2 min warten. Spannung wieder einschalten. Ggf. Gerät entriegeln.

- Falls der Fehler F.142 weiterhin anliegt, dann CAN-BUS Leitung (interner CAN-BUS) und Steckverbindung zwischen HMU X4 und BCU X4 sowie BCU X1 (100A) und Gebläseeinheit 100A auf korrekten Sitz, Kontaktkorrosion, mechanische Beschädigung und fachgerechte Leitungsverlegung prüfen. Ggf. betroffene CAN-BUS Verbindungsleitung austauschen. Gerät entriegeln.
- Defekte Gebläseeinheit austauschen. Gerät entriegeln.

### F.160

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Störungsursache

Kommunikationsfehler CAN-BUS.

#### Maßnahme

- Falls „**Verbindungsfehler**“ angezeigt wird, Verbindungen der internen CAN-BUS-Teilnehmer prüfen.
- Falls nur F.160 angezeigt wird, Verbindungen der externen CAN-BUS-Teilnehmer prüfen.
- Verbindungsleitungen auf festen Sitz oder Korrosion prüfen.  
Gerät entriegeln.

### F.161

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Störungsursache

Zugriffsfehler Datenspeicher BCU.

#### Maßnahme

Gerät entriegeln.  
Falls Fehler wiederholt auftritt, Feuerungsautomat BCU austauschen.

### F.163

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Störungsursache

Prüfsummenfehler Speicherzugriff BCU.

#### Maßnahme

Gerät entriegeln.  
Falls Fehler wiederholt auftritt, Feuerungsautomat BCU austauschen.

### F.180

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Störungsursache

Gasdruck zu gering.

#### Maßnahme

Gasdruck prüfen. Gegebenenfalls Gasversorger (GVU) benachrichtigen.  
Falls Fehler wiederholt auftritt: Gasdruckwächter prüfen. Gegebenenfalls Gaskombiregler austauschen.  
Ein direkter Austausch des Gasdruckwächters ist nicht zulässig!

### F.182

#### Verhalten der Anlage

Keine Trinkwassererwärmung.

#### Störungsursache

Kurzschluss Auslauftemperatursensor (falls vorhanden).

#### Maßnahme

Auslauftemperatursensor (Stecker X1, Adern 13 und 14) prüfen. Sensoreingang am Elektronikmodul messen. Sollwert: 3,3 V  $\pm$  bei abgeklemmtem Sensor.

**Störungsmeldungen** (Fortsetzung)**F.183****Verhalten der Anlage**

Keine Trinkwassererwärmung.

**Störungsursache**

Unterbrechung Auslauftemperatursensor (falls vorhanden).

**Maßnahme**

Auslauftemperatursensor (Stecker X1, Adern 13 und 14) prüfen.

**F.184****Verhalten der Anlage**

Brenner auf Störung.

**Störungsursache**

Kurzschluss Vorlauftemperatursensor/Sicherheitstemperaturbegrenzer.

**Maßnahme**

- Anschlüsse und Steckverbindung X1 (Stecker 3 und 3A) am Elektronikmodul BCU auf korrekten Sitz, Kontaktkorrosion und mechanische Beschädigung prüfen. Ggf. Verbindungsleitung austauschen.
- Widerstand R für NTC 10 k $\Omega$  je Vorlauftemperatursensor (Doppelsensor) am abgezogenem Stecker prüfen. Bei starker Abweichung (< 500  $\Omega$ ) Sensor austauschen.

- Elektronikmodul BCU austauschen.
- Gerät entriegeln.

**F.185****Verhalten der Anlage**

Brenner auf Störung.

**Störungsursache**

Unterbrechung Vorlauftemperatursensor/Sicherheitstemperaturbegrenzer.

**Maßnahme**

- Anschlüsse und Steckverbindung X1 (Stecker 3 und 3A) am Elektronikmodul BCU auf korrekten Sitz, Kontaktkorrosion und mechanische Beschädigung prüfen. Ggf. Verbindungsleitung austauschen.
- Widerstand R für NTC 10 k $\Omega$  je Vorlauftemperatursensor (Doppelsensor) am abgezogenem Stecker prüfen. Bei starker Abweichung (> 300 k $\Omega$ ) Sensor austauschen.

- Elektronikmodul BCU austauschen.
- Gerät entriegeln.

### F.299

#### Verhalten der Anlage

Uhrzeit/Datum falsch.

#### Störungsursache

Einstellung der Echtzeituhr falsch.

#### Maßnahme

Uhrzeit und Datum einstellen.

### F.342

#### Verhalten der Anlage

Keine Raumbheizung, keine Warmwasserbereitung.

#### Störungsursache

Kommunikationsfehler Feuerungsautomat BCU.

#### Maßnahme

- Falls F.142 anliegt, Vitodens spannungsfrei schalten. Mindestens 2 min warten. Spannung wieder einschalten.
- Falls F.342 weiterhin vorliegt, dann CAN-BUS Leitung (interner CAN) und Steckverbindung zwischen HMU X4 und BCU X4 auf korrekten Sitz, Kontaktkorrosion, mechanische Beschädigung und fachgerechte Leitungsverlegung prüfen. Ggf. CAN-Verbindungsleitung austauschen. Gerät entriegeln.

- Ggf. HMU austauschen. Gerät entriegeln.
- Falls F.142 nicht anliegt und F.342 wird angezeigt, Vitodens spannungsfrei schalten. Mindestens 2 min warten. Spannung wieder einschalten. Falls der Fehler weiterhin vorhanden ist, alle Stecker außer [X2], [X4], [X16] und [X18] von der BCU trennen. Dadurch auftretende weitere Meldungen ignorieren.
- Falls F.342 weiterhin anliegt, BCU austauschen. Gerät entriegeln.
- Falls F.342 nicht mehr anliegt, fehlerhafte CAN-BUS Komponente durch schrittweises anschließen der getrennten Stecker ermitteln.
- Ggf. fehlerhafte Verbindungsleitung oder CAN-BUS Komponente austauschen. Gerät entriegeln.

### F.345

#### Verhalten der Anlage

Brenner blockiert, automatische Freigabe nach Geräteabkühlung. Selbstständiger Wiederanlauf.

#### Störungsursache

Temperaturwächter hat ausgelöst.  
Siehe Technische Daten des Wärmeerzeugers.

#### Maßnahme

- Die Hydraulik der Anlage mit den vorgegebenen Schemen-Einstellungen überprüfen. Einstellungen der Schaltzeiten sowie das Temperaturniveau der Anlage prüfen.
- Prüfen, ob alle internen und externen Absperreinrichtungen geöffnet sind.
- Primärkreis der Anlage entlüften, und den Anlagen- druck überprüfen.

- Prüfen, ob beim Aktorentest das interne Umschaltventil arbeitet. Prüfen, ob der Leitungssatz zwischen Umschaltventil und am Stecker X3 der BCU fachgerecht verlegt und gesteckt wurde und Steckkontakte nicht beschädigt sind. Ggf. Leitungssatz austauschen. Falls der Fehler weiterhin anliegt, Umschaltventil austauschen.
- Prüfen, ob die Primärpumpe läuft. PWM-Stecker von Pumpe trennen. Pumpe läuft in Voll-Last (bei Vitodens 3xx kann über die Abfrage des Volumensstromsensors der Volumenstrom geprüft werden). Prüfen, ob der Leitungssatz zwischen Pumpe und BCU fachgerecht verlegt und gesteckt wurde und keine beschädigten Steckkontakte vorliegen. Ggf. Primärpumpe austauschen. Falls der Fehler weiterhin anliegt, BCU austauschen.
- Anschlüsse und Steckverbindung des Speichertemperatursensors / oder falls vorhanden Weichen-/ Puffertemperatursensor am HMU auf korrekten Sitz, Kontaktkorrosion und mechanische Beschädigung sowie korrekte Montage des Sensors prüfen. Widerstand des Sensors (NTC 10 kΩ) am abgezogenen Stecker prüfen. Ggf. Sensor austauschen.

## Störungsmeldungen (Fortsetzung)

- Widerstand des Vorlauftemperatursensors (NTC 10 k $\Omega$ ) am abgezogenen Stecker prüfen. Ggf. Temperatursensor austauschen.
- Interne Komponenten auf Verschmutzung oder defekt überprüfen (interne Verrohrung, Anschluss am Wärmetauscher, Pumpe, Überströmventil, Pumpengehäuse, usw.). Ggf. Wasserqualität vom Füll- und Ergänzungswasser prüfen.
- Bauseitige Komponenten im Hydraulikkreislauf auf Ablagerungen oder Defekt prüfen (Schmutzfänger, Schlamm- und Magnetitabscheider).

### F.346

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Störungsursache

Kalibrierungsfehler Ionisationsstrom.

#### Maßnahme

- Gasanschlussdruck prüfen.
- Eingangseitiges Sieb am Gaskombiregler auf Verschmutzung prüfen.

- Ionisationselektrode auf Verschmutzung prüfen.
- Abgassystem prüfen. Ggf. Abgasrezirkulation beseitigen.
- Verbindungsleitung zur Gebläseeinheit prüfen.
- Gebläserad auf Leichtgängigkeit prüfen. Gerät entriegeln.

### F.348

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Störungsursache

Gasmodulationsventil Kalibrierung fehlgeschlagen.

#### Maßnahme

Falls mehrere Wärmeerzeuger an einem gemeinsamen Abgassystem angeschlossen sind: Prüfen, ob im Inbetriebnahme-Assistenten „**Mehrfachbelegung**“ eingestellt ist.  
Abgassystem auf freien Durchgang prüfen.  
Falls Fehler weiterhin vorhanden, Gasgebläseeinheit ersetzen.

### F.349

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Störungsursache

Luftmassenstrom in Gebläseeinheit wird nicht korrekt erkannt.

#### Maßnahme

- Prüfen, ob die Frischluftversorgung durch eine erhöhte Schmutzbelastung eingeschränkt ist. Ggf. den Frischluftweg von Verunreinigung säubern.
- Abgassystem/Schornstein auf Abgasstau prüfen.

- Prüfen, ob die Funktion des Wärmetauschers durch eine erhöhte Verschmutzung eingeschränkt ist. Ggf. den Wärmetauscher von Verunreinigung säubern.
- Prüfen, ob der Flammkörper durch eine erhöhte Verschmutzung eingeschränkt ist. Ggf. den Flammkörper reinigen.
- Gerät entriegeln. Bei wiederholtem Auftreten Gasgebläseeinheit ersetzen.



### F.350

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Maßnahme

Feuerungsautomat BCU ersetzen.

#### Störungsursache

Ionisationsstrom nicht im gültigen Bereich.

### F.351

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Maßnahme

Feuerungsautomat BCU ersetzen.

#### Störungsursache

Ionisationsstrom nicht im gültigen Bereich.

### F.353

#### Verhalten der Anlage

Brennerabschaltung mit Wiederanlauf bei bestehender Anforderung.

#### Maßnahme

Gasversorgung prüfen.  
Eingangsseitiges Sieb im Gaskombiregler optisch auf Verschmutzung prüfen.  
Gerät entriegeln.

#### Störungsursache

Unzureichende Gasversorgung, Brennerleistung reduziert.

### F.354

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Maßnahme

Gasgebläseeinheit ersetzen.

#### Störungsursache

Gasmodulationsventil Toleranz nicht im gültigen Bereich.

### F.355

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Maßnahme

Bei Kondenswasserstau: Dämmblöcke, Elektroden und Flammkörper austauschen.

#### Störungsursache

Kondenswasserstau oder Analogsignal Referenzprüfung: Flammensignal ist bei Brennerstart bereits vorhanden.  
Funktion Zündtrafo.

#### Hinweis

*Gebälseeinheit vor Öffnen des Brenners abbauen.  
Elektronik vor Wasserschäden schützen.*

Feuerungsautomat BCU austauschen.  
Zündtrafo und Zündleitung prüfen. Gegebenenfalls ersetzen.

## Störungsmeldungen (Fortsetzung)

### F.357

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Störungsursache

Unzureichende Gasversorgung.

#### Maßnahme

- Prüfen, ob alle verbauten Gasabsperrhähne geöffnet sind.
- Eingangssieb im Gaskombiregler optisch auf Verschmutzung prüfen und reinigen. Ggf. Gebläseeinheit austauschen.
- Gasruhedruck und Gasfließdruck messen.

- Falls der Gasruhedruck nicht abfällt, Leitung zur Gebläseeinheit prüfen.
- Bauseitige Gasleitung und Gasströmungswächter auf korrekte Dimensionierung und Funktion prüfen.
- Zündelektrode auf Verschleiß, Abbrand, Verformung prüfen. Elektrodenabstand prüfen. Ggf. Zündelektrode austauschen.
- Ggf. Gebläseeinheit austauschen.
- Gerät entriegeln.

#### Hinweis

*Falls der Hausdruckregler undicht ist, kann bei Brennerstillstand ein ansteigender Druck beobachtet werden. Bei erneutem Start der Anlage wird eventuell der Gasströmungswächter ausgelöst.*

### F.359

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Störungsursache

Kein Zündfunke vorhanden.

#### Maßnahme

- Prüfen, ob die Isolierung der Zündelektrode beschädigt ist.
- Prüfen, ob in der Zündphase am Zündbaustein 230 V~ anliegt. Falls nicht, Feuerungsautomat BCU austauschen.

- Falls 230 V~ am Eingang vom Zündbaustein anliegen, aber trotzdem der Fehler vorliegt, Zündbaustein ersetzen.
  - Anschluss- und Verbindungsleitungen von Zündbaustein und Zündelektrode prüfen.
- Gerät entriegeln.

### F.361

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Störungsursache

Flammensignal ist bei Brennerstart nicht vorhanden oder zu gering.

#### Maßnahme

Ionisationselektrode und Verbindungsleitung prüfen. Steckverbindungen auf Wackelkontakte prüfen.

#### Hinweis

*Ablagerungen auf den Elektroden weisen auf Fremdstoffe aus der Verbrennungsluft hin. Aufstellraum und Abgassystem auf Ursachen der Ablagerungen prüfen. Z. B. Waschmittel, Reinigungsmittel, Körperpflegemittel, Ablagerungen im Zuluftweg (Schornstein).*

Gerät entriegeln.

### F.364

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Störungsursache

Interner Systemfehler

## Störungsmeldungen (Fortsetzung)

### Maßnahme

Die Störung F.364 tritt immer in Verbindung mit einer der folgenden Störungen auf:

- F.67
- F.348
- F.349

Falls der Fehler F.364 weiterhin auftritt, BCU austauschen.

### F.365

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Maßnahme

Feuerungsautomat BCU austauschen.

#### Störungsursache

Stromversorgung zum Gasventil schaltet nicht aus.

### F.366

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Maßnahme

Feuerungsautomat BCU austauschen.

#### Störungsursache

Stromversorgung zum Gasventil schaltet nicht aus.

### F.367

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Maßnahme

Feuerungsautomat BCU austauschen.

#### Störungsursache

Stromversorgung zum Gasventil schaltet nicht aus.

### F.368

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Maßnahme

Gasversorgung (Gasdruck) prüfen.  
Gasdruckwächter prüfen (falls vorhanden). Ggf. Verbinden Gasdruckwächter trennen und prüfen, ob der Brenner startet.  
Gerät entriegeln.

#### Störungsursache

Fehler Gasdruckwächter. Zwangsbelüftungszeit abgelaufen.

### F.369

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Maßnahme

Gasversorgung (Gasdruck und Gasströmungswächter) prüfen.  
Abgas-/Zuluftanlage auf Abgasrezirkulation prüfen.

#### Störungsursache

Flammenverlust direkt nach Flammenbildung (während der Sicherheitszeit).

**Störungsmeldungen** (Fortsetzung)

- Ionisationselektrode prüfen:
- Abstand zum Flammkörper.
  - Verschmutzung der Elektrode.

Gerät entriegeln.

**F.370****Verhalten der Anlage**

Brenner auf Störung.

**Störungsursache**

Brennstoffventil oder Modulationsventil schließt nicht.

**Maßnahme**

Gerät entriegeln.  
Falls Fehler wiederholt auftritt, Feuerungsautomat BCU austauschen.

**F.371****Verhalten der Anlage**

Brenner auf Störung.

**Störungsursache**

Gebläsedrehzahl zu niedrig.

**Maßnahme**

- Falls ein Kommunikationsfehler angezeigt wird, diesen zunächst beheben.
- Falls sich nach kurzer Zeit (ca. 2-3 Minuten) der Fehler wieder einstellen, ohne dass ein Kommunikationsfehler vorliegt, iNR77 Gebläse austauschen.
- Vitodens spannungsfrei schalten. Mindestens 2 min warten. Spannung wieder einschalten

**F.372****Verhalten der Anlage**

Brenner auf Störung.

**Störungsursache**

Wiederholter Flammenverlust während der Kalibrierung.

**Maßnahme**

- Ionisationselektrode und Verbindungsleitung prüfen.
- Steckverbindungen auf Wackelkontakte prüfen.
- Abgassystem prüfen. Ggf. Abgasrezirkulation beseitigen.
- Anlage auf Kondenswasserstau prüfen.
- Eingang Gaskombiregler und eingangsseitiges Sieb optisch auf Verschmutzung prüfen.

**Hinweis**

*Um Wasserschäden zu vermeiden Gebläseeinheit vor Ausbau des Brenners abbauen. Ablagerungen auf den Elektroden weisen auf Fremdstoffe aus der Verbrennungsluft hin.*

Aufstellraum und Abgassystem auf Ursachen der Ablagerungen prüfen. Z. B. Waschmittel, Reinigungsmittel, Körperpflegemittel, Ablagerungen im Zuluftweg (Schornstein). Falls Flammkörper und Ionisationselektrode ausgetauscht werden, zusätzlich Gebläseeinheit, Gas-Luft-Kanal und Venturiverlängerung reinigen. Gerät entriegeln.

**F.373****Verhalten der Anlage**

Brenner auf Störung.

**Störungsursache**

Zu geringe Wärmeabnahme während der Kalibrierung. Temperaturwächter hat ausgeschaltet.

**Maßnahme**

- Für ausreichende Wärmeabnahme sorgen.
- Umwälzpumpe auf Defekt, Verkalkung oder Blockade prüfen.
- Funktion 3-Wege-Umschaltventil im Aktorentest prüfen. Anlage entlüften.
- Volumenstromsensor auf Funktion prüfen. Gerät ggf. entriegeln.

### F.375

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Störungsursache

Kalibrierungsfehler Ionisationsstrom.

#### Maßnahme

- Gasfließdruck prüfen.
- Eingangsseitiges Sieb am Gaskombiregler auf Verschmutzung prüfen.

- Ionisationselektrode auf Verschmutzung prüfen.
- Abgassystem prüfen. Ggf. Abgasrezirkulation beseitigen.
- Gerät entriegeln.

### F.377

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Störungsursache

Nachbereitung Ionisationsstrom Kalibrierung: Stabilisierungsbedingungen für Nachkalibrierung nicht erreicht.

#### Maßnahme

Gasarteinstellung prüfen. Bei wiederholtem Auftreten Feuerungsautomat BCU austauschen.  
Gerät entriegeln.

### F.378

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Störungsursache

Flammenverlust in der Stabilisierungsphase.

#### Maßnahme

- Gasversorgung prüfen (Gasdruck, Gasströmungswächter, Gasabsperrhähne).
- Ionisationselektrode auf korrekte Montage und Dichtung auf Beschädigung prüfen.  
Ggf. Ionisationselektrode und Dichtung austauschen.

- Ionisationselektrode und Flammkörper auf Verschmutzung prüfen.
- Zündelektrode auf korrekte Montage und Dichtung auf Beschädigung prüfen.  
Ggf. Zündelektrode bzw. Dichtung austauschen.
- Flammkörper, Wärmedämmring/-block und Abgaswärmetauscher auf Beschädigung prüfen.
- Abgas-/Zuluftanlage auf Abgasrezirkulation prüfen.
- Kondenswasserablauf und Siphon auf Beschädigung, mögliche Verstopfung und Verformung prüfen.
- Gerät entriegeln.

### F.379

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Störungsursache

Flammensignal nicht vorhanden oder zu gering.

#### Maßnahme

- Prüfen, ob alle verbauten Gasabsperrhähne komplett geöffnet sind.
- Ruhe- und Anschlussdruck (Fließdruck) prüfen.
- Bauseitige Gasleitung und Gasströmungswächter auf korrekte Dimensionierung und Funktion prüfen.
- Ionisationselektrode optisch auf Verschleiß, Abbrand, Verformung und Beschädigung prüfen.  
Ionisationselektrode ggf. austauschen.

**Störungsmeldungen** (Fortsetzung)

- Verbindungsleitung und Stecker der Ionisationselektrode auf Beschädigung und festen Sitz prüfen.
- Zündelektrode auf Verschleiß, Abbrand, Verformung prüfen. Elektrodenabstand prüfen. Zündelektrode ggf. austauschen.
- Flammkörper auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen.
- Gerät entriegeln.

**F.380****Verhalten der Anlage**

Brenner auf Störung.

**Störungsursache**

Flammenverlust direkt nach Flammenbildung (während der Sicherheitszeit).

**Maßnahme**

- Gasversorgung prüfen (Gasdruck, Gasströmungswächter, Gasabsperrhähne).
- Ionisationselektrode auf korrekte Montage und Dichtung auf Beschädigung prüfen.  
Ggf. Ionisationselektrode bzw. Dichtung austauschen.
- Ionisationselektrode und Flammkörper auf Verschmutzung prüfen.
- Zündelektrode auf korrekte Montage und Dichtung auf Beschädigung prüfen.  
Ggf. Zündelektrode bzw. Dichtung austauschen.
- Flammkörper, Wärmedämmring/-block und Abgaswärmetauscher auf Beschädigung prüfen.
- Abgas-/Zuluftanlage auf Abgasrezirkulation prüfen.
- Kondenswasserablauf und Siphon auf Beschädigung, mögliche Verstopfung und Verformung prüfen.
- Gerät entriegeln.

**F.381****Verhalten der Anlage**

Brenner auf Störung.

**Störungsursache**

Flammenverlust in der Betriebsphase.

**Maßnahme**

- Gasversorgung prüfen (Gasdruck, Gasströmungswächter, Gasabsperrhähne).
- Ionisationselektrode auf korrekte Montage und Dichtung auf Beschädigung prüfen.  
Ggf. Ionisationselektrode bzw. Dichtung austauschen.
- Ionisationselektrode und Flammkörper auf Verschmutzung prüfen.
- Zündelektrode auf korrekte Montage und Dichtung auf Beschädigung prüfen.  
Ggf. Zündelektrode bzw. Dichtung austauschen.
- Flammkörper, Wärmedämmring/-block und Abgaswärmetauscher auf Beschädigung überprüfen.
- Abgas-/Zuluftanlage auf Abgasrezirkulation prüfen.
- Kondenswasserablauf und Siphon auf Beschädigung, mögliche Verstopfung und Verformung prüfen.
- Gerät entriegeln.

**F.382****Verhalten der Anlage**

Brenner auf Störung.

**Störungsursache**

Fehlerzähler hat Grenzwert überschritten.

**Maßnahme**

Gerät entriegeln. Fehleranalyse anhand Fehlerhistorie abarbeiten.

## Störungsmeldungen (Fortsetzung)

### F.383

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Störungsursache

Mögliche Verschmutzung der Gasleitung.

#### Maßnahme

- Gasleitung auf Verunreinigung prüfen.
  - Gasanschlussdruck prüfen.
  - Ggf. Gasgebläse ersetzen.
- Gerät entriegeln.

### F.384

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Störungsursache

Mögliche Verschmutzung der Gasleitung.

#### Maßnahme

- Gasleitung auf Verunreinigung prüfen.
  - Gasanschlussdruck prüfen.
  - Ggf. Gasgebläse ersetzen.
- Gerät entriegeln.

### F.385

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Störungsursache

Kurzschluss Signal 1 Ionisationsstrom.

Feuerungsautomat BCU defekt.

#### Maßnahme

Masseschluss IO-Elektrode prüfen. Falls Fehler weiterhin besteht, Feuerungsautomat BCU austauschen.  
Gerät entriegeln.

### F.386

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Störungsursache

Feuerungsautomat BCU defekt.

#### Maßnahme

Feuerungsautomat BCU austauschen.  
Gerät entriegeln.

### F.387

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Störungsursache

Masseschluss Ionisationsstrom. Feuerungsautomat BCU defekt.

#### Maßnahme

Ionisationselektrode und Verbindungsleitung prüfen.  
Falls Fehler weiterhin besteht, Feuerungsautomat BCU austauschen.  
Gerät entriegeln.

### F.388

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Störungsursache

Feuerungsautomat BCU defekt.

**Störungsmeldungen** (Fortsetzung)**Maßnahme**

Gerät entriegeln.

Feuerungsautomat BCU austauschen.

**F.395****Verhalten der Anlage**

Brenner auf Störung.

**Störungsursache**

Masseschluss IO-Elektrode, Feuerungsautomat BCU defekt.

**Maßnahme**

Masseschluss Zündelektrode prüfen. Falls Fehler weiterhin besteht, Feuerungsautomat BCU austauschen. Gerät entriegeln.

**F.396****Verhalten der Anlage**

Brenner auf Störung.

**Störungsursache**

Feuerungsautomat BCU defekt.

**Maßnahme**

Feuerungsautomat BCU austauschen. Gerät entriegeln.

**F.399****Verhalten der Anlage**

Brenner auf Störung.

**Störungsursache**

Masseschluss IO-Elektrode, Feuerungsautomat BCU defekt.

**Maßnahme**

Masseschluss IO-Elektrode prüfen. Falls Fehler weiterhin besteht, Feuerungsautomat BCU austauschen. Gerät entriegeln.

**F.400****Verhalten der Anlage**

Brenner auf Störung.

**Störungsursache**

Feuerungsautomat BCU defekt.

**Maßnahme**

Feuerungsautomat BCU austauschen. Gerät entriegeln.

**F.401****Verhalten der Anlage**

Brenner auf Störung.

**Störungsursache**

Masseschluss IO-Elektrode, Feuerungsautomat BCU defekt.

**Maßnahme**

Masseschluss IO-Elektrode prüfen. Falls Fehler weiterhin besteht, Feuerungsautomat BCU austauschen. Gerät entriegeln.



**F.402**

**Verhalten der Anlage**

Brenner auf Störung.

**Störungsursache**

Feuerungsautomat BCU defekt.

**Maßnahme**

Feuerungsautomat BCU austauschen.  
Gerät entriegeln.

**F.403**

**Verhalten der Anlage**

Brenner auf Störung.

**Störungsursache**

Masseschluss Ionisationselektrode, Feuerungsautomat BCU defekt.

**Maßnahme**

Masseschluss IO-Elektrode prüfen. Falls Fehler weiterhin besteht, Feuerungsautomat BCU austauschen.  
Gerät entriegeln.

**F.404**

**Verhalten der Anlage**

Brenner auf Störung.

**Störungsursache**

Feuerungsautomat BCU defekt.

**Maßnahme**

Feuerungsautomat BCU austauschen.  
Gerät entriegeln.

**F.405**

**Verhalten der Anlage**

Brenner auf Störung.

**Störungsursache**

Masseschluss Ionisationselektrode, Feuerungsautomat BCU defekt.

**Maßnahme**

Masseschluss IO-Elektrode prüfen. Falls Fehler weiterhin besteht, Feuerungsautomat BCU austauschen.  
Gerät entriegeln.

**F.406**

**Verhalten der Anlage**

Brenner auf Störung.

**Störungsursache**

Feuerungsautomat BCU defekt.

**Maßnahme**

Feuerungsautomat BCU austauschen.  
Gerät entriegeln.

**F.408**

**Verhalten der Anlage**

Brenner auf Störung.

**Störungsursache**

Feuerungsautomat BCU defekt.

**Störungsmeldungen** (Fortsetzung)**Maßnahme**

Gerät entriegeln.

Feuerungsautomat BCU austauschen.

**F.410****Verhalten der Anlage**

Brenner auf Störung.

**Maßnahme**Feuerungsautomat BCU austauschen.  
Gerät entriegeln.**Störungsursache**

Feuerungsautomat BCU defekt.

**F.416****Verhalten der Anlage**

Brenner blockiert.

- Netzschalter ausschalten und wieder einschalten.
- Gerät entriegeln.

**Störungsursache**

Abgastemperatursensor nicht richtig positioniert.

**Hinweis**

*Falls Störungsmeldung F.416 weiterhin angezeigt wird, obwohl der Abgastemperatursensor richtig montiert ist: Bei Erstinbetriebnahme kann es zu Brennerstörungen z. B. durch Luft in der Gasleitung kommen. Ursache beseitigen. Gerät entriegeln.*

**Maßnahme****Hinweis**

*Prüfen, ob weitere Störungsmeldungen im Fehlerspeicher vorliegen. Diese zunächst beheben.*

- Prüfen, ob der Abgastemperatursensor richtig montiert ist (Bajonettverschluss).  
Falls erforderlich, Lage des Abgastemperatursensors korrigieren.
- Widerstand des Abgastemperatursensors messen.  
Falls erforderlich, defekten Abgastemperatursensor austauschen.

**F.417****Verhalten der Anlage**

Brenner auf Störung.

**Maßnahme**Feuerungsautomat BCU austauschen.  
Gerät entriegeln.**Störungsursache**

Feuerungsautomat BCU defekt.

**F.418****Verhalten der Anlage**

Brenner auf Störung.

**Maßnahme**Feuerungsautomat BCU austauschen.  
Gerät entriegeln.**Störungsursache**

Feuerungsautomat BCU defekt.

### F.425

#### Verhalten der Anlage

Anlage im Regelbetrieb, Bilanzierung außer Betrieb.

#### Störungsursache

Zeitsynchronisierung fehlgeschlagen.

#### Maßnahme

Uhrzeit einstellen. Falls externe Uhrzeit verwendet wird, Parameter 1504 und 508 prüfen.

### F.430

#### Verhalten der Anlage

Regelbetrieb nach Sollwerten des Wärmeerzeugers.

#### Störungsursache

Kommunikationsfehler Gateway.

#### Maßnahme

Verbindungsleitung und Spannungsversorgung Gateway-Modul prüfen.

### F.431

#### Verhalten der Anlage

Regelbetrieb nach Sollwerten des Wärmeerzeugers.

#### Störungsursache

Kommunikationsfehler KNX Gateway.

#### Maßnahme

Verbindungsleitung und Spannungsversorgung Gateway-Modul prüfen.

### F.436

#### Verhalten der Anlage

Regelbetrieb

#### Störungsursache

Kurzschluss Volumenstromsensor.

#### Maßnahme

Volumenstromsensor prüfen.

### F.446

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Störungsursache

Abweichung Vorlauftemperatursensor/Sicherheitstemperaturbegrenzer Wärmeerzeuger.

#### Maßnahme

- Falls die Störungsmeldungen F.184 oder F.185 gleichzeitig angezeigt werden, diese zunächst beheben.
- Falls Störungsmeldung F.446 anliegt, Anschlüsse und Steckverbindung X1 (Stecker 3 und 3A) am Feuerungsautomat BCU auf korrekten Sitz, Kontaktkorrosion und mechanische Beschädigung prüfen. Ggf. Verbindungsleitung austauschen.
- Vorlauftemperatursensor prüfen, siehe Kapitel „Vorlauftemperatursensor“.
- Falls Störungsmeldung wiederholt auftritt, Sensor austauschen.
- Gerät entriegeln.

**Störungsmeldungen** (Fortsetzung)**F.447****Verhalten der Anlage**

Brenner auf Störung.

**Störungsursache**

Abweichung Signal Ionisationsspannung.

**Maßnahme**

Feuerungsautomat BCU austauschen.  
Gerät entriegeln.

**F.448****Verhalten der Anlage**

Brenner auf Störung.

**Störungsursache**

Abweichung Signal Ionisationsspannung.

**Maßnahme**

Feuerungsautomat BCU austauschen.  
Gerät entriegeln.

**F.449****Verhalten der Anlage**

Brenner auf Störung.

**Störungsursache**

Fehler in zeitlicher Programmlaufüberwachung.

**Maßnahme**

Gerät entriegeln. Bei wiederholtem Auftreten Feuerungsautomat BCU austauschen.

**F.450****Verhalten der Anlage**

Brenner auf Störung.

**Störungsursache**

Fehler in zeitlicher Programmlaufüberwachung.

**Maßnahme**

Gerät entriegeln. Bei wiederholtem Auftreten Feuerungsautomat BCU austauschen.

**F.451****Verhalten der Anlage**

Brenner auf Störung.

**Störungsursache**

Fehler in zeitlicher Programmlaufüberwachung.

**Maßnahme**

Gerät entriegeln. Bei wiederholtem Auftreten Feuerungsautomat BCU austauschen.

**F.452****Verhalten der Anlage**

Brenner auf Störung.

**Störungsursache**

Fehler in zeitlicher Programmlaufüberwachung.

### Maßnahme

Gerät entriegeln. Bei wiederholtem Auftreten Feuerungsautomat BCU austauschen.

### F.453

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Störungsursache

Synchronisationsfehler Ablauffolge.

#### Maßnahme

Gerät entriegeln. Bei wiederholtem Auftreten Feuerungsautomat BCU austauschen.

### F.454

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Störungsursache

Falsche Parametrierung Feuerungsautomat BCU

#### Maßnahme

- Feuerungsautomat BCU (Teilnehmernummer 50) neu parametrieren.
- Gerät entriegeln.
- Falls Fehlercode weiterhin auftritt, Feuerungsautomat BCU austauschen.
- Gerät entriegeln.

### F.455

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Störungsursache

Fehler in Programmlaufüberwachung.

#### Maßnahme

Gerät entriegeln. Bei wiederholtem Auftreten Feuerungsautomat BCU austauschen.

### F.456

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Störungsursache

Fehler in Programmlaufüberwachung.

#### Maßnahme

Gerät entriegeln. Bei wiederholtem Auftreten Feuerungsautomat BCU austauschen.

### F.457

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Störungsursache

Gebläse schwergängig oder blockiert.

#### Maßnahme

Gerät entriegeln.  
Gebläse auf Schwergängigkeit prüfen. Bei starker Verschmutzung oder Schleifgeräuschen Gebläseeinheit austauschen.

## Störungsmeldungen (Fortsetzung)

### F.458

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Störungsursache

Fehlerhafte Entriegelungssequenz.

#### Maßnahme

Verbindungen zwischen Zentral-Elektronikmodul HMU und Bedieneinheit HMI prüfen.  
Gerät entriegeln.

### F.463

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Störungsursache

Unsaubere Verbrennungsluft, Abgasrezirkulation.

#### Maßnahme

Abgassystem auf Verschmutzung und Abgasrezirkulation prüfen. Ggf. Abgassystem reinigen.

Brenner entriegeln.

#### Hinweis

*Ablagerungen auf den Elektroden weisen auf Fremdstoffe aus der Verbrennungsluft hin. Aufstellraum und Abgassystem auf Ursachen der Ablagerungen prüfen. Z. B. Waschmittel, Reinigungsmittel, Körperpflegemittel, Ablagerungen im Zuluftweg (Schornstein). Falls Flammkörper und Ionisationselektrode ausgetauscht werden, zusätzlich Gebläseeinheit, Gas-Luft-Kanal und Venturiverlängerung reinigen. Gerät entriegeln.*

### F.464

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Störungsursache

Ionisationsstrom während der Kalibrierung zu niedrig. Differenz zum Vorgängerwert nicht plausibel.

#### Maßnahme

- Ionisationselektrode und Verbindungsleitung prüfen. Steckverbindungen auf Wackelkontakte prüfen.
- Prüfen, ob hohe Staubbelastung in der Zuluft vorhanden (z. B. durch Bauarbeiten).
- Abgassystem prüfen. Ggf. Abgasrezirkulation beseitigen.
- Anlage auf Kondenswasserstau prüfen.

Gerät entriegeln.

#### Hinweis

*Um Wasserschäden zu vermeiden Gebläseeinheit vor Ausbau des Brenners abbauen.*

Falls Störung permanent vorhanden, Feuerungsautomat BCU austauschen.

#### Hinweis

*Ablagerungen auf den Elektroden weisen auf Fremdstoffe aus der Verbrennungsluft hin. Aufstellraum und Abgassystem auf Ursachen der Ablagerungen prüfen. Z. B. Waschmittel, Reinigungsmittel, Körperpflegemittel, Ablagerungen im Zuluftweg (Schornstein). Falls Flammkörper und Ionisationselektrode ausgetauscht werden, zusätzlich Gebläseeinheit, Gas-Luft-Kanal und Venturiverlängerung reinigen.*

### F.467

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Störungsursache

Gasversorgung während der Kalibrierung unzureichend. Verschmutzte oder zu gering dimensionierte Gasleitung.

#### Maßnahme

- Gasruhedruck und Gasfließdruck prüfen.
  - Bauseitige Gasleitung und Gasströmungswächter auf korrekte Dimensionierung prüfen.
  - Eingang Gaskombiregler und eingangsseitiges Sieb optisch auf Verschmutzung prüfen.
- Gerät entriegeln.

### Störungsmeldungen (Fortsetzung)

#### Hinweis

Verunreinigungen, z. B. durch eine hartgelötete Gasleitung, können das eingangsseitige Sieb des Gaskombireglers zusetzen.

#### F.468

##### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

##### Störungsursache

Ionisationsstrom während der Kalibrierung zu hoch.

##### Maßnahme

Abstand der Ionisationselektrode zum Flammkörper prüfen.  
Prüfen, ob hohe Staubbelastung in der Zuluft vorhanden (z. B. durch Bauarbeiten).

Gerät entriegeln.

#### Hinweis

Ablagerungen auf den Elektroden weisen auf Fremdstoffe aus der Zuluft hin. Aufstellraum und Abgassystem auf Ursachen der Ablagerungen prüfen. Z. B. Waschmittel, Reinigungsmittel, Körperpflegemittel, Ablagerungen im Zuluftweg (Schornstein).  
Falls Flammkörper und Ionisationselektrode ausgetauscht werden, zusätzlich Gebläseeinheit, Gas-Luft-Kanal und Venturiverlängerung reinigen.

#### F.471

##### Verhalten der Anlage

Keine Wärmeanforderung.

##### Störungsursache

Anlagendrucksensor nicht verfügbar, unterbrochen oder Kurzschluss.

##### Maßnahme

- Anlagendrucksensor (Stecker 163) prüfen.
- Leitung und Steckverbindung prüfen.
- Messen, ob Versorgungsspannung zum Sensor 5 V<sub>DC</sub> beträgt.

#### F.473

##### Verhalten der Anlage

Keine Wärmeanforderung.

##### Störungsursache

Kommunikationsfehler Zentral-Elektronikmodul HMU.

##### Maßnahme

- Gerät entriegeln
- Netzreset durchführen.

- Verbindungsleitung zwischen Feuerungsautomat und Zentral-Elektronikmodul HMU prüfen.
- Verbindungsleitungen austauschen.
- Zentral-Elektronikmodul HMU austauschen.
- Feuerungsautomat BCU austauschen.

#### F.474

##### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

##### Störungsursache

Fehler in zeitlicher Programmlaufüberwachung.

##### Maßnahme

Gerät entriegeln.  
Falls Fehler wiederholt auftritt, Feuerungsautomat BCU austauschen.

## Störungsmeldungen (Fortsetzung)

### F.477

#### Verhalten der Anlage

Eingeschränkte Funktion der Solaranlage.  
Kein Solarertrag.

#### Störungsursache

Fehler Differenztemperaturüberwachung Solar Kollektor/Speicher Differenz außerhalb der Toleranz.  
Luft im Solarkreis. Sensor nicht richtig platziert. Pumpe defekt.

#### Maßnahme

- Folgendes Prüfen:
  - Fehlender bzw. nur geringer Volumenstrom im Solarkreislauf.
  - Ggf. Luft im Solarkreislauf.
  - Schmutz im System.
  - Korrekte Einstellung der Volumenströme prüfen.
  - Anlagendruck kontrollieren.
  - Vorhandene Rückschlagklappen auf Funktion prüfen.
  - Umwälzpumpe auf Funktion, Nenndrehzahl und Verschmutzung prüfen. Eventuell verbauten Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) prüfen.
  - Anschlüsse und Steckverbindung des TS1 Speichertemperatursensors [5] und TS2 Kollektortemperatursensor [6] am ADIO (EM-S1) auf korrekten Sitz, Kontaktkorrosion und mechanische Beschädigung prüfen.
  - Widerstand R für beide Sensoren (TS1 NTC 10 kΩ / TS2 NTC 20 kΩ) am abgezogenen Stecker prüfen. Ggf. Temperatursensoren austauschen.

#### Hinweis

*Zur genaueren Erfassung der Kollektortemperatur kann die Solarkreispumpe zyklisch kurzzeitig eingeschaltet werden. Ggf. die Intervallfunktion der Solarkreispumpe aktivieren.*

### F.517

#### Verhalten der Anlage

Fernbedienung ohne Funktion.  
Witterungsgeführter Betrieb: Regelbetrieb.  
Konstantbetrieb: witterungsgeführter Betrieb.

#### Störungsursache

Unterbrechung PlusBus-Leitung falsche Geräteadresse eingestellt Fernbedienung defekt.

#### Maßnahme

- Einstellung Inbetriebnahme-Assistent prüfen.
- Leitung zur Fernbedienung prüfen.
- Teilnehmernummer der Fernbedienung prüfen. Ggf. defekte Fernbedienung austauschen.

### F.527

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Störungsursache

Parameter-Update konnte nicht vollständig ausgeführt werden



### Maßnahme

- Betroffene Teilnehmer parametrieren. Mit Hilfe von ViGuide App den Service des betroffenen Teilnehmers vornehmen.
- Gerät entriegeln.
- Falls der Fehler wiederholt auftritt, betroffenen Teilnehmer austauschen.

### F.528

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Störungsursache

Grundprogrammierung fehlerhaft oder unvollständig.

#### Maßnahme

- Feuerungsautomat BCU austauschen.
- Gerät entriegeln

### F.530

#### Verhalten der Anlage

Solarfunktion eingeschränkt.

#### Störungsursache

Sensorwert nicht verfügbar oder Unterbrechung eines oder mehrerer Sensoren/fehlende(r) Sensor(en).

#### Maßnahme

Sensor(en) prüfen, oder fehlende(n) Sensor(en) am Elektronikmodul SDIO anschließen.

### F.538

#### Verhalten der Anlage

Keine solare Heizungsunterstützung bei SDIO.

#### Störungsursache

Unterbrechung des Temperatursensors am Systemrücklauf.

#### Maßnahme

Sensor prüfen, oder fehlenden Sensor am Elektronikmodul SDIO anschließen.

### F.539

#### Verhalten der Anlage

Keine solare Heizungsunterstützung bei SDIO.

#### Störungsursache

Kurzschluss des Temperatursensors am Systemrücklauf.

#### Maßnahme

Sensor prüfen, bzw. fehlenden Sensor am Elektronikmodul SDIO anschließen.

### F.540

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Störungsursache

Kondenswasserstau in der Wärmezelle.

**Störungsmeldungen** (Fortsetzung)**Maßnahme**

- Anlage auf Kondenswasserstau prüfen.
- Kondenswasserablauf und Siphon prüfen.
- Ggf. Dämmblöcke, Elektroden und Flammkörper austauschen.

**Hinweis**

*Um Wasserschäden zu vermeiden, Gebläseeinheit vor Ausbau des Brenners abbauen.*

Gerät entriegeln.

**F.544****Verhalten der Anlage**

Mischer fährt zu. Heizkreispumpe ist in Betrieb.

**Störungsursache**

Unterbrechung Vorlauftemperatursensor Heizkreis 2 mit Mischer.  
Einstellung bei Inbetriebnahme falsch.

**Maßnahme**

- Vorlauftemperatursensor Mischer 2 prüfen.
- Spannung am Sensoreingang am Elektronikmodul messen. Sollwert: 3,3 V<sub>DC</sub> bei abgeklemmtem Sensor
- Einstellung Inbetriebnahme-Assistent prüfen.
- Einstellung Drehschalter ADIO prüfen.

**F.545****Verhalten der Anlage**

Mischer fährt zu. Heizkreispumpe ist in Betrieb.

**Störungsursache**

Kurzschluss Vorlauftemperatursensor Heizkreis 2 mit Mischer.

**Maßnahme**

Vorlauftemperatursensor Mischer 2 prüfen.  
Spannung am Sensoreingang am Elektronikmodul messen. Sollwert: 3,3 V<sub>DC</sub> bei abgeklemmtem Sensor

**F.546****Verhalten der Anlage**

Mischer fährt zu. Heizkreispumpe ist in Betrieb.

**Störungsursache**

Unterbrechung Vorlauftemperatursensor Heizkreis 3 mit Mischer

**Maßnahme**

- Vorlauftemperatursensor Mischer 3 prüfen.
- Spannung am Sensoreingang am Elektronikmodul messen. Sollwert: 3,3 V<sub>DC</sub> bei abgeklemmtem Sensor
- Einstellung Inbetriebnahme-Assistent prüfen.
- Einstellung Drehschalter ADIO prüfen.

**F.547****Verhalten der Anlage**

Mischer fährt zu. Heizkreispumpe ist in Betrieb.

**Störungsursache**

Kurzschluss Vorlauftemperatursensor Heizkreis 3 mit Mischer.

**Maßnahme**

Vorlauftemperatursensor Mischer 3 prüfen.  
Spannung am Sensoreingang am Elektronikmodul messen. Sollwert: 3,3 V<sub>DC</sub> bei abgeklemmtem Sensor

**F.548****Verhalten der Anlage**

Mischer fährt zu. Heizkreispumpe ist in Betrieb.

## Störungsmeldungen (Fortsetzung)

### Störungsursache

Kurzschluss Vorlauftemperatursensor Heizkreis 4 mit Mischer

### Maßnahme

- Vorlauftemperatursensor Mischer 4 prüfen.
- Spannung am Sensoreingang am Elektronikmodul messen. Sollwert: 3,3 V<sub>DC</sub> bei abgeklemmtem Sensor

- Einstellung Inbetriebnahme-Assistent prüfen.
- Einstellung Drehschalter ADIO prüfen.

## F.549

### Verhalten der Anlage

Mischer fährt zu. Heizkreispumpe ist in Betrieb.

### Störungsursache

Kurzschluss Vorlauftemperatursensor Heizkreis 4 mit Mischer.

### Maßnahme

Vorlauftemperatursensor Mischer 4 prüfen.  
Spannung am Sensoreingang am Elektronikmodul messen. Sollwert: 3,3 V<sub>DC</sub> bei abgeklemmtem Sensor

## F.574

### Verhalten der Anlage

Regelbetrieb ohne Raumeinfluss.

### Störungsursache

Raumtemperatursensor im Heizkreis 1 nicht vorhanden.

### Maßnahme

Externen Raumtemperatursensor im Heizkreis oder Raumtemperatursensor bei Fernbedienung prüfen.  
Einstellung Parameter 933.6 prüfen.

## F.575

### Verhalten der Anlage

Regelbetrieb ohne Raumeinfluss.

### Störungsursache

Unterbrechung Raumtemperatursensor Heizkreis 1.

### Maßnahme

Externen Raumtemperatursensor im Heizkreis oder Raumtemperatursensor bei Fernbedienung prüfen.

## F.576

### Verhalten der Anlage

Regelbetrieb ohne Raumeinfluss.

### Störungsursache

Kurzschluss Raumtemperatursensor Heizkreis 1.

### Maßnahme

Externen Raumtemperatursensor im Heizkreis oder Raumtemperatursensor bei Fernbedienung prüfen.

**Störungsmeldungen** (Fortsetzung)**F.577****Verhalten der Anlage**

Regelbetrieb ohne Raumeinfluss.

**Störungsursache**

Raumtemperatursensor in Heizkreis 2 nicht vorhanden.

**Maßnahme**

Externen Raumtemperatursensor im Heizkreis oder Raumtemperatursensor bei Fernbedienung prüfen.  
Einstellung Parameter 934.6 prüfen.

**F.578****Verhalten der Anlage**

Regelbetrieb ohne Raumeinfluss.

**Störungsursache**

Unterbrechung Raumtemperatursensor in Heizkreis 2.

**Maßnahme**

Externen Raumtemperatursensor im Heizkreis oder Raumtemperatursensor bei Fernbedienung prüfen.

**F.579****Verhalten der Anlage**

Regelbetrieb ohne Raumeinfluss.

**Störungsursache**

Kurzschluss Raumtemperatursensor in Heizkreis 2.

**Maßnahme**

Externen Raumtemperatursensor im Heizkreis oder Raumtemperatursensor bei Fernbedienung prüfen.

**F.580****Verhalten der Anlage**

Regelbetrieb ohne Raumeinfluss.

**Störungsursache**

Raumtemperatursensor Heizkreis 3 nicht vorhanden.

**Maßnahme**

Externen Raumtemperatursensor im Heizkreis oder Raumtemperatursensor bei Fernbedienung prüfen.  
Einstellung Parameter 935.6 prüfen.

**F.581****Verhalten der Anlage**

Regelbetrieb ohne Raumeinfluss.

**Störungsursache**

Unterbrechung beim Raumtemperatursensor in Heizkreis 3.

**Maßnahme**

Externen Raumtemperatursensor im Heizkreis oder Raumtemperatursensor bei Fernbedienung prüfen.

**F.582****Verhalten der Anlage**

Regelbetrieb ohne Raumeinfluss.

## Störungsmeldungen (Fortsetzung)

### Störungsursache

Kurzschluss beim Raumtemperatursensor in Heizkreis 3.

### Maßnahme

Externen Raumtemperatursensor im Heizkreis oder Raumtemperatursensor bei Fernbedienung prüfen.

### F.583

#### Verhalten der Anlage

Regelbetrieb ohne Raumeinfluss.

#### Maßnahme

Externen Raumtemperatursensor im Heizkreis oder Raumtemperatursensor bei Fernbedienung prüfen. Einstellung Parameter 936.6 prüfen.

#### Störungsursache

Raumtemperatursensor in Heizkreis 4 nicht vorhanden.

### F.584

#### Verhalten der Anlage

Regelbetrieb ohne Raumeinfluss.

#### Maßnahme

Externen Raumtemperatursensor im Heizkreis oder Raumtemperatursensor bei Fernbedienung prüfen.

#### Störungsursache

Unterbrechung Raumtemperatursensor in Heizkreis 4.

### F.585

#### Verhalten der Anlage

Regelbetrieb ohne Raumeinfluss.

#### Maßnahme

Externen Raumtemperatursensor im Heizkreis oder Raumtemperatursensor bei Fernbedienung prüfen.

#### Störungsursache

Kurzschluss Raumtemperatursensor in Heizkreis 4.

### F.666

#### Verhalten der Anlage

Keine Solarfunktion mit Vorerwärmung aktiv. 2. Speicher und solare Umschichtpumpe außer Funktion.

#### Maßnahme

Temperatursensor TS3 prüfen.

#### Störungsursache

Unterbrechung des Sensors für Trinkwasservorerwärmung TS3.

### F.667

#### Verhalten der Anlage

Keine Solarfunktion mit Vorerwärmung aktiv. 2. Speicher-Wassererwärmer und solare Umschichtpumpe außer Funktion.

#### Störungsursache

Kurzschluss des Sensors für Trinkwasservorerwärmung TS3.

**Störungsmeldungen** (Fortsetzung)**Maßnahme**

Temperatursensor TS3 prüfen.

**F.668****Verhalten der Anlage**

Keine Solarfunktion mit Vorerwärmung aktiv. 2. Speicher-Wassererwärmer und solare Umschichtpumpe außer Funktion.

**Maßnahme**

Temperatursensor TS4 prüfen.

**Störungsursache**

Unterbrechung des Sensors für Trinkwassernachwärmung TS4.

**F.669****Verhalten der Anlage**

Keine Solarfunktion mit Vorerwärmung aktiv. 2. Speicher und solare Umschichtpumpe außer Funktion.

**Maßnahme**

Temperatursensor TS4 prüfen.

**Störungsursache**

Kurzschluss des Sensor für Trinkwasservorerwärmung TS4.

**F.670****Verhalten der Anlage**

Keine solare Heizungsunterstützung.

**Maßnahme**

Temperatursensor TS3 prüfen.

**Störungsursache**

Unterbrechung des Puffertemperatursensors TS3.

**F.671****Verhalten der Anlage**

Keine solare Heizungsunterstützung.

**Maßnahme**

Temperatursensor TS3 prüfen.

**Störungsursache**

Kurzschluss des Puffertemperatursensors TS3.

**F.672****Verhalten der Anlage**

Keine Solarfunktion mit Thermostatfunktion und solare Umschichtpumpe außer Funktion.

**Störungsursache**

Unterbrechung des Temperatursensors der Thermostatfunktion TS3.

### Maßnahme

Temperatursensor TS3 prüfen.

### F.673

#### Verhalten der Anlage

Keine Solarfunktion mit Thermostاتفunktion und solare Umschichtpumpe außer Funktion.

#### Maßnahme

Temperatursensor TS3 prüfen.

#### Störungsursache

Kurzschluss des Temperatursensors der Thermostاتفunktion TS3.

### F.682

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Maßnahme

Luftmassenstromsensor prüfen.

#### Störungsursache

Luftmassenstromsensor nicht vorhanden.

### F.683

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Maßnahme

Luftmassenstromsensor prüfen.

#### Störungsursache

Luftmassenstromsensor defekt.

### F.684

#### Verhalten der Anlage

Brenner auf Störung.

#### Maßnahme

Rückströmsicherung prüfen.

#### Störungsursache

Rückströmsicherung defekt.

### F.688

#### Verhalten der Anlage

Elektronikmodul MZIO im Notbetrieb.

#### Maßnahme

Einstellung im Inbetriebnahme-Assistent prüfen, ggf. korrigieren.

#### Störungsursache

Kommunikationsfehler Elektronikmodul MZIO.

Anschlüsse und Leitungen zum Elektronikmodul MZIO prüfen.

PlusBus Spannungspegel (24 bis 28 V) prüfen.

**Störungsmeldungen** (Fortsetzung)**F.694****Verhalten der Anlage**

Brenner auf Störung.

**Störungsursache**

Signalvergleich Abweichung Sicherheitsabgastemperaturbegrenzer.

**Maßnahme**

- Steckverbindung und Leitung Sensor prüfen.
- Sensor prüfen. Ggf. Sensor austauschen.
- Gerät entriegeln.

**F.762****Verhalten der Anlage**

Anlage auf Störung.

**Störungsursache**

Anlagendruck zu niedrig.

**Maßnahme**

Wasser nachfüllen. Anlage entlüften.  
Bei wiederholtem Auftreten: Membran-Ausdehnungsgefäß prüfen.

**F.764****Verhalten der Anlage**

Anlage auf Störung.

**Störungsursache**

Zusatzgerät meldet einen Fehler.

**Maßnahme**

- Da im Zusatzgerät ein Fehlercode vorliegt, muss dieser aus dem Fehlerspeicher des Zusatzgerätes ausgelesen werden.
- Die Massnahmen zum gespeicherten Fehlercode sind der Montage- und Serviceanleitung zu entnehmen.

**F.765****Verhalten der Anlage**

Anlage auf Störung.

**Störungsursache**

Keine Kommunikation zwischen Haupt- und Zusatzgerät.

**Maßnahme**

- Externe CAN-BUS-Verbindung zwischen Hauptgerät und Zusatzgerät prüfen (Leitung, Anschluss, Steckverbindung).
- Auf richtigen Leitungstyp prüfen (innerhalb eines CAN-BUS nur einen Leitungstyp verwenden).

- Verbindung der BUS-Leitung zwischen den Reglungen auf Quetsch-, Knick- und Scheuerstellen prüfen. Kontaktkorrosion oder sonstige Beschädigungen prüfen. Ggf. Bus-Leitung austauschen
- Auf richtige Anschlusslänge zwischen den Geräten prüfen.
- CAN-Abschlusswiderstand gemäß Kapitel "Einstellung Schalter Abschlusswiderstand CAN-BUS prüfen" .
- Ggf. betroffene Komponente des Zusatzgerätes austauschen.

**F.797****Verhalten der Anlage**

Keine Warmwasserbereitung, kein Heizbetrieb.

**Störungsursache**

Heizkreispumpe mechanischer Fehler.



### Maßnahme

Gerät entriegeln.

Pumpe prüfen, ggf. austauschen.

### F.799

#### Verhalten der Anlage

Keine Warmwasserbereitung, kein Heizbetrieb.

Heizsystem kann nicht betrieben werden, weil kein Volumenstrom zur Verfügung steht.

#### Störungsursache

Zentrale Heizkreispumpe meldet elektrischen Fehler.

#### Maßnahme

Gerät am Geräteschalter aus und wieder einschalten. Bei wiederholtem Auftreten Heizkreispumpe ersetzen.

### F.875

#### Verhalten der Anlage

Eingeschränkter Betrieb der Gerätekaskade

- Adern und Stecker auf korrekten Sitz prüfen.
- Anschlüsse auf Kontaktkorrosion prüfen.
- Leitungen auf mechanische Beschädigungen prüfen, z. B. auf Quetsch-, Knick-, Scheuer-, Bruchstellen.
- Zuordnung CAN L/CAN H prüfen.
- CAN Ground (GND) darf nicht angeschlossen sein.
- Leitungstyp prüfen: Li2YCYv, Twisted Pair-Kabel geschirmt oder 2-adrig CAT5 geschirmt Leitungslänge prüfen.
- Position und Anzahl der Abschlusswiderstände prüfen.

#### Störungsursache

Kommunikationsfehler zum (Führungs-) Hauptgerät.

#### Maßnahme

Folgende CAN-BUS-Anschlüsse prüfen:

- Anschluss an Stecker 91 am Elektronikmodul HMU.
- Anschlüsse an den weiteren CAN-BUS-Teilnehmern.

### F.980

#### Verhalten der Anlage

Keine Warmwasserbereitung.

- falsche Hydraulikkonfiguration,
- defekte Umwälzpumpe, Luft im Heizkreis,
- instabilen oder zu niedrigem Anlagendruck.

#### Hinweis

*Die Warmwasserbereitung ist für die in Parameter 1087.0 eingestellte Zeit gesperrt. Der Heizbetrieb ist während dieser Zeit weiterhin möglich. Nach Ablauf der in Parameter 1087.0 eingestellten Zeit ist die Warmwasserbereitung wieder freigegeben. Die Sperrzeit der Trinkwassererwärmung kann durch Netzreset des Gerätes abgebrochen werden. Gerät aus- und wieder einschalten. Weitere Informationen siehe Kapitel „Funktionsbeschreibung“.*

#### Maßnahme

- Prüfen, ob alle Absperrrichtungen des Speichers vollständig geöffnet sind.
- Eingestelltes Hydraulikschema prüfen, ggf. korrigieren.
- Sicherstellen, dass das System komplett entlüftet ist. Ggf. Entlüftungsprogramm des Heizkreises erneut starten.
- Sicherstellen, dass alle geräteseitigen Schnellentlüfter permanent geöffnet sind.
- Schnellentlüfter auf Undichtheiten prüfen, ggf. austauschen.
- Eingestellten Anlagendruck prüfen (zu geringer Anlagendruck kann diesen Fehler begünstigen).
- Umwälzpumpe prüfen, ggf. austauschen.

#### Störungsursache

Mindestvolumenstrom vor dem Beginn der Trinkwassererwärmung ist zu gering. Mögliche Ursachen:

- durch Absperrung oder zu starker Drosselung,
- Verkalkung, Verschlammung,

## Störungsmeldungen (Fortsetzung)

### F.981

#### Verhalten der Anlage

Keine Warmwasserbereitung.

#### Hinweis

Die Warmwasserbereitung ist für die in Parameter 1087.0 eingestellte Zeit gesperrt.

Der Heizbetrieb ist während dieser Zeit weiterhin möglich.

Nach Ablauf der in Parameter 1087.0 eingestellten Zeit ist die Warmwasserbereitung wieder freigegeben.

Die Sperrzeit der Trinkwassererwärmung kann durch Netzreset des Gerätes abgebrochen werden.

Gerät aus- und wieder einschalten. Weitere Informationen siehe Kapitel „Funktionsbeschreibung“.

#### Störungsursache

Mindestvolumenstrom während der Trinkwassererwärmung ist zu gering. Mögliche Ursachen:

- durch Absperrung oder zu starker Drosselung
- Verkalkung, Verschlammung

- falsche Hydraulikkonfiguration
- defekte Umwälzpumpe, Luft im Heizkreis
- instabilen oder zu niedrigem Anlagendruck

#### Maßnahme

- Prüfen, ob alle Absperrereinrichtungen des Speichers vollständig geöffnet sind.
- Eingestelltes Hydraulikschema prüfen, ggf. korrigieren.
- Sicherstellen, dass das System komplett entlüftet ist. Ggf. Entlüftungsprogramm des Heizkreises erneut starten (Auswahl über Service- Menü).
- Sicherstellen, dass alle geräteseitigen Schnellentlüfter permanent geöffnet sind.
- Schnellentlüfter auf Undichtheiten prüfen, ggf. ersetzen.
- Eingestellten Anlagendruck prüfen (zu geringer Anlagendruck kann diesen Fehler begünstigen).
- Umwälzpumpe prüfen, ggf. ersetzen.

### F.982

#### Verhalten der Anlage

Keine Warmwasserbereitung, kein Heizbetrieb.

#### Störungsursache

Trockenlauf Heizkreispumpe, Heizkreis 1.

#### Maßnahme

Pumpe und MAG prüfen.  
Wasserdruck prüfen.

### F.1312

#### Verhalten der Anlage

Keine aktuelle Zeitzone eingestellt. Ggf. Komfortverlust.

#### Störungsursache

Die UTC-Zeitverschiebung ist nicht eingestellt.

#### Maßnahme

Zeitzone einstellen.

#### Hinweis

Bei Störungen der Teilnehmer wird im Display „**Störung Teilnehm. ...**“ angezeigt.

### Weiterer Fehler ohne F.xxx, keine Kommunikation mit TCU.

#### Verhalten der Anlage

Keine Verbindung zu ViCare App oder Zubehör.

#### Störungsursache

Wenn das TCU Kommunikationsmodul nicht funktionsfähig ist, kann die Ursache im Security Mechanismus liegen.

#### Maßnahme

Neustart oder Zurücksetzen auf Werkseinstellung.

**Störungsmeldungen** (Fortsetzung)**Hinweis**

Manche Störungen stehen nicht unmittelbar im Zusammenhang mit einer Fehlermeldung (F.xxx).

Zum Beispiel:

- **Roter Bildschirm mit Text "Verbindungsfehler":**  
Kommunikationsproblem zwischen Bedieneinheit und Zentral-Elektronikmodul. Verbindung zwischen den Bauteilen prüfen.
- **Roter Bildschirm mit Text "Anwendungsfehler":**  
Falsche Bedieneinheit verbaut. Korrektes Bauteil einbauen.

**Weitere Meldungen****Wartungsmeldungen**

| Meldung im Display | Bedeutung                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P.1                | Wartung nach Zeitintervall steht bevor.                                                                                                                                                                |
| P.4                | Heizwasser nachfüllen.                                                                                                                                                                                 |
| P.8                | Wartung nach Brennerbetriebsstunden steht bevor.                                                                                                                                                       |
| P.37               | Vitodens zeigt eine Wartungsmeldung: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wartungsmeldung aus der Meldungsliste des Vitodens auslesen.</li> <li>■ Siehe Montage- und Serviceanleitung .</li> </ul> |

**Statusmeldungen**

| Meldung im Display | Bedeutung                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| S.9                | Vorbelüftung Gebläse für Heizbetrieb                                              |
| S.29               | Normalbetrieb für Heizung                                                         |
| S.36               | Komfortbetrieb für Warmwasserzapfung                                              |
| S.59               | Test Abgastemperatursensor aktiv                                                  |
| S.60               | Sommerbetrieb aktiv (Sparfunktion Außentemperatur)                                |
| S.74               | Heizunterdrückung Heizen                                                          |
| S.75               | Trinkwasserzirkulationspumpe aktiv                                                |
| S.94               | Keine Anforderung externe Aufschaltung Heizkreis 1                                |
| S.95               | Keine Anforderung externe Aufschaltung Heizkreis 2                                |
| S.96               | Keine Anforderung externe Aufschaltung Heizkreis 3                                |
| S.154              | Aufgrund zu geringer Wärmeabnahme im Heizsystem, kein Brennerbetrieb erforderlich |

**Warnungsmeldungen**

| Meldungen im Display | Bedeutung                                          | Maßnahme                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A.11                 | Anlagendruck hat den Normalbereich unterschritten. | Wasser nachfüllen oder Fachbetrieb informieren. |
| A.12                 | Batterie der Echtzeituhr entladen.                 | Zentral-Elektronikmodul HMU austauschen.        |

**Weitere Meldungen** (Fortsetzung)

| Meldungen im Display | Bedeutung                                       | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.18                 | Möglicher Kondenswasserstau in der Wärmezelle   | Brennraum und Kondenswasserablauf prüfen.<br>Kondensataustritt bei der Demontage der Brenntür möglich. Entsprechende Vorkehrungen treffen um die Elektronikkomponenten zu schützen.<br>Liegt ein Kondensatstau bis in die Brennkammer vor, sind Dämmring Dämmblock, Dämmmatten, Ionisations-Elektrode, Zündelektrode, Flammkörper und Flammkörperdichtung zu tauschen. |
| A.19                 | Temperaturwächter hat ausgelöst                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A.20                 | Serviceintervall konnte nicht aktiviert werden. | Einstellungen Uhrzeit und Datum prüfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A.104                | Regelung Kältekreisregler gestört               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Warnungsmeldung aus dem Fehlerspeicher des Vitodens auslesen.</li> <li>Massnahmen. Siehe Montage- und Serviceanleitung.</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |

**Informationen**

| Meldung im Display | Bedeutung                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.56               | Extern Anfordern aktiv                                                                                                                                                                                  |
| I.57               | Extern Sperren aktiv                                                                                                                                                                                    |
| I.59               | Parameter wurden wiederhergestellt (Parametersatz wurde auf Elektronikmodul BCU geflasht).                                                                                                              |
| I.93               | Kann zusammen mit den Fehlermeldungen F.89, F.797, F.799, F.982 auftreten, siehe Kapitel "Störungsmeldungen"                                                                                            |
| I.137              | Keine Regeleinschränkung: <ul style="list-style-type: none"> <li>Informationsmeldung aus dem Fehlerspeicher des Vitodens auslesen.</li> <li>Massnahmen. Siehe Montage- und Serviceanleitung.</li> </ul> |

### Instandsetzung



#### **Achtung**

Bei Montage oder Demontage des Heizkessels oder folgender Komponenten tritt Restwasser aus:

- Wasserführende Leitungen
- Wärmetauscher
- Umwälzpumpen
- Plattenwärmetauscher
- Bauteile die im Heiz- oder Trinkwasserkreislauf montiert sind.

Eindringendes Wasser kann Schäden an anderen Bauteilen verursachen.

Folgende Bauteile vor eindringendem Wasser schützen:

- Komponenten der Regelung (besonders in Wartungsposition)
- Elektrische Bauteile
- Steckverbindungen
- Elektrische Leitungen

---

### Heizkessel außer Betrieb nehmen

1. Netzspannung am Geräte-Netzschalter ausschalten.
2. Gaszufuhr absperren.
3. Falls der Heizkessel abgebaut werden muss:
  - Anlage spannungsfrei schalten, z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter, und auf Spannungsfreiheit prüfen.
  - Anlage gegen Wiedereinschalten sichern.
  - Abgas-Zuluft-System abbauen.
  - Heizkessel heizwasserseitig und trinkwasserseitig entleeren.
  - Bauseitige Leitungen abbauen.

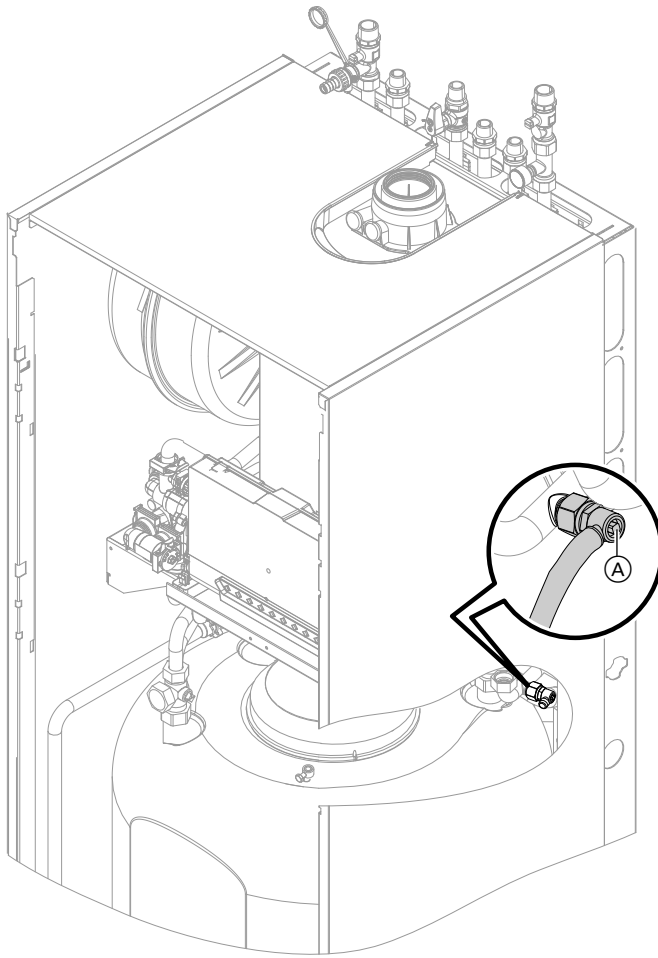
**Instandsetzung** (Fortsetzung)**Heizkessel heizwasserseitig entleeren**

Abb. 51

1. Heizwasserseitige Absperrventile schließen.
2. Schlauch an Entlüftungshahn (A) aufstecken und in geeignetes Gefäß oder Abwasseranschluss führen.
3. 3-Wege-Ventil über Aktorentest in Mittelstellung fahren.
4. Entlüftungshahn (A) öffnen und Heizkessel so weit, wie erforderlich entleeren.

## Temperatursensoren prüfen

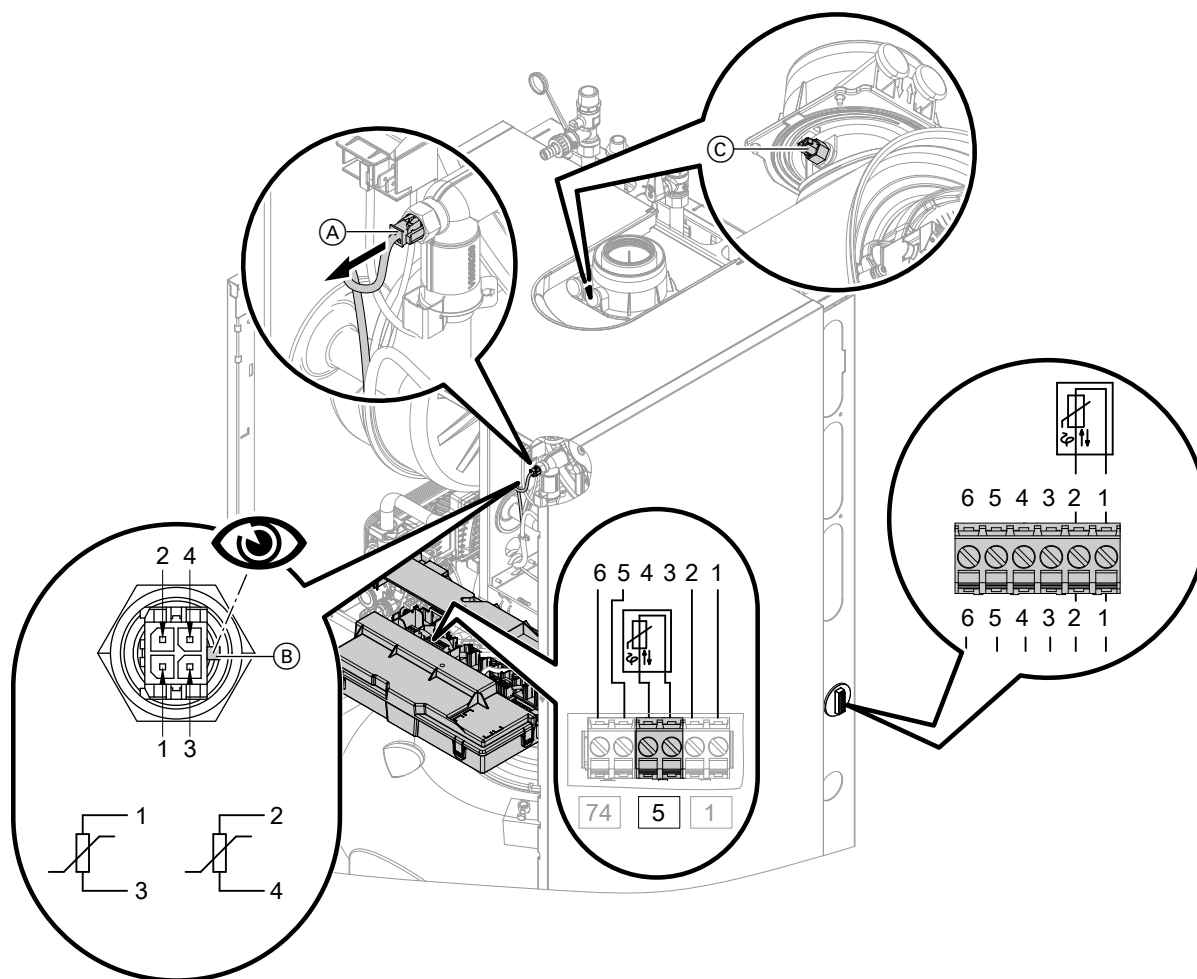


Abb. 52

**Vorlauftemperatursensor Wärmeerzeugerkreis (Doppelsensor)**

1. Leitungen und Stecker der Vorlauftemperatursensoren (A) prüfen.
2. Leitungen an den Vorlauftemperatursensoren (A) abziehen.

3. Widerstand der Sensoren messen. Lage des Führungsstegs (B) beachten.
  - Sensor 1: Anschlüsse 1 und 3
  - Sensor 2: Anschlüsse 2 und 4

Widerstände mit Wert für die aktuelle Temperatur aus folgendem Diagramm vergleichen. Bei starker Abweichung (> 10 %) Doppelsensor austauschen.

**Gefahr**

Doppelsensor sitzt direkt im Heizwasser (Verbrühungsgefahr).  
Vor Sensorwechsel Heizkessel heizwasserseitig entleeren.

**Gefahr**

Gefahr eines Stromschlags durch austretendes Heizwasser.  
Dichtheit des Doppelsensors prüfen.

**Instandsetzung** (Fortsetzung)**Speichertemperatursensor/Auslauftemperatursensor**

1. Leitung und Stecker des Speichertemperatursensors  oder Auslauftemperatursensors  prüfen.
2. Adern von Stecker des Sensors abklemmen.
3. Widerstand des Sensors messen. Widerstand mit Wert für die aktuelle Temperatur aus folgendem Diagramm vergleichen.  
Bei starker Abweichung (> 10 %) Sensor austauschen.

**Sensor hydraulische Weiche**

1. Leitung und Stecker des Temperatursensors  am Elektronikmodul ADIO (Erweiterungssatz Mischer) prüfen.
2. Adern von Stecker des Sensors abklemmen.
3. Widerstand des Sensors messen. Widerstand mit Wert für die aktuelle Temperatur aus folgendem Diagramm vergleichen.  
Bei starker Abweichung (> 10 %) Sensor austauschen.

**Außentemperatursensor**

1. Leitung und Stecker des Außentemperatursensors prüfen.
2. Adern 1 und 2 von außenliegendem Stecker abklemmen.

**Hinweis**

*Je nach Geräteausführung befindet sich der Stecker bei den bodenstehenden Kompakt-Geräten im Gerät.*

3. Widerstand des Sensors messen. Widerstand mit Wert für die aktuelle Temperatur aus folgendem Diagramm vergleichen.  
Bei starker Abweichung von der Kennlinie (> 10 %) Adern am Sensor abklemmen. Messung direkt am Sensor wiederholen.  
Bauseitige Leitung prüfen. 2-adrige Leitung, max. 35 m Länge bei einem Leiterquerschnitt von 1,5 mm<sup>2</sup>  
Je nach Messergebnis Leitung oder Außentemperatursensor austauschen.

**Abgastemperatursensor**

1. Leitung und Stecker des Abgastemperatursensors  prüfen.
2. Leitungen am Abgastemperatursensor  abziehen.
3. Sensor durch ¼-Drehung (gegen Uhrzeigersinn) ausbauen (Bajonettverschluss).
4. Widerstand des Sensors messen. Widerstand mit Wert für die aktuell erfasste Temperatur aus folgendem Diagramm vergleichen.  
Bei starker Abweichung (> 10 %) Sensor austauschen.
5. Sensor mit ¼-Drehung (im Uhrzeigersinn) einbauen.

**Gefahr**


Austretendes Abgas kann zu Vergiftungen führen.

Bei Wiederinbetriebnahme abgasseitige Dichtheit prüfen.

6. Leitungen am Abgastemperatursensor  wieder aufstecken.
7. Falls die zulässige Abgastemperatur überschritten wurde, verriegelt der Abgastemperatursensor das Gerät. Brenner nach Abkühlen der Abgasanlage an der Bedieneinheit entriegeln.




- Abgastemperatursensor
- Vorlauftemperatursensor
- Speichertemperatursensor
- Auslauftemperatursensor
- Temperatursensor hydraulische Weiche

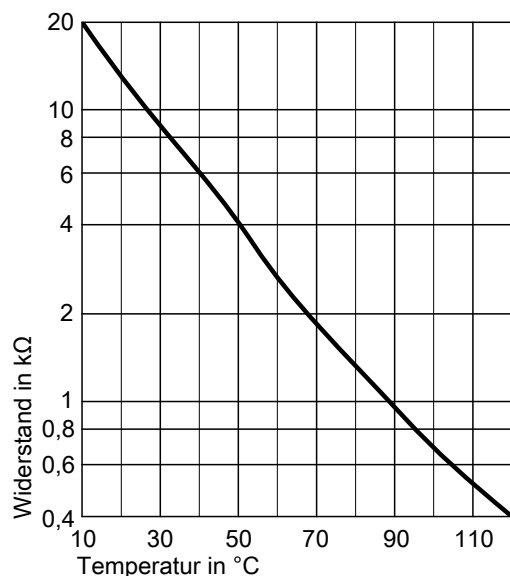

Sensortyp: NTC 10 kΩ

- Außentemperatursensor

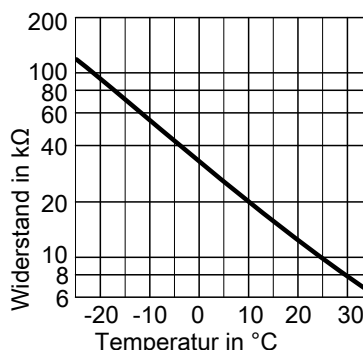

Sensortyp: NTC 10 kΩ

### Störung bei Erstinbetriebnahme (Störungsmeldung F.416)

Die Regelung prüft bei Erstinbetriebnahme die korrekte Platzierung des Abgastemperatursensors. Falls Störungsmeldung F.416 angezeigt wird:

1. Prüfen, ob der Abgastemperatursensor richtig montiert ist (Bajonettverschluss). Siehe vorhergehende Abbildung.
2. Falls erforderlich, Lage des Abgastemperatursensors korrigieren.
3. Widerstand des Abgastemperatursensors messen. Siehe vorhergehendes Kapitel. Falls erforderlich, defekten Abgastemperatursensor austauschen.

4. Netzschalter ausschalten.
5. Netzschalter wieder einschalten. Inbetriebnahme-Assistenten wieder starten.
6. Abgasseitige Dichtheit prüfen.

#### Hinweis

Falls Störungsmeldung F.416 weiterhin angezeigt wird, obwohl der Abgastemperatursensor richtig montiert ist: Bei Erstinbetriebnahme kann es zu Brennerstörungen z. B. durch Luft in der Gasleitung kommen. Störung beseitigen und Gerät entriegeln.

### Hinweis zum Austausch Zentral-Elektronikmodul HMU und Feuerungsautomat BCU

Falls Feuerungsautomaten BCU und/oder Zentral-Elektronikmodul HMU ausgetauscht wird, muss der Austausch mit Hilfe von „ViGuide“ erfolgen.



Siehe Montageanleitung Ersatzteil und Internet-adresse: [www.viguide.info](http://www.viguide.info)

## Instandsetzung (Fortsetzung)

## Plattenwärmetauscher prüfen

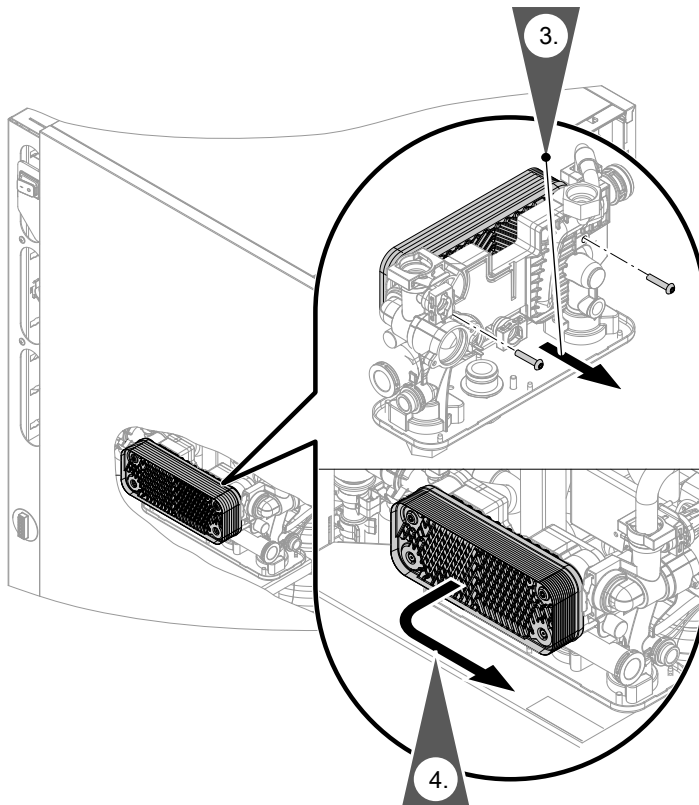


Abb. 53

1. Heizkessel entleeren:
  - Heizwasserseitig siehe Seite
  - Trinkwasserseitig siehe Seite 63
2. Bedieneinheit in Wartungsposition anbringen (siehe Seite 38).
3. Befestigungsschrauben lösen.
4. Plattenwärmetauscher abziehen und nach vorn herausnehmen.
5. Heizwasser- und trinkwasserseitige Anschlüsse auf Verschmutzung und Verkalkung prüfen, ggf. Plattenwärmetauscher austauschen.
6. Einbau mit neuen Dichtungen in umgekehrter Reihenfolge.  
Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben 3,2 Nm

### Volumenstromsensor ausbauen

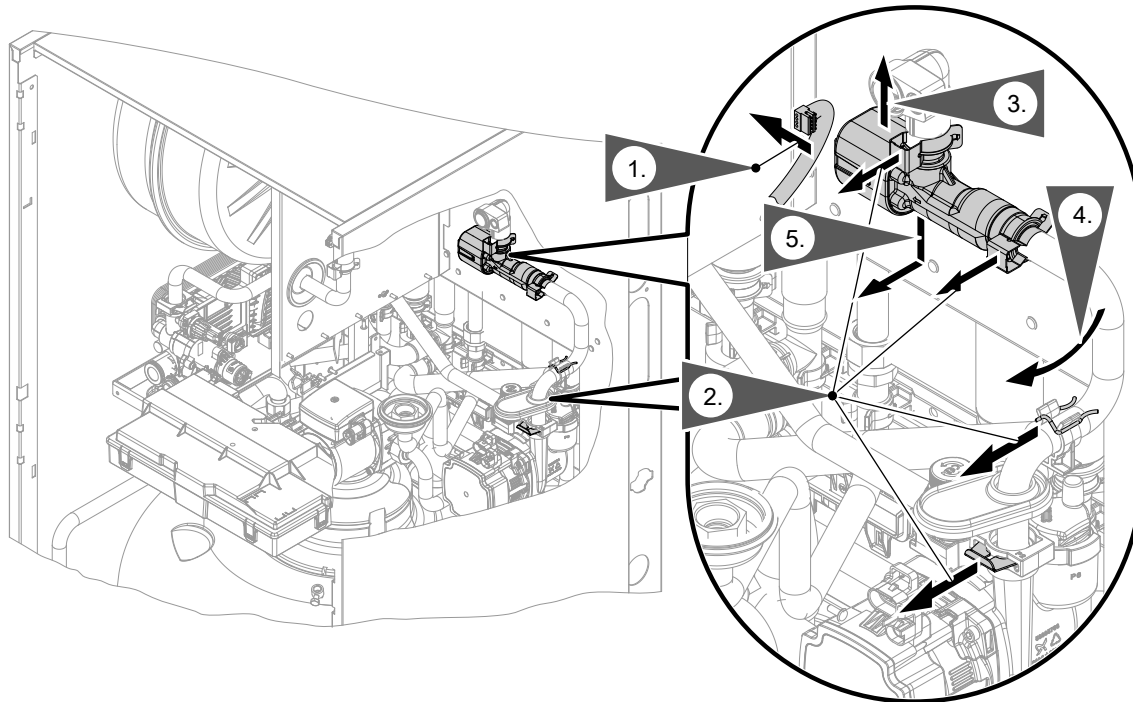


Abb. 54

### Hydraulikeinheit ausbauen

Falls Bauteile der Hydraulikeinheit ausgetauscht werden müssen.

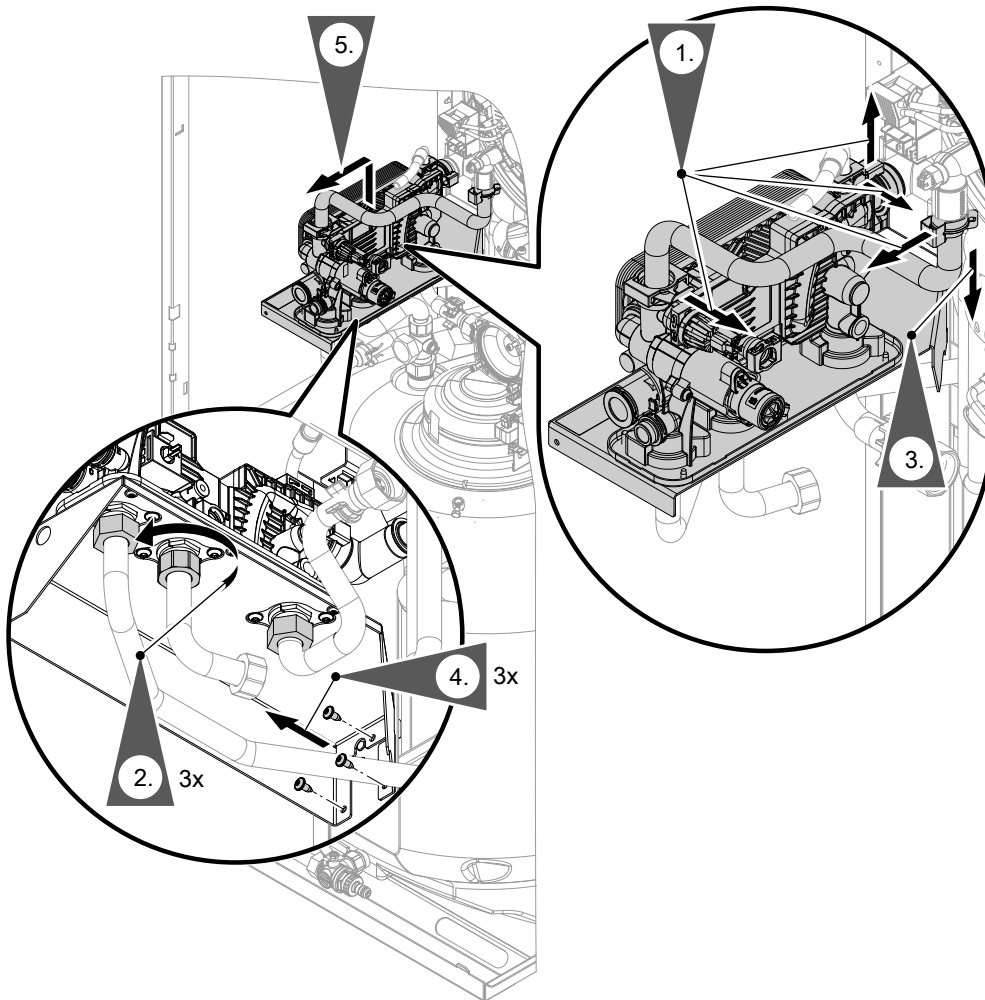


Abb. 55

### Netzanschlussleitung austauschen

Bei Austausch der Netzanschlussleitung nur die als Ersatzteil lieferbare Netzanschlussleitung von Viessmann verwenden.

### Sicherung prüfen

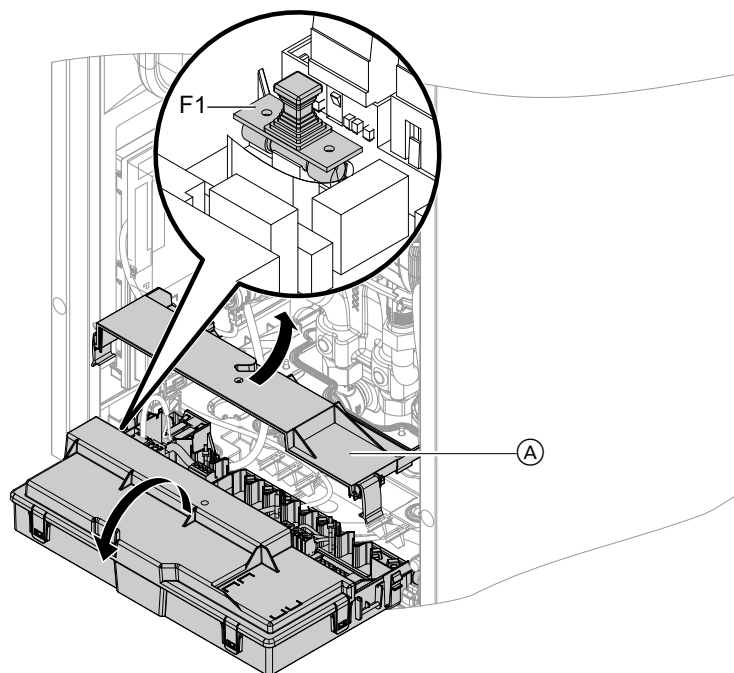


Abb. 56

1. Netzschalter ausschalten.
2. Je nach Anordnung: Bedieneinheit mit Konsole in Wartungsposition bringen.
3. Zentral-Elektronikmodul HMU abklappen.
4. Abdeckung (A) abbauen.
5. Sicherung F1 prüfen (siehe Anschluss- und Verdrahtungsschema).



#### Gefahr

Falsche oder nicht ordnungsgemäß eingebaute Sicherungen können zu erhöhter Brandgefahr führen.

- Sicherungen ohne Kraftaufwand einsetzen. Sicherungen korrekt positionieren.
- Nur baugleiche Typen mit der angegebenen Auslösecharakteristik verwenden.

## Regelungsfunktionen

### Heizbetrieb

Durch die Regelung wird für den Wärmeerzeuger ein Vorlauftemperatur-Sollwert ermittelt in Abhängigkeit von der Außentemperatur oder Raumtemperatur und von Neigung/Niveau der Heizkennlinie.

Der ermittelte Vorlauftemperatur-Sollwert wird zum Feuerungsautomaten übertragen. Der Feuerungsautomat ermittelt aus Vorlauftemperatur-Soll- und -Istwert den Modulationsgrad und steuert dementsprechend den Brenner.

Die Vorlauftemperatur wird durch den elektronischen Temperaturwächter im Feuerungsautomaten begrenzt.

### Anschluss Heizkreispumpe für Heizkreis ohne Mischer

Nur bei Anlagen mit mehreren Heizkreisen.

Falls ein Heizkreis ohne Mischer hinter der hydraulischen Weiche angeschlossen wird, kann die Umwälzpumpe an Ausgang P2 angeschlossen werden. Die Funktion des Ausgangs wird im Inbetriebnahme-Assistenten eingestellt.



Inbetriebnahme-Assistent starten: Siehe „Erstinbetriebnahme, Inspektion und Wartung“.

Falls der Ausgang P2 für eine andere Funktion benutzt wird, kann die Umwälzpumpe an eine Erweiterung EM-P1 (Zubehör) angeschlossen werden.

### Entlüftungsprogramm

Im Entlüftungsprogramm wird 20 min lang die Umwälzpumpe je 30 s abwechselnd ein- und ausgeschaltet. Das 3-Wege-Umschaltventil wird abwechselnd für eine bestimmte Zeit in Richtung Heizbetrieb und Trinkwassererwärmung geschaltet. Der Brenner ist während des Entlüftungsprogramms ausgeschaltet.



Entlüftungsprogramm aktivieren: Siehe Kapitel „Erstinbetriebnahme, Inspektion und Wartung“.

### Befüllungsprogramm

Im Auslieferungszustand ist das 3-Wege-Umschaltventil in Mittelstellung, damit die Anlage vollständig befüllt werden kann. Nachdem die Regelung eingeschaltet wurde, fährt das 3-Wege-Umschaltventil nicht mehr in Mittelstellung.

Falls die Anlage bei eingeschalteter Regelung befüllt werden soll, wird das 3-Wege-Umschaltventil im Befüllungsprogramm in Mittelstellung gefahren und die Pumpe eingeschaltet.



Befüllungsprogramm aktivieren: Siehe Kapitel „Erstinbetriebnahme, Inspektion und Wartung“.

In dieser Einstellung kann die Regelung ausgeschaltet und die Anlage vollständig befüllt werden. Wenn die Funktion aktiviert wird, geht der Brenner außer Betrieb. Nach 20 min wird das Programm automatisch inaktiv.

### Heizkennlinie

Die Heizkennlinien stellen den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur dar. Vereinfacht: Je niedriger die Außentemperatur, umso höher muss die Vorlauftemperatur sein, damit der Raumtemperatur-Sollwert erreicht wird.

Im Auslieferungszustand eingestellt:

- Neigung = 1,4
- Niveau = 0

#### Hinweis

*Falls in der Heizungsanlage Heizkreise mit Mischer vorhanden sind: Die Vorlauftemperatur des Wärmeerzeugers ist um eine Differenztemperatur höher als die Vorlauftemperatur für die Heizkreise mit Mischer. Differenztemperatur im Auslieferungszustand eingestellt auf 8 K.*

*Die Differenztemperatur ist über folgende Parameter einstellbar:*

- Heizkreis 2: Parameter 934.5
- Heizkreis 3: Parameter 935.5
- Heizkreis 4: Parameter 936.5

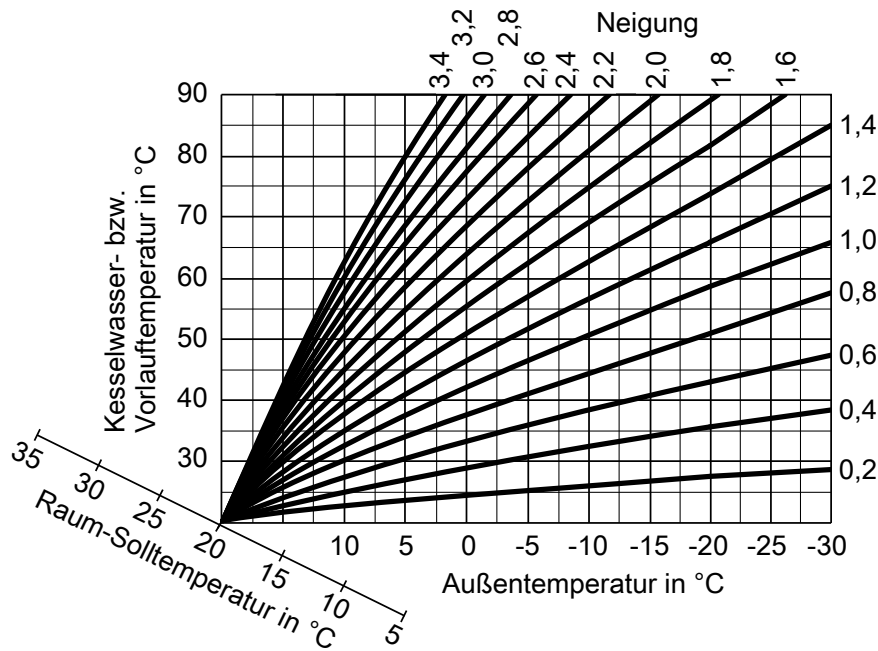


Abb. 57

Einstellbereiche Neigung:

- Fußbodenheizungen: 0,2 bis 0,8
- Niedertemperaturheizungen: 0,8 bis 1,6

### Raumtemperatur-Sollwert

#### Normale Raumtemperatur oder Komfort Raumtemperatur

Für jeden Heizkreis getrennt einstellbar.  
Die Heizkennlinie wird entlang der Achse Raumtemperatur-Sollwert verschoben. Die Ein- und Ausschaltpunkte der Heizkreispumpen sind abhängig von der Einstellung Heizgrenze Außentemperatur für Heizkreis....

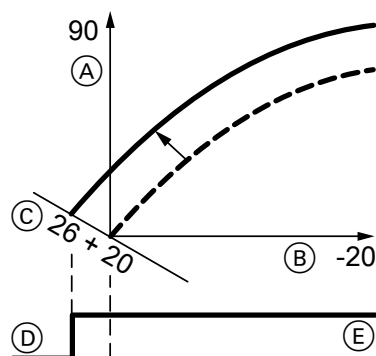


Abb. 58 Beispiel 1: Änderung des Raumtemperatur-Sollwerts von 20 auf 26 °C

- (A) Vorlauftemperatur in °C
- (B) Außentemperatur in °C
- (C) Raumtemperatur-Sollwert in °C
- (D) Heizkreispumpe „Aus“
- (E) Heizkreispumpe „Ein“

Änderung des Raumtemperatur-Sollwerts



Bedienungsanleitung

### Reduzierte Raumtemperatur

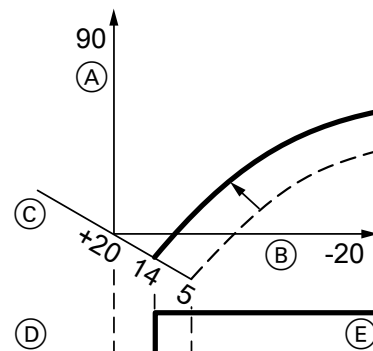


Abb. 59 Beispiel 2: Änderung des reduzierten Raumtemperatur-Sollwerts von 5 °C auf 14 °C

- (A) Vorlauftemperatur in °C
- (B) Außentemperatur in °C
- (C) Raumtemperatur-Sollwert in °C
- (D) Heizkreispumpe „Aus“
- (E) Heizkreispumpe „Ein“

Änderung des reduzierten Raumtemperatur-Sollwerts



Bedienungsanleitung

### Neigung und Niveau ändern

Für jeden Heizkreis getrennt einstellbar.



## Regelungsfunktionen (Fortsetzung)

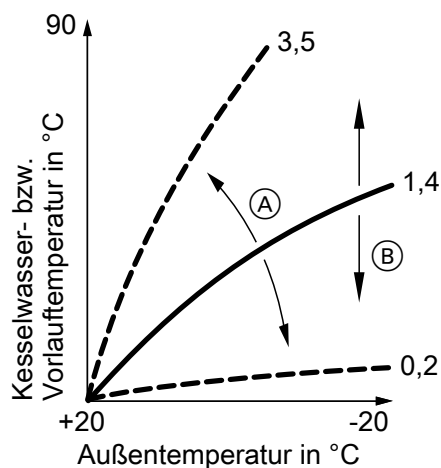


Abb. 60

- Ⓐ Neigung ändern  
 Ⓑ Niveau ändern (vertikale Parallelverschiebung der Heizkennlinie)

### Erhöhung der Vorlauftemperatur der Heizkreise bei Betrieb mit Raumtemperatur-Aufschaltung

Je höher der Wert umso größer der Einfluss der Raumtemperatur auf die Vorlauftemperatur des Heizkreises.

#### Parameter Raumeinflussfaktor

| Heizkreis        | Parameter                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 (ohne Mischer) | 933.7 (Nur einstellen falls nur ein Heizkreis vorhanden) |
| 2 (mit Mischer)  | 934.7                                                    |
| 3 (mit Mischer)  | 935.7                                                    |
| 4 (mit Mischer)  | 936.7                                                    |

Beispiel für Ermittlung der Erhöhung der Vorlauftemperatur über Wert der Heizkennlinie bei Abweichung des Raumtemperatur-Istwerts vom Raumtemperatur-Sollwert:

- Raumtemperatur-Sollwert = 20,0 °C (RT Soll)
- Raumtemperatur-Istwert = 18,0 °C (RT Ist)
- Neigung Heizkennlinie = 1,4
- Raumeinflussfaktor = 8 (Auslieferungszustand)

#### Ermittlung der Erhöhung der Vorlauftemperatur

$(RT\ Soll - RT\ Ist) \times (1 + \text{Neigung}) \times \text{Raumeinflussfaktor} / 4 = \text{Erhöhung der Vorlauftemperatur über Wert der Heizkennlinie}$

$$(20 - 18) \times (1 + 1,4) \times 8 / 4 = 9,6$$

Erhöhung der Vorlauftemperatur über Wert der Heizkennlinie = 9,6 K

### Estrichtrocknung

Bei der Aktivierung der Estrichtrocknung unbedingt die Angaben des Estrich-Herstellers berücksichtigen. Bei aktivierter Estrichtrocknung werden die Heizkreispumpen **aller** Heizkreise eingeschaltet und die Vorlauftemperatur auf dem eingestellten Profil gehalten. Nach Beendigung (30 Tage) werden die Heizkreise mit Mischer automatisch mit den eingestellten Parametern geregelt.

#### Hinweis

Während der Estrichtrocknung ist beim Kombigerät keine Warmwasserbereitung möglich. Beim Umlauf- oder Kompaktgerät wird die Warmwasserbereitung nach 30 Minuten für eine Stunde (Parameter 1087.1) unterbrochen, um das Estrichprogramm durchzuführen.

EN 1264 beachten. Das vom Heizungsfachmann zu erstellende Protokoll muss folgende Angaben zum Aufheizen enthalten:

- Aufheizdaten mit den jeweiligen Vorlauftemperatur-Sollwerten
- Erreichte max. Vorlauftemperatur.
- Betriebszustand und Außentemperatur bei Übergabe

Verschiedene Temperaturprofile sind über Parameter 897.0 einstellbar.

#### Hinweis

Temperaturprofil 6 endet nach 21 Tagen.

Nach Stromausfall oder Ausschalten der Regelung wird die Funktion weiter fortgesetzt. Ist die Estrichtrocknung beendet oder manuell ausgeschaltet, wird die Anlage nach den eingestellten Parametern geregelt.



**Parameter 897.0 „Estrichrocknung“:**

Temperaturprofil A (EN 1264-4)

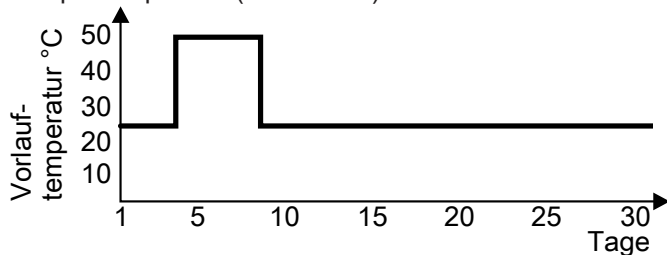


Abb. 61

Temperaturprofil B (ZV Parkett- und Fußbodentechnik)

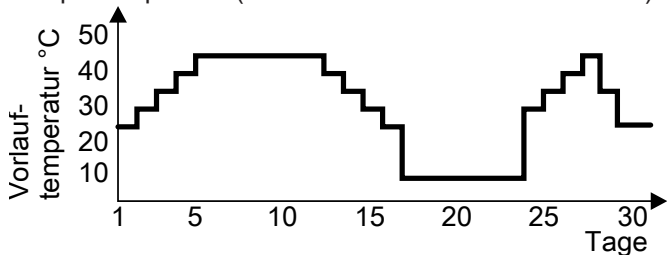


Abb. 62

Temperaturprofil C

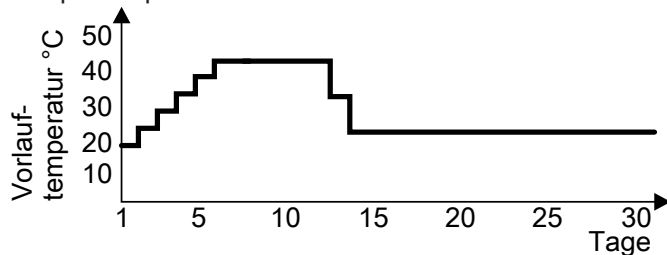


Abb. 63

Temperaturprofil D

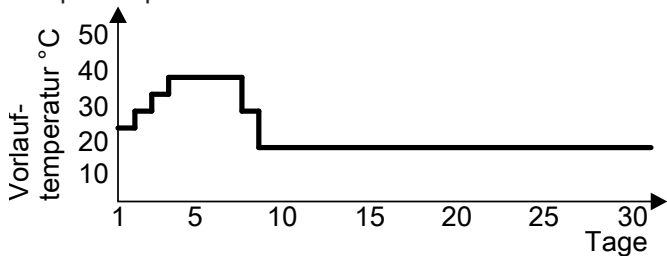


Abb. 64

Temperaturprofil E

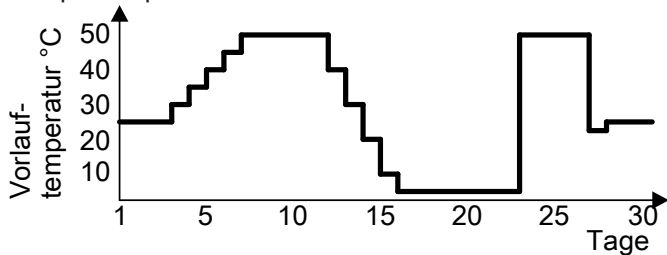


Abb. 65

## Regelungsfunktionen (Fortsetzung)

Temperaturprofil F

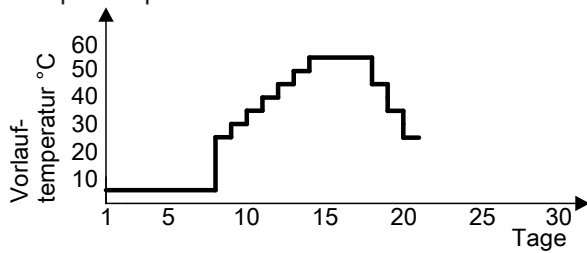


Abb. 66 Endet nach 21 Tagen.

### Anhebung der reduzierten Raumtemperatur

Beim Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur kann der reduzierte Raumtemperatur-Sollwert in Abhängigkeit von der Außentemperatur automatisch angehoben werden. Die Temperaturanhebung erfolgt gemäß der eingestellten Heizkennlinie und max. bis zum normalen Raumtemperatur-Sollwert oder Komfort Raumtemperatur-Sollwert. Abhängig davon, welcher Raumtemperatur-Sollwert in der nächsten Zeitphase aktiv wird.

Die Grenzwerte der Außentemperatur für Beginn und Ende der Temperaturanhebung sind in den Parametern 1139.0 und 1139.1 einstellbar.

Beispiel mit den Einstellungen im Auslieferungszustand

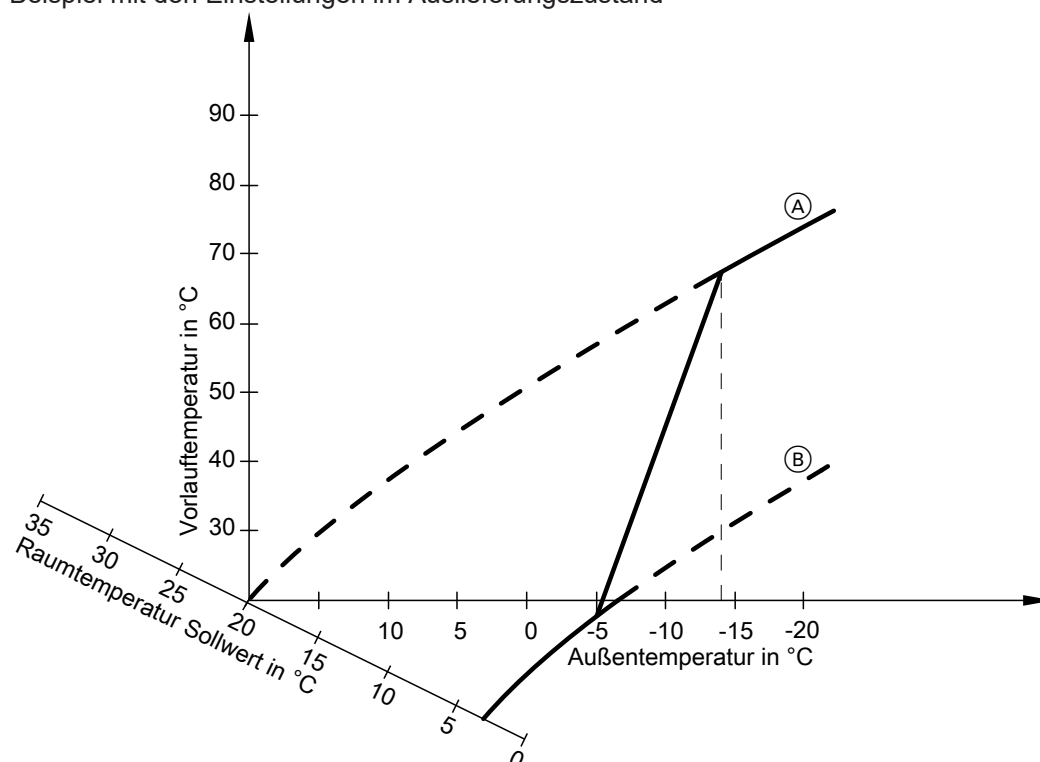


Abb. 67

- Ⓐ Heizkennlinie für Betrieb mit normaler Raumtemperatur oder Komfort Raumtemperatur
- Ⓑ Heizkennlinie für Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur

### Verkürzung der Aufheizzeit

Beim Übergang vom Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur in den Betrieb mit normaler Raumtemperatur oder Komfort Raumtemperatur wird die Vorlauftemperatur entsprechend der eingestellten Heizkennlinie erhöht.

Der Wert und die Zeitdauer für die zusätzliche Erhöhung des Vorlauftemperatur-Sollwerts werden in den Parametern 424.3 und 424.4 eingestellt.

Beispiel

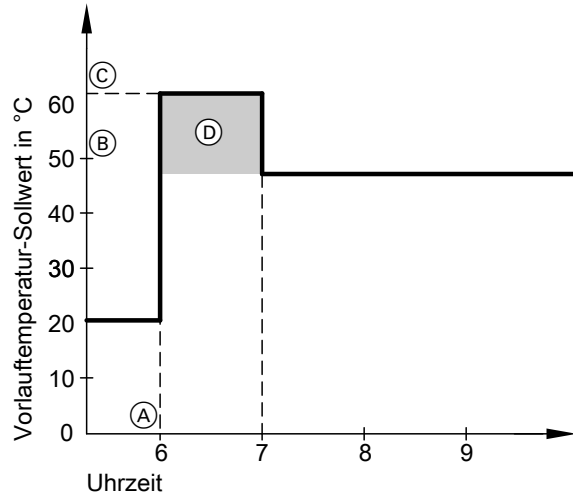


Abb. 68

- (A) Beginn des Betriebs mit normaler Raumtemperatur oder Komfort Raumtemperatur
- (B) Vorlauftemperatur-Sollwert entsprechend eingestellter Heizkennlinie
- (C) Vorlauftemperatur-Sollwert entsprechend Parameter 424.3
- (D) Zeitdauer des Betriebs mit erhöhtem Vorlauftemperatur-Sollwert entsprechend Parameter 424.4: 60 min

## Trinkwassererwärmung

### Aufheizung des Ladespeichers aus kaltem Zustand

Falls die vom Speichertempersensor erfasste Temperatur niedriger ist, als der vorgegebene Sollwert, wird die Heizungs-Umwälzpumpe eingeschaltet und das 3-Wege-Umschaltventil umgeschaltet.

- Bei Kesselwassertemperatur  $\geq$  Speichertemperatur-Sollwert wird die Speicherladepumpe eingeschaltet.
- Bei Kesselwassertemperatur  $\leq$  Speichertemperatur-Sollwert wird der Brenner eingeschaltet und nach Erreichen der erforderlichen Kesselwassertemperatur die Speicherladepumpe eingeschaltet.

Der Ladespeicher wird bis zum Speichertemperatur-Sollwert aufgeheizt. Wenn am Speichertempersensor die vorgegebene Temperatur erreicht ist, wird die Aufheizung beendet.

### Nachheizung während Zapfvorgang

Während eines Zapfvorgangs tritt Kaltwasser im unteren Bereich in den Ladespeicher ein.

Wenn die Temperatur am Speichertempersensor unter den vorgegebenen Sollwert sinkt, wird die Heizungs-Umwälzpumpe eingeschaltet und das 3-Wege-Umschaltventil umgeschaltet.

- Bei Kesselwassertemperatur  $\geq$  Speichertemperatur-Sollwert wird die Speicherladepumpe eingeschaltet.
  - Bei Kesselwassertemperatur  $\leq$  Speichertemperatur-Sollwert wird der Brenner eingeschaltet und nach Erreichen der erforderlichen Kesselwassertemperatur die Speicherladepumpe eingeschaltet.
- Über den Auslauftempersensor wird das Trinkwasser auf die vorgegebene Temperatur geregelt.

## Trinkwassererwärmung (Fortsetzung)

Nach Beenden des Zapfvorgangs wird der Ladespeicher weiter aufgeheizt, bis am Speichertemperatursensor die vorgegebene Trinkwassertemperatur erreicht ist.

### Erhöhte Trinkwasserhygiene

Das Trinkwasser kann für die Dauer einer Stunde auf einen vorgegebenen (höheren) Trinkwassertemperatur-Sollwert (ca. 65 °C) aufgeheizt werden.



#### Gefahr

Verletzungsgefahr durch erhöhte Warmwassertemperatur.

Anlagenbetreiber auf Gefahren durch erhöhte Auslauftemperatur an den Zapfstellen hinweisen.

Ggf. bauseitige Maßnahmen zum Verbrühschutz vorsehen.

### Ventil- und Pumpen-Kick

Um ein Festsetzen oder Blockieren von Umwälzpumpen und Ventilen zu verhindern (z. B. inaktive Heizungsanlage im Sommer), werden alle an der Regelung angeschlossenen Pumpen und Ventile automatisch nach **90 Stunden** Stillstand für 10 Sekunden eingeschaltet bzw. umgeschaltet:

- Mischerpumpen
- Interne Pumpen/Kesselkreispumpen
- Zirkulationspumpen

- Ladepumpen
- Solarpumpen
- Mischerventile
- Umschaltventile

#### Hinweis

*Bei Geräten mit 3/2-Wege Umschaltventil wird das Ventil automatisch nach 25 Stunden Stillstand in Mittelstellung und wieder in Ursprungsposition gefahren.*

# Zentral-Elektronikmodul HMU

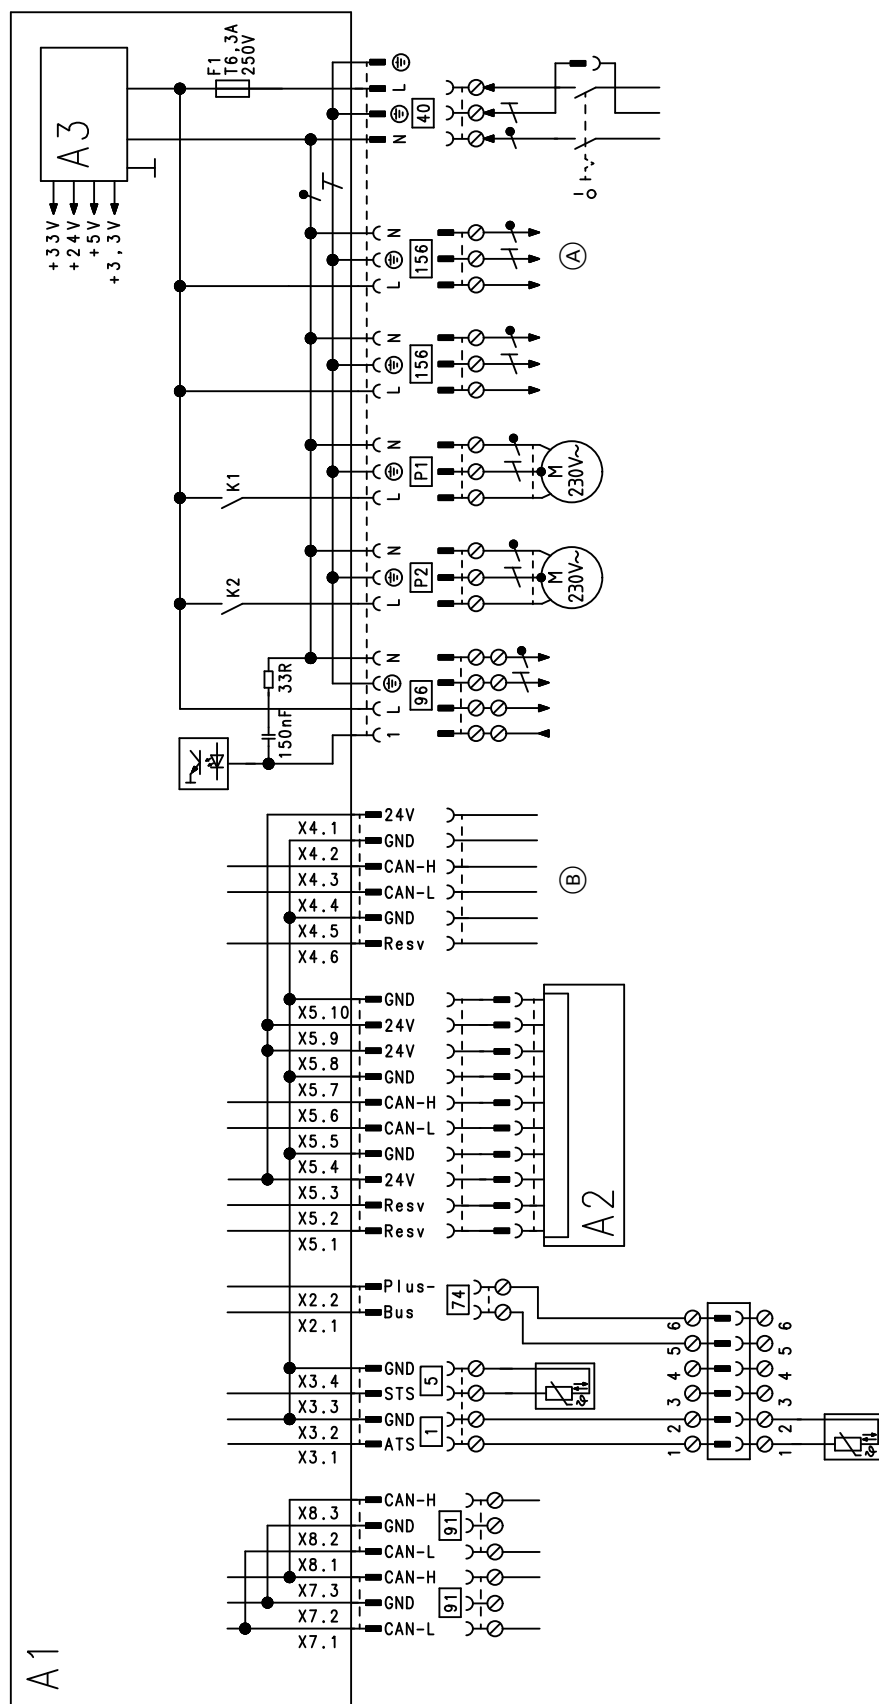


Abb. 69

- A1 Zentral-Elektronikmodul HMU
- A2 Bedieneinheit HMI mit Kommunikationsmodul
- A3 Schaltnetzteil
- X... Elektrische Schnittstellen
- 1 Außentempersensur

- 5 Speichertempersensur
- 40 Netzanschluss
- 74 PlusBus
- 91 CAN-BUS

**Zentral-Elektronikmodul HMU** (Fortsetzung)

- [96] Eingang 230 V potenzialfrei, Ausgang 230 V.  
Anschluss potenzialfreier Schaltkontakt siehe Seite 29
- [156] Ausgang Netzspannung
- P1 Ausgang 230 V für:
- Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung (Stecker [21])
  - Umwälzpumpe für Heizkreis ohne Mischer (Stecker [20])
- P2 Ausgang 230 V für:
- Umwälzpumpe für Heizkreis ohne Mischer (Stecker [20])
  - Trinkwasserzirkulationspumpe (Stecker [28])
- Ⓐ Zum Feuerungsautomaten BCU
- Ⓑ Zum Feuerungsautomaten BCU

## Feuerungsautomat BCU

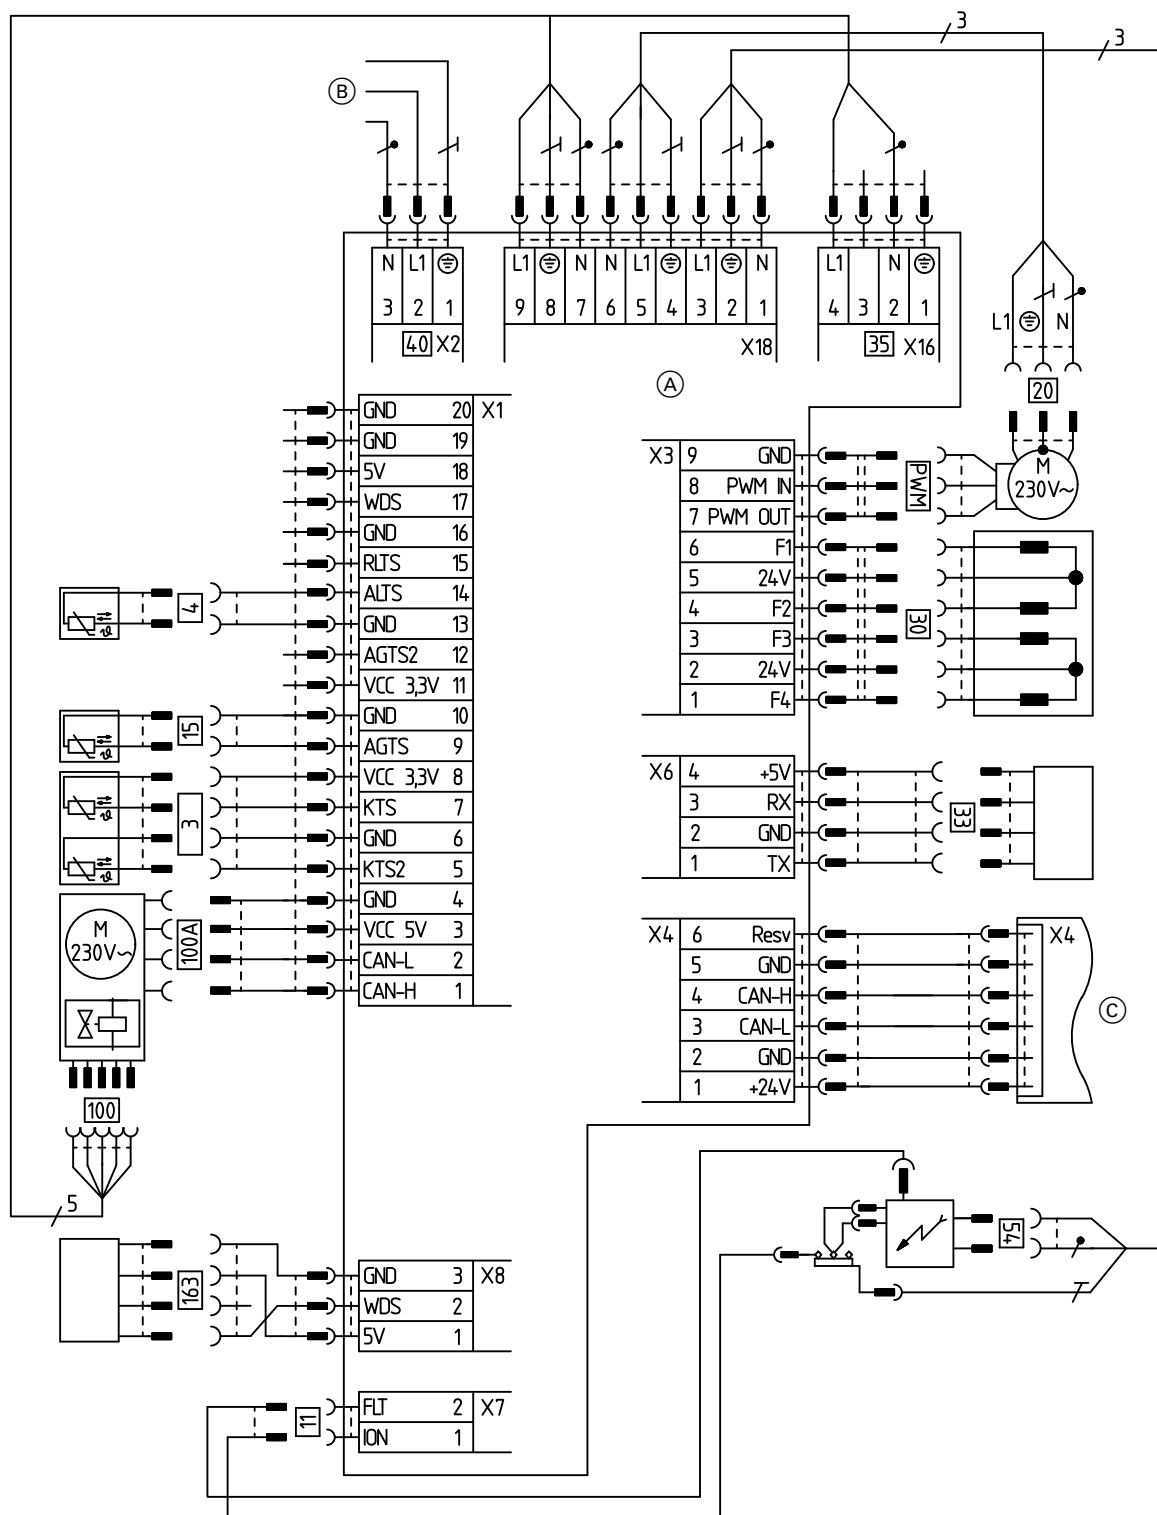


Abb. 70

- PWM Steuersignal  
 X... Elektrische Schnittstellen  
 [3] A/B Vorlauftemperatursensor 1 und 2  
 [4] Auslauftemperatursensor  
 [11] Ionisationselektrode  
 [15] Abgastemperatursensor  
 [20] Interne Umwälzpumpe (Primärpumpe)  
 [30] 3-Wege-Umschaltventil  
 [33] Volumenstromsensor

- [35] Gasmagnetventil  
 [40] Netzanschluss  
 [54] Zündeinheit  
 [100] Gebläsemotor  
 [100] A Ansteuerung Gebläsemotor  
 [163] Wasserdrucksensor  
 (A) Feuerungsautomat BCU  
 (B) Zentral-Elektronikmodul HMU (Stecker [156])  
 (C) Zentral-Elektronikmodul HMU (Stecker X4)

## Protokolle

## Protokoll

| Einstell- und Messwerte                                |             | Sollwert                                                     | Erstinbetriebnahme | Wartung/Service | Wartung/Service |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Datum                                                  |             |                                                              |                    |                 |                 |
| Unterschrift                                           |             |                                                              |                    |                 |                 |
| <b>Ruhedruck</b>                                       | mbar<br>kPa | $\leq 57,5$<br>$\leq 5,75$                                   |                    |                 |                 |
| <b>Anschlussdruck (Fließdruck)</b>                     |             |                                                              |                    |                 |                 |
| <input type="checkbox"/> bei Erdgas .....              | mbar<br>kPa | Siehe Tabelle<br>„Anschlussdruck“ (Erstinbetriebnahme ...)   |                    |                 |                 |
| <input type="checkbox"/> bei Flüssiggas .....          | mbar<br>kPa |                                                              |                    |                 |                 |
| <input type="checkbox"/> Gasart eintragen              |             |                                                              |                    |                 |                 |
| <b>Kohlendioxidgehalt CO<sub>2</sub></b><br>Bei Erdgas |             |                                                              |                    |                 |                 |
| ▪ Bei unterer Wärmeleistung                            | Vol.-%      | Siehe „Verbrennungsqualität prüfen“ (Erstinbetriebnahme ...) |                    |                 |                 |
| ▪ Bei oberer Wärmeleistung                             | Vol.-%      |                                                              |                    |                 |                 |
| bei Flüssiggas                                         |             |                                                              |                    |                 |                 |
| ▪ Bei unterer Wärmeleistung                            | Vol.-%      |                                                              |                    |                 |                 |
| ▪ Bei oberer Wärmeleistung                             | Vol.-%      |                                                              |                    |                 |                 |
| <b>Sauerstoffgehalt O<sub>2</sub></b>                  |             |                                                              |                    |                 |                 |
| ▪ Bei unterer Wärmeleistung                            | Vol.-%      |                                                              |                    |                 |                 |
| ▪ Bei oberer Wärmeleistung                             | Vol.-%      |                                                              |                    |                 |                 |
| <b>Kohlenmonoxidgehalt CO</b>                          |             |                                                              |                    |                 |                 |
| ▪ Bei unterer Wärmeleistung                            | ppm         | < 1000                                                       |                    |                 |                 |
| ▪ Bei oberer Wärmeleistung                             | ppm         | < 1000                                                       |                    |                 |                 |



## Technische Daten

| Gas-Heizkessel, Bauart B und C, Kategorie II <sub>2N3P</sub>                    |        |               |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------|--------------|
| Typ                                                                             |        | B3TH          |              |              |
| <b>Nenn-Wärmeleistungsbereich (Angaben nach EN 15502)</b>                       |        |               |              |              |
| $T_V/T_R = 50/30\text{ °C}$                                                     |        |               |              |              |
| Erdgas                                                                          | kW     | 1,9 bis 11,0  | 1,9 bis 19,0 | 1,9 bis 25,0 |
| Flüssiggas                                                                      | kW     | 2,5 bis 11,0  | 2,5 bis 19,0 | 2,5 bis 25,0 |
| $T_V/T_R = 80/60\text{ °C}$                                                     |        |               |              |              |
| Erdgas                                                                          | kW     | 1,7 bis 10,1  | 1,7 bis 17,5 | 1,7 bis 23,0 |
| Flüssiggas                                                                      | kW     | 2,2 bis 10,1  | 2,2 bis 17,5 | 2,2 bis 23,0 |
| <b>Nenn-Wärmeleistung bei Trinkwasser-erwärmung</b>                             |        |               |              |              |
| Erdgas                                                                          | kW     | 1,7 bis 17,6  | 1,7 bis 22   | 1,7 bis 28,6 |
| Flüssiggas                                                                      | kW     | 2,2 bis 17,6  | 2,2 bis 22   | 2,2 bis 28,6 |
| <b>Nenn-Wärmebelastung</b>                                                      |        |               |              |              |
| Erdgas                                                                          | kW     | 1,8 bis 10,3  | 1,8 bis 17,8 | 1,8 bis 23,4 |
| Flüssiggas                                                                      | kW     | 2,3 bis 10,3  | 2,3 bis 17,8 | 2,3 bis 23,4 |
| <b>Nenn-Wärmebelastung bei Trinkwasser-erwärmung (Q<sub>nw</sub>)</b>           |        | 18,1          | 22,7         | 29,5         |
| <b>Produkt-ID-Nummer</b>                                                        |        | CE-0085CS0391 |              |              |
| <b>Schutzart</b> gemäß EN 60529                                                 |        | IP X4         |              |              |
| ▪ In Verbindung mit Aufbau-Kit (Zubehör)                                        |        | IP X1         |              |              |
| <b>NO<sub>x</sub></b>                                                           | Klasse | 6             |              |              |
| <b>Gasanschlussdruck</b>                                                        |        |               |              |              |
| Erdgas                                                                          | mbar   | 20            | 20           | 20           |
|                                                                                 | kPa    | 2             | 2            | 2            |
| Flüssiggas                                                                      | mbar   | 50            | 50           | 50           |
|                                                                                 | kPa    | 5             | 5            | 5            |
| <b>Max. zul. Gasanschlussdruck<sup>*1</sup></b>                                 |        |               |              |              |
| Erdgas                                                                          | mbar   | 25,0          | 25,0         | 25,0         |
|                                                                                 | kPa    | 2,5           | 2,5          | 2,5          |
| Flüssiggas                                                                      | mbar   | 57,5          | 57,5         | 57,5         |
|                                                                                 | kPa    | 5,75          | 5,75         | 5,75         |
| <b>Schall-Leistungspegel</b><br>(Angaben nach EN ISO 15036-1)                   |        |               |              |              |
| – bei Teillast                                                                  | dB(A)  | 32            | 32           | 32           |
| – bei Nenn-Wärmeleistung (Trinkwasser-erwärmung)                                | dB(A)  | 41            | 47           | 49           |
| <b>Gewicht ohne Heizwasser</b>                                                  |        | 101,2         | 101,2        | 101,2        |
| <b>Inhalt Wärmetauscher</b>                                                     |        | 4,2           | 4,2          | 4,2          |
| <b>Max. Vorlauftemperatur</b>                                                   |        | 82            | 82           | 82           |
| <b>Elektr. Leistungsaufnahme</b> im Auslieferungszustand (einschl. Umwälzpumpe) |        | 40            | 48           | 73           |
| <b>Nennspannung</b>                                                             |        | 230           |              |              |
| <b>Nennfrequenz</b>                                                             |        | 50            |              |              |
| <b>Geräteabsicherung</b>                                                        |        | 6,3           |              |              |
| <b>Vorsicherung (Netz)</b>                                                      |        | 16            |              |              |
| <b>Kommunikationsmodul</b> (eingebaut)                                          |        |               |              |              |

<sup>\*1</sup> Liegt der Gasanschlussdruck über dem max. zul. Gasanschlussdruck, muss ein separater Gasdruckregler der Anlage vorgeschaltet werden.

**Technische Daten** (Fortsetzung)

| Gas-Heizkessel, Bauart B und C, Kategorie II <sub>2N3P</sub>                        |           |                                 |                               |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Typ                                                                                 |           | B3TH                            |                               |                               |
| <b>Nenn-Wärmeleistungsbereich (Angaben nach EN 15502)</b>                           |           |                                 |                               |                               |
| $T_V/T_R = 50/30\text{ °C}$                                                         |           |                                 |                               |                               |
| <b>Erdgas</b>                                                                       | <b>kW</b> | <b>1,9 bis 11,0</b>             | <b>1,9 bis 19,0</b>           | <b>1,9 bis 25,0</b>           |
| <b>Flüssiggas</b>                                                                   | <b>kW</b> | <b>2,5 bis 11,0</b>             | <b>2,5 bis 19,0</b>           | <b>2,5 bis 25,0</b>           |
| $T_V/T_R = 80/60\text{ °C}$                                                         |           |                                 |                               |                               |
| <b>Erdgas</b>                                                                       | <b>kW</b> | <b>1,7 bis 10,1</b>             | <b>1,7 bis 17,5</b>           | <b>1,7 bis 23,0</b>           |
| <b>Flüssiggas</b>                                                                   | <b>kW</b> | <b>2,2 bis 10,1</b>             | <b>2,2 bis 17,5</b>           | <b>2,2 bis 23,0</b>           |
| Frequenzband WiFi                                                                   | MHz       | 2400 bis 2483,5                 |                               |                               |
| Max. Sendeleistung                                                                  | dBm       | 20                              |                               |                               |
| Frequenzband Low-Power Funk                                                         | MHz       | 2400 bis 2483,5                 |                               |                               |
| Max. Sendeleistung                                                                  | dBm       | 10                              |                               |                               |
| Versorgungsspannung                                                                 | V DC      | 24                              |                               |                               |
| Leistungsaufnahme                                                                   | W         | 4                               |                               |                               |
| <b>Zulässige Umgebungstemperatur</b>                                                |           |                                 |                               |                               |
| ▪ bei Betrieb                                                                       | °C        | +5 bis +35                      |                               |                               |
| ▪ bei Lagerung und Transport                                                        | °C        | -5 bis +60                      |                               |                               |
| <b>Einstellung elektronischer Temperaturwächter (TN)</b>                            | °C        | 91                              |                               |                               |
| <b>Einstellung elektronischer Temperaturbegrenzer</b>                               | °C        | 110                             |                               |                               |
| <b>Max. Volumenstrom</b><br>(Grenzwert für Einsatz einer hydraulischen Entkopplung) | l/h       | Siehe Diagramme Restförderhöhen |                               |                               |
| <b>Mindestvolumenstrom</b>                                                          |           |                                 |                               |                               |
| ▪ Modulierender Betrieb (Normalbetrieb)                                             | l/h       | > 210                           | > 210                         | > 210                         |
| ▪ Taktbetrieb                                                                       | l/h       | > 30 bis ≤ 210                  | > 30 bis ≤ 210                | > 30 bis ≤ 210                |
| ▪ Ausschaltpunkt Gerät                                                              | l/h       | 30                              | 30                            | 30                            |
| <b>Nenn-Umlaufwassermenge</b><br>bei $T_V/T_R = 80/60\text{ °C}$                    | l/h       | 473                             | 818                           | 1076                          |
| <b>Ausdehnungsgefäß</b>                                                             |           |                                 |                               |                               |
| Inhalt                                                                              | l         | 18                              | 18                            | 18                            |
| Vordruck                                                                            | bar       | 0,75                            | 0,75                          | 0,75                          |
|                                                                                     | kPa       | 75                              | 75                            | 75                            |
| <b>Zul. Betriebsdruck</b>                                                           |           |                                 |                               |                               |
|                                                                                     | bar       | 3                               | 3                             | 3                             |
|                                                                                     | MPa       | 0,3                             | 0,3                           | 0,3                           |
| <b>Anschlüsse</b> (mit Anschlusszubehör)                                            |           |                                 |                               |                               |
| Kesselvorlauf und -rücklauf                                                         |           | R <sup>3</sup> / <sub>4</sub>   | R <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | R <sup>3</sup> / <sub>4</sub> |
| Kalt- und Warmwasser                                                                |           | R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   | R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |
| Zirkulation                                                                         |           | R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   | R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |
| <b>Abmessungen</b>                                                                  |           |                                 |                               |                               |
| Länge                                                                               | mm        | 595                             | 595                           | 595                           |
| Breite                                                                              | mm        | 600                             | 600                           | 600                           |
| Höhe                                                                                | mm        | 1400                            | 1400                          | 1400                          |
| <b>Gasanschluss</b> (mit Anschlusszubehör)                                          |           | R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   | R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |
| <b>Trinkwasser-Ladespeicher</b>                                                     |           |                                 |                               |                               |

**Technische Daten** (Fortsetzung)

| Gas-Heizkessel, Bauart B und C, Kategorie II <sub>2N3P</sub>                   |                   |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Typ                                                                            |                   | B3TH         |              |              |
| <b>Nenn-Wärmeleistungsbereich (Angaben nach EN 15502)</b>                      |                   |              |              |              |
| $T_V/T_R = 50/30\text{ °C}$                                                    |                   |              |              |              |
| Erdgas                                                                         | kW                | 1,9 bis 11,0 | 1,9 bis 19,0 | 1,9 bis 25,0 |
| Flüssiggas                                                                     | kW                | 2,5 bis 11,0 | 2,5 bis 19,0 | 2,5 bis 25,0 |
| $T_V/T_R = 80/60\text{ °C}$                                                    |                   |              |              |              |
| Erdgas                                                                         | kW                | 1,7 bis 10,1 | 1,7 bis 17,5 | 1,7 bis 23,0 |
| Flüssiggas                                                                     | kW                | 2,2 bis 10,1 | 2,2 bis 17,5 | 2,2 bis 23,0 |
| Inhalt                                                                         | l                 | 100          | 100          | 100          |
| Zul. Betriebsdruck (trinkwasserseitig)                                         | bar               | 10           | 10           | 10           |
|                                                                                | MPa               | 1            | 1            | 1            |
| Trinkwasser-Dauerleistung                                                      | kW                | 17,4         | 21,7         | 28,4         |
| bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 45 °C                                      | l/h               | 424          | 527          | 686          |
| Leistungskennzahl $N_L^{*2}$                                                   |                   | 1,7          | 1,9          | 2,4          |
| Warmwasser-Ausgangsleistung<br>bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 45 °C       | l/10 min          | 177          | 187          | 207          |
|                                                                                |                   |              |              |              |
| <b>Anschlusswerte</b><br>bezogen auf die max. Belastung und<br>1013 mbar/15 °C |                   |              |              |              |
| Erdgas E                                                                       | m <sup>3</sup> /h | 1,92         | 2,40         | 3,12         |
| Erdgas LL                                                                      | m <sup>3</sup> /h | 2,23         | 2,79         | 3,63         |
| Flüssiggas                                                                     | kg/h              | 1,14         | 1,76         | 2,29         |
| <b>Abgaskennwerte</b>                                                          |                   |              |              |              |
| Temperatur (bei Rücklauftemperatur von 30 °C)                                  |                   |              |              |              |
| – bei Nenn-Wärmeleistung                                                       | °C                | 39           | 41           | 46           |
| – bei Teillast                                                                 | °C                | 38           | 38           | 38           |
| Temperatur (bei Rücklauftemperatur von 60 °C, bei Trinkwassererwärmung)        | °C                | 65           | 67           | 72           |
| Massestrom (bei Trinkwassererwärmung)                                          |                   |              |              |              |
| Erdgas                                                                         |                   |              |              |              |
| – bei Nenn-Wärmeleistung                                                       | kg/h              | 32,2         | 40,4         | 52,5         |
| – bei Teillast                                                                 | kg/h              | 3,2          | 3,2          | 3,2          |
| Flüssiggas                                                                     |                   |              |              |              |
| – bei Nenn-Wärmeleistung                                                       | kg/h              | 30,6         | 38,3         | 51,7         |
| – bei Teillast                                                                 | kg/h              | 3,9          | 3,9          | 3,9          |
| Verfügbarer Förderdruck                                                        | Pa                | 250          | 250          | 250          |
|                                                                                | mbar              | 2,5          | 2,5          | 2,5          |
| <b>Max. Kondenswassermenge</b><br>nach DWA-A 251                               | l/h               | 2,5          | 3,2          | 4,1          |
| <b>Kondenswasseranschluss</b> (Schlauchtülle)                                  | Ø mm              | 20 bis 24    | 20 bis 24    | 20 bis 24    |
| <b>Abgasanschluss</b>                                                          | Ø mm              | 60           | 60           | 60           |
| <b>Zuluftanschluss</b>                                                         | Ø mm              | 100          | 100          | 100          |

<sup>\*2</sup> Bei 70 °C mittlerer Kesselwassertemperatur und Speicherbevorratungstemperatur  $T_{sp} = 60\text{ °C}$ .  
Die Warmwasser-Leistungskennzahl  $N_L$  ändert sich mit der Speicherbevorratungstemperatur  $T_{sp}$ .  
Richtwerte:  $T_{sp} = 60\text{ °C} \rightarrow 1,0 \times N_L$   $T_{sp} = 55\text{ °C} \rightarrow 0,75 \times N_L$   $T_{sp} = 50\text{ °C} \rightarrow 0,55 \times N_L$   $T_{sp} = 45\text{ °C} \rightarrow 0,3 \times N_L$ .

**Technische Daten** (Fortsetzung)

| Gas-Heizkessel, Bauart B und C, Kategorie II <sub>2N3P</sub>                |    |                          |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|--------------|--------------|
| Typ                                                                         |    | B3TH                     |              |              |
| <b>Nenn-Wärmeleistungsbereich (Angaben nach EN 15502)</b>                   |    |                          |              |              |
| $T_V/T_R = 50/30 \text{ °C}$                                                |    |                          |              |              |
| Erdgas                                                                      | kW | 1,9 bis 11,0             | 1,9 bis 19,0 | 1,9 bis 25,0 |
| Flüssiggas                                                                  | kW | 2,5 bis 11,0             | 2,5 bis 19,0 | 2,5 bis 25,0 |
| $T_V/T_R = 80/60 \text{ °C}$                                                |    |                          |              |              |
| Erdgas                                                                      | kW | 1,7 bis 10,1             | 1,7 bis 17,5 | 1,7 bis 23,0 |
| Flüssiggas                                                                  | kW | 2,2 bis 10,1             | 2,2 bis 17,5 | 2,2 bis 23,0 |
| <b>Norm-Nutzungsgrad bei</b>                                                |    |                          |              |              |
| $T_V/T_R = 40/30 \text{ °C}$                                                | %  | bis 98 (H <sub>s</sub> ) |              |              |
| <b>Energieeffizienzklasse</b> nach EU-Verordnung Nr. 813/2013               |    |                          |              |              |
| – Heizen (G bis A+++)                                                       |    | A                        | A            | A            |
| – Trinkwassererwärmung, Zapfprofil XL (F bis A+)                            |    | A                        | A            | A            |
| <b>Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz <math>\eta_s</math></b> | %  | 92                       | 93           | 94           |

**Hinweis**

Anschlusswerte dienen nur der Dokumentation (z. B. im Gasantrag) oder zur überschlägigen, volumetrischen Ergänzungsprüfung der Einstellung. Wegen der werkseitigen Einstellung dürfen die Gasdrücke nicht abweichend von diesen Angaben verändert werden.  
Bezug: 15 °C, 1013 mbar (101,3 kPa).

**Bauarten Abgasanlage**

| Lieferländer | Bauarten Abgasanlage                                                                                                                                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DE           | B <sub>23</sub> , B <sub>23P</sub> , B <sub>33</sub> , C <sub>13X</sub> , C <sub>33X</sub> , C <sub>53X</sub> , C <sub>63X</sub> , C <sub>83X</sub> , C <sub>83P</sub> , C <sub>93X</sub> |
| LU           | B <sub>23</sub> , B <sub>33</sub> , C <sub>13</sub> , C <sub>33</sub> , C <sub>53</sub> , C <sub>63</sub> , C <sub>83</sub> , C <sub>93</sub>                                             |

**Gaskategorien**

| Lieferländer | Gaskategorien                            |
|--------------|------------------------------------------|
| DE           | II <sub>2N3P</sub> /II <sub>2ELL3P</sub> |
| LU           | II <sub>2N3P</sub> /II <sub>2H3P</sub>   |

Das Gasbrennwert-Gerät ist für den Betrieb mit Erdgas mit einer Wasserstoffbeimischung von bis zu 20 Vol-% geeignet.

**Elektronische Verbrennungsregelung**

Die elektronische Verbrennungsregelung nutzt den physikalischen Zusammenhang zwischen der Höhe des Ionisationsstroms und der Luftzahl  $\lambda$ . Bei allen Gasqualitäten stellt sich bei Luftzahl 1 der maximale Ionisationsstrom ein.

### Elektronische Verbrennungsregelung (Fortsetzung)

Das Ionisationssignal wird von der Verbrennungsregelung ausgewertet. Die Luftzahl wird auf einen Wert zwischen  $\lambda = 1,2$  und  $1,5$  einreguliert. In diesem Bereich ergibt sich eine optimale Verbrennungsqualität. Der elektronische Gaskombiregler regelt danach je nach vorliegender Gasqualität die erforderliche Gasmenge.

Zur Kontrolle der Verbrennungsqualität wird der  $\text{CO}_2$ -Gehalt oder der  $\text{O}_2$ -Gehalt des Abgases gemessen.

Mit den gemessenen Werten wird die vorliegende Luftzahl ermittelt.

Für eine optimale Verbrennungsregelung kalibriert sich das System zyklisch oder nach einer Spannungsunterbrechung (Außerbetriebnahme) selbsttätig. Dabei wird die Verbrennung kurzzeitig auf max. Ionisationsstrom einreguliert (entspricht Luftzahl  $\lambda=1$ ). Die selbsttätige Kalibrierung wird kurz nach dem Brennerstart durchgeführt. Der Vorgang dauert ca. 20 s. Dabei können kurzzeitig erhöhte CO-Emissionen auftreten.

## Endgültige Außerbetriebnahme und Entsorgung

Dieses Produkt ist recyclingfähig. Komponenten und Betriebsstoffe der Anlage gehören nicht in den Hausmüll.

Zur Außerbetriebnahme die Anlage spannungsfrei schalten, gegen Wiedereinschalten sichern und die Komponenten ggf. abkühlen lassen.

Alle Komponenten müssen fachgerecht entsorgt werden.

Wir empfehlen, das von Viessmann organisierte Entsorgungssystem zu nutzen. Betriebsstoffe (z. B. Wärmeträgermedien) können über die kommunale Sammelstelle entsorgt werden. Weitere Informationen halten die Viessmann Niederlassungen bereit.

Einzelteilbestellung von Zubehören

Die den Zubehören beiliegenden Aufkleber mit Bestell-Nr. hier einkleben. Bei der Bestellung von Einzelteilen die jeweilige Bestell-Nr. angeben.

Service

## Konformitätserklärung

Wir, die  
Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG,  
Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf (Eder), Deutsch-  
land, als Rechtsnachfolgerin der  
Viessmann Climate Solutions SE, Viessmannstraße 1,  
35108 Allendorf (Eder), Deutschland, erklären in allei-  
niger Verantwortung, dass das bezeichnete Produkt in  
Konstruktion und Betriebsverhalten den europäischen  
Richtlinien und den ergänzenden nationalen Anforde-  
rungen entspricht. Hiermit erklärt die  
Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG,  
Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf (Eder), Deutsch-  
land, als Rechtsnachfolgerin der  
Viessmann Climate Solutions SE, Viessmannstraße 1,  
35108 Allendorf (Eder), Deutschland, dass der Funk-  
anlagentyp des bezeichneten Produktes der Richtli-  
nie 2014/53/EU entspricht.

Die vollständige Konformitätserklärung ist mit Hilfe der  
Herstell-Nr. unter folgender Internetadresse zu finden:

DE: **[www.viessmann.de/eu-conformity](http://www.viessmann.de/eu-conformity)**

AT: **[www.viessmann.at/eu-conformity](http://www.viessmann.at/eu-conformity)**

CH: **[www.viessmann.ch/eu-conformity-de](http://www.viessmann.ch/eu-conformity-de)**  
oder

**[www.viessmann.ch/eu-conformity-fr](http://www.viessmann.ch/eu-conformity-fr)**

## Herstellerbescheinigung gemäß 1. BImSchV

Wir, die Viessmann Climate Solutions SE, D-35108 Allendorf, bestätigen, dass das Produkt **Vitodens 333-F** die  
nach 1. BImSchV § 6 geforderten NO<sub>x</sub>-Grenzwerte einhält.

Allendorf, den 1. März 2021

Viessmann Climate Solutions SE



ppa. Uwe Engel  
Senior Vice President Engineering & Technology



## Stichwortverzeichnis

|                                                    |         |                                                |         |
|----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------|
| <b>A</b>                                           |         | <b>H</b>                                       |         |
| Abgastemperatursensor.....                         | 149     | Heizflächen reinigen.....                      | 60      |
| Anhebung der reduzierten Raumtemperatur.....       | 159     | Heizkennlinie.....                             | 69, 155 |
| Anlage füllen.....                                 | 47, 49  | Heizkessel trinkwasserseitig entleeren.....    | 63      |
| Anlagendruck.....                                  | 47, 49  | Heizkreispumpe für Heizkreis ohne Mischer..... | 155     |
| Anlagenschemen.....                                | 68      | Heizleistung einstellen.....                   | 53      |
| Anschlussdruck.....                                | 50, 51  | Heizungsanlage entlüften.....                  | 48      |
| Anschluss-Schemen.....                             | 162     | Heizungsfachbetrieb                            |         |
| Aufheizzeit.....                                   | 160     | – Kontaktdaten.....                            | 49      |
| Außentemperatursensor.....                         | 28, 148 | Herstellerbescheinigung .....                  | 173     |
| <b>B</b>                                           |         | <b>I</b>                                       |         |
| Befüllfunktion.....                                | 47, 155 | Inbetriebnahme-Assistent.....                  | 39      |
| Betriebsdaten abfragen.....                        | 98      | Informationsmeldungen.....                     | 145     |
| Betriebsdaten aufrufen.....                        | 98      | Internet einschalten.....                      | 43      |
| Betriebssicherheit.....                            | 33      | Ionisationselektrode.....                      | 60      |
| Betriebszustände abfragen.....                     | 98      | IP-Adressierung.....                           | 33      |
| Brenner ausbauen.....                              | 56      | <b>K</b>                                       |         |
| Brennerdichtung.....                               | 57      | Kesseltemperatursensor.....                    | 148     |
| Brenner einbauen.....                              | 62      | Kondenswasserablauf.....                       | 61      |
| Brennersteuergerät                                 |         | <b>M</b>                                       |         |
| – Anschlussplan.....                               | 164     | Meldungen aufrufen.....                        | 99      |
| Brennkammer reinigen.....                          | 60      | Membran-Ausdehnungsgefäß.....                  | 47      |
| <b>D</b>                                           |         | <b>N</b>                                       |         |
| DHCP.....                                          | 33      | Neigung Heizkennlinie.....                     | 156     |
| Dichtheitsprüfung AZ-System.....                   | 55      | Niveau Heizkennlinie.....                      | 156     |
| Durchdringungswinkel.....                          | 33      | <b>P</b>                                       |         |
| Dynamische IP-Adressierung.....                    | 33      | Parameter.....                                 | 71      |
| <b>E</b>                                           |         | – Gruppen.....                                 | 71      |
| Elektronische Verbrennungsregelung.....            | 169     | Parameter aufrufen.....                        | 71      |
| Entlüften.....                                     | 48      | Parameter bei Inbetriebnahme.....              | 68      |
| Entlüftungsprogramm.....                           | 155     | Passwörter                                     |         |
| Erhöhte Trinkwassertemperatur.....                 | 70, 161 | – Ändern.....                                  | 98      |
| Erhöhung der Vorlauftemperatur                     |         | – Zurücksetzen.....                            | 98      |
| – Betrieb mit Raumtemperatur-Aufschaltung.....     | 157     | Plattenwärmetauscher.....                      | 151     |
| Ermittlung der Erhöhung der Vorlauftemperatur..... | 157     | PlusBus-Teilnehmer.....                        | 29      |
| Erstinbetriebnahme.....                            | 46      | Port 123.....                                  | 33      |
| Estrichfunktion.....                               | 53, 157 | Port 443.....                                  | 33      |
| Estrichtrocknung.....                              | 157     | Port 80.....                                   | 33      |
| <b>F</b>                                           |         | Port 8883.....                                 | 33      |
| Fehlerhistorie.....                                | 102     | Protokoll.....                                 | 165     |
| Fehlermeldungen                                    |         | Pumpen.....                                    | 161     |
| – Anzeige.....                                     | 102     | <b>R</b>                                       |         |
| Feuerungsautomat.....                              | 164     | Raumtemperatur-Aufschaltung.....               | 157     |
| Flammkörper.....                                   | 57      | Raumtemperatur-Sollwert                        |         |
| Fließdruck.....                                    | 51      | – einstellen.....                              | 156     |
| Füllwasser.....                                    | 46      | Reduzierter Raumtemperatur-Sollwert.....       | 156     |
| Funktionen prüfen.....                             | 99      | Regelung                                       |         |
| Funktionsbeschreibungen.....                       | 155     | – Anschlussplan.....                           | 162     |
| <b>G</b>                                           |         | Regelungsfunktionen.....                       | 155     |
| Gasanschlussdruck.....                             | 51      | Reichweite WLAN-Verbindungen.....              | 33      |
| Gasart.....                                        | 50      | Relaistest.....                                | 99      |
| Gasart umstellen.....                              | 50      | Restförderhöhe begrenzen.....                  | 55      |
| Gaskombiregler .....                               | 51      | Ruhedruck.....                                 | 51      |

**Stichwortverzeichnis** (Fortsetzung)**S**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Schalter S1.....                | 96         |
| Schaltplan.....                 | 162        |
| Service-Menü                    |            |
| – aufrufen.....                 | 97         |
| – Verlassen.....                | 98         |
| Sicherheitsparameter.....       | 33         |
| Sicherung.....                  | 154        |
| Siphon.....                     | 23, 38, 61 |
| Speicher reinigen.....          | 64         |
| Speichertemperatursensor.....   | 148        |
| Sprachumstellung.....           | 39         |
| Statusmeldungen.....            | 144        |
| Störungen                       |            |
| – Anzeige.....                  | 102        |
| Störungscode.....               | 103        |
| Störungsmeldung aufrufen.....   | 102        |
| Störungsmeldungen aufrufen..... | 99         |
| Systemkonfiguration.....        | 71         |
| Systemvoraussetzungen.....      | 33         |

**T**

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Teilnehmernummer                              |         |
| – einstellen.....                             | 96      |
| – Erweiterungen.....                          | 96      |
| Teilnehmernummer angeschlossene Komponente..  | 102     |
| Trinkwassererwärmung                          |         |
| – Funktionen.....                             | 160     |
| Trinkwasserhygiene.....                       | 70, 161 |
| Trinkwasserzirkulationspumpe anschließen..... | 29      |

**U**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Umstellung Gasart..... | 50 |
|------------------------|----|

**V**

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Verbindungsfehler.....                | 102 |
| Verbrennungsqualität prüfen.....      | 67  |
| Verbrennungsregelung.....             | 169 |
| Verkürzung der Aufheizzeit.....       | 160 |
| Verringerung der Aufheizleistung..... | 159 |
| Voraussetzungen.....                  | 33  |
| Vorlauftemperatursensor.....          | 148 |

**W**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Warnungsmeldungen.....            | 144 |
| Warnungsmeldungen aufrufen.....   | 99  |
| Wartungsanzeige                   |     |
| – zurücksetzen.....               | 69  |
| Wartungsmeldung                   |     |
| – Abfragen.....                   | 69  |
| – Zurücksetzen.....               | 69  |
| Wartungsmeldungen.....            | 144 |
| Wartungsmeldungen aufrufen.....   | 99  |
| WLAN-Netzwerk.....                | 43  |
| WLAN-Router.....                  | 33  |
| WLAN-Verbindung.....              | 43  |
| WLAN-Verbindungen Reichweite..... | 33  |

**Z**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Zündelectroden.....               | 60      |
| Zündung.....                      | 60      |
| Zusatzaufheizung Trinkwasser..... | 70, 161 |

Viessmann Ges.m.b.H.  
A-4641 Steinhaus bei Wels  
A Carrier Company  
Telefon: 07242 62381-110  
Telefax: 07242 62381-440  
[www.viessmann.at](http://www.viessmann.at)

Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG  
35108 Allendorf  
A Carrier Company  
Telefon: 06452 70-0  
Telefax: 06452 70-2780  
[www.viessmann.de](http://www.viessmann.de)

