


Ersatzfilter für den Außenwandluftdurchlass ALD 36,5 Typ 9/FALD Bestell-Nr. 034 703 (5er Pack)

Filterwechsel

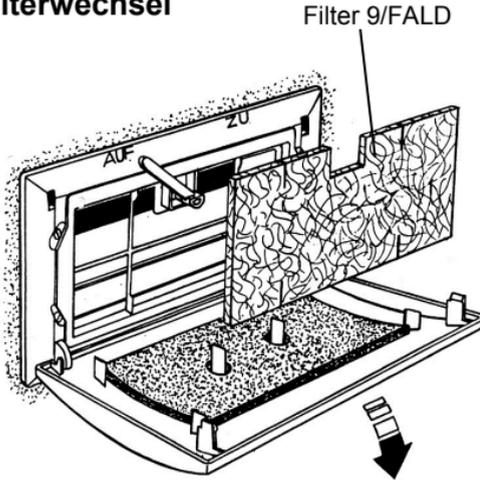


Wechseln Sie den Filter mind. alle 3 Monate bzw. bei erkennbarer Verschmutzung! Öffnen Sie den Innenverschluss und entnehmen Sie den Filter! Legen Sie einen neuen oder gereinigten Filter ein und schließen Sie den Innenverschluss.
Ersatzbezug siehe Adresse unten .

Reinigung Schalldämmeinsatz mit Insektenschutz

Nach Ausrasten und Aufklappen des Innenverschlusses ist wie folgt vorzugehen:

1. Stellhebel (Teil a) abziehen.
2. Filter (Teil b) entnehmen und Filterrahmen (Teil c) ausrasten.
3. An der Stellachse (Teil d) ziehen und Regelteil (Teil e) herausnehmen.
4. Schalldämmeinsatz (Teil f) mit daran befestigtem Insektenschutzgitter herausziehen und von Hand mit einem milden Spül- oder Waschmittel reinigen.
5. Wiedermontage in umgekehrter Reihenfolge. Beachten Sie, dass der Schalldämmeinsatz bis zum Anschlag eingeschoben wird und dass das Insektenschutzgitter nach außen zeigt.

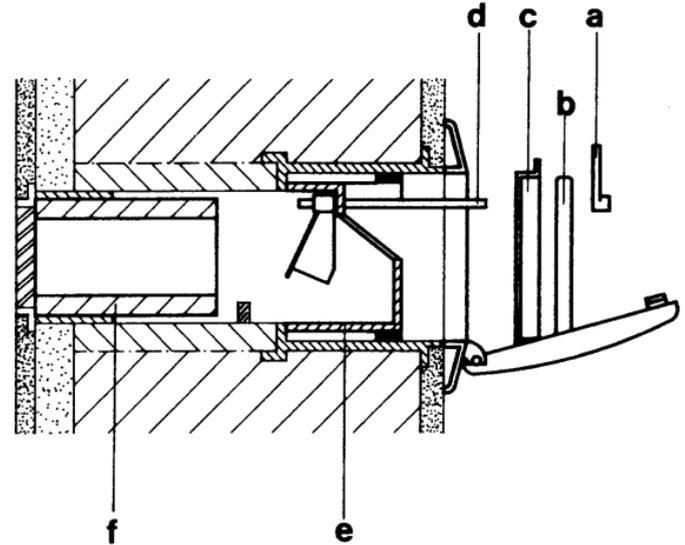

LUNOS Deutschland

LUNOS Lüftungstechnik GmbH
für Raumluftsysteme
Wilhelmstr. 31
13593 Berlin · Deutschland

Tel. +49 30 362 001-0
Fax +49 30 362 001-89
info@lunos.de
www.lunos.de